

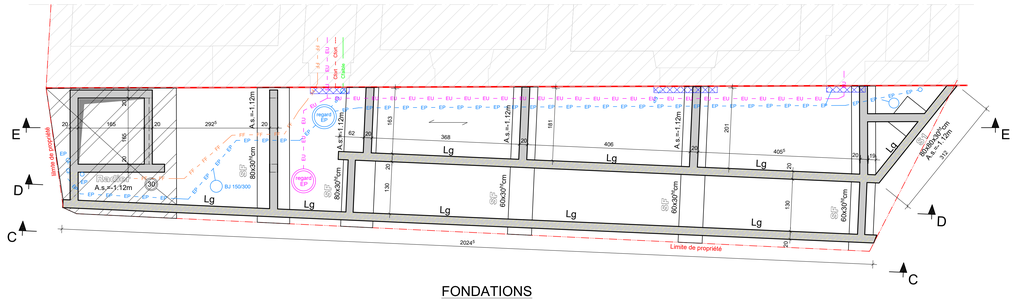



FONDATIONS

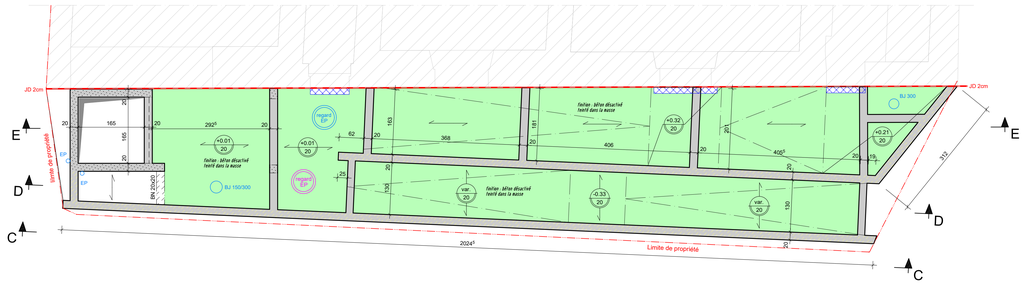


PLANCHER HAUT VIDE SANITAIRE

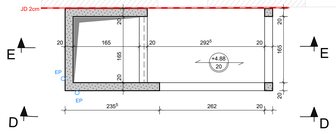


PLANCHER HAUT RDC

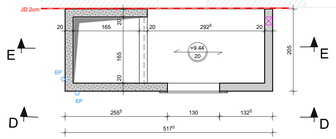


PLANCHER HAUT R+1

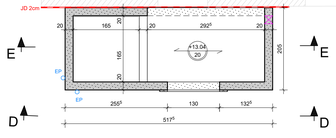


PLANCHER HAUT R+2




COUPE C-C

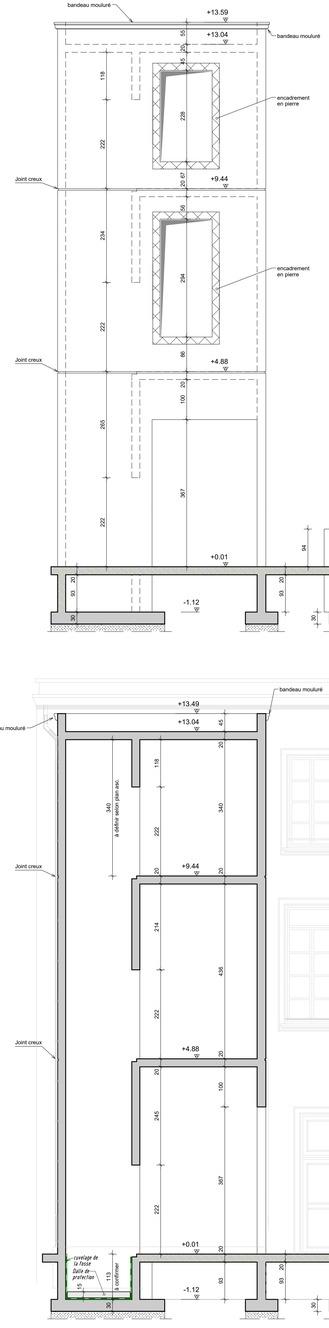


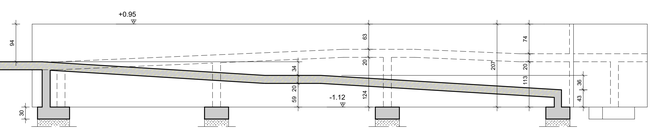

COUPE D-D

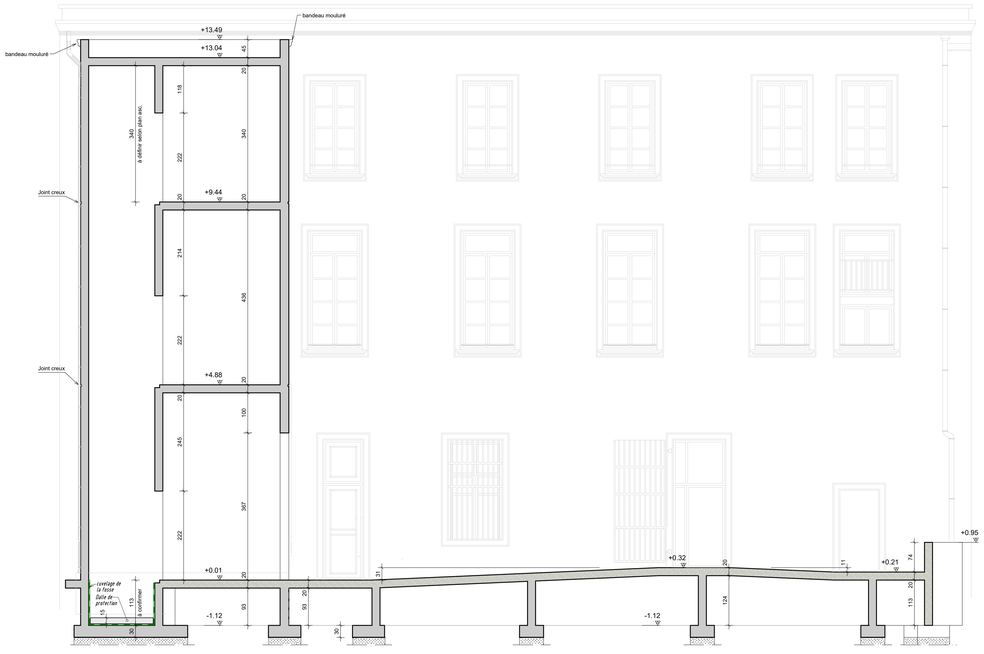

COUPE E-E



FACADE OUEST

LÉGENDE :

- béton armé coupé
- béton armé teinté dans la masse
- Gros béton
- Dallage porté en béton désactivé teinté dans la masse
- EP : Réseau Eau Pluviale
- EU : Réseau Eau Usées
- FF : Réseau Fluide frigorigène
- Arrête coupée
- Arrête vue
- Arrête cachée
- Impact mur béton niveau sup
- Chrt : Réseau Elec courant fort
- Câble : Réseau Elec courant faible
- Porte à faux
- +9.44 / 20 : niveau sup dalle sens de portée / ép. dalle
- Caniveau

AI : Arase inférieure	CP : Charge d'exploitation	PL : Prélinteau
As : Arase supérieure	ép : Epaisseur	PV : Poutre voile
All : Allège	Haut. : Hauteur de Poutre	PN : Poutre noyée
B : Bêche	Hsp : Hauteur sous Poutre	Ret. : Retombée
BN : Bande noyée	Hsd : Hauteur sous Dalle	Rel : Relevé
CH : Chaînage horizontal	L : Linteau	S : Semelle isolée
CV : Chaînage vertical	Long : Longrine	SF : Semelle filante
Cons : Console	Long R : Longrine de redressement	SP : Sous Poutre
CF : Coupe feu	P : Poteau	SrP Sur-Poutre
CP : Charge permanente	Pi : Pieu	TP : Tirant Parasismique

Eléments	Classe d'exposition	Résistance béton	Résistance au feu :
Fondations	XC2	C25/30	- Structure verticale stable au feu : 1h - Plancher coupe-feu :
Verticaux et horizontaux intérieurs	XC1	C25/30	Caractéristique des aciers
Verticaux extérieurs	XC4-XF4	C25/30	- Nuance S500 - Façonnage suivant normes en vigeurs
Surfaces horizontales extérieures	XC4-XF4	C25/30	

HYPOTHESES de SOL :

G2-PRO de Fondasol - référence PR.LOGT.23.0167.002 en date du 25/11/2025

- Ancrage minimal de 30cm dans les sables graveleux-caillouteux (formation n°2)
- Taux de travail aux ELS = 0.27 MPa
- Profondeur hors gel : 82cm

HYPOTHESES de CHARGES

Rampes / terrasses accessibles / paliers ascenseur

Charges permanentes : 50 daN/m²
Charges d'exploitation : 400 daN/m²

NIVEAU DE REFERANCE

±0.00 m = 232.95 NGF

L'ensemble des niveaux sont données à titre indicatif et devront être contrôler sur site avant exécution des ouvrages

Mise en accessibilité et mise à niveau des infrastructures VDI du tribunal de proximité de Lunéville

MAITRISE D'OUVRAGE	MAITRISE D'OEUVRE	Tribunal de proximité de Lunéville		
Ministère de la Justice MINISTÈRE DE LA JUSTICE	Bureau Veritas Solutions SOLUTIONS	Gros-oeuvre - Rampe d'accès et Ascenseur Façade Ouest		
		Phase PRO	Aff. n° 15112878	6.6
		1/50e	130x84.1cm	ind.01