



Rénovation de l'ensemble immobilier de Broglie à Paris 7ème

spie batignolles

[illegible]

EMETTEUR	PHASE	LOT	TYPE	ZONE BAT	NIVEAU	N° DU PLAN	INDICE
SBE	DOE	014	SCH	TTZ	A-	040	A

 ARCHITECTES	 MANAGEMENT	 INGENIERIE	 ENVIRONNEMENT	 NAMIXIS & SSICOO	 GAMBA	 Arpentier	 ACCED	 SPOOMS
---	--	--	---	--	---	---	---	--

FOLIO	DESIGNATION	INDICES						
		A	B	C	D	E	F	G
00	Page de Garde	■	■					
01	Liste des Folios	■	■					
02	Caractéristique Armoire	■	■					
03	Distribution Générale	■	■					
04	Distribution Divers	■	■					
05	Distribution IRVE	■	■					
06	Distribution VAE	■	■					
07	Folio de réserve	■	■					
08	Distribution CVC	■	■					
09	Comptage	■	■					
10	Synthèse Signal Defaut	■	■					
11	Borniers X-CM/X-FB/X-FC	■	■					
12	Borniers X-F	■	■					
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

TOLERIES

MG☐

P☐

G☒

F☐

AUTRE☐

TYPE

PRISMA

MARQUE

SCHNEIDER

RESERVE : 20 %

IP mini : 30

IK 08

Forme 1

I.S. 111

MODULAIRE☒

INDUSTRIELLE☐

CHASSIS NU☐

INDX☐

PVC☐

AUTRE☐

DOUBLE FACE☐

ACIER☒

DIMENSIONS DU TABLEAU

P= 200mm

H= 930mm

L= 595mm

COULEUR STANDARD☐

AUTRE : RAL 9001

SANS PORTE☐

AVEC PORTE PLEINE☐

SANS GAINÉ A CÂBLE☒

AVEC PLASTRONS☒

AVEC PORTE TRANSPARENTE☒

AVEC GAINÉ A GAUCHE☐

SANS PLASTRONS☐

AVEC PORTE FONCTIONNELLE☐

AVEC GAINÉ A DROITE☐

SANS AUVENT☐

AVEC AUVENT☐

SANS SERRURE☐

AVEC SERRURE N° 405☒

CHARNIERE REVERSIBLE☐

SANS SOCLE☒

AVEC SOCLE H=

CHARNIERE A DROITE☐

SANS PIED☒

AVEC PIED H=

CHARNIERE A GAUCHE☐

SANS CHAISE☒

AVEC CHAISE H=

GRAVURE

AVEC☒

SANS☐

	COLLEES	RIVETEES	COULEUR FOND	COULEUR ECRITURE
FACADE			NOIR	BLANC
PLASTRON			NOIR	BLANC

REPERAGE PLASTRONS☒

REPERAGE GOULOTTES☒

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

EN 60898☐

CEI 947.2☐

E.D.S.☐

E.S.☐

TENSIONS : 400 / 230 V

FREQUENCE : 50 Hz

INTENSITE 63A

REGIME DE NEUTRE : TT☐

TNC☐

TNS☒

IT☐

NEUTRE DISTRIBUE☐

NON DISTRIBUE☐

POSTE☒

BRANCHEMENT EDF : TARIF : BLEU☐

JAUNE☐

VERT☐

CLASSE 2☐

TABLEAUX DIVISIONNAIRES☒

COULEURS DES FILS

NUMEROTATION DE FILS STANDARD☐

REPERAGE : S.E.S.☐

(REPERAGE INDEPENDANT NFC-04-200)

CAB 3☐

AUTRE Suivant Mode Assemblée Nationale

AUTRE

	STANDARD	AUTRE
1- Terre	VERT/JAUNE	
2- Neutre	BLEU	NOIR BAGUE BLEU
3- Phase 1	NOIR	NOIR BAGUE NOIR
4- Phase 2	NOIR	NOIR BAGUE BRUN
4- Phase 3	NOIR	NOIR BAGUE ROUGE
6- Télécommande 220 VAC	NOIRE	
7- Circuit 24 ou 48 VAC	BLEU	
8- Commun 0 VAC	BLEU	
9- Circuit 48 VCC	VIOLET	
10- Commun 0 VCC	BLANC	
11- Circuit 24 VCC	ROUGE	
12- Commun 0 VCC	BLANC	
13- Circuit 12 VCC	IVOIRE	
14- Commun 0 VCC	BLANC	
14- Tension Extérieure	ORANGE	
14- GTE	GRIS	

AUTRES

DUI

NON

PATTE DE FIXATION☒

POCHETTE A PLANS RIGIDE☒

OUIES DE VENTILATION☐

COUPURE GENERALE EN FACADE☒

ANNEAUX DE LEVAGE☐

DIELECTRIQUE 2500V☐

JOINT 09372☒

BORNES G.T.C. SECTIONNABLES ET ORANGE☒

☐

☐

☐

☐

RACCORDEMENTS

	DIRECT BAS	DIRECT HAUT	BAS NORMAL	BORNIER BAS	BORNIER HAUT	FOURNITURES COSSES	P.E.	PLAQUE PASSE-CABLES (BALAIS)	DECOUPE	BORNIER Inter badge
ARRIVEE										
DEPARTS										

SECTION D'ALIMENTATION : U1000R2V 5G35mm2

CU☒

AL☐

UNI☐

MULTI☐

BORNES A CAGE☐

DISTRIBUTION DES CABLES : PAR GOULOTTE☐

MULTICLIP☒

BORNES A RESSORT☒

DESACOUPLABLE☐

BARRETTES DE TERRE☒


BORNES DE TERRE☒


MARQUE

ACCES SUR LE COTE☐

ACCES AVANT☒

ACCES ARRIERE☐

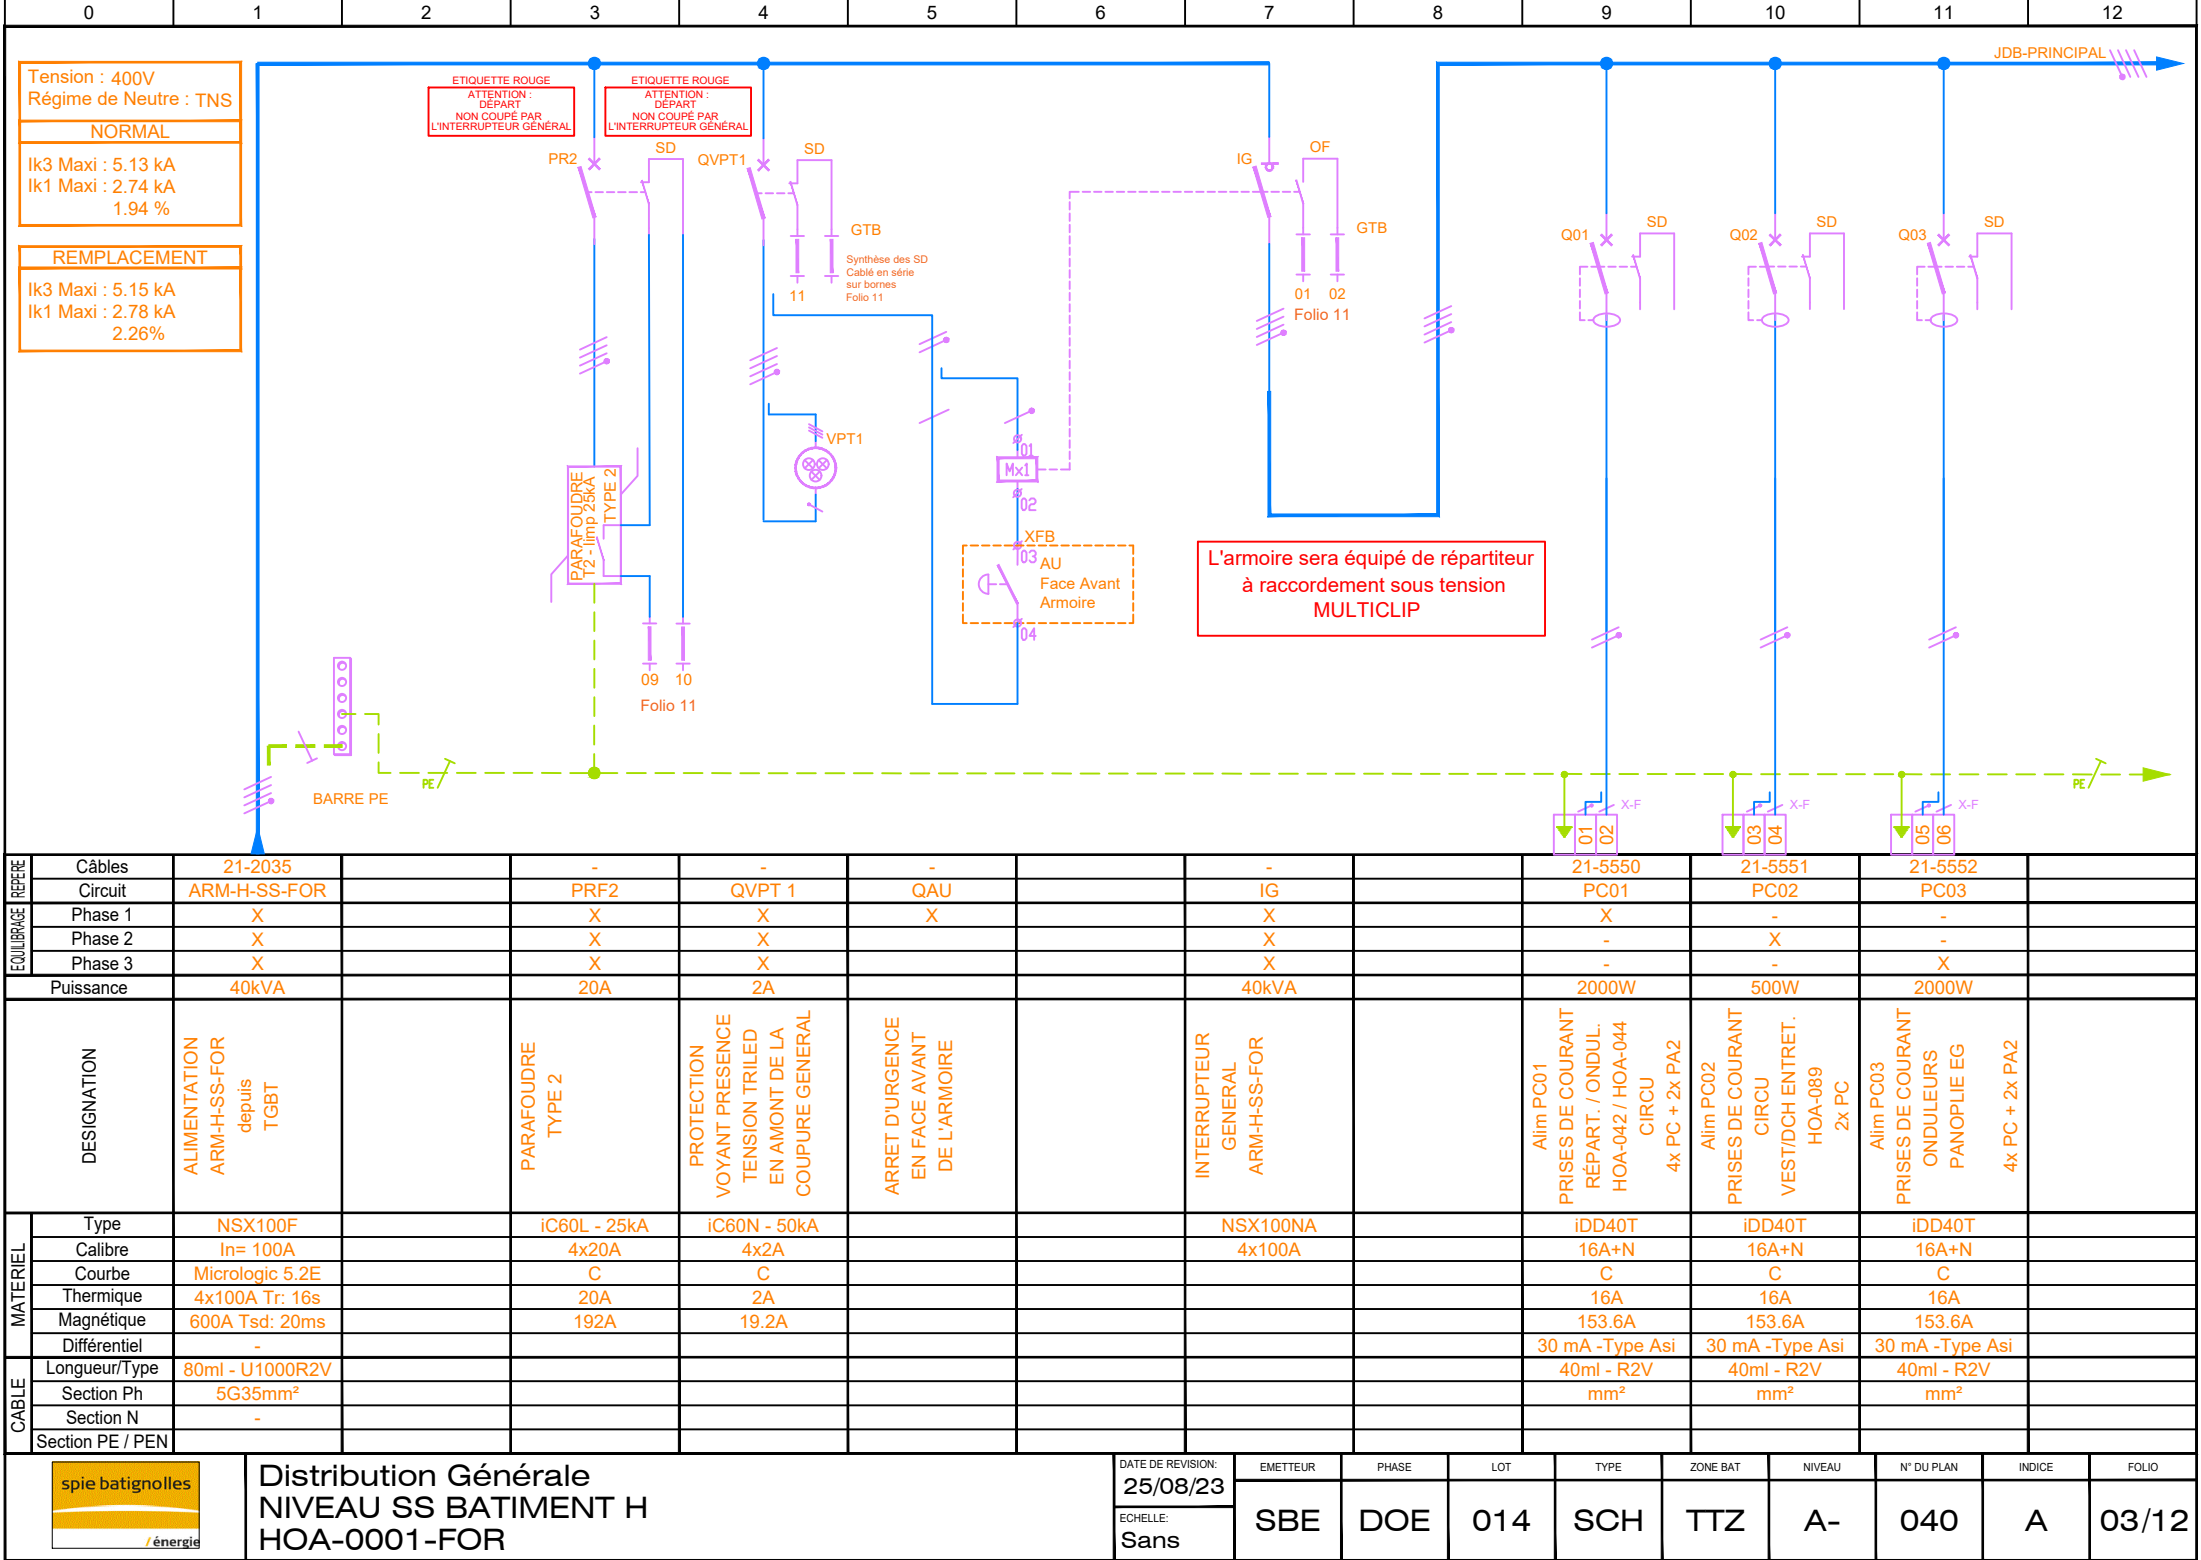

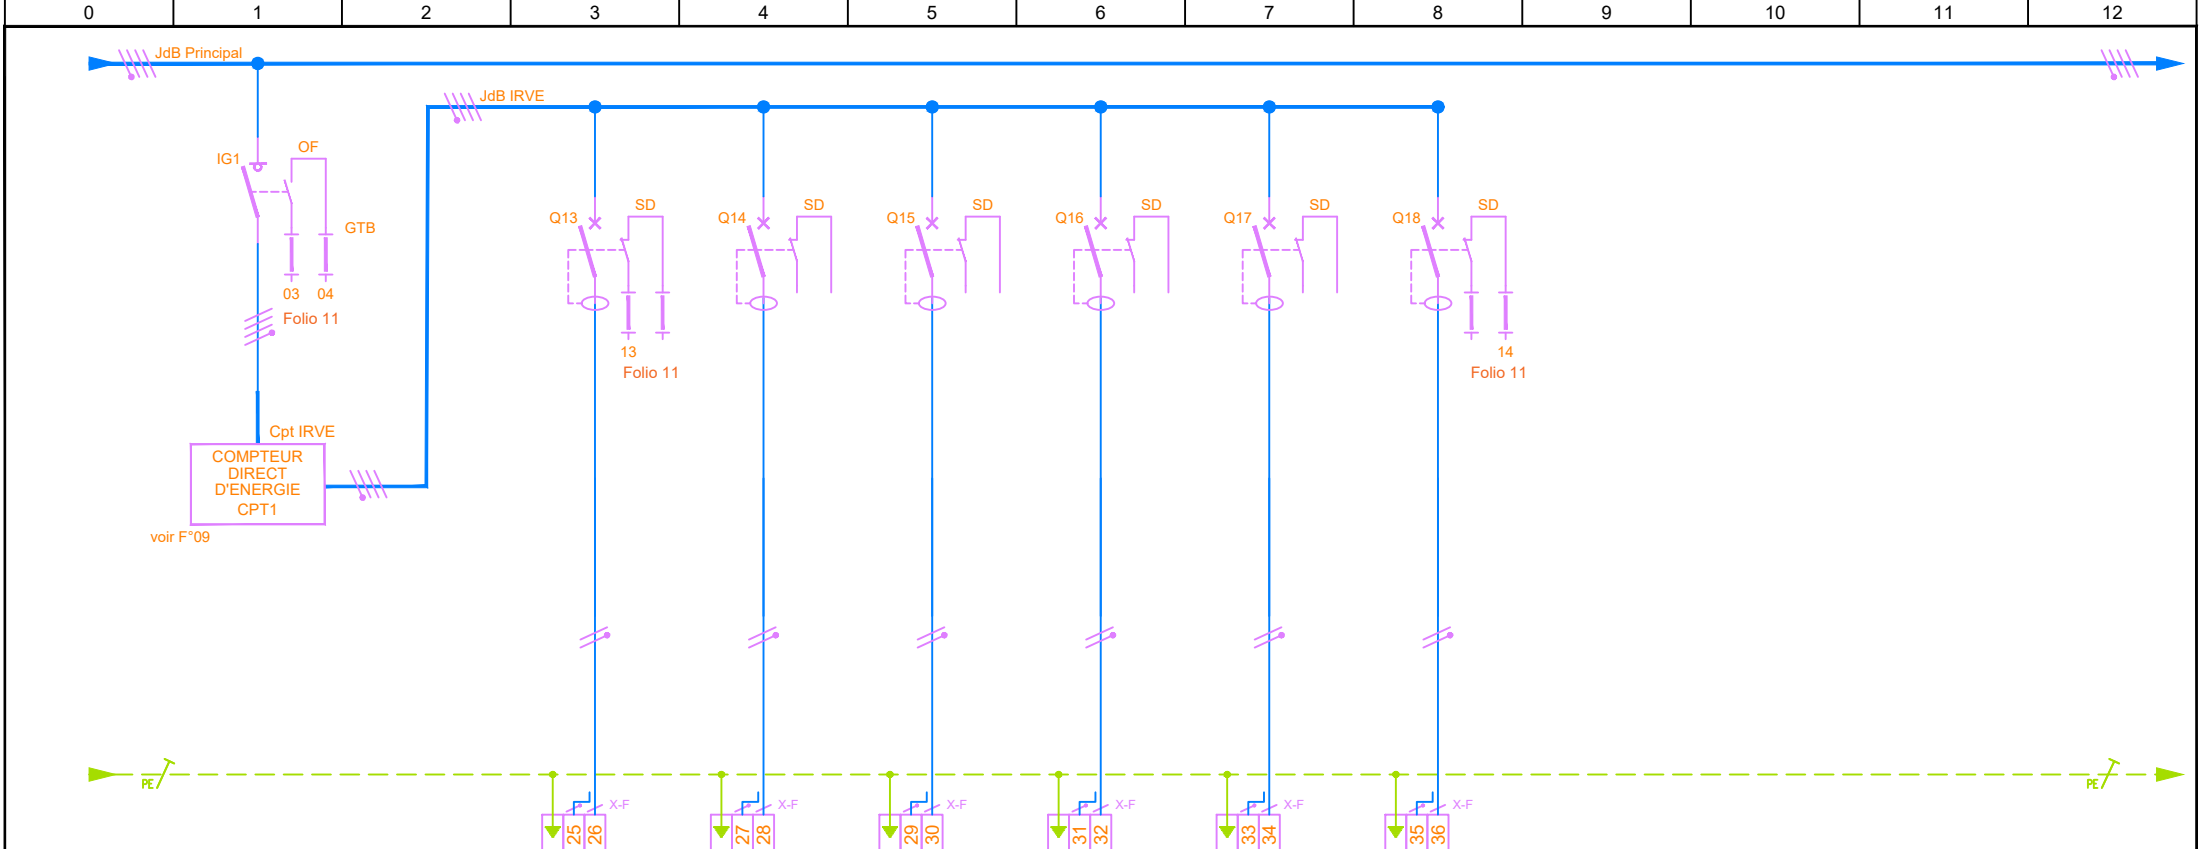

REPERE	Câbles	IG1		21-5562	21-5563	21-5564	21-5565	21-5566	21-5567				
	Circuit			IRVE1	IRVE2	IRVE3	IRVE4	IRVE5	RE04				
	Phase 1	X		X	-	-	X	-	-				
	Phase 2	X		-	X	-	-	X	-				
	Phase 3	X		-	-	X	-	-	X				
Puissance				7400W	7400W	7400W	7400W	7400W	40A				
DESIGNATION		JEU DE BARRE BORNE DE RECHARGE VEHICULE ELECTRIQUE		Alim IRVE1 PRISES IRVE 1x IRVE	Alim IRVE2 PRISES IRVE 1x IRVE	Alim IRVE3 PRISES IRVE 1x IRVE	Alim IRVE4 PRISES IRVE 1x IRVE	Alim IRVE5 PRISES IRVE 1x IRVE	RESERVE EQUIPEE				
MATERIEL	Type	NSX100NA		iC60N	iC60N	iC60N	iC60N	iC60N	iC60N				
	Calibre	4x100A		40A+N	40A+N	40A+N	40A+N	40A+N	40A+N				
	Courbe			C	C	C	C	C	C				
	Thermique			2x40A	2x40A	2x40A	2x40A	2x40A	2x40A				
	Magnétique			384A	384A	384A	384A	384A	384A				
CABLE	Différentiel	-		30 mA - Type Asi	30 mA - Type Asi	30 mA - Type Asi	30 mA - Type Asi	30 mA - Type Asi	30 mA - Type Asi				
	Longueur/Type			25ml - R2V	30ml - R2V	35ml - R2V	40ml - R2V	45ml - R2V					
	Section Ph			3G6mm²	3G6mm²	3G6mm²	3G6mm²	3G10mm²					
	Section N												
	Section PE / PEN												

[illegible]

Folio de réserve




Folio de réserve
NIVEAU SS BATIMENT H
HOA-0001-FOR

DATE DE REVISION: 25/08/23
ECHELLE: Sans





EMETTEUR	PHASE	LOT	TYPE	ZONE BAT	NIVEAU	N° DU PLAN	INDICE	FOLIO
SBE	DOE	014	SCH	TTZ	A-	040	A	07/12


[illegible]

RECAPITULATIF DES COMPTEURS INTERNES A L'ARMOIRE

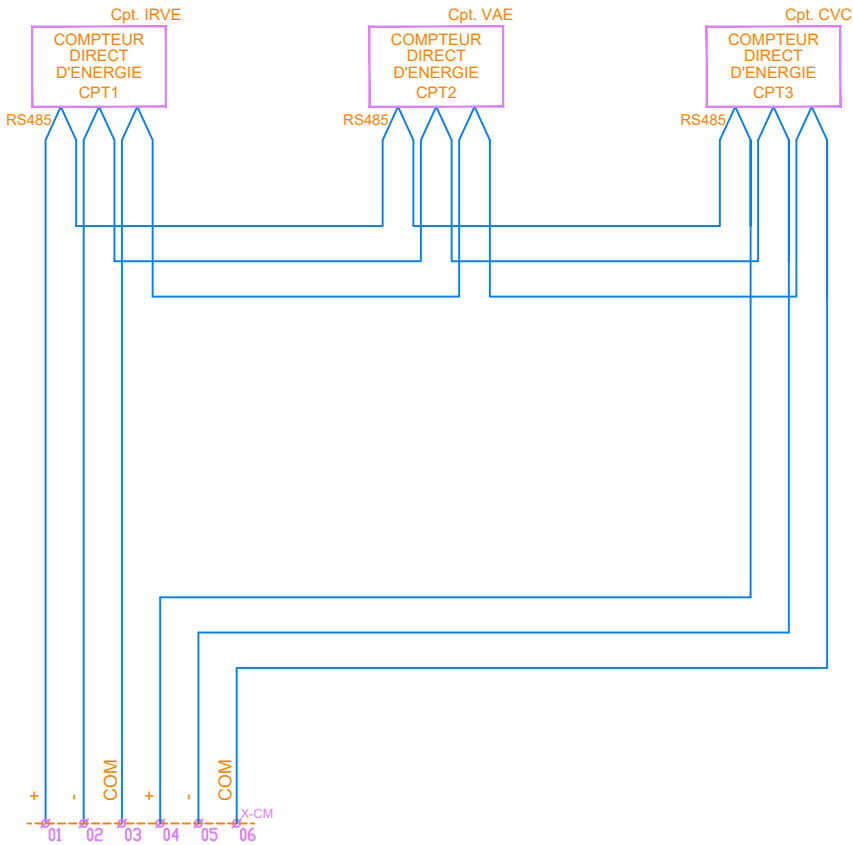

Repère		CPT1		CPT2		CPT3										
DESIGNATION		COMPTEUR DIRECT D'ENERGIE IRVE		COMPTEUR DIRECT D'ENERGIE VAE		COMPTEUR DIRECT D'ENERGIE CVC										
spie batignolles / énergie		Comptage NIVEAU SS BATIMENT H HOA-0001-FOR					DATE DE REVISION: 25/08/23	EMETTEUR	PHASE	LOT	TYPE	ZONE BAT	NIVEAU	N° DU PLAN	INDICE	FOLIO
							ECHELLE: Sans	SBE	DOE	014	SCH	TTZ	A-	040	A	09/12

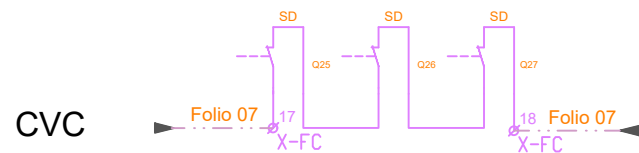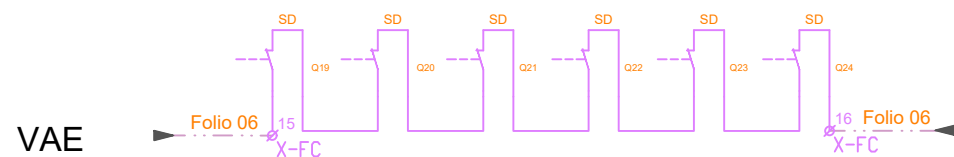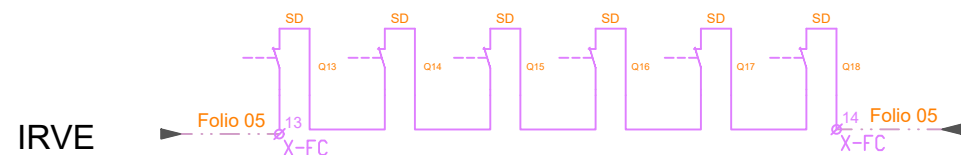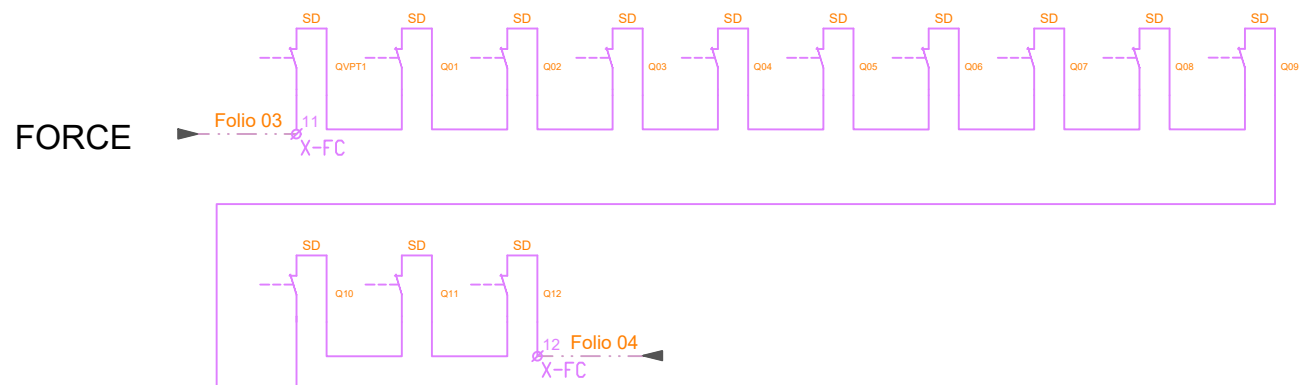

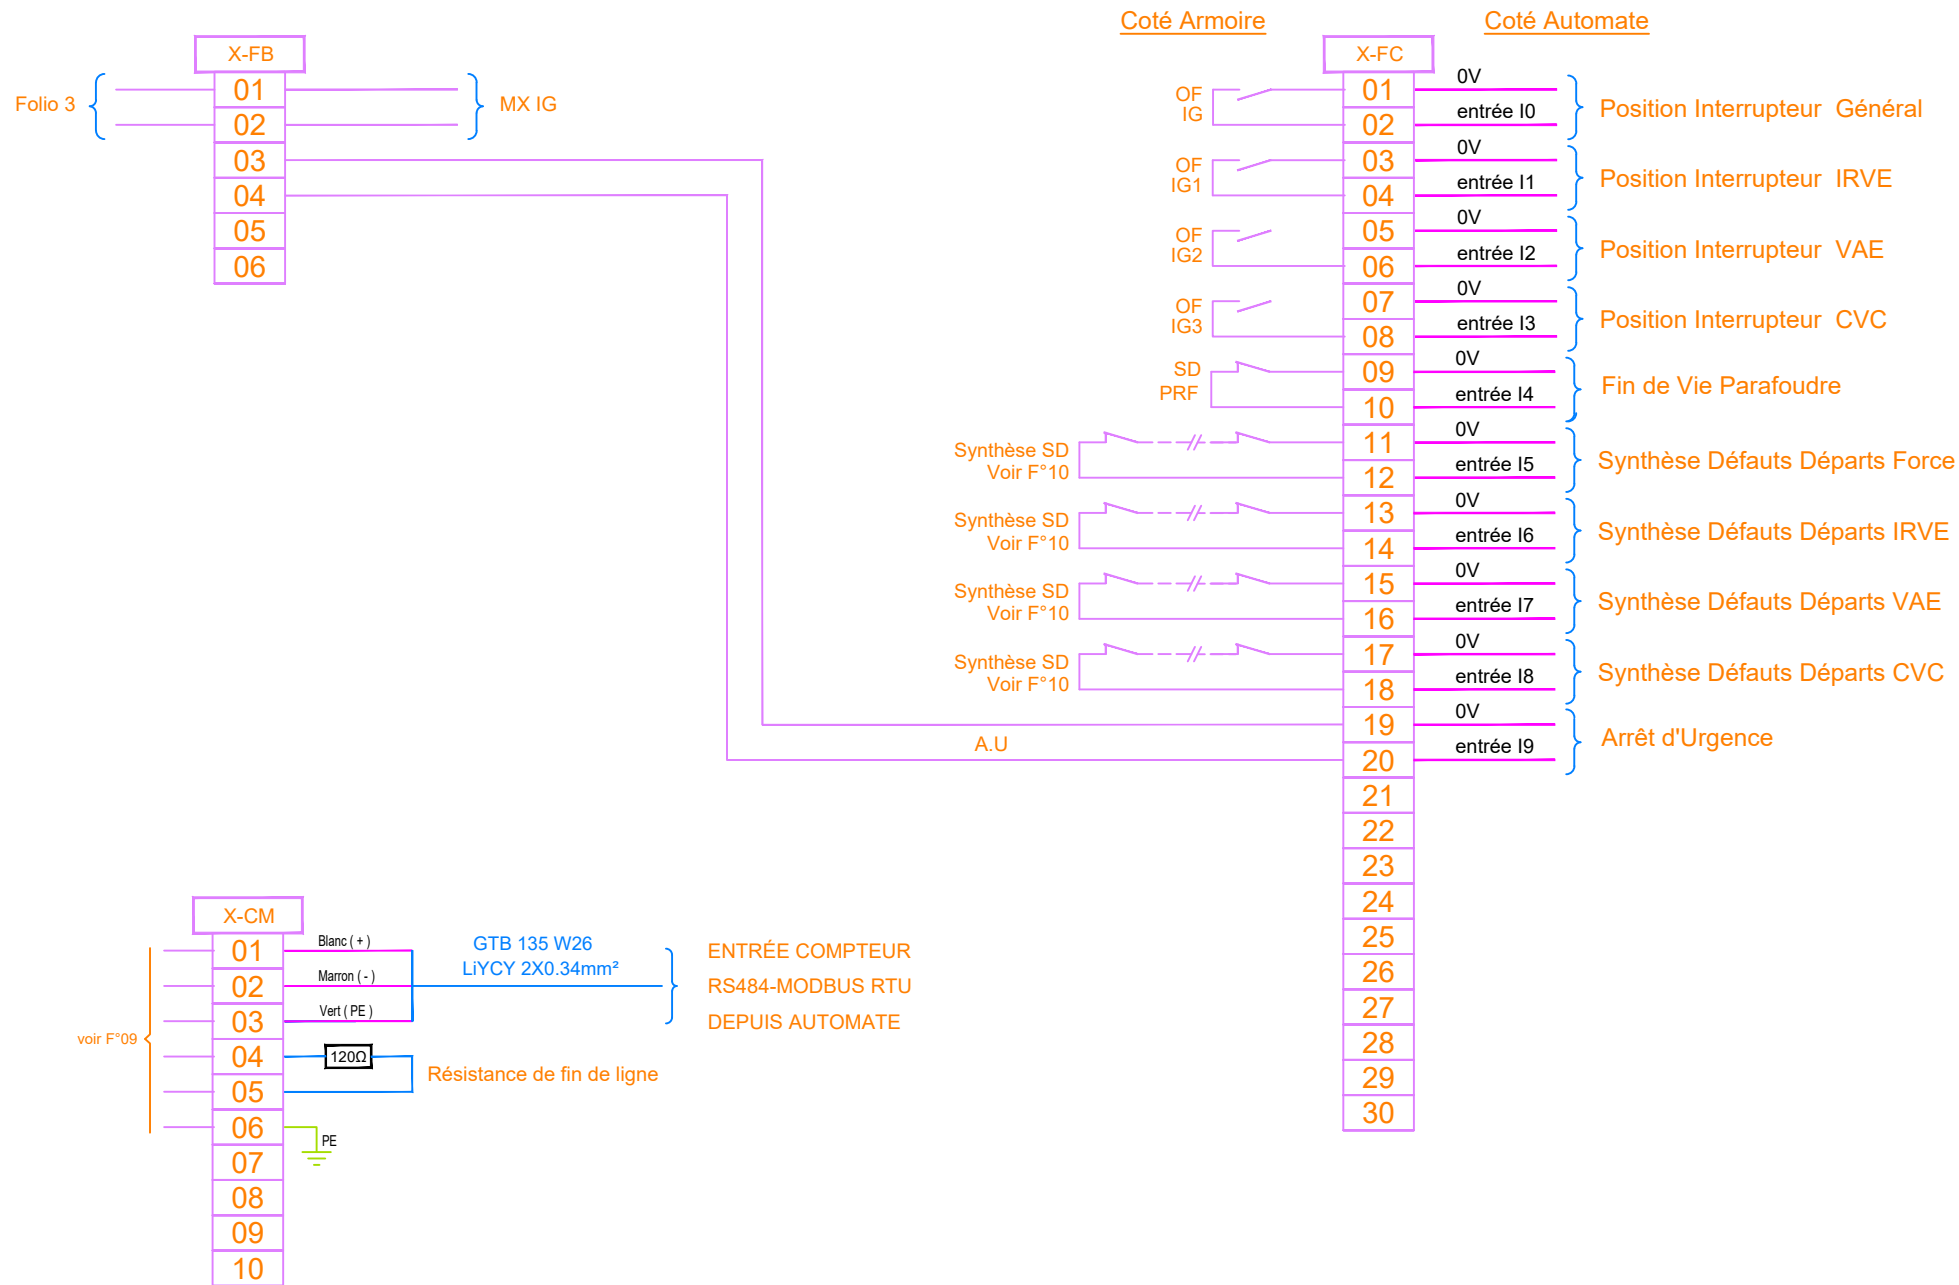

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Coté Armoire		Coté Extérieur				Coté Armoire		Coté Extérieur					
		X-F					X-F						
Q01	{	01	3G2.5mm²	}	Alim PRISE COURANT PC01		Q26	{	51	3G2.5mm²	}	Alim CORDON CHAUFFANT	
		02	U1000R2V						52	U1000R2V			
Q02	{	03	3G2.5mm²	}	Alim PRISE COURANT PC02		Q27	{	53		}	Réserve Équipée 7	
		04	U1000R2V						54				
Q03	{	05	3G2.5mm²	}	Alim PRISE COURANT PC03				55				
		06	U1000R2V				56						
Q04	{	07	3G2.5mm²	}	Alim PRISE COURANT PC04				57				
		08	U1000R2V				58						
Q05	{	09	3G2.5mm²	}	Alim PRISE COURANT PC05				59				
		10	U1000R2V				60						
Q06	{	11	3G2.5mm²	}	Alim PRISE COURANT PC06				61				
		12	U1000R2V				62						
Q07	{	13	3G2.5mm²	}	Alim PRISE COURANT PC07				63				
		14	U1000R2V				64						
Q08	{	15	3G2.5mm²	}	Alim PRISE COURANT PC08				65				
		16	U1000R2V				66						
Q09	{	17	3G2.5mm²	}	Alim PRISE COURANT PC09				67				
		18	U1000R2V				68						
Q10	{	19		}	Réserve Équipée 1				69				
		20					70						
Q11	{	21		}	Réserve Équipée 2				71				
		22					72						
Q12	{	23		}	Réserve Équipée 3				73				
		24					74						
Q13	{	25	3G6mm²	}	Alim BORNE DE RECHARGE IRVE1				75				
		26	U1000R2V				76						
Q14	{	27	3G6mm²	}	Alim BORNE DE RECHARGE IRVE2				77				
		28	U1000R2V				78						
Q15	{	29	3G6mm²	}	Alim BORNE DE RECHARGE IRVE3				79				
		30	U1000R2V				80						
Q16	{	31	3G6mm²	}	Alim BORNE DE RECHARGE IRVE4								
		32	U1000R2V										
Q17	{	33	3G6mm²	}	Alim BORNE DE RECHARGE IRVE5								
		34	U1000R2V										
Q18	{	35		}	Réserve Équipée 4								
		36											
Q19	{	37	3G2.5mm²	}	Alim BORNE DE RECHARGE VAE1								
		38	U1000R2V										
Q20	{	39	3G2.5mm²	}	Alim BORNE DE RECHARGE VAE2								
		40	U1000R2V										
Q21	{	41	3G2.5mm²	}	Alim BORNE DE RECHARGE VAE3								
		42	U1000R2V										
Q22	{	43	3G2.5mm²	}	Alim BORNE DE RECHARGE VAE4								
		44	U1000R2V										
Q23	{	45	3G2.5mm²	}	Alim BORNE DE RECHARGE VAE5								
		46	U1000R2V										
Q24	{	47		}	Réserve Équipée 5								
		48											
Q25	{	49	3G2.5mm²	}	Alim VENTILO-CONV.								
		50	U1000R2V										

	Borniers X-F NIVEAU SS BATIMENT H HOA-0001-FOR	DATE DE REVISION: 25/08/23	EMETTEUR	PHASE	LOT	TYPE	ZONE BAT	NIVEAU	N° DU PLAN	INDICE	FOLIO
		ECHELLE: Sans	SBE	DOE	014	SCH	TTZ	A-	040	A	12/12