

CODE DES COULEURS FILIERIE	
FONCTION	COULEUR
Phase 1	NOIRE
Phase 2	BRUN
Phase 3	ROUGE
Neutre	BLEU
Terre	JAUNE/VERT
Télécommande 220 VAC	NOIRE
Commun téléc. 220 VAC	NOIRE
Circuit 24 ou 48 VAC	BLEU
Commun 0 VAC	BLEU
Circuit 48 CC	VIOLET
Commun 0 VCC	BLANC
Circuit 24 VCC	ROUGE
Commun 0 VCC	BLANC
Circuit 12 VCC	IVOIRE
Commun 0 VCC	BLANC
TENSION EXTERIEUR	ORANGE
GTE	GRIS

CARACTERISTIQUES DU TABLEAU	
TYPE TABLEAU	PRISMA P
INDICE DE PROTECTION	IP30
COULEUR TOLERIE	RAL 9001
PORTE	PLEINE ET TRANSPARENTE
FIXATION	MUR
EMPLACEMENT DISPONIBLE	AUCUN
CABLE ARRIVEE	HAUT
CABLE DEPART	HAUT
GAINE A CABLES	OUI
SERRURE	405E
DIMENSIONS TOTALES	HAUTEUR : 2000 mm LARGEUR : 1450 mm PROFONDEUR : 400 mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES	
REGIME DE NEUTRE	TNS
TENSION NOMINALE	230/400 V
COURANT NOMINALE	.
ICC Ik1	.
ICC Ik3	.

- H

DEPART OU ARRIVEE HAUT
- B

DEPART OU ARRIVEE BAS

.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
AB	MAJ CHD-XCH	.	.	.	.
AA	Initiale	.	.	.	.
Nr INDICE	NATURE DES MODIFICATIONS	FOLIOS MODIFIES	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	DATE

Logo installateur

Logo tableautier

TRACÉ D'ÉTUDE DU 19/05/2025 14:02:06

ASSEMBLÉE NATIONALE

Service des Affaires Immobilières et du Patrimoine
126 rue de l'Université 75355 PARIS 07 SP - tel : 01 40 63 83 17

Installation de bornes de recharge de véhicules électriques
TP CHC-1970-FOR
Distribution des bornes de recharge des véhicules électriques (CHC-I01B)

Date
19/05/2025

Echelle
sans

Fichier
3371-25-21-ELE0001-AB.dwg

Des
LV

VT
AAH

VP
OC

Phase

Localisation

Niveau

Identification du plan

DCE

PBO / CH

C-

NUM. OP.
3371

CLA.
25

TYP.
21

EMET.
ELE

NUMERO
0001

IND.
AB

Ce plan est la propriété de l'Assemblée nationale, il ne peut être communiqué sans notre autorisation.

FOLIO	DESIGNATION	FOLIO	DESIGNATION
1	PAGE DE GARDE	51	
2	SOMMAIRE	52	
3	SCHEMA MULTIFILAIRE	53	
4	SCHEMA MULTIFILAIRE	54	
5	SCHEMA MULTIFILAIRE	55	
6	SCHEMA MULTIFILAIRE	56	
7	BORNIERS XFB-XFC-XCOM	57	
8	BORNIERS XF1/XF2	58	
9	REPPORTS GTE	59	
10	FACADE PORTES OUVERTES	60	
11	FACADE PORTES FERMEES	61	
12		62	
13		63	
14		64	
15		65	
16		66	
17		67	
18		68	
19		69	
20		70	
21		71	
22		72	
23		73	
24		74	
25		75	
26		76	
27		77	
28		78	
29		79	
30		80	
31		81	
32		82	
33		83	
34		84	
35		85	
36		86	
37		87	
38		88	
39		89	
40		90	
41		91	
42		92	
43		93	
44		94	
45		95	
46		96	
47		97	
48		98	
49		99	
50		100	



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:

3371

Classe:

25

Type:

21

Emetteur:

ELE

Numéro :

0001

Ind:

AA

11/06/2024

Echelle: SANS

Phase: DCE

Dessiné par: LV

Fichier : EL15-25-21-ELE1231

Visa:


technique: AAH

projet: OC


ARMOIRE TP CHC-1970-FOR

SOMMAIRE

FOLIO
02


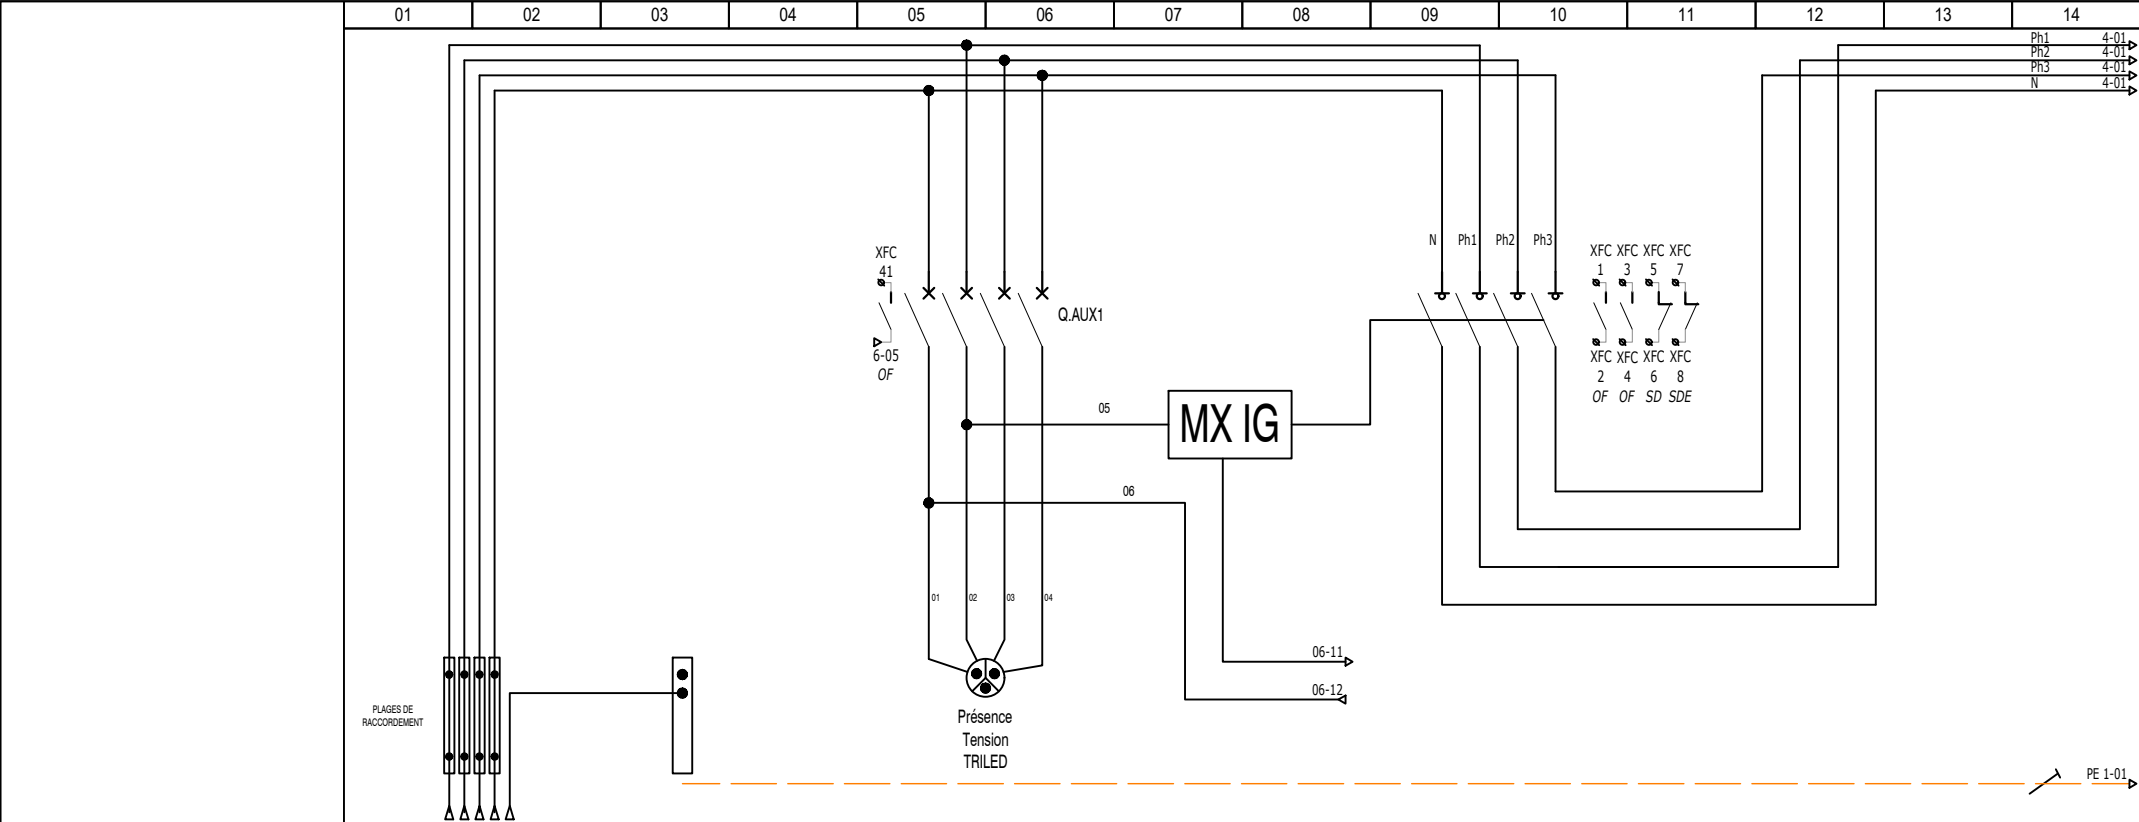


LIBELLE DU CIRCUIT				DEPUIS				QAUX1				INTERRUPTEUR											
				TGBT-NORD				PT+MX TP CHC-1970-FOR															
				DEPART A4-36-Q04				TRILED				-											
CABLE	REPERE			25-XXXX																			
	LONGUEUR			100m																			
	SECTION			4X2X150+1X95																			
	TYPE			U1000R2V																			
PUISSANCE (KVA)		PH1	PH2	PH3	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
INTENSITE (A)		PH1	PH2	PH3	-	.	.	.	.	.	.	.	630A	.	.	.	.	.	.	.			
APPAREIL	TYPE		COURBE		-	-			IC60N		C		.	.	NSX630NA		.	.	.	.			
	CALIBRE			630A				1A				.	630A				.	.	.	.			
	DIFFERENTIEL			type / Δ IN				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
	REGLAGE Magnétique / Thermique			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				
				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					

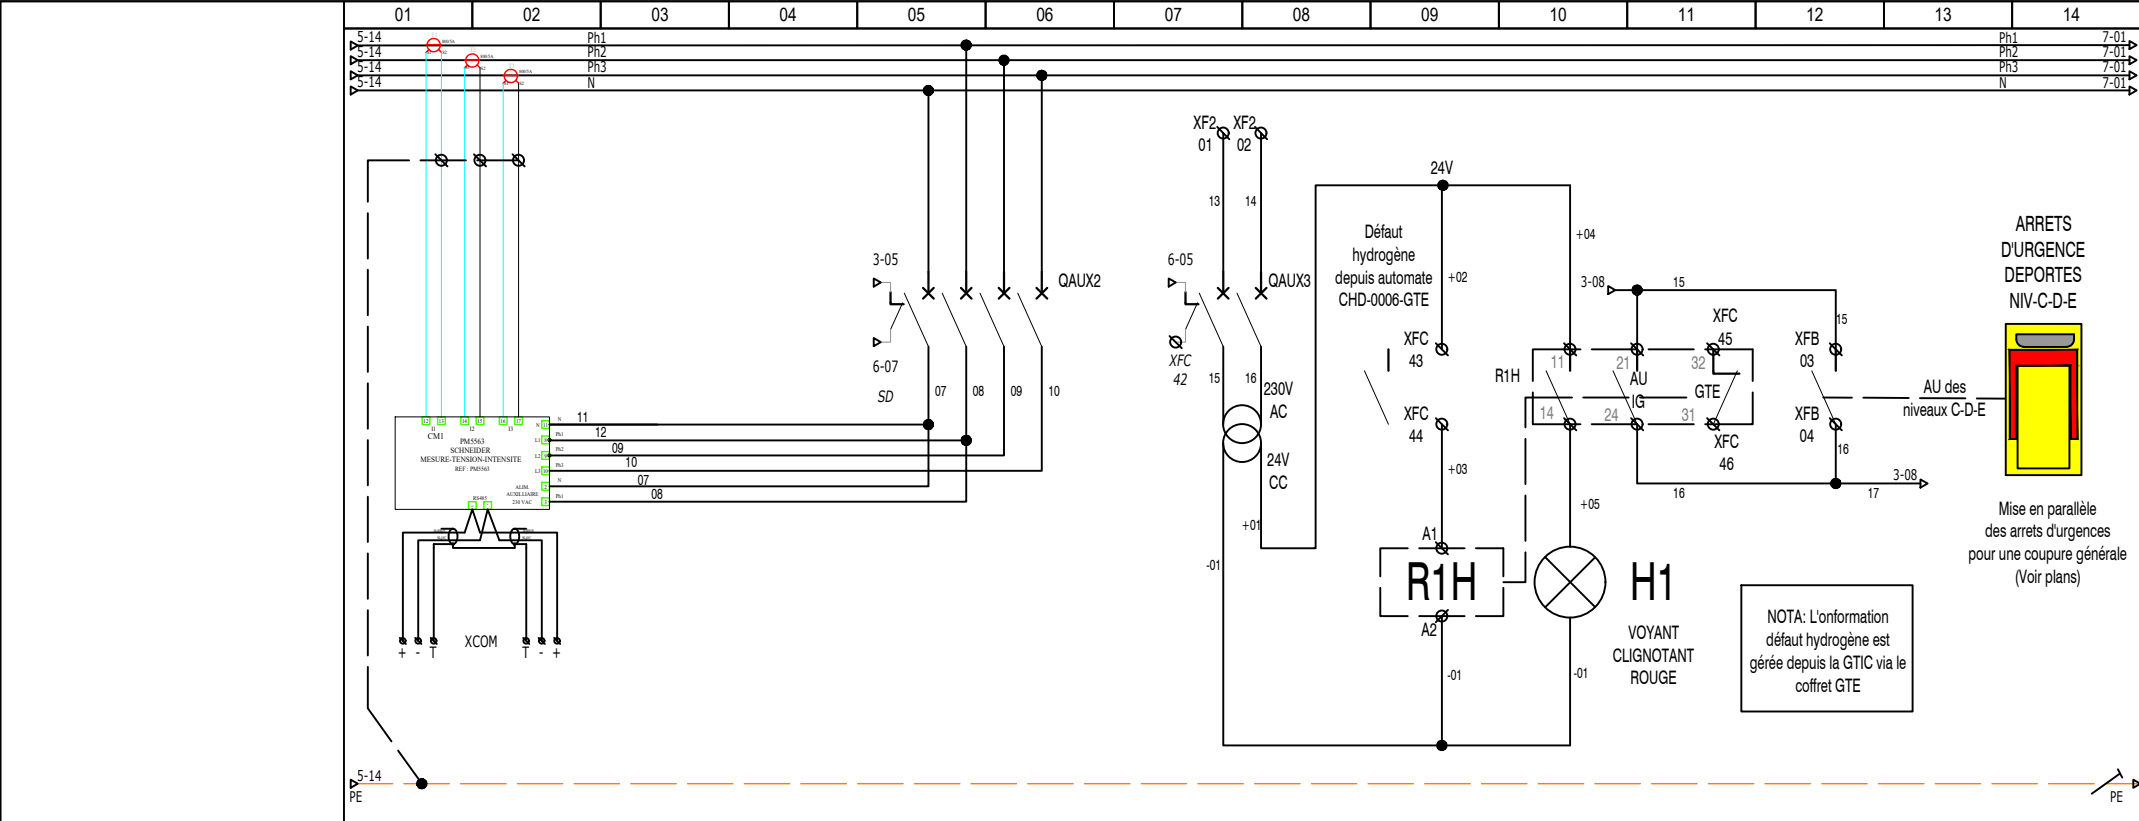


LIBELLE DU CIRCUIT		PM5563				QAUX2				QAUX3	TR24V	R1H	H1	.	.	.	.
		MESURES EXPLOITATION				MESURES EXPLOITATION				ALIM.TR24V	RELAYAGE	DEFAULT	DEFAULT	.	.	.	.
						-				.	AU	HYDROGENE	HYDROGENE	.	.	.	.
CABLE	REPERE									.	.	.	.	.	.	.	.
	LONGUEUR									.	.	.	.	.	.	.	.
	SECTION									.	.	.	.	.	.	.	.
	TYPE									.	.	.	.	.	.	.	.
PUISSANCE (KVA)		PH1	PH2	PH3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
INTENSITE (A)		PH1	PH2	PH3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
APPAREIL	TYPE	COURBE				IC60N				iC60N/C	MODICON	RXM4AB1BD	HARMO..XB4	.	.	.	.
	CALIBRE					2A				2A	1.2A/24V	5A-24V	24V	.	.	.	.
	DIFFERENTIEL	type / Δ IN								.	.	.	.	.	.	.	.
	REGLAGE Magnétique / Thermique									.	.	.	.	.	.	.	.

PLAGES DE
RACCORDEMENT

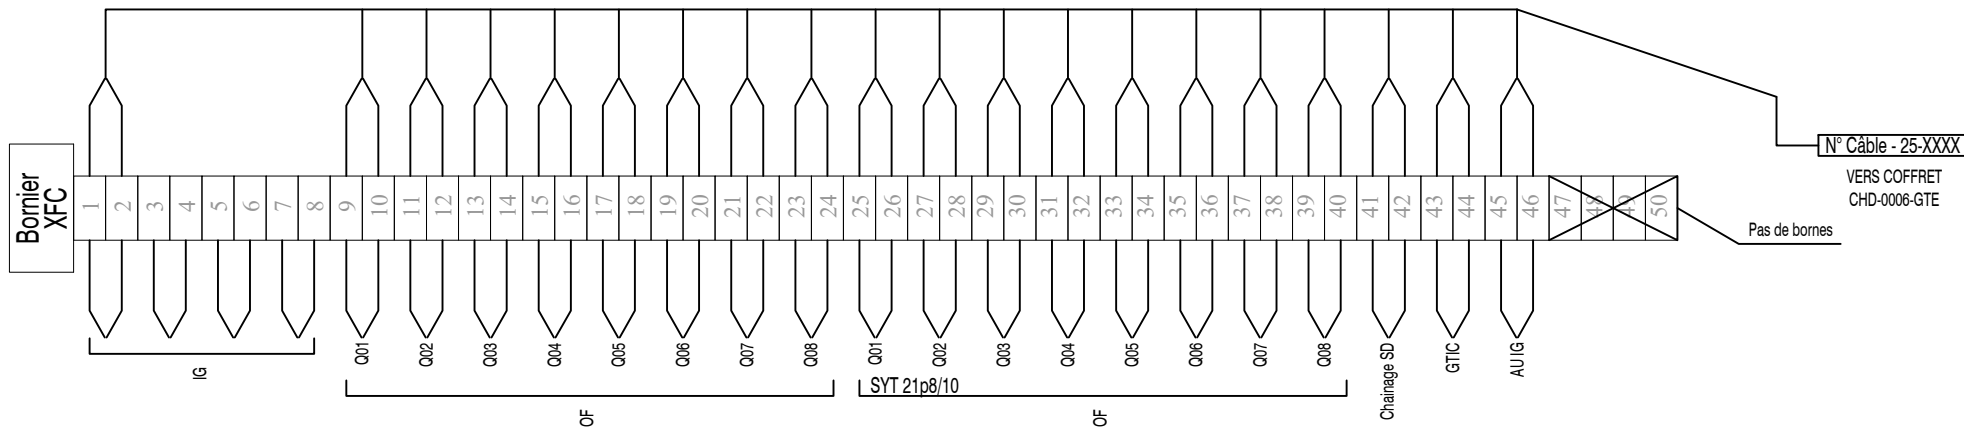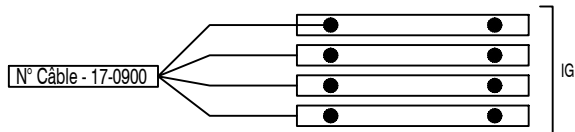

ARRET D'URGENCE
DEPORTE TP CHC-1970-FOR



NF

R2V 3G1.5

N° Câble -25-XXXX

Bornier
XFB

1

2

3

4

MX IG


Pas de bornes

R2V 3G1.5

N° Câble -25-XXXX

ARRETS D'URGENCES
DEPORTES NIV-C-D-E

Mise en parallèle des arrêts d'urgences
pour une coupure générale
(Voir plans)

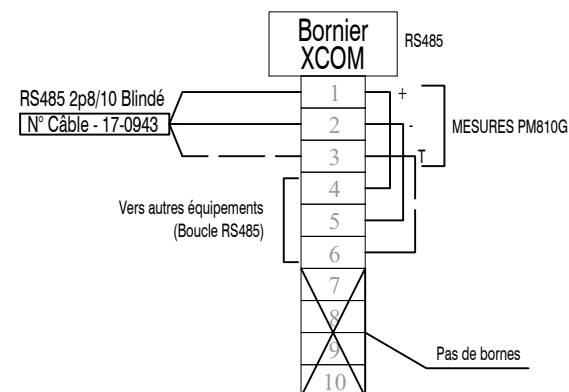

SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01



Opération: 3371
Classe: 25
Type: 21
Emetteur: ELE
Numéro : 0001
Ind: AA


11/06/2024
Phase: DCE
Fichier : EL15-25-21-ELE1231

Echelle: SANS
Dessiné par: LV
Visa: technique: AAH
projet: OC




ARMOIRE TP CHC-1970-FOR
BORNIER XFB-XFC-XCOM

FOLIO
07

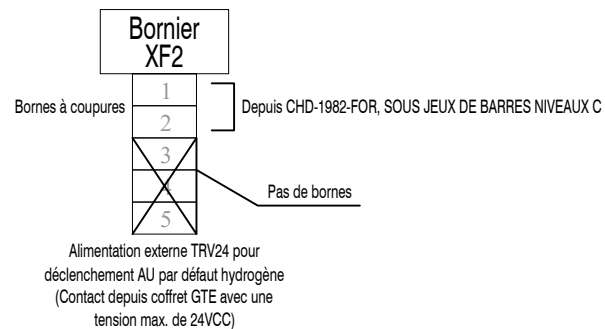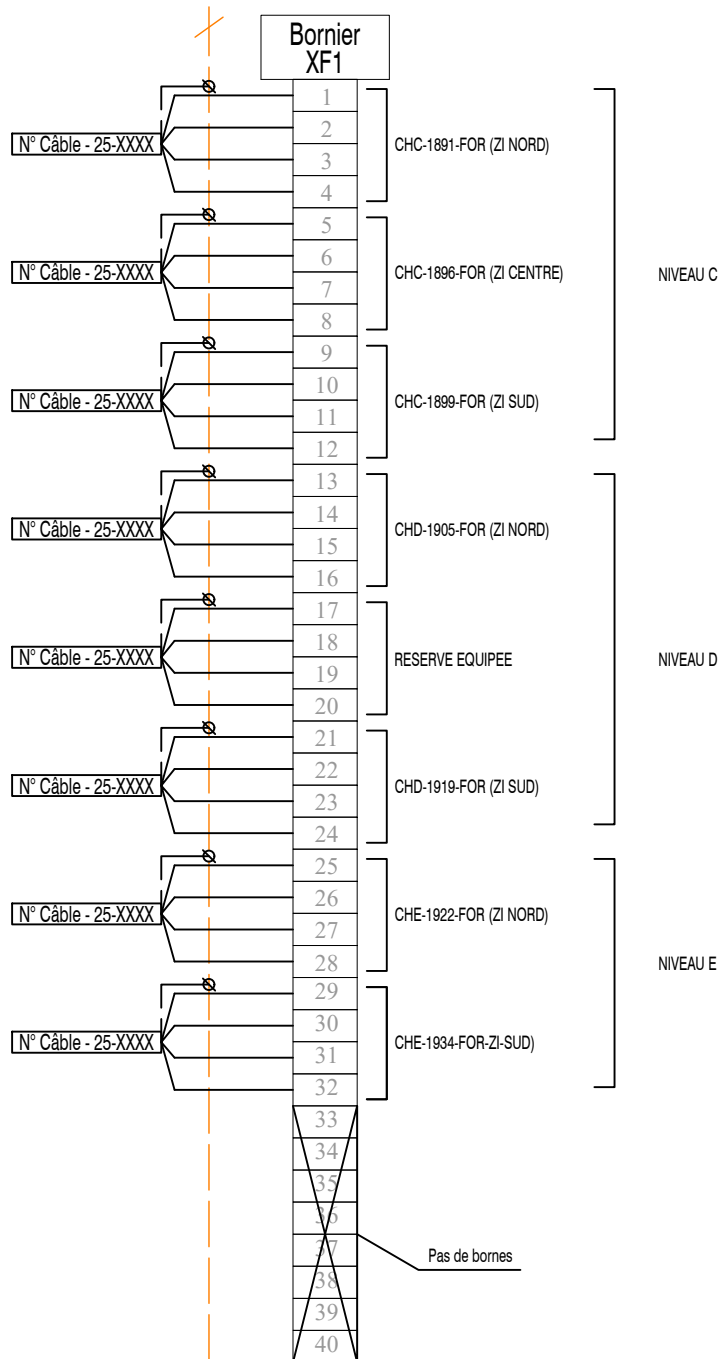




RESERVE EQUIPEE
NON UTILISEES MAIS
DISPONIBLES SUR
BORNES

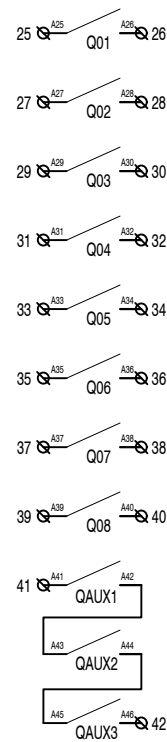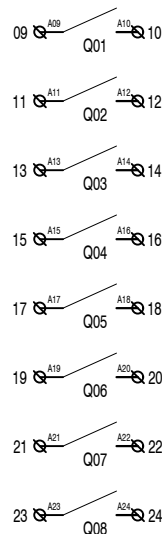

NOTA: L'onformation
défaut hydrogène est
gérée depuis la GTIC via le
coffret GTE



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01


Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3371	25	21	ELE	0001	AA

11/06/2024	Echelle: SANS
Phase: DCE	Dessiné par: LV
Fichier : EL15-25-21-ELE1231	


Visa:	technique: AAH
projet: OC	

ARMOIRE TP CHC-1970-FOR
REPORTS GTE

FOLIO
09

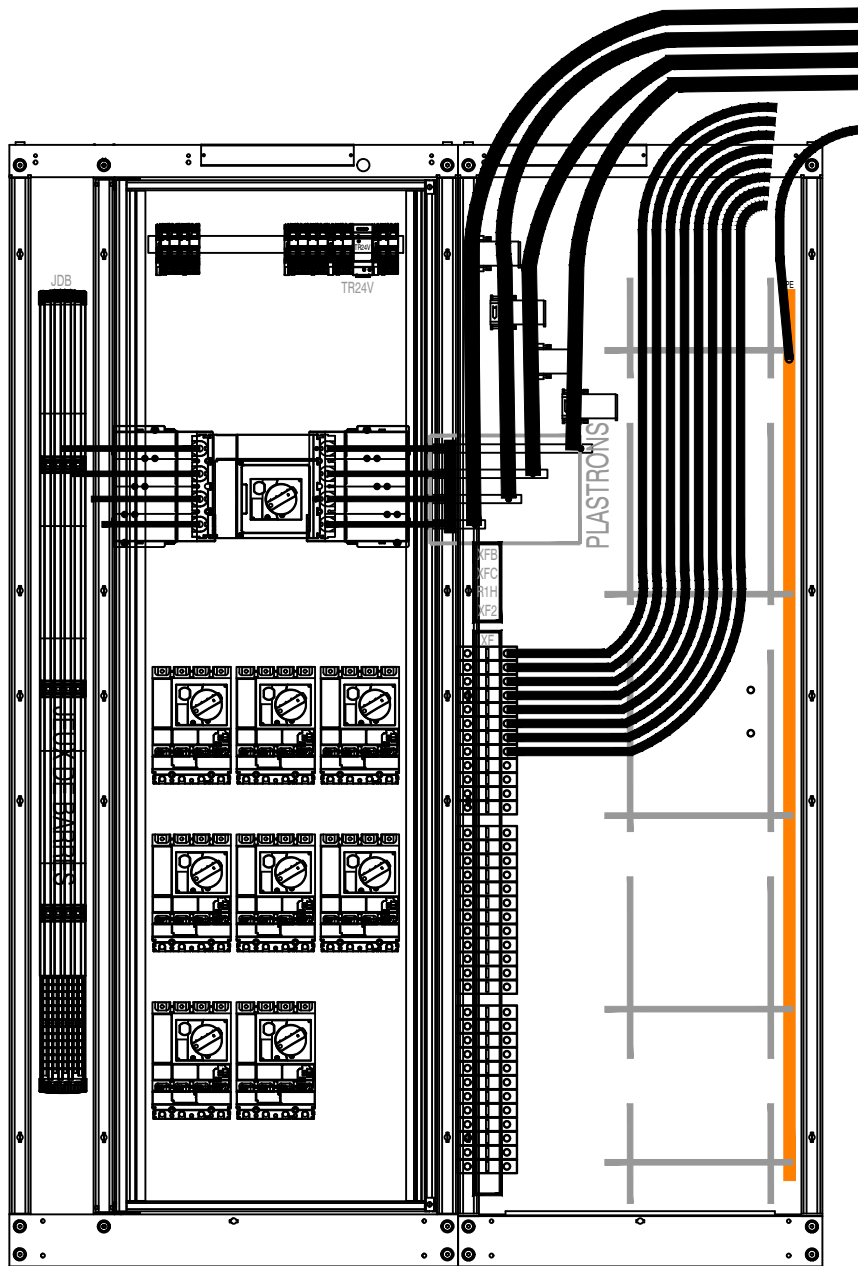

SANS PLASTRONS

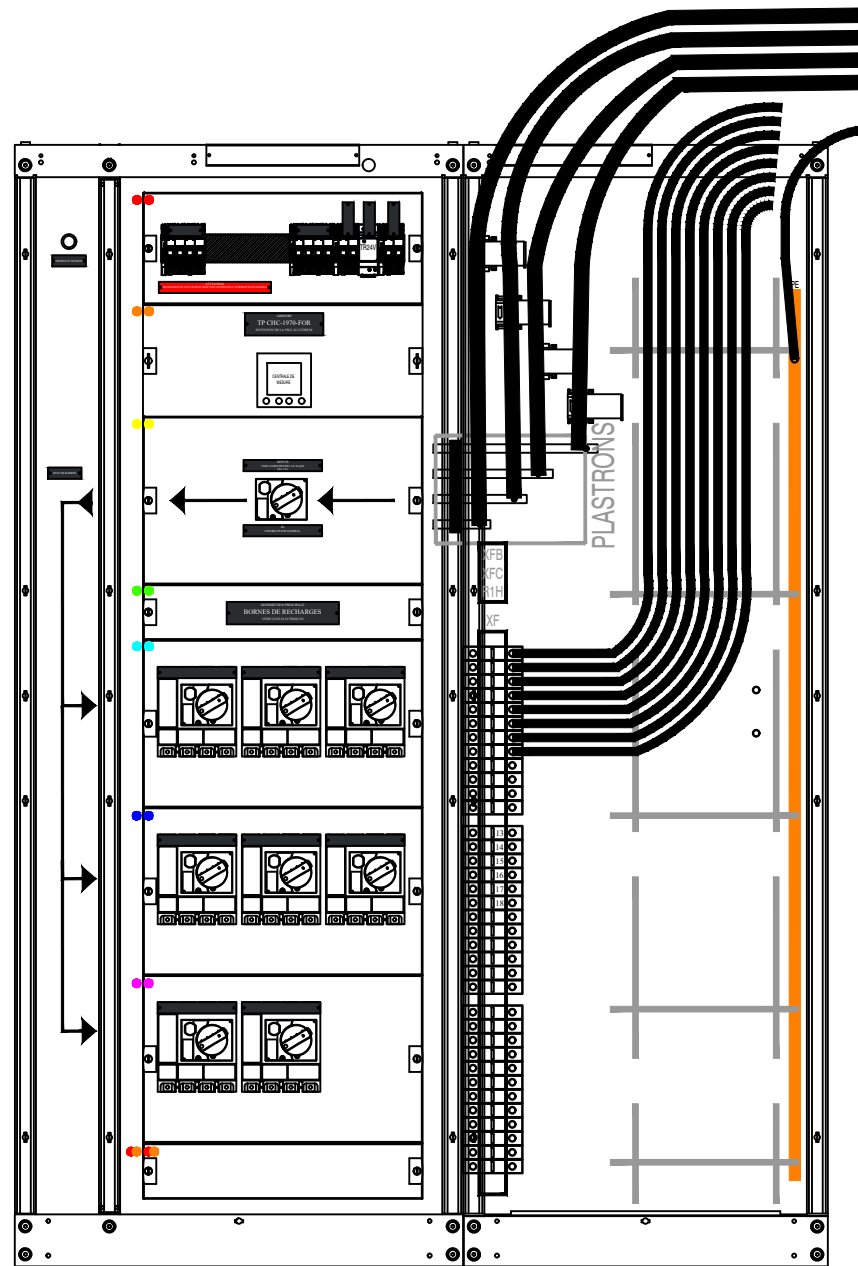


AVEC PLASTRONS





Le(s) jeu(x) de barre(s) ou répartiteur est de forme 4

La conception du jeu de barres inclus la mesure par thermographie infrarouge (IP2X)




Les plastrons ont tous un détrompeur

Repérage des borniers



Bornier XF
Section des bornes 95²

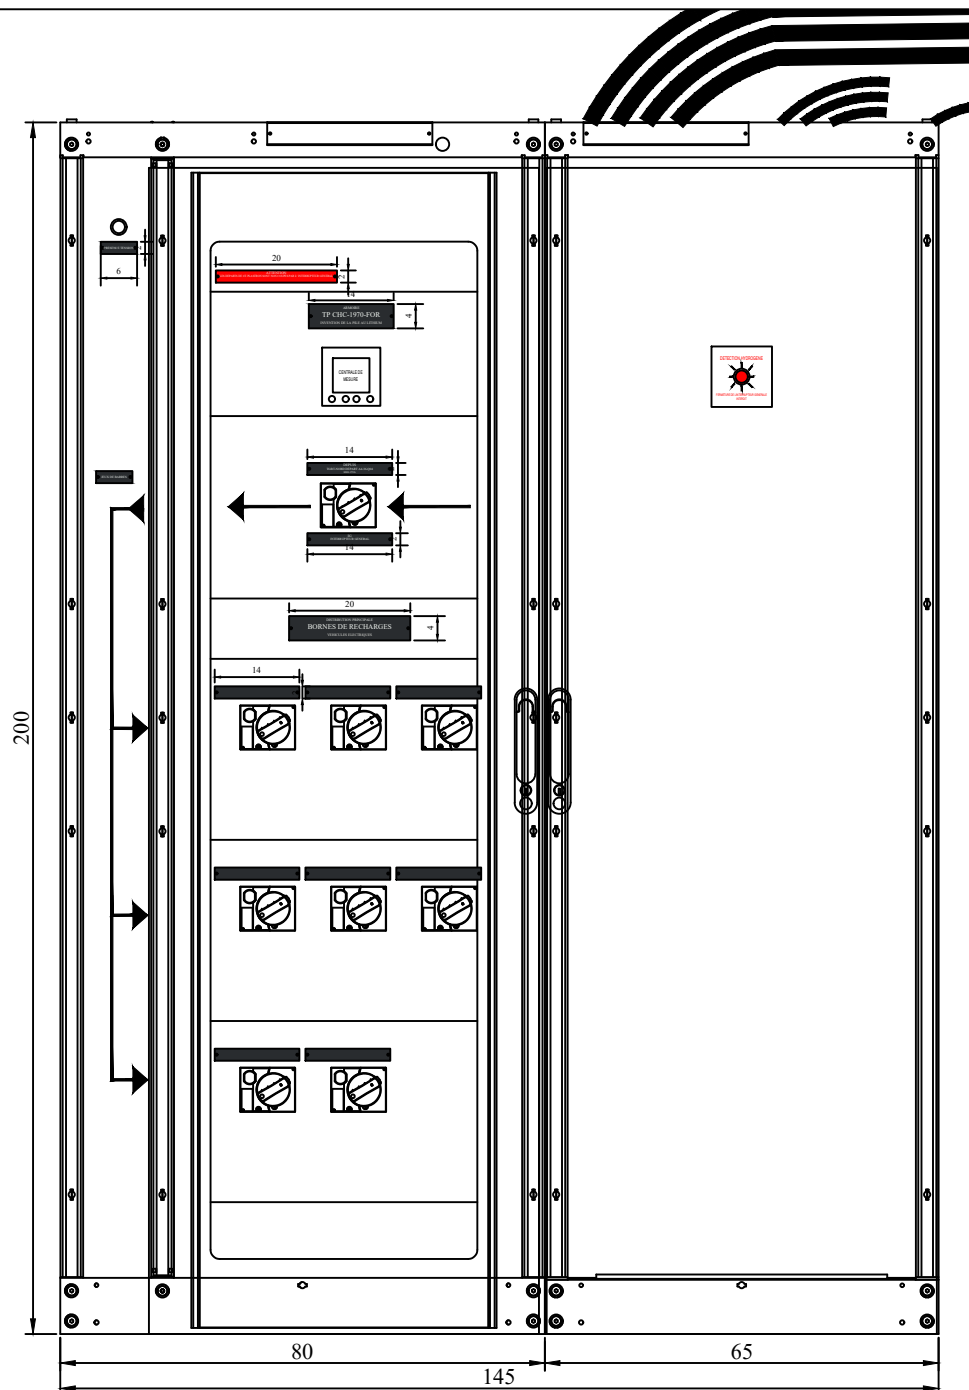


Pièces nues sous tension
sans danger

Dernier obstacle avant pièces nues
sous tension




Les plastrons ont tous un
détrompeur



Le(s) jeu(x) de barre(s) ou
répartiteur est de forme 4

La conception du jeu de barres
inclus la mesure par thermographie
infrarouge (IP2X)

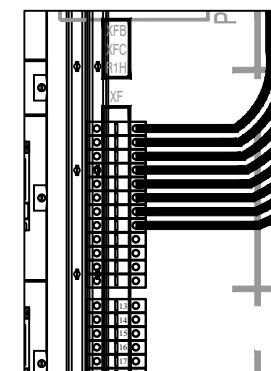

Repérage des borniers



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIÈRES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération: 3371
Classe: 25
Type: 21
Emetteur: ELE
Numéro : 0001
Ind: AA

11/06/2024
Phase: DCE
Fichier : EL15-25-21-ELE1231

Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE TP CHC-1970-FOR
FACADE PORTES FERMÉES

FOLIO
11