

CARACTERISTIQUES DU TABLEAU			
TYPE TABLEAU	PRISMA G		
INDICE DE PROTECTION	IP30		
COULEUR TOLERIE	RAAL 9001		
PORTE	AVEC		
FIXATION	MUR		
EMPLACEMENT DISPONIBLE	15%		
CABLE ARRIVEE	HAUT		
CABLE DEPART	HAUT		
GAINE A CABLES	OUI		
SERRURE	405E		
DIMENSIONS TOTALES	HAUTEUR :	1880	mm
	LARGEUR :	1750	mm
	PROFONDEUR :	300	mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES	
REGIME DE NEUTRE	TNS
TENSION NOMINALE	230/400 V
COURANT NOMINALE	-
ICC Ik1	-
ICC Ik3	-

Nota :
Afin d'éviter le remplacement inévitable d'étiquettes consécutif aux raccordements; il est admis, pour la distribution (aval des protections), et uniquement pour ces cas-là, que les armoires peuvent être réceptionnées et livrées avec des étiquettes provisoires souples autocollantes


Nr INDICE	NATURE DES MODIFICATIONS	FOLIOS MODIFIES	DESSINE PAR	VERIFIE PAR	DATE

Logo installateur	Logo tableautier				
TRACÉ D'ÉTUDE DU 19/05/2025 16:07:54 ASSEMBLÉE NATIONALE Service des Affaires Immobilières et du Patrimoine 126 rue de l'Université 75355 PARIS 07 SP - tel : 01 40 63 83 17					
Installation de bornes de recharge de véhicules électriques Armoire CHC-1891-FOR ZI Nord - Fondation de la marque Panhard "Doyenne des marques française" (CHC-103A) Depuis TP CHD-1970-FOR Départ Q01					
Date 19/05/2025	Echelle sans	Fichier 3371-25-21-ELE0002-AB.dwg	Des LV	VT AAH	VP OC
Phase	Localisation	Niveau	Identification du plan		
DCE	PBO / CH	C-	NUM. OP. 3371	CLA. 25	TYP. 21
			EMET. ELE	NUMERO 0002	IND. AB

Ce plan est la propriété de l'Assemblée nationale, il ne peut être communiqué sans notre autorisation.


FOLIO		DESIGNATION		FOLIO		DESIGNATION	
0				50			
1	PAGE DE GARDE			51			
2	SOMMAIRE			52			
3	SCHEMA MULTIFILAIRE			53			
4	SCHEMA MULTIFILAIRE			54			
5	SCHEMA MULTIFILAIRE			55			
6	SCHEMA MULTIFILAIRE			56			
7	SCHEMA MULTIFILAIRE			57			
8	SCHEMA MULTIFILAIRE			58			
9	SCHEMA MULTIFILAIRE			59			
10	SCHEMA MULTIFILAIRE			60			
11	SCHEMA MULTIFILAIRE			61			
12	BORNIERS XFB-XFC			62			
13	BORNIER XF1 et XF2			63			
14	BORNIERS XF3 à XF7			64			
15	REPORTS GTE			65			
16	FACADE SANS PLASTRONS			66			
17	FACADE AVEC PLASTRONS			67			
18	FACADE AVEC PORTE			68			
19				69			
20				70			
21				71			
22				72			
23				73			
24				74			
25				75			
26				76			
27				77			
28				78			
29				79			
30				80			
31				81			
32				82			
33				83			
34				84			
35				85			
36				86			
37				87			
38				88			
39				89			
40				90			
41				91			
42				92			
43				93			
44				94			
45				95			
46				96			
47				97			
48				98			
49				99			

	SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE 126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP Tel : 01 40 63 39 01	Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:	19/05/2025	Echelle: SANS	Visa: technique: AAH projet:OC	ARMOIRE CHC-1891-FOR SOMMAIRE	FOLIO 02
		3371	25	21	ELE	0002	AB	Phase: DCE	Dessiné par: LV			
		Fichier : 3371-25-21-0002...										

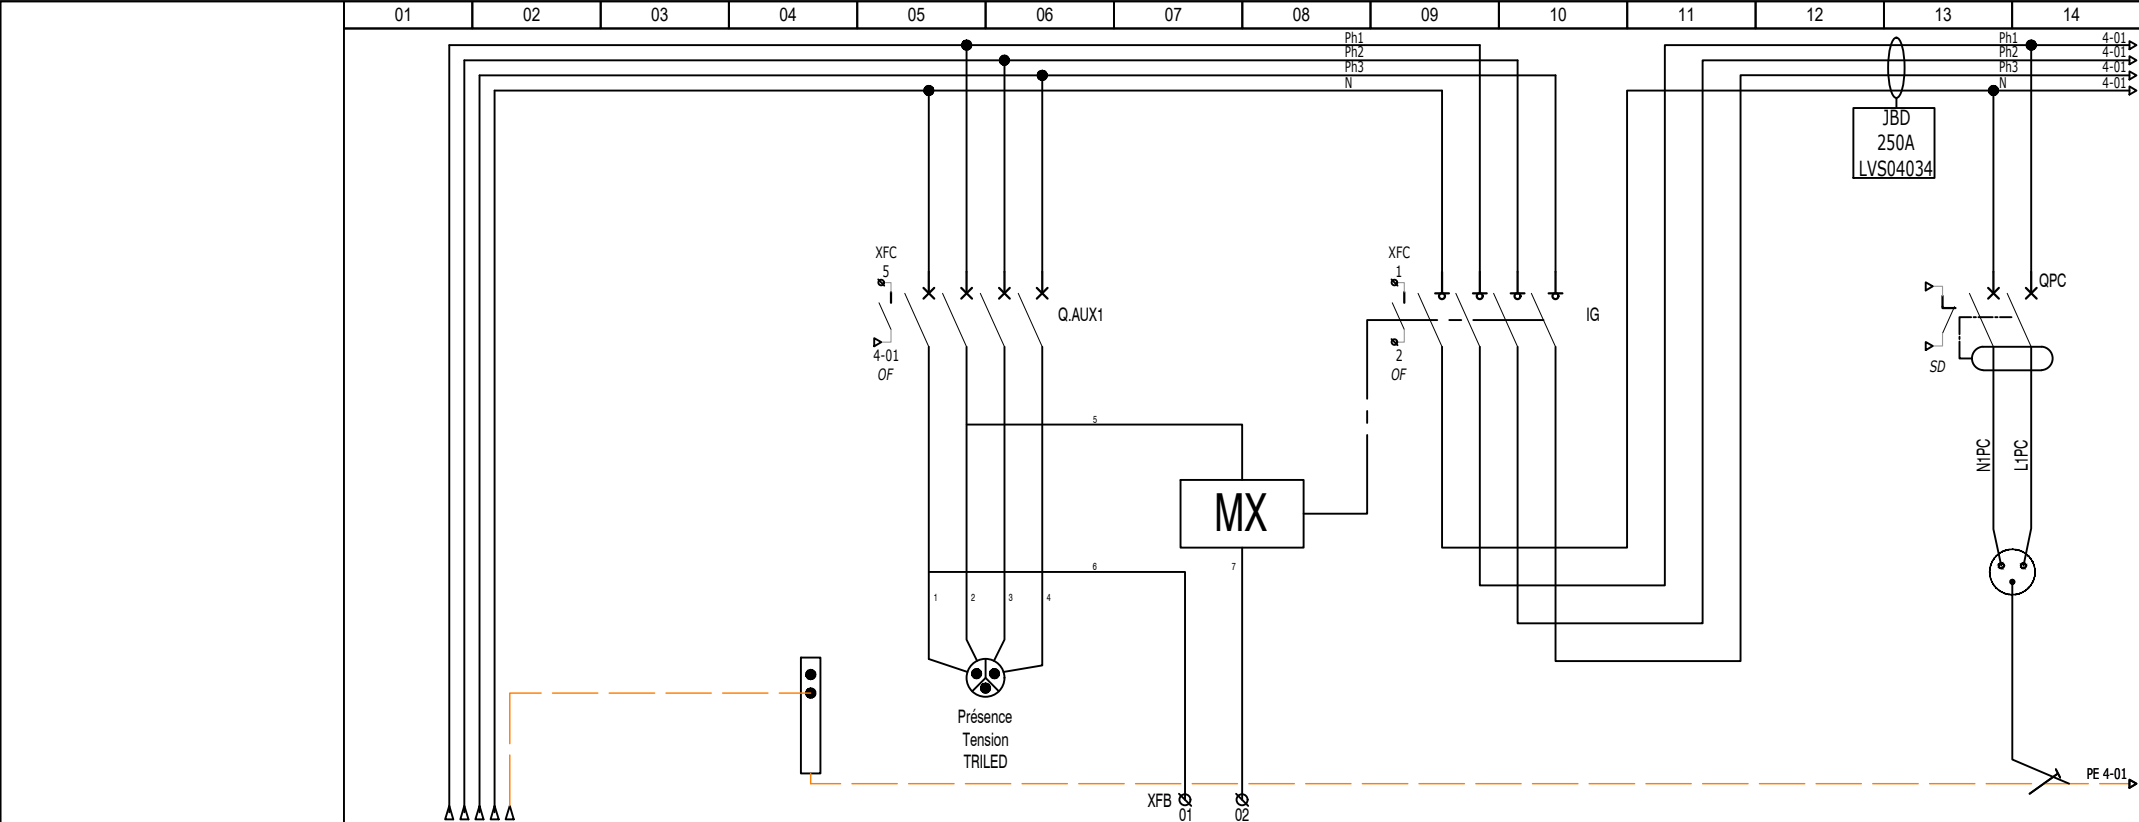

LIBELLE DU CIRCUIT		DEPUIS TP CHC-1970-FOR DEPART Q01 -				QAUX1 PRESENCE TENSION+MX CHC-1891-FOR TRILED				MX (230V) . . .				IG INTER. GENERAL FORCE . . .				QPC PC MAINTENANCE . . .			
CABLE	REPERE	25-XXXX				.				.				.				.			
	LONGUEUR	-				.				.				.				.			
	SECTION	-				.				.				.				.			
	TYPE	-				.				.				.				.			
PUISSANCE (KVA)		PH1	PH2	PH3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
INTENSITE (A)		PH1	PH2	PH3	-	.	.	.	.	.	.	.	.	160A	-	-	-	.	.	.	.
APPAREIL	TYPE	COURBE		NSX160F	Micrologique 5.2E		iC60N		C	.	.	.	.	NSX160NA	-		.	.	.	.	.
	CALIBRE			160A				1A						160A				6A		C	
	DIFFERENTIEL	type / Δ IN		-										-				30mA			
	REGLAGE Magnétique / Thermique			-																	

SJDB3
160A
LGY416048

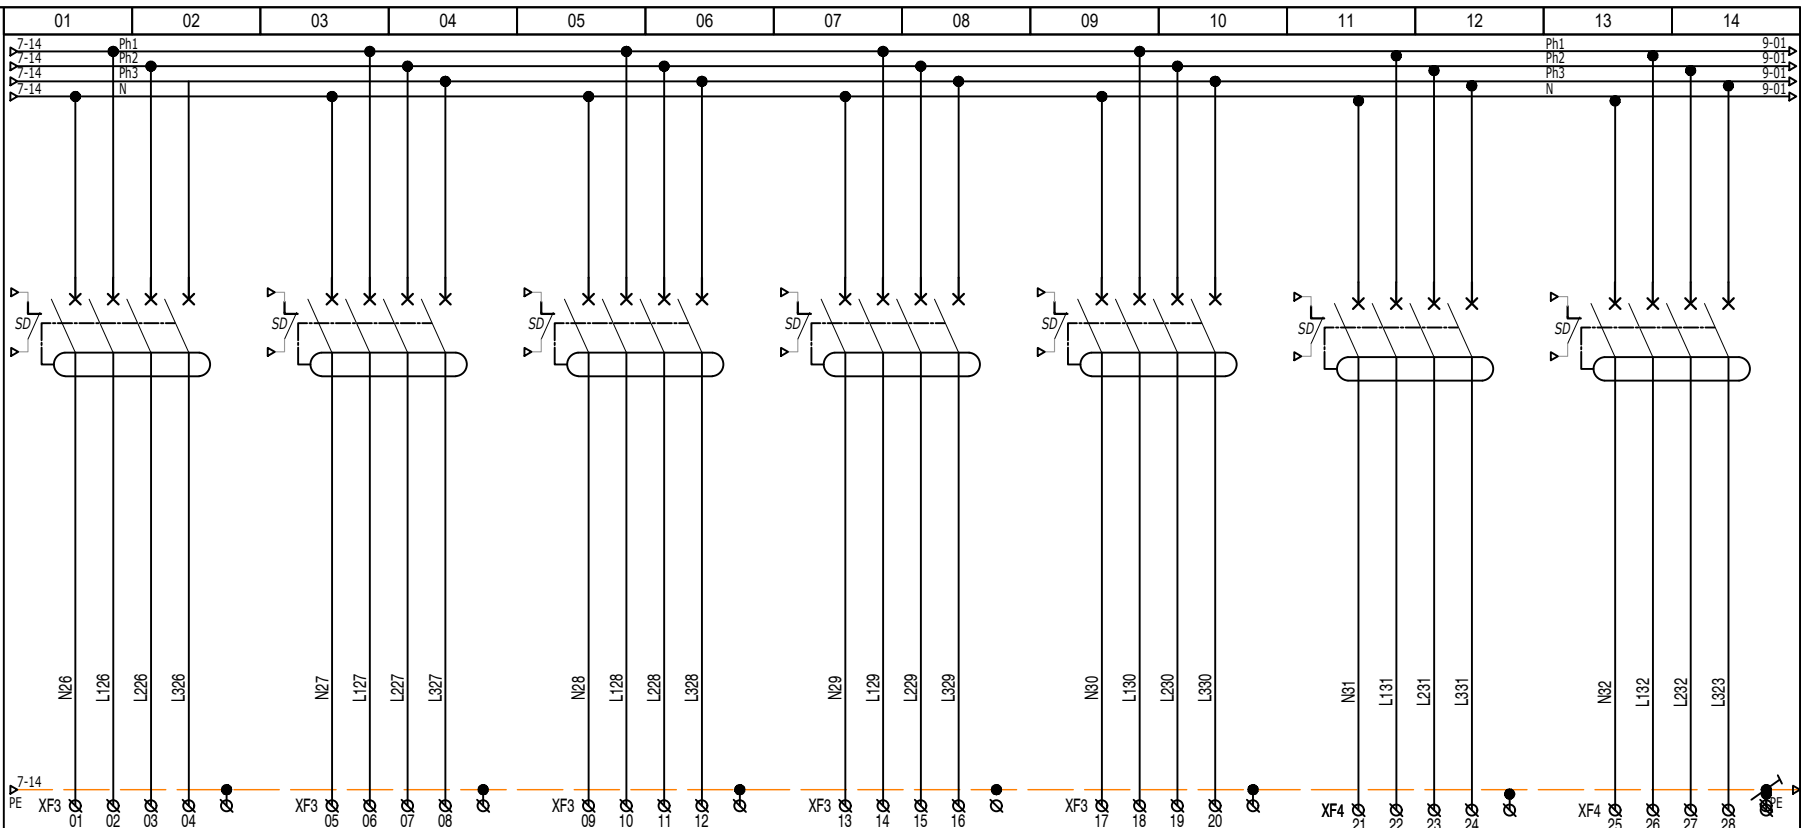

LIBELLE DU CIRCUIT					Q26				Q27				Q28				Q29				Q30				Q31				Q32			
					-				-				-				-				-				-				-			
					.				.				.				.				.				.				.			
					-				-				-				-				-				-				-			
CABLE	REPERE				25-XXXX				25-XXXX				25-XXXX				25-XXXX				25-XXXX				25-XXXX				25-XXXX			
	LONGUEUR				.				.				.				.				.				.				.			
	SECTION				.				.				.				.				.				.				.			
	TYPE				U1000R2V				U1000R2V				U1000R2V				U1000R2V				U1000R2V				U1000R2V				U1000R2V			
PUISSANCE (KVA)		PH1	PH2	PH3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.			
INTENSITE (A)		PH1	PH2	PH3	20A	.	.	.	.	20A	.	.	.	.	20A	.	.	.	.	20A	.	.	.	.	20A	.	.	.	.			
APPAREIL	TYPE		COURBE		iC60N		C		iC60N		C		iC60N		C		iC60N		C		iC60N		C		iC60N		C		iC60N		C	
	CALIBRE				20A				20A				20A				20A				20A				20A				20A			
	DIFFERENTIEL type / Δ IN				30mA-Fsi				30mA-Fsi				30mA-Fsi				30mA-Fsi				30mA-Fsi				30mA-Fsi				30mA-Fsi			
	REGLAGE Magnétique / Thermique				.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.		.	



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01


Opération: 3371
Classe: 25
Type: 21
Emetteur: ELE
Numéro : 0002
Ind: AB

19/05/2025
Phase: DCE
Echelle: SANS
Dessiné par: LV
Fichier : 3371-25-21-0002...


Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE CHC-1891-FOR
SCHEMA MULTIFILAIRE

FOLIO
08

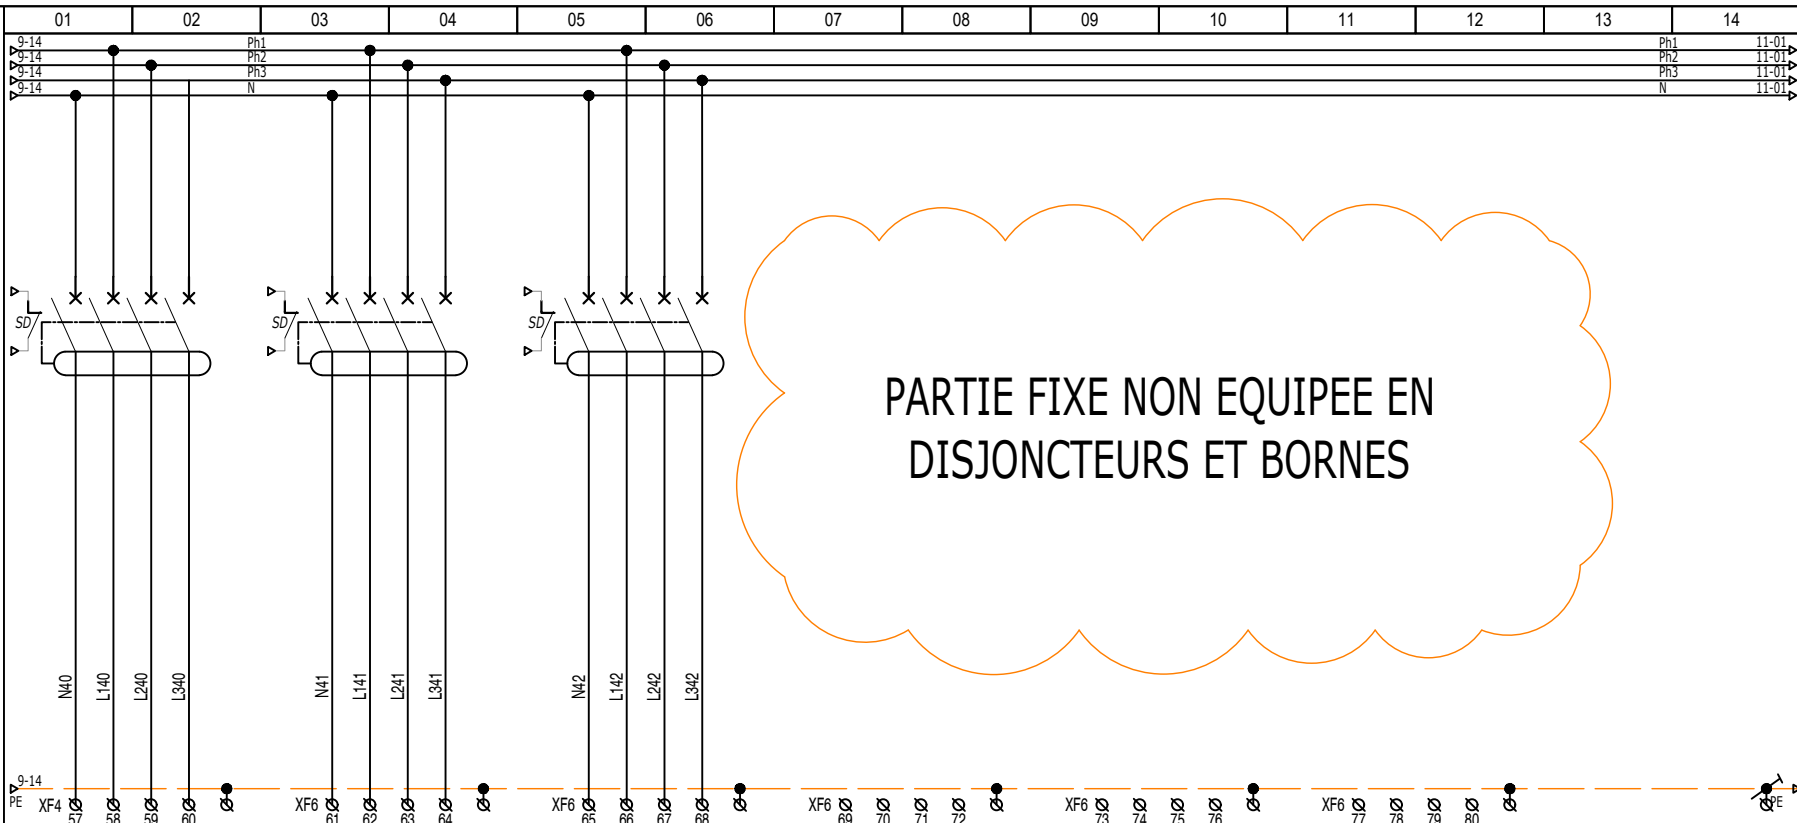

 SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE 126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP Tel : 01 40 63 39 01	Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:	19/05/2025	Echelle: SANS	Visa: technique: AAH projet: OC	ARMOIRE CHC-1891-FOR	FOLIO 10
	3371	25	21	ELE	0002	AB	Phase: DCE	Dessiné par: LV			
	Fichier : 3371-25-21-0002...										
SCHEMA MULTIFILAIRE											

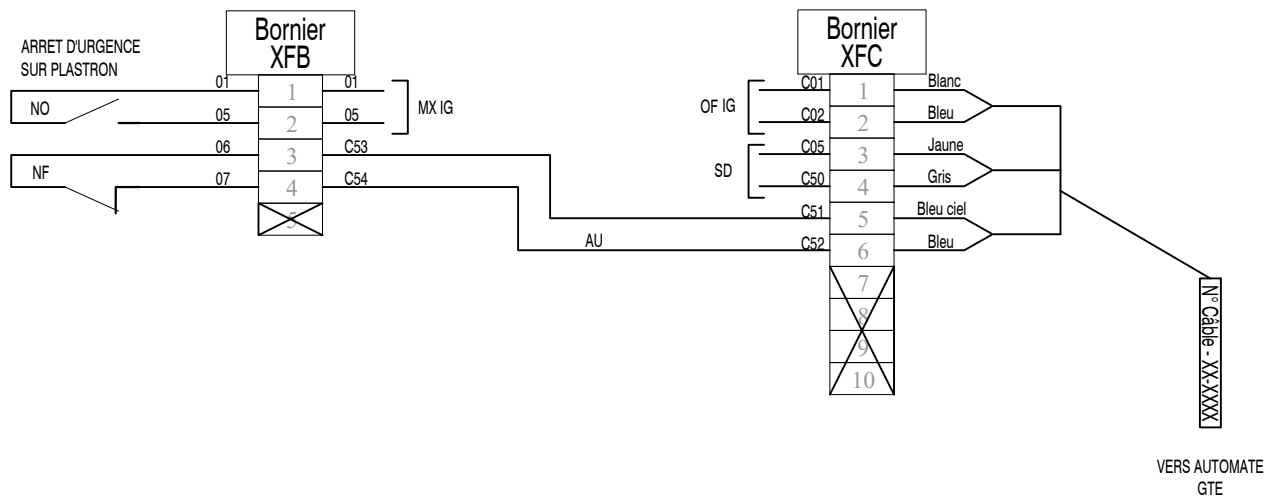

Borniers
XF1/2

N° Câble - 24-XXXX	N101
	L101
N° Câble - 24-XXXX	N202
	L202
N° Câble - 24-XXXX	N303
	L303
N° Câble - 24-XXXX	N104
	L104
N° Câble - 24-XXXX	N205
	L205
N° Câble - 24-XXXX	N306
	L306
N° Câble - 24-XXXX	N107
	L107
N° Câble - 24-XXXX	N208
	L208
N° Câble - 24-XXXX	N309
	L309
N° Câble - 24-XXXX	N110
	L110
N° Câble - 24-XXXX	N211
	L211
N° Câble - 24-XXXX	N312
	L312
N° Câble - 24-XXXX	N113
	L113
N° Câble - 24-XXXX	N214
	L214
N° Câble - 24-XXXX	N315
	L315
N° Câble - 24-XXXX	N116
	L116
N° Câble - 24-XXXX	N217
	L217
N° Câble - 24-XXXX	N318
	L318
N° Câble - 24-XXXX	N119
	L119
N° Câble - 24-XXXX	N220
	L220
N° Câble - 24-XXXX	N321
	L321
N° Câble - 24-XXXX	N122
	L122
N° Câble - 24-XXXX	N223
	L223
N° Câble - 24-XXXX	N324
	L324
N° Câble - 24-XXXX	N125
	L125

XF1

XF2

DISTRIBUTION DES
VEHICULES DEUX ROUES




SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3371	25	21	ELE	0002	AB

19/05/2025	Echelle: SANS
Phase: DCE	Dessiné par: LV
Fichier : 3371-25-21-0002...	

Visa:	technique: AAH
	projet: OC

ARMOIRE CHC-1891-FOR
BORNIER XF1 et XF2

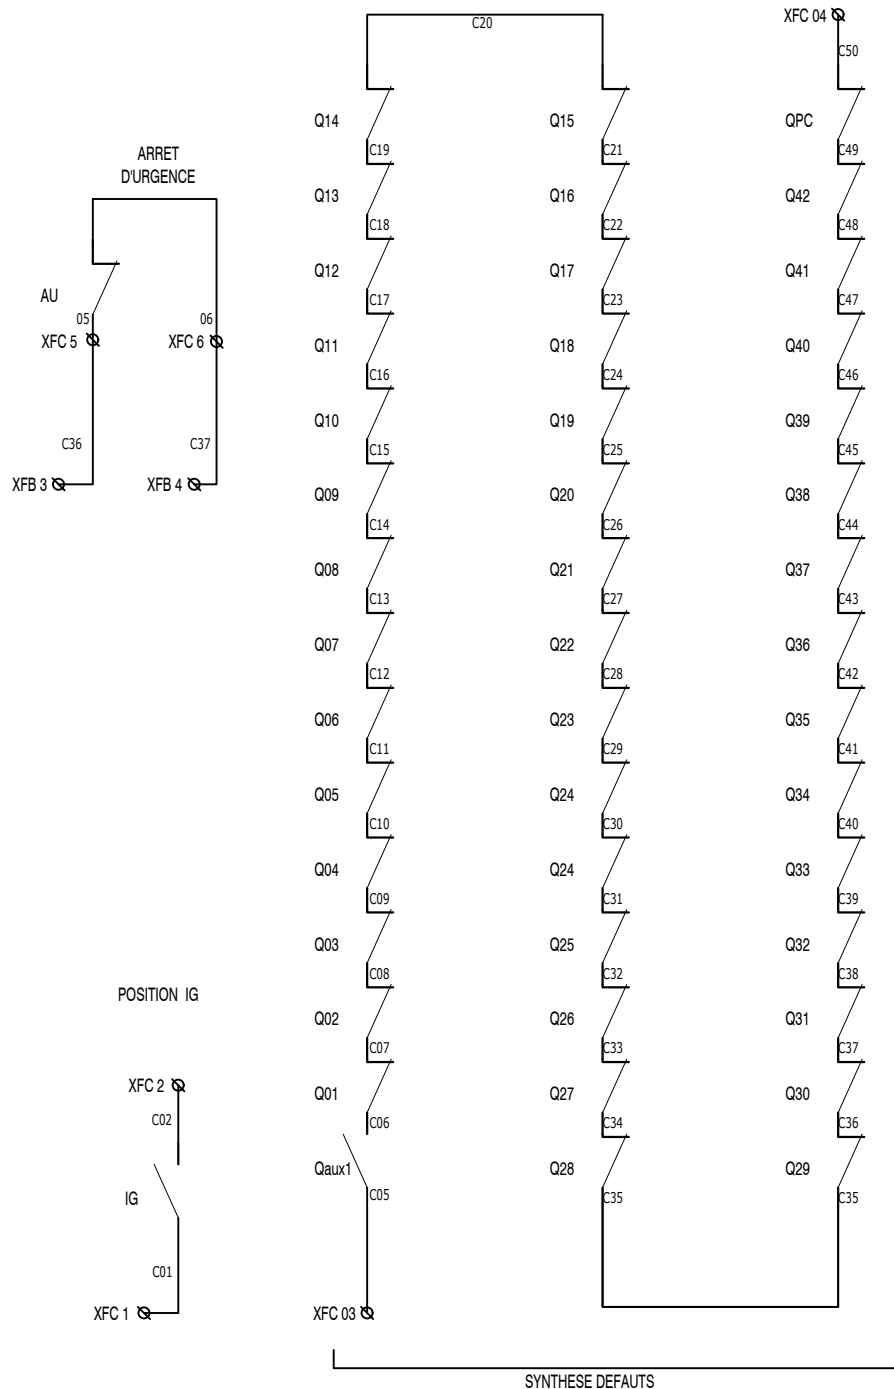

SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3371	25	21	ELE	0002	AB

19/05/2025	Echelle: SANS
Phase: DCE	Dessiné par: LV
Fichier : 3371-25-21-0002...	

Visa:	technique: AAH
projet: OC	

ARMOIRE CHC-1891-FOR
REPORTS GTE

FOLIO
15

PE arrivée principale

Répartiteur de phases
SJDB1 et 2

Répartiteur de phases
JDB


Emplacement
XF6
(Réserve pour la
future extension)


Cablofil

Bien respecter la disposition
des répartiteurs de phases et
des borniers

Répartiteur de phases
SJDB3

Répartiteur de phases
4

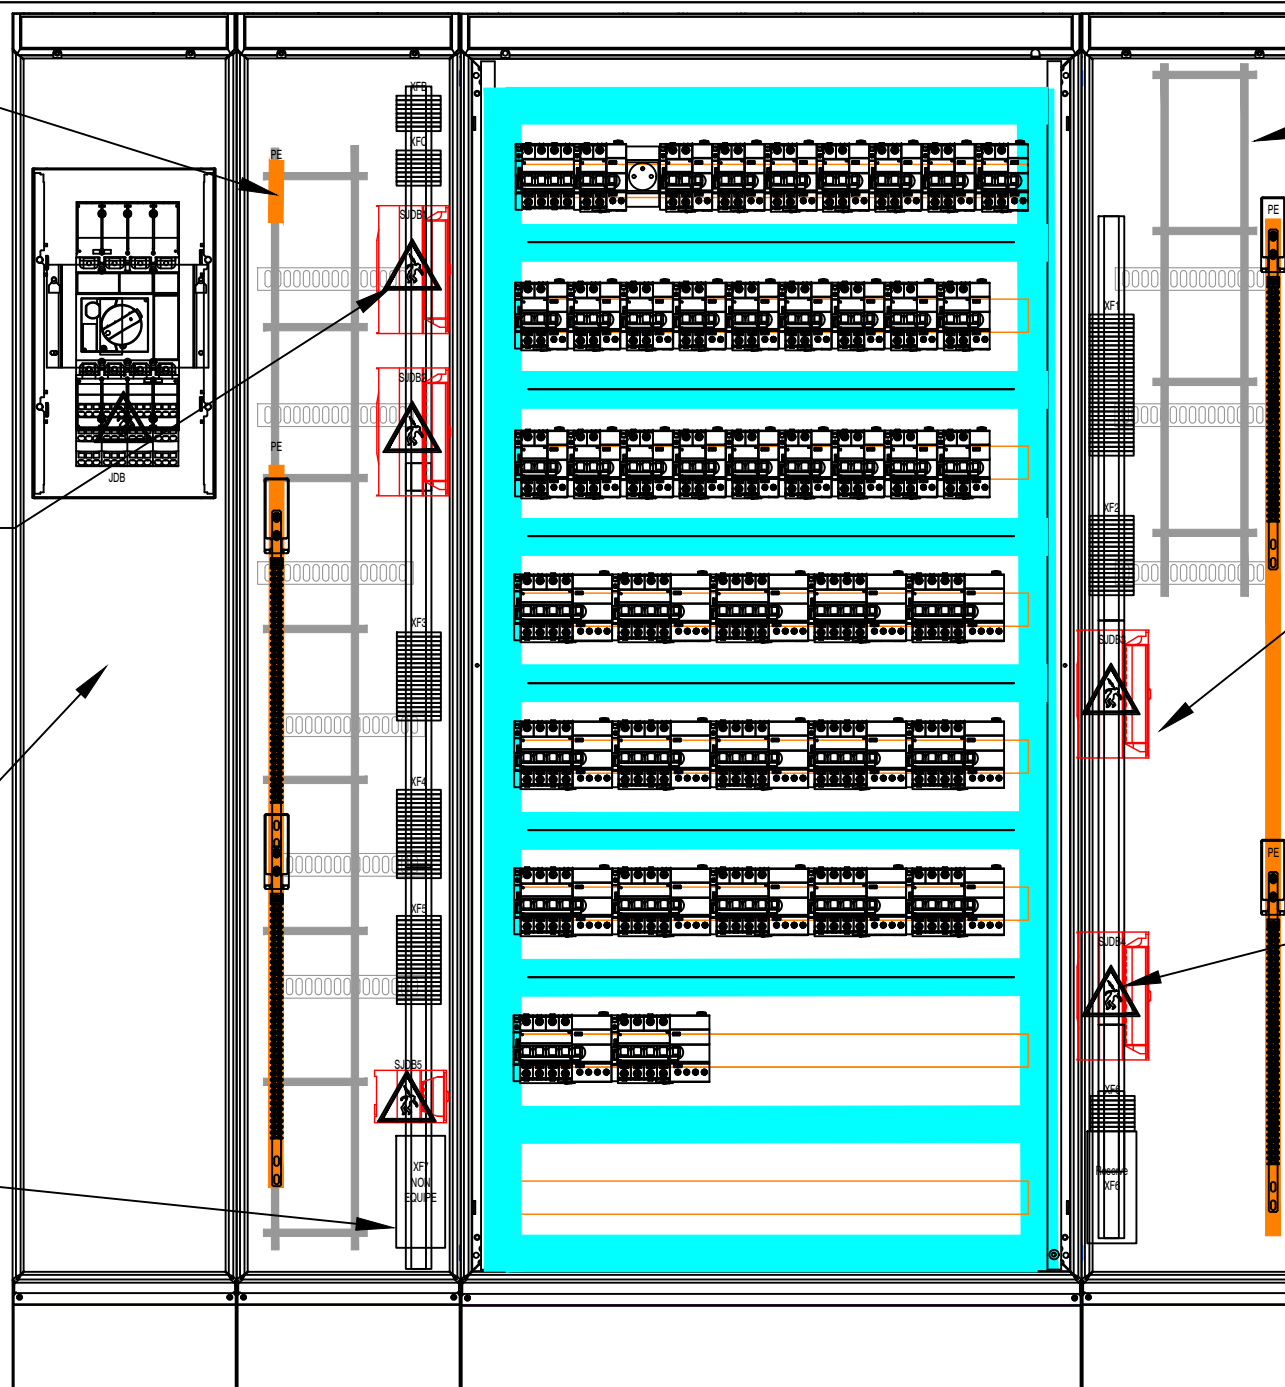

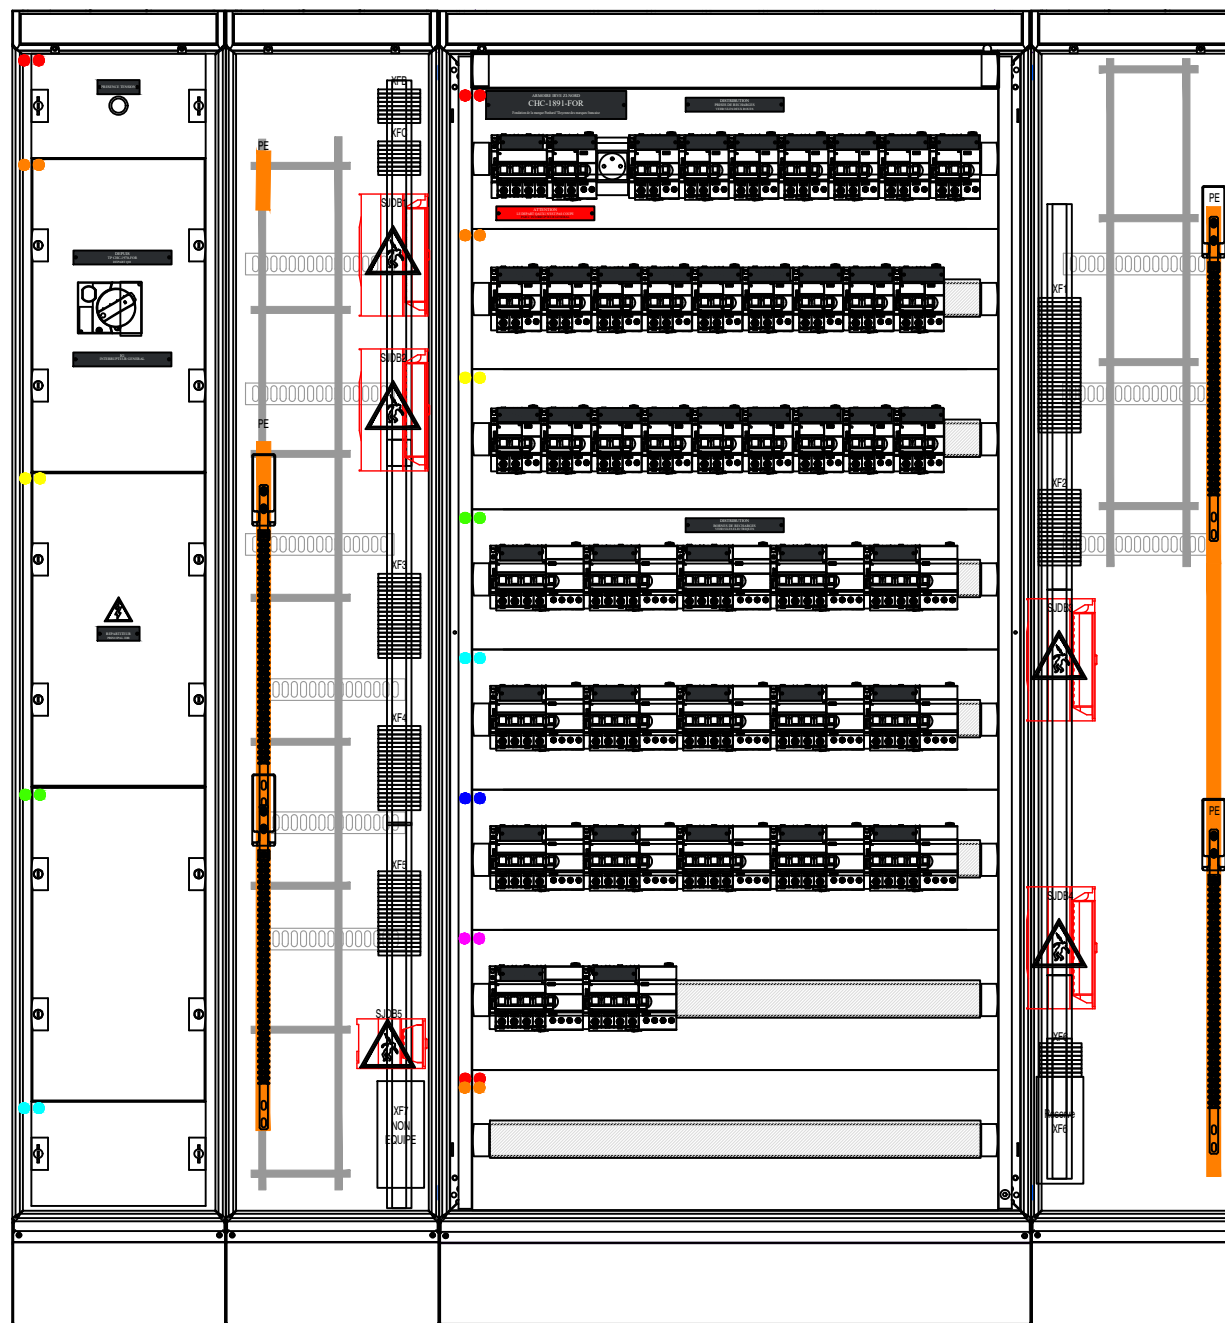

ATTENTION AUX
REFERENCES DES
REPARTITEURS DE PHASES

