

CODE DES COULEURS FILERIE	
FONCTION	COULEUR
Phase 1	NOIRE
Phase 2	BRUN
Phase 3	ROUGE
Neutre	BLEU
Terre	JAUNE/VERT
Télécommande 220 VAC	NOIRE
Commun téléc. 220 VAC	NOIRE
Circuit 24 ou 48 VAC	BLEU
Commun 0 VAC	BLEU
Circuit 48 CC	VIOLET
Commun 0 VCC	BLANC
Circuit 24 VCC	ROUGE
Commun 0 VCC	BLANC
Circuit 12 VCC	IVOIRE
Commun 0 VCC	BLANC
TENSION EXTERIEUR	ORANGE
GTE	GRIS

CARACTERISTIQUES DU TABLEAU			
TYPE TABLEAU	PRISMA G		
INDICE DE PROTECTION	IP30		
COULEUR TOLERIE	RAAL 9001		
PORTE	AVEC		
FIXATION	MUR		
EMPLACEMENT DISPONIBLE	15%		
CABLE ARRIVEE	HAUT		
CABLE DEPART	HAUT		
GAINE A CABLES	OUI		
SERRURE	405E		
DIMENSIONS TOTALES	HAUTEUR :	1880	mm
	LARGEUR :	1750	mm
	PROFONDEUR :	300	mm

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES	
REGIME DE NEUTRE	TNS
TENSION NOMINALE	230/400 V
COURANT NOMINALE	-
ICC Ik1	-
ICC Ik3	-

Nota :

Afin d'éviter le remplacement inévitable d'étiquettes consécutif aux raccordements; il est admis, pour la distribution (aval des protections), et uniquement pour ces cas-là, que les armoires peuvent être réceptionnées et livrées avec des étiquettes provisoires souples autocollantes


Nr	INDICE	NATURE DES MODIFICATIONS	FOLIOS MODIFIES	DESSINE PAR	VERIFIE PAR
					DATE

Logo installateur	Logo tableautier							
TRACÉ D'ÉTUDE DU 30/01/2025 16:44:23 ASSEMBLÉE NATIONALE Service des Affaires Immobilières et du Patrimoine 126 rue de l'Université 75355 PARIS 07 SP - tel : 01 40 63 83 17								
Installation de bornes de recharge de véhicules électriques Armoire CHC-1898-FOR ZI SUD - Fondation de la marque Renault frères (CHC-F13A) Depuis TP CHC-1970-FOR Départ Q03								
Date 19/05/2025	Echelle sans	Fichier 3371-25-21-ELE0004-AA.dwg	Des LV	VT AAH	VP OC			
Phase	Localisation	Niveau	Identification du plan					
DCE	PBO / CH	C-	NUM. OP. 3371	CLA. 25	TYP. 21	EMET. ELE	NUMERO 0004	IND. AB

Ce plan est la propriété de l'Assemblée nationale, il ne peut être communiqué sans notre autorisation.


FOLIO		DESIGNATION		FOLIO		DESIGNATION	
0				50			
1	PAGE DE GARDE			51			
2	SOMMAIRE			52			
3	SCHEMA MULTIFILAIRE			53			
4	SCHEMA MULTIFILAIRE			54			
5	SCHEMA MULTIFILAIRE			55			
6	SCHEMA MULTIFILAIRE			56			
7	SCHEMA MULTIFILAIRE			57			
8	SCHEMA MULTIFILAIRE			58			
9	SCHEMA MULTIFILAIRE			59			
10	SCHEMA MULTIFILAIRE			60			
11	SCHEMA MULTIFILAIRE			61			
12	BORNIERS XFB-XFC			62			
13	BORNIER XF1			63			
14	BORNIERS XF2 à XF8			64			
15	REPORTS GTE			65			
16	FACADE SANS PLASTRONS			66			
17	FACADE AVEC PLASTRONS			67			
18	FACADE AVEC PORTE			68			
19				69			
20				70			
21				71			
22				72			
23				73			
24				74			
25				75			
26				76			
27				77			
28				78			
29				79			
30				80			
31				81			
32				82			
33				83			
34				84			
35				85			
36				86			
37				87			
38				88			
39				89			
40				90			
41				91			
42				92			
43				93			
44				94			
45				95			
46				96			
47				97			
48				98			
49				99			

	SERVICE DES AFFAIRES IMMOBILIERES ET DU PATRIMOINE 126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP Tel : 01 40 63 39 01	Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:	19/05/2025	Echelle: SANS	Visa: technique: AAH projet:OC	ARMOIRE CHC-1898-FOR SOMMAIRE	FOLIO 02
		3371	25	21	ELE	0004	AB	Phase: DCE	Dessiné par: LV			
		Fichier : 3371-25-21-ELE0004...										

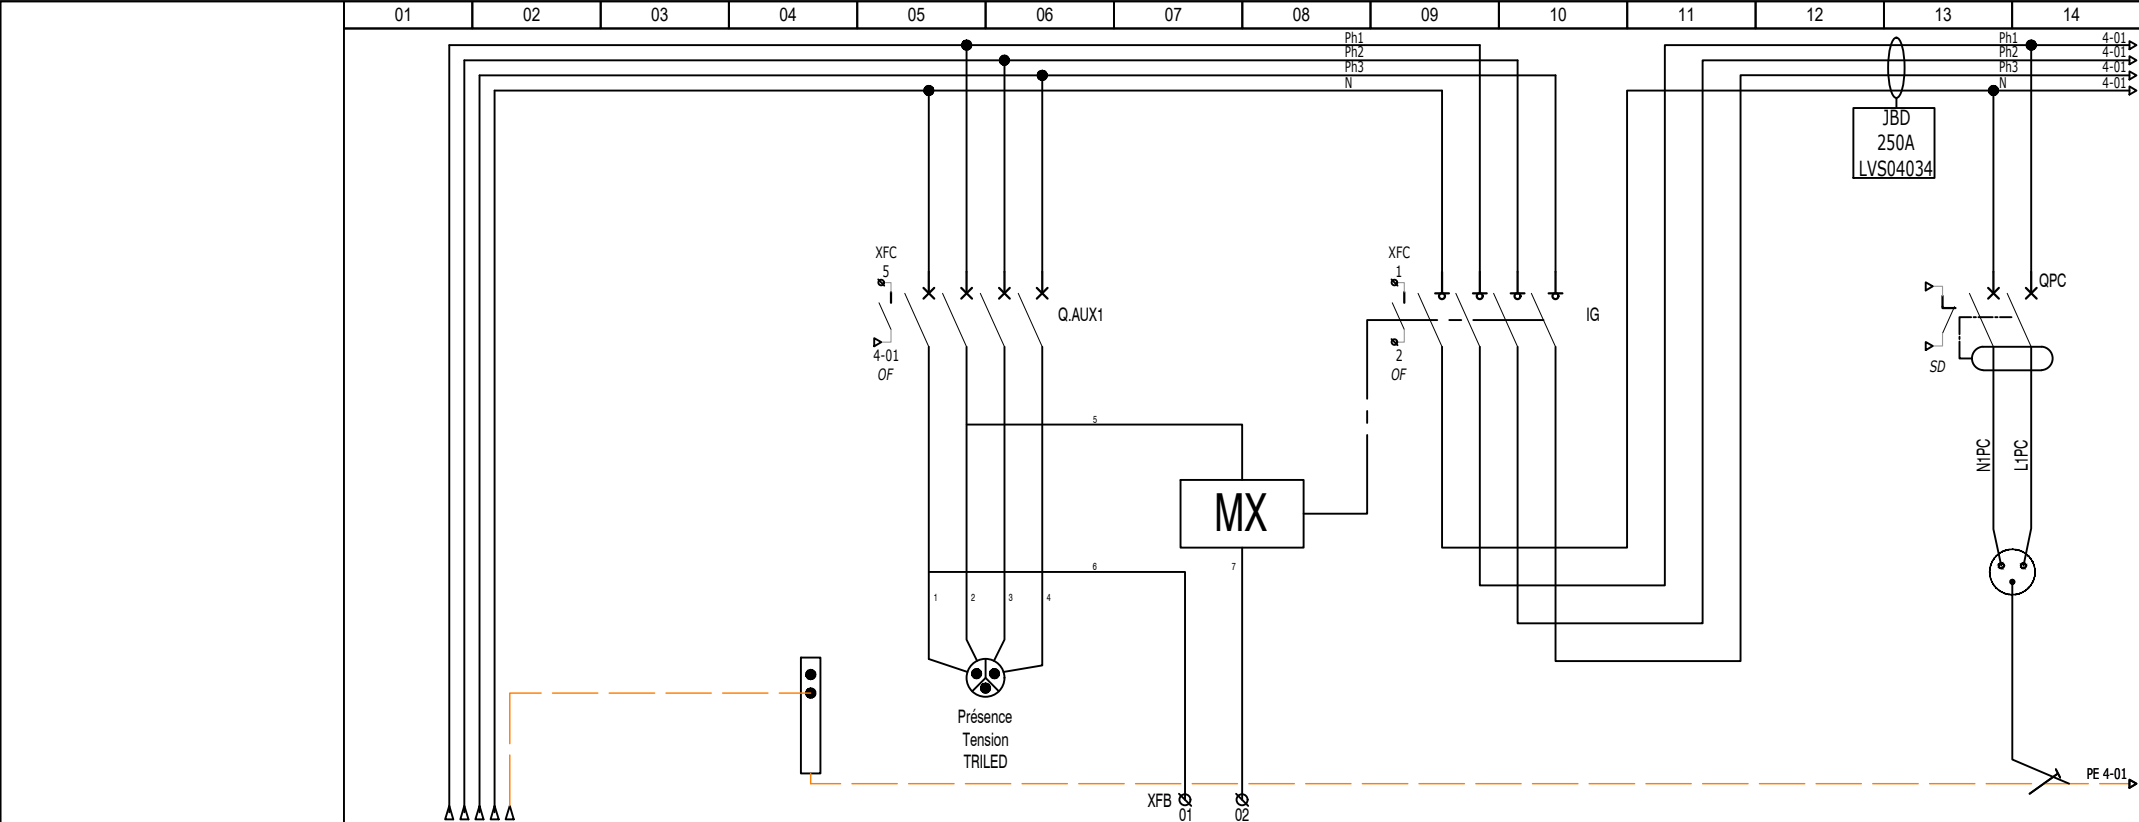

LIBELLE DU CIRCUIT					DEPUIS TP CHC-1970-FOR DEPART Q03 -				QAUX1 PRESENCE TENSION+MX CHC-1898-FOR TRILED				MX (230V)				IG INTER. GENERAL FORCE								QPC PC MAINTENANCE			
CABLE	REPERE				25-XXXX																							
	LONGUEUR				-																							
	SECTION				-																							
	TYPE				-																							
PUISSANCE (KVA)		PH1	PH2	PH3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
INTENSITE (A)		PH1	PH2	PH3	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
APPAREIL	TYPE		COURBE		NSX160F		Micrologique 5.2E		iC60N		C		.	.	NSX160NA		-		.	.	C		C					
	CALIBRE				160A				1A						160A								6A					
	DIFFERENTIEL				type / Δ IN				-								-								30mA			
	REGLAGE Magnétique / Thermique				-								.	.					.	.					.	.		

SJBD3
160A
LGY416048

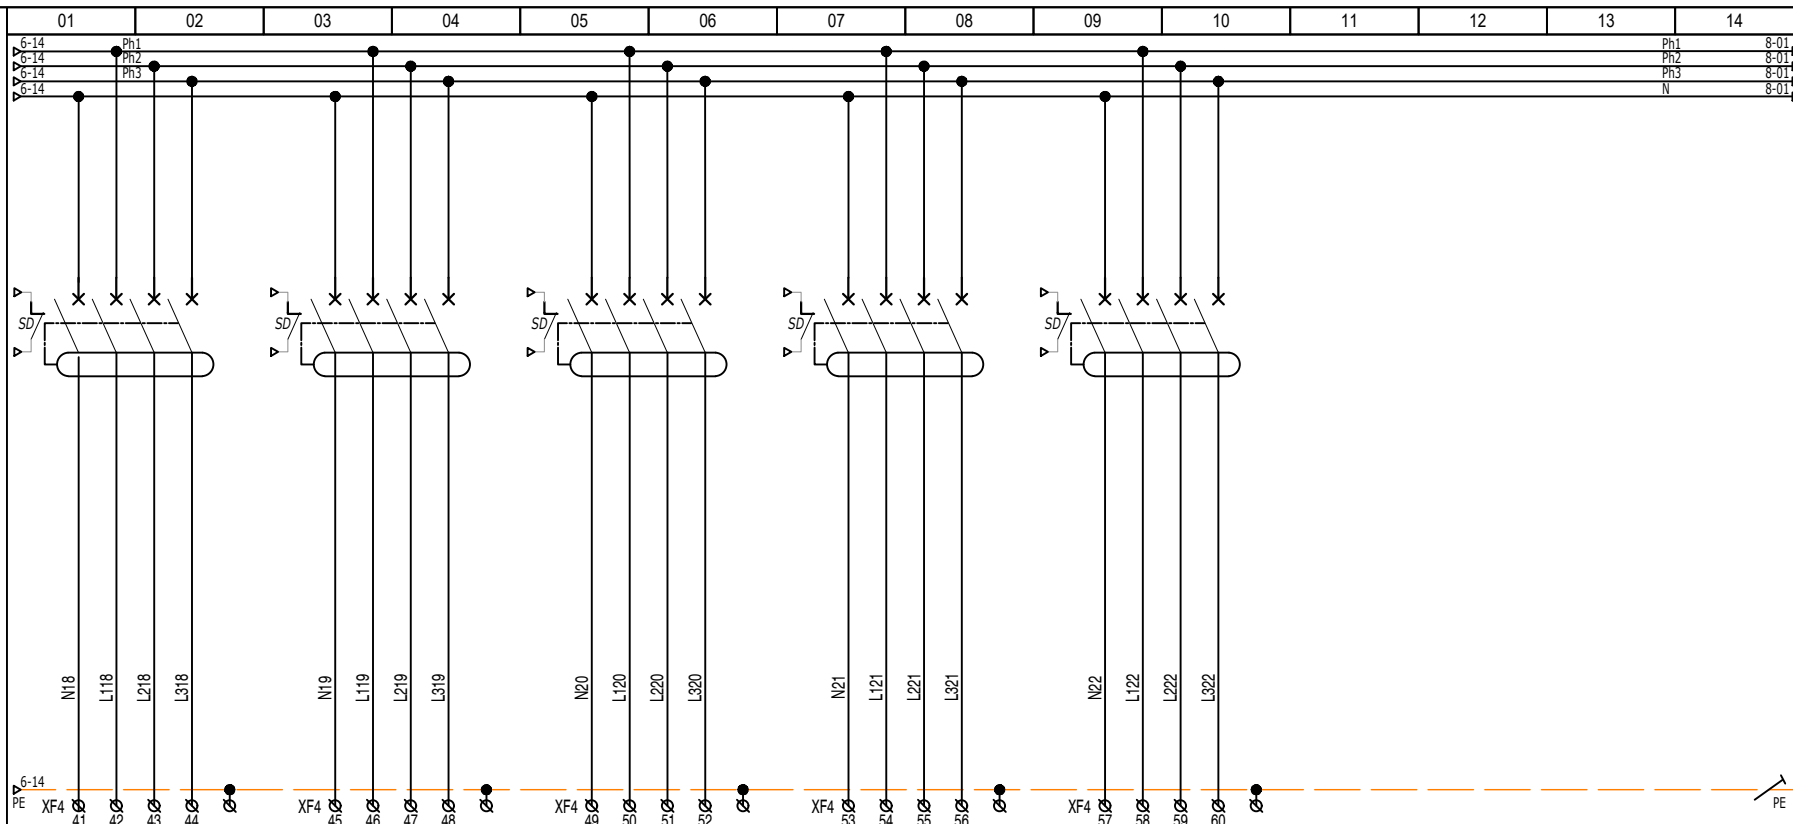

LIBELLE DU CIRCUIT		Q18				Q19				Q20				Q21				Q22				.	.	.	.
		-				-				-				-				-				.	.	.	.
CABLE	REPERE	25-XXXX				25-XXXX				25-XXXX				25-XXXX				25-XXXX				.	.	.	.
	LONGUEUR	.				.				.				.				.				.	.	.	.
	SECTION	.				.				.				.				.				.	.	.	.
	TYPE	U1000R2V				U1000R2V				U1000R2V				U1000R2V				U1000R2V				.	.	.	.
PUISSANCE (KVA)		PH1	PH2	PH3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
INTENSITE (A)		PH1	PH2	PH3	20A	.	.	.	.	20A	.	.	.	.	20A	.	.	.	.	20A	.	.	.	.	.
APPAREIL	TYPE	iC60N				C				iC60N				C				iC60N				C			
	CALIBRE	20A				20A				20A				20A				20A				.	.	.	.
	DIFFERENTIEL	type / Δ IN				30mA-Fsi				30mA-Fsi				30mA-Fsi				30mA-Fsi				.	.	.	.
	REGLAGE Magnétique / Thermique	.				.				.				.				.				.	.	.	.



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01


Opération: 3371
Classe: 25
Type: 21
Emetteur: ELE
Numéro : 0004
Ind: AB


19/05/2025
Echelle: SANS
Phase: DCE
Dessiné par: LV
Fichier : 3371-25-21-ELE0004...


Visa: technique: AAH
projet: OC


ARMOIRE CHC-1898-FOR
SCHEMA MULTIFILAIRE

FOLIO
07

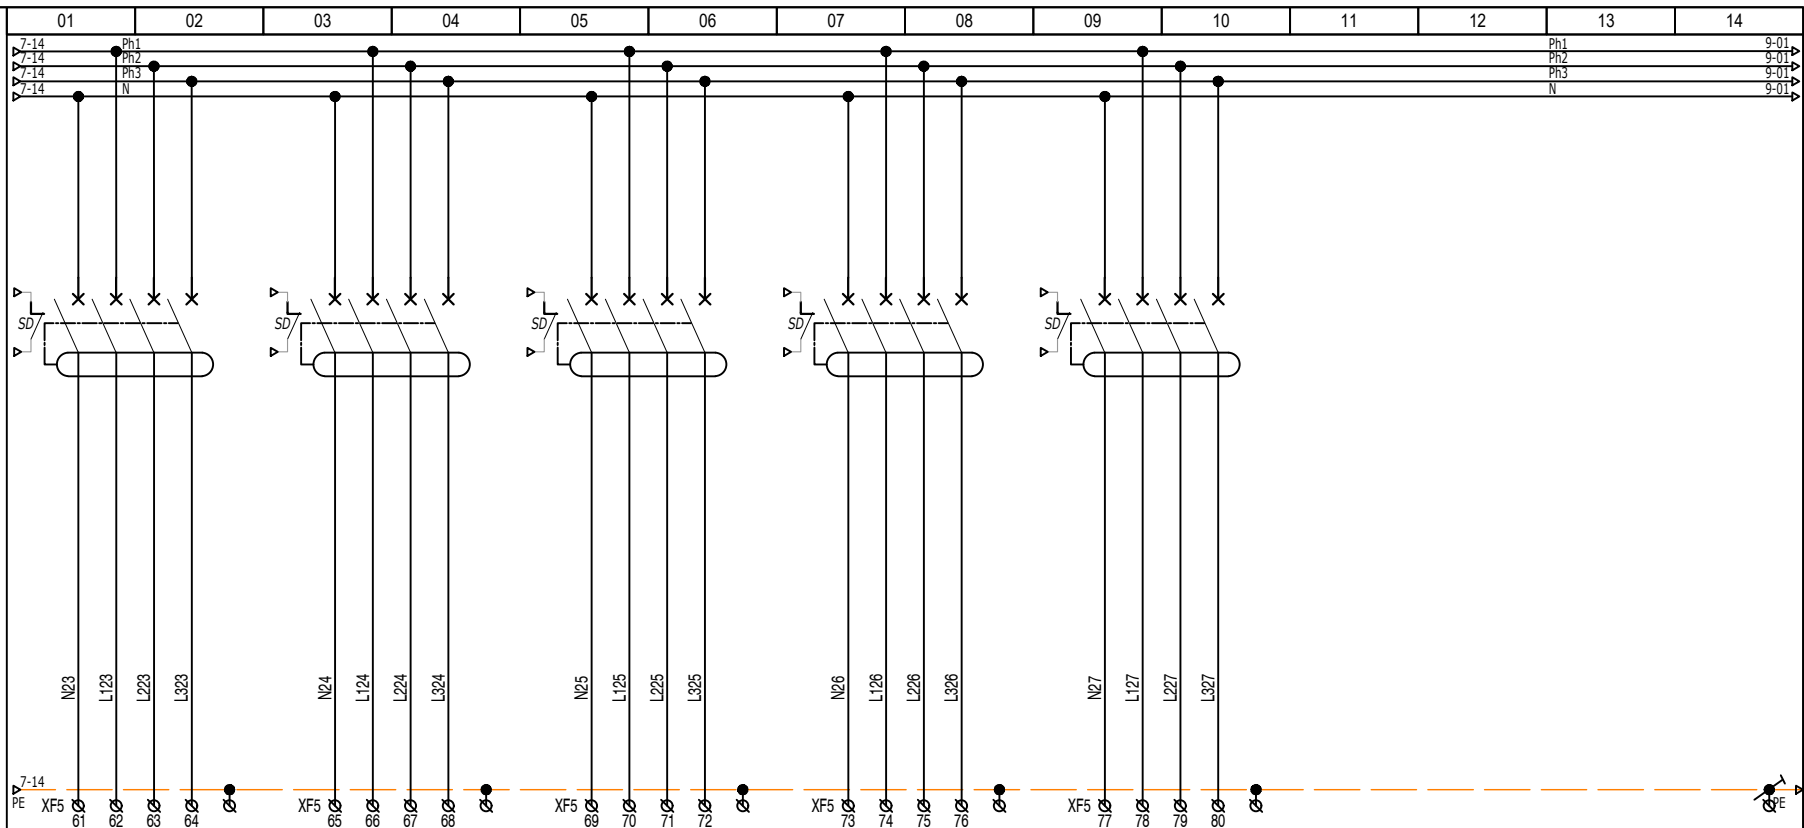


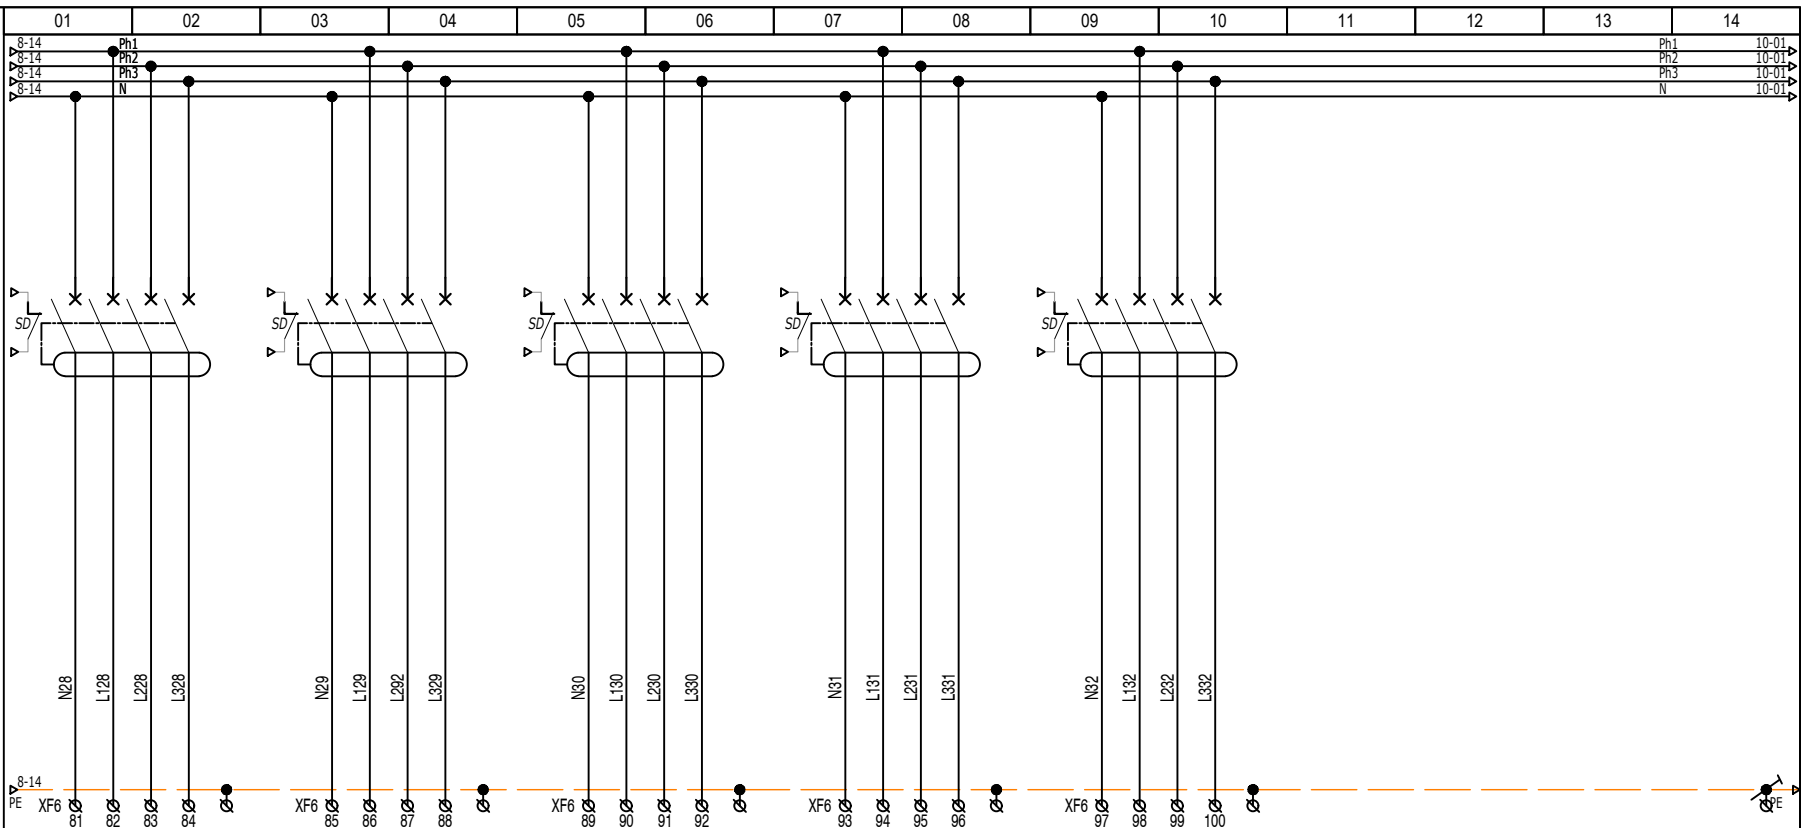

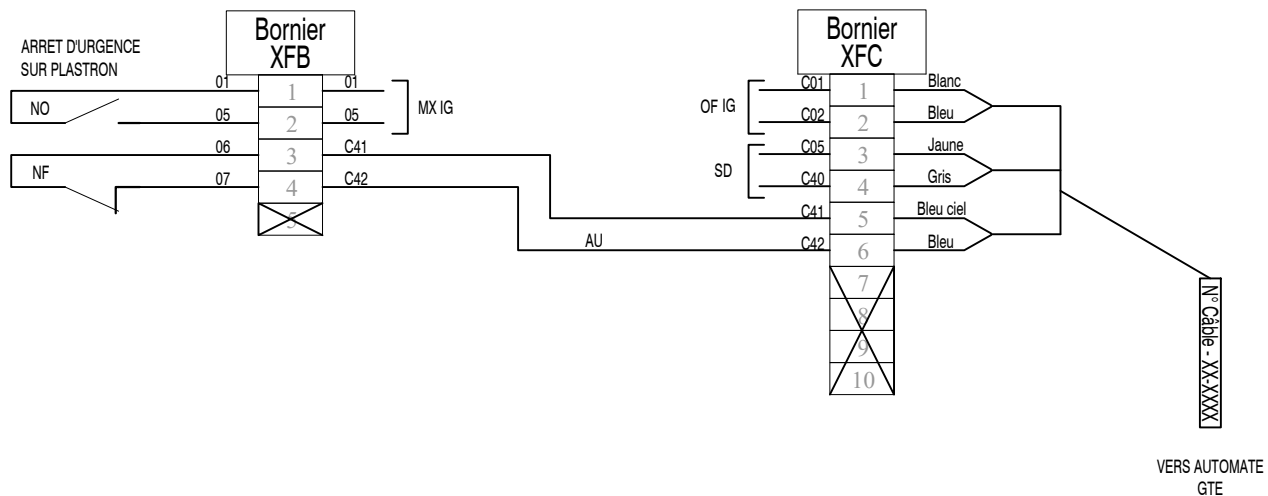


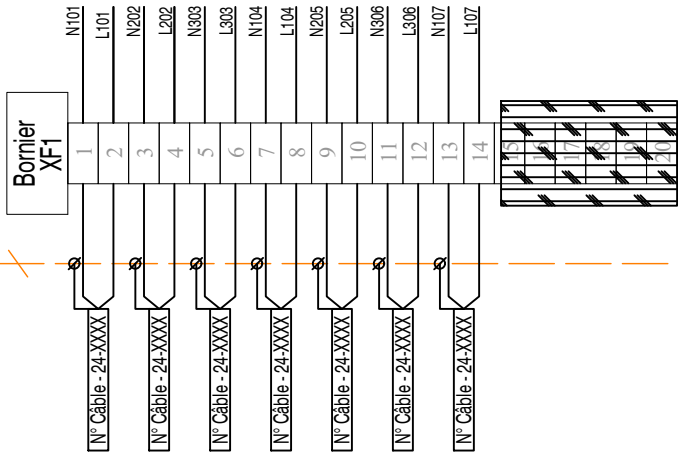

DISTRIBUTION DES VEHICULES DEUX ROUES

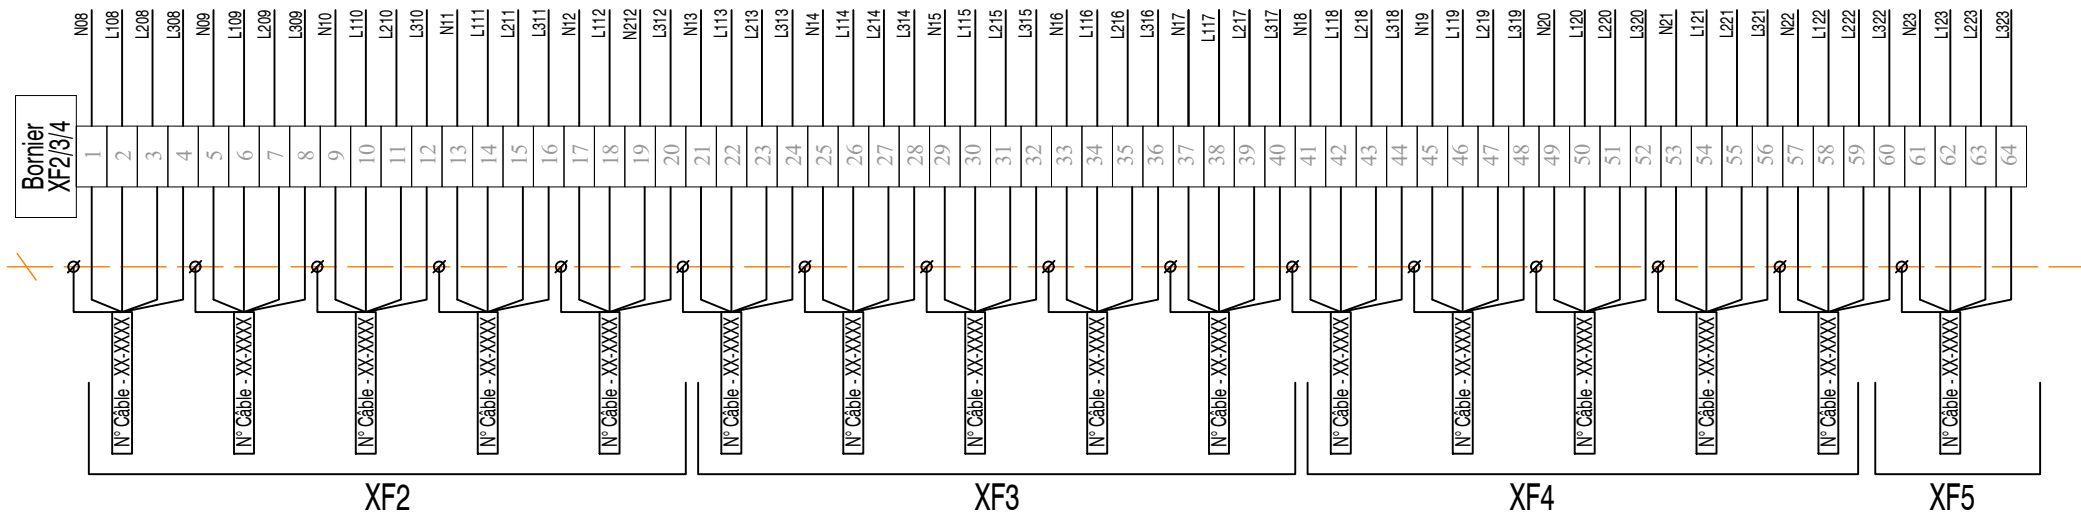

DISTRIBUTION BORNES DE RECHARGES VEHICULES ELECTRIQUES

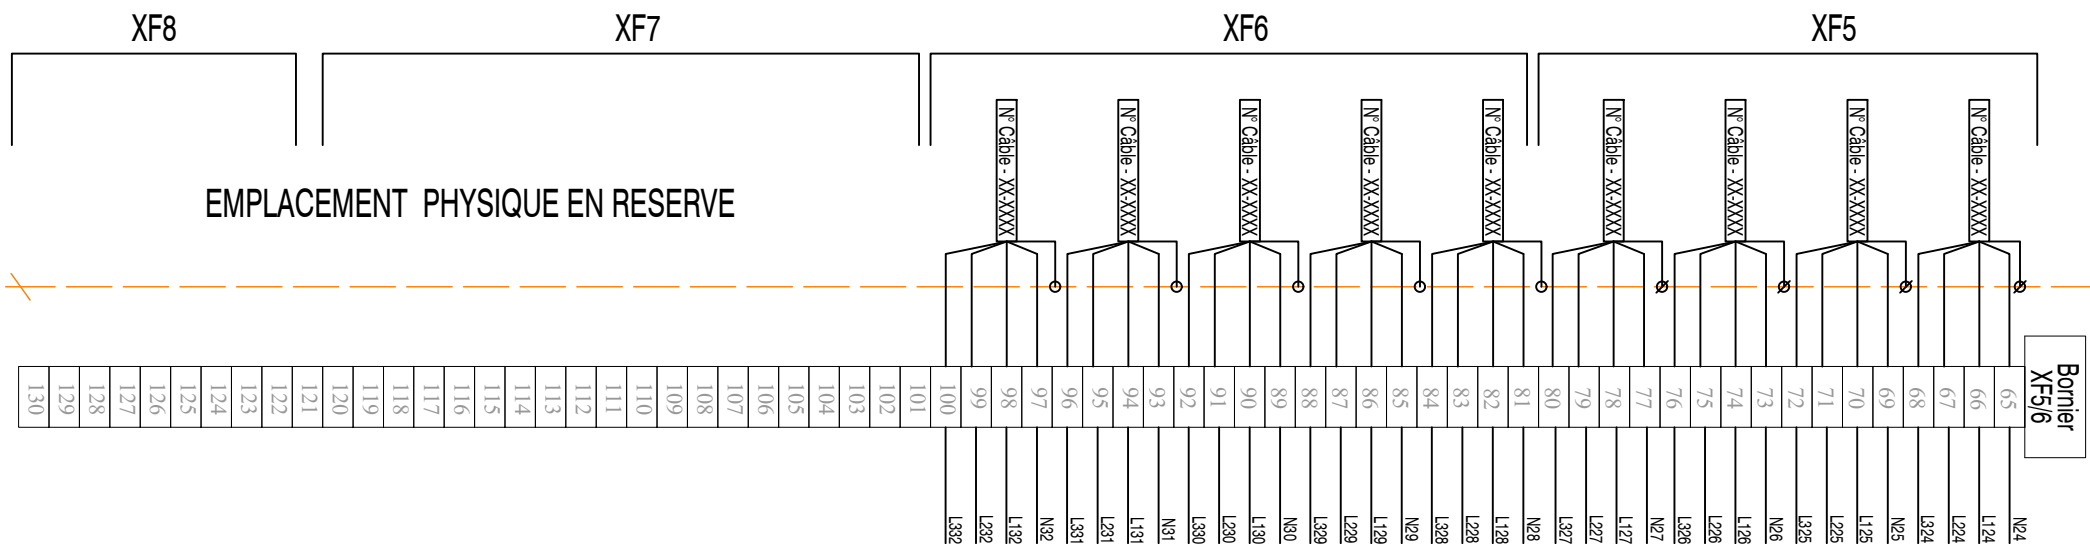

EMPLACEMENT PHYSIQUE EN RESERVE



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération: 3371 Classe: 25 Type: 21 Emetteur: ELE Numéro : 0004 Ind: AB


19/05/2025 Echelle: SANS
Phase: DCE Dessiné par: LV
Fichier : 3371-25-21-ELE0004...

Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE CHC-1898-FOR

BORNIER XF2 à XF8

FOLIO
14

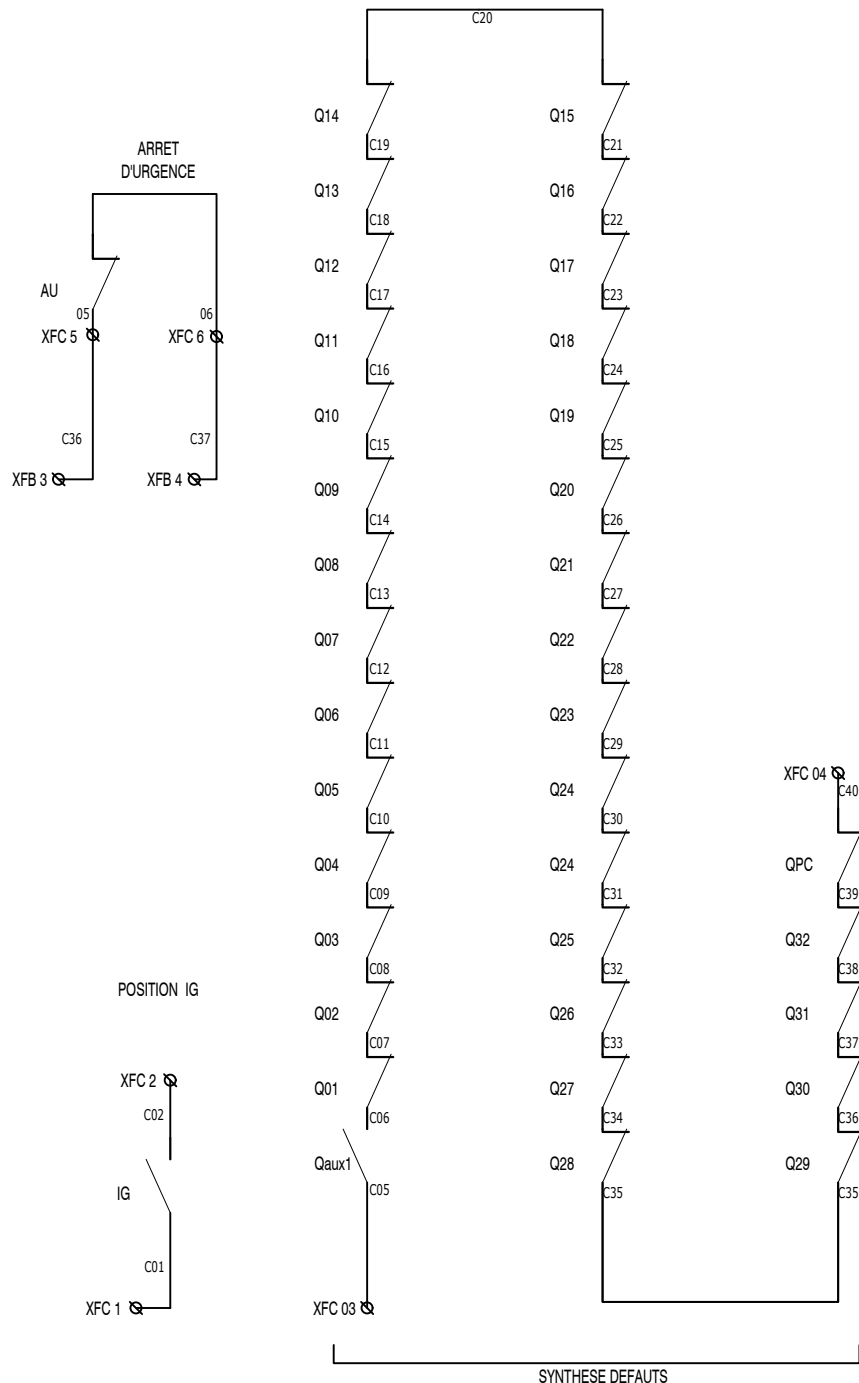

SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01


Opération:	Classe:	Type:	Emetteur:	Numéro :	Ind:
3371	25	21	ELE	0004	AB


19/05/2025	Echelle: SANS
Phase: DCE	Dessiné par: LV
Fichier : 3371-25-21-ELE0004...	


Visa:	technique: AAH
	projet: OC

ARMOIRE CHC-1898-FOR
REPORTS GTE

FOLIO
15

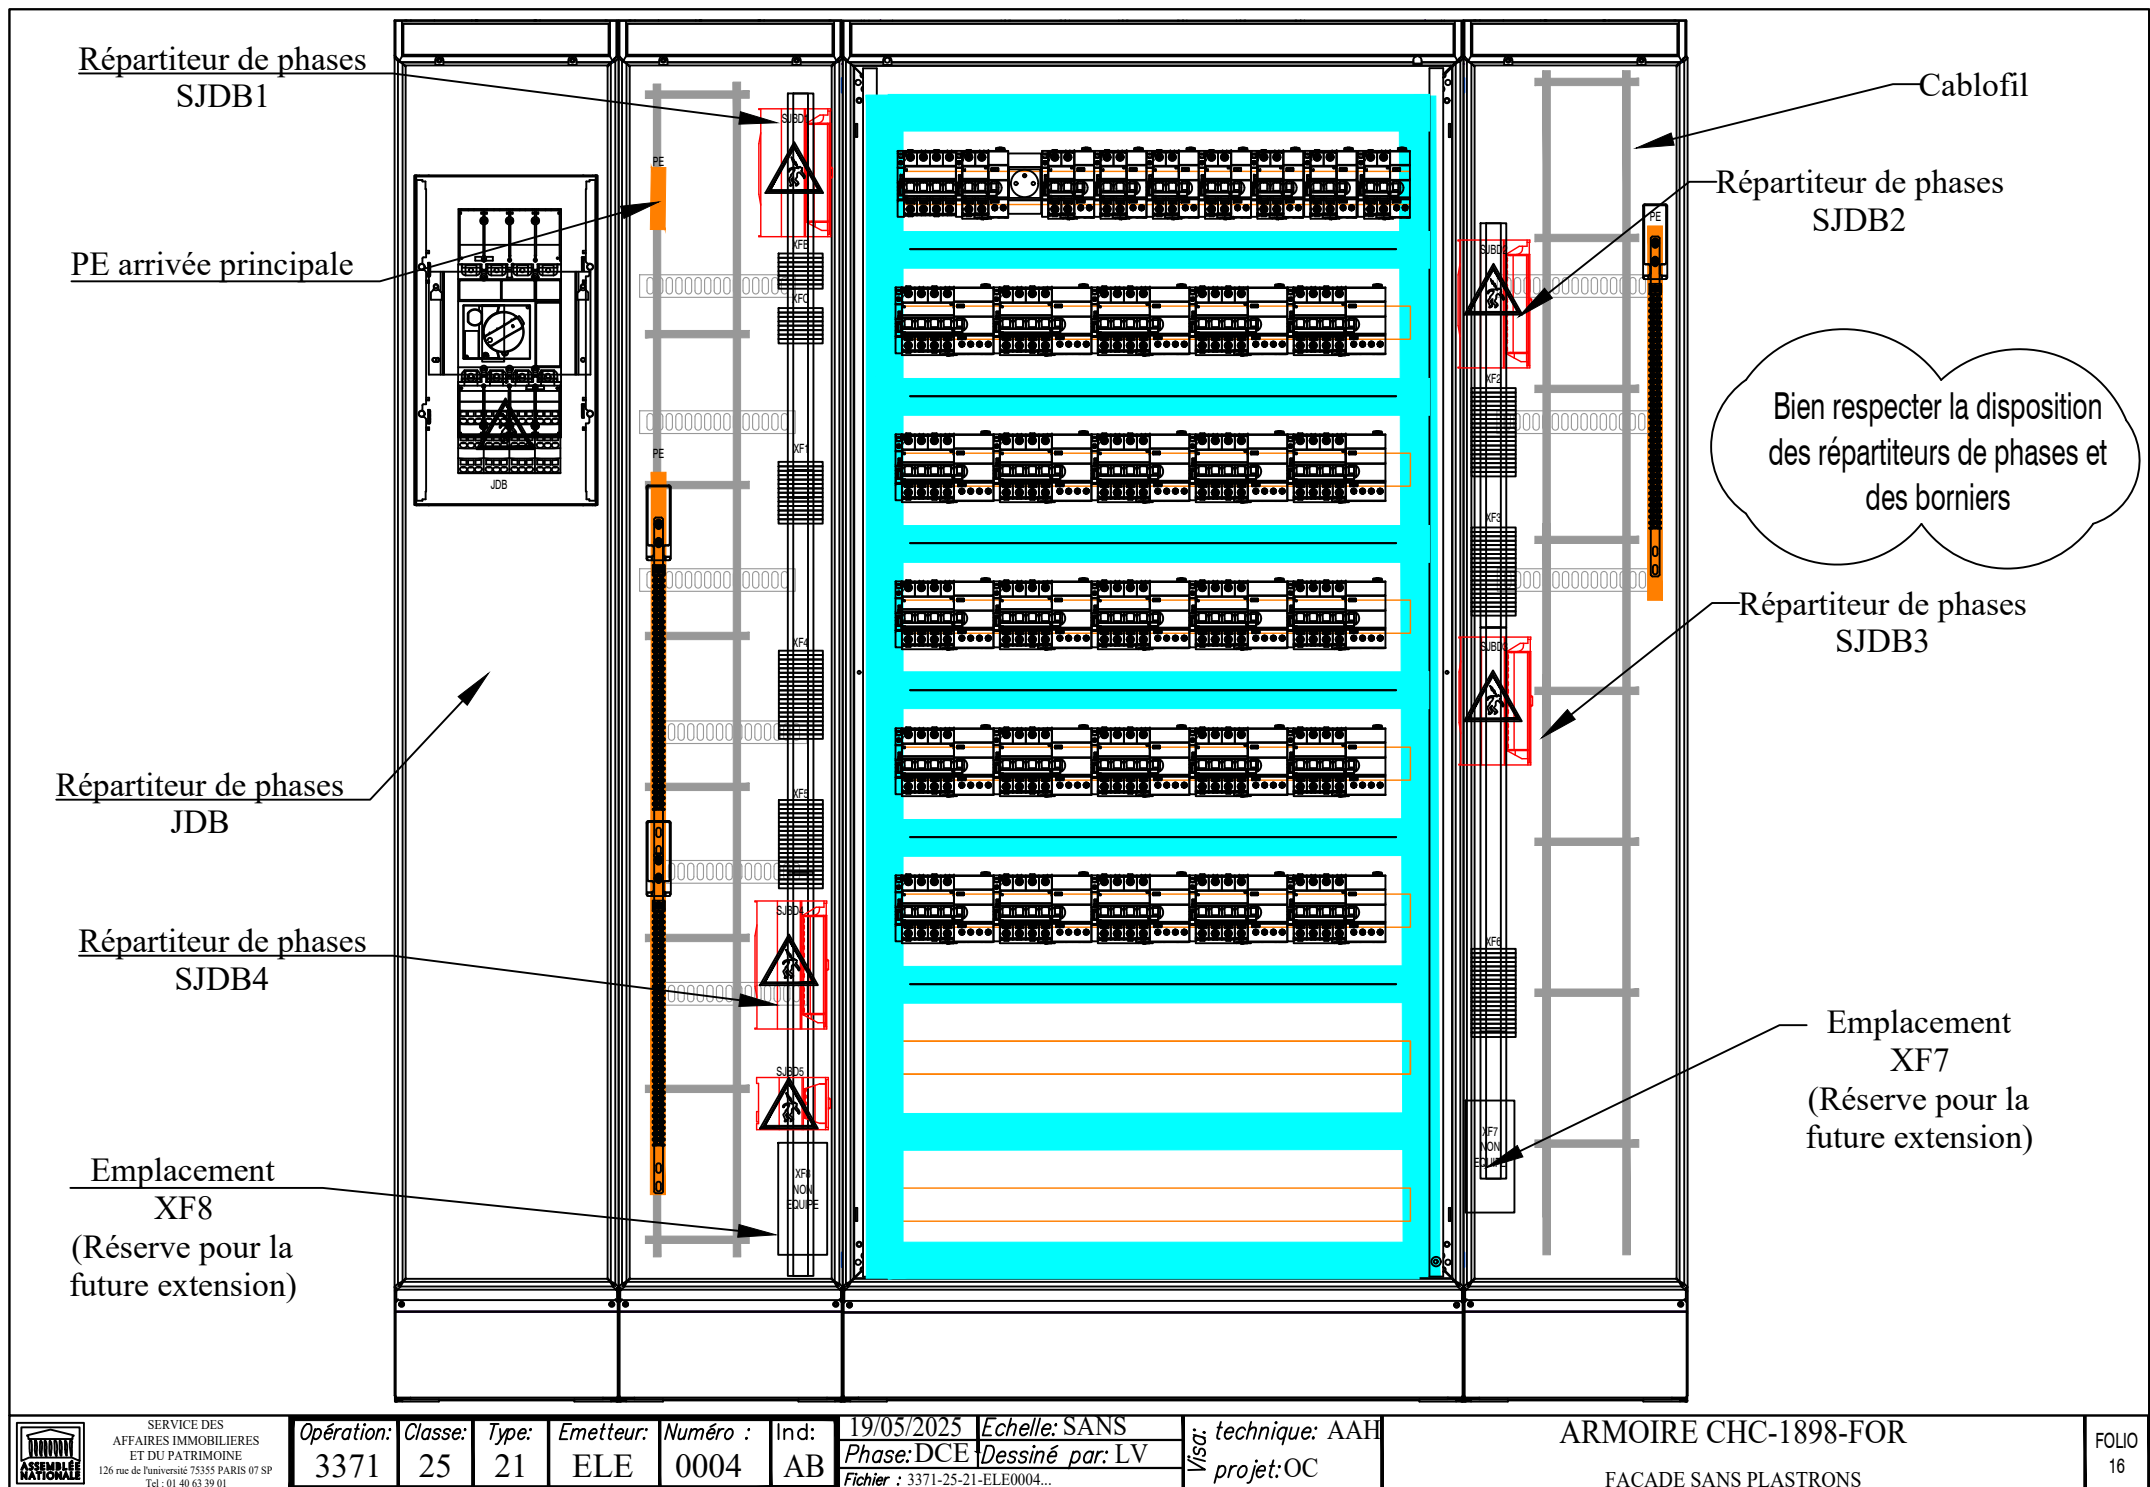

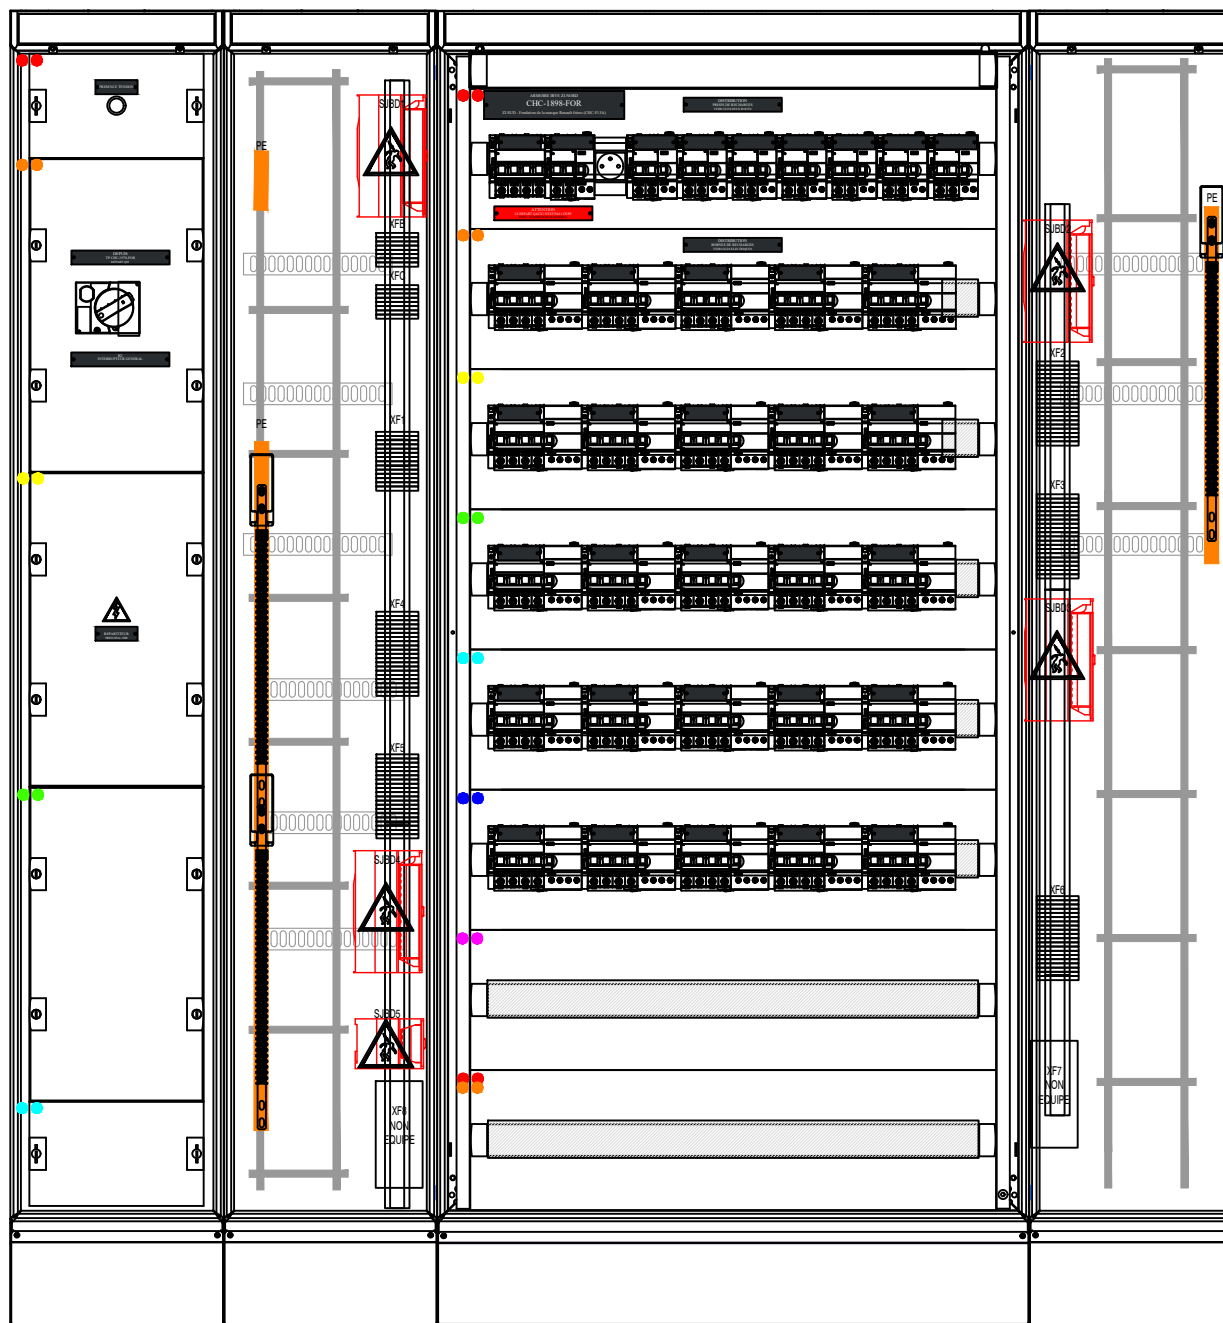

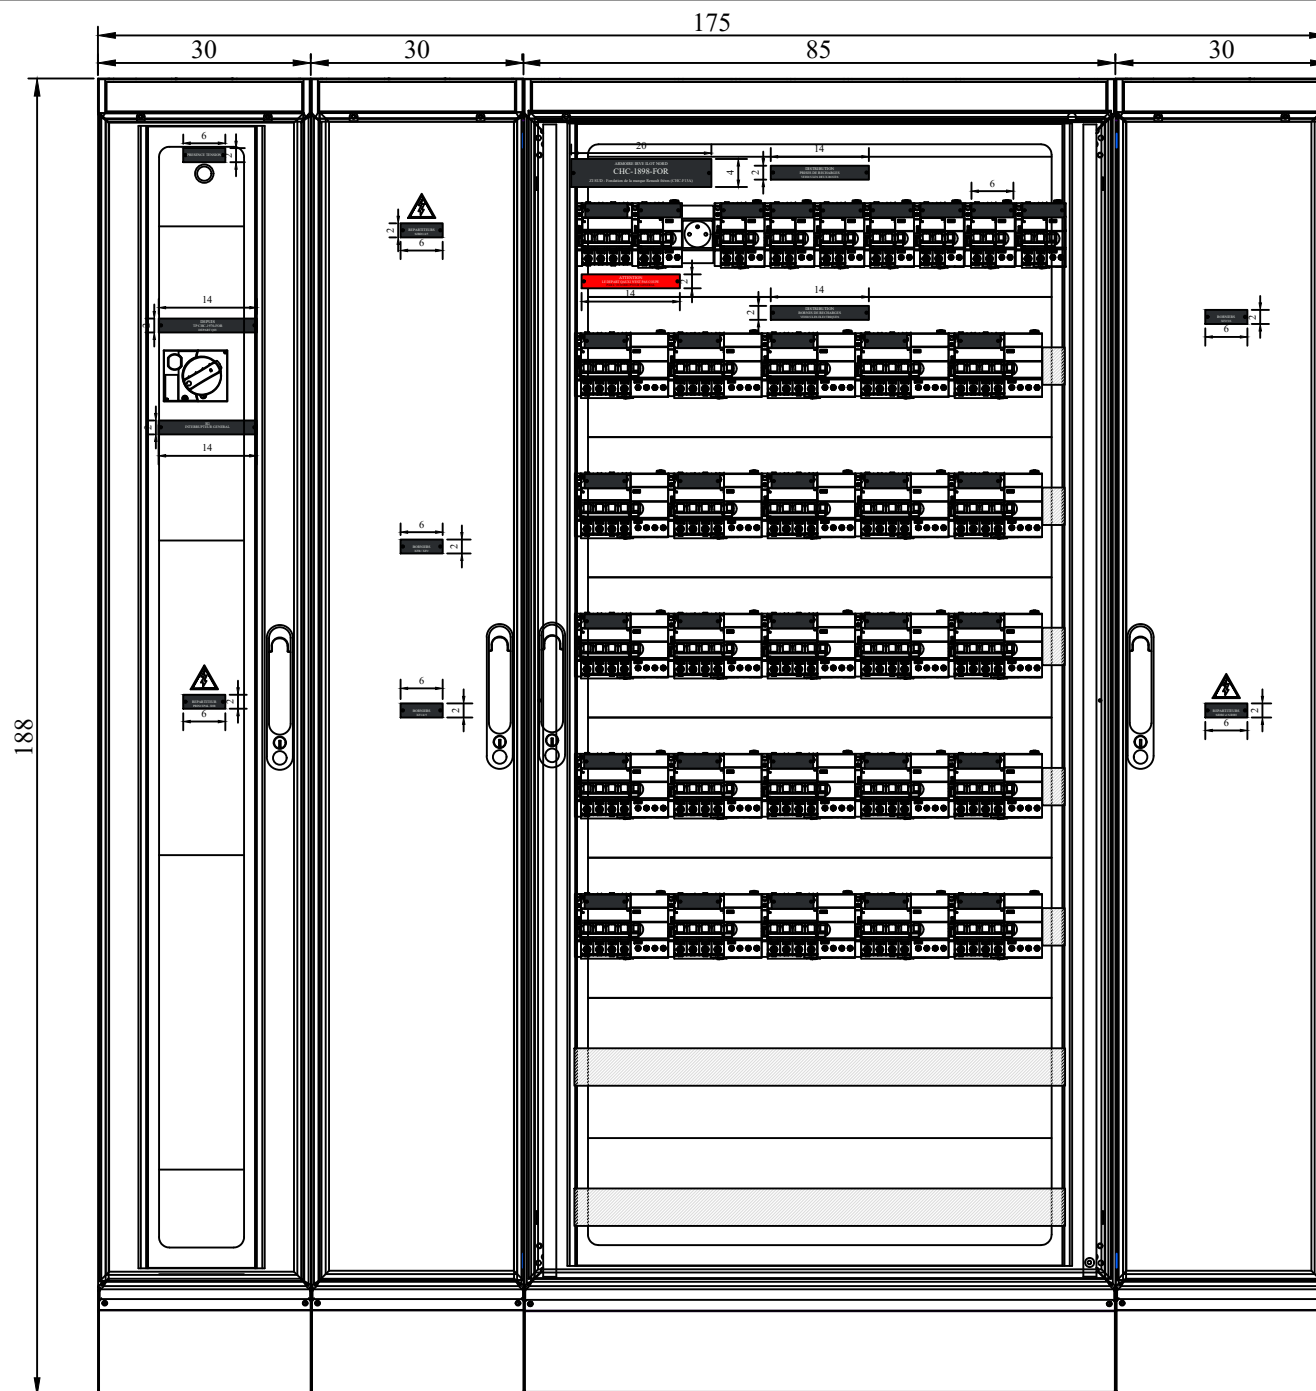


Pièces nues sous tension
sans danger



Dernier obstacle avant pièces nues
sous tension




Les plastrons ont tous un
détrompeur



Le(s) jeu(x) de barre(s) ou
répartiteur est de forme 4

La conception du jeu de barres
inclus la mesure par thermographie
infrarouge (IP2X)

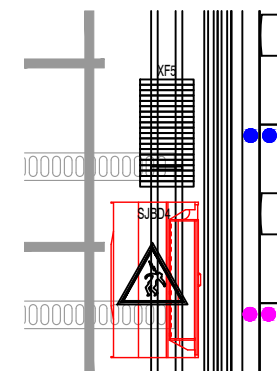

Repérage des borniers et
répartiteurs de phases



SERVICE DES
AFFAIRES IMMOBILIERES
ET DU PATRIMOINE
126 rue de l'université 75355 PARIS 07 SP
Tel : 01 40 63 39 01

Opération: 3371 Classe: 25 Type: 21 Emetteur: ELE Numéro : 0004 Ind: AB

19/05/2025 Echelle: SANS
Phase: DCE Dessiné par: LV
Fichier : 3371-25-21-ELE0004...

Visa: technique: AAH
projet: OC

ARMOIRE CHC-1898-FOR

FACADE AVEC PORTE

FOLIO
18