




Marché 2631F0152

**Maintenance préventive et
corrective multi-technique sur le
site de la Météopole de Toulouse**

Annexe 5 du CCTP
GTB - GTC

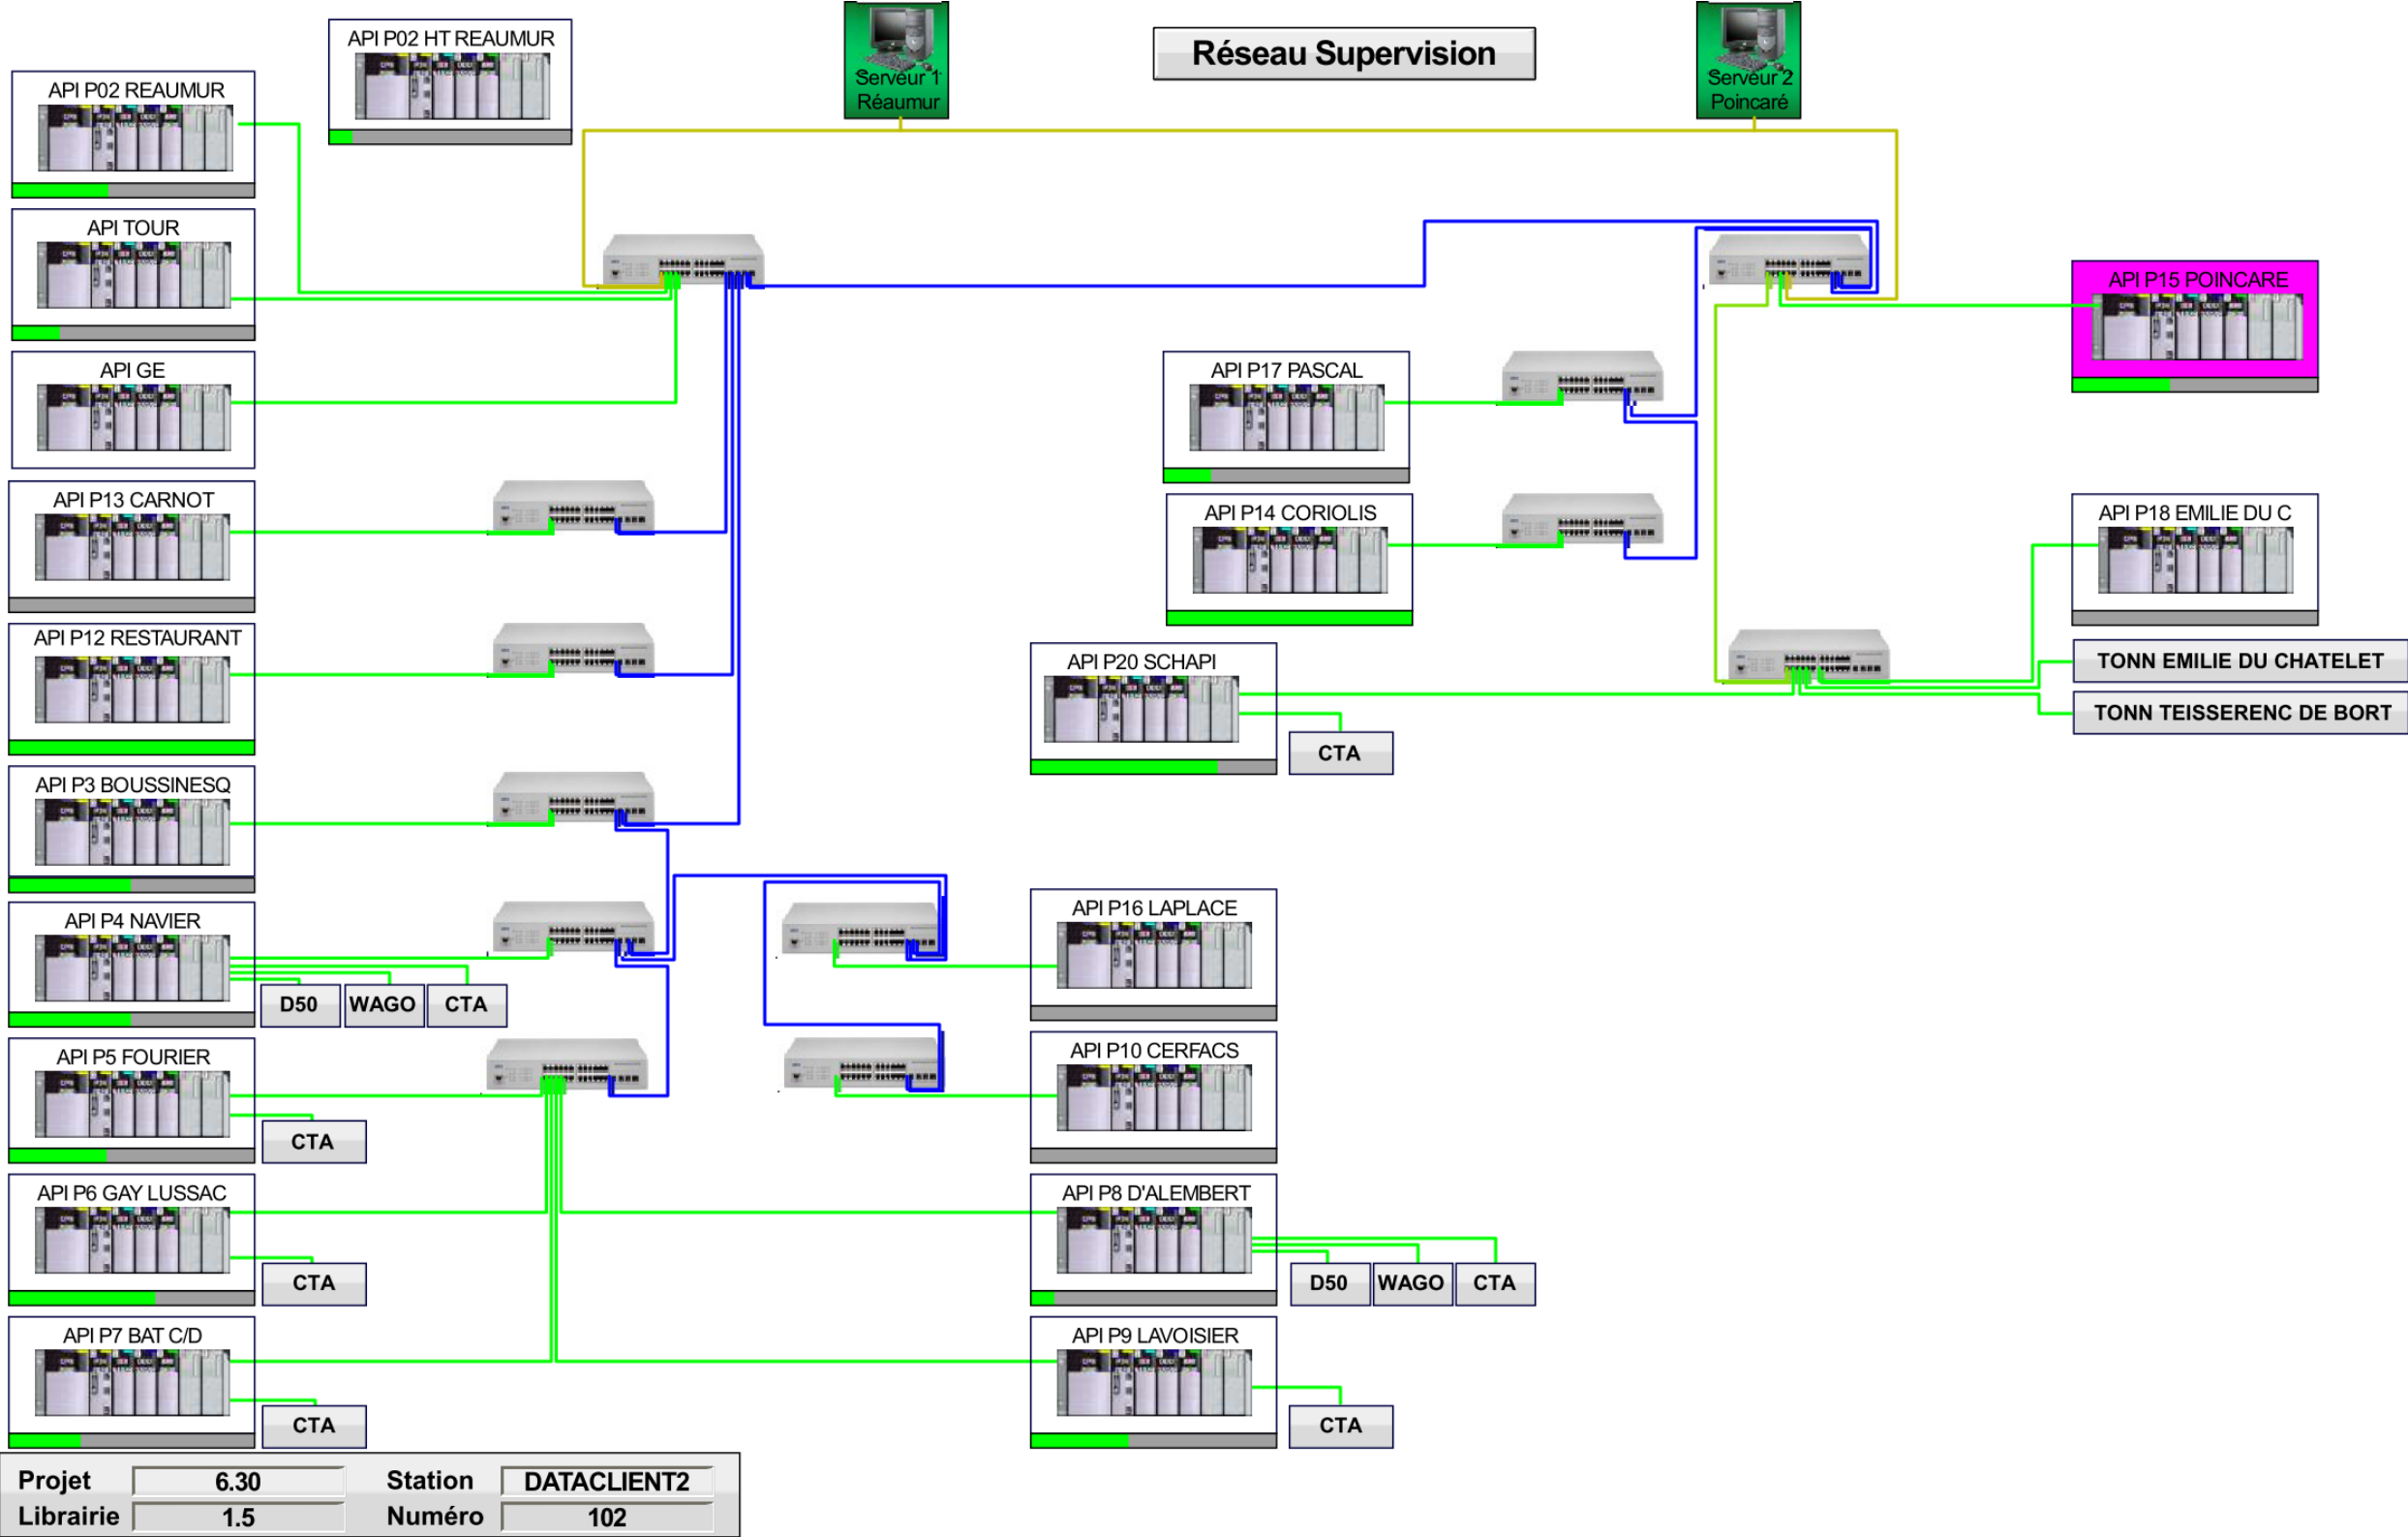

Date	Heure	Événement	Bat...	Nature	Libellé
23/03/20	09:03:53	Alarme présente non acq.	P15	GARDE	P15 - Bull 2020 Pre Alarme Temperature Depart Eau Glacée
08/03/20	15:23:52	Alarme présente acq.	P15		P15 SURCHAUFFE CONDENSEUR PAC
05/03/20	16:43:15	Alarme présente acq.	P05		P05 DEFAULT NIVEAU POMPE DE RELEVAGE
04/03/20	13:57:50	Alarme présente acq.	P15	CTA	P15 DEFAULT COMMUNICATION CIAT ADR 15
04/03/20	11:45:32	Alarme présente acq.	P04		P04 DEFAULT POMPE 1 EJECTO CHAUD
27/02/20	17:57:20	Alarme présente acq.	P04		P04 CTA INFO: DEFAULT HUMIDIFICATEUR

F1

ACCUEIL REAMUR

F2

ACCUEIL POINCARE

F3

SOMMAIRE

F4

ALARMES

F5

JOURNAL

F6

LOGIN

F7

COURBES TENDANCE

F8

PARAM


F9

PRG. HOR.

ACQUIT

Utilisateur: BTLE
Poste N° 102
Température extérieure 14.2 C

Heure
Heure A
Heure
Heure
Heure
Heure
Heure
Heure
Heure
Heure
Heure
Heure
Heure
Heure

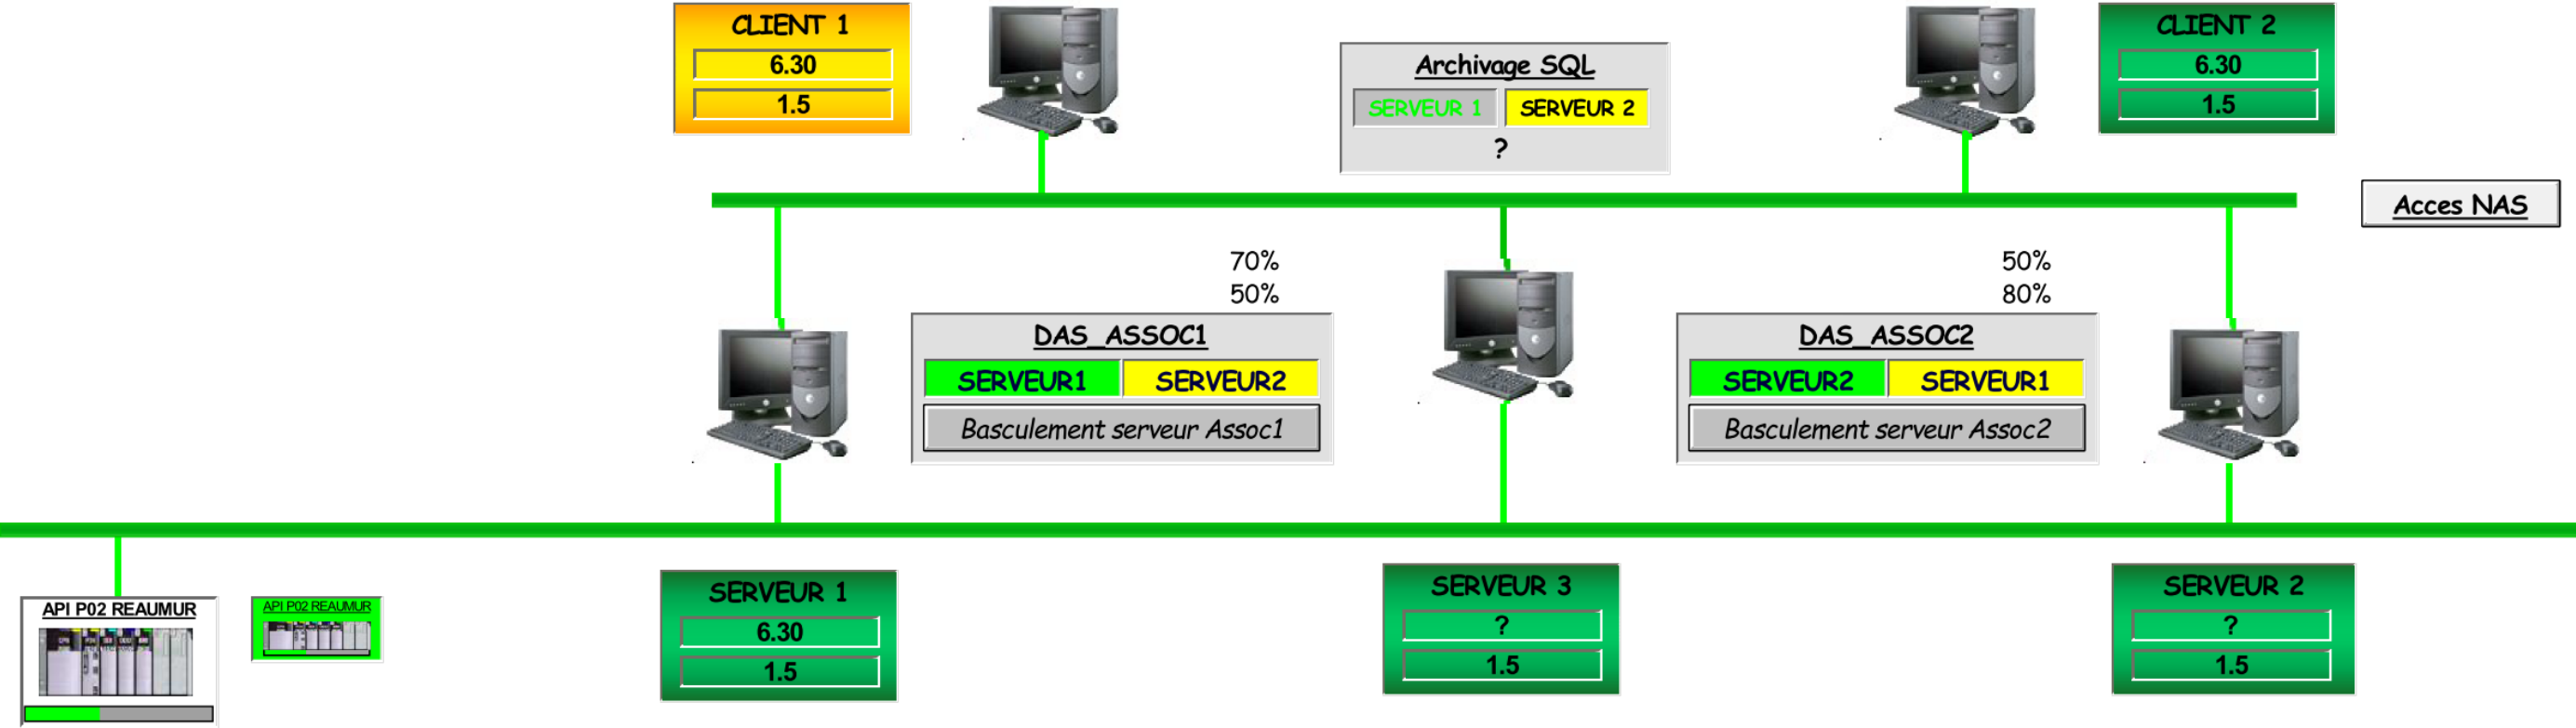

Date	Heure	Événement	Bat...	Nature	Libellé
23/03/20	09:03:53	Alarme présente non acq.	P15	GARDE	P15 - Bull 2020 Pre Alarme Temperature Depart Eau Glacée
08/03/20	15:23:52	Alarme présente acq.	P15		P15 SURCHAUFFE CONDENSEUR PAC
05/03/20	16:43:15	Alarme présente acq.	P05		P05 DEF AUT NIVEAU POMPE DE RELEVAGE
04/03/20	13:57:50	Alarme présente acq.	P15	CTA	P15 DEF AUT COMMUNICATION CIAT ADR 15
04/03/20	11:45:32	Alarme présente acq.	P04		P04 DEF AUT POMPE 1 EJECTO CHAUD
27/02/20	17:57:20	Alarme présente acq.	P04		P04 CTA INFO: DEF AUT HUMIDIFICATEUR

F1ACCUEIL
REAMUR

F2ACCUEIL
POINCARE

F3SOMMAIRE

F4ALARMES

F5JOURNAL

F6LOGIN

F7COURBES
TENDANCE

F8PARAM

F9PRG. HOR.

ACQUIT

Utilisateur: BTLE
Poste N° 102
Température
extérieure 14.2 C