


- LEGENDE COLPANTS FORTS**
- Armoire de protection électrique
 - Alimentation électrique en attente de raccordement (compte protections)
 - Coupage d'urgence Générale Basse Tension Réseau Normal
 - Coupage d'urgence Ventilation
 - Coupage d'urgence PC/PM lors d'un choc avec collecte de protection
 - Liaison équipotentielle salle d'eau
 - Bouton poussoir encastré
 - Prise de courant 2P-T 16A encastrée
 - Simple allumage encastré IP55 K08
 - Vo et vent encastré IP55 K08
 - Bouton poussoir encastré IP55 K08
 - Simple allumage saillie IP55 K08
 - Bouton poussoir saillie IP55 K08
 - Prise de courant 2P-T 16A encastrée IP55 K08
 - Prise de courant 2P-T 16A montage sur goulotte technique
 - Prise de courant 2P-T 16A IP55 K08 montage en saillie
 - Prise de courant 3P+N+T - 40A module HYPERA 16A IP65-55 K09
 - Sortie de câble IP55 K08
 - Canalisations préfabriquées "Canalis Schneider Electric" 3L+N+PE 63A dédiées à la distribution des prises de courant mobiles des Bâtiments Induction
 - Prise de courant 3P+N+T - 40A module HYPERA 16A IP65-55 K09
 - Interrupteur de position (porte) pour commande d'éclairage charnière froide négative
 - Détecteur de mouvement pour commande d'éclairage (de portée adaptée)
 - Détecteur de mouvement 360° pour commande d'éclairage (de portée adaptée)
- LEGENDE APPARELS D'ÉCLAIRAGE**
- Type 56 : Hublot LED encastré IP55 K08 à détection de présence intégrée
 - Type 57 : Luminaire LED encastré étanche IP54 classe II
 - Type 89 : Luminaire LED encastré IP40
 - Type 110 : Luminaire LED encastré étanche
 - Type 111 : Luminaire LED encastré étanches UGR19
 - Type 112 : Luminaire LED encastré étanche Asymétrique
 - Type 206 : Réglette LED étanche IP55 K08
 - Type 213 : Tube LED IP68 IK10 pour ambiance très basse température (Ch.Fr.négative)
 - Type 554 : Tube LED IP65 IK10
- LEGENDE ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ**
- Bloc : Autonome d'Éclairage de Sécurité d'Évacuation 45lm/h
 - Bloc : Autonome d'Éclairage de Sécurité d'Évacuation 45lm/h (IP IK renforcés)
 - Bloc : Autonome Portable d'Intervention (BAP)
- LEGENDE ÉQUIPEMENT D'ALARME INCENDIE**
- Tableau d'alarme incendie type 4
 - Détecteur Manuel d'alarme incendie (DM)
 - Détecteur Manuel d'alarme incendie avec Kiti d'alarme IP55
 - Diffuseur lumineux d'alarme incendie
 - Diffuseur sonore d'alarme incendie avec avertisseur lumineux
- LEGENDE VO**
- Point d'accès RJ45 cat. 6a montage en saillie en plénum pour Borne Wi-Fi
 - Point d'accès RJ45 cat. 6a montage en saillie IP55
 - Point d'accès RJ45 cat. 6a sur goulotte technique
 - Prise HDMI type A IP55 K08 montage en saillie
 - Point d'accès RJ45 cat. 6a encastré ou modulaire en armoire
 - Prise HDMI type A encastrée ou sur boîtier apparent
 - Prise HDMI type A encastrée ou sur goulotte technique
- LEGENDE PRINCIPES DE DISTRIBUTION**
- Goulotte technique PVC verticale toute hauteur

INTECH
BUREAU D'ÉTUDES TECHNIQUES

PLAN

Plan d'équipement
1/50

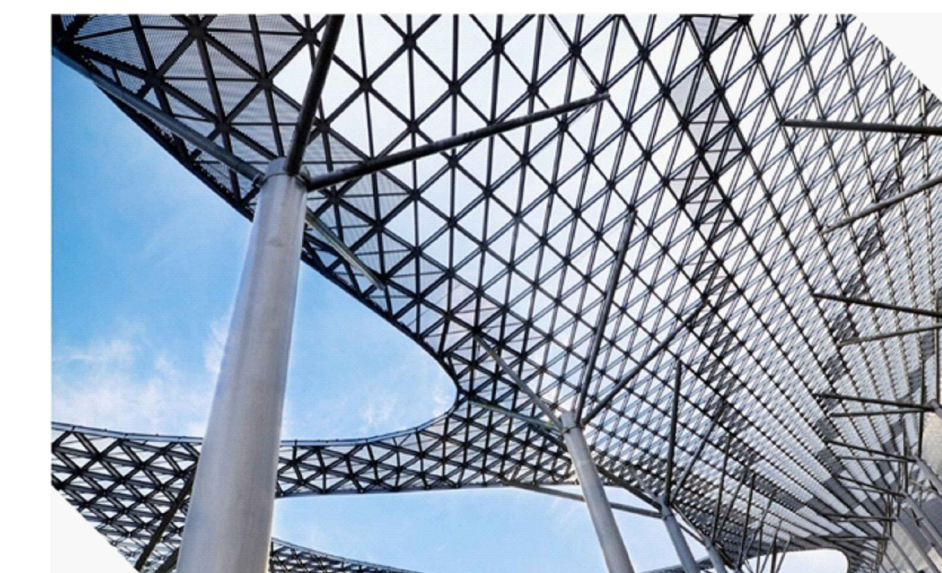

COMPOSITION DU GROUPEMENT :

- Architecte
GADRAT Architectures & Ass.
2, rue des trois cornes
33000 BORDEAUX
Tel : 09 75 78 11 55
Mail : julien@gadrat-architectures.com
- BET Structure & Fluides
INTECH
6, boulevard de Salgourd
24430 MARSAC SUR LISLE
Tel : 05 53 54 57 09
Mail : accueil@intech.fr

**Réhabilitation partielle du site
CMA FORMATION de Boulazac**
16, avenue Henri Deluc
24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE

Lot Electricité CFO CFA

Maître d'ouvrage
CMAR Nouvelle Aquitaine
46, rue Général de Larminat
33000 BORDEAUX

Coordination OPC
SEPBIAT
1, place André Maurois
24000 PÉRIGUEUX
Tel : 05 53 54 37 47
Mail : contact@sepbiat.fr

PROJET	PHASE	SPECIALITE	NATURE	NIVEAU	ZONE	NUMERO	INDICE
2025-173	DCE	ELEC	PLAN	RDC		ELEC-01	B

RDC