

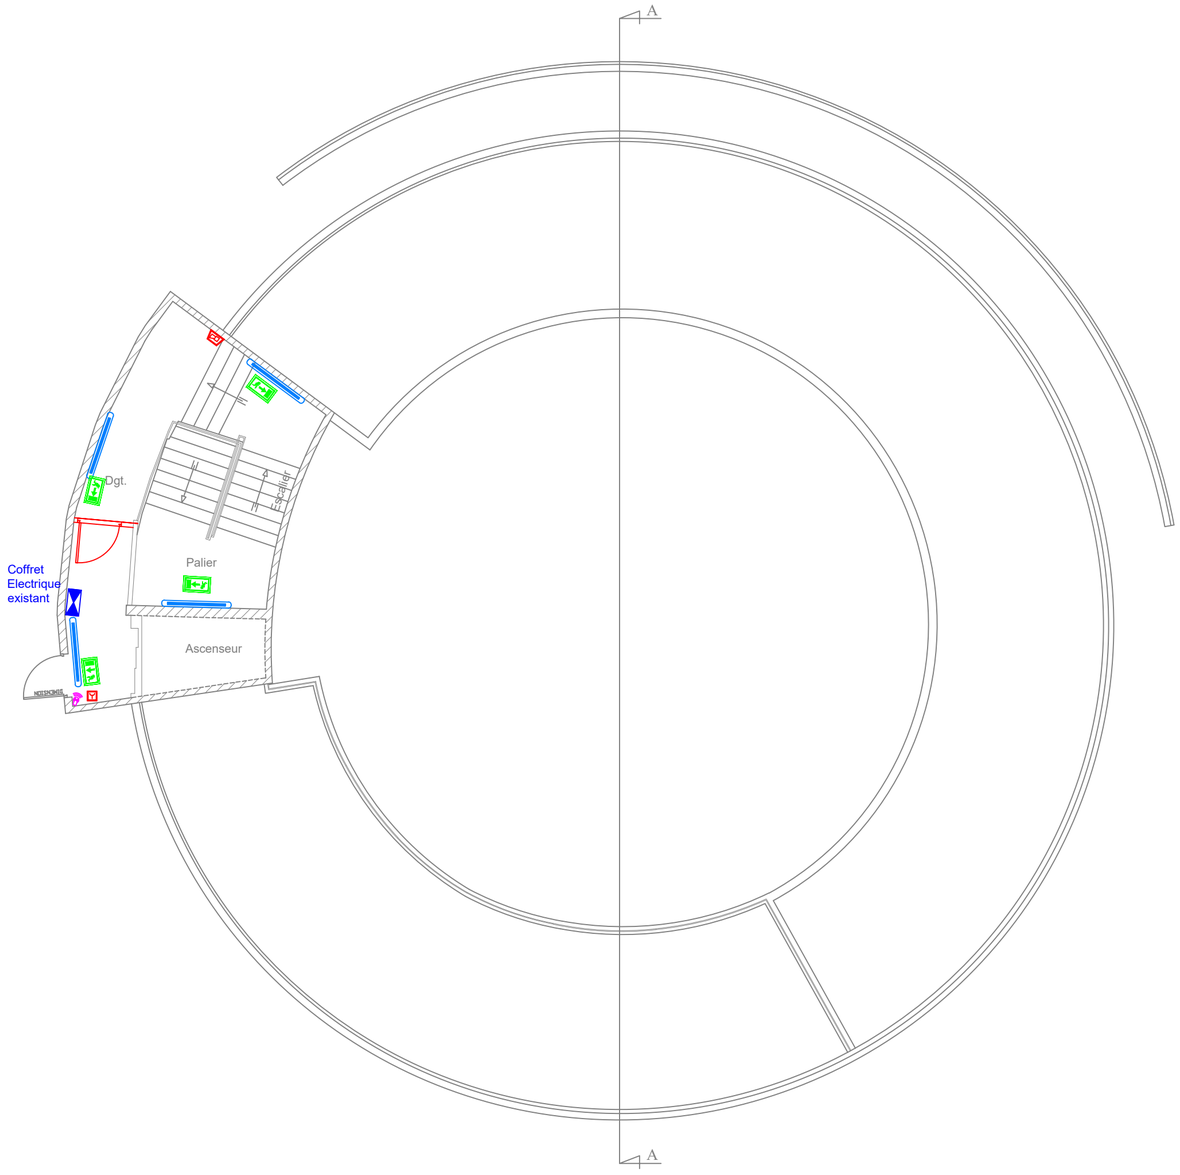


LEGENDE ECLAIRAGE	
	Type 1 - Encastré Technique rond Sources MODELE - MARQUE
	Type 1 - Réglette étanche Sources MODELE - MARQUE
	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité - Balisage 45 lumens / 1 heure - IP55 - IK10
	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité - Balisage 45 lumens / 1 heure - IP55 - IK10
	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité - Balisage 45 lumens / 1 heure - IP55 - IK10 - Grille de protection
	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité - Balisage 45 lumens / 1 heure - IP55 - IK10 - Grille de protection
	Détecteur en applique 230° IP54
	Détecteur PD-3 IP54
	Détecteur automatique de fumée Optique
DAD	Détecteur Autonome Déclencheur
	Déclencheur manuel IP55
	Diffuseur sonore
	Centrale SSI
CFO	Chemin de câbles CFO
	Tableau électrique

Ind	Date	Modification	Dess.	Verif
A	Juillet 2025	Emission originale	MDE	BRO

REMISE EN ETAT STRUCTURELLE ET MISE EN CONFORMITE DE LA SECURITE INCENDIE DU PARKING SOUTERRAIN DU TRIBUNAL JUDICIAIRE A RENNES



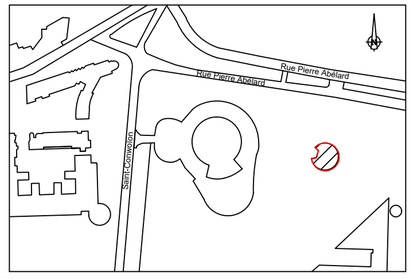

MAITRE D'OUVRAGE :

Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE

MINISTERE DE LA JUSTICE
DI DE RENNES
20 Rue du Puits Mauger
35108 Rennes Cedex 3

BUREAU D'ETUDES:

BETEM ATLANTIQUE
107 Avenue Henri Fréville
35200 Rennes
tel : 02 99 27 54 70
Email: atlantique@betem.fr

Echelle	Date	DIAG	AVP	PRO	DCE	
1/100	31/07/26					

PLAN D'IMPLANTATION CFO SSI REZ DE CHAUSSEE

N° d'AFFAIRE	PHASE	LOT	N° du PLAN	INDICE
24-1093	DCE	ELEC	EL 01	A