



REP	DESIGNATION	REP	DESIGNATION
	Vanne d'isolement		Soupape de sécurité
	Vanne trois voies motorisée		Pompe double
	Vanne de réglage TA		Clapet anti-retour
	Manomètre		Energy valve
	Sonde de température		Filtre à tamis
	Sonde de pression		Vanne Purge


Limite existant depuis
sous-station chauffage
DN 65

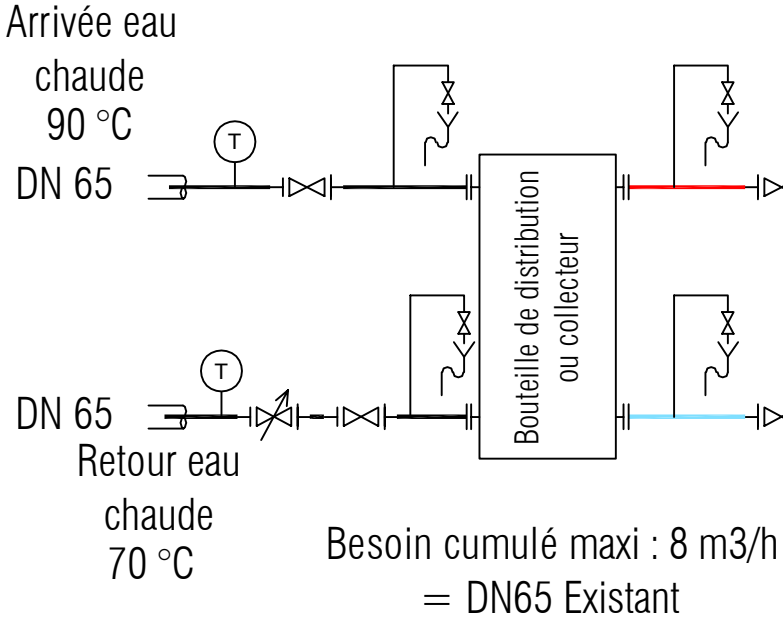

Réseau radiateurs +/-60kw
soit : DN 32 - 2.5 m3/h
Régime 90/70 °C

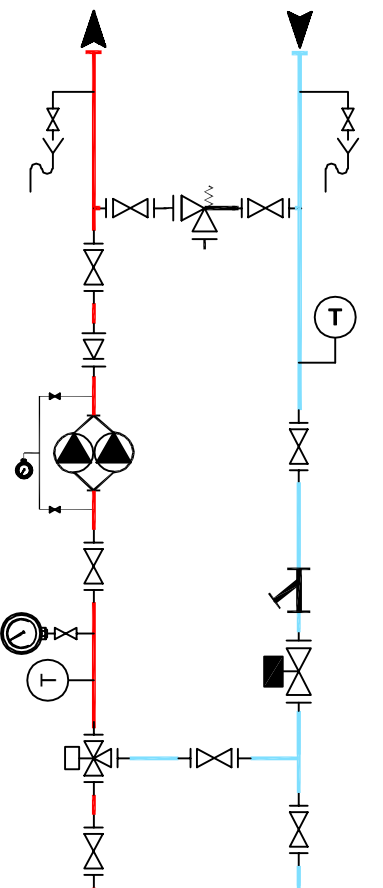

Réseau CTA +/-80 kw au RDC et 1er
étage soit : +/-40 kw
sous-sol soit : DN 50 - 5.15 m3/h
Régime 90/70 °C

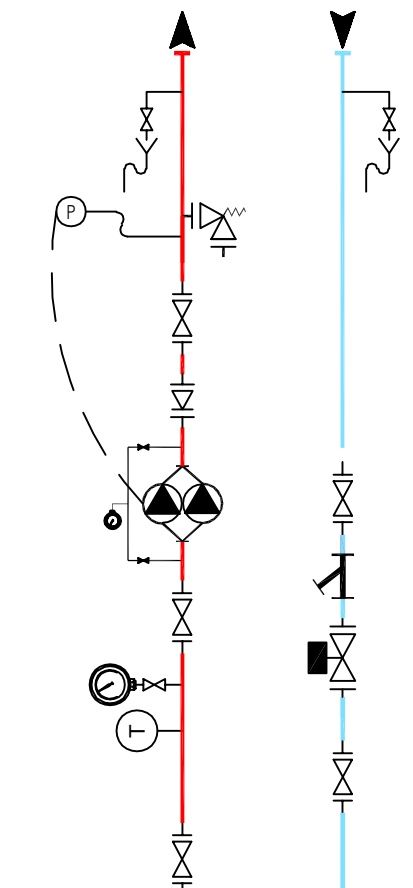

Réseau plomberie ECS
soit : +/-6 kw DN 15 - 0.3 m3/h
Régime primaire 90/70 °C

