STATION DE POMPAGE Type 1050 N

Arrêt vanne électromécanique

Marche vanne électromécanique

Ø40/49 alimentation station dans fourreau Ø80 AC enrobé béton

Niveau fini 52.10

51.90

51.67

niveau eau maxi.

51.65

Ø 150 AC

Evacuation trop plein Station

Alimentation fontainerie

Ø 40/49 poly.

BASSIN N6

DEVERSOIR

Niveau eau 52.40

Niveau fini 52.15

Trop plein 52.02

51.95

Bonde de vidange Ø50 avec bouche à clé

Bonde de vidange Ø50 avec bouche à clé

Ø 200 AC pente 1% mini

Ø100 AC

Ø 150

50.75 Niveau bas eau en fonctionnt pompe

Pompe type CP 3127

50.00

Vers fontainerie

Ø 40/49 poly.

Ø100 AC

Alimentation bassin

Alimentation fontainerie

Vidange bassin

Vers Egoût

Indice	Evolution du document	Date	Dessiné par	Vérifié par	Indice
E					
D					
C					
B					

Parc de la Villette

Maîtrise d'ouvrage
(1) 240.27.28

Maîtrise d'œuvre
(1) 205 63 99

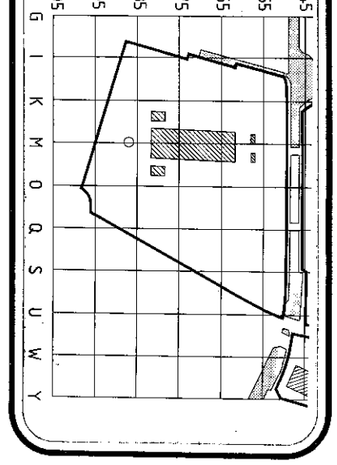

E.P.P.V.

Etablissement Public du Parc de la Villette
211 avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Bernard TSCHUMI Architecte
47, rue de l'Alsace
75010 PARIS
(1) 205.63.99

SETEC Travaux Publics
TOUR GAMMA D
58, quai de la Rapée
75583 PARIS CEDEX 12
(1) 43-46-12-35

Auteur
SETEC Travaux Publics
58, quai de la Rapée
75583 Paris Cedex 12
(1) 43-46-12-35

Date	Echelle(s)	Dessiné par	Vérifié par
20/08 1987	—	M.A.	

Ouvrage N6 — FOLIE N6 — FOLIE DU JARDINAGE

Lot(s) concerné(s) 322 - Adduction d'eau

Objet du document STATION DE POMPAGE BASSIN N6
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Repérage PR — ME/NB 159/161

Opération	Affaire	Numéro d'ordre	Révisé	Acc A.O	Acc S.O
			0	0	0

Passe

Format	Nature	Phase	Auteur	Ouvrage	Lot	Emet	Numéro dans le lot	Indice
A3	D	PEO	SV	N6	322	S	0001	A