


CAS 1

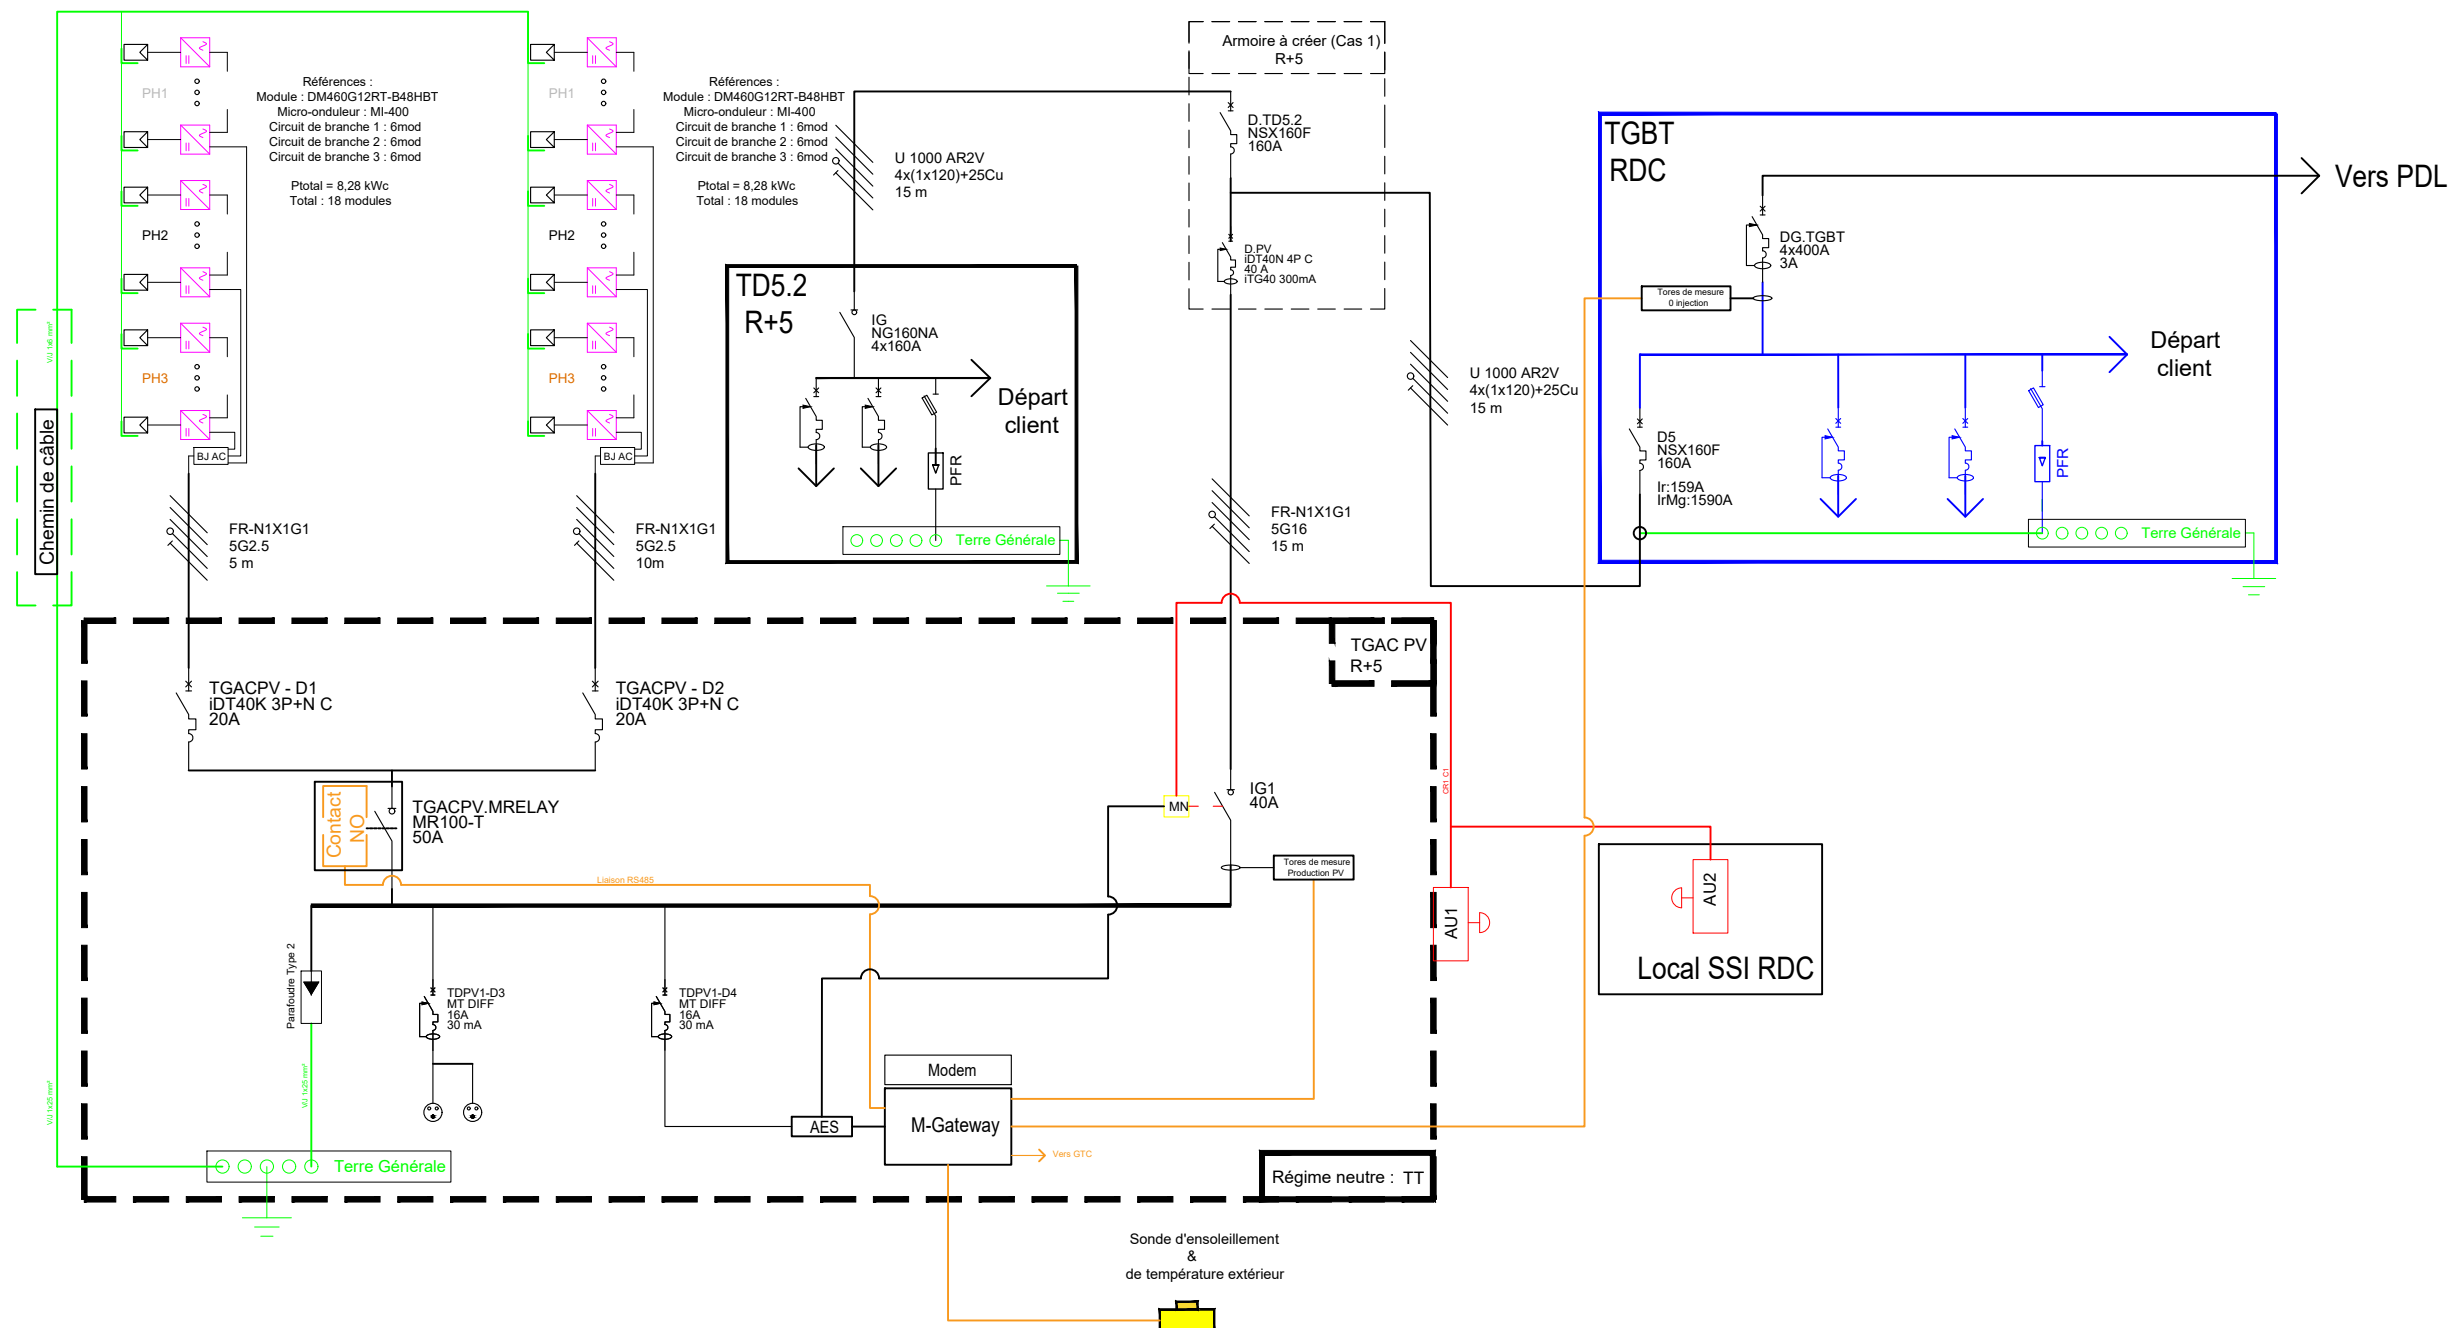

CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE
CPAM Béziers
16,56 kWc

Synoptique

Raccordement Cas 1

Maîtrise d'Ouvrage :



CPAM Hérault
2 Rond-point Hours
34500 Béziers
FRANCE

Bureau d'Etudes :



IDESUN
20 rue Roussataïo
Bat Domitita
34 740 VENDARGUES
FRANCE

N° du document : 25_141_31		Index : A	Folio n° : 1
Echelle : -		Dessiné par : BA	Vérifié par : EL
Format : A3	Type de projection : -		
Révision :			
Index :	Description :	Date :	
A	Version d'origine	11/06/2026	

	Référence / type	Quantité	Puissance/u
Modules	DM460G12RT-B48HBT	36	460 Wc