


CAS 3

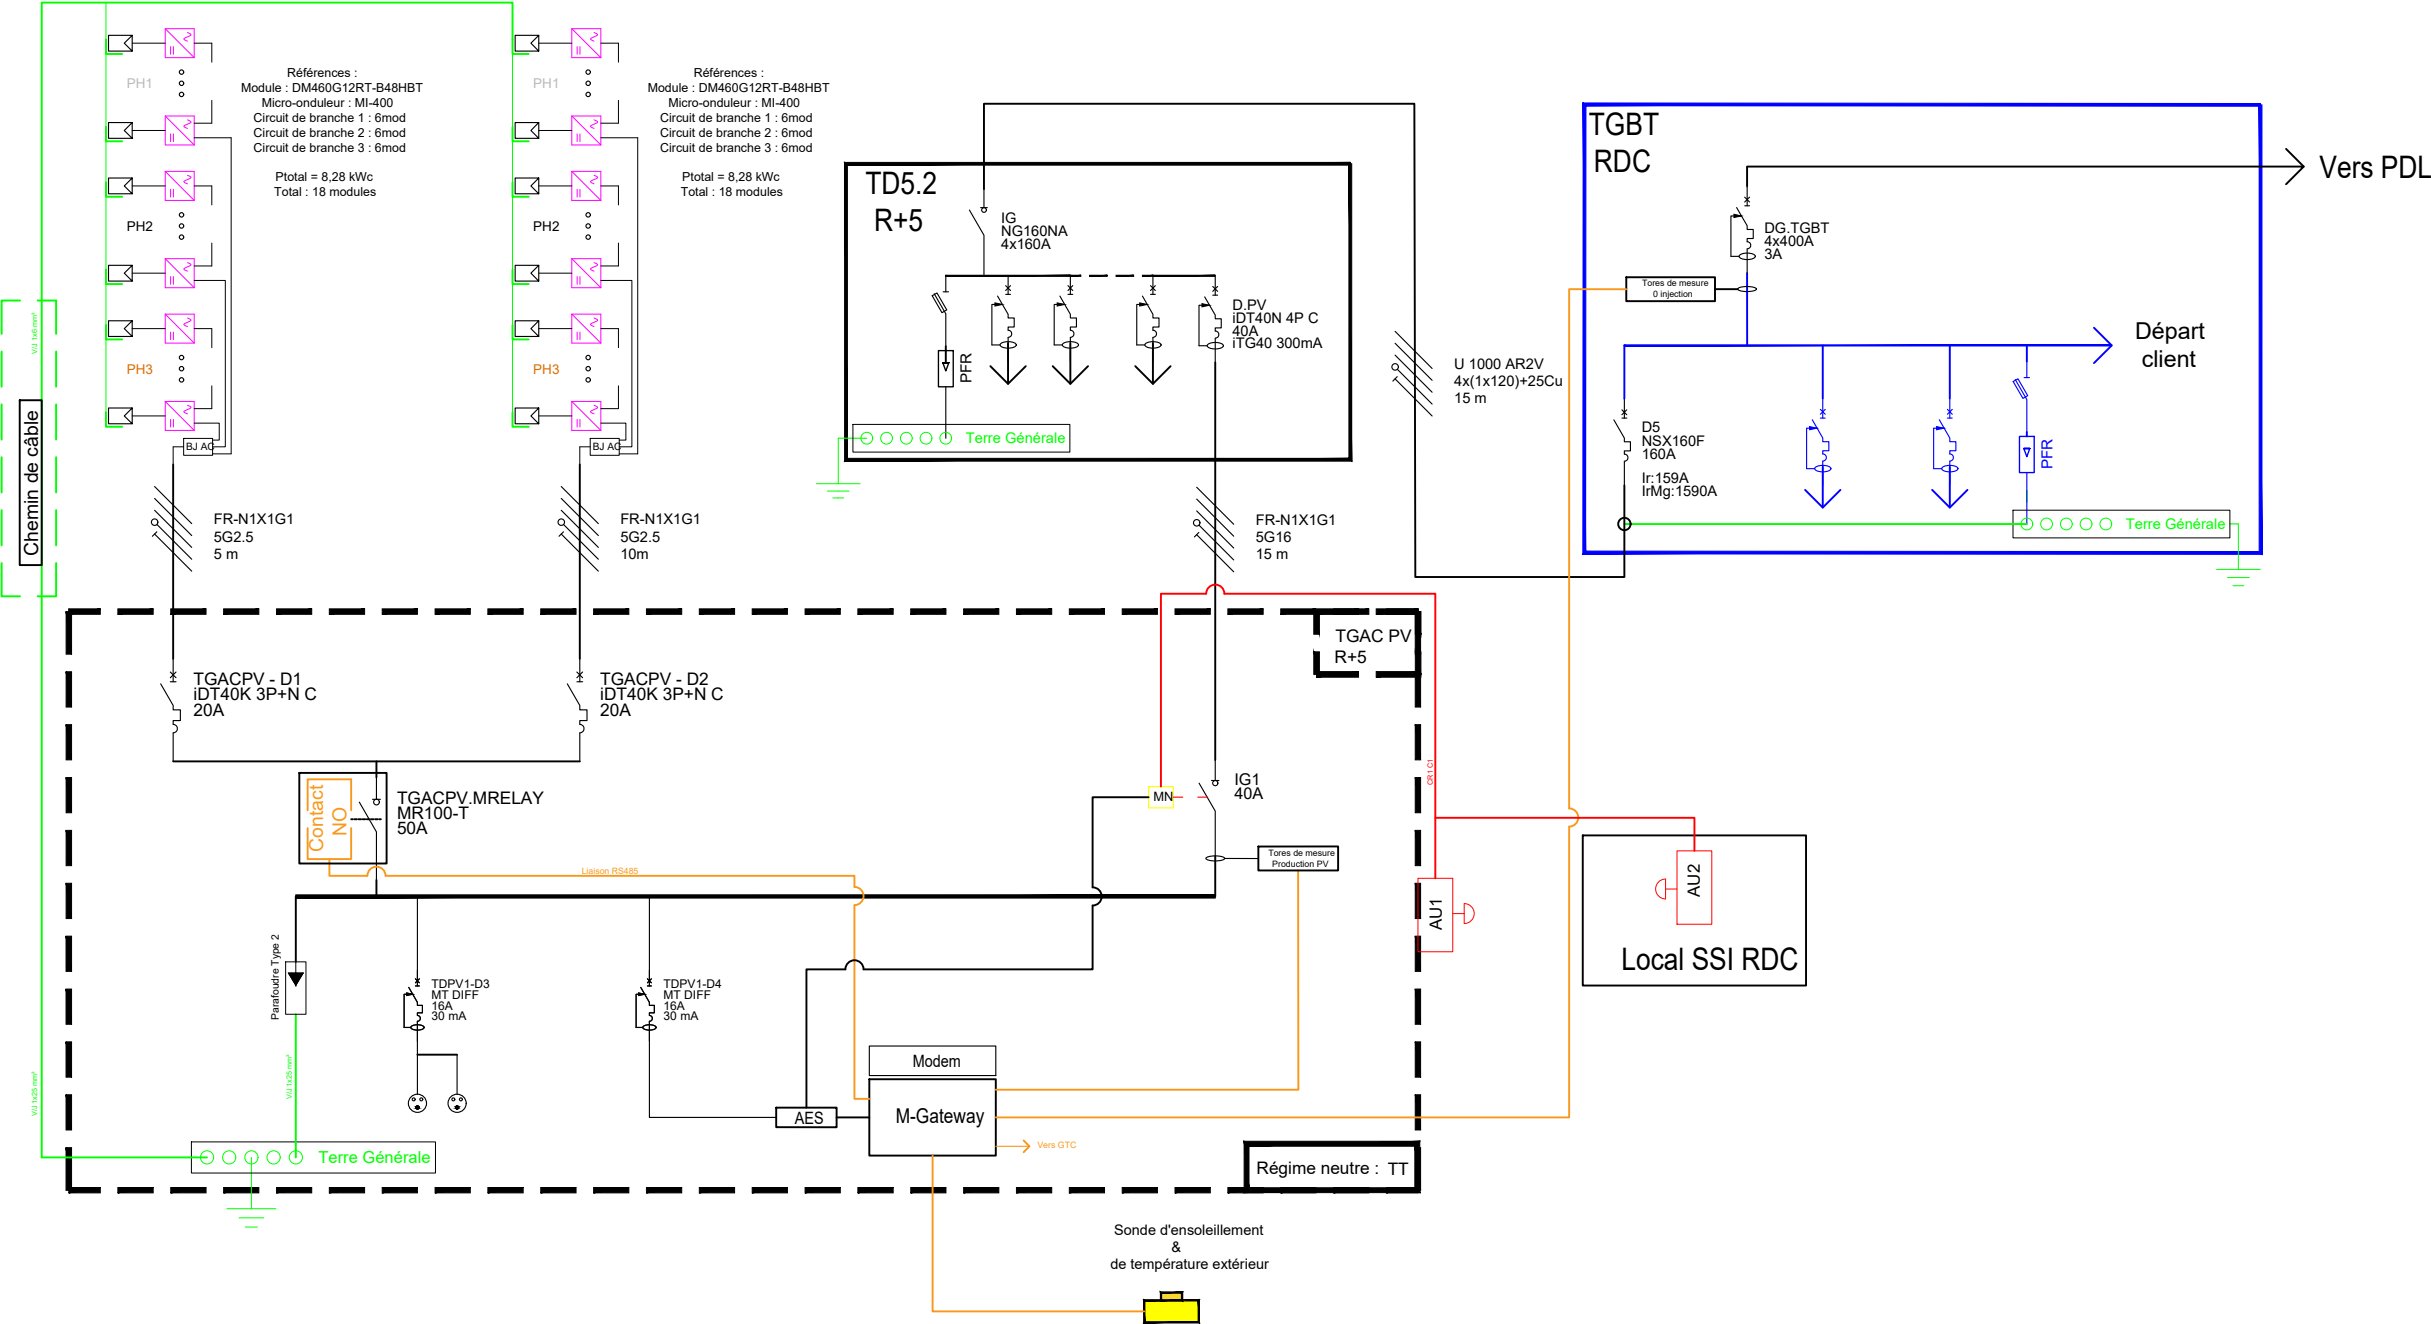

CENTRALE
PHOTOVOLTAÏQUE
CPAM Béziers
16,56 kWc

Synoptique
Raccordement Cas 3

Maîtrise d'Ouvrage :



CPAM Hérault
2 Rond-point Hours
34500 Béziers
FRANCE

Bureau d'Etudes :



IDESUN
20 rue Roussataïo
Bat Domitila
34 740 VENDARGUES
FRANCE

N° du document :	Index :	Folio n° :
25_141_31	A	1
Echelle :	Dessiné par :	Vérifié par :
-	BA	EL

Format :	Type de projection :
A3	-

Révision :		
Index :	Description :	Date :
A	Version d'origine	11/06/2026

	Référence / type	Quantité	Puissance/u
Modules	DM460G12RT-B48HBT	36	460 Wc