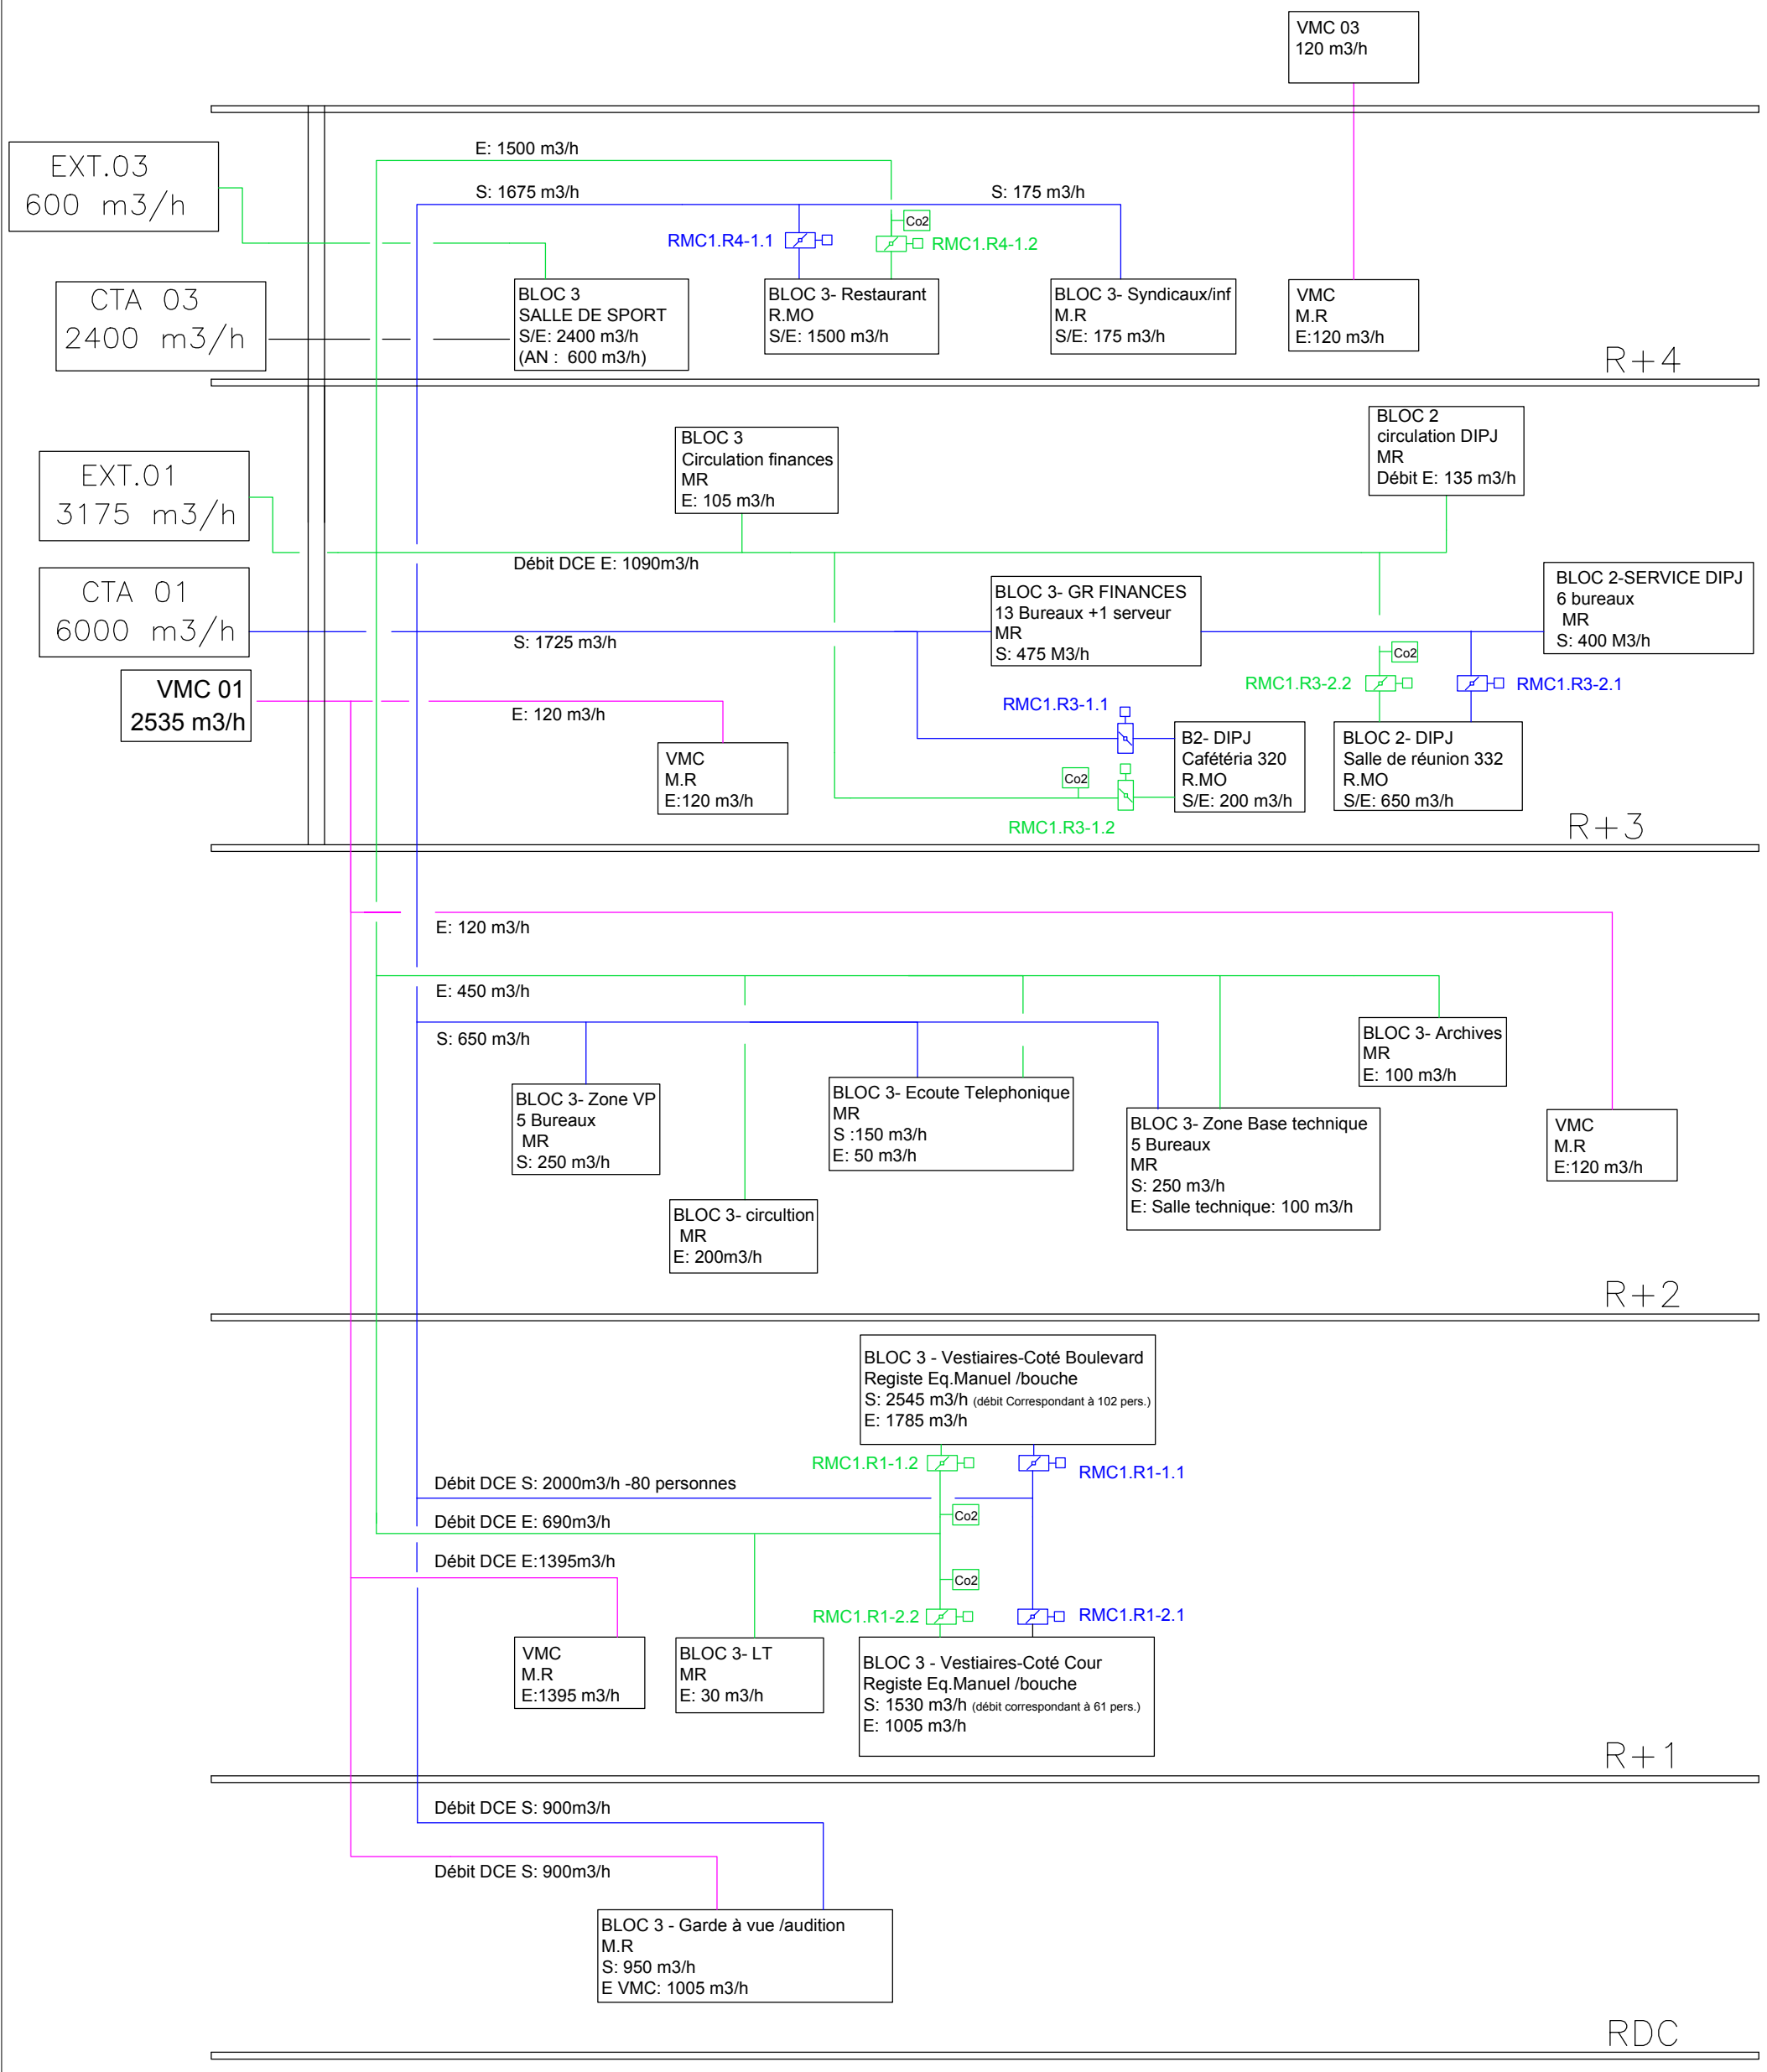



NOMENCLATURE

- Air soufflé
- Air extrait
- Air vicié

M.R : Régulateur débit air constant / bureaux / bouches

: R.MO - Registre Motorisé ( type Optidrive)

Co2 : Sonde Co2 (0-1100 ppm)

| | | Débit Min. | Débit Max. | Optidrive |
|---|---|---|---|---|
| R+4 | RMC1.R4-1.1 | 300m3/h | 1500 m3/h | Ø 355 |
| | RMC1.R4-1.2 | 300 m3/h | 1500 m3/h | Ø 355 |
| | | Débit Min. | Débit Max. | |
| R+3 | RMC1.R3-1.1 | 70 m3/h | 200 m3/h | Ø 160 |
| | RMC1.R3-1.2 | 70 m3/h | 200m3/h | Ø 160 |
| | RMC1.R3-2.1 | 180 m3/h | 650 m3/h | Ø 250 |
| | RMC1.R3-2.2 | 150m3/h | 650 m3/h | Ø 200 |
| | | Débit Min. | Débit Max. | |
| R+1 | RMC1.R1-1.1 | 452 m3/h | 1000 m3/h | Ø 400 |
| | RMC1.R1-1.2 | 280m3/h | 713m3/h | Ø 355 |
| | RMC1.R1-2.1 | 356m3/h | 1000 m3/h | Ø 355 |
| | RMC1.R1-2.2 | 250m3/h | 561 m3/h | Ø 315 |

22/03/21–Modif. suivant relevés du 22/02/21

# HDPFDF

## SYNOPTIQUE AERAULIQUE

IND 4

IDEX ENERGIE ANTILLES
Z.I PETITE COCOTTE
97224 DUCOS