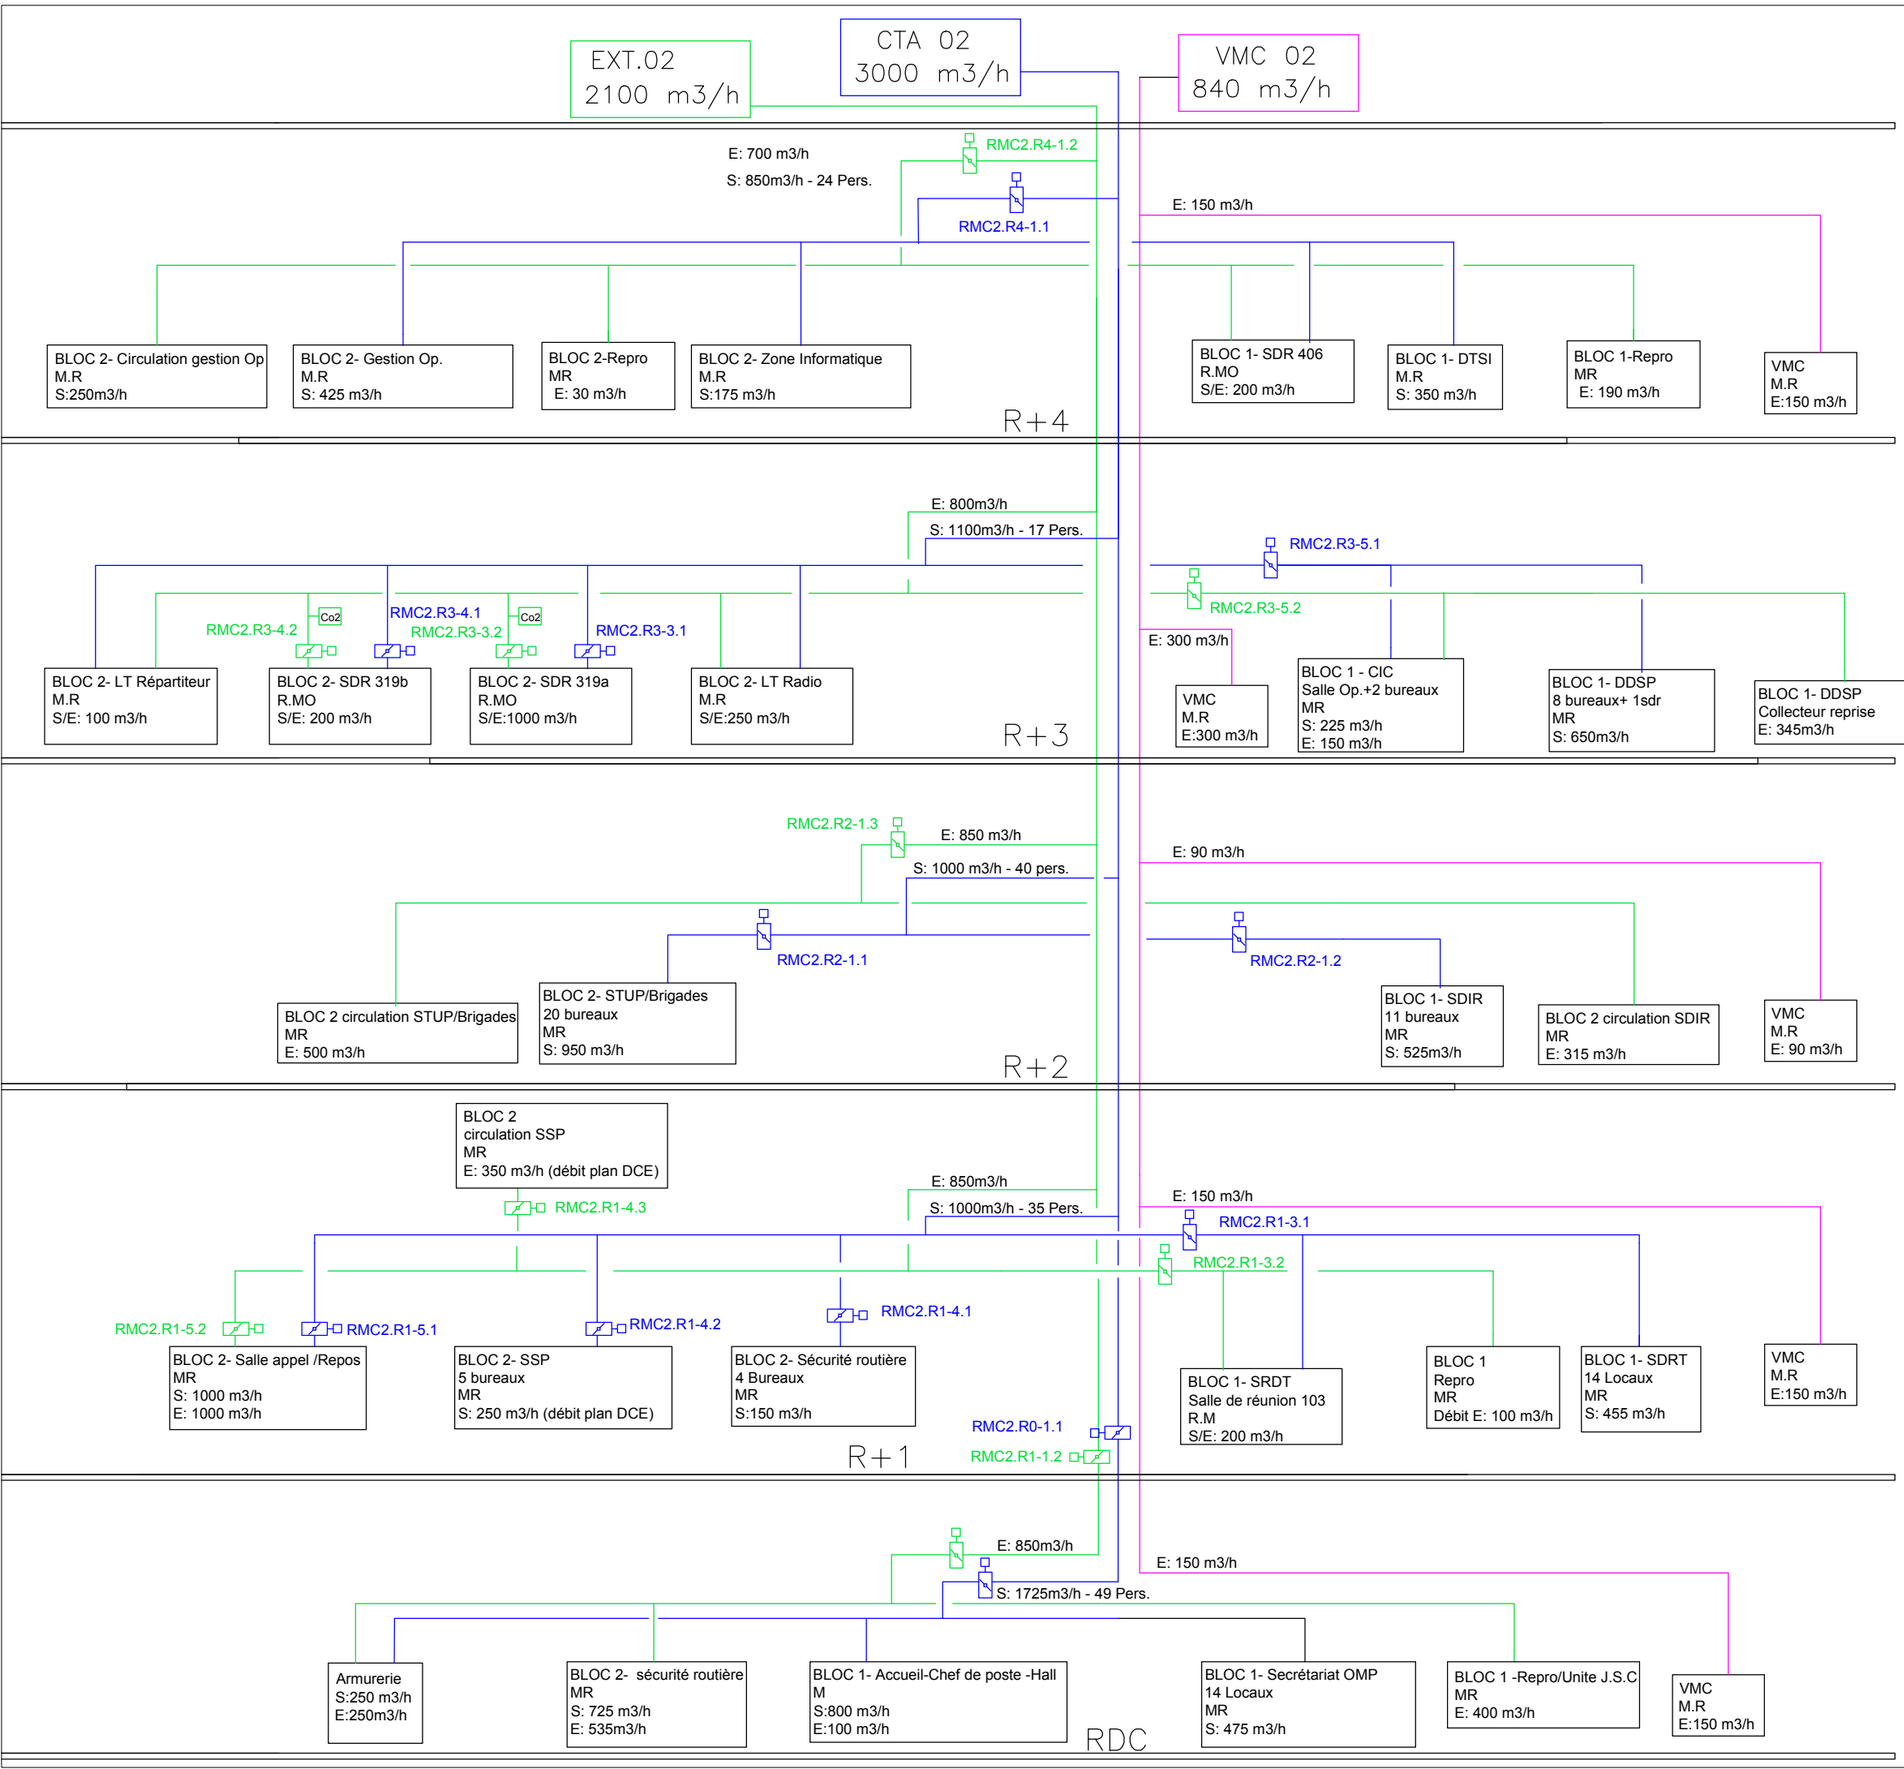


NOMENCLATURE

- Air soufflé
- Air extrait
- Air vicié

M.R : Régulateur débit air constant / bureaux / bouches

: R.MO - Registre Motorisé (type Optidrive)

Co2 : Sonde Co2 (0-1100 ppm)

		Débit Min.	Débit Max.	Optidrive
R+4	RMC2.R4-1.1	300m3/h	850 m3/h	Ø 250
	RMC2.R4-1.2	280 m3/h	700 m3/h	Ø 315
		Débit Min.	Débit Max.	
R+3	RMC2.R3-3.1	50 m3/h	800 m3/h	Ø 315
	RMC2.R3-3.2	50 m3/h	800m3/h	Ø 315
	RMC2.R3-4.1	70 m3/h	200m3/h	Ø 200
	RMC2.R3-4.2	70m3/h	200 m3/h	Ø 160
	RMC2.R3-5.1	180 m3/h	875 m3/h	Ø 250
	RMC2.R3-5.2	113m3/h	495m3/h	Ø 200
		Débit Min.	Débit Max.	
R+2	RMC2.R2-1.1	180 m3/h	650 m3/h	Ø 250
	RMC2.R2-1.2	180 m3/h	353 m3/h	Ø 250
	RMC2.R2-1.3	300m3/h	800 m3/h	Ø 315
		Débit Min.	Débit Max.	
R+1	RMC2.R1-3.1	180 m3/h	655 m3/h	Ø 160
	RMC2.R1-3.2	100m3/h	300 m3/h	Ø 125
	RMC2.R1-4.1	72 m3/h	150 m3/h	Ø 160
	RMC2.R1-4.2	70 m3/h	250 m3/h	Ø 160
	RMC2.R1-4.3	120m3/h	350 m3/h	Ø 200
	RMC2.R1-5.1	300 m3/h	1000 m3/h	Ø 315
	RMC2.R1-5.2	200m3/h	600 m3/h	Ø 315
		Débit Min.	Débit Max.	
R0	RMC2.R0-1.1	345m3/h	1525 m3/h	Ø 355
	RMC2.R0-1.2	300m3/h	1285 m3/h	Ø 315

HDPFDF

SYNOPTIQUE AERAULIQUE

IND2 –22/03/21

IDEX ENERGIE ANTILLES
Z.I PETITE COCOTTE
97224 DUCOS