


SYNOPTIQUE DE L'INSTALLATION



Cellule 20KVA
(Arrivé EDF)

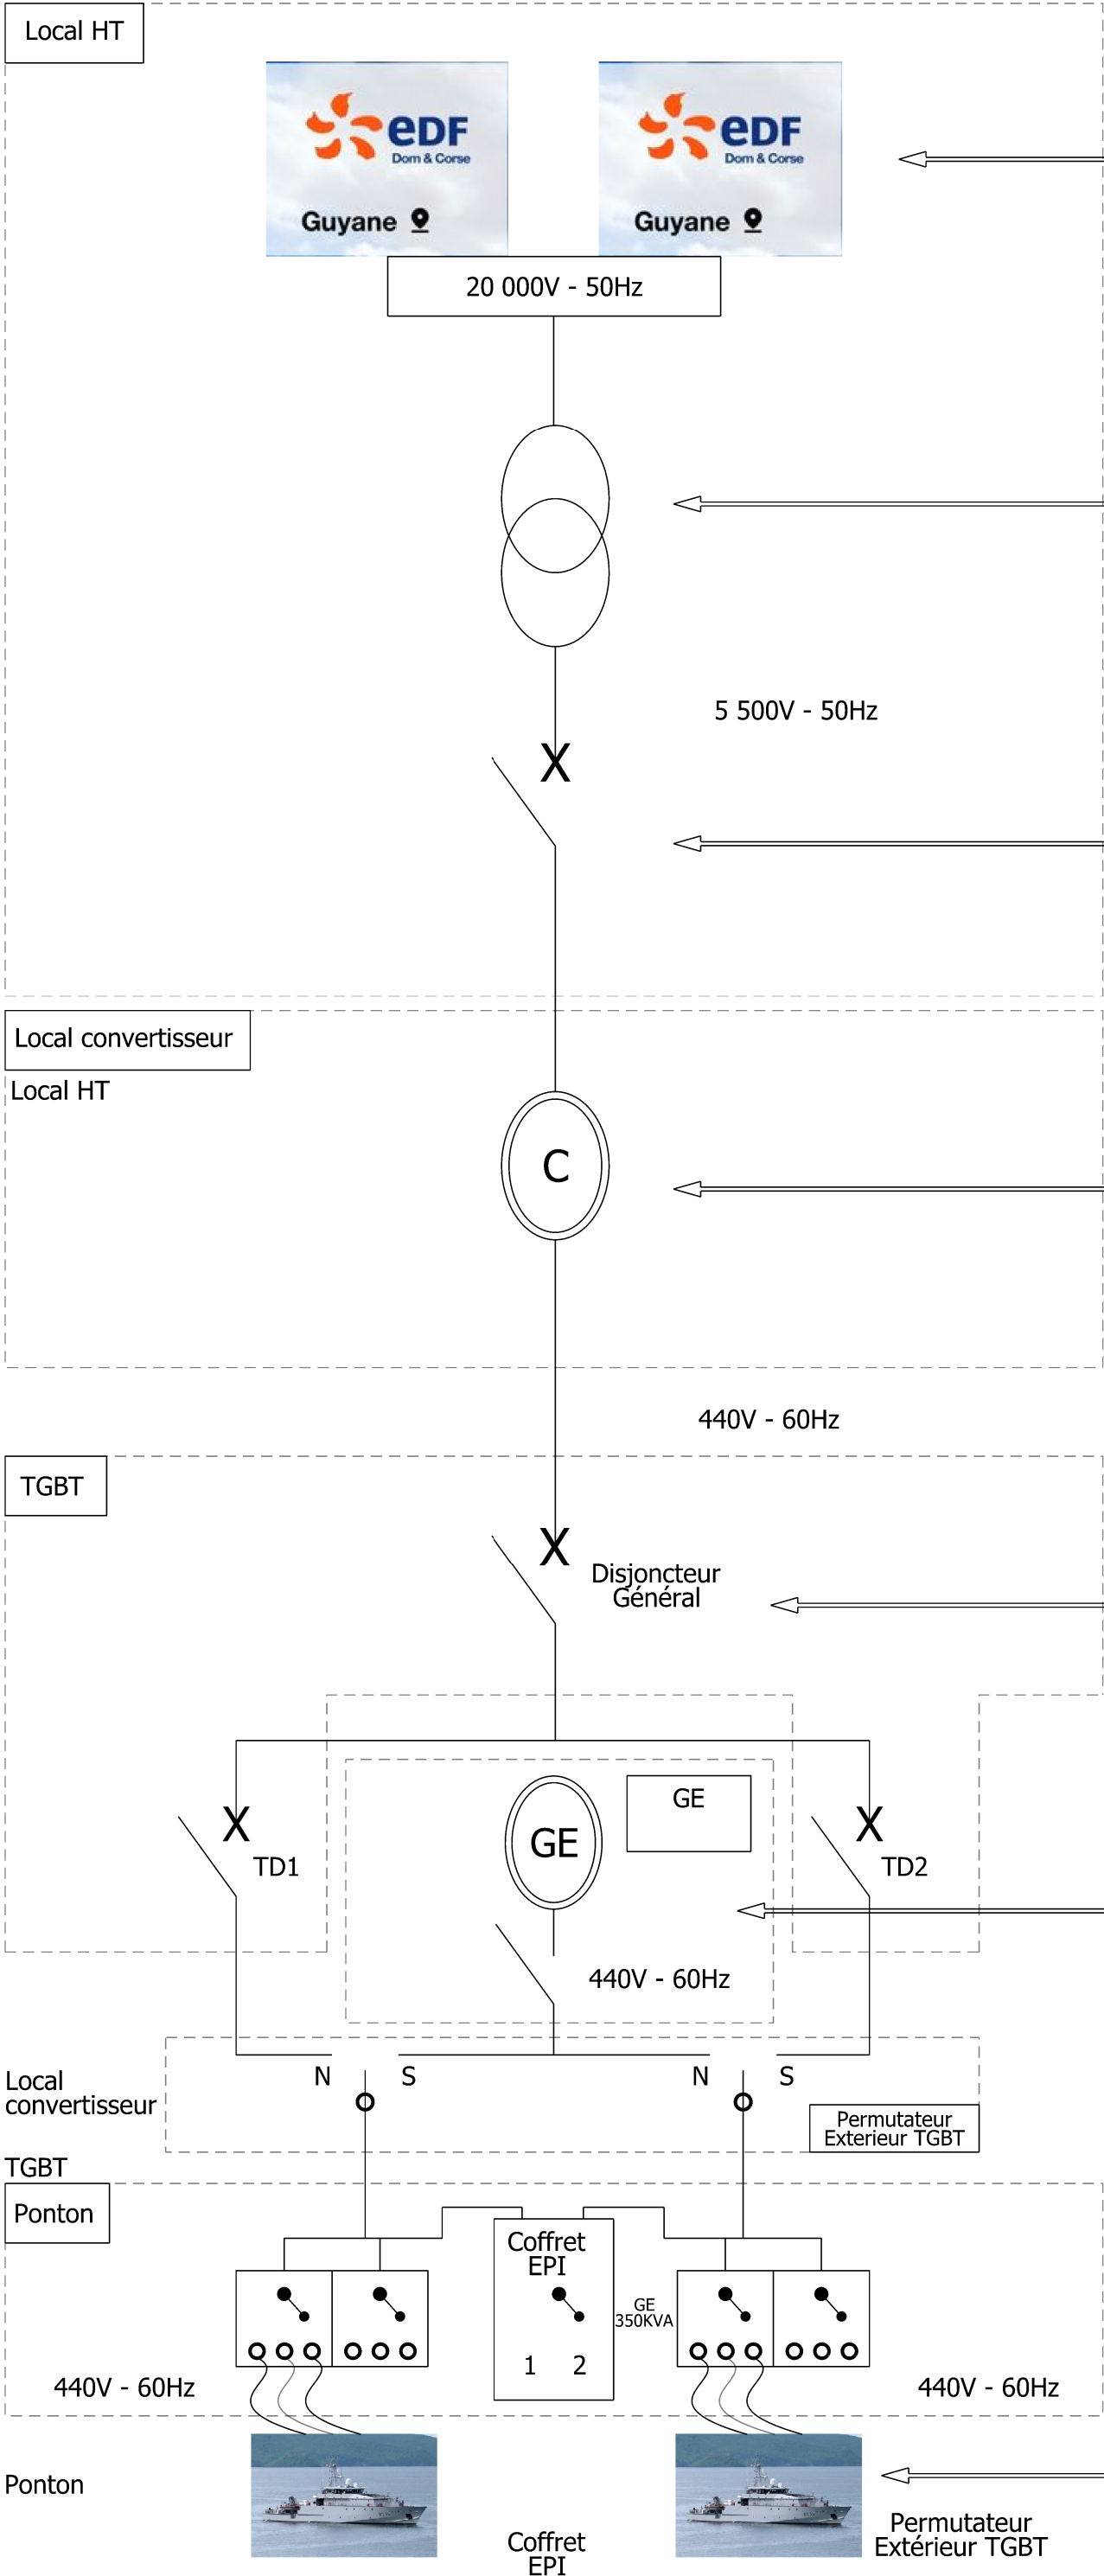

Transformateur
20KVA/5.5KVA



Cellule 5.5KVA
(Alim. convertisseur)



Convertisseur
750KVA 50Hz/60Hz



TGBT



Groupe électrogène
440V 60Hz



PAG (Patrouilleur
Antilles Guyane)