

Légende


Disjoncteur




Contact


Disjoncteur différentiel




Télérupteur



Interrupteur-sectionneur




Contacteur


Interrupteur différentiel



Contact à fermeture


Parafoudre




Ligne d éclairage liée à un circuit de BAES


Minuterie



Compteur d'énergie


Sectionneur porte fusible



Bobine Mx


Régime de neutre	TN
Tension Nominale	400 V
Puissance Installée	13 kVA
IK1 Max	? kA
IK3 Max	? kA

Fonction											
References											
Section conducteur											
Type de cable											

INGENIERIE DISTEC

AF 22-36M Centre de Finances Public Berthelot
Rénovation RDC Aile B

Liasse	TD Info	Date	28/09/26
Folio	PAGE_NO	Indice	DCE

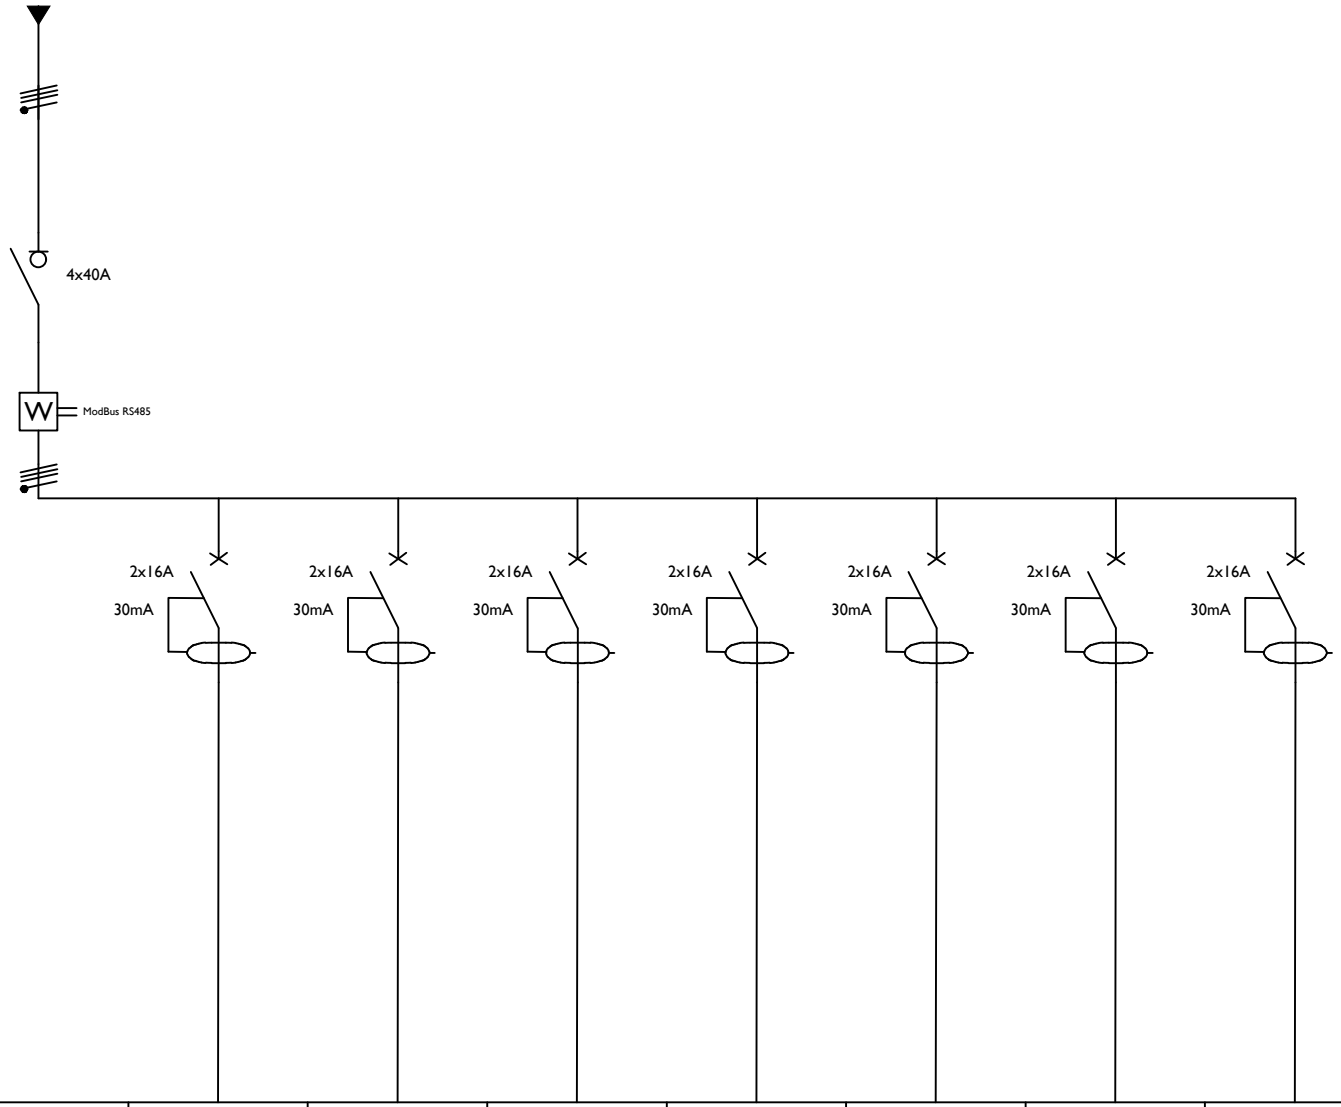

Fonction		Bureau 1	Bureau 2-3	Plateau 1	Plateau 2	Plateau 3	Plateau 4	Plateau 5			
References											
Section conducteur	5G6² - 40ML		3G2.5²	3G2.5²	3G2.5²	3G2.5²	3G2.5²	3G2.5²			
Type de cable	FR-N1X6G3		FR-N1X6G3	FR-N1X6G3	FR-N1X6G3	FR-N1X6G3	FR-N1X6G3	FR-N1X6G3			

INGENIERIE DISTEC

AF 22-36M Centre de Finances Public Berthelot
Rénovation RDC Aile B

Liasse	TD Info	Date	28/09/26
Folio	PAGE_NO	Indice	DCE