


Détail GT N°1




Détail GT N°2




Détail GT N°3




Détail GT N°4



Plan
Nord
H.therm
2025

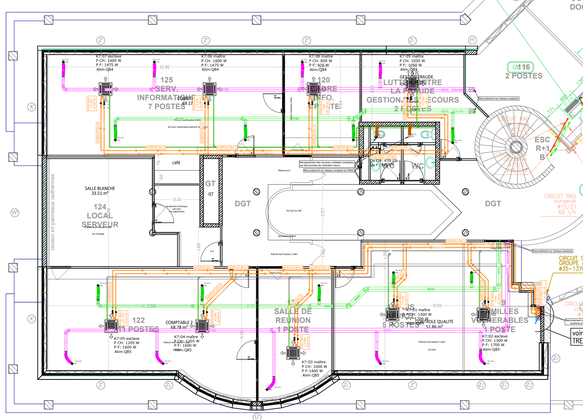

Plan
AXIMA
2010

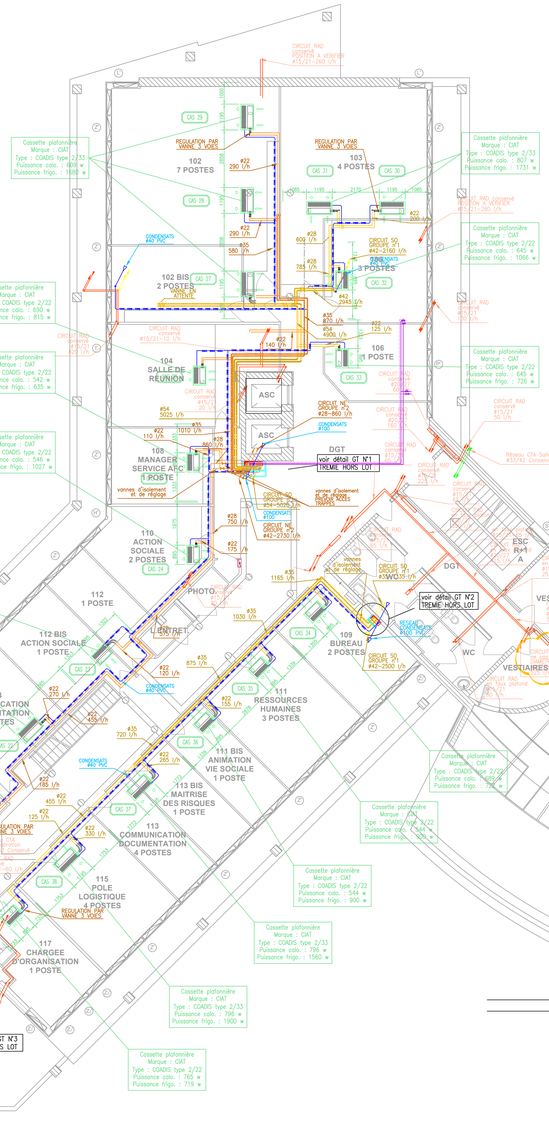
CIRCUIT RAD
conservé
POSITION A VERIFIER
#15/21-240 l/h
REGULATION PAR
VANNE 3 VOIES
102
7 POSTES
#22
290 l/h
102 BIS
2 POSTES
#35
580 l/h
104
SALLE DE
REUNION
#54
5025 l/h
#22
110 l/h
#35
1010 l/h
108
MANAGER
SERVICE ARC
1 POSTE
vannes d'isolement
et de réglage
110
ACTION
SOCIALE
2 POSTES
112
1 POSTE
112 BIS
ACTION SOCIALE
1 POSTE
114
COMMUNICATION
DOCUMENTATION
3 POSTES
116
2 POSTES
103
4 POSTES
#28
609 l/h
#28
785 l/h
#42
2945 l/h
#35
830 l/h
#54
4900 l/h
CIRCUIT 5D
GROUPE 1
#42-2160 l/h
CIRCUIT 5C
GROUPE 2
#42-2160 l/h
CIRCUIT 5E
GROUPE 3
#42-2160 l/h
CONDENSATS
Ø40 PVC
106
1 POSTE
#22
125 l/h
#22
140 l/h
ASC
ASC
DGT
voir détail GT N°1
TREME HORS LOT
CIRCUIT 5A
GROUPE 1
#28-860 l/h
CIRCUIT 5B
GROUPE 2
#28-860 l/h
CONDENSATS
Ø100 PVC
vannes d'isolement
et de réglage
CIRCUIT 5F
GROUPE 1
#54-5025 l/h
CIRCUIT 5G
GROUPE 2
#42-2130 l/h
CONDENSATS
Ø100 PVC
#28
175 l/h
#22
110 l/h
#35
1165 l/h
PHOTO
ENTRET
L 570 l/h
#35
1030 l/h
#22
120 l/h
#35
875 l/h
#35
720 l/h
#22
265 l/h
#22
165 l/h
#22
400 l/h
#22
125 l/h
#22
330 l/h
111
RESSOURCES
HUMAINES
3 POSTES
111 BIS
ANIMATION
VIE SOCIALE
1 POSTE
113 BIS
MAITRISE
DES RISQUES
1 POSTE
113
COMMUNICATION
DOCUMENTATION
4 POSTES
115
POLE
LOGISTIQUE
4 POSTES
117
CHARGEE
D'ORGANISATION
1 POSTE
CIRCUIT 5H
GROUPE 1
#35-1370 l/h
voir détail GT N°3
TREME HORS LOT
CIRCUIT 5I
GROUPE 2
#35-1370 l/h
CIRCUIT 5J
GROUPE 3
#35-1370 l/h
CIRCUIT RAD
conservé
#15/21-150 l/h
CIRCUIT RAD
conservé
#15/21-150 l/h
CIRCUIT RAD
conservé
#15/21-150