

Procédure de raccordement des défauts secteur et défaut batterie sur UTL GENETEC

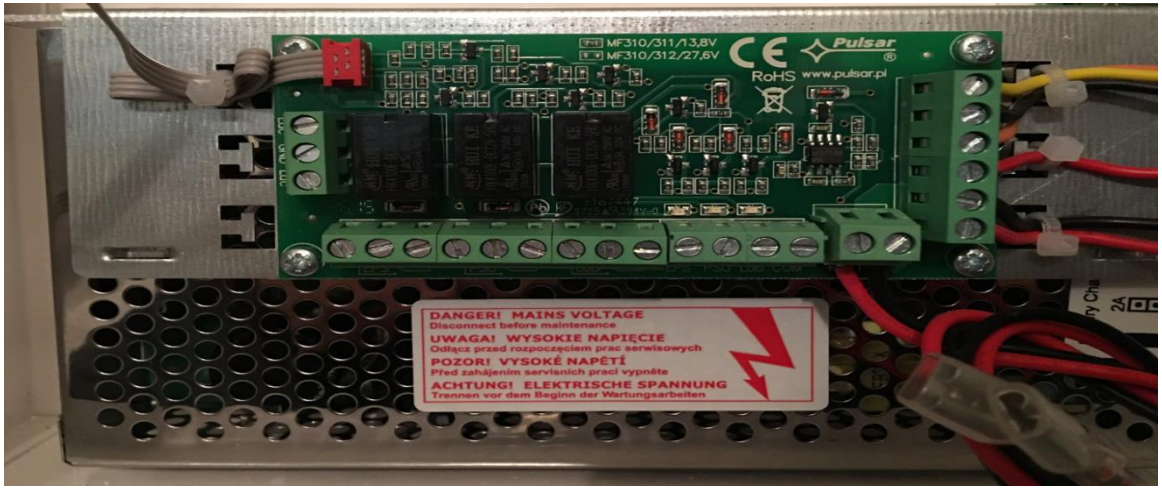

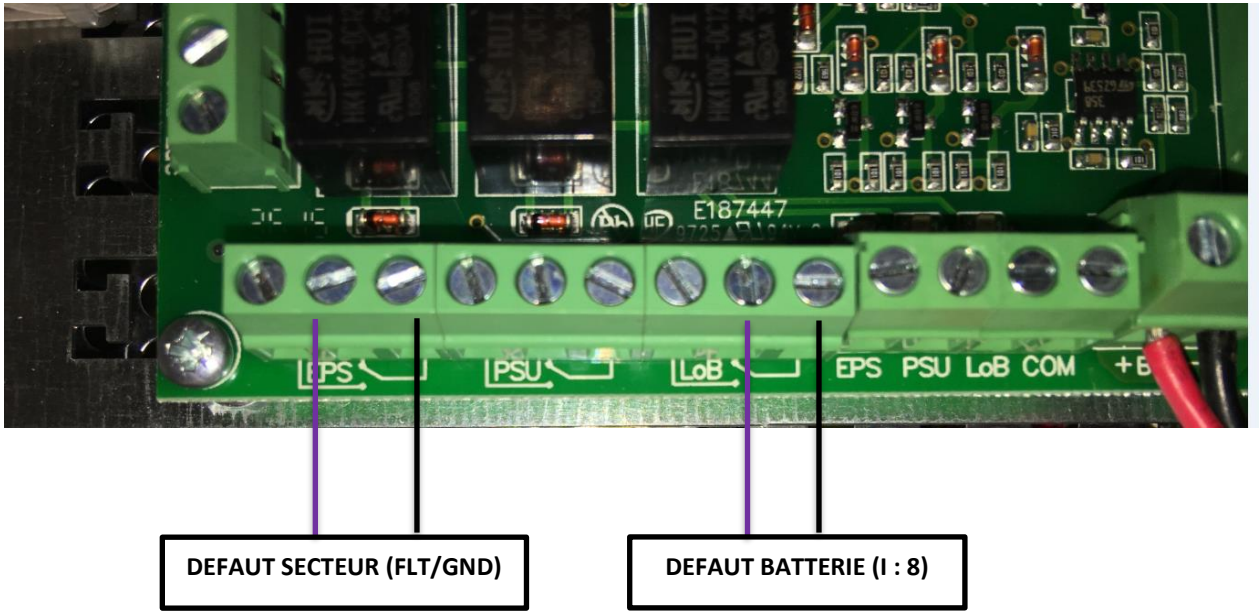

DEFAUT SECTEUR (FLT/GND)

DEFAUT BATTERIE (I : 8)