MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
PRÉFECTURE DE POLICE

REFERENTIEL MATERIEL SECURITE INCENDIE

MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR
PRÉFECTURE DE POLICE

LES EXTINCTEURS

Deux fonctions

- ✓ La protection du site où ils sont implantés
- ✓ L'attaque et la neutralisation d'un sinistre à son éclosion

Deux conceptions

- ✓ Extincteur à pression « permanente »
- ✓ Extincteur à pression « auxiliaire »

Trois types

- ✓ Portatif (masse inférieure ou égale à 20 kg)
- ✓ Mobile (masse supérieur 20 kg ou inférieure 150 kg)
- ✓ Fixe (action par automatisme)

Objet du référentiel

La réduction des coûts d'exploitations

- Par une limitation du nombre des références des équipements et des marques,
- Par une optimisation en temps réel de la maintenance préventive et corrective,
- Par un haut niveau de qualité des composants des appareils et des accessoires,
- Par une optimisation du besoin en liaison avec la nature des risques.

- Par une intégration aux différentes lignes architecturales des sites existants ou avenirs.

Textes applicables et de références

- **Arrêté du 25 juin 1980** sous section 9 - art MS 38 à 39,
- **Code du travail** (ERT) sous section 1- art R4227-28 à 29,
- **NF EN3-7 +A1 et NF EN 1866** - sérigraphie et couleur,
- **APSAD R4** - extincteurs portatifs et mobiles,
- **NF 61- 919** juillet 2004 - maintenances des extincteurs portatifs

Spécificités pour les extincteurs PP

- La couleur dans la **« masse »** de la poignée de l'extincteur signale l'agent extincteur présent à l'intérieur de celui – ci (bleu = eau, jaune = poudre, vert = eau douche, noir = co^2, etc.).
- La mise en place d'un **« écusson »** par le biais d'une sérigraphie émaillée **à chaud** lors de la fabrication de l'appareil, il est accompagné en dessous du texte « Préfecture de Police ».
- Chaque extincteur fait l'objet **d'une attribution d'un numéro** lors de son implantation (ses dimensions seront minimums H=2cm l=1 cm).Ce numéro est de type autocollant.
- Un extincteur « douche 9 L » et « poudre 9 kg » sont implantés à l'accueil du poste de police **pour une intervention sur la VP**.
- Les extincteurs dit à **« pression permanente «** sont interdit sur les sites de la PP.
- Un **coffret métallique** pour registre de sécurité est implanté à l'accueil du poste de police. **Son ouverture se fait au moyen d'un triangle**.

Spécificités pour les extincteurs PP

- Les sites de la Préfecture de Police sont **APSAD N4/Q4** impliquant de fait une étude spécifique à la nature des risques et des locaux à protéger.
- Le **support mural** de l'extincteur « patère » doit comporter au minimum deux point. La fixation sur tous les support dit **« creux »** doit de faire au moyen de cheville de type **« molly »** ou totalement similaire.
- **Les extincteurs sont implantés dans les dégagements** ou exceptionnellement dans certains locaux à risques ou spécifiques. Un pictogramme placé sur la porte en haut à droite signale cette implantation.
- Un **cahier de plans** regroupera l' implantation des différents appareils par niveau, chaque appareil sera représenté au moyen des signes conventionnels y compris pour les couleurs. Deux exemplaires sont remis sous format numérique (PDF ou DWG).
- Un **pictogramme de la classe de feu** est placé au dessus de chaque appareil, sa dimension sera au minimum de H = 20cm et l = 12cm. Celui devra faire apparaître, le type d'agent extincteur, le N° d'implantation, la classe de feu, avec son fond adapté à celle – ci.
- Dans les zones **« parking »** en complément de la rubrique ci – dessus, il sera posé un **pictogramme supplémentaire** (H = 24cm l = 20 cm) pour chaque appareil sur support orientable latéralement. Celui – ci sera fixé à une hauteur comprise entre 2,20 m et 2,40 m du sol.
- En **extérieur** tous les extincteurs sont protégés des intempéries, soit par un coffre métallique (6/9 l/kgs), soit par une bâche munie de fixation (10-15-50 l/kgs).

La Préfecture de Police se réserve le droit de ne pas accepter les matériels ou les documents qui ne correspondent pas aux caractéristiques ou aux informations reprises en page 4 et 5.

Exemple D'EXTINCTEUR - EAU / POUDRE 6/9 litres/kgs





Exemple EXTINCTEURS CO^2 5 kgs – 2 kgs





Exemple EXTINCTEUR SPECIFIQUE 6/9 litres et COFFRET pour RS





Exemple D'EXTINCTEUR sur ROUE - POUDRE 50 kgs



Exemple D'EXTINCTEUR sur ROUE - CO^2 10 kgs





Exemple de PROTECTION pour EXTINCTEUR en EXTERIEUR





Exemples de PATERES pour FIXATION des EXTINCTEURS







Exemple de PICTOGRAMME pour EXTINCTEUR (H=19cm l=12cm)







Exemple de PICTOGRAMME pour EXTINCTEUR (H=25cm l=19cm)





PICTOGRAMME pour EXTINCTEUR dans un LOCAL (H=19cm l=12cm)



Ecusson PP «sérigraphie à chaud »



Exemple de SUPPORT ORIENTABLE pour PICTOGRAMME (parking)





Exemple D'IMPLANTATION D'EXTINCTEURS






Exemple D'IMPLANTATION D'EXTINCTEURS






fonctionnement des extincteurs

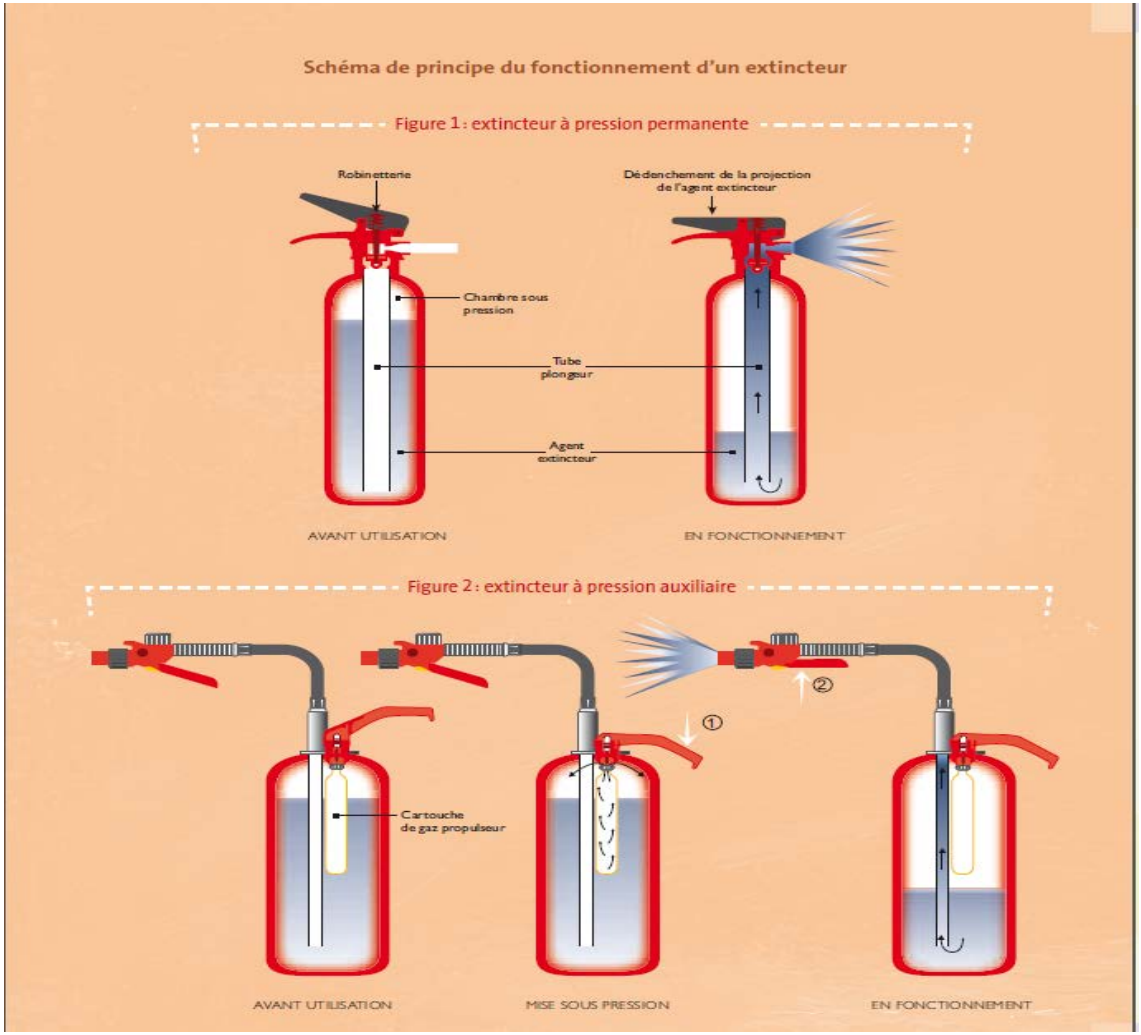

Exemple carnet d'implantation des extincteurs

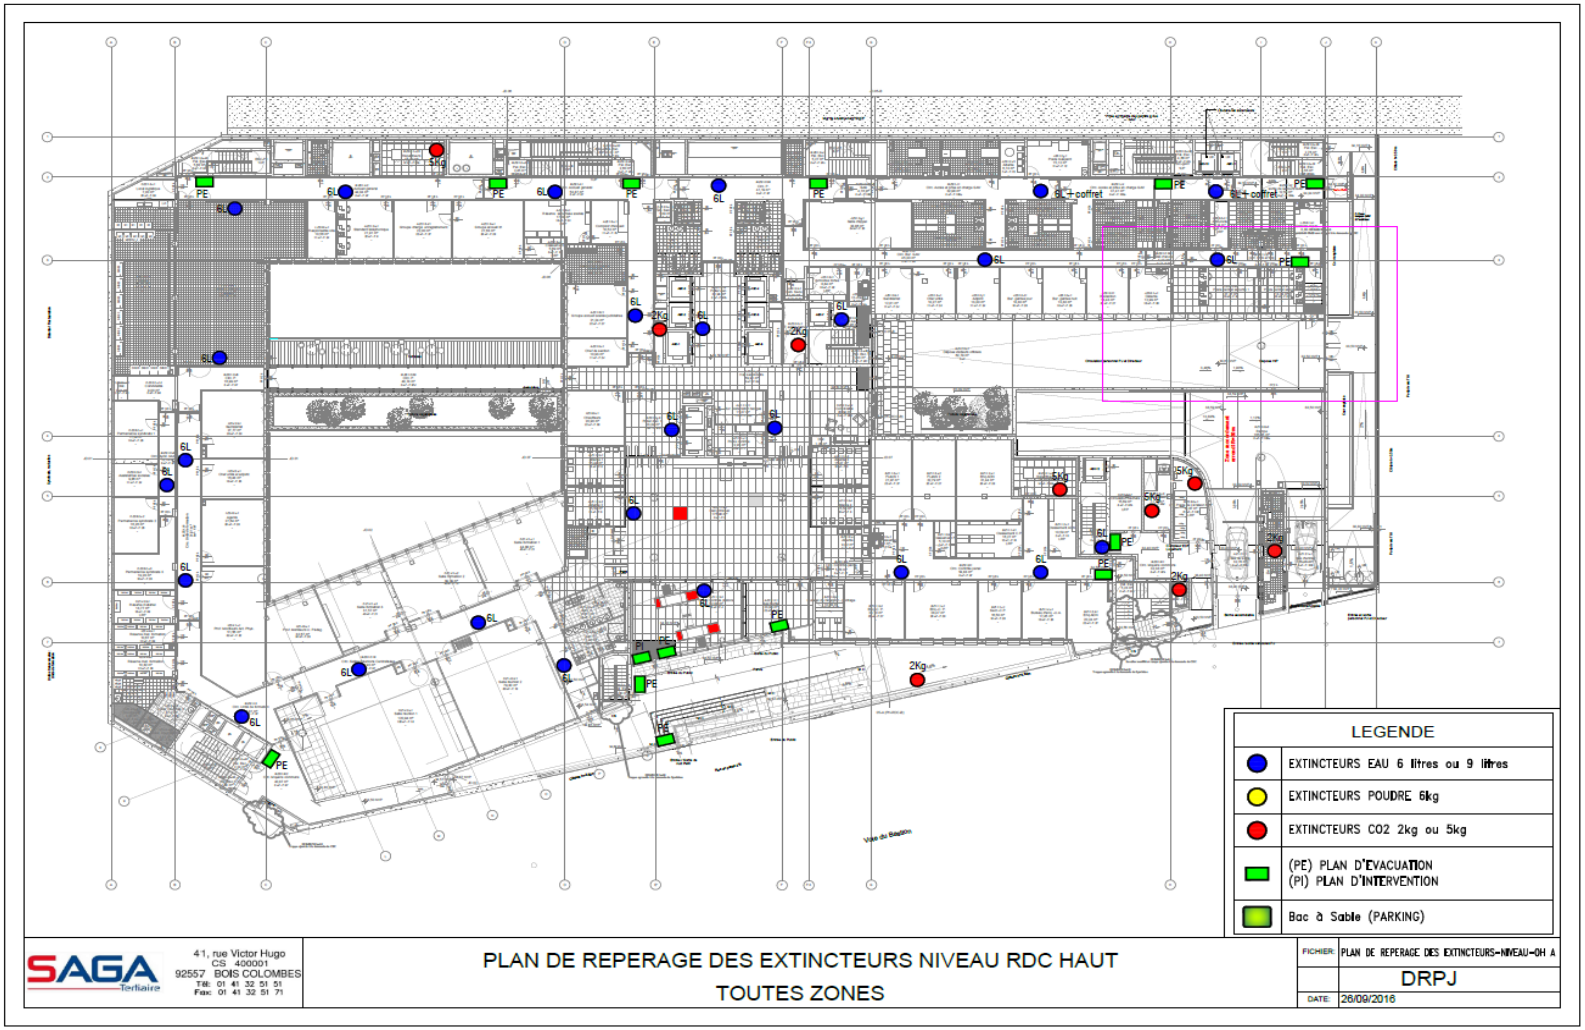

Exemple carnet d'implantation des extincteurs

