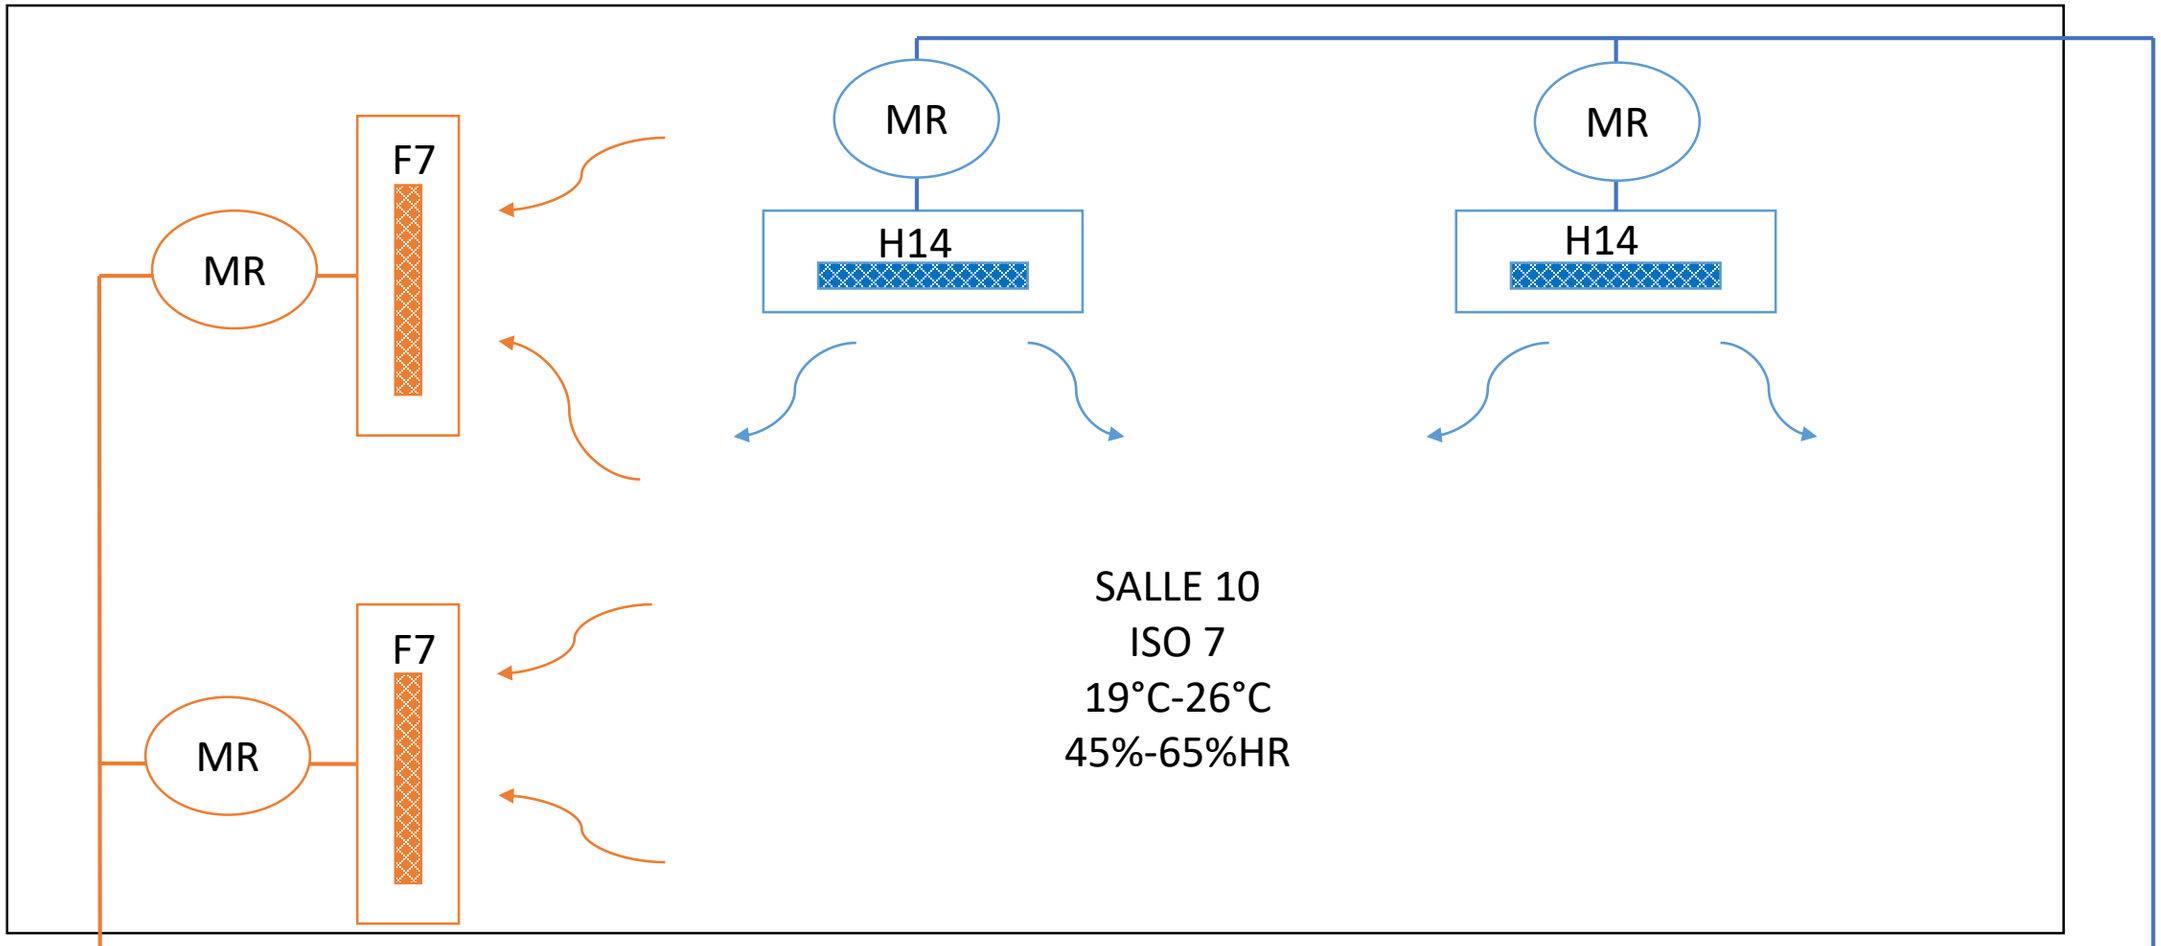


CLERMONT-FERRAND CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE	16815 NEUROSCAN LOOPX X	IND 0
	Synoptique de ventilation	28/08/2026