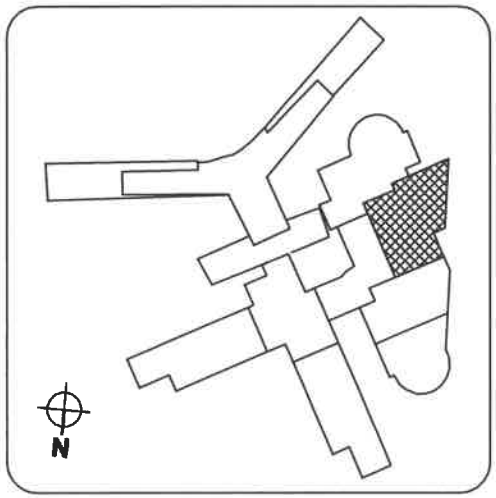


OTH RHONE-ALPES
OTRA
10 rue Emile Coulaudon
63008 CLERMONT-FERRAND CEDEX
TEL 73 35 34 77 Fax 73 35 32 96

ARCHITECTES
A. CHATELIN
Mandataire
J. de VILMORIN
1 rue de la Planche
75007 PARIS
T?l 16 1 42 22 02 40
Fax 16 1 45 48 07 68

P. FAYE
M. TOURNAIRE
10 rue P.POISSON
63400 CHAMALIERES
73 37 70 69
73 30 98 40

BUREAU DE CONTROLE
VERITAS
Rond Point de la Part-Dieu
Route de Cournon
63000 CLERMONT-FERRAND
T?l 73 26 72 72
Fax 73 27 45 66

ECONOMISTE DU BATIMENT
M. MOYRET
B.P. 50
63430 PONT DU CHATEAU
T?l 73 83 00 96
Fax 73 83 56 00

CEGELEC
Direction R?gionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue CLEMENT ADER - 63360 GERZAT
T?l : 73-24-13-69 Fax : 73-24-39-59

C.H.R. CLERMONT-FERRAND

BLOC TECHNIQUE - HOPITAL G. MONTPIED

Ref client: Num client: 1-14-01-00-13-54-01

INDICE	MODIFICATION	DATE	nom Dessin? visa	nom V?rifi? visa	nom Approuv? visa
D	Mise a jour, rajout Q6	10/13	SEGMA		
C	Mise a jour suivant travaux	11/99	CLEMESSY		
B	DOE	09/98	BRUGNE	QUEIROZ	BARRALLON
A	CREATION DU DOCUMENT	11/97	Q.R.		

ECHELLE : 1/ | FOND DE PLAN: | NOMS des FICHIERS DAO CEGPDG2.DWG | AFFAIRE: .DWG | FOLIO PDG | VOIR FOLIO

Tableau isolé ondulé - 313TI0
3ème étage

Affaire No 457/6940 | **Plan No 185** | **A**

DATE	11/97	09/98	11/99	10/13	
FOLIO \ INDICE	A	B	C	D	DESIGNATION
A	●	●	●	●	Page de garde
B	●	●	●	●	Repertoire des folios
1					Reserve
2	●	●	●	●	Distribution
3	●	●	●	●	Distribution
4	●	●	●	●	Bornier
5	●	●	●	●	Implantation
6	●	●	●	●	Nomenclature
7	●	●	●	●	Carnet de cable
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

DATE	
FOLIO \ INDICE	DESIGNATION
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	

A	11/97
B	09/98
C	11/99
D	10/13

CEGELEC

Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue Clement ADER – 63360 GERZAT
Tel: 73.24.13.69 Fax: 73.24.39.59


DESSINE LE: PAR: QR

1 1 4 0 1 0 0 1 3 5 4 0 2
Utilisateur

Aff. Nø 457/6940 Plan Nø85
Createur

Tableau 313TIO
Repertoire des folios

FORMAT A4
FOLIO B

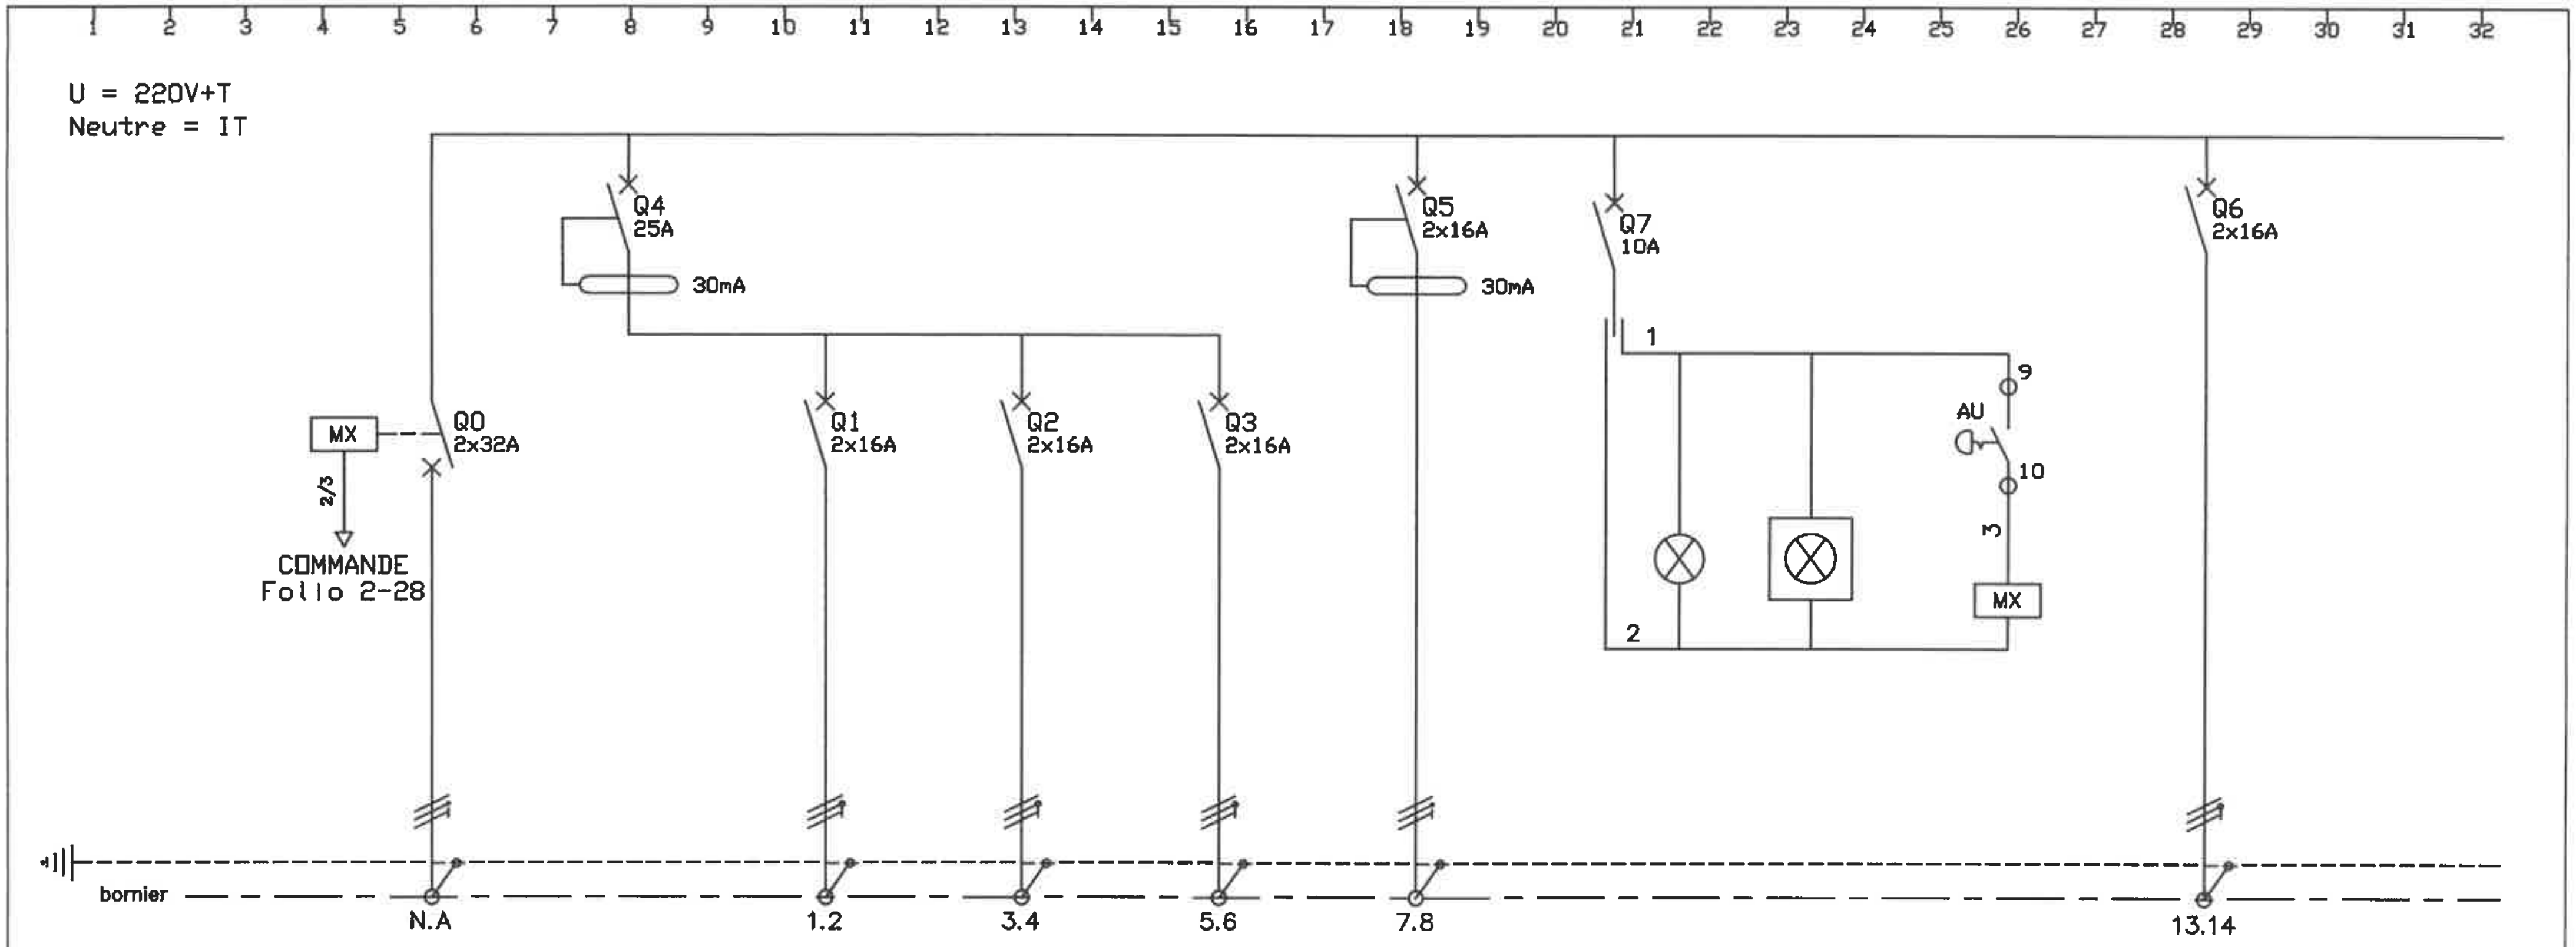

DESIGNATION	DEPUIS TTIO6 2e ETAGE	GENERAL Q1 A Q3	4 PC BRAS 3217	4 PC BRAS 3217	4 PC 3217	3 PC 3217	VOYANT SOUS TENSION	ECL. SECURITE MODULAIRE	ARRET D'URGENCE	2 PC 3217	
REPERE DEPART BORNIER	TRANSFO 6.5kVA TTIO-6-A6		313TIOPC1 Q1	313TIOPC2 Q2	313TIOPC3 Q3	313TIOPC5 Q5			313TIOAU	313TIOPC6 Q6	
COURANT D'EMPLOI IB (A)										16A	
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DISJONCTEUR 2x32A	DISJONCTEUR 2x25A – 30mA	DISJONCTEUR 2x16A	DISJONCTEUR 2x16A	DISJONCTEUR 2x16A	DISJONCTEUR 2x16A – 30mA	DISJONCTEUR 2x10A			DISJONCTEUR 2x16A	
PROTECTION SURCHARGES											
PROTECTION COURT CIRCUIT											
PUISSANCE			4 PC	4 PC	4 PC	3 PC					
CABLAGE ARMOIRE SECTION											
CABLE NATURE-SECTION	U1000RO2V 3G16		U1000RO2V 3G2.5	U1000RO2V 3G2.5	U1000RO2V 3G2.5	U1000RO2V 3G2.5			U1000RO2V 3G1.5	U1000R2V 3G2.5	
LONGEUR											
POSE-COEFF.											
CHUTE DE TENSION (%)											
ICC3. ICC1. ID. (KA)											

A	11/97
B	09/98
C	11/99
D	10/13

CEGELEC

Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue Clement ADER – 63360 GERZAT
Tel: 73.24.13.69 Fax: 73.24.39.59


DESSINE LE: PAR: QR

1 1 4 0 1 0 0 1 3 5 4 0 3
Utilisateur

Aff. Nø 457/6940 Plan Nø85
Createur

Tableau 313TIO
Distribution

FORMAT A4
FOLIO 2

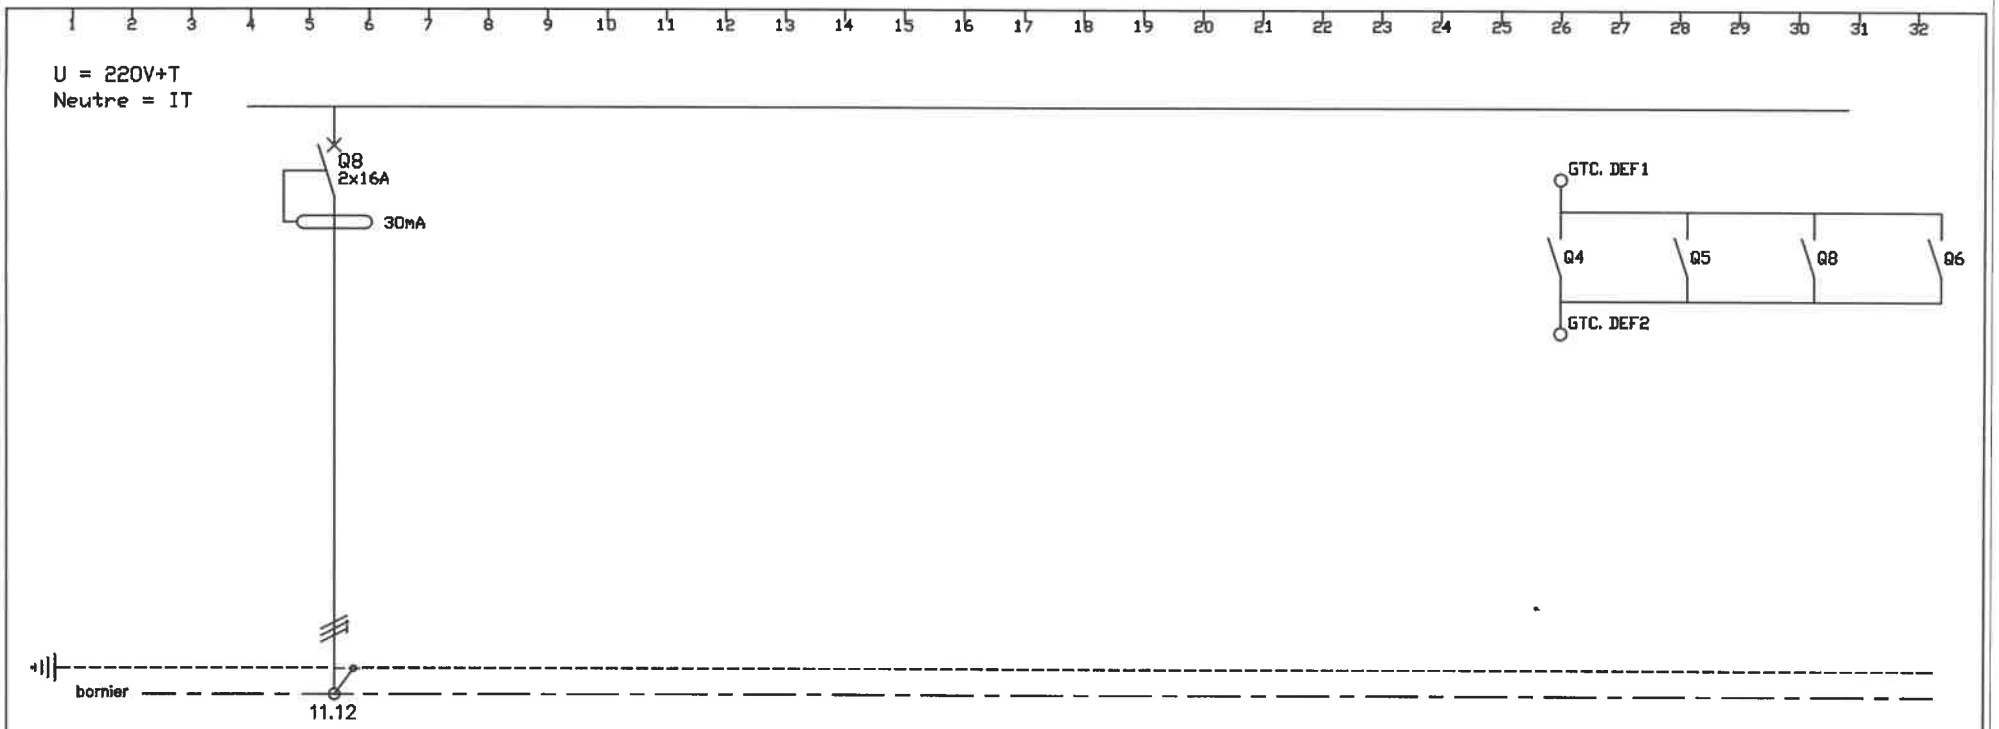

DESIGNATION	4 PC 3217
REPERE DEPART BORNIER	313TIOPC8 Q8
COURANT D'EMPLOI IB (A)	
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DISJONCTEUR 2x16A – 30mA
PROTECTION SURCHARGES	
PROTECTION COURT CIRCUIT	
PUISSANCE	4 PC
CABLAGE ARMOIRE SECTION	
CABLE NATURE–SECTION	U1000RO2V 3G2.5
LONGEUR	
POSE–COEFF.	
CHUTE DE TENSION (%)	
ICC3. ICC1. ID. (KA)	

A	11/97					
B	09/98					
C	11/99					
D	10/13					

CEGELEC

Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT–FD
Rue Clement ADER – 63360 GERZAT
Tel: 73.24.13.69 Fax: 73.24.39.59

DESSINE LE: PAR: QR


1 1 4 0 1 0 0 1 3 5 4 0 4
Utilisateur

Aff. Nø 457/6940 Plan Nø 85
Createur

Tableau 313TIO
Distribution

FORMAT A4

FOLIO 3

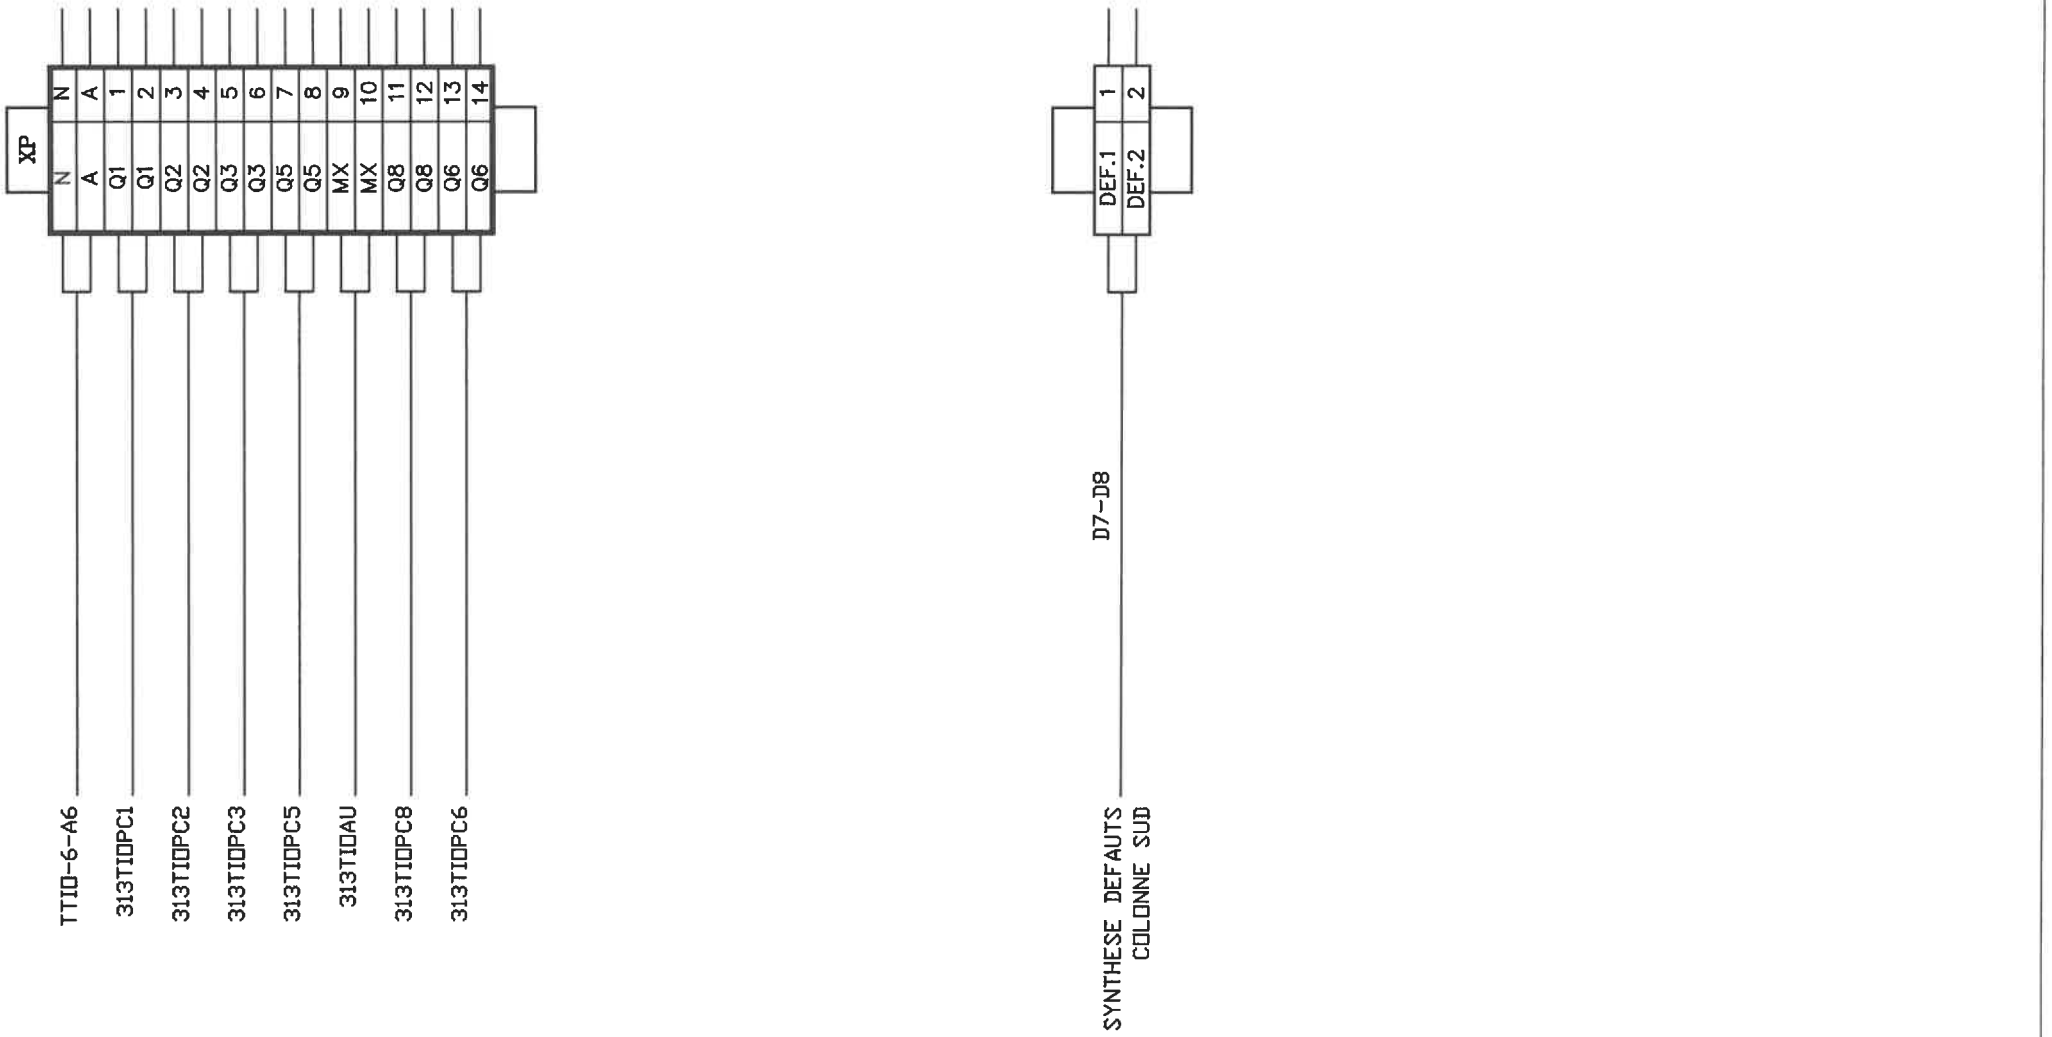

A	11/97					
B	09/98					
C	11/99					
D	10/13					

CEGELEC

Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue Clement ADER – 63360 GERZAT
Tel: 73.24.13.69 Fax: 73.24.39.59

DESSINE LE: PAR: QR

1 1 4 0 1 0 0 1 3 5 4 0 5
Utilisateur


Aff. Nø 457/6940 Plan Nø85

Tableau 313TIO

Bornier

FORMAT A4

FOLIO 4

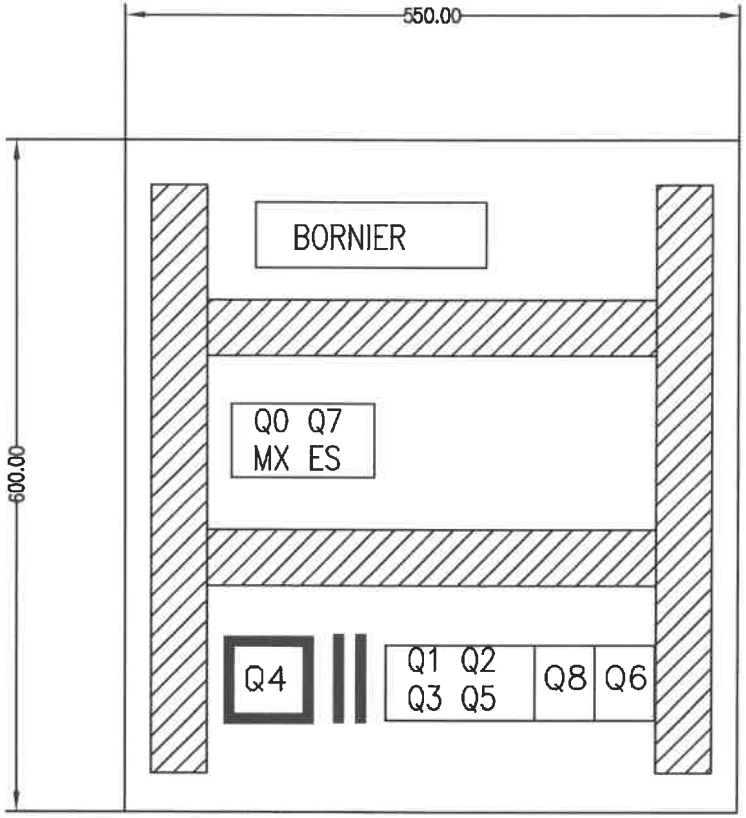

A	11/97					
B	09/98					
C	11/99					
D	10/13					

CEGELEC

Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue Clement ADER - 63360 GERZAT
Tel: 73.24.13.69 Fax: 73.24.39.59

DESSINE LE: PAR: QR

1	1	4	0	1	0	0	1	3	5	4	0	6

Utilisateur

Aff. Nø 457/6940 Plan Nø 85

Createur

Tableau 313TI0

Implantation

FORMAT A4

FOLIO 5

REP.	Qte	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE	REP.	Qte	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE
Q0	1	DISJONCTEUR 2x32A	26205	MERLIN GERIN					
Q4	1	DISJONCTEUR 2x25A	24204	MERLIN GERIN					
	1	BLOC DIFFERENTIEL 2x30mA	26509	MERLIN GERIN					
Q1	1	DISJONCTEUR 2x16A	24202	MERLIN GERIN					
Q2	1	DISJONCTEUR 2x16A	24202	MERLIN GERIN					
Q3	1	DISJONCTEUR 2x16A	24202	MERLIN GERIN					
Q5	1	DISJONCTEUR 2x16A	24202	MERLIN GERIN					
	1	BLOC DIFFERENTIEL 2x30mA	26509	MERLIN GERIN					
Q7	1	DISJONCTEUR 2x10A	24201	MERLIN GERIN					
	1	VOYANT SOUS TENSION	XB2BV1243	TELEMECANIQUE					
	1	ECLAIRAGE SECURITE	74872+74725	LEGRAND					
Q8	1	DISJONCTEUR 2x16A	24202	MERLIN GERIN					
	1	BLOC DIFFERENTIEL 2x30mA	26509	MERLIN GERIN					
MX	1	BOBINE MX	26946	MERLIN GERIN					
	3	CONTACTS SD	26927	MERLIN GERIN					
Q6	1	DISJONCTEUR 2x16A	A9F77216	SCHNEIDER					
	1	CONTACT SD	A9A26927	SCHNEIDER					

A	11/97
B	09/98
C	11/99
D	10/13

CEGELEC
Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue Clement ADER – 63360 GERZAT
Tel: 73.24.13.69 Fax: 73.24.39.59

DESSINE LE: PAR: QR

1 1 4 0 1 0 0 1 3 5 4 0 7
Utilisateur
Aff. Nø 457/6940 Plan Nø 85
Createur

Tableau 313TIO
Nomenclature

FORMAT A4
FOLIO 6

Repere	Nb cond.	Type	Tenant	Aboutissant	Observations	Equipe.
TTI□-6-A6	3G16	U1000 R□2V	TTI□6	313TI□		
313TI□PC1	3G2.5	U1000 R□2V	313TI□	PC BRAS 3217		
313TI□PC2	3G2.5	U1000 R□2V	313TI□	PC BRAS 3217		
313TI□PC3	3G2.5	U1000 R□2V	313TI□	PC 3217		
313TI□PC5	3G2.5	U1000 R□2V	313TI□	PC 3217		
313TI□AU	3G1.5	U1000 R□2V	313TI□	ARRET D'URGENCE		
313TI□PC8	3G2.5	U1000 R□2V	313TI□	4 PC 3217		
313TI□PC6	3G2.5	U1000 R□2V	313TI□	2 PC 3217		

A	11/97				
B	09/98				
C	11/99				
D	10/13				

CEGELEC
Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue Clement ADER – 63360 GERZAT
Tel: 73.24.13.69 Fax: 73.24.39.59

DESSINE LE: PAR: QR

1 1 4 0 1 0 0 1 3 5 4 0 8
Utilisateur

Aff. Nø 457/6940 Plan Nø85

Tableau 313TI0

Carnet de cables

FORMAT A4

FOLIO 7