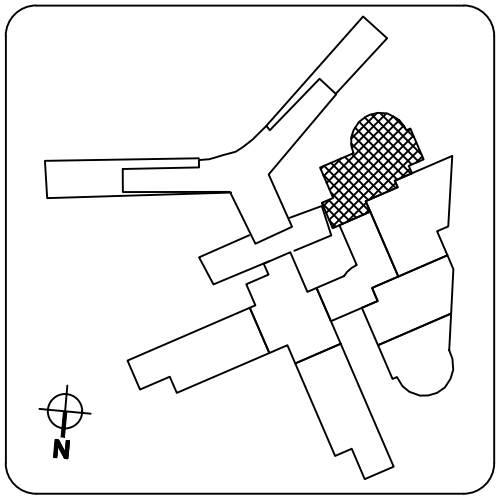


Centre Hospitalier Régional de Clermont-Ferrand

HOPITAL GABRIEL MONTPIED

BATIMENT HNT

NIVEAU 3

Coffret Signalisation RX

Salle N°10-3217

Date	Modifications		Indice
04/01/24	DOE	SEGMA	A

NUMERO PLAN : 2/HNT/16336

Dessine par : SEGMA

L'Ingenieur en chef :

Date : 04/01/24

Echelle :


N° Plan d'Affaire :

N° de Classement Archives : 01140100137514

DATE	04/01/24										
INDICE / FOLIO	A										DESIGNATION
A	●										Page de garde
B	●										Repertoire des folios
1	●										Distribution
2	●										Commande
3	●										Signalisation
4	●										Bornier
5	●										Nomenclature
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											

DATE											
INDICE / FOLIO											DESIGNATION
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											
49											
50											

A	04/01/24					SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE MONTAGE D'AUTOMATISMES SEGMA 4, rue des Bégonnes Z.A. Champ Lamet 63430 PONT DU CHATEAU tél : 04.73.83.70.30 fax : 04.73.83.70.31	01140100137514 Utilisateur	COFFRET SIGNALISATION RX Repertoire des folios	FORMAT A4
						Aff. Nø 2/HNT/16336 Plan Nø – Createur		FOLIO B
						DESSINE LE: 04/01/24 PAR: OC		

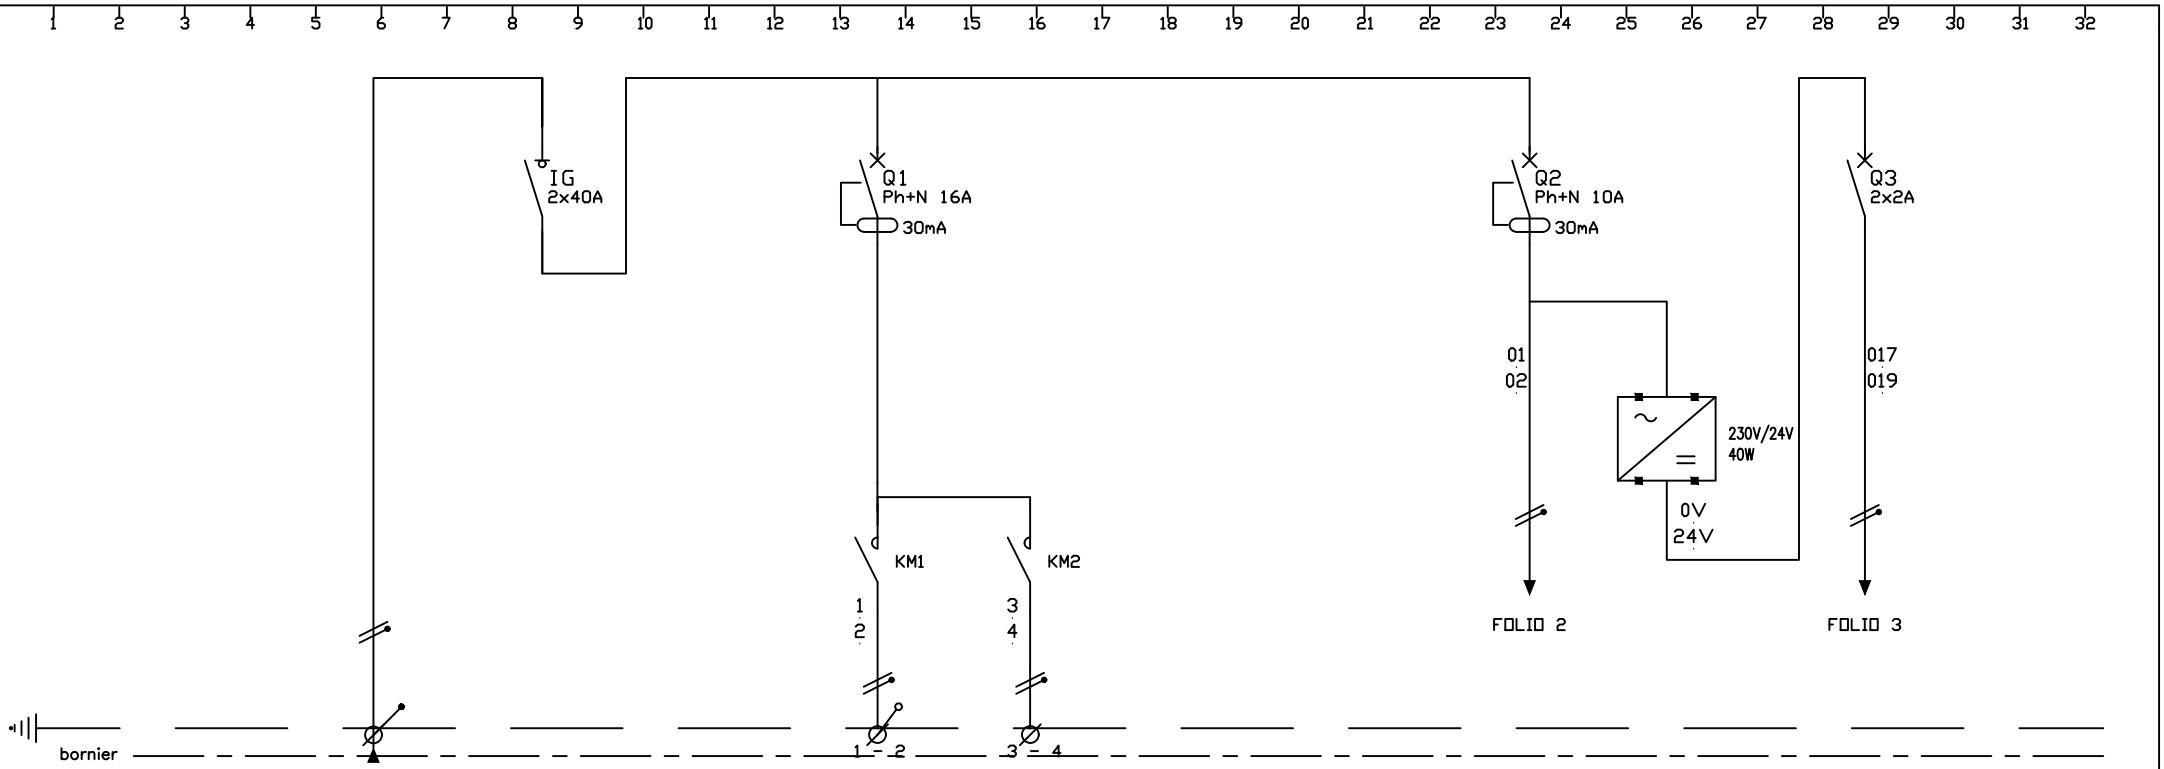

DESIGNATION	ALIM PC Rm 3216 3217	INTER COFFRET		ALIM PC1 3217/1	ALIM PC2 3217/2			TELECOMMANDE PC1 ET PC2		TELECOMMANDE PC1		
REPERE DEPART BORNIER	T3.5NPC44											
COURANT D'EMPLOI IB (A)										24V		
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	Ph+N 32A	2X40A		Ph+N 16A 30mA				Ph+N 10A 30mA		2x2A		
PROTECTION SURCHARGES												
PROTECTION COURT CIRCUIT	courbe C			courbe C				courbe C		courbe C		
PUISSANCE												
CABLAGE ARMOIRE SECTION												
CABLE NATURE-SECTION	R2V 3G6			U1000 R2V 3G2.5	U1000 R2V 3G2.5							
LONGEUR												
POSE-COEFF.												
CHUTE DE TENSION (%)												
ICC3. ICC1. ID. (KA)												

A	04/01/24					

SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE MONTAGE D'AUTOMATISMES
SEGMA
4, rue des Bégonnes Z.A. Champ Lamet
63430 PONT DU CHATEAU
tél : 04.73.83.70.30 fax : 04.73.83.70.31

DESSINE LE: 04/01/24 PAR: OC

1	1	4	0	1	0	0	1	3	7	5	1	4

Utilisateur

Aff. Nø 2/HNT/16336 Plan Nø


Createur

COFFRET SIGNALISATION RX

Distribution

FORMAT A4

FOLIO 1

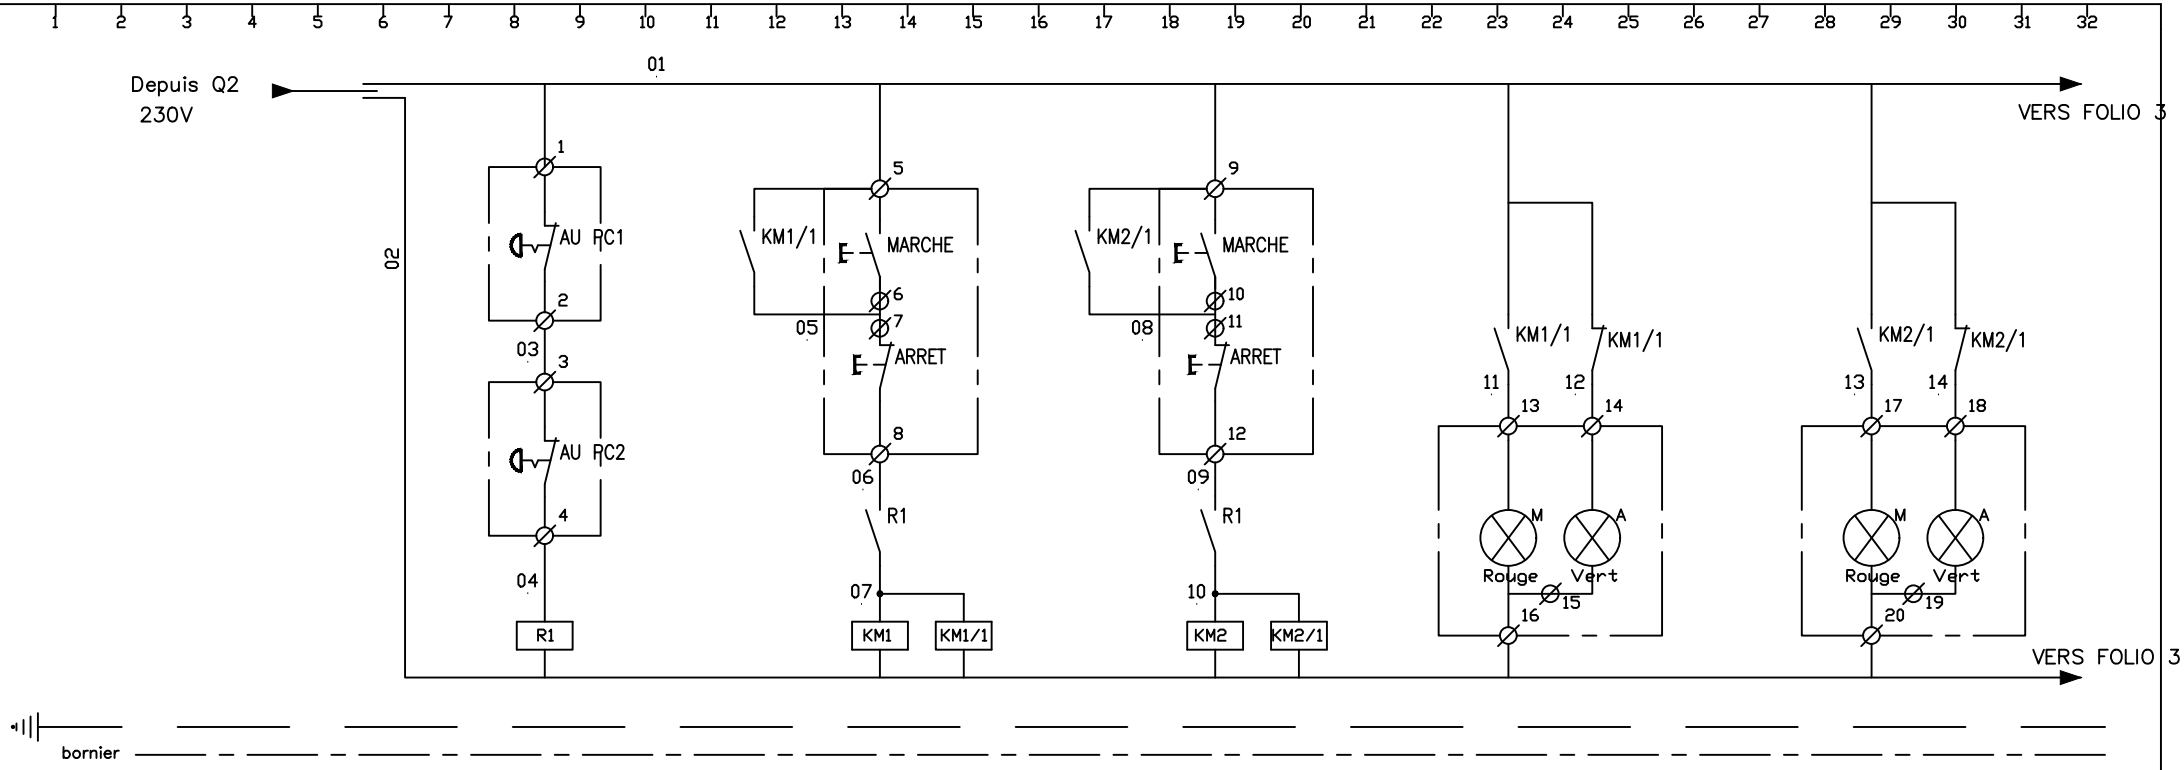

DESIGNATION		ARRET D'URGENCE		M/A PC1		M/A PC2		M/A PC1		M/A PC2		
REPERE DEPART BORNIER				TELE PC1		TELE PC2		VOYANTS M/A		VOYANTS M/A		
COURANT D'EMPLOI IB (A)												
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE												
PROTECTION SURCHARGES												
PROTECTION COURT CIRCUIT												
PUISSANCE												
CABLAGE ARMOIRE SECTION				U1000 R2V 12G1.5		U1000 R2V 12G1.5		U1000 R2V 12G1.5		U1000 R2V 12G1.5		
CABLE NATURE–SECTION												
LONGEUR												
POSE–COEFF.												
CHUTE DE TENSION (%)												
ICC3. ICC1. ID. (KA)												

A	04/01/24					

SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE MONTAGE D'AUTOMATISMES
SEGMA
4, rue des Bégonnes Z.A. Champ Lamet
63430 PONT DU CHATEAU
tél : 04.73.83.70.30 fax : 04.73.83.70.31

DESSINE LE: 04/01/24 PAR: OC

1	1	4	0	1	0	0	1	3	7	5	1	4

Utilisateur

Aff. Nø 2/HNT/16336 Plan Nø


Createur

COFFRET SIGNALISATION RX

Distribution

FORMAT A4

FOLIO 2

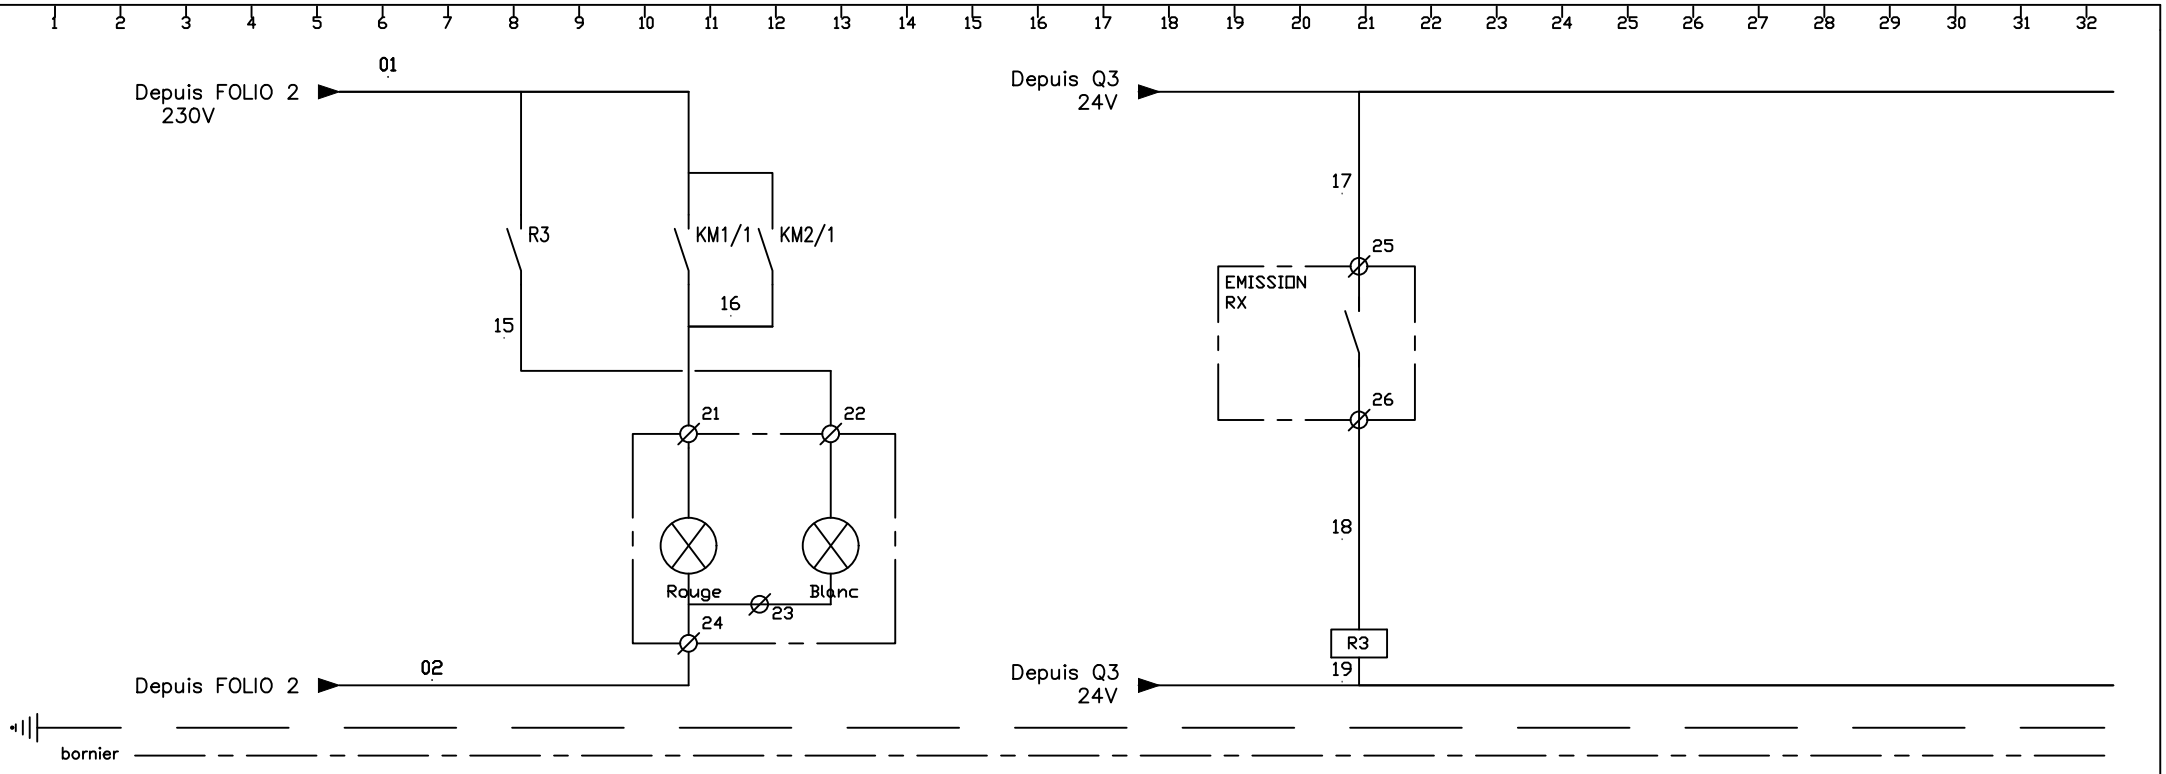

DESIGNATION			VOYANTS SOUS TENSION RX	VOYANTS EMISSION RX			RELAIS EMISSION RX					
REPERE DEPART BORNIER												
COURANT D'EMPLOI IB (A)												
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE												
PROTECTION SURCHARGES												
PROTECTION COURT CIRCUIT												
PUISSANCE												
CABLAGE ARMOIRE SECTION			U1000 R2V 5G1.5				U1000 R2V 12G1.5					
CABLE NATURE-SECTION												
LONGEUR												
POSE-COEFF.												
CHUTE DE TENSION (%)												
ICC3. ICC1. ID. (KA)												

A	04/01/24					

SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE MONTAGE D'AUTOMATISMES
SEGMA
4, rue des Bégonnes Z.A. Champ Lamet
63430 PONT DU CHATEAU
tél : 04.73.83.70.30 fax : 04.73.83.70.31

DESSINE LE:04/01/24 PAR: OC

1	1	4	0	1	0	0	1	3	7	5	1	4

Utilisateur

Aff. Nø 2/HNT/16336 Plan Nø


Createur

COFFRET SIGNALISATION RX

Distribution

FORMAT A4

FOLIO 3

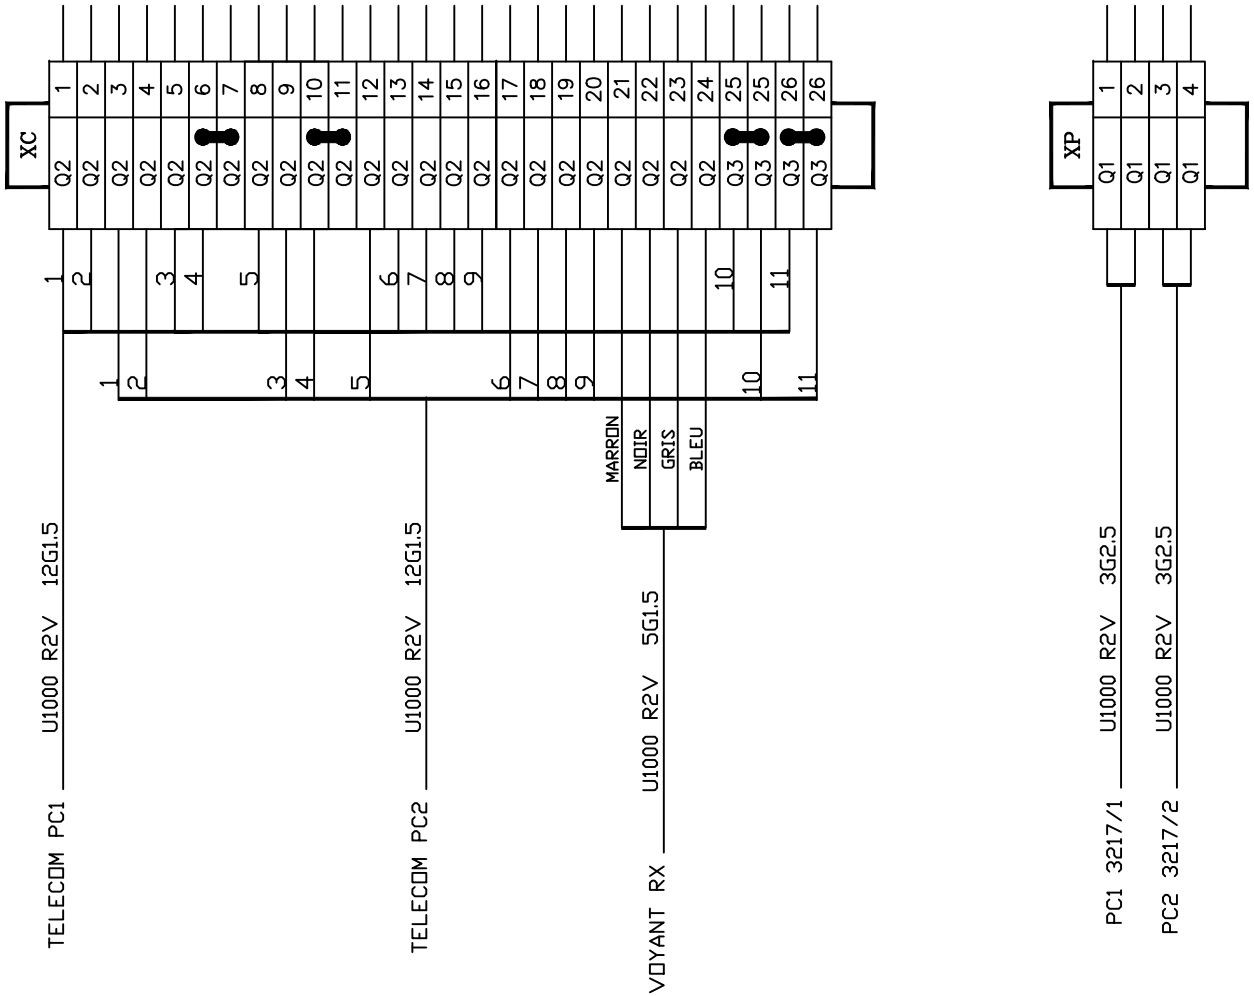

A	04/01/24					SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE MONTAGE D'AUTOMATISMES SEGMA 4, rue des Bégonnes Z.A. Champ Lamet 63430 PONT DU CHATEAU tél : 04.73.83.70.30 fax : 04.73.83.70.31 DESSINE LE:04/01/24 PAR: OC	01140100137514 Utilisateur Aff. Nø 2/HNT/16336 Plan Nø Createur	COFFRET SIGNALISATION RX Bornier	FORMAT A4 FOLIO 4

REP.	Qte	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE	REP.	Qte	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE
IG	1	INTERUPTEUR iSW40	A9S65240	SCHNEIDER					
Q1	1	DISJONCTEUR iDT40T Ph+N 16A/C	A9P22616	SCHNEIDER					
Q2	1	DISJONCTEUR iDT40T Ph+N 10A/C	A9P22610	SCHNEIDER					
Q1-Q2	2	VIGI 2P 25A 30mA AC	A9Y62625	SCHNEIDER					
Q3	1	DISJONCTEUR C60H-DC 2P 2A/C	A9N61522	SCHNEIDER					
R1	1	RELAIS 4OF 230V	RXM4AB2P7	SCHNEIDER					
R3	1	RELAIS 4OF 24V	RXM4AB2BD	SCHNEIDER					
KM1	1	CONTACTEUR 20A 230V	A9C22722	SCHNEIDER					
KM2	1	CONTACTEUR 20A 230V	A9C22722	SCHNEIDER					
KM1/1	1	RELAIS 4OF 230V	RXM4AB2P7	SCHNEIDER					
KM2/1	1	RELAIS 4OF 230V	RXM4AB2P7	SCHNEIDER					
ALIM	1	ALIMENTATION 230Vac/24Vdc 60W	ABLM1A24025	SCHNEIDER					

A	04/01/24						

SOCIETE D'ELECTRICITE GENERALE MONTAGE D'AUTOMATISMES
SEGMA
4, rue des Bégonnes Z.A. Champ Lamet
63430 PONT DU CHATEAU
tél : 04.73.83.70.30 fax : 04.73.83.70.31

DESSINE LE: 04/01/24 PAR: OC

01140100137514
Utilisateur

Aff. Nø 2/HNT/16336 Plan Nø
Createur

COFFRET SIGNALISATION RX

Nomenclature

FORMAT A4

FOLIO 5