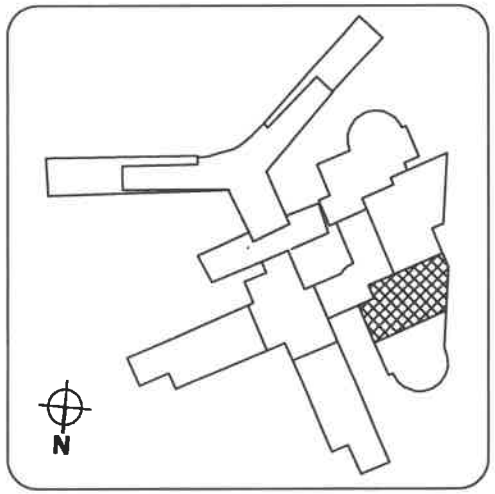


OTH RHONE-ALPES
OTRA
10 rue Emile Coulaudon
63005 CLERMONT-FERRAND CEDEX
TEL 73 35 34 77 Fax 73 35 32 96

ARCHITECTES
A. CHATELIN
Mandataire
J. de VILMORIN
1 rue de la Planche
75007 PARIS
T?l 16 1 42 22 02 40
Fax 16 1 45 48 07 68

P. FAYE
M. TOURNAIRE
10 rue P.POISSON
63400 CHAMALIERES
73 37 70 69
73 30 98 40

BUREAU DE CONTROLE
VERITAS
Rond Point de la Part-Dieu
Route de Cournon
63000 CLERMONT-FERRAND
T?l 73 26 72 72
Fax 73 27 45 66

ECONOMISTE DU BATIMENT
M. MOYRET
B.P. 50
63430 PONT DU CHATEAU
T?l 73 83 00 96
Fax 73 83 58 00

PLAN 1140100120301

CEGELEC
Direction R?gionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue CLEMENT ADER - 63360 GERZAT
T?l : 73-24-13-69 Fax : 73-24-39-59

C.H.R. CLERMONT-FERRAND

BLOC TECHNIQUE - HOPITAL G. MONTPIED

Ref client: Num client:

INDICE	MODIFICATION	DATE	nom Dessin? visa	nom V?rifi? visa	nom Approuv? visa
G	Mis a jour liaison équipotentiel tripode	04/05	INEO		
F	MISE A JOUR QS1	12/98	BRUGNE	QUEIROZ	CHAPPELLAZ
E	Mis a jour	11/96			
D	DOE	05/96			
C	Mis a jour suivant fabrication	07/95			
B	Mis a jour	03/94			
A	CREATION DU DOCUMENT	04/94			

ECHELLE : 1/ | FOND DE PLAN: | NOMS des FICHIERS DAO CEGPDG3.DWG | AFFAIRE: 00120301 .DWG | FOLIO PDG | VOIR FOLIO

Tableau repartiteur transfo. d'isolement
Reseau normal - TTIN7
2eme Etage

Affaire No 457 / 6940 | **Plan No 113** | **A**

DATE	07.95	05/96	11/96	12/98	04/05					
INDICE / FOLIO	C	D	E	F	G					DESIGNATION
A	●	●	●	●	●					Page de garde
B	●	●	●	●	●					Repertoire des folios
1										Reserve
2	●	●	●	●	●					Distribution tableaux normaux
3	●	●	●	●						Distribution tableaux normaux
4	●	●	●	●						Distribution tableaux normaux
5										Reserve
6										Reserve
7	●	●	●	●						Report Defauts GTC
8										Reserve
9	●	●	●	●						Bornier de puissance
10										Reserve
11	●	●	●	●						Bornier de commande
12										Reserve
13	●	●	●	●						Implantation
14	●	●	●	●						Nomenclature
15										Reserve
16	●	●	●	●						Carnet de cable
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										

DATE										
INDICE / FOLIO										DESIGNATION
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
32										
33										
34										
35										
36										
37										
38										
39										
40										
41										
42										
43										
44										
45										
46										
47										
48										
49										
50										

A	04/94	E	11/96		
B	03/94	F	12/98		
C	07/95	G	04/05		
D	05/96				

CEGELEC
Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue Clement ADER – 63360 GERZAT
Tel: 73.24.13.89 Fax: 73.24.39.59

DESSINE LE: PAR: P.C


1 1 4 0 1 0 0 1 2 0 3 0 2
Utilisateur

Aff. Nø 457/6940 Plan Nø 13
Createur

Tableau TTIN7
Repertoire des folios

FORMAT A4

FOLIO B

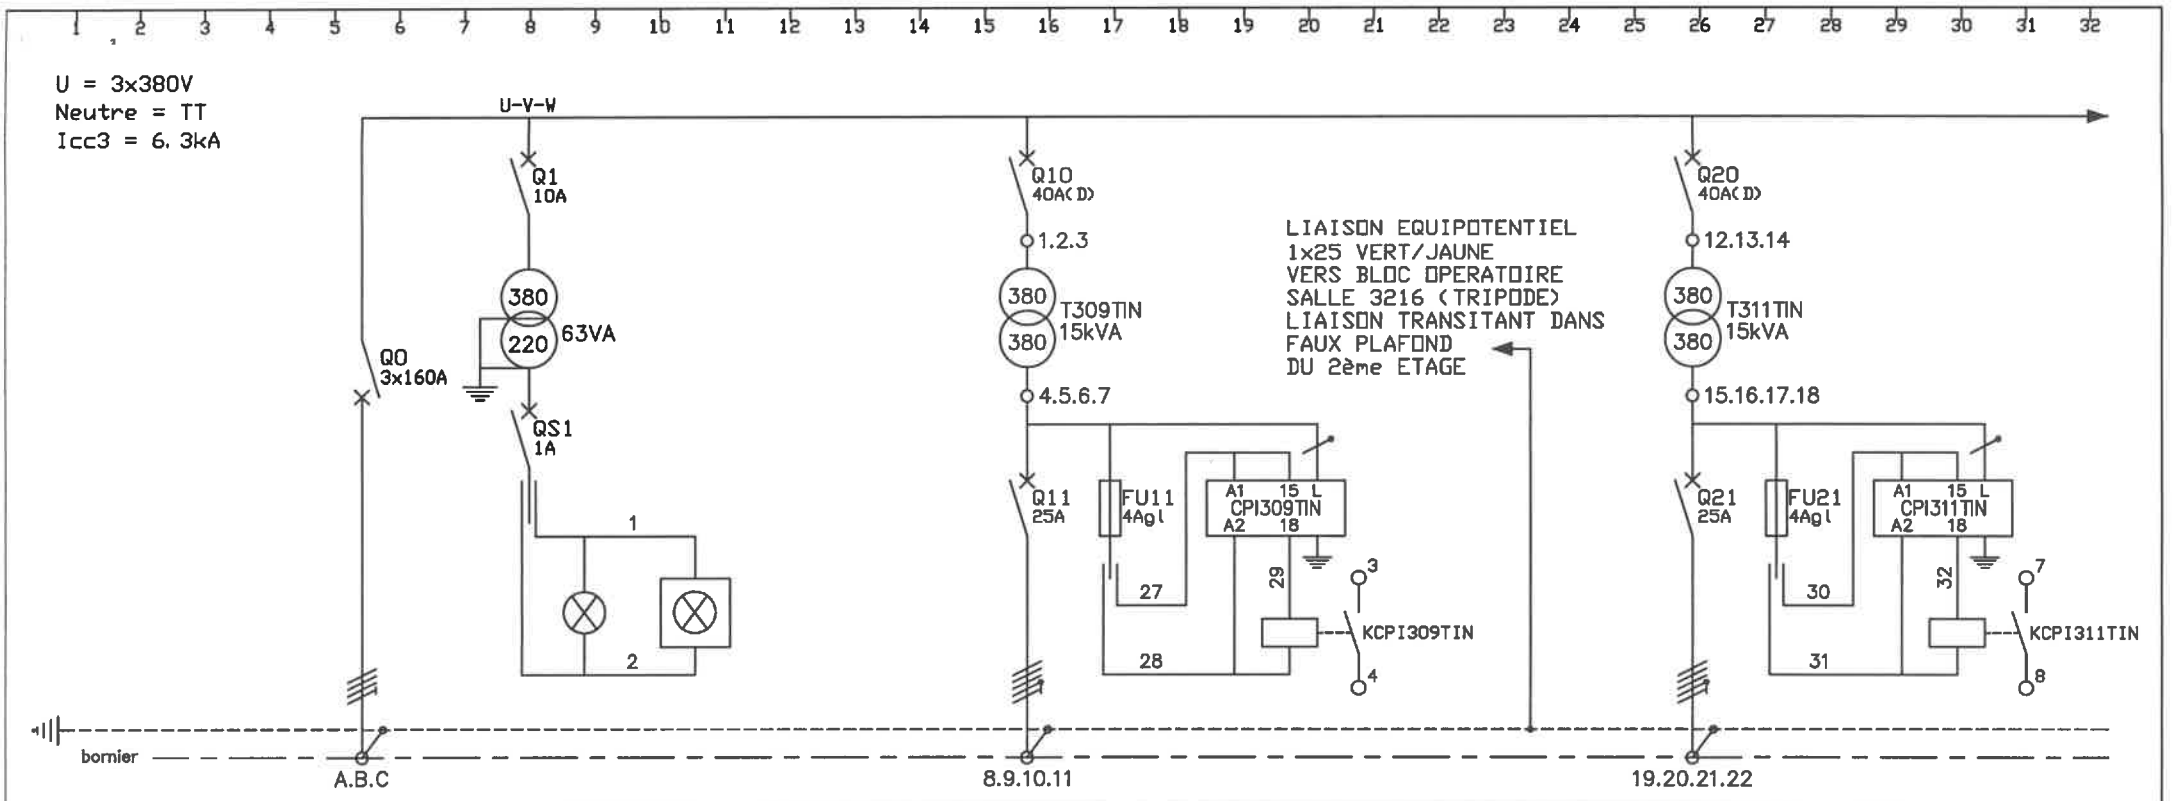

DESIGNATION	DEPUIS TGBT2-HNT DEPART N°6	VOYANT SOUS TENSION	ECL. SECURITE MODULAIRE		TABLEAU 309TIN BO 3215	CONTROLEUR D'ISOLEMENT	RELAIS DEFAUT D'ISOLEMENT		TABLEAU 311TIN BO 3216	CONTROLEUR D'ISOLEMENT	RELAIS DEFAUT D'ISOLEMENT
REPERE DEPART BORNIER	TGBT2-02-i-N6				TTIN-7-A1 Q11		TTI06-TTIN7		TTIN-7-A2 Q21		TTI06-TTIN7
COURANT D'EMPLOI IB (A)							Vers TTI0-6				Vers TTI0-6
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DISJONCTEUR 3x160A	DISJ. 2x10A DISJ. 2x1A			DISJ. 3x40A(D) DISJ. 4x25A	FUSIBLE 10x38 4Agl	RELAIS		DISJ. 3x40A(D) DISJ. 4x25A	FUSIBLE 10x38 4Agl	RELAIS
PROTECTION SURCHARGES											
PROTECTION COURT CIRCUIT											
PUISSANCE											
CABLAGE ARMOIRE SECTION											
CABLE NATURE-SECTION	ALU 3x1x95+T29Cu				5G10		37G1.5		5G10		37G1.5
LONGEUR					68m				72m		
POSE-COEFF.											
CHUTE DE TENSION (%)											
ICC3. ICC1. ID. (KA)											

A	04/94	E	11/96
B	03/94	F	12/98
C	07/95	G	04/05
D	05/96		

CEGELEC
Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue Clement ADER - 63360 GERZAT
Tel: 73.24.13.69 Fax: 73.24.39.59

DESSINE LE: PAR: P.C

1 1 4 0 1 0 0 1 2 0 3 0 3
Utilisateur


Aff. Nø 457/6940 Plan Nø13
Createur

Tableau TTIN7

Distribution Tableaux Normaux

FORMAT A4

FOLIO 2

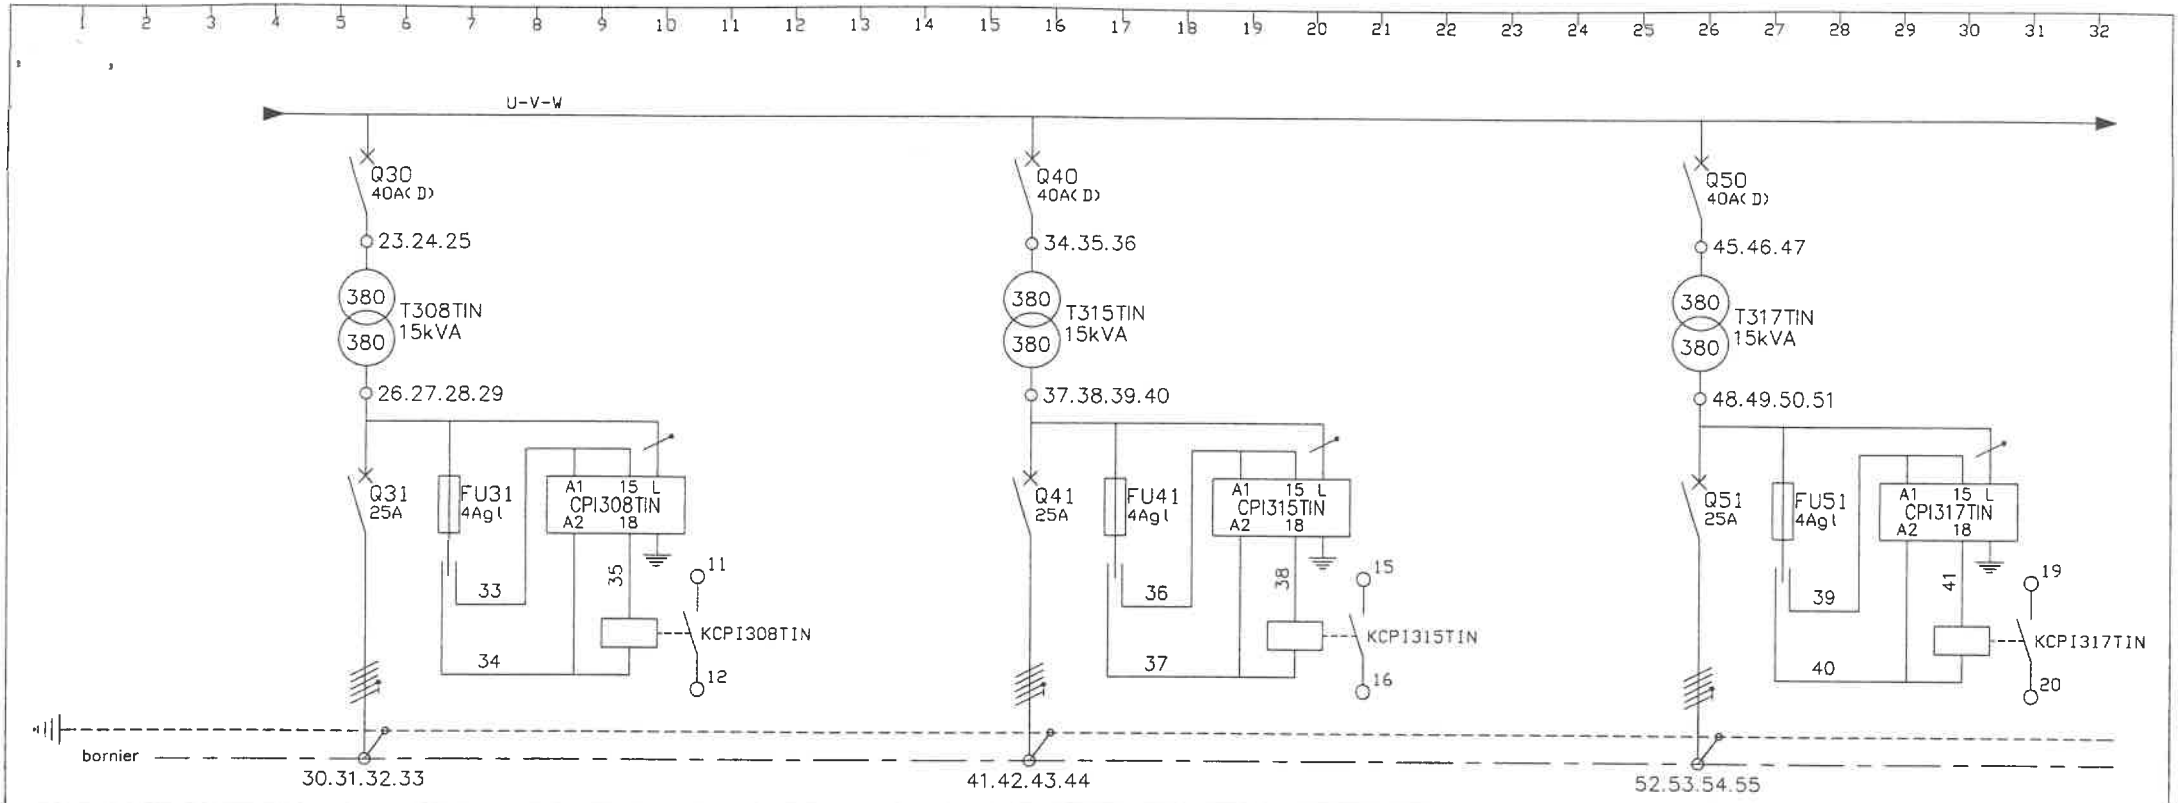

DESIGNATION	TABLEAU 308TIN BO 3214	CONTROLEUR D'ISOLEMENT	RELAIS DEFAUT D'ISOLEMENT		TABLEAU 315TIN BO 3218	CONTROLEUR D'ISOLEMENT	RELAIS DEFAUT D'ISOLEMENT		TABLEAU 317TIN BO 3219	CONTROLEUR D'ISOLEMENT	RELAIS DEFAUT D'ISOLEMENT	
REPERE DEPART BORNIER	TTIN-7-A3 Q31		TTI06-TTIN7		TTIN-7-A4 Q41		TTI06-TTIN7		TTIN-7-A5 Q51		TTI06-TTIN7	
COURANT D'EMPLOI IB (A)			Vers TTI0-6				Vers TTI0-6				Vers TTI0-6	
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DISJ. 3x40A(D) DISJ. 4x25A	FUSIBLE 10x38 4Agl	RELAIS		DISJ. 3x40A(D) DISJ. 4x25A	FUSIBLE 10x38 4Agl	RELAIS		DISJ. 3x40A(D) DISJ. 4x25A	FUSIBLE 10x38 4Agl	RELAIS	
PROTECTION SURCHARGES												
PROTECTION COURT CIRCUIT												
PUISSANCE												
CABLAGE ARMOIRE SECTION												
CABLE NATURE-SECTION	5G10		37G1.5		5G16		37G1.5		5G10		37G1.5	
LONGEUR	88m				96m				95m			
POSE-COEFF.												
CHUTE DE TENSION (%)												
ICC3. ICC1. ID. (KA)												

A	04/94	E	11/96		
B	03/94	F	12/98		
C	07/95				
D	05/96				

CEGELEC

Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue Clement ADER - 63360 GERZAT
Tel: 73.24.13.69 Fax: 73.24.39.59

DESSINE LE: PAR: P.C

1140100120304
Utilisateur


Aff. Nø 457/6940 Plan Nø 13
Createur

Tableau TTIN7

Distribution Tableaux Normaux

FORMAT A4

FOLIO 3

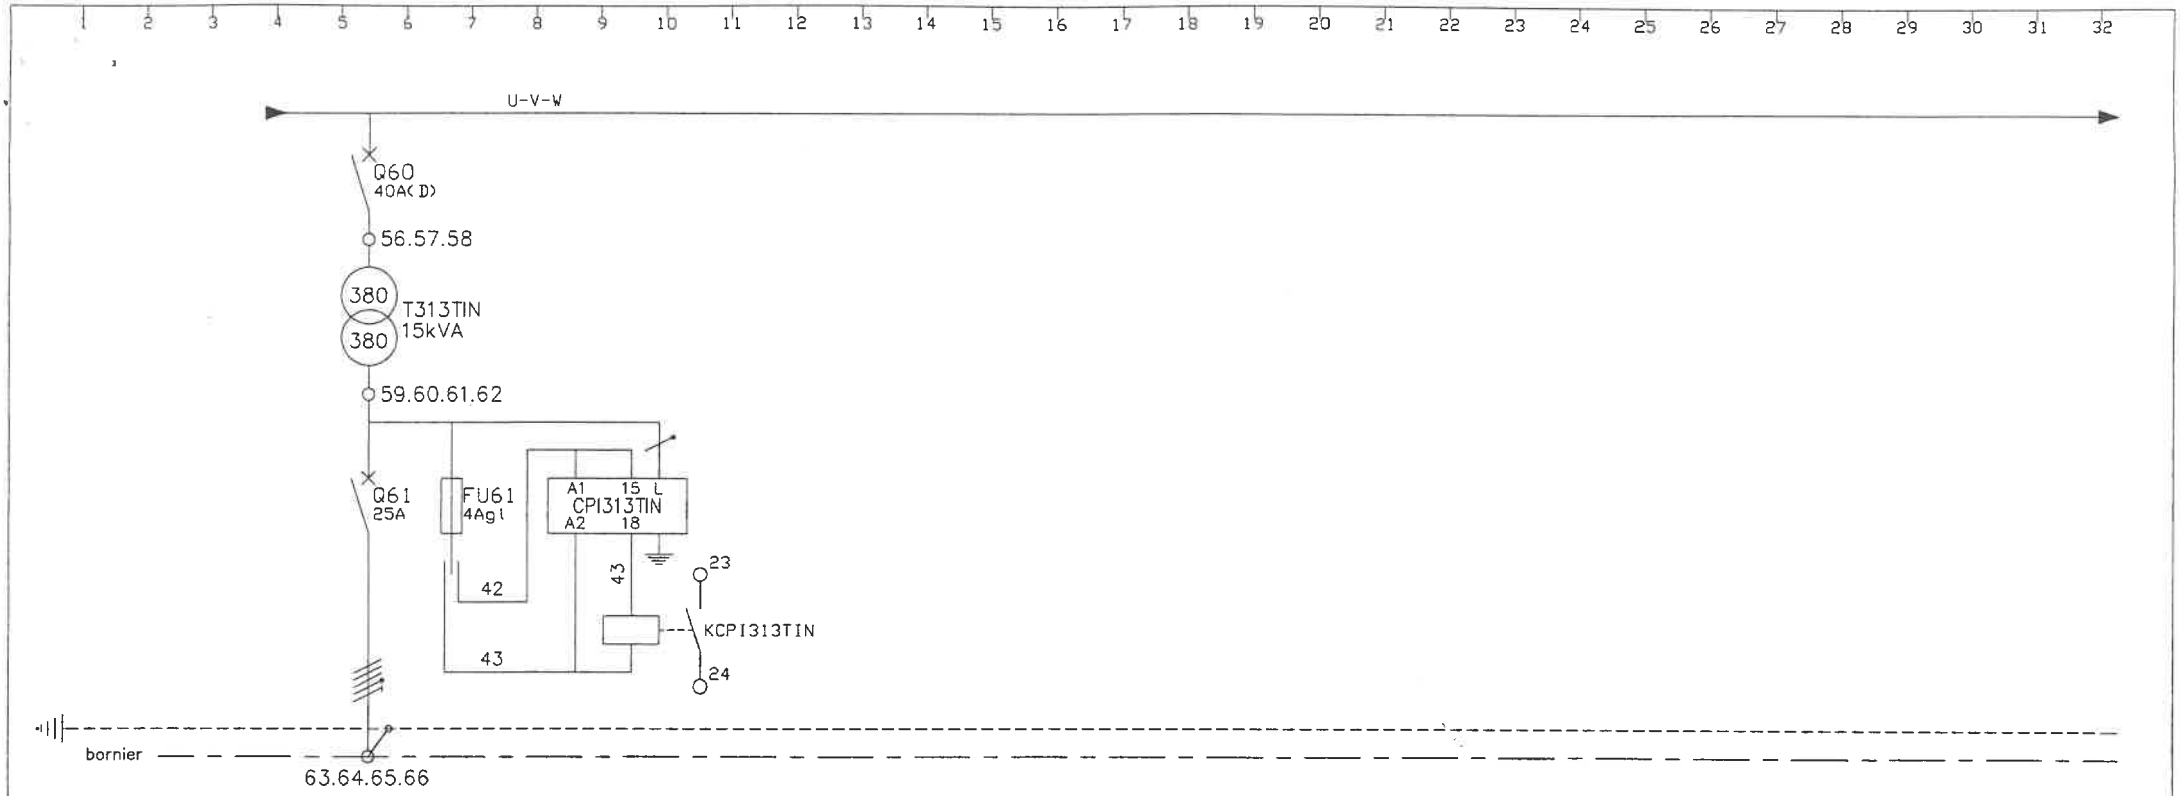

DESIGNATION	TABLEAU 313TIN BO 3217	CONTROLEUR D'ISOLEMENT	RELAIS DEFAUT D'ISOLEMENT								
REPERE DEPART BORNIER	TTIN-7-A6 Q61		TTI06-TTIN7								
COURANT D'EMPLOI IB (A)			Vers TTIO-6								
PROTECTION OU COMMANDE TYPE ET CALIBRE	DISJ. 3x40A(D) DISJ. 4x25A	FUSIBLE 10x38 4Agl	RELAIS								
PROTECTION SURCHARGES											
PROTECTION COURT CIRCUIT											
PUISSANCE											
CABLAGE ARMOIRE SECTION											
CABLE NATURE-SECTION	5G10		37G1.5								
LONGEUR	88m										
POSE-COEFF.											
CHUTE DE TENSION (%)											
ICC3. ICC1. ID. (KA)											

A	04/94	E	11/96		
B	03/94	F	12/98		
C	07/95				
D	05/96				

CEGELEC

Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue Clement ADER - 63360 GERZAT
Tel: 73.24.13.69 Fax: 73.24.39.59

DESSINE LE: PAR: P.C

UJ14010004903305
Utilisateur


Aff. Nø 457/6940 Plan Nø 13
Createur

Tableau TTIN7


Distribution Tableaux Normaux

FORMAT A4

FOLIO 4

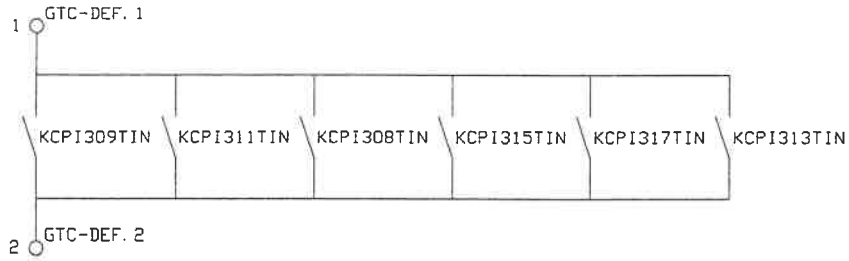


SYNTHESE DEFAUT TERRE
VERS COFFRET A. T.

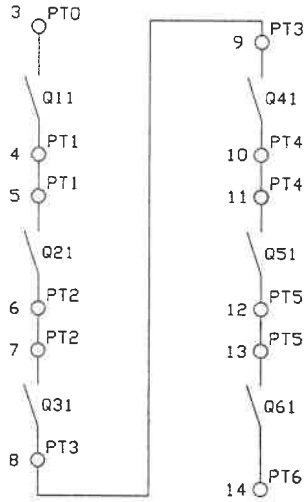

PRESENCE TENSION TTIN7
VERS COFFRET A. T.

A	04/94	E	11/96			CEGELEC	Direction Regionale LYON CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD Rue Clement ADER – 63360 GERZAT Tel: 73.24.13.69 Fax: 73.24.39.59	1114010001203006 Utilisateur	Tableau TTIN7 Report Defauts GTC	FORMAT A4
B	03/94	F	12/98							
C	07/95									FOLIO 7
D	05/96					DESSINE LE:	PAR: P.C	Aff. Nø 457/6940 Plan Nø 13 Createur		

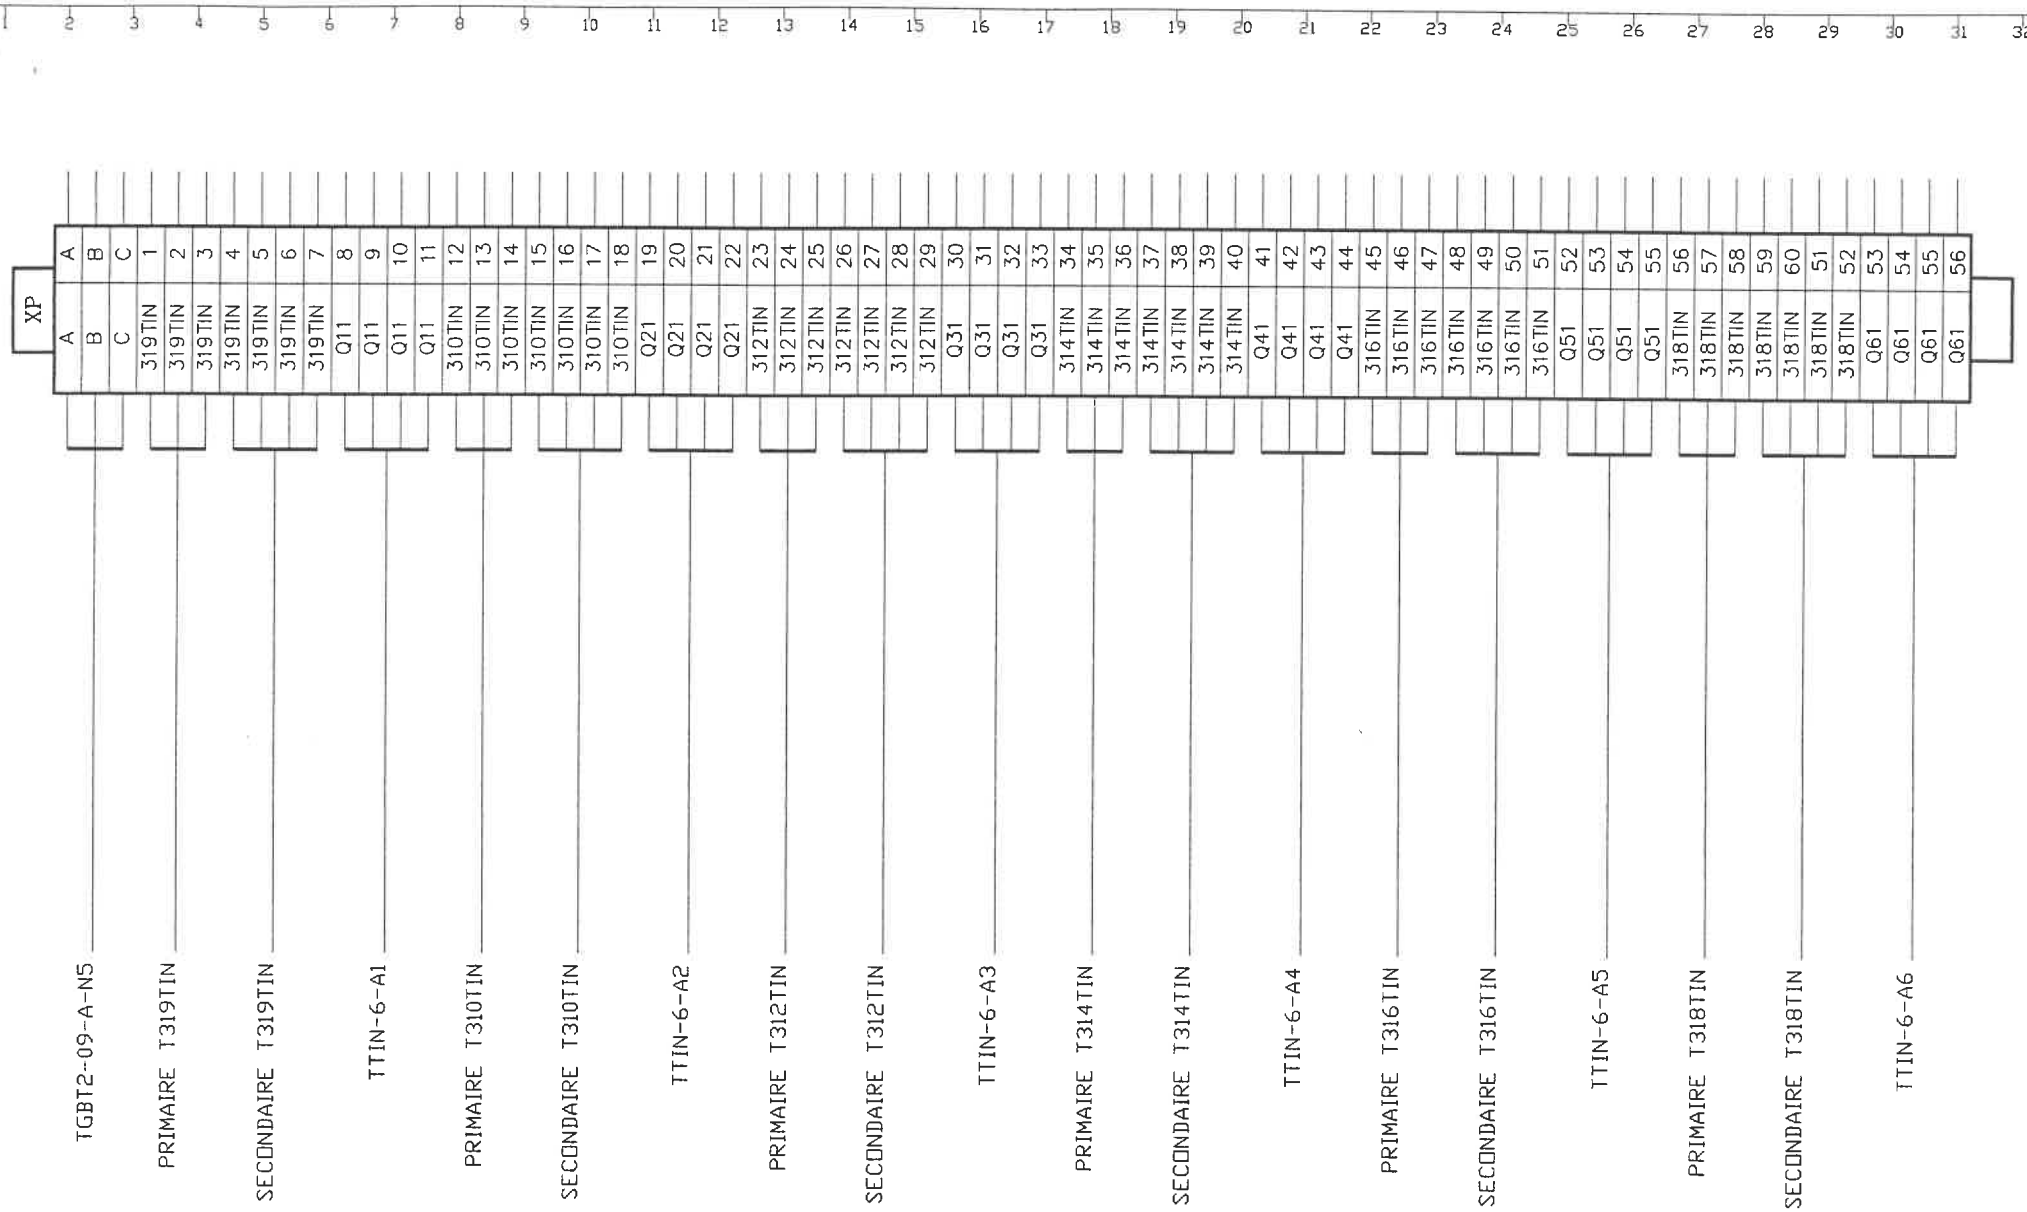

A	12/96	E	11/96		
B	03/94	F	12/98		
C	07/95				
D	05/96				

CEGELEC

Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue Clement ADER – 63360 GERZAT
Tel: 73.24.13.69 Fax: 73.24.39.59

DESSINE LE: PAR: P.C


1140400120B07
Utilisateur

Aff. Nø 457/6940 Plan Nø 12
Createur

Tableau TTIN6
Bornier Puissance

FORMAT A4

FOLIO 9

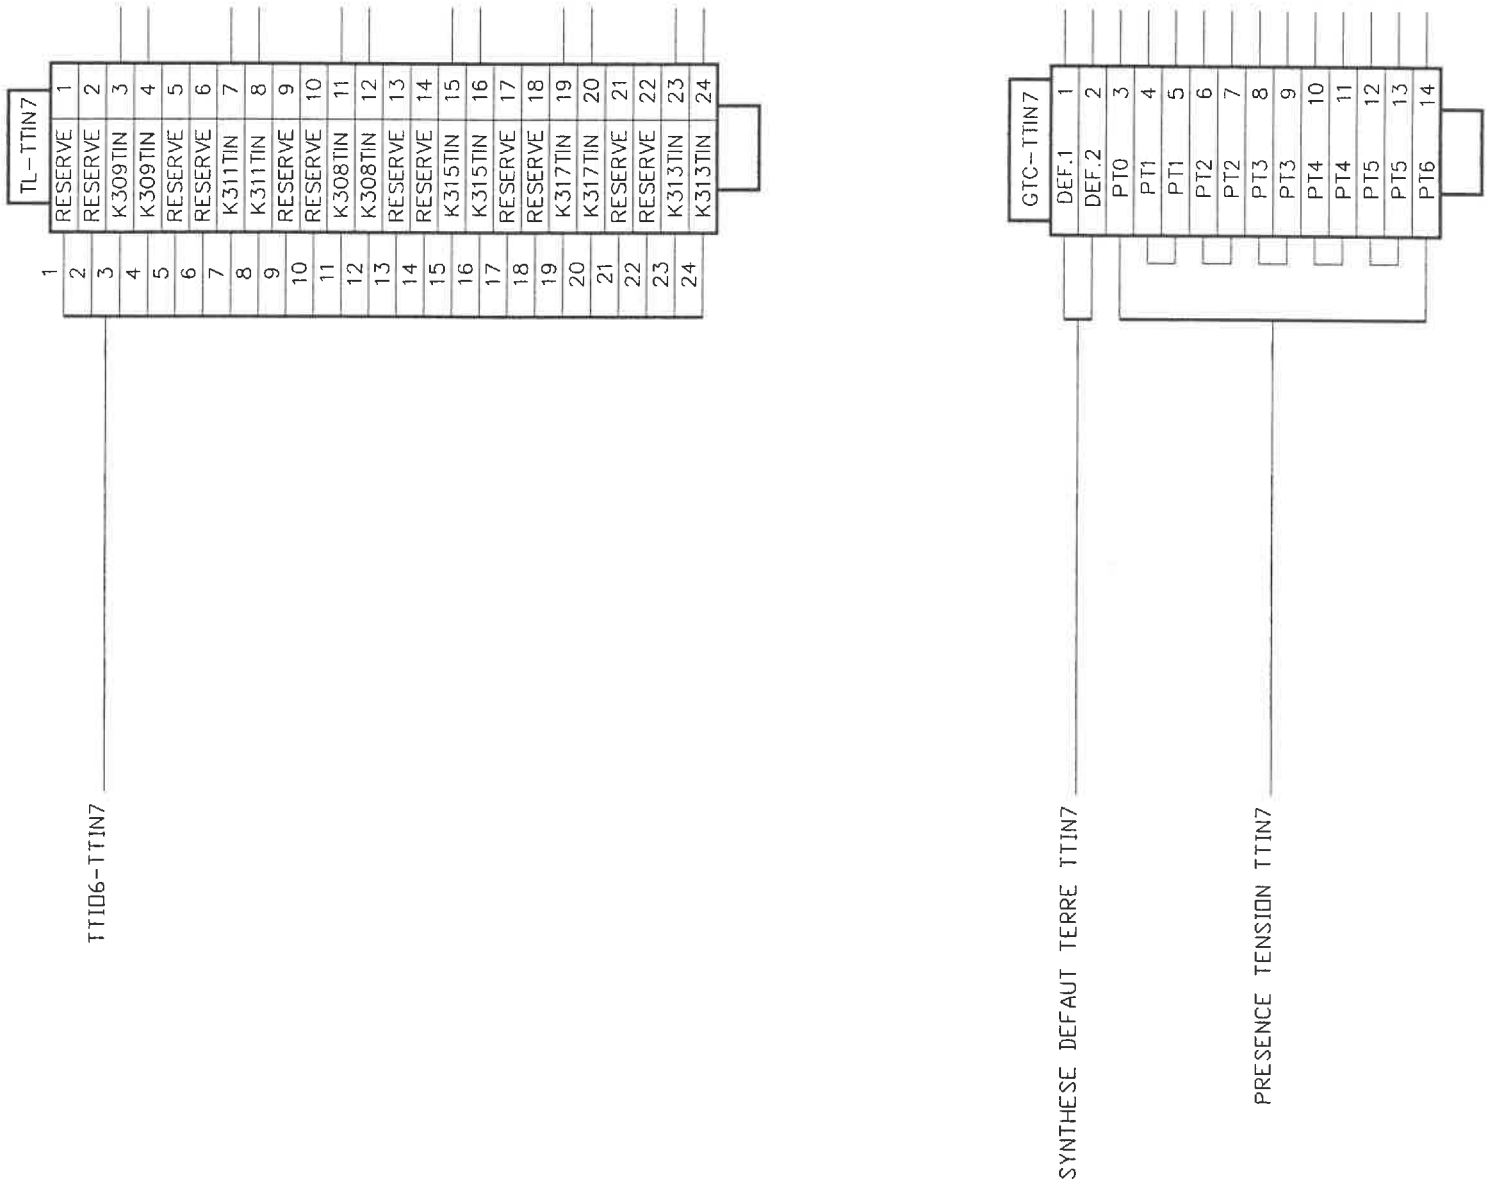

A	04/94	E	11/96		
B	03/94	F	12/98		
C	07/95				
D	05/96				

CEGELEC

Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue Clement ADER – 63360 GERZAT
Tel: 73.24.13.69 Fax: 73.24.39.59

DESSINE LE: PAR: P.C


1140100012030 8
Utilisateur


Aff. Nø 457/6940 Plan Nø 13
Createur

Tableau TTIN7
Bornier Commande

FORMAT A4

FOLIO 11

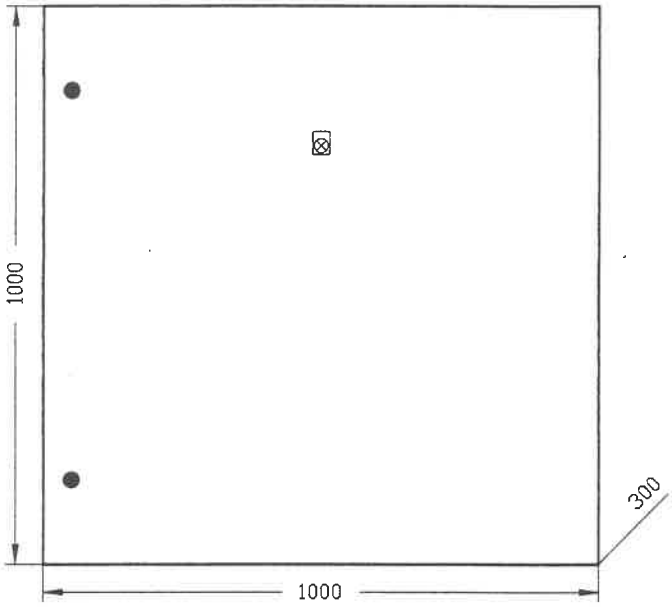

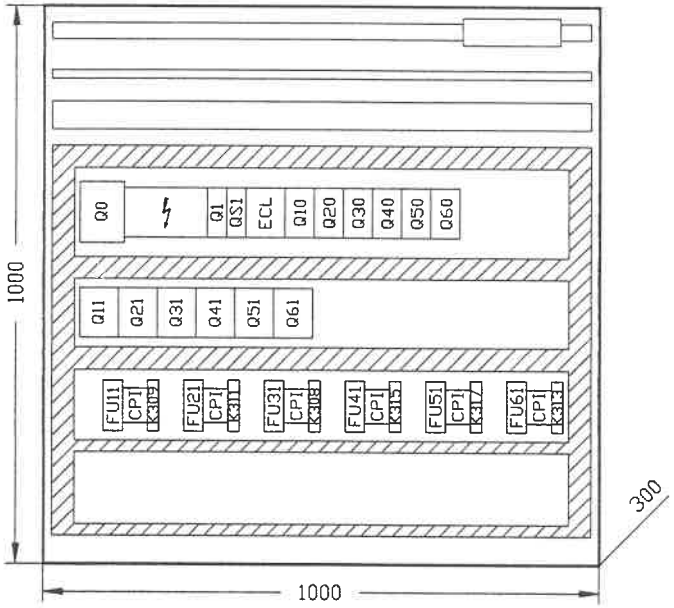

A	04/94	E	11/96		
B	03/94	F	12/98		
C	07/95				
D	05/96				

CEGELEC

Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue Clement ADER - 63360 GERZAT
Tel: 73.24.13.69 Fax: 73.24.39.59

DESSINE LE: PAR: P.C

1140100U2030 9
Utilisateur

Aff. Nø 457/6940 Plan Nø 13
Createur

Tableau TTIN7

Implantation

FORMAT A4

FOLIO 13

REP.	Qte	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE	REP.	Qte	DESIGNATION	REFERENCE	MARQUE
Q0	1	DISJONCTEUR 3x160A	S2B 160 FFC 3P	ABB	Q50	1	DISJONCTEUR 3x32A(D)	S253 D 32	ABB
Q10	1	DISJONCTEUR 3x40A(D)	S253 D 40	ABB	Q51	1	DISJONCTEUR 4x16A	S254 C 16	ABB
Q11	1	DISJONCTEUR 4x25A	S254 C 25	ABB					
C11	1	CONTACTEUR 4x25A	B25 40 00	ABB	FU51	1	COUPE-CIRCUIT 10x38	E32	ABB
FU11	1	COUPE-CIRCUIT 10x38	E32	ABB	K317	1	RELAIS 220VAC	E259 R11-230	ABB
K309	1	RELAIS 220VAC	E259 R11-230	ABB	CPI317	1	CONTROLEUR D'ISOLEMENT	EM9	MERLIN GERIN
CPI309	1	CONTROLEUR D'ISOLEMENT	EM9	MERLIN GERIN	Q60	1	DISJONCTEUR 3x32A(D)	S253 D 32	ABB
Q20	1	DISJONCTEUR 3x40A(D)	S253 D 40	ABB	Q61	1	DISJONCTEUR 4x16A	S254 C 16	ABB
Q21	1	DISJONCTEUR 4x25A	S254 C 25	ABB					
					FU61	1	COUPE-CIRCUIT 10x38	E32	ABB
FU21	1	COUPE-CIRCUIT 10x38	E32	ABB	K313	1	RELAIS 220VAC	E259 R11-230	ABB
K311	1	RELAIS 220VAC	E259 R11-230	ABB	CPI313	1	CONTROLEUR D'ISOLEMENT	EM9	MERLIN GERIN
CPI311	1	CONTROLEUR D'ISOLEMENT	EM9	MERLIN GERIN	Q1	1	DISJONCTEUR 2x10A	S252 C 10	ABB
Q30	1	DISJONCTEUR 3x40A(D)	S253 D 40	ABB	QS1	1	DISJONCTEUR 2x1A	S252 C 1	ABB
Q31	1	DISJONCTEUR 4x25A	S254 C 25	ABB		1	VOYANT LED INCOLORE	XB2BV7428 + ZB2BV0173	TELEMECANIQUE
						1	ECL. SECURITE MODULAIRE	039 05	LEGRAND
FU31	1	COUPE-CIRCUIT 10x38	E32	ABB		1	TRANSFORMATEUR 380/220V - 63VA	429 20	LEGRAND
K308	1	RELAIS 220VAC	E259 R11-230	ABB					
CPI308	1	CONTROLEUR D'ISOLEMENT	EM9	MERLIN GERIN					
Q40	1	DISJONCTEUR 3x40A(D)	S253 D 40	ABB					
Q41	1	DISJONCTEUR 4x25A	S254 C 25	ABB					
FU41	1	COUPE-CIRCUIT 10x38	E32	ABB					
K315	1	RELAIS 220VAC	E259 R11-230	ABB					
CPI315	1	CONTROLEUR D'ISOLEMENT	EM9	MERLIN GERIN					

A	04/94	E	11/96		
B	03/94	F	12/98		
C	07/95				
D	05/96				

CEGELEC
Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue Clement ADER – 63360 GERZAT
Tel: 73.24.13.69 Fax: 73.24.39.59

DESSINE LE: PAR: P.C

J14OJ0OJ203J0
Utilisateur

Aff. Nø 457/6940 Plan Nø13
Createur

Tableau TTIN7

Nomenclature

FORMAT A4

FOLIO 14

Repere	Nb cond.	Type	Tenant	Aboutissant	Observations	Equipe.
TGBT2-02-I-N6	3x1x95+T29	ALU	TGBT2-HNT	TTIN7		
TTIN-7-A1	5G10	U1000 R□2V	TTIN7	309TIN		
TTIN-7-A2	5G10	U1000 R□2V	TTIN7	311TIN		
TTIN-7-A3	5G10	U1000 R□2V	TTIN7	308TIN		
TTIN-7-A4	5G16	U1000 R□2V	TTIN7	315TIN		
TTIN-7-A5	5G10	U1000 R□2V	TTIN7	317TIN		
TTIN-7-A6	5G10	U1000 R□2V	TTIN7	313TIN		
TTI□6-TTIN7	37G1.5	U1000 R□2V	TTIN7	TTI□6		

A	04/94	E	11/96				
B	03/94	F	12/98				
C	07/95						
D	05/96						

CEGELEC
Direction Regionale LYON
CENTRE DE TRAVAUX DE CLERMONT-FD
Rue Clement ADER - 63360 GERZAT
Tel: 73.24.13.69 Fax: 73.24.39.59

DESSINE LE: PAR: P.C

JJ40JJ00J203JJ
Utilisateur

Aff. Nø 457/6940 Plan Nø13
Createur

Tableau TTIN7
Carnet de cables

FORMAT A4

FOLIO 16