


Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur
1	Plaque PP Blanc	1	
2	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	1	ROTAREX
3	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	1	WIKA
4	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	1	FITOK
5	Vanne RX04	1	ROTAREX
6	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	1	
7		1	

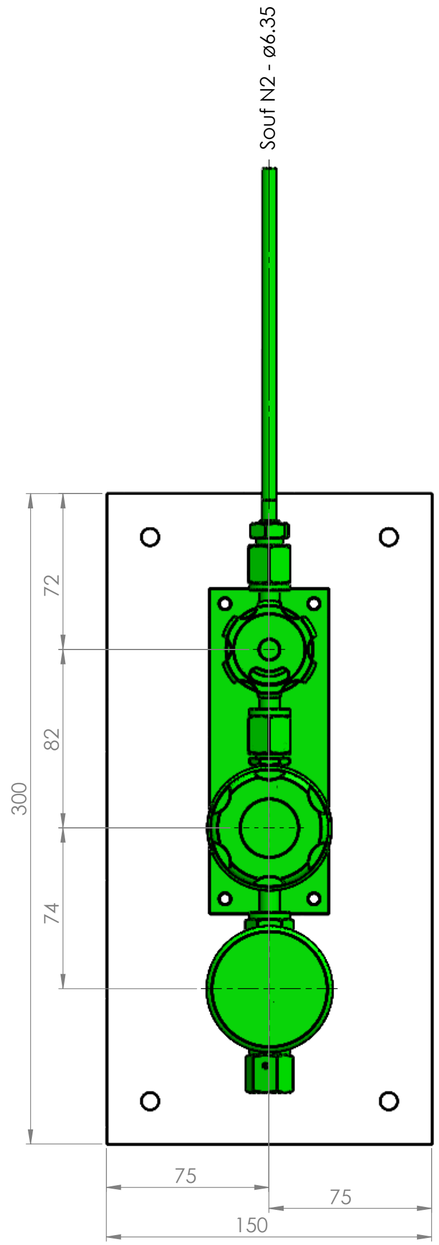

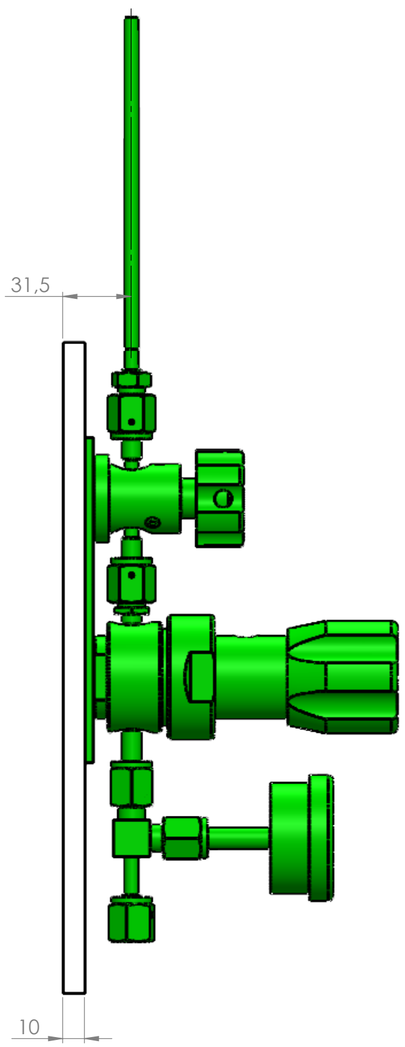

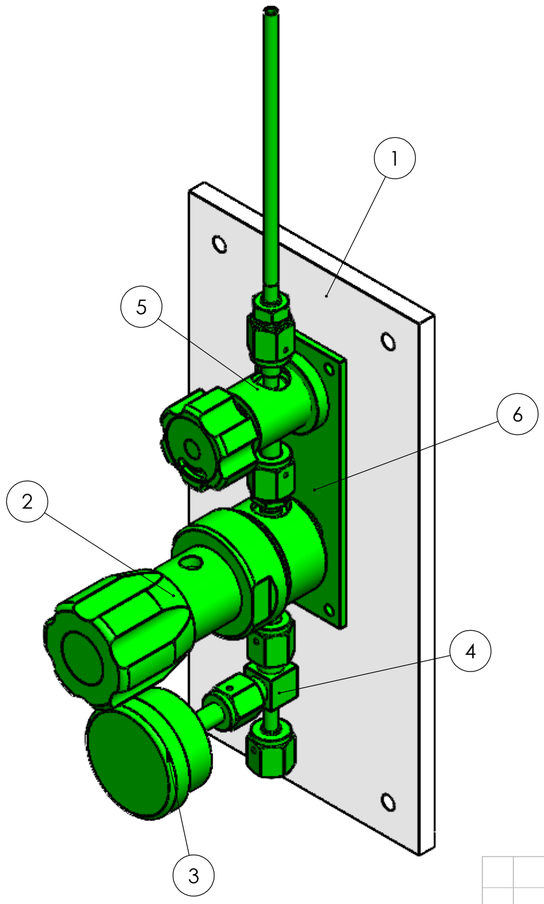

Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications
0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan

Tolérances générales:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
Linéaires:			
Angulaires:	Masse:	Observations:	

Echelle: 1:3


CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 2 SB 1
DG27 - Mur Ouest
Panoplie A


Format: A2

N° de plan
DOE_PLN_22076_600_239


Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur
1	Plaque PP Blanc	1	
2	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	3	ROTAREX
3	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	3	WIKA
4	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	3	FITOK
5	Vanne RX04	3	ROTAREX
6	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	3	
10	Detendeur Tescom	1	
12		3	

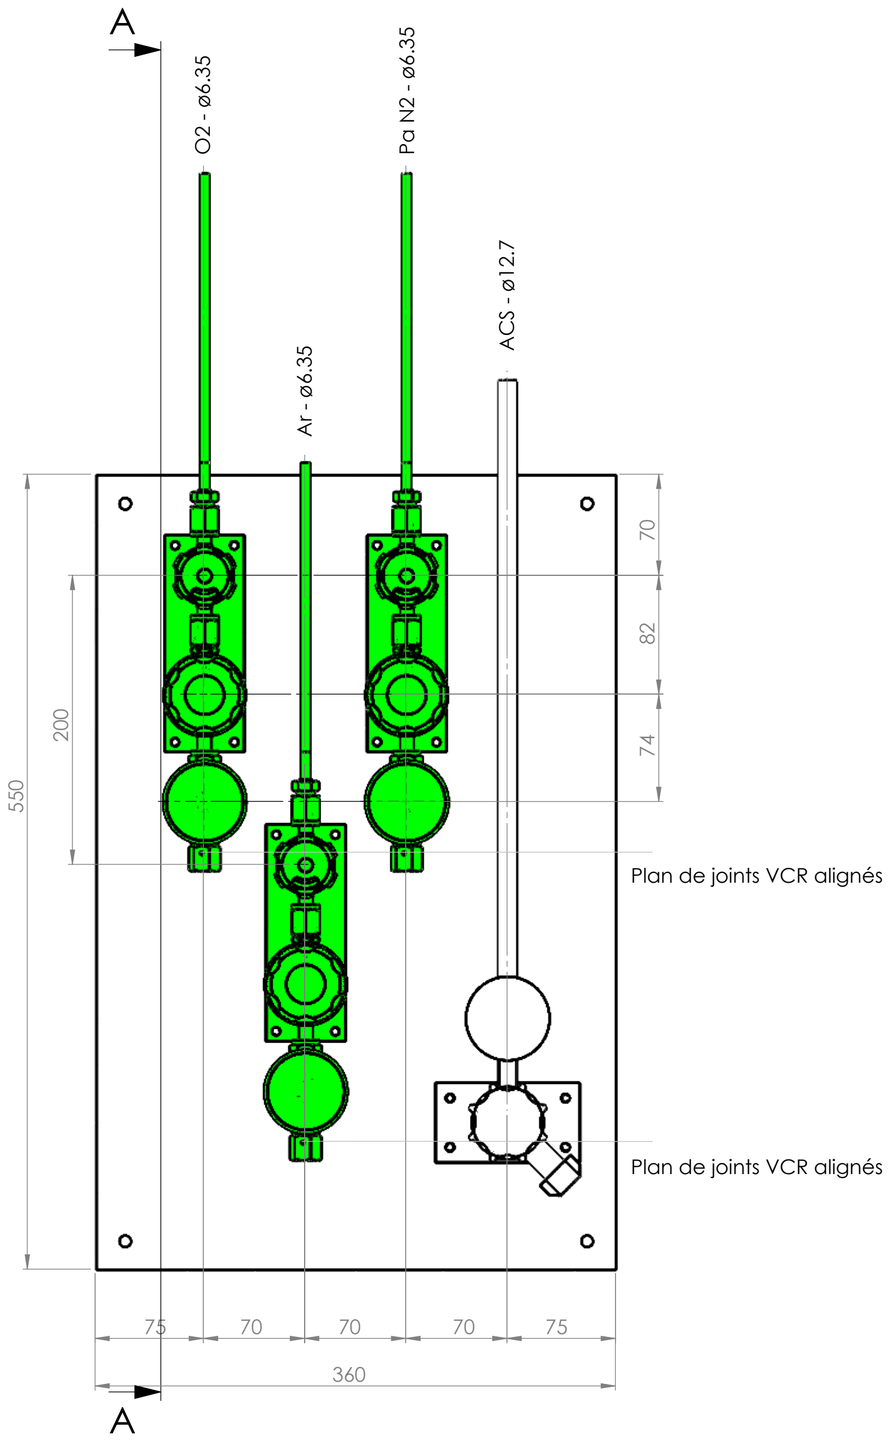

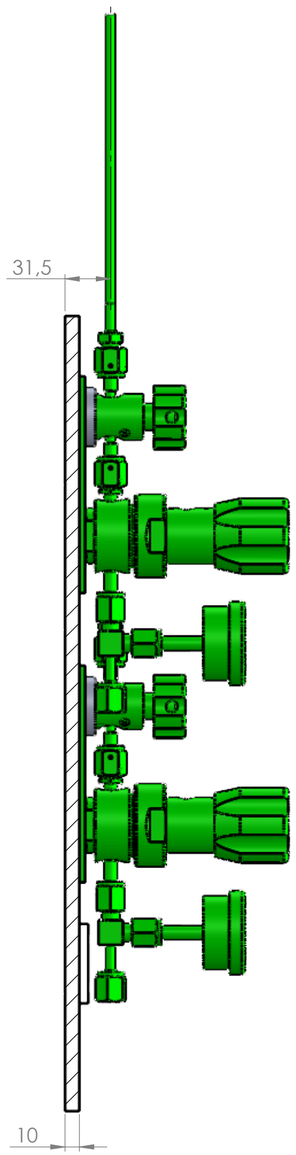

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 3

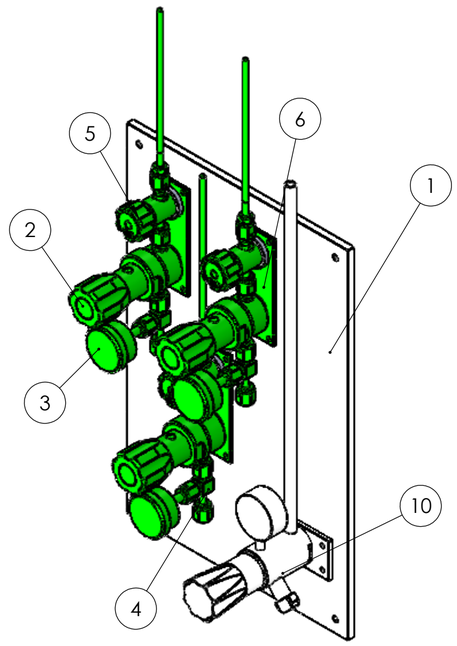

Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications
0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan

Tolérances générales:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
Linéaires:			
Angulaires:	Masse:	Observations:	

Echelle: 1:3


CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 2 SB 1
DG27 - Mur Ouest
Panoplie B


Format: A2


N° de plan: DOE_PLN_22076_600_239

Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur
1	Plaque PP Blanc	1	
2	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	2	ROTAREX
3	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	2	WIKA
4	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	2	FITOK
5	Vanne RX04	2	ROTAREX
6	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	2	
10	T 3/8" x 1/4" (Ø9.53x0.89 - Ø6.35x0.89)	1	DOCKWEILER
11		1	

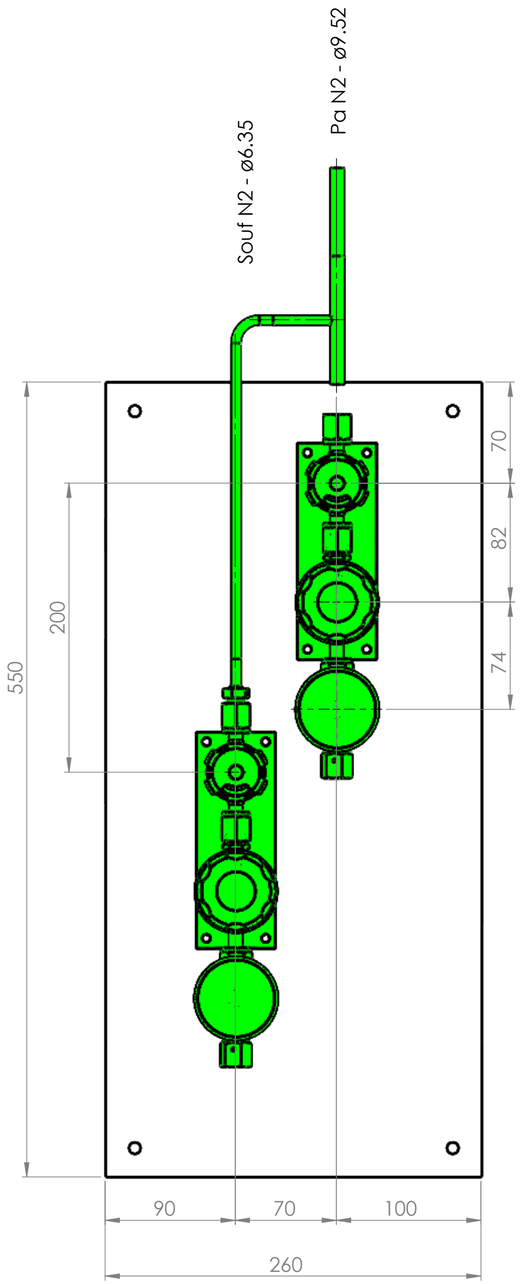

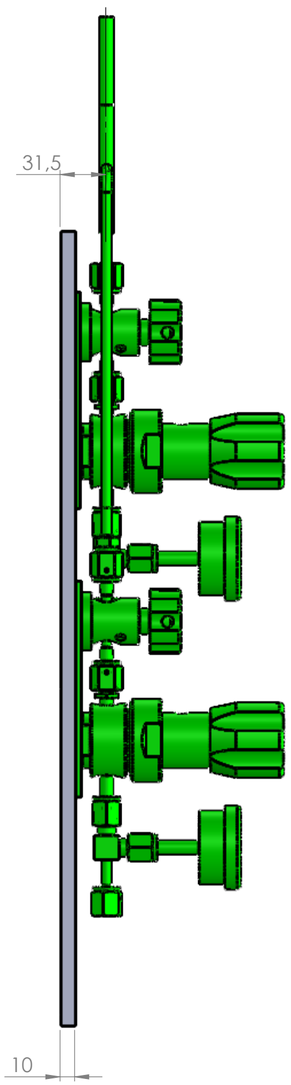

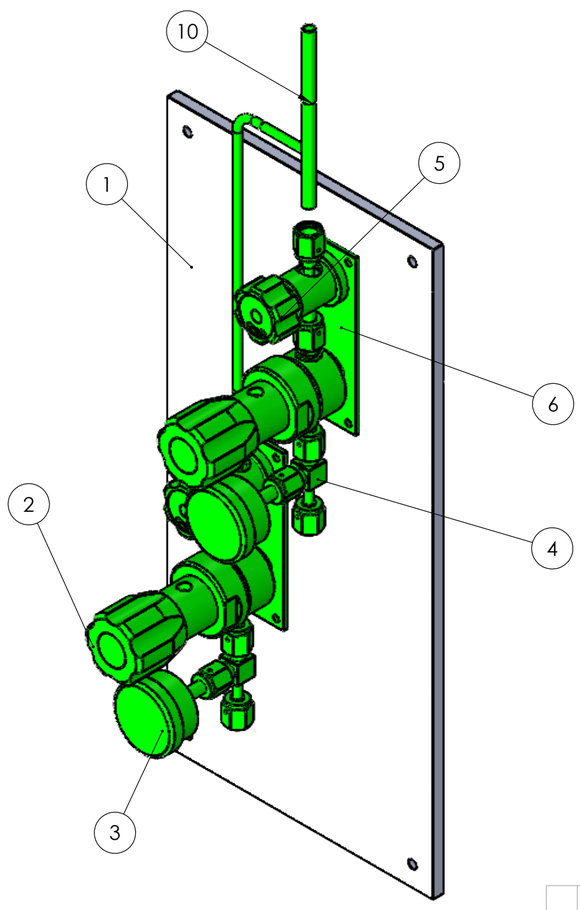

Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications
0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan

Tolérances générales:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
Linéaires:			
Angulaires:	Masse:	Observations:	

Echelle: 1:3


CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 2 SB 1
DG27 - Mur Ouest
Panoplie C


Format: A2


N° de plan: DOE_PLN_22076_600_239

Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur
1	Plaque PP Blanc	1	
2	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	5	ROTAREX
3	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	5	WIKA
4	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	5	FITOK
5	Vanne RX04	5	ROTAREX
6	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	5	
10		5	

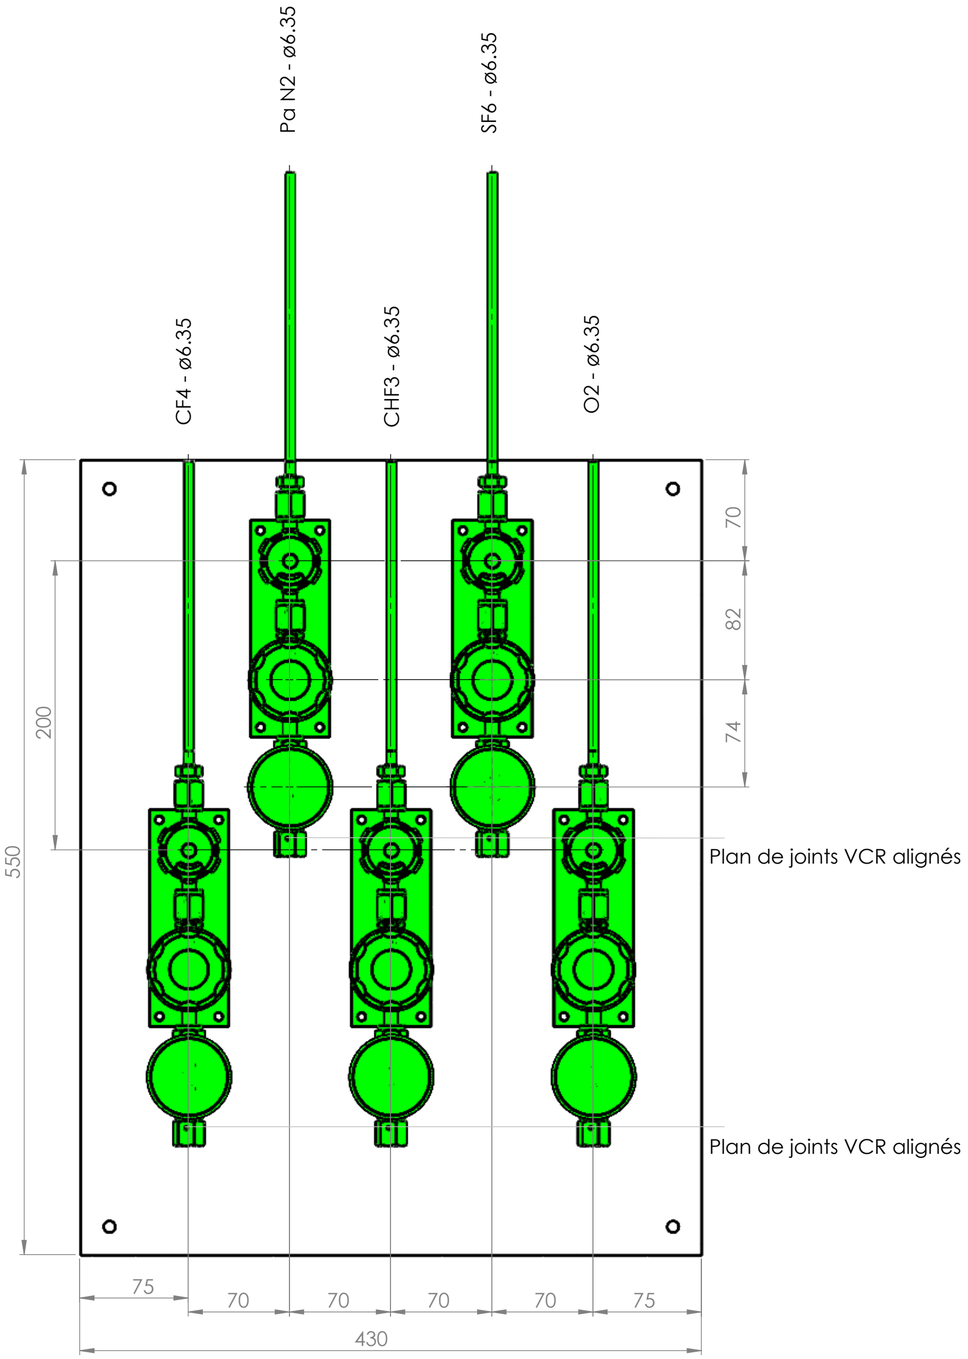

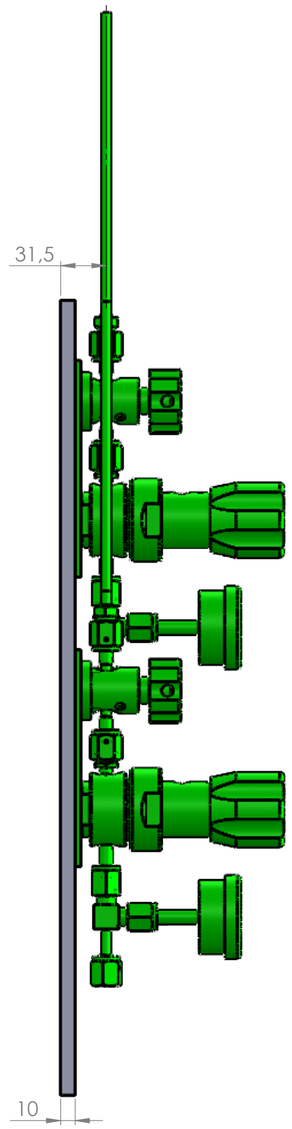

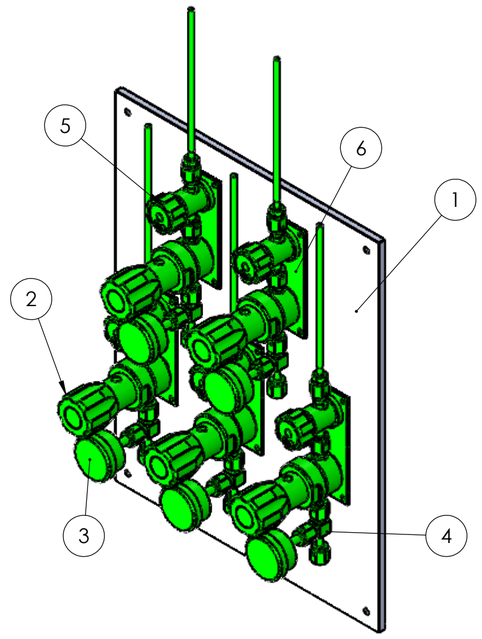

Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications
0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan

Tolérances générales:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
Linéaires:			
Angulaires:	Masse:	Observations:	

Echelle: 1:3


CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 2 SB 1
DG27 - Mur Est
Panoplie D


Format: A2

N° de plan
DOE_PLN_22076_600_239


Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur
5	Detendeur Tescom	3	
6	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	10	ROTAREX
9	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	10	WIKA
10	Plaque PP Blanc	1	
11	Réduction Ø19,05 x 1,24 (3/4") / Ø12,7 x 1,24 (1/2")	1	DOCKWEILER
12	Réhausse Détendeur PE Noir	1	
13	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	9	
14	Réhausse Vanne PE Noir	1	
15	T 1/2" x 1/4" (Ø12.7x1.24 - Ø6.35x0.89)	4	DOCKWEILER
18	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	10	FITOK
19	Vanne RX04	10	ROTAREX
20		9	

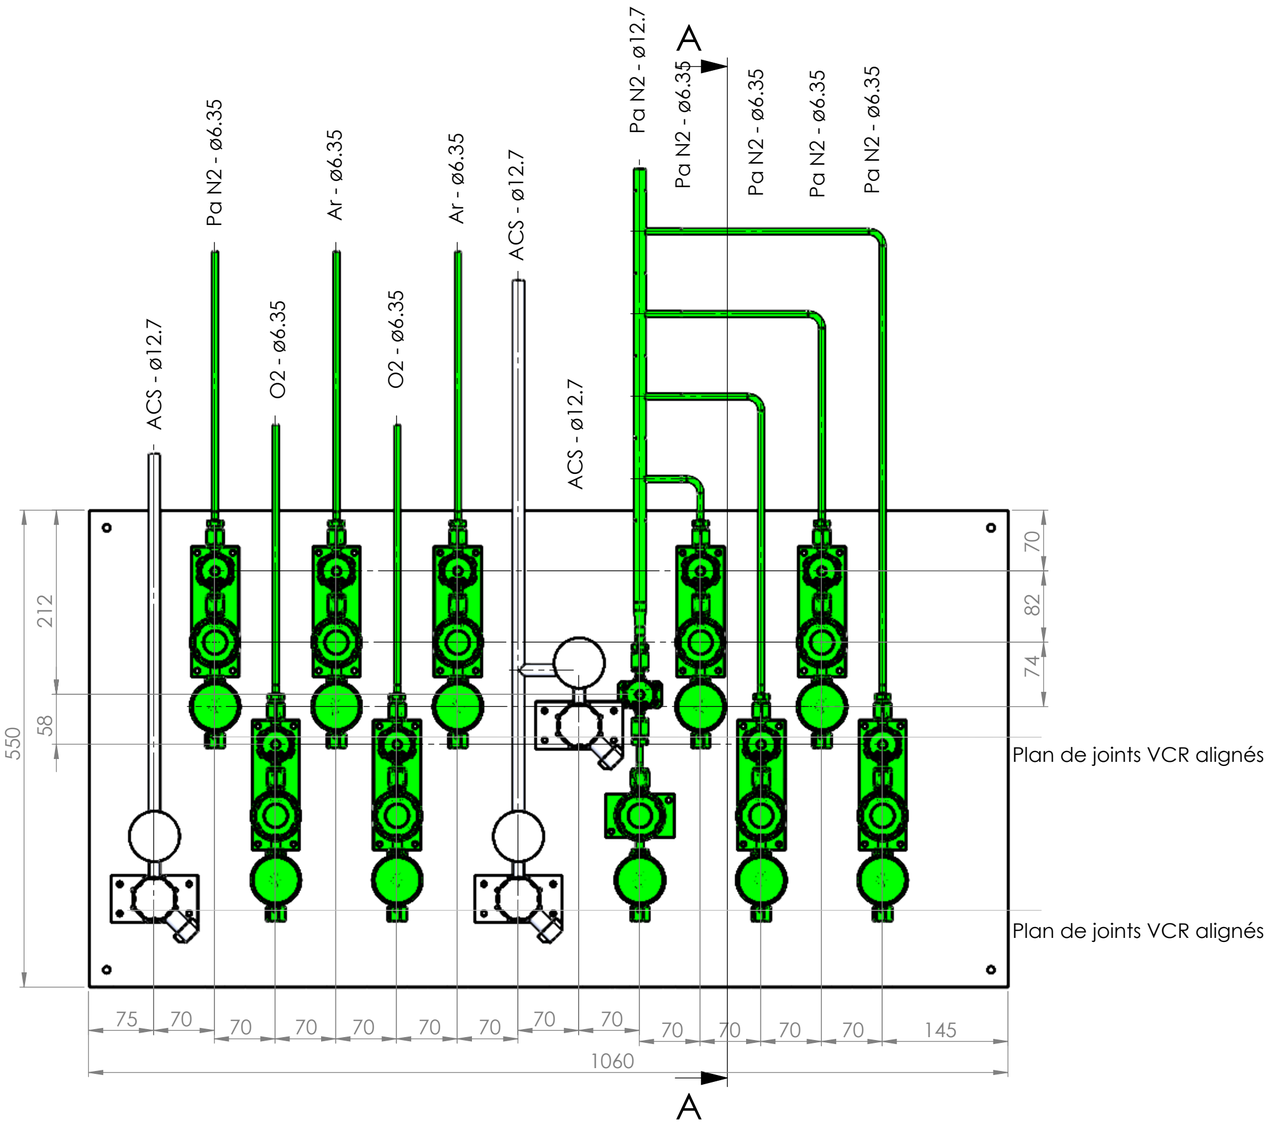

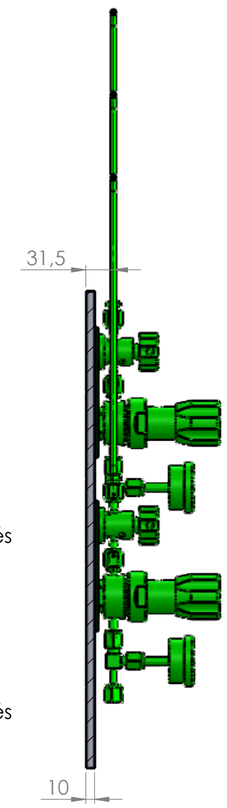

COUPE A-A

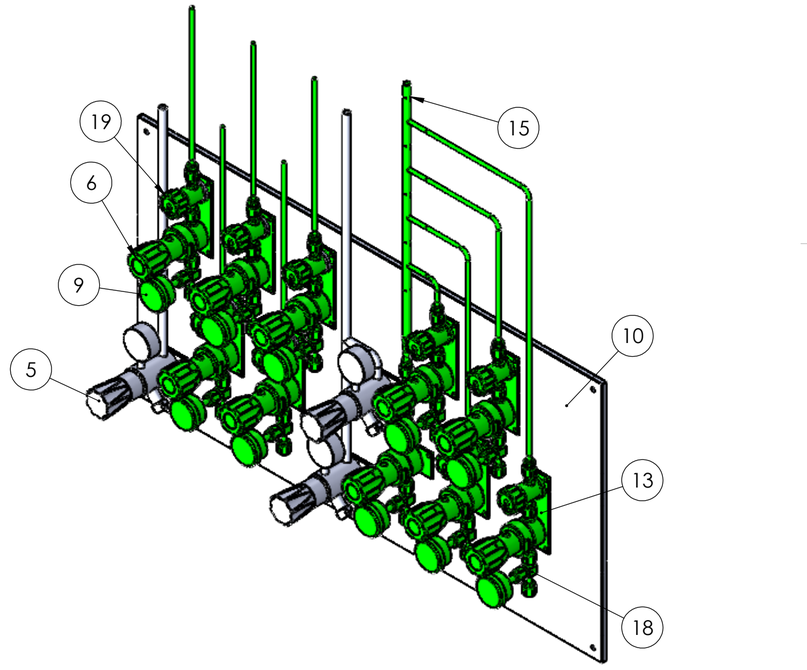

0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan
Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications

Tolérances générales:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
Linéaires:	Masse:	Observations:	
Angulaires:			

Echelle: 1:3

CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 2 SB 1
DG27 - Mur Est
Panoplie E


Format: A2


N° de plan
DOE_PLN_22076_600_239

Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.


Page: 5/7 Indice: 0

Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur
1	Plaque PP Blanc	1	
2	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	3	ROTAREX
3	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	3	WIKA
4	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	3	FITOK
5	Vanne RX04	3	ROTAREX
6	Réhausse Vanne PE Noir	2	
7	Réhausse Détendeur PE Noir	2	
8	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	1	
9	Detendeur Tescom	1	
15		1	

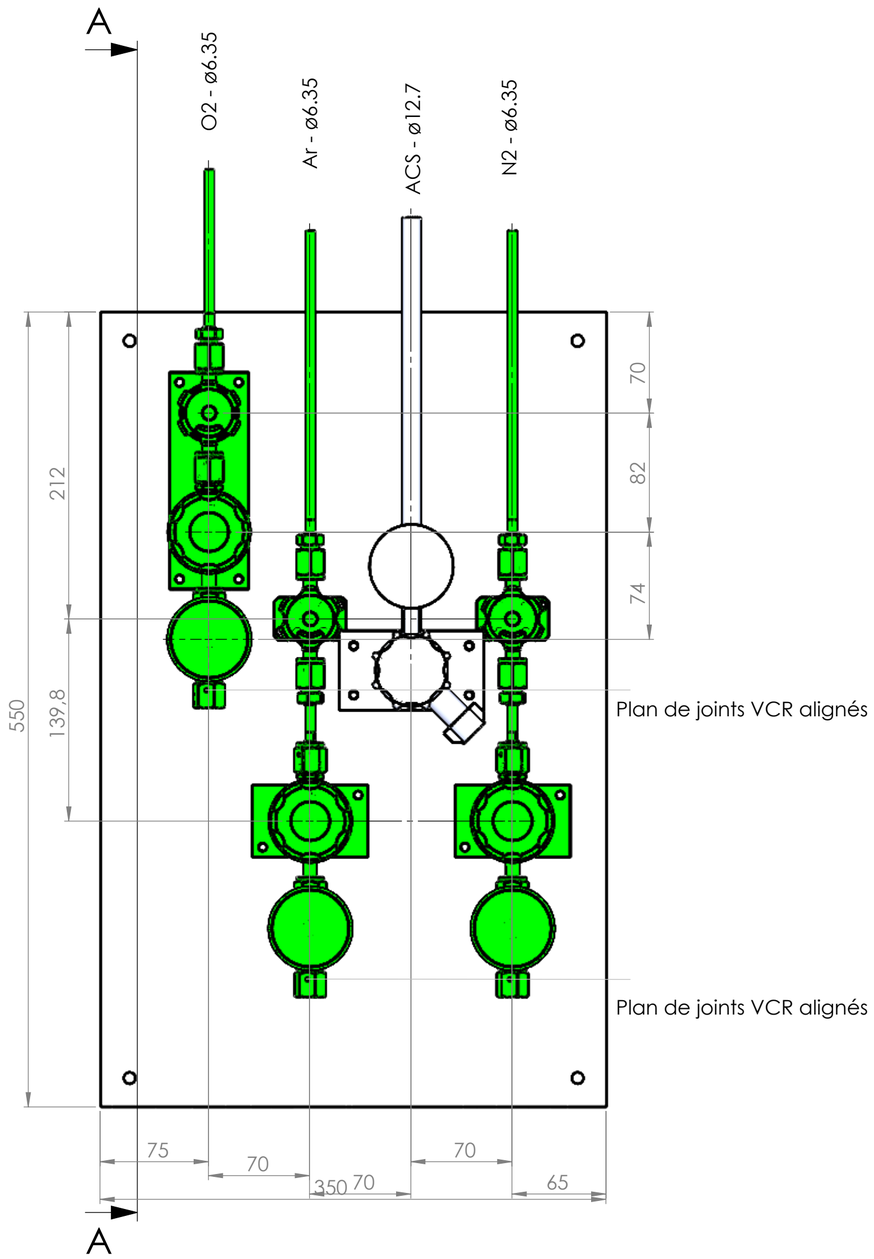

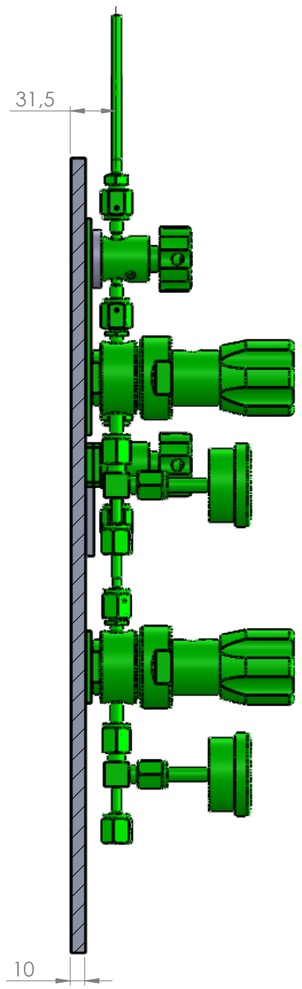

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 3

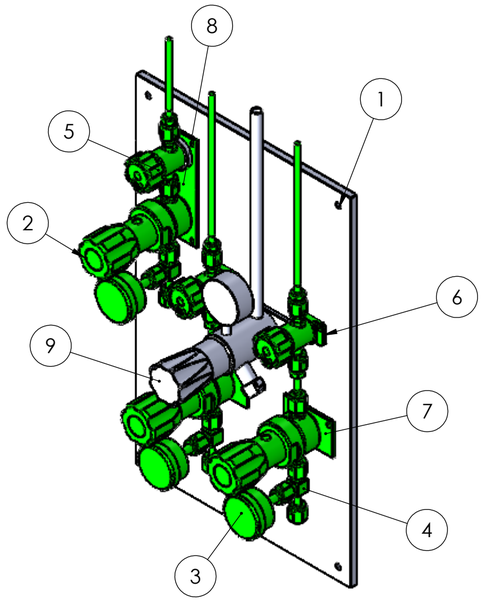

0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan
Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications

Tolérances générales: Linéaires: Angulaires:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
	Masse:	Observations:	


Echelle: 1:3


CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 2 SB 1
DG27 - Mur Est
Panoplie F

Format: A2

N° de plan
DOE_PLN_22076_600_239


Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

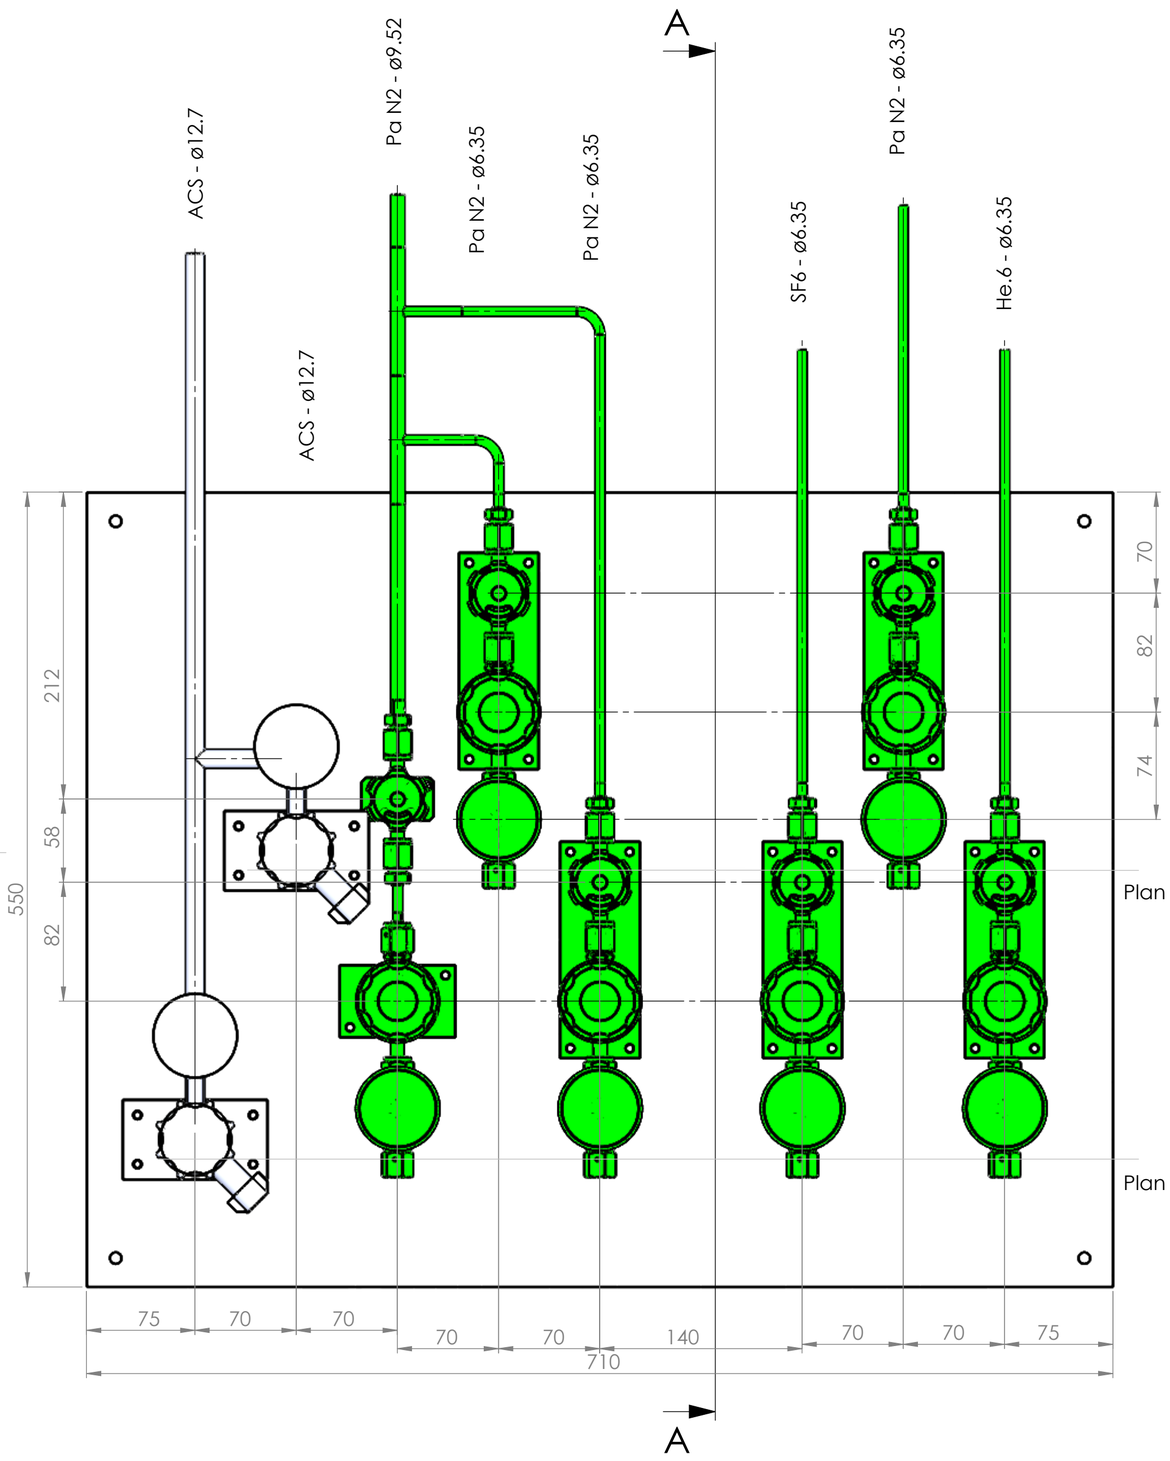

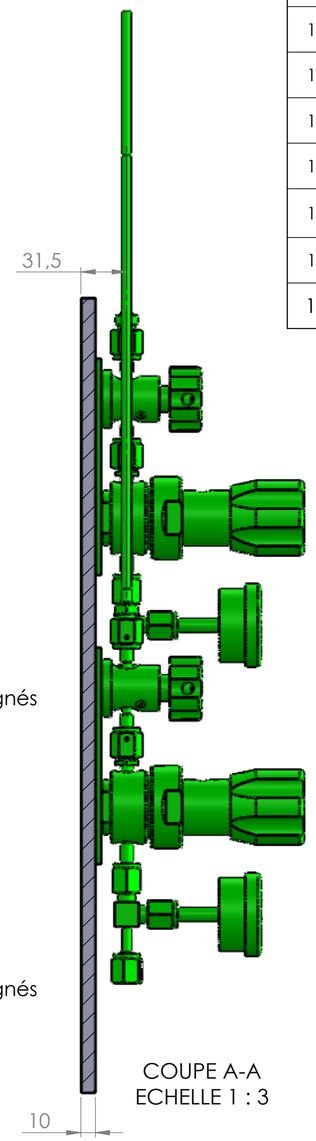

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 3

Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur
5	Detendeur Tescom	2	
6	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	6	ROTAREX
9	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	6	WIKA
10	Plaque PP Blanc	1	
11	Réhausse Détendeur PE Noir	1	
12	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	5	
13	Réhausse Vanne PE Noir	1	
14	T 3/8" x 1/4" (Ø9.53x0.89 - Ø6.35x0.89)	2	DOCKWEILER
17	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	6	FITOK
18	Vanne RX04	6	ROTAREX
19		5	

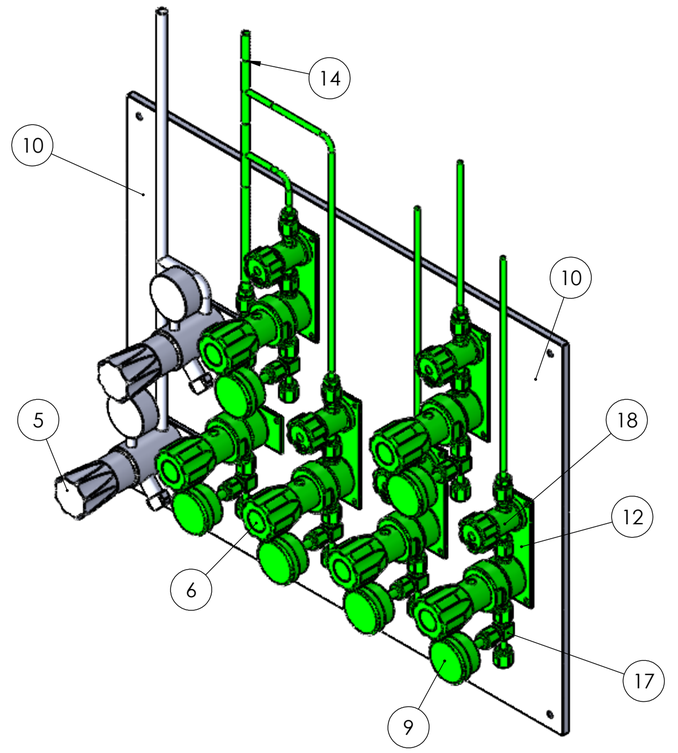

Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications
B	29.04.2025	MSa	XLu	AGa	Mise à jour He et SF6
0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan

Tolérances générales:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
Linéaires:			
Angulaires:	Masse:	Observations:	

Echelle: 1:3

Format: A2

CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 2 SB 1
DG27 - Mur Est
Panoplie G

N° de plan: DOE_PLN_22076_600_239

Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.