


Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur	Observations
1	Plaque PP Blanc	1		
2	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	1	FITOK	ref : 6L-TWG-FR4-MFR4-MFR4-Q68214
3	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	1	ROTAREX	RX3010-V2V14M4FM240
4	Vanne RX04	1	ROTAREX	RX04V LM 2W1 K A/B:V1/4F
5	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	1	WIKA	
6	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	1		
7		1		

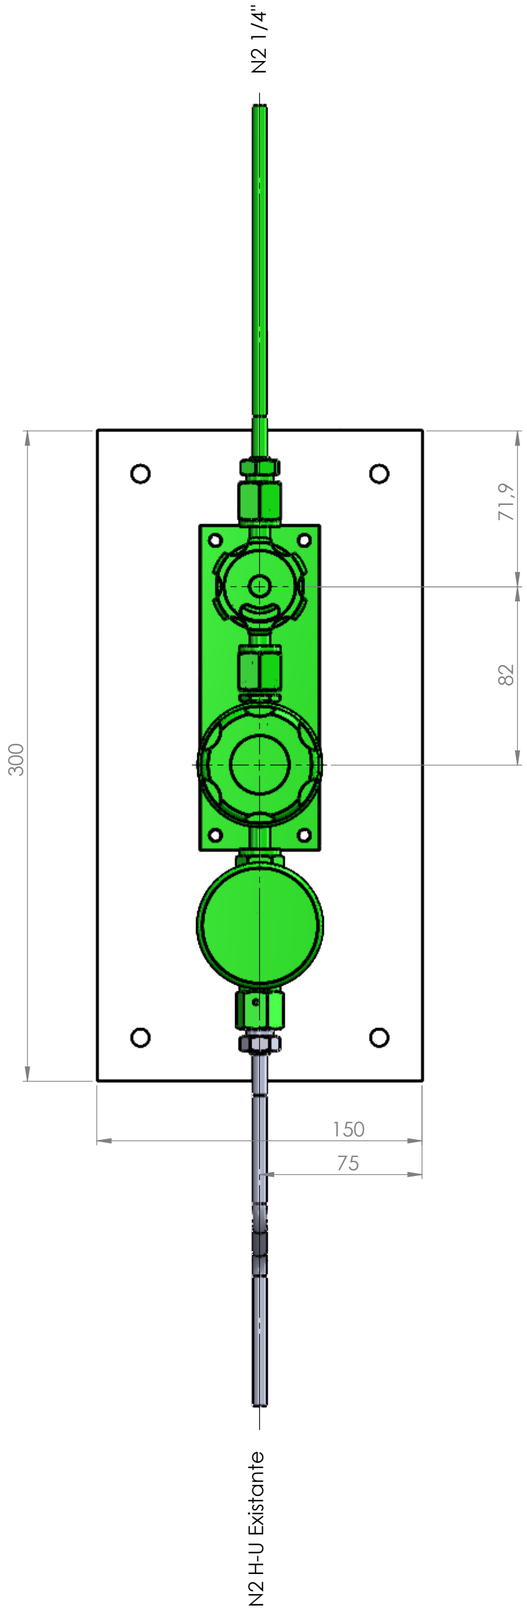

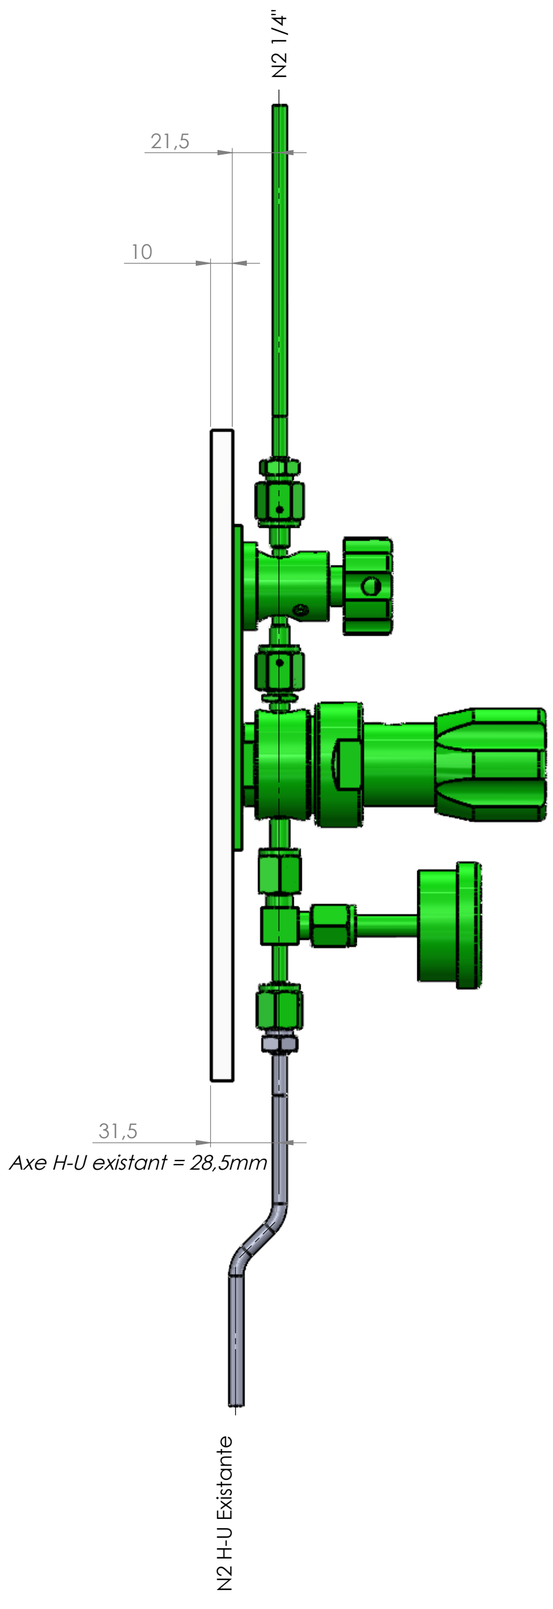

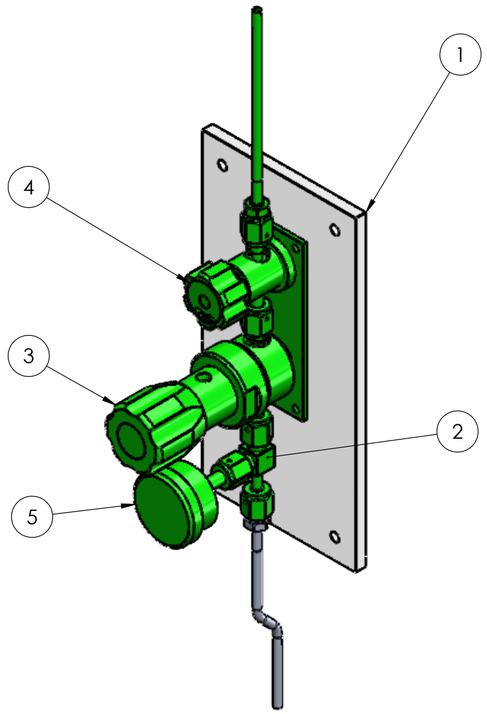


Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications
0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan


Tolérances générales:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
Linéaires:			
Angulaires:	Masse:	Observations:	

Echelle:		
1:2	CNRS C2N Panoplies SB - Zone 4 SB 2 DG61 - Mur Ouest Panoplie A	Fluid'Inox
Format: A2	N° de plan DOE_PLN_22076_600_277	Page: 1/4 Indice: 0

Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

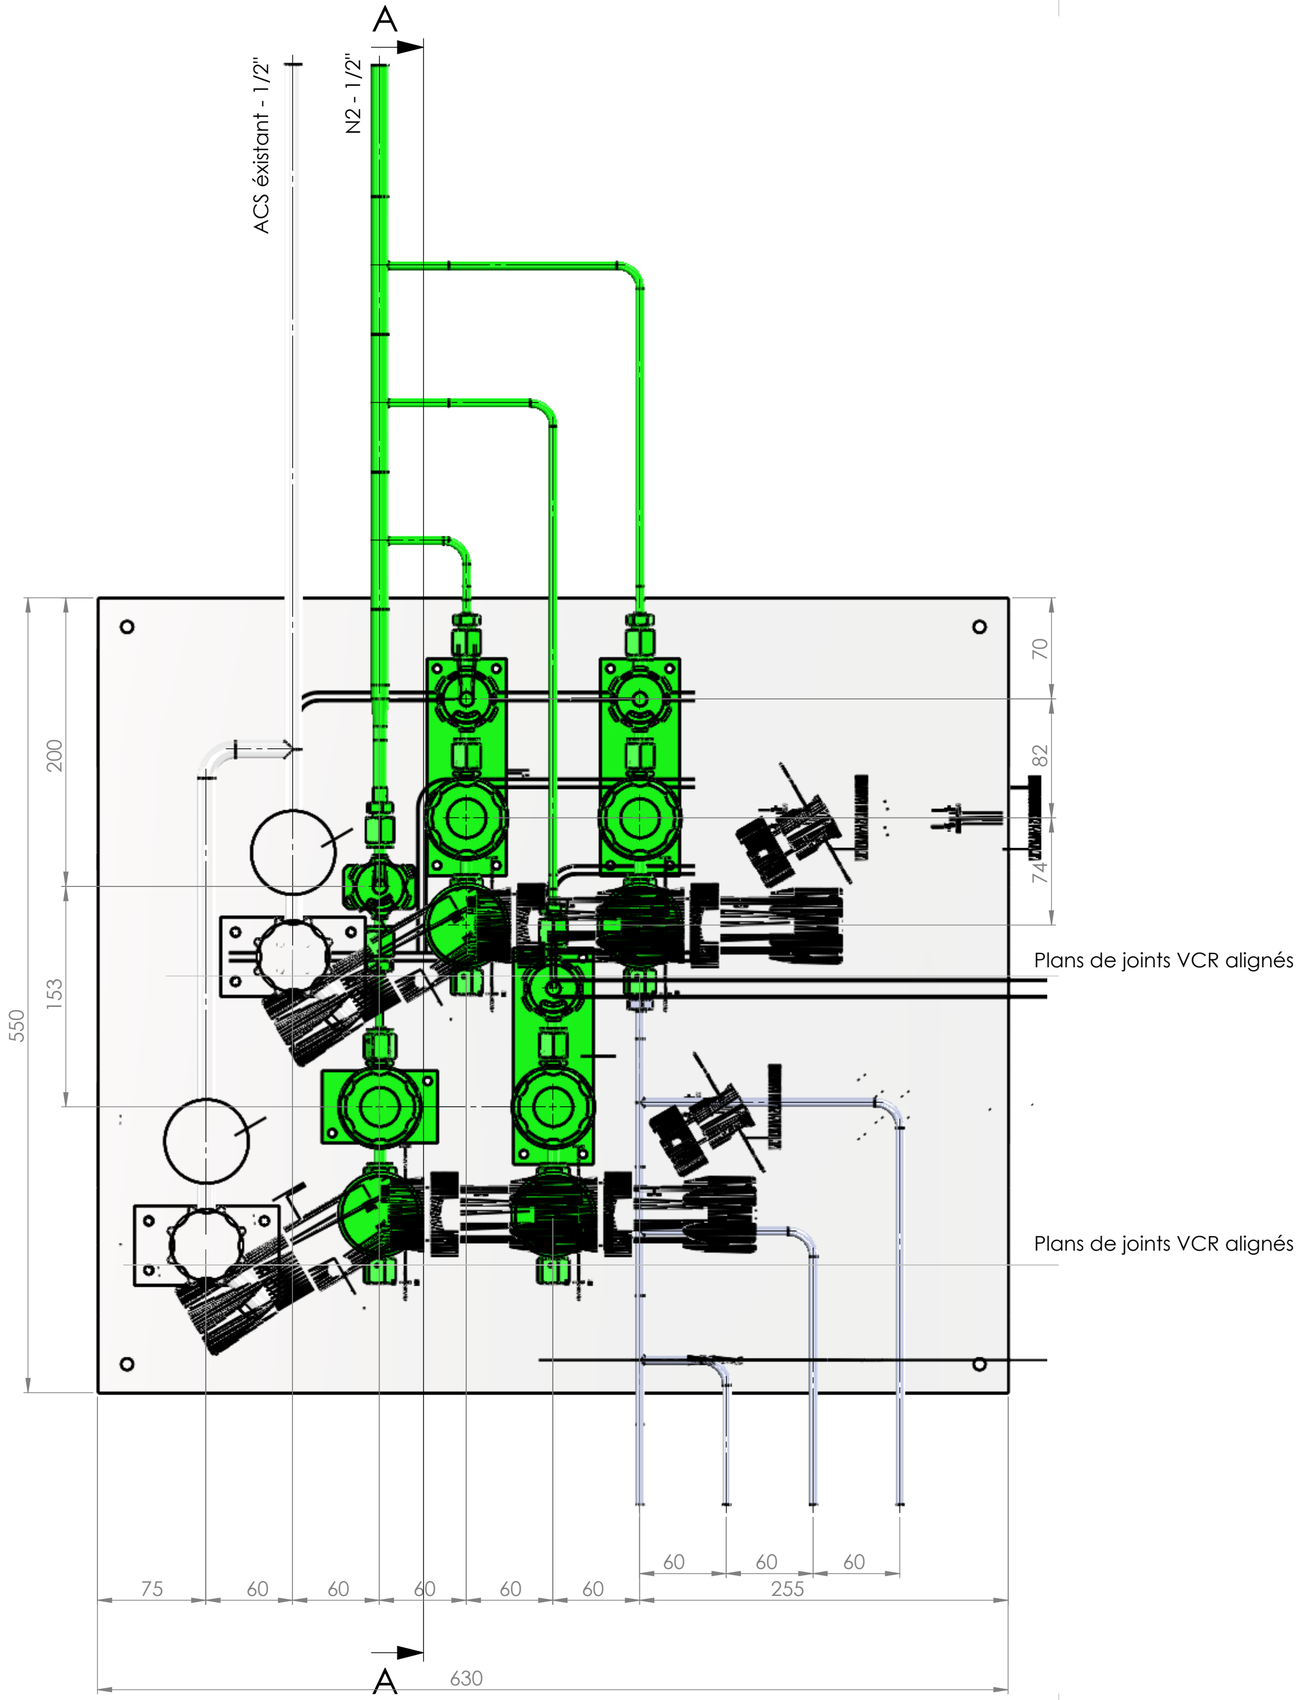

No. ARTICLE	NUMERO DE PIECE	DESCRIPTION	QTE
1	Plaque 1B		1
2	ENSEMBLE DETENTE		1
3	ENSEMBLE DETENTE		3
4	TUYAUTERIE EXITANTE 1B		1
5	TUYAUTERIE POST PANOPLIE 1B		1
6	EMBOUT + ECROU VCR MALE 1-4"		4
7	TESCOM Détendeur		1
8	HVCR 1-4" mâle		1
9	TUYAUTERIE PANOPLIE 1B		1
10	REDUCTION CONCENTRIQUE DOCWEILER		1
11	TE DOCWEILER		3
12	TE DOCWEILER		3

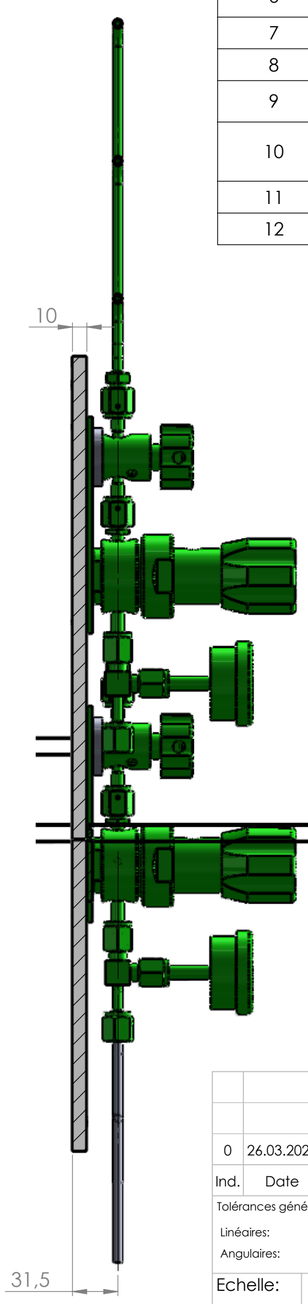

COUPE A-A
ECHELLE 1 : 3

Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications
0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan

Tolérances générales:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
Linéaires:			
Angulaires:	Masse:	Observations:	


Echelle: 1:3

CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 4 SB 2
DG61 - Mur Est
Panoplie B

Format: A2

N° de plan
DOE_PLN_22076_600_277

Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

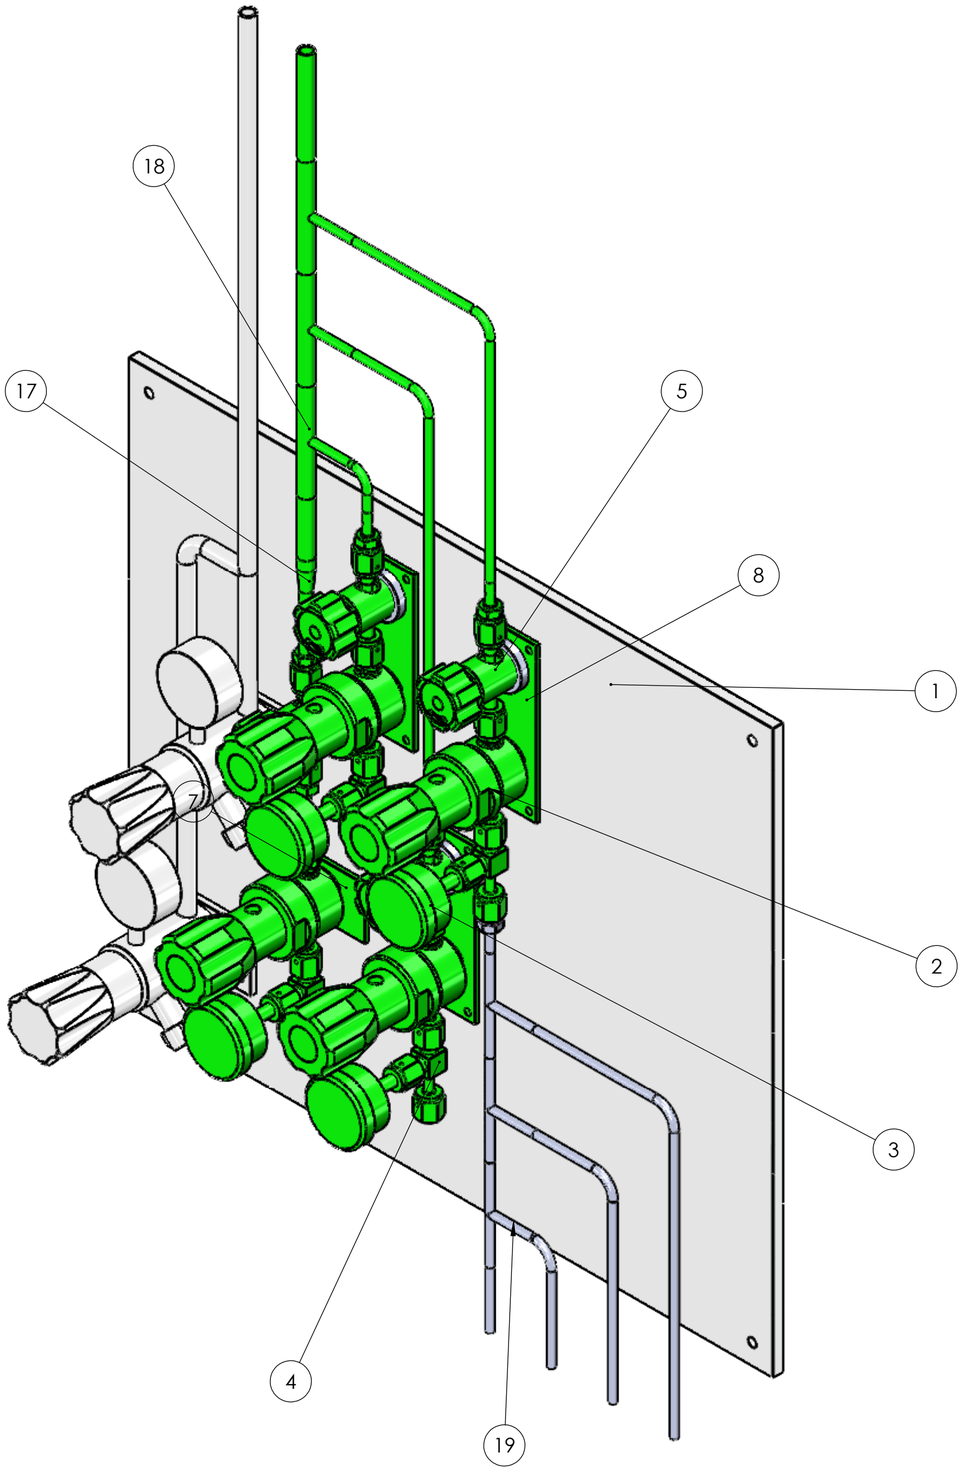

Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur	Observations
1	Plaque PP Blanc	1		
2	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	4	ROTAREX	RX3010-V2V14M4FM240
3	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	4	WIKA	
4	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	4	FITOK	ref : 6L-TWG-FR4-MFR4-MFR4-Q68214
5	Vanne RX04	4	ROTAREX	RX04V LM 2W1 K A/B:V1/4F
6	Réhausse Vanne PE Noir	1		
7	Réhausse Détendeur PE Noir	1		
8	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	3		
17	Réduction Ø19,05 x 1,24 (3/4") / Ø12,7 x 1,24 (1/2")	1	DOCKWEILER	Serie "Imperial"
18	T 1/2" x 1/4" (Ø12.7x1.24 - Ø6.35x0.89)	3	DOCKWEILER	Serie "Imperial"
19	T 1/4" x 1/4" (Ø6.35x0.89 - Ø6.35x0.89)	3	DOCKWEILER	Serie "Imperial"
20		3		

Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications
0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan

Tolérances générales:
Linéaires:
Angulaires:

Rugosité:

Matière:

Traitement:

Masse:

Observations:


Echelle: 1:3


CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 4 SB 2
DG61 - Mur Est
Panoplie B

Format: A2

N° de plan
DOE_PLN_22076_600_277

Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.

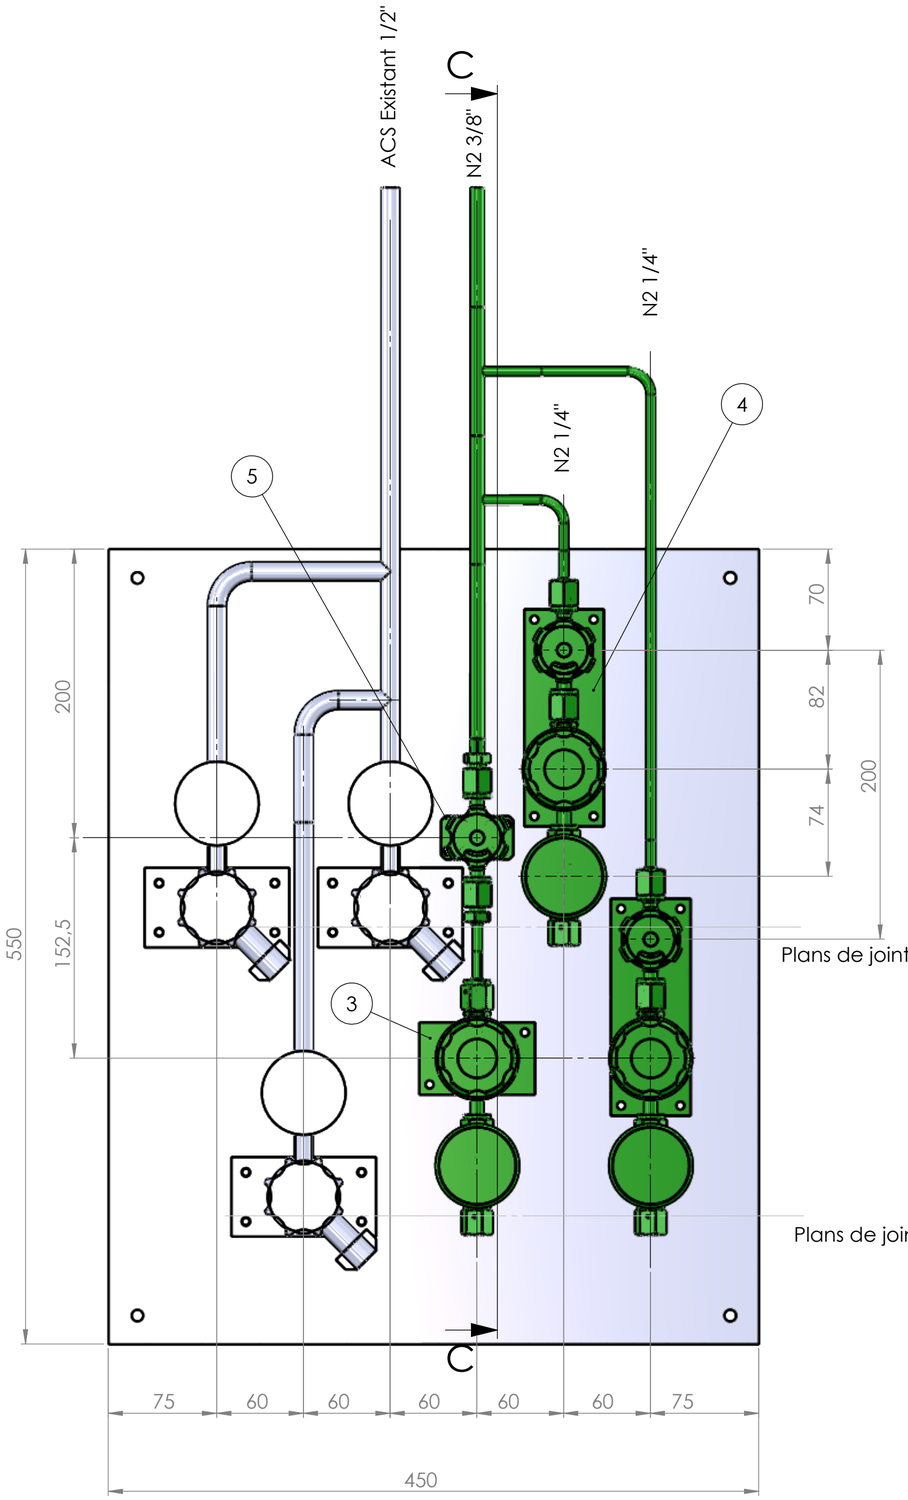


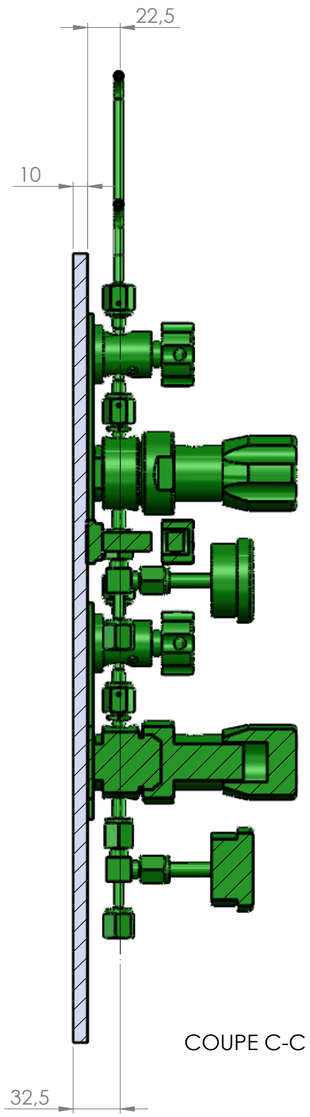

COUPE C-C

Axe H-U existant = 28,5mm

Rep.	Désignation	Qté	Fournisseur	Observations
1	Plaque PP Blanc	1		
2	Té VCR Manomètre MMF 1/4"	3	FITOK	ref : 6L-TWG-FR4-MFR4-MFR4-Q68214
3	Réhausse Détendeur PE Noir	1		
4	Réhausse Vanne + Détendeur PE Noir	2		
5	Réhausse Vanne PE Noir	1		
6	T 3/8" x 1/4" (Ø9.53x0.89 - Ø6.35x0.89)	2	DOCKWEILER	Serie "Imperial"
7	Détendeur à membrane 2 voies VCR MF 1/4"	3	ROTAREX	RX3010-V2V14M4FM240
8	Vanne RX04	3	ROTAREX	RX04V LM 2W1 K A/B:V1/4F
9	Manomètre sortie arrière VCRF1/4"	3	WIKA	
10		2		

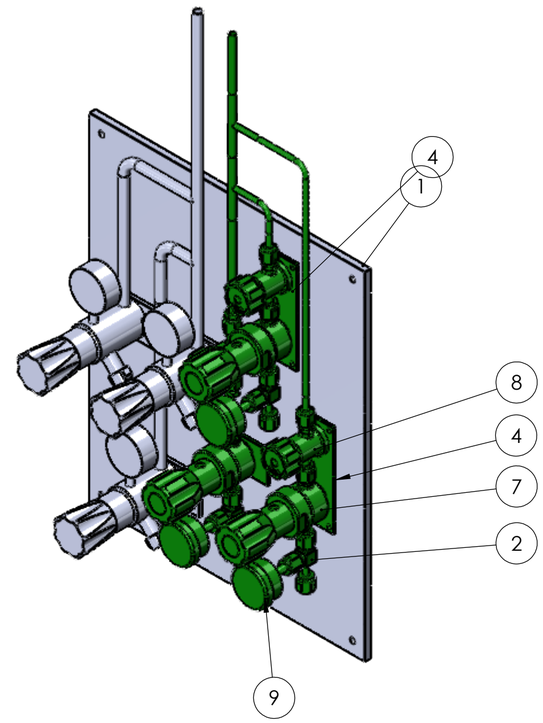

Ind.	Date	Dessinateur	Vérificateur	Resp.technique	Modifications
0	26.03.2025	MSa	AGa	AGa	Edition du plan

Tolérances générales:	Rugosité:	Matière:	Traitement:
Linéaires:			
Angulaires:	Masse:	Observations:	

Echelle: 1:3

CNRS C2N
Panoplies SB - Zone 4 SB2
DG61 - Mur Ouest
Panoplie C

Format: A2

N° de plan
DOE_PLN_22076_600_277

Ce plan est la propriété de Fluid'Inox et ne peut être reproduit ou communiqué sans son autorisation.