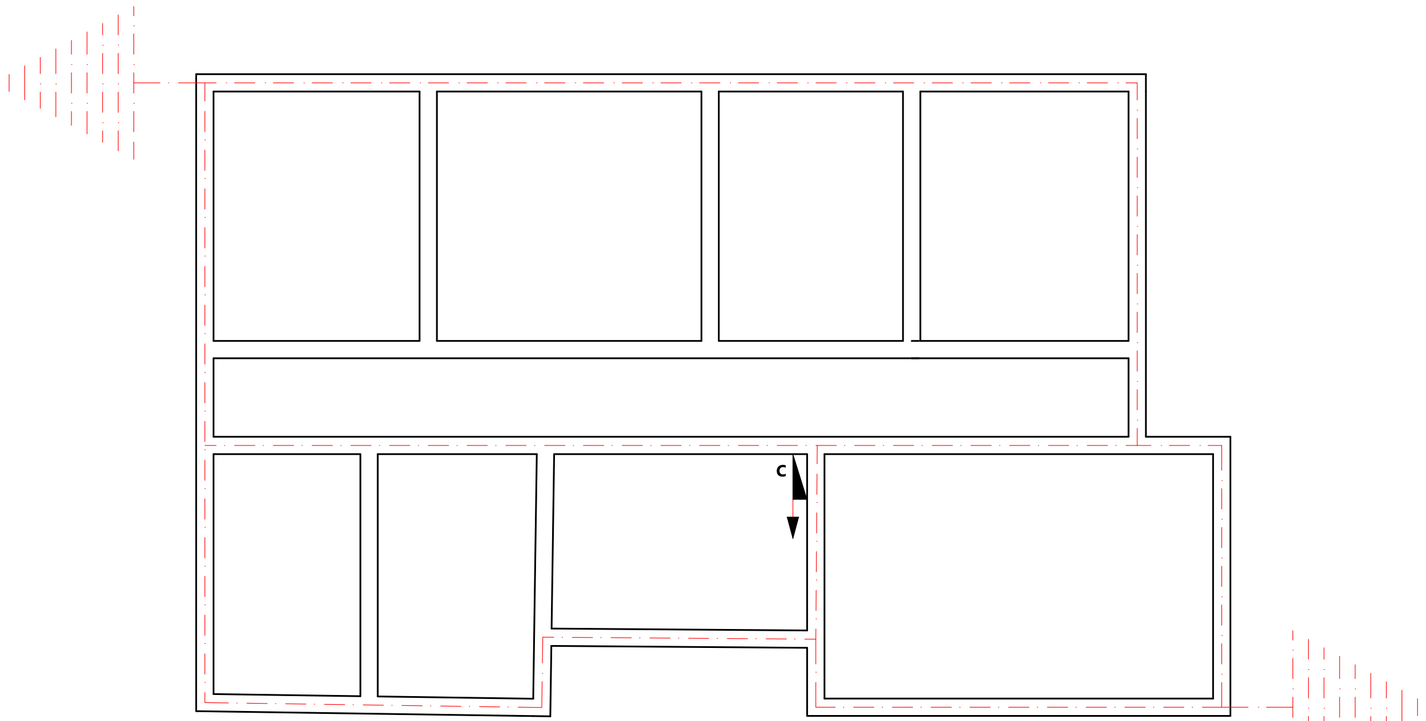
- Plaquer les câbles contre la structure métalique du tableau lorsqu'elle existe afin de minimiser la boucle de masse et de bénéficier de l'effet réducteur des pertubations.

-Les emplacements illustrés sur les plans ne sont pas définitifs. Les modifications peuvent être apportées si nécessaire pendant la réalisation

-Les piquets de terre doivent être en cuivre de longueur 1.20m


-Tous les câbles de terre doivent être cuivrés et de haute conductivité





| LEGENDE | |
|---|---|
| SYMBOLE | DESIGNATION |
| | ALIMENTATION EQUIPEMENT |
| | PUIT DE TERRE |
| | CABLE DE TERRE EN CUIVRE NU Ø 25 MM |
| | COFFRET DE DISTRIBUTION |

**Circuit de Mise à la Terre Direction prefectoral**

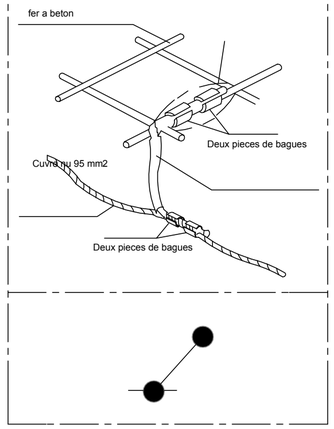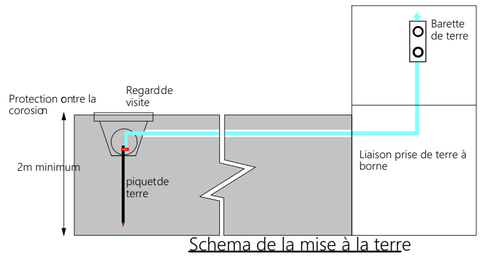DETAIL DE MISE A LA TERRE




Schema de la mise à la terre

VUE EN PLAN COTE




**PEFFAG**

**Projet d'Etablissement des Fondamentaux de la Filière Avicole en Guinée**

**COMPOSANTE 4**

## Maitre d'Ouvrage :

MINISTERE DE L'ELEVAGE

## Maitre d'Ouvrage Délégué:

**EXPERTISE FRANCE**

## Financement:

**Agence Francaise de Developpement AFD**

## Maîtrise d'Oeuvre:

**CAAT**

Cabinet d'Architecture et d'Assistance technique

*Adresse: NONGO, Ratoma, Conakry Guinée*
*E-mail: caatguinee.arch@gamil.com*
*Tel: (+224) 628 00 32 40 - 664 55 73 63*
*Site: www.caat-architecture.com*

| | |
|---|---|
| DATE DE MODIFICATION | 14/07/2026 |
| CONÇU PAR | Archi. Sira DIAWARA |
| VERIFIE PAR | Archi. Paul Savoie |
| APPROUVE PAR | CAAT Architecture |
| SITE / BLOC | NZEREKORE |
| SOURCE: Architecture | TITRE DU PLAN: |
| ECHELLE: 1:100 | VUE EN PLAN COTE |
| DATE DE CREATION: 14/11/2023 | |
| PHASE | APD |

-Les tableaux de distribution doivent être installés à 180 cm au dessus du niveau fini du sol

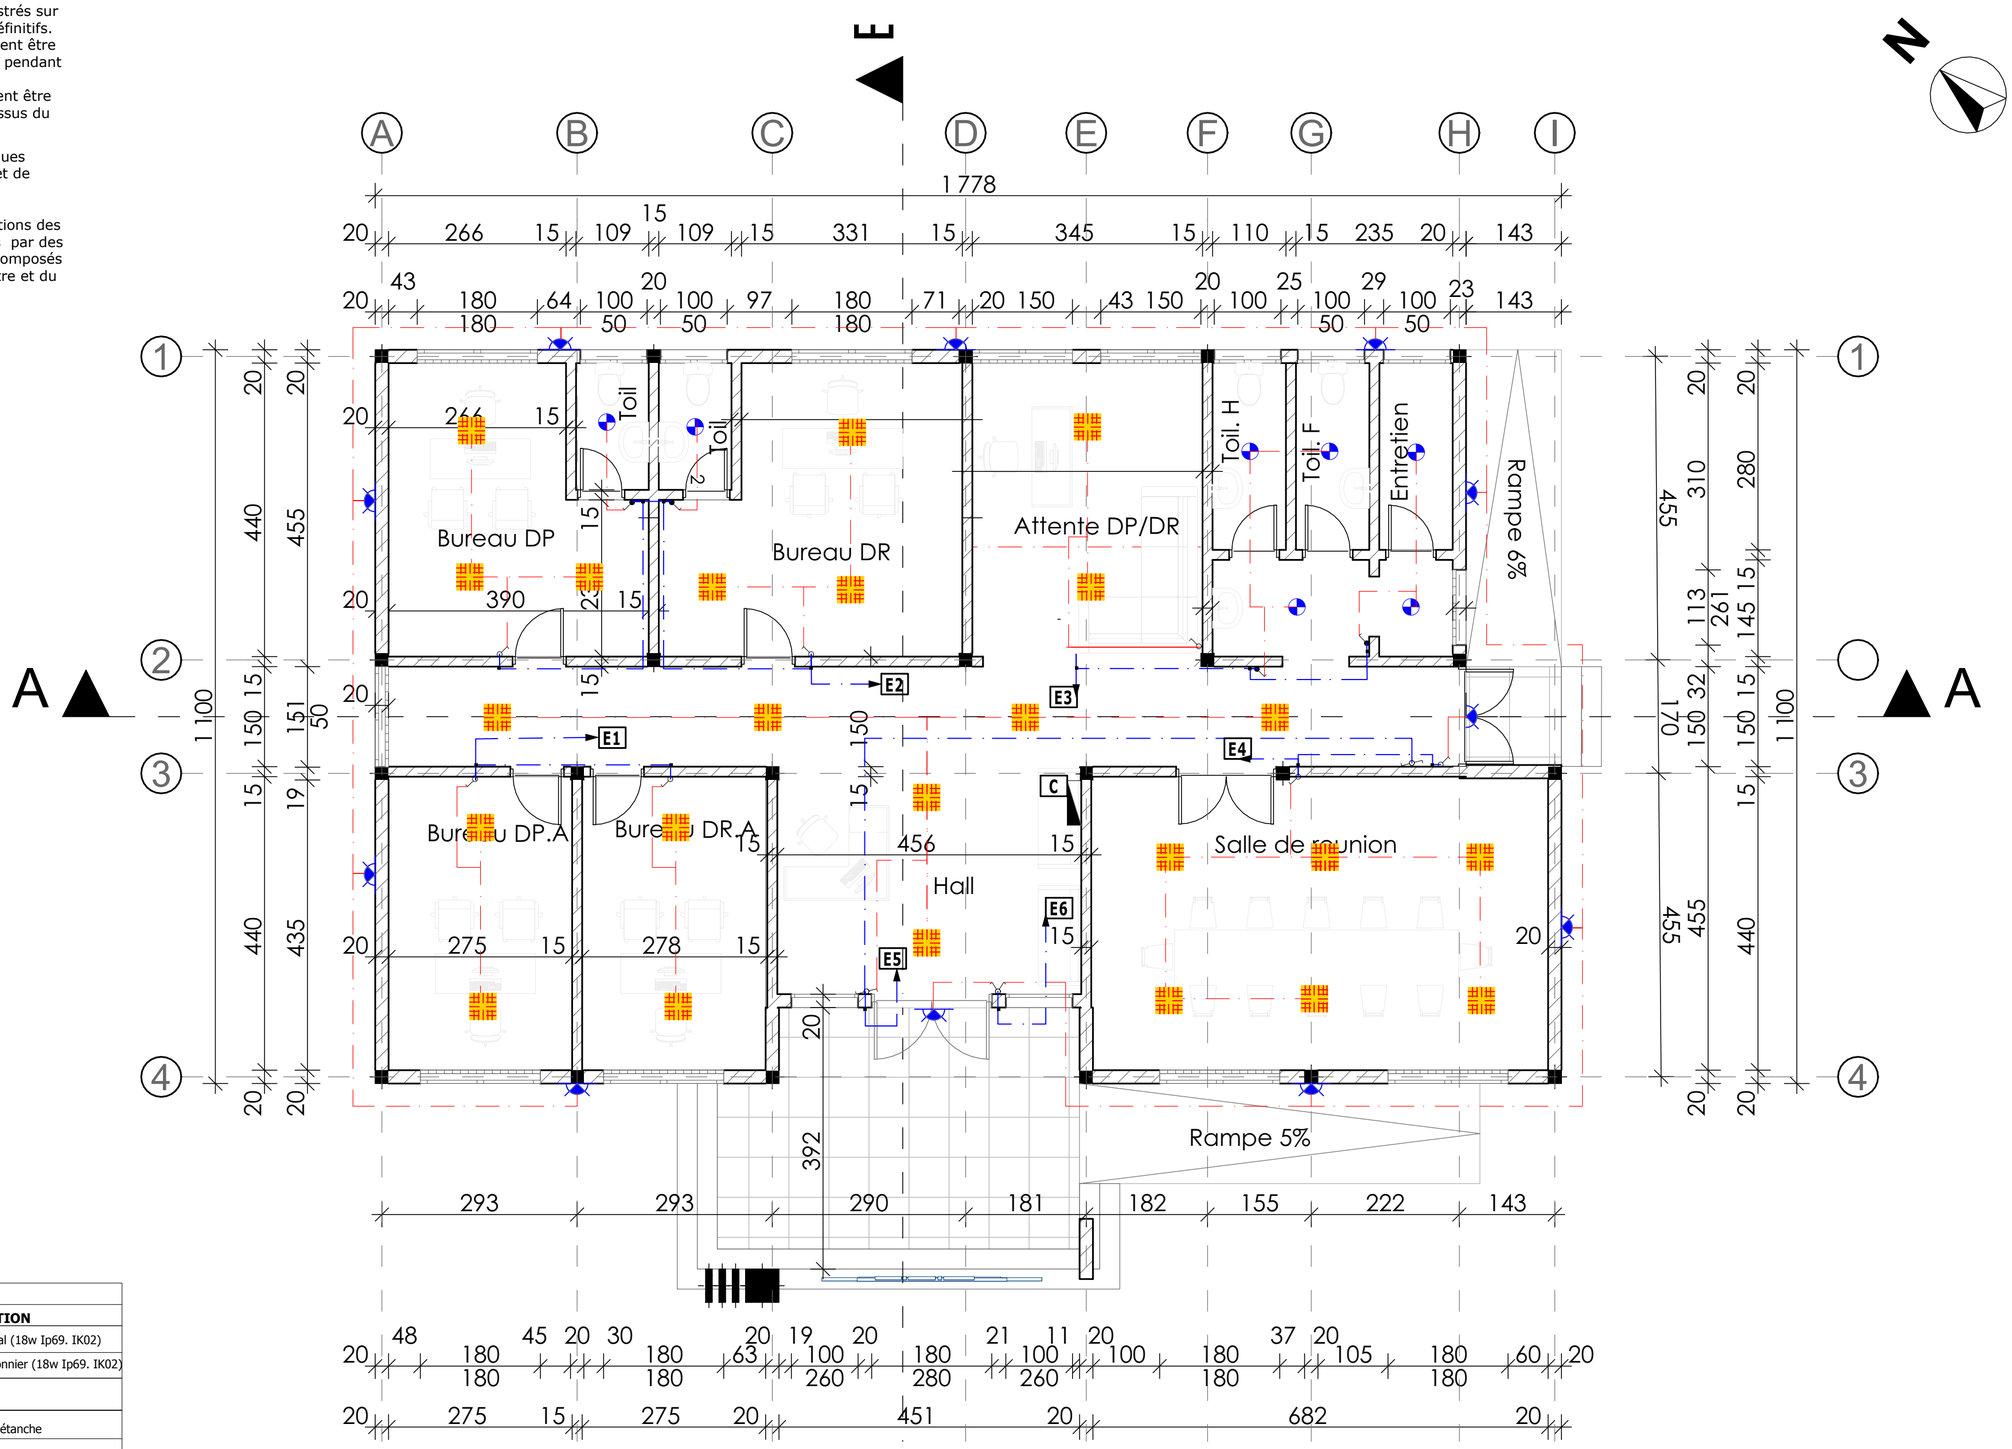
-Toute la menuiserie aluminium doit être reliée au fil de terre de 1.5 mm²

-Les emplacements illustrés sur les plans ne sont pas définitifs. Les modifications peuvent être apportées si nécessaire pendant la réalisation

-Les interrupteurs doivent être placées à 120cm au dessus du niveau fini du sol

-Tous les câbles électriques doivent être en cuivre et de haute conductivité

-Les circuits d'alimentations des luminaires sont assurés par des câble de 3 x 1.5 mm² composés d'une phase, d'un neutre et du fil de terre






**PEFFAG**

**Projet d'Etablissement des Fondamentaux de la Filière Avicole en Guinée**

**COMPOSANTE 4**

## Maitre d'Ouvrage :

MINISTERE DE L'ELEVAGE

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE · MINISTÈRE DE L'ÉLEVAGE

## Maitre d'Ouvrage Délégué:

**EXPERTISE FRANCE**

EXPERTISE FRANCE GROUPE AFD

## Financement:

**Agence Francaise de Developpement AFD**

AFD AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Liberté Égalité Fraternité

## Maîtrise d'Oeuvre:

**CAAT**

Cabinet d'Architecture et d'Assistance technique

*Adresse: NONGO, Ratoma, Conakry Guinée*
*E-mail: caatguinee.arch@gamil.com*
*Tel: (+224) 628 00 32 40 - 664 55 73 63*
*Site: www.caat-architecture.com*

CABINET D'ARCHITECTURE

| | |
|---|---|
| DATE DE MODIFICATION | 14/07/2026 |
| CONÇU PAR | Archi. Sira DIAWARA |
| VERIFIE PAR | Archi. Paul Savoie |
| APPROUVE PAR | CAAT Architecture |
| SITE / BLOC | NZEREKORE |
| SOURCE: Architecture | TITRE DU PLAN: |
| ECHELLE: 1:100 | VUE EN PLAN COTE |
| DATE DE CREATION: 14/11/2023 | |
| PHASE | APD |

| LEGENDE | |
|---|---|
| SYMBOLE | DESIGNATION |
| | Hublot étanche mural (18w Ip69. IK02) |
| | Hublot étanche plafonnier (18w Ip69. IK02) |
| | Plafonier leed |
| | Interrupteur simple étanche |
| | Bouton poussoir |
| | Interrupteur vas et viens |
| | Interrupteur simple |
| | Boitier de liaison |
| | Cable 3x1.5mm² |
| | Coffret d'alimentation |
| 1 6 | Numero de circuit |

**Circuit d'Eclairage Direction prefectoral**

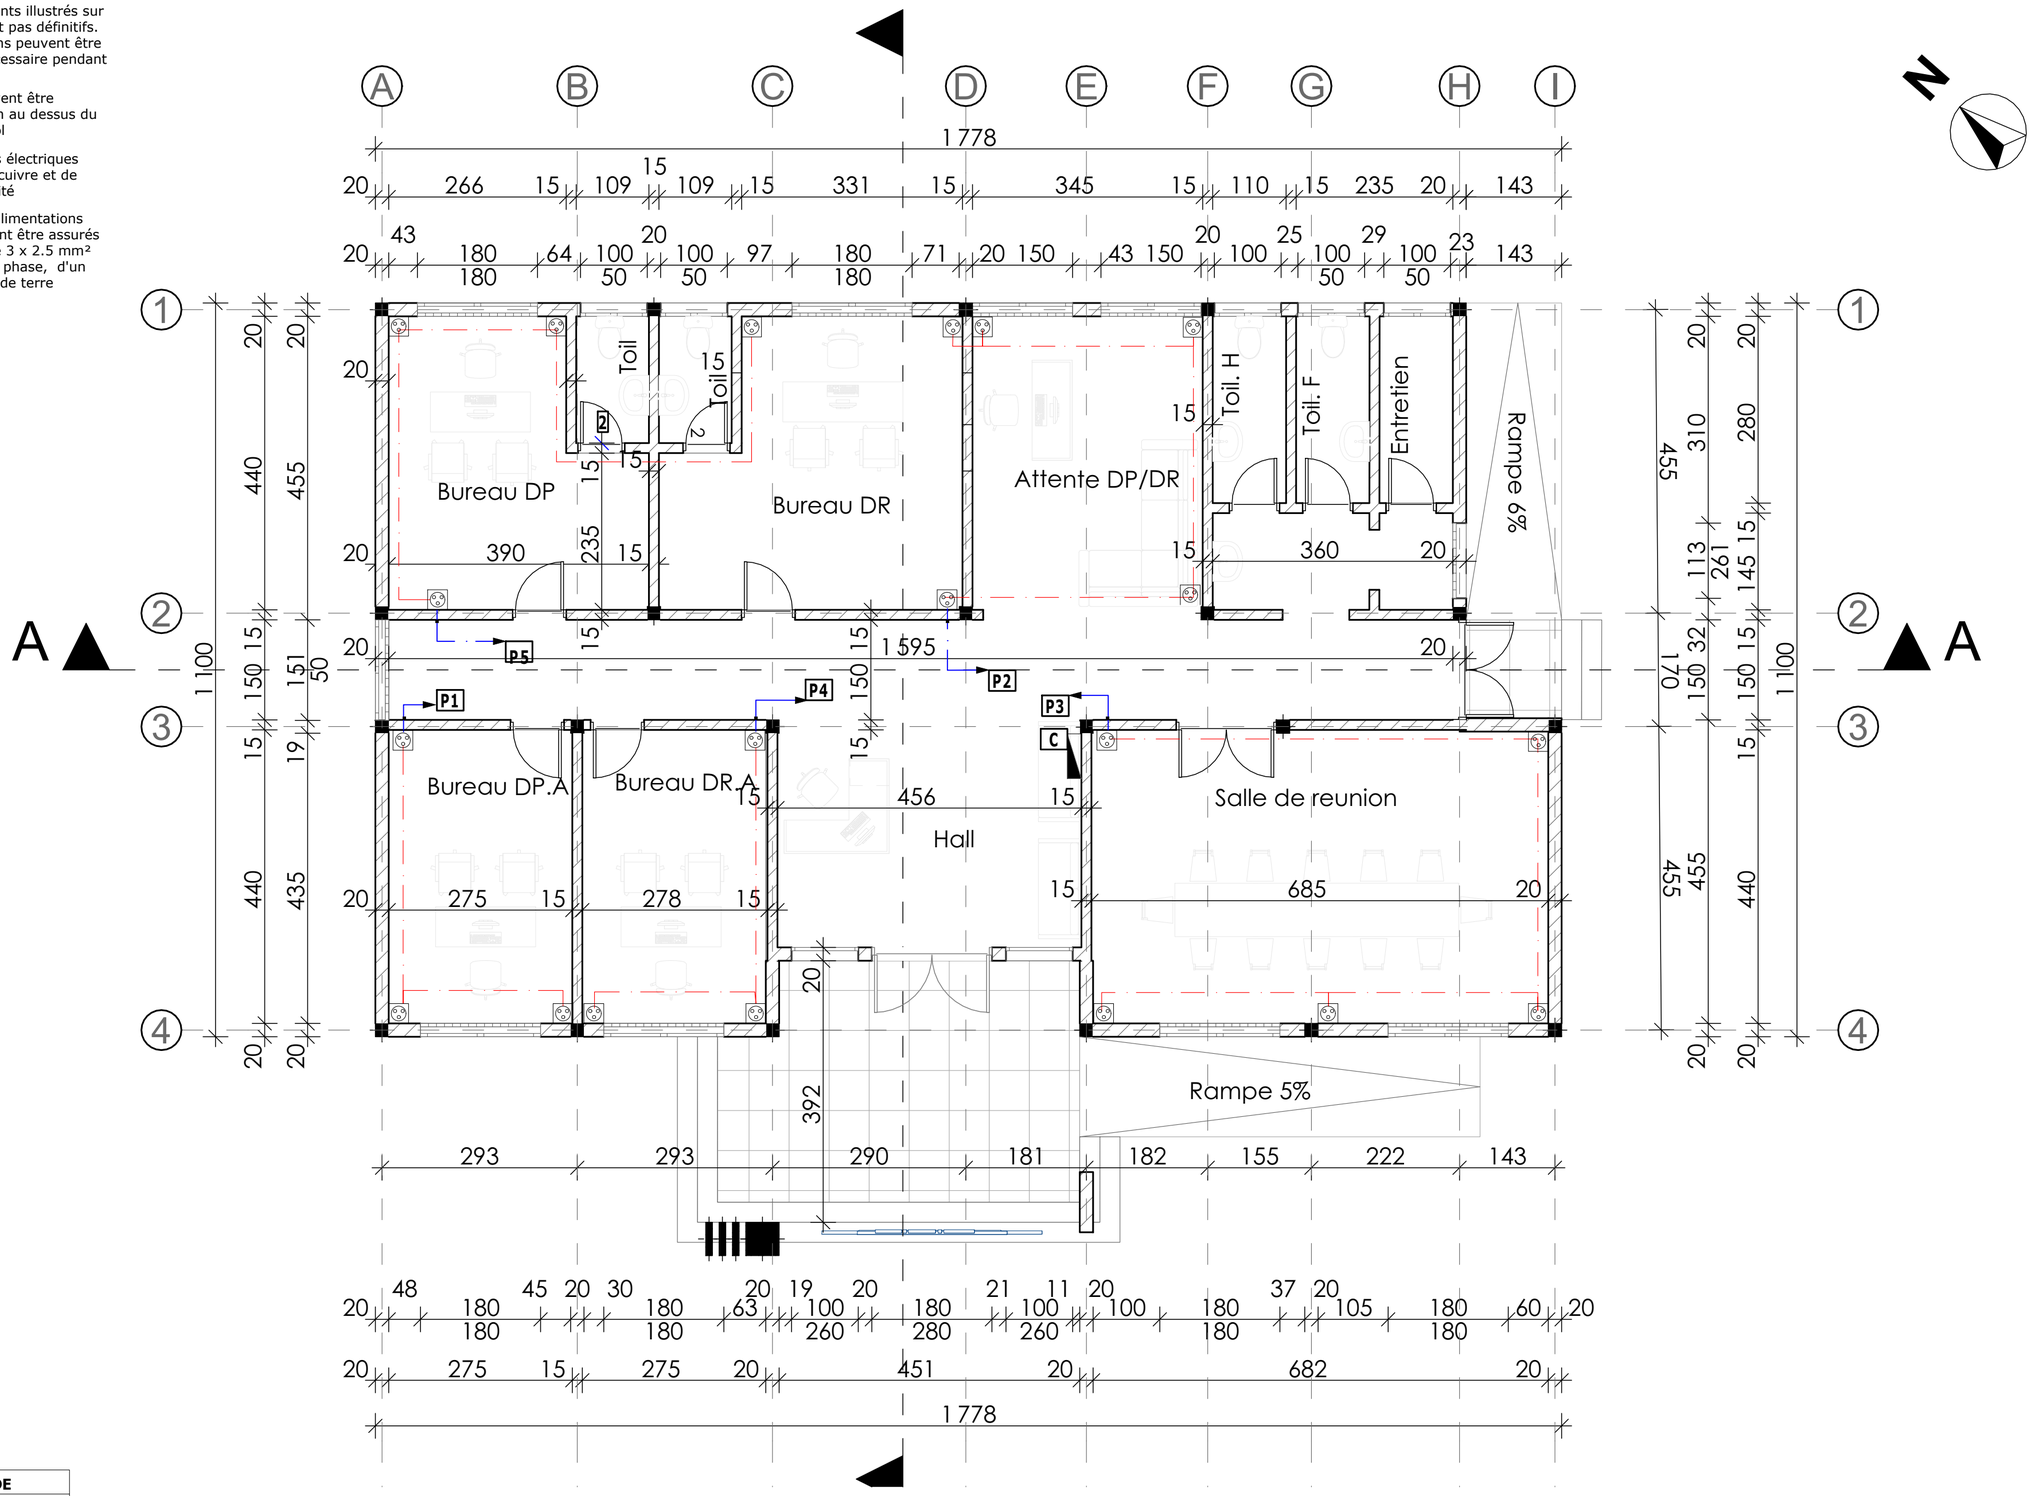
VUE EN PLAN COTE

-Les emplacements illustrés sur les plans ne sont pas définitifs. Les modifications peuvent être apportées si nécessaire pendant la réalisation

- Les prises doivent être placées à 35 cm au dessus du niveau fini du sol

- Tous les câbles électriques doivent être en cuivre et de haute conductivité

- Les circuits d'alimentations des prises doivent être assurés par des câble de 3 x 2.5 mm² composés d'une phase, d'un neutre et du fil de terre




| LEGENDE | |
|---|---|
| SYMBOLE | DESIGNATION |
| | 2P + T |
| ■ | Boitier de liaison |
| | Cable 3x2.5mm² |
| | Coffret d'alimentation 1 |
| 1 4 | Numero de circuit |

Circuit de prise Direction prefectoral

VUE EN PLAN COTE



**PEFFAG**

**Projet d'Etablissement des Fondamentaux de la Filière Avicole en Guinée**

**COMPOSANTE 4**

**Maitre d'Ouvrage :**

MINISTERE DE L'ELEVAGE

**Maitre d'Ouvrage Délégué:**

**EXPERTISE FRANCE**

**Financement:**

**Agence Francaise de Developpement AFD**

**Maîtrise d'Oeuvre:**

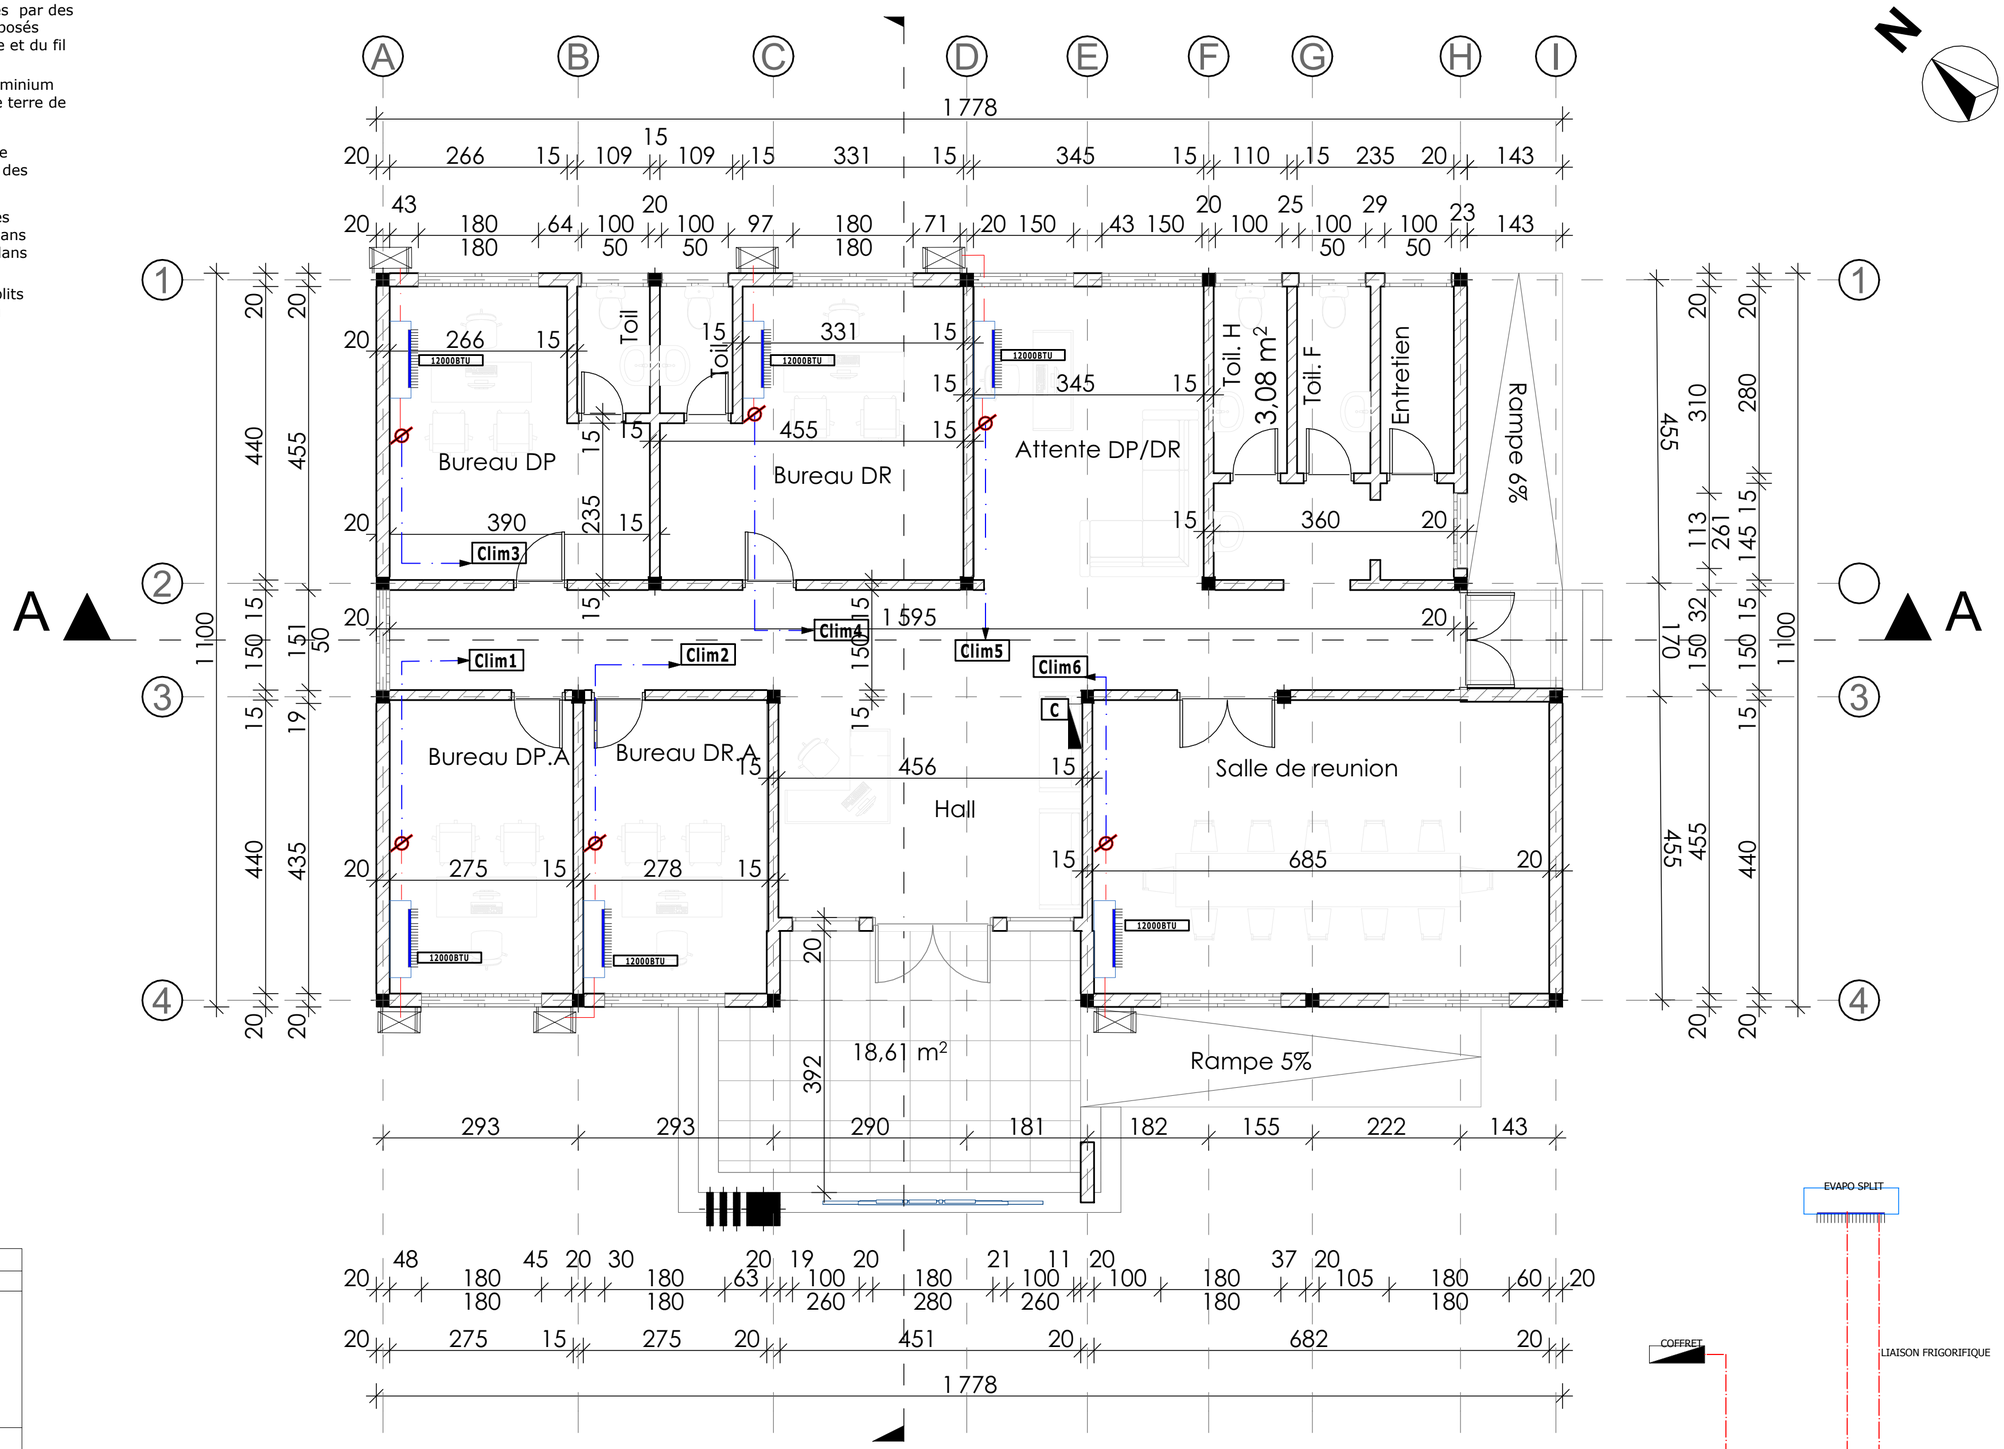
**CAAT**

Cabinet d'Architecture et d'Assistance technique


*Adresse: NONGO, Ratoma, Conakry Guinée*
*E-mail: caatguinee.arch@gamil.com*
*Tel: (+224) 628 00 32 40 - 664 55 73 63*
*Site: www.caat-architecture.com*


| | |
|---|---|
| DATE DE MODIFICATION | 14/07/2026 |
| CONÇU PAR | Archi. Sira DIAWARA |
| VERIFIE PAR | Archi. Paul Savoie |
| APPROUVE PAR | CAAT Architecture |
| SITE / BLOC | NZEREKORE |
| SOURCE: Architecture | TITRE DU PLAN: |
| ECHELLE: 1:100 | VUE EN PLAN COTE |
| DATE DE CREATION: 14/11/2023 | |
| PHASE | APD |

- Les emplacements illustrés sur les plans ne sont pas définitifs. Les positions idéales pourront être définies sur le chantier
- Tous les câbles électriques devront être en cuivre et de haute conductivité
- Les circuits d'alimentations des splits doivent être assurés par des câble de 3 x 4 mm² composés d'une phase, d'un neutre et du fil de terre
- Toute la menuiserie aluminium devra être reliée au fil de terre de 1.5 mm²
- Tous les condenseurs de splits seront posés sur des socles en béton massif
- Les liaisons frigorifiques sont de type encastré dans des goulottes scellées dans les murs.
- Les vaporisateurs de splits seront fixés à 240 cm au dessus du sol fini







| LEGENDE | |
|---|---|
| SYMBOLE | DESIGNATION |
| | CONDENSEUR<br>· 18.000 BTU<br>· 12.000 BTU |
| | EVAPORISATEUR<br>· 18.000 BTU<br>· 12.000 BTU |
| | Dismatic |
| | Cable de 3x4mm² |
| | Coffret d'alimentation |
| 1 6 | Numero de circuit |

**Circuit de Climatisation Direction prefectoral**

VUE EN PLAN COTE



**PEFFAG**

**Projet d'Etablissement des Fondamentaux de la Filière Avicole en Guinée**

**COMPOSANTE 4**

**Maitre d'Ouvrage :**

MINISTERE DE L'ELEVAGE

**Maitre d'Ouvrage Délégué:**

**EXPERTISE FRANCE**

**Financement:**

**Agence Francaise de Developpement AFD**

**Maîtrise d'Oeuvre:**

**CAAT**

Cabinet d'Architecture et d'Assistance technique


*Adresse: NONGO, Ratoma, Conakry Guinée*
*E-mail: caatguinee.arch@gamil.com*
*Tel: (+224) 628 00 32 40 - 664 55 73 63*
*Site: www.caat-architecture.com*

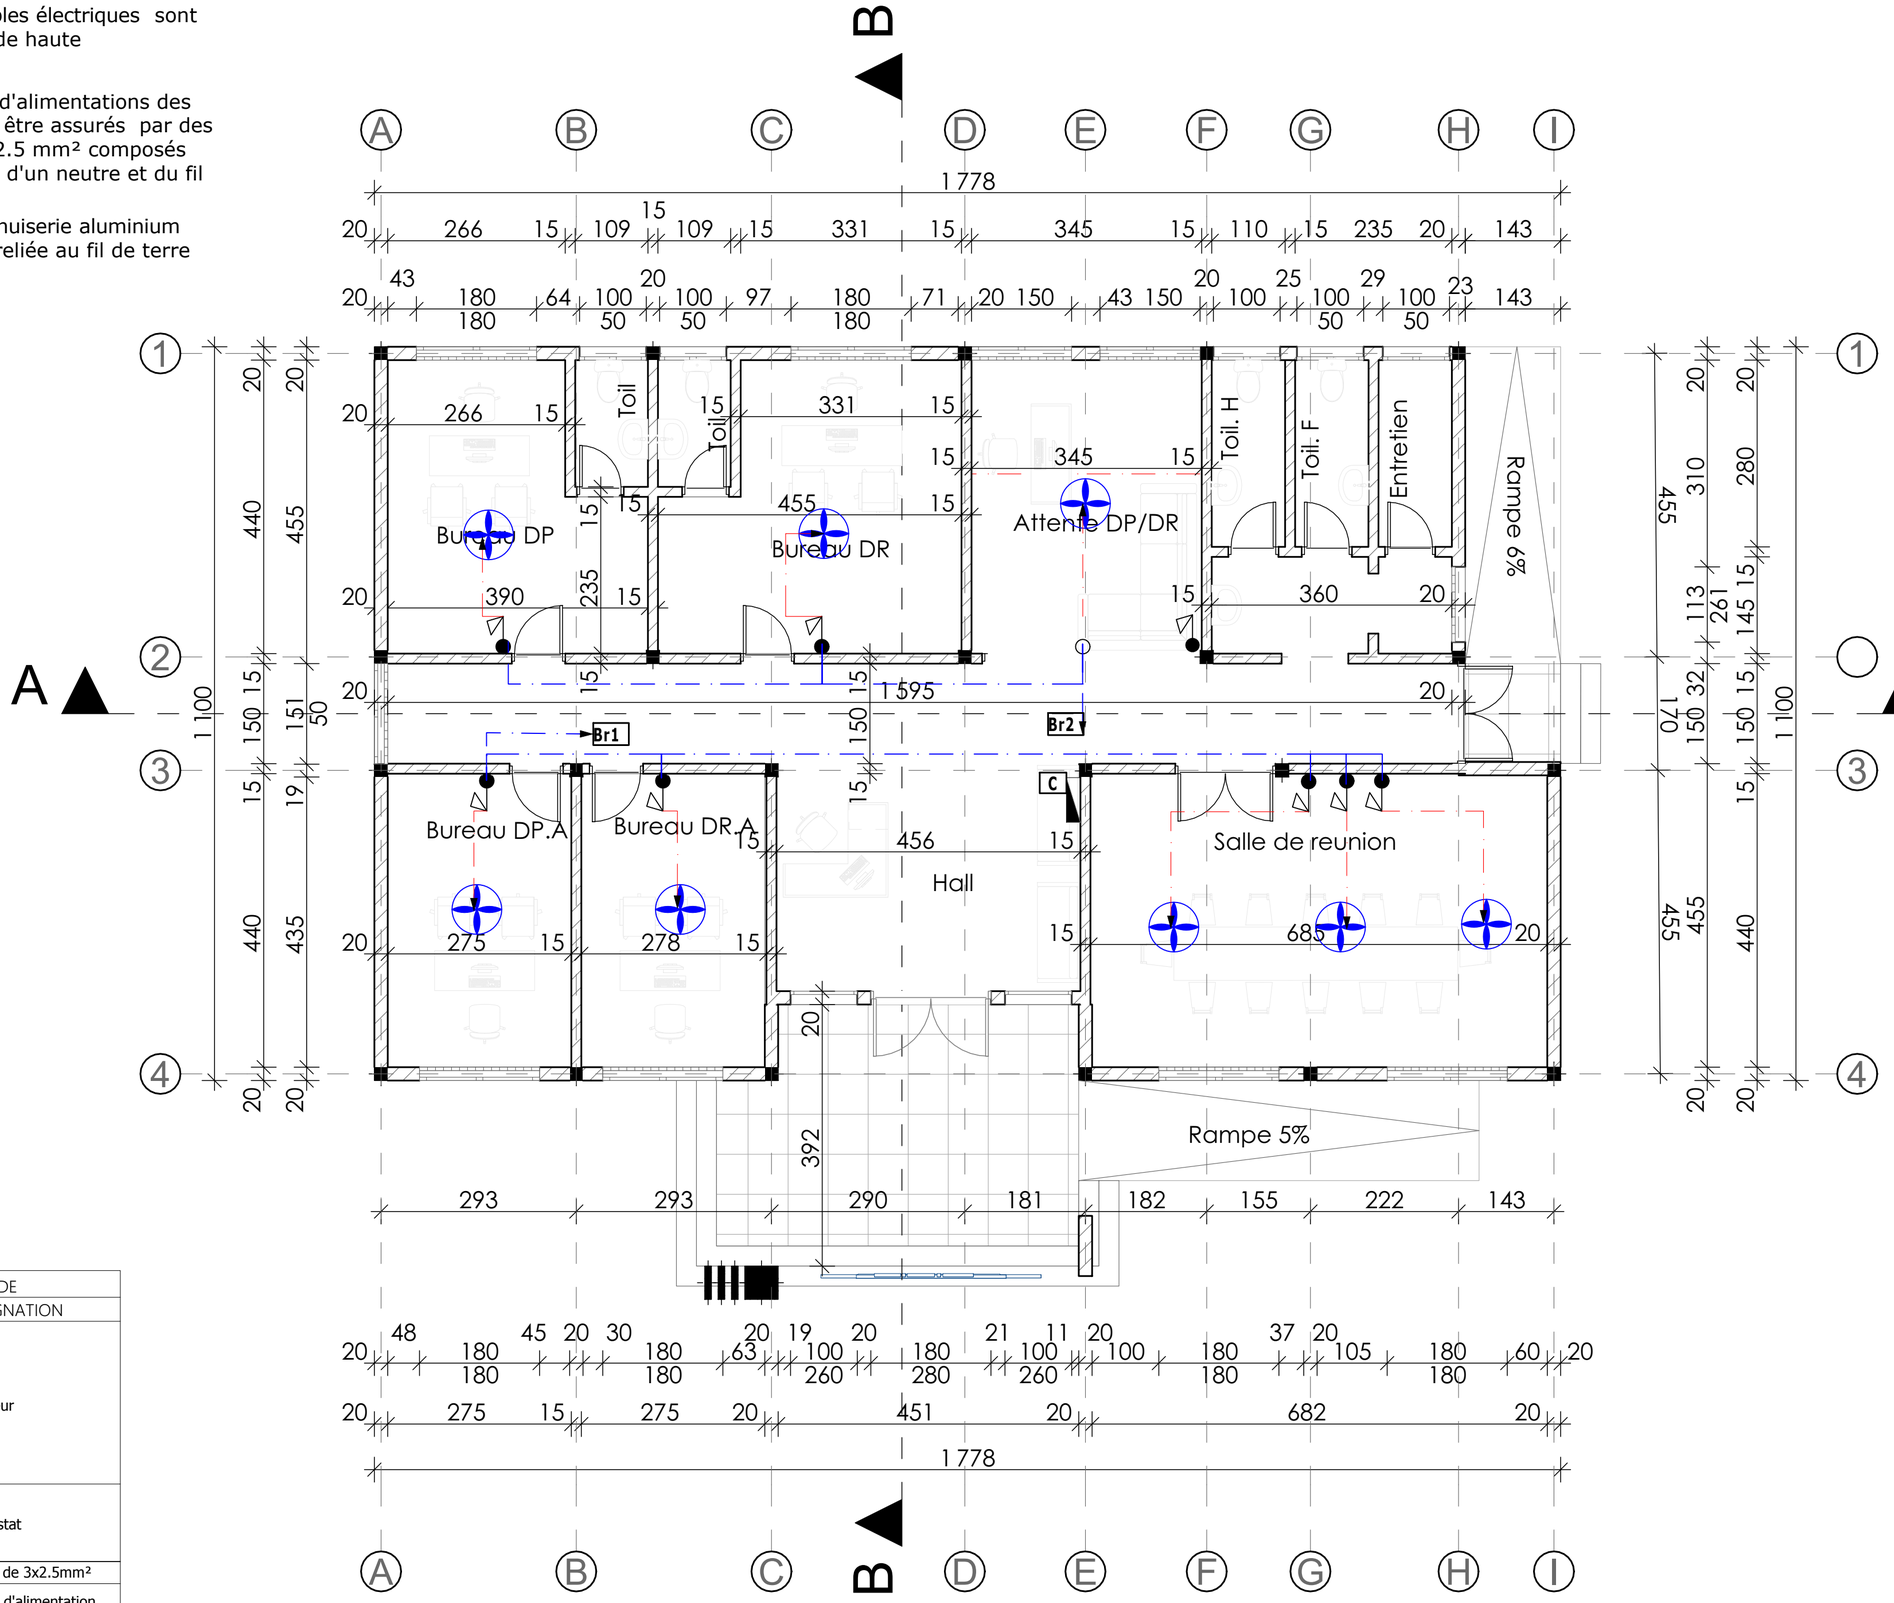

| | |
|---|---|
| DATE DE MODIFICATION | 14/07/2026 |
| CONÇU PAR | Archi. Sira DIAWARA |
| VERIFIE PAR | Archi. Paul Savoie |
| APPROUVE PAR | CAAT Architecture |
| SITE / BLOC | NZEREKORE |
| SOURCE: Architecture | TITRE DU PLAN: |
| ECHELLE: 1:100 | VUE EN PLAN COTE |
| DATE DE CREATION: 14/11/2023 | |
| PHASE | APD |

-Les emplacements illustrés sur les plans ne sont pas définitifs. Les modifications peuvent être apportées si nécessaire pendant la réalisation

- Tous les câbles électriques sont en cuivre et de haute conductivité

- Les circuits d'alimentations des splits doivent être assurés par des câble de 3 x 2.5 mm² composés d'une phase, d'un neutre et du fil de terre

- Toute la menuiserie aluminium doivent être reliée au fil de terre de 1.5 mm²




| LEGENDE | |
|---|---|
| SYMBOLE | DESIGNATION |
| | Brasseur |
| | Rhéostat |
| | Cable de 3x2.5mm² |
| | Coffret d'alimentation |
| 1 2 | Numero de circuit |

**CIRCUIT DE VENTILATION**

VUE EN PLAN COTE



**PEFFAG**

**Projet d'Etablissement des Fondamentaux de la Filière Avicole en Guinée**

**COMPOSANTE 4**

**Maitre d'Ouvrage :**

MINISTERE DE L'ELEVAGE

**Maitre d'Ouvrage Délégué:**

**EXPERTISE FRANCE**

**Financement:**

**Agence Francaise de Developpement AFD**

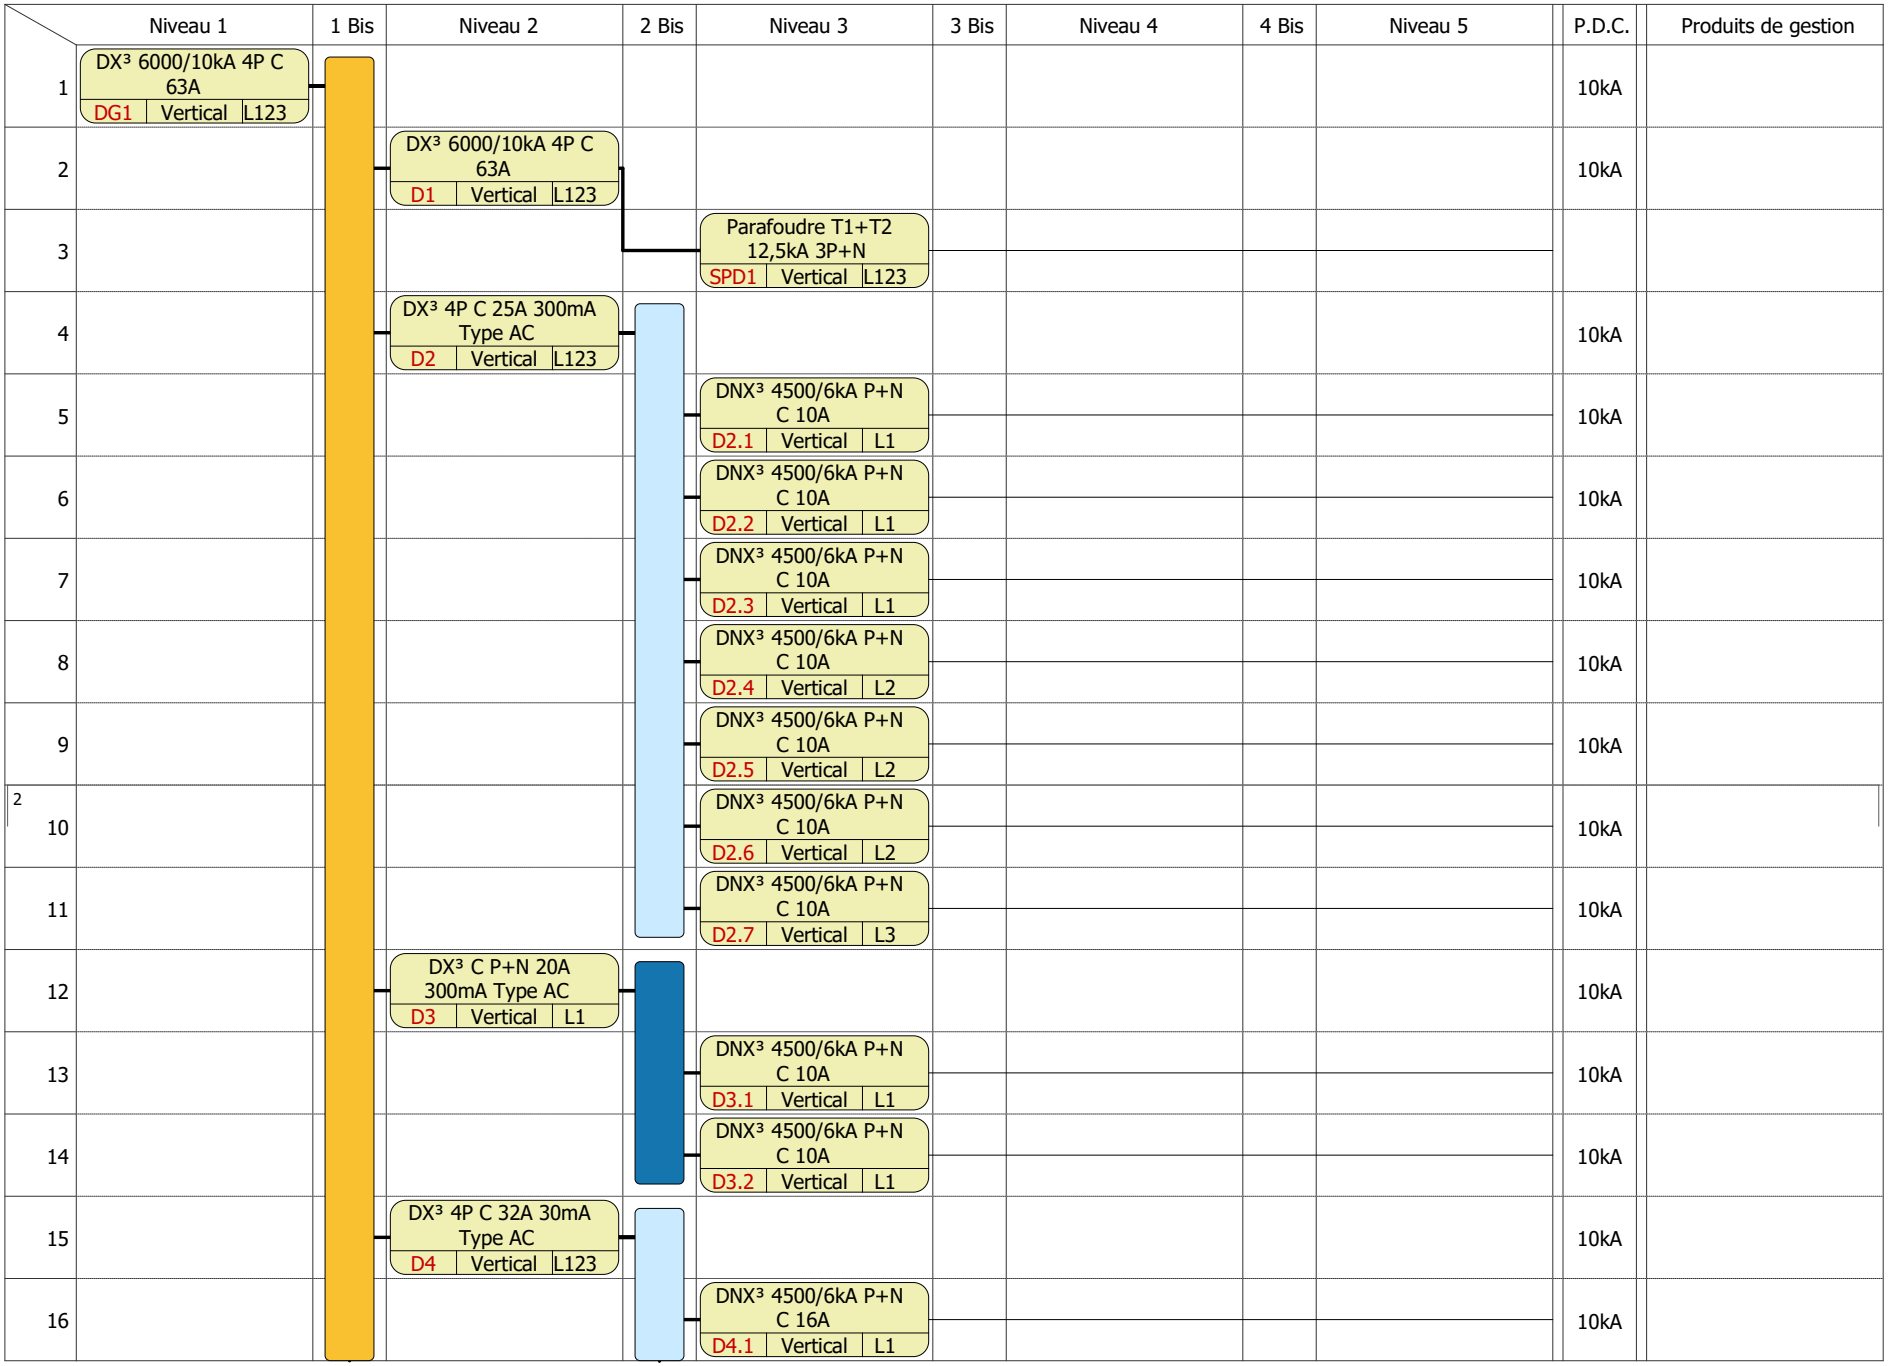
**Maîtrise d'Oeuvre:**

**CAAT**

Cabinet d'Architecture et d'Assistance technique


*Adresse: NONGO, Ratoma, Conakry Guinée*
*E-mail: caatguinee.arch@gamil.com*
*Tel: (+224) 628 00 32 40 - 664 55 73 63*
*Site: www.caat-architecture.com*



| | |
|---|---|
| DATE DE MODIFICATION | 14/07/2026 |
| CONÇU PAR | Archi. Sira DIAWARA |
| VERIFIE PAR | Archi. Paul Savoie |
| APPROUVE PAR | CAAT Architecture |
| SITE / BLOC | NZEREKORE |
| SOURCE: Architecture | TITRE DU PLAN: |
| ECHELLE: 1:100 | VUE EN PLAN COTE |
| DATE DE CREATION: 14/11/2023 | |
| PHASE | APD |




# PREFECTORALE N'ZEREKORE

## SCHEMAS UNIFILAIRES
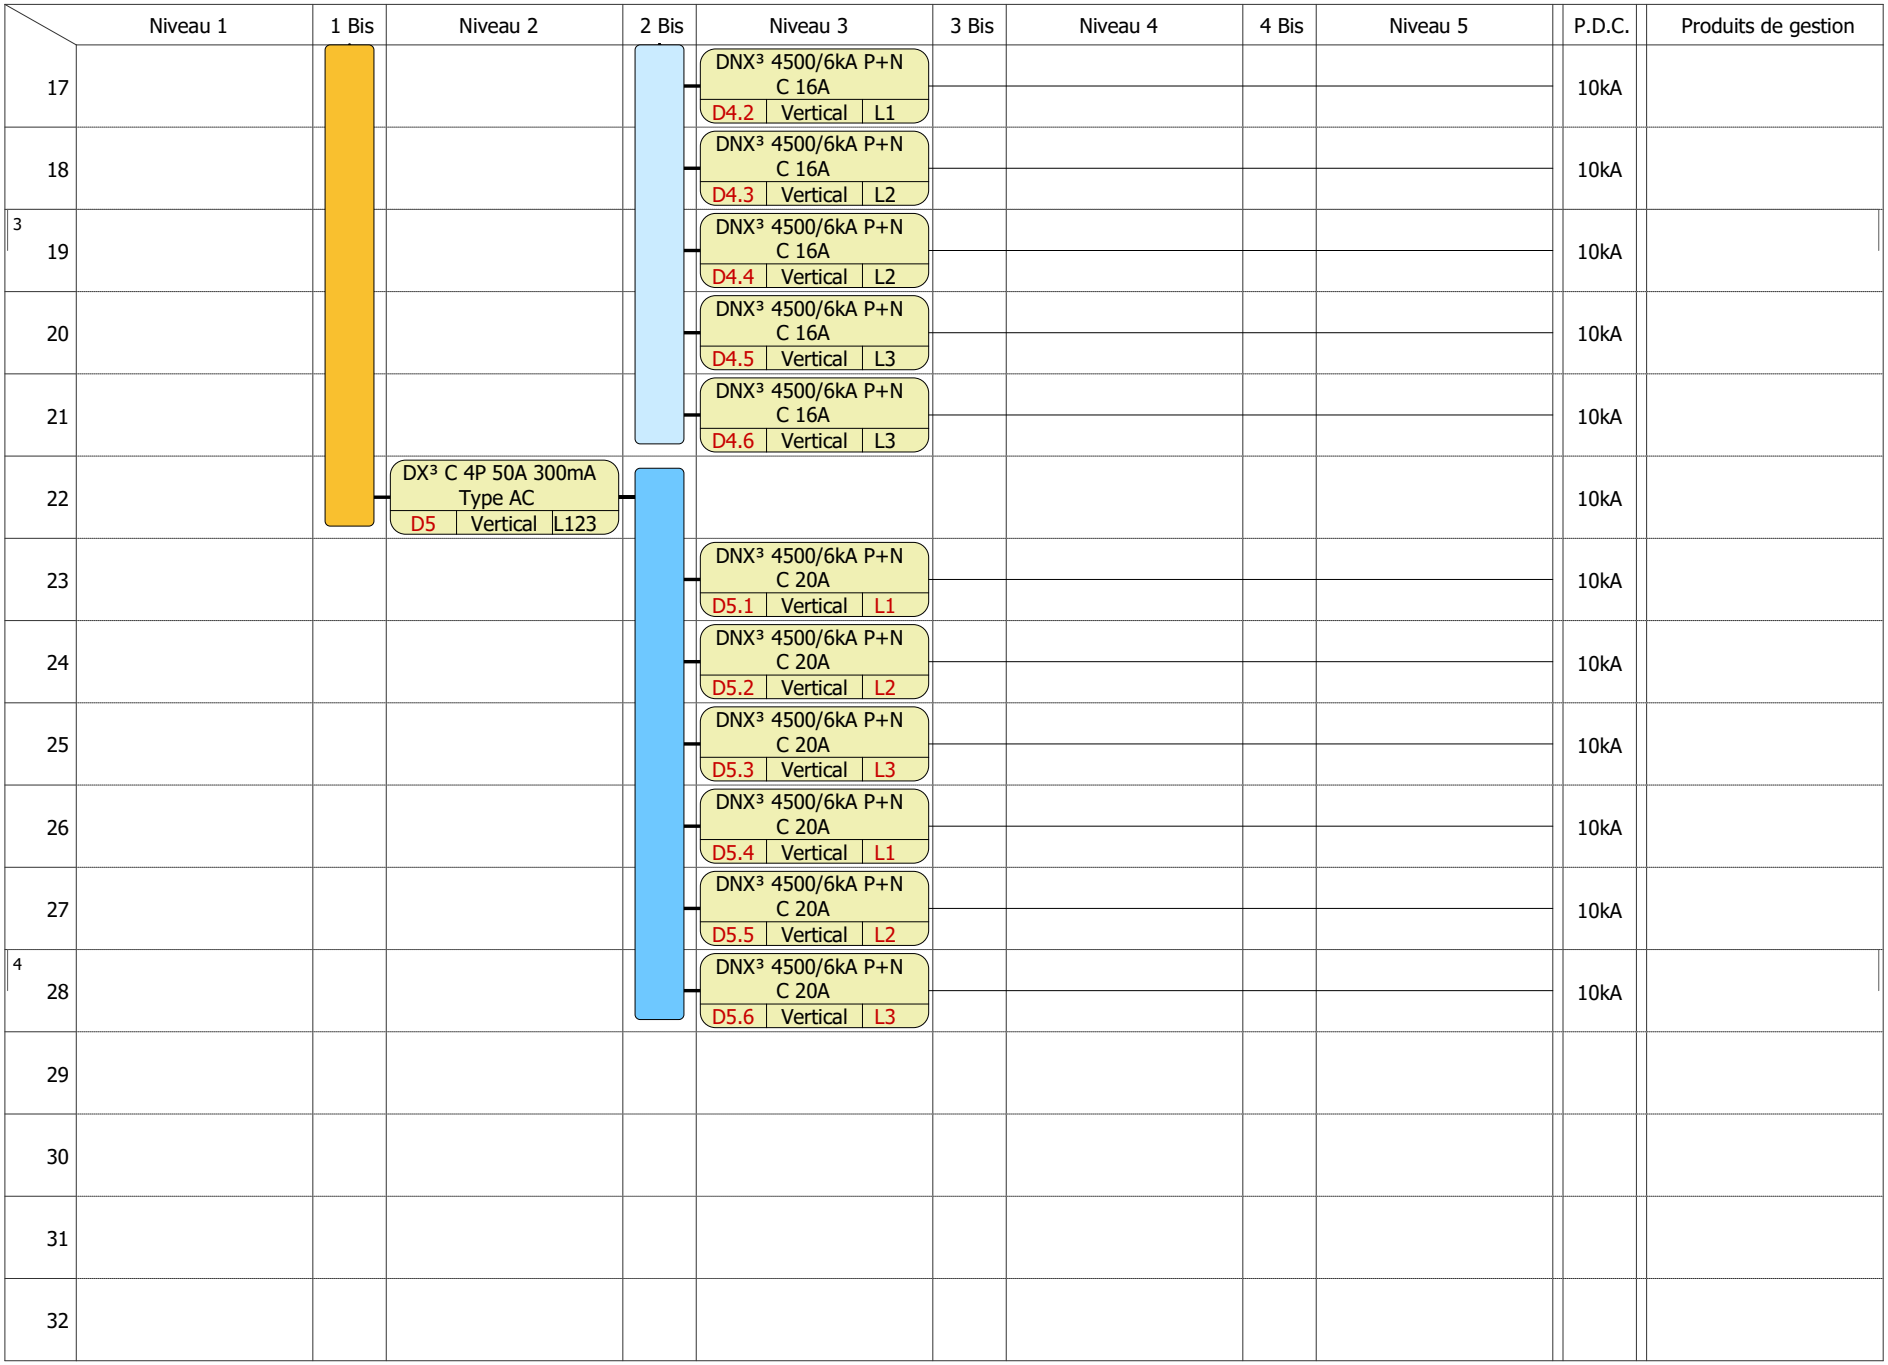
| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° affaire : | | C | | F | |
| | | B | | E | |
| N° plan : | | A | | D | |
| Date: | | Dessiné par : | CAAT | N° folio : | 1 / 8 |





**PREFECTORALE N'ZEREKORE**

**SCHEMAS UNIFILAIRES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° affaire : | | C | | F | |
| | | B | | E | |
| N° plan : | | A | | D | |
| Date: | | Dessiné par : | CAAT | N° folio : | 2 / 8 |

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
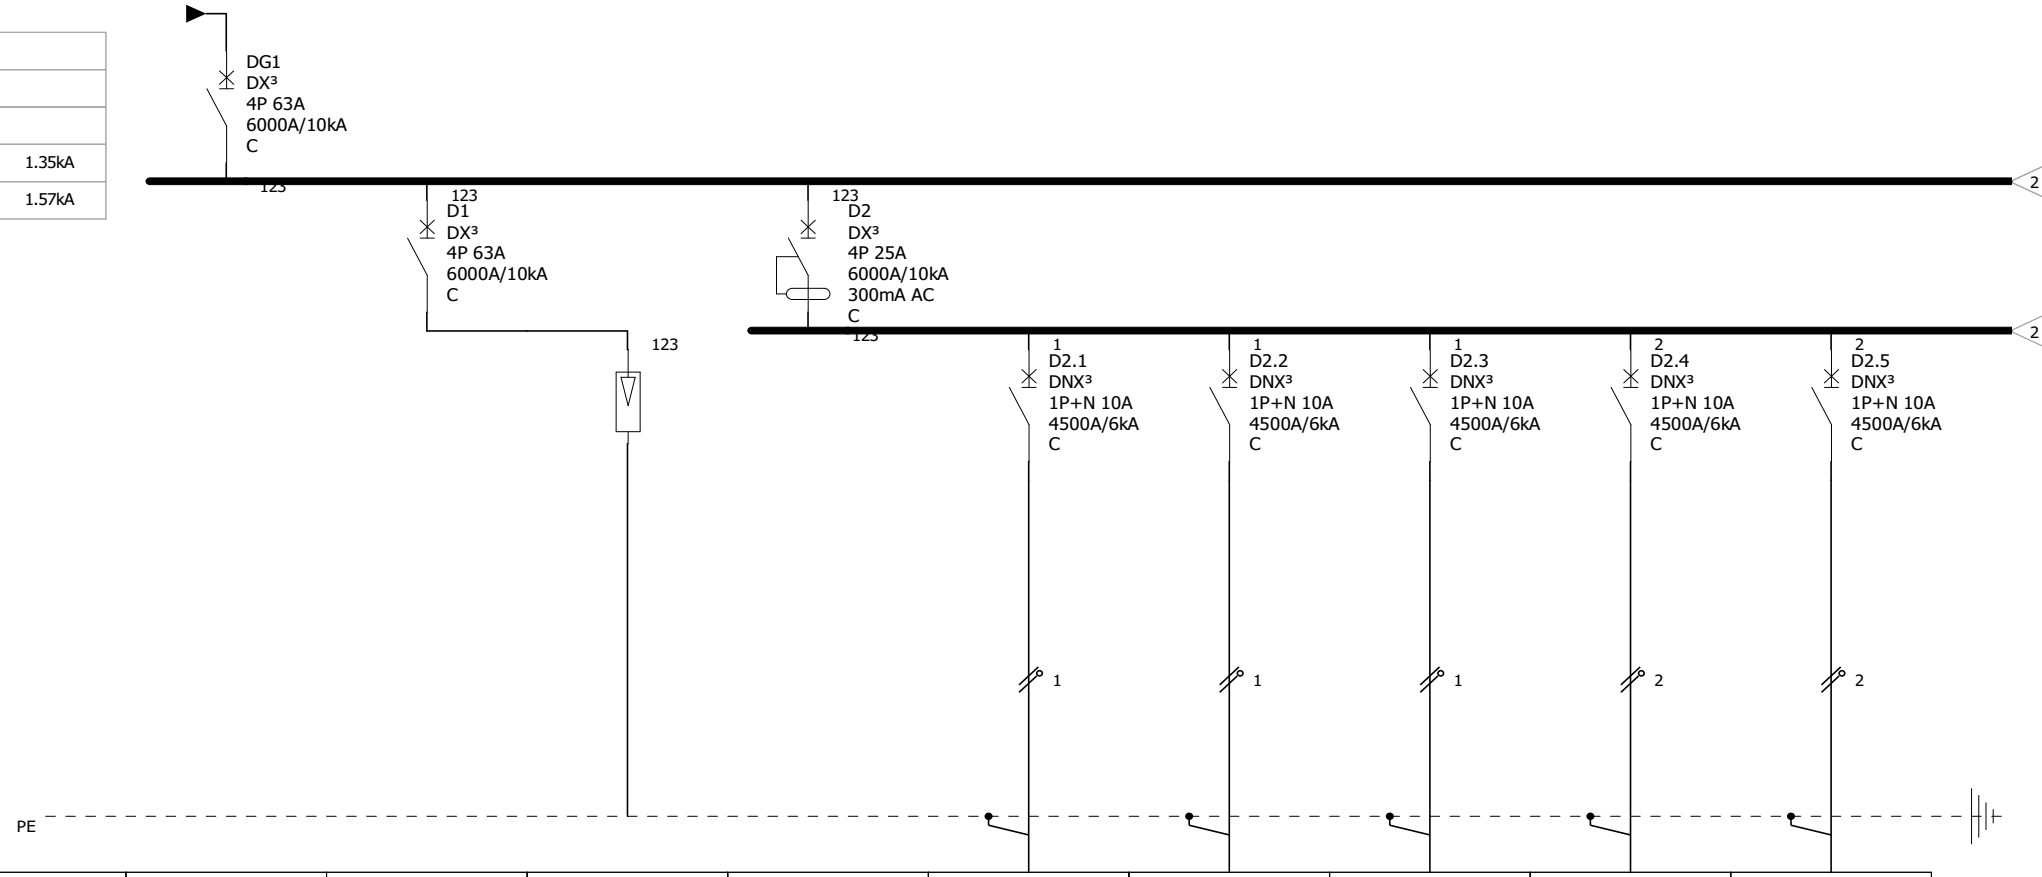
| | |
|---|---|
| Régime Neutre | |
| Tension Nominale | |
| Puissance installée | |
| IK1 Max | 1.35kA |
| IK3 Max | 1.57kA |





| Repère appareil | DG1 | D1 | SPD1 | D2 | D2.1 | D2.2 | D2.3 | D2.4 | D2.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repère bornes | | | | | | | | | |
| Désignation | ALIMATION GLE | PARAFOUDRE | PARAFOUDRE | ECLAIRAGE | DRA-DPA | SALLE DE REUNION | ATTENTE DR/DP | SALLE REUNION -TERASSE | HALL |
| Puissance | 26.33kW | 0kW | 0kW | 1.26kW | 0.12kW | 0.24kW | 0.06kW | 0.21kW | 0.21kW |
| Longueur de câbles | 35m | | | | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m |
| Sections de câbles | 5G16 | | | | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 |
| Type de câbles | U 1000 R2V | | | | U 1000 R2V | U 1000 R2V | U 1000 R2V | U 1000 R2V | U 1000 R2V |
| Type isolant câbles | PR_EPR | | | | PR_EPR | PR_EPR | PR_EPR | PR_EPR | PR_EPR |

# PREFECTORALE N'ZEREKORE
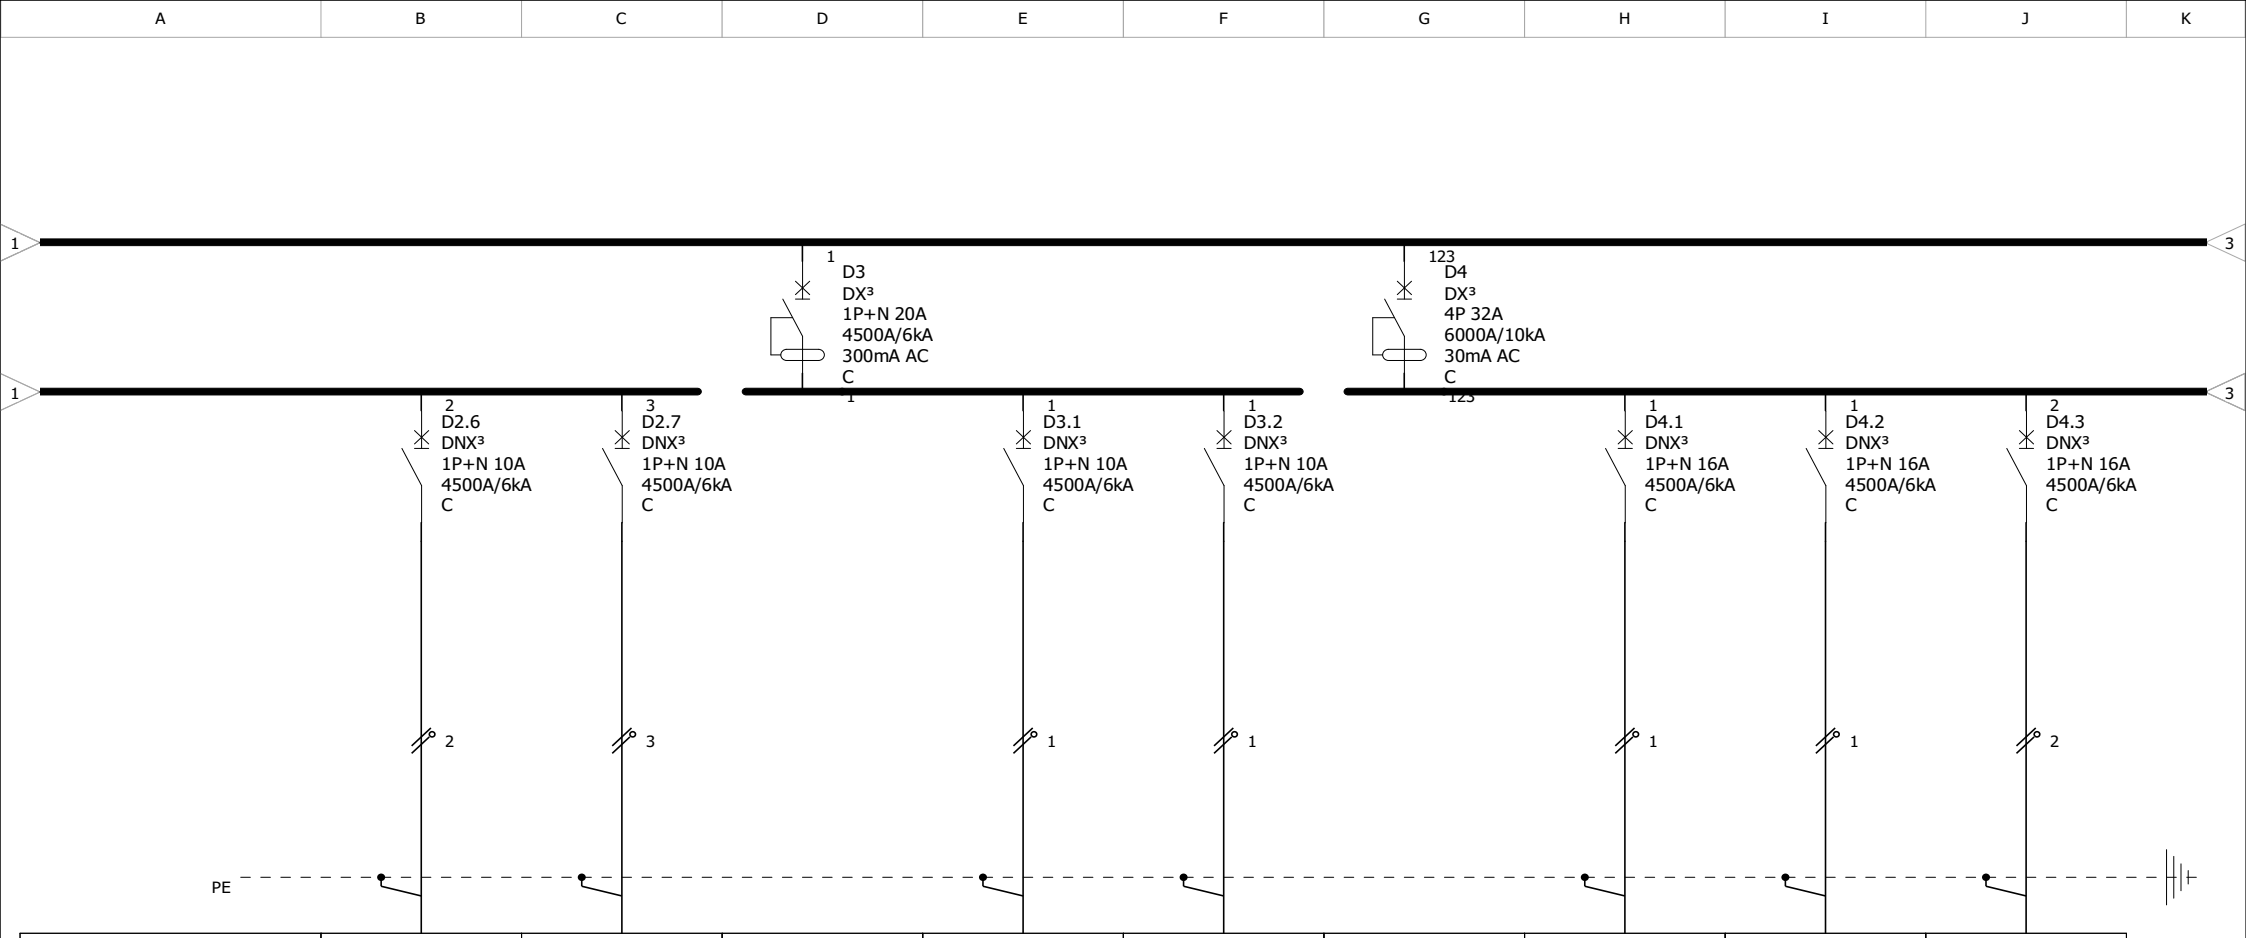
## SCHEMAS UNIFILAIRES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° affaire : | | C | | F | |
| | | B | | E | |
| N° plan : | | A | | D | |
| Date: | | Dessiné par : | CAAT | N° folio : | 3 / 8 |





| Repère appareil | D2.6 | D2.7 | D3 | D3.1 | D3.2 | D4 | D4.1 | D4.2 | D4.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repère bornes | | | | | | | | | |
| Désignation | ECL. EXTERIEUR | TOILETTE | VENTILATION | SALLE UNION-AMGMT.DPA-D | ATENTE DP/DR-DP-DR | PRISE | DPA | ATTENTE DP/DR-DR | SALLE DEREUNION |
| Puissance | 0.33kW | 0.09kW | 0.42kW | 0.24kW | 0.18kW | 11.23kW | 1.24kW | 2.08kW | 2.08kW |
| Longueur de câbles | 25m | 25m | | 25m | 25m | | 25m | 25m | 25m |
| Sections de câbles | 3G1,5 | 3G1,5 | | 3G1,5 | 3G1,5 | | 3G2,5 | 3G2,5 | 3G2,5 |
| Type de câbles | U 1000 R2V | U 1000 R2V | | U 1000 R2V | U 1000 R2V | | U 1000 R2V | U 1000 R2V | U 1000 R2V |
| Type isolant câbles | PR_EPR | PR_EPR | | PR_EPR | PR_EPR | | PR_EPR | PR_EPR | PR_EPR |

# PREFECTORALE N'ZEREKORE
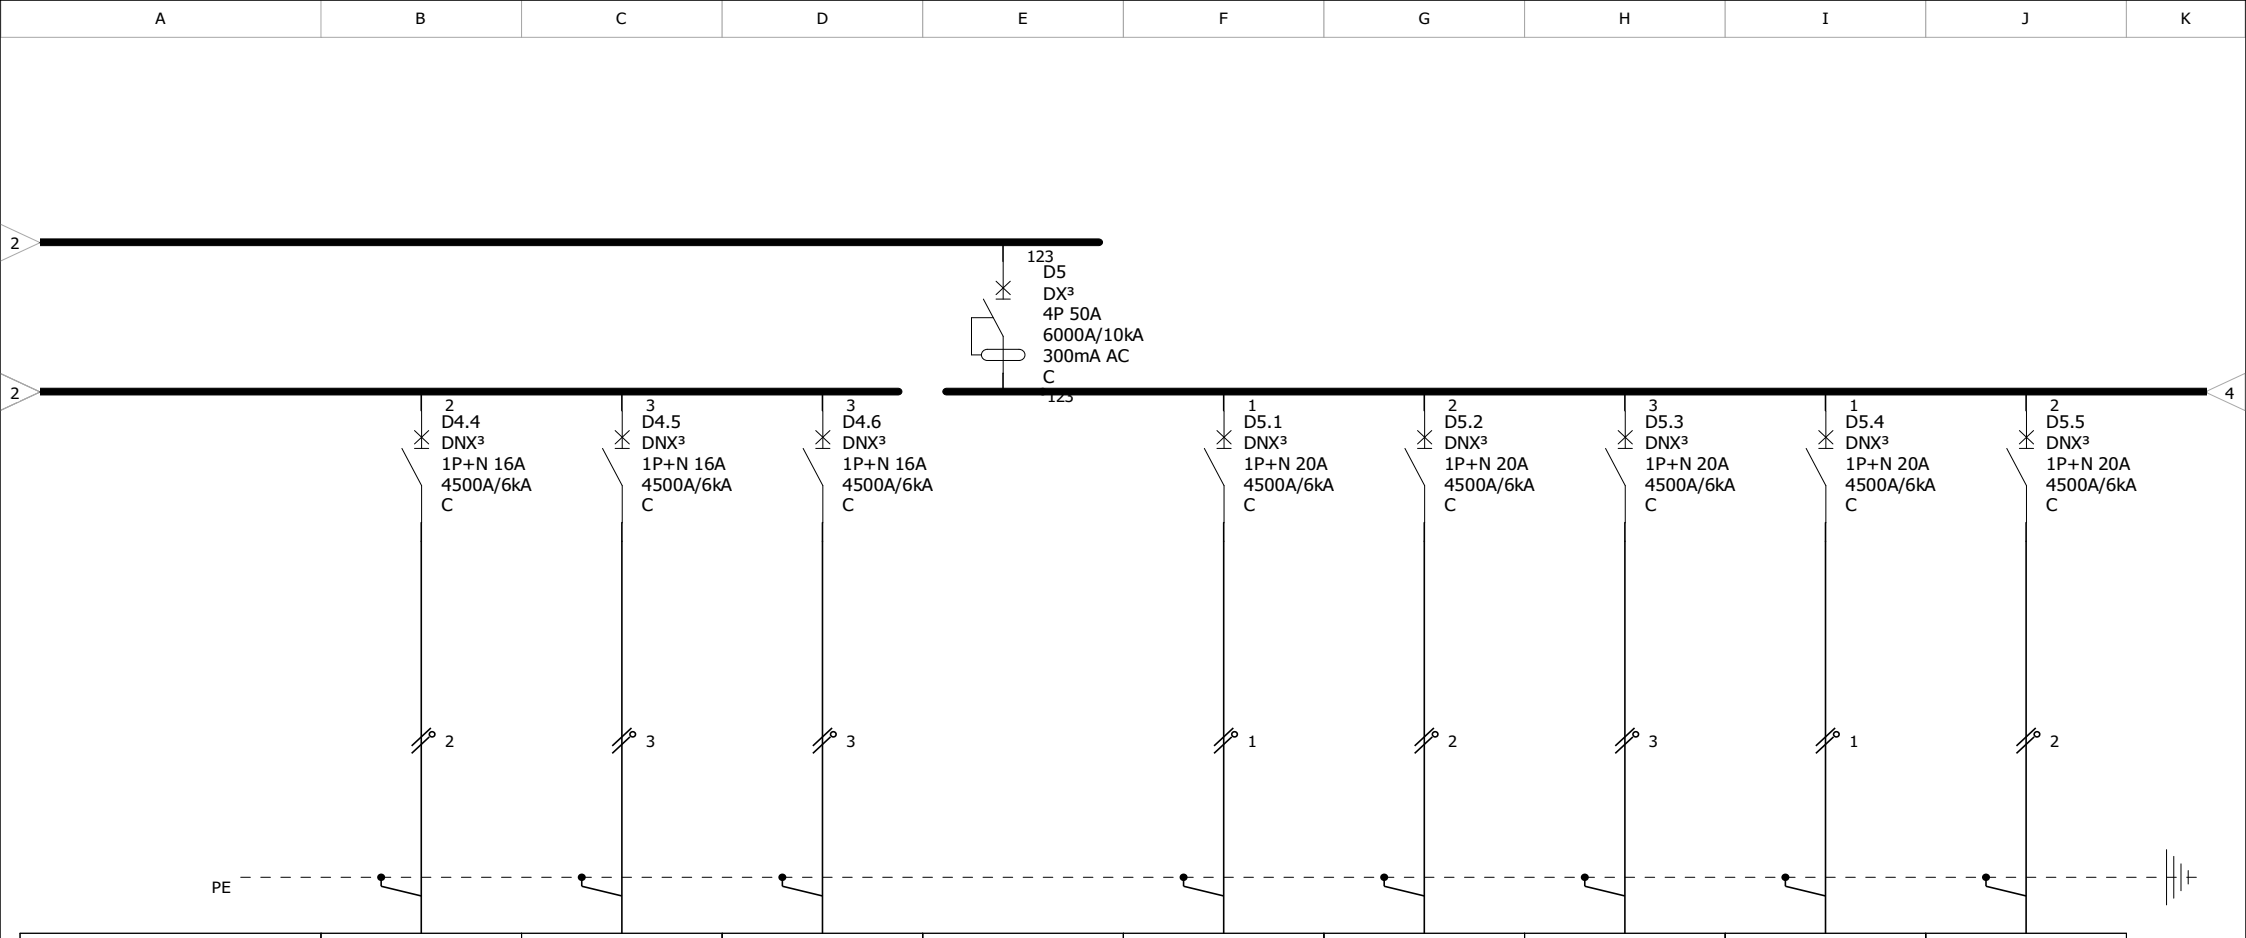
## SCHEMAS UNIFILAIRES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° affaire : | | C | | F | |
| | | B | | E | |
| N° plan : | | A | | D | |
| Date: | | Dessiné par : | CAAT | N° folio : | 4 / 8 |





| Repère appareil | D4.4 | D4.5 | D4.6 | D5 | D5.1 | D5.2 | D5.3 | D5.4 | D5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repère bornes | | | | | | | | | |
| Désignation | DRA | DP-DR | RESERVE | CLIMATISATION | 12000 BTU BPA | 12000 BTU DRA | 12000 BTU DP | 12000 BTU DR | 12000 BTU ATTENTE DR/DP |
| Puissance | 1.24kW | 1.66kW | 2.08kW | 13.82kW | 2.88kW | 2.88kW | 2.88kW | 2.88kW | 2.88kW |
| Longueur de câbles | 25m | 25m | 25m | | 25m | 25m | 25m | 25m | 25m |
| Sections de câbles | 3G2,5 | 3G2,5 | 3G2,5 | | 3G2,5 | 3G2,5 | 3G2,5 | 3G4 | 3G4 |
| Type de câbles | U 1000 R2V | U 1000 R2V | U 1000 R2V | | U 1000 R2V | U 1000 R2V | U 1000 R2V | U 1000 R2V | U 1000 R2V |
| Type isolant câbles | PR_EPR | PR_EPR | PR_EPR | | PR_EPR | PR_EPR | PR_EPR | PR_EPR | PR_EPR |

**PREFECTORALE N'ZEREKORE**

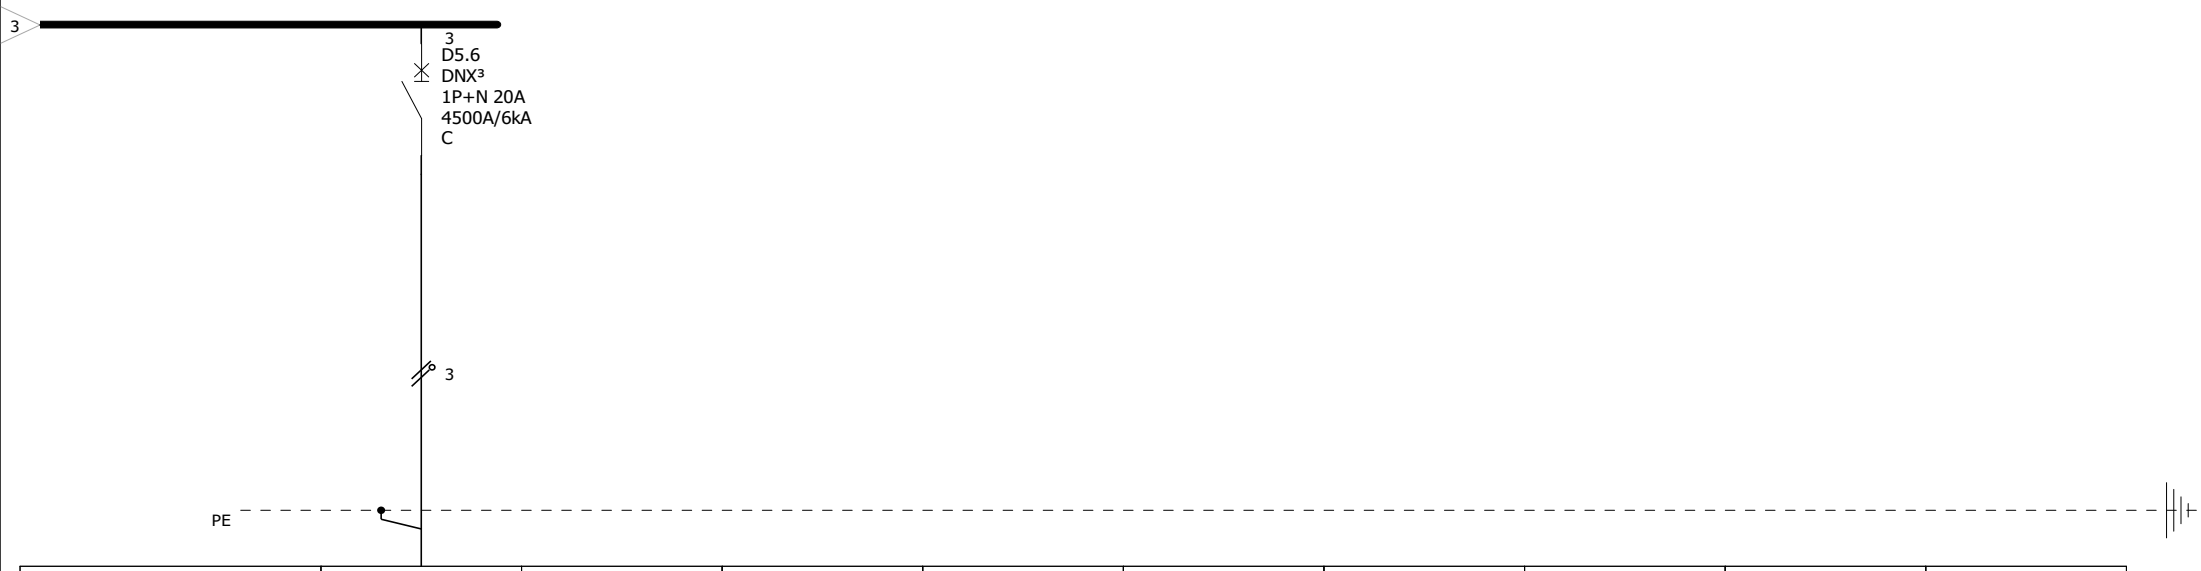**SCHEMAS UNIFILAIRES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° affaire : | | C | | F | |
| | | B | | E | |
| N° plan : | | A | | D | |
| Date: | | Dessiné par : | CAAT | N° folio : | 5 / 8 |






| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repère appareil | D5.6 | | | | | | | | |
| Repère bornes | | | | | | | | | |
| Désignation | 12000 BTU SALLE DE REUNION | | | | | | | | |
| Puissance | 2.88kW | | | | | | | | |
| Longueur de câbles | 25m | | | | | | | | |
| Sections de câbles | 3G2,5 | | | | | | | | |
| Type de câbles | U 1000 R2V | | | | | | | | |
| Type isolant câbles | PR_EPR | | | | | | | | |

**PREFECTORALE N'ZEREKORE**

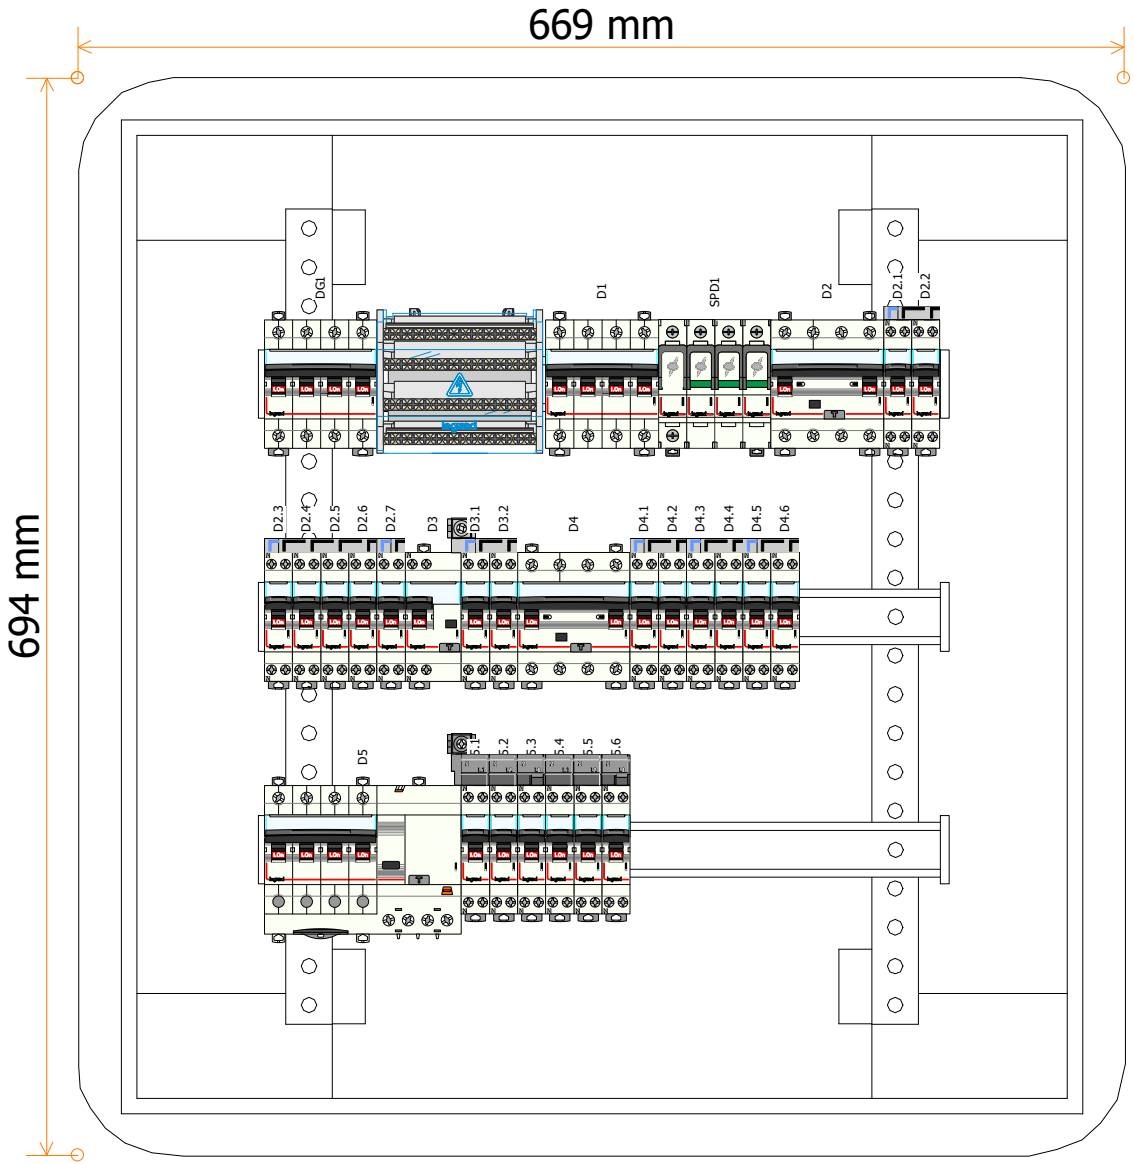
**SCHEMAS UNIFILAIRES**


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° affaire : | | C | | F | |
| | | B | | E | |
| N° plan : | | A | | D | |
| Date: | | Dessiné par : | CAAT | N° folio : | 6 / 8 |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PREFECTORALE N'ZEREKORE** | N° affaire : | | C | | F | |
| | | | | B | | E | |
| | **SCHEMAS UNIFILAIRES** | N° plan : | | A | | D | |
| | | Date: | | Dessiné par : | CAAT | N° folio : | 7 / 8 |

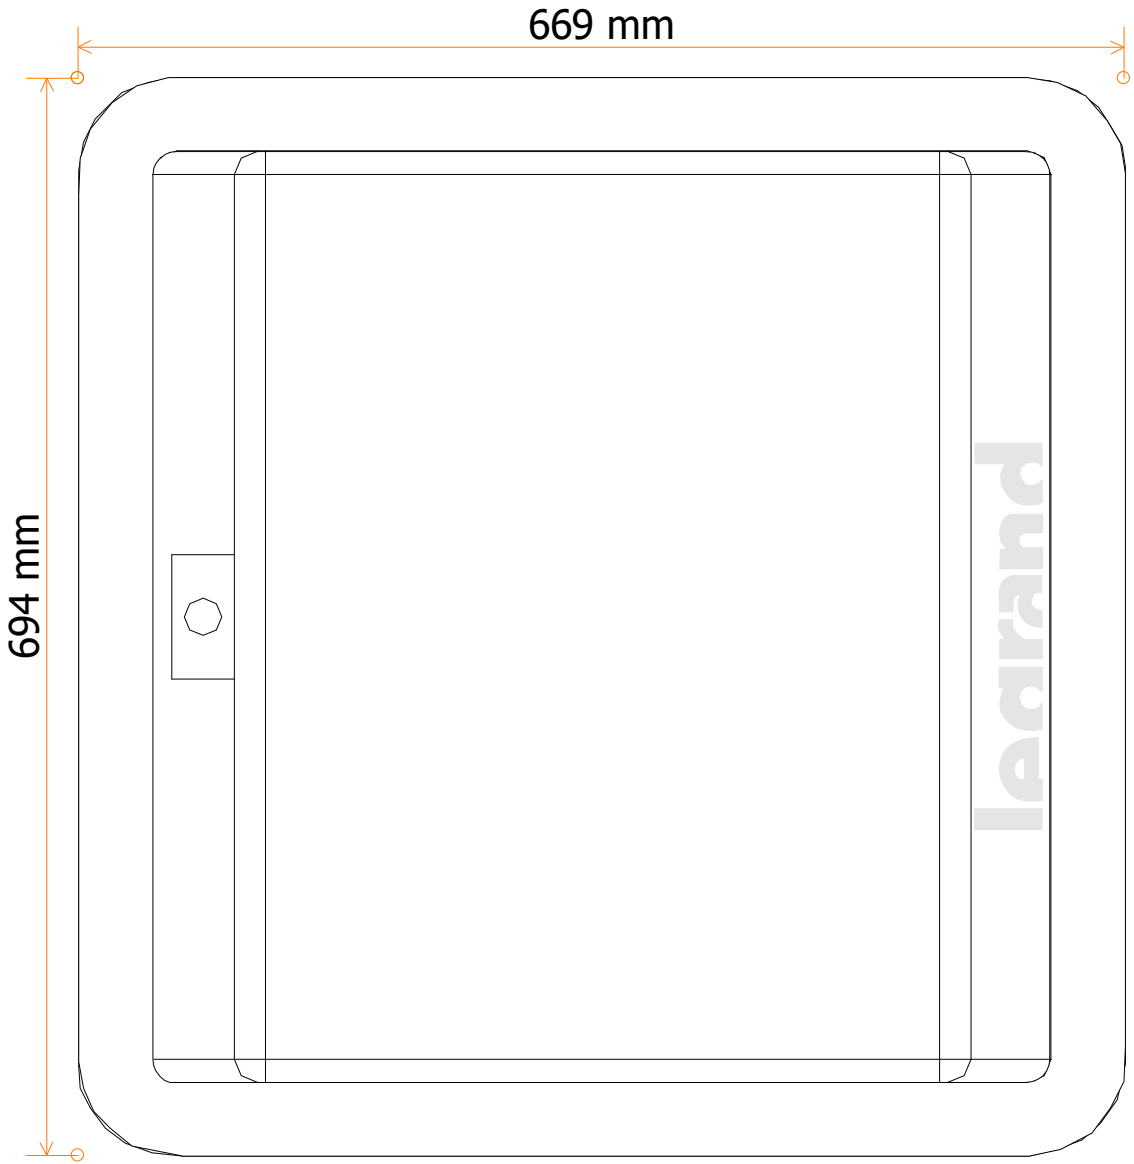


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **PREFECTORALE N'ZEREKORE**<br><br>**SCHEMAS UNIFILAIRES** | N° affaire : | | C | | F | |
| | | | | B | | E | |
| | | N° plan : | | A | | D | |
| | | Date: | | Dessiné par : | CAAT | N° folio : | 8 / 8 |

# LOCAL TECHNIQUE

DIRECTION PREFECTORALE DE L'ELEVAGE DE N'ZEREKORE




**PEFFAG**

**Projet d'Etablissement des Fondamentaux de la Filière Avicole en Guinée**

**COMPOSANTE 4**

**Maitre d'Ouvrage :**

MINISTERE DE L'ELEVAGE

**Maitre d'Ouvrage Délégué:**

**EXPERTISE FRANCE**

**Financement:**

**Agence Francaise de Developpement AFD**

**Maîtrise d'Oeuvre:**

**CAAT**

Cabinet d'Architecture et d'Assistance technique

*Adresse: NONGO, Ratoma, Conakry Guinée*
*E-mail: caatguinee.arch@gamil.com*
*Tel: (+224) 628 00 32 40 - 664 55 73 63*
*Site: www.caat-architecture.com*

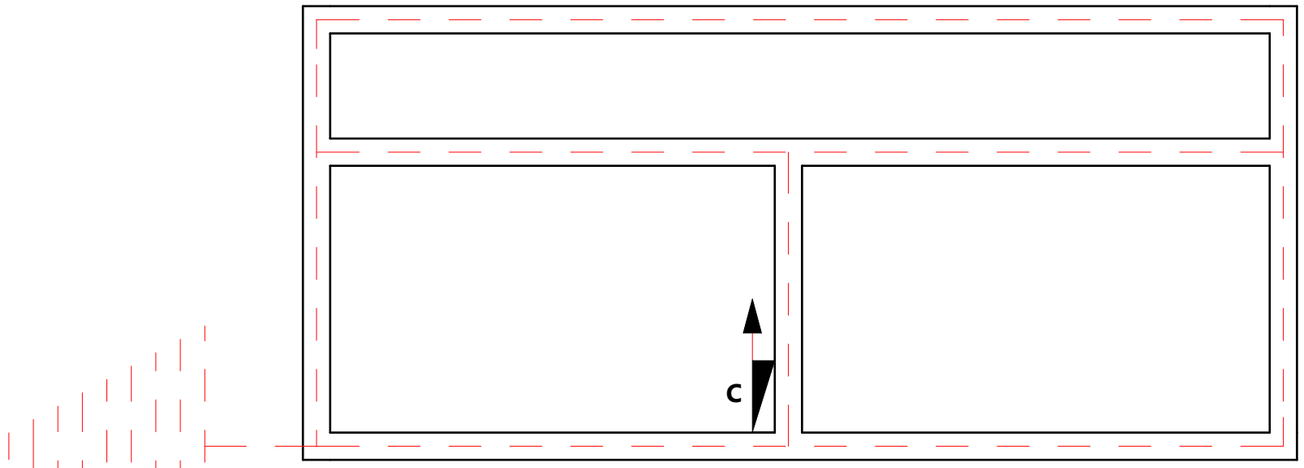
| | |
|---|---|
| DATE DE MODIFICATION | 04/08/2026 |
| CONÇU PAR | Archi. Sira DIAWARA |
| VERIFIE PAR | Archi. Paul Savoie |
| APPROUVE PAR | CAAT Architecture |
| SITE / BLOC | Annexe |
| SOURCE: Architecture | TITRE DU PLAN: |
| ECHELLE: - | |
| DATE DE CREATION: 14/11/2023 | |
| PHASE | APD |

- Plaquer les câbles contre la structure métalique du tableau lorsqu'elle existe afin de minimiser la boucle de masse et de bénéficier de l'effet réducteur des pertubations.


-Les emplacements illustrés sur les plans ne sont pas définitifs. Les modifications peuvent être apportées si nécessaire pendant la réalisation


-Les piquets de terre doivent être en cuivre de longueur 1.20m

-Tous les câbles de terre doivent être cuivrés et de haute conductivité




DETAIL DE MISE A LA TERRE

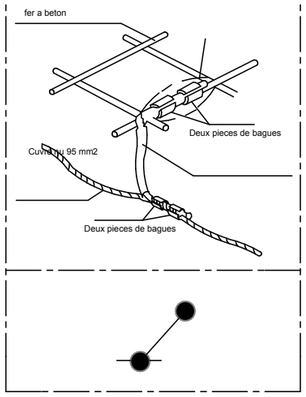

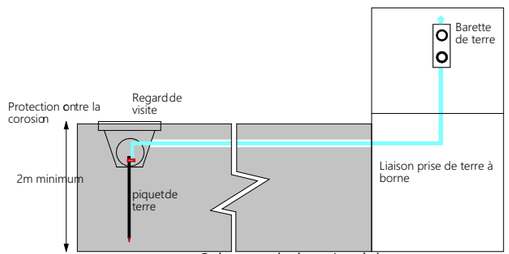
Schema de la mise à la terre

| LEGENDE | |
|---|---|
| SYMBOLE | DESIGNATION |
| | ALIMENTATION EQUIPEMENT |
| | PUIT DE TERRE |
| | CABLE DE TERRE EN CUIVRE NU Ø 25 MM |
| | COFFRET DE DISTRIBUTION |

## Circuit de Mise à la Terre

DIRECTION PREFECTORALE DE L'ELEVAGE DE N'ZEREKORE

CIRCUIT MISE A LA TERRE




**PEFFAG**

**Projet d'Etablissement des Fondamentaux de la Filière Avicole en Guinée**

**COMPOSANTE 4**

**Maitre d'Ouvrage :**

MINISTERE DE L'ELEVAGE

RÉPUBLIQUE DE GUINÉE · MINISTÈRE DE L'ÉLEVAGE

**Maitre d'Ouvrage Délégué:**

**EXPERTISE FRANCE**

EXPERTISE FRANCE GROUPE AFD

**Financement:**

**Agence Francaise de Developpement AFD**

AFD AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

**Maîtrise d'Oeuvre:**

**CAAT**

Cabinet d'Architecture et d'Assistance technique

*Adresse: NONGO, Ratoma, Conakry Guinée*
*E-mail: caatguinee.arch@gamil.com*
*Tel: (+224) 628 00 32 40 - 664 55 73 63*
*Site: www.caat-architecture.com*

CABINET D'ARCHITECTURE

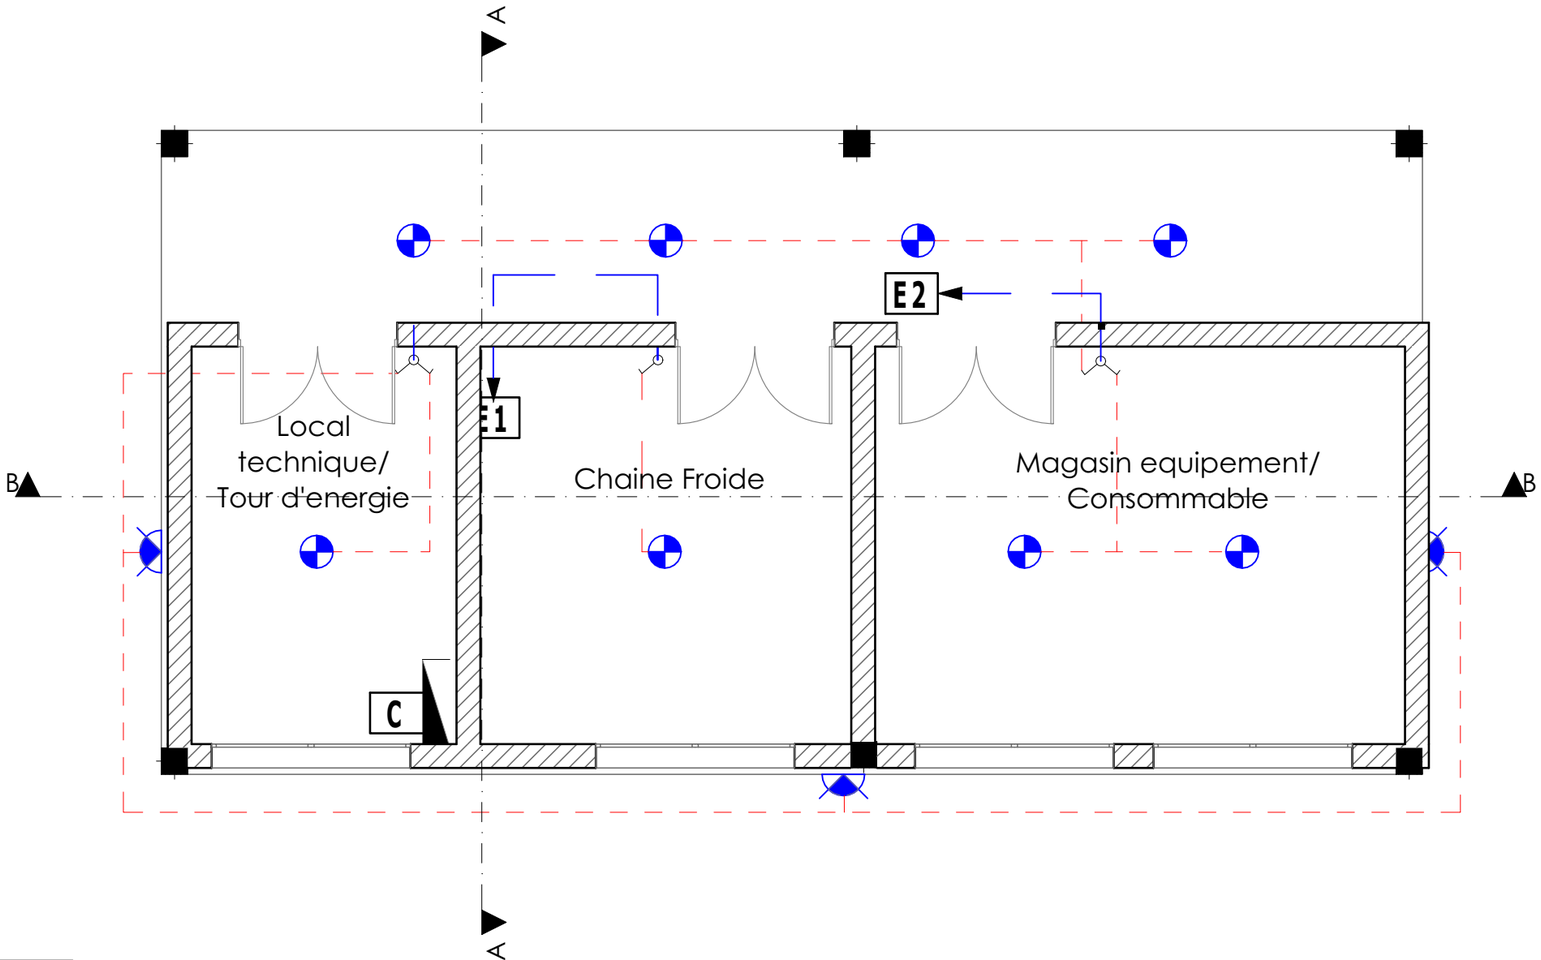
| | |
|---|---|
| DATE DE MODIFICATION | 04/08/2026 |
| CONÇU PAR | Archi. Sira DIAWARA |
| VERIFIE PAR | Archi. Paul Savoie |
| APPROUVE PAR | CAAT Architecture |
| SITE / BLOC | Annexe |
| SOURCE: Architecture | TITRE DU PLAN: |
| ECHELLE: - | CIRCUIT MISE A LA TERRE |
| DATE DE CREATION: 14/11/2023 | |
| PHASE | APD |

-Les tableaux de distribution doivent être installés à 180 cm au dessus du niveau fini du sol

-Toute la menuiserie aluminium doit être reliée au fil de terre de 1.5 mm²
-Les emplacements illustrés sur les plans ne sont pas définitifs. Les modifications peuvent être apportées si nécessaire pendant la réalisation
-Les interrupteurs doivent être placées à 120cm au dessus du niveau fini du sol

-Tous les câbles électriques doivent être en cuivre et de haute conductivité

-Les circuits d'alimentations des luminaires sont assurés par des câble de 3 x 1.5 mm² composés d'une phase, d'un neutre et du fil de terre




| LEGENDE | |
|---|---|
| SYMBOLE | DESIGNATION |
| | Hublot étanche mural (18w Ip69. IK02) |
| | Hublot étanche plafonnier (18w Ip69. IK02) |
| | Interrupteur Double |
| | Interrupteur simple |
| | Boitier de liaison |
| | Cable 3x1.5mm² |
| | Coffret d'alimentation |
| 1 3 | Numero de circuit |
| Circuit d | Eclairage Local Technique |

# DIRECTION PREFECTORALE DE L'ELEVAGE DE N'ZEREKORE

## CIRCUIT D'ECLAIRAGE



**PEFFAG**

**Projet d'Etablissement des Fondamentaux de la Filière Avicole en Guinée**

**COMPOSANTE 4**

**Maitre d'Ouvrage :**

MINISTERE DE L'ELEVAGE

**Maitre d'Ouvrage Délégué:**

**EXPERTISE FRANCE**

**Financement:**

**Agence Francaise de Developpement AFD**

**Maîtrise d'Oeuvre:**

**CAAT**

Cabinet d'Architecture et d'Assistance technique

*Adresse: NONGO, Ratoma, Conakry Guinée*
*E-mail: caatguinee.arch@gamil.com*
*Tel: (+224) 628 00 32 40 - 664 55 73 63*
*Site: www.caat-architecture.com*

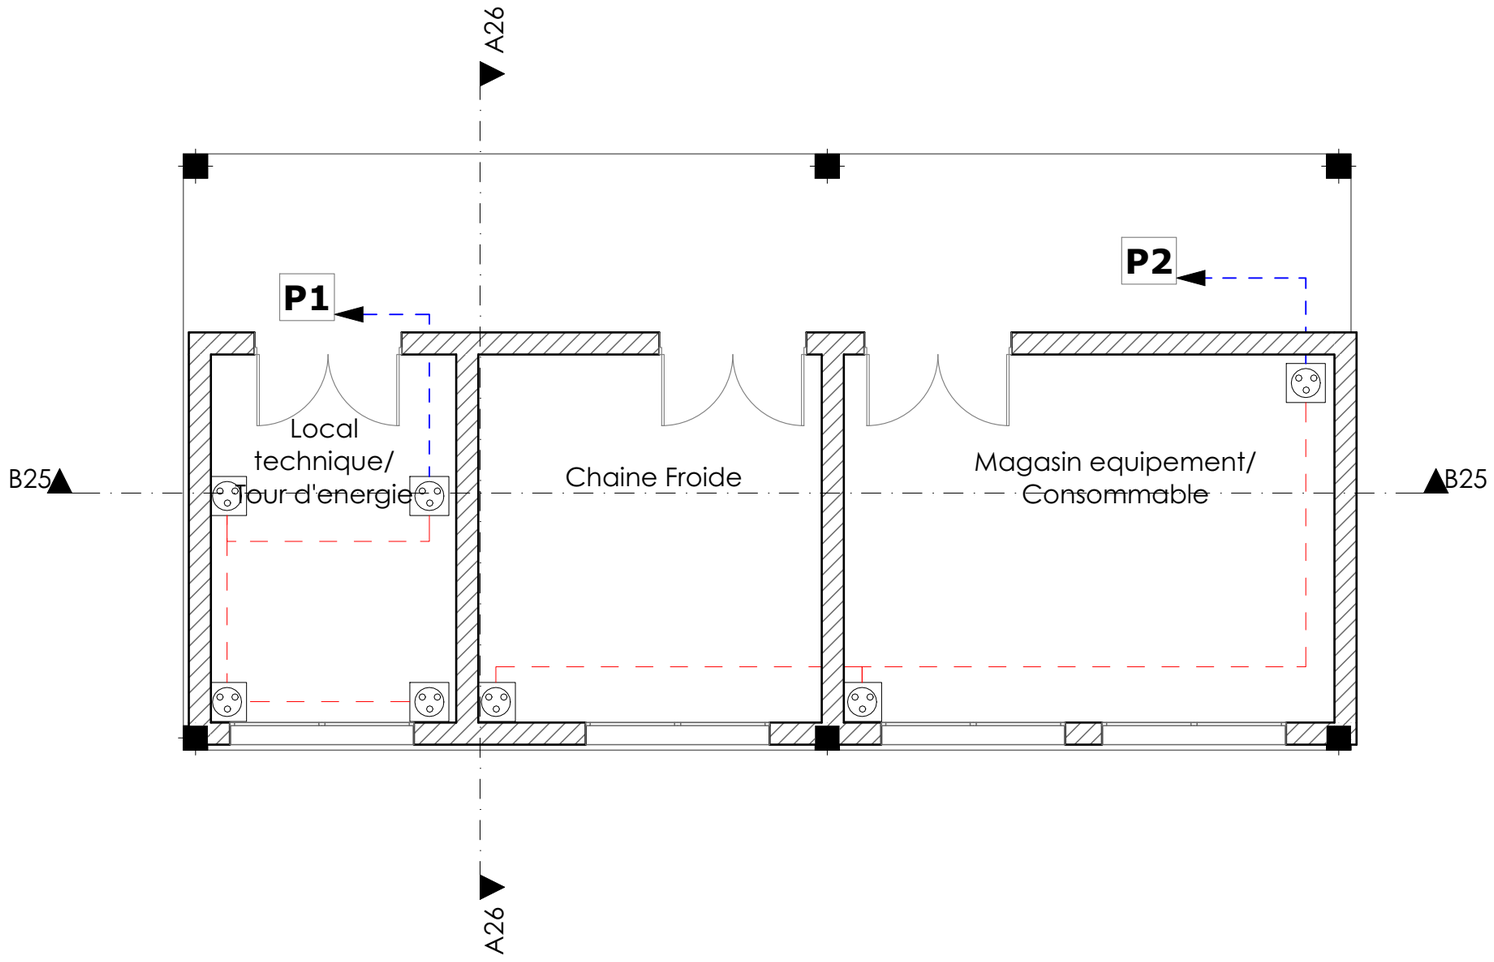
| | |
|---|---|
| DATE DE MODIFICATION | 04/08/2026 |
| CONÇU PAR | Archi. Sira DIAWARA |
| VERIFIE PAR | Archi. Paul Savoie |
| APPROUVE PAR | CAAT Architecture |
| SITE / BLOC | Annexe |
| SOURCE: Architecture | TITRE DU PLAN: |
| ECHELLE: - | CIRCUIT D'ECLAIRAGE |
| DATE DE CREATION: 14/11/2023 | |
| PHASE | APD |

-Les emplacements illustrés sur les plans ne sont pas définitifs. Les modifications peuvent être apportées si nécessaire pendant la réalisation

- Les prises doivent être placées à 35 cm au dessus du niveau fini du sol

- Tous les câbles électriques doivent être en cuivre et de haute conductivité

- Les circuits d'alimentations des prises doivent être assurés par des câble de 3 x 2.5 mm² composés d'une phase, d'un neutre et du fil de terre




| LEGENDE | |
|---|---|
| SYMBOLE | DESIGNATION |
| | 2P + T |
| ■ | Boitier de liaison |
| - —— - | Cable 3x2.5mm² |
| | Coffret d'alimentation 1 |
| 1 2 | Numero de circuit |

DIRECTION PREFECTORALE DE L'ELEVAGE DE N'ZEREKORE

CIRCUIT DE PRISES



**PEFFAG**

**Projet d'Etablissement des Fondamentaux de la Filière Avicole en Guinée**

**COMPOSANTE 4**

**Maitre d'Ouvrage :**

MINISTERE DE L'ELEVAGE

**Maitre d'Ouvrage Délégué:**

**EXPERTISE FRANCE**

**Financement:**

**Agence Francaise de Developpement AFD**

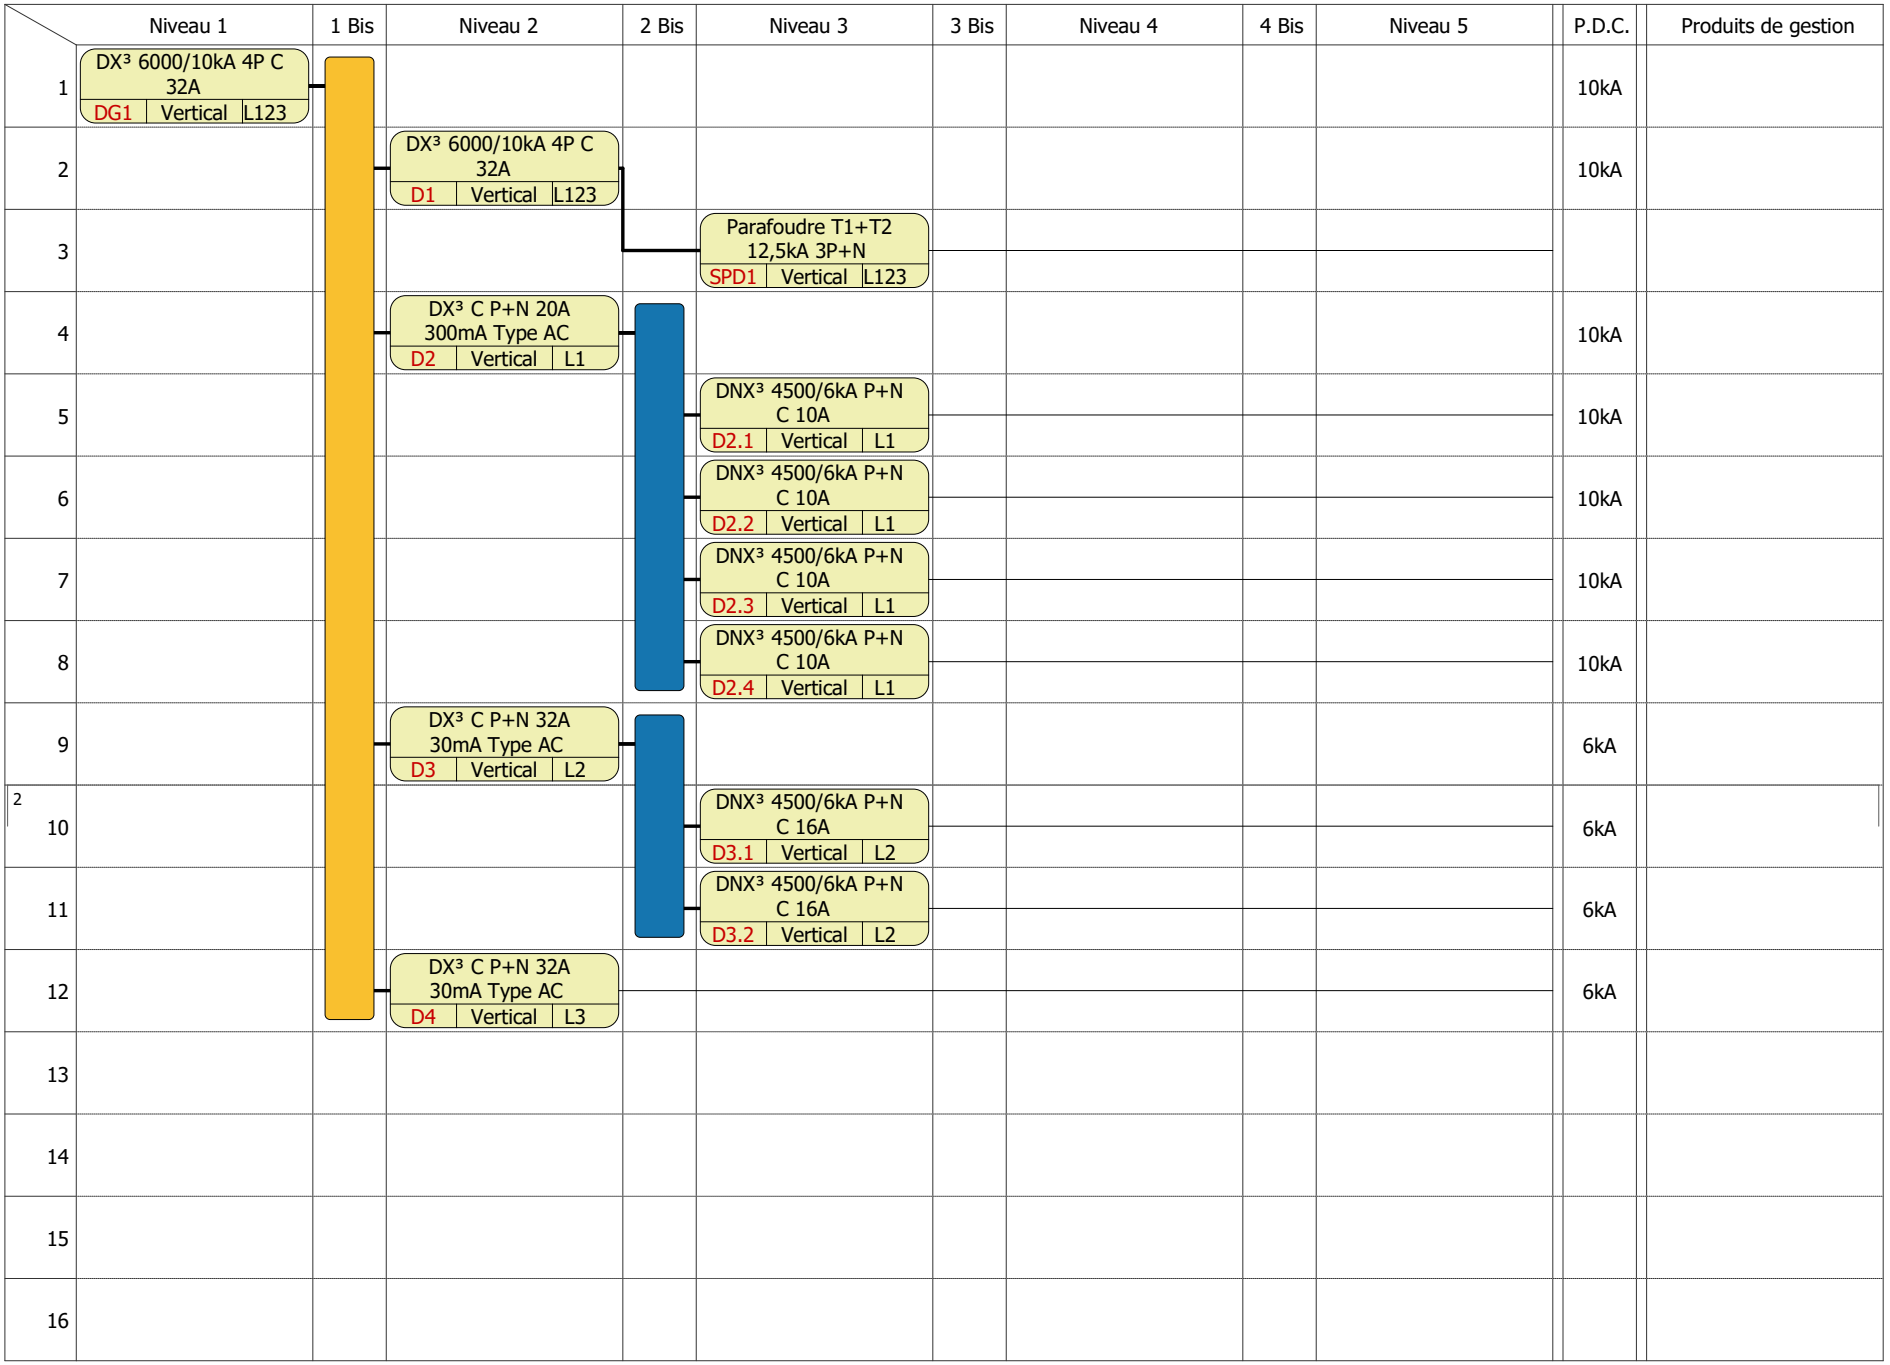
**Maîtrise d'Oeuvre:**

**CAAT**

Cabinet d'Architecture et d'Assistance technique

*Adresse: NONGO, Ratoma, Conakry Guinée*
*E-mail: caatguinee.arch@gamil.com*
*Tel: (+224) 628 00 32 40 - 664 55 73 63*
*Site: www.caat-architecture.com*

| | |
|---|---|
| DATE DE MODIFICATION | 04/08/2026 |
| CONÇU PAR | Archi. Sira DIAWARA |
| VERIFIE PAR | Archi. Paul Savoie |
| APPROUVE PAR | CAAT Architecture |
| SITE / BLOC | Annexe |
| SOURCE: Architecture | TITRE DU PLAN: |
| ECHELLE: - | CIRCUIT DE PRISES |
| DATE DE CREATION: 14/11/2023 | |
| PHASE | APD |





# BATIMT TYPE LOCAL TECHNIQUE

## SCHEMAS UNIFILAIRE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° affaire : | | C | | F | |
| | | B | | E | |
| N° plan : | | A | | D | |
| Date: | | Dessiné par : | CAAT | N° folio : | 1 / 5 |
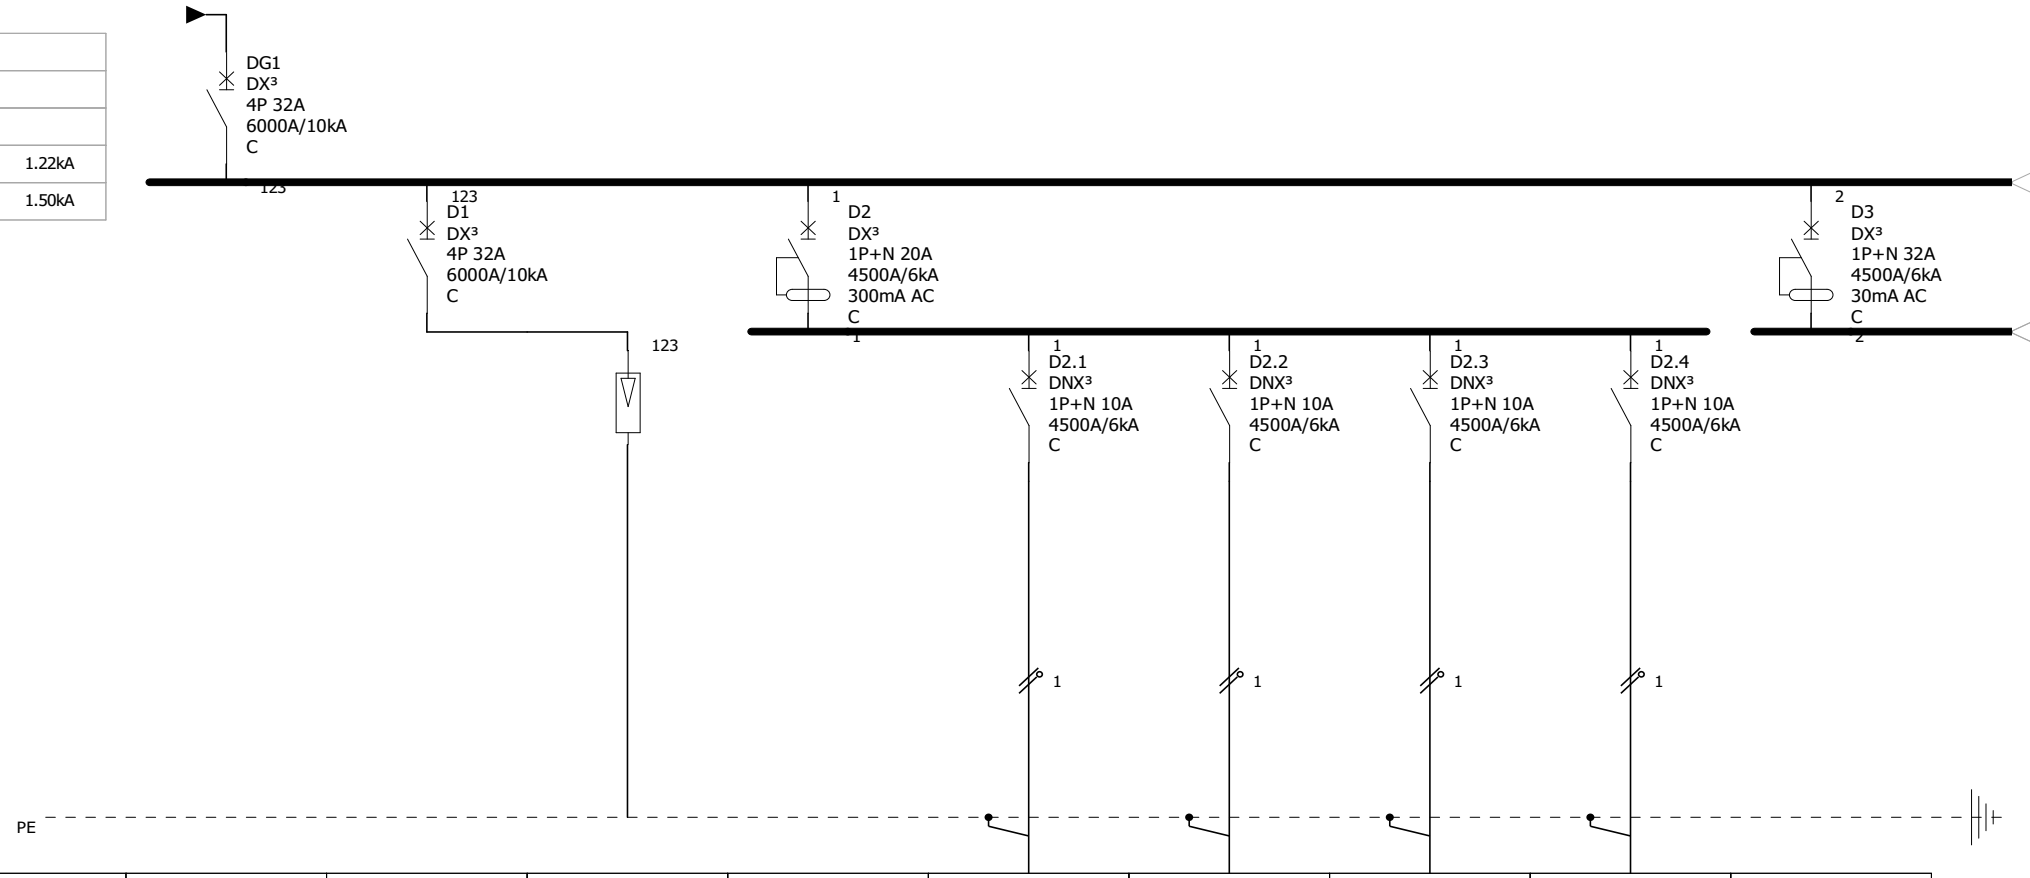
| | |
|---|---|
| Régime Neutre | |
| Tension Nominale | |
| Puissance installée | |
| IK1 Max | 1.22kA |
| IK3 Max | 1.50kA |





| Repère appareil | DG1 | D1 | SPD1 | D2 | D2.1 | D2.2 | D2.3 | D2.4 | D3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repère bornes | | | | | | | | | |
| Désignation | ALIMENTATION GLE | PARAFOUDRE | PARAFOUDRE | ECLAIRAGE | L.TEC. -FROIDE-MAGASIN | ECLAIRAGE EXT.-TERASSE | SANITAIRE | RESERVE | PRISES |
| Puissance | 9.09kW | 0kW | 0kW | 0.48kW | 0.10kW | 0.12kW | 0.16kW | 0.09kW | 2.49kW |
| Longueur de câbles | 30m | | | | 25m | 25m | 25m | 25m | |
| Sections de câbles | 5G10 | | | | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 | |
| Type de câbles | U 1000 R2V | | | | U 1000 R2V | U 1000 R2V | U 1000 R2V | U 1000 R2V | |
| Type isolant câbles | PR_EPR | | | | PR_EPR | PR_EPR | PR_EPR | PR_EPR | |

# BATIMT TYPE LOCAL TECHNIQUE
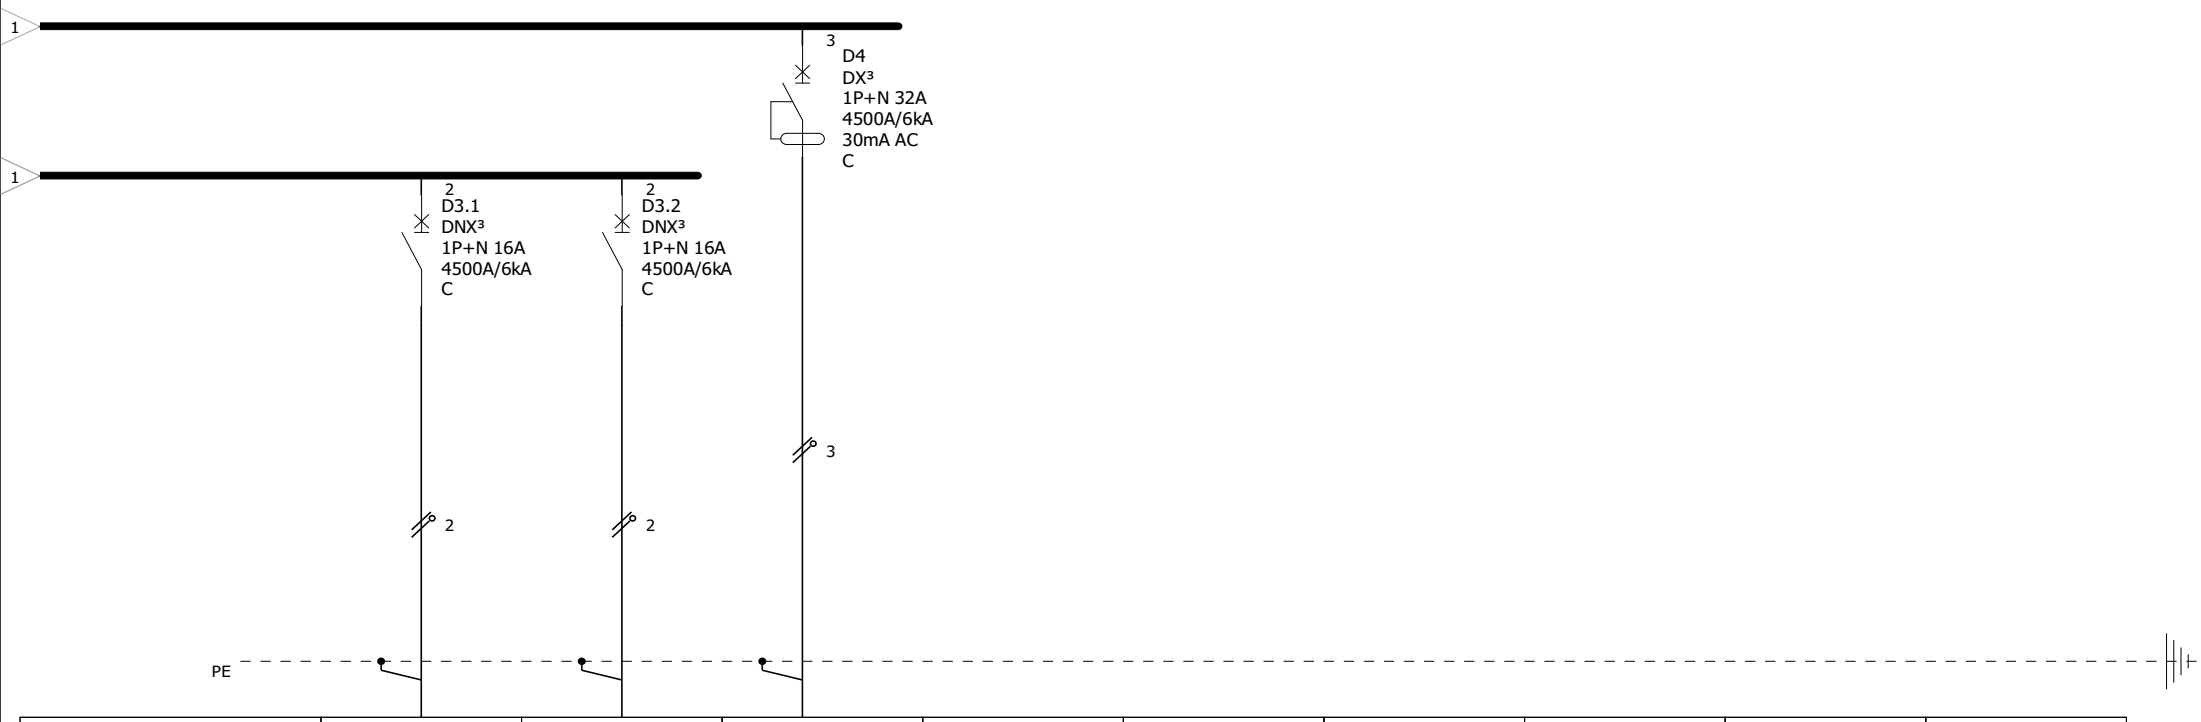
## SCHEMAS UNIFILAIRE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° affaire : | | C | | F | |
| | | B | | E | |
| N° plan : | | A | | D | |
| Date: | | Dessiné par : | CAAT | N° folio : | 2 / 5 |






| Repère appareil | D3.1 | D3.2 | D4 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Repère bornes | | | | | | | | | |
| Désignation | L.TEC | CHBRE FROIDE-MAG.EQUIPM | CHBRE FROIDE-MAG.EQUIPM | | | | | | |
| Puissance | 1.24kW | 1.24kW | 3kW | | | | | | |
| Longueur de câbles | 25m | 25m | 25m | | | | | | |
| Sections de câbles | 3G2,5 | 3G2,5 | 3G6 | | | | | | |
| Type de câbles | U 1000 R2V | U 1000 R2V | U 1000 R2V | | | | | | |
| Type isolant câbles | PR_EPR | PR_EPR | PR_EPR | | | | | | |

# BATIMT TYPE LOCAL TECHNIQUE

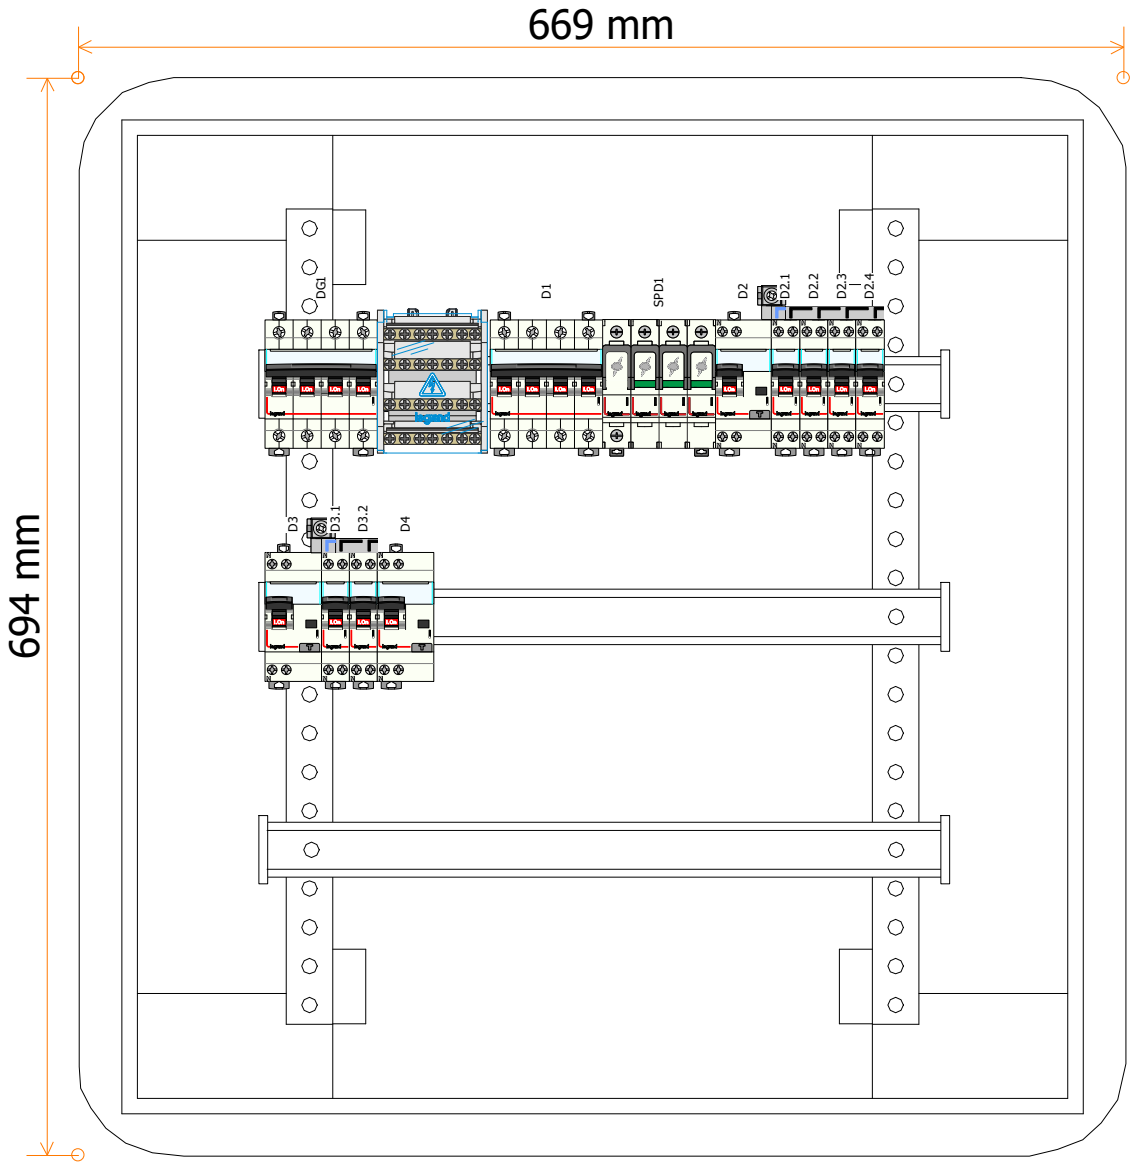
## SCHEMAS UNIFILAIRE


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N° affaire : | | C | | F | |
| | | B | | E | |
| N° plan : | | A | | D | |
| Date: | | Dessiné par : | CAAT | N° folio : | 3 / 5 |




| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **BATIMT TYPE LOCAL TECHNIQUE** | N° affaire : | | C | | F | |
| | | | | B | | E | |
| | **SCHEMAS UNIFILAIRE** | N° plan : | | A | | D | |
| | | Date: | | Dessiné par : | CAAT | N° folio : | 4 / 5 |

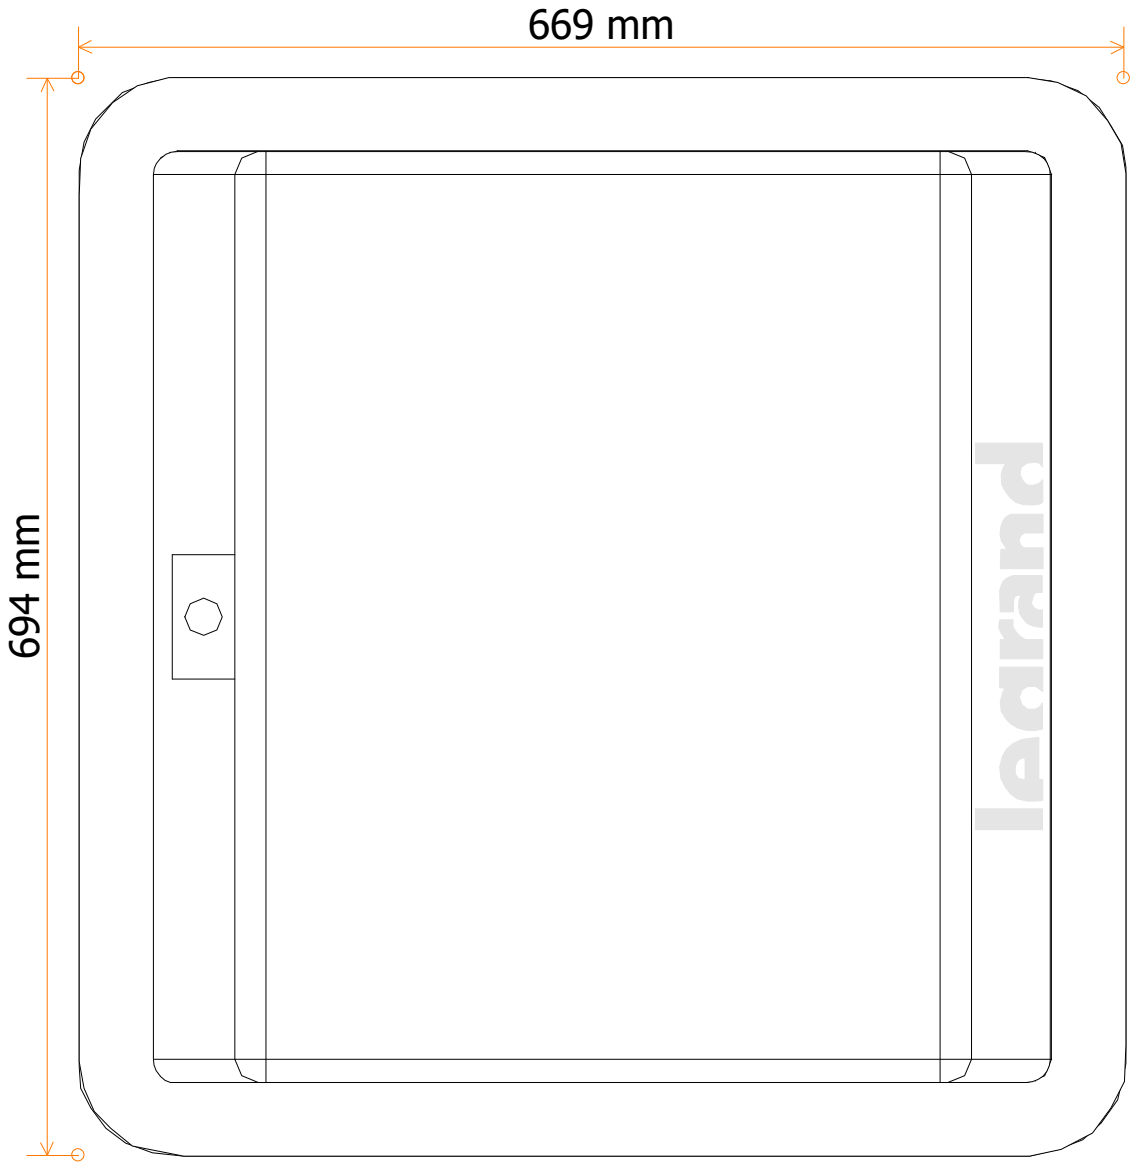


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **BATIMT TYPE LOCAL TECHNIQUE**<br><br>**SCHEMAS UNIFILAIRE** | N° affaire : | | C | | F | |
| | | | | B | | E | |
| | | N° plan : | | A | | D | |
| | | Date: | | Dessiné par : | CAAT | N° folio : | 5 / 5 |