**AGENCE APAVE**
SAINT AUNES
310 rue de la Sarriette
34130 SAINT AUNES
Tél. : 0467156010

E-mail : commercial.montpellier@apave.com

**CLIENT**
CHU DE MONTPELLIER
191 AVENUE DU DOYEN GASTON GIRAUD
34295 MONTPELLIER 05

# RAPPORT DE VÉRIFICATION

## Vérification des installations électriques

(Code du travail : Art R.4226-16)
Rapport de vérification périodique quadriennal

Pièce(s) jointe(s) :
Rapport de vérification dans un établissement recevant du public
Déclaration Domaine Q18

N° de rapport : A513002841-004-1 - ERT
Date : 30/04/2026

Accréditation n°3-2016
Liste des sites et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Lieu d'intervention :

GUI DE CHAULIAC - NIVEAU R 1
2 AVENUE EMILE BERTIN SANS
34000 MONTPELLIER

Référence Client : 42879693

Date(s) d'intervention :
Du 12/03/2026 au 29/04/2026


Intervenant(s) :
MICHAEL POZZA

14
OBSERVATION(S)

Ce rapport comporte 116 pages - Version modèle rapport Electricité_ERT_6.24.5

# Liste récapitulative des observations

## Observations relatives aux installations du domaine Basse Tension
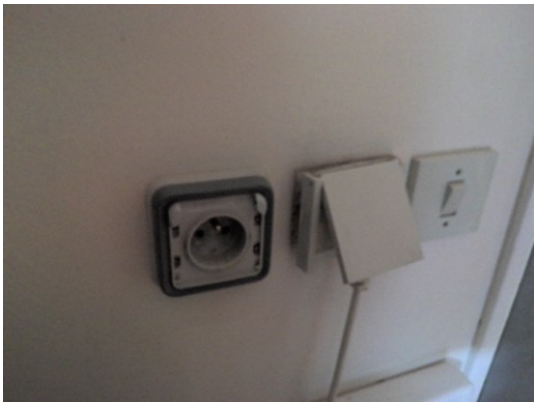
| Localisation | | Non-conformité - *Préconisation (P)* |
|---|---|---|
| N° Obs | Références réglementaires | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Hors d' Œuvre/entrée GDC/115018** | | |
| ➢ **Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité** | | |
| nouvelle observation 1 | R. 4215-17<br>Arrêté du 14/12/2011-8 | L'éclairage de sécurité alimenté par source centralisée ne fonctionne pas.<br>***(P) Y remédier.*** |
| | |  |
| ➢ **Prise(s) de courant** | | |
| nouvelle observation 2 | R. 4215-11<br>NF C15-100 : 530 | Fixation défectueuse.<br>***(P) A refixer durablement.*** |
| | |  |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Salle à manger GDC/115018** | | |
| ➢ **Appareil(s) d'éclairage de sécurité** | | |

3 R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal"
***(P) Remplacer la lampe hors d'usage***



## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Escaliers vers le self GDC/115016

- **Appareil(s) d'éclairage de sécurité**

4 R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal"
***(P) Remplacer la lampe hors d'usage***



## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Toilettes publics F / GDC11508

- **Appareil(s) d'éclairage de sécurité**

5 R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal"
***(P) Remplacer la lampe hors d'usage***




## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Toilettes publics F / GDC11507

➢ **Appareil(s) d'éclairage de sécurité**

6 — R. 4215-17 Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal"
***(P) Remplacer la lampe hors d'usage***





## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Escalier de service GDC/11504

➢ **Appareil éclairage de sécurité**

7 — R. 4215-17 Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal"
***(P) Remplacer la lampe hors d'usage***

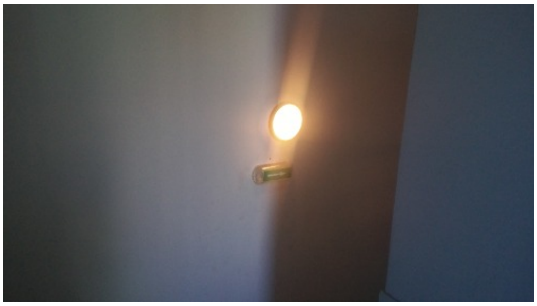

## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Circulation GDC/1240 + GDC/1242

➢ **Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité**

nouvelle observation 8

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal".
***(P) Faire réviser le(s) bloc(s) autonome(s) ou le(s) remplacer.***



## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Attente brancard GDC/1422

- **Prise(s) de courant**

nouvelle observation 9

R. 4215-03
NF C15-100 : 411

Détérioré (e ).
***(P) A remplacer ou à réparer.***



## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Circulation GDC/1521

- **Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité**

10 R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal"
***(P) Faire réviser le(s) bloc(s) autonome(s) ou le(s) remplacer***




## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - GDC/EL/01/11

- **EL.20.712 ( TD.600/1 ECL/PC/FORCE )**
  - **Général éclairage 1 ( ABB )**

11 R. 4226-07
NF C15-100 : 66

Non fonctionnement du dispositif différentiel
***(P) A réviser ou remplacer par un modèle équivalent***



## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Circulation GDC/1601

- **Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité**

BAES défectueux coté salle d'attente .

12 R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal"
***(P) Faire réviser le(s) bloc(s) autonome(s) ou le(s) remplacer***



## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Circulation GDC/1734

➢ **Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité**

nouvelle observation 13

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal".
***(P) Faire réviser le(s) bloc(s) autonome(s) ou le(s) remplacer.***



## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Passerelle vers BT.300 GDC/1871

➢ **Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité - BALISAGE**

14

R. 4215-17
Arrêté du 14/12/2011-9

Appareil d'éclairage de sécurité ne fonctionnant pas en l'absence du réseau "normal"
***(P) Faire réviser le(s) bloc(s) autonome(s) ou le(s) remplacer***



(X) Numéro d'observation récurrente  nouvelle observation X  Nouvelle observation  ***(P)*** : ***Préconisation***

# Sommaire

1. Renseignements généraux de l'etablissement 9
1.1 Renseignements principaux 9
1.2 Renseignements complémentaires relatifs à la vérification 10
Documents nécessaires à la vérification 10
Limite(s) d'intervention 10
1.3 Changements importants depuis la précédente vérification 10

2. Caractéristiques principales des installations 11
2.1 Structure de l'établissement 11
Nombre de bâtiments / affectation 11
2.2 Structure des installations 11
Désignation des Réseaux 11
Désignation et implantation du ou des Tableaux principaux 12
Caractéristiques des Sources 13
Prises de terre, conducteurs de protection, circuits d'interconnexion 14
2.3 Installations de Sécurité 15
Eclairage de sécurité 15
2.4 Classement des locaux à risques 15

3. Examen des prescriptions applicables 17
NORMES APPLICABLES 17

4. Résultats des mesurages et essais 22
4.1 Appareils de mesurage et d'essais utilisés 22
4.2 Résultats 22
Prises de terre 22
Continuités entre tableaux de la distribution 22
Contrôleur(s) permanent(s) d'isolement 24
Dispositifs différentiels à courant résiduel 24
Examen des circuits terminaux 35

5. Résultats des autres vérifications 95
Liste des observations des circuits sans différentiel 95
Liste des observations des tableaux 95

6. Annexes 96
Liste des plans et schémas des installations 96
Tableau ou Armoire - Caractéristiques des appareillages et canalisations 97
Etendue, méthodologie et critères d'appréciation des mesurages
Rappels sur les vérifications d'installations électriques 115

# 1. Renseignements généraux de l'établissement

## 1.1 Renseignements principaux

**Etablissement vérifié :** GUI DE CHAULIAC - NIVEAU R 1
2 AVENUE EMILE BERTIN SANS
34000 MONTPELLIER
**N° Etab** : A520103399 **N° Mission** : A534838044M0003

**Installation(s) vérifiée(s) :** NIVEAU R+1

**Activité principale :** ACTIVITÉS HOSPITALIÈRES

**Vérification :**

- **Nature :** Périodique
- **Périodicité réglementaire :** Annuelle
- **Dates :** Du 12/03/2026 au 29/04/2026
- **Durée (jours) :** 5
- **Date précédente :** 16/05/2025

**Accompagnement réglementaire :** Partiel

- **Accompagnateur :** M. Sylvain BOUDES ( Electricien CHU )

**Vérificateur(s) :** M. MICHAEL POZZA
MONTPELLIER NIMES

**Surveillance des installations :** M. Serge LEMAITRE

**Registre de contrôle :** a été présenté et signé

**Compte-rendu de fin de visite à :** M. Sylvain BOUDES ( Electricien CHU )

# 1.2 Renseignements complémentaires relatifs à la vérification

## Documents nécessaires à la vérification

| Descriptif Document | Fourni | Incomplet | Non Fourni | Sans Objet |
|---|---|---|---|---|
| Plan des locaux avec indication des locaux à risques particulier d'influences externes (Incendie et Explosion). | | | | ✓ |
| Schémas unifilaires des installations électriques | ✓ | | | |
| Rapport de vérification initiale | | | | ✓ |
| Rapports des vérifications périodiques antérieures | ✓ | | | |
| Déclaration CE de conformité et notices des matériels installés dans les emplacements à risque d'explosion | | | | ✓ |
| Liste des installations de sécurité et effectif maximal des locaux ou bâtiments | ✓ | | | |
| Eléments de traçabilité des essais réglementaires | ✓ | | | |

- **Renseignements complémentaires**

Les mesures par caméra infrarouge réalisées par le technicien du CHU n' ont décelé aucun point chaud particulier. Ces mesures réalisées par le technicien lors de notre accompagnement ne substituent pas au controle par thermographie infrarouge réalisées dans le cadre de l' APSAD D19. Les missions D19 sont réalisées par un technicien ayant une certification de compétence délivrée par le CNPP. Les techniciens APAVE réalisant les visites périodiques du CHU, n'ont aucune formation en thermographie. Les constats relevés par le technicien du CHU sont tout de meme indiqués dans nos rapports afin d' améliorer la prise en compte des risques de points chauds dans l' établissement.

## Limite(s) d'intervention

**Ensemble des installations électriques contrôlées**

La continuité à la terre du (des) récepteur(s) noté hauteur inaccessible au paragraphe Examen des circuits terminaux n'a pu être vérifiée.
***(P) Faire réaliser les compléments nécessaires***

# 1.3 Changements importants depuis la précédente vérification

**Il nous a été déclaré l'absence de modifications de structure, d'extension d'installation ou d'affectation des locaux.**

# 2. Caractéristiques principales des installations

## 2.1 Structure de l'établissement

### Nombre de bâtiments / affectation

1. NIVEAU R+1

## 2.2 Structure des installations

### Désignation des Réseaux

| Désignation | Domaine de tension | Origine | Puissance installée (kVA) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|
| **Réseau BT privé EL 18 - 45 Poste 3** | **BT** | **Réseau interne** | | |

**Information sur le reseau :**

- **Localisation :** GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Stock réserve GDC/11505
  - **Distribution :** Tri + N
  - **Tension :** 230 / 400 V
  - **Schéma Liaison Terre :** IT-AN
  - **Dispositif Coupure :** DDR

| Désignation | Domaine de tension | Origine | Puissance installée (kVA) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|
| **Réseau Ondulé interne CHU - Local GDC/EL/91/03** | **BT** | **Interne** | | |

**Information sur le reseau :**

- **Localisation :** GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Placard GDC/EL/01/07 - CF.2
  - **Distribution :** Tri + N
  - **Tension :** 400 V
  - **Schéma Liaison Terre :** IT-AN
  - **Dispositif Coupure :** Disjoncteurs

| Désignation | Domaine de tension | Origine | Puissance installée (kVA) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|
| **Réseau interne CHU Poste 2** | **BT** | **Interne** | **1000** | |

**Information sur le reseau :**

- **Localisation :** GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Placard GDC/EL/01/07 - CF.2
  - **Distribution :** Tri + N
  - **Tension :** 400 V
  - **Schéma Liaison Terre :** TN-S
  - **Dispositif Coupure :** Disjoncteurs

| Désignation | Domaine de tension | Origine | Puissance installée (kVA) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|

| Réseau BT privé EL 18 - 43 | BT | Interne |
|---|---|---|

**Information sur le reseau :**

- **Localisation :** GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Local GDC/EL/01/08
  - **Distribution :** Tri + N
  - **Tension :** 230 / 400 V
  - **Schéma Liaison Terre :** TN-C-S
  - **Dispositif Coupure :** DDR

| Significations des abréviations utilisées | | | |
|---|---|---|---|
| **HT :** Haute tension | **BT :** Basse tension | **TBT :** Très basse tension | **Tri + N :** Triphasé + Neutre |
| **Dj :** Disjoncteur | **Fu** : Fusibles | **DDR** : Disjoncteur Différentiel | |

## Désignation et implantation du ou des Tableaux principaux

| Désignation | Localisation |
|---|---|
| **EL.20.639 - ECL. & PC** | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Circulation GDC/1136 |
| **EL.20.640** | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Circulation GDC/1136 |
| **EL.20.493 ( Force Cuisine Self )** | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Stock réserve GDC/11505 |
| **EL.20.419 ( TD Self )** | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Stock réserve GDC/11505 |
| **TD Ondulé - Alim venant EL. 20.603** | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Circulation GDC/1240 + GDC/1242 |
| **EL.20.566 Secteur ( Repère : A-A - origine : EL 18 44 Poste 2 )** | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Placard GDC/EL/01/07 - CF.2 |
| **EL.20.628 TD 200 ( Origine : EL.20.566 )** | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Placard GDC/EL/01/01 |
| **EL.20.627 TD 200 ( Origine : EL.20.566 )** | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Placard GDC/EL/01/00 |
| **EL.20.1281** | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Bureau Bulle GDC/130043 |
| **EL.20.523 ( Réseau Normal )** | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Local GDC/EL/01/08 |
| **EL.20.598 ( Réseau Ondulé )** | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Local GDC/EL/01/08 |
| **EL.20.659 ( Repère : A-B1 - Origine : EL.20.523 )** | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Circulation GDC/1426 |
| **EL.20.761 / TD.400 Ondulé ( Origine : EL.20.598 )** | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Circulation GDC/1426 |
| **EL.20.658 / TD 500 ECL. / PC / FORCE** | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Circulation GDC/1521 |
| **EL.20.712 ( TD.600/1 ECL/PC/FORCE )** | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - GDC/EL/01/11 |
| **EL.20.632 ( TD 800/1 ECL / PC / FORCE )** | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Circulation GDC/1631 |

## Caractéristiques des Sources

| Désignation | Localisation | N° Obs |
|---|---|---|
| Réseau BT privé EL 18 - 45 Poste 3 | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Stock réserve GDC/11505 | |

**Information sur la source :**

**Puissance (kVA) :** **SLT : IT**

| Désignation | Localisation | N° Obs |
|---|---|---|
| Réseau BT privé EL 18 - 45 Poste 3 | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Stock réserve GDC/11505 | |

**Information sur la source :**

**Type : Réseau interne**
**Puissance (kVA) :** **SLT : IT**

| Désignation | Localisation | N° Obs |
|---|---|---|
| Réseau Ondulé interne CHU - Local GDC/EL/91/03 | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Placard GDC/EL/01/07 - CF.2 | |

**Information sur la source :**

**Type : Réseau interne**
**Puissance (kVA) :** **SLT : IT**

| Désignation | Localisation | N° Obs |
|---|---|---|
| Réseau Secteur interne CHU - Poste 2 | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Placard GDC/EL/01/07 - CF.2 | |

**Information sur la source :**

**Type : Réseau interne**
**Puissance (kVA) : 1000** **SLT : TN**

| Désignation | Localisation | N° Obs |
|---|---|---|
| Réseau BT privé EL 18 - 43 | GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Local GDC/EL/01/08 | |

**Information sur la source :**

**Puissance (kVA) :** **SLT : TN**

| Désignation | Localisation | N° Obs |
|---|---|---|
| **Réseau BT privé EL 18 - 43** | **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Local GDC/EL/01/08** | |

**Information sur la source :**

**Type : Réseau interne**
**Puissance (kVA) :** **SLT : TN**

| Significations des abréviations utilisées | | | |
|---|---|---|---|
| HT : Haute tension | BT : Basse tension | TBT : Très basse tension | SLT : Schéma de liaison à la terre |
| Dj : Disjoncteur | Fu : Fusibles | Ucc : Tension de court-circuit | |

## Prises de terre, conducteurs de protection, circuits d'interconnexion

| Désignation | Prise de terre | Constitution | N° Obs |
|---|---|---|---|
| **Réseau interne CHU Poste 2** | Masse HT+BT+Neutre | A fond de fouille | |

**Information sur la prise de terre :**

- **Localisation :** GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Placard GDC/EL/01/07 - CF.2
  - **Nature :** Cuivre
  - **Section (mm²) :** 25
  - **Conducteur de protection :** Incorporés ou séparés des câbles
  - **Interconnexion :** Interconnexion des terres

## 2.3 Installations de Sécurité

### Eclairage de sécurité

***Eclairage de sécurité installé pour l'ensemble de l'établissement et éventuellement par locaux***

| Localisation | Effectif | Balisage | | | Ambiance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Imposé | Réalisé | Mise au repos | Imposé | Réalisé |
| **Ensemble de l'établissement** | 280 | Oui | Blocs autonomes | Oui | Non | Blocs autonomes |

## 2.4 Classement des locaux à risques

Dans le cas d'absence de fourniture d'une liste exhaustive des risques particuliers, le classement éventuel ci-après est proposé par le vérificateur, et sauf avis contraire, considéré comme validé par le chef d'établissement :

| Localisation | Zone | Origine classement | Influences externes | | | | | | Indice mini de Protection | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Plonge GDC/115017** | | Proposé par le vérificateur | AF2 | BE1 | AE2 | AD4 | AG2 | | IP 34 | IK 07 |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Cuisine Préparation GDC/115014** | | Proposé par le vérificateur | AF2 | BE1 | AE2 | AD4 | AG2 | | IP 34 | IK 07 |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Plonge GDC/115015** | | Proposé par le vérificateur | AF2 | BE1 | AE2 | AD4 | AG2 | | IP 34 | IK 07 |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Toilettes publics F / GDC11508** | | Proposé par le vérificateur | AF1 | BE1 | AE1 | AD2 | AG1 | | IP 21 | IK 02 |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - 2 Vestiaires GDC/1150** | | Proposé par le vérificateur | AF2 | BE1 | AE1 | AD3 | AG1 | | IP 23 | IK 02 |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Toilettes publics F / GDC11507** | | Proposé par le vérificateur | AF1 | BE1 | AE1 | AD2 | AG1 | | IP 21 | IK 02 |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Chambre GDC/1239 (1201)** | | Proposé par le vérificateur | AF2 | BE1 | AE1 | AD3 | AG1 | | IP 23 | IK 02 |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Placard GDC/EL/01/00** | | Proposé par le vérificateur | AF1 | BE1 | AE1 | AD1 | AG2 | | IP 20 | IK 07 |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Douche GDC/130060** | | Proposé par le vérificateur | AF2 | BE1 | AE1 | AD3 | AG1 | | IP 23 | IK 02 |

**CODIFICATION DES INFLUENCES EXTERNES - INDICES ET DEGRES DE PROTECTION**

| *PENETRATION DE CORPS SOLIDES* | | *SUBSTANCES CORROSIVES OU POLLUANTES* | *MATIERES TRAITEES OU ENTREPOSEES* |
|---|---|---|---|
| AE1 : Négligeable | IP 2X | AF1 : Négligeable | BE1 : Risques négligeables |
| AE2 : Petits objets (2,5 mm) | IP 3X | AF2 : Agents d'origine atmosphérique | BE2 : Risques d'incendie |
| AE3 : Très petits objets | IP 4X | AF3 : Intermittente ou accidentelle | BE3 : Risques d'explosion |
| AE4a : Poussières | IP 5X (Protégé) | AF4 : Permanente | |

| CODIFICATION DES INFLUENCES EXTERNES - INDICES ET DEGRES DE PROTECTION | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AE4b : Poussières | IP 6X (Etanche) | | | | |
| ***ACCES AUX PARTIES DANGEREUSES*** | | ***PENETRATION DE LIQUIDES*** | | ***RISQUES DE CHOCS MECANIQUES*** | |
| Non protégé | IP 0X | AD1 : Négligeable | IP X0 | AG1 : Faibles (0,225 J) | IK 02 |
| A : Avec le dos de la main | IP 1X ou IP XXA | AD2a : Chutes de gouttes d'eau | IP X1 | AG2 : Moyens (2 J) | IK 07 |
| B : Avec un doigt | IP 2X ou IP XXB | AD2b : Chutes de gouttes d'eau | IP X2 | AG3 : Importants (6 J) | IK 08 |
| C : Avec un outil | IP 3X ou IP XXC | AD3 : Aspersion d'eau | IP X3 | AG4 : Très importants (20 J) | IK 10 |
| D : Avec un fil | IP 4X ou IP XXD | AD4 : Projections d'eau | IP X4 | | |
| | | AD5 : Jets d'eau | IP X5 | | |
| | | AD6 : Paquets d'eau | IP X6 | | |
| | | AD7 : Immersion | IP X7 | | |
| | | AD8 : Submersion | IP X8 | | |

**IP :** *Indice de protection contre la pénétration de corps solides ou l'accès aux parties dangereuses*
**IK :** *Degré de protection contre les risques de chocs mécaniques*

# 3. Examen des prescriptions applicables

## NORMES APPLICABLES

NF C15-100

**Arrêtés :**

14/12/2011

| Article Code du Travail | Libellé item | Norme | Arrêté |
|---|---|---|---|
| R. 4215-01 | **Obligations générales du Maître d'Ouvrage** | | |
| | *Règles générales de conception et réalisation* | NF C15-100-131 | C |
| R. 4215-02 | **Dossier technique** | | |
| | *Mise à disposition des différents éléments* | NF C15-100 | C |
| R. 4215-03 | **Inaccessibilité des parties actives et absence de tension dangereuse en cas de défaut d'isolement** | | |
| | *Protection contre les contacts directs - règles* | NF C15-100-411 | NC |
| | *Règles particulières aux différents modes de pose* | NF C15-100-529 | C |
| | *Protection contre les contacts directs dans un local de service électrique* | NF C15-100-729 | C |
| | *Protection contre les contacts indirects - règles* | NF C15-100-411 | C |
| | *Prise de courant (Obturateurs sur socle de prise de courant ≤ 32A )* | NF C15-100-555 | C |
| | *Ensemble d'appareillages (armoire) - Mise en œuvre* | NF C15-100-558 | C |
| | *Protection contre les contacts indirects - essai ou mesurage* | NF C15-100-643 | C |
| | *Isolement des circuits - essai ou mesurage* | NF C15-100-643 | C |
| | *Protection par double isolation ou isolation renforcée* | NF C15-100-412 | C |
| | *Mesure de protection par séparation électrique* | NF C15-100-413 | SO |
| | *Mesure de protection par TBT (TBTS / TBTP)* | NF C15-100-414 | SO |
| | *Dispositions complémentaires (LES + DDR)* | NF C15-100-415 | C |
| | *Dispositifs de protection contre les chocs électriques - mise en œuvre* | NF C15-100-531 | C |
| | *Conducteurs de protection - mise en œuvre* | NF C15-100-543 | C |
| | *Conducteurs d'équipotentialité - mise en œuvre* | NF C15-100-544 | C |
| | *Installation de mise à la terre - mise en œuvre* | NF C15-100-542 | C |
| | *Salles d'eau* | NF C15-100-701 | SO |
| | *Piscines, Bassins* | NF C15-100-702 | SO |
| | *Protection contre les contacts indirects - Générateur d'énergie* | NF C15-100-551 | SO |
| | *Protection contre les contacts indirects - ASI - STS-Démarreur variateur* | NF C15-100-553 | SO |
| R. 4215-04 | **Absence de tension dangereuse du fait du voisinage avec une installation de domaine de tension supérieur ou du fait d'un défaut d'isolement** | | |
| | *Mise en œuvre des conducteurs* | NF C15-100-524 | C |
| | *Voisinage avec d'autres canalisations électriques* | NF C15-100-528 | C |
| | *Limiteur de surtension* | NF C15-100-534 | SO |
| | *Autotransformateur en schéma IT* | NF C15-100-552 | SO |
| R. 4215-05 | **Risques liés à l'élévation normale de température des matériels** | | |
| | *Echauffements dans un local à risque d'incendie* | NF C15-100-422 | C |
| | *Règles générales de protection contre l'incendie* | NF C15-100-421 | C |

| Article Code du Travail | Libellé item | Norme | Arrêté |
|---|---|---|---|
| | *Protection contre le risque de brulure sur l'appareillage* | NF C15-100-423 | C |
| | *Conditions de fonctionnement -Appareillage inadapté avec risque d'échauffement* | NF C15-100-512 | C |
| | *Echauffements de l'appareillage lumineux* | NF C15-100-559 | C |
| R. 4215-06 | **Caractéristiques du matériel vis à vis des surintensités / Prévention du risque incendie** | | |
| | *Diélectrique inflammable* | NF C15-100-421 | SO |
| | *Protection contre les arcs électriques* | NF C15-100-421 | C |
| | *Protection des canalisations contre les surintensités - règles* | NF C15-100-430 | C |
| | *Protections surintensités - disposition suivant la nature des circuits* | NF C15-100-431 | C |
| | *Protections surintensités - nature des dispositifs de protection* | NF C15-100-432 | C |
| | *Protection des canalisations contre les surcharges* | NF C15-100-433 | C |
| | *Protection des canalisations contre les court circuits* | NF C15-100-434 | C |
| | *Coordination entre les différents dispositifs de protection* | NF C15-100-435 | C |
| | *Protection des canalisations - courants admissibles* | NF C15-100-523 | C |
| | *Sections minimale des conducteurs actifs* | NF C15-100-524 | C |
| | *Choix et mise en œuvre des connexions* | NF C15-100-526 | C |
| | *Choix et mise en œuvre des dispositifs de connexion des installations d'éclairage* | NF C15-100-559 | C |
| | *Caractéristiques des matériels vis à vis des influences externes* | NF C15-100-512 | C |
| | *Caractéristiques des matériels vis à vis des effets mécaniques et thermiques produit par les surintensités* | NF C15-100-533 | C |
| | *Coordination entre les différents dispositifs de protection* | NF C15-100-536 | C |
| | *Non manœuvre en charge des sectionneurs* | NF C15-100-537 | C |
| | *Matériels d'installation et d'utilisation, Prise de courant BT > 32A* | NF C15-100-555 | C |
| R. 4215-07 | **Sectionnement des installations** | | |
| | *Dispositif de sectionnement* | NF C15-100-462 | C |
| | *Dispositif de sectionnement / coupure* | NF C15-100-537 | C |
| | *Sectionnement générateurs d'énergie électrique* | NF C15-100-551 | SO |
| | *Ensemble d'appareillage (armoire) - sectionnement et coupure en charge* | NF C15-100-558 | C |
| R. 4215-08 | **Coupure d'urgence des circuits** | | |
| | *Coupure d'urgence* | NF C15-100-465 | C |
| | *Coupure d'urgence* | NF C15-100-537 | C |
| R. 4215-09 | **Mise en œuvre des canalisations** | | |
| | *Mode de pose des canalisations* | NF C15-100-521 | C |
| | *Choix en mise en œuvre pour limiter la propagation du feu* | NF C15-100-527 | C |
| | *Voisinage avec d'autres canalisations* | NF C15-100-528 | C |
| | *Règles particulières aux différents modes de pose des canalisations* | NF C15-100-529 | C |
| | *Rayon de courbure des conducteurs et conduits* | NF C15-100-522 | C |
| R. 4215-10 | **Identification des circuits et appareillages** | | |
| | *Identification et repérage des installations BT* | NF C15-100-514 | C |
| R. 4215-11 | **Choix du matériel en fonction de la tension et conditions d'environnement** | | |
| | *Adaptation des matériels à la tension* | NF C15-100-512 | C |
| | *Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes* | NF C15-100-522 | C |

| Article Code du Travail | Libellé item | Norme | Arrêté | |
|---|---|---|---|---|
| | *Adaptation du matériel aux influences externes* | NF C15-100-522 | | C |
| | *Appareillage généralité* | NF C15-100-530 | | NC |
| | *Installation du matériel* | NF C15-100-555 | | C |
| | *Ensembles d'appareillage ; règles générales* | NF C15-100-558 | | C |
| R. 4215-11 | **Emplacements à risques particuliers d'influences externes** | | | |
| | *Règles particulières pour les salles d'eau* | NF C15-100-701 | | SO |
| | *Règles particulières pour les piscines, bassins* | NF C15-100-702 | | SO |
| | *Règles particulières pour les locaux contenant des radiateurs pour saunas* | NF C15-100-703 | | SO |
| | *Règles particulières pour les installations de chantier* | NF C15-100-704 | | SO |
| | *Règles particulières pour les établissements agricoles* | NF C15-100-705 | | SO |
| | *Règles particulières pour les enceintes conductrices exigües* | NF C15-100-706 | | SO |
| | *Règles particulières pour les parcs de caravanes* | NF C15-100-708 | | SO |
| | *Règles particulières pour les ports, ports de plaisance et emplacements analogues Marinas* | NF C15-100-709 | | SO |
| | *Règles particulières pour les installations temporaires* | NF C15-100-711 | | SO |
| | *Règles particulières pour les installations éclairage à très basse tension* | NF C15-100-715 | | SO |
| | *Règles particulières pour les unités mobiles ou transportables* | NF C15-100-717 | | SO |
| | *Règles particulières pour les aires de distribution carburant liquide* | NF C15-100-752 | | SO |
| | *Règles particulières pour les câbles chauffants et systèmes de chauffage Equipements de chauffage électrique pour planchers rayonnants ou installés en plafond ;* | NF C15-100-753 | | SO |
| | *Règles particulières pour les parc de stationnement* | NF C15-100-756 | | SO |
| | *Règles particulières pour les installations non surveillées* | NF C15-100-773 | | SO |
| R. 4215-12 | **Mise en œuvre des installations vis à vis du risque d'incendie et/ou explosion** | | | |
| | *Emplacements à risques d'incendie* | NF C15-100-422 | | SO |
| | *Emplacements à risque d'explosion* | NF C15-100-424 | | SO |
| R. 4215-13 | **Locaux ou emplacements de service électrique** | | | |
| | *Protection contre les contacts directs dans un local de service électrique* | NF C15-100-729 | | SO |
| | *Dispositions constructives / Ventilation dans un local de service électrique* | NF C15-100-729 | | SO |
| | *Dispositions constructives / Ouverture des portes dans un local de service électrique* | NF C15-100-729 | | SO |
| | *Eclairage de sécurité dans un local de service électrique* | NF C15-100-729 | | SO |
| | *Matériel d'exploitation et de sécurité dans un local de service électrique* | NF C15-100-729 | | SO |
| | *Batteries d'accumulateurs* | NF C15-100-570 | | SO |
| R. 4215-15 | **Conformité des installations aux articles R4215-3 à R4215-13 si respect des normes applicables** | | | |
| | *- aux installations BT intérieures* | NF C15-100-1 | | C |
| R. 4215-16 | **Conformité des matériels électriques aux normes NF ou CE** | | | |
| | *Conformité aux normes des matériels BT* | NF C15-100-511 | | C |
| R. 4215-17 | **Eclairage de sécurité** | | | |
| | *Application du règlement ERP si plus contraignant* | | 14/12/2011-1 | SO |
| | *Obligation d'une installation fixe (si applicable)* | | 14/12/2011-2 | C |

| Article Code du Travail | Libellé item | Norme | Arrêté | |
|---|---|---|---|---|
| | *Effectif de l'établissement (mode calcul)* | | 14/12/2011-3 | C |
| | *Fonctions de l'éclairage sécurité* | | 14/12/2011-4 | C |
| | *Mise en œuvre de l'éclairage d'évacuation (sauf dérogation)* | | 14/12/2011-5 | C |
| | *Mise en œuvre de l'éclairage d'ambiance ou anti-panique* | | 14/12/2011-6 | SO |
| | *Type autorisé (source centrale ou bloc autonome)* | | 14/12/2011-7 | C |
| | *Eclairage alimenté par source centrale* | | 14/12/2011-8 | NC |
| | *Conception de l'éclairage de sécurité réalisé par BAES* | | 14/12/2011-9 | NC |
| R. 4226-05 | **Coupure des installations, dépose des écrans, anciennes prescriptions normatives** | | | |
| | *Coupure de courant et essai autorisés* | | | C |
| | *Dépose des plastrons* | | | C |
| R. 4226-07 | **Surveillance et maintenance des installations** | | | |
| | *Etat mécanique apparent des matériels* | NF C15-100-512 | | C |
| | *Fixation des matériels et appareillages* | NF C15-100-530 | | C |
| | *Fixation des luminaires* | NF C15-100-559 | | C |
| | *Maintien en état des installations – fixation des canalisations* | NF C15-100-521 | | C |
| | *Maintien en état des installations – état du matériel* | NF C15-100-522 | | C |
| | *Echauffements* | NF C15-100-66 | | C |
| | *Etat général des installations* | NF C15-100-66 | | NC |
| R. 4226-09 | **Locaux réservés à la production, conversion, distribution d'électricité** | | | |
| | *Affichages et inscriptions dans un local de service électrique* | NF C15-100-729 | | SO |
| | *Portes, conditions d'ouverture et fermeture dans un local de service électrique* | NF C15-100-729 | | SO |
| R. 4226-10 | **Locaux présentant des risques particuliers de choc électrique** | | | |
| | *Barrière à poissons* | | 17/03/1993-- | SO |
| | *Pêche à l'électricité* | | 02/02/1989-- | SO |
| | *Galvanoplastie, électrophorèse, électrolyse, fours à arc :* | | 15/12/2011-- | SO |
| | *- Tensions limites - Prévention du contact direct* | | 15/12/2011-1 | SO |
| | *- Prévention en cas d'inapplicabilité de l'art. 1* | | 15/12/2011-2 | SO |
| | *Laboratoires et plates-formes d'essais :* | | 16/12/2011-- | SO |
| | *- Délimitation des emplacements et signalisation* | | 16/12/2011-2 | SO |
| | *- Repérage des points d'alimentation et signalisation de la présence et de l'absence de tension* | | 16/12/2011-3 | SO |
| | *- Prévention des risques de contact direct* | | 16/12/2011-4 | SO |
| | *- Protection contre les risques de contact indirect* | | 16/12/2011-5 | SO |
| | *- Dispositifs de coupure d'urgence* | | 16/12/2011-6 | SO |
| | *- Interdiction de remise sous tension automatique* | | 16/12/2011-7 | SO |
| | *- Adaptation des mesures prévues dans l'article 2 pour les essais réalisés hors zones normalement dédiées* | | 16/12/2011-8 | SO |
| R. 4226-11 | **Installations de soudage électrique :** | | | |
| | *Tension d'alimentation, tension de contact, isolation, conducteur de retour, connecteurs* | | 19/12/2011-2 | SO |
| | *Porte-électrodes, torches ou pistolets* | | 19/12/2011-3 | SO |
| | *Soudage à l'intérieur d'une enceinte conductrice exiguë* | | 19/12/2011-4 | SO |
| | *Soudage sur des chantiers spécialisés de construction* | | 19/12/2011-5 | SO |
| R. 4226-12 | **Utilisation et raccordement des appareils amovibles** | | | |
| | *Limitation de la tension d'alimentation ou indice de protection adapté* | | 20/12/2011-2 | SO |

| Article Code du Travail | Libellé item | Norme | Arrêté | |
|---|---|---|---|---|
| | *Adaptation aux influences externes* | | 20/12/2011-3 | SO |
| | *Canalisations souples d'alimentation* | | 20/12/2011-4 | SO |
| | *Prises de courant, prolongateurs et connecteurs* | | 20/12/2011-5 | SO |
| | *Raccordement hors charge des prises de courant, prolongateurs et connecteurs > 32 ampères* | | 20/12/2011-6 | SO |
| | *Utilisation des appareils portatifs à main dans les enceintes conductrices exigües* | | 20/12/2011-7 | SO |
| R. 4226-13 | **Maintenance de l'éclairage sécurité** | | | |
| | *Dysfonctionnement du dispositif de mise à l'état repos* | | 14/12/2011-9 | C |
| | *Mise à l'état de veille, de repos, d'arrêt* | | 14/12/2011-10 | C |
| | *Essais réglementaires de l'employeur* | | 14/12/2011-11 | C |
| | *Lampes de rechange* | | 14/12/2011-12 | C |

| Significations des abréviations utilisées | | | |
|---|---|---|---|
| **C :** Conforme | **NC :** Non conforme | **SO :** Sans objet | **PM :** Pour mémoire |

# 4. Résultats des mesurages et essais

## 4.1 Appareils de mesurage et d'essais utilisés

| Continuité/isolement, masses et circuits | Essais des DDR | Tests des CPI | Mesures des prises de terre | Continuité de précision (si requis) |
|---|---|---|---|---|
| MEGGER MIT 405 | MEGGER LRCD 220 | A METROLOGIE Boite à résistances | MEGGER LRCD 220 | |

## 4.2 Résultats

### Prises de terre

| Localisation | Désignation | Conditions de mesure / Barrette | Valeur (Ω) |
|---|---|---|---|
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Placard GDC/EL/01/07 - CF.2 | Masse HT+BT+Neutre | Ensemble interconnecté | 1 |

### Continuités entre tableaux de la distribution

| Localisation | Désignation Tableau | Origine Mesure | Valeur (mΩ) |
|---|---|---|---|
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Circulation GDC/1136 | EL.20.639 - ECL. & PC | Terre générale | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Circulation GDC/1136 | EL.20.3347 - Ondulé | | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Circulation GDC/1136 | EL.20.640 | Terre générale | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Stock réserve GDC/11505 | EL.20.493 ( Force Cuisine Self ) | Terre générale | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Stock réserve GDC/11505 | EL.20.419 ( TD Self ) | Terre générale | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Circulation GDC/1240 + GDC/1242 | TD Ondulé - Alim venant EL. 20.603 | Terre générale | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Placard GDC/EL/01/07 - CF.2 | EL.20.566 Secteur ( Repère : A-A - origine : EL 18 44 Poste 2 ) | Terre générale | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Placard GDC/EL/01/07 - CF.2 | EL.20.603 Réseau Ondulé (origine : EL 18-9) | Terre générale | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Circulation GDC/1240 | TD sans N° GMAO ( Face box GDC/1202 ) | Réseau BT ondulé EL 18 - 9 | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Placard GDC/EL/01/01 | EL.20.628 TD 200 ( Origine : EL.20.566 ) | Terre générale | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Placard GDC/EL/01/00 | EL.20.627 TD 200 ( Origine : EL.20.566 ) | Terre générale | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Salle de | EL.20.3321 ( Secteur ) | Terre des masses | inférieur à |

| Localisation | Désignation Tableau | Origine Mesure | Valeur (mΩ) |
|---|---|---|---|
| recherche I2FH GDC/130020 | | | 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Salle de recherche I2FH GDC/130020 | EL.20.3325 ( Ondulé ) | Terre des masses | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Circulation GDC/130001 | EL.20.3089 - Chambre GDC/130008 | Masse BT + Neutre | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Circulation GDC/130001 | EL.20.1281 - Brancardiers GDC/130003 | LEP | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Circulation GDC/130001 | EL.20.1281 QD.06 - Bureau GDC/130016 | LEP | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Circulation GDC/130001 | EL.20.1281 QD.06.8 / 7 - Bureau GDC/130048 | LEP | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Circulation GDC/130001 | TD Onduleur - Bureau GDC/130047 | LEP | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Circulation GDC/130001 | TD Bains GDC/130038 ( EL. 20.2509 ) | EL 20.1281 | <1500 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Circulation GDC/130001 | EL.20.1281.QD.06.8 - Chambre de garde N° 9 GDC/130022 | LEP | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Circulation GDC/130001 | EL.20.1281.QD.06.8 - Salle de repos GDC/130026 | LEP | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Circulation GDC/130001 | EL.20.1281.QD.06.8 - Bureau Secrétariat GDC/130030 | LEP | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Circulation GDC/130001 | TD Salle de réunion CMRR GDC/130034 ( EL.20.3088 ) | Masses utilisation | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Bureau Bulle GDC/130043 | EL.20.1281 | Terre générale | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Bureau Bulle GDC/130043 | Coffret EL.20.3960 | Neutre + masses utilisation | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Local GDC/EL/01/08 | EL.20.523 ( Réseau Normal ) | Terre générale | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Local GDC/EL/01/08 | EL.20.598 ( Réseau Ondulé ) | Terre générale | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Circulation GDC/1426 | EL.20.659 ( Repère : A-B1 - Origine : EL.20.523 ) | Terre générale | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Circulation GDC/1426 | EL.20.761 / TD.400 Ondulé ( Origine : EL.20.598 ) | Neutre + masses utilisation | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Circulation GDC/1521 | EL.20.658 / TD 500 ECL. / PC / FORCE | Terre générale | < 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - GDC/EL/01/11 | EL.20.712 ( TD.600/1 ECL/PC/FORCE ) | Terre générale | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Placard électrique GDC/EL/01/06 | EL.20.655 ( ECL ET PC ) | Terre générale | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Placard électrique GDC/EL/01/05 | EL.20.654 ( Réseau Normal ) | Terre générale | inférieur à 2000 |

| Localisation | Désignation Tableau | Origine Mesure | Valeur (mΩ) |
|---|---|---|---|
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Placard électrique GDC/EL/01/05 | EL.20.981 ( Réseau ondulé ) | Terre générale | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Local congélateurs GDC/1851 | EL.20.3557 | ... BAT 200 => Circulation => EL. 20.603 | inférieur à 2000 |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Circulation GDC/1631 | EL.20.632 ( TD 800/1 ECL / PC / FORCE ) | Terre générale | inférieur à 2000 |

## Contrôleur(s) permanent(s) d'isolement

| Localisation | Source | Contrôleur permanent d'isolement (CPI) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Marque Type | Réglage (kΩ) | Essai (kΩ) | Report |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Stock réserve GDC/11505 | Réseau BT privé EL 18 - 45 Poste 3 | | | | |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Stock réserve GDC/11505 | Réseau BT privé EL 18 - 45 Poste 3 | | | | |
| GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Placard GDC/EL/01/07 - CF.2 | Réseau Ondulé interne CHU - Local GDC/EL/91/03 | | | | |

## Dispositifs différentiels à courant résiduel

| Quantité | Désignation circuit | Type de dispositif | Réglage | | Essai | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $I\Delta_n$ (mA) | Tempo (s) | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Circulation GDC/1136** | | | | | | | |
| ➢ **EL.20.639 - ECL. & PC** | | | | | | | |
| 1 | Commande "Public" C | IDR | 300 | | B | | |
| 1 | Commande "Public" D | IDR | 300 | | B | | |
| 3 | Eclairage salle de bains (x3) - 2x10 A | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | LU 28 Ecl. CH 1125 / IDT40T | DDR | 30 | | B | | |
| 10 | PC rang 3 - 2x16 A | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | 6 PC CH. 1124 / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 9 | PC rang 4 - 2x16 A | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | PC Attente / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 4 | D.66 à D.69 PC GDC / IDT40N | DDR | 30 | | B | | |
| 9 | PC rang 5 ( x 8 ) - 2x16 A | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Eclairage infirmerie Rang 5 - 2x10 A | DDR | 30 | | B | | |

| Quantité | Désignation circuit | Type de dispositif | Réglage | | Essai | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $I\Delta_n$ (mA) | Tempo (s) | | | |
| 5 | PC rang 6 (x5) - 2x16 A | DDR | 30 | | B | | |
| 13 | PC rang 7 (x13) - 2x16 A | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | D.64 + D.65 1 BLOC PC GDC / IDT40N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | PC circulations rang 8 - 2x16 A | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D58 - 4 PC Salle d'examen / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Eclairage vidoir - 2x10 A | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | PC vidoir linge sale | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | PC box rang 8 (x2) - 2x16 A | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D. 59 2 PC GDC 1106 / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.60 PC GDC / DT40N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.61 PC GDC / DT40N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.62 PC GDC / DT40N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.63 PC GDC / IDT40K | DDR | 30 | | B | | |
| | ➢ **EL.20.3347 - Ondulé** | | | | | | |
| 1 | D.2 PC GDC/1131 / IC60N | DDR | 30 | | B | | |
| | ➢ **EL.20.640** | | | | | | |
| 1 | Commande "non public" délesté A | IDR | 30 | | B | | |
| 1 | Commande "public" délesté B | IDR | 30 | | B | | |
| 1 | Commande "non public" non délesté E | IDR | 300 | | B | | |
| 2 | PC Circulation 32A. | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Plaque chauffante local détente - Libre | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Lave-bassins vidoir 20A. / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Stock réserve GDC/11505** | | | | | | | |
| | ➢ **EL.20.493 ( Force Cuisine Self )** | | | | | | |
| 1 | Q.3 Général laverie / C120N | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Commande / C60N | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Q.2 Général Piano de cuisson / C120N | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Q.9 Bain-marie / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Caisse 16 informatique / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | Hors d'œuvre / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | PC sur bain-marie / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Congélateur + PC / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Q12 - Plaque chauffante / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Q21 - Four / C60N | DDR | 30 | | B | | |

| Quantité | Désignation circuit | Type de dispositif | Réglage | | Essai | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $I\Delta_n$ (mA) | Tempo (s) | | | |
| 1 | Q.22 Alim. robot-coupe / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Q.23 Banque dessert / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Bains marie / IC60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Ilot entrée / IC60N | DDR | 30 | | B | | |
| | ➢ **EL.20.419 ( TD Self )** | | | | | | |
| 1 | Préparation - C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Service - C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | GI Eclairage 1 "non Public" | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Stock plonge / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Sanitaires vestiaires / DPN | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Laverie / DPN | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Alim. Chambre froide / C60a | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Général Eclairage 2 "Public" C60a | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Eclairage 1 bar / C60N | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Eclairage 1 salle à manger / C60N | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | VC salle froide / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | PC + Force Motrice 1 / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | PC + Force Motrice 2 / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | DD FMLT -CTA / C60N | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | 3 PC grande pièce / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | PC autolaveuse / C60H | DDR | 30 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Circulation GDC/1240 + GDC/1242** | | | | | | | |
| | ➢ **TD Ondulé - Alim venant EL.20.603** | | | | | | |
| 1 | DPT N° 1 PC 16 A / DT40N | DDR | 30 | | B | | |
| 5 | PC 16 A / DT40N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Départ 7 GDC 1210 / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Placard GDC/EL/01/07 - CF.2** | | | | | | | |
| | ➢ **EL.20.566 Secteur ( Repère : A-A - origine : EL 18 44 Poste 2 )** | | | | | | |
| 1 | D.1 Force bâtiment 700 / IC60L | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | D.2 Lumière bâtiment 700 / IC60H | DDR | 300 | | B | | |
| | ➢ **EL.20.603 Réseau Ondulé (origine : EL 18-9)** | | | | | | |
| 1 | D.1 PC LT.2 / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D 6 GDC/CF/01/03 / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D 7 / GDC/CF/01/03 / IC60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D 8 / GDC/CF/01/03 IC60N | DDR | 30 | | B | | |

| Quantité | Désignation circuit | Type de dispositif | Réglage | | Essai | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $I\Delta_n$ (mA) | Tempo (s) | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Circulation GDC/1240** | | | | | | | |
| | **➢ TD sans N° GMAO ( Face box GDC/1202 )** | | | | | | |
| 1 | DPT 3 / DPN | DDR | 30 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Placard GDC/EL/01/01** | | | | | | | |
| | **➢ EL.20.628 TD 200 ( Origine : EL.20.566 )** | | | | | | |
| 1 | Commande "Public" délestée | IDR | 300 | | B | | |
| 13 | PC chambre rang 6 (x13) | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Commande "Public" non délestée B | IDR | 300 | | B | | |
| 5 | Eclairage salle de bains (x5) | DDR | 30 | | B | | |
| 24 | PC chambre rang 3 (x24) | DDR | 30 | | B | | |
| 17 | PC chambre rang 4 (x17) | DDR | 30 | | B | | |
| 11 | PC chambres (x11) | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | PC vidoir - 2x16 A | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | PC réserve - 2x16 A | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Lumière ESC 200 - 2x10 A | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | PC ESC 200 - 2x16 A | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | Chaufferie local ESC 200 (x2) | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | DST 57 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | PC circulation | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Appel-infirmières | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | Départ 55 + 56 - PC salle d' examen / DPN | DDR | 30 | | B | | |
| 6 | PC DT40 D. 63 à D.68 / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.69 4 PC GDC/1223 / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.70 4 PC GDC/1214 / IDT40T | DDR | 30 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Placard GDC/EL/01/00** | | | | | | | |
| | **➢ EL.20.627 TD 200 ( Origine : EL.20.566 )** | | | | | | |
| 1 | Commande "non Public" délesté A | IDR | 30 | | B | | |
| 1 | Commande "Public" délesté B | IDR | 30 | | B | | |
| 1 | Commande "non Public" Non délecté C | IDR | 300 | | B | | |
| 5 | PC 20A. office | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | PC 32A. office | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | PC 32A. circulation | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Lave-vaisselle office / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Attente Lave-bassins vidoir / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.1 PC FOUR 1 GDC 120019 / IC60N | DDR | 30 | | B | | |

| Quantité | Désignation circuit | Type de dispositif | Réglage | | Essai | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $I\Delta_n$ (mA) | Tempo (s) | | | |
| 1 | D.2 Chauffe-plats / PC FOUR 2 / IC60N | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | Eclairage / DT40 | DDR | 300 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Salle de recherche I2FH GDC/130020** | | | | | | | |
| | ➢ **EL.20.3321 ( Secteur )** | | | | | | |
| 1 | CP AU / IDT40T | DDR | 300 | | B | | |
| 2 | Eclairage / IDT40T | DDR | 300 | | B | | |
| 10 | PC / IDT40T | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | Alim. Clim Chauffage / IDT40T | DDR | 300 | | B | | |
| | ➢ **EL.20.3325 ( Ondulé )** | | | | | | |
| 1 | Q.AU CP AU / IC60N | DDR | 300 | | B | | |
| 8 | PC 2P+T / GDC130020 / IC60N | DDR | 30 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Circulation GDC/130001** | | | | | | | |
| | ➢ **EL.20.3089 - Chambre GDC/130008** | | | | | | |
| 13 | PC - GDC/130008 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Général éclairage | IDR | 30 | | B | | |
| | ➢ **EL.20.1281 QD.06 - Bureau GDC/130016** | | | | | | |
| 6 | PC GDC/130016 (x6) | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Général éclairage | IDR | 30 | | B | | |
| | ➢ **EL.20.1281 QD.06.8 / 7 - Bureau GDC/130048** | | | | | | |
| 9 | PC GDC/130048 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Général éclairage | IDR | 30 | | B | | |
| 8 | Chambre N° 9 GDC/130022 (x8) | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Chambre N° 9 - 4x25 A | IDR | 30 | | B | | |
| | ➢ **TD Onduleur - Bureau GDC/130047** | | | | | | |
| 1 | Onduleur BAT.400 / C60N ( libre ) | DDR | 30 | | B | | |
| | ➢ **TD Bains GDC/130038 ( EL.20.2509 )** | | | | | | |
| 1 | ID Général | IDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.4 Bains GDC 130038 / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.5 Bains GDC 130038 / DT40 | DDR | 300 | | B | | |
| | ➢ **EL.20.1281.QD.06.8 - Chambre de garde N° 9 GDC/130022** | | | | | | |
| 6 | PC - GDC/130022 / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | PC - GDC/130022 / DT40 ( consigné ) | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Général éclairage | IDR | 30 | | B | | |
| | ➢ **EL.20.1281.QD.06.8 - Salle de repos GDC/130026** | | | | | | |
| 8 | PC - GDC/130022 / DT40 | DDR | 30 | | B | | |

| Quantité | Désignation circuit | Type de dispositif | Réglage | | Essai | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $I\Delta_n$ (mA) | Tempo (s) | | | |
| 1 | ID Général éclairage | IDR | 30 | | B | | |
| | ➢ **EL.20.1281.QD.06.8 - Bureau Secrétariat GDC/130030** | | | | | | |
| 7 | PC - GDC/130030 / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Général éclairage | IDR | 30 | | B | | |
| | ➢ **TD Salle de réunion CMRR GDC/130034 ( EL.20.3088 )** | | | | | | |
| 1 | Général éclairage | IDR | 30 | | B | | |
| 3 | D5/6/7 4 PC GDC/130034 / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Bureau Bulle GDC/130043** | | | | | | | |
| | ➢ **EL.20.1281** | | | | | | |
| 1 | Commande arrêt d'urgence / C60N | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Multimètre Diris - C60N | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | ID 04-1 - Général Eclairage | IDR | 300 | | B | | |
| 1 | Eclairage couloir 2 / DT40 | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | QD05-5 VC - 2x10 A / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | QD05-6 - 2x10A / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | ID06-1 Général éclairage | IDR | 30 | | B | | |
| 1 | Eclairage + SDB / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | QD06-7 - C60N ( consigné H.S ) | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | QD06-8 - C60N | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | QD06-9 - C60N | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | QD06-10 - C60N | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Commande Force AU / C60N | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Multimètre Diris - 4X2 A / C60N | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | QD 07-01 - C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | QD 07.02 - C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | QD 07-03 à 07.04 - C60N ( consigné H.S ) | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | QD08-11 - C60N ( consigné H.S ) | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | QD07-5 - C60N | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | QD07-6 - 4X32A / C60N | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | QD07-7 - 4X16A. / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | QD07-8 - 4X16A / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | QD08-1 - 2X1A / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | QD 08-2 - 4X16A / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | QD08-3 - Coffret EL.20.3960 / C60N | DDR | 30 | | B | | |

| Quantité | Désignation circuit | Type de dispositif | Réglage | | Essai | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $I\Delta_n$ (mA) | Tempo (s) | | | |
| 1 | QD08-4 - 2X16 A / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | QD08-5 - 4x16 A / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | QD08-6 - 4x16 A / C60N ( consigné H. S ) | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | QD08-7 - 4x16 A / C60N ( consigné H. S ) | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | QD08-8 - 2x16 A / C60N ( consigné H. S ) | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | QD08-9 - 4x16 A / C60N ( consigné H. S ) | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | QD08-10 - Coffret de chantier 4X32A / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Départ 38 4 PC / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Départ 39 4 PC / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Départ 40 4 PC / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Départ 41 - 1 PC SDB. / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Local GDC/EL/01/08** | | | | | | | |
| | ➢ **EL.20.523 ( Réseau Normal )** | | | | | | |
| 1 | D.5 Force bâtiment 500 / C60H | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | D.6 Lumière bâtiment 500 / C60H | DDR | 300 | | B | | |
| | ➢ **EL.20.598 ( Réseau Ondulé )** | | | | | | |
| 1 | D 4 - 3 PC GDC/CF/01/02 IC60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Tableau bâtiment 400 / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | PC pièce courant faible / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D7 3 PC GDC/CF/01/02 IC60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D6 3 PC GDC/CF/01/02 IC60N | DDR | 30 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Circulation GDC/1426** | | | | | | | |
| | ➢ **EL.20.659 ( Repère : A-B1 - Origine : EL.20.523 )** | | | | | | |
| 1 | Commande "non Public" I1 | IDR | 30 | | B | | |
| 1 | Commande "non Public" I3 | IDR | 30 | | B | | |
| 1 | Commande "Public" I4 | IDR | 30 | | B | | |
| 2 | PC 16A. - Attente (x2) | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | D22 / D23 PC rang C / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D47 PC rang C / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D48 PC rang B / DT40N | DDR | 30 | | B | | |
| 4 | PC rang D - (x4) | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Appel patient rang E | DDR | 30 | | B | | |

| Quantité | Désignation circuit | Type de dispositif | Réglage | | Essai | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $I\Delta_n$ (mA) | Tempo (s) | | | |
| 13 | PC rang F | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D 24 4 PC GDC/1408 / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 3 | PC rang F - 2x16 A C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | PC 20 A circulations 3/2 Rang (I) | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | PC 20 A archives (x2) Rang (J) | DDR | 30 | | B | | |
| 3 | D46 D47 D48 4 PC / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Commande non Public I1F | IDR | 300 | | B | | |
| 1 | Commande Public I2F | IDR | 300 | | B | | |
| 1 | D25 BLOC 4 PC / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D25 rang E / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D44 GDC/1422 / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D45 GDC/1401 / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.54 4 PC DT40 / rang H | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D56 4 PC IDT40T / rang H | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D57 4 PC IDT40T / rang H | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D58 4 PC IDT40T / rang I | DDR | 30 | | B | | |
| | ➢ **EL.20.761 / TD.400 Ondulé ( Origine : EL.20.598 )** | | | | | | |
| 1 | PC basse vision ( 1414 ) | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | 2 PC - 1411/ C60N | DDR | 30 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Circulation GDC/1521** | | | | | | | |
| | ➢ **EL.20.658 / TD 500 ECL. / PC / FORCE** | | | | | | |
| 1 | I .1 Général éclairage N.Public | IDR | 300 | | B | | |
| 1 | PC16A. salle attente | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | PC bibliothèque | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | I .2 Général éclairage Public | IDR | 300 | | B | | |
| 1 | I .3 Général éclairage Public | IDR | 300 | | B | | |
| 1 | I .4 Général éclairage Public | IDR | 300 | | B | | |
| 8 | PC 16A. rang C - (x8) | DDR | 30 | | B | | |
| 12 | PC rang D (x12) | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | PC négatoscope / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 4 | PC 16A. rang E | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | PC 16A. Circulations 1 et 2 | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | ID Général I1F et I2F | IDR | 300 | | B | > 0.5 | |
| 3 | PC 20 A Circulation 1+2 | DDR | 30 | | B | | |

| Quantité | Désignation circuit | Type de dispositif | Réglage | | Essai | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $I\Delta_n$ (mA) | Tempo (s) | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - GDC/EL/01/11** | | | | | | | |
| ➢ **EL.20.712 ( TD.600/1 ECL/PC/FORCE )** | | | | | | | |
| 2 | Marche normale / Délestage | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Protection C.T éclairage | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Général éclairage 1 ( ABB ) | IDR | 300 | | M | > 0.5 | **11** |
| 1 | Ecl. salle de bains / DT40N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Général éclairage N.P | IDR | 300 | | B | | |
| 1 | Général éclairage circulation | IDR | 300 | | B | | |
| 2 | D62 ET D63 / 2 PC / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Protection contact Force | DDR | 300 | | B | | |
| 10 | PC Rang 5 | DDR | 30 | | B | | |
| 3 | PC circulation 32A. ( x3 ) Rang 5 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Appel malade - Rang 5 / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 13 | PC rang 6 ( x 13 ) | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | Réserve et libre ABB - Rang 6 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Général ventilo-convecteur | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Frigo micro-ondes / DT40N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Micro-ondes / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D61 Bloc 4 PC GDC1610 / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 14 | D.64 à D.77 PC - Rang 8 / IDT40T | DDR | 30 | | B | | |
| 6 | D.78 à D.83 PC - Rang 9 / IDT40T | DDR | 30 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Placard électrique GDC/EL/01/06** | | | | | | | |
| ➢ **EL.20.655 ( ECL ET PC )** | | | | | | | |
| 4 | ID Général I 1 à I 4 | IDR | 300 | | B | | |
| 3 | Rang B ( x 3 ) PC 16 A attente | DDR | 30 | | B | | |
| 15 | Rang D. ( x 15 ) PC | DDR | 30 | | B | | |
| 15 | Rang E ( x 15 ) PC | DDR | 30 | | B | | |
| 15 | Rang F ( x 15 ) PC | DDR | 30 | | B | | |
| 15 | Rang G ( x 15 ) PC | DDR | 30 | | B | | |
| 5 | Rang H ( x 5 ) PC | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | Rang H PC D.80 / D.81 / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | 4 PC info Salle détente / DPN | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Rang I ( Départ consigné ) | DDR | 30 | | B | | |
| 3 | Rang I ( Départ consigné ) | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | Rang I ( Départ PC 16A. ) | DDR | 30 | | B | | |

| Quantité | Désignation circuit | Type de dispositif | Réglage | | Essai | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $I\Delta_n$ (mA) | Tempo (s) | | | |
| 1 | Rang I ( Départ consigné ) DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 3 | 3 départs 12/13/14 / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Placard électrique GDC/EL/01/05** | | | | | | | |
| | ➢ **EL.20.654 ( Réseau Normal )** | | | | | | |
| 3 | 3 ID Général I1/I2/I3 | IDR | 300 | | B | | |
| 1 | Q.63 PC GDC/1726 + PC VTP | DDR | 30 | | B | | |
| 7 | 7 DDR PC 20A | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Q.24 PC 20A Circulation / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | DPT 8 / 9 / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Clim GDC/1728 / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.57 4 PC GDC/1728 / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | PC Châssis / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Q.63 2 x 2 PC | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Q.64 ECL. VTP GDC/SI | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.71 V.C / DT40 | DDR | 300 | | B | | |
| 2 | D.65 et D.66 4 PC / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.70 2 PC / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.75 4 PC Ménage / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.67 4 PC / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.68 4 PC / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.74 CTA / DT40 | DDR | 300 | | B | | |
| | ➢ **EL.20.981 ( Réseau ondulé )** | | | | | | |
| 6 | 6 DDR PC 1 A 6 / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Local congélateurs GDC/1851** | | | | | | | |
| | ➢ **EL.20.3557** | | | | | | |
| 8 | DJ.02 à DJ.09 / PC / IDDT40T | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | DJ.10 à DJ.11 / RESERVE / IDDT40T | DDR | 30 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Circulation GDC/1631** | | | | | | | |
| | ➢ **EL.20.632 ( TD 800/1 ECL / PC / FORCE )** | | | | | | |
| 1 | Contact général éclairage | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Contact général éclairage | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Marche normal éclairage | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Marche délestée éclairage | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Général éclairage Non public | IDR | 300 | | B | | |
| 1 | Général Eclairage public | IDR | 300 | | B | | |
| 1 | Général Local non public | IDR | 300 | | B | | |

| Quantité | Désignation circuit | Type de dispositif | Réglage | | Essai | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | $I\Delta_n$ (mA) | Tempo (s) | | | |
| 1 | Eclairage douches / C60N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.39 - PC GDC 1858 / DT40 | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | D.40 - 2 PC Afficheur / DT40N | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | protection Contact Force | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Marche normale | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | Marche délestée | DDR | 300 | | B | | |
| 13 | PC 16A. (x13) - 2x16 A | DDR | 30 | | B | | |
| 2 | PC 32A. Circulation | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Lave-Bassins Vidoir/ 2x20 A | DDR | 30 | | B | | |
| 3 | PC 16A. (x3) | DDR | 30 | | B | | |
| 1 | Ventilation BAT. 600 et 800 | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | ID Général FM | IDR | 300 | | B | | |
| 1 | F20 Chauffe eau / IDT40T | DDR | 300 | | B | | |
| 1 | F.26 Unité ext. Clim GDC/1851 / IDT40T | DDR | 300 | | B | | |
| 17 | D.41 à D.57 PC / IDT40T | DDR | 30 | | B | | |

**Significations des abréviations utilisées**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **DDR** : Disjoncteur Différentiel | **IDR :** Interrupteur Différentiel | **RD :** Relais différentiel | **I∆n :** Intensité différentielle |
| **B :** Bon fonctionnement du différentiel < = à 1A ou bon fonctionnement mécanique du différentiel > à 1A | **M :** Fonctionnement incorrect du différentiel < = à 1A ou fonctionnement incorrect mécanique du différentiel > à 1A | **NE :** Fonctionnement du différentiel < = à 1A ou fonctionnement mécanique du différentiel > à 1A non essayé | **Tempo :** Temporisation |

# Examen des circuits terminaux

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Salle de séjour GDC/1101** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | Dj | 10 | | B | | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Téléviseur | 2 | RADIOLA | | | | | | | | |
| 1 | Réfrigérateur | | ARTHUR MARTIN | | | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Hôpital de jour GDC/1131** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage (bandeau) (2024) | | | | | Dj | 10 | | B | | |
| 6 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | Dj | 10 | | B | | |
| 5 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 44 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 4 | Lit | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | 2 | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Réfrigérateur | | FRIGIDAIRE | | 2 | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Ecran | | SAMSUNG | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage lampe de bureau | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | Volet électrique | | ND | | | | | | B | | |
| 4 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| 2 | Scope | | PHILIPS | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Privé GDC/1154** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Bureau Médecin 1 GDC/1102 et 03** | | | | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 17 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 2 | Micro-ordinateur | | DELL/NEC | | | | | | B | | |
| 2 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | | |
| 2 | Ecran | | SAMTRON | | | | | | B | | |
| 2 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Cadre Infirmier GDC/1104** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | | |
| 11 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 8 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | 2 | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Imprimante | | ML60-60N | | 2 | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| 1 | Ecran | | SAMSUNG | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Salle d'examens GDC/1105** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | Dj | 10 | | B | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 14 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Négatoscope (gris) | | ND | | | | | | B | | |
| 2 | Appareil ophtalmologie | | NIDEK | | | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil LMP6 | | TOPCOM | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Bureau Infirmier GDC/1106** | | | | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 16 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | 2 | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | | |
| 1 | Fax | | BROTHER | | | | | | B | | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Salle de soins GDC/1107 + GDC/1109** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 7 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Réfrigérateur | | FRIGIDAIRE | | | | | | B | | |
| 1 | Scope | | DASH 3000 | | | | | | B | | |
| 1 | Cardio fax | | NIHOMK | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Détente du Personnel GDC/1** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 6 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 10 | | B | | |
| 1 | Réfrigérateur | | FAGOR | | 2 | | | | B | | |
| 1 | Cafetière | | BRAVILOR | | 1 | | | | B | | |
| 1 | Cafetière | | PHILIPS | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Vidoir GDC/1110** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Prise(s) de courant (Force) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | Vidoir | | PB | 68123 | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Chambres simples (x7) GDC/1** | | | | | | | | | | |
| 8 | Appareil(s) d'éclairage Bandeau (2024) | | | | | | | | B | |
| 7 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 74 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 7 | Prise(s) de courant rasoir | | | | | | | | B | |
| 7 | Téléviseur | 2 | TECKNIMAGE | | | | | | | |
| 7 | Lit | | ELEGANZA | | | | | | B | |
| 7 | Volet électrique | | ND | | | | | | B | |
| 7 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Chambres doubles (x5) GDC/1** | | | | | | | | | | |
| 10 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 5 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 82 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 5 | Prise(s) de courant rasoir | | | | | | | | B | |
| 10 | Lit | | ELEGANZA | | | | | | B | |
| 10 | Téléviseur | 2 | TECKNIMAGE | | | | | | | |
| 5 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 5 | Volets électriques | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Linge sale GDC/1122** | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Circulation GDC/1136** | | | | | | | | | | |
| 15 | Appareil(s) d'éclairage LED | 2 | | | | | | | | |
| 7 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 8 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 2 | Four à micro-ondes | | SANYO | | | DDR | 16 | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Chambres GDC/1123 à GDC/1124-GDC/1125** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 5 | Appareil(s) d'éclairage bandeau (2024) | | | | | | | | B | |
| 42 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 3 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 5 | Téléviseur | 2 | TECHNIMAGE | | | | | | | |
| 3 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 3 | Volet électrique | | ND | | | | | | B | |
| 5 | Lits | | ELEGANZA | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Attente GDC/1126** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage sanitaires | 2 | | | | | | | | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Réfrigérateur | | VEDETTE | | 2 | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Téléviseur | 2 | STERLING | | | | | | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Plonge GDC/115017** | | | | | | | | | | |
| 6 | Appareil(s) d'éclairage Pavé LED | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Convoyeur de plateaux | | ND | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Machine à laver la vaisselle | | HOBART | | | Dj | 80 | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Cuisine Préparation GDC/115014** | | | | | | | | | | |
| 9 | Appareil(s) d'éclairage MIPI | | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 5 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage rampe(2024) | | | | | | | | B | |
| 2 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | |
| 15 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 2 | Banque froide | | OFECO | | 6.6 | | | | B | |
| 4 | Tue-mouches | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Banque froide | | OFECO | | 3 | | | | B | |
| 1 | Plaque céramique | | OFECO | | | | | | B | |
| 1 | Bain-marie | | OFECO | | | DDR | 10 | | B | |
| 4 | Chauffe-assiettes (900 W) | | HUPFER | | | | | | B | |
| 2 | Banque fromage et hors d'œuvre | | OFECO | | | | | | B | |
| 1 | Four à micro-ondes | | SANYO | | | | | | B | |
| 2 | Friteuse | | BONNET | | | | | | B | |
| 1 | Plaque grillade | | KEATING | | | | | | B | |
| 3 | Four (18,4 kW) | | FRIMA | | | | | | B | |
| 1 | Réfrigérateur | | LIEBHERR | | | | | | B | |
| 2 | Hotte | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Stérilisateur de couteaux | | TOURNUS | | | | | | B | |
| 2 | Banque caisse | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Distributeur d'eau fraîche | | MISTRAL | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | AERMEC | | | | | | B | |
| 1 | Congélateur | | VEDETTE | | | | | | B | |
| 1 | Chambre froide FR.49.153 | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Hors d' Œuvre/entrée GDC/115018** | | | | | | | | | | |
| 9 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 2 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | 1 |
| 15 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | 2 |
| 2 | Banque froide | | OFECO | | 6.6 | | | | B | |
| 4 | Tue-mouches | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Banque froide | | OFECO | | 3 | | | | B | |
| 1 | Bain-marie | | OFECO | | | DDR | 10 | | B | |
| 2 | Banque fromage et hors d'ouvre | | OFECO | | | | | | B | |
| 2 | Caisse automatique | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Salle à manger GDC/115018** | | | | | | | | | | |
| 11 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 20 | Appareil(s) d'éclairage (applique) (2024) | | | | | | | | B | |
| 8 | Appareil(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | 3 |
| 6 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Four à micro-ondes | | KRUPS | | | | | | B | |
| 1 | Four à micro-ondes | | SANYO | | | | | | B | |
| 1 | Fontaine réfrigérante | | MISTRAL | | | | | | B | |
| 7 | Climatiseurs cassettes | | AERMEC/CIAT | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Plonge GDC/115015** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI | | | | | | | | | |
| 1 | Prise(s) de courant 230V | | | | | | | | B | |
| 1 | Prise(s) de courant 400V | | | | | | | | B | |
| 1 | Four à micro-ondes | | SANYO | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Couloir vers les vestiaires personnel GDC/11501** | | | | | | | | | | |
| 12 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 2 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Congélateur | | ARTHUR.M | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Escaliers vers le self GDC/115016** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage MIPI | 2 | | | | | | | | | |
| 11 | Appareil(s) d'éclairage spots | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage de sécurité (2024) | | | | | | | | B | | **4** |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Circulations public vers self GDC/11502** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage (rampe TBT) | 3 | | | | | | | | | |
| 4 | Transformateur de sécurité | 2 | | | | | | | | | |
| 5 | Appareil(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Toilettes publics F / GDC11508** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | | **5** |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Stock réserve GDC/11505** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage masse inac IP 65 MIPI | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | | |
| 5 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Cafetière | | BRAVILOR | | | | | | B | | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | | |
| 1 | Source centrale | | AEES | | | | | | B | | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 1 | Cafetière Senséo | | PHILIPS | | | | | | B | | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | | |
| 1 | Ventilateur | | MD | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Local ménage GDC/115010** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage (étanche) (2024) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Chargeur | | OLDHAM | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | HERMEKIT | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - 2 Vestiaires GDC/1150** | | | | | | | | | | | |
| 5 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 6 | Appareil(s) d'éclairage LED | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 2 | Sèche-mains | | S&P | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Toilettes publics F / GDC11507** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | | **6** |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Escalier de service GDC/11504** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | | **7** |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Médecin GDC/1201** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage linolite | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | Dj | 10 | | B | | |
| 11 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Négatoscope | | ND | | | | | | B | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | 2 | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | 2 | | | | B | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Cardiofax | | NIHON.K | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Praticien hospitalier GDC/1202** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage ( Linolite ) | 2 | | | | | | | | |
| 11 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | 4 | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | SAMSUNG | | 2 | | | | B | |
| 1 | Ecran | | SAMSUNG | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Cadre de santé GDC/1203** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 12 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | 2 | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | 2 | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Ecran | | SAMSUNG | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Chambre GDC/1239 (1201)** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage ( Linolite ) | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Prise(s) de courant rasoir | | | | | | | | B | |
| 31 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 2 | Lit | | ELEGANZA | | | | | | B | |
| 1 | Pousse seringues | | F.K. | | | | | | B | |
| 1 | Téléviseur | 2 | TECHNI IMAGE | | | | | | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Chambre GDC/1238 (1203)** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage ( Linolite ) | 2 | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | |
| 20 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Téléviseur | 2 | TECHNI IMAGE | | | | | | | |
| 2 | Lit | | ELEGANZA | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Volet électrique | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Chambre GDC/1216** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage ( Linolite ) | 2 | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | |
| 6 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Téléviseur | 2 | TECHNI IMAGE | | | | | | | |
| 2 | Lit | | ELEGANZA | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Volet électrique | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Réserve GDC/1206** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | Dj | 10 | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage (linolite) | 2 | | | | | | | | |
| 12 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Lève-malades | 2 | LIKO | 102 | | | | | | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | COMPAQ | | | | | | B | | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | | |
| 1 | Ecran | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| 1 | Réfrigérateur | | LADEN | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil | | TOSCA | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Bureau Infirmier GDC/1207** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage ( Linolite ) | 2 | | | | | | | | | |
| 13 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | | |
| 1 | Ecran | | SIEMENS | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| 2 | Appareil | | NELCOR | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Salle de soins GDC/1208** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | Dj | 10 | | B | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 7 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Réfrigérateur | | LIEBHERR | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil GEM 3000 | | PRENIUM | | | | | | B | | |
| 1 | Balance | | SECA | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Chambre GDC/1208 et GDC/1207** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage ( Linolite ) (2026) | | | | | RT | | | B | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 23 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Téléviseur | 2 | TECHNIIMAGE | | | | | | | |
| 2 | Lit | | ELIGANZA | | | | | | B | |
| 1 | Respirateur | | ELISIE | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Vidoir GDC/1205** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | Dj | 10 | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Détente Personnel GDC/12** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | Dj | 10 | | B | |
| 7 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Réfrigérateur | | ARTHUR MARTIN | | | | | | B | |
| 1 | Cafetière | | BRAVILOR | | | | | | B | |
| 1 | Téléviseur | 2 | THOMSON | | | | | | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Cafetière | | MOULINEX | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Circulation GDC/1240 + GDC/1242** | | | | | | | | | | |
| 6 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | |
| 3 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | **8** |
| 3 | Prise(s) de courant (Force) | | | | 32 | | | | B | |
| 3 | Prise(s) de courant | | | | 16 | Dj | 16 | | B | |
| 13 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 7 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | |
| 2 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Chambre double GDC/1234 (1209)** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 20 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| 2 | Lit | | LINET | | | | | | B | | |
| 1 | Scope | | PHILIPS | | | | | | B | | |
| 1 | Téléviseur | 2 | TECHNIIMAGE | | | | | | | | |
| 1 | Respirateur | | PHILIPS | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Chambre GDC/1237 (1205)** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage ( Linolite ) | 2 | | | | | | | | | |
| 13 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Prise(s) de courant Rasoir | | | | | | | | B | | |
| 1 | Téléviseur | 2 | TECHNIIMAGE | | | | | | | | |
| 1 | Lit | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | scope | | PHILIPS | | | | | | B | | |
| 1 | respirateur | | ELISEE | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| 1 | Volet électrique | | ND | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Chambre GDC/1236 (1206)** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage (linolite) | 2 | | | | | | | | | |
| 13 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Téléviseur | | TECHNIIMAGE | | | | | | B | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 1 | Lit | | PINET | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| 1 | Volet électrique | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Respirateur | | ELISEE | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Bibliothèque TRUC GDC/1223** | | | | | | | | | | | |
| 12 | Appareil(s) d'éclairage (fluorescent) (2026) | | | | | | | | B | | |
| 8 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | | |
| 22 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | 2 | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Vidéoprojecteur | | EPSON | | | | | | B | | |
| 1 | Rétroprojecteur | | NOVASCOPE | | | | | | B | | |
| 4 | Volet électrique | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | CIAT | | | | | | B | | |
| 1 | Rack sono | | TASCAM | | | | | | B | | |
| 1 | Rétro projecteur | | 3M | | | | | | B | | |
| 1 | Téléviseur | 2 | SONY | | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Placard GDC/EL/01/07 - CF.2** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil éclairage MIPI | | | | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Bureau Chef GDC/1211** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | | |
| 10 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | 2 | Dj | | | B | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | Dj | | | B | |
| 1 | Ecran | | SAMSUNG | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | LEXMARK | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Réserve GDC/1209** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | |
| 1 | Prise(s) de courant (Force) | | | | | | | | B | |
| 1 | Vidoir | | 2 B | 68124 | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Consultations Infirmières GDC/1212** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 8 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | Dj | 10 | | B | |
| 1 | Volet électrique | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Consultations Infirmières GDC/1213** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 9 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Prise(s) de courant Rasoir | | | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | Dj | | | B | |
| 1 | Volet électrique | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Consultations GDC/1214** | | | | | | | | | | |
| 7 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 12 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Consultations GDC/1233** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 15 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Prise(s) de courant rasoir | | | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| 1 | Volet électrique | | ND | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Consultation GDC/1232** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | | |
| 15 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Volet électrique | | ND | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Secrétariat GDC/1231** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | | |
| 15 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | Dj | 10 | | B | | |
| 1 | volet électrique | | ND | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Salle d'examens GDC/1230** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | | |
| 15 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Négatoscope | | VARAY | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | TAKAGI | | | | | | B | | |
| 2 | Table ophtalmologie | 2 | TOPCOM | | | | | | | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| 1 | Volet électrique | | ND | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Chambre GDC/1215** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | |
| 9 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Volet électrique | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Algologie GDC/1216** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | |
| 9 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Prise(s) de courant rasoir | | | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | Dj | 10 | | B | |
| 1 | Ecran | | SANTRON | | | | | | B | |
| 1 | Volet électrique | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Salle d'attente GDC/1229** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 8 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Téléviseur | 2 | TECHNIMAGEN | | | Dj | 16 | | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Volet électrique | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Lingerie GDC/1226** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | |
| 2 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Anesthésiste GDC/1228** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | Dj | 10 | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 6 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | 2 | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Imprimante | | ENERGY | | | | | | B | | |
| 1 | Ecran | | SAMTRON | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Bureau interne GDC/1225** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Toilettes GDC/1227** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Office GDC/1218** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | | |
| 11 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Prise(s) de courant (Force) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Réserve GDC/1219** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | | |
| 2 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Four à micro-ondes | | SANYO | | | Dj | 16 | | B | | |
| 2 | Chauffe-chariot | | SOCAMEL | | 17 | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Approvisionnement GDC/1217** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | Dj | 10 | | B | | |
| 5 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Circulation GDC/1240** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | | |
| 2 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 2 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Placard GDC/EL/01/01** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Placard GDC/EL/01/00** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Hall devant ascenseur GDC/1401** | | | | | | | | | | | |
| 8 | Appareil(s) d'éclairage LED | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Bureau Neurochirurgien GDC/130036** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage LED | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Ecran | | SAMSUNG | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | | |
| 1 | Réfrigérateur | | LG | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | DAIKIN | | | | | | B | | |
| 1 | Cafetière | | NESPRESSO | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Bains ou Salle café GDC/130038** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Réfrigérateur | | FRIGIDAIRE | | | | | | B | | |
| 1 | Four à micro-ondes | | FAR | | | | | | B | | |
| 1 | Cafetière | | PHILIPS | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Salle de réunion CMRR - GDC/130034** | | | | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Assistantes de service social Mme Bert GDC/130032** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage linolite | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage (sur bandeau murale )(2024) | | | | | | | | B | | |
| 16 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 2 | Ecran | | SAMSUNG | | | | | | B | | |
| 2 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | | |
| 1 | Cafetière | | PHILIPS | | | | | | B | | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Secrétariat Sce sociale GDC/130030** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage (sur bandeau) (2024) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage (linolite)(2024) | | | | | | | | B | | |
| 8 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Ecran | | SAMSUNG | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | | |
| 1 | Télécopieur | | BROTHER | | | | | | B | | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Bureau GDC/130039** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 6 | Appareil(s) d'éclairage (sur bandeau) (2024) | | | | | | | | B | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 16 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | PARAGERM | | | | | | B | |
| 2 | Ecran | | LG | | | | | | B | |
| 2 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | |
| 1 | Cafetière | | PROLINE | | | | | | B | |
| 1 | Bouilloire | | LISTO | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Bureau MIT (ancienne lingerie N° 6 ) GDC/1300** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage linolite | 2 | | | | | | | | |
| 6 | Appareil(s) d'éclairage (sur bandeau) (2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage plafond(2024) | | | | | | | | B | |
| 13 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Ecran | | SAMSUNG | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | |
| 1 | Radiateur | | PARAGERM | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Salle des Kinés GDC/1300** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Bureau assistantes GDC/130032** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | ELONEX | | | | | | B | |
| 1 | Ecran | | SAMTRON | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Réserve GDC/130051** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 1 | Prise de courant | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Douche GDC/130060** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Salle de recherche I2FH GDC/130020** | | | | | | | | | | | |
| 9 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | | |
| 40 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 10 | Appareil CE alimenté par PC | | | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Salle de soins GDC/1300** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 7 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - 10 Chambres de garde GDC/130008 à GDC/130024** | | | | | | | | | | | |
| 20 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 10 | Appareil(s) d'éclairage SDB | 2 | | | | | | | | | |
| 120 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Bureau Sce social patients GDC/1300** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 8 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | | |
| 1 | Télécopieur | | BROTHER | | | | | | B | | |
| 1 | Cafetière | | ND | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Bureau à coté le bureau bulle GDC/130044** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 10 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | SAMSUNG | | | | | | B | |
| 1 | Réfrigérateur | | ALGOR | | | | | | B | |
| 1 | Cafetière | | KEENWOOD | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Gare sale GDC/130042** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage LED | 2 | | | | | | | | |
| 3 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 4 | Prise(s) de courant 380V inutilisées (Force) | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Réserve GDC/130059** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Circulation GDC/130001** | | | | | | | | | | |
| 12 | Appareil(s) d'éclairage pavé LED | 2 | | | | | | | | |
| 7 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | |
| 9 | Prise(s) de courant (Force) Hors service | | | | 32 | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Accès Bat. 800 GDC/130041** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 6 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Bureau Bulle GDC/130043** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage LED | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Ecran (sur PC) | | AOC | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | Ordinateur (sur PC) | | IBM | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante (sur PC) | | SAMSUNG | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Vestiaire - Douche GDC/130056 + GDC/130057** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Appareil d 'éclairage coté douche (2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Prise de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Hall ascenseur GDC/1401** | | | | | | | | | | |
| 18 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 6 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Afficheur lumineux | | ESIL | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Local GDC/EL/01/08** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI | | | | | | | | | |
| 1 | Prise de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Local GDC/CF/01/02** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 12 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Baie de brassage | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Salle d' Attente des admissions GDC/1401** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 8 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Téléviseur | 2 | ND | | | | | | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Attente GDC/1402 + GDC/1403** | | | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 8 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | LEXMARK | | | | | | B | |
| 2 | Ecran | | LG | | | | | | B | |
| 2 | Micro-ordinateur | | DELL / NEC | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | LEXMARK | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Bouilloire | | MOULINEX | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Toilettes GDC/1424** | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Examens d' orthoptie GDC/1423** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage LED | 2 | | | | | | | | |
| 18 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 8 | Récepteur CE sur PC | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Attente brancard GDC/1422** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Lampe de bureau | 2 | | | | | | | | |
| 14 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | **9** |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Attente 3 GDC/1406** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 2 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Consultations 1 GDC/1421** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 11 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | TOPCOM | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | NIDEK | | | | | | B | |
| 1 | Ordinateur | | NEC | | | | | | B | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Consultations 2 GDC/1420** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 11 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie Loupe | | TOPCOM | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | NIDEK | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | |
| 1 | Ecran | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Bureau Tonoréfraction GDC/1405** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 5 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Table ophtalmologie | | NIDEK | | | | | | B | |
| 1 | Loupe | | NIDEK | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Bureau Accueil patients A GDC/1404** | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 20 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 2 | Ecran | | L.G. | | | | | | B | |
| 2 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | |
| 2 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Fax | | BROTHER | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Consultations 3 GDC/1419** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 11 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Ecran | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | 4 | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | NIDEK | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | TOPCOM | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Rideau électrique | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Secrétariat A GDC/1418** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2024) | | | | | | | | B | |
| 12 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Bureau infirmier GDC/1407** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage lampe de bureau | 2 | | | | | | | | |
| 7 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | Ecran | | SAMTRON | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Accueil orthoptie A GDC/1408** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 5 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | |
| 1 | Ecran | | PLATRON | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | LEXMARK | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Consultations 4 GDC/1417** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 13 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | 4 | Dj | 16 | | B | |
| 3 | Appareil ophtalmologie | | NIDEK | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Ecran | | NIDEK | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Consultations 5 GDC/1416** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 12 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | 4 | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | NIDEK | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 1 | Moniteur | | SONY | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Attente 4 - GDC/1409** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 2 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Strabologie GDC/1411** | | | | | | | | | | | |
| ➢ **Tables ophtalmologie B ET L** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Micro-ordinateur | | ASUS | | | | | | B | | |
| 2 | Appareil visée | | ZYWAVE | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil | | HRT3 | | | | | | B | | |
| 2 | Imprimante | | HP | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 18 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 2 | Moniteur | | ASUS | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Attente 5 : GDC/1410** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 2 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Topographie cornéenne GDC/1415** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | Dj | 10 | | B | | |
| 12 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Ecran | | PHILIPS | | | | | | B | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | MSI | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | TOMEY | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | TOPCON | | | | | | B | |
| 1 | Appareil SL ZOOM Nedek | | HS | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | 2 | HP | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - WC privé GDC/1412** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Bureau GDC/1414** | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 8 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| 3 | Ecran | | ND | | | | | | B | |
| 3 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | |
| 1 | Télécopieur | | BROTHER | | | | | | B | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Circulation GDC/1426** | | | | | | | | | | |
| 11 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 4 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Guichet 7 + 8 GDC/1433** | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 13 | Prise de courant | | | | | | | | B | |
| 10 | Récepteur CE sur PC | | | | | | | | B | |
| 3 | Récepteur CE | | | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Sas sortie de secours GDC/1522** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |
| 1 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Escaliers de secours métallique extérieur GDC/1500** | | | | | | | | | | |
| 12 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Bureau Elèves GDC/1514** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | Dj | 10 | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | Dj | 16 | | | |
| 6 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Bibliothèque GDC/1513** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Volet roulant | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Convecteur ( 2 kW ) | 2 | CALOR | | | | | | | |
| 1 | Négatoscope | | VARAY | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Salle d'attente GDC/1511** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | Dj | 10 | | B | |
| 3 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Climatiseur | | FR . 502528 | | | | | | B | |
| 1 | Téléviseur | 2 | ND | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Contactologie GDC/1510** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 12 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Microscope | | TOPCON | | | | | | B | |
| 2 | Appareil | | TOPCON | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Strabologie GDC/1509** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | Dj | 10 | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage (lampe murale)(2025) | | ND | | | | | | B | |
| 13 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Synoptophore | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Moniteur | | MENTOR | | | | | | B | |
| 1 | Rétroprojecteur | | TOPCON | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Périmétrie automatisée GDC/1508** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | CIAT | | | | | | B | |
| 1 | Ecran | | HYUNDAI | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | |
| 1 | Appareil de périmétrie | | OCTOPUS | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Vision couleur GDC/1506** | | | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2025) | | | | | | | | B | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | | |
| 6 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | HP | | | | | | B | | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Secrétariat GDC/1518** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | Dj | 10 | | B | | |
| 7 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Imprimante | | LEXMARK | | | | | | B | | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | D | | | | | | | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Poste radio | 2 | BLUESKY | | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Accueil soignant GDC/1517** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | | |
| 14 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | | |
| 1 | Photocopieur | | TOSHIBA | | | | | | B | | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | | |
| 1 | Ecran | | ACER | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Scanner | | EPSON | | | | | | B | | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | |
| 1 | Convecteur | | CALOR | | | | | | B | |
| 1 | Poste radio | 2 | THOMSON | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Strabologie 2 GDC/1504** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage linolite | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage (lampe murale)(2025) | | | | | | | | B | |
| 13 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | 502531 | | | | | | B | |
| 1 | Appareil | 2 | SBISA | | | | | | | |
| 1 | Appareil | | CLEMENT CLARK | | | | | | B | |
| 1 | Rétroprojecteur | | TOPCON | | | | | | B | |
| 1 | Microscope | | ESSEL | | | | | | B | |
| 1 | Appareil Retinomax | | LUNEAU | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Bureau Chef Mr Villain GDC/1512** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage Spots | 2 | | | | | | | | |
| 5 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2025) | | | | | | | | B | |
| 14 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | 4 | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Imprimante | | ENERGY | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | NIDEK | | | | | | B | |
| 1 | Réfrigérateur | | FRIGIDAIRE | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | APPLE | | | | | | B | |
| 1 | Photocopieur | | EPSON | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Secrétariat GDC/15516** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 10 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | LEXMARK | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Salle de soins GDC/1503** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | Dj | 10 | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage (lampe de soins)(2024) | | APOLLON | | | | | | B | |
| 14 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | ZENITH | | 2 | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | ZEISS | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Privé GDC/1502** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 11 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Réfrigérateur | | ARTHUR.M | | 2 | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Salle H : GDC/1501** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 6 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | 4 | | | | B | | |
| 1 | Moniteur | | PANASONIC | | | | | | B | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil | | TOPCOM | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Attente 6 GDC/1523** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 2 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Fontaine d' eau | | Château d'eau | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Toilettes GDC/1520** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Salle MATRIX GDC/1505** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | | |
| 9 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil matrix | | ZEISS | | | | | | B | | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Périmétrie automatisée GDC/1507** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | Dj | 10 | | B | | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Appareil de vision | | ZEISS | | | | | | B | | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Hall d' ascenseur AS 188 GDC/1427** | | | | | | | | | | |
| 5 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2024) | | | | | | | | B | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage spots | 2 | | | | | | | | |
| 4 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | |
| 3 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Circulation GDC/1521** | | | | | | | | | | |
| 13 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 8 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | **10** |
| 9 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Bureau Orthoptiste GDC/1613** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2023) | | | | | | | | B | |
| 7 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo convecteur | | AERMEC | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Bureau GDC/1614** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2023) | | | | | | | | B | |
| 10 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | Dj | 10 | | | |
| 1 | Ventilo convecteur | | AERMEC | | | | | | B | |
| 1 | Réfrigérateur | | FAURE | | | Dj | 16 | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Toilettes GDC/1611** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage (TBT) 12 V | 3 | | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Salle d'attente public GDC/1612** | | | | | | | | | | |
| 6 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2023) | | | | | | | | B | |
| 5 | Appareil(s) d'éclairage (TBT) | 3 | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 10 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 2 | Climatiseur | | AERMEC | | | | | | B | |
| 1 | Réfrigérateur | | FAURE | | | | | | B | |
| 1 | Four à micro-ondes | | SANYO | | | | | | B | |
| 1 | Lave vaisselle | | BRANDT | | | | | | B | |
| 1 | Machine à café | | BRAVILOR | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Bureau GDC/1610** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2023) | | | | | | | | B | |
| 5 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | AERMEC | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | |
| 1 | Imprimante | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | BYTEC | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Bureau Médecin GDC/1609** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2023) | | | | | | | | B | |
| 10 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | AERMEC | | | Dj | 10 | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Salle GDC/1618** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2023) | | | | | | | | B | |
| 7 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | AERMEC | | | | | | B | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Salle GDC/1617** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2023) | | | | | | | | B | |
| 7 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Réfrigérateur | | LADEN | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Réfrigérateur | | BOSCH | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Fauteuil d'examen | | BEAUMOND | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | AERMEC | | | | | | B | |
| 1 | Bouilloire | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Bureau Médecin GDC/1615** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage tête de lit (2023) | | | | | | | | B | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2023) | | | | | | | | B | |
| 19 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | AERMEC | | | | | | B | |
| 1 | Aérotherme | 2 | SCHNEIDER | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Salle GDC/1616** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2023) | | Pavé | | | | | | B | |
| 8 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Téléviseur | 2 | SAMSUNG | | | | | | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | AERMEC | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Soins 2 GDC/1617** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage Pavé(2023) | | | | | | | | B | |
| 8 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | AERMEC | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | fauteuil d'examen | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Soins 1 GDC/1618** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2023) | | | | | | | | B | |
| 8 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | AERMEC | | | Dj | 10 | | B | |
| 1 | Fauteuil d'examen | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Laboratoire GDC/1604** | | | | | | | | | | |
| 5 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2023) | | | | | | | | B | |
| 12 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Négatoscope | | THEZARD | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | AERMEC | | | | | | B | |
| 1 | Electro cardiogramme | | NIKON | | | | | | B | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | NS | | | | | | | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | AERMEC | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Gestion des soins GDC/160** | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2023) | | | | | | | | B | |
| 7 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | |
| 1 | Fax | | BROTHER | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | AERMEC | | | | | | B | |
| 1 | poste radio | 2 | THOMSON | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Salle de soins GDC/1605** | | | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage pavé | 2 | | | | | | | | |
| 15 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | AERMEC | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Dépistage gynécologie GDC/1603** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2023) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 9 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Climatiseur | | AERMEC | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Vidoir GDC/1852** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Pavé(2023) | | | | | | | | B | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Lave bassins SM 20 | | ARJO | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Local GDC/1853** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2023) | | | | | | | | B | |
| 2 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Bureau Praticien GDC/1857** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2023) | | | | | Dj | 10 | | B | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Privé GDC/1855** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Bureau Infirmier GDC/1622** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Têt de lit (2023) | | | | | | | | B | |
| 9 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 1 | Climatiseur | | AERMEC | | | Dj | 10 | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | | |
| 1 | Négatoscope | | ND | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Sanitaires GDC/1623** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - 5 Chambres GDC/16** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2023) | | | | | | | | B | | |
| 36 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 4 | Climatiseur | | AERMEC | | | Dj | 10 | | B | | |
| 4 | Lit | | ND | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - GDC/EL/01/11** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - Circulation GDC/1601** | | | | | | | | | | | |
| 15 | Appareil(s) d'éclairage(2023) | | | | | | | | B | | |
| 12 | Appareil(s) d'éclairage (TBT) | 2 | | | | | | | | | |
| 7 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | | **12** |
| 6 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Privé GDC/1721** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2024) | | | | | | | | B | | |
| 3 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Champ visuel GDC/1723** | | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | 481 | | | | | | B | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Orthophoniste GDC/1720** | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2024) | | | | | | | | B | |
| 9 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | |
| 2 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Bureau photo GDC/1719** | | | | | | | | | | |
| 6 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 10 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Réfrigérateur | | FRIGIDAIRE | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Alarme intrusion se 200 | | ALARMCOM | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Laser GDC/1725** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 15 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Docteur HAMEL GDC/1718** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 9 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | TOPCON | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | 2 | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Banque génétique GDC/1717** | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2024) | | | | | Dj | 10 | | B | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 15 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Etuve | | PRATER | | | | | | B | |
| 2 | Réfrigérateur | | LIEBHERR | | 2 | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Centrifugeuse | | EPPENDORF | | | | | | B | |
| 1 | Mixeur | | ROTARY | | | | | | B | |
| 1 | Bain-marie | | GRANT | | | | | | B | |
| 1 | Balance | | PRECISA | | | | | | B | |
| 1 | Plaque chauffante | | HB | 502 | | | | | B | |
| 1 | Machine TE .160.63 | | Millipore | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Electrophysiologie 2 GDC/1728** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 27 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 2 | Climatiseur | | | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Appareil | | | 9700240 | | | | | B | |
| 1 | Appareil | | METROVISION | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Salle d'attente côté GDC/1728** | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | Dj | 10 | | B | |
| 2 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Bureau Docteur Schneider GDC/17** | | | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | Dj | 10 | | B | | |
| 13 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | TOPCON | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | 4 | | | | B | | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Docteur SCHNEIDER GDC/1714** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | Dj | 10 | | B | | |
| 9 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | | |
| 2 | Micro-ordinateur | | DELL | | 4 | Dj | 16 | | B | | |
| 2 | Imprimante | | LEXMARK | | | | | | B | | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Détente Personnel GDC/170042** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | Dj | 10 | | B | | |
| 7 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | 4 | | | | B | | |
| 2 | Four à micro-ondes | | SAMSUNG | | | | | | B | | |
| 1 | Réfrigérateur | | BRANDT | | | | | | B | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Cafetière | | PHILIPS | | | | | | B | | |
| 1 | Réfrigérateur | | CHU 9804432 | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Périmétrie automatisée GDC/1757** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 11 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | 200111055 | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Laser 2 - GDC/1745** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | Dj | 10 | | B | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Laser | | HAAG-STREIT | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Toilettes GDC/1760** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Adaptomètre - GDC/1756** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 9 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie (gris) | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | 502553 | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Box Strabologie 1 GDC/1711** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage Spots | 2 | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Laser | | 200211095 | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologique | | TOPCOM | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - OCT 1 GDC/1710** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 11 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | HEIDELBERG | 9800760 | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | STRATUS | 200511147 | | | | | B | |
| 1 | Ecran | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | ZEISS | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Box 9 GDC/1709** | | | | | | | | | | |
| 5 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2024) | | | | | Dj | 10 | | B | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | Dj | 16 | | | |
| 13 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | ML60-60N | | | | | | B | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | 4 | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | TAKAGY | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Bureau Infirmier GDC/1729** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 6 | Prise(s) de courant Linolite | | | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| 1 | radio réveil | 2 | HERMES | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Angiographie SLO 1 GDC/73331** | | | | | | | | | | |
| 5 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 22 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 3 | Micro-ordinateur | | SONY | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | KODAK | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | ND | | | | | | B | |
| 3 | Diagnostic "oeil" | | TRC | | | | | | B | |
| 1 | Moniteur | | AASSET | | | | | | B | |
| 2 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante d'angiographie | | SONY | | | | | | B | |
| 1 | Appareil | | TOPCOM | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Attente 10 GDC/1728** | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Téléviseur | 2 | TECHNIMAG EN | | | | | | | |
| 1 | Climatiseur | | CIAT | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Praticien hospitalier GDC/1708** | | | | | | | | | | |
| 5 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 13 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | TOPCON | | | | | | B | |
| 1 | Appareil ophtalmologie | | LM - P6 | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | ML60-60N | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage (lampe murale) | | HAAG STREIT | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Doc PINTO GDC/1707** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 9 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | |
| 1 | Cafetière | | PHILIPS | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Bureau secrétariat médical GDC/1706** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2024) | | | | | Dj | 10 | | B | |
| 3 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 2 | Micro-ordinateur | | NEC | | 4 | | | | B | |
| 2 | Imprimante | | LEXMARK | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Ecographie GDC/11726** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | |
| 1 | Ecographe | | AVISO | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - RIV GDC/1722** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI | | | | | | | | | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 1 | Auto laveuse | | ROTOWASH | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Bureau cadre infirmerie GDC/1705** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | | |
| 13 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | | |
| 1 | Imprimante | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Bouilloire | | MOULINEX | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Bureau Médecin GDC/1704** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | Dj | 10 | | B | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | Dj | 10 | | | | |
| 13 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | 2 | | | | B | | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Vestiaires Hommes GDC/1701** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | | |
| 2 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Vestiaires Femmes GDC/1702** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Appareil(s) d'éclairage masse inac MIPI | | | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 6 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 2 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | |
| 2 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Circulation GDC/1734** | | | | | | | | | | |
| 24 | Appareil(s) d'éclairage(2026) | | | | | | | | B | |
| 13 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | **13** |
| 13 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Téléviseur | 2 | TECHNIMAG EN | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Placard électrique GDC/EL/01/06** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Placard électrique GDC/EL/01/05** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Circulation nord GDC/17** | | | | | | | | | | |
| 9 | Appareil(s) d'éclairage Spots | 2 | | | | | | | | |
| 2 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Bureau antenne faculté GDC/1738** | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | |
| 15 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 2 | Micro-ordinateur | | ND | | | | | | B | |
| 2 | Imprimante | | HP | | | | | | B | |
| 1 | Scanner | | CANON | | | | | | B | |
| 1 | Four à micro-ondes | | BRANDT | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Bureau Antenne faculté GDC/1739** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 22 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 2 | Micro-ordinateur | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Photocopieur | | CANON | | | | | | B | | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | | |
| 1 | Fax | | BROTHER | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Plateforme audio GDC/1743** | | | | | | | | | | | |
| 6 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 57 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 2 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | | |
| 2 | Micro-ordinateur | | ND | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Bureau DC MEUNIER GDC/1740** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 23 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | | |
| 1 | Réfrigérateur | | LIEBHERR | | | | | | B | | |
| 1 | Hotte aspirante | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Congélateur | | LIEBHERR | | | | | | B | | |
| 2 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Imprimante | | LEXMARK | | | | | | B | | |
| 1 | Cafetière | | MOULINEX | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Génétique humaine GDC/1741** | | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2024) | | | | | | | | B | | |
| 24 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | |
| 2 | Agitateur | | OSI | | | | | | B | |
| 1 | Centrifugeuse | | EPPENDORF | | | | | | B | |
| 1 | Congélateur | | LIEBHERR | | | | | | B | |
| 2 | Réfrigérateur | | LIEBHERR | | | | | | B | |
| 2 | Plaque chauffante | | BIBBY | | | | | | B | |
| 2 | Alimentation stabilisée | | PROLABO | | | | | | B | |
| 1 | Rayonnement ultraviolet | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Thermoléculeur | | TECKNE GENIUS | | | | | | B | |
| 1 | Appareil diagnostic | | ULTRAK | | | | | | B | |
| 1 | Appareil | | STUART SCIENTIFIC | | | | | | B | |
| 2 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Bébé vision GDC/1724** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 16 | Prise de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Récepteur CE | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Salle de frappe GDC/1868** | | | | | | | | | | |
| 5 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | Dj | 10 | | B | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| 10 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 2 | Ecran | | ND | | | | | | B | |
| 2 | Micro-ordinateur | | DELL | | 4 | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Réfrigérateur | | FAGOR | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | Bouilloire | | PHILIPS | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Archives GDC/1842** | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |
| 2 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Privé GDC/1805** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Bureau GDC/1867** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |
| 14 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | 4 | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | AERMEC | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | LEXMARK | | | | | | B | |
| 1 | Scanner | | CANON | | | | | | B | |
| 1 | Lampe de bureau | 2 | ND | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Toilettes GDC/1866** | | | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage (TBT) | 2 | | | | | | | | |
| 1 | Appareil(s) d'éclairage Linolite | 2 | | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Salle d'attente GDC/1864** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |
| 7 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | AERMEC | | | Dj | 10 | | B | |
| 1 | Téléviseur | 2 | THOMSON | | | | | | | |
| 1 | Chaîne hi-fi | 2 | ND | | | | | | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Bureau GDC/1845** | | | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |
| 11 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Photocopieur | | TOSHIBA | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | AERMEC | | | | | | B | |
| 1 | Télécopieur | | BROTER | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Bureau GDC/1846** | | | | | | | | | | |
| 4 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |
| 6 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Ecran | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | AERMEC | | | Dj | 10 | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Consultations GDC/1847** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |
| 8 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 2 | Négatoscope | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | AERMEC | | | Dj | 10 | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Bureau GDC/1848** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |
| 7 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Négatoscope | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | RDI | | 4 | Dj | 16 | | B | |

| Quantité | Désignation | CI* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | 4 | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | Dj | 16 | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | AERMEC | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Bureau GDC/1862** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |
| 14 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | AERMEC | | | Dj | 10 | | B | |
| 1 | Ecran | | LG | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | BROTHER | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Bureau GDC/1861** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage pavé(2025) | | | | | | | | B | |
| 12 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Ecran | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | |
| 1 | Négatoscope | | ND | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | AERMEC | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Bureau des arcs GDC/1860** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |
| 13 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | |
| 1 | Ventilo-convecteur | | AERMEC | | | | | | B | |
| 1 | Négatoscope | | ND | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Détente du Personnel GDC/1859** | | | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | |
| 5 | Appareil(s) d'éclairage (linolite) | 2 | | | | | | | | |
| 14 | Prise(s) de courant | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 5 | Transfo | 2 | ND | | | | | | | |
| 2 | Four à micro-ondes | | ND | | | | | | B | |
| 2 | Réfrigérateur | | | | | Dj | 16 | | B | |
| 2 | Appareil CE alimenté par PC | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Bureau Médical GDC/1858** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage | 2 | | | | | | | | |
| 14 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 2 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Local congélateurs GDC/1851** | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage pavé MIPI | | | | | | | | | |
| 8 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | | | | | | | B | |
| 6 | Congélateur | | | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Bureau GDC/1863** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |
| 12 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Micro-ordinateur | | DELL | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | AERMEC | | | | | | B | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Consultations 2 GDC/1844** | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | |
| 6 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | |
| 1 | Climatiseur | | AERMEC | | | | | | B | |
| 1 | Négatoscope | | ND | | | | | | B | |

| Quantité | Désignation | Cl* | Marque | Numéro | In (A) | Protection surintensités | | | Continuité | Isolement (MΩ) | N° Obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Type | Calibre (A) | Réglage (A) | | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | Dj | 16 | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Consultations 1 GDC/1843** | | | | | | | | | | | |
| 3 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | | |
| 6 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| 1 | Négatoscope | | ND | | | | | | B | | |
| 1 | Micro-ordinateur | | NEC | | | | | | B | | |
| 1 | Imprimante | | HP | | | | | | B | | |
| 1 | Climatiseur | | AERMEC | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Hall ascenseur AS 180 GDC/18** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Passerelle vers BT.300 GDC/1871** | | | | | | | | | | | |
| 2 | Appareil(s) d'éclairage(2025) | | | | | | | | B | | |
| 1 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | BALISAGE | | | | | | | | **14** |
| 1 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | AMBIANCE | | | | | | | | |
| 1 | Prise(s) de courant | | | | | | | | B | | |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Circulation GDC/1631** | | | | | | | | | | | |
| 10 | Appareil(s) d'éclairage pavé LED | 2 | | | | | | | | | |
| 10 | Appareil(s) d'éclairage (TBT) | 2 | | | | | | | | | |
| 6 | Bloc(s) autonome(s) d'éclairage de sécurité | 2 | | | | | | | | | |
| 4 | Prise(s) de courant | | | | 16 | | | | B | | |
| 2 | Prise(s) de courant (Force) | | | | 32 | | | | B | | |

** En absence de renseignement classe 1*

**Significations des abréviations utilisées**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Cl :** Classe | **In:** Intensité nominale | **B :** Continuité satisfaisante | **M :** Continuité non satisfaisante |
| **Dj :** Disjoncteur | **DDR** : Disjoncteur Différentiel | **IDR :** Interrupteur Différentiel | **I :** Interrupteur |
| **Fu** : Fusibles | **RE :** Relais Electronique | **PI :** Protection Intégrée | **PSNE :** Protection Surcharge non exigée |
| **RT :** Relais Thermique | **RM :** Relais Magnétique | **RMT :** Relais Magnétothermique | **ND :** Non déterminé |
| **MIPI :** Masse Inaccessible Protection Intrinsèque – sans objet | **NM :** Non mesuré | | |

# 5. Résultats des autres vérifications

## Liste des observations des circuits sans différentiel

**Aucune non-conformité n'a été constatée**

## Liste des observations des tableaux

**Aucune non-conformité n'a été constatée**

# 6. Annexes

## Liste des plans et schémas des installations

| Référence | Désignation | Origine | Date MAJ Schéma |
|---|---|---|---|
| GRAM CHU | ENSEMBLES DES ARMOIRES | Entreprise | 18/02/2011 |

# Tableau ou Armoire - Caractéristiques des appareillages et canalisations

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 100 - Circulation GDC/1136** | | | | | | | | | | | | | |
| ➢ **EL.20.639 - ECL. & PC** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** 3,08 kA | **Ik1 max :** 1.56 kA | **Id :** 1 kA | | | | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | **Armoire amont :** | | | | | | | | | | | |
| . 1 | Coupure générale | I | 4/0 | 32 | 32 | | | | | | | | |
| . 1 | CT Général | C | 4/0 | 40 | 40 | | | | | | | | |
| . 4 | Marche x4 | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | Commande "Public" C | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 300 | | | | | | |
| . 1 | Commande "Public" D | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 300 | | | | | | |
| . 13 | Eclairage | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 3 | Eclairage salle de bains (x3) - 2x10 A | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 1 | LU 28 Ecl. CH 1125 / IDT40T | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |
| . 10 | PC rang 3 - 2x16 A | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 1 | 6 PC CH. 1124 / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 9 | PC rang 4 - 2x16 A | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 1 | PC Attente / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 4 | D.66 à D.69 PC GDC / IDT40N | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 9 | PC rang 5 ( x 8 ) - 2x16 A | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 1 | Eclairage infirmerie Rang 5 - 2x10 A | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 5 | PC rang 6 (x5) - 2x16 A | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 13 | PC rang 7 (x13) - 2x16 A | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 2 | D.64 + D.65 1 BLOC PC GDC / IDT40N | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | PC circulations rang 8 - 2x16 A | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 1 | D58 - 4 PC Salle d'examen / DT40 | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | Eclairage vidoir - 2x10 A | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 2 | PC vidoir linge sale | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 2 | PC box rang 8 (x2) - 2x16 A | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 1 | D. 59 2 PC GDC 1106 / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | D.60 PC GDC / DT40N | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | | | | | |
| . 1 | D.61 PC GDC / DT40N | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | | | | | |
| . 1 | D.62 PC GDC / DT40N | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | | | | | |
| . 1 | D.63 PC GDC / IDT40K | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| ➢ **EL.20.3347 - Ondulé** | | | | | | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| **Ik3 max :** | | **Ik1 max :** | | | **Id :** 2 kA | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | | | | **Armoire amont :** | | | | | | | | |
| . 1 | Général + MX | IS | 4/0 | 40 | 40 | | | | | | | | |
| . 1 | D.1 AU / MX / IC60N | Dj | 2/2 | 10 | 10 | C | | 20 | | | | | |
| . 1 | D.2 PC GDC/1131 / IC60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| ➢ **EL.20.640** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** 3,57 kA | | **Ik1 max :** 1.76 kA | | | **Id :** 3 kA | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | | | | **Armoire amont :** | | | | | | | | |
| . 2 | Général | IS | 4/0 | 63 | 63 | | | | | | | | |
| . 2 | CT Général | C | 4/0 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| . 1 | Commande "non public" délesté A | IDR | 4/0 | 63 | 63 | | 30 | | | | | | |
| . 11 | Ventilo convecteurs | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | Commande "public" délesté B | IDR | 4/0 | 63 | 63 | | 30 | | | | | | |
| . 18 | Ventilo convecteurs | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | Commande "non public" non délesté E | IDR | 4/0 | 25 | 25 | | 300 | | | | | | |
| . 3 | Divers | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | Avertisseur sonore / DT40N | Dj | 2/1 | 2 | 2 | C | | 10 | | | | | |
| . 3 | V.R | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 2 | PC Circulation 32A. | DDR | 2/2 | 32 | 32 | C | 30 | 4.5 | U1000R 2V | | 1x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | Plaque chauffante local détente - Libre | DDR | 2/2 | 20 | 20 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 1 | Lave-bassins vidoir 20A. / C60N | DDR | 4/4 | 20 | 20 | C | 30 | 10 | U1000R 2V | | 3x4 | 1x4 | 1x4 |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 150 - SELF - Stock réserve GDC/11505** | | | | | | | | | | | | | |
| ➢ **EL.20.493 ( Force Cuisine Self )** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** 5,3 kA | | **Ik1 max :** 3.1 kA | | | **Id :** 4 kA | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | | | | **Armoire amont :** Réseau BT privé EL 18 - 45 Poste 3 | | | | | | | | |
| . 1 | Inter général | IS | 4/0 | 250 | 250 | | | | | | | | |
| .. 1 | Q.3 Général laverie / C120N | DDR | 4/4 | 100 | 100 | C | 300 | 10 | | | | | |
| ... 1 | Q.19 Machine à laver / NC100H | Dj | 4/4 | 80 | 80 | C | | 10 | U1000R 2V | | 3x25 | 1x25 | 1x25 |
| .. 1 | Commande / C60N | DDR | 2/2 | 6 | 6 | C | 300 | 20 | | | | | |
| .. 1 | Q.2 Général Piano de cuisson / C120N | DDR | 4/4 | 100 | 100 | C | 300 | 10 | | | | | |
| .. 1 | Q.20 Tapis convoyeur / C60N | Dj | 4/4 | 16 | 16 | C | | 10 | U1000R 2V | | 3x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| .. 1 | Q.13 Four milieu / IC60N | Dj | 4/4 | 40 | 40 | C | | 10 | U1000R 2V | | 3x10 | 1x10 | 1x10 |
| .. 1 | Q.14 Four Gauche / C60N | Dj | 4/4 | 40 | 40 | C | | 10 | U1000R 2V | | 3x10 | 1x10 | 1x10 |
| .. 1 | Q.15 Plancha / IC60N | Dj | 4/4 | 32 | 32 | C | | 10 | U1000R 2V | | 3x10 | 1x10 | 1x10 |

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| .. 2 | Q.16 Friteuse D / IC60N | Dj | 4/4 | 40 | 40 | C | | 10 | U1000R 2V | | 3x10 | 1x10 | 1x10 |
| .. 2 | Q.17 Plaque vitro / C60N | Dj | 4/4 | 20 | 20 | C | | 10 | U1000R 2V | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| .. 1 | Libre C16A. / C60N | Dj | 2/2 | 16 | 16 | C | | 20 | | | | | |
| .. 1 | Q.1 Général / C60N | Dj | 4/4 | 32 | 32 | C | | 10 | | | | | |
| .. 1 | Q.9 Bain-marie / C60N | DDR | 4/4 | 10 | 10 | C | 30 | 10 | | | | | |
| .. 1 | Caisse 16 informatique / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| .. 2 | Hors d'œuvre / C60N | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 30 | 20 | | | | | |
| .. 1 | PC sur bain-marie / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| .. 1 | Congélateur + PC / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| .. 1 | Q12 - Plaque chauffante / C60N | DDR | 4/4 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | | | | | |
| .. 1 | Q21 - Four / C60N | DDR | 4/4 | 40 | 40 | C | 30 | 10 | U1000R 2V | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| .. 1 | Q.22 Alim. robot-coupe / C60N | DDR | 3/3 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | | | | | |
| .. 1 | Q.23 Banque dessert / C60N | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 30 | 20 | | | | | |
| .. 1 | Bains marie / IC60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| .. 1 | Ilot entrée / IC60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |

### ➢ EL.20.419 ( TD Self )

**Ik3 max :** 5,3 kA **Ik1 max :** 3.1 kA **Id :** 5 kA **F :** 0.8

**Référence client :** **Armoire amont :** Réseau BT privé EL 18 - 45 Poste 3

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 1 | AU | Dj | 2/1 | 6 | 6 | C | | 6 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |
| . 1 | Coupure générale + MX / NC100H | Dj | 4/4 | 100 | 100 | C | | 10 | | | | | |
| .. 1 | Préparation - C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| .. 1 | Service - C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| .. 1 | GI Eclairage 1 "non Public" | DDR | 4/4 | 20 | 20 | C | 300 | 10 | | | | | |
| .. 1 | Stock plonge / DT40 | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 30 | 6 | | | | | |
| ... 2 | Eclairage / DPN | Dj | 2/1 | 10 | 10 | B | | 6 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |
| .. 1 | Sanitaires vestiaires / DPN | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 30 | 6 | | | | | |
| .. 1 | Laverie / DPN | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 30 | 6 | | | | | |
| .. 1 | Alim. Chambre froide / C60a | DDR | 4/4 | 16 | 16 | C | 300 | 5 | | | | | |
| .. 1 | Général Eclairage 2 "Public" C60a | DDR | 4/4 | 20 | 20 | C | 300 | 5 | | | | | |
| ... 1 | Eclairage 1 bar / C60N | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 300 | 20 | | | | | |
| ... 9 | Eclairage / DPN | Dj | 2/1 | 10 | 10 | B | | 6 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |
| .. 1 | Eclairage 1 salle à manger / C60N | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 300 | 20 | | | | | |
| .. 1 | VC salle froide / DT40 | DDR | 2/1 | 2 | 2 | C | 30 | 6 | | | | | |
| .. 1 | PC + Force Motrice 1 / C60N | DDR | 4/4 | 32 | 32 | C | 30 | 10 | | | | | |
| ... 5 | FM / DPN | Dj | 2/1 | 16 | 16 | B | | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| .. 1 | PC + Force Motrice 2 / C60N | DDR | 4/4 | 32 | 32 | C | 30 | 10 | | | | | |

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| ... 4 | FM / DPN | Dj | 2/1 | 16 | 16 | B | | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| .. 1 | DD FMLT -CTA / C60N | DDR | 4/4 | 63 | 63 | C | 300 | 10 | | | | | |
| . 3 | Alim. Terrasse clim. A2 / C60N | Dj | 4/4 | 32 | 32 | B | | 10 | U1000R 2V | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| .. 1 | 3 PC grande pièce / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| .. 1 | PC autolaveuse / C60H | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 30 | | | | | |
| .. 1 | Réserve / C60N | Dj | 4/4 | 63 | 63 | C | | 10 | | | | | |

## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Circulation GDC/1240 + GDC/1242

### ➢ TD Ondulé - Alim venant EL.20.603

**Ik3 max :** **Ik1 max :** **Id :** 6 kA **F :** 0.8

**Référence client :** **Armoire amont :** EL.20.603 Réseau Ondulé (origine : EL 18-9)

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 1 | Général | IS | 4/0 | 63 | 63 | | | | | | | | |
| . 1 | DPT N° 1 PC 16 A / DT40N | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 5 | PC 16 A / DT40N | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | Départ 7 GDC 1210 / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |

## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 - Placard GDC/EL/01/07 - CF.2

### ➢ EL.20.566 Secteur ( Repère : A-A - origine : EL 18 44 Poste 2 )

**Ik3 max :** 6 kA **Ik1 max :** **Id :** 7 kA **F :** 0.8

**Référence client :** **Armoire amont :** EL.20.1281

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 1 | D.1 Force bâtiment 700 / IC60L | DDR | 4/4 | 40 | 40 | C | 300 | 20 | U1000R 2V | | 3x16 | 1x16 | 1x16 |
| . 1 | D.2 Lumière bâtiment 700 / IC60H | DDR | 4/4 | 40 | 40 | C | 300 | 15 | U1000R 2V | | 3x16 | 1x16 | 1x16 |
| . 1 | D.3 Force Bat. 200 / IC60L | Dj | 4/4 | 50 | 50 | C | | 15 | U1000R 2V | | 3x10 | 1x10 | 1x10 |
| . 1 | D.4 Lumière BAT. 200 / IC60H | Dj | 4/4 | 40 | 40 | C | | 15 | U1000R 2V | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | D.5 Force BAT.100 / IC60L | Dj | 4/4 | 40 | 40 | C | | 15 | U1000R 2V | | 3x25 | 1x25 | 1x25 |
| . 1 | D.6 Lumière BAT. 100 / IC60H | Dj | 4/4 | 40 | 40 | C | | 15 | U1000R 2V | | 3x10 | 1x10 | 1x10 |

### ➢ EL.20.603 Réseau Ondulé (origine : EL 18-9)

**Ik3 max :** **Ik1 max :** **Id :** 8 kA **F :** 0.8

**Référence client :** **Armoire amont :** EL.20.1281

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 1 | D.1 PC LT.2 / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 1 | D.3 Station détente / C60N | Dj | 2/2 | 10 | 10 | C | | 20 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |
| . 1 | D.4 EL.20.981 / C60N | Dj | 4/4 | 32 | 32 | C | | 10 | U1000R 2V | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | D.5 EL.20.603.01 / C60N | Dj | 4/4 | 32 | 32 | C | | 10 | U1000R 2V | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | D 6 GDC/CF/01/03 / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | B | 30 | 20 | | | | | |

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| . 1 | D 7 / GDC/CF/01/03 / IC60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | B | 30 | 20 | | | | | |
| . 1 | D 8 / GDC/CF/01/03 IC60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | B | 30 | 20 | | | | | |
| . 1 | D.9 Alim EL.20.3347 / IC60N | Dj | 4/4 | 32 | 32 | C | | 10 | CR1 | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Circulation GDC/1240** | | | | | | | | | | | | | |
| ➢ **TD sans N° GMAO ( Face box GDC/1202 )** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** | | **Ik1 max :** | | | **Id :** 9 kA | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | | | | **Armoire amont :** | | | | | | | | |
| . 1 | Général | IS | 4/0 | 63 | 63 | | | | | | | | |
| . 1 | DPT 3 / DPN | DDR | 2/1 | 20 | 20 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Placard GDC/EL/01/01** | | | | | | | | | | | | | |
| ➢ **EL.20.628 TD 200 ( Origine : EL.20.566 )** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** 4,17 kA | | **Ik1 max :** | | | **Id :** 10 kA | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | | | | **Armoire amont :** EL.20.566 Secteur ( Repère : A-A - origine : EL 18 44 Poste 2 ) | | | | | | | | |
| . 1 | Général | I | 4/0 | 32 | 32 | | | | | | | | |
| . 1 | CT Général | C | 4/0 | 40 | 40 | | | | | | | | |
| . 1 | Commande "Public" délestée | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 300 | | | | | | |
| . 13 | PC chambre rang 6 (x13) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 6 | Eclairage | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | Commande "Public" non délestée B | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 300 | | | | | | |
| . 14 | Eclairage | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 5 | Eclairage salle de bains (x5) | DDR | 2/1 | 10 | 10 | | 30 | | | | | | |
| . 24 | PC chambre rang 3 (x24) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 1 | Général Cde N.P Délecté | I | 4/0 | 32 | 32 | | | | | | | | |
| . 17 | PC chambre rang 4 (x17) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 1 | DPT 58 Alim coffret poumon d'acier / C60N | Dj | 4/4 | 20 | 20 | C | | 10 | U1000R 2V | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | Général Cde N.P Non Délecté | I | 4/0 | 32 | 32 | | | | | | | | |
| . 4 | Eclairage | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 11 | PC chambres (x11) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 1 | PC vidoir - 2x16 A | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 1 | PC réserve - 2x16 A | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 1 | Lumière ESC 200 - 2x10 A | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 1 | PC ESC 200 - 2x16 A | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 2 | Chaufferie local ESC 200 (x2) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 1 | DST 57 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 1 | PC circulation | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 1 | Appel-infirmières | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |
| . 2 | Départ 55 + 56 - PC salle d' examen / DPN | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 6 | PC DT40 D. 63 à D.68 / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| . 1 | D.69 4 PC GDC/1223 / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | D.70 4 PC GDC/1214 / IDT40T | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |

## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 200 / SUITE - Placard GDC/EL/01/00

### ➢ EL.20.627 TD 200 ( Origine : EL.20.566 )

**Ik3 max :** 5,35 kA **Ik1 max :** 2.86 kA **Id :** 11 kA **F :** 0.8

**Référence client :** **Armoire amont :** EL.20.566 Secteur ( Repère : A-A - origine : EL 18 44 Poste 2 )

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 1 | Général | I | 4/0 | 63 | 63 | | | | | | | | |
| . 1 | CT Général | C | 4/0 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| . 1 | Commande "non Public" délesté A | IDR | 4/0 | 63 | 63 | | 30 | | | | | | |
| . 10 | Ventilo convecteur | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 4.5 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |
| . 1 | Commande "Public" délesté B | IDR | 4/0 | 63 | 63 | | 30 | | | | | | |
| . 17 | Ventilo convecteur | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 4.5 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |
| . 4 | V.R | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 4.5 | | | | | |
| . 1 | Commande "non Public" Non délecté C | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 300 | | | | | | |
| . 5 | Divers | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 4.5 | | | | | |
| . 5 | PC 20A. office | DDR | 2/2 | 20 | 20 | C | 30 | 4,5 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 2 | PC 32A. office | DDR | 2/2 | 32 | 16 | C | 30 | 4,5 | U1000R 2V | | 1x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | Commande Public non délecté D | I | 4/0 | 45 | 45 | | | | | | | | |
| . 2 | PC 32A. circulation | DDR | 2/2 | 32 | 32 | C | 30 | 4,5 | U1000R 2V | | 1x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | Lave-vaisselle office / C60N | DDR | 4/4 | 32 | 32 | C | 30 | 10 | U1000R 2V | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | Clim. Bibliothèque | Dj | 4/4 | 10 | 10 | C | | 6 | U1000R 2V | | 3x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | Attente Lave-bassins vidoir / C60N | DDR | 4/4 | 20 | 20 | C | 30 | 10 | U1000R 2V | | 3x4 | 1x4 | 1x4 |
| . 1 | D.1 PC FOUR 1 GDC 120019 / IC60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | U1000R 2V | | 1x4 | 1x4 | 1x4 |
| . 1 | D.2 Chauffe-plats / PC FOUR 2 / IC60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 2 | Eclairage / DT40 | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 300 | 6 | | | | | |

## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Salle de recherche I2FH GDC/130020

### ➢ EL.20.3321 ( Secteur )

**Ik3 max :** **Ik1 max :** **Id :** 12 kA **F :** 0.8

**Référence client :** **Armoire amont :** EL.20.1281

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 1 | CP AU / IDT40T | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 300 | 6 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |
| . 1 | Inter général + MX | IS | 4/0 | 63 | 63 | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| . 2 | Eclairage / IDT40T | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 300 | 6 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |
| . 10 | PC / IDT40T | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 2 | Alim. Clim Chauffage / IDT40T | DDR | 2/1 | 20 | 20 | D | 300 | 6 | U1000R 2V | | 1x4 | 1x4 | 1x4 |
| . 1 | DJ 15 FR.50.6031 / IDT40T | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |

### ➢ EL.20.3325 ( Ondulé )

**Ik3 max :** **Ik1 max :** **Id :** 13 kA **F :** 0.8

**Référence client :** **Armoire amont :** EL.20.598 ( Réseau Ondulé )

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 1 | Q.AU CP AU / IC60N | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 300 | 20 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |
| . 1 | Inter général + MX | IS | 4/0 | 63 | 63 | | | | | | | | |
| . 8 | PC 2P+T / GDC130020 / IC60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |

## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Circulation GDC/130001

### ➢ EL.20.3089 - Chambre GDC/130008

**Ik3 max :** **Ik1 max :** **Id :** 14 kA **F :** 0.8

**Référence client :** **Armoire amont :** EL.20.1281

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 1 | Général PC | IS | 4/0 | 63 | 63 | | | | | | | | |
| . 13 | PC - GDC/130008 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | Général éclairage | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 30 | | | | | | |
| . 4 | Eclairage / DT40 | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |

### ➢ EL.20.1281 - Brancardiers GDC/130003

**Ik3 max :** **Ik1 max :** **Id :** 15 kA **F :** 0.8

**Référence client :** **Armoire amont :** EL.20.1281

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 1 | Général Eclairage + PC | IS | 4/0 | 40 | 40 | | | | | | | | |
| . 1 | D.1 / DT40 | Dj | 2/1 | 16 | 16 | C | | 6 | | | | | |
| . 7 | D.2 à D.8 / DT40 | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |
| . 1 | D.9 / DT40 | Dj | 2/1 | 16 | 16 | C | | 6 | | | | | |

### ➢ EL.20.1281 QD.06 - Bureau GDC/130016

**Ik3 max :** **Ik1 max :** **Id :** 16 kA **F :** 0.8

**Référence client :** **Armoire amont :** EL.20.1281

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 1 | Général PC | IS | 4/0 | 40 | 40 | | | | | | | | |
| . 6 | PC GDC/130016 (x6) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | Général éclairage | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 30 | | | | | | |
| . 4 | Eclairage / DT40 | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |
| . 1 | D 5 DT40 | Dj | 2/1 | 16 | 16 | C | | 6 | | | | | |

### ➢ EL.20.1281 QD.06.8 / 7 - Bureau GDC/130048

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| **Ik3 max :** | **Ik1 max :** | | | | **Id :** 17 kA | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | | | | **Armoire amont :** EL.20.1281 | | | | | | | | |
| . 1 | Général PC | IS | 4/0 | 40 | 40 | | | | | | | | |
| . 9 | PC GDC/130048 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | Général éclairage | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 30 | | | | | | |
| . 3 | Eclairage | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |
| . 8 | Chambre N° 9 GDC/130022 (x8) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | | 30 | | | | | | |
| . 1 | Chambre N° 9 - 4x25 A | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 30 | | | | | | |
| ➢ **TD Onduleur - Bureau GDC/130047** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** | **Ik1 max :** | | | | **Id :** 18 kA | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | | | | **Armoire amont :** | | | | | | | | |
| . 1 | Onduleur BAT.400 / C60N ( libre ) | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 30 | 20 | | | | | |
| ➢ **TD Bains GDC/130038 ( EL.20.2509 )** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** | **Ik1 max :** | | | | **Id :** 19 kA | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | | | | **Armoire amont :** EL.20.1281 | | | | | | | | |
| . 1 | ID Général | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 30 | | | | | | |
| . 2 | D.1 / D.2 / DT40 | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |
| . 1 | D.3 / DT40 | Dj | 2/1 | 16 | 16 | C | | 6 | | | | | |
| . 1 | D.4 Bains GDC 130038 / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | D.5 Bains GDC 130038 / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 300 | 6 | | | | | |
| ➢ **EL.20.1281.QD.06.8 - Chambre de garde N° 9 GDC/130022** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** | **Ik1 max :** | | | | **Id :** 20 kA | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | | | | **Armoire amont :** EL.20.1281 | | | | | | | | |
| . 1 | Général PC | IS | 4/0 | 40 | 40 | | | | | | | | |
| . 6 | PC - GDC/130022 / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 2 | PC - GDC/130022 / DT40 ( consigné ) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | Général éclairage | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 30 | | | | | | |
| . 3 | Eclairage / DT40 | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |
| ➢ **EL.20.1281.QD.06.8 - Salle de repos GDC/130026** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** | **Ik1 max :** | | | | **Id :** 21 kA | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | | | | **Armoire amont :** EL.20.1281 | | | | | | | | |
| . 1 | ID Général PC | IS | 4/0 | 40 | 40 | | | | | | | | |
| . 8 | PC - GDC/130022 / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | ID Général éclairage | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 30 | | | | | | |
| . 3 | Eclairage / DT40 | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| **➢ EL.20.1281.QD.06.8 - Bureau Secrétariat GDC/130030** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** | | **Ik1 max :** | | | **Id :** 22 kA | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | | | | **Armoire amont :** EL.20.1281 | | | | | | | | |
| . 1 | Général PC | IS | 4/0 | 40 | 40 | | | | | | | | |
| . 7 | PC - GDC/130030 / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | Général éclairage | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 30 | | | | | | |
| . 4 | Eclairage / DT40 | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |
| **➢ TD Salle de réunion CMRR GDC/130034 ( EL.20.3088 )** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** | | **Ik1 max :** | | | **Id :** 23 kA | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | | | | **Armoire amont :** EL.20.1281 | | | | | | | | |
| . 1 | Général éclairage | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 30 | | | | | | |
| . 3 | D.1 à D.3 / DT40 | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |
| . 1 | D.4 / DT40 | Dj | 2/1 | 16 | 16 | C | | 6 | | | | | |
| . 3 | D5/6/7 4 PC GDC/130034 / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 300 - Bureau Bulle GDC/130043** | | | | | | | | | | | | | |
| **➢ EL.20.1281** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** 1,74 kA | | **Ik1 max :** 0.8 kA | | | **Id :** 24 kA | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | | | | **Armoire amont :** EL.20.523 ( Réseau Normal ) | | | | | | | | |
| . 1 | Général éclairage + MX | IS | 4/0 | 40 | 40 | | | | | | | | |
| . 1 | Commande arrêt d'urgence / C60N | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 300 | 20 | | | | | |
| . 1 | Multimètre Diris - C60N | DDR | 4/4 | 2 | 2 | C | 300 | 10 | | | | | |
| . 1 | ID 04-1 - Général Eclairage | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 300 | | | | | | |
| . 5 | Eclairage / C60N | Dj | 2/2 | 10 | 10 | C | | 20 | | | | | |
| . 1 | Eclairage couloir 2 / DT40 | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 300 | 6 | | | | | |
| . 1 | V.C GDC/130018 / DT40 | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |
| . 1 | QD05-5 VC - 2x10 A / C60N | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 1 | QD05-6 - 2x10A / C60N | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 1 | ID06-1 Général éclairage | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 30 | | | | | | |
| . 6 | Eclairage / C60N | Dj | 2/2 | 10 | 10 | C | | 20 | | | | | |
| . 1 | Eclairage + SDB / DT40 | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | QD06-7 - C60N ( consigné H.S ) | DDR | 4/4 | 20 | 20 | C | 300 | 10 | | | | | |
| . 1 | QD06-8 - C60N | DDR | 4/4 | 20 | 20 | C | 300 | 10 | U1000R 2V | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | QD06-9 - C60N | DDR | 4/4 | 20 | 20 | C | 300 | 10 | U1000R 2V | | 3x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | QD06-10 - C60N | DDR | 4/4 | 20 | 20 | C | 300 | 10 | U1000R 2V | | 3x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | Général Force + MX | IS | 4/0 | 63 | 63 | | | | | | | | |
| . 1 | Commande Force AU / C60N | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 300 | 20 | | | | | |

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| . 1 | Multimètre Diris - 4X2 A / C60N | DDR | 4/4 | 2 | 2 | C | 300 | 10 | | | | | |
| . 1 | QD 07-01 - C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 1 | QD 07.02 - C60N | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 2 | QD 07-03 à 07.04 - C60N ( consigné H.S ) | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 1 | QD08-11 - C60N ( consigné H. S ) | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 1 | QD07-5 - C60N | DDR | 4/4 | 40 | 40 | C | 300 | 10 | U1000R 2V | | 3x10 | 1x10 | 1x10 |
| . 1 | QD07-6 - 4X32A / C60N | DDR | 4/4 | 32 | 32 | C | 300 | 10 | U1000R 2V | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | QD07-7 - 4X16A. / C60N | DDR | 4/4 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | U1000R 2V | | 3x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | QD07-8 - 4X16A / C60N | DDR | 4/4 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | | | | | |
| . 1 | QD08-1 - 2X1A / C60N | DDR | 2/2 | 1 | 1 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 1 | QD 08-2 - 4X16A / C60N | DDR | 4/4 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | | | | | |
| . 1 | QD08-3 - Coffret EL.20.3960 / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | QD08-4 - 2X16 A / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 1 | QD08-5 - 4x16 A / C60N | DDR | 4/4 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | | | | | |
| . 1 | QD08-6 - 4x16 A / C60N ( consigné H.S ) | DDR | 4/4 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | | | | | |
| . 1 | QD08-7 - 4x16 A / C60N ( consigné H.S ) | DDR | 4/4 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | | | | | |
| . 1 | QD08-8 - 2x16 A / C60N ( consigné H.S ) | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 1 | QD08-9 - 4x16 A / C60N ( consigné H.S ) | DDR | 4/4 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | | | | | |
| . 1 | QD08-10 - Coffret de chantier 4X32A / C60N | DDR | 4/4 | 32 | 32 | C | 30 | 10 | | | | | |
| . 1 | Q.42 Coffret EL.20.3321 / NG125N | Dj | 4/4 | 63 | 63 | C | | 25 | U1000R 2V | | 3x25 | 1x25 | 1x25 |
| . 1 | Départ 38 4 PC / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | Départ 39 4 PC / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | Départ 40 4 PC / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | Départ 41 - 1 PC SDB. / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |

### ➢ Coffret EL.20.3960

**Ik3 max :** **Ik1 max :** 1.1 kA **Id :** 25 kA **F :** 0.8

**Référence client :** **Armoire amont :** EL.20.1281

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 1 | Général | IS | 2/0 | 32 | 32 | | | |
| . 1 | DJ.01 / IDT40T | Dj | 2/1 | 6 | 6 | C | 6 | |
| . 1 | DJ.02 / IDT40T | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | 6 | |

## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Local GDC/EL/01/08

### ➢ EL.20.523 ( Réseau Normal )

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| **Ik3 max :** | | **Ik1 max :** | | | **Id :** 26 kA | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | | | | **Armoire amont :** Réseau BT privé EL 18 - 43 | | | | | | | | |
| . 1 | D1 Force bat 300 / IC60H | Dj | 4/4 | 40 | 40 | C | | 15 | U1000R 2V | | 3x16 | 1x16 | 1x16 |
| . 1 | D2 Lumière Bat. 300 / C60H | Dj | 4/4 | 40 | 40 | C | | 15 | U1000R 2V | | 3x10 | 1x10 | 1x10 |
| . 1 | D3 Force bat 400 / IC60H | Dj | 4/4 | 40 | 40 | C | | 15 | U1000R 2V | | 3x10 | 1x10 | 1x10 |
| . 1 | D4 Lumière Bat. 400 / C60N | Dj | 4/4 | 32 | 32 | C | | 10 | U1000R 2V | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | D.5 Force bâtiment 500 / C60H | DDR | 4/4 | 32 | 32 | C | 300 | 15 | U1000R 2V | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | D.6 Lumière bâtiment 500 / C60H | DDR | 4/4 | 20 | 20 | C | 300 | 15 | U1000R 2V | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | D8 Lumière Bat. 600 / C60H | Dj | 4/4 | 32 | 32 | C | | 10 | U1000R 2V | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | D.7 Force bâtiment 600 / C60L | Dj | 4/4 | 32 | 32 | C | | 20 | U1000R 2V | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | D9 Libre / C60N | Dj | 4/4 | 20 | 20 | C | | 10 | | | | | |
| . 1 | D.9 Force Bat 800 / C60H | Dj | 4/4 | 40 | 40 | C | | 15 | U1000R 2V | | 3x10 | 1x10 | 1x10 |
| . 1 | D.10 Lumière bâtiment 800 / C60N | Dj | 4/4 | 20 | 20 | C | | 10 | U1000R 2V | | 3x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | D.11 Alim EL.20.3557 / C120H | Dj | 4/4 | 80 | 80 | C | | 15 | CR1 | | 3x25 | 1x25 | 1x25 |
| ➢ **EL.20.598 ( Réseau Ondulé )** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** | | **Ik1 max :** | | | **Id :** 27 kA | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | | | | **Armoire amont :** Réseau BT ondulé EL 18 - 9 | | | | | | | | |
| . 1 | D 4 - 3 PC GDC/CF/01/02 IC60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | B | 30 | 20 | | | | | |
| . 1 | CH 17 Bat. 300 / C60N | Dj | 2/2 | 20 | 20 | C | | 20 | U1000R 2V | | 1x4 | 1x4 | 1x4 |
| . 1 | Tableau bâtiment 400 / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | U1000R 2V | | 1x4 | 1x4 | 1x4 |
| . 1 | PC pièce courant faible / C60N | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 30 | 20 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | D7 3 PC GDC/CF/01/02 IC60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | D6 3 PC GDC/CF/01/02 IC60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | D5 Alim. TD EL.20.3325 / IC60N | Dj | 4/4 | 63 | 63 | B | | 10 | CR1 | | 3x35 | 1x35 | 1x35 |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 400 - Circulation GDC/1426** | | | | | | | | | | | | | |
| ➢ **EL.20.659 ( Repère : A-B1 - Origine : EL.20.523 )** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** 1,98 kA | | **Ik1 max :** | | | **Id :** 28 kA | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | | | | **Armoire amont :** EL.20.523 ( Réseau Normal ) | | | | | | | | |
| . 1 | Général | IS | 4/0 | 32 | 32 | | | | | | | | |
| . 1 | Commande "non Public" I1 | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 30 | | | | | | |
| . 7 | Eclairage | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| . 1 | Commande "Public" I2 | I | 4/0 | 40 | 40 | | | | | | | | |
| . 4 | Eclairage | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | Commande "non Public" I3 | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 30 | | | | | | |
| . 1 | Commande "Public" I4 | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 30 | | | | | | |
| . 4 | Eclairage | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 2 | PC 16A. - Attente (x2) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 2 | D22 / D23 PC rang C / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | D47 PC rang C / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | D48 PC rang B / DT40N | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | | | | | |
| . 4 | PC rang D - (x4) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | Appel patient rang E | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 13 | PC rang F | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | D 24 4 PC GDC/1408 / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 3 | PC rang F - 2x16 A C60N | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 2 | PC 20 A circulations 3/2 Rang (I) | DDR | 2/1 | 20 | 20 | C | 30 | 4,5 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 2,5 | 2,5 |
| . 2 | PC 20 A archives (x2) Rang (J) | DDR | 2/1 | 20 | 20 | C | 30 | 4,5 | U1000R 2V | | 1x6 | 6 | 6 |
| . 3 | D46 D47 D48 4 PC / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | Commande non Public I1F | IDR | 4/0 | 63 | 63 | | 300 | | | | | | |
| . 1 | Commande Public I2F | IDR | 4/0 | 63 | 63 | | 300 | | | | | | |
| . 1 | D25 BLOC 4 PC / DT40 | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | D25 rang E / DT40 | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |
| . 1 | D44 GDC/1422 / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | D45 GDC/1401 / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | D.54 4 PC DT40 / rang H | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | D56 4 PC IDT40T / rang H | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | D57 4 PC IDT40T / rang H | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | D58 4 PC IDT40T / rang I | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 20 | Ventilo convecteurs | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |

### ➢ EL.20.761 / TD.400 Ondulé ( Origine : EL.20.598 )

**Ik3 max :** **Ik1 max :** **Id :** 29 kA **F :** 0.8

**Référence client :** **Armoire amont :** EL.20.598 ( Réseau Ondulé )

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 1 | Général | IS | 2/0 | 32 | 32 | | | | | | | | |
| . 1 | AU | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| .. 1 | PC basse vision ( 1414 ) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| .. 2 | 2 PC - 1411/ C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |

## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 500 - Circulation GDC/1521

### ➢ EL.20.658 / TD 500 ECL. / PC / FORCE

**Ik3 max :** 0,98 kA **Ik1 max :** **Id :** 30 kA **F :** 0.8

**Référence client :** **Armoire amont :** EL.20.523 ( Réseau Normal )

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 1 | Général | I | 4/0 | 32 | 32 | | | | | | | | |

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| . 1 | Protection AU | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | I .1 Général éclairage N.Public | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 300 | | | | | | |
| . 4 | Eclairage | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | PC16A. salle attente | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | PC bibliothèque | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | I .2 Général éclairage Public | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 300 | | | | | | |
| . 2 | Eclairage | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | I .3 Général éclairage Public | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 300 | | | | | | |
| . 11 | Eclairage | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | I .4 Général éclairage Public | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 300 | | | | | | |
| . 13 | Eclairage | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 8 | PC 16A. rang C - (x8) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 12 | PC rang D (x12) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | PC négatoscope / C60N | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 4 | PC 16A. rang E | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 2 | PC 16A. Circulations 1 et 2 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | Coupure général force | I | 4/0 | 63 | 63 | | | | | | | | |
| . 1 | AU | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 2 | ID Général I1F et I2F | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 300 | | | | | | |
| . 3 | PC 20 A Circulation 1+2 | DDR | 2/1 | 20 | 20 | C | 30 | 4,5 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 3 | Divers | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 20 | Ventilo-convecteur | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | Transfo. Désenfumage | Dj | 2/2 | 16 | 16 | C | | 6 | | | | | |

## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 600 - GDC/EL/01/11

### ➢ EL.20.712 ( TD.600/1 ECL/PC/FORCE )

**Ik3 max :** 1,4 kA **Ik1 max :** 0.7 kA **Id :** 31 kA **F :** 0.8

**Référence client :** **Armoire amont :**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 2 | Marche normale / Délestage | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 300 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | Protection C.T éclairage | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 300 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | Coupure Générale | IS | 4/0 | 32 | 32 | | | | | | | | |
| . 1 | Général éclairage 1 ( ABB ) | IDR | 4/0 | 25 | 25 | | 300 | | | | | | |
| . 13 | Eclairage | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | Ecl. salle de bains / DT40N | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 30 | 10 | | | | | |
| . 1 | Général éclairage N.P | IDR | 2/0 | 25 | 25 | | 300 | | | | | | |
| . 2 | Eclairage | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | Général éclairage circulation | IDR | 4/0 | 25 | 25 | | 300 | | | | | | |
| . 4 | Eclairage Circulation | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 2 | D62 ET D63 / 2 PC / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | Protection contact Force | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 300 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | Coupure Général Force | IS | 4/0 | 63 | 63 | | | | | | | | |
| . 10 | PC Rang 5 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4.5 | | | | | |

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| . 3 | PC circulation 32A. ( x3 ) Rang 5 | DDR | 2/2 | 32 | 32 | C | 30 | 4.5 | U1000R 2V | | 1x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | Appel malade - Rang 5 / C60N | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 13 | PC rang 6 ( x 13 ) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 2 | Réserve et libre ABB - Rang 6 | DDR | 2/2 | 32 | 32 | C | 30 | 4,5 | U1000R 2V | | 1x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | Général ventilo-convecteur | DDR | 4/4 | 20 | 20 | C | 300 | 4,5 | | | | | |
| . 22 | Ventilo-convecteur | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |
| . 2 | Robinets électriques | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |
| . 1 | Frigo micro-ondes / DT40N | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | | | | | |
| . 1 | Micro-ondes / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 1 | D61 Bloc 4 PC GDC1610 / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 14 | D.64 à D.77 PC - Rang 8 / IDT40T | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 6 | D.78 à D.83 PC - Rang 9 / IDT40T | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |

## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Placard électrique GDC/EL/01/06

### ➢ EL.20.655 ( ECL ET PC )

**Ik3 max :** 2,7 kA **Ik1 max :** 1.3 kA **Id :** 32 kA **F :** 0.8

**Référence client :** **Armoire amont :**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . 1 | Général ECL./PC | I | 4/0 | 63 | 63 | | | | | | | | |
| . 4 | ID Général I 1 à I 4 | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 300 | | | | | | |
| . 32 | Eclairage | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 3 | Rang B ( x 3 ) PC 16 A attente | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 15 | Rang D. ( x 15 ) PC | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 15 | Rang E ( x 15 ) PC | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 15 | Rang F ( x 15 ) PC | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 15 | Rang G ( x 15 ) PC | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 5 | Rang H ( x 5 ) PC | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 2 | Rang H PC D.80 / D.81 / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 2 | 4 PC info Salle détente / DPN | DDR | 2/1 | 20 | 20 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | Rang I ( Départ consigné ) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 3 | Rang I ( Départ consigné ) | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 2 | Rang I ( Départ PC 16A. ) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | Rang I ( Départ consigné ) DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 3 | 3 départs 12/13/14 / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |

## GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 700 - Placard électrique GDC/EL/01/05

### ➢ EL.20.654 ( Réseau Normal )

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| **Ik3 max :** 4,8 kA | **Ik1 max :** 2.4 kA | **Id :** 33 kA | | | | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | **Armoire amont :** | | | | | | | | | | | |
| . 1 | Coupure générale | IS | 4/0 | 63 | 63 | | | | | | | | |
| . 1 | CT général | C | 4/0 | 63 | 63 | | | | | | | | |
| .. 3 | 3 ID Général I1/I2/I3 | IDR | 4/0 | 63 | 63 | | 300 | | | | | | |
| . 44 | Divers et V.C | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | Attente cable OTO 1743 | Dj | 2/1 | 25 | 25 | C | | 6 | U1000R 2V | | 1x4 | 1x4 | 1x4 |
| .. 1 | Q.63 PC GDC/1726 + PC VTP | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| .. 7 | 7 DDR PC 20A | DDR | 2/1 | 20 | 20 | C | 30 | 4,5 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| .. 1 | Q.24 PC 20A Circulation / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 1 | V.C 1 / DPN N | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 10 | | | | | |
| . 1 | Porte anti panique / C60N | Dj | 2/2 | 10 | 10 | C | | 20 | | | | | |
| .. 2 | DPT 8 / 9 / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| .. 1 | Clim GDC/1728 / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| .. 1 | D.57 4 PC GDC/1728 / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |
| .. 1 | PC Châssis / C60N | DDR | 2/2 | 6 | 6 | C | 30 | 20 | | | | | |
| .. 1 | Q.63 2 x 2 PC | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| .. 1 | Q.64 ECL. VTP GDC/SI | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | D.69 VC | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |
| .. 1 | D.71 V.C / DT40 | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 300 | 6 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |
| .. 2 | D.65 et D.66 4 PC / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| .. 1 | D.70 2 PC / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| .. 1 | D.75 4 PC Ménage / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 4 | D.76 à D.79 Eclairage + TEL. BAES / DT40 | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |
| .. 1 | D.67 4 PC / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| .. 1 | D.68 4 PC / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | D.72 V.C | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |
| . 1 | D.73 V.R | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |
| .. 1 | D.74 CTA / DT40 | DDR | 4/3 | 10 | 10 | D | 300 | 6 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |
| . 1 | D.80 Eclairage / DT40 | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |
| ➢ **EL.20.981 ( Réseau ondulé )** | | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** 2,21 kA | **Ik1 max :** | **Id :** 34 kA | | | | | | | | **F :** 0.8 | | | |
| **Référence client :** | | **Armoire amont :** | | | | | | | | | | | |
| . 1 | Général | IS | 4/0 | 40 | 40 | | | | | | | | |
| .. 6 | 6 DDR PC 1 A 6 / C60N | DDR | 2/2 | 16 | 16 | C | 30 | 20 | | | | | |

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Local congélateurs GDC/1851** | | | | | | | | | | | | | |
| | **➢ EL.20.3557** | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** 3,065 kA | **Ik1 max :** 1.602 kA | **Id :** 35 kA | | | | | | **F :** 0.8 | | | | | |
| **Référence client :** | | **Armoire amont :** EL.20.523 ( Réseau Normal ) | | | | | | | | | | | |
| . 1 | DJ.01 AU + MX / IDT40T | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | U1000R 2V | | 1x1,5 | 1x1,5 | 1x1,5 |
| . 1 | IG Inter général + MX | IS | 4/0 | 100 | 100 | | | | | | | | |
| . 8 | DJ.02 à DJ.09 / PC / IDDT40T | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 2 | DJ.10 à DJ.11 / RESERVE / IDDT40T | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| **GDC NIVEAU 1 - BATIMENT 800 - Circulation GDC/1631** | | | | | | | | | | | | | |
| | **➢ EL.20.632 ( TD 800/1 ECL / PC / FORCE )** | | | | | | | | | | | | |
| **Ik3 max :** 0,6 kA | **Ik1 max :** 0.3 kA | **Id :** 36 kA | | | | | | **F :** 0.8 | | | | | |
| **Référence client :** | | **Armoire amont :** | | | | | | | | | | | |
| . 1 | Coupure générale éclairage | IS | 4/0 | 20 | 20 | | | | | | | | |
| . 1 | Contact général éclairage | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 300 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | Contact général éclairage | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 300 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | Marche normal éclairage | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 300 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | Marche délestée éclairage | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 300 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | Général éclairage Non public | IDR | 4/0 | 25 | 25 | | 300 | | | | | | |
| . 9 | Eclairage | Dj | | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | Lum accès BAT. 300 / C60N | Dj | 2/2 | 10 | 10 | C | | 20 | | | | | |
| . 1 | Général Eclairage public | IDR | 2/0 | 25 | 25 | | 300 | | | | | | |
| . 2 | Eclairage | Dj | | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | Général Local non public | IDR | 4/0 | 25 | 25 | | 300 | | | | | | |
| . 4 | Eclairage | Dj | | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | Eclairage douches / C60N | DDR | 2/2 | 10 | 10 | C | 30 | 20 | | | | | |
| . 1 | D.39 - PC GDC 1858 / DT40 | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | | | | | |
| . 1 | D.40 - 2 PC Afficheur / DT40N | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 10 | | | | | |
| . 1 | D.25 Visiophone / IDT40T | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |
| . 1 | Général Force | IS | 4/0 | 63 | 63 | | | | | | | | |
| . 1 | protection Contact Force | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 300 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | Marche normale | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 300 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | Marche délestée | DDR | 2/1 | 10 | 10 | C | 300 | 4,5 | | | | | |
| . 13 | PC 16A. (x13) - 2x16 A | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 2 | PC 32A. Circulation | DDR | 2/1 | 32 | 32 | C | 30 | 4.5 | U1000R 2V | | 1x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 1 | Lave-Bassins Vidoir/ 2x20 A | DDR | 2/1 | 20 | 20 | C | 30 | 4,5 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 3 | PC 16A. (x3) | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 4,5 | | | | | |
| . 1 | Ventilation BAT. 600 et 800 | DDR | 4/4 | 10 | 10 | C | 300 | 4,5 | | | | | |
| . 3 | VMC BAT. 600/800 | Dj | 3/3 | 10 | 10 | C | | 6 | | | | | |

| Quantité | Désignation circuits | Dispositif de protection | | | | | | | Canalisations | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Type | Nbre Pôle | Calibre In (A) | Surcharge Ith (A) | Mg (1) | IΔn (mA) (2) | PdC (kA) | Type | Iz / F | Section (mm²) | | |
| | | | | | | | | | | | Phase | Neutre | PE |
| . 1 | ID Général FM | IDR | 4/0 | 40 | 40 | | 300 | | | | | | |
| . 14 | Ventilo-convecteur | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 2 | Robinet électrtiques | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | Réserve | Dj | 2/1 | 10 | 10 | C | | 3 | | | | | |
| . 1 | F20 Chauffe eau / IDT40T | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 300 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |
| . 1 | F24 V.C | Dj | 2/1 | 16 | 16 | C | | 6 | | | | | |
| . 1 | F.26 Unité ext. Clim GDC/1851 / IDT40T | DDR | 4/3 | 20 | 20 | D | 300 | 6 | U1000R 2V | | 1x6 | 1x6 | 1x6 |
| . 17 | D.41 à D.57 PC / IDT40T | DDR | 2/1 | 16 | 16 | C | 30 | 6 | U1000R 2V | | 1x2,5 | 1x2,5 | 1x2,5 |

(1)***Mg**: magnétique* (2)***IΔn**: sensibilité différentielle mA*

| Significations des abréviations utilisées | | | |
|---|---|---|---|
| **In:** Intensité nominale | **Ik :** Intensité de court-circuit | **Iz :** Intensité admissible | **Ith :** Réglage du dispositif de protection |
| **Id :** Intensité de défaut phase/terre | **PdC :** Pouvoir de coupure | **F :** Facteur de correction | **Nbre pôle :** Nombre de pôle coupé/protégé |
| **Ph/N :** Phase / Neutre | **Ph/N :** Phase / Neutre | **PE :** Conducteur de protection | **PSNE :** Protection Surcharge non exigée |
| **PI :** Protection Intégrée | **IS :** Interrupteur sectionneur | **IF :** Interrupteur fusible | **ISF :** Interrupteur sectionneur fusible |
| **S** : Sectionneur | **SF :** Sectionneur fusible | **Fu** : Fusibles | **IDR :** Interrupteur Différentiel |
| **INV :** Inverseur | **Dj :** Disjoncteur | **DDR** : Disjoncteur Différentiel | **DDA :** Dispositif de Déconnexion Auto |
| **RT :** Relais Thermique | **RE :** Relais Electronique | **RM :** Relais Magnétique | **RMT :** Relais Magnétothermique |
| **C :** Contacteur | **DC :** Discontacteur | **RD :** Relais différentiel | **Xa/b :** a pôles coupés, b pôles protégés |
| **Mg**: magnétique | **IΔn**: sensibilité différentielle mA | **FL :** Filiation | |

# Etendue, méthodologie et critères d'appréciation des mesurages

## Préambule

Les mesures / essais à effectuer sont définis selon le type de vérification (Initiale, à la demande de l'Inspection du Travail, Périodique, Temporaire), lorsque possible en fonction des conditions rencontrées sur le site et de la mise à disposition des installations.
Les méthodologies de mesurage utilisées et les valeurs limites sont celles décrites dans les normes d'installation rendues applicables par l'arrêté du 19/04/2012 (notamment série NF C15-100, NF C 15-150-1, NF EN 50107-1, NF C 15-211, NF C13-100, NF C13-200, NF C17-200).

## Résistance des Prises de terre

- **Etendue :** La mesure de la résistance de la prise de terre est effectuée pour tous les types de vérification.
- **Méthodologie :**
  Ces mesures sont effectuées soit par la méthode des 2 terres auxiliaires, soit par la méthode de boucle, soit toute autre méthode appropriée.
  Dans tous les cas la mesure est effectuée barrette fermée, ainsi que barrette ouverte si nécessaire et si possible.
- **Valeurs limites**

| Type de réseau | Valeur Id (A) HT | Valeur maximum prise de terre | | | | Masses BT TT (Ohm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | TNR – ITR (Ohm) | TTS (Ohm) | | | |
| | | | $U_{tp}$ = 2 kV | $U_{tp}$ = 4 kV | $U_{tp}$ = 10 kV | |
| Aéro-souterrain | 40 | 26 | 30 | 30 | 30 | 50 / I Delta n |
| | 150 | 6 | 10 | 24 | 30 | |
| | 300 | 3 | 5 | 12 | 30 | |
| Souterrain | 1000 | 1 | 1 | 3 | 10 | |

Pour la NF C 13 200, en règle générale, une valeur de prise de terre inférieure ou égale à 1 ohm est présumée satisfaire à cette exigence.
*Utp : tension de tenue des masses du poste - Id : courant de défaut à la terre du réseau HT de distribution publique*

## Continuité des conducteurs de protection

- **Etendue : Les mesures de continuité sont effectuées :**
  - Quelque soit le type de vérification, comme suit :
    - Liaisons entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant (remplacé par un examen visuel en cas d'impossibilité).
    - Tous les matériels fixes et amovibles de classe I, y compris prolongateurs et accessoires présentés.
  - Lors de chaque vérification initiale et sur demande de l'Inspection du Travail, de la totalité des appareils d'éclairage et prises de courant accessibles.
  - Lors de chaque vérification périodique, de la moitié des prises de courant accessibles dans les locaux de bureaux (ou locaux ayant des influences externes assimilées), la totalité dans les autres locaux, et du tiers des appareils d'éclairage fixes accessibles depuis le sol.
- **Méthodologie** : La vérification est effectuée à l'aide d'un milliohmmètre , d'un ohmmètre ou visuellement.
- **Valeurs limites**
  - **En basse tension :**
    La valeur de la continuité des circuits de protection entre les différents niveaux de distribution doit être systématiquement indiquée lors des vérifications initiales.
    Les valeurs de continuité des conducteurs de protection aboutissant aux différents matériels doivent être comparées à celles préconisées dans le paragraphe D.6.2 ou D.6.3 du guide UTE C 15-105; toutefois, lors des vérifications initiales ou sur demande de l'inspection du travail réalisées en schéma TN ou IT, en l'absence de notes de calculs justificatives dans le dossier technique, les valeurs sont à comparer à celles du tableau DC du paragraphe D.6.1 du guide UTE C 15-105.
  - **En haute tension :**
    En cas de doute, ou lorsque l'examen visuel n'est pas réalisable, une mesure de continuité doit être effectuée; entre deux points simultanément accessibles.
    La résistance mesurée doit être au plus égale à 200 mΩ.
- **Unité des valeurs : milli-ohm ou ohm.**
- **Sur les prises de courant sans millésime est réalisée tous les ans.**
- **Sur les appareils d'éclairage ou prises de courant avec millésime est réalisée à la date du millésime.**

## Isolement des Circuits et Matériels BT

- **Etendue :** Quelque soit le type de vérification, les mesures d'isolement sont effectuées sur tous les appareils portatifs à main et mobiles présentés, les matériels fixes et semi-fixes dont la mise à la terre est inexistante ou défectueuse, ainsi que les circuits pour lesquels le fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel est défectueux ou absent, à l'exception des matériels alimentés en TBTS ou TBTP, de classe II.
- **Méthodologie :** La mesure d'isolement est effectuée entre conducteur actif et masse (ou terre) à l'aide d'un ohmmètre approprié suivant le domaine de tension.
- **Valeurs limites :** 0,5 Mégohm pour U > 500V (NF C15-100 ou NF C17-200), pour les câbles chauffants noyés dans les parois, 0,25 Mégohm pour U<= 230V, 0,40 Mégohm pour U>230V.
- **Unité des valeurs :** Mégohm

## Essai du (des) Contrôleur(s) Permanent d'isolement (CPI)

- **Etendue :** L'essai du CPI (sauf si présence d'un défaut) est effectué quel que soit le type de vérification pour les installations à neutre isolé ou impédant à l'exclusion des réseaux HT.
- **Méthodologie :** Essai avec une résistance calibrée, complété par la vérification de l'efficacité de la signalisation et de son report.
- **Valeurs limites :** Cohérence de l'indication du CPI avec la valeur de la résistance calibrée; bon fonctionnement de la signalisation et de son report
- **Unité des valeurs :** kOhm

## Essais des Dispositifs Différentiels Résiduels (DDR)

- **Etendue :** L'essai des DDR est effectué sur tous les appareils installés quel que soit le type de vérification à l'exclusion des réseaux HT et les DDR > à 1A. Cet essai est réalisé si l'établissement l'autorise et le rend possible.
- **Méthodologie :** L'essai des DDR est réalisé par création d'un défaut réel sur l'installation ou d'un défaut amont-aval (méthode 1 ou 2 de l'annexe 6B du titre 6 de la NFC15-100-1).
- **Valeurs limites :** Essais satisfaisants si la valeur de déclenchement est comprise entre la valeur assignée (I delta n) et la moitié de la valeur assignée (I Delta n/2).
- **Unité des valeurs :** mA
- Pour les DDR > à 1A seul un test de fonctionnement mécanique par le bouton test est réalisé.

# Rappels sur les vérifications d'installations électriques en application des articles R. 4226-14, R. 4226-16, R. 4226-21 et R. 4722-26 du code du travail

## 1. OBJECTIF

Les vérifications en application des articles ci-dessus ont pour but de rechercher les points où les installations électriques s'écartent des dispositions fixées par :

- les articles R. 4215-3 à 17 et R. 4226-5 à 13 Code du Travail,
- le décret mines et carrières décret n° 2020-1529 du 7 décembre 2020 fixant certains compléments et adaptations du code du travail spécifiques aux mines et carrières en matière d'électricité,
- les arrêtés pris pour leurs applications et des normes concernées (dans la limite des prescriptions visant la sécurité des personnes vis-à-vis des risques électriques).

Elles sont conduites selon la méthodologie définie par l'arrêté du 26/12/2011.

Les vérifications initiales (R. 4226-14) ou suite à modification de structure visent à donner un avis sur la conformité de la conception / réalisation des installations électriques neuves ou modifiées, alors que les vérifications périodiques (R. 4226-16) visent à s'assurer du maintien en état de conformité des installations existantes et non modifiées (cf §6).
La vérification sur demande de l'Inspection du Travail (R. 4722-26) est identique à l'initiale, mais porte sur une installation existante.
Les vérifications d'installations temporaires (R. 4226-21) sont effectuées à la demande du Chef d'établissement (dénommé « Employeur » dans le Code du travail) et ne sont pas incluses dans aucun des types de vérifications précisées ci-dessus sauf en VDIT (R4722-26).

Ces différents types de vérifications concernent la protection des personnes au travail vis-à-vis des risques d'électrisation et de brûlures dues aux installations électriques, à l'exclusion de tout autre objectif, par exemple :

- sureté de fonctionnement et sélectivité des installations électriques,
- protection contre la foudre, etc,
- voire des objectifs visés par d'autres réglementations :
  - protection du public contre les risques d'incendie et de panique
  - protection des biens et de l'environnement
  - conformité des produits, etc.

L'attention est également attirée sur le fait que certaines installations ou équipements peuvent être assujettis à d'autres textes et doivent faire l'objet de vérifications spécifiques; il en est ainsi, par exemple :

- des équipements de travail (protection vis à vis des risques mécaniques),
- des appareils de levage, de manutention ou de transport par câbles,
- des installations émettrices de rayonnements (protection vis-à-vis des risques dus aux rayonnements ionisants et non ionisants),
- des installations de protection ou de détection des risques d'incendie et d'explosion (protection vis à vis de la protection des biens et du public),
- des installations d'alarme, de transmission de données, de comptage,
- des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE).

## 2. ETENDUE ET LIMITES

Conformément à l'arrêté du 26/12/2011 fixant l'objet et l'étendue des vérifications, celles-ci portent sur la matérialité physique des installations électriques, c'est-à-dire l'ensemble des matériels électriques présentés lors de la vérification et mis en œuvre dans l'établissement, tels que matériels de production, transformation, transport, distribution, ou utilisation.
Le respect de la normalisation des matériels, notamment lorsqu'il est concrétisé par un marquage officiel, leurs apporte une présomption de conformité.
En conséquence, les examens sont limités à leurs adaptations aux conditions d'usage et à leurs états apparents.

La vérification d'un équipement de travail porte sur les points suivants :

- adaptation de l'équipement de travail aux caractéristiques de l'installation fixe d'alimentation, en ce qui concerne le schéma des mises à la terre et le courant de court-circuit présumé au point d'installation,
- adaptation des différentes enveloppes et des câbles aux conditions d'influences externes,
- protection contre les contacts directs,
- protection contre les contacts indirects en cas de défaut d'isolement sur les masses accessibles,
- protection contre les surintensités de la canalisation fixe alimentant la machine.

La vérification ne concerne pas la protection contre les surintensités des circuits internes ni la protection des moteurs contre les échauffements anormaux des équipements de travail soumis à des règles de conception lors de leur première mise sur le marché.

Par ailleurs, les installations électriques étant examinées en tenant compte des contraintes d'exploitation et de sécurité propres à chaque établissement, la vérification peut être limitée dans certains cas à leurs seuls états apparents.
De plus, Apave ne saurait être tenu pour responsable de ne pas avoir signalé les défectuosités sur des appareils non présentés, parties d'installations inaccessibles, renseignements erronés, etc.

**Sont exclus du champ de la vérification :**

- les dispositions administratives, organisationnelles et sécuritaires relatives à l'information et à la formation du personnel chargé de l'exploitation courante, des travaux ou interventions,
- les dispositions administratives relatives aux documents à tenir à la disposition des autorités publiques,
- l'examen des matériels électriques en présentation ou en démonstration et destinés à la vente,
- les matériels en stock, en réserve, signalés comme n'étant plus mis en œuvre.

## 3. ORGANISATION DE LA VERIFICATION

Afin d'assurer l'ensemble des investigations imposées par l'arrêté du 26/12/2011, le chef d'établissement doit organiser la vérification avec l'intervenant Apave dès le début de visite, en particulier :

- signaler les parties d'installations nouvelles ou ayant fait l'objet de modifications de structure, pour lesquelles une vérification initiale a été faite (cf. §6),
- donner les moyens d'accès aux locaux et équipements (ouverture d'armoires électriques, appareils en hauteur, etc.),
- ainsi qu'une autorisation d'accès aux locaux de service électrique (cf NF C18 510 art 11.4.2),
- faire assurer les mises hors tension des installations permettant les mesurages et essais, puis les remises sous tension,
- fournir les pièces du dossier technique des installations électriques définies par l'arrêté du 20/04/2012, en particulier :
  - les notes de calculs justifiant du dimensionnement et de la protection,
  - les schémas complets et à jour,
  - les rapports de vérification initiale, suite à modification de structure, périodique annuel et quadriennal précédents,
  - le plan de classement des locaux et emplacements en fonction des influences externes, notamment à risque d'incendie et d'explosion, à défaut le

classement de l'intervenant Apave ne constitue qu'une proposition, à valider par le Chef d'établissement.
Indication, le cas échéant par famille de locaux, des conditions d'influences externes et des degrés minimaux de protection des matériels.
Les emplacements à risques d'explosion et leur classification en zones figurent dans « le document relatif à la protection contre les explosions (DRPCE) » établit et mis à jour par le chef d'établissement, il n'est pas du ressort du vérificateur de proposer un tel classement.
Si nécessaire, une limite d'intervention est portée dans le rapport à ce sujet indiquant que le DRPCE n'a pas été réalisé ou fourni par le chef d'établissement et qu'une analyse permettant sa rédaction doit être menée.

- Pour les zones avec atmosphères explosives (ATEX) :
  - le document relatif à la prévention contre les explosions (DRPCE), prévu aux articles R.4227-50 et 52 du code du travail,
  - le rapport de sécurité des installations électriques, en application de l'arrêté du 8/07/2003.
- Note DGT mars 2024 :
  - Dépose et repose des plastrons des armoires basse tension :
    La dépose et repose des plastrons est à réaliser par une personne habilitée de l'établissement ou missionnée pour le faire par le client.
    Si ce n'est pas réalisé, l'intervenant APAVE procède à la dépose et repose des plastrons sauf refus du client. Cette intervention pourra faire l'objet d'une facturation complémentaire. En cas de refus ou de risque pour l'intervenant APAVE, cela fera l'objet d'une observation et l'acte technique ne sera pas réalisé.
  - Essais des dispositifs différentiels :
    L'essai des dispositifs différentiels est à réaliser pendant la vérification réglementaire. Si ces essais ne sont pas autorisés, Apave propose une coupure décalée. En cas de refus, l'absence d'essais fera l'objet d'une observation dans le rapport et un plan de coupure sera à réaliser par le client pour les prochaines vérifications.
  - Essais des dispositifs de coupure d'urgence des armoires de distribution basse tension :
    L'essai des systèmes télécommandés des coupures d'urgence des armoires de distribution basse tension est à réaliser pendant la vérification réglementaire. Si ces essais ne sont pas autorisés, Apave propose une coupure décalée. En cas de refus, l'absence d'essais fera l'objet d'une observation dans le rapport et un plan de coupure sera à réaliser par le client pour les prochaines vérifications.
  - Coupure décalées :
    En cas de coupure décalée ce rapport fera l'objet d'un rapport en complète et remplace.

## 4. CONDUITE DE LA VERIFICATION

Lorsque l'insuffisance de la mise à disposition des moyens ci-dessus ne permet pas d'exécuter complètement la vérification, mention en est faite dans le rapport Apave.
Il appartient alors au Chef d'Etablissement de prendre à sa charge dans les plus brefs délais l'organisation des compléments.
A défaut, la vérification pourrait être considérée comme une vérification non réglementaire.
Concernant la continuité à la terre des appareils d'éclairage qui n'aurait pu être mesurée lors des vérifications, l'attention du chef d'établissement doit être attirée sur le fait qu'en cas d'intervention ultérieure sur ces appareils d'éclairage ou dans leur voisinage, il devra préalablement procéder ou faire procéder à cette vérification (Arr. du 26/12/2011-Annexe II, Art 1).

## 5. RAPPORTS

Les rapports établis conséquemment aux différents types de vérifications répondent aux prescriptions définies par l'arrêté du 26/12/2011.
Ainsi, le rapport périodique annuel est limité aux informations à caractères administratifs ainsi qu'aux seules non-conformités constatées, alors que le rapport périodique quadriennal contient toutes les informations imposées.
Les observations sont référencées aux articles du Code du travail, et le cas échéant à l'arrêté d'application concerné et/ou la norme d'installation définie par l'arrêté du 19/04/2012, dans sa dernière version.
Lorsque la version de la norme applicable à l'installation est antérieure à cette dernière version, les opérations qui permettent de lever les observations sont à réaliser dans le cadre de cette norme antérieure sauf si l'ampleur des travaux les soumet à une visite initiale électrique qui sera réalisée en référence à la dernière version de la norme concernée.
Le rapport réglementaire de vérification des installations électriques est destiné à l'employeur, lorsque le contractant (Facility Manager par exemple), n'est pas l'employeur, l'original du livrable doit lui être adressé.
Sauf avis contraire du Chef d'établissement, dûment notifié à l'agence APAVE qui à émis le présent rapport, dans un délai de deux mois maximum à compter de la date d'envoi, le contenu du présent est considéré comme définitivement validé.

## 6. MODIFICATIONS DE STRUCTURE

Conformément à l'article R. 4226-6 du Code du travail, les modifications de structure(1) doivent donner lieu à une vérification initiale effectuée par un organisme accrédité, lors de leur mise en service.
Ainsi, les parties d'installations rencontrées en vérification périodique qui entrent dans ce cadre, ne font pas l'objet d'une telle vérification 'de conformité', elles sont signalées à l'Etablissement à qui il revient de faire réaliser cette vérification.
(1) *Modification de la puissance de court-circuit, du schéma des liaisons à la terre, modification/ajout de circuits de distribution, création/réaménagement d' installations*

## 7. SURVEILLANCE ET MAINTENANCE

La vérification des installations électriques ne constitue qu'un des éléments concourant à la protection des travailleurs contre les dangers des courants électriques ; aussi, et conformément à l'article R. 4226-7 du Code du travail, le chef d'établissement doit mettre en place une organisation de la surveillance des installations électriques chargée de détecter en permanence d'éventuelles défectuosités pouvant apparaître entre deux vérifications.
Les défectuosités relevées dans le cadre des vérifications et de la surveillance doivent être levées dans les plus brefs délais.

## 8. INSTALLATIONS TEMPORAIRES

Les installations temporaires établies le cas échéant entre deux vérifications périodiques, doivent faire l'objet d'une vérification spécifique (cf Art. R. 4226-21) dans les conditions définies par les arrêtés des 22/12/2011 et 26/12/2011.

## 9. INTERVENTIONS D'ENTREPRISES EXTERIEURES

Conformément aux dispositions des articles R.4511-5 à R.4511-8 du Code du travail, des dispositions de sécurité particulières parfaitement définies doivent être prises par les responsables des entreprises concernées pour toute intervention sur ou à proximité des installations électriques.