
Hors periode de chauffe (appoint électrique)

En periode de chauffe :

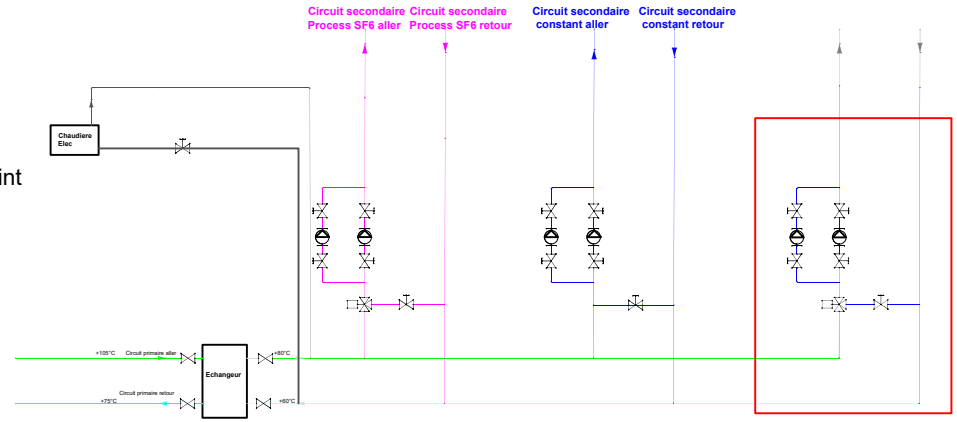

EN ARRET

Circuit secondaire chauffage plinthes

Phase 2a : Dépose ancienne panoplie SF6

Phase 2b : Création d'une nouvelle panoplie du réseau constant

Phase 2c : raccordement nouvelle panoplie constant sur circuit secondaire constant

nouvelle panoplie SF6 en fonctionnement.
Maintien du réseau constant durant les travaux, coupure limitée le temps du raccordement de la nouvelle panoplie réseau constant

CNRS Centre national de la recherche scientifique	ARCHITECTE **AFE ARCHITECTURE** 81, rue Saint Charles - 75015 PARIS Tél : 01 45 22 61 40 Courriel : contact@afe-architecture.com	BET FLUIDES **EBATEC** 3, rue Barthélémy Thimonnier - 78120 Rambouillet Tel : 01 34 86 64 23 Courriel : laurent.loudec@ebatec.fr	**Schéma de principe du chauffage (Phase 2)** **RENOVATION DE CHAUFFAGE DU BATIMENT 109 DU SITE CNRS D'ORSAY**	Phase : DCE Date : 31/07/2026 Plan n° : - Lot : CVC	Echelle : Format : A4 Etage : - Indice : IND 01/01