
Armoire électrique "CTA"
Local Ventilation
- Pas de comptage
- Départ VMC
- Départ CTA
- Départ Adoucisseur
- Départ Registre

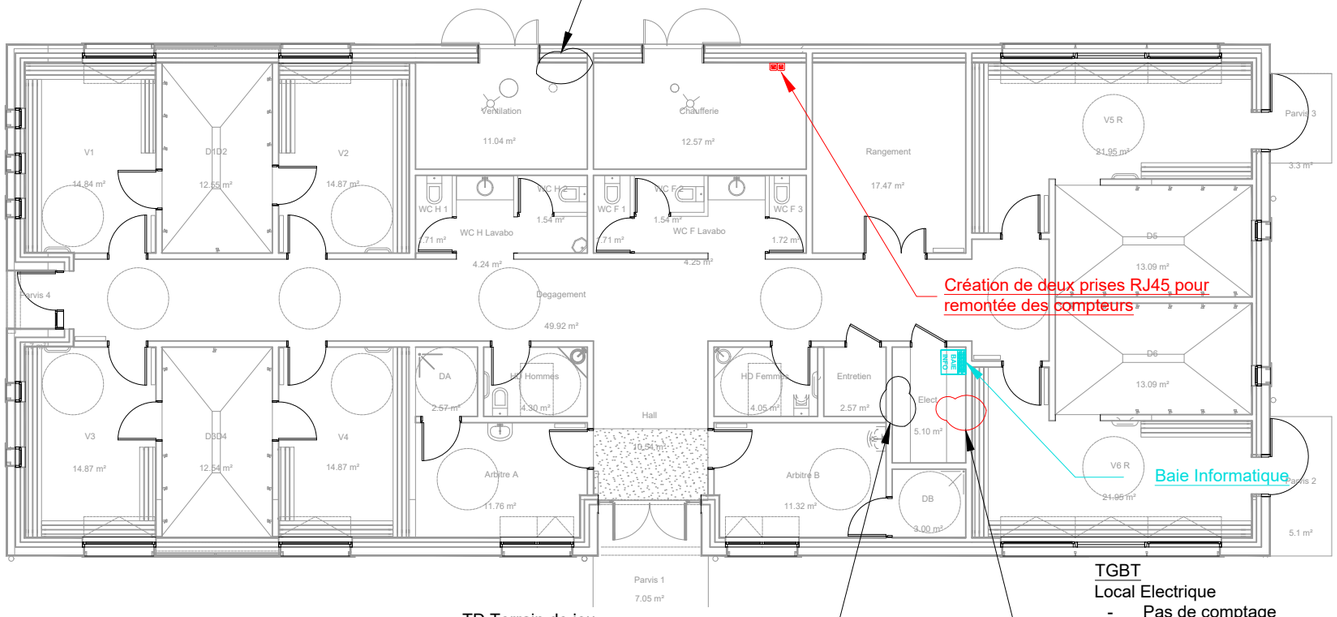

Création de deux prises RJ45 pour remontée des compteurs

Baie Informatique

PDL 30001521416888

TD Terrain de jeu
Local Electrique
- Pas de comptage
- Départs Eclairage terrains
- Réserve modulaire : 12 mod. dispo.

TGBT
Local Electrique
- Pas de comptage
- Départ Chaufferie
- Départ Ventilation
- Départ Pompe de relevage
- Départs Eclairage/PC/Chauffage
- Départ Baie informatique
- Départ TD Terrain de jeu
- Réserve modulaire >30 mod. dispo.

Comptage du général selon CCTP

Affaire	24-086	Phase	DCE	Projet	PLAN MESURAGE - UNIVERSITE LA ROCHELLE		
Date	10/06/2026	Ech.	1/100	Plan	PLAN LOCALISATION - VESTIAIRES RDC	N° Plan	VEST-ELEC

ABAQUE INGÉNIERIE