IDENTIFICATION ET CLASSEMENT

Classement G.T.R


effectué conformément à la norme NF P 11-300 du 09/92

Caractéristiques du prélèvement

Référence :	2009-M-0012	Date prélèvement	01/04/2009
Site :	DEMBENI	Nature :	Colluvions (GTR1)
Affaire :	LEP de DEMBENI	Chantier :	
Couche :		Profondeur/Côte :	

Nature du sol : **Sol**

Tamis	0.08	0.2	0.5	1	2	5	10	16	20	25	31.5
% Tamisat	93.4	96	98.9	99.4	99.7	99.9	100	100	100	100	100

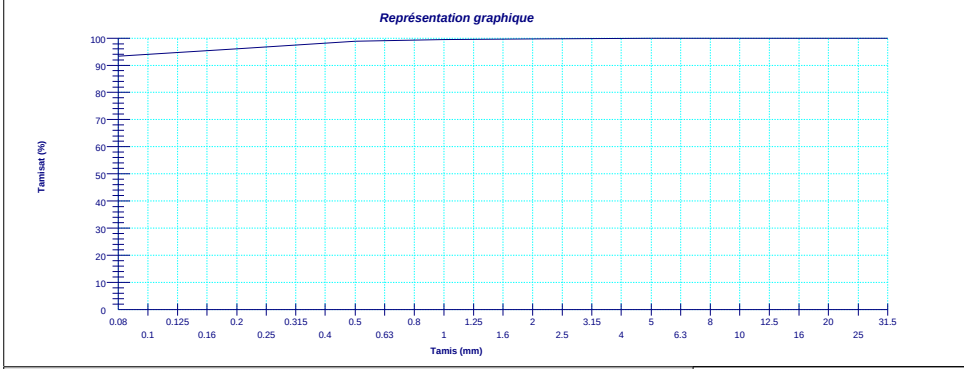

D maxi	**5 mm <= 50 mm**
Passant à 0.08 mm	**93.4**
Passant à 2 mm	**99.7**

Classe
A

Mesure de la quantité argileuse	VBS	**0.26**
Indice de plasticité	Ip	
Los Angeles	LA	
Friabilité des sables	FS	
Micro-Deval en présence d'eau	MDE	

Sous-Classe
A1

Indice portant immédiat	IPI	
Teneur en eau à l'Optimum Proctor Normal	Wopn	**29.7**
Teneur en eau naturelle	Wn	**50.4**
Indice de consistance	Ic	

Etat hydrique
A1th

Classement selon la NF P 11-300 : **A1 th**

Observations :

Responsable : E. MORIZON

Signature :