IDENTIFICATION ET CLASSEMENT

Classement G.T.R


effectué conformément à la norme NF P 11-300 du 09/92

Caractéristiques du prélèvement

Référence :	2009-M-0013	Date prélèvement	01/04/2009
Site :	DEMBENI	Nature :	Altérites (GTR2)
Affaire :	LEP de DEMBENI	Chantier :	
Couche :		Profondeur/Côte :	

Nature du sol : **Sol**

Tamis	0.08	0.2	0.5	1	2	5	10	16	20	25	31.5
% Tamisat	91.7	94.7	96	96.8	98	99.2	99.8	100	100	100	100

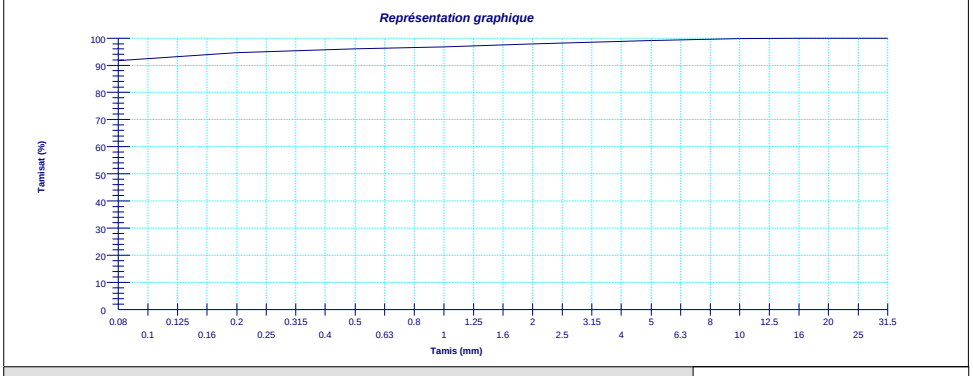

D maxi	**16 mm <= 50 mm**
Passant à 0.08 mm	**91.7**
Passant à 2 mm	**98**

Classe
A

Mesure de la quantité argileuse	VBS	**0.15**
Indice de plasticité	Ip	
Los Angeles	LA	
Friabilité des sables	FS	
Micro-Deval en présence d'eau	MDE	

Sous-Classe
A1

Indice portant immédiat	IPI	
Teneur en eau à l'Optimum Proctor Normal	Wopn	**30.6**
Teneur en eau naturelle	Wn	**33.6**
Indice de consistance	Ic	

Etat hydrique
A1m

Classement selon la NF P 11-300 :	**A1 m**

Observations :

Responsable : E. MORIZON

Signature :