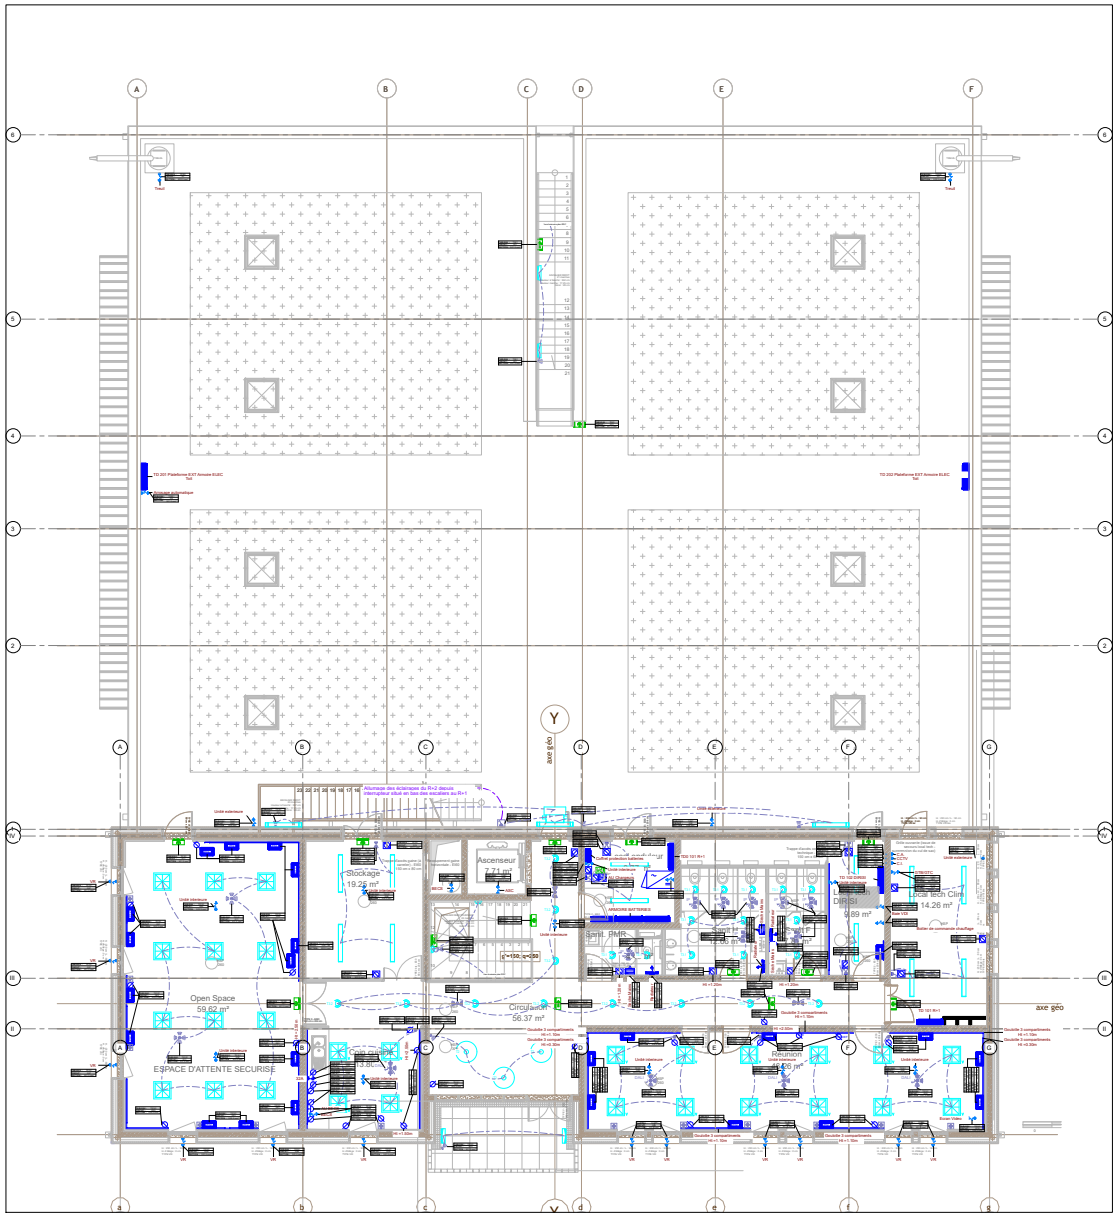


Légende des terminaux CFO			
	Tableau Divisionnaire / Tableau Général Basse Tension		Detecteur de mouvement en applique
	Goulotte de distribution 1 à 3 compartiments		Detecteur de mouvement circulation
	Coupure d'Urgence		Detecteur de mouvement 360°
	Prise de courant 2P 10/10A+T		Detecteur de mouvement 360° IP
	Prise de courant - INTRADEF		Detecteur de mouvement 360° DALI
	Prise de courant 2P 10/10A+T Etanche		Eclairage interieur type 1
	Enrouleurs 230V + 24V		Eclairage interieur type 2
	Alimentation en attente		
	Sortie de câble		
PT1	Poste de travail PT1 : 2PCN + 3PC ASI + 3RJ45		Eclairage interieur type 3
PT2	Poste de travail PT2 : 2PCN + 1RJ45		Eclairage interieur type 4 montage encastré
PT3	Poste de travail PT3 : 1RJ45		Eclairage interieur type 4 montage saillie
	Poste de travail PT4 : 1PC 230V		
	Poste de travail PT5 : 1PC 24V		Eclairage interieur type 5 variable montage encastré
PTVP	Boîtier de raccordement vidéo au plafond PTVP : 2PC + 2RJ45 + 1HDMI		
PTVS	Boîtier de raccordement vidéo au sol PTVS : 2PC + 2RJ45 + 1HDMI		Eclairage interieur type 6
	Bouton Poussoir		Eclairage interieur type 7
	Commande Volet Roulant		Eclairage interieur type 8
	Interrupteur simple allumage étanche lumineux		Eclairage exterieur type 1
	Interrupteur va-et-vient étanche lumineux		Eclairage exterieur type 2
	Bloc Autonome Portable d'Intervention		Eclairage exterieur type 3
	Bloc d'Eclairage d'Ambiance		
	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité		
	Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité étanche		
	Radiateur 500W		
	Sèche-mains		

Versailles / SATORY (78)

Construction d'un Batiment PERICLES

Quartier Gribeauval

N° PPGRB	
ECHELLE	1/50
INDICE	ind 0

Phase DCE

TERMINAUX - DISTRIBUTION CFO R+1

INDICE	DATE	OBJET
0	04/09/25	Création de plan