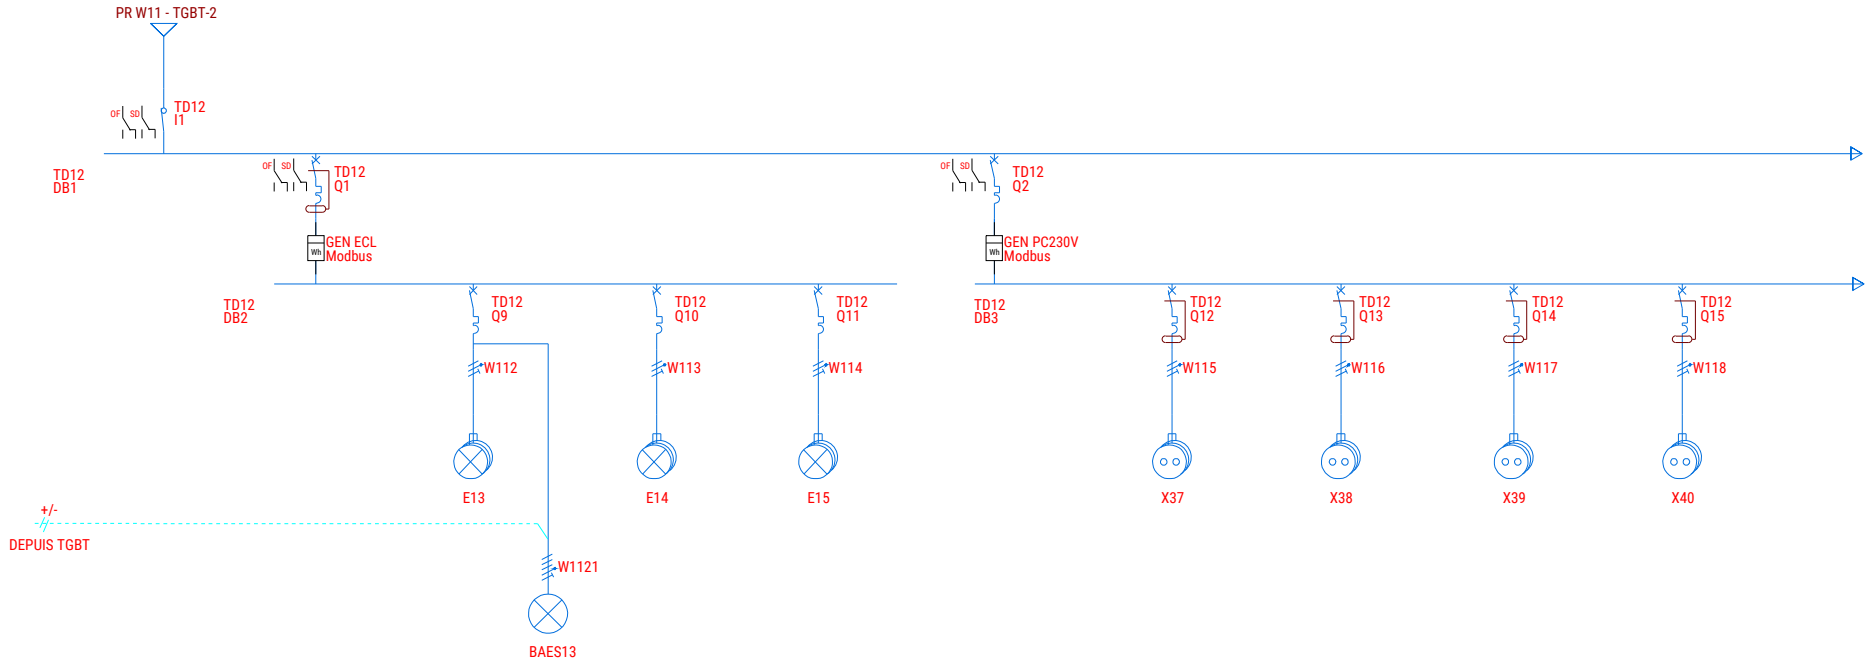


Repère circuit		I1		Q1		E13		E14		E15		Q3		X37		X38		X39		X40		
Description		GENERAL ARMOIRE		GENERAL ECLAIRAGE		ECL PLATEFORME		ECL SALLE SIA		ECL STOCK		GENERAL PC 230V		PC SALLE SIA + STOCK		PC 1 PLATEFORME		PC 2 PLATEFORME		PC 3 PLATEFORME		
Consommation	Affectation phases			1,12 kVA	Triphasé + Neutre	0,6 kW	Monophasé (L1-N)	0,29 kW	Monophasé (L2-N)	0,07 kW	Monophasé (L1-N)	22,45 kVA	Triphasé + Neutre	100 A	Monophasé (L1-N)	100 A	Monophasé (L2-N)	100 A	Monophasé (L3-N)	100 A	Monophasé (L3-N)		
Repère	Nb de pôles	I1	4	Q1	4P4D	Q9	2P1D	Q10	2P1D	Q11	2P1D	Q2	4P4D	Q12	2P1D	Q13	2P1D	Q14	2P1D	Q15	2P1D		
Gamme		Vistop		DX3 6000		DNX3 4500		DNX3 4500		DNX3 4500		DX3 6000		DX3 4500		DX3 4500		DX3 4500		DX3 4500			
Gamme différentiel				DX3																			
Calibre	Courbe	100 A		16 A	C	10 A	C	10 A	C	10 A	C	50 A	C	20 A	C	20 A	C	20 A	C	20 A	C		
Ith	Img			16 A	160 A	10 A	100 A	10 A	100 A	10 A	100 A	50 A	500 A	20 A	200 A	20 A	200 A	20 A	200 A	20 A	200 A		
Différentiel	Tempo. diff.			300 mA	0 s									30 mA	0 s	30 mA	0 s	30 mA	0 s	30 mA	0 s		
Repère de câble						W112		W113		W114				W115		W116		W117		W118			
Section de câble						(1.5Cu/Ph + 1.5Cu/N + 1.5Cu/PE)		(1.5Cu/Ph + 1.5Cu/N + 1.5Cu/PE)		(1.5Cu/Ph + 1.5Cu/N + 1.5Cu/PE)				(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)		(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)		(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)		(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)			
Référence						U-1000 R2V 3G1.5		U-1000 R2V 3G1.5		U-1000 R2V 3G1.5				U-1000 R2V 3G2.5		U-1000 R2V 3G2.5		U-1000 R2V 3G2.5		U-1000 R2V 3G2.5			
Longueur	Longueur max					5 m		5 m		10 m				5 m		10 m		15 m		20 m			

SCHEMA ELECTRIQUE
TD 12

Numéro d'affaire : PERICLES


Indice	Date	Modification
A	16/02/2026	Mise à jour longueur poste Transfo + protections
0	09/02/2026	Création du document

Créé par : SF

Approuvé par : FM

Indice A

Folio 1

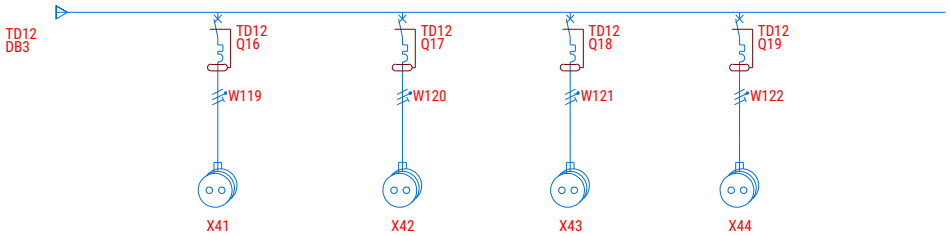


Repère circuit				X41		X42		X43		X44													
Description				PC 4 PLATEFORME		PC 5 PLATEFORME		PC VIDEO PLATEFORME		PC ENROULEUR													
Consommation	Affectation phases			100 A	Monophasé (L1-N)	100 A	Monophasé (L2-N)	40 A	Monophasé (L2-N)	32 A	Monophasé (L2-N)												
Repère	Nb de pôles			Q16	2P1D	Q17	2P1D	Q18	2P1D	Q19	2P1D												
Gamme				DX3 4500		DX3 4500		DX3 4500		DX3 4500													
Gamme différentiel																							
Calibre	Courbe			20 A	C	20 A	C	16 A	C	16 A	C												
Ith	Img			20 A	200 A	20 A	200 A	16 A	160 A	16 A	160 A												
Différentiel	Tempo. diff.			30 mA	0 s	30 mA	0 s	30 mA	0 s	30 mA	0 s												
Repère de câble				W119		W120		W121		W122													
Section de câble				(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)		(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)		(1.5Cu/Ph + 1.5Cu/N + 1.5Cu/PE)		(1.5Cu/Ph + 1.5Cu/N + 1.5Cu/PE)													
Référence				U-1000 R2V 3G2.5		U-1000 R2V 3G2.5		U-1000 R2V 3G1.5		U-1000 R2V 3G1.5													
Longueur	Longueur max			25 m		30 m		10 m		10 m													

		SCHEMA ELECTRIQUE TD 12	Indice A
			Folio 2
Numéro d'affaire : PERICLES			

Indice	Date	Modification
-		
-		
-		
A	16/02/2026	Mise à jour longueur poste Transfo + protections
0	09/02/2026	Création du document

Créé par : SF — Approuvé par : FM

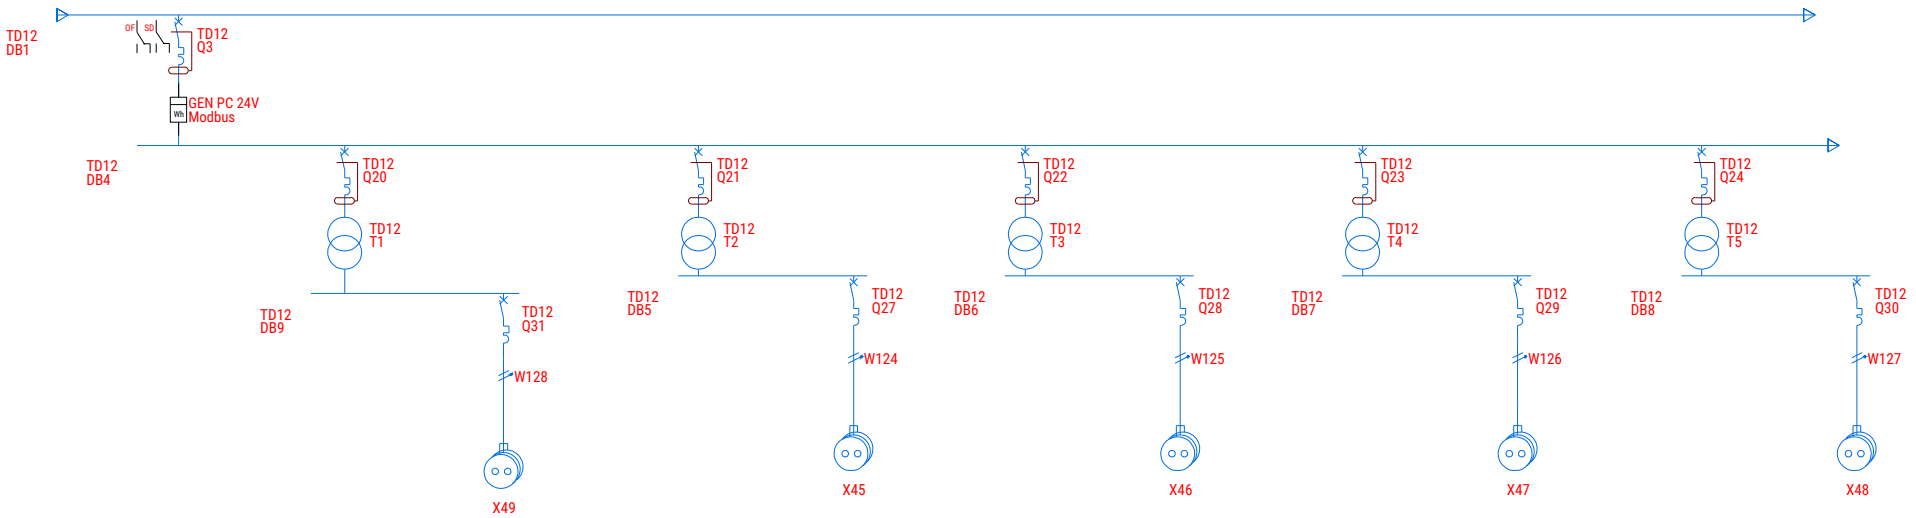

Repère circuit		Q3		DB9		X49		DB5		X45		DB6		X46		DB7		X47		DB8		X48	
Description		GENERAL PC 24V				PC 1 PLATEFORME				PC 2 PLATEFORME				PC 3 PLATEFORME				PC 4 PLATEFORME				PC 5 PLATEFORME	
Consommation	Affectation phases	0,6 kVA	Triphasé + Neutre	0,1 kVA	Monophasé (L1-N)	80 A	Monophasé (L1-N)	0,1 kVA	Monophasé (L1-N)	80 A	Monophasé (L1-N)	0,1 kVA	Monophasé (L1-N)	80 A	Monophasé (L1-N)	0,1 kVA	Monophasé (L1-N)	80 A	Monophasé (L1-N)	0,1 kVA	Monophasé (L1-N)	80 A	Monophasé (L1-N)
Repère	Nb de pôles	Q3	4P4D	Q20	2P2D	Q31	2P1D	Q21	2P2D	Q27	2P1D	Q22	2P2D	Q28	2P1D	Q23	2P2D	Q29	2P1D	Q24	2P2D	Q30	2P1D
Gamme		DX3 6000		DX3 6000		DX3 6000		DX3 6000		DX3 6000		DX3 6000		DX3 6000		DX3 6000		DX3 6000		DX3 6000		DX3 6000	
Gamme différentiel		DX3		DX3				DX3				DX3				DX3				DX3			
Calibre	Courbe	16 A	C	4 A	C	10 A	B	4 A	C	10 A	B	4 A	C	10 A	B	4 A	C	10 A	B	4 A	C	10 A	B
Ith	Img	16 A	160 A	4 A	40 A	10 A	50 A	4 A	40 A	10 A	50 A	4 A	40 A	10 A	50 A	4 A	40 A	10 A	50 A	4 A	40 A	10 A	50 A
Différentiel	Tempo. diff.	300 mA	0 s	30 mA	0 s			30 mA	0 s			30 mA	0 s			30 mA	0 s			30 mA	0 s		
Repère de câble						W128				W124				W125				W126				W127	
Section de câble						(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N)				(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N)				(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N)				(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N)				(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N)	
Référence						U-1000 R2V 2X2.5				U-1000 R2V 2X2.5				U-1000 R2V 2X2.5				U-1000 R2V 2X2.5				U-1000 R2V 2X2.5	
Longueur	Longueur max					18 m				18 m				18 m				18 m				18 m	

Numéro d'affaire : PERICLES

SCHEMA ELECTRIQUE
TD 12


Indice	Date	Modification
.		
.		
.		
A	16/02/2026	Mise à jour longueur poste Transfo + protections
0	09/02/2026	Création du document

Créé par : SF

Approuvé par : FM

Indice A

Folio 3

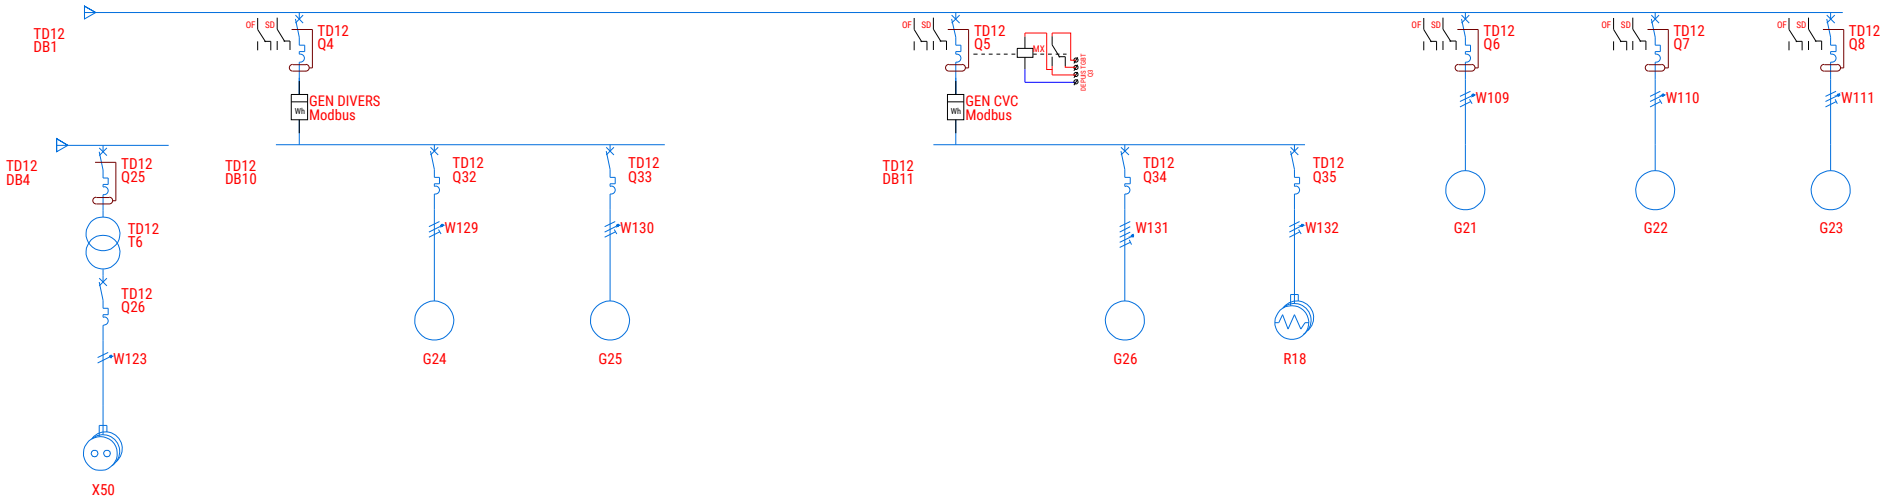

Repère circuit		X50		Q4		G24		G25				Q5		G26		R18		G21		G22		G23	
Description		ENROULEUR 24V		GENERAL DIVERS		VR1		VR2				GENERAL CVC		CTA		UI		BAIE 1		BAIE 2		BAIE 3	
Consommation	Affectation phases	32 A	Monophasé (L1-N)	1,18 kVA	Triphasé + Neutre	1 kW	Monophasé (L3-N)	1 kW	Monophasé (L1-N)			15,15 kVA	Triphasé + Neutre	15 kW	Triphasé + Neutre	1,2 kW	Monophasé (L3-N)	2 kW	Monophasé (L1-N)	2 kW	Monophasé (L2-N)	2 kW	Monophasé (L3-N)
Repère	Nb de pôles	Q25	2P2D	Q4	4P4D	Q32	2P1D	Q33	2P1D			Q5	4P4D	Q34	4P4D	Q35	4P4D	Q6	2P1D	Q7	2P1D	Q8	2P1D
Gamme		DX3 6000		DX3 6000		DNX3 4500		DNX3 4500				DX3 6000		DX3 4500		DX3 4500		DX3 4500		DX3 4500		DX3 4500	
Gamme différentiel		DX3		DX3								DX3						Hpi		Hpi		Hpi	
Calibre	Courbe	4 A	C	20 A	C	10 A	C	10 A	C			40 A	C	32 A	C	32 A	C	20 A	C	20 A	C	20 A	C
Ith	Img	4 A	40 A	20 A	200 A	10 A	100 A	10 A	100 A			40 A	400 A	32 A	320 A	32 A	320 A	20 A	200 A	20 A	200 A	20 A	200 A
Différentiel	Tempo. diff.	30 mA	0 s	300 mA	0 s							300 mA	0 s					30 mA	0 s	30 mA	0 s	30 mA	0 s
Repère de câble		W123				W129		W130						W131		W132		W109		W110		W111	
Section de câble		(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N)				(1.5Cu/Ph + 1.5Cu/N + 1.5Cu/PE)		(1.5Cu/Ph + 1.5Cu/N + 1.5Cu/PE)						(4Cu/Ph + 4Cu/N + 4Cu/PE)		(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)		(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)		(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)		(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)	
Référence		U-1000 R2V 2X2.5				U-1000 R2V 3G1.5		U-1000 R2V 3G1.5						U-1000 R2V 5G4		U-1000 R2V 3G2.5		U-1000 R2V 3G2.5		U-1000 R2V 3G2.5		U-1000 R2V 3G2.5	
Longueur	Longueur max	15 m				25 m	L max 59m Img	25 m	L max 59m Img					15 m	L max 43m Img	10 m		10 m	L max 46m Img	10 m	L max 46m Img	10 m	L max 46m Img

SCHEMA ELECTRIQUE
TD 12

Numéro d'affaire : PERICLES

Indice	Date	Modification
A	16/02/2026	Mise à jour longueur poste Transfo + protections
0	09/02/2026	Création du document

Créé par : SF
Approuvé par : FM

Indice A

Folio 4