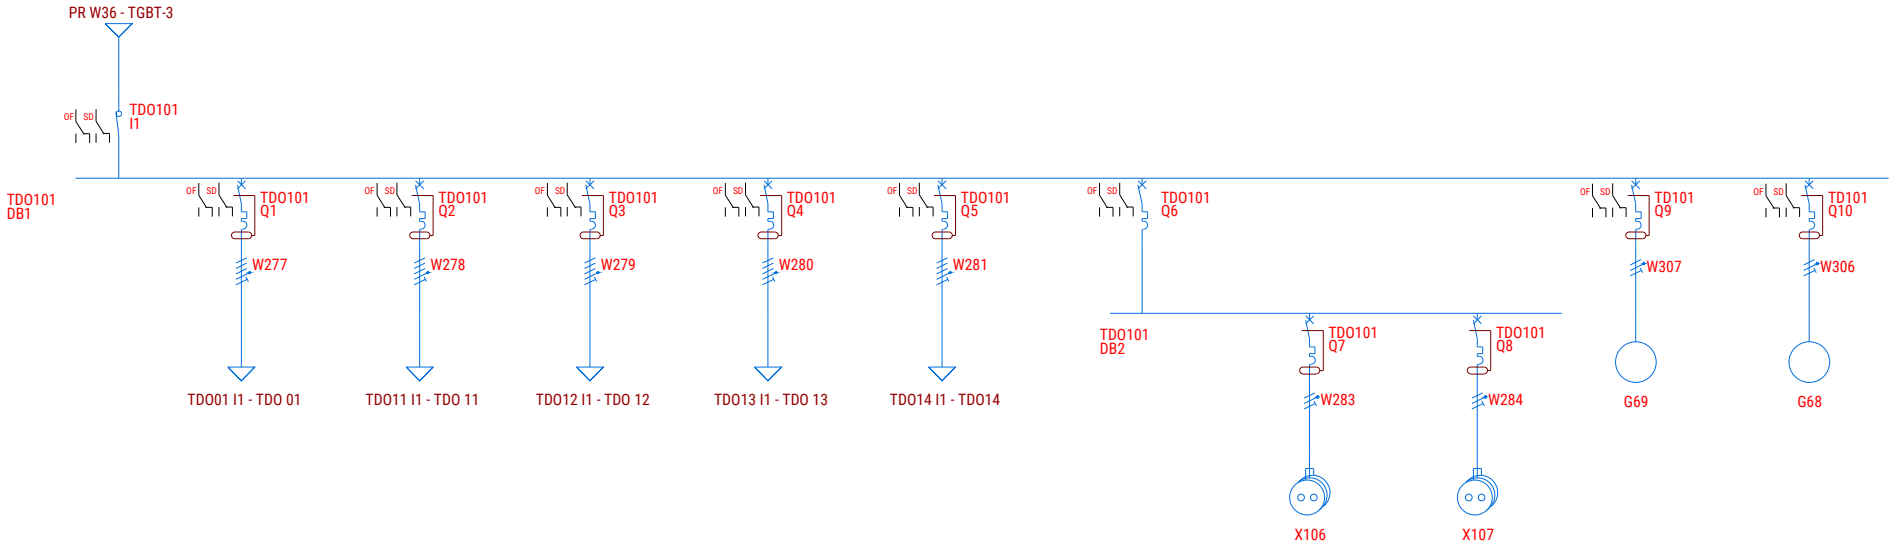


Repère circuit		I1												Q6		X106		X107		G69		G68	
Description		GENERAL ARMOIRE												GENERAL PC		REUNION		OPEN SPACE		BAIE 1 DIRISI		BAIE 2 DIRISI	
Consommation	Affectation phases													5,54 kVA	Triphasé + Neutre	60 A	Monophasé (L1-N)	60 A	Monophasé (L2-N)	1 kW	Monophasé (L3-N)	1 kW	Monophasé (L2-N)
Repère	Nb de pôles	I1	4	Q1	4P4D	Q2	4P4D	Q3	4P4D	Q4	4P4D	Q5	4P4D	Q6	4P3D	Q7	2P1D	Q8	2P1D	Q9	2P1D	Q10	2P1D
Gamme		DX3-IS		DX3 6000		DX3 6000		DX3 6000		DX3 6000		DX3 6000				DX3 4500		DX3 4500		DX3 4500		DX3 4500	
Gamme différentiel				DX3		DX3		DX3		DX3		DX3								Hpi		Hpi	
Calibre	Courbe	63 A		40 A	B	32 A	B	32 A	B	32 A	B	32 A	B	32 A	B	16 A	C	16 A	C	20 A	C	20 A	C
Ith	Img			40 A	200 A	32 A	160 A	32 A	160 A	32 A	160 A	32 A	160 A	32 A	160 A	16 A	160 A	16 A	160 A	20 A	200 A	20 A	200 A
Différentiel	Tempo. diff.			300 mA	0 s	300 mA	0 s	300 mA	0 s	300 mA	0 s	300 mA	0 s			30 mA	0 s	30 mA	0 s	30 mA	0 s	30 mA	0 s
Repère de câble				W277		W278		W279		W280		W281				W283		W284		W307		W306	
Section de câble				(10Cu/Ph + 10Cu/N + 10Cu/PE)		(6Cu/Ph + 6Cu/N + 6Cu/PE)		(6Cu/Ph + 6Cu/N + 6Cu/PE)		(6Cu/Ph + 6Cu/N + 6Cu/PE)		(6Cu/Ph + 6Cu/N + 6Cu/PE)				(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)		(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)		(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)		(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)	
Référence				U-1000 R2V 5G10		U-1000 R2V 5G6		U-1000 R2V 5G6		U-1000 R2V 5G6		U-1000 R2V 5G6				U-1000 R2V 3G2.5		U-1000 R2V 3G2.5		U-1000 R2V 3G2.5		U-1000 R2V 3G2.5	
Longueur	Longueur max			35 m		70 m		73 m		75 m		72 m				15 m		25 m		20 m	L max 49m Img	20 m	L max 49m Img

		SCHEMA ELECTRIQUE TDO 101	
Numéro d'affaire : PERICLES			

Indice	Date	Modification
.		
.		
.		
A	16/02/2026	Mise à jour longueur poste Transfo + protections
0	09/02/2026	Création du document

Créé par : SF — Approuvé par : FM

Indice A

Folio 1