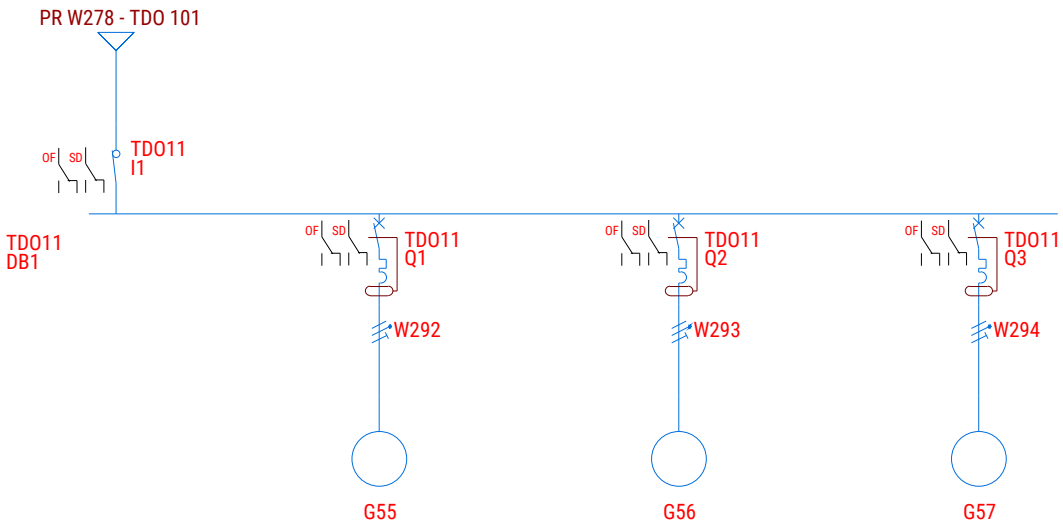


Repère circuit		I1		G55		G56		G57					
Description		GENERAL ARMOIRE		BAIE 1 LT PF		BAIE 2 LT PF		BAIE 3 LT PF					
Consommation	Affectation phases			1 kW	Monophasé (L2-N)	1 kW	Monophasé (L3-N)	1 kW	Monophasé (L1-N)				
Repère	Nb de pôles	I1	4	Q1	2P1D	Q2	2P1D	Q3	2P1D				
Gamme		DX3-IS		DX3 4500		DX3 4500		DX3 4500					
Gamme différentiel				Hpi		Hpi		Hpi					
Calibre	Courbe	40 A		20 A	C	20 A	C	20 A	C				
Ith	Img			20 A	200 A	20 A	200 A	20 A	200 A				
Différentiel	Tempo. diff.			30 mA	0 s	30 mA	0 s	30 mA	0 s				
Repère de câble				W292		W293		W294					
Section de câble				(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)		(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)		(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)					
Référence				U-1000 R2V 3G2.5		U-1000 R2V 3G2.5		U-1000 R2V 3G2.5					
Longueur	Longueur max			20 m		20 m		20 m					

SCHEMA ELECTRIQUE
TDO 11

Numéro d'affaire : PERICLES

Indice	Date	Modification
.		
.		
.		
A	16/02/2026	Mise à jour longueur poste Transfo + protections
0	09/02/2026	Création du document

Créé par : SF

Approuvé par : FM

Indice
A

Folio
1