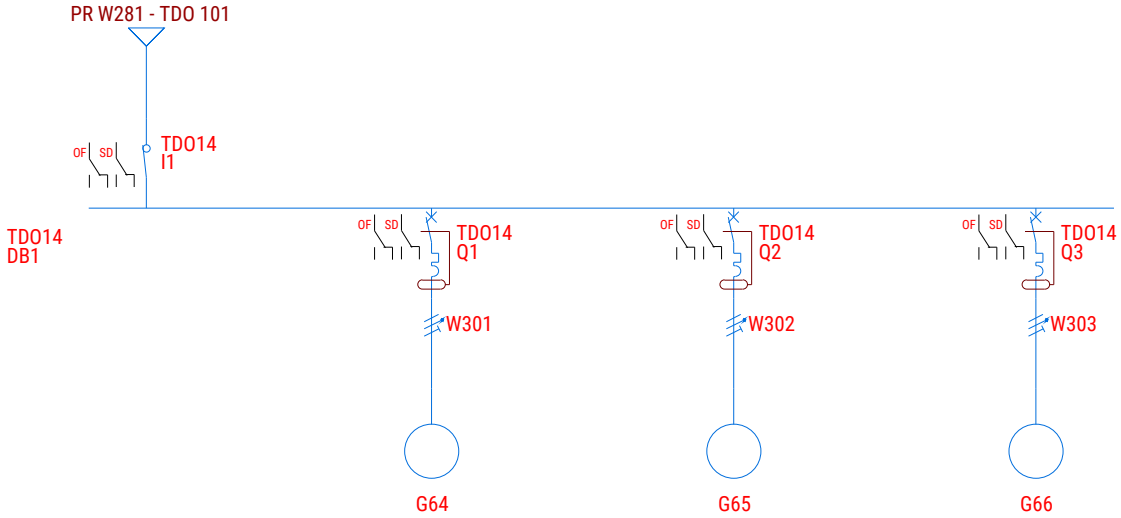


Repère circuit				I1		G64		G65		G66			
Description				GENERAL ARMOIRE		BAIE 1 LT PF		BAIE 1 LT PF		BAIE 1 LT PF			
Consommation	Affectation phases					1 kW	Monophasé (L1-N)	1 kW	Monophasé (L3-N)	1 kW	Monophasé (L2-N)		
Repère	Nb de pôles			I1	4	Q1	2P1D	Q2	2P1D	Q3	2P1D		
Gamme				DX3-IS		DX3 4500		DX3 4500		DX3 4500			
Gamme différentiel						Hpi		Hpi		Hpi			
Calibre	Courbe			40 A		20 A	C	20 A	C	20 A	C		
Ith	Img					20 A	200 A	20 A	200 A	20 A	200 A		
Différentiel	Tempo. diff.					30 mA	0 s	30 mA	0 s	30 mA	0 s		
Repère de câble						W301		W302		W303			
Section de câble						(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)		(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)		(2.5Cu/Ph + 2.5Cu/N + 2.5Cu/PE)			
Référence						U-1000 R2V 3G2.5		U-1000 R2V 3G2.5		U-1000 R2V 3G2.5			
Longueur	Longueur max					20 m		20 m		20 m			

SCHEMA ELECTRIQUE
TDO 14

Numéro d'affaire : PERICLES

Indice	Date	Modification
.		
.		
.		
A	16/02/2026	Mise à jour longueur poste Transfo + protections
0	09/02/2026	Création du document

Créé par : SF

Approuvé par : FM

Indice
A

Folio
1