



**CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
DE RENNES**

Direction du Plan et des Travaux
2, rue Henri Le Guilloux - 35033 RENNES CEDEX 9
Tél.02.99.28.42.42 - Fax.02.99.28.41.90

TDHQ1
BATIMENT DES ECOLES

SITE		BATIMENT	ETAGE	SECTEUR
PONTCHAILLOU		B60 ECOLES	NIVEAU 3	AILE B
C.	15/03/17	PHILOUX	Fichier CHU : PL_B 60_E03_TDHQ1_2018.xls	
Ind	Date	Dessinateur		

Sous-traitant :

APAVE
Agence de Rennes
Avenue de la Croix Verte B.P 15325
35653 LE RHEU CEDEX

TEL: 02 99 14 71 60
FAX: 02 99 14 84 94

A	28/07/2016	LONCKE A	LONCKE A	1 / 9
Ind	Date	Dessinateur	Validé par	D_001
Fichier Entreprise : PL_B60_N3_AILE B_TDHQ1				

SOMMAIREFOLIOS

PAGE DE GARDE
 SOMMAIRE
 LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE
 ALIM RESEAU HQ
 CIRCUITS RESEAU HQ


D_001 à D_001
 D_002 à D_002
 D_010 à D_010
 F_001 à F_001
 F_002 à F_006

SOMMAIREFOLIOS

LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE CHU DE RENNES			LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE ENTREPRISE		
INDICE	DOCUMENTS DE REFERENCE	MODIFICATIONS	INDICE	DOCUMENTS DE REFERENCE	MODIFICATIONS
A	MAJ DOE 20/1/2009 G.GESLIN				
B	PL_B60_N3_AILE B_TDHQ1	APAVE			
C	PL_B60_E03_TDHQ1	CHU changement nom +indice			
D	PL_B60_E03_TDHQ1_2018	APAVE MAJ AL 03/08/2018			

1


Depuis Onduleur
SOCOMEc 30kVA

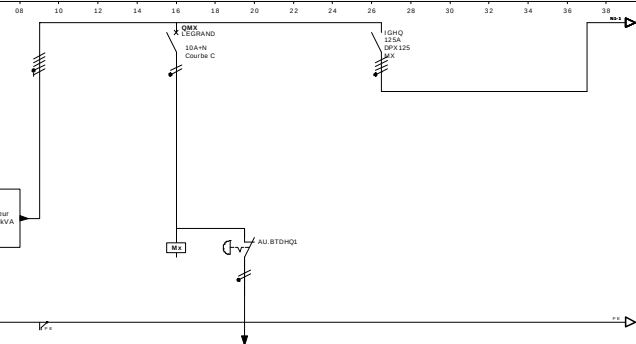

RECEPTEUR	DESIGNATION
	REPERE
	PUISSANCE
	Iminimal PHASES
CABLE	TYPE
	CAU BRES
	REPERE
	TYPE SECTION LONGUEUR


Alimentation Onduleur 750HQ1			Télécommande Arrêt d'urgence Onduleur		Général TDHQ1			
		QMR36u	AU 270 HQ1		QMR36			
		LIBERAND			DPK325			
		LSA-N			Ex 325A			
			AU 23.2					
			U1000R2V					
			Ex 5.5					

Ce tracé est notre propriété il ne peut pas être utilisé sans notre autorisation

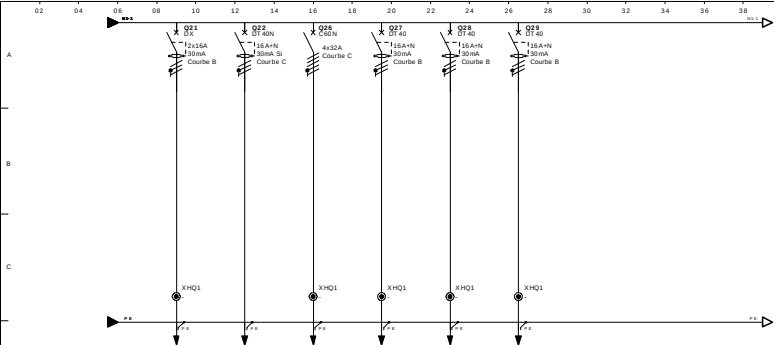


RECEPTEUR	DESIGNATION
	REPERE PUIS SANCE Inominal PHASES
CABLE	TYPE CALIBRES
	REPERE TYPE SECTION
	LONGUEUR

[illegible]

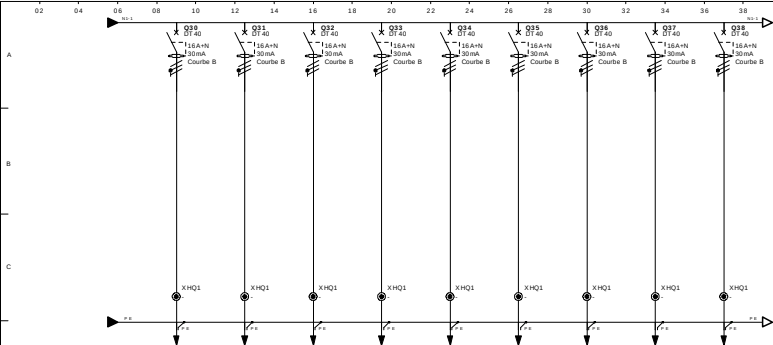


RECEPTEUR	DESIGNATION
	REPERE
PROT	PUIS SANCE
	nominal
CASE	PHASES
	TYPE
LONGUEUR	CALIBRES
	REPERE
SECTION	TYPE
	SECTION
LONGUEUR	SECTION
	LONGUEUR

Bureau x 09, 10 & 12	Bureau x 08 & 09	Bureau x 09, 07 & 31	Bureau x 30 & 31	Bureau x 09, 07 & 31	Bureau x 09, 08 & 33	Bureau x 04 & 05	Bureau x 02, 03 & 04	Bureau x 34 & 35
Q30	Q31	Q32	Q33	Q34	Q35	Q36	Q37	Q38
DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40	DT40
16A+N/30mA	16A+N/30mA	16A+N/30mA	16A+N/30mA	16A+N/30mA	16A+N/30mA	16A+N/30mA	16A+N/30mA	16A+N/30mA
TDHQ1.PC.42	TDHQ1.PC.43	TDHQ1.PC.44	TDHQ1.PC.45	TDHQ1.PC.46	TDHQ1.PC.47	TDHQ1.PC.48	TDHQ1.PC.49	TDHQ1.PC.50
U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V
302.5	302.5	302.5	302.5	302.5	302.5	302.5	302.5	302.5

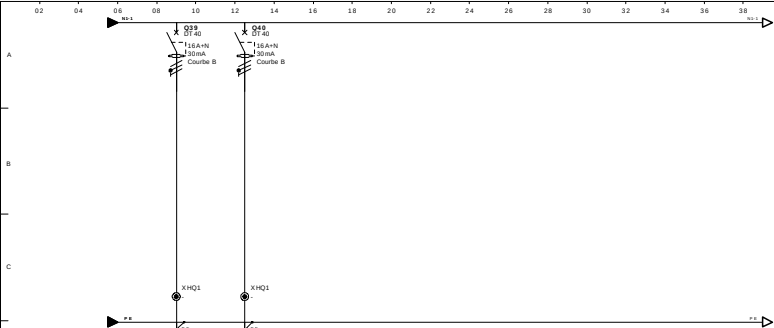

RECEPTEUR	DESIGNATION
	REPERE
PROT	PUIS SANCE
	nominal
CASE	PHASES
	TYPE
CASE	CALIBRES
	REPERE
CASE	TYPE
	SECTION
CASE	LONGUEUR

Bureau x 36 & 37	Bureau x 02, 03, 34, 35 36 & 37								
Q39	Q40								
DT 40	DT 40								
16A+N/30mA	16A+N/30mA								
TDHQ1-PC-021	TDHQ1-PC-022								
U1000R2V	U1000R2V								
302.5	302.5								

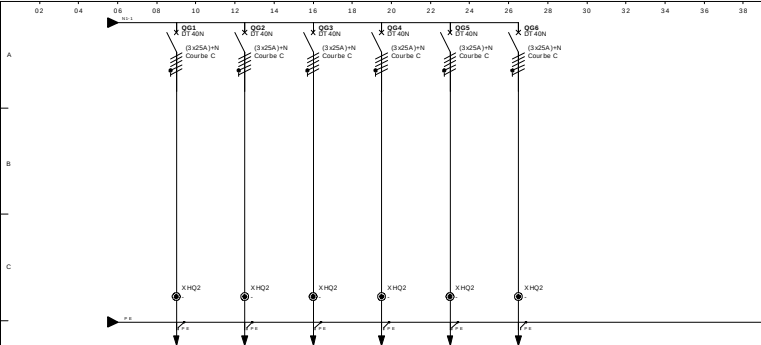

RECEPTEUR	DESIGNATION
	REPERE
PROT	PUISANCE
	Intensité
CASE	PHASES
	TYPE
E	CALIBRES
	REPERE
	TYPE
	SECTION
	LONGUEUR

Alimentation TDHQ1 / TD B1.2	Alimentation TDHQ1 / TD BC.2	Alimentation TDHQ1 / TD B1.2	Alimentation TDHQ1 / TD B1.2	Alimentation TDHQ1 / TD B1.2	Alimentation TDHQ1 / TD B1.2			
Q01	Q02	Q03	Q04	Q05	Q06			
DT 40N	DT 40N	DT 40N	DT 40N	DT 40N	DT 40N			
(3x25A)+N	(3x25A)+N	(3x25A)+N	(3x25A)+N	(3x25A)+N	(3x25A)+N			
TDHQ1 - TD B1.2	TDHQ1 - TD BC.2	TDHQ1 - TD B1.2	TDHQ1 - TD B1.2	TDHQ1 - TD B1.2	TDHQ1 - TD B1.2			
U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V			
506	506	506	506	506	506			