



**CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE
DE RENNES**

Direction du Plan et des Travaux
2, rue Henri Le Guilloux - 35033 RENNES CEDEX 9
Tél.02.99.28.42.42 - Fax.02.99.28.41.90

**TGBT B
BATIMENT DES ECOLES**

SITE		BATIMENT	ETAGE	SECTEUR
PONTCHAILLOU		B60 ECOLES	RDJ	AILE A
D	02/08/2018	LONCKE A	Fichier CHU : PL_B60_RDJ_TGBT B_2018.xls	
Ind	Date	Dessinateur		

Sous-traitant :

APAVE

Agence de Rennes
Avenue de la Croix Verte B.P 15325
35653 LE RHEU CEDEX

TEL: 02 99 14 71 60
FAX: 02 99 14 84 94

A	07/06/2016	LONCKE A	LONCKE A	1 / 8
Ind	Date	Dessinateur	Validé par	D_001
Fichier Entreprise :		PL_B60_RDJ_AILE A_TGBT B		

SOMMAIREFOLIOS

PAGE DE GARDE
 SOMMAIRE
 LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE
 TABLEAU
 CIRCUIT

D_001 à D_001
 D_002 à D_002
 D_010 à D_010
 F_001 à F_001
 F_002 à F_005

SOMMAIREFOLIOS

LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE CHU DE RENNES			LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE ENTREPRISE		
INDICE	DOCUMENTS DE REFERENCE	MODIFICATIONS	INDICE	DOCUMENTS DE REFERENCE	MODIFICATIONS
A	EDITION INITIALE SATEL Création de plan 17/11/2007 Ph. LEBRUN				
B	PL_B60_RDJ_AILE A_TGBT B	apave			
C	PL_B60_RDJ_TGBT B	Changement nom fichier classe disjoncteurs			
D	PL_B60_RDJ_TGBT B_2018	MAJ APAVE AL Erreurs 02/08/2018			

ABOUTISSANT	
DESIGNATION	TGBT B
PROTECTION	Inter
REPERE	I G
I _{rtth}	630 A
I _{K1}	15,49 kA
I _{K3}	19,18 kA
Δ U %	1,36 %
REGIME	T.N.C


LIAISON	
REPÈRE	
CABLE	U1000-RO2V
SECTION	3X(4X1X185mm ²)
LONGUEUR	120m
MODE DE POSE	61

RECEPTEUR	DESIGNATION
	REPERE
	PUISANCE
	Tension PHASES
CABLE	TYPE
	CALIBRES
	REPERE
	TYPE SECTION LONGUEUR

[illegible]

Le tracé est notre propriété il ne peut pas être utilisé sans notre autorisation


RESEAU	
Rég. de Neutre	TNC
Tension	400
DISTRIBUTION	
Amont	TGBT UCP - TC
Repère	TGBT.B
I Installée (A)	630
I Total (A)	
I Disponible (A)	
I Max (A)	1500
I Total (%)	1500

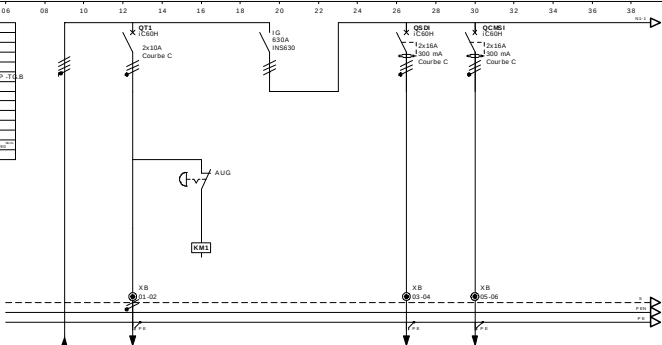

RECEPTEUR	DESIGNATION
	REPERE
	PUISANCE
	INOMINAL
PROT	PHASES
	TYPE
	CAUBRES
	REPERE
CABLE	TYPE
	SECTION
	LONGUEUR


Alimentation TGBT UCP / TGBT B	Télécommande BAE S	Télécommande Arrêt d'urgence BAE A&B			Alimentation SDI	Alimentation CMSI		
	Q71)K&B S	AUG)KM1	IS		Q&B1	Q/C M&B1		
	1				2	3		
	IC&B H		UN&B D		IC&B H	IC&B H		
	2x12A		2x120A		2x16A&B D 6A	2x16A&B D 6A		
T&C T&B S	B&B S	AUG A&B			B&B	C M B		
U1000-R02FV	U1000R2V	U1000R2V			CR1	CR1		
U&A&B&B S	201.5	2x1.5			202.5	202.5		
120					50	50		

Ce tracé est notre propriété il ne peut pas être utilisé sans notre autorisation

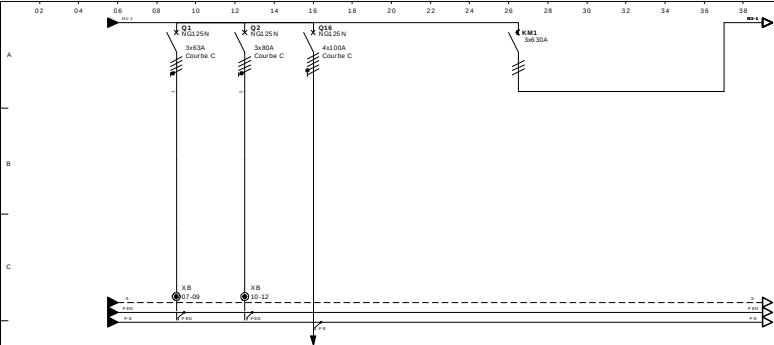


RECEPTEUR	DESIGNATION
	REPERE
PROT	PUIS SANCE
	INOMINAL
CABE	PHASES
	TYPE
CALIBRES	REPERE
	TYPE
	SECTION
	LONGUEUR

Alimentation TGBT.B / TGBT.D	Alimentation TGBT.B / TGBT.E	Alimentation Pavillon LAFFRE LAURA				Coupage BIM ment A & B			
Q11TGBT.D	Q11TGBT.B	Q118				K801			
82A	82A					820A			
2520A	2520A								
123	123					123			
N0123N	N0123N	N0123N							
3483A	3483A	4x 100A				3x 800A			
TD.B TD.D	TD.B TD.E								
U1000W2V	U1000W2V	U1000W2V							
2X121220	2X121220	8025							
180	180	80							

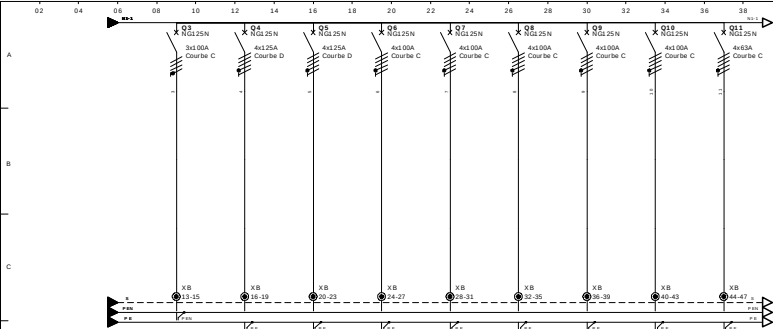

RECEPTEUR	DESIGNATION
REPERE	
PUISANCE	
Inominal	
PHASES	
TYPE	
CALIBRES	
REPERE	
TYPE	
SECTION	
LONGUEUR	

Alimentation TGBT B / TGBT A	Alimentation TGBT B / Ond.Sud	Alimentation TGBT B / Ond.Nord	Alimentation TGBT B / TD.B1	Alimentation TGBT B / TD.BC.1	Alimentation TGBT B / TD.B1.1	Alimentation TGBT B / TD.B1.1	Alimentation TGBT B / TD.B1.1	Alimentation TGBT B / TD.B1.1	Alimentation TGBT B / TD.B1.1
Q3/TGBT A	Q4/OND.SUD	Q5/OND.NORD	Q6/TD.B1	Q7/TD.BC.1	Q8/TD.B1.1	Q9/TD.B1.1	Q10/TD.B1.1	Q11/TD.B1.1	Q12/TD.B1.1
100A	20kVA	20kVA	100A	100A	100A	100A	100A	100A	63A
25.0A	25.0A	25.0A	25.0A	25.0A	25.0A	25.0A	25.0A	25.0A	25.0A
123	123	123	123	123	123	123	123	123	123
N0125N	N0125N	N0125N	N0125N	N0125N	N0125N	N0125N	N0125N	N0125N	N0125N
4x100A	4x125A	4x125A	4x100A	4x100A	4x100A	4x100A	4x100A	4x100A	4x63A
TGB. TD.B1	TGB. TD.B1	TGB. TD.B1	TGB. TD.B1	TGB. TD.B1	TGB. TD.B1	TGB. TD.B1	TGB. TD.B1	TGB. TD.B1	TGB. TD.B1
U1000V2V	U1000V2V	U1000V2V	U1000V2V	U1000V2V	U1000V2V	U1000V2V	U1000V2V	U1000V2V	U1000V2V
6000	6000-6000	6000-6000	6000	6000-6000	6000-6000	6000-6000	6000-6000	6000-6000	6000
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

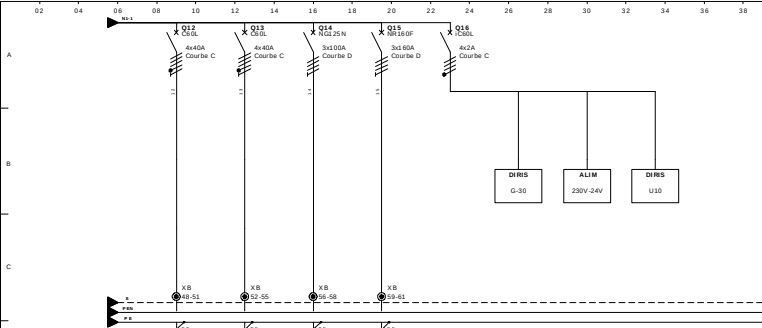

RECEPTEUR	DESIGNATION
REPERE	
PUISANCE	
PHASES	
TYPE	
CALIBRES	
REPERE	
TYPE	
SECTION	
LONGUEUR	

Alimentation TGBT.B / TD.CAFETERIA	Alimentation TGBT.B / TD.B03	Alimentation TGBT.B / TD.Salle TP2 - Radio 1 (Région de la plaine d'Orléans)	Alimentation TGBT.B / TD.Salle TP3 - Radio 2 1er étage P04496	protection d'isolement				
Q12/TD.CAFETERIA	Q13/TD.B03	Q14/TD.SALLE.TP2	Q15/TD.SALLE.TP3	Q16	DIRIS	ALIM	DIRIS	
40A	40A	100A	160A					
200A	200A	200A	360A					
123	123	123	123					
C80L	C80L	NR125N	NR30P	C80L				
440A	440A	3x100A	3x160A	440A				
TGBT.B / TD.CAFETERIA	TGBT.B / TD.B03	TGBT.B / TD.TP2	TGBT.B / TD.TP3					
U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V	U1000R2V					
5010	5025	5035	5070-505					
30	125	50	50					