



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES

Direction du Plan et des Travaux
2, rue Henri Le Guilloux - 35033 RENNES CEDEX 9
Tél.02.99.28.42.42 - Fax.02.99.28.41.90

T.G.B.T. SMPRE

SITE	BATIMENT	ETAGE	SECTEUR
PONTCHAILLOU	B82 SMPRE	SOUS SOL	LOCAL P12208
C.	04/06/2018	LONCKE Alain	
Ind	Date	Dessinateur	Fichier CHU :
PL_B82_E-1_TGBT_2018.xls			

Sous-traitant :

APAVE

Agence de Rennes
Avenue de la Croix Verte B.P 15325
35653 LE RHEU CEDEX

TEL: 02 99 14 71 60
FAX: 02 99 14 84 94

05.09.2014	LONCKE Alain	LONCKE Alain	1 / 10
Ind	Date	Dessinateur	Validé par
Fichier Entreprise : PL_B82_E-1_TGBT_2018.xls			

SOMMAIREFOLIOS


PAGE DE GARDE
 SOMMAIRE
 LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE
 TABLEAU
 Départs Réseau Normal

D_001 à D_001
 D_002 à D_002
 D_010 à D_010
 F_001 à F_001
 F_002 à F_007

SOMMAIREFOLIOS


LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE CHU DE RENNES			LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE ENTREPRISE		
INDICE	DOCUMENTS DE REFERENCE	MODIFICATIONS	INDICE	DOCUMENTS DE REFERENCE	MODIFICATIONS
A			A	09/09/99 : SATEL	
B	PONT-SMPRE-SS SOL-TGBT_2012	Mise à jour le 18/04/13 JC/DP	B		
C	PL_B82_E-1_TGBT_2018	MAJ APAVE + CHARTE	C	PONT-SMPRE-SS SOL-TGBT_2014	MIS AJOUR APAVE AL
D			D		
E			E		
F			F		
G			G		
H			H		
I			I		
J			J		
K			K		

Ce tracé est notre propriété il ne peut pas être utilisé sans notre autorisation

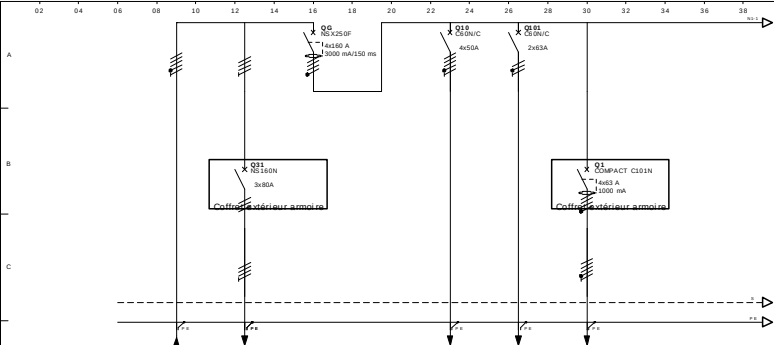


RECEPTEUR	DESIGNATION
	REPERE
	PUIS SANCE
	Intensité
PuT	PHASES
	TYPE
CABLE	CALIBRES
	REPERE
	TYPE
	SECTION
	LONGUEUR

Depuis TGSIT pour services généraux	Vers TGS	Disjoncteur général à verrou X	Onduleur	BY PASS	Écouteur primaire		
	Q11	Q10	Q10	Q101	Q1		
	N3100N	N32200F	C600VC	C600VC	COMPACT C101N		
	2400A	6x16C A3000 6kV150 mA	4x03A	2403A	4x63A/1000 mA		
U1000-AR02V	CMS		U2000-R2V	U2000-R2V	CMS		
4x70+25	EX13010225		8015	2015	EXN+25 2u		
200	13						

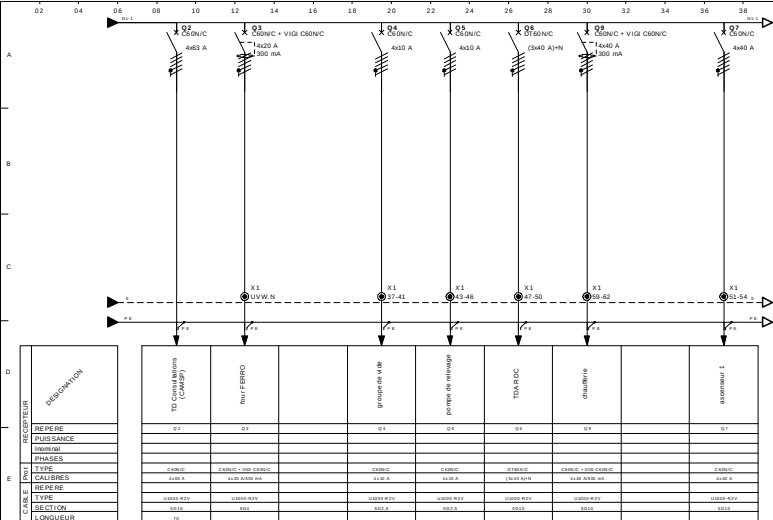


Ce tracé est notre propriété il ne peut pas être utilisé sans notre autorisation

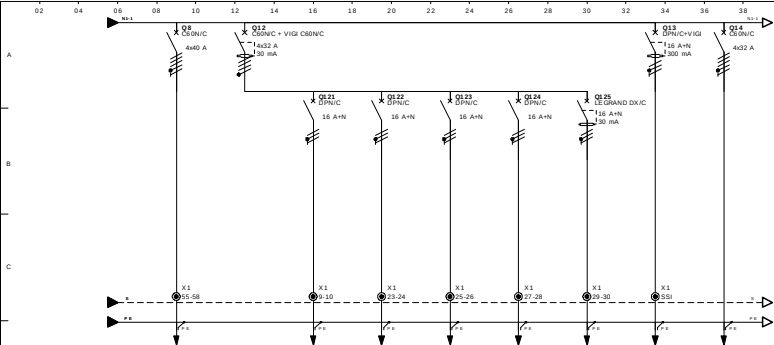

RECEPTEUR	DESIGNATION
	REPERE
PROT	PUIS SANCE
	terminal
	PHASES
	TYPE
	CALIBRES
CABLE	REPERE
	TYPE
	SECTION
	LONGUEUR

ascenseur 2	QL 2 disjoncteur prises de courant	Eclairage prises chauffière	PC TGS	PC vestiaires	PC TGBT	PC MCO 3.2 A lave linge	confortable incendie	Alarm. TDW 1er étage
Q8	Q12	Q121	Q122	Q123	Q124	Q125	Q13	Q14
C80V/C	C80V/C + VSD C80V/C	DPV/C	DPV/C	DPV/C	DPV/C	LEGAND DVC	DPV/C+VSD1	C80V/C
6x40 A	6x32 A/32 A/A	16 A+N	16 A+N	16 A+N	16 A+N	16 A+N/32 A/A	16 A+N/32 A/A	6x32 A
U1000 R2V		U1000 R2V	U1000 R2V	U2000 R2V	U2000 R2V	U2000 R2V	CR1	U1000 R2V
50/10		302.5	302.5	302.5	302.5	305	302.5	50/10


Ce tracé est notre propriété il ne peut pas être utilisé sans notre autorisation

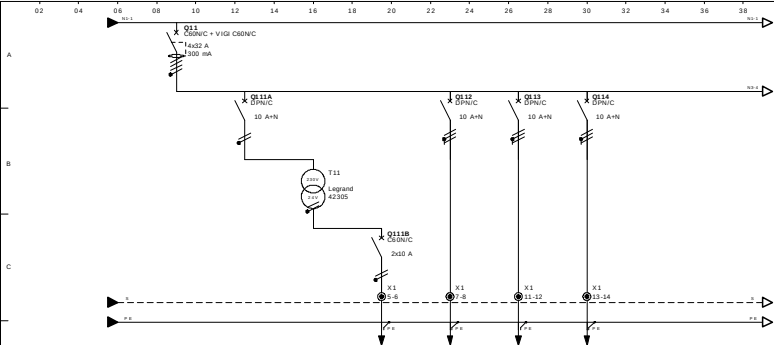


RECEPTEUR	DESIGNATION
REPERE	PUISSANCE
PHASES	TYPE
CALIBRES	REPERE
TYPE	SECTION
LONGUEUR	

disjoncteur / lumière	primaire transform	Transform T11 250 VA 230/240 V 50 Hz	PC 24 V 8 S vide sanitaire	ed élim ge vide sanitaire	éclairage TC&T réserve archives-lave 4nge	Alim gaz m&e dalle		
Q11	Q111A	T11	Q111B	Q112	Q113	Q114		
C&B&C + V&B C&B&C	D&B&C	1491 6 S 230 V	C&B&C	D&B&C	D&B&C	D&B&C		
4x 32 A/100 A	10 A+N		2x 32 A	10 A+N	10 A+N	10 A+N		
			U1000 R2V	U2000 R2V	U2000 R2V	U2000 R2V		
	2x1.5	2x1.5	201.5	201.5	201.5	201.5		

Ce tracé est notre propriété il ne peut pas être utilisé sans notre autorisation

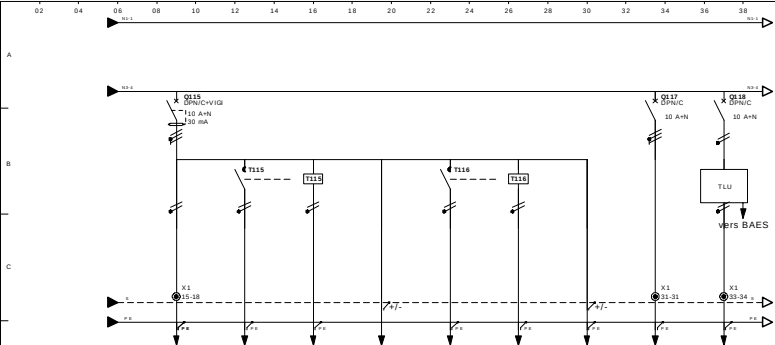[illegible]

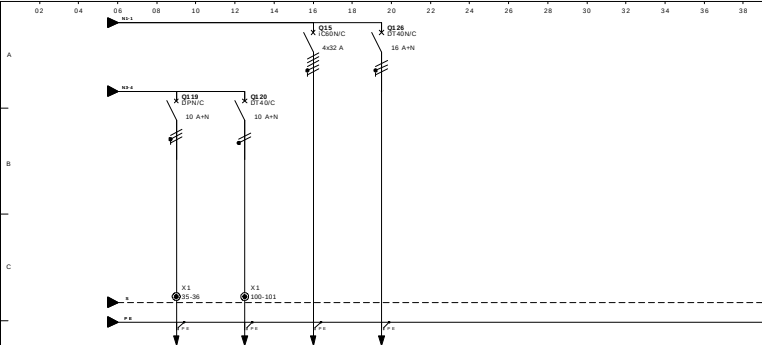

RECEPTEUR	DESIGNATION
	REPERE
PUISSANCE	nominal
	PHASES
TYPE	TYPE
	CALIBRES
REPERE	REPERE
	TYPE
SECTION	SECTION
	LONGUEUR

éclairage archives sous escalier	Chargeur appel malade	TDB ETAGE	Chargeur 48V IDEM local SSI					
Q119	Q120	Q115	Q126					
	63 A	10 kA						
DPN/C	DT60/C	1C60N/C	DT60N/C					
10 A+N	10 A+N	4x32 A	16 A+N					
U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V	U1000 R2V					
300 S	300 S	300 S	300 S					