



CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE RENNES

Direction du Plan et des Travaux
2, rue Henri Le Guilloux - 35033 RENNES CEDEX 9
Tél.02.99.28.42.42 - Fax.02.99.28.41.90

T.G.H.Q. SMPRE

SITE	BATIMENT	ETAGE	SECTEUR
PONTCHAILLOU	B82 SMPRE	SOUS SOL	LOCAL P12208
B	04/06/2018	LONCKE Alain	
Ind	Date	Dessinateur	Fichier CHU : PL_B82_E-1_TGHQ_2018.xls

Sous-traitant :

APAVE

Agence de Rennes
Avenue de la Croix Verte B.P 15325
35653 LE RHEU CEDEX

TEL: 02 99 14 71 60
FAX: 02 99 14 84 94

A	avril-14	TESSIER		1 / 7
Ind	Date	Dessinateur	Validé par	D_001
Fichier Entreprise :				

SOMMAIREFOLIOS

PAGE DE GARDE
 SOMMAIRE
 LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE
 TABLEAU ASI
 TABLEAU BY PASS
 CIRCUIT

D_001 à D_001
 D_002 à D_002
 D_010 à D_010
 F_001 à F_001
 F_002 à F_002
 F_003 à F_004

SOMMAIREFOLIOS

LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE CHU DE RENNES			LISTE DES DOCUMENTS DE REFERENCE ENTREPRISE		
INDICE	DOCUMENTS DE REFERENCE	MODIFICATIONS	INDICE	DOCUMENTS DE REFERENCE	MODIFICATIONS
A	PONT-SMPRE-TDHQ-SSOL_2014.XLS	cr 2014	A		
B	PL_B82_E-1_TGHQ_2018	MAJ APAVE - Charte	B		
C			C		
D			D		
E			E		
F			F		
G			G		
H			H		
I			I		
J			J		
K			K		

A

B

C

D

E


ORIGINE	
DESIGNATION	TGBT S/SOL
REPERE DEPART	Q 10
PROTECTION	50A
Irth	
Irm	courbe C
DESIGNATION	Alimentation ASI

ABOUTISSANT	
DESIGNATION	ASI Mastersys BC
PROTECTION	FUSIBLES
REPERE	
Irth	
IK1	
IK3	
U%	
REGIME	

LIAISON	
REPERE	
CABLE	
SECTION	5G10
LONGUEUR	
MODE DE POSE	

RECEPTEUR	DESIGNATION
	REPERE
	PUIS SANCE
	Inominal
Prot	PHASES
	TYPE
	CALIBRES
	REPERE
CABLE	TYPE
	SECTION
	LONGUEUR


ABOUTISSANT	
DESIGNATION	TD HQ S/SOL
PROTECTION	COMMUTATEUR FACADE
REPER E	
Irth	
IK1	
IK3	
Δ U%	
REGIME	

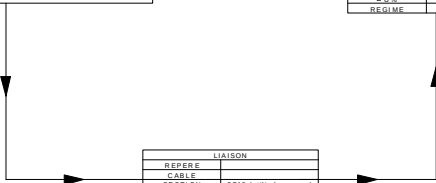


LIAISON	
REPÈRE	
CABLE	
SECTION	5G10 (utilisé en mono)
LONGUEUR	
MODE DE POSE	

RECEPTEUR	DESIGNATION	REPERE
		PUISANCE
		Intensité
		PHASES
		TYPE
CABLE	Prot	CALIBRES
		REPERE
		TYPE
		SECTION
		LONGUEUR

[illegible]

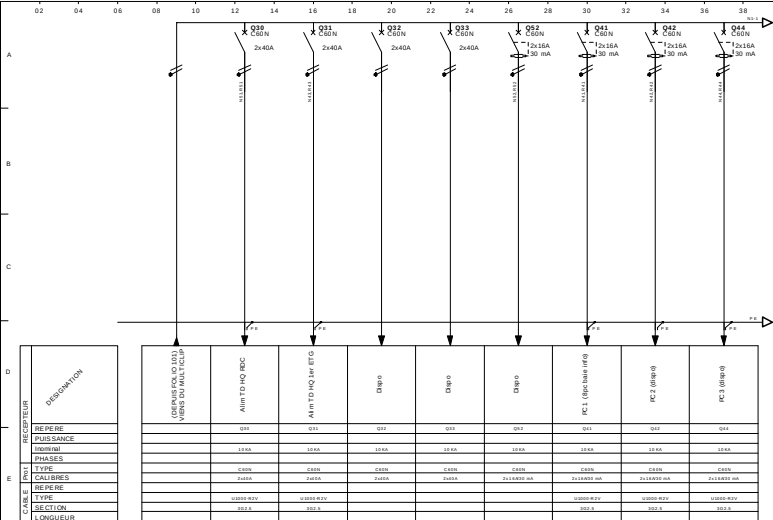

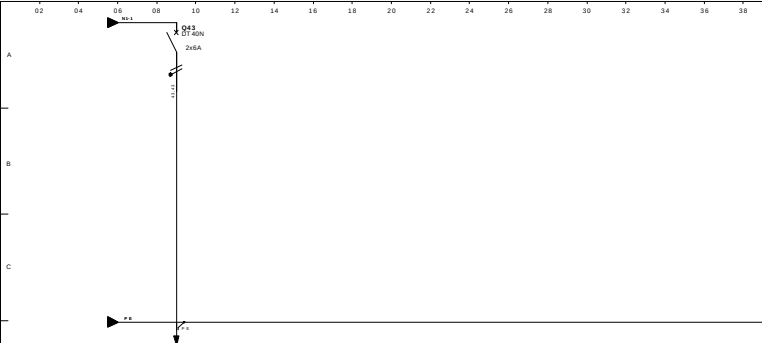

RECEPTEUR	DESIGNATION
	REPERE
Prot	PUIS SANCE
	nominal
	PHASES
	TYPE
CASE	CALIBRES
	REPERE
	TYPE
	SECTION
LONGUEUR	

EXTRACTEUR TOUT								
043								
10 KA								
DT 40N								
2x6A								
04300-R2V								
201.5								