Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "B"
N/Réf : OT n° 27198 CT n° 670
Contact : . PHILIPPE FONTAINE
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001962		GE G60DSA			
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	GENMAC	TYPE GE	KING G60DSA	N° DE SÉRIE GE	08064
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEUR	F6L912	N° DE SÉRIE MOTE	8855358
CONSTRUCTEUR A	LEROY SOMER	TYPE ALTERNATE	LSA 42.3L9 C 6/4	N° DE SÉRIE ALTE	320946/1
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
BOA BOURG DE CAMOPI 00001051

0 0
97330 CAMOPI

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
B01GRAISSA	GRAISSAGE "B"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Le niveau d'huile moteur : ok		
B02REFROID	REFROIDISSEMENT "B"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords : ok		
Le niveau du liquide de refroidissement		
La tension des courroies : ok		
B03ADM AIR	ADMISSION D'AIR "B"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
les tubulures et raccordements : ok		
Nettoyer : : ok		
Ou remplacer l'élément filtre à air		

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Prestations :


Opération	Désignation	Finie
La vitesse en tours/ Mn : 1500 La pression d'huile : 4,4		
B12ESS CH Contrôler : La tension en Volts : 401 La fréquence en Hz : 50 La vitesse en tours Mn : 1500 L'intensité en Ampères : 20-10-14 La puissance en Kw : 10 La pression d'huile : 4,2 La t° d'eau La t° d'huile La t° d'échappement	ESSAIS EN CHARGE "B"	✓
B13ENVIRO Contrôler : La propreté : ok Evaluer : Les risques de pollution : ok la sécurité du site : ok	ENVIRONNEMENT GE "B"	✓

Commentaire technicien :
contrôles visuel OK.

essais : regulateur alternateur de charge HS, signe de fatigue du démarreur, horloge interne de l automate bloquée.

compteur horaire 7754h

Signature client (début d'intervention)

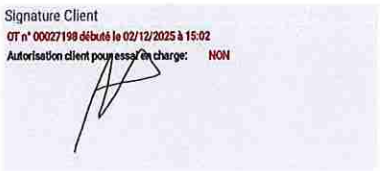

Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "B"
N/Réf : OT n° 27199 CT n° 670
Contact : . PHILIPPE FONTAINE
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001964	GE STORM33S				
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	ENERGIE GUYANE	TYPE GE	STORM33S	N° DE SÉRIE GE	32601
CONSTRUCTEUR	PERKINS	TYPE MOTEUR	1103A-33G(P30GX)	N° DE SÉRIE MOTE	DJ51279U306454V
CONSTRUCTEUR A	STAMFORD	TYPE ALTERNATE	PI144G1	N° DE SÉRIE ALTE	B12A020045
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
BOA BOURG DE CAMOPI 00001051

0 0
97330 CAMOPI

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
B01GRAISSA	GRAISSAGE "B"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Le niveau d'huile moteur : ok		
B02REFROID	REFROIDISSEMENT "B"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords : ok		
Le niveau du liquide de refroidissement : ok		
La tension des courroies : ok		
B03ADM AIR	ADMISSION D'AIR "B"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
les tubulures et raccordements : ok		
Nettoyer :		
Ou remplacer l'élément filtre à air : ok		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX


MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
La vitesse en tours/ Mn : 1596 La pression d'huile : 4,4		
B12ESS CH Contrôler : La tension en Volts La fréquence en Hz La vitesse en tours Mn L'intensité en Ampères La puissance en Kw La pression d'huile La t° d'eau La t° d'huile La t° d'échappement	ESSAIS EN CHARGE "B"	✓
B13ENVIRO Contrôler : La propreté : ok Evaluer : Les risques de pollution : ok la sécurité du site : ok	ENVIRONNEMENT GE "B"	✓

Commentaire technicien :
contrôles visuel OK. essais OK. compteur horaire 9379hdisjoncteur de puissance à remplacer.

Signature client (début d'intervention)

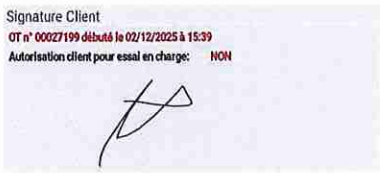

Signature client (fin d'intervention)



Restant à votre service,
LE SERVICE DE DEPANNAGE EXTERIEUR

Energie Guyane GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Objet : CONTRAT N° 00000670 - INTERVENT° ENTRETIEN GE TYPE "C"
N/Réf : OT n° 27200 CT n° 670
Contact : . PHILIPPE FONTAINE
Tél: 0594338807 Fax:

Matériel :

ASS00001960	GE 30 KVA				
SFA G0 GROUPES ELECTROGENES					
CONSTRUCTEUR G	GENMAC	TYPE GE		N° DE SÉRIE GE	GE0001
CONSTRUCTEUR	DEUTZ	TYPE MOTEUR	F3L912	N° DE SÉRIE MOTE	8574705
CONSTRUCTEUR A	MECCALTE	TYPE ALTERNATE	ECO32-1S	N° DE SÉRIE ALTE	991001
				Exécution matériel	

Compteurs

COMPTEUR HORAIRE	

Site :
BOA BOURG DE CAMOPI 00001051

0 0
97330 CAMOPI

Intervenant(s) :
AS3 - PATRICE NICOLETTI

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
C01GRAISSA	GRAISSAGE "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
Le niveau d'huile moteur : ok		
Changer :		
Les filtres : ok		
l'huile moteur : ok		
C02EFROID	REFROIDISSEMENT "C"	✓
Contrôler :		
L'absence de fuite : ok		
L'absence d'obstacle au passage de l'air : ok		
Le fonctionnement du réchauffage		
Les durites et raccords		
Le niveau du liquide de refroidissement		
La tension des courroies : ok		
Le moyeu de ventilateur et la poulie : ok		
La pompe à eau		
Nettoyer :		
Le système de refroidissement : ok		

Energie Guyane
GROUPES ELECTROGENES

GUADELOUPE
Rue Pierre & Marie CURIE
Z.I. de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
Tél : 0590 470 990
Fax : 0590 918 973

MARTINIQUE
Z.I CALIFORNIE
97232 LE LAMENTIN
Tél : 0596 503 000
Fax : 0596 721 788

GUYANE
3 avenue du domaine
de SOULA
97355 MACOURIA
Tél : 0594 252 913
Fax : 0594 252 917

SAINT-MARTIN
Zone d'Activité de l'Espérance
Grand Case Carline
97150 SAINT-MARTIN
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

SAINT-BARTH.
Villa Tamarine
LD Colombier
97133 SAINT-BARTHELEMY
Tél : 0590 875 574
Fax : 0590 918 973

COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

FORCES ARMEES EN GUYANE
QUARTIER DE LA MADELEINTE
CS 56019
97306 CAYENNE CEDEX

MATOURY, le 26/12/2025
A l'attention de . PHILIPPE FONTAINE

Prestations :

Opération	Désignation	Finie
Le serrage et l'état des cosses : ok Le niveau et la densité de l'électrolyte Le chargeur et l'alternateur de charge		
C09ARM CDE Contrôler : Les indicateurs de mesure : ok Le serrage des connexions : ok	ARMOIRE DE COMMANDE "C"	✓
C10SECURI Contrôler : les alarmes électriques et mécaniques : ok les défauts avec arret différé : ok les défauts avec arrêt instantané : ok	SÉCURITÉS "C"	✓
C11ESS VI Contrôler : La tension en Volts : 404 La fréquence en Hz : 53 La vitesse en tours/ Mn : 1590 La pression d'huile	ESSAIS À VIDE "C"	✓
C12ESS CH Contrôler : La tension en Volts : 388-404-399 La fréquence en Hz : 51,4 La vitesse en tours Mn : 1539 L'intensité en Ampères : 32-16-36 La puissance en Kw : 18 La pression d'huile La t° d'eau La t° d'huile La t° d'échappement	ESSAIS EN CHARGE "C"	✓
C13ENVIRO Contrôler : La propreté : ok Evaluer : Les risques de pollution : ok la sécurité du site : ok	ENVIRONNEMENT GE "C"	✓

Commentaire technicien :
contrôles visuel : manoeuvre incomplète de la tringlerie de pompe à injection.

réglage de la tringlerie.

essais : passage en surcharge au bout de 3h de fonctionnement, 47A sur phase 1.