DIAGOBAH
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Université de Strasbourg

DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE



RÉFERENCES	DÉSIGNATION DU BIEN	PROPRIÉTAIRE
Référence dossier : **26MHE0439-V2** Réalisé le : **26/05/2026** Référence bien : **0290 - Ancien CSU**	**1 Allée Konrad Roentgen** **67000 STRASBOURG**	**UNIVERSITE DE STRASBOURG** **18 Rue Goethe** **67081 STRASBOURG CEDEX**

OBJET DE LA MISSION

REPÉRAGE PLOMB AVANT TRAVAUX

SYNTHÈSE DU REPÉRAGE

PLOMB PRÉSENCE PLOMB

MISE A JOUR DU 14/09/26
CORRECTIFS SUR PLANS DU R+2

SOMMAIRE

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

1.1 Désignation de l'immeuble bâti visité
1.2 Désignation du propriétaire
1.3 Désignation du donneur d'ordre
1.4 Opérateur de repérage
1.5 Société
1.6 Appareil à fluorescence X et laboratoire d'analyse

2. CONCLUSIONS

2.1 Conclusion du repérage
2.2 Réserves et commentaires
2.3 Validité du diagnostic

3. LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S)

3.1 Liste des locaux visités
3.2 Liste des locaux ou partie(s) de locaux non visité(s) et composant(s) ou partie(s) de composant non inspecté(s)

4. ÉTUDE PRÉALABLE

4.1 Programme de travaux du donneur d'ordre
4.2 Périmètre défini par le donneur d'ordre
4.3 Objectif de la mission
4.4 Analyse des documents transmis

5. STRATÉGIE DE MESURES

5.1 Identification des locaux et des zones
5.2 Identification des revêtements et matériaux
5.3 Identification des unités de diagnostic
5.4 Choix des points de mesures
5.5 Relevé des mesures

6. RÉSULTATS DES MESURES

7. ANNEXES

RAPPORT DE REPÉRAGE PLOMB AVANT RÉALISATION DE TRAVAUX

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptibles d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique

1. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

1.1 DÉSIGNATION DE L'IMMEUBLE BÂTI VISITÉ

Adresse : **1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG**

Référence bien : **0290 - Ancien CSU**

Date de construction : **Date du permis de construire non connue**

1.2 DÉSIGNATION DU PROPRIÉTAIRE

UNIVERSITE DE STRASBOURG
18 Rue Goethe
67081 STRASBOURG CEDEX

1.3 DÉSIGNATION DU DONNEUR D'ORDRE

UNIVERSITE DE STRASBOURG - Mme METTLING Nathalie
4 rue Blaise Pascal
67080 STRASBOURG

1.4 OPÉRATEUR DE REPÉRAGE

Nom : M WEBER Régis
N° de certification : CPDI3476
Délivré le : 28/11/2022
Échéance le : 27/11/2029



Accompagnateur : *M. DREISTADT 03 68 85 08 27*

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE.

1.5 SOCIÉTÉ

Raison sociale : **DIAGOBAH** (SIRET : **88429685600039**)

Adresse : **1 rue René Laennec, 67300 SCHILTIGHEIM**

Assurance : **AXA**

Numéro de police et date de validité : **11253706104 / 30/06/2026**

1.6 APPAREIL A FLUORESCENCE X ET LABORATOIRE D'ANALYSE

Modèle d'appareil / n° série : **HEURESIS Pb200i / 8539**

Nature du radionucléide : **Co 57**

Activité initiale et durée de vie de la source : **185Mbq 23/12/2025**

Autorisation / Déclaration ASN (DGSNR) : **N° T670565**

Date d'autorisation / de déclaration : **27/09/2021**

Nom de la Personne compétente en radioprotection (PCR) : **Bastian SACCOMANDI**

Nom du laboratoire d'analyse : **Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse**

2. CONCLUSIONS

2.1 CONCLUSION DU REPÉRAGE

Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de revêtements contenant du plomb.

Rappel réglementaire : Conformément au Code du travail (Article R4412-1 et suivants) : Principes généraux de prévention, Prévention du risque chimique et CMR, tout maître d'ouvrage amené à réaliser des travaux dans un bâtiment est tenu de procéder, en collaboration avec le coordinateur SPS s'il y a lieu, à l'évaluation des risques liés aux travaux en vue de la transmission du résultat de cette évaluation aux entreprises intervenantes.

Cette évaluation doit permettre aux donneurs d'ordre et aux entreprises intervenantes d'évaluer les risques professionnels qui dépendent de la combinaison de deux facteurs : le danger et le mode opératoire.

Il n'est donc pas prévu que le diagnostiqueur s'appuie sur une valeur seuil pour conclure sur le niveau de risques que présentent les revêtements ou les matériaux identifiés comme contenant du plomb.

Synthèse des revêtements contenant du plomb > 1 mg/cm² :

RDC - 01A - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
32	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,9
33					Mesure 2	1,3
34					Mesure 3	2,7
35	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,6
36					Mesure 2	2,8
37					Mesure 3	1,7
38	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,2
39					Mesure 2	1,8
40					Mesure 3	1,6
41	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,2
42					Mesure 2	1,1
43					Mesure 3	2,7
44	E	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,5
45					Mesure 2	1,8
46					Mesure 3	2,6
47	F	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,1
48					Mesure 2	2,4
49					Mesure 3	2,4
50	G	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,4
51					Mesure 2	1,6
52					Mesure 3	1,9
53	H	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,8
54					Mesure 2	1
55					Mesure 3	2,9
Nombre d'unités de diagnostic : 8						

RDC - 01 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
125	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1
126					Mesure 2	1,1
127					Mesure 3	2,3
128	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,7
129					Mesure 2	2,3
130					Mesure 3	1,1
131	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,4
132					Mesure 2	1,5
133					Mesure 3	1,6
134	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,9
135					Mesure 2	2,8
136					Mesure 3	1,7
Nombre d'unités de diagnostic : 4						

RDC -SAS02 - Atelier

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
176	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,5
177					Mesure 2	2,5
178					Mesure 3	1,8
179	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,3
180					Mesure 2	1,6
181					Mesure 3	1,9
182	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,7
183					Mesure 2	2,6
184					Mesure 3	1,7
185	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,8
186					Mesure 2	2,7
187					Mesure 3	1,2
Nombre d'unités de diagnostic : 4						

RDC - 09 - Atelier

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
479	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,6
480					Mesure 2	2,7
481					Mesure 3	1
482	F	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,5
483					Mesure 2	1,6
484					Mesure 3	2,3
Nombre d'unités de diagnostic : 2						

RDC - 12 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
611	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1
612					Mesure 2	2,9
613					Mesure 3	2
614	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,7
615					Mesure 2	2
616					Mesure 3	1,7
617	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,5
618					Mesure 2	1,4
619					Mesure 3	2,6
620	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,5
621					Mesure 2	3
622					Mesure 3	1,2
Nombre d'unités de diagnostic : 4						

RDC - 10 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
887	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,4
888					Mesure 2	3
889					Mesure 3	1,5
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

RDC - WC4

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
1109	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,7
1110					Mesure 2	3
1111					Mesure 3	2,7
1112	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,8
1113					Mesure 2	2,4
1114					Mesure 3	1,1
1115	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,8
1116					Mesure 2	2,1
1117					Mesure 3	1,2
1118	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,3
1119					Mesure 2	3
1120					Mesure 3	1,1
Nombre d'unités de diagnostic : 4						

RDC - 04 - Local de service

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
1520	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,4
1521					Mesure 2	2,1
1522					Mesure 3	1,7
1523	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1
1524					Mesure 2	1,5
1525					Mesure 3	1,3
1526	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,8
1527					Mesure 2	2
1528					Mesure 3	2,4
1529	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,9
1530					Mesure 2	2,1
1531					Mesure 3	2,7
Nombre d'unités de diagnostic : 4						

RDC - WC2

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
2204	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,4
2205					Mesure 2	3
2206					Mesure 3	2,8
2207	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	3
2208					Mesure 2	1,3
2209					Mesure 3	1,2
2210	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	3
2211					Mesure 2	2,6
2212					Mesure 3	2
2213	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,5
2214					Mesure 2	3
2215					Mesure 3	1,1
2216	E	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,5
2217					Mesure 2	1,8
2218					Mesure 3	2,5
2219	F	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,2
2220					Mesure 2	2,6
2221					Mesure 3	2
Nombre d'unités de diagnostic : 6						

RDC - 15 - Annexe Sport

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
2531	E	Poteau	Métal	Peinture	Partie basse	6,6
2532					Partie haute	5,3
2533					Centre	6,5
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

RDC - 17 - Salle de sport

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
2822	F	Poteau	Métal	Peinture	Partie basse	6
2823					Partie haute	5,9
2824					Centre	6,6
2873	D	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,4
2874					Mesure 2	5,4
2875					Mesure 3	5,2
Nombre d'unités de diagnostic : 2						

RDC - 26 - Vestiaire

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
3596	E	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,1
3597					Mesure 2	1,2
3598					Mesure 3	2,8
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

R+1 - 100 - Salle de sport

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)

4943	Plancher haut	Charpente (Poutres/Poteaux)	Métal	Peinture	Partie basse	5,6
4944					Partie haute	5,1
4945					Centre	6
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

R+1 - 101 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
5150	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	3,9
5151					Mesure 2	3,1
5152					Mesure 3	3,2
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

R+1 - 102 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
5171	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,2
5172					Mesure 2	5,2
5173					Mesure 3	5,2
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

R+1 - 109 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
5192	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,2
5193					Mesure 2	5,2
5194					Mesure 3	5,2
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

R+1 - 109A - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
5219	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	6,5
5220					Mesure 2	5,5
5221					Mesure 3	5
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

R+1 - DG01

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
5288	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,2
5289					Mesure 2	5,2
5290					Mesure 3	5,2
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

R+1 - 113 - WC handicapés

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
5342	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,2
5343					Mesure 2	5,2
5344					Mesure 3	5,2
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

R+1 - 114 - Local Technique

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
5375	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,2
5376					Mesure 2	5,2
5377					Mesure 3	5,2
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

R+1 - 115 - Annexe

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
5396	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,2
5397					Mesure 2	5,2
5398					Mesure 3	5,2
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

R+1 - STO01 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
5417	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,2
5418					Mesure 2	5,2
5419					Mesure 3	5,2
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

R+1 - DG2 - R+1

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
5492	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,2
5493					Mesure 2	5,2
5494					Mesure 3	5,2
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

R+1 - 111 - Salle de sport

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
5546	Plancher haut	Charpente (Poutres/Poteaux)	Métal	Peinture	Partie basse	6,4
5547					Partie haute	5,2
5548					Centre	6,8
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

Etage Machinerie - LTE01 - Local Technique R+machinerie

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
6287	Plancher haut	Charpente (Poteaux/Poutres)	Métal	Peinture	Partie basse	5,2
6288					Partie haute	5,2
6289					Centre	5,2
6290	A	Ouvrant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	5
6291					Partie haute	6,7
6292					Centre	5,7
6293	A	Ouvrant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	6,3
6294					Partie haute	6,3
6295					Centre	6,7
6296	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	5,6
6297					Partie haute	6,9
6298					Centre	6,6
6299	A	Dormant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	6,7
6300					Partie haute	5,7
6301					Centre	6,8
Nombre d'unités de diagnostic : 5						

R+2 - LTE01 - Centrale traitement d'air

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
6332	Plancher haut	Charpente (Poteaux/Poutres)	Métal	Peinture	Partie basse	6,4
6333					Partie haute	6,4
6334					Centre	6,2
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

R+2 - LTE02 - Local Technique

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
6365	Plancher haut	Charpente (Poteaux/Poutres)	Métal	Peinture	Partie basse	5,1
6366					Partie haute	6,8
6367					Centre	7
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

R+2 - 204 - Machinerie

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
6428	Plancher haut	Charpente (Poteaux/Poutres)	Métal	Peinture	Partie basse	5,4
6429					Partie haute	6,5
6430					Centre	5,8
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

R+2 - 205 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
6470		Charpente (Poteaux/Poutres)	Métal	Peinture	Partie basse	6,7

6471	Plancher haut				Partie haute	6
6472					Centre	5
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

R+2 - ES02

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
6476	Centre	Escalier Marches	Métal	Peinture	Mesure 1	5,3
6477					Mesure 2	6,6
6478					Mesure 3	5
6479	Centre	Escalier limon	Métal	Peinture	Mesure 1	6
6480					Mesure 2	6,3
6481					Mesure 3	5,8
6482	Centre	Escalier garde-corps	Métal	Peinture	Mesure 1	6
6483					Mesure 2	5,4
6484					Mesure 3	5,6
Nombre d'unités de diagnostic : 3						

R+2 - ES01 - R+2

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)
6485	Centre	Escalier garde-corps	Métal	Peinture	Mesure 1	6,9
6486					Mesure 2	6,6
6487					Mesure 3	6,9
Nombre d'unités de diagnostic : 1						

2.2 RÉSERVES ET COMMENTAIRES

Mise à jour du 14/09/26 : Correctifs sur plans du R+2 (ajout des annotations sur escaliers)

2.3 VALIDITÉ DU DIAGNOSTIC

Ce diagnostic ne porte que sur les unités de diagnostic concernées par les travaux (Voir programme des travaux §4.1)

Il n'est valable que dans le cadre de la réalisation des travaux.

Ce présent diagnostic ne peut être utilisé en cas de vente ou de location.

3. LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S)

3.1 *LISTE DES LOCAUX VISITÉS*

Nombre de locaux visités : 126

RDC - 01 - Stockage, RDC - 01A - Stockage, RDC - 02 - Vestiaire, RDC - 02A, RDC - 02B, RDC - 02C, RDC - 02D, RDC - 02E, RDC - 02F, RDC - 02I - SAS, RDC - 03 - Salle de réunion, RDC - 04 - Local de service, RDC - 05 - Bureau, RDC - 06 - Accueil, RDC - 08 - Local de service, RDC - 09 - Atelier, RDC - 10 - Stockage, RDC - 11 - Atelier, RDC - 12 - Stockage, RDC - 13 - Vestaire, RDC - 13A - SAS, RDC - 13B - Vestiaire, RDC - 14A - Salle de sport, RDC - 15 - Annexe Sport, RDC - 16 - Stockage, RDC - 17 - Salle de sport, RDC - 18 - Salle de sport, RDC - 19 - Salle de sport, RDC - 19A - Stockage, RDC - 20A - Salle de sport, RDC - 20B - Stockage, RDC - 21 - Salle de sport, RDC - 22 - Stockage, RDC - 23 - Stockage, RDC - 24 - Cafétéria, RDC - 25 - Centrale traitement d'air, RDC - 26 - Vestiaire, RDC - 27 - Chaufferie, RDC - 27A - SAS, RDC - 28 - Vestiaire, RDC - 29 - Local Technique, RDC - 30 - Vestiaire, RDC - 31 - Local Technique, RDC - 32 - Secrétariat, RDC - 33A - Atelier, RDC - 33B - Atelier, RDC - 34 - Bureau, RDC - 35 - Atelier, RDC - 36 - Bureau, RDC - 37 - Sanitaires, RDC - 38 - Bureau, RDC - 39 - Atelier, RDC - 41 - Atelier, RDC - 42 - Guichet, RDC - DG6 - Bureau (annexe), RDC - DG1, RDC - DG2, RDC - DG3, RDC - DG4, RDC - DG5, RDC - ES1, RDC - LOG1 - Cave, RDC - LT01 - Local technique, RDC - Minitels - Guichet, RDC - SAS02 - Atelier, RDC - SAS03, RDC - SAS04, RDC - STO02 - Cafétéria, RDC - Stockage03, RDC - WC handicapés, RDC - WC1, RDC - WC2, RDC - WC4, R+1 - 100 - Salle de sport, R+1 - 101 - Stockage, R+1 - 102 - Stockage, R+1 - 109 - Stockage, R+1 - 109A - Stockage, R+1 - 110 - Stockage, R+1 - 111 - Salle de sport, R+1 - 112 - Salle de sport, R+1 - 113 - WC handicapés, R+1 - 114 - Local Technique, R+1 - 115 - Annexe1, R+1 - DG01, R+1 - DG2 - R+1, R+1 - DSG6, R+1 - ES01, R+1 - ES1 - R+1, R+1 - ES4, R+1 - GT05 - Gaine technique, R+1 - LOG1 - Chambre, R+1 - LOG2 - Chambre, R+1 - LOG3 - Salle de bain, R+1 - LOG4 - Dégagement, R+1 - LOG5 - Séjour, R+1 - LOG6 - Dégagement, R+1 - LOG7 - Cuisine, R+1 - LOG8 - WC, R+1 - STO01 - Stockage, R+1 - TER - Terrasse R+1, R+2 - 204 - Machinerie, R+2 - 205 - Stockage2, R+2 - ES01 - R+2, R+2 - ES02, R+2 - LTE01 - Centrale traitement d'air, R+2 - LTE02 - Local Technique, R+2 - VIDSUR100 - Vide, R+2 - VIDSUR111 - Vide, R+2 - VIDSUR112 - Vide, Etage Machinerie - ESC R+machinerie, Etage Machinerie - LTE01 - Local Technique R+machinerie, Etage Machinerie - TER - Terrasse R+2, Etage Machinerie - TER - Terrasse R+machinerie, Etage Machinerie - VIDSUR100 - Vide R+Machinerie, Etage Machinerie - VIDSUR111 - Vide R+machnierie, Etage Machinerie - VIDSUR112 - Vide R+machnierie, Toiture - TER01 - Terrasse, Toiture - TER02 - Terrasse, Toiture - TER03 - Terrasse, Toiture - TER2 LGT, Toiture - TER1 LGT, FACADES

3.2 *LISTE DES LOCAUX OU PARTIE(S) DE LOCAUX NON VISITÉ(S) ET COMPOSANT(S) OU PARTIE(S) DE COMPOSANT NON INSPECTÉ(S)*

Néant

4. ÉTUDE PRÉALABLE

4.1 PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D'ORDRE

Démolition complète du bâtiment.

4.2 PÉRIMÈTRE DÉFINI PAR LE DONNEUR D'ORDRE

Il s'agit de l'ensemble des locaux ou parties de l'immeuble concerné par la mission de repérage figurant sur le schéma de repérage joint en annexe à l'exclusion des locaux ou parties d'immeuble n'ayant pu être visités.

Le donneur d'ordre remet au diagnostiqueur ces informations via un tableau synthétique dont le modèle est téléchargeable sur le site de la DIRECCTE Centre : Annexe 2 Tableau de recensement des travaux établi par le donneur d'ordre ainsi qu'une description détaillée des travaux, de leur localisation et si déjà définis le nom et adresse des entreprises intervenantes. Il est important de disposer d'informations précises pour définir la stratégie de mesures.

4.3 OBJECTIF DE LA MISSION

L'objet de ce rapport est d'identifier les revêtements et matériaux contenant du plomb susceptible d'être altérés au cours des travaux de rénovation/réhabilitation ou de démolition, définis préalablement à la mission. L'altération de ces matériaux peut présenter un risque d'exposition au plomb des intervenants et doit être évalué le plus en amont possible du début des travaux. Ce diagnostic n'est ni un Constat de Risque d'Exposition au Plomb ni un Diagnostic du Risque d'Intoxication au Plomb, qui relèvent des obligations prévues par le Code de la Santé Publique

4.4 ANALYSE DES DOCUMENTS TRANSMIS

Néant

5. STRATÉGIE DE MESURE

5.1 IDENTIFICATION DES LOCAUX ET DES ZONES

L'auteur du constat effectue une visite exhaustive des locaux/matériaux du bien objet de la mission. Il dresse la liste détaillée des locaux/matériaux visités. Si des locaux/matériaux n'ont pas été visités, il en dresse la liste et précise les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été visités. Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux du bien objet de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones, auxquelles il attribue une lettre (A, B, C …) selon la convention décrite ci-dessous. La convention d'écriture sur le croquis et dans le tableau des mesures est la suivante :

- la zone de l'accès au local est nommée « A » et est reportée sur le croquis.
  Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », … dans le sens des aiguilles d'une montre ;
- la zone « plafond » est indiquée en clair.

5.2 IDENTIFICATION DES REVÊTEMENTS ET MATÉRIAUX

Les revêtements susceptibles de contenir du plomb sont principalement les peintures (du fait de l'utilisation ancienne de la céruse et celle de produits anti-corrosion à base de minium de plomb), les vernis, les revêtements muraux composés d'une feuille de plomb contrecollée sur du papier à peindre. Le revêtement au plomb laminé servant à l'étanchéité de balcons et des appuis de fenêtre doit également être recherché.

Bien que pouvant être relativement épais les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du plomb. D'autres revêtements ne sont pas susceptibles de contenir du plomb mais peuvent masquer un autre revêtement contenant du plomb (Exemple : Toile de verre, moquette, tissus, crépis, papier peint, ainsi que les peintures et enduits manifestement récents). L'unité de diagnostic sur lequel est posé le revêtement est ç analyser. Les revêtements de type « doublage », récents, ne font pas l'objet de mesure, cependant ils doivent être identifiés comme tels dans le rapport. Aux revêtements identifiés par le CREP, il faut ajouter la faïence. Contrairement au CREP, les matériaux en plomb rentrent dans le cham du repérage. Par conséquent, ils doivent être identifiés par le diagnostiqueur (par fluorescence X et/ou constat visuel) s'ils sont impactés par les travaux.

5.3 IDENTIFICATION DES UNITÉS DE DIAGNOSTIC

Cas général : Pour chaque zone, l'auteur du constat dresse la liste des unités de diagnostic, recouvertes ou non d'un revêtement, u compris celles manifestement récentes. Il identifie chaque unité de diagnostic par un nom non ambigu. Lorsqu'il y a plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtres…à dans une même zone, chacun d'elles doit être clairement identifiée et repérée sur le croquis.

Exemple : Le mur de la zone A est désigné par « mur A » ;

L'auteur du constat identifie le substrat et le revêtement apparent de l'unité de diagnostic. Pour tous les types d'unités de diagnostic recouvertes ou non d'un revêtement, u compris celles manifestement récentes, constituent des unités de diagnostic distinctes :

- Les différents murs d'une même pièce
- Des éléments de construction de substrats différents (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient)
- Les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre
- Des éléments situés dans les locaux différents, même contigus (tels que les 2 faces d'une porte car elles ont pu être peintes par des peintures différentes
- Une allège et la paroi murale à laquelle elle appartient.

Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du constat en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic. Peut (peuvent) constituer une seule et même unité de diagnostic : L'ensemble des plinthes d'un même local, une porte et son huisserie dans une même local, une fenêtre et son huisserie dans un même local.

5.4 CHOIX DES POINTS DE MESURES

Seules les unités de diagnostic impactées par les travaux font l'objet d'une ou plusieurs mesures avec un appareil à fluorescence X, y compris les surfaces recouvertes d'un matériau mince non susceptible de contenir du plomb.

Dans tous les cas, les mesures seront réalisées aux endroits où la probabilité de rencontrer du plomb est la plus forte. Contrairement au CREP, le nombre de mesures à réaliser est fonction du type d'unité de diagnostic, son étendue et des travaux à effectuer.

En effet, les limites prévues par la réglementation du CREP ne sont pas forcément adaptées à chaque situation, puisque l'objectif n'est pas de repérer des zones potentiellement accessibles par les enfants, ni même de vérifier la conformité à une valeur-seuil. Par conséquent, le diagnostiqueur déterminera le nombre de mesures en fonction de l'étendue de l'UD et de la nature des travaux. Si plusieurs mesures sont réalisées sur une UD elles seront prises à des endroits différents pour minimiser les risques de faux négatifs et réparties de façon pertinentes 'partie haute et basse d'un mur …)

Toutes les mesures effectuées par UD doivent être consignées dans le rapport sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes. Lorsque l'auteur du constat repère des revêtements dégradés et qu'il estime ne pas pouvoir conclure quant à la présence de plomb dans ces revêtements il peut effectuer un prélèvement qui sera analysé en laboratoire par méthode ICP ou acide/soluble.

5.5 RELEVÉ DES MESURES

Les résultats sont consignés dans un tableau et exprimés en mg/cm² pour la fluorescence X avec précision des incertitudes de mesures.

Le diagnostiqueur peut avoir recours à l'analyse chimique du plomb par un laboratoire. Les résultats seront renseignés en mg/g. Méthode adaptée dans le cas ou le diagnostiqueur ne peut conclure avec l'appareil à fluorescence X (revêtement dégradé).

Le diagnostiqueur n'a pas à se prononcer sur le niveau de risque que présentent les valeurs mesurées ou les contacts visuels effectué, cependant, il joint à sont diagnostic une notice d'information. Celle-ci vise à informer le client du risque que présente le plomb et des mesures de prévention à mettre en œuvre le cas échéant.

Dans le tableau de présentation des mesures, une évaluation de l'état de conservation des revêtements contenant du plomb sera précisée en vie de faciliter l'évaluation des risques des intervenants.

6. RÉSULTATS DES MESURES

***ÉTALON* : FONDIS ; SRM2573 ; 1,04 mg/cm² +/- 0,064 mg/cm²**

VERIFICATION DE LA JUSTESSE DE L'APPAREIL	*N° DE MESURE*	*DATE DE LA VERIFICATION*	*CONCENTRATION (mg/cm²)*
Etalonnage entrée	1	26/05/2026	1 (+/- 0,1)
Etalonnage sortie	7391	26/05/2026	1 (+/- 0,1)

La vérification de la justesse de l'appareil consiste à réaliser une mesure de la concentration en plomb sur un étalon à une valeur proche du seuil.
En début et en fin de chaque constat et à chaque nouvelle mise sous tension de l'appareil une nouvelle vérification de la justesse de l'appareil est réalisée

RDC - 01A - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
2	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3					Partie haute	0,2	
4					Centre	0,2	
5	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
6					Partie haute	0,1	
7					Centre	0,2	
8	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
9					Partie haute	0,1	
10					Centre	0,1	
11	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
12					Partie haute	0,2	
13					Centre	0,2	
14	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
15					Partie haute	0,3	
16					Centre	0,3	
17	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
18					Partie haute	0,2	
19					Centre	0,1	
20	G	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
21					Partie haute	0,2	
22					Centre	0,1	
23	H	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	

24					Partie haute	0,2	
25					Centre	0,1	
26	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
27					Mesure 2	0,1	
28					Mesure 3	0,1	
29	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
30					Mesure 2	0,1	
31					Mesure 3	0,2	
32	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,9	
33					Mesure 2	1,3	
34					Mesure 3	2,7	
35	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,6	
36					Mesure 2	2,8	
37					Mesure 3	1,7	
38	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,2	
39					Mesure 2	1,8	
40					Mesure 3	1,6	
41	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,2	
42					Mesure 2	1,1	
43					Mesure 3	2,7	
44	E	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,5	
45					Mesure 2	1,8	
46					Mesure 3	2,6	
47	F	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,1	
48					Mesure 2	2,4	
49					Mesure 3	2,4	
50	G	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,4	
51					Mesure 2	1,6	
52					Mesure 3	1,9	
53	H	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,8	
54					Mesure 2	1	
55					Mesure 3	2,9	
56	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
57					Mesure 2	0,2	
58					Mesure 3	0,2	
59	B	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
60					Partie haute	0	
61					Centre	0	
62	B	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
63					Partie haute	0	
64					Centre	0	
65	B	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
66					Partie haute	0	
67					Centre	0	

68	B	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
69					Partie haute	0	
70					Centre	0	
71	F	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
72					Partie haute	0	
73					Centre	0	
74	F	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
75					Partie haute	0	
76					Centre	0	
77	F	Dormant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
78					Partie haute	0	
79					Centre	0	
80	F	Dormant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
81					Partie haute	0	
82					Centre	0	
83	F	Ouvrant intérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
84					Partie haute	0	
85					Centre	0	
86	F	Ouvrant extérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
87					Partie haute	0	
88					Centre	0	
89	F	Dormant intérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
90					Partie haute	0	
91					Centre	0	
92	F	Dormant extérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
93					Partie haute	0	
94					Centre	0	
95	G	Ouvrant intérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
96					Partie haute	0	
97					Centre	0	
98	G	Ouvrant extérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
99					Partie haute	0	
100					Centre	0	
101	G	Dormant intérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
102					Partie haute	0	
103					Centre	0	
104	G	Dormant extérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
105					Partie haute	0	
106					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 35							

RDC - 01 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX

107	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
108					Partie haute	0,3	
109					Centre	0,1	
110	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
111					Partie haute	0,2	
112					Centre	0,1	
113	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
114					Partie haute	0,1	
115					Centre	0,2	
116	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
117					Partie haute	0,1	
118					Centre	0,2	
119	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
120					Mesure 2	0,2	
121					Mesure 3	0,2	
122	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
123					Mesure 2	0,3	
124					Mesure 3	0,2	
125	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1	
126					Mesure 2	1,1	
127					Mesure 3	2,3	
128	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,7	
129					Mesure 2	2,3	
130					Mesure 3	1,1	
131	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,4	
132					Mesure 2	1,5	
133					Mesure 3	1,6	
134	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,9	
135					Mesure 2	2,8	
136					Mesure 3	1,7	
137	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
138					Mesure 2	0,2	
139					Mesure 3	0,3	
140	B	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
141					Partie haute	0	
142					Centre	0	
143	B	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
144					Partie haute	0	
145					Centre	0	
146	B	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
147					Partie haute	0	
148					Centre	0	
149	B	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
150					Partie haute	0	

151					Centre	0	
152	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
153					Partie haute	0,1	
154					Centre	0,1	
155	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
156					Partie haute	0,1	
157					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 17							

RDC -SAS02 - Atelier

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
158	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
159					Partie haute	0,1	
160					Centre	0,2	
161	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
162					Partie haute	0,1	
163					Centre	0,3	
164	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
165					Partie haute	0,3	
166					Centre	0,3	
167	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
168					Partie haute	0,1	
169					Centre	0,2	
170	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
171					Mesure 2	0,3	
172					Mesure 3	0,3	
173	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
174					Mesure 2	0,2	
175					Mesure 3	0,2	
176	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,5	
177					Mesure 2	2,5	
178					Mesure 3	1,8	
179	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,3	
180					Mesure 2	1,6	
181					Mesure 3	1,9	
182	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,7	
183					Mesure 2	2,6	
184					Mesure 3	1,7	
185	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,8	
186					Mesure 2	2,7	
187					Mesure 3	1,2	
188	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
189					Mesure 2	0,1	

190					Mesure 3	0,2	
191	B	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
192					Partie haute	0	
193					Centre	0	
194	B	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
195					Partie haute	0	
196					Centre	0	
197	B	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
198					Partie haute	0	
199					Centre	0	
200	B	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
201					Partie haute	0	
202					Centre	0	
203	C	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
204					Partie haute	0	
205					Centre	0	
206	C	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
207					Partie haute	0	
208					Centre	0	
209	C	Dormant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
210					Partie haute	0	
211					Centre	0	
212	C	Dormant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
213					Partie haute	0	
214					Centre	0	
215	C	Ouvrant intérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
216					Partie haute	0	
217					Centre	0	
218	C	Ouvrant extérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
219					Partie haute	0	
220					Centre	0	
221	C	Dormant intérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
222					Partie haute	0	
223					Centre	0	
224	C	Dormant extérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
225					Partie haute	0	
226					Centre	0	
227	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
228					Partie haute	0,3	
229					Centre	0,1	
230	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
231					Partie haute	0,2	
232					Centre	0,1	
233	B	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	

234					Partie haute	0,3	
235					Centre	0,3	
236	B	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
237					Partie haute	0,1	
238					Centre	0,3	
239	D	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
240					Partie haute	0,1	
241					Centre	0,3	
242	D	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
243					Partie haute	0,2	
244					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 29							

RDC - DG6 - Bureau (annexe)

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
245	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
246					Partie haute	0,1	
247					Centre	0,1	
248	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
249					Partie haute	0,3	
250					Centre	0,1	
251	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
252					Partie haute	0,3	
253					Centre	0,1	
254	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
255					Partie haute	0,3	
256					Centre	0,3	
257	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,9	
258					Mesure 2	0,9	
259					Mesure 3	0,7	
260	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,4	
261					Mesure 2	0,4	
262					Mesure 3	0,4	
263	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,7	
264					Mesure 2	0,9	
265					Mesure 3	0,7	
266	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
267					Mesure 2	0,3	
268					Mesure 3	0,1	
269	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
270					Mesure 2	0,1	
271					Mesure 3	0,1	
272		Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	

273	Plancher haut				Mesure 2	0,1	
274					Mesure 3	0,3	
275	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	
276					Mesure 2	0,2	
277					Mesure 3	0,3	
278	A	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
279					Partie haute	0	
280					Centre	0	
281	A	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
282					Partie haute	0	
283					Centre	0	
284	A	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
285					Partie haute	0	
286					Centre	0	
287	A	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
288					Partie haute	0	
289					Centre	0	
290	B	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
291					Partie haute	0	
292					Centre	0	
293	B	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
294					Partie haute	0	
295					Centre	0	
296	B	Dormant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
297					Partie haute	0	
298					Centre	0	
299	B	Dormant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
300					Partie haute	0	
301					Centre	0	
302	C	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
303					Partie haute	0,2	
304					Centre	0,3	
305	C	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
306					Partie haute	0,1	
307					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 21							

RDC - DG6 - DG1

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
308	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
309					Partie haute	0,1	
310					Centre	0,1	
311	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	

312					Partie haute	0,3	
313					Centre	0,3	
314	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
315					Partie haute	0,3	
316					Centre	0,3	
317	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
318					Partie haute	0,3	
319					Centre	0,3	
320	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,9	
321					Mesure 2	0,8	
322					Mesure 3	0,5	
323	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,5	
324					Mesure 2	0,6	
325					Mesure 3	0,8	
326	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,4	
327					Mesure 2	0,5	
328					Mesure 3	0,6	
329	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,7	
330					Mesure 2	0,5	
331					Mesure 3	0,6	
332	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
333					Mesure 2	0,2	
334					Mesure 3	0,1	
335	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
336					Mesure 2	0,2	
337					Mesure 3	0,2	
338	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
339					Mesure 2	0,3	
340					Mesure 3	0,1	
341	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,2	
342					Mesure 2	0,3	
343					Mesure 3	0,1	
344	A	Ouvrant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
345					Partie haute	0,2	
346					Centre	0,3	
347	A	Ouvrant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
348					Partie haute	0,3	
349					Centre	0,3	
350	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
351					Partie haute	0,2	
352					Centre	0,2	
353	A	Dormant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
354					Partie haute	0,2	
355					Centre	0,1	

356	C	Ouvrant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
357					Partie haute	0,1	
358					Centre	0,2	
359	C	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
360					Partie haute	0,1	
361					Centre	0,1	
362	A	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
363					Partie haute	0	
364					Centre	0	
365	A	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
366					Partie haute	0	
367					Centre	0	
368	A	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
369					Partie haute	0	
370					Centre	0	
371	A	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
372					Partie haute	0	
373					Centre	0	
374	A	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
375					Partie haute	0	
376					Centre	0	
377	A	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
378					Partie haute	0	
379					Centre	0	
380	A	Dormant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
381					Partie haute	0	
382					Centre	0	
383	A	Dormant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
384					Partie haute	0	
385					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 26							

RDC - 08 - Local de service

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
386	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
387					Partie haute	0,3	
388					Centre	0,2	
389	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
390					Partie haute	0,1	
391					Centre	0,1	
392	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
393					Partie haute	0,1	
394					Centre	0,1	

395	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
396					Partie haute	0,1	
397					Centre	0,1	
398	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
399					Partie haute	0,3	
400					Centre	0,2	
401	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
402					Partie haute	0,2	
403					Centre	0,2	
404	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,1	
405					Mesure 2	0,3	
406					Mesure 3	0,2	
407	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
408					Mesure 2	0,3	
409					Mesure 3	0,1	
410	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,1	
411					Mesure 2	0,3	
412					Mesure 3	0,1	
413	A	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
414					Partie haute	0,3	
415					Centre	0,2	
416	A	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
417					Partie haute	0,1	
418					Centre	0,2	
419	A	Dormant intérieur fenêtre 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
420					Partie haute	0,1	
421					Centre	0,3	
422	A	Dormant extérieur fenêtre 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
423					Partie haute	0,1	
424					Centre	0,3	
425	B	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
426					Partie haute	0,1	
427					Centre	0,3	
428	B	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
429					Partie haute	0,3	
430					Centre	0,2	
431	B	Dormant intérieur fenêtre 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
432					Partie haute	0,2	
433					Centre	0,3	
434	B	Dormant extérieur fenêtre 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
435					Partie haute	0,3	
436					Centre	0,1	
437	D	Ouvrant intérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
438					Partie haute	0	

439					Centre	0	
440	D	Ouvrant extérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
441					Partie haute	0	
442					Centre	0	
443	D	Dormant intérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
444					Partie haute	0	
445					Centre	0	
446	D	Dormant extérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
447					Partie haute	0	
448					Centre	0	
449	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
450					Partie haute	0,3	
451					Centre	0,1	
452	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
453					Partie haute	0,1	
454					Centre	0,3	
455	C	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
456					Partie haute	0,2	
457					Centre	0,1	
458	C	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
459					Partie haute	0,1	
460					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 25							

RDC - 09 - Atelier

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
461	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
462					Partie haute	0,3	
463					Centre	0,3	
464	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
465					Partie haute	0,1	
466					Centre	0,1	
467	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
468					Partie haute	0,3	
469					Centre	0,3	
470	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
471					Partie haute	0,2	
472					Centre	0,3	
473	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
474					Partie haute	0,3	
475					Centre	0,2	
476	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
477					Partie haute	0,1	

478					Centre	0,2	
479	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,6	
480					Mesure 2	2,7	
481					Mesure 3	1	
482	F	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,5	
483					Mesure 2	1,6	
484					Mesure 3	2,3	
485	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
486					Mesure 2	0,3	
487					Mesure 3	0,1	
488	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
489					Mesure 2	0,1	
490					Mesure 3	0,3	
491	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	
492					Mesure 2	0,1	
493					Mesure 3	0,3	
494	Plancher haut	Gaine	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
495					Partie haute	0,1	
496					Centre	0,3	
497	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
498					Mesure 2	0,1	
499					Mesure 3	0,1	
500	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
501					Partie haute	0,2	
502					Centre	0,2	
503	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
504					Partie haute	0,1	
505					Centre	0,3	
506	E	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
507					Partie haute	0,1	
508					Centre	0,1	
509	E	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
510					Partie haute	0,1	
511					Centre	0,2	
512	F	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
513					Partie haute	0	
514					Centre	0	
515	F	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
516					Partie haute	0	
517					Centre	0	
518	F	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
519					Partie haute	0	
520					Centre	0	
521	F	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	

522					Partie haute	0	
523					Centre	0	
524	F	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
525					Partie haute	0	
526					Centre	0	
527	F	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
528					Partie haute	0	
529					Centre	0	
530	F	Dormant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
531					Partie haute	0	
532					Centre	0	
533	F	Dormant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
534					Partie haute	0	
535					Centre	0	
536	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
537					Partie haute	0,2	
538					Centre	0,3	
539	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
540					Partie haute	0,2	
541					Centre	0,2	
542	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
543					Partie haute	0,1	
544					Centre	0,3	
545	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
546					Partie haute	0,3	
547					Centre	0,3	
548	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
549					Partie haute	0,2	
550					Centre	0,3	
551	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
552					Partie haute	0,1	
553					Centre	0,3	
554	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
555					Mesure 2	0,1	
556					Mesure 3	0,1	
557	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
558					Mesure 2	0,2	
559					Mesure 3	0,3	
560	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,1	
561					Mesure 2	0,2	
562					Mesure 3	0,3	
563	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
564					Mesure 2	0,2	
565					Mesure 3	0,2	

566	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
567					Partie haute	0,1	
568					Centre	0,2	
569	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
570					Partie haute	0,1	
571					Centre	0,1	
572	C	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
573					Partie haute	0,2	
574					Centre	0,1	
575	C	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
576					Partie haute	0,3	
577					Centre	0,1	
578	D	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
579					Partie haute	0,1	
580					Centre	0,2	
581	D	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
582					Partie haute	0,1	
583					Centre	0,2	
584	E	Ouvrant intérieur porte 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
585					Partie haute	0	
586					Centre	0	
587	E	Ouvrant extérieur porte 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
588					Partie haute	0	
589					Centre	0	
590	E	Dormant intérieur porte 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
591					Partie haute	0	
592					Centre	0	
593	E	Dormant extérieur porte 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
594					Partie haute	0	
595					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 45							

RDC - 12 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
596	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
597					Partie haute	0,3	
598					Centre	0,2	
599	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
600					Partie haute	0,3	
601					Centre	0,1	
602	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
603					Partie haute	0,3	
604					Centre	0,2	

605	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
606					Partie haute	0,1	
607					Centre	0,2	
608	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
609					Mesure 2	0,3	
610					Mesure 3	0,2	
611	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1	
612					Mesure 2	2,9	
613					Mesure 3	2	
614	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,7	
615					Mesure 2	2	
616					Mesure 3	1,7	
617	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,5	
618					Mesure 2	1,4	
619					Mesure 3	2,6	
620	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,5	
621					Mesure 2	3	
622					Mesure 3	1,2	
623	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
624					Mesure 2	0,2	
625					Mesure 3	0,1	
626	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
627					Mesure 2	0,3	
628					Mesure 3	0,1	
629	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
630					Mesure 2	0,1	
631					Mesure 3	0,1	
632	C	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
633					Partie haute	0	
634					Centre	0	
635	C	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
636					Partie haute	0	
637					Centre	0	
638	C	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
639					Partie haute	0	
640					Centre	0	
641	C	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
642					Partie haute	0	
643					Centre	0	
644	D	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
645					Partie haute	0	
646					Centre	0	
647	D	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
648					Partie haute	0	

649					Centre	0	
650	D	Dormant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
651					Partie haute	0	
652					Centre	0	
653	D	Dormant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
654					Partie haute	0	
655					Centre	0	
656	D	Ouvrant intérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
657					Partie haute	0	
658					Centre	0	
659	D	Ouvrant extérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
660					Partie haute	0	
661					Centre	0	
662	D	Dormant intérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
663					Partie haute	0	
664					Centre	0	
665	D	Dormant extérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
666					Partie haute	0	
667					Centre	0	
668	D	Ouvrant intérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
669					Partie haute	0	
670					Centre	0	
671	D	Ouvrant extérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
672					Partie haute	0	
673					Centre	0	
674	D	Dormant intérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
675					Partie haute	0	
676					Centre	0	
677	D	Dormant extérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
678					Partie haute	0	
679					Centre	0	
680	D	Ouvrant intérieur fenêtre 5	Métal	Brut	Partie basse	0	
681					Partie haute	0	
682					Centre	0	
683	D	Ouvrant extérieur fenêtre 5	Métal	Brut	Partie basse	0	
684					Partie haute	0	
685					Centre	0	
686	D	Dormant intérieur fenêtre 5	Métal	Brut	Partie basse	0	
687					Partie haute	0	
688					Centre	0	
689	D	Dormant extérieur fenêtre 5	Métal	Brut	Partie basse	0	
690					Partie haute	0	
691					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 32							

RDC - DG2

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
692	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
693					Partie haute	0,3	
694					Centre	0,3	
695	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
696					Partie haute	0,1	
697					Centre	0,1	
698	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
699					Partie haute	0,3	
700					Centre	0,3	
701	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
702					Partie haute	0,2	
703					Centre	0,3	
704	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
705					Partie haute	0,3	
706					Centre	0,3	
707	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
708					Partie haute	0,2	
709					Centre	0,2	
710	G	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
711					Partie haute	0,1	
712					Centre	0,1	
713	H	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
714					Partie haute	0,1	
715					Centre	0,3	
716	I	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
717					Partie haute	0,3	
718					Centre	0,3	
719	J	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
720					Partie haute	0,2	
721					Centre	0,1	
722	K	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
723					Partie haute	0,3	
724					Centre	0,2	
725	L	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
726					Partie haute	0,3	
727					Centre	0,3	
728	M	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
729					Partie haute	0,1	
730					Centre	0,2	
731	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	

732					Mesure 2	0,3	
733					Mesure 3	0,3	
734	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
735					Mesure 2	0,1	
736					Mesure 3	0,1	
737	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
738					Mesure 2	0,1	
739					Mesure 3	0,1	
740	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
741					Mesure 2	0,1	
742					Mesure 3	0,3	
743	E	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
744					Mesure 2	0,3	
745					Mesure 3	0,2	
746	F	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
747					Mesure 2	0,2	
748					Mesure 3	0,1	
749	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
750					Mesure 2	0,1	
751					Mesure 3	0,3	
752	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
753					Mesure 2	0,3	
754					Mesure 3	0,3	
755	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
756					Mesure 2	0,1	
757					Mesure 3	0,3	
758	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,1	
759					Mesure 2	0,3	
760					Mesure 3	0,2	
761	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
762					Mesure 2	0,1	
763					Mesure 3	0,1	
764	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
765					Partie haute	0,3	
766					Centre	0,1	
767	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
768					Partie haute	0,1	
769					Centre	0,2	
770	B	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
771					Partie haute	0,2	
772					Centre	0,3	
773	B	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
774					Partie haute	0,2	
775					Centre	0,1	

776	B	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
777					Partie haute	0,2	
778					Centre	0,1	
779	B	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
780					Partie haute	0,1	
781					Centre	0,3	
782	C	Ouvrant intérieur porte 4	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
783					Partie haute	0,3	
784					Centre	0,2	
785	C	Dormant intérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
786					Partie haute	0,1	
787					Centre	0,1	
788	C	Ouvrant intérieur porte 5	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
789					Partie haute	0,2	
790					Centre	0,3	
791	C	Dormant intérieur porte 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
792					Partie haute	0,3	
793					Centre	0,1	
794	C	Ouvrant intérieur porte 6	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
795					Partie haute	0,3	
796					Centre	0,2	
797	C	Dormant intérieur porte 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
798					Partie haute	0,3	
799					Centre	0,3	
800	C	Ouvrant intérieur porte 7	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
801					Partie haute	0,2	
802					Centre	0,2	
803	C	Dormant intérieur porte 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
804					Partie haute	0,1	
805					Centre	0,3	
806	D	Ouvrant intérieur porte 8	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
807					Partie haute	0,2	
808					Centre	0,3	
809	D	Dormant intérieur porte 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
810					Partie haute	0,3	
811					Centre	0,2	
812	D	Ouvrant intérieur porte 9	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
813					Partie haute	0,1	
814					Centre	0,3	
815	D	Dormant intérieur porte 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
816					Partie haute	0,3	
817					Centre	0,3	
818	E	Ouvrant intérieur porte 10	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
819					Partie haute	0,1	

820					Centre	0,2	
821	E	Dormant intérieur porte 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
822					Partie haute	0,1	
823					Centre	0,2	
824	G	Ouvrant intérieur porte 11	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
825					Partie haute	0,2	
826					Centre	0,3	
827	G	Dormant intérieur porte 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
828					Partie haute	0,2	
829					Centre	0,1	
830	L	Ouvrant intérieur porte 12	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
831					Partie haute	0,2	
832					Centre	0,3	
833	L	Dormant intérieur porte 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
834					Partie haute	0,3	
835					Centre	0,1	
836	G	Ouvrant intérieur porte 13	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
837					Partie haute	0,1	
838					Centre	0,2	
839	G	Dormant intérieur porte 13	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
840					Partie haute	0,2	
841					Centre	0,2	
842	H	Ouvrant intérieur porte 14	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
843					Partie haute	0,2	
844					Centre	0,3	
845	H	Dormant intérieur porte 14	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
846					Partie haute	0,3	
847					Centre	0,3	
848	H	Ouvrant intérieur porte 15	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
849					Partie haute	0,1	
850					Centre	0,1	
851	H	Dormant intérieur porte 15	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
852					Partie haute	0,1	
853					Centre	0,3	
854	I	Ouvrant intérieur porte 16	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
855					Partie haute	0,1	
856					Centre	0,2	
857	I	Dormant intérieur porte 16	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
858					Partie haute	0,3	
859					Centre	0,3	
860	J	Ouvrant intérieur porte 17	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
861					Partie haute	0,2	
862					Centre	0,2	
863	J	Dormant intérieur porte 17	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	

864					Partie haute	0,2	
865					Centre	0,2	
866	F	Ouvrant intérieur porte 18	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
867					Partie haute	0,1	
868					Centre	0,1	
869	F	Dormant intérieur porte 18	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
870					Partie haute	0,1	
871					Centre	0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 60							

RDC - 10 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
872	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
873					Partie haute	0,2	
874					Centre	0,3	
875	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
876					Partie haute	0,3	
877					Centre	0,2	
878	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
879					Partie haute	0,1	
880					Centre	0,2	
881	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
882					Partie haute	0,3	
883					Centre	0,1	
884	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
885					Mesure 2	0,3	
886					Mesure 3	0,1	
887	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,4	
888					Mesure 2	3	
889					Mesure 3	1,5	
890	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
891					Mesure 2	0,3	
892					Mesure 3	0,2	
893	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	
894					Mesure 2	0,3	
895					Mesure 3	0,3	
896	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
897					Partie haute	0,3	
898					Centre	0,2	
899	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
900					Partie haute	0,2	
901					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 10							

RDC - STO02 - Cafétéria

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
902	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
903					Partie haute	0,1	
904					Centre	0,1	
905	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
906					Partie haute	0,2	
907					Centre	0,1	
908	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
909					Partie haute	0,2	
910					Centre	0,3	
911	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
912					Partie haute	0,2	
913					Centre	0,2	
914	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,2	
915					Mesure 2	0,1	
916					Mesure 3	0,2	
917	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
918					Mesure 2	0,3	
919					Mesure 3	0,1	
920	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,2	
921					Mesure 2	0,1	
922					Mesure 3	0,3	
923	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
924					Mesure 2	0,3	
925					Mesure 3	0,2	
926	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
927					Partie haute	0,2	
928					Centre	0,3	
929	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
930					Partie haute	0,2	
931					Centre	0,2	
932	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
933					Partie haute	0,3	
934					Centre	0,1	
935	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
936					Partie haute	0,2	
937					Centre	0,2	
938	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
939					Partie haute	0,2	
940					Centre	0,1	
941	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	

942					Partie haute	0,3	
943					Centre	0,3	
944	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
945					Partie haute	0,3	
946					Centre	0,3	
947	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
948					Partie haute	0,3	
949					Centre	0,2	
950	G	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
951					Partie haute	0,2	
952					Centre	0,1	
953	H	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
954					Partie haute	0,2	
955					Centre	0,1	
956	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
957					Mesure 2	0,1	
958					Mesure 3	0,1	
959	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
960					Mesure 2	0,2	
961					Mesure 3	0,3	
962	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
963					Mesure 2	0,1	
964					Mesure 3	0,3	
965	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
966					Mesure 2	0,1	
967					Mesure 3	0,1	
968	E	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
969					Mesure 2	0,2	
970					Mesure 3	0,2	
971	F	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
972					Mesure 2	0,3	
973					Mesure 3	0,3	
974	G	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
975					Mesure 2	0,2	
976					Mesure 3	0,1	
977	H	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
978					Mesure 2	0,2	
979					Mesure 3	0,2	
980	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
981					Mesure 2	0,2	
982					Mesure 3	0,2	
983	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
984					Mesure 2	0,1	
985					Mesure 3	0,2	

986	Plancher haut	Faux-plafond lamelles	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
987					Mesure 2	0,2	
988					Mesure 3	0,3	
989	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
990					Mesure 2	0,1	
991					Mesure 3	0,3	
992	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
993					Partie haute	0,2	
994					Centre	0,2	
995	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
996					Partie haute	0,1	
997					Centre	0,1	
998	A	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
999					Partie haute	0,2	
1000					Centre	0,1	
1001	A	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
1002					Partie haute	0,3	
1003					Centre	0,1	
1004	B	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1005					Partie haute	0,3	
1006					Centre	0,1	
1007	B	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
1008					Partie haute	0,1	
1009					Centre	0,2	
1010	C	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
1011					Partie haute	0	
1012					Centre	0	
1013	C	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
1014					Partie haute	0	
1015					Centre	0	
1016	C	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
1017					Partie haute	0	
1018					Centre	0	
1019	C	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
1020					Partie haute	0	
1021					Centre	0	
1022	C	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
1023					Partie haute	0	
1024					Centre	0	
1025	C	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
1026					Partie haute	0	
1027					Centre	0	
1028	C	Dormant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
1029					Partie haute	0	

1030					Centre	0	
1031	C	Dormant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
1032					Partie haute	0	
1033					Centre	0	
1034	C	Ouvrant intérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
1035					Partie haute	0	
1036					Centre	0	
1037	C	Ouvrant extérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
1038					Partie haute	0	
1039					Centre	0	
1040	C	Dormant intérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
1041					Partie haute	0	
1042					Centre	0	
1043	C	Dormant extérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
1044					Partie haute	0	
1045					Centre	0	
1046	C	Ouvrant intérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
1047					Partie haute	0	
1048					Centre	0	
1049	C	Ouvrant extérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
1050					Partie haute	0	
1051					Centre	0	
1052	C	Dormant intérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
1053					Partie haute	0	
1054					Centre	0	
1055	C	Dormant extérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
1056					Partie haute	0	
1057					Centre	0	
1058	C	Ouvrant intérieur fenêtre 5	Métal	Brut	Partie basse	0	
1059					Partie haute	0	
1060					Centre	0	
1061	C	Ouvrant extérieur fenêtre 5	Métal	Brut	Partie basse	0	
1062					Partie haute	0	
1063					Centre	0	
1064	C	Dormant intérieur fenêtre 5	Métal	Brut	Partie basse	0	
1065					Partie haute	0	
1066					Centre	0	
1067	C	Dormant extérieur fenêtre 5	Métal	Brut	Partie basse	0	
1068					Partie haute	0	
1069					Centre	0	
1070	C	Ouvrant intérieur fenêtre 6	Métal	Brut	Partie basse	0	
1071					Partie haute	0	
1072					Centre	0	
1073	C	Ouvrant extérieur fenêtre 6	Métal	Brut	Partie basse	0	

1074					Partie haute	0	
1075					Centre	0	
1076	C	Dormant intérieur fenêtre 6	Métal	Brut	Partie basse	0	
1077					Partie haute	0	
1078					Centre	0	
1079	C	Dormant extérieur fenêtre 6	Métal	Brut	Partie basse	0	
1080					Partie haute	0	
1081					Centre	0	
1082	C	Ouvrant intérieur fenêtre 7	Métal	Brut	Partie basse	0	
1083					Partie haute	0	
1084					Centre	0	
1085	C	Ouvrant extérieur fenêtre 7	Métal	Brut	Partie basse	0	
1086					Partie haute	0	
1087					Centre	0	
1088	C	Dormant intérieur fenêtre 7	Métal	Brut	Partie basse	0	
1089					Partie haute	0	
1090					Centre	0	
1091	C	Dormant extérieur fenêtre 7	Métal	Brut	Partie basse	0	
1092					Partie haute	0	
1093					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 64							

RDC - WC4

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1094	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1095					Partie haute	0,3	
1096					Centre	0,3	
1097	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1098					Partie haute	0,3	
1099					Centre	0,2	
1100	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
1101					Partie haute	0,1	
1102					Centre	0,3	
1103	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1104					Partie haute	0,2	
1105					Centre	0,3	
1106	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
1107					Mesure 2	0,3	
1108					Mesure 3	0,1	
1109	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,7	
1110					Mesure 2	3	
1111					Mesure 3	2,7	
1112	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,8	

1113					Mesure 2	2,4	
1114					Mesure 3	1,1	
1115	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,8	
1116					Mesure 2	2,1	
1117					Mesure 3	1,2	
1118	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,3	
1119					Mesure 2	3	
1120					Mesure 3	1,1	
1121	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
1122					Mesure 2	0,1	
1123					Mesure 3	0,2	
1124	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,1	
1125					Mesure 2	0,3	
1126					Mesure 3	0,1	
1127	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
1128					Partie haute	0,3	
1129					Centre	0,1	
1130	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1131					Partie haute	0,1	
1132					Centre	0,3	
1133	B	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
1134					Partie haute	0,1	
1135					Centre	0,3	
1136	B	Ouvrant extérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1137					Partie haute	0,2	
1138					Centre	0,2	
1139	B	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1140					Partie haute	0,1	
1141					Centre	0,3	
1142	B	Dormant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
1143					Partie haute	0,1	
1144					Centre	0,2	
1145	B	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
1146					Partie haute	0,2	
1147					Centre	0,1	
1148	B	Ouvrant extérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
1149					Partie haute	0,2	
1150					Centre	0,3	
1151	B	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
1152					Partie haute	0,3	
1153					Centre	0,3	
1154	B	Dormant extérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
1155					Partie haute	0,3	
1156					Centre	0,1	

1157	B	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
1158					Partie haute	0,2	
1159					Centre	0,2	
1160	B	Ouvrant extérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1161					Partie haute	0,1	
1162					Centre	0,1	
1163	B	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1164					Partie haute	0,2	
1165					Centre	0,2	
1166	B	Dormant extérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
1167					Partie haute	0,2	
1168					Centre	0,2	
1169	B	Ouvrant intérieur porte 4	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
1170					Partie haute	0,3	
1171					Centre	0,3	
1172	B	Ouvrant extérieur porte 4	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
1173					Partie haute	0,2	
1174					Centre	0,1	
1175	B	Dormant intérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
1176					Partie haute	0,3	
1177					Centre	0,2	
1178	B	Dormant extérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
1179					Partie haute	0,1	
1180					Centre	0,1	
1181	B	Ouvrant intérieur porte 5	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1182					Partie haute	0,1	
1183					Centre	0,3	
1184	B	Ouvrant extérieur porte 5	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
1185					Partie haute	0,2	
1186					Centre	0,1	
1187	B	Dormant intérieur porte 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1188					Partie haute	0,3	
1189					Centre	0,3	
1190	B	Dormant extérieur porte 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
1191					Partie haute	0,2	
1192					Centre	0,2	
1193	B	Ouvrant intérieur porte 6	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
1194					Partie haute	0,3	
1195					Centre	0,2	
1196	B	Ouvrant extérieur porte 6	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1197					Partie haute	0,1	
1198					Centre	0,2	
1199	B	Dormant intérieur porte 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1200					Partie haute	0,1	

1201					Centre	0,3	
1202	B	Dormant extérieur porte 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
1203					Partie haute	0,1	
1204					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 37							

RDC - 13A - SAS

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1205	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1206					Partie haute	0,3	
1207					Centre	0,3	
1208	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1209					Partie haute	0,3	
1210					Centre	0,2	
1211	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
1212					Partie haute	0,3	
1213					Centre	0,3	
1214	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1215					Partie haute	0,3	
1216					Centre	0,3	
1217	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
1218					Mesure 2	0,2	
1219					Mesure 3	0,3	
1220	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
1221					Mesure 2	0,3	
1222					Mesure 3	0,1	
1223	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
1224					Mesure 2	0,2	
1225					Mesure 3	0,1	
1226	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
1227					Mesure 2	0,2	
1228					Mesure 3	0,2	
1229	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
1230					Mesure 2	0,1	
1231					Mesure 3	0,1	
1232	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
1233					Mesure 2	0,3	
1234					Mesure 3	0,3	
1235	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	
1236					Mesure 2	0,2	
1237					Mesure 3	0,3	
1238	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
1239					Mesure 2	0,3	

1240					Mesure 3	0,3	
1241	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
1242					Partie haute	0,3	
1243					Centre	0,2	
1244	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
1245					Partie haute	0,2	
1246					Centre	0,1	
1247	C	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
1248					Partie haute	0,3	
1249					Centre	0,2	
1250	C	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1251					Partie haute	0,3	
1252					Centre	0,3	
1253	D	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
1254					Partie haute	0	
1255					Centre	0	
1256	D	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
1257					Partie haute	0	
1258					Centre	0	
1259	D	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
1260					Partie haute	0	
1261					Centre	0	
1262	D	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
1263					Partie haute	0	
1264					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 20							

RDC - 13B - SAS

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1265	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1266					Partie haute	0,2	
1267					Centre	0,3	
1268	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1269					Partie haute	0,1	
1270					Centre	0,2	
1271	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1272					Partie haute	0,3	
1273					Centre	0,3	
1274	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1275					Partie haute	0,2	
1276					Centre	0,3	
1277	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
1278					Mesure 2	0,2	

1279					Mesure 3	0,3	
1280	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
1281					Mesure 2	0,1	
1282					Mesure 3	0,1	
1283	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
1284					Mesure 2	0,3	
1285					Mesure 3	0,1	
1286	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
1287					Mesure 2	0,2	
1288					Mesure 3	0,2	
1289	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
1290					Mesure 2	0,3	
1291					Mesure 3	0,3	
1292	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
1293					Mesure 2	0,3	
1294					Mesure 3	0,1	
1295	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,1	
1296					Mesure 2	0,1	
1297					Mesure 3	0,2	
1298	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
1299					Mesure 2	0,1	
1300					Mesure 3	0,3	
1301	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1302					Partie haute	0,2	
1303					Centre	0,3	
1304	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
1305					Partie haute	0,3	
1306					Centre	0,3	
1307	D	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
1308					Partie haute	0,1	
1309					Centre	0,1	
1310	D	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
1311					Partie haute	0,2	
1312					Centre	0,3	
1313	D	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1314					Partie haute	0,1	
1315					Centre	0,3	
1316	D	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1317					Partie haute	0,3	
1318					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 18							

RDC - LT02 Local technique

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1319	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
1320					Partie haute	0,3	
1321					Centre	0,3	
1322	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
1323					Partie haute	0,1	
1324					Centre	0,1	
1325	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
1326					Partie haute	0,3	
1327					Centre	0,3	
1328	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
1329					Partie haute	0,1	
1330					Centre	0,3	
1331	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
1332					Mesure 2	0,3	
1333					Mesure 3	0,2	
1334	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
1335					Mesure 2	0,3	
1336					Mesure 3	0,3	
1337	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
1338					Partie haute	0,1	
1339					Centre	0,3	
1340	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1341					Partie haute	0,1	
1342					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 8							

RDC - 19A - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1343	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
1344					Partie haute	0,3	
1345					Centre	0,2	
1346	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
1347					Partie haute	0,1	
1348					Centre	0,3	
1349	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
1350					Partie haute	0,1	
1351					Centre	0,1	
1352	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
1353					Partie haute	0,2	
1354					Centre	0,2	
1355		Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	

1356	Plancher Bas				Mesure 2	0,2	
1357					Mesure 3	0,2	
1358	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
1359					Mesure 2	0,3	
1360					Mesure 3	0,1	
1361	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1362					Partie haute	0,2	
1363					Centre	0,2	
1364	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
1365					Partie haute	0,3	
1366					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 8							

RDC - Minitels - Guichet

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1367	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1368					Partie haute	0,1	
1369					Centre	0,2	
1370	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1371					Partie haute	0,3	
1372					Centre	0,2	
1373	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1374					Partie haute	0,3	
1375					Centre	0,2	
1376	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
1377					Partie haute	0,2	
1378					Centre	0,3	
1379	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
1380					Mesure 2	0,3	
1381					Mesure 3	0,3	
1382	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
1383					Mesure 2	0,2	
1384					Mesure 3	0,2	
1385	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	
1386					Mesure 2	0,2	
1387					Mesure 3	0,3	
1388	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
1389					Mesure 2	0,1	
1390					Mesure 3	0,1	
1391	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1392					Partie haute	0,3	
1393					Centre	0,2	
1394	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	

1395					Partie haute	0,2	
1396					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 10							

RDC - 06 - Accueil

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1397	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1398					Partie haute	0,1	
1399					Centre	0,3	
1400	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1401					Partie haute	0,2	
1402					Centre	0,2	
1403	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
1404					Partie haute	0,2	
1405					Centre	0,2	
1406	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1407					Partie haute	0,1	
1408					Centre	0,1	
1409	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1410					Partie haute	0,3	
1411					Centre	0,2	
1412	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1413					Partie haute	0,3	
1414					Centre	0,3	
1415	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
1416					Mesure 2	0,3	
1417					Mesure 3	0,1	
1418	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
1419					Mesure 2	0,3	
1420					Mesure 3	0,2	
1421	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,1	
1422					Mesure 2	0,1	
1423					Mesure 3	0,3	
1424	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
1425					Mesure 2	0,2	
1426					Mesure 3	0,3	
1427	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1428					Partie haute	0,3	
1429					Centre	0,3	
1430	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1431					Partie haute	0,1	
1432					Centre	0,1	
1433	A	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	

1434					Partie haute	0,1	
1435					Centre	0,1	
1436	A	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1437					Partie haute	0,3	
1438					Centre	0,2	
1439	A	Dormant intérieur fenêtre 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
1440					Partie haute	0,3	
1441					Centre	0,1	
1442	A	Dormant extérieur fenêtre 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1443					Partie haute	0,1	
1444					Centre	0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 16							

RDC - 05 - Bureau

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1445	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1446					Partie haute	0,1	
1447					Centre	0,3	
1448	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1449					Partie haute	0,3	
1450					Centre	0,2	
1451	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
1452					Partie haute	0,3	
1453					Centre	0,3	
1454	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1455					Partie haute	0,1	
1456					Centre	0,1	
1457	Plancher Bas	Parquet	Bois	Peinture	Mesure 1	0,2	
1458					Mesure 2	0,2	
1459					Mesure 3	0,1	
1460	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,1	
1461					Mesure 2	0,3	
1462					Mesure 3	0,2	
1463	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,5	
1464					Mesure 2	0,6	
1465					Mesure 3	0,4	
1466	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	
1467					Mesure 2	0,3	
1468					Mesure 3	0,3	
1469	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
1470					Mesure 2	0,3	
1471					Mesure 3	0,1	
1472		Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	

1473	Plancher haut				Mesure 2	0,2	
1474					Mesure 3	0,3	
1475	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,5	
1476					Mesure 2	0,4	
1477					Mesure 3	0,4	
1478	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,6	
1479					Mesure 2	0,4	
1480					Mesure 3	0,8	
1481	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,4	
1482					Mesure 2	0,8	
1483					Mesure 3	0,8	
1484	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
1485					Partie haute	0,2	
1486					Centre	0,2	
1487	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1488					Partie haute	0,1	
1489					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 15							

RDC - 04 - Local de service

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1490	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1491					Partie haute	0,2	
1492					Centre	0,1	
1493	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1494					Partie haute	0,2	
1495					Centre	0,3	
1496	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1497					Partie haute	0,1	
1498					Centre	0,3	
1499	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
1500					Partie haute	0,1	
1501					Centre	0,2	
1502	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,1	
1503					Mesure 2	0,2	
1504					Mesure 3	0,3	
1505	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,2	
1506					Mesure 2	0,2	
1507					Mesure 3	0,3	
1508	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	
1509					Mesure 2	0,2	
1510					Mesure 3	0,1	
1511		Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	

1512	Plancher haut				Mesure 2	0,3	
1513					Mesure 3	0,2	
1514	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
1515					Partie haute	0,1	
1516					Centre	0,2	
1517	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
1518					Partie haute	0,3	
1519					Centre	0,2	
1520	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,4	
1521					Mesure 2	2,1	
1522					Mesure 3	1,7	
1523	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1	
1524					Mesure 2	1,5	
1525					Mesure 3	1,3	
1526	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,8	
1527					Mesure 2	2	
1528					Mesure 3	2,4	
1529	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,9	
1530					Mesure 2	2,1	
1531					Mesure 3	2,7	
Nombre d'unités de diagnostic : 14							

RDC - WC1

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1532	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1533					Partie haute	0,2	
1534					Centre	0,2	
1535	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
1536					Partie haute	0,3	
1537					Centre	0,1	
1538	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1539					Partie haute	0,3	
1540					Centre	0,2	
1541	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1542					Partie haute	0,1	
1543					Centre	0,1	
1544	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,1	
1545					Mesure 2	0,3	
1546					Mesure 3	0,3	
1547	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,2	
1548					Mesure 2	0,3	
1549					Mesure 3	0,3	
1550		Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	

1551	Plancher haut				Mesure 2	0,3	
1552					Mesure 3	0,3	
1553	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1554					Partie haute	0,2	
1555					Centre	0,2	
1556	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
1557					Partie haute	0,3	
1558					Centre	0,3	
1559	C	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
1560					Partie haute	0,2	
1561					Centre	0,3	
1562	C	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
1563					Partie haute	0,3	
1564					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

RDC - 03 - Salle de réunion

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1565	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1566					Partie haute	0,1	
1567					Centre	0,1	
1568	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1569					Partie haute	0,1	
1570					Centre	0,3	
1571	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
1572					Partie haute	0,3	
1573					Centre	0,3	
1574	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1575					Partie haute	0,1	
1576					Centre	0,2	
1577	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1578					Partie haute	0,2	
1579					Centre	0,2	
1580	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,2	
1581					Mesure 2	0,2	
1582					Mesure 3	0,2	
1583	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,3	
1584					Mesure 2	0,1	
1585					Mesure 3	0,2	
1586	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	
1587					Mesure 2	0,1	
1588					Mesure 3	0,3	
1589		Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	

1590	Plancher haut				Mesure 2	0,3	
1591					Mesure 3	0,2	
1592	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
1593					Mesure 2	0,2	
1594					Mesure 3	0,3	
1595	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
1596					Partie haute	0,1	
1597					Centre	0,3	
1598	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1599					Partie haute	0,1	
1600					Centre	0,3	
1601	B	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1602					Partie haute	0,1	
1603					Centre	0,3	
1604	B	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1605					Partie haute	0,3	
1606					Centre	0,3	
1607	B	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
1608					Partie haute	0,2	
1609					Centre	0,3	
1610	B	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1611					Partie haute	0,3	
1612					Centre	0,2	
1613	C	Ouvrant intérieur porte 4	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1614					Partie haute	0,1	
1615					Centre	0,2	
1616	C	Dormant intérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
1617					Partie haute	0,3	
1618					Centre	0,3	
1619	D	Ouvrant intérieur porte 5	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
1620					Partie haute	0,2	
1621					Centre	0,2	
1622	D	Dormant intérieur porte 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
1623					Partie haute	0,2	
1624					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 20							

RDC - 02 - Vestiaire

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1625	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
1626					Partie haute	0,2	
1627					Centre	0,1	
1628	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	

1629					Partie haute	0,2	
1630					Centre	0,2	
1631	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1632					Partie haute	0,2	
1633					Centre	0,3	
1634	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
1635					Partie haute	0,1	
1636					Centre	0,3	
1637	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1638					Partie haute	0,3	
1639					Centre	0,1	
1640	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1641					Partie haute	0,3	
1642					Centre	0,3	
1643	G	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
1644					Partie haute	0,3	
1645					Centre	0,3	
1646	H	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1647					Partie haute	0,1	
1648					Centre	0,2	
1649	I	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1650					Partie haute	0,3	
1651					Centre	0,3	
1652	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
1653					Mesure 2	0,1	
1654					Mesure 3	0,1	
1655	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
1656					Mesure 2	0,3	
1657					Mesure 3	0,2	
1658	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
1659					Mesure 2	0,2	
1660					Mesure 3	0,3	
1661	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
1662					Mesure 2	0,1	
1663					Mesure 3	0,3	
1664	E	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
1665					Mesure 2	0,2	
1666					Mesure 3	0,1	
1667	F	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
1668					Mesure 2	0,1	
1669					Mesure 3	0,3	
1670	G	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
1671					Mesure 2	0,1	
1672					Mesure 3	0,2	

1673	H	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
1674					Mesure 2	0,3	
1675					Mesure 3	0,3	
1676	I	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
1677					Mesure 2	0,2	
1678					Mesure 3	0,1	
1679	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
1680					Mesure 2	0,2	
1681					Mesure 3	0,1	
1682	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
1683					Mesure 2	0,2	
1684					Mesure 3	0,1	
1685	Plancher haut	Faux-plafond lamelles	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
1686					Mesure 2	0,2	
1687					Mesure 3	0,3	
1688	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
1689					Mesure 2	0,2	
1690					Mesure 3	0,1	
1691	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
1692					Partie haute	0,3	
1693					Centre	0,3	
1694	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
1695					Partie haute	0,3	
1696					Centre	0,3	
1697	D	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
1698					Partie haute	0,3	
1699					Centre	0,1	
1700	D	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1701					Partie haute	0,1	
1702					Centre	0,2	
1703	D	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
1704					Partie haute	0,1	
1705					Centre	0,1	
1706	D	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1707					Partie haute	0,2	
1708					Centre	0,2	
1709	D	Ouvrant intérieur porte 4	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
1710					Partie haute	0,2	
1711					Centre	0,1	
1712	D	Dormant intérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
1713					Partie haute	0,2	
1714					Centre	0,2	
1715	D	Ouvrant intérieur porte 5	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1716					Partie haute	0,1	

1717					Centre	0,2	
1718	D	Dormant intérieur porte 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
1719					Partie haute	0,1	
1720					Centre	0,1	
1721	D	Ouvrant intérieur porte 6	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
1722					Partie haute	0,2	
1723					Centre	0,3	
1724	D	Dormant intérieur porte 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
1725					Partie haute	0,3	
1726					Centre	0,2	
1727	D	Ouvrant intérieur porte 7	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
1728					Partie haute	0,3	
1729					Centre	0,1	
1730	D	Dormant intérieur porte 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
1731					Partie haute	0,3	
1732					Centre	0,2	
1733	F	Ouvrant intérieur porte 8	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
1734					Partie haute	0,2	
1735					Centre	0,2	
1736	F	Dormant intérieur porte 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1737					Partie haute	0,1	
1738					Centre	0,3	
1739	I	Ouvrant intérieur porte 9	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
1740					Partie haute	0,3	
1741					Centre	0,1	
1742	I	Dormant intérieur porte 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
1743					Partie haute	0,2	
1744					Centre	0,2	
1745	H	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
1746					Partie haute	0	
1747					Centre	0	
1748	H	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
1749					Partie haute	0	
1750					Centre	0	
1751	H	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
1752					Partie haute	0	
1753					Centre	0	
1754	H	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
1755					Partie haute	0	
1756					Centre	0	
1757	H	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
1758					Partie haute	0	
1759					Centre	0	
1760	H	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	

1761					Partie haute	0	
1762					Centre	0	
1763	H	Dormant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
1764					Partie haute	0	
1765					Centre	0	
1766	H	Dormant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
1767					Partie haute	0	
1768					Centre	0	
1769	H	Ouvrant intérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
1770					Partie haute	0	
1771					Centre	0	
1772	H	Ouvrant extérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
1773					Partie haute	0	
1774					Centre	0	
1775	H	Dormant intérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
1776					Partie haute	0	
1777					Centre	0	
1778	H	Dormant extérieur fenêtre 3	Métal	Brut	Partie basse	0	
1779					Partie haute	0	
1780					Centre	0	
1781	H	Ouvrant intérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
1782					Partie haute	0	
1783					Centre	0	
1784	H	Ouvrant extérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
1785					Partie haute	0	
1786					Centre	0	
1787	H	Dormant intérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
1788					Partie haute	0	
1789					Centre	0	
1790	H	Dormant extérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
1791					Partie haute	0	
1792					Centre	0	
1793	H	Ouvrant intérieur fenêtre 5	Métal	Brut	Partie basse	0	
1794					Partie haute	0	
1795					Centre	0	
1796	H	Ouvrant extérieur fenêtre 5	Métal	Brut	Partie basse	0	
1797					Partie haute	0	
1798					Centre	0	
1799	H	Dormant intérieur fenêtre 5	Métal	Brut	Partie basse	0	
1800					Partie haute	0	
1801					Centre	0	
1802	H	Dormant extérieur fenêtre 5	Métal	Brut	Partie basse	0	
1803					Partie haute	0	
1804					Centre	0	

1805	H	Ouvrant intérieur fenêtre 6	Métal	Brut	Partie basse	0	
1806					Partie haute	0	
1807					Centre	0	
1808	H	Ouvrant extérieur fenêtre 6	Métal	Brut	Partie basse	0	
1809					Partie haute	0	
1810					Centre	0	
1811	H	Dormant intérieur fenêtre 6	Métal	Brut	Partie basse	0	
1812					Partie haute	0	
1813					Centre	0	
1814	H	Dormant extérieur fenêtre 6	Métal	Brut	Partie basse	0	
1815					Partie haute	0	
1816					Centre	0	
1817	H	Ouvrant intérieur fenêtre 7	Métal	Brut	Partie basse	0	
1818					Partie haute	0	
1819					Centre	0	
1820	H	Ouvrant extérieur fenêtre 7	Métal	Brut	Partie basse	0	
1821					Partie haute	0	
1822					Centre	0	
1823	H	Dormant intérieur fenêtre 7	Métal	Brut	Partie basse	0	
1824					Partie haute	0	
1825					Centre	0	
1826	H	Dormant extérieur fenêtre 7	Métal	Brut	Partie basse	0	
1827					Partie haute	0	
1828					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 68							

RDC - 02A

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1829	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1830					Partie haute	0,1	
1831					Centre	0,3	
1832	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1833					Partie haute	0,2	
1834					Centre	0,2	
1835	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1836					Partie haute	0,1	
1837					Centre	0,1	
1838	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1839					Partie haute	0,2	
1840					Centre	0,3	
1841	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
1842					Mesure 2	0,2	
1843					Mesure 3	0,1	

1844	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
1845					Mesure 2	0,2	
1846					Mesure 3	0,3	
1847	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
1848					Mesure 2	0,3	
1849					Mesure 3	0,3	
1850	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
1851					Mesure 2	0,2	
1852					Mesure 3	0,2	
1853	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
1854					Mesure 2	0,3	
1855					Mesure 3	0,2	
1856	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
1857					Mesure 2	0,3	
1858					Mesure 3	0,2	
1859	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1860					Partie haute	0,1	
1861					Centre	0,2	
1862	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
1863					Partie haute	0,1	
1864					Centre	0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

RDC - 02B

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1865	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1866					Partie haute	0,1	
1867					Centre	0,2	
1868	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1869					Partie haute	0,3	
1870					Centre	0,3	
1871	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1872					Partie haute	0,2	
1873					Centre	0,2	
1874	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
1875					Partie haute	0,2	
1876					Centre	0,3	
1877	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
1878					Mesure 2	0,2	
1879					Mesure 3	0,1	
1880	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
1881					Mesure 2	0,1	
1882					Mesure 3	0,1	

1883	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
1884					Mesure 2	0,3	
1885					Mesure 3	0,3	
1886	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
1887					Mesure 2	0,1	
1888					Mesure 3	0,3	
1889	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
1890					Mesure 2	0,3	
1891					Mesure 3	0,2	
1892	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
1893					Mesure 2	0,2	
1894					Mesure 3	0,1	
1895	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
1896					Partie haute	0,1	
1897					Centre	0,3	
1898	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
1899					Partie haute	0,3	
1900					Centre	0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

RDC - 02C

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1901	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1902					Partie haute	0,1	
1903					Centre	0,3	
1904	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
1905					Partie haute	0,3	
1906					Centre	0,2	
1907	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1908					Partie haute	0,1	
1909					Centre	0,3	
1910	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1911					Partie haute	0,3	
1912					Centre	0,1	
1913	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
1914					Mesure 2	0,1	
1915					Mesure 3	0,2	
1916	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
1917					Mesure 2	0,3	
1918					Mesure 3	0,2	
1919	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
1920					Mesure 2	0,3	
1921					Mesure 3	0,2	

1922	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
1923					Mesure 2	0,3	
1924					Mesure 3	0,2	
1925	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
1926					Mesure 2	0,1	
1927					Mesure 3	0,2	
1928	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
1929					Mesure 2	0,3	
1930					Mesure 3	0,3	
1931	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1932					Partie haute	0,3	
1933					Centre	0,3	
1934	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
1935					Partie haute	0,2	
1936					Centre	0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

RDC - 02D

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1937	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1938					Partie haute	0,1	
1939					Centre	0,3	
1940	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1941					Partie haute	0,3	
1942					Centre	0,1	
1943	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1944					Partie haute	0,2	
1945					Centre	0,2	
1946	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
1947					Partie haute	0,3	
1948					Centre	0,3	
1949	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
1950					Mesure 2	0,1	
1951					Mesure 3	0,2	
1952	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
1953					Mesure 2	0,3	
1954					Mesure 3	0,1	
1955	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
1956					Mesure 2	0,3	
1957					Mesure 3	0,3	
1958	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
1959					Mesure 2	0,2	
1960					Mesure 3	0,2	

1961	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
1962					Mesure 2	0,1	
1963					Mesure 3	0,3	
1964	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
1965					Mesure 2	0,2	
1966					Mesure 3	0,1	
1967	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
1968					Partie haute	0,1	
1969					Centre	0,3	
1970	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
1971					Partie haute	0,3	
1972					Centre	0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

RDC - 02E

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
1973	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1974					Partie haute	0,1	
1975					Centre	0,2	
1976	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
1977					Partie haute	0,2	
1978					Centre	0,1	
1979	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1980					Partie haute	0,1	
1981					Centre	0,3	
1982	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
1983					Partie haute	0,2	
1984					Centre	0,1	
1985	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
1986					Mesure 2	0,3	
1987					Mesure 3	0,3	
1988	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
1989					Mesure 2	0,2	
1990					Mesure 3	0,3	
1991	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
1992					Mesure 2	0,2	
1993					Mesure 3	0,3	
1994	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
1995					Mesure 2	0,1	
1996					Mesure 3	0,1	
1997	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
1998					Mesure 2	0,2	
1999					Mesure 3	0,1	

2000	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
2001					Mesure 2	0,1	
2002					Mesure 3	0,1	
2003	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
2004					Partie haute	0,3	
2005					Centre	0,3	
2006	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2007					Partie haute	0,2	
2008					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

RDC - 02F

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
2009	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2010					Partie haute	0,3	
2011					Centre	0,3	
2012	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2013					Partie haute	0,2	
2014					Centre	0,1	
2015	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2016					Partie haute	0,2	
2017					Centre	0,3	
2018	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2019					Partie haute	0,3	
2020					Centre	0,2	
2021	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
2022					Mesure 2	0,1	
2023					Mesure 3	0,1	
2024	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
2025					Mesure 2	0,3	
2026					Mesure 3	0,1	
2027	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
2028					Mesure 2	0,3	
2029					Mesure 3	0,1	
2030	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
2031					Mesure 2	0,3	
2032					Mesure 3	0,3	
2033	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
2034					Mesure 2	0,2	
2035					Mesure 3	0,3	
2036	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
2037					Mesure 2	0,1	
2038					Mesure 3	0,2	

2039	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2040					Partie haute	0,1	
2041					Centre	0,2	
2042	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2043					Partie haute	0,1	
2044					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

RDC - 02I - SAS

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
2045	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2046					Partie haute	0,2	
2047					Centre	0,3	
2048	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2049					Partie haute	0,2	
2050					Centre	0,2	
2051	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2052					Partie haute	0,2	
2053					Centre	0,1	
2054	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2055					Partie haute	0,1	
2056					Centre	0,3	
2057	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2058					Partie haute	0,3	
2059					Centre	0,3	
2060	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2061					Partie haute	0,1	
2062					Centre	0,2	
2063	G	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2064					Partie haute	0,1	
2065					Centre	0,1	
2066	H	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2067					Partie haute	0,3	
2068					Centre	0,1	
2069	I	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2070					Partie haute	0,2	
2071					Centre	0,2	
2072	J	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2073					Partie haute	0,1	
2074					Centre	0,1	
2075	K	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2076					Partie haute	0,3	
2077					Centre	0,3	

2078	L	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2079					Partie haute	0,1	
2080					Centre	0,3	
2081	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
2082					Mesure 2	0,2	
2083					Mesure 3	0,1	
2084	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
2085					Mesure 2	0,1	
2086					Mesure 3	0,3	
2087	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
2088					Mesure 2	0,1	
2089					Mesure 3	0,3	
2090	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
2091					Mesure 2	0,2	
2092					Mesure 3	0,2	
2093	E	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
2094					Mesure 2	0,2	
2095					Mesure 3	0,3	
2096	F	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
2097					Mesure 2	0,2	
2098					Mesure 3	0,2	
2099	G	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
2100					Mesure 2	0,1	
2101					Mesure 3	0,2	
2102	H	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
2103					Mesure 2	0,3	
2104					Mesure 3	0,1	
2105	I	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
2106					Mesure 2	0,3	
2107					Mesure 3	0,2	
2108	J	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
2109					Mesure 2	0,3	
2110					Mesure 3	0,1	
2111	K	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
2112					Mesure 2	0,3	
2113					Mesure 3	0,3	
2114	L	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
2115					Mesure 2	0,3	
2116					Mesure 3	0,1	
2117	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
2118					Mesure 2	0,1	
2119					Mesure 3	0,2	
2120	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
2121					Mesure 2	0,3	

2122					Mesure 3	0,3	
2123	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	
2124					Mesure 2	0,1	
2125					Mesure 3	0,1	
2126	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
2127					Mesure 2	0,1	
2128					Mesure 3	0,2	
2129	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
2130					Mesure 2	0,3	
2131					Mesure 3	0,2	
2132	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2133					Partie haute	0,1	
2134					Centre	0,2	
2135	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2136					Partie haute	0,1	
2137					Centre	0,2	
2138	E	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
2139					Partie haute	0,1	
2140					Centre	0,1	
2141	E	Ouvrant extérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
2142					Partie haute	0,2	
2143					Centre	0,1	
2144	E	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2145					Partie haute	0,2	
2146					Centre	0,2	
2147	E	Dormant extérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2148					Partie haute	0,3	
2149					Centre	0,3	
2150	I	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2151					Partie haute	0,2	
2152					Centre	0,3	
2153	I	Ouvrant extérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
2154					Partie haute	0,2	
2155					Centre	0,3	
2156	I	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2157					Partie haute	0,2	
2158					Centre	0,2	
2159	I	Dormant extérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2160					Partie haute	0,3	
2161					Centre	0,1	
2162	B	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
2163					Partie haute	0	
2164					Centre	0	
2165	B	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	

2166					Partie haute	0	
2167					Centre	0	
2168	B	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
2169					Partie haute	0	
2170					Centre	0	
2171	B	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
2172					Partie haute	0	
2173					Centre	0	
2174	F	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
2175					Partie haute	0	
2176					Centre	0	
2177	F	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
2178					Partie haute	0	
2179					Centre	0	
2180	F	Dormant intérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
2181					Partie haute	0	
2182					Centre	0	
2183	F	Dormant extérieur fenêtre 2	Métal	Brut	Partie basse	0	
2184					Partie haute	0	
2185					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 47							

RDC - WC2

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
2186	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2187					Partie haute	0,1	
2188					Centre	0,3	
2189	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2190					Partie haute	0,2	
2191					Centre	0,2	
2192	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2193					Partie haute	0,1	
2194					Centre	0,2	
2195	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2196					Partie haute	0,2	
2197					Centre	0,2	
2198	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2199					Partie haute	0,2	
2200					Centre	0,1	
2201	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2202					Partie haute	0,2	
2203					Centre	0,3	
2204	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,4	

2205					Mesure 2	3	
2206					Mesure 3	2,8	
2207	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	3	
2208					Mesure 2	1,3	
2209					Mesure 3	1,2	
2210	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	3	
2211					Mesure 2	2,6	
2212					Mesure 3	2	
2213	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	2,5	
2214					Mesure 2	3	
2215					Mesure 3	1,1	
2216	E	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,5	
2217					Mesure 2	1,8	
2218					Mesure 3	2,5	
2219	F	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,2	
2220					Mesure 2	2,6	
2221					Mesure 3	2	
2222	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
2223					Mesure 2	0,2	
2224					Mesure 3	0,1	
2225	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
2226					Mesure 2	0,3	
2227					Mesure 3	0,1	
2228	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,2	
2229					Mesure 2	0,2	
2230					Mesure 3	0,3	
2231	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
2232					Mesure 2	0,3	
2233					Mesure 3	0,1	
2234	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2235					Partie haute	0,3	
2236					Centre	0,3	
2237	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2238					Partie haute	0,1	
2239					Centre	0,3	
2240	D	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2241					Partie haute	0,2	
2242					Centre	0,1	
2243	D	Ouvrant extérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2244					Partie haute	0,1	
2245					Centre	0,2	
2246	D	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2247					Partie haute	0,3	
2248					Centre	0,3	

2249	D	Dormant extérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2250					Partie haute	0,1	
2251					Centre	0,3	
2252	D	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2253					Partie haute	0,1	
2254					Centre	0,2	
2255	D	Ouvrant extérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2256					Partie haute	0,3	
2257					Centre	0,2	
2258	D	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2259					Partie haute	0,2	
2260					Centre	0,2	
2261	D	Dormant extérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2262					Partie haute	0,1	
2263					Centre	0,1	
2264	D	Ouvrant intérieur porte 4	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
2265					Partie haute	0,1	
2266					Centre	0,3	
2267	D	Ouvrant extérieur porte 4	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2268					Partie haute	0,3	
2269					Centre	0,1	
2270	D	Dormant intérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2271					Partie haute	0,2	
2272					Centre	0,2	
2273	D	Dormant extérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2274					Partie haute	0,3	
2275					Centre	0,1	
2276	D	Ouvrant intérieur porte 5	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
2277					Partie haute	0,2	
2278					Centre	0,3	
2279	D	Ouvrant extérieur porte 5	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2280					Partie haute	0,2	
2281					Centre	0,3	
2282	D	Dormant intérieur porte 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2283					Partie haute	0,1	
2284					Centre	0,3	
2285	D	Dormant extérieur porte 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2286					Partie haute	0,2	
2287					Centre	0,1	
2288	D	Ouvrant intérieur porte 6	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
2289					Partie haute	0,3	
2290					Centre	0,2	
2291	D	Ouvrant extérieur porte 6	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2292					Partie haute	0,2	

2293					Centre	0,1	
2294	D	Dormant intérieur porte 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2295					Partie haute	0,1	
2296					Centre	0,2	
2297	D	Dormant extérieur porte 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2298					Partie haute	0,2	
2299					Centre	0,1	
2300	D	Ouvrant intérieur porte 7	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2301					Partie haute	0,1	
2302					Centre	0,2	
2303	D	Ouvrant extérieur porte 7	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
2304					Partie haute	0,3	
2305					Centre	0,3	
2306	D	Dormant intérieur porte 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2307					Partie haute	0,1	
2308					Centre	0,3	
2309	D	Dormant extérieur porte 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2310					Partie haute	0,3	
2311					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 42							

RDC - WC handicapés

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
2312	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2313					Partie haute	0,2	
2314					Centre	0,3	
2315	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2316					Partie haute	0,1	
2317					Centre	0,1	
2318	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2319					Partie haute	0,2	
2320					Centre	0,1	
2321	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2322					Partie haute	0,2	
2323					Centre	0,1	
2324	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
2325					Mesure 2	0,3	
2326					Mesure 3	0,3	
2327	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
2328					Mesure 2	0,3	
2329					Mesure 3	0,1	
2330	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
2331					Mesure 2	0,1	

2332					Mesure 3	0,3	
2333	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
2334					Mesure 2	0,1	
2335					Mesure 3	0,2	
2336	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
2337					Mesure 2	0,3	
2338					Mesure 3	0,1	
2339	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,2	
2340					Mesure 2	0,1	
2341					Mesure 3	0,2	
2342	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
2343					Mesure 2	0,3	
2344					Mesure 3	0,2	
2345	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
2346					Partie haute	0,1	
2347					Centre	0,3	
2348	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2349					Partie haute	0,2	
2350					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 13							

RDC - 42 - Guichet

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
2351	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2352					Partie haute	0,3	
2353					Centre	0,2	
2354	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2355					Partie haute	0,2	
2356					Centre	0,1	
2357	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2358					Partie haute	0,3	
2359					Centre	0,3	
2360	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2361					Partie haute	0,3	
2362					Centre	0,2	
2363	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
2364					Mesure 2	0,3	
2365					Mesure 3	0,1	
2366	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
2367					Mesure 2	0,1	
2368					Mesure 3	0,2	
2369	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
2370					Partie haute	0,1	

2371					Centre	0,1	
2372	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2373					Partie haute	0,3	
2374					Centre	0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 8							

RDC - 14B - Salle de sport

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
2375	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2376					Partie haute	0,3	
2377					Centre	0,2	
2378	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2379					Partie haute	0,2	
2380					Centre	0,1	
2381	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2382					Partie haute	0,2	
2383					Centre	0,1	
2384	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2385					Partie haute	0,3	
2386					Centre	0,3	
2387	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
2388					Mesure 2	0,3	
2389					Mesure 3	0,3	
2390	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
2391					Mesure 2	0,1	
2392					Mesure 3	0,2	
2393	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
2394					Partie haute	0,2	
2395					Centre	0,1	
2396	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2397					Partie haute	0,3	
2398					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 8							

RDC - DG5

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
2399	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2400					Partie haute	0,2	
2401					Centre	0,3	
2402	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2403					Partie haute	0,3	
2404					Centre	0,1	

2405	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2406					Partie haute	0,1	
2407					Centre	0,2	
2408	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2409					Partie haute	0,2	
2410					Centre	0,3	
2411	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
2412					Mesure 2	0,3	
2413					Mesure 3	0,3	
2414	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
2415					Mesure 2	0,3	
2416					Mesure 3	0,3	
2417	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
2418					Partie haute	0,3	
2419					Centre	0,2	
2420	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2421					Partie haute	0,3	
2422					Centre	0,2	
2423	Plancher haut	IPN	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
2424					Mesure 2	0,1	
2425					Mesure 3	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

RDC - ASC1

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
2426	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
2427					Partie haute	0,1	
2428					Centre	0,1	
2429	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
2430					Partie haute	0,3	
2431					Centre	0,1	
2432	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
2433					Partie haute	0,1	
2434					Centre	0,2	
2435	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
2436					Partie haute	0,3	
2437					Centre	0,1	
2438	A	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2439					Partie haute	0,1	
2440					Centre	0,1	
2441	B	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2442					Partie haute	0,2	
2443					Centre	0,1	

2444	C	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2445					Partie haute	0,1	
2446					Centre	0,1	
2447	D	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2448					Partie haute	0,2	
2449					Centre	0,1	
2450	D	Ouvrant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2451					Partie haute	0,2	
2452					Centre	0,3	
2453	D	Ouvrant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2454					Partie haute	0,2	
2455					Centre	0,2	
2456	D	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2457					Partie haute	0,3	
2458					Centre	0,2	
2459	D	Dormant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2460					Partie haute	0,2	
2461					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

RDC - ES1

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
2462	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2463					Partie haute	0,1	
2464					Centre	0,1	
2465	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2466					Partie haute	0,2	
2467					Centre	0,3	
2468	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2469					Partie haute	0,3	
2470					Centre	0,2	
2471	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2472					Partie haute	0,1	
2473					Centre	0,1	
2474	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
2475					Mesure 2	0,2	
2476					Mesure 3	0,3	
2477	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
2478					Mesure 2	0,1	
2479					Mesure 3	0,1	
2480	Centre	Escalier Marches	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
2481					Mesure 2	0,3	
2482					Mesure 3	0,2	

2483	Centre	Escalier contre-marches	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
2484					Mesure 2	0,2	
2485					Mesure 3	0,3	
2486	Centre	Escalier garde-corps	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
2487					Mesure 2	0,1	
2488					Mesure 3	0,1	
2489	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	
2490					Mesure 2	0,1	
2491					Mesure 3	0,1	
2492	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
2493					Mesure 2	0,1	
2494					Mesure 3	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

RDC - 15 - Annexe Sport

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
2495	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
2496					Partie haute	0,1	
2497					Centre	0,3	
2498	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
2499					Partie haute	0,1	
2500					Centre	0,2	
2501	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
2502					Partie haute	0,3	
2503					Centre	0,2	
2504	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
2505					Partie haute	0,2	
2506					Centre	0,3	
2507	E	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
2508					Partie haute	0,2	
2509					Centre	0,1	
2510	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,2	
2511					Mesure 2	0,1	
2512					Mesure 3	0,3	
2513	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
2514					Mesure 2	0,2	
2515					Mesure 3	0,2	
2516	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
2517					Mesure 2	0,1	
2518					Mesure 3	0,2	
2519	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2520					Partie haute	0,1	
2521					Centre	0,1	

2522	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2523					Partie haute	0,3	
2524					Centre	0,3	
2525	D	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
2526					Partie haute	0,1	
2527					Centre	0,2	
2528	D	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2529					Partie haute	0,2	
2530					Centre	0,2	
2531	E	Poteau	Métal	Peinture	Partie basse	6,6	
2532					Partie haute	5,3	
2533					Centre	6,5	
Nombre d'unités de diagnostic : 13							

RDC - 14A - Salle de sport

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
2534	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2535					Partie haute	0,2	
2536					Centre	0,3	
2537	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2538					Partie haute	0,3	
2539					Centre	0,1	
2540	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2541					Partie haute	0,1	
2542					Centre	0,3	
2543	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2544					Partie haute	0,1	
2545					Centre	0,1	
2546	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,1	
2547					Mesure 2	0,3	
2548					Mesure 3	0,3	
2549	Plancher Bas	Plinthe	PVC	Brut	Mesure 1	0	
2550					Mesure 2	0	
2551					Mesure 3	0	
2552	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
2553					Partie haute	0,2	
2554					Centre	0,2	
2555	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2556					Partie haute	0,2	
2557					Centre	0,1	
2558	B	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
2559					Partie haute	0	
2560					Centre	0	

2561	B	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
2562					Partie haute	0	
2563					Centre	0	
2564	B	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
2565					Partie haute	0	
2566					Centre	0	
2567	B	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Brut	Partie basse	0	
2568					Partie haute	0	
2569					Centre	0	
2570	B	Ouvrant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
2571					Partie haute	0	
2572					Centre	0	
2573	B	Ouvrant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
2574					Partie haute	0	
2575					Centre	0	
2576	B	Dormant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
2577					Partie haute	0	
2578					Centre	0	
2579	B	Dormant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
2580					Partie haute	0	
2581					Centre	0	
2582	B	Ouvrant intérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
2583					Partie haute	0	
2584					Centre	0	
2585	B	Ouvrant extérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
2586					Partie haute	0	
2587					Centre	0	
2588	B	Dormant intérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
2589					Partie haute	0	
2590					Centre	0	
2591	B	Dormant extérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
2592					Partie haute	0	
2593					Centre	0	
2594	B	Ouvrant intérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
2595					Partie haute	0	
2596					Centre	0	
2597	B	Ouvrant extérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
2598					Partie haute	0	
2599					Centre	0	
2600	B	Dormant intérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
2601					Partie haute	0	
2602					Centre	0	
2603	B	Dormant extérieur fenêtre 4	Métal	Brut	Partie basse	0	
2604					Partie haute	0	

2605					Centre	0	
2606	B	Ouvrant intérieur fenêtre 5	PVC	Brut	Partie basse	0	
2607					Partie haute	0	
2608					Centre	0	
2609	B	Ouvrant extérieur fenêtre 5	PVC	Brut	Partie basse	0	
2610					Partie haute	0	
2611					Centre	0	
2612	B	Dormant intérieur fenêtre 5	PVC	Brut	Partie basse	0	
2613					Partie haute	0	
2614					Centre	0	
2615	B	Dormant extérieur fenêtre 5	PVC	Brut	Partie basse	0	
2616					Partie haute	0	
2617					Centre	0	
2618	B	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
2619					Mesure 2	0,3	
2620					Mesure 3	0,3	
2621	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
2622					Mesure 2	0,2	
2623					Mesure 3	0,3	
2624	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,1	
2625					Mesure 2	0,1	
2626					Mesure 3	0,2	
2627	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
2628					Mesure 2	0,1	
2629					Mesure 3	0,3	
2630				Peinture	Mesure 1	0,1	
2631					Mesure 2	0,2	
2632					Mesure 3	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 33							

RDC - 16 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
2633	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2634					Partie haute	0,3	
2635					Centre	0,1	
2636	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2637					Partie haute	0,3	
2638					Centre	0,1	
2639	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2640					Partie haute	0,3	
2641					Centre	0,1	
2642	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2643					Partie haute	0,2	

2644					Centre	0,3	
2645	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,1	
2646					Mesure 2	0,3	
2647					Mesure 3	0,1	
2648	Plancher Bas	Plinthe	PVC	Brut	Mesure 1	0	
2649					Mesure 2	0	
2650					Mesure 3	0	
2651	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,2	
2652					Mesure 2	0,2	
2653					Mesure 3	0,2	
2654	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
2655					Mesure 2	0,2	
2656					Mesure 3	0,2	
2657	B	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2658					Partie haute	0,3	
2659					Centre	0,1	
2660	B	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2661					Partie haute	0,1	
2662					Centre	0,1	
2663	C	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
2664					Partie haute	0,1	
2665					Centre	0,1	
2666	C	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2667					Partie haute	0,2	
2668					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

RDC - Stockage03

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
2669	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2670					Partie haute	0,3	
2671					Centre	0,3	
2672	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2673					Partie haute	0,2	
2674					Centre	0,2	
2675	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2676					Partie haute	0,2	
2677					Centre	0,2	
2678	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2679					Partie haute	0,3	
2680					Centre	0,1	
2681	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,2	
2682					Mesure 2	0,2	

2683					Mesure 3	0,3	
2684	Plancher Bas	Plinthe	PVC	Brut	Mesure 1	0	
2685					Mesure 2	0	
2686					Mesure 3	0	
2687	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,1	
2688					Mesure 2	0,2	
2689					Mesure 3	0,3	
2690	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
2691					Mesure 2	0,3	
2692					Mesure 3	0,3	
2693	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
2694					Partie haute	0,1	
2695					Centre	0,1	
2696	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2697					Partie haute	0,3	
2698					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 10							

RDC - 17 - Salle de sport

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
2699	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2700					Partie haute	0,1	
2701					Centre	0,2	
2702	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2703					Partie haute	0,3	
2704					Centre	0,2	
2705	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2706					Partie haute	0,1	
2707					Centre	0,3	
2708	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2709					Partie haute	0,1	
2710					Centre	0,1	
2711	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2712					Partie haute	0,1	
2713					Centre	0,3	
2714	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2715					Partie haute	0,1	
2716					Centre	0,1	
2717	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,3	
2718					Mesure 2	0,2	
2719					Mesure 3	0,3	
2720	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,1	
2721					Mesure 2	0,1	

2722					Mesure 3	0,1	
2723	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,1	
2724					Mesure 2	0,3	
2725					Mesure 3	0,3	
2726	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
2727					Mesure 2	0,1	
2728					Mesure 3	0,2	
2729	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
2730					Mesure 2	0,1	
2731					Mesure 3	0,1	
2732	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
2733					Partie haute	0,2	
2734					Centre	0,2	
2735	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2736					Partie haute	0,2	
2737					Centre	0,1	
2738	B	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
2739					Partie haute	0,1	
2740					Centre	0,1	
2741	B	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2742					Partie haute	0,1	
2743					Centre	0,2	
2744	F	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
2745					Partie haute	0,3	
2746					Centre	0,2	
2747	F	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2748					Partie haute	0,2	
2749					Centre	0,2	
2750	E	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2751					Partie haute	0,1	
2752					Centre	0,3	
2753	E	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2754					Partie haute	0,2	
2755					Centre	0,1	
2756	E	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2757					Partie haute	0,2	
2758					Centre	0,1	
2759	E	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2760					Partie haute	0,3	
2761					Centre	0,1	
2762	E	Ouvrant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
2763					Partie haute	0	
2764					Centre	0	
2765	E	Ouvrant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	

2766					Partie haute	0	
2767					Centre	0	
2768	E	Dormant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
2769					Partie haute	0	
2770					Centre	0	
2771	E	Dormant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
2772					Partie haute	0	
2773					Centre	0	
2774	E	Ouvrant intérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
2775					Partie haute	0	
2776					Centre	0	
2777	E	Ouvrant extérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
2778					Partie haute	0	
2779					Centre	0	
2780	E	Dormant intérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
2781					Partie haute	0	
2782					Centre	0	
2783	E	Dormant extérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
2784					Partie haute	0	
2785					Centre	0	
2786	E	Ouvrant intérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
2787					Partie haute	0	
2788					Centre	0	
2789	E	Ouvrant extérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
2790					Partie haute	0	
2791					Centre	0	
2792	E	Dormant intérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
2793					Partie haute	0	
2794					Centre	0	
2795	E	Dormant extérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
2796					Partie haute	0	
2797					Centre	0	
2798	E	Ouvrant intérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2799					Partie haute	0,2	
2800					Centre	0,1	
2801	E	Ouvrant extérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2802					Partie haute	0,1	
2803					Centre	0,2	
2804	E	Dormant intérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2805					Partie haute	0,2	
2806					Centre	0,1	
2807	E	Dormant extérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2808					Partie haute	0,2	
2809					Centre	0,1	

2810	E	Ouvrant intérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2811					Partie haute	0,2	
2812					Centre	0,3	
2813	E	Ouvrant extérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2814					Partie haute	0,3	
2815					Centre	0,3	
2816	E	Dormant intérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2817					Partie haute	0,3	
2818					Centre	0,2	
2819	E	Dormant extérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2820					Partie haute	0,2	
2821					Centre	0,2	
2822	F	Poteau	Métal	Peinture	Partie basse	6	
2823					Partie haute	5,9	
2824					Centre	6,6	
2825	B	Radiateurs	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
2826					Mesure 2	0,1	
2827					Mesure 3	0,2	
2828	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2829					Partie haute	0,2	
2830					Centre	0,1	
2831	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2832					Partie haute	0,2	
2833					Centre	0,2	
2834	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2835					Partie haute	0,3	
2836					Centre	0,2	
2837	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2838					Partie haute	0,1	
2839					Centre	0,3	
2840	Plancher Bas	Sol	Bois	Peinture	Mesure 1	0,3	
2841					Mesure 2	0,1	
2842					Mesure 3	0,3	
2843	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
2844					Mesure 2	0,2	
2845					Mesure 3	0,2	
2846	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,1	
2847					Mesure 2	0,1	
2848					Mesure 3	0,2	
2849	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2850					Partie haute	0,3	
2851					Centre	0,2	
2852	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2853					Partie haute	0,3	

2854					Centre	0,1	
2855	B	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2856					Partie haute	0,1	
2857					Centre	0,2	
2858	B	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2859					Partie haute	0,3	
2860					Centre	0,2	
2861	D	Ouvrant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2862					Partie haute	0,1	
2863					Centre	0,3	
2864	D	Ouvrant extérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2865					Partie haute	0,3	
2866					Centre	0,2	
2867	D	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2868					Partie haute	0,3	
2869					Centre	0,3	
2870	D	Dormant extérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2871					Partie haute	0,1	
2872					Centre	0,3	
2873	D	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,4	
2874					Mesure 2	5,4	
2875					Mesure 3	5,2	
2876	C	Ouvrant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
2877					Partie haute	0	
2878					Centre	0	
2879	C	Ouvrant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
2880					Partie haute	0	
2881					Centre	0	
2882	C	Dormant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
2883					Partie haute	0	
2884					Centre	0	
2885	C	Dormant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
2886					Partie haute	0	
2887					Centre	0	
2888	C	Ouvrant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
2889					Partie haute	0	
2890					Centre	0	
2891	C	Ouvrant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
2892					Partie haute	0	
2893					Centre	0	
2894	C	Dormant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
2895					Partie haute	0	
2896					Centre	0	
2897	C	Dormant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	

2898					Partie haute	0	
2899					Centre	0	
2900	C	Ouvrant intérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2901					Partie haute	0,2	
2902					Centre	0,3	
2903	C	Ouvrant extérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2904					Partie haute	0,3	
2905					Centre	0,1	
2906	C	Dormant intérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
2907					Partie haute	0,1	
2908					Centre	0,1	
2909	C	Dormant extérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2910					Partie haute	0,1	
2911					Centre	0,1	
2912	C	Ouvrant intérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
2913					Partie haute	0	
2914					Centre	0	
2915	C	Ouvrant extérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
2916					Partie haute	0	
2917					Centre	0	
2918	C	Dormant intérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
2919					Partie haute	0	
2920					Centre	0	
2921	C	Dormant extérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
2922					Partie haute	0	
2923					Centre	0	
2924	C	Ouvrant intérieur fenêtre 5	PVC	Brut	Partie basse	0	
2925					Partie haute	0	
2926					Centre	0	
2927	C	Ouvrant extérieur fenêtre 5	PVC	Brut	Partie basse	0	
2928					Partie haute	0	
2929					Centre	0	
2930	C	Dormant intérieur fenêtre 5	PVC	Brut	Partie basse	0	
2931					Partie haute	0	
2932					Centre	0	
2933	C	Dormant extérieur fenêtre 5	PVC	Brut	Partie basse	0	
2934					Partie haute	0	
2935					Centre	0	
2936	C	Ouvrant intérieur fenêtre 6	PVC	Brut	Partie basse	0	
2937					Partie haute	0	
2938					Centre	0	
2939	C	Ouvrant extérieur fenêtre 6	PVC	Brut	Partie basse	0	
2940					Partie haute	0	
2941					Centre	0	

2942	C	Dormant intérieur fenêtre 6	PVC	Brut	Partie basse	0	
2943					Partie haute	0	
2944					Centre	0	
2945	C	Dormant extérieur fenêtre 6	PVC	Brut	Partie basse	0	
2946					Partie haute	0	
2947					Centre	0	
2948	E	Radiateurs	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
2949					Mesure 2	0,3	
2950					Mesure 3	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 84							

RDC - 19 - Salle de sport

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
2951	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2952					Partie haute	0,3	
2953					Centre	0,1	
2954	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2955					Partie haute	0,3	
2956					Centre	0,1	
2957	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2958					Partie haute	0,2	
2959					Centre	0,2	
2960	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2961					Partie haute	0,1	
2962					Centre	0,2	
2963	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2964					Partie haute	0,2	
2965					Centre	0,3	
2966	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
2967					Partie haute	0,2	
2968					Centre	0,1	
2969	G	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
2970					Partie haute	0,2	
2971					Centre	0,2	
2972	H	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
2973					Partie haute	0,3	
2974					Centre	0,1	
2975	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,2	
2976					Mesure 2	0,2	
2977					Mesure 3	0,3	
2978	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,1	
2979					Mesure 2	0,3	
2980					Mesure 3	0,3	

2981	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
2982					Mesure 2	0,1	
2983					Mesure 3	0,2	
2984	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	
2985					Mesure 2	0,2	
2986					Mesure 3	0,2	
2987	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
2988					Partie haute	0,2	
2989					Centre	0,3	
2990	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
2991					Partie haute	0,3	
2992					Centre	0,1	
2993	C	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
2994					Partie haute	0,3	
2995					Centre	0,3	
2996	C	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
2997					Partie haute	0,3	
2998					Centre	0,2	
2999	D	Ouvrant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3000					Partie haute	0	
3001					Centre	0	
3002	D	Ouvrant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3003					Partie haute	0	
3004					Centre	0	
3005	D	Dormant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3006					Partie haute	0	
3007					Centre	0	
3008	D	Dormant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3009					Partie haute	0	
3010					Centre	0	
3011	D	Ouvrant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3012					Partie haute	0	
3013					Centre	0	
3014	D	Ouvrant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3015					Partie haute	0	
3016					Centre	0	
3017	D	Dormant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3018					Partie haute	0	
3019					Centre	0	
3020	D	Dormant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3021					Partie haute	0	
3022					Centre	0	
3023	D	Ouvrant intérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
3024					Partie haute	0	

3025					Centre	0	
3026	D	Ouvrant extérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
3027					Partie haute	0	
3028					Centre	0	
3029	D	Dormant intérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
3030					Partie haute	0	
3031					Centre	0	
3032	D	Dormant extérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
3033					Partie haute	0	
3034					Centre	0	
3035	D	Ouvrant intérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
3036					Partie haute	0	
3037					Centre	0	
3038	D	Ouvrant extérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
3039					Partie haute	0	
3040					Centre	0	
3041	D	Dormant intérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
3042					Partie haute	0	
3043					Centre	0	
3044	D	Dormant extérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
3045					Partie haute	0	
3046					Centre	0	
3047	D	Ouvrant intérieur fenêtre 5	PVC	Brut	Partie basse	0	
3048					Partie haute	0	
3049					Centre	0	
3050	D	Ouvrant extérieur fenêtre 5	PVC	Brut	Partie basse	0	
3051					Partie haute	0	
3052					Centre	0	
3053	D	Dormant intérieur fenêtre 5	PVC	Brut	Partie basse	0	
3054					Partie haute	0	
3055					Centre	0	
3056	D	Dormant extérieur fenêtre 5	PVC	Brut	Partie basse	0	
3057					Partie haute	0	
3058					Centre	0	
3059	D	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
3060					Mesure 2	0,3	
3061					Mesure 3	0,2	
3062	D	Radiateurs	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
3063					Mesure 2	0,1	
3064					Mesure 3	0,2	
3065	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3066					Partie haute	0,1	
3067					Centre	0,3	
3068	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	

3069					Partie haute	0,1	
3070					Centre	0,3	
3071	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3072					Partie haute	0,2	
3073					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 41							

RDC - 20A - Salle de sport

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
3074	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3075					Partie haute	0,1	
3076					Centre	0,2	
3077	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3078					Partie haute	0,2	
3079					Centre	0,1	
3080	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3081					Partie haute	0,2	
3082					Centre	0,1	
3083	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3084					Partie haute	0,2	
3085					Centre	0,2	
3086	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3087					Partie haute	0,3	
3088					Centre	0,2	
3089	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3090					Partie haute	0,2	
3091					Centre	0,3	
3092	G	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3093					Partie haute	0,1	
3094					Centre	0,1	
3095	H	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3096					Partie haute	0,1	
3097					Centre	0,2	
3098	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,2	
3099					Mesure 2	0,2	
3100					Mesure 3	0,3	
3101	Plancher Bas	Parquet	Bois	Peinture	Mesure 1	0,1	
3102					Mesure 2	0,2	
3103					Mesure 3	0,3	
3104	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
3105					Mesure 2	0,3	
3106					Mesure 3	0,3	
3107		Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	

3108	Plancher haut				Mesure 2	0,2	
3109					Mesure 3	0,2	
3110	E	Radiateurs	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
3111					Mesure 2	0,3	
3112					Mesure 3	0,1	
3113	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
3114					Mesure 2	0,2	
3115					Mesure 3	0,3	
3116	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
3117					Partie haute	0,2	
3118					Centre	0,2	
3119	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
3120					Partie haute	0,2	
3121					Centre	0,3	
3122	D	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
3123					Partie haute	0,1	
3124					Centre	0,2	
3125	D	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3126					Partie haute	0,2	
3127					Centre	0,2	
3128	F	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
3129					Partie haute	0,2	
3130					Centre	0,3	
3131	F	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
3132					Partie haute	0,3	
3133					Centre	0,2	
3134	C	Grille 1	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
3135					Mesure 2	0,3	
3136					Mesure 3	0,2	
3137	G	Grille 2	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
3138					Mesure 2	0,2	
3139					Mesure 3	0,2	
3140	E	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3141					Partie haute	0,3	
3142					Centre	0,2	
3143	E	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3144					Partie haute	0,3	
3145					Centre	0,1	
3146	E	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
3147					Partie haute	0,3	
3148					Centre	0,2	
3149	E	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3150					Partie haute	0,3	
3151					Centre	0,1	

3152	E	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3153					Partie haute	0,2	
3154					Centre	0,1	
3155	E	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3156					Partie haute	0,3	
3157					Centre	0,1	
3158	E	Dormant intérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3159					Partie haute	0,3	
3160					Centre	0,3	
3161	E	Dormant extérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
3162					Partie haute	0,1	
3163					Centre	0,1	
3164	E	Ouvrant intérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
3165					Partie haute	0	
3166					Centre	0	
3167	E	Ouvrant extérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
3168					Partie haute	0	
3169					Centre	0	
3170	E	Dormant intérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
3171					Partie haute	0	
3172					Centre	0	
3173	E	Dormant extérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
3174					Partie haute	0	
3175					Centre	0	
3176	E	Ouvrant intérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
3177					Partie haute	0	
3178					Centre	0	
3179	E	Ouvrant extérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
3180					Partie haute	0	
3181					Centre	0	
3182	E	Dormant intérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
3183					Partie haute	0	
3184					Centre	0	
3185	E	Dormant extérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
3186					Partie haute	0	
3187					Centre	0	
3188	E	Ouvrant intérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3189					Partie haute	0,2	
3190					Centre	0,2	
3191	E	Ouvrant extérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3192					Partie haute	0,2	
3193					Centre	0,2	
3194	E	Dormant intérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3195					Partie haute	0,2	

3196					Centre	0,1	
3197	E	Dormant extérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3198					Partie haute	0,1	
3199					Centre	0,3	
3200	E	Ouvrant intérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
3201					Partie haute	0,3	
3202					Centre	0,1	
3203	E	Ouvrant extérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3204					Partie haute	0,1	
3205					Centre	0,2	
3206	E	Dormant intérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3207					Partie haute	0,2	
3208					Centre	0,2	
3209	E	Dormant extérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3210					Partie haute	0,3	
3211					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 46							

RDC - 20B - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
3212	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3213					Partie haute	0,1	
3214					Centre	0,2	
3215	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3216					Partie haute	0,3	
3217					Centre	0,1	
3218	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3219					Partie haute	0,3	
3220					Centre	0,3	
3221	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3222					Partie haute	0,3	
3223					Centre	0,2	
3224	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,2	
3225					Mesure 2	0,1	
3226					Mesure 3	0,3	
3227	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
3228					Mesure 2	0,1	
3229					Mesure 3	0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 6							

RDC - 22 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX

3230	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3231					Partie haute	0,3	
3232					Centre	0,1	
3233	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3234					Partie haute	0,1	
3235					Centre	0,2	
3236	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3237					Partie haute	0,2	
3238					Centre	0,3	
3239	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3240					Partie haute	0,2	
3241					Centre	0,2	
3242	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,1	
3243					Mesure 2	0,3	
3244					Mesure 3	0,3	
3245	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
3246					Mesure 2	0,2	
3247					Mesure 3	0,3	
3248	C	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
3249					Partie haute	0,2	
3250					Centre	0,2	
3251	C	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3252					Partie haute	0,2	
3253					Centre	0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 8							

RDC - 23 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
3254	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3255					Partie haute	0,2	
3256					Centre	0,1	
3257	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3258					Partie haute	0,1	
3259					Centre	0,1	
3260	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3261					Partie haute	0,3	
3262					Centre	0,1	
3263	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3264					Partie haute	0,1	
3265					Centre	0,3	
3266	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,2	
3267					Mesure 2	0,2	
3268					Mesure 3	0,1	

3269	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
3270					Mesure 2	0,2	
3271					Mesure 3	0,1	
3272	C	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
3273					Partie haute	0,1	
3274					Centre	0,2	
3275	C	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
3276					Partie haute	0,3	
3277					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 8							

RDC - 21 - Salle de sport

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
3278	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3279					Partie haute	0,1	
3280					Centre	0,3	
3281	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3282					Partie haute	0,3	
3283					Centre	0,1	
3284	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3285					Partie haute	0,1	
3286					Centre	0,1	
3287	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3288					Partie haute	0,2	
3289					Centre	0,2	
3290	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3291					Partie haute	0,3	
3292					Centre	0,1	
3293	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3294					Partie haute	0,1	
3295					Centre	0,3	
3296	G	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3297					Partie haute	0,3	
3298					Centre	0,2	
3299	H	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3300					Partie haute	0,3	
3301					Centre	0,1	
3302	Plancher Bas	Parquet	Bois	Peinture	Mesure 1	0,1	
3303					Mesure 2	0,1	
3304					Mesure 3	0,2	
3305	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
3306					Mesure 2	0,3	
3307					Mesure 3	0,3	

3308	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	
3309					Mesure 2	0,2	
3310					Mesure 3	0,1	
3311	E	Radiateurs	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
3312					Mesure 2	0,1	
3313					Mesure 3	0,2	
3314	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
3315					Mesure 2	0,2	
3316					Mesure 3	0,3	
3317	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
3318					Partie haute	0,3	
3319					Centre	0,1	
3320	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3321					Partie haute	0,3	
3322					Centre	0,3	
3323	F	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
3324					Partie haute	0,3	
3325					Centre	0,3	
3326	F	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3327					Partie haute	0,2	
3328					Centre	0,1	
3329	E	Ouvrant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3330					Partie haute	0	
3331					Centre	0	
3332	E	Ouvrant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3333					Partie haute	0	
3334					Centre	0	
3335	E	Dormant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3336					Partie haute	0	
3337					Centre	0	
3338	E	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3339					Partie haute	0,1	
3340					Centre	0,3	
3341	E	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
3342					Partie haute	0,2	
3343					Centre	0,1	
3344	E	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3345					Partie haute	0,1	
3346					Centre	0,1	
3347	E	Dormant intérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3348					Partie haute	0,3	
3349					Centre	0,3	
3350	E	Dormant extérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3351					Partie haute	0,3	

3352					Centre	0,3	
3353	E	Ouvrant intérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
3354					Partie haute	0	
3355					Centre	0	
3356	E	Ouvrant extérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
3357					Partie haute	0	
3358					Centre	0	
3359	E	Dormant intérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
3360					Partie haute	0	
3361					Centre	0	
3362	E	Dormant extérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
3363					Partie haute	0	
3364					Centre	0	
3365	E	Ouvrant intérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
3366					Partie haute	0	
3367					Centre	0	
3368	E	Ouvrant extérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
3369					Partie haute	0	
3370					Centre	0	
3371	E	Dormant intérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
3372					Partie haute	0	
3373					Centre	0	
3374	E	Dormant extérieur fenêtre 4	PVC	Brut	Partie basse	0	
3375					Partie haute	0	
3376					Centre	0	
3377	E	Ouvrant intérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3378					Partie haute	0,3	
3379					Centre	0,2	
3380	E	Ouvrant extérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3381					Partie haute	0,3	
3382					Centre	0,2	
3383	E	Dormant intérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3384					Partie haute	0,2	
3385					Centre	0,2	
3386	E	Dormant extérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3387					Partie haute	0,2	
3388					Centre	0,3	
3389	E	Ouvrant intérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3390					Partie haute	0,1	
3391					Centre	0,1	
3392	E	Ouvrant extérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3393					Partie haute	0,2	
3394					Centre	0,2	
3395	E	Dormant intérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	

3396					Partie haute	0,3	
3397					Centre	0,3	
3398	E	Dormant extérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
3399					Partie haute	0,2	
3400					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 41							

RDC - DG3

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
3401	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3402					Partie haute	0,1	
3403					Centre	0,3	
3404	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3405					Partie haute	0,3	
3406					Centre	0,1	
3407	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3408					Partie haute	0,3	
3409					Centre	0,3	
3410	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3411					Partie haute	0,2	
3412					Centre	0,3	
3413	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
3414					Mesure 2	0,3	
3415					Mesure 3	0,3	
3416	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
3417					Mesure 2	0,3	
3418					Mesure 3	0,2	
3419	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,2	
3420					Mesure 2	0,1	
3421					Mesure 3	0,3	
3422					Mesure 1	0,3	
3423					Mesure 2	0,1	
3424					Mesure 3	0,1	
3425	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
3426					Partie haute	0,3	
3427					Centre	0,2	
3428	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
3429					Partie haute	0,1	
3430					Centre	0,1	
3431	B	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
3432					Partie haute	0,1	
3433					Centre	0,3	
3434	B	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	

3435					Partie haute	0,2	
3436					Centre	0,3	
3437	B	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
3438					Partie haute	0,3	
3439					Centre	0,1	
3440	C	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3441					Partie haute	0,3	
3442					Centre	0,2	
3443	C	Ouvrant intérieur porte 4	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
3444					Partie haute	0,3	
3445					Centre	0,1	
3446	D	Dormant intérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3447					Partie haute	0,2	
3448					Centre	0,3	
3449	D	Ouvrant intérieur porte 5	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
3450					Partie haute	0,2	
3451					Centre	0,3	
3452	D	Dormant intérieur porte 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
3453					Partie haute	0,1	
3454					Centre	0,2	
3455	D	Ouvrant intérieur porte 6	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
3456					Partie haute	0,3	
3457					Centre	0,1	
3458	D	Dormant intérieur porte 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3459					Partie haute	0,3	
3460					Centre	0,2	
3461	D	Ouvrant intérieur porte 7	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
3462					Partie haute	0,3	
3463					Centre	0,3	
3464	D	Dormant intérieur porte 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3465					Partie haute	0,1	
3466					Centre	0,2	
3467	D	Ouvrant intérieur porte 8	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
3468					Partie haute	0,1	
3469					Centre	0,2	
3470	D	Dormant intérieur porte 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3471					Partie haute	0,3	
3472					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 23							

RDC - 24 - Cafétéria

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
3473	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	

3474					Partie haute	0,3	
3475					Centre	0,1	
3476	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3477					Partie haute	0,3	
3478					Centre	0,3	
3479	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3480					Partie haute	0,1	
3481					Centre	0,2	
3482	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3483					Partie haute	0,1	
3484					Centre	0,2	
3485	Plancher Bas	Sol	Dalle de sol	Peinture	Mesure 1	0,1	
3486					Mesure 2	0,3	
3487					Mesure 3	0,2	
3488	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,3	
3489					Mesure 2	0,3	
3490					Mesure 3	0,3	
3491	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,1	
3492					Mesure 2	0,2	
3493					Mesure 3	0,1	
3494	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
3495					Mesure 2	0,3	
3496					Mesure 3	0,2	
3497	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3498					Partie haute	0,3	
3499					Centre	0,3	
3500	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3501					Partie haute	0,3	
3502					Centre	0,1	
3503	C	Ouvrant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3504					Partie haute	0	
3505					Centre	0	
3506	C	Ouvrant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3507					Partie haute	0	
3508					Centre	0	
3509	C	Dormant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3510					Partie haute	0	
3511					Centre	0	
3512	C	Dormant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3513					Partie haute	0	
3514					Centre	0	
3515	C	Ouvrant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3516					Partie haute	0	
3517					Centre	0	

3518	C	Ouvrant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3519					Partie haute	0	
3520					Centre	0	
3521	C	Dormant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3522					Partie haute	0	
3523					Centre	0	
3524	C	Dormant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3525					Partie haute	0	
3526					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 18							

RDC - 26 - Vestiaire

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
3527	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3528					Partie haute	0,3	
3529					Centre	0,1	
3530	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3531					Partie haute	0,3	
3532					Centre	0,3	
3533	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3534					Partie haute	0,2	
3535					Centre	0,3	
3536	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3537					Partie haute	0,1	
3538					Centre	0,2	
3539	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3540					Partie haute	0,1	
3541					Centre	0,1	
3542	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3543					Partie haute	0,3	
3544					Centre	0,3	
3545	G	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3546					Partie haute	0,1	
3547					Centre	0,2	
3548	H	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3549					Partie haute	0,2	
3550					Centre	0,3	
3551	I	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3552					Partie haute	0,2	
3553					Centre	0,3	
3554	J	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3555					Partie haute	0,2	
3556					Centre	0,2	

3557	K	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3558					Partie haute	0,3	
3559					Centre	0,2	
3560	L	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3561					Partie haute	0,2	
3562					Centre	0,3	
3563	M	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3564					Partie haute	0,2	
3565					Centre	0,2	
3566	N	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3567					Partie haute	0,3	
3568					Centre	0,2	
3569	O	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3570					Partie haute	0,3	
3571					Centre	0,3	
3572	P	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3573					Partie haute	0,2	
3574					Centre	0,2	
3575	Q	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3576					Partie haute	0,1	
3577					Centre	0,1	
3578	R	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3579					Partie haute	0,1	
3580					Centre	0,2	
3581	S	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3582					Partie haute	0,1	
3583					Centre	0,1	
3584	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
3585					Mesure 2	0,1	
3586					Mesure 3	0,3	
3587	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
3588					Mesure 2	0,1	
3589					Mesure 3	0,3	
3590	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
3591					Mesure 2	0,3	
3592					Mesure 3	0,3	
3593	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	
3594					Mesure 2	0,1	
3595					Mesure 3	0,1	
3596	E	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	1,1	
3597					Mesure 2	1,2	
3598					Mesure 3	2,8	
3599	L	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
3600					Mesure 2	0,3	

3601					Mesure 3	0,2	
3602	M	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
3603					Mesure 2	0,3	
3604					Mesure 3	0,3	
3605	N	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
3606					Mesure 2	0,2	
3607					Mesure 3	0,2	
3608	O	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
3609					Mesure 2	0,2	
3610					Mesure 3	0,2	
3611	P	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
3612					Mesure 2	0,1	
3613					Mesure 3	0,1	
3614	Q	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
3615					Mesure 2	0,2	
3616					Mesure 3	0,1	
3617	R	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
3618					Mesure 2	0,1	
3619					Mesure 3	0,3	
3620	S	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
3621					Mesure 2	0,2	
3622					Mesure 3	0,2	
3623	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
3624					Partie haute	0,1	
3625					Centre	0,1	
3626	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3627					Partie haute	0,2	
3628					Centre	0,1	
3629	L	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
3630					Partie haute	0,2	
3631					Centre	0,1	
3632	L	Ouvrant extérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
3633					Partie haute	0,2	
3634					Centre	0,2	
3635	L	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
3636					Partie haute	0,1	
3637					Centre	0,3	
3638	L	Dormant extérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3639					Partie haute	0,1	
3640					Centre	0,3	
3641	P	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
3642					Partie haute	0,3	
3643					Centre	0,3	
3644	P	Ouvrant extérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	

3645					Partie haute	0,2	
3646					Centre	0,1	
3647	P	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3648					Partie haute	0,3	
3649					Centre	0,1	
3650	P	Dormant extérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3651					Partie haute	0,2	
3652					Centre	0,1	
3653	C	Ouvrant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3654					Partie haute	0	
3655					Centre	0	
3656	C	Ouvrant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3657					Partie haute	0	
3658					Centre	0	
3659	C	Dormant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3660					Partie haute	0	
3661					Centre	0	
3662	C	Dormant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3663					Partie haute	0	
3664					Centre	0	
3665	I	Ouvrant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3666					Partie haute	0	
3667					Centre	0	
3668	I	Ouvrant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3669					Partie haute	0	
3670					Centre	0	
3671	I	Dormant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3672					Partie haute	0	
3673					Centre	0	
3674	I	Dormant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3675					Partie haute	0	
3676					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 50							

RDC - 28 - Vestiaire

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
3677	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3678					Partie haute	0,1	
3679					Centre	0,2	
3680	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3681					Partie haute	0,2	
3682					Centre	0,2	
3683	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	

3684					Partie haute	0,2	
3685					Centre	0,1	
3686	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3687					Partie haute	0,1	
3688					Centre	0,3	
3689	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3690					Partie haute	0,1	
3691					Centre	0,1	
3692	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3693					Partie haute	0,1	
3694					Centre	0,1	
3695	G	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3696					Partie haute	0,1	
3697					Centre	0,1	
3698	H	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3699					Partie haute	0,1	
3700					Centre	0,3	
3701	I	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3702					Partie haute	0,3	
3703					Centre	0,3	
3704	J	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3705					Partie haute	0,1	
3706					Centre	0,2	
3707	K	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3708					Partie haute	0,2	
3709					Centre	0,3	
3710	L	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3711					Partie haute	0,1	
3712					Centre	0,2	
3713	M	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3714					Partie haute	0,2	
3715					Centre	0,3	
3716	N	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3717					Partie haute	0,1	
3718					Centre	0,1	
3719	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
3720					Mesure 2	0,1	
3721					Mesure 3	0,2	
3722	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
3723					Mesure 2	0,1	
3724					Mesure 3	0,1	
3725	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
3726					Mesure 2	0,2	
3727					Mesure 3	0,1	

3728	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,2	
3729					Mesure 2	0,3	
3730					Mesure 3	0,1	
3731	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
3732					Mesure 2	0,2	
3733					Mesure 3	0,3	
3734	G	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
3735					Mesure 2	0,1	
3736					Mesure 3	0,2	
3737	H	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
3738					Mesure 2	0,1	
3739					Mesure 3	0,3	
3740	I	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
3741					Mesure 2	0,2	
3742					Mesure 3	0,1	
3743	J	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
3744					Mesure 2	0,1	
3745					Mesure 3	0,3	
3746	K	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
3747					Mesure 2	0,2	
3748					Mesure 3	0,3	
3749	L	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
3750					Mesure 2	0,2	
3751					Mesure 3	0,1	
3752	M	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
3753					Mesure 2	0,1	
3754					Mesure 3	0,3	
3755	N	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
3756					Mesure 2	0,2	
3757					Mesure 3	0,2	
3758	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
3759					Partie haute	0,3	
3760					Centre	0,2	
3761	B	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3762					Partie haute	0,3	
3763					Centre	0,1	
3764	G	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
3765					Partie haute	0,1	
3766					Centre	0,1	
3767	G	Ouvrant extérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
3768					Partie haute	0,1	
3769					Centre	0,2	
3770	G	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3771					Partie haute	0,3	

3772					Centre	0,2	
3773	G	Dormant extérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3774					Partie haute	0,1	
3775					Centre	0,2	
3776	K	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
3777					Partie haute	0,2	
3778					Centre	0,2	
3779	K	Ouvrant extérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
3780					Partie haute	0,1	
3781					Centre	0,1	
3782	K	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3783					Partie haute	0,1	
3784					Centre	0,3	
3785	K	Dormant extérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3786					Partie haute	0,3	
3787					Centre	0,1	
3788	M	Ouvrant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3789					Partie haute	0	
3790					Centre	0	
3791	M	Ouvrant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3792					Partie haute	0	
3793					Centre	0	
3794	M	Dormant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3795					Partie haute	0	
3796					Centre	0	
3797	M	Dormant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3798					Partie haute	0	
3799					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 41							

RDC - 30 - Vestiaire

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
3800	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3801					Partie haute	0,1	
3802					Centre	0,2	
3803	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3804					Partie haute	0,2	
3805					Centre	0,2	
3806	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3807					Partie haute	0,1	
3808					Centre	0,3	
3809	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3810					Partie haute	0,2	

3811					Centre	0,3	
3812	Plancher Bas	Sol	Dalle de sol	Peinture	Mesure 1	0,3	
3813					Mesure 2	0,2	
3814					Mesure 3	0,3	
3815	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,3	
3816					Mesure 2	0,1	
3817					Mesure 3	0,1	
3818	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,2	
3819					Mesure 2	0,3	
3820					Mesure 3	0,2	
3821	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
3822					Mesure 2	0,1	
3823					Mesure 3	0,2	
3824	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
3825					Partie haute	0,3	
3826					Centre	0,1	
3827	B	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3828					Partie haute	0,2	
3829					Centre	0,3	
3830	C	Ouvrant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3831					Partie haute	0	
3832					Centre	0	
3833	C	Ouvrant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3834					Partie haute	0	
3835					Centre	0	
3836	C	Dormant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3837					Partie haute	0	
3838					Centre	0	
3839	C	Dormant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3840					Partie haute	0	
3841					Centre	0	
3842	C	Ouvrant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3843					Partie haute	0	
3844					Centre	0	
3845	C	Ouvrant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3846					Partie haute	0	
3847					Centre	0	
3848	C	Dormant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3849					Partie haute	0	
3850					Centre	0	
3851	C	Dormant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3852					Partie haute	0	
3853					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 18							

RDC - 32 - Secrétariat

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
3854	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3855					Partie haute	0,3	
3856					Centre	0,3	
3857	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3858					Partie haute	0,2	
3859					Centre	0,1	
3860	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3861					Partie haute	0,3	
3862					Centre	0,1	
3863	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3864					Partie haute	0,3	
3865					Centre	0,3	
3866	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
3867					Partie haute	0,2	
3868					Centre	0,3	
3869	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3870					Partie haute	0,1	
3871					Centre	0,3	
3872	D	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
3873					Partie haute	0,2	
3874					Centre	0,3	
3875	D	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
3876					Partie haute	0,3	
3877					Centre	0,1	
3878	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,2	
3879					Mesure 2	0,2	
3880					Mesure 3	0,3	
3881	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,3	
3882					Mesure 2	0,3	
3883					Mesure 3	0,2	
3884	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
3885					Mesure 2	0,2	
3886					Mesure 3	0,2	
3887	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,1	
3888					Mesure 2	0,1	
3889					Mesure 3	0,1	
3890	C	Ouvrant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3891					Partie haute	0	
3892					Centre	0	
3893	C	Ouvrant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	

3894					Partie haute	0	
3895					Centre	0	
3896	C	Dormant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3897					Partie haute	0	
3898					Centre	0	
3899	C	Dormant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3900					Partie haute	0	
3901					Centre	0	
3902	C	Ouvrant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3903					Partie haute	0	
3904					Centre	0	
3905	C	Ouvrant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3906					Partie haute	0	
3907					Centre	0	
3908	C	Dormant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3909					Partie haute	0	
3910					Centre	0	
3911	C	Dormant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3912					Partie haute	0	
3913					Centre	0	
3914	C	Ouvrant intérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
3915					Partie haute	0	
3916					Centre	0	
3917	C	Ouvrant extérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
3918					Partie haute	0	
3919					Centre	0	
3920	C	Dormant intérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
3921					Partie haute	0	
3922					Centre	0	
3923	C	Dormant extérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
3924					Partie haute	0	
3925					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 24							

RDC - 34 - Bureau

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
3926	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3927					Partie haute	0,2	
3928					Centre	0,1	
3929	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3930					Partie haute	0,1	
3931					Centre	0,3	
3932	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	

3933					Partie haute	0,1	
3934					Centre	0,1	
3935	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3936					Partie haute	0,2	
3937					Centre	0,3	
3938	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
3939					Partie haute	0,2	
3940					Centre	0,2	
3941	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
3942					Partie haute	0,1	
3943					Centre	0,1	
3944	C	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
3945					Partie haute	0,1	
3946					Centre	0,3	
3947	C	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
3948					Partie haute	0,1	
3949					Centre	0,3	
3950	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,2	
3951					Mesure 2	0,1	
3952					Mesure 3	0,2	
3953	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,1	
3954					Mesure 2	0,3	
3955					Mesure 3	0,2	
3956	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
3957					Mesure 2	0,2	
3958					Mesure 3	0,3	
3959	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	
3960					Mesure 2	0,3	
3961					Mesure 3	0,1	
3962	B	Ouvrant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3963					Partie haute	0	
3964					Centre	0	
3965	B	Ouvrant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3966					Partie haute	0	
3967					Centre	0	
3968	B	Dormant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3969					Partie haute	0	
3970					Centre	0	
3971	B	Dormant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
3972					Partie haute	0	
3973					Centre	0	
3974	B	Ouvrant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3975					Partie haute	0	
3976					Centre	0	

3977	B	Ouvrant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3978					Partie haute	0	
3979					Centre	0	
3980	B	Dormant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3981					Partie haute	0	
3982					Centre	0	
3983	B	Dormant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
3984					Partie haute	0	
3985					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 20							

RDC - 36 - Bureau

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
3986	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3987					Partie haute	0,3	
3988					Centre	0,2	
3989	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
3990					Partie haute	0,3	
3991					Centre	0,2	
3992	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
3993					Partie haute	0,1	
3994					Centre	0,3	
3995	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
3996					Partie haute	0,1	
3997					Centre	0,2	
3998	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,2	
3999					Mesure 2	0,1	
4000					Mesure 3	0,1	
4001	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,3	
4002					Mesure 2	0,3	
4003					Mesure 3	0,3	
4004	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,1	
4005					Mesure 2	0,1	
4006					Mesure 3	0,1	
4007	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
4008					Mesure 2	0,3	
4009					Mesure 3	0,3	
4010	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
4011					Partie haute	0,3	
4012					Centre	0,2	
4013	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4014					Partie haute	0,1	
4015					Centre	0,1	

4016	A	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
4017					Partie haute	0,3	
4018					Centre	0,1	
4019	A	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4020					Partie haute	0,1	
4021					Centre	0,1	
4022	C	Ouvrant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
4023					Partie haute	0	
4024					Centre	0	
4025	C	Ouvrant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
4026					Partie haute	0	
4027					Centre	0	
4028	C	Dormant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
4029					Partie haute	0	
4030					Centre	0	
4031	C	Dormant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
4032					Partie haute	0	
4033					Centre	0	
4034	C	Ouvrant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
4035					Partie haute	0	
4036					Centre	0	
4037	C	Ouvrant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
4038					Partie haute	0	
4039					Centre	0	
4040	C	Dormant intérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
4041					Partie haute	0	
4042					Centre	0	
4043	C	Dormant extérieur fenêtre 2	PVC	Brut	Partie basse	0	
4044					Partie haute	0	
4045					Centre	0	
4046	C	Ouvrant intérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
4047					Partie haute	0	
4048					Centre	0	
4049	C	Ouvrant extérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
4050					Partie haute	0	
4051					Centre	0	
4052	C	Dormant intérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
4053					Partie haute	0	
4054					Centre	0	
4055	C	Dormant extérieur fenêtre 3	PVC	Brut	Partie basse	0	
4056					Partie haute	0	
4057					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 24							

RDC - SAS03

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
4058	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4059					Partie haute	0,1	
4060					Centre	0,1	
4061	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4062					Partie haute	0,1	
4063					Centre	0,2	
4064	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4065					Partie haute	0,1	
4066					Centre	0,1	
4067	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
4068					Partie haute	0,2	
4069					Centre	0,2	
4070	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
4071					Partie haute	0,2	
4072					Centre	0,1	
4073	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4074					Partie haute	0,3	
4075					Centre	0,3	
4076	G	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4077					Partie haute	0,2	
4078					Centre	0,3	
4079	H	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4080					Partie haute	0,3	
4081					Centre	0,3	
4082	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,2	
4083					Mesure 2	0,3	
4084					Mesure 3	0,3	
4085	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
4086					Mesure 2	0,2	
4087					Mesure 3	0,3	
4088	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,2	
4089					Mesure 2	0,2	
4090					Mesure 3	0,1	
4091	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
4092					Mesure 2	0,1	
4093					Mesure 3	0,1	
4094	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	
4095					Mesure 2	0,1	
4096					Mesure 3	0,3	
4097		Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	

4098	Plancher haut				Mesure 2	0,2	
4099					Mesure 3	0,2	
4100	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
4101					Partie haute	0,3	
4102					Centre	0,3	
4103	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4104					Partie haute	0,2	
4105					Centre	0,3	
4106	B	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
4107					Partie haute	0,2	
4108					Centre	0,1	
4109	B	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4110					Partie haute	0,2	
4111					Centre	0,2	
4112	C	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
4113					Partie haute	0,2	
4114					Centre	0,3	
4115	C	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4116					Partie haute	0,1	
4117					Centre	0,3	
4118	D	Ouvrant intérieur porte 4	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
4119					Partie haute	0,1	
4120					Centre	0,3	
4121	D	Dormant intérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4122					Partie haute	0,3	
4123					Centre	0,1	
4124	G	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
4125					Mesure 2	0,2	
4126					Mesure 3	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 23							

RDC - SAS04

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
4127	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4128					Partie haute	0,2	
4129					Centre	0,2	
4130	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4131					Partie haute	0,3	
4132					Centre	0,2	
4133	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4134					Partie haute	0,2	
4135					Centre	0,1	
4136	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	

4137					Partie haute	0,1	
4138					Centre	0,2	
4139	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
4140					Partie haute	0,1	
4141					Centre	0,3	
4142	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4143					Partie haute	0,1	
4144					Centre	0,1	
4145	G	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
4146					Partie haute	0,2	
4147					Centre	0,3	
4148	H	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4149					Partie haute	0,1	
4150					Centre	0,3	
4151	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,3	
4152					Mesure 2	0,3	
4153					Mesure 3	0,2	
4154	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
4155					Mesure 2	0,1	
4156					Mesure 3	0,2	
4157	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,1	
4158					Mesure 2	0,1	
4159					Mesure 3	0,3	
4160	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
4161					Mesure 2	0,2	
4162					Mesure 3	0,2	
4163	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,1	
4164					Mesure 2	0,1	
4165					Mesure 3	0,2	
4166	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
4167					Mesure 2	0,1	
4168					Mesure 3	0,3	
4169	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
4170					Partie haute	0,1	
4171					Centre	0,3	
4172	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4173					Partie haute	0,1	
4174					Centre	0,3	
4175	B	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
4176					Partie haute	0,3	
4177					Centre	0,1	
4178	B	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4179					Partie haute	0,1	
4180					Centre	0,3	

4181	C	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
4182					Partie haute	0,3	
4183					Centre	0,2	
4184	C	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4185					Partie haute	0,3	
4186					Centre	0,2	
4187	G	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
4188					Mesure 2	0,2	
4189					Mesure 3	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 21							

RDC - 38 - Bureau

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
4190	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4191					Partie haute	0,2	
4192					Centre	0,2	
4193	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4194					Partie haute	0,2	
4195					Centre	0,1	
4196	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4197					Partie haute	0,1	
4198					Centre	0,2	
4199	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4200					Partie haute	0,1	
4201					Centre	0,1	
4202	Plancher Bas	Sol	Dalle de sol	Peinture	Mesure 1	0,3	
4203					Mesure 2	0,2	
4204					Mesure 3	0,3	
4205	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,2	
4206					Mesure 2	0,2	
4207					Mesure 3	0,2	
4208	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
4209					Mesure 2	0,2	
4210					Mesure 3	0,3	
4211	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,2	
4212					Mesure 2	0,2	
4213					Mesure 3	0,1	
4214	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
4215					Partie haute	0,2	
4216					Centre	0,2	
4217	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4218					Partie haute	0,2	
4219					Centre	0,3	

Nombre d'unités de diagnostic : 10

RDC - LOG1 - Cave

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
4220	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4221					Partie haute	0,1	
4222					Centre	0,3	
4223	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4224					Partie haute	0,1	
4225					Centre	0,3	
4226	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4227					Partie haute	0,1	
4228					Centre	0,1	
4229	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4230					Partie haute	0,3	
4231					Centre	0,3	
4232	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,2	
4233					Mesure 2	0,3	
4234					Mesure 3	0,3	
4235	Plancher Bas	Plinthe	PVC	Brut	Mesure 1	0	
4236					Mesure 2	0	
4237					Mesure 3	0	
4238	Centre	Escalier Marches	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
4239					Mesure 2	0,3	
4240					Mesure 3	0,3	
4241	Centre	Escalier contre-marches	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
4242					Mesure 2	0,3	
4243					Mesure 3	0,3	
4244	Centre	Escalier garde-corps	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
4245					Mesure 2	0,1	
4246					Mesure 3	0,2	
4247	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
4248					Mesure 2	0,1	
4249					Mesure 3	0,3	
4250	C	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
4251					Mesure 2	0,1	
4252					Mesure 3	0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 11

RDC - DG4

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
4253	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	

4254					Partie haute	0,2	
4255					Centre	0,3	
4256	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
4257					Partie haute	0,2	
4258					Centre	0,3	
4259	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4260					Partie haute	0,1	
4261					Centre	0,3	
4262	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4263					Partie haute	0,3	
4264					Centre	0,1	
4265	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4266					Partie haute	0,3	
4267					Centre	0,1	
4268	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4269					Partie haute	0,2	
4270					Centre	0,2	
4271	G	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
4272					Partie haute	0,2	
4273					Centre	0,3	
4274	H	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4275					Partie haute	0,1	
4276					Centre	0,3	
4277	Plancher Bas	Sol	Dalle de sol	Peinture	Mesure 1	0,3	
4278					Mesure 2	0,3	
4279					Mesure 3	0,3	
4280	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,2	
4281					Mesure 2	0,3	
4282					Mesure 3	0,1	
4283	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
4284					Partie haute	0,3	
4285					Centre	0,1	
4286	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4287					Partie haute	0,2	
4288					Centre	0,1	
4289	B	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
4290					Partie haute	0,2	
4291					Centre	0,3	
4292	B	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4293					Partie haute	0,1	
4294					Centre	0,2	
4295	B	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
4296					Partie haute	0,3	
4297					Centre	0,3	

4298	B	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4299					Partie haute	0,3	
4300					Centre	0,3	
4301	B	Ouvrant intérieur porte 4	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
4302					Partie haute	0,3	
4303					Centre	0,1	
4304	B	Dormant intérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4305					Partie haute	0,3	
4306					Centre	0,3	
4307	B	Ouvrant intérieur porte 5	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
4308					Partie haute	0,3	
4309					Centre	0,3	
4310	B	Dormant intérieur porte 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4311					Partie haute	0,1	
4312					Centre	0,3	
4313	B	Ouvrant intérieur porte 6	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
4314					Partie haute	0,3	
4315					Centre	0,1	
4316	B	Dormant intérieur porte 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4317					Partie haute	0,3	
4318					Centre	0,3	
4319	B	Ouvrant intérieur porte 7	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
4320					Partie haute	0,3	
4321					Centre	0,1	
4322	B	Dormant intérieur porte 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4323					Partie haute	0,3	
4324					Centre	0,2	
4325	B	Ouvrant intérieur porte 8	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
4326					Partie haute	0,1	
4327					Centre	0,1	
4328	B	Dormant intérieur porte 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4329					Partie haute	0,2	
4330					Centre	0,1	
4331	C	Ouvrant intérieur porte 9	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
4332					Partie haute	0,1	
4333					Centre	0,1	
4334	C	Dormant intérieur porte 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4335					Partie haute	0,2	
4336					Centre	0,3	
4337	D	Ouvrant intérieur porte 10	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
4338					Partie haute	0,2	
4339					Centre	0,3	
4340	D	Dormant intérieur porte 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4341					Partie haute	0,1	

4342					Centre	0,2	
4343	H	Ouvrant intérieur porte 11	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
4344					Partie haute	0,2	
4345					Centre	0,3	
4346	H	Dormant intérieur porte 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4347					Partie haute	0,3	
4348					Centre	0,2	
4349	F	Ouvrant intérieur porte 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4350					Partie haute	0,2	
4351					Centre	0,2	
4352	F	Ouvrant extérieur porte 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4353					Partie haute	0,3	
4354					Centre	0,1	
4355	F	Dormant intérieur porte 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4356					Partie haute	0,3	
4357					Centre	0,2	
4358	F	Dormant extérieur porte 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4359					Partie haute	0,3	
4360					Centre	0,2	
4361	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
4362					Mesure 2	0,3	
4363					Mesure 3	0,2	
4364	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
4365					Mesure 2	0,2	
4366					Mesure 3	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 38							

RDC - 25 - Centrale traitement d'air

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
4367	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
4368					Partie haute	0,1	
4369					Centre	0,3	
4370	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
4371					Partie haute	0,3	
4372					Centre	0,2	
4373	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
4374					Partie haute	0,3	
4375					Centre	0,3	
4376	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
4377					Partie haute	0,3	
4378					Centre	0,1	
4379	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
4380					Mesure 2	0,1	

4381					Mesure 3	0,2	
4382	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
4383					Mesure 2	0,2	
4384					Mesure 3	0,3	
4385	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
4386					Mesure 2	0,2	
4387					Mesure 3	0,3	
4388	A	Ouvrant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4389					Partie haute	0,3	
4390					Centre	0,3	
4391	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4392					Partie haute	0,1	
4393					Centre	0,2	
4394	Centre	Equipement	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
4395					Mesure 2	0,3	
4396					Mesure 3	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 10							

RDC - 27A - SAS

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
4397	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4398					Partie haute	0,3	
4399					Centre	0,2	
4400	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4401					Partie haute	0,3	
4402					Centre	0,1	
4403	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
4404					Partie haute	0,1	
4405					Centre	0,3	
4406	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4407					Partie haute	0,2	
4408					Centre	0,2	
4409	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
4410					Mesure 2	0,1	
4411					Mesure 3	0,1	
4412	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
4413					Mesure 2	0,1	
4414					Mesure 3	0,3	
4415	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
4416					Mesure 2	0,2	
4417					Mesure 3	0,2	
4418	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
4419					Partie haute	0,2	

4420					Centre	0,3	
4421	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4422					Partie haute	0,2	
4423					Centre	0,2	
4424	C	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
4425					Partie haute	0,3	
4426					Centre	0,3	
4427	C	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4428					Partie haute	0,1	
4429					Centre	0,2	
4430	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
4431					Partie haute	0,1	
4432					Centre	0,3	
4433	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
4434					Partie haute	0,2	
4435					Centre	0,3	
4436	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
4437					Partie haute	0,2	
4438					Centre	0,2	
4439	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
4440					Partie haute	0,1	
4441					Centre	0,3	
4442	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
4443					Mesure 2	0,3	
4444					Mesure 3	0,2	
4445	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
4446					Mesure 2	0,3	
4447					Mesure 3	0,1	
4448	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
4449					Mesure 2	0,3	
4450					Mesure 3	0,2	
4451	C	Ouvrant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4452					Partie haute	0,1	
4453					Centre	0,2	
4454	C	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4455					Partie haute	0,2	
4456					Centre	0,2	
4457	A	Ouvrant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4458					Partie haute	0,3	
4459					Centre	0,3	
4460	A	Ouvrant extérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4461					Partie haute	0,3	
4462					Centre	0,2	
4463	A	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	

4464					Partie haute	0,1	
4465					Centre	0,1	
4466	A	Dormant extérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4467					Partie haute	0,1	
4468					Centre	0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 24							

RDC - 27 - Chaufferie

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
4469	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
4470					Partie haute	0,1	
4471					Centre	0,3	
4472	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
4473					Partie haute	0,1	
4474					Centre	0,2	
4475	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
4476					Partie haute	0,1	
4477					Centre	0,1	
4478	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
4479					Partie haute	0,3	
4480					Centre	0,3	
4481	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
4482					Mesure 2	0,2	
4483					Mesure 3	0,1	
4484	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
4485					Mesure 2	0,1	
4486					Mesure 3	0,3	
4487	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
4488					Mesure 2	0,2	
4489					Mesure 3	0,2	
4490	C	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
4491					Partie haute	0,3	
4492					Centre	0,2	
4493	C	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4494					Partie haute	0,1	
4495					Centre	0,1	
4496	C	Ouvrant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4497					Partie haute	0,2	
4498					Centre	0,2	
4499	C	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4500					Partie haute	0,2	
4501					Centre	0,2	
4502	A	Ouvrant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	

4503					Partie haute	0,3	
4504					Centre	0,3	
4505	A	Ouvrant extérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4506					Partie haute	0,2	
4507					Centre	0,1	
4508	A	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4509					Partie haute	0,3	
4510					Centre	0,1	
4511	A	Dormant extérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4512					Partie haute	0,2	
4513					Centre	0,2	
4514	A	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4515					Partie haute	0,2	
4516					Centre	0,3	
4517	A	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4518					Partie haute	0,2	
4519					Centre	0,2	
4520	A	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4521					Partie haute	0,2	
4522					Centre	0,3	
4523	A	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4524					Partie haute	0,2	
4525					Centre	0,3	
4526	A	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4527					Partie haute	0,1	
4528					Centre	0,1	
4529	A	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4530					Partie haute	0,2	
4531					Centre	0,1	
4532	A	Dormant intérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4533					Partie haute	0,3	
4534					Centre	0,1	
4535	A	Dormant extérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4536					Partie haute	0,1	
4537					Centre	0,2	
4538	A	Ouvrant intérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4539					Partie haute	0,3	
4540					Centre	0,3	
4541	A	Ouvrant extérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4542					Partie haute	0,1	
4543					Centre	0,2	
4544	A	Dormant intérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4545					Partie haute	0,1	
4546					Centre	0,2	

4547	A	Dormant extérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4548					Partie haute	0,2	
4549					Centre	0,3	
4550	Centre	Equipement	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
4551					Mesure 2	0,2	
4552					Mesure 3	0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 28							

RDC - 29 - Local Technique

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
4553	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
4554					Partie haute	0,3	
4555					Centre	0,2	
4556	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
4557					Partie haute	0,3	
4558					Centre	0,3	
4559	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
4560					Partie haute	0,2	
4561					Centre	0,1	
4562	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
4563					Partie haute	0,3	
4564					Centre	0,1	
4565	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
4566					Mesure 2	0,2	
4567					Mesure 3	0,3	
4568	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
4569					Mesure 2	0,3	
4570					Mesure 3	0,1	
4571	A	Ouvrant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4572					Partie haute	0,3	
4573					Centre	0,3	
4574	A	Ouvrant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4575					Partie haute	0,1	
4576					Centre	0,2	
4577	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4578					Partie haute	0,1	
4579					Centre	0,3	
4580	A	Dormant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4581					Partie haute	0,2	
4582					Centre	0,1	
4583	A	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4584					Partie haute	0,3	
4585					Centre	0,1	

4586	A	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4587					Partie haute	0,2	
4588					Centre	0,3	
4589	A	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4590					Partie haute	0,2	
4591					Centre	0,2	
4592	A	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4593					Partie haute	0,1	
4594					Centre	0,2	
4595	Centre	Equipement	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
4596					Mesure 2	0,2	
4597					Mesure 3	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 15							

RDC - 31 - Local Technique

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
4598	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
4599					Partie haute	0,2	
4600					Centre	0,1	
4601	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
4602					Partie haute	0,1	
4603					Centre	0,2	
4604	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
4605					Partie haute	0,3	
4606					Centre	0,1	
4607	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
4608					Partie haute	0,3	
4609					Centre	0,3	
4610	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
4611					Mesure 2	0,3	
4612					Mesure 3	0,3	
4613	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
4614					Mesure 2	0,2	
4615					Mesure 3	0,1	
4616	A	Ouvrant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4617					Partie haute	0,1	
4618					Centre	0,2	
4619	A	Ouvrant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4620					Partie haute	0,1	
4621					Centre	0,1	
4622	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4623					Partie haute	0,1	
4624					Centre	0,2	

4625	A	Dormant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4626					Partie haute	0,2	
4627					Centre	0,2	
4628	A	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4629					Partie haute	0,1	
4630					Centre	0,1	
4631	A	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4632					Partie haute	0,1	
4633					Centre	0,1	
4634	A	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4635					Partie haute	0,1	
4636					Centre	0,3	
4637	A	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4638					Partie haute	0,2	
4639					Centre	0,1	
4640	Centre	Armoire	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
4641					Mesure 2	0,1	
4642					Mesure 3	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 15							

RDC - 33B - Atelier

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
4643	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4644					Partie haute	0,2	
4645					Centre	0,2	
4646	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4647					Partie haute	0,3	
4648					Centre	0,2	
4649	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4650					Partie haute	0,1	
4651					Centre	0,1	
4652	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4653					Partie haute	0,3	
4654					Centre	0,1	
4655	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,1	
4656					Mesure 2	0,2	
4657					Mesure 3	0,2	
4658	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,1	
4659					Mesure 2	0,3	
4660					Mesure 3	0,1	
4661	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
4662					Mesure 2	0,1	
4663					Mesure 3	0,3	

4664	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
4665					Partie haute	0,2	
4666					Centre	0,3	
4667	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4668					Partie haute	0,2	
4669					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

RDC - 33A - Atelier

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
4670	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4671					Partie haute	0,2	
4672					Centre	0,2	
4673	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4674					Partie haute	0,3	
4675					Centre	0,1	
4676	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4677					Partie haute	0,1	
4678					Centre	0,1	
4679	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4680					Partie haute	0,3	
4681					Centre	0,2	
4682	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4683					Partie haute	0,2	
4684					Centre	0,3	
4685	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4686					Partie haute	0,2	
4687					Centre	0,2	
4688	G	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
4689					Partie haute	0,2	
4690					Centre	0,3	
4691	H	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4692					Partie haute	0,3	
4693					Centre	0,1	
4694	I	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4695					Partie haute	0,1	
4696					Centre	0,3	
4697	J	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4698					Partie haute	0,2	
4699					Centre	0,2	
4700	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,2	
4701					Mesure 2	0,3	
4702					Mesure 3	0,1	

4703	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,1	
4704					Mesure 2	0,1	
4705					Mesure 3	0,3	
4706	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
4707					Partie haute	0,2	
4708					Centre	0,3	
4709	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4710					Partie haute	0,1	
4711					Centre	0,1	
4712	C	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
4713					Partie haute	0,2	
4714					Centre	0,3	
4715	C	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4716					Partie haute	0,2	
4717					Centre	0,3	
4718	E	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
4719					Partie haute	0,1	
4720					Centre	0,1	
4721	E	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4722					Partie haute	0,2	
4723					Centre	0,1	
4724	F	Ouvrant intérieur porte 4	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
4725					Partie haute	0,3	
4726					Centre	0,2	
4727	F	Dormant intérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4728					Partie haute	0,3	
4729					Centre	0,3	
4730	J	Ouvrant intérieur porte 5	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
4731					Partie haute	0,1	
4732					Centre	0,3	
4733	J	Dormant intérieur porte 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4734					Partie haute	0,3	
4735					Centre	0,2	
4736	I	Ouvrant intérieur porte 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4737					Partie haute	0,2	
4738					Centre	0,2	
4739	I	Ouvrant extérieur porte 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4740					Partie haute	0,1	
4741					Centre	0,3	
4742	I	Dormant intérieur porte 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4743					Partie haute	0,2	
4744					Centre	0,2	
4745	I	Dormant extérieur porte 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4746					Partie haute	0,2	

4747					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 26							

RDC - 37 - Sanitaires

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
4748	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4749					Partie haute	0,3	
4750					Centre	0,1	
4751	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4752					Partie haute	0,3	
4753					Centre	0,1	
4754	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
4755					Partie haute	0,2	
4756					Centre	0,2	
4757	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4758					Partie haute	0,1	
4759					Centre	0,2	
4760	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
4761					Mesure 2	0,1	
4762					Mesure 3	0,2	
4763	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
4764					Mesure 2	0,3	
4765					Mesure 3	0,3	
4766	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
4767					Mesure 2	0,3	
4768					Mesure 3	0,1	
4769	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
4770					Mesure 2	0,2	
4771					Mesure 3	0,3	
4772	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
4773					Mesure 2	0,1	
4774					Mesure 3	0,2	
4775	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
4776					Mesure 2	0,2	
4777					Mesure 3	0,3	
4778	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4779					Partie haute	0,1	
4780					Centre	0,2	
4781					Partie basse	0,2	
4782					Partie haute	0,1	
4783					Centre	0,3	
4784					Partie basse	0,2	
4785					Partie haute	0,3	

4786					Centre	0,2	
4787	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4788					Partie haute	0,2	
4789					Centre	0,2	
4790	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4791					Partie haute	0,2	
4792					Centre	0,2	
4793	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
4794					Partie haute	0,2	
4795					Centre	0,3	
4796	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,1	
4797					Mesure 2	0,3	
4798					Mesure 3	0,1	
4799	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,3	
4800					Mesure 2	0,1	
4801					Mesure 3	0,3	
4802	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
4803					Mesure 2	0,1	
4804					Mesure 3	0,2	
4805	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
4806					Mesure 2	0,3	
4807					Mesure 3	0,2	
4808	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
4809					Partie haute	0,1	
4810					Centre	0,3	
4811	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4812					Partie haute	0,2	
4813					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 20							

RDC - 35 - Atelier

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
4814	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
4815					Partie haute	0,1	
4816					Centre	0,1	
4817	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4818					Partie haute	0,1	
4819					Centre	0,2	
4820	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4821					Partie haute	0,3	
4822					Centre	0,3	
4823	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
4824					Partie haute	0,3	

4825					Centre	0,3	
4826	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,2	
4827					Mesure 2	0,2	
4828					Mesure 3	0,3	
4829	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,3	
4830					Mesure 2	0,3	
4831					Mesure 3	0,3	
4832	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
4833					Mesure 2	0,1	
4834					Mesure 3	0,2	
4835	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
4836					Mesure 2	0,3	
4837					Mesure 3	0,3	
4838	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
4839					Partie haute	0,3	
4840					Centre	0,2	
4841	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4842					Partie haute	0,1	
4843					Centre	0,3	
4844	C	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4845					Partie haute	0,1	
4846					Centre	0,2	
4847	C	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4848					Partie haute	0,3	
4849					Centre	0,2	
4850	C	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4851					Partie haute	0,1	
4852					Centre	0,3	
4853	C	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4854					Partie haute	0,3	
4855					Centre	0,2	
4856	C	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4857					Partie haute	0,1	
4858					Centre	0,2	
4859	C	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4860					Partie haute	0,2	
4861					Centre	0,3	
4862	C	Dormant intérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4863					Partie haute	0,3	
4864					Centre	0,3	
4865	C	Dormant extérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4866					Partie haute	0,1	
4867					Centre	0,2	
4868	C	Ouvrant intérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	

4869					Partie haute	0,1	
4870					Centre	0,2	
4871	C	Ouvrant extérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4872					Partie haute	0,2	
4873					Centre	0,2	
4874	C	Dormant intérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4875					Partie haute	0,2	
4876					Centre	0,2	
4877	C	Dormant extérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4878					Partie haute	0,2	
4879					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 22							

RDC - 41 - Atelier

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
4880	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4881					Partie haute	0,3	
4882					Centre	0,1	
4883	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4884					Partie haute	0,1	
4885					Centre	0,1	
4886	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4887					Partie haute	0,1	
4888					Centre	0,3	
4889	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
4890					Partie haute	0,2	
4891					Centre	0,3	
4892	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,3	
4893					Mesure 2	0,1	
4894					Mesure 3	0,1	
4895	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,3	
4896					Mesure 2	0,3	
4897					Mesure 3	0,3	
4898	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
4899					Mesure 2	0,2	
4900					Mesure 3	0,1	
4901	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
4902					Mesure 2	0,3	
4903					Mesure 3	0,2	
4904	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
4905					Partie haute	0,3	
4906					Centre	0,2	
4907	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	

4908					Partie haute	0,3	
4909					Centre	0,2	
4910	C	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4911					Partie haute	0,3	
4912					Centre	0,2	
4913	C	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4914					Partie haute	0,1	
4915					Centre	0,3	
4916	C	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4917					Partie haute	0,1	
4918					Centre	0,1	
4919	C	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4920					Partie haute	0,3	
4921					Centre	0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 14							

R+1 - 100 - Salle de sport

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
4922	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4923					Partie haute	0,3	
4924					Centre	0,2	
4925	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4926					Partie haute	0,3	
4927					Centre	0,1	
4928	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
4929					Partie haute	0,2	
4930					Centre	0,3	
4931	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
4932					Partie haute	0,1	
4933					Centre	0,3	
4934	Plancher Bas	Parquet	Bois	Peinture	Mesure 1	0,3	
4935					Mesure 2	0,2	
4936					Mesure 3	0,3	
4937	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,2	
4938					Mesure 2	0,2	
4939					Mesure 3	0,2	
4940	Plancher haut	Faux-plafond lamelles	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
4941					Mesure 2	0,3	
4942					Mesure 3	0,3	
4943	Plancher haut	Charpente (Poutres/Poteaux)	Métal	Peinture	Partie basse	5,6	
4944					Partie haute	5,1	
4945					Centre	6	
4946	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	

4947					Partie haute	0,2	
4948					Centre	0,3	
4949	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4950					Partie haute	0,3	
4951					Centre	0,1	
4952	A	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
4953					Partie haute	0,1	
4954					Centre	0,2	
4955	A	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4956					Partie haute	0,1	
4957					Centre	0,3	
4958	C	Ouvrant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4959					Partie haute	0,3	
4960					Centre	0,3	
4961	C	Ouvrant extérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4962					Partie haute	0,1	
4963					Centre	0,2	
4964	C	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4965					Partie haute	0,1	
4966					Centre	0,3	
4967	C	Dormant extérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4968					Partie haute	0,1	
4969					Centre	0,2	
4970	C	Ouvrant intérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4971					Partie haute	0,3	
4972					Centre	0,2	
4973	C	Ouvrant extérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4974					Partie haute	0,1	
4975					Centre	0,1	
4976	C	Dormant intérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4977					Partie haute	0,1	
4978					Centre	0,1	
4979	C	Dormant extérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4980					Partie haute	0,3	
4981					Centre	0,2	
4982	B	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
4983					Mesure 2	0,3	
4984					Mesure 3	0,1	
4985	C	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4986					Partie haute	0,1	
4987					Centre	0,3	
4988	C	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4989					Partie haute	0,2	
4990					Centre	0,2	

4991	C	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
4992					Partie haute	0,2	
4993					Centre	0,1	
4994	C	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
4995					Partie haute	0,1	
4996					Centre	0,3	
4997	C	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
4998					Partie haute	0,2	
4999					Centre	0,2	
5000	C	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5001					Partie haute	0,3	
5002					Centre	0,2	
5003	C	Dormant intérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5004					Partie haute	0,3	
5005					Centre	0,1	
5006	C	Dormant extérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5007					Partie haute	0,3	
5008					Centre	0,2	
5009	C	Ouvrant intérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5010					Partie haute	0,2	
5011					Centre	0,1	
5012	C	Ouvrant extérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5013					Partie haute	0,1	
5014					Centre	0,1	
5015	C	Dormant intérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5016					Partie haute	0,2	
5017					Centre	0,3	
5018	C	Dormant extérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5019					Partie haute	0,1	
5020					Centre	0,2	
5021	C	Ouvrant intérieur fenêtre 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5022					Partie haute	0,1	
5023					Centre	0,2	
5024	C	Ouvrant extérieur fenêtre 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5025					Partie haute	0,1	
5026					Centre	0,1	
5027	C	Dormant intérieur fenêtre 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5028					Partie haute	0,1	
5029					Centre	0,1	
5030	C	Dormant extérieur fenêtre 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5031					Partie haute	0,1	
5032					Centre	0,1	
5033	C	Ouvrant intérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5034					Partie haute	0,3	

5035					Centre	0,1	
5036	C	Ouvrant extérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5037					Partie haute	0,2	
5038					Centre	0,3	
5039	C	Dormant intérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5040					Partie haute	0,2	
5041					Centre	0,2	
5042	C	Dormant extérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5043					Partie haute	0,2	
5044					Centre	0,2	
5045	C	Ouvrant intérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5046					Partie haute	0,3	
5047					Centre	0,2	
5048	C	Ouvrant extérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5049					Partie haute	0,3	
5050					Centre	0,2	
5051	C	Dormant intérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5052					Partie haute	0,3	
5053					Centre	0,2	
5054	C	Dormant extérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5055					Partie haute	0,1	
5056					Centre	0,3	
5057	C	Ouvrant intérieur fenêtre 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5058					Partie haute	0,3	
5059					Centre	0,1	
5060	C	Ouvrant extérieur fenêtre 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5061					Partie haute	0,1	
5062					Centre	0,2	
5063	C	Dormant intérieur fenêtre 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5064					Partie haute	0,2	
5065					Centre	0,3	
5066	C	Dormant extérieur fenêtre 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5067					Partie haute	0,3	
5068					Centre	0,1	
5069	C	Ouvrant intérieur fenêtre 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5070					Partie haute	0,3	
5071					Centre	0,1	
5072	C	Ouvrant extérieur fenêtre 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5073					Partie haute	0,3	
5074					Centre	0,2	
5075	C	Dormant intérieur fenêtre 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5076					Partie haute	0,3	
5077					Centre	0,3	
5078	C	Dormant extérieur fenêtre 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	

5079					Partie haute	0,1	
5080					Centre	0,2	
5081	C	Ouvrant intérieur fenêtre 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5082					Partie haute	0,1	
5083					Centre	0,1	
5084	C	Ouvrant extérieur fenêtre 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5085					Partie haute	0,2	
5086					Centre	0,2	
5087	C	Dormant intérieur fenêtre 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5088					Partie haute	0,1	
5089					Centre	0,3	
5090	C	Dormant extérieur fenêtre 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5091					Partie haute	0,2	
5092					Centre	0,3	
5093	C	Ouvrant intérieur fenêtre 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5094					Partie haute	0,2	
5095					Centre	0,2	
5096	C	Ouvrant extérieur fenêtre 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5097					Partie haute	0,3	
5098					Centre	0,3	
5099	C	Dormant intérieur fenêtre 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5100					Partie haute	0,1	
5101					Centre	0,1	
5102	C	Dormant extérieur fenêtre 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5103					Partie haute	0,3	
5104					Centre	0,3	
5105	C	Ouvrant intérieur fenêtre 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5106					Partie haute	0,1	
5107					Centre	0,3	
5108	C	Ouvrant extérieur fenêtre 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5109					Partie haute	0,2	
5110					Centre	0,2	
5111	C	Dormant intérieur fenêtre 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5112					Partie haute	0,1	
5113					Centre	0,3	
5114	C	Dormant extérieur fenêtre 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5115					Partie haute	0,2	
5116					Centre	0,2	
5117	C	Ouvrant intérieur fenêtre 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5118					Partie haute	0,3	
5119					Centre	0,1	
5120	C	Ouvrant extérieur fenêtre 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5121					Partie haute	0,2	
5122					Centre	0,2	

5123	C	Dormant intérieur fenêtre 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5124					Partie haute	0,1	
5125					Centre	0,2	
5126	C	Dormant extérieur fenêtre 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5127					Partie haute	0,3	
5128					Centre	0,3	
5129	C	Radiateurs	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
5130					Mesure 2	0,3	
5131					Mesure 3	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 70							

R+1 - 101 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5132	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5133					Partie haute	0,1	
5134					Centre	0,3	
5135	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5136					Partie haute	0,1	
5137					Centre	0,2	
5138	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5139					Partie haute	0,2	
5140					Centre	0,3	
5141	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
5142					Partie haute	0,3	
5143					Centre	0,3	
5144	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
5145					Mesure 2	0,1	
5146					Mesure 3	0,3	
5147	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
5148					Mesure 2	0,2	
5149					Mesure 3	0,1	
5150	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	3,9	
5151					Mesure 2	3,1	
5152					Mesure 3	3,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 7							

R+1 - 102 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5153	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5154					Partie haute	0,3	
5155					Centre	0,1	
5156	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	

5157					Partie haute	0,3	
5158					Centre	0,3	
5159	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5160					Partie haute	0,1	
5161					Centre	0,3	
5162	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5163					Partie haute	0,3	
5164					Centre	0,3	
5165	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
5166					Mesure 2	0,1	
5167					Mesure 3	0,3	
5168	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
5169					Mesure 2	0,3	
5170					Mesure 3	0,2	
5171	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,2	
5172					Mesure 2	5,2	
5173					Mesure 3	5,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 7							

R+1 - 109 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5174	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5175					Partie haute	0,1	
5176					Centre	0,3	
5177	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5178					Partie haute	0,3	
5179					Centre	0,3	
5180	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
5181					Partie haute	0,2	
5182					Centre	0,1	
5183	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5184					Partie haute	0,1	
5185					Centre	0,2	
5186	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
5187					Mesure 2	0,2	
5188					Mesure 3	0,2	
5189	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
5190					Mesure 2	0,3	
5191					Mesure 3	0,2	
5192	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,2	
5193					Mesure 2	5,2	
5194					Mesure 3	5,2	
5195	D	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	

5196					Partie haute	0,3	
5197					Centre	0,3	
5198	D	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5199					Partie haute	0,3	
5200					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

R+1 - 109A - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5201	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5202					Partie haute	0,1	
5203					Centre	0,2	
5204	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5205					Partie haute	0,1	
5206					Centre	0,1	
5207	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5208					Partie haute	0,3	
5209					Centre	0,1	
5210	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5211					Partie haute	0,1	
5212					Centre	0,2	
5213	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
5214					Mesure 2	0,2	
5215					Mesure 3	0,3	
5216	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
5217					Mesure 2	0,1	
5218					Mesure 3	0,2	
5219	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	6,5	
5220					Mesure 2	5,5	
5221					Mesure 3	5	
5222	C	Grille	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
5223					Mesure 2	0,1	
5224					Mesure 3	0,1	
5225	C	Ouvrant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5226					Partie haute	0,3	
5227					Centre	0,3	
5228	C	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5229					Partie haute	0,2	
5230					Centre	0,1	
5231	C	Ouvrant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5232					Partie haute	0,2	
5233					Centre	0,2	
5234	C	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	

5235					Partie haute	0,3	
5236					Centre	0,2	
5237	C	Ouvrant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5238					Partie haute	0,2	
5239					Centre	0,1	
5240	C	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5241					Partie haute	0,2	
5242					Centre	0,1	
5243	C	Ouvrant intérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5244					Partie haute	0,2	
5245					Centre	0,3	
5246	C	Dormant intérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5247					Partie haute	0,1	
5248					Centre	0,2	
5249	C	Ouvrant intérieur porte 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5250					Partie haute	0,1	
5251					Centre	0,1	
5252	C	Dormant intérieur porte 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5253					Partie haute	0,1	
5254					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 18							

R+1 - DG01

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5255	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5256					Partie haute	0,2	
5257					Centre	0,2	
5258	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5259					Partie haute	0,2	
5260					Centre	0,2	
5261	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5262					Partie haute	0,1	
5263					Centre	0,1	
5264	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5265					Partie haute	0,3	
5266					Centre	0,3	
5267	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
5268					Partie haute	0,3	
5269					Centre	0,1	
5270	F	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
5271					Partie haute	0,3	
5272					Centre	0,2	
5273	G	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	

5274					Partie haute	0,3	
5275					Centre	0,1	
5276	H	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
5277					Partie haute	0,2	
5278					Centre	0,2	
5279	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
5280					Mesure 2	0,2	
5281					Mesure 3	0,3	
5282	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
5283					Mesure 2	0,1	
5284					Mesure 3	0,1	
5285	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,2	
5286					Mesure 2	0,3	
5287					Mesure 3	0,3	
5288	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,2	
5289					Mesure 2	5,2	
5290					Mesure 3	5,2	
5291	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
5292					Partie haute	0,2	
5293					Centre	0,2	
5294	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5295					Partie haute	0,1	
5296					Centre	0,1	
5297	E	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
5298					Partie haute	0,1	
5299					Centre	0,3	
5300	E	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5301					Partie haute	0,3	
5302					Centre	0,1	
5303	G	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
5304					Partie haute	0,2	
5305					Centre	0,1	
5306	G	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5307					Partie haute	0,2	
5308					Centre	0,3	
5309	D	Ouvrant intérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5310					Partie haute	0,3	
5311					Centre	0,2	
5312	D	Ouvrant extérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5313					Partie haute	0,1	
5314					Centre	0,1	
5315	D	Dormant intérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5316					Partie haute	0,1	
5317					Centre	0,2	

5318	D	Dormant extérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5319					Partie haute	0,1	
5320					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 22							

R+1 - 113 - WC handicapés

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5321	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
5322					Partie haute	0,1	
5323					Centre	0,3	
5324	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5325					Partie haute	0,1	
5326					Centre	0,3	
5327	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
5328					Partie haute	0,3	
5329					Centre	0,2	
5330	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5331					Partie haute	0,3	
5332					Centre	0,1	
5333	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
5334					Mesure 2	0,3	
5335					Mesure 3	0,3	
5336	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
5337					Mesure 2	0,2	
5338					Mesure 3	0,3	
5339	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
5340					Mesure 2	0,1	
5341					Mesure 3	0,1	
5342	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,2	
5343					Mesure 2	5,2	
5344					Mesure 3	5,2	
5345	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
5346					Mesure 2	0,1	
5347					Mesure 3	0,3	
5348	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
5349					Mesure 2	0,2	
5350					Mesure 3	0,1	
5351	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
5352					Mesure 2	0,3	
5353					Mesure 3	0,2	
5354	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
5355					Mesure 2	0,3	
5356					Mesure 3	0,1	

Nombre d'unités de diagnostic : 12

R+1 - 114 - Local Technique

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5357	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
5358					Partie haute	0,1	
5359					Centre	0,3	
5360	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
5361					Partie haute	0,1	
5362					Centre	0,1	
5363	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
5364					Partie haute	0,3	
5365					Centre	0,3	
5366	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
5367					Partie haute	0,2	
5368					Centre	0,3	
5369	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
5370					Mesure 2	0,2	
5371					Mesure 3	0,1	
5372	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
5373					Mesure 2	0,2	
5374					Mesure 3	0,1	
5375	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,2	
5376					Mesure 2	5,2	
5377					Mesure 3	5,2	

Nombre d'unités de diagnostic : 7

R+1 - 115 - Annexe

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5378	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
5379					Partie haute	0,1	
5380					Centre	0,3	
5381	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
5382					Partie haute	0,1	
5383					Centre	0,1	
5384	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
5385					Partie haute	0,3	
5386					Centre	0,1	
5387	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
5388					Partie haute	0,1	
5389					Centre	0,1	
5390		Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	

5391	Plancher Bas				Mesure 2	0,3	
5392					Mesure 3	0,2	
5393	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
5394					Mesure 2	0,3	
5395					Mesure 3	0,1	
5396	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,2	
5397					Mesure 2	5,2	
5398					Mesure 3	5,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 7							

R+1 - STO01 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5399	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
5400					Partie haute	0,2	
5401					Centre	0,2	
5402	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
5403					Partie haute	0,2	
5404					Centre	0,3	
5405	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
5406					Partie haute	0,3	
5407					Centre	0,1	
5408	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
5409					Partie haute	0,1	
5410					Centre	0,1	
5411	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
5412					Mesure 2	0,1	
5413					Mesure 3	0,1	
5414	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
5415					Mesure 2	0,1	
5416					Mesure 3	0,1	
5417	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,2	
5418					Mesure 2	5,2	
5419					Mesure 3	5,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 7							

R+1 - ASC1 - R+1

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5420	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
5421					Partie haute	0,2	
5422					Centre	0,3	
5423	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
5424					Partie haute	0,3	

5425					Centre	0,3	
5426	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
5427					Partie haute	0,2	
5428					Centre	0,2	
5429	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
5430					Partie haute	0,2	
5431					Centre	0,2	
5432	A	Ouvrant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5433					Partie haute	0,2	
5434					Centre	0,1	
5435	A	Ouvrant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5436					Partie haute	0,1	
5437					Centre	0,1	
5438	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5439					Partie haute	0,3	
5440					Centre	0,1	
5441	A	Dormant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5442					Partie haute	0,3	
5443					Centre	0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 8							

R+1 - ES01

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5444	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
5445					Partie haute	0,3	
5446					Centre	0,1	
5447	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
5448					Partie haute	0,3	
5449					Centre	0,3	
5450	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
5451					Partie haute	0,1	
5452					Centre	0,3	
5453	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
5454					Partie haute	0,1	
5455					Centre	0,2	
5456	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
5457					Mesure 2	0,1	
5458					Mesure 3	0,1	
5459	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,1	
5460					Mesure 2	0,2	
5461					Mesure 3	0,2	
5462	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
5463					Partie haute	0,2	

5464					Centre	0,2	
5465	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5466					Partie haute	0,2	
5467					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 8							

R+1 - DG2 - R+1

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5468	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
5469					Partie haute	0,1	
5470					Centre	0,3	
5471	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
5472					Partie haute	0,1	
5473					Centre	0,2	
5474	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
5475					Partie haute	0,3	
5476					Centre	0,2	
5477	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
5478					Partie haute	0,2	
5479					Centre	0,2	
5480	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
5481					Mesure 2	0,3	
5482					Mesure 3	0,2	
5483	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
5484					Mesure 2	0,1	
5485					Mesure 3	0,1	
5486	Plancher haut	Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
5487					Mesure 2	0,1	
5488					Mesure 3	0,1	
5489	Plancher haut	Plafond	Faux-plafond	Peinture	Mesure 1	0,3	
5490					Mesure 2	0,2	
5491					Mesure 3	0,2	
5492	Plancher haut	Poutres	Métal	Peinture	Mesure 1	5,2	
5493					Mesure 2	5,2	
5494					Mesure 3	5,2	
5495	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
5496					Partie haute	0,3	
5497					Centre	0,1	
5498	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5499					Partie haute	0,2	
5500					Centre	0,2	
5501	A	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
5502					Partie haute	0,2	

5503					Centre	0,1	
5504	A	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5505					Partie haute	0,2	
5506					Centre	0,3	
5507	A	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
5508					Partie haute	0,2	
5509					Centre	0,3	
5510	A	Dormant intérieur porte 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5511					Partie haute	0,2	
5512					Centre	0,2	
5513	B	Ouvrant intérieur porte 4	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
5514					Partie haute	0,1	
5515					Centre	0,2	
5516	B	Dormant intérieur porte 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5517					Partie haute	0,2	
5518					Centre	0,1	
5519	D	Ouvrant intérieur porte 5	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
5520					Partie haute	0,1	
5521					Centre	0,3	
5522	D	Dormant intérieur porte 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5523					Partie haute	0,3	
5524					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 19							

R+1 - 111 - Salle de sport

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5525	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5526					Partie haute	0,2	
5527					Centre	0,2	
5528	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
5529					Partie haute	0,1	
5530					Centre	0,1	
5531	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5532					Partie haute	0,3	
5533					Centre	0,3	
5534	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5535					Partie haute	0,1	
5536					Centre	0,2	
5537	Plancher Bas	Parquet	Bois	Peinture	Mesure 1	0,3	
5538					Mesure 2	0,3	
5539					Mesure 3	0,2	
5540	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,1	
5541					Mesure 2	0,1	

5542					Mesure 3	0,3	
5543	Plancher haut	Faux-plafond lamelles	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
5544					Mesure 2	0,3	
5545					Mesure 3	0,3	
5546	Plancher haut	Charpente (Poutres/Poteaux)	Métal	Peinture	Partie basse	6,4	
5547					Partie haute	5,2	
5548					Centre	6,8	
5549	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
5550					Partie haute	0,1	
5551					Centre	0,1	
5552	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5553					Partie haute	0,1	
5554					Centre	0,2	
5555	C	Ouvrant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5556					Partie haute	0,1	
5557					Centre	0,3	
5558	C	Ouvrant extérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5559					Partie haute	0,3	
5560					Centre	0,3	
5561	C	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5562					Partie haute	0,2	
5563					Centre	0,2	
5564	C	Dormant extérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5565					Partie haute	0,1	
5566					Centre	0,2	
5567	B	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
5568					Mesure 2	0,2	
5569					Mesure 3	0,3	
5570	C	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5571					Partie haute	0,2	
5572					Centre	0,1	
5573	C	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5574					Partie haute	0,3	
5575					Centre	0,2	
5576	C	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5577					Partie haute	0,2	
5578					Centre	0,2	
5579	C	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5580					Partie haute	0,2	
5581					Centre	0,1	
5582	C	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5583					Partie haute	0,2	
5584					Centre	0,1	
5585	C	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	

5586					Partie haute	0,3	
5587					Centre	0,2	
5588	C	Dormant intérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5589					Partie haute	0,1	
5590					Centre	0,1	
5591	C	Dormant extérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5592					Partie haute	0,1	
5593					Centre	0,1	
5594	C	Ouvrant intérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5595					Partie haute	0,2	
5596					Centre	0,3	
5597	C	Ouvrant extérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5598					Partie haute	0,2	
5599					Centre	0,2	
5600	C	Dormant intérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5601					Partie haute	0,3	
5602					Centre	0,1	
5603	C	Dormant extérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5604					Partie haute	0,1	
5605					Centre	0,1	
5606	C	Ouvrant intérieur fenêtre 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5607					Partie haute	0,2	
5608					Centre	0,1	
5609	C	Ouvrant extérieur fenêtre 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5610					Partie haute	0,1	
5611					Centre	0,2	
5612	C	Dormant intérieur fenêtre 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5613					Partie haute	0,2	
5614					Centre	0,3	
5615	C	Dormant extérieur fenêtre 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5616					Partie haute	0,3	
5617					Centre	0,2	
5618	C	Ouvrant intérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5619					Partie haute	0,2	
5620					Centre	0,3	
5621	C	Ouvrant extérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5622					Partie haute	0,3	
5623					Centre	0,1	
5624	C	Dormant intérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5625					Partie haute	0,3	
5626					Centre	0,1	
5627	C	Dormant extérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5628					Partie haute	0,3	
5629					Centre	0,3	

5630	C	Ouvrant intérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5631					Partie haute	0,3	
5632					Centre	0,3	
5633	C	Ouvrant extérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5634					Partie haute	0,1	
5635					Centre	0,2	
5636	C	Dormant intérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5637					Partie haute	0,3	
5638					Centre	0,3	
5639	C	Dormant extérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5640					Partie haute	0,3	
5641					Centre	0,3	
5642	C	Ouvrant intérieur fenêtre 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5643					Partie haute	0,2	
5644					Centre	0,2	
5645	C	Ouvrant extérieur fenêtre 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5646					Partie haute	0,2	
5647					Centre	0,3	
5648	C	Dormant intérieur fenêtre 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5649					Partie haute	0,1	
5650					Centre	0,2	
5651	C	Dormant extérieur fenêtre 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5652					Partie haute	0,1	
5653					Centre	0,3	
5654	C	Ouvrant intérieur fenêtre 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5655					Partie haute	0,2	
5656					Centre	0,2	
5657	C	Ouvrant extérieur fenêtre 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5658					Partie haute	0,2	
5659					Centre	0,1	
5660	C	Dormant intérieur fenêtre 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5661					Partie haute	0,1	
5662					Centre	0,2	
5663	C	Dormant extérieur fenêtre 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5664					Partie haute	0,1	
5665					Centre	0,2	
5666	C	Ouvrant intérieur fenêtre 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5667					Partie haute	0,2	
5668					Centre	0,3	
5669	C	Ouvrant extérieur fenêtre 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5670					Partie haute	0,1	
5671					Centre	0,3	
5672	C	Dormant intérieur fenêtre 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5673					Partie haute	0,3	

5674					Centre	0,3	
5675	C	Dormant extérieur fenêtre 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5676					Partie haute	0,1	
5677					Centre	0,1	
5678	C	Ouvrant intérieur fenêtre 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5679					Partie haute	0,3	
5680					Centre	0,2	
5681	C	Ouvrant extérieur fenêtre 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5682					Partie haute	0,3	
5683					Centre	0,2	
5684	C	Dormant intérieur fenêtre 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5685					Partie haute	0,3	
5686					Centre	0,2	
5687	C	Dormant extérieur fenêtre 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5688					Partie haute	0,1	
5689					Centre	0,3	
5690	C	Ouvrant intérieur fenêtre 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5691					Partie haute	0,1	
5692					Centre	0,2	
5693	C	Ouvrant extérieur fenêtre 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5694					Partie haute	0,2	
5695					Centre	0,3	
5696	C	Dormant intérieur fenêtre 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5697					Partie haute	0,2	
5698					Centre	0,1	
5699	C	Dormant extérieur fenêtre 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5700					Partie haute	0,1	
5701					Centre	0,1	
5702	C	Ouvrant intérieur fenêtre 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5703					Partie haute	0,3	
5704					Centre	0,3	
5705	C	Ouvrant extérieur fenêtre 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5706					Partie haute	0,3	
5707					Centre	0,3	
5708	C	Dormant intérieur fenêtre 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5709					Partie haute	0,3	
5710					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 62							

R+1 - 112 - Salle de sport

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5711	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5712					Partie haute	0,3	

5713					Centre	0,2	
5714	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5715					Partie haute	0,3	
5716					Centre	0,2	
5717	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5718					Partie haute	0,2	
5719					Centre	0,2	
5720	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
5721					Partie haute	0,1	
5722					Centre	0,2	
5723	Plancher Bas	Parquet	Bois	Peinture	Mesure 1	0,1	
5724					Mesure 2	0,3	
5725					Mesure 3	0,2	
5726	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,2	
5727					Mesure 2	0,1	
5728					Mesure 3	0,3	
5729	Plancher haut	Faux-plafond lamelles	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
5730					Mesure 2	0,3	
5731					Mesure 3	0,1	
5732	Plancher haut	Charpente (Poutres/Poteaux)	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5733					Partie haute	0,3	
5734					Centre	0,3	
5735	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
5736					Partie haute	0,3	
5737					Centre	0,1	
5738	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5739					Partie haute	0,2	
5740					Centre	0,3	
5741	C	Ouvrant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5742					Partie haute	0,1	
5743					Centre	0,1	
5744	C	Ouvrant extérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5745					Partie haute	0,2	
5746					Centre	0,1	
5747	C	Dormant intérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5748					Partie haute	0,2	
5749					Centre	0,3	
5750	C	Dormant extérieur porte 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5751					Partie haute	0,2	
5752					Centre	0,3	
5753	D	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
5754					Mesure 2	0,1	
5755					Mesure 3	0,1	
5756	D	Ouvrant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	

5757					Partie haute	0,3	
5758					Centre	0,2	
5759	D	Ouvrant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5760					Partie haute	0,2	
5761					Centre	0,3	
5762	D	Dormant intérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5763					Partie haute	0,3	
5764					Centre	0,3	
5765	D	Dormant extérieur fenêtre 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5766					Partie haute	0,1	
5767					Centre	0,1	
5768	D	Ouvrant intérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5769					Partie haute	0,3	
5770					Centre	0,2	
5771	D	Ouvrant extérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5772					Partie haute	0,1	
5773					Centre	0,3	
5774	D	Dormant intérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5775					Partie haute	0,2	
5776					Centre	0,3	
5777	D	Dormant extérieur fenêtre 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5778					Partie haute	0,2	
5779					Centre	0,2	
5780	D	Ouvrant intérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5781					Partie haute	0,3	
5782					Centre	0,2	
5783	D	Ouvrant extérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5784					Partie haute	0,1	
5785					Centre	0,1	
5786	D	Dormant intérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5787					Partie haute	0,2	
5788					Centre	0,2	
5789	D	Dormant extérieur fenêtre 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5790					Partie haute	0,3	
5791					Centre	0,1	
5792	D	Ouvrant intérieur fenêtre 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5793					Partie haute	0,1	
5794					Centre	0,3	
5795	D	Ouvrant extérieur fenêtre 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5796					Partie haute	0,2	
5797					Centre	0,3	
5798	D	Dormant intérieur fenêtre 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5799					Partie haute	0,3	
5800					Centre	0,2	

5801	D	Dormant extérieur fenêtre 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5802					Partie haute	0,1	
5803					Centre	0,1	
5804	D	Ouvrant intérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5805					Partie haute	0,2	
5806					Centre	0,2	
5807	D	Ouvrant extérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5808					Partie haute	0,1	
5809					Centre	0,2	
5810	D	Dormant intérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5811					Partie haute	0,2	
5812					Centre	0,1	
5813	D	Dormant extérieur fenêtre 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5814					Partie haute	0,1	
5815					Centre	0,2	
5816	D	Ouvrant intérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5817					Partie haute	0,2	
5818					Centre	0,3	
5819	D	Ouvrant extérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5820					Partie haute	0,2	
5821					Centre	0,2	
5822	D	Dormant intérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5823					Partie haute	0,2	
5824					Centre	0,3	
5825	D	Dormant extérieur fenêtre 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5826					Partie haute	0,3	
5827					Centre	0,1	
5828	D	Ouvrant intérieur fenêtre 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5829					Partie haute	0,2	
5830					Centre	0,3	
5831	D	Ouvrant extérieur fenêtre 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5832					Partie haute	0,3	
5833					Centre	0,1	
5834	D	Dormant intérieur fenêtre 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5835					Partie haute	0,1	
5836					Centre	0,2	
5837	D	Dormant extérieur fenêtre 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5838					Partie haute	0,3	
5839					Centre	0,1	
5840	D	Ouvrant intérieur fenêtre 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5841					Partie haute	0,3	
5842					Centre	0,1	
5843	D	Ouvrant extérieur fenêtre 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5844					Partie haute	0,3	

5845					Centre	0,1	
5846	D	Dormant intérieur fenêtre 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5847					Partie haute	0,1	
5848					Centre	0,2	
5849	D	Dormant extérieur fenêtre 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5850					Partie haute	0,3	
5851					Centre	0,1	
5852	D	Ouvrant intérieur fenêtre 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5853					Partie haute	0,1	
5854					Centre	0,2	
5855	D	Ouvrant extérieur fenêtre 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5856					Partie haute	0,2	
5857					Centre	0,2	
5858	D	Dormant intérieur fenêtre 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5859					Partie haute	0,1	
5860					Centre	0,1	
5861	D	Dormant extérieur fenêtre 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5862					Partie haute	0,3	
5863					Centre	0,2	
5864	D	Ouvrant intérieur fenêtre 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5865					Partie haute	0,3	
5866					Centre	0,2	
5867	D	Ouvrant extérieur fenêtre 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5868					Partie haute	0,1	
5869					Centre	0,1	
5870	D	Dormant intérieur fenêtre 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
5871					Partie haute	0,3	
5872					Centre	0,3	
5873	D	Dormant extérieur fenêtre 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5874					Partie haute	0,1	
5875					Centre	0,1	
5876	D	Ouvrant intérieur fenêtre 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5877					Partie haute	0,1	
5878					Centre	0,3	
5879	D	Ouvrant extérieur fenêtre 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
5880					Partie haute	0,2	
5881					Centre	0,3	
5882	D	Dormant intérieur fenêtre 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5883					Partie haute	0,3	
5884					Centre	0,2	
5885	D	Dormant extérieur fenêtre 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5886					Partie haute	0,2	
5887					Centre	0,2	
5888	D	Ouvrant intérieur fenêtre 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	

5889					Partie haute	0,2	
5890					Centre	0,1	
5891	D	Ouvrant extérieur fenêtre 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5892					Partie haute	0,3	
5893					Centre	0,3	
5894	D	Dormant intérieur fenêtre 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
5895					Partie haute	0,3	
5896					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 62							

R+1 - LOG1 - Chambre

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5897	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5898					Partie haute	0,1	
5899					Centre	0,3	
5900	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
5901					Partie haute	0,3	
5902					Centre	0,1	
5903	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5904					Partie haute	0,3	
5905					Centre	0,1	
5906	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
5907					Partie haute	0,2	
5908					Centre	0,3	
5909	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,1	
5910					Mesure 2	0,1	
5911					Mesure 3	0,2	
5912	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,1	
5913					Mesure 2	0,2	
5914					Mesure 3	0,2	
5915	Plancher haut	Plafond	Plâtre	Peinture	Mesure 1	0,3	
5916					Mesure 2	0,2	
5917					Mesure 3	0,2	
5918	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
5919					Partie haute	0,2	
5920					Centre	0,3	
5921	A	Dormant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
5922					Partie haute	0,2	
5923					Centre	0,3	
5924	D	Ouvrant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
5925					Partie haute	0	
5926					Centre	0	
5927	D	Ouvrant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	

5928					Partie haute	0	
5929					Centre	0	
5930	D	Dormant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
5931					Partie haute	0	
5932					Centre	0	
5933	D	Dormant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
5934					Partie haute	0	
5935					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 13							

R+1 - LOG2 - Chambre

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5936	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5937					Partie haute	0,3	
5938					Centre	0,2	
5939	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5940					Partie haute	0,1	
5941					Centre	0,3	
5942	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5943					Partie haute	0,2	
5944					Centre	0,3	
5945	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5946					Partie haute	0,2	
5947					Centre	0,2	
5948	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,2	
5949					Mesure 2	0,3	
5950					Mesure 3	0,1	
5951	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,1	
5952					Mesure 2	0,2	
5953					Mesure 3	0,2	
5954	Plancher haut	Plafond	Plâtre	Peinture	Mesure 1	0,2	
5955					Mesure 2	0,2	
5956					Mesure 3	0,1	
5957	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
5958					Partie haute	0,2	
5959					Centre	0,1	
5960	A	Dormant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
5961					Partie haute	0,3	
5962					Centre	0,2	
5963	B	Ouvrant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
5964					Partie haute	0	
5965					Centre	0	
5966	B	Ouvrant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	

5967					Partie haute	0	
5968					Centre	0	
5969	B	Dormant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
5970					Partie haute	0	
5971					Centre	0	
5972	B	Dormant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
5973					Partie haute	0	
5974					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 13							

R+1 - LOG3 - Salle de bain

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
5975	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5976					Partie haute	0,3	
5977					Centre	0,2	
5978	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5979					Partie haute	0,3	
5980					Centre	0,2	
5981	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
5982					Partie haute	0,3	
5983					Centre	0,1	
5984	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
5985					Partie haute	0,2	
5986					Centre	0,1	
5987	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
5988					Mesure 2	0,1	
5989					Mesure 3	0,1	
5990	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
5991					Mesure 2	0,1	
5992					Mesure 3	0,3	
5993	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
5994					Mesure 2	0,2	
5995					Mesure 3	0,3	
5996	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
5997					Mesure 2	0,2	
5998					Mesure 3	0,1	
5999	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
6000					Mesure 2	0,1	
6001					Mesure 3	0,1	
6002	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
6003					Mesure 2	0,3	
6004					Mesure 3	0,3	
6005		Plafond	Plâtre	Peinture	Mesure 1	0,1	

6006	Plancher haut				Mesure 2	0,3	
6007					Mesure 3	0,3	
6008	C	Ouvrant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
6009					Partie haute	0	
6010					Centre	0	
6011	C	Ouvrant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
6012					Partie haute	0	
6013					Centre	0	
6014	C	Dormant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
6015					Partie haute	0	
6016					Centre	0	
6017	C	Dormant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
6018					Partie haute	0	
6019					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 15							

R+1 - LOG4 - Dégagement

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6020	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
6021					Partie haute	0,1	
6022					Centre	0,1	
6023	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
6024					Partie haute	0,2	
6025					Centre	0,3	
6026	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
6027					Partie haute	0,2	
6028					Centre	0,2	
6029	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
6030					Partie haute	0,2	
6031					Centre	0,2	
6032	Plancher Bas	Sol	Lino	Brut	Mesure 1	0,3	
6033					Mesure 2	0,2	
6034					Mesure 3	0,1	
6035	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,1	
6036					Mesure 2	0,2	
6037					Mesure 3	0,3	
6038	Plancher haut	Plafond	Plâtre	Peinture	Mesure 1	0,3	
6039					Mesure 2	0,3	
6040					Mesure 3	0,2	
6041	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
6042					Partie haute	0,1	
6043					Centre	0,3	
6044	A	Dormant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	

6045					Partie haute	0,2	
6046					Centre	0,2	
6047	C	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
6048					Partie haute	0,3	
6049					Centre	0,2	
6050	C	Dormant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
6051					Partie haute	0,2	
6052					Centre	0,3	
6053	C	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
6054					Partie haute	0,1	
6055					Centre	0,2	
6056	C	Dormant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
6057					Partie haute	0,3	
6058					Centre	0,3	
6059	D	Placard	Bois	Peinture	Mesure 1	0,3	
6060					Mesure 2	0,1	
6061					Mesure 3	0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 14							

R+1 - LOG5 - Séjour

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6062	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
6063					Partie haute	0,1	
6064					Centre	0,3	
6065	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
6066					Partie haute	0,1	
6067					Centre	0,2	
6068	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
6069					Partie haute	0,2	
6070					Centre	0,3	
6071	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
6072					Partie haute	0,3	
6073					Centre	0,2	
6074	Plancher Bas	Parquet	Bois	Peinture	Mesure 1	0,2	
6075					Mesure 2	0,2	
6076					Mesure 3	0,2	
6077	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	
6078					Mesure 2	0,1	
6079					Mesure 3	0,2	
6080	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,3	
6081					Mesure 2	0,3	
6082					Mesure 3	0,1	
6083		Plafond	Plâtre	Peinture	Mesure 1	0,3	

6084	Plancher haut				Mesure 2	0,2	
6085					Mesure 3	0,3	
6086	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
6087					Partie haute	0,3	
6088					Centre	0,2	
6089	A	Dormant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
6090					Partie haute	0,2	
6091					Centre	0,3	
6092	C	Ouvrant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
6093					Partie haute	0	
6094					Centre	0	
6095	C	Ouvrant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
6096					Partie haute	0	
6097					Centre	0	
6098	C	Dormant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
6099					Partie haute	0	
6100					Centre	0	
6101	C	Dormant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
6102					Partie haute	0	
6103					Centre	0	
6104	A	Placard	Bois	Peinture	Mesure 1	0,3	
6105					Mesure 2	0,3	
6106					Mesure 3	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 15							

R+1 - LOG6 - Dégagement

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6107	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
6108					Partie haute	0,1	
6109					Centre	0,2	
6110	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
6111					Partie haute	0,2	
6112					Centre	0,3	
6113	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
6114					Partie haute	0,2	
6115					Centre	0,1	
6116	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
6117					Partie haute	0,3	
6118					Centre	0,2	
6119	Plancher Bas	Parquet	Bois	Peinture	Mesure 1	0,3	
6120					Mesure 2	0,1	
6121					Mesure 3	0,2	
6122		Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,2	

6123	Plancher Bas				Mesure 2	0,3	
6124					Mesure 3	0,3	
6125	Plancher Bas	Plinthe	Bois	Peinture	Mesure 1	0,2	
6126					Mesure 2	0,2	
6127					Mesure 3	0,1	
6128	Plancher haut	Plafond	Plâtre	Peinture	Mesure 1	0,2	
6129					Mesure 2	0,1	
6130					Mesure 3	0,1	
6131	B	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
6132					Partie haute	0,2	
6133					Centre	0,1	
6134	B	Dormant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
6135					Partie haute	0,1	
6136					Centre	0,2	
6137	C	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
6138					Partie haute	0,1	
6139					Centre	0,3	
6140	C	Dormant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
6141					Partie haute	0,3	
6142					Centre	0,2	
6143	D	Ouvrant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
6144					Partie haute	0,3	
6145					Centre	0,1	
6146	D	Dormant intérieur porte 3	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
6147					Partie haute	0,1	
6148					Centre	0,1	
6149	D	Ouvrant intérieur porte 4	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
6150					Partie haute	0,1	
6151					Centre	0,1	
6152	D	Dormant intérieur porte 4	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
6153					Partie haute	0,3	
6154					Centre	0,3	
6155	D	Ouvrant intérieur porte 5	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
6156					Partie haute	0,2	
6157					Centre	0,3	
6158	D	Dormant intérieur porte 5	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
6159					Partie haute	0,3	
6160					Centre	0,1	
6161	A	Ouvrant intérieur porte 6	PVC	Brut	Partie basse	0	
6162					Partie haute	0	
6163					Centre	0	
6164	A	Ouvrant extérieur porte 6	PVC	Brut	Partie basse	0	
6165					Partie haute	0	
6166					Centre	0	

6167	A	Dormant intérieur porte 6	PVC	Brut	Partie basse	0	
6168					Partie haute	0	
6169					Centre	0	
6170	A	Dormant extérieur porte 6	PVC	Brut	Partie basse	0	
6171					Partie haute	0	
6172					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 22							

R+1 - LOG7 - Cuisine

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6173	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
6174					Partie haute	0,2	
6175					Centre	0,2	
6176	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
6177					Partie haute	0,2	
6178					Centre	0,2	
6179	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
6180					Partie haute	0,3	
6181					Centre	0,1	
6182	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
6183					Partie haute	0,2	
6184					Centre	0,1	
6185	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
6186					Mesure 2	0,1	
6187					Mesure 3	0,3	
6188	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,1	
6189					Mesure 2	0,2	
6190					Mesure 3	0,3	
6191	Plancher haut	Plafond	Plâtre	Peinture	Mesure 1	0,3	
6192					Mesure 2	0,3	
6193					Mesure 3	0,1	
6194	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
6195					Partie haute	0,3	
6196					Centre	0,1	
6197	A	Dormant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
6198					Partie haute	0,2	
6199					Centre	0,3	
6200	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
6201					Mesure 2	0,2	
6202					Mesure 3	0,3	
6203	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
6204					Mesure 2	0,1	
6205					Mesure 3	0,3	

6206	C	Ouvrant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
6207					Partie haute	0	
6208					Centre	0	
6209	D	Ouvrant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
6210					Partie haute	0	
6211					Centre	0	
6212	E	Dormant intérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
6213					Partie haute	0	
6214					Centre	0	
6215	F	Dormant extérieur fenêtre 1	PVC	Brut	Partie basse	0	
6216					Partie haute	0	
6217					Centre	0	
Nombre d'unités de diagnostic : 15							

R+1 - LOG8 - WC

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6218	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
6219					Partie haute	0,3	
6220					Centre	0,1	
6221	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
6222					Partie haute	0,2	
6223					Centre	0,2	
6224	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
6225					Partie haute	0,3	
6226					Centre	0,1	
6227	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
6228					Partie haute	0,3	
6229					Centre	0,3	
6230	Plancher Bas	Sol	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
6231					Mesure 2	0,3	
6232					Mesure 3	0,2	
6233	Plancher Bas	Plinthe	Carrelage	Brut	Mesure 1	0,3	
6234					Mesure 2	0,1	
6235					Mesure 3	0,3	
6236	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
6237					Mesure 2	0,3	
6238					Mesure 3	0,3	
6239	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,2	
6240					Mesure 2	0,1	
6241					Mesure 3	0,2	
6242	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,3	
6243					Mesure 2	0,1	
6244					Mesure 3	0,2	

6245	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,1	
6246					Mesure 2	0,3	
6247					Mesure 3	0,1	
6248	Plancher haut	Plafond	Plâtre	Peinture	Mesure 1	0,3	
6249					Mesure 2	0,3	
6250					Mesure 3	0,2	
6251	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
6252					Partie haute	0,2	
6253					Centre	0,3	
6254	A	Dormant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
6255					Partie haute	0,1	
6256					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 13							

Etage Machinerie - ESC R+machinerie

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6257	Centre	Escalier Marches	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
6258					Mesure 2	0,2	
6259					Mesure 3	0,2	
6260	Centre	Escalier contre-marches	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
6261					Mesure 2	0,1	
6262					Mesure 3	0,2	
6263	Centre	Escalier limon	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
6264					Mesure 2	0,3	
6265					Mesure 3	0,2	
6266	Centre	Escalier garde-corps	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
6267					Mesure 2	0,3	
6268					Mesure 3	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 4							

Etage Machinerie - LTE01 - Local Technique R+machinerie

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6269	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
6270					Mesure 2	0,1	
6271					Mesure 3	0,2	
6272	A	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6273					Partie haute	0,2	
6274					Centre	0,3	
6275	B	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6276					Partie haute	0,1	
6277					Centre	0,1	
6278	C	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	

6279					Partie haute	0,3	
6280					Centre	0,1	
6281	D	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6282					Partie haute	0,2	
6283					Centre	0,1	
6284	Plancher haut	Plafond	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
6285					Mesure 2	0,3	
6286					Mesure 3	0,3	
6287	Plancher haut	Charpente (Poteaux/Poutres)	Métal	Peinture	Partie basse	5,2	
6288					Partie haute	5,2	
6289					Centre	5,2	
6290	A	Ouvrant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	5	
6291					Partie haute	6,7	
6292					Centre	5,7	
6293	A	Ouvrant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	6,3	
6294					Partie haute	6,3	
6295					Centre	6,7	
6296	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	5,6	
6297					Partie haute	6,9	
6298					Centre	6,6	
6299	A	Dormant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	6,7	
6300					Partie haute	5,7	
6301					Centre	6,8	
Nombre d'unités de diagnostic : 11							

R+2 - LTE01 - Centrale traitement d'air

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6302	A	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
6303					Partie haute	0,1	
6304					Centre	0,2	
6305	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,1	
6306					Partie haute	0,3	
6307					Centre	0,2	
6308	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
6309					Partie haute	0,3	
6310					Centre	0,2	
6311	D	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,3	
6312					Partie haute	0,2	
6313					Centre	0,2	
6314	E	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
6315					Partie haute	0,1	
6316					Centre	0,2	
6317	F	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	

6318					Partie haute	0,2	
6319					Centre	0,2	
6320	G	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
6321					Partie haute	0,2	
6322					Centre	0,3	
6323	H	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
6324					Partie haute	0,2	
6325					Centre	0,2	
6326	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
6327					Mesure 2	0,2	
6328					Mesure 3	0,3	
6329	Plancher haut	Plafond	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
6330					Mesure 2	0,2	
6331					Mesure 3	0,2	
6332	Plancher haut	Charpente (Poteaux/Poutres)	Métal	Peinture	Partie basse	6,4	
6333					Partie haute	6,4	
6334					Centre	6,2	
6335	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
6336					Mesure 2	0,1	
6337					Mesure 3	0,2	
6338	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
6339					Partie haute	0,1	
6340					Centre	0,3	
6341	A	Dormant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
6342					Partie haute	0,2	
6343					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 14							

R+2 - LTE02 - Local Technique

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6344	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
6345					Partie haute	0,2	
6346					Centre	0,1	
6347	B	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
6348					Partie haute	0,2	
6349					Centre	0,1	
6350	C	Mur	Plâtre	Peinture	Partie basse	0,2	
6351					Partie haute	0,1	
6352					Centre	0,3	
6353	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
6354					Partie haute	0,1	
6355					Centre	0,1	
6356	E	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	

6357					Partie haute	0,3	
6358					Centre	0,1	
6359	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
6360					Mesure 2	0,1	
6361					Mesure 3	0,2	
6362	Plancher haut	Plafond	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
6363					Mesure 2	0,2	
6364					Mesure 3	0,2	
6365	Plancher haut	Charpente (Poteaux/Poutres)	Métal	Peinture	Partie basse	5,1	
6366					Partie haute	6,8	
6367					Centre	7	
6368	Plancher haut	Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
6369					Mesure 2	0,3	
6370					Mesure 3	0,3	
6371	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,3	
6372					Partie haute	0,1	
6373					Centre	0,3	
6374	A	Dormant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
6375					Partie haute	0,3	
6376					Centre	0,3	
6377	D	Ouvrant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
6378					Partie haute	0,3	
6379					Centre	0,3	
6380	D	Dormant intérieur porte 2	Bois	Peinture	Partie basse	0,1	
6381					Partie haute	0,2	
6382					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 13							

R+2 - ASC1 - R+2

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6383	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
6384					Partie haute	0,1	
6385					Centre	0,1	
6386	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
6387					Partie haute	0,2	
6388					Centre	0,3	
6389	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
6390					Partie haute	0,2	
6391					Centre	0,3	
6392	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
6393					Partie haute	0,1	
6394					Centre	0,3	
6395		Plafond	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	

6396	Plancher haut				Mesure 2	0,1	
6397					Mesure 3	0,2	
6398	A	Ouvrant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6399					Partie haute	0,1	
6400					Centre	0,2	
6401	A	Ouvrant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6402					Partie haute	0,1	
6403					Centre	0,3	
6404	A	Dormant intérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6405					Partie haute	0,3	
6406					Centre	0,3	
6407	A	Dormant extérieur porte 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6408					Partie haute	0,3	
6409					Centre	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

R+2 - 204 - Machinerie

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6410	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
6411					Partie haute	0,1	
6412					Centre	0,2	
6413	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
6414					Partie haute	0,2	
6415					Centre	0,2	
6416	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
6417					Partie haute	0,2	
6418					Centre	0,2	
6419	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
6420					Partie haute	0,2	
6421					Centre	0,2	
6422	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
6423					Mesure 2	0,2	
6424					Mesure 3	0,2	
6425	Plancher haut	Plafond	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
6426					Mesure 2	0,1	
6427					Mesure 3	0,2	
6428	Plancher haut	Charpente (Poteaux/Poutres)	Métal	Peinture	Partie basse	5,4	
6429					Partie haute	6,5	
6430					Centre	5,8	
6431	A	Ouvrant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	
6432					Partie haute	0,1	
6433					Centre	0,2	
6434	A	Dormant intérieur porte 1	Bois	Peinture	Partie basse	0,2	

6435					Partie haute	0,2	
6436					Centre	0,2	
6437	Centre	Machinerie	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	
6438					Mesure 2	0,1	
6439					Mesure 3	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 10							

R+2 - 205 - Stockage

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6440	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
6441					Partie haute	0,2	
6442					Centre	0,1	
6443	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
6444					Partie haute	0,1	
6445					Centre	0,1	
6446	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
6447					Partie haute	0,1	
6448					Centre	0,3	
6449	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
6450					Partie haute	0,3	
6451					Centre	0,3	
6452	E	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
6453					Partie haute	0,3	
6454					Centre	0,3	
6455	F	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
6456					Partie haute	0,3	
6457					Centre	0,2	
6458	G	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
6459					Partie haute	0,2	
6460					Centre	0,3	
6461	H	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
6462					Partie haute	0,3	
6463					Centre	0,2	
6464	Plancher Bas	Sol	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
6465					Mesure 2	0,2	
6466					Mesure 3	0,3	
6467	Plancher haut	Plafond	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
6468					Mesure 2	0,3	
6469					Mesure 3	0,1	
6470	Plancher haut	Charpente (Poteaux/Poutres)	Métal	Peinture	Partie basse	6,7	
6471					Partie haute	6	
6472					Centre	5	
6473		Canalisations	Métal	Peinture	Mesure 1	0,3	

6474	Plancher haut				Mesure 2	0,3	
6475					Mesure 3	0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 12							

R+2 - ES02

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6476	Centre	Escalier Marches	Métal	Peinture	Mesure 1	5,3	
6477					Mesure 2	6,6	
6478					Mesure 3	5	
6479	Centre	Escalier limon	Métal	Peinture	Mesure 1	6	
6480					Mesure 2	6,3	
6481					Mesure 3	5,8	
6482	Centre	Escalier garde-corps	Métal	Peinture	Mesure 1	6	
6483					Mesure 2	5,4	
6484					Mesure 3	5,6	
Nombre d'unités de diagnostic : 3							

R+2 - ES01 - R+2

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6485	Centre	Escalier garde-corps	Métal	Peinture	Mesure 1	6,9	
6486					Mesure 2	6,6	
6487					Mesure 3	6,9	
Nombre d'unités de diagnostic : 1							

Toiture - TER01 - Terrasse

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6488	Plancher Bas	Etanchéité	Bitume	Brut	Mesure 1	0,1	
6489					Mesure 2	0,3	
6490					Mesure 3	0,3	
6491	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
6492					Partie haute	0,2	
6493					Centre	0,2	
6494	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
6495					Partie haute	0,1	
6496					Centre	0,2	
6497	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
6498					Partie haute	0,1	
6499					Centre	0,1	
6500	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
6501					Partie haute	0,1	
6502					Centre	0,2	
6503	A	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	

6504					Partie haute	0,3	
6505					Centre	0,1	
6506	B	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6507					Partie haute	0,3	
6508					Centre	0,2	
6509	C	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6510					Partie haute	0,2	
6511					Centre	0,1	
6512	D	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6513					Partie haute	0,3	
6514					Centre	0,2	
6515	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6516					Partie haute	0,2	
6517					Centre	0,3	
6518	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6519					Partie haute	0,1	
6520					Centre	0,3	
6521	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6522					Partie haute	0,3	
6523					Centre	0,1	
6524	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6525					Partie haute	0,3	
6526					Centre	0,2	
6527	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6528					Partie haute	0,2	
6529					Centre	0,2	
6530	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6531					Partie haute	0,2	
6532					Centre	0,3	
6533	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6534					Partie haute	0,3	
6535					Centre	0,3	
6536	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6537					Partie haute	0,2	
6538					Centre	0,2	
6539	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6540					Partie haute	0,1	
6541					Centre	0,3	
6542	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6543					Partie haute	0,3	
6544					Centre	0,2	
6545	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6546					Partie haute	0,1	
6547					Centre	0,2	

6548	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6549					Partie haute	0,2	
6550					Centre	0,3	
6551	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6552					Partie haute	0,2	
6553					Centre	0,3	
6554	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6555					Partie haute	0,2	
6556					Centre	0,1	
6557	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6558					Partie haute	0,1	
6559					Centre	0,1	
6560	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6561					Partie haute	0,2	
6562					Centre	0,1	
6563	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6564					Partie haute	0,3	
6565					Centre	0,2	
6566	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6567					Partie haute	0,3	
6568					Centre	0,3	
6569	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6570					Partie haute	0,2	
6571					Centre	0,1	
6572	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6573					Partie haute	0,2	
6574					Centre	0,2	
6575	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6576					Partie haute	0,2	
6577					Centre	0,3	
6578	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6579					Partie haute	0,2	
6580					Centre	0,3	
6581	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6582					Partie haute	0,1	
6583					Centre	0,3	
6584	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6585					Partie haute	0,1	
6586					Centre	0,1	
6587	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6588					Partie haute	0,2	
6589					Centre	0,3	
6590	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6591					Partie haute	0,1	

6592					Centre	0,1	
6593	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6594					Partie haute	0,2	
6595					Centre	0,3	
6596	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6597					Partie haute	0,3	
6598					Centre	0,3	
6599	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6600					Partie haute	0,3	
6601					Centre	0,3	
6602	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6603					Partie haute	0,1	
6604					Centre	0,2	
6605	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6606					Partie haute	0,2	
6607					Centre	0,2	
6608	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6609					Partie haute	0,3	
6610					Centre	0,2	
6611	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6612					Partie haute	0,2	
6613					Centre	0,2	
6614	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6615					Partie haute	0,2	
6616					Centre	0,2	
6617	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6618					Partie haute	0,2	
6619					Centre	0,1	
6620	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6621					Partie haute	0,3	
6622					Centre	0,1	
6623	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6624					Partie haute	0,2	
6625					Centre	0,3	
6626	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6627					Partie haute	0,3	
6628					Centre	0,3	
6629	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6630					Partie haute	0,1	
6631					Centre	0,2	
6632	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6633					Partie haute	0,1	
6634					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 49							

Toiture - TER02 - Terrasse

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6635	Plancher Bas	Etanchéité	Bitume	Brut	Mesure 1	0,1	
6636					Mesure 2	0,3	
6637					Mesure 3	0,3	
6638	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
6639					Partie haute	0,3	
6640					Centre	0,2	
6641	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
6642					Partie haute	0,3	
6643					Centre	0,1	
6644	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
6645					Partie haute	0,1	
6646					Centre	0,1	
6647	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
6648					Partie haute	0,1	
6649					Centre	0,3	
6650	A	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6651					Partie haute	0,3	
6652					Centre	0,1	
6653	B	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6654					Partie haute	0,1	
6655					Centre	0,2	
6656	C	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6657					Partie haute	0,2	
6658					Centre	0,1	
6659	D	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6660					Partie haute	0,2	
6661					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

Toiture - TER03 - Terrasse

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
6662	Plancher Bas	Etanchéité	Bitume	Brut	Mesure 1	0,3	
6663					Mesure 2	0,2	
6664					Mesure 3	0,3	
6665	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
6666					Partie haute	0,2	
6667					Centre	0,3	
6668	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
6669					Partie haute	0,3	

6670					Centre	0,1	
6671	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
6672					Partie haute	0,2	
6673					Centre	0,2	
6674	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
6675					Partie haute	0,2	
6676					Centre	0,1	
6677	A	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6678					Partie haute	0,1	
6679					Centre	0,2	
6680	B	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6681					Partie haute	0,1	
6682					Centre	0,3	
6683	C	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6684					Partie haute	0,2	
6685					Centre	0,3	
6686	D	Mur	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6687					Partie haute	0,2	
6688					Centre	0,2	
6689	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6690					Partie haute	0,2	
6691					Centre	0,2	
6692	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6693					Partie haute	0,3	
6694					Centre	0,3	
6695	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6696					Partie haute	0,3	
6697					Centre	0,1	
6698	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 1	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6699					Partie haute	0,3	
6700					Centre	0,3	
6701	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6702					Partie haute	0,1	
6703					Centre	0,3	
6704	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6705					Partie haute	0,2	
6706					Centre	0,1	
6707	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6708					Partie haute	0,3	
6709					Centre	0,3	
6710	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 2	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6711					Partie haute	0,1	
6712					Centre	0,1	
6713	Centre		Métal	Peinture	Partie basse	0,1	

6714		Ouvrant intérieur fenêtre sheds 3			Partie haute	0,2	
6715					Centre	0,3	
6716	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6717					Partie haute	0,3	
6718					Centre	0,2	
6719	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6720					Partie haute	0,1	
6721					Centre	0,1	
6722	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 3	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6723					Partie haute	0,3	
6724					Centre	0,2	
6725	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6726					Partie haute	0,3	
6727					Centre	0,2	
6728	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6729					Partie haute	0,3	
6730					Centre	0,2	
6731	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6732					Partie haute	0,3	
6733					Centre	0,2	
6734	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 4	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6735					Partie haute	0,2	
6736					Centre	0,2	
6737	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6738					Partie haute	0,2	
6739					Centre	0,3	
6740	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6741					Partie haute	0,1	
6742					Centre	0,2	
6743	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6744					Partie haute	0,3	
6745					Centre	0,1	
6746	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 5	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6747					Partie haute	0,3	
6748					Centre	0,3	
6749	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6750					Partie haute	0,3	
6751					Centre	0,3	
6752	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6753					Partie haute	0,3	
6754					Centre	0,2	
6755	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6756					Partie haute	0,3	
6757					Centre	0,2	

6758	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 6	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6759					Partie haute	0,2	
6760					Centre	0,2	
6761	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6762					Partie haute	0,2	
6763					Centre	0,2	
6764	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6765					Partie haute	0,1	
6766					Centre	0,3	
6767	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6768					Partie haute	0,3	
6769					Centre	0,3	
6770	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 7	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6771					Partie haute	0,3	
6772					Centre	0,3	
6773	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6774					Partie haute	0,2	
6775					Centre	0,2	
6776	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6777					Partie haute	0,3	
6778					Centre	0,3	
6779	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6780					Partie haute	0,2	
6781					Centre	0,1	
6782	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 8	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6783					Partie haute	0,2	
6784					Centre	0,2	
6785	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6786					Partie haute	0,1	
6787					Centre	0,1	
6788	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6789					Partie haute	0,1	
6790					Centre	0,3	
6791	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6792					Partie haute	0,1	
6793					Centre	0,3	
6794	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 9	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6795					Partie haute	0,3	
6796					Centre	0,1	
6797	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6798					Partie haute	0,3	
6799					Centre	0,2	
6800	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6801					Partie haute	0,2	

6802					Centre	0,1	
6803	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6804					Partie haute	0,1	
6805					Centre	0,3	
6806	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 10	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6807					Partie haute	0,1	
6808					Centre	0,2	
6809	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6810					Partie haute	0,3	
6811					Centre	0,1	
6812	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6813					Partie haute	0,2	
6814					Centre	0,1	
6815	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6816					Partie haute	0,3	
6817					Centre	0,1	
6818	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 11	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6819					Partie haute	0,1	
6820					Centre	0,3	
6821	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6822					Partie haute	0,3	
6823					Centre	0,2	
6824	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6825					Partie haute	0,3	
6826					Centre	0,3	
6827	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6828					Partie haute	0,3	
6829					Centre	0,3	
6830	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 12	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6831					Partie haute	0,3	
6832					Centre	0,2	
6833	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 13	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6834					Partie haute	0,3	
6835					Centre	0,3	
6836	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 13	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6837					Partie haute	0,3	
6838					Centre	0,3	
6839	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 13	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6840					Partie haute	0,1	
6841					Centre	0,2	
6842	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 13	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6843					Partie haute	0,1	
6844					Centre	0,2	
6845	Centre		Métal	Peinture	Partie basse	0,3	

6846		Ouvrant intérieur fenêtre sheds 14			Partie haute	0,2	
6847					Centre	0,1	
6848	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 14	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6849					Partie haute	0,1	
6850					Centre	0,2	
6851	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 14	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6852					Partie haute	0,3	
6853					Centre	0,1	
6854	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 14	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6855					Partie haute	0,2	
6856					Centre	0,3	
6857	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 15	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6858					Partie haute	0,1	
6859					Centre	0,1	
6860	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 15	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6861					Partie haute	0,2	
6862					Centre	0,1	
6863	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 15	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6864					Partie haute	0,2	
6865					Centre	0,1	
6866	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 15	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6867					Partie haute	0,1	
6868					Centre	0,1	
6869	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 16	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6870					Partie haute	0,3	
6871					Centre	0,1	
6872	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 16	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6873					Partie haute	0,2	
6874					Centre	0,1	
6875	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 16	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6876					Partie haute	0,1	
6877					Centre	0,1	
6878	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 16	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6879					Partie haute	0,1	
6880					Centre	0,1	
6881	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 17	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6882					Partie haute	0,3	
6883					Centre	0,2	
6884	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 17	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6885					Partie haute	0,2	
6886					Centre	0,3	
6887	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 17	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6888					Partie haute	0,1	
6889					Centre	0,1	

6890	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 17	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6891					Partie haute	0,1	
6892					Centre	0,1	
6893	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 18	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6894					Partie haute	0,3	
6895					Centre	0,2	
6896	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 18	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6897					Partie haute	0,1	
6898					Centre	0,2	
6899	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 18	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6900					Partie haute	0,2	
6901					Centre	0,2	
6902	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 18	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6903					Partie haute	0,3	
6904					Centre	0,1	
6905	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 19	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6906					Partie haute	0,1	
6907					Centre	0,2	
6908	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 19	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6909					Partie haute	0,2	
6910					Centre	0,2	
6911	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 19	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6912					Partie haute	0,3	
6913					Centre	0,1	
6914	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 19	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6915					Partie haute	0,2	
6916					Centre	0,3	
6917	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 20	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6918					Partie haute	0,3	
6919					Centre	0,1	
6920	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 20	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6921					Partie haute	0,2	
6922					Centre	0,2	
6923	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 20	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6924					Partie haute	0,3	
6925					Centre	0,3	
6926	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 20	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6927					Partie haute	0,1	
6928					Centre	0,1	
6929	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 21	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6930					Partie haute	0,1	
6931					Centre	0,1	
6932	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 21	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6933					Partie haute	0,1	

6934					Centre	0,3	
6935	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 21	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6936					Partie haute	0,3	
6937					Centre	0,3	
6938	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 21	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6939					Partie haute	0,3	
6940					Centre	0,3	
6941	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 22	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6942					Partie haute	0,3	
6943					Centre	0,1	
6944	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 22	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6945					Partie haute	0,2	
6946					Centre	0,2	
6947	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 22	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6948					Partie haute	0,3	
6949					Centre	0,3	
6950	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 22	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6951					Partie haute	0,3	
6952					Centre	0,1	
6953	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 23	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6954					Partie haute	0,2	
6955					Centre	0,2	
6956	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 23	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6957					Partie haute	0,2	
6958					Centre	0,1	
6959	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 23	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6960					Partie haute	0,2	
6961					Centre	0,3	
6962	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 23	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6963					Partie haute	0,3	
6964					Centre	0,3	
6965	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 24	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6966					Partie haute	0,2	
6967					Centre	0,1	
6968	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 24	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6969					Partie haute	0,1	
6970					Centre	0,1	
6971	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 24	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6972					Partie haute	0,1	
6973					Centre	0,2	
6974	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 24	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6975					Partie haute	0,1	
6976					Centre	0,2	
6977	Centre		Métal	Peinture	Partie basse	0,2	

6978		Ouvrant intérieur fenêtre sheds 25			Partie haute	0,2	
6979					Centre	0,2	
6980	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 25	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6981					Partie haute	0,3	
6982					Centre	0,3	
6983	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 25	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
6984					Partie haute	0,2	
6985					Centre	0,1	
6986	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 25	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6987					Partie haute	0,1	
6988					Centre	0,2	
6989	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 26	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6990					Partie haute	0,1	
6991					Centre	0,2	
6992	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 26	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6993					Partie haute	0,2	
6994					Centre	0,3	
6995	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 26	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
6996					Partie haute	0,1	
6997					Centre	0,2	
6998	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 26	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
6999					Partie haute	0,2	
7000					Centre	0,3	
7001	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 27	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7002					Partie haute	0,1	
7003					Centre	0,1	
7004	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 27	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7005					Partie haute	0,3	
7006					Centre	0,3	
7007	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 27	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7008					Partie haute	0,1	
7009					Centre	0,2	
7010	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 27	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7011					Partie haute	0,1	
7012					Centre	0,3	
7013	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 28	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7014					Partie haute	0,2	
7015					Centre	0,1	
7016	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 28	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7017					Partie haute	0,2	
7018					Centre	0,2	
7019	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 28	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7020					Partie haute	0,3	
7021					Centre	0,3	

7022	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 28	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7023					Partie haute	0,1	
7024					Centre	0,2	
7025	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 29	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7026					Partie haute	0,3	
7027					Centre	0,2	
7028	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 29	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7029					Partie haute	0,2	
7030					Centre	0,3	
7031	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 29	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7032					Partie haute	0,3	
7033					Centre	0,3	
7034	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 29	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7035					Partie haute	0,3	
7036					Centre	0,2	
7037	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 30	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7038					Partie haute	0,2	
7039					Centre	0,1	
7040	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 30	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7041					Partie haute	0,2	
7042					Centre	0,1	
7043	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 30	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7044					Partie haute	0,3	
7045					Centre	0,2	
7046	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 30	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7047					Partie haute	0,1	
7048					Centre	0,2	
7049	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 31	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7050					Partie haute	0,3	
7051					Centre	0,3	
7052	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 31	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7053					Partie haute	0,1	
7054					Centre	0,2	
7055	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 31	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7056					Partie haute	0,3	
7057					Centre	0,1	
7058	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 31	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7059					Partie haute	0,2	
7060					Centre	0,3	
7061	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 32	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7062					Partie haute	0,1	
7063					Centre	0,1	
7064	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 32	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7065					Partie haute	0,3	

7066					Centre	0,1	
7067	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 32	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7068					Partie haute	0,1	
7069					Centre	0,1	
7070	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 32	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7071					Partie haute	0,1	
7072					Centre	0,2	
7073	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 33	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7074					Partie haute	0,2	
7075					Centre	0,1	
7076	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 33	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7077					Partie haute	0,1	
7078					Centre	0,3	
7079	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 33	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7080					Partie haute	0,3	
7081					Centre	0,3	
7082	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 33	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7083					Partie haute	0,3	
7084					Centre	0,1	
7085	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 34	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7086					Partie haute	0,3	
7087					Centre	0,1	
7088	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 34	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7089					Partie haute	0,3	
7090					Centre	0,1	
7091	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 34	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7092					Partie haute	0,3	
7093					Centre	0,3	
7094	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 34	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7095					Partie haute	0,2	
7096					Centre	0,1	
7097	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 35	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7098					Partie haute	0,2	
7099					Centre	0,1	
7100	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 35	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7101					Partie haute	0,2	
7102					Centre	0,1	
7103	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 35	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7104					Partie haute	0,1	
7105					Centre	0,2	
7106	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 35	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7107					Partie haute	0,1	
7108					Centre	0,1	
7109	Centre		Métal	Peinture	Partie basse	0,1	

7110		Ouvrant intérieur fenêtre sheds 36			Partie haute	0,2	
7111					Centre	0,1	
7112	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 36	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7113					Partie haute	0,3	
7114					Centre	0,1	
7115	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 36	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7116					Partie haute	0,3	
7117					Centre	0,3	
7118	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 36	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7119					Partie haute	0,3	
7120					Centre	0,2	
7121	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 37	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7122					Partie haute	0,1	
7123					Centre	0,2	
7124	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 37	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7125					Partie haute	0,1	
7126					Centre	0,3	
7127	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 37	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7128					Partie haute	0,3	
7129					Centre	0,1	
7130	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 37	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7131					Partie haute	0,3	
7132					Centre	0,2	
7133	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 38	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7134					Partie haute	0,1	
7135					Centre	0,1	
7136	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 38	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7137					Partie haute	0,3	
7138					Centre	0,2	
7139	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 38	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7140					Partie haute	0,2	
7141					Centre	0,1	
7142	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 38	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7143					Partie haute	0,1	
7144					Centre	0,3	
7145	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 39	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7146					Partie haute	0,1	
7147					Centre	0,3	
7148	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 39	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7149					Partie haute	0,1	
7150					Centre	0,2	
7151	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 39	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7152					Partie haute	0,3	
7153					Centre	0,2	

7154	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 39	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7155					Partie haute	0,2	
7156					Centre	0,3	
7157	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 40	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7158					Partie haute	0,1	
7159					Centre	0,1	
7160	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 40	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7161					Partie haute	0,1	
7162					Centre	0,1	
7163	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 40	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7164					Partie haute	0,2	
7165					Centre	0,1	
7166	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 40	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7167					Partie haute	0,2	
7168					Centre	0,1	
7169	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 41	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7170					Partie haute	0,1	
7171					Centre	0,2	
7172	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 41	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7173					Partie haute	0,3	
7174					Centre	0,1	
7175	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 41	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7176					Partie haute	0,3	
7177					Centre	0,2	
7178	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 41	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7179					Partie haute	0,2	
7180					Centre	0,2	
7181	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 42	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7182					Partie haute	0,2	
7183					Centre	0,1	
7184	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 42	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7185					Partie haute	0,3	
7186					Centre	0,2	
7187	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 42	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7188					Partie haute	0,1	
7189					Centre	0,3	
7190	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 42	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7191					Partie haute	0,1	
7192					Centre	0,3	
7193	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 43	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7194					Partie haute	0,1	
7195					Centre	0,3	
7196	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 43	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7197					Partie haute	0,3	

7198					Centre	0,1	
7199	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 43	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7200					Partie haute	0,1	
7201					Centre	0,1	
7202	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 43	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7203					Partie haute	0,3	
7204					Centre	0,3	
7205	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 44	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7206					Partie haute	0,3	
7207					Centre	0,1	
7208	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 44	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7209					Partie haute	0,3	
7210					Centre	0,3	
7211	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 44	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7212					Partie haute	0,1	
7213					Centre	0,3	
7214	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 44	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7215					Partie haute	0,3	
7216					Centre	0,2	
7217	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 45	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7218					Partie haute	0,3	
7219					Centre	0,3	
7220	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 45	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7221					Partie haute	0,1	
7222					Centre	0,3	
7223	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 45	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7224					Partie haute	0,2	
7225					Centre	0,3	
7226	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 45	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7227					Partie haute	0,1	
7228					Centre	0,3	
7229	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 46	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7230					Partie haute	0,1	
7231					Centre	0,3	
7232	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 46	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7233					Partie haute	0,1	
7234					Centre	0,3	
7235	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 46	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7236					Partie haute	0,2	
7237					Centre	0,3	
7238	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 46	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7239					Partie haute	0,2	
7240					Centre	0,2	
7241	Centre		Métal	Peinture	Partie basse	0,1	

7242		Ouvrant intérieur fenêtre sheds 47			Partie haute	0,3	
7243					Centre	0,2	
7244	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 47	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7245					Partie haute	0,1	
7246					Centre	0,2	
7247	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 47	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7248					Partie haute	0,2	
7249					Centre	0,3	
7250	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 47	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7251					Partie haute	0,1	
7252					Centre	0,3	
7253	Centre	Ouvrant intérieur fenêtre sheds 48	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7254					Partie haute	0,2	
7255					Centre	0,2	
7256	Centre	Ouvrant extérieur fenêtre sheds 48	Métal	Peinture	Partie basse	0,3	
7257					Partie haute	0,2	
7258					Centre	0,1	
7259	Centre	Dormant intérieur fenêtre sheds 48	Métal	Peinture	Partie basse	0,1	
7260					Partie haute	0,2	
7261					Centre	0,2	
7262	Centre	Dormant extérieur fenêtre sheds 48	Métal	Peinture	Partie basse	0,2	
7263					Partie haute	0,1	
7264					Centre	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 201							

Toiture - TER1 LGT

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
7265	Plancher Bas	Etanchéité	Bitume	Brut	Mesure 1	0,1	
7266					Mesure 2	0,1	
7267					Mesure 3	0,2	
7268	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
7269					Partie haute	0,3	
7270					Centre	0,1	
7271	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
7272					Partie haute	0,1	
7273					Centre	0,1	
7274	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
7275					Partie haute	0,2	
7276					Centre	0,3	
7277	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
7278					Partie haute	0,3	
7279					Centre	0,2	
7280	A	Garde-corps	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	

7281					Mesure 2	0,2	
7282					Mesure 3	0,2	
7283	B	Garde-corps	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
7284					Mesure 2	0,1	
7285					Mesure 3	0,2	
7286	C	Garde-corps	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
7287					Mesure 2	0,1	
7288					Mesure 3	0,2	
7289	D	Garde-corps	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
7290					Mesure 2	0,3	
7291					Mesure 3	0,1	
Nombre d'unités de diagnostic : 9							

Toiture - TER2 LGT

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
7292	Plancher Bas	Etanchéité	Bitume	Brut	Mesure 1	0,2	
7293					Mesure 2	0,2	
7294					Mesure 3	0,2	
7295	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
7296					Partie haute	0,1	
7297					Centre	0,2	
7298	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
7299					Partie haute	0,3	
7300					Centre	0,1	
7301	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
7302					Partie haute	0,2	
7303					Centre	0,3	
7304	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
7305					Partie haute	0,1	
7306					Centre	0,3	
Nombre d'unités de diagnostic : 5							

FACADES

N° MESURE	ZONE	UNITE DE DIAGNOSTIC	SUBSTRAT	REVETEMENT APPARENT	LOCALISATION MESURE	MESURE (MG/CM²)	OBSERVATION / TRAVAUX
7307	A	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
7308					Partie haute	0,1	
7309					Centre	0,1	
7310	B	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
7311					Partie haute	0,1	
7312					Centre	0,2	
7313	C	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
7314					Partie haute	0,1	

7315					Centre	0,1	
7316	D	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
7317					Partie haute	0,2	
7318					Centre	0,2	
7319	E	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
7320					Partie haute	0,1	
7321					Centre	0,1	
7322	F	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
7323					Partie haute	0,1	
7324					Centre	0,1	
7325	G	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
7326					Partie haute	0,2	
7327					Centre	0,2	
7328	H	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,2	
7329					Partie haute	0,1	
7330					Centre	0,2	
7331	I	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,3	
7332					Partie haute	0,1	
7333					Centre	0,2	
7334	J	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
7335					Partie haute	0,1	
7336					Centre	0,1	
7337	K	Mur	Ciment	Peinture	Partie basse	0,1	
7338					Partie haute	0,2	
7339					Centre	0,2	
7340	A	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,4	
7341					Mesure 2	0,8	
7342					Mesure 3	0,4	
7343	B	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,6	
7344					Mesure 2	0,8	
7345					Mesure 3	0,8	
7346	C	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,5	
7347					Mesure 2	0,8	
7348					Mesure 3	0,4	
7349	D	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,5	
7350					Mesure 2	0,9	
7351					Mesure 3	0,8	
7352	E	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,4	
7353					Mesure 2	0,7	
7354					Mesure 3	0,9	
7355	F	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,7	
7356					Mesure 2	0,8	
7357					Mesure 3	0,8	
7358	G	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,8	

7359					Mesure 2	0,7	
7360					Mesure 3	0,5	
7361	H	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,8	
7362					Mesure 2	0,8	
7363					Mesure 3	0,9	
7364	I	Mur	Faïence	Brut	Mesure 1	0,5	
7365					Mesure 2	0,8	
7366					Mesure 3	0,8	
7367	J	Escalier Marches	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
7368					Mesure 2	0,2	
7369					Mesure 3	0,3	
7370	J	Escalier contre-marches	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
7371					Mesure 2	0,3	
7372					Mesure 3	0,1	
7373	J	Escalier limon	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
7374					Mesure 2	0,2	
7375					Mesure 3	0,1	
7376	J	Escalier garde-corps	Métal	Peinture	Mesure 1	0,1	
7377					Mesure 2	0,1	
7378					Mesure 3	0,3	
7379	K	Escalier Marches	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
7380					Mesure 2	0,2	
7381					Mesure 3	0,1	
7382	K	Escalier contre-marches	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,2	
7383					Mesure 2	0,1	
7384					Mesure 3	0,1	
7385	K	Escalier limon	Ciment	Peinture	Mesure 1	0,3	
7386					Mesure 2	0,1	
7387					Mesure 3	0,2	
7388	K	Escalier garde-corps	Métal	Peinture	Mesure 1	0,2	
7389					Mesure 2	0,1	
7390					Mesure 3	0,2	
Nombre d'unités de diagnostic : 28							

ANALYSES CHIMIQUES DU LABORATOIRE

Aucune analyse chimique n'a été réalisée en laboratoire.

7. ANNEXES

SOMMAIRE

7.1 SCHÉMA DE REPÉRAGE


7.2 ILLUSTRATIONS

7.3 NOTICE D'INFORMATION AVANT TRAVAUX

7.4 DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE


7.5 AUTRES DOCUMENTS

7.1 Annexe : SCHÉMA DE REPÉRAGE

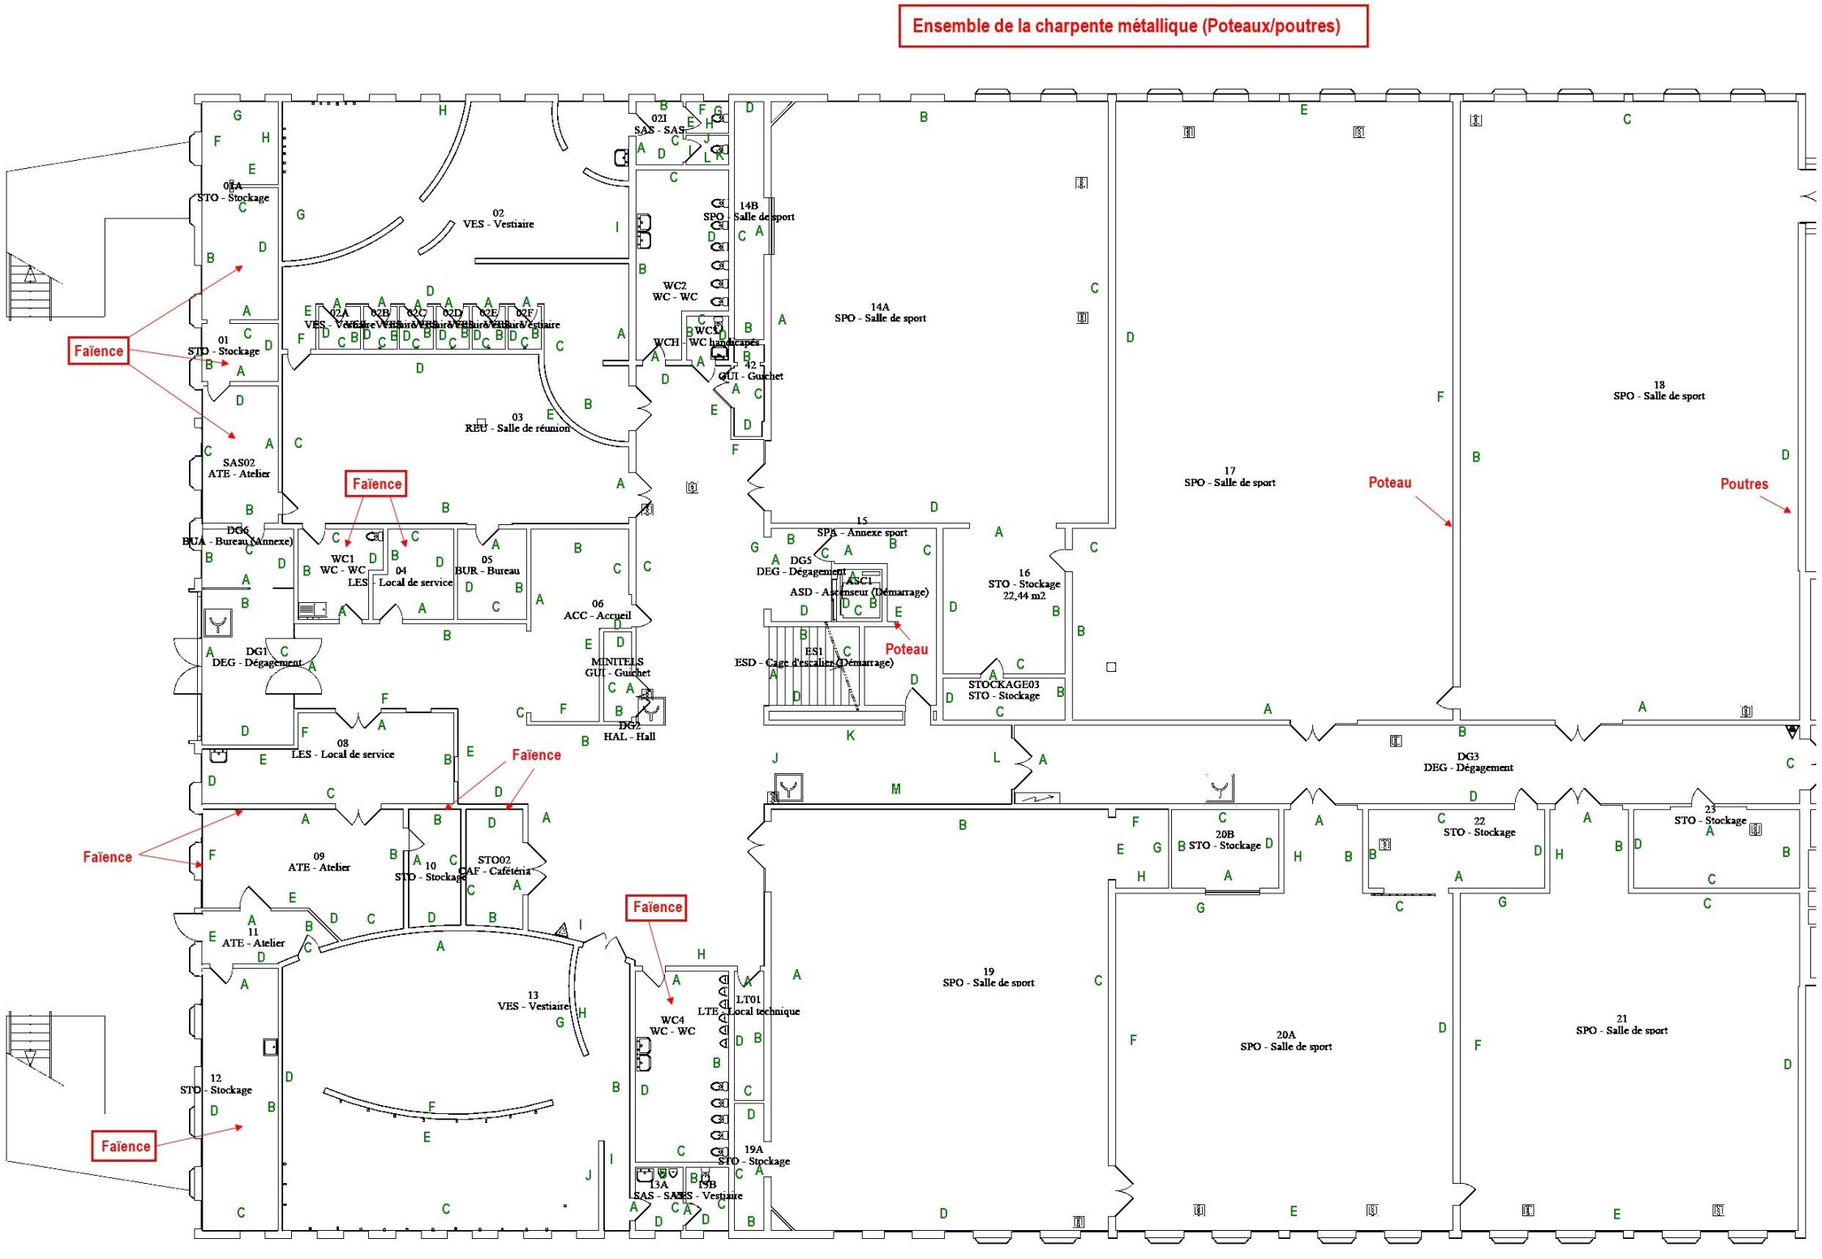

Revêtements contenant du plomb >1 mg/cm² : RDC- zone 1


DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis
Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG

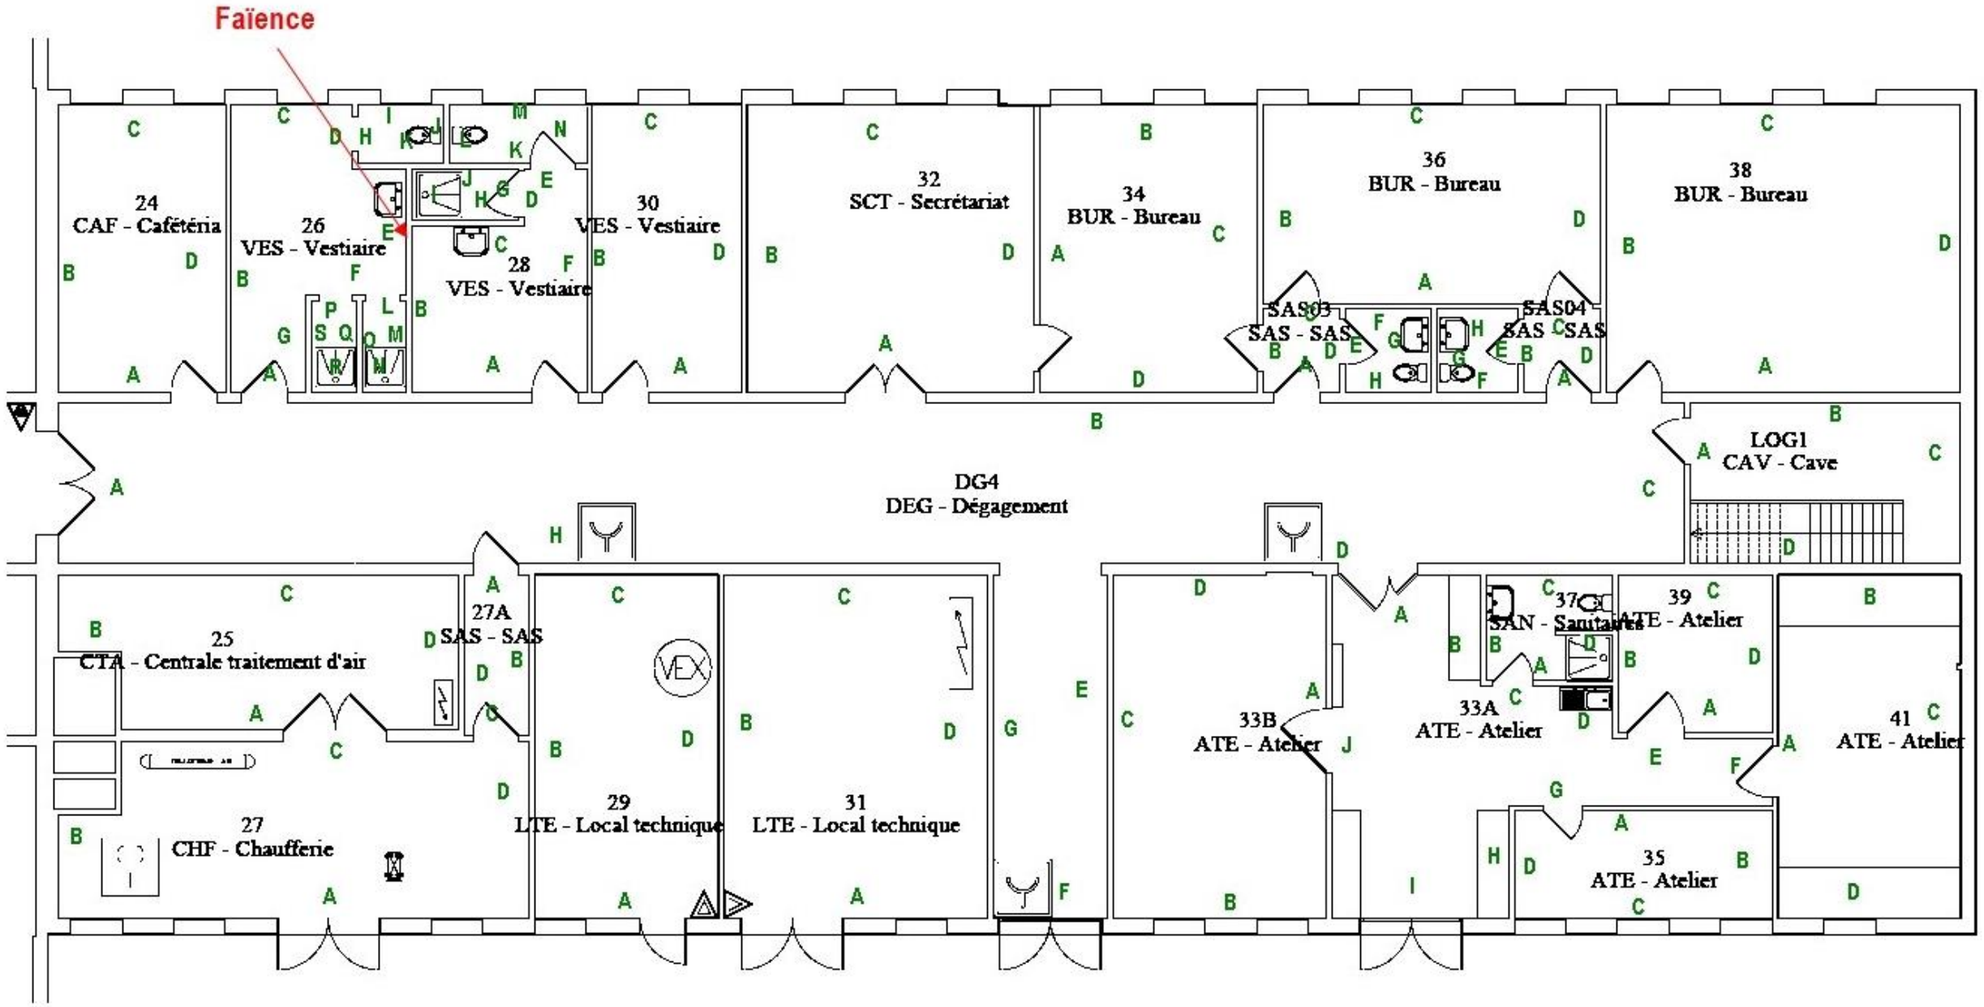

Revêtements contenant du plomb >1 mg/cm² : RDC- zone 2

DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis
Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG

Ensemble de la charpente métallique (Poteaux/poutres)

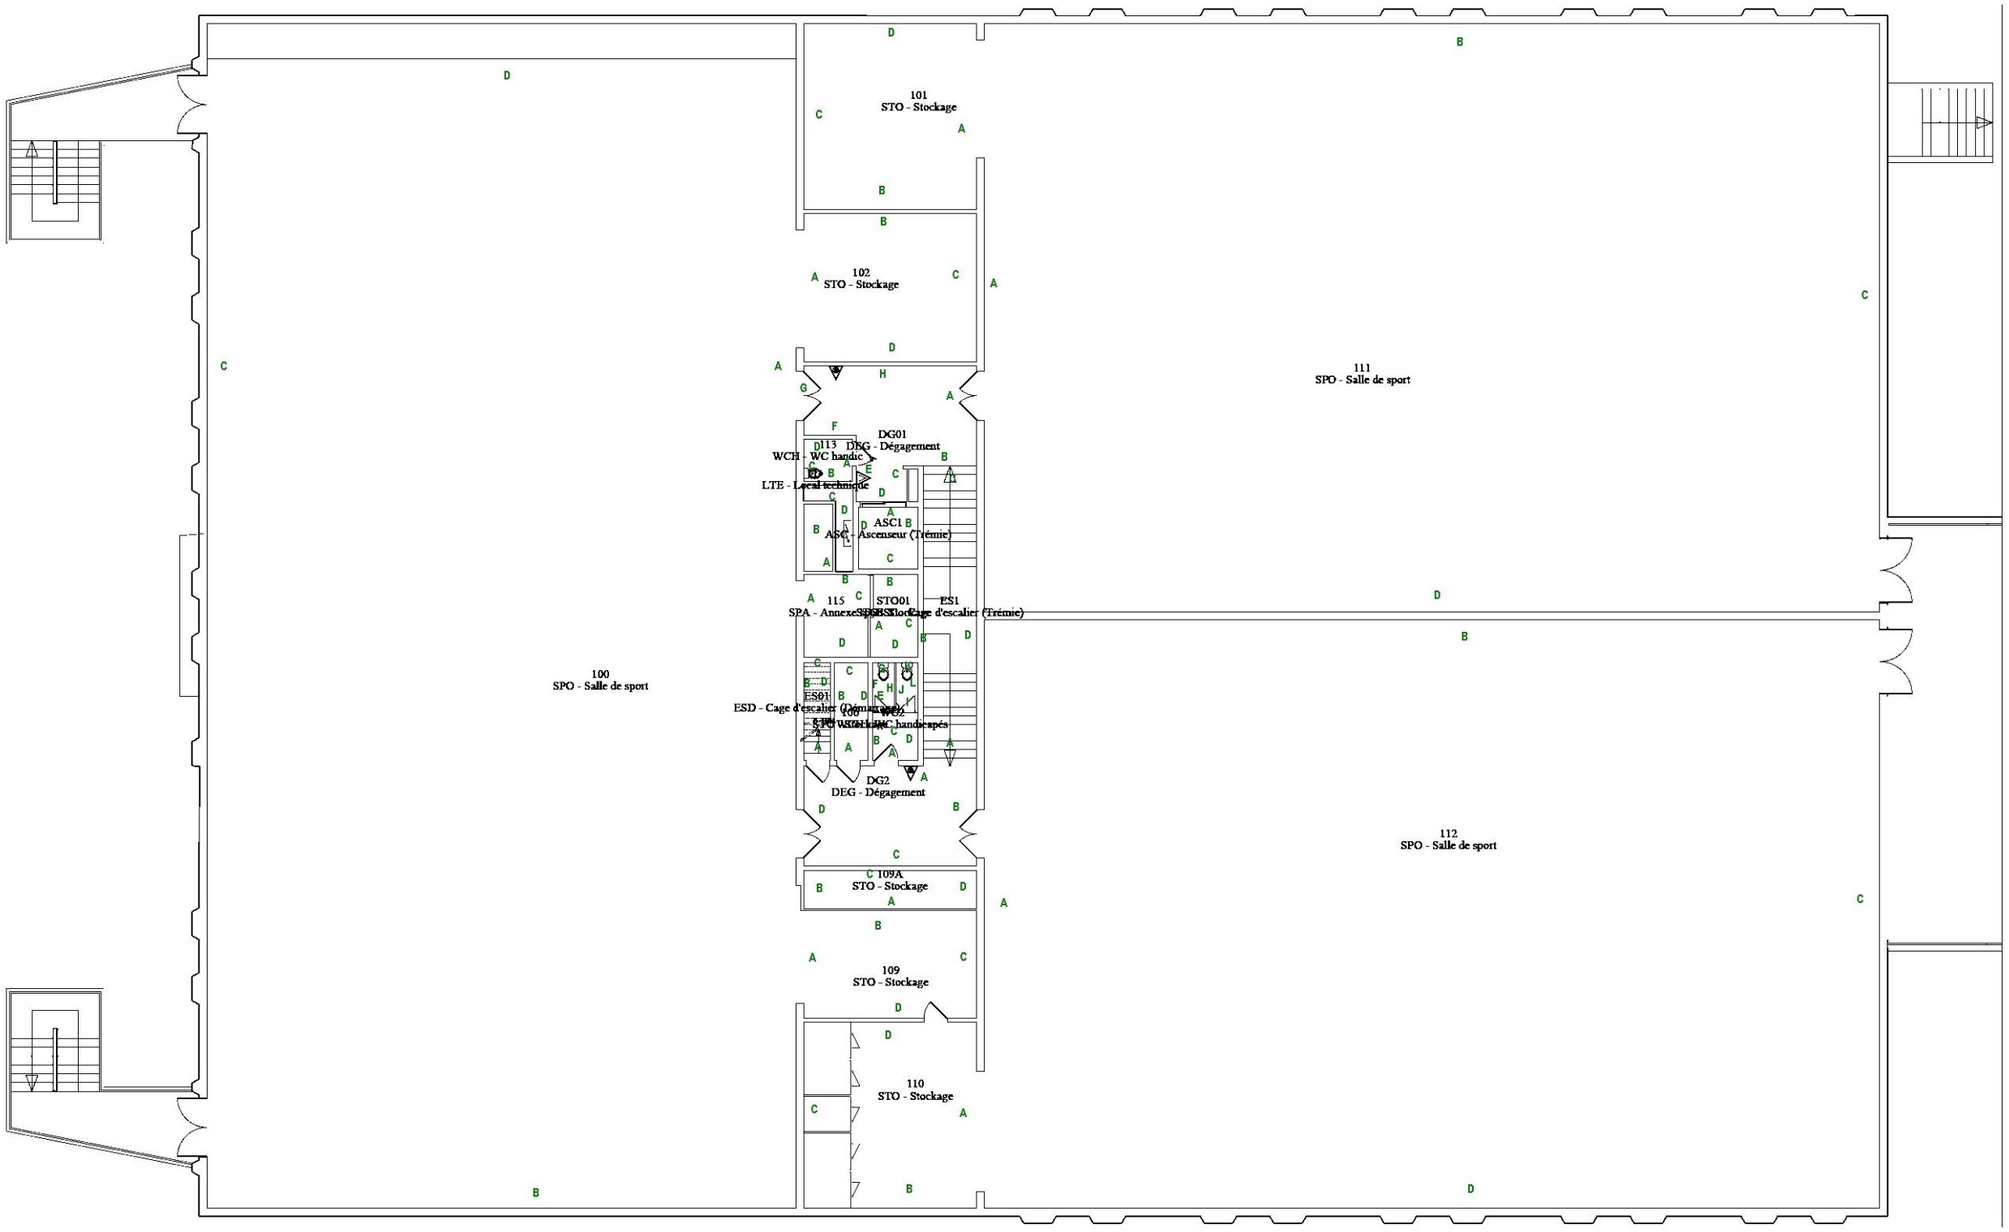

Revêtements contenant du plomb >1 mg/cm² : R+1 - zone 1

DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis
Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG


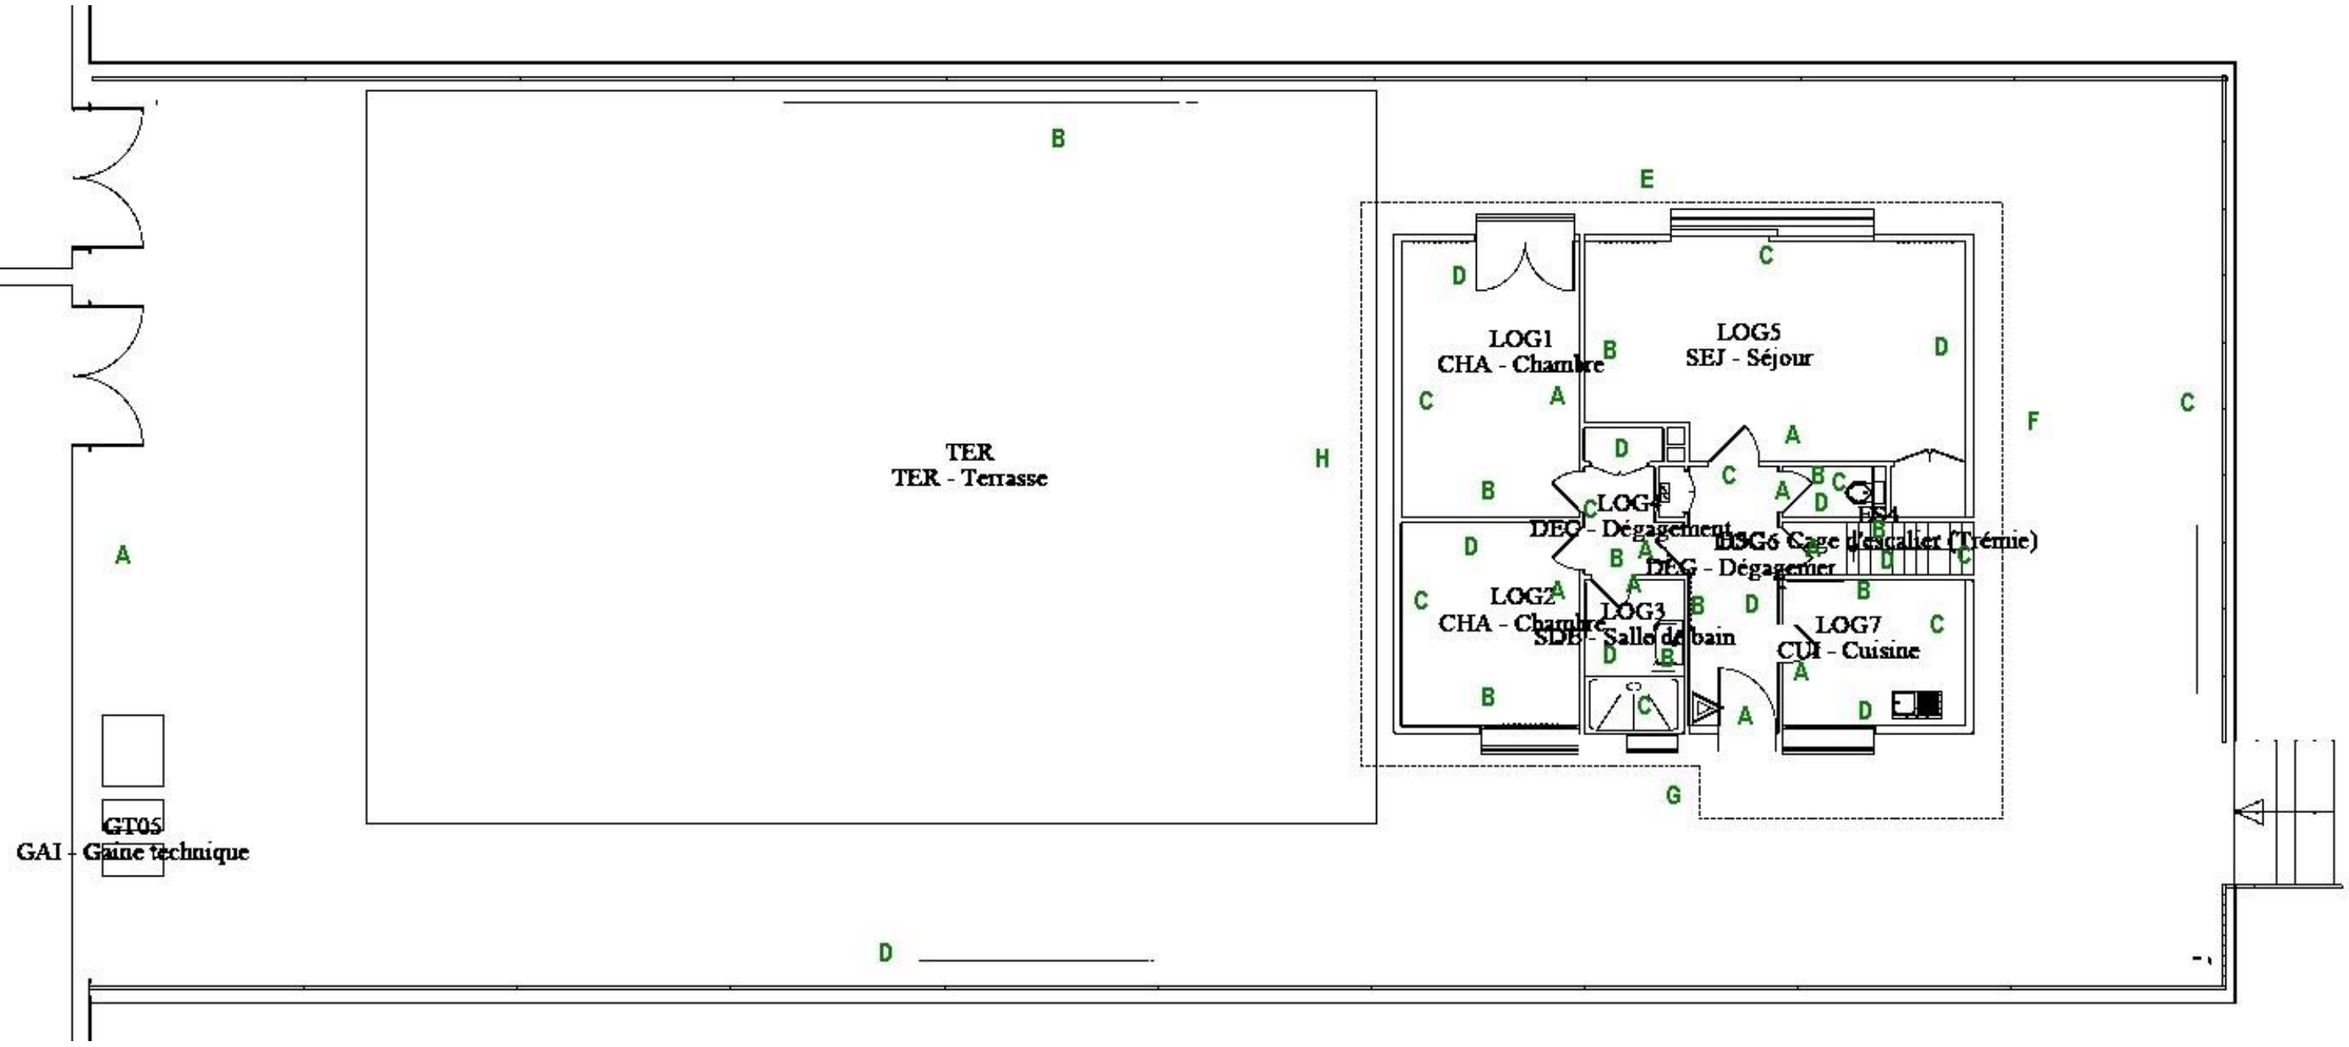



Planche croquis de repérage technique : R+1 – Zone 2

DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis
Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG

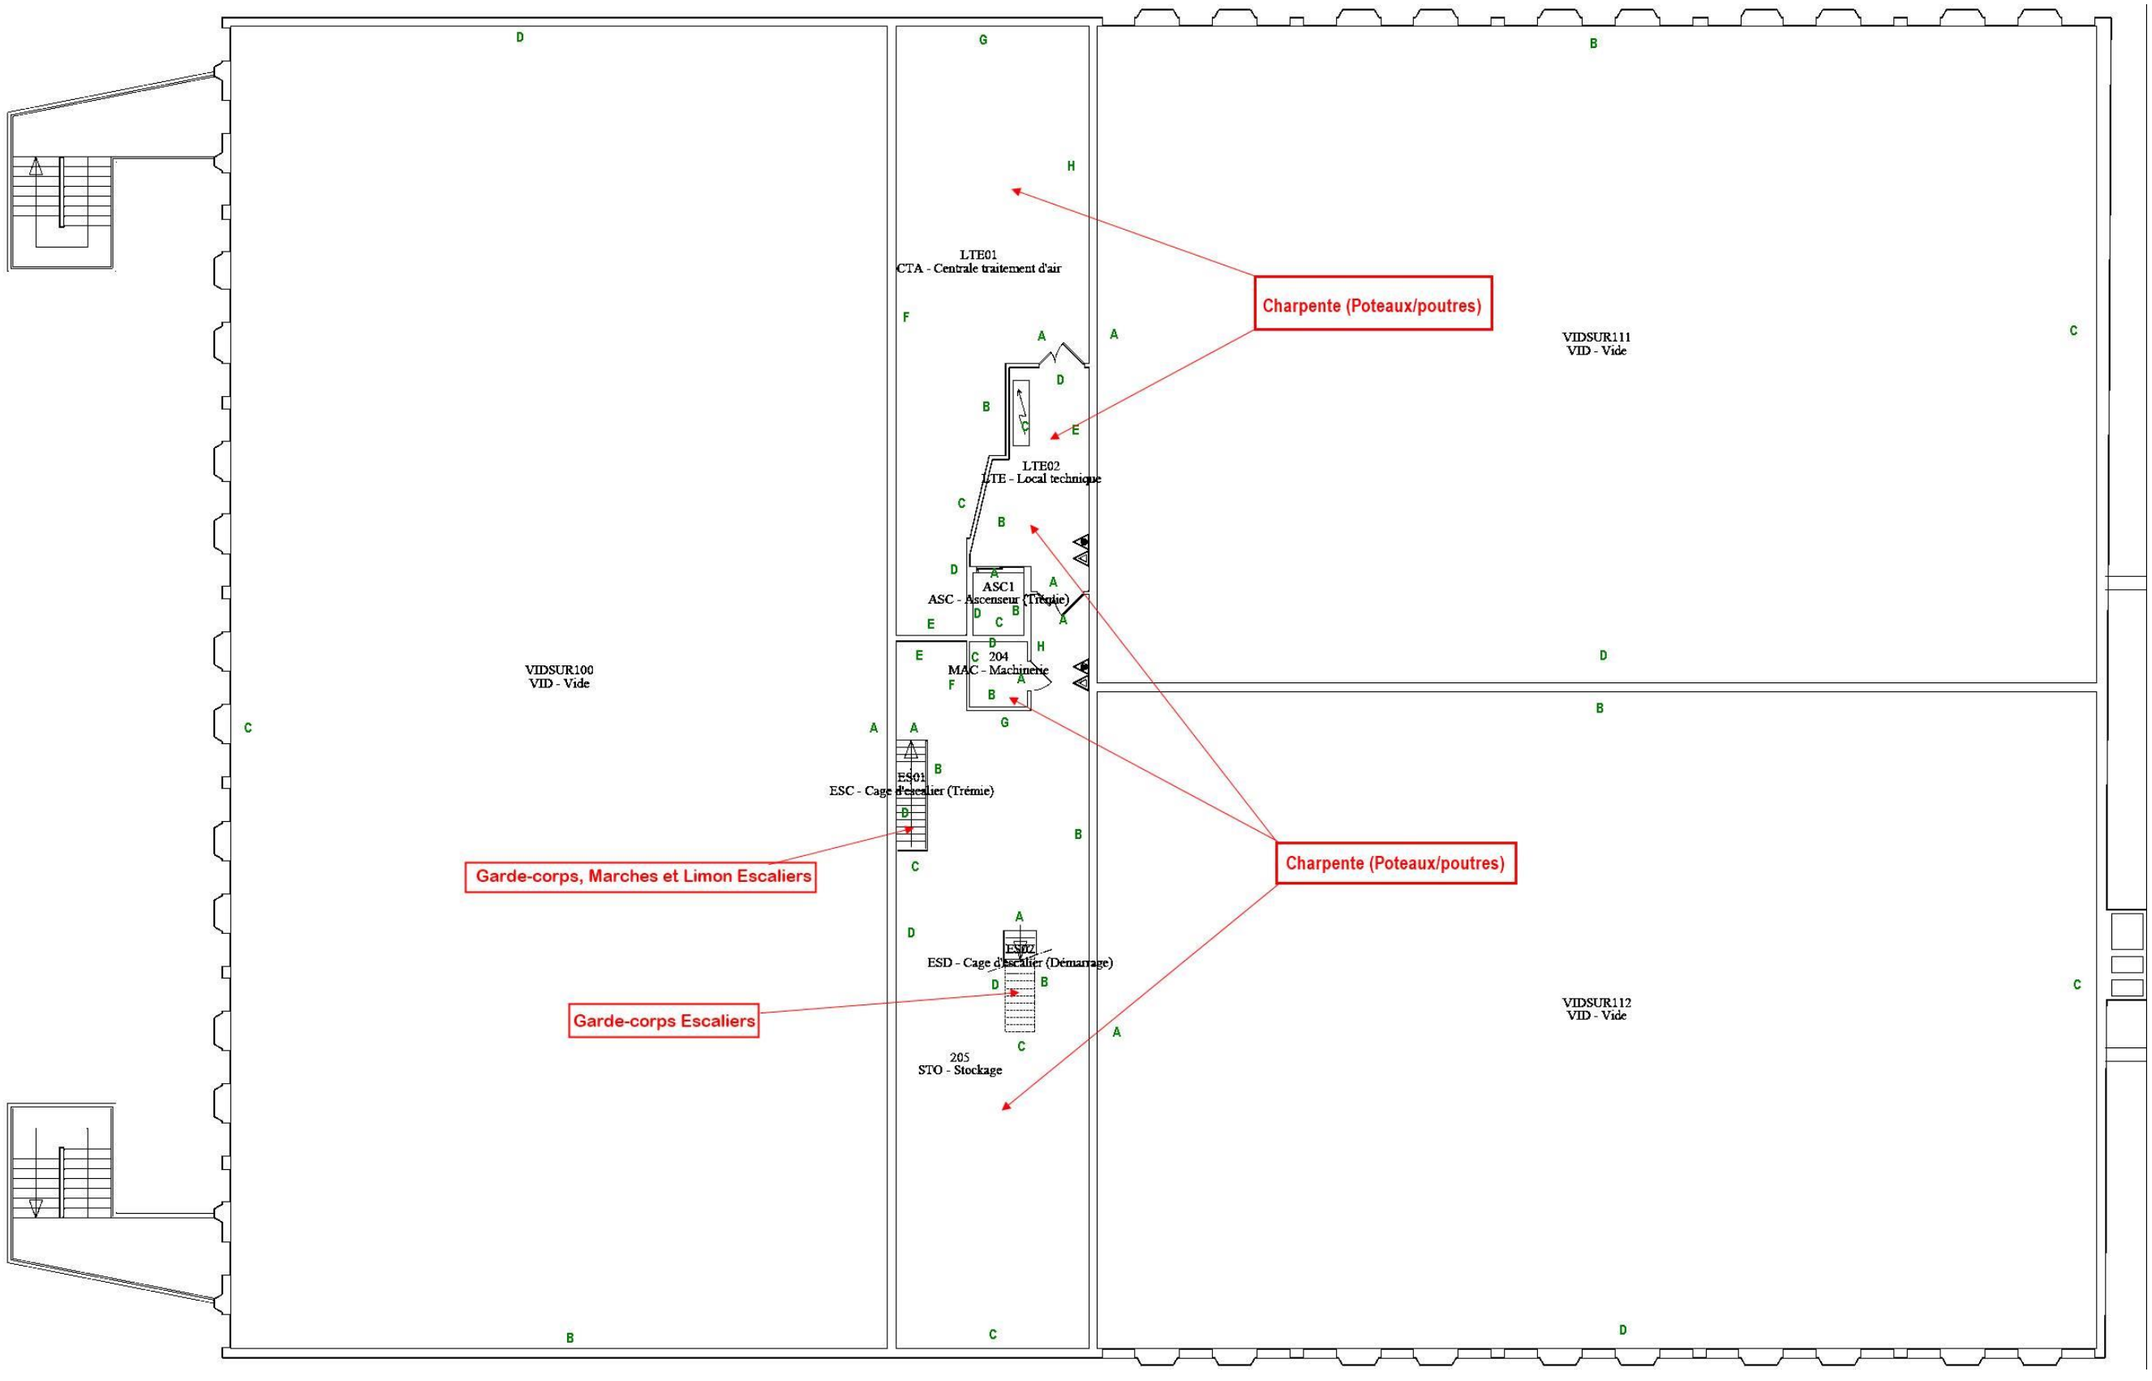

Revêtements contenant du plomb >1 mg/cm² : R+2

DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis
Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG

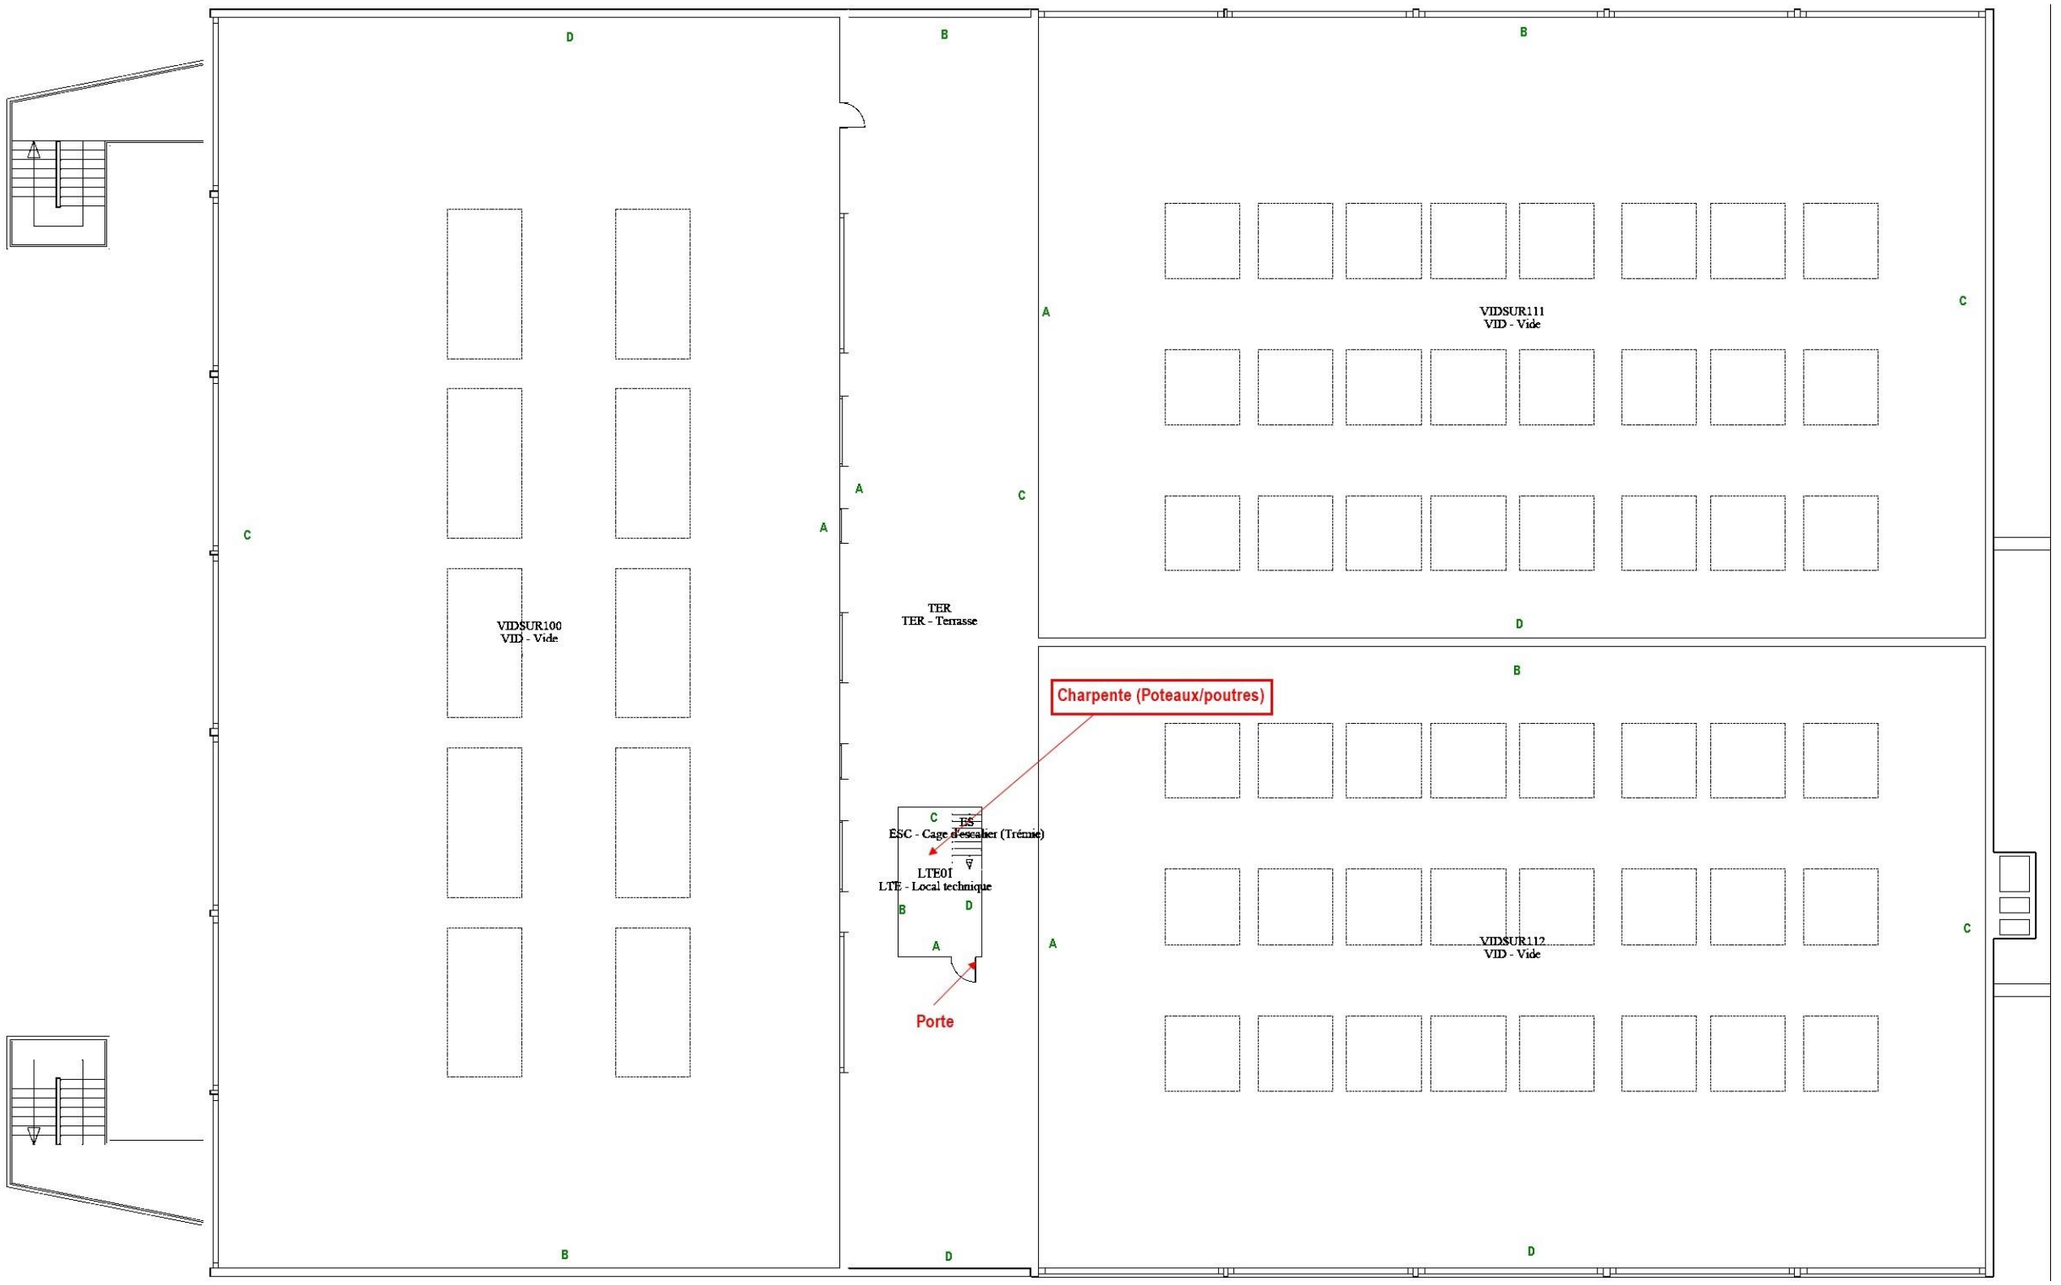

Revêtements contenant du plomb >1 mg/cm² : Entresol machinerie

DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis
Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG

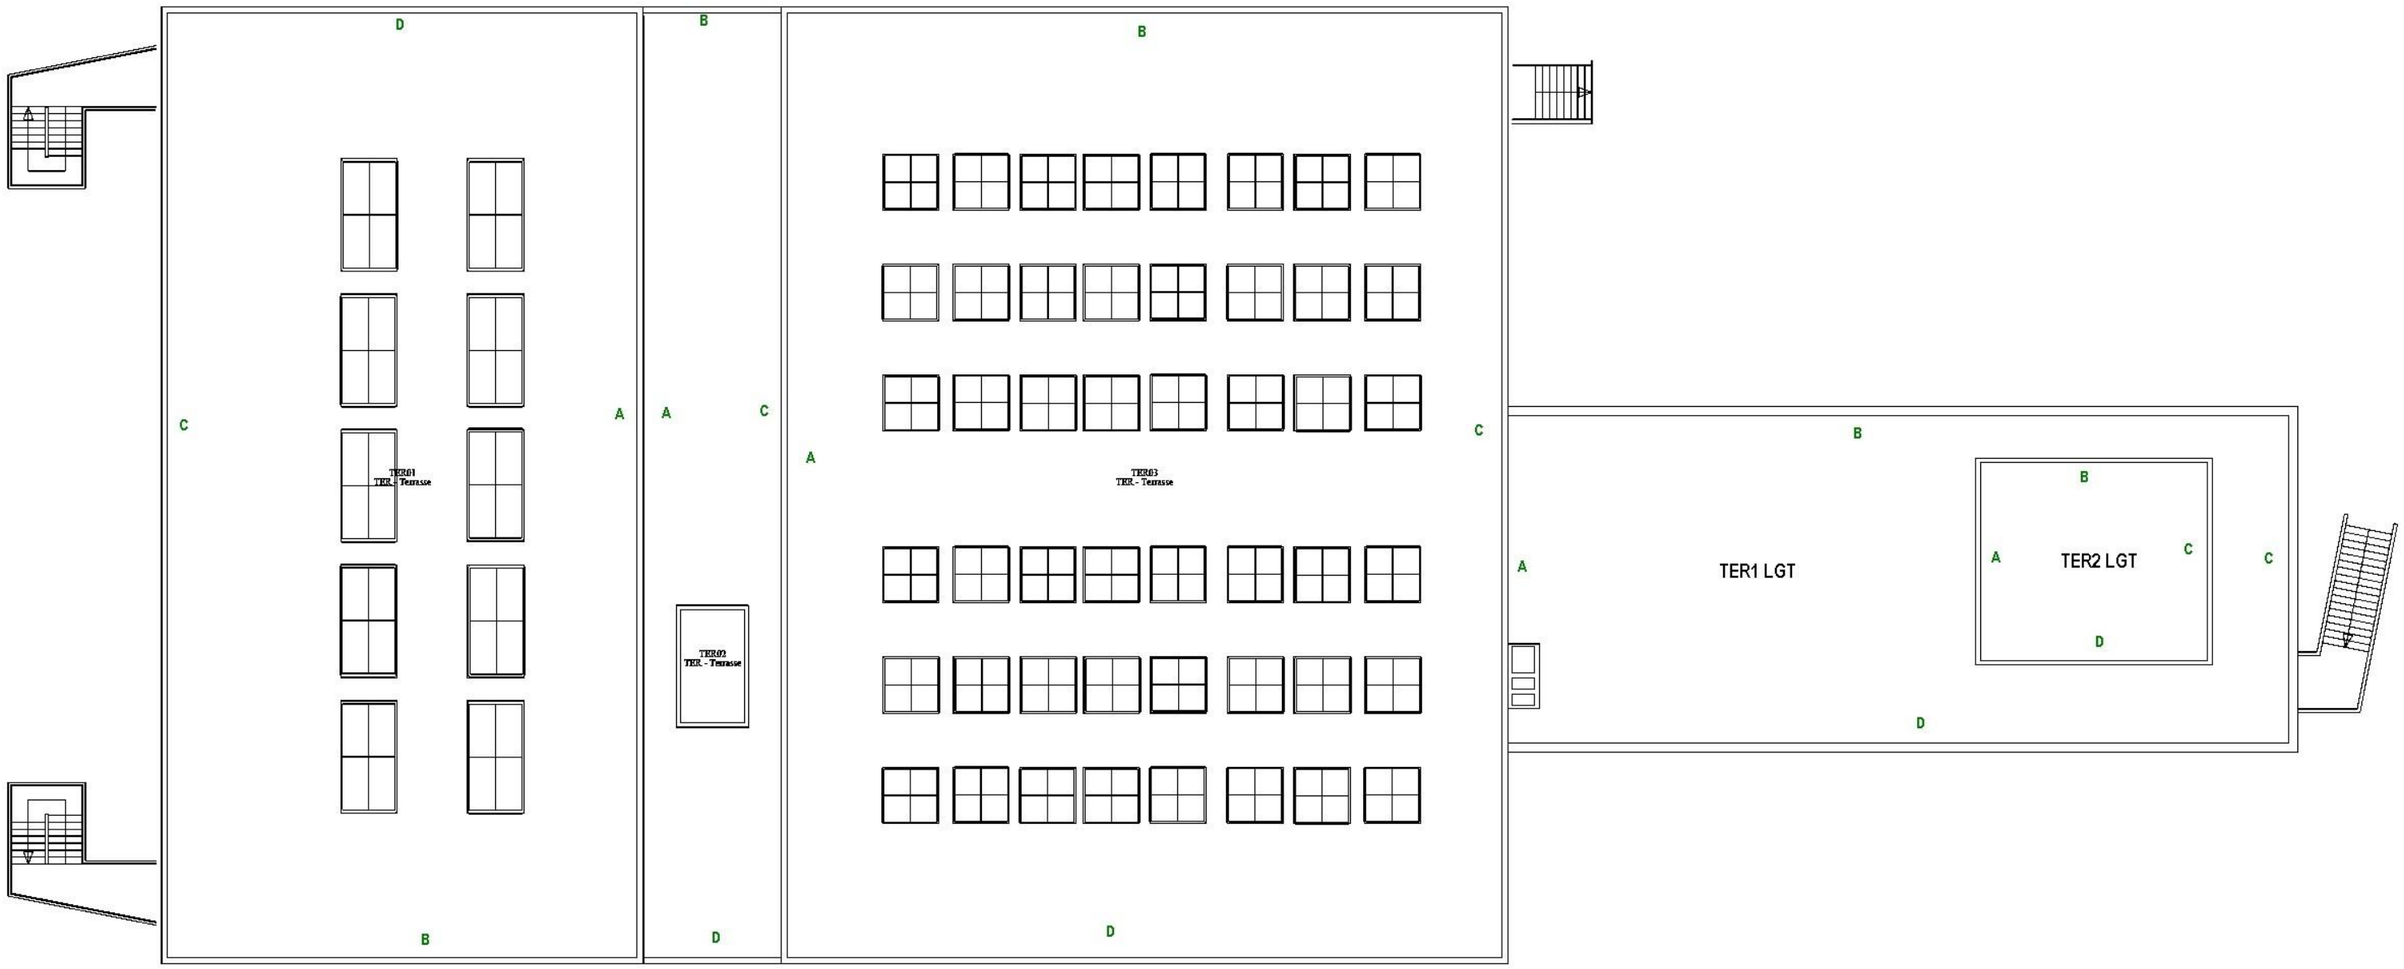


Planche croquis de repérage technique : Toiture

DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis
Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG





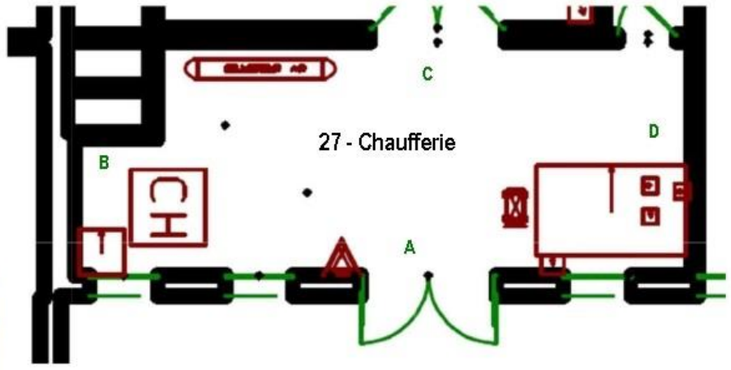








Planche croquis de repérage technique : Chaufferie

DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis
Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG






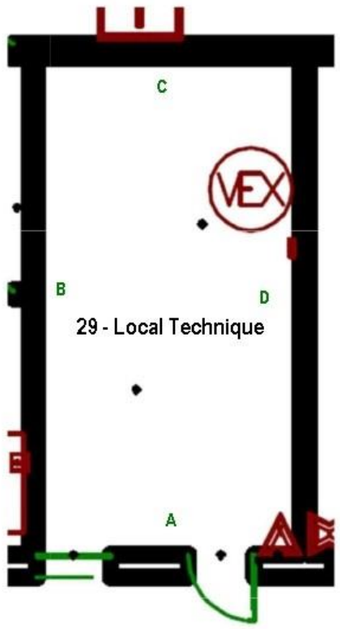


Planche croquis de repérage technique : Local technique

DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis
Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG

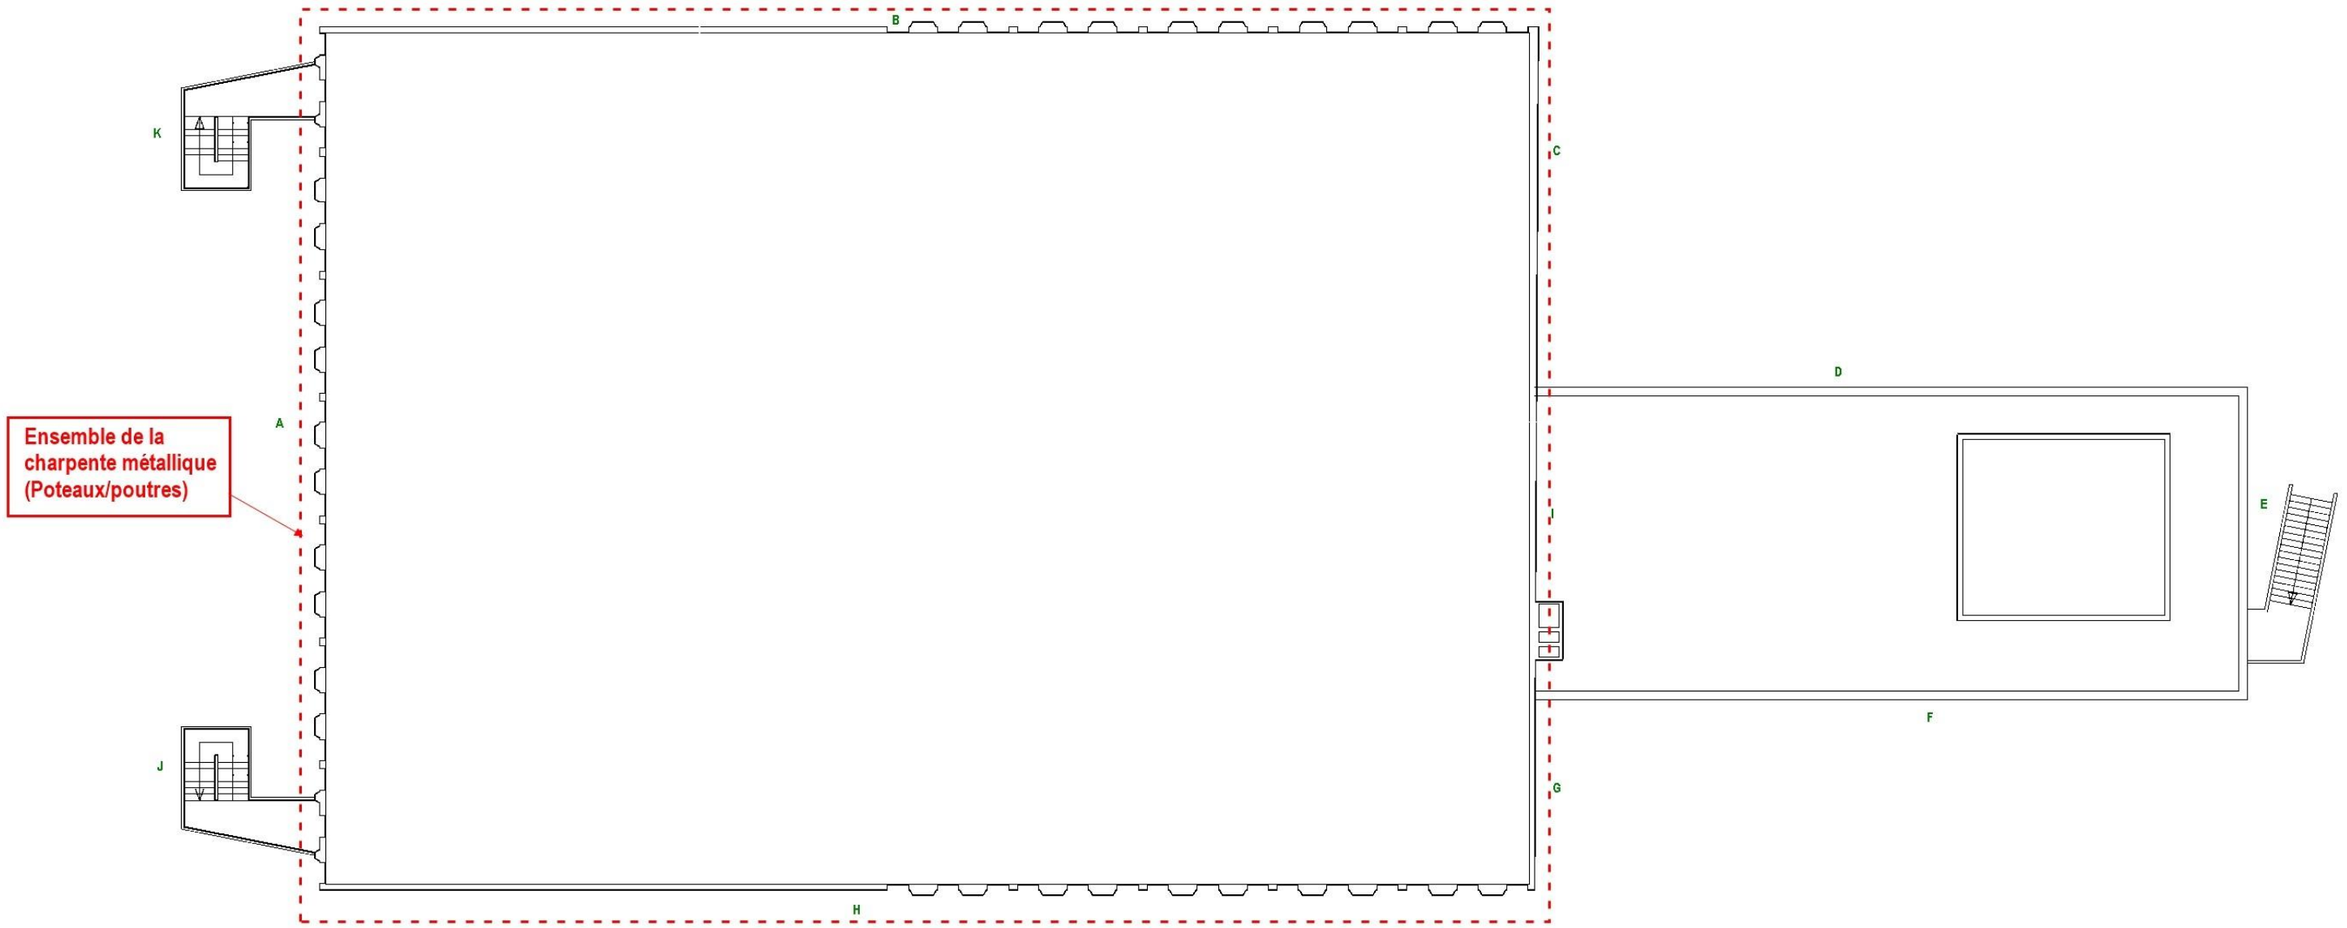

Revêtements contenant du plomb >1 mg/cm² : Façade

DIAGOBAH, auteur : M WEBER Régis
Dossier n° 26MHE0439-V2 du 26/05/2026
Adresse du bien : 1 Allée Konrad Roentgen 67000 STRASBOURG

7.2 Annexe : ILLUSTRATIONS

7.3 Annexe : NOTICE D'INFORMATION AVANT TRAVAUX

Les effets du plomb sur la santé

L'ingestion ou l'inhalation de plomb est toxique. Elle provoque des effets réversibles (anémie, troubles digestifs, baisse de la fertilité) ou irréversibles (atteinte du système nerveux, baisse du quotient intellectuel, avortement etc.). Une fois dans l'organisme, le plomb est stocké, notamment dans les os, d'où il peut être libéré dans le sang, des années ou même des dizaines d'années plus tard. L'intoxication chronique par le plomb, appelée saturnisme, est particulièrement grave chez le jeune enfant (perturbation du développement du cerveau). Les femmes en âge de procréer doivent également se protéger car, pendant la grossesse, le plomb peut traverser le placenta et contaminer le fœtus.

Comment se contamine-t-on ?

Les opérateurs se contaminent en respirant ou en avalant les particules de plomb contenues dans les fumées ou poussières :

SUR LES CHANTIERS :
- En travaillant sans protection,
- En fumant ou s'alimentant avec les mains sales,
- En se rongeant les ongles,
- En mâchant de la gomme ou autres.

HORS LIEUX DE TRAVAIL :
Les particules déposées sur les cheveux, la barbe, la peau, les vêtements peuvent être importées dans les véhicules et au domicile des intervenants qui peuvent continuer à se contaminer et contaminer leurs proches.

Que faire en cas de risque potentiel sur un chantier ?

Identifier la présence de plomb (obligation d'évaluer les risques)
- Exploiter le diagnostic plomb avant travaux pour construire le projet de rénovation / réhabilitation et démolition
- Remettre le diagnostic plomb avant travaux aux entreprises intervenantes

Choisir un mode opératoire le moins polluant

En concertation avec les différents acteurs et les entreprises :
- Choisir la technique d'intervention la moins polluante (Exemples : éviter le sablage/grenaillage, préférer le recouvrement au retrait des peintures par décapage mécanique ou chimique, utiliser des outils manuels peu émissifs)

Définir les mesures de prévention et d'hygiène adaptées (obligation de sécurité)

- Prévenir le médecin du travail pour la mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée
- Prévoir les installations d'hygiène en adéquation avec la configuration du chantier
- Choisir, fournir et entretenir les équipements de protection collective et individuelle adaptés y compris les vêtements de travail et combinaisons jetables,
- Prévoir les installations d'hygiène (vestiaires – douches – sanitaires – restauration),
- Prévoir un nettoyage régulier du véhicule (point d'eau, jerrican, sol, volant, sièges, étagère, outils,….) en informant l'intervenant de la présence de plomb,
- Prévoir les mesures d'évacuation et d'élimination des déchets,
- Informer et former l'encadrement et les salariés sur les risques, moyens de protection et mesures d'hygiène, notamment :
  - interdire de boire, fumer, mâcher de la gomme ou manger sur le chantier,
  - rendre obligatoire le lavage des mains et du visage à chaque pause et la douche en fin de journée,
  - interdire la prise de repas en vêtements de travail, sauf si ceux-ci ont été protégés par une combinaison jetable,
  - ne pas ramener de vêtements de travail souillés à son domicile, d'où l'intérêt de porter une combinaison jetable.

Contacter votre médecin du travail et les organismes de prévention pour :

- Des conseils dans le choix des protections,
- Une aide à l'information et à la formation,
- Une mise en œuvre d'une surveillance médicale adaptée (service de santé au travail).

Si vous envisagez de réaliser des travaux sur des revêtements contenant du plomb et/ou des matériaux en plomb, sachez que le plomb est dangereux pour la santé.

7.4 Annexe : DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Code de la construction et de l'habitat (CCH) :

- Articles L271-4 à L271-6 (dossier de diagnostic technique) et articles R271-1 à R271-4 (conditions d'établissement du dossier de diagnostic technique) ;
- Ordonnance N°2005-655 du 8 juin 2005 relative au logement et à la construction
- Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le CCH et le Code de la santé publique (CSP)

Code du travail (CT) pour la prévention des risques professionnels liés à l'exposition au plomb :

- Articles R4412-59 et suivants : Prévention de certains risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
- Principes généraux de prévention L4112-2 du CT
- Décret n°2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le CT
- Décret n°93-41 du 11 janvier 1993 relatif aux mesures d'organisation, aux conditions de mise en œuvre et d'utilisation applicables aux équipements de travail et moyens de protection soumis) m'articles L233-5-1 du CT
- Décret n°2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique et modifiant le CT
- Loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 modifiant le CT et le CSP en vue de favoriser la prévention des risques professionnels et portant transposition de directives européennes relatives à la santé et à la sécurité du travail.
- Décret n°92-1261 du 3 décembre 1992 relatif à la prévention des risques chimiques (Articles R231-51 à R231-54 du CT)

Documents techniques :

- Fiche sécurité H2 F 13 99 Maladies professionnelles, Plomb, OPPBTP, janvier 1999
- Guide à l'usage des professionnels du bâtiment, Peintures au plomb, Aide au choix d'une technique de traitement, OPPBTP, FFB, CEBTP, Edition OPPBTP décembre 2003
- Document ED 909 Interventions peintures contenant du plomb, prévention des risques professionnels, INRS, septembre 2013

Site internet :

- Ministère chargé de la santé (textes officiels, précautions à prendre enc as de travaux portant sur des peintures au plomb, obligations des différents acteurs, …) : http://www.sante.gouv.fr (dossier thématiques « Plomb » ou « Saturnisme »
- Ministère chargé du logement : http://logement.gouv.fr
- OPPBTP : http://www.preventionbtp.fr
- Agence nationale de l'habitat (ANAH) : http://www.anah.fr (fiche peintures au plomb)
- Institut national de recherche et de sécurité (INRS) : http://www.inrs.fr

Normes :

- Norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la faction acido-soluble du plomb.
- Norme NF X 46 035 juin 2021 relative à la recherche de plomb avant travaux dans les revêtements et matériaux et produits de construction.

7.5 Annexe : AUTRES DOCUMENTS

Annexe - Certifications

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 3476 Version 010

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'I.Cert, atteste que :

Monsieur WEBER Régis

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cycle de 5 ans) - CPE DI DR 06 (cycle de 7 ans)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention Date d'effet : 21/10/2022 - Date d'expiration : 20/10/2029
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention Date d'effet : 21/10/2022 - Date d'expiration : 20/10/2029
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 28/11/2022 - Date d'expiration : 27/11/2029

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 29/11/2022.

Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification ou Arrêté du 8 novembre 2019 relatif aux compétences des personnes physiques opérateurs de repérage, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux, dans les immeubles bâtis ou Arrêté du 21 novembre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic amiante dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification – Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 7 juillet 2018 modifié définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification Ou Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification

I.Cert Institut de Certification

Certification de personnes
Diagnostiqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire

cofrac ACCREDITATION N° 4-0522 PORTEE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR CERTIFICATION DE PERSONNES

CPE DI FR 11 rev18

Dominique ROSANO
Agent Général AXA
59, avenue Clemenceau
57100 THIONVILLE
Tel : 03 82 53 58 11
Fax : 03 82 53 58 02
N° ORIAS : 14 005 882

ATTESTATION D'ASSURANCE
CONTRAT N° 10825380704

Je, soussigné Dominique ROSANO, Agent Général AXA FRANCE, dont le siège est 313 Terrasses de l'Arche - 92727 NANTERRE Cedex,

Atteste par la présente que la SAS DIAGOBAH est titulaire auprès de notre agence d'une police « Responsabilité Civile » n°**10825380704** garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'elle pourrait encourir dans l'exercice de ses activités :

Diagnostic de Performance énergétique collectif (DPE)
Audit Energétique (AE)
Diagnostic Technique Amiante (DTA) (avant-vente, avant-location, avant-travaux et démolition)
Contrôle visuel après travaux de désamiantage
Diagnostic Plomb (CREP, DRIPP, avant travaux et démolition, plomb dans l'eau)
Etat d'installation intérieure Electricité
Etat d'installation intérieure Gaz
Diagnostic technique Global
Diagnostic gestion des déchets issues de la démolition

Cette attestation est valable du 01/07/2025 au 30/06/2026 sous réserve des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des assurances ou par le contrat.
Elle ne peut nous engager au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Fait à Thionville, le 29/12/2025, pour servir et valoir ce que de droit,

D. ROSANO
Votre agent général

Dominique ROSANO
AGENT GÉNÉRAL AXA
Assurances-Banque-Epargne
59, Avenue Clemenceau
57100 THIONVILLE
Tél. 03 82 53 58 11 - Fax 03 82 53 58 02
N° ORIAS 005 882

DIAGOBAH
DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

1 Rue René Laennec – 67300 SCHILTIGHEIM
03 67 97 45 50 - contact@diagobah.com - www.diagobah.fr

Déclaration sur l'honneur
Conformément aux articles R. 2143-3, R. 2143-6 à 10 du CCP
(Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion)

Je soussigné,

Nom, Prénom : **SACCOMANDI Bastian**

Représentant l'entreprise : **DIAGOBAH**

Adresse : **1 Rue René Laennec 67300 SCHILTIGHEIM**

N° SIRET : **884 296 856 00039**

Déclare et atteste sur l'honneur :

- N'entrer dans un cas d'interdictions de soumissionner aux marchés publics mentionnés aux articles du CCP suivants, à la date de la présente attestation :

Exclusions de plein droit

- L. 2141-1 (relatif aux infractions au Code général des impôts)
- L. 2141-2 (relatif aux déclarations et à l'acquittement des taxes, impôts et cotisations sociales),
- L. 2141-3 (relatif aux liquidations judiciaires, faillites, redressement judiciaire, interdiction de gérer, prévus au Code de Commerce),
- L. 2141-4 et notamment aux 1° et 3° (relatif aux sanctions ou condamnations en lien avec le Code du travail et le Code Pénal),
- L. 2141-5 (relatif à une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du Code du travail),

Exclusions à l'appréciation de l'acheteur

- L. 2141-7 (relatif à une résiliation ou une sanction comparable du fait d'un manquement grave ou persistant à leurs obligations contractuelles lors de l'exécution d'un contrat de la commande publique antérieur),
- L. 2147-8 (relatif à d'éventuelles interventions, influences ou transmission d'informations trompeuses susceptibles de fausser le processus décisionnel de l'acheteur, ainsi qu'à la participation préalable directe ou indirecte à la préparation de la présente procédure de passation du marché),
- L. 2147-9 (relatif aux ententes avec d'autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence),
- L. 2141-10 (relatif aux conflits d'intérêts direct ou indirect),
- L. 2141-11 (relatif à l'égalité de traitement entre candidats lors de la procédure d'attribution),
  - Satisfaire aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail (relatifs aux obligations en termes d'emploi des travailleurs handicapés),
  - Dans le cas où j'emploie des salariés, que le travail sera réalisé par des salariés employés régulièrement au regard :
- Des articles L. 3243-1, -2 et -4 (Bulletin de paie), R. 3243-1 à -5 (Paiement du salaire), L. 1221-10 à 12 et R. 1221-1 (Déclaration préalable à l'embauche) du Code du travail,
- Des articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 à D. 8254-5 du Code du travail (relatifs à la lutte contre le travail illégal, le travail dissimulé, les travailleurs détachés et les cocontractants établis à l'étranger).

Nom et signature

DIAGOBAH
03 67 97 45 50 | contact@diagobah.com
1 rue René Laennec 67300 SCHILTIGHEIM
Siret : 884 296 856 00013

asn AUTORITÉ DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
Division de Strasbourg

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Strasbourg, le 19 juin 2020

DIAGOBAH

A l'attention de **Monsieur SACCOMANDI**
1 Rue René Laennec
67300 Schiltigheim

RECEPISSE DE DECLARATION D'EXERCICE D'UNE ACTIVITE NUCLEAIRE A DES FINS NON MEDICALES

Réf.: [1] Articles L. 1333-8, L. 1333-9, R. 1333-104 à R. 1333-112, R. 1333-133 à R. 1333-144 du code de la santé publique

[2] Décision n° 2018-DC-0649 de l'Autorité de sûreté nucléaire du 18 octobre 2018

[3] Votre déclaration référencée **DNPRX-STR-2020-3667** effectuée à la date du 19 juin 2020 sur le portail *https://teleservices.asn.fr*

Numéro de dossier Sigis : **T670565**

Numéro de récépissé de déclaration : **CODEP-STR-2020-032841**

L'Autorité de sûreté nucléaire accuse réception de votre déclaration concernant :

- la détention et l'utilisation de sources radioactives et appareils contenant des sources radioactives

La liste des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants, dont la détention est déclarée à ce jour dans le cadre de l'exercice de votre activité, figure en annexe du présent récépissé de déclaration.

La détention ou l'utilisation de sources de rayonnements ionisants soumis au régime de déclaration dans une configuration conduisant à modifier les dispositifs de sécurité ou blindage relèvent du régime d'enregistrement ou d'autorisation prévu aux articles R. 1333-113 et R. 1333-118 du code de la santé publique.

Tout changement concernant le déclarant (la personne morale ou la personne physique selon le cas), tout changement d'affectation des locaux, toute modification du nombre d'appareils détenus ou de la nature de l'activité déclarée, doit faire l'objet d'une nouvelle déclaration de votre part sur le portail https://teleservices.asn.fr.

Tout changement de conseiller en radioprotection doit faire l'objet d'une information de l'Autorité de sûreté nucléaire sur le portail https://teleservices.asn.fr.

Toute cessation définitive d'activité doit faire l'objet d'une déclaration de votre part sur le portail https://teleservices.asn.fr au moins un mois avant la date prévue de cette cessation.

Par ailleurs, la délivrance du présent récépissé ne préjuge pas de la conformité des appareils et des locaux déclarés au regard de la réglementation en vigueur.

www.asn.fr
14 rue du Bataillon de Marche n°24 - BP 10001 - 67050 Strasbourg cedex