
SYNOPTIQUE ASSERVISSEMENT BATIMENT Z2

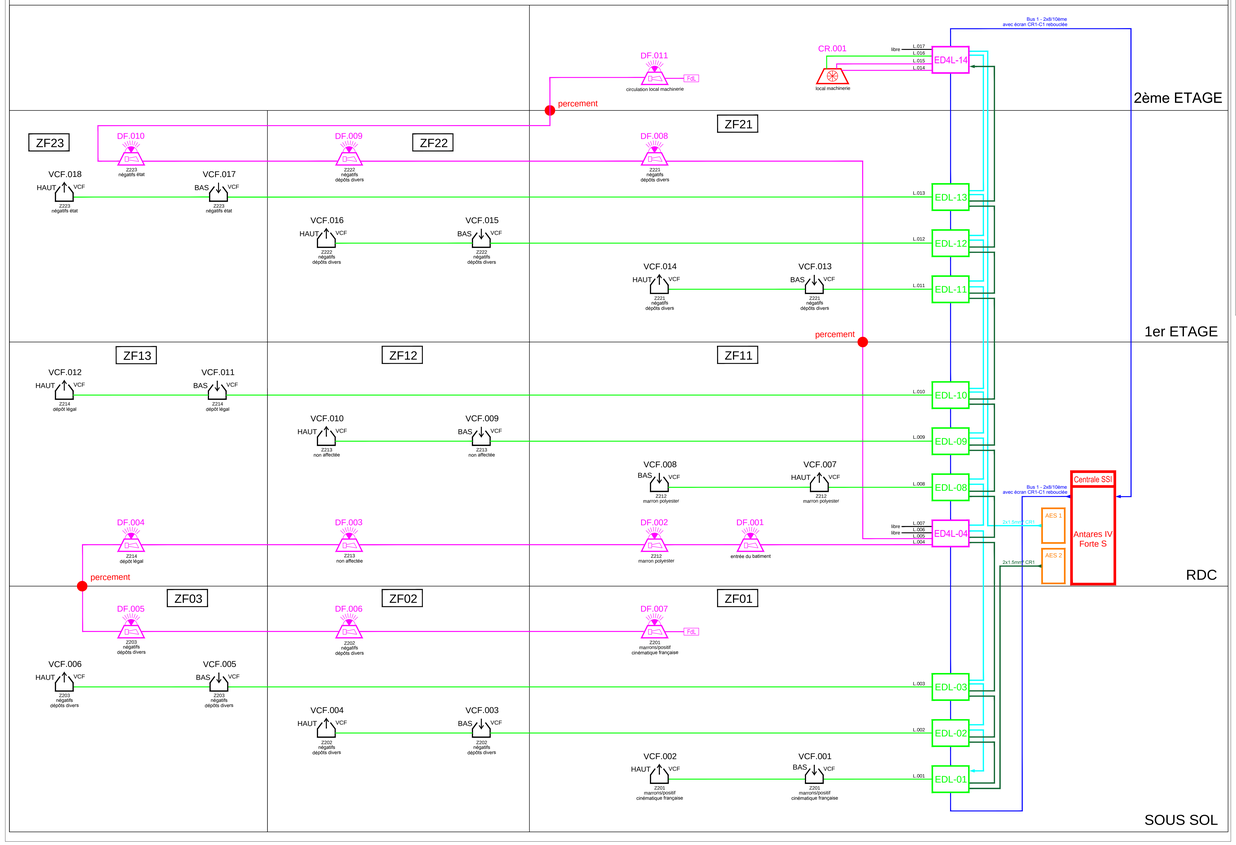

LEGENDE SDI

SYMBOLES	DESCRIPTIONS
	Diffuseur sonore avec flash
VCF	Volet télécommandé de désenfumage
FdL	Résistance de fin de ligne
	Coffret de relayage pour ventilateur de désenfumage
	Câble CR1- 2x1.5mm² + 2p8/10è - CR1
	Câbles CR1 - 2x1.5mm²
EDL	Elément Déporté adressable 1 ligne de DAS
ED4L	Elément Déporté adressable avec 4 lignes collectives permettant de piloter de 1 à 4 DAS par ligne (sans limitation de distance à 2m) ou 1 ligne de sirènes.
centrale ssi	Antares IV , Forte S

MAITRISE D'OUVRAGE :
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
12, rue de Lübeck
75784 Paris cedex 16

MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUE :
Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
12, rue de Lübeck
75784 Paris cedex 16

ARCHITECTE :

COORDINATION SPS :

COORDINATEUR SSI :

DEPARTEMENT DES YVELINES
COMMUNE DE MONTIGNY LE BRETONNEUX

FORT DE SAINT-CYR
BATIMENT Z2

MISE EN CONFORMITE DU SYSTEME DE SECURITE INCENDIE ET RENOVATION DU SYSTEME DE DESENFUMAGE

MAITRISE D'OEUVRE :

BUREAU DE CONTROLE :

TITULAIRE :
AMICA
116 Qual de Besons - Batiment B
95100 ARGENTEUIL
Tél : 01.46.25.84.00
Fax : 01.46.25.83.83

1ère Emission	06/02/2017	0
Objet des modifications :	Date	Indice

SYNOPTIQUE ASSERVISSEMENT
BATIMENT Z2 - TOUT NIVEAU

N° D'AFFAIRE	FICHIER INFORMATIQUE	DESSINE PAR :	ECHELLE	FORMAT	DATE
1QKKD0	CNC-AMI-Z2-EXE-PLA-SYN-002-0.dwg	NGUYEN	sans	A0	06/02/2017

CLIENT	EMETEUR	PHASE	TYPE DE DOC	BATIMENT	NIVEAU	ZONE	N° LOT	METIER	N° PLAN	INDICE
CNC	AMICA	EXE	PLN	Z2	TN	*	*	SYN	002	0