
# eMessage VetAgro Sup
# Récepteur Marcy




Le coffret (330x280x80mm métal) est fixé au mur, au dessus de l'armoire Orson.

Le branchement électrique 230v est fait sur une PC fusiblé dans le coffret ORSON,
il provient du tableau ELCCDN2 F QF4.
Une batterie de sauvegarde 12v - 1,2Ah, est présente.


L'antenne de réception est placée à l'extérieur en terrasse du bâtiment,
à côté de la sirène (Rx -80dBm).

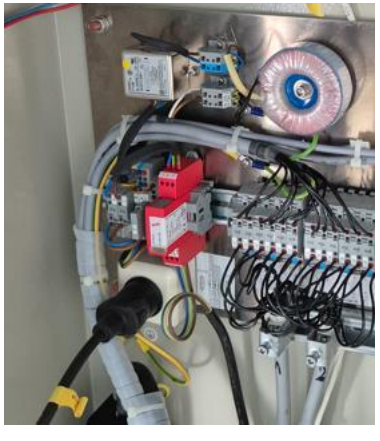






# eMessage VetAgro Sup
# Récepteur Marcy

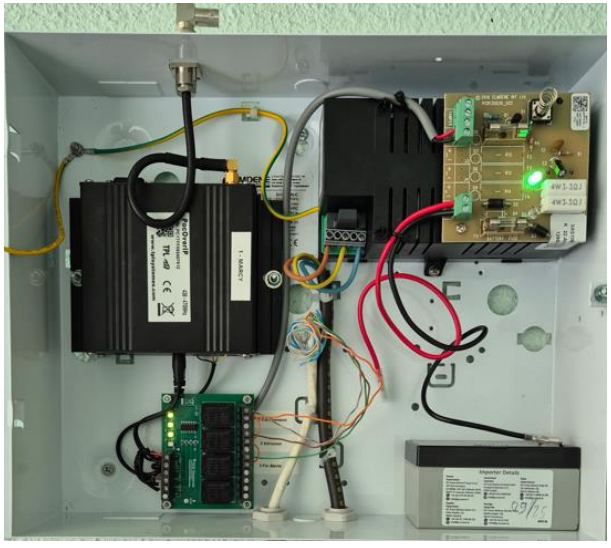


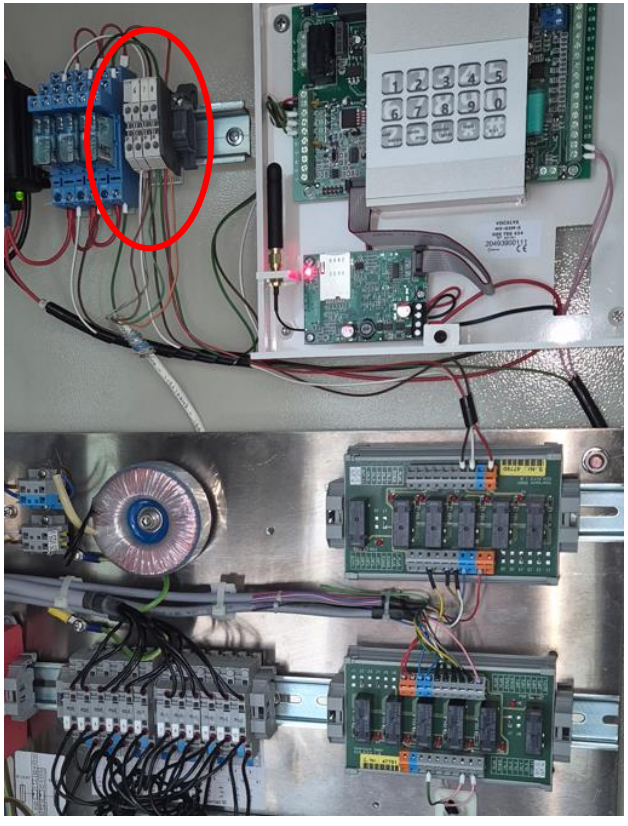

Le déclenchement des signaux d'alerte est activé par contact secs (2x10sec), via une carte relais dans la coffret de réception.
La carte est en sécurité positive, contacts ouverts si la carte est sous tension.


Ils sont connectés sur les borniers existants, en parallèle des contacts relais.

| **Platine du Haut** | **Orson** | **eMessage** |
|---|---|---|
| Déclenchement **IN 1 confinement** | fil Blanc | fil Blanc Marron |
| Déclenchement **IN 2 intrusion** | fil Marron | fil Marron |
| **Platine du Bas** | | |
| Déclenchement **IN 2 Fin d'alerte** | fil Vert | fil Vert |
| Commun 24v | fil Rouge | fil Orange |

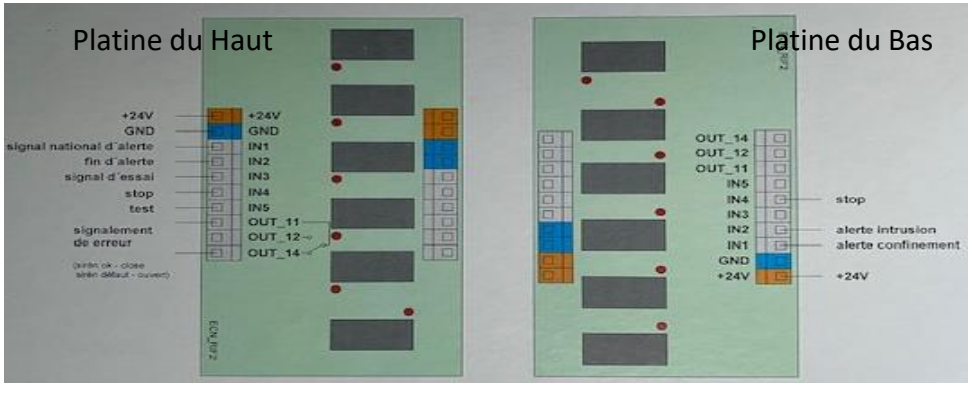


# eMessage VetAgro Sup
# Récepteur Marcy

Vers Antenne

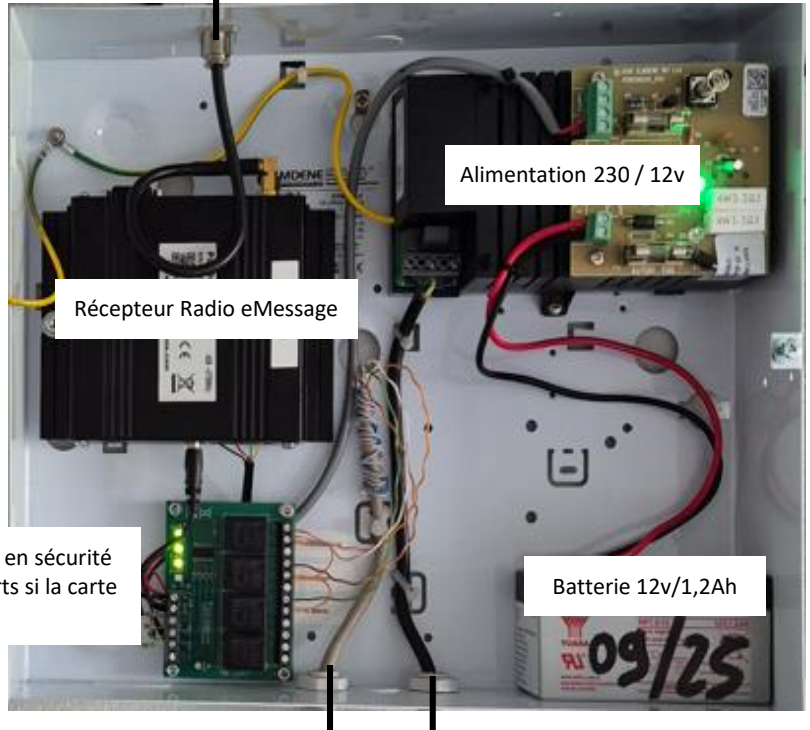


La carte de relayage est en sécurité positive, contacts ouverts si la carte est sous tension

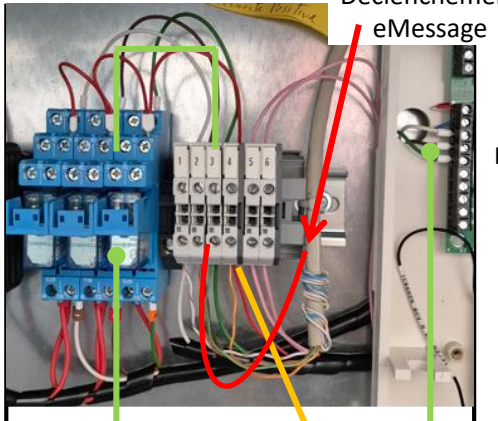

Déclenchement eMessage

Déclenchement téléphonique

Coffret Sirène ORSON

PC fusiblé

Carte(s) ORSON

Câble contacts sec

230v depuis coffret Sirène

230v depuis Tableau électrique
ELCCDN2 F QF4

# eMessage VetAgro Sup
# Récepteur Lempdes




Le coffret (330x280x80mm métal) est fixé au mur,
à gauche du tableau électrique.


Le branchement électrique 230v est fait sur une PC,
protégée au tableau « Répéteur Orange ».
Une batterie de sauvegarde 12v - 1,2Ah, est présente.


L'antenne de réception est placée à l'extérieur,
sur le mur en bordure de fenêtre (Rx -77dBm).






# eMessage VetAgro Sup
# Récepteur Lempdes

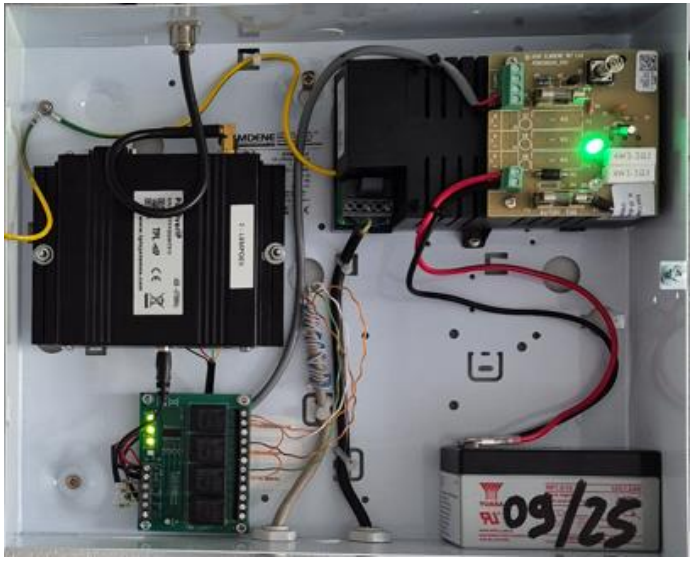

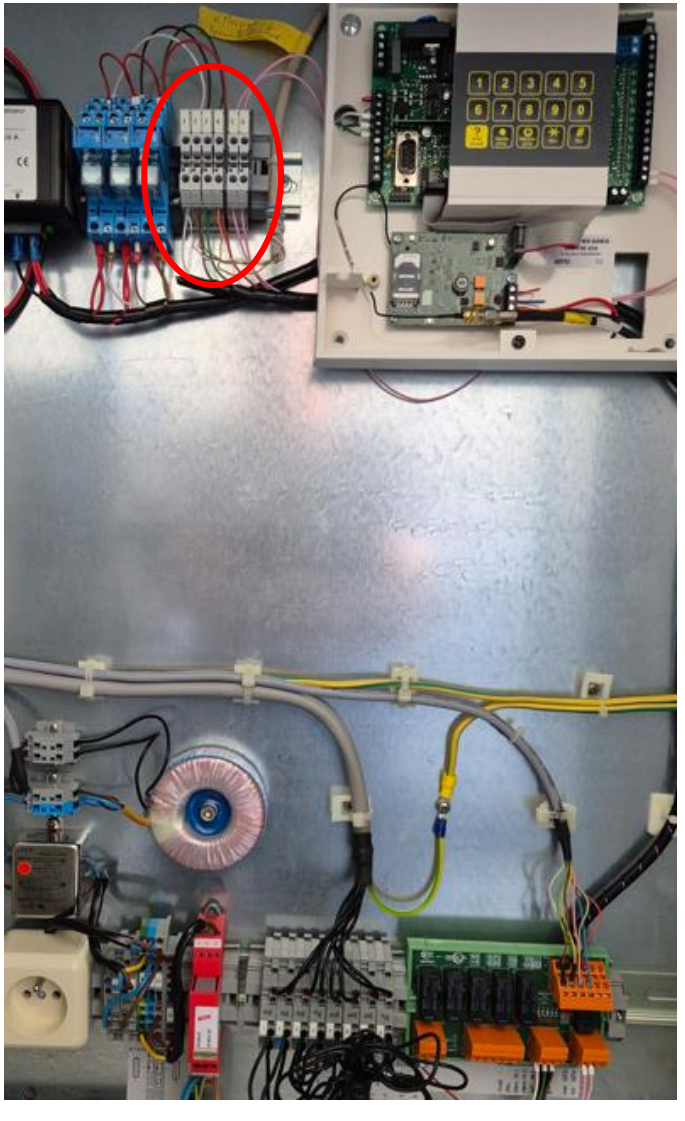
Le déclenchement des signaux d'alerte est activé par contact secs (2x10sec), via une carte relais dans la coffret de réception.
La carte est en sécurité positive, contacts ouverts si la carte est sous tension.

Ils sont connectés sur les borniers existants, en parallèle des contacts relais.


| Connexion Platine | **Orson** | **eMessage** |
|---|---|---|
| BLANC = CONFINEMENT | fil Blanc | fil Blanc Marron |
| VERT = INTRUSION | fil Marron | fil Marron |
| MARRON = FIN ALERTE | fil Vert | fil Vert |
| Commun 24v | fil Rouge | fil Orange |

# eMessage VetAgro Sup
# Récepteur Lempdes

Vers Antenne

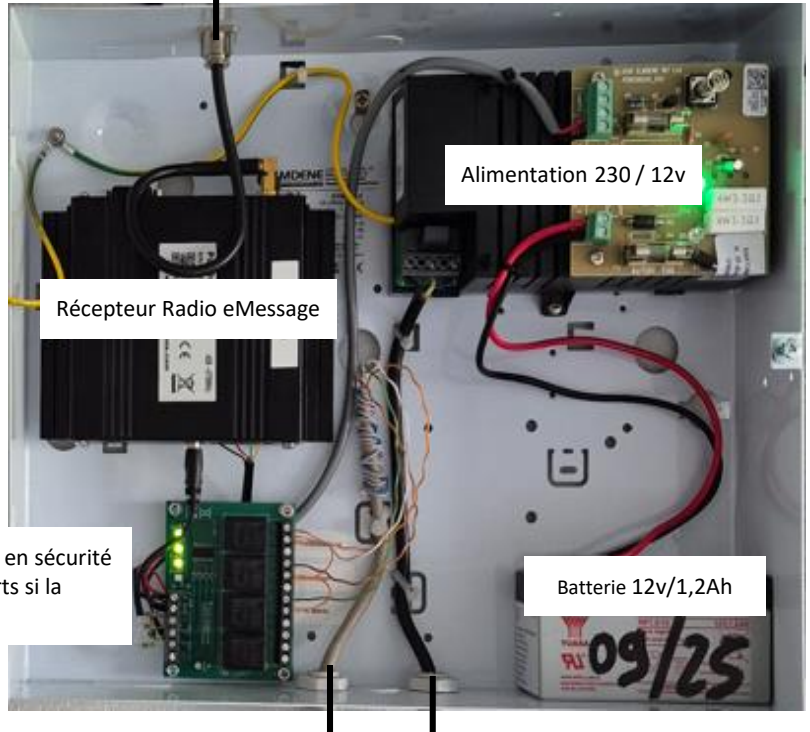


La carte de relayage est en sécurité positive, contacts ouverts si la carte est sous tension

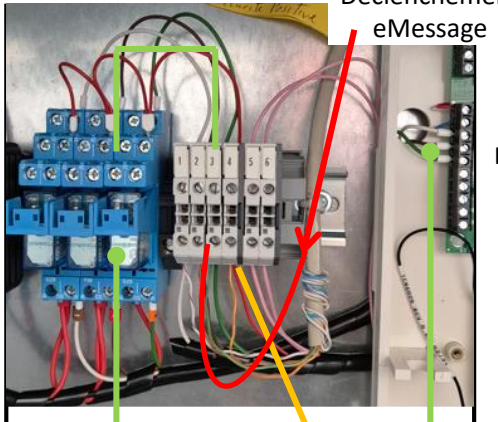

Déclenchement eMessage

Déclenchement téléphonique

Coffret Sirène ORSON


Carte(s) ORSON

Câble contacts sec

PC 230v depuis Tableau électrique
Protection « Orange »

230v direct depuis Tableau électrique
Protection Sirène

# eMessage Récepteur à contacts sec

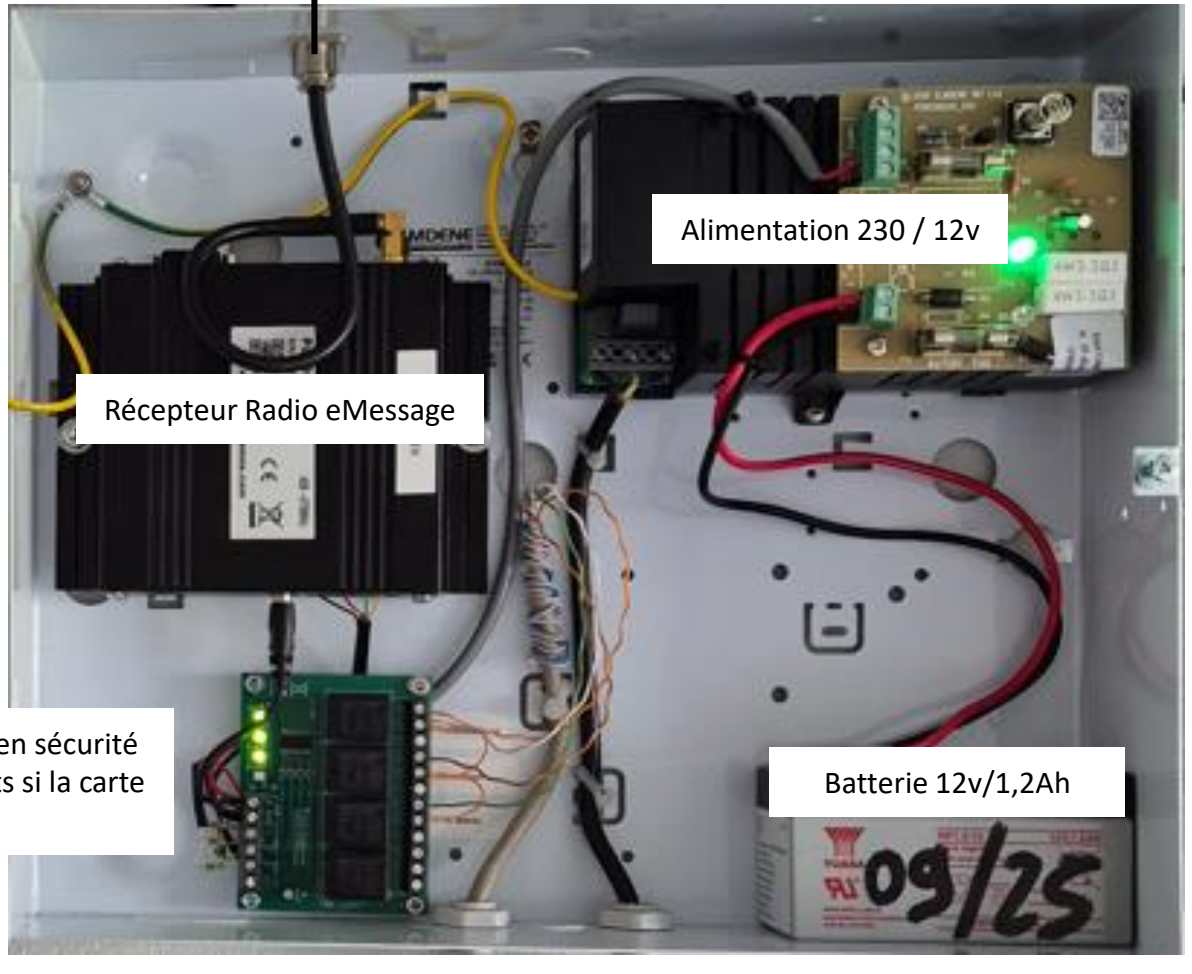


La carte de relayage est en sécurité positive, contacts ouverts si la carte est sous tension