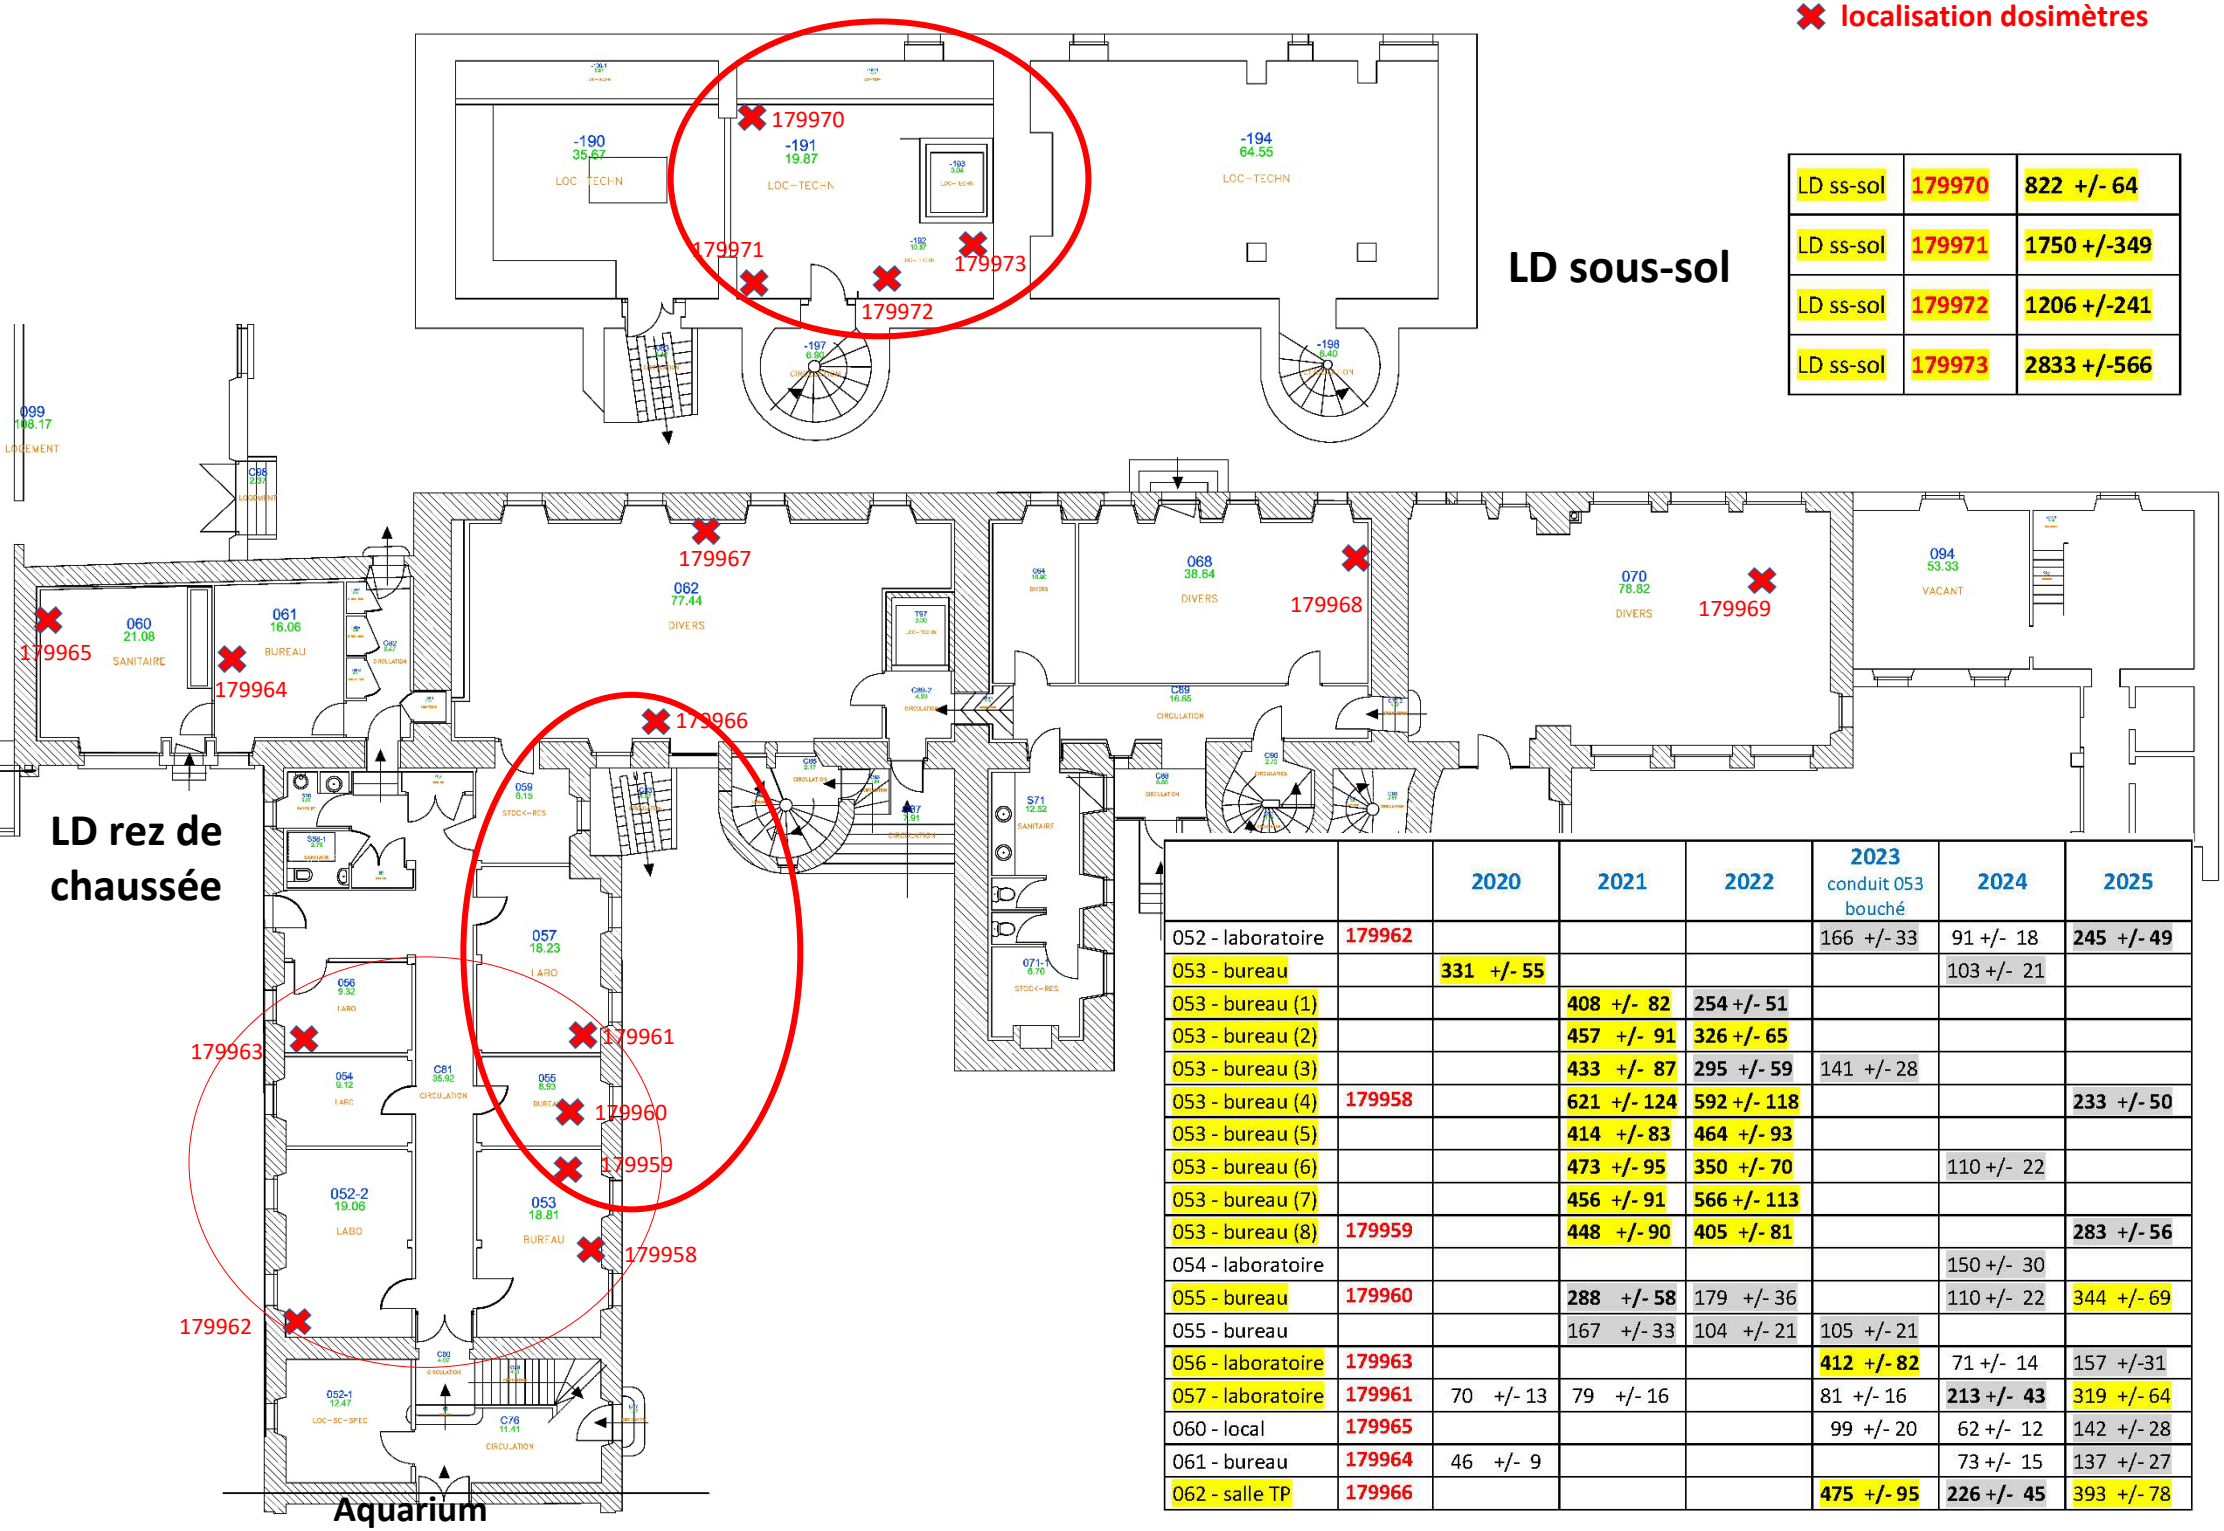


LD ss-sol	179970	822 +/- 64
LD ss-sol	179971	1750 +/-349
LD ss-sol	179972	1206 +/-241
LD ss-sol	179973	2833 +/-566

		2020	2021	2022	2023 conduit 053 bouché	2024	2025
052 - laboratoire	179962				166 +/- 33	91 +/- 18	245 +/- 49
053 - bureau		331 +/- 55				103 +/- 21	
053 - bureau (1)			408 +/- 82	254 +/- 51			
053 - bureau (2)			457 +/- 91	326 +/- 65			
053 - bureau (3)			433 +/- 87	295 +/- 59	141 +/- 28		
053 - bureau (4)	179958		621 +/- 124	592 +/- 118			233 +/- 50
053 - bureau (5)			414 +/- 83	464 +/- 93			
053 - bureau (6)			473 +/- 95	350 +/- 70		110 +/- 22	
053 - bureau (7)			456 +/- 91	566 +/- 113			
053 - bureau (8)	179959		448 +/- 90	405 +/- 81			283 +/- 56
054 - laboratoire						150 +/- 30	
055 - bureau	179960		288 +/- 58	179 +/- 36		110 +/- 22	344 +/- 69
055 - bureau			167 +/- 33	104 +/- 21	105 +/- 21		
056 - laboratoire	179963				412 +/- 82	71 +/- 14	157 +/-31
057 - laboratoire	179961	70 +/- 13	79 +/- 16		81 +/- 16	213 +/- 43	319 +/- 64
060 - local	179965				99 +/- 20	62 +/- 12	142 +/- 28
061 - bureau	179964	46 +/- 9				73 +/- 15	137 +/- 27
062 - salle TP	179966				475 +/- 95	226 +/- 45	393 +/- 78