
CFO 004_2 Synoptique grand châssis TAC

Principe Armoire divisionnaires (AD_)
Principe Tableau Divisionnaire (TD_)

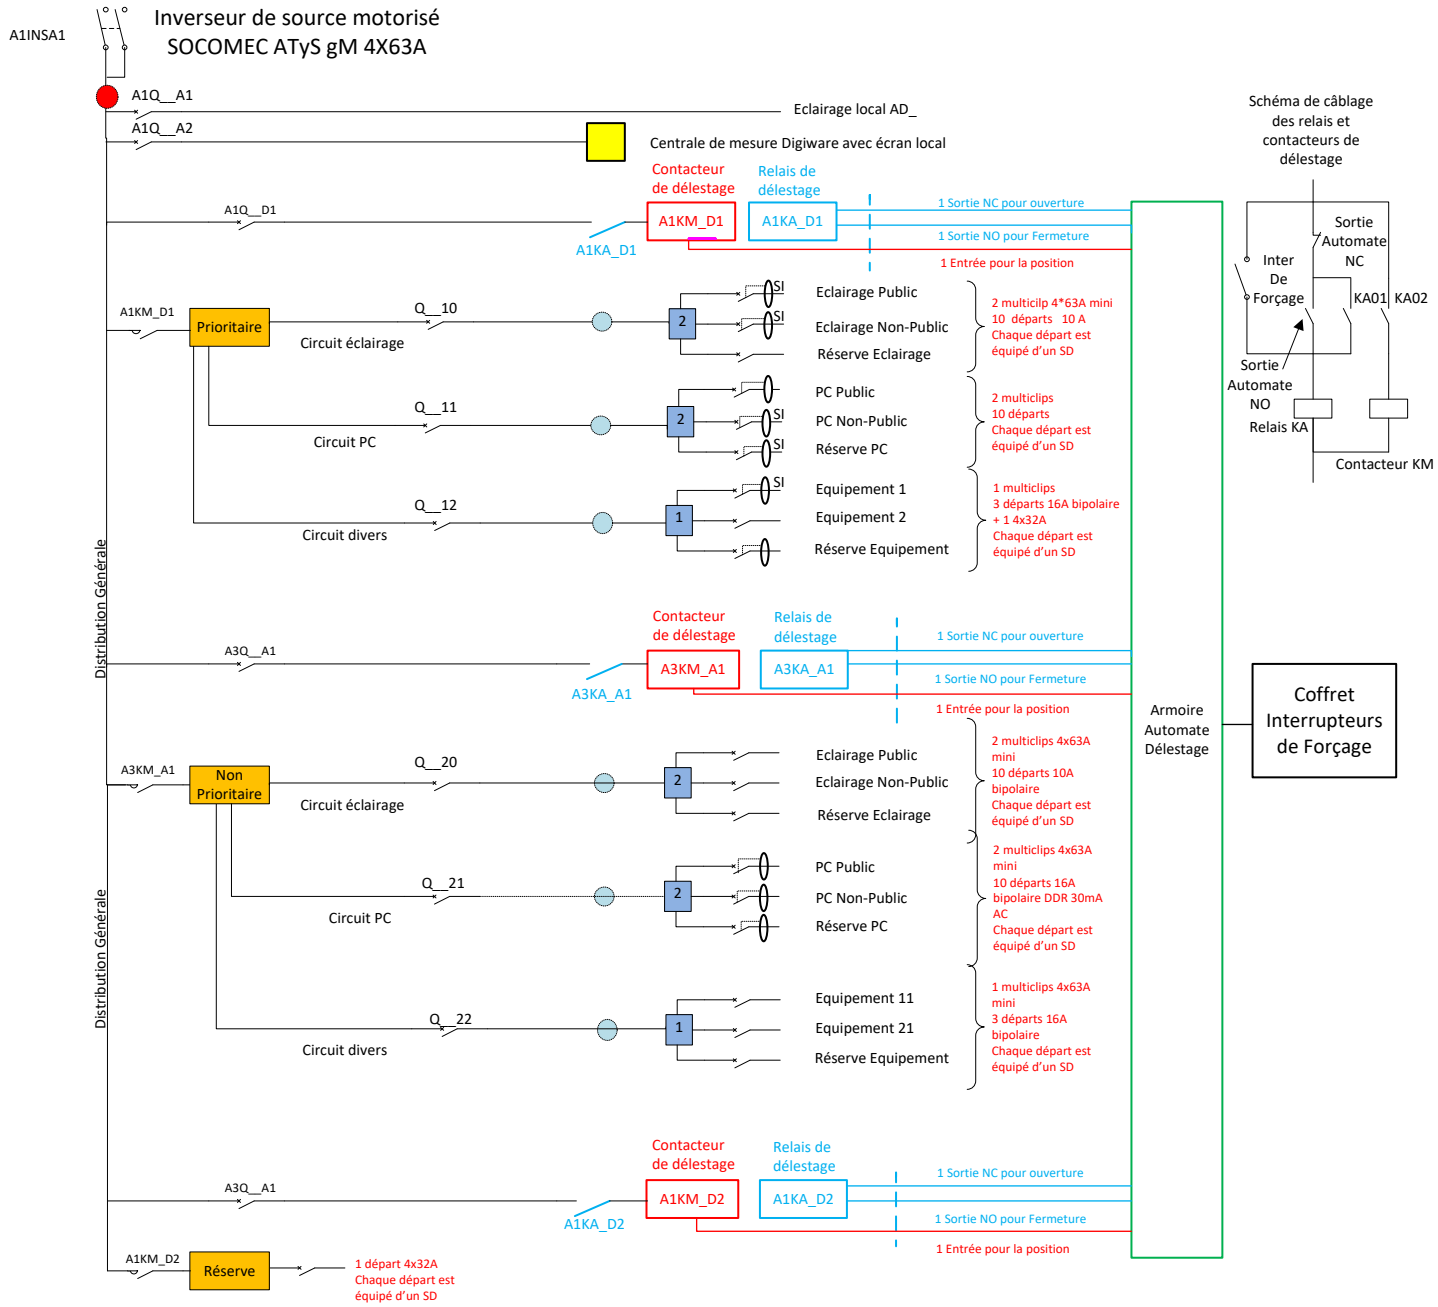

Q__A1: Départ 4 x 63A Schneider electric courbe C avec SD
Q__A2: Départ bipolaire 2x4A iC60N courbe C
Le code nommage des protections suivantes est à adapter à la réalité.
Q__10: Disjoncteur 4x 25A + SD
Q__11: Disjoncteur 4x 40A + SD
Q__12: Disjoncteur 4x 63A + SD
Q__20: Disjoncteur 4x 25A + SD
Q__21: Disjoncteur 4x 40A + SD
Q__22: Disjoncteur 4x 63A + SD

Légende:

- Comptage Digiware à remonter sur la GTB
- Comptage Digiware à remonter sur la GTB
  (Par défaut les 2 compteurs sont installés)
- Répartiteur sans vis Distribloc - Schneider Electric
- Répartiteur sans vis Multiclip – Schneider Electric (le nombre à l'intérieur indique la quantité à prévoir en réserve)
- Centrale de mesure Digiware (avec écran local et communication Ip)
- Dimensions du grand châssis 800 x 2000mm

Le comptage Digiware ● ou ● sera défini par le CHU à l'étude