
## NIVEAU RDC

| REP | DESIGNATION | LOCALISATION | QTE | DIMENSIONS l | DIMENSIONS a | DIMENSIONS h | PLOMBERIE EU | PLOMBERIE EF | PLOMBERIE EV | PLOMBERIE Diamètre | PLOMBERIE Matière | PLOMBERIE Matière Isolation | PLOMBERIE Epaisseur Isolation | PLOMBERIE Type | PLOMBERIE Puissance | PLOMBERIE Nombre | PLOMBERIE Observations | CFO | CFA | ARM. LOCALISEE | ARM. PRESENCE CONTACTEUR | ARM. ECLAIRAGE AVEC LUMINAIRE | ARM. ECLAIRAGE SANS LUMINAIRE | OBSERVATIONS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **EQUIPEMENTS DE LOISIR, TRANCHE FERME** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **NIVEAU RDC** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | DIV1 | Point de distribution et nettoyage | HORS LOT | 4 | | | | 26/27-6,30 | | P4 | 26/27-6,30 | | P4 | | | | | | | | | | | | |
| A | SV1 | Caniveau 1200 x 400 | HORS LOT | 1 | 1200 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | voir detail Caniveaux / Mise à la terre Hors lot LFB |
| A | SV2 | Siphon de sol | HORS LOT | 16 | | | | | | | | | | | | | 69/10 | | | | | | | |
| | **BC** | **BUREAU** | | | | | | | | | | | | | | | 69/10 | | | | | | | |
| A | | Prévoir fourreau réseau entre les caisses de restaurant et le bureau | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | | Pc supplémentaire | HORS LOT | 1 | | | | | | | | | PC | 1 | 1 | | | 1 x 16ea du scé | | | | | | |
| A | | Prévoir fourreau ICTA entre la console d'alarme des CF | HORS LOT | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | CF11 | Console d'alarme | | 1 | | | | | | | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 1 x 16ea du scé | 1 | 1 | 1 x 24ea du scé | | | Prévoir prise téléphonique analogique ou RJ45 |
| | **AR** | **AIRE DE RECEPTION** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | AR1 | Table de travail centrale mobile | HORS LOT | 1 | | | | | | | | | PC | 1 | 1 | | | 1 x 16ea du scé | | | | | | |
| A | AR2 | Banque accueil | HORS LOT | 1 | | | | | | | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 4 x 16ea du scé | | | | | | |
| A | AR3 | Point de distribution et nettoyage | | | | | | 26/27-6,30 | | P6 | 26/27-6,30 | | P6 | | | | | | | | | | | |
| A | AR4 | Lave main réglementaire à cellule | | 1 | 440 | 335 | 340 | 15/21-6,15 | | P2 | 15/21-6,15 | | P2 | ONF | P6 | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 4 x 60ea du scé | |
| A | AR5 | Chariot de manutention | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | SS | Siphon de sol | HORS LOT | 2 | | | | | | | | | | | | | 69/10 | | | | | | | |
| | **LOCAL DECHET** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | DD | Point de distribution et nettoyage | HORS LOT | 1 | | | | 26/27-6,30 | | P4 | 26/27-6,30 | | P4 | | | | | | | | | | | |
| A | TD2 | Prises à bade Mono colorie | | 1 | | | | | | | | | | PC | 1,9 | 1,2 | | | 8 x 36ea du scé | | | | | |
| A | SS | Siphon de sol | HORS LOT | 1 | | | | | | | | | | | | | 69/10 | | | | | | | |
| A | DV4 | Colonne(s) vide(s) | | 1 | | | | | | | | | | ONF | P6 | | câblé en amont | | 1,2 | 1,2 | | au plafond | | |
| | **SV** | **SANITAIRES VESTIAIRES HOMMES / FEMMES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | SV3 | Lot sanitaire industrie sécurisée 2 cuvettes | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | SV3 | Lave à bage propre 12 cases | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | SV3 | Chariot à bage sale | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | SS | Siphon de sol | HORS LOT | 2 | | | | | | | | | | | | | 69/10 | | | | | | | |
| | **RE** | **RESERVES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | RE1 | Rayonnage métallique | | 20 | ENS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **CF** | **3 CHAMBRES FROIDES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | CF1A | Panneau + Portes Chambre froide légumes + Echangeur | | 1 | | 60 | | | | | | | | câblé en amont | | | | | 0,3 | 0,3 | | au plafond | | Prévoir isolation thermique sous CF Hors lot LFB / Sol de niveau horizontal |
| A | CF1C | Evaporateur | | 1 | | | | | | | | | | câblé en amont | | | | | 1,2 | 1,2 | | au plafond | | |
| A | CF1C | Rayonnage métallique | | 1 | ENS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | CF2A | Panneau + Portes Chambre froide BOF + Echangeur | | 1 | | 60 | | | | | | | | câblé en amont | | | | | 0,3 | 0,3 | | au plafond | | Prévoir isolation thermique sous CF Hors lot LFB / Sol de niveau horizontal |
| A | CF2B | Evaporateur | | 1 | | | | | | | | | | câblé en amont | | | | | 1,2 | 1,2 | | au plafond | | |
| A | CF2C | Rayonnage métallique | | 1 | ENS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | CF3A | Panneau + Portes Chambre froide viandes + Echangeur | | 1 | | 60 | | | | | | | | câblé en amont | | | | | 0,3 | 0,3 | | au plafond | | Prévoir isolation thermique sous CF Hors lot LFB / Sol de niveau horizontal |
| A | CF3B | Evaporateur | | 1 | | | | | | | | | | câblé en amont | | | | | 1,2 | 1,2 | | au plafond | | |
| A | CF3C | Rayonnage métallique | | 1 | ENS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | CF4A | Panneau + Portes Chambre froide négative + Echangeur | | 1 | | 60 | | | | | | | | câblé en amont | | | | | 0,3 | 0,3 | | au plafond | | Prévoir isolation thermique sous CF Hors lot LFB / Sol de niveau horizontal |
| A | CF4B | Evaporateur | | 1 | | | | | | | | | | câblé en amont | | | | | 1,2 | 1,2 | | au plafond | | |
| A | CF4C | Rayonnage métallique | | 1 | ENS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | CF5A | Panneau + Portes Chambre froide produits frais + Echangeur | | 1 | | 60 | | | | | | | | câblé en amont | | | | | 0,3 | 0,3 | | au plafond | | Prévoir isolation thermique sous CF Hors lot LFB / Sol de niveau horizontal |
| A | CF5B | Evaporateur | | 1 | | | | | | | | | | câblé en amont | | | | | 1,2 | 1,2 | | au plafond | | |
| A | CF5C | Rayonnage métallique | | 1 | ENS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | CF6A | Panneau + Portes Chambre froide pâtisserie positive + Echangeur | | 1 | | 60 | | | | | | | | câblé en amont | | | | | 0,3 | 0,3 | | au plafond | | Prévoir isolation thermique sous CF Hors lot LFB / Sol de niveau horizontal |
| A | CF6B | Evaporateur | | 1 | | | | | | | | | | câblé en amont | | | | | 1,2 | 1,2 | | au plafond | | |
| A | CF6C | Rayonnage métallique | | 1 | ENS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | CF7A | Panneau + Portes Chambre froide pâtisserie négative + Echangeur | | 1 | | 60 | | | | | | | | câblé en amont | | | | | 0,3 | 0,3 | | au plafond | | Prévoir isolation thermique sous CF Hors lot LFB / Sol de niveau horizontal |
| A | CF7B | Evaporateur | | 1 | | | | | | | | | | câblé en amont | | | | | 1,2 | 1,2 | | au plafond | | |
| A | CF7C | Rayonnage métallique | | 1 | ENS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **LD** | **LEGUMERIE/DEBOITAGE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | LD1 | Lave main réglementaire à cellule | | 1 | 400 | 400 | 555 | 15/21-6,15 | | P2 | 15/21-6,15 | | P2 | ONF | P6 | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 4 x 60ea du scé | |
| A | LD2 | Table de travail adossée avec bac | | 1 | 2000 | 700 | 900 | 15/21-6,15 | | P2 | 15/21-6,15 | | P2 | ONF | P6 | | | PC | 1 | 1 | | | 4 x 20ea du scé | |
| A | LD3 | Chariot à bage sale | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 1 x 16ea du scé | |
| A | LD4 | Chariot porte bac GN 2/1, 17 niveaux | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | LD5 | Support sac poubelle mobile | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | LD6 | Plonge 2 bacs | | 1 | 2600 | 800 | 900 | 26/27-6,30 | | P2 | 26/27-6,30 | | P2 | EFO | P6 | | | | | | | | | |
| A | LD7 | Fontaine réfrigérante | | 1 | 764 | 643 | 1365 | 15/21-6,15 | | P3 | | | | EFX | P10 | | | PC | | | 1,9 | 1,2 | 1 x 36ea du scé | Prévoir raccordement commande électro-vanne Hors lot LFB |
| A | LD8 | Fontaine à sirops | | 1 | 474 | 566 | 629 | | | P3 | | | | EFX | P10 | | | PC | | | 0,3 | 0,2 | 1 x 36ea du scé | Prévoir raccordement commande électro-vanne Hors lot LFB |
| A | LD9 | caniveau 500 x 500 | | 2 | 500 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | voir detail Caniveaux / Mise à la terre Hors lot LFB |
| A | LD10 | Bac mobile | HORS LOT | | | | | 26/27-6,30 | | * | | | | | | | | | | | | | | * Attente Eau Froide mural+ Hors lot LFB |
| | **PB** | **PLONGE BATTERIE & CHARIOT** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | PB1 | Plonge 2 bacs | | 1 | 2000 | 800 | 900 | 26/27-6,30 | | P2 | 26/27-6,30 | | P2 | EFX | P6 | | | | | | | | | |
| A | PB2 | Cuve à batterie plateaux ventilés | | 1 | 1800 | 700 | 1800 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | PB3 | Lave batterie frontal | | 1 | 1500 | 900 | 1950 | | | | | | | ONF | P10 | | câblé en amont | | | | 1,5 | 15 | au scé | Eau Chaude Adoucie depuis adoucisseur |
| | PB3A | Adoucisseur EC | | 1 | 326 | 598 | 713 | | | | 26/27-6,30 | | P1 | EMS | P10 | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 1 x 60ea du scé | |
| A | PB4 | Caniveau 1000 x 500 | | 1 | 1000 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | voir detail Caniveaux / Mise à la terre Hors lot LFB |
| A | PB5 | caniveau 1000 x 500 | | 1 | 1000 | 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | voir detail Caniveaux / Mise à la terre Hors lot LFB |
| A | PB6 | Huile d'extraction OPALAV | | 1 | 2060 | 1240 | 360 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2700 Luminaires hotte rajets sur éclairage pièce |
| A | PB7 | Chariot de service | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | SS | Support sac poubelle mobile | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | **PP** | **PREPARATION FROIDE suivant(s) LP** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | PP1 | Lave main réglementaire à cellule | | 1 | 400 | 400 | 555 | 15/21-6,15 | | P2 | 15/21-6,15 | | P2 | ONF | P6 | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 4 x 60ea du scé | |
| A | PP2 | Table de travail adossée avec bac | | 1 | 2000 | 700 | 900 | 15/21-6,15 | | P2 | 15/21-6,15 | | P2 | ONF | P6 | | | PC | 1 | 1 | | | 4 x 20ea du scé | |
| A | PP3 | Table de travail adossé | | 1 | 2000 | 700 | 900 | | | | | | | | | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 1 x 20ea du scé | |
| A | PP4 | Balance de table | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | | PC | 0,1 | 0,2 | | | 1 x 20ea du scé | |
| A | PP5 | Tuyau pour bac GN 2/1, 17 niveaux | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | PP6 | Tuyau pour bac GN 2/1 20 niveaux | HORS LOT | 1 | 528 | 764 | 1152 | | | | | | | | | | | PC | 1,1 | 1,1 | | | 1 x 20ea du scé | |
| A | PP7 | Armoire de rangement des contenants | | 1 | 510 | 125 | 600 | | | | | | | | | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 1 x 60ea du scé | |
| A | PP8 | Table inox 1 bords | | 1 | 1200 | 700 | 900 | | | | | | | | | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 1 x 20ea du scé | |
| A | PP11 | Cutter 1/2 L | | 1 | 330 | 265 | 34 | | | | | | | | | | | PC | | | 1,9 | 1,6 | 1 x 20ea du scé | |
| A | PP11A | Cutter 1/1 L | | 1 | 370 | 415 | 740 | | | | | | | | | | | PC | | | 3 | 3 | 1 x 20ea du scé | |
| A | PP12 | Cuve Gyproco | | 1 | 360 | 720 | 1200 | | | | | | | | | | | PC | | | 1,1 | 1,1 | 1 x 20ea du scé | |
| A | PP13 | Support sac poubelle mobile | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | CF8 | Chambre froide négative GN 2/1 3 portes | | 1 | 930 | 1040 | 2245 | | | | | | | | | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 1 x 21ea du scé | Groupe logé / Prévoir sol de niveau horizontal |
| A | CF9 | Evaporateur pâtes fraiches | | 1 | | | | | | | | | | ONF | P6 | | câblé en amont | | 1,2 | 1,2 | | | au plafond | |
| A | SS | Siphon de sol | HORS LOT | 2 | | | | | | | | | | | | | 69/10 | | | | | | | |
| | **SV** | **HALL DE CUISSON** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | CU1 | Lave main réglementaire à cellule | | 1 | 400 | 400 | 555 | 15/21-6,15 | | P2 | 15/21-6,15 | | P2 | ONF | P6 | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 4 x 60ea du scé | |
| A | CU2 | Table de travail adossée avec bac | | 1 | 2000 | 700 | 900 | 15/21-6,15 | | P2 | 15/21-6,15 | | P2 | ONF | P6 | | | PC | 1 | 1 | | | 4 x 20ea du scé | |
| A | CU3 | Meuble de travail adossé | | 1 | 2000 | 700 | 900 | | | | | | | | | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 1 x 20ea du scé | |
| A | CU3 | Balance de table | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 1 x 20ea du scé | |
| A | CU4 | Tuyau pour bac GN 2/1 20 niveaux | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | CU5 | Tuyau pour bac GN 2/1 17 niveaux | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | CU7 | Support sac poubelle mobile | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | CU8 | Armoire de rangement des contenants | | 1 | 510 | 125 | 600 | | | | | | | | | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 1 x 60ea du scé | |
| A | CU9 | Four mixte GN 2/1 - 20 niveaux | | 1 | 1100 | 930 | 1810 | 26/27-6,30 | | P1 | | | * | cablé en amont | | | | | | | 73,2 | 73,2 | 4 x 20ea du scé | * Vidange dans siphon / Prévoir raccordement sur optimiseur |
| A | CU10 | Four mixte GN 2/1 - 20 niveaux | | 1 | 1100 | 930 | 1810 | 26/27-6,30 | | P1 | | | * | cablé en amont | | | | | | | 37,2 | 74,4 | 4 x 20ea du scé | * Vidange dans siphon / Prévoir raccordement sur optimiseur |
| A | CU11 | Sécheur mains/bras | | 1 | 320 | 300 | 715 | 26/27-6,30 | | P1 | | | | EMS | P10 | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 4 x 60ea du scé | Vidange sur caniveau CU14 / Prévoir raccordement sur optimiseur |
| A | CU12 | Sécheur mains/bras | | 1 | 320 | 300 | 715 | 26/27-6,30 | | P1 | | | | EMS | P10 | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 4 x 60ea du scé | Vidange sur caniveau CU16 / Prévoir raccordement sur optimiseur |
| A | CU13 | Sécheur mains/bras | | 1 | | | | | | | | | | EMS | P10 | | | | | | | | | Prévoir raccordement sur optimiseur |
| A | CU14 | Caniveau 1000 x 500 | | 2 | 1000 | 500 | | | | | | | | 69/10 | | | | | | | | | | voir detail Caniveaux / Mise à la terre Hors lot LFB |
| A | CU15 | Caniveau à fente | | 1 | 5300 | 150 | | | | | | | | 69/10 | | | | | | | | | | voir detail Caniveaux à fente / Mise à la terre Hors lot LFB |
| A | CU16 | Huile d'extraction adossée à induction et compensation | | 1 | 3060 | 1445 | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | 6300 Luminaires hotte rajets sur éclairage pièce |
| A | CU17 | Huile d'extraction adossée à compensation | | 1 | 4000 | 1445 | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | 3000 Luminaires hotte rajets sur éclairage pièce |
| A | CU18 | Mixer à main | | | | | | | | | | | | | | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 1 x 20ea du scé | |
| A | EF1 | Cellule de refroidissement à Chariot GN 2/1 | | 1 | 1250 | 1140 | 2120 | | | | | | | | | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 1 x 20ea du scé | Vidange dans siphon / Raccordement sur groupe cellule CF1NC |
| A | EF1A | Siphon de sol | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | 69/10 | | | | | | | |
| A | EF2 | Armoire froide à chariot GN 2/1 3 portes | | 1 | 930 | 1040 | 2245 | | | | | | | | | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 1 x 21ea du scé | Groupe logé / Prévoir sol de niveau horizontal |
| | **PA** | **PATISSERIE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | PA1 | Lave main réglementaire à cellule | | 1 | 400 | 400 | 555 | 15/21-6,15 | | P2 | 15/21-6,15 | | P2 | ONF | P6 | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 4 x 60ea du scé | |
| A | PA2 | Table de travail adossé avec bac | | 1 | 2000 | 700 | 900 | 15/21-6,15 | | P2 | 15/21-6,15 | | P2 | ONF | P6 | | | PC | 1 | 1 | | | 4 x 20ea du scé | |
| A | PA3 | Table de travail | HORS LOT | 1 | | | | | | | | | | | | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 1 x 20ea du scé | |
| A | PA4 | Mobilier à plateaux 3 portillons | | 1 | 2310 | 665 | 900 | | | | | | | | | | | PC | 1,9 | 1,9 | | | 4 x 60ea du scé | |
| A | PA5 | Support sac poubelle mobile | HORS LOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | PA7 | Four mixte GN 1/1 - 20 niveaux | | 1 | 890 | 800 | 1810 | 26/27-6,30 | | P1 | | | | EMS | P10 | | câblé en amont | | | | 37,2 | 37,2 | 2 x 20ea du scé | Vidange Haute Température / Prévoir raccordement sur optimiseur |
| A | PA7A | Adoucisseur mono-bloc | | 1 | 250 | 660 | 550 | 26/27-6,30 | | P1 | | | | EMS | P10 | | | PC | 0,3 | 0,3 | | | 4 x 60ea du scé | |
| A | PA8 | Chariot à gaz | HORS LOT | | | | | | | | | | | 69/10 | | | | | | | | | | |
| A | PA9 | Huile d'extraction électrique à induction | | 1 | 450 | 900 | 300 | | | | | | | | | | câblé en amont | | | | 8 | 8 | 4 x 60ea du scé | Prévoir raccordement sur optimiseur |
| A | PA9 | Huile d'extraction adossée statique à compensation OPALUX | | 1 | 3000 | 1445 | 530 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1800 Luminaires hotte rajets sur éclairage pièce |
| A | prévu | Mixer à main | | 1 | 330 | 670 | 980 | | | | | | | | | | | | | | 2,2 | 2,2 | 1 x 20ea du scé | |
| A | SS | Siphon de sol | HORS LOT | 1 | | | | | | | | | | | | | 69/10 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1400 |


**"TOUTES ATTENTES HORS PC / 3M DE CABLE EN ATTENTE ( au SOL ou PLAFOND) " - "PC DE SERVICES HORS LOT"**

| | | 0 niveau BAS | ALT | 1 niveau Sup | 2ea |
|---|---|---|---|---|---|
| | LEGENDE | | | | |
| | MANAGEMENT INDICE | | | | |
| | EQUIPEMENT HORS LOT LFB | | | | |

## PRINCIPE CANIVEAU CANOX 5P500

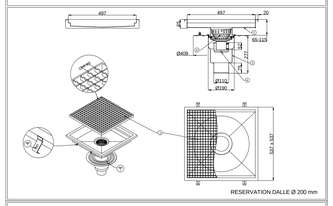


## PRINCIPE CANIVEAU 1200 x 400

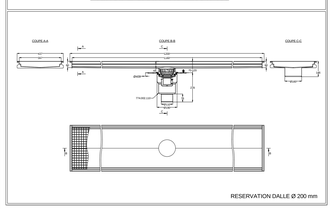


LE FROID BORNET
installateur partenaire et votre écoute

### SYMBOLES DES RESERVATIONS

- Câble Tétra : Tri + N + T
- Câble Mono + T
- Prise Tétra : Tri + N + T
- Prise Mono + T
- PC service Mono + T
- Prise RJ45-RJ11
- Prise Tel analogique
- Boîtier de raccordement Tetra
- Boîtier de raccordement De Service
- Boîtier de raccordement Mono
- Eau Froide
- Eau Chaude
- Eau Froide Adoucie 5"/7" TH
- Eau Chaude Adoucie 5"/7" TH
- Eau Usagée
- Eau Usagée Siphonné
- Eau Usagée Haute Température

NB : Prévoir tampons caoutchouc pré-percés pour toutes les vidanges (tel plomberie)

- Extraction Buées

Tubes frigorifiques réseau positif


Tubes frigorifiques réseau cellule


Tubes frigorifiques réseau négatif

Plafond isotherme

### PRINCIPE DE RESERVATION PLOMBERIE

Dé Maconné hauteur 10cm.

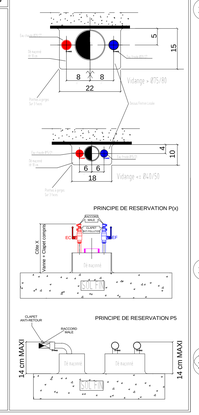

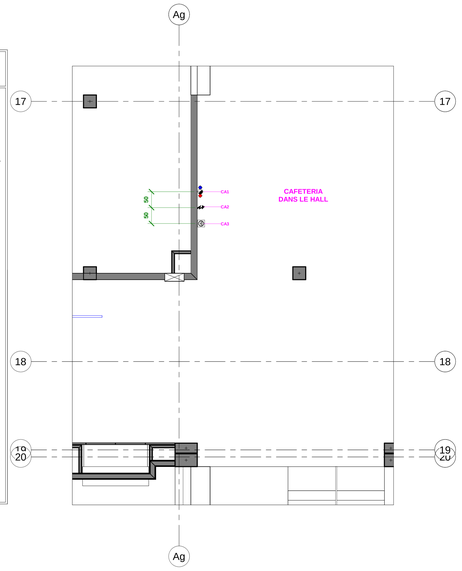



# Types de Raccordements

## PLOMBERIE

- P1 Robinet d'arret EC ou EF à 0,25 m du sol fini (sortie verticale)
- P2 Robinet d'arret EC ou EF à 0,50 m du sol fini (sortie verticale)
- P3 Robinet d'arret EC ou EF à 0,65 m du sol fini (sortie verticale)
- P4 Robinet d'arret EC ou EF à 1,00 m du sol fini (sortie verticale)
- P5 Robinet d'arret EC ou EF à 0,14 m du sol fini (sortie horizontale)
- P6 Robinet d'arret EC ou EF à 2,20 m du sol fini
- P7 Alimentation EC / EF encastrée à 1,20 m du sol fini
- P8 Alimentation EC / EF encastrée à 1,40 m du sol fini
- P9 Vidange non siphonnée
- P10 Vidange siphonnée sous dalle

**DIAMETRE VITESSE D'ECOULEMENT/DEBIT/LITRE**

Vitesse comprise en 0,8m/s et 2m/s. Vitesse idéal 1m/s.

| DIAMETRE | VITESSE m/s | debit /h |
|---|---|---|
| Ø 20 | 1 | 1 131 |
| Ø 25 | 1 | 1 767 |
| Ø 32 | 1 | 2 955 |
| Ø 40 | 1 | 4 636 |
| Ø 50 | 1 | 7 238 |
| Ø 63 | 1 | 11 639 |
| GIFA/CAL | 1 | 1 809 |
| CAMEFA | 1 | 3 465 |

Pour une perte de 1cm à 3cm/m

Les robinets d'arret, les attentes de vidange ne sont pas compris dans notre lot
Les éventuels clapets anti-retour ou anti-pollution ne sont pas compris dans notre lot
Raccordement sur points en attente à notre charge
Les vannes devront être repérées aux couleurs normalisées

## ÉLECTRICITÉ

Toutes les attentes (hors PC) : 4 m de câble en attente (au sol ou au plafond)
Les prises de courant, boites de raccordements, disjoncteurs, mise à la terre,
ne sont pas prévus dans notre lot
La mise à la terre eventuelle des caniveaux et des siphons de sol n'est pas comprise à notre lot
Prévoir fiches mâles aux prises
Toutes les attentes doivent être protégées individuellement par disjoncteurs 30mA dans l'armoire électrique du lot électricité et sont à la charge du lot électricité
Prévoir des PC de service hors lot LFB (non représentées sur nos plans)

**LFB_CUI_Maquettes Liées**

| Emetteur | Type | Indice | Date |
|---|---|---|---|
| BYCN CPI | 6DG-SLS-EXE-STR.rvt | 00(DOE) | 03/10/23 |
| BYCN CPI | 6°G-EXE-BYS-09-BIM-TZ-TN-00001.rvt | 00(DOE) | 03/10/23 |
| BYCN CPI | 6°G-EXE-BYS-08-BIM-TZ-TN-00001.rvt | 00(DOE) | 03/10/23 |
| BYCN CPI | 6°G-EXE-BYS-10-BIM-TZ-TN-1000.rvt | 00(DOE) | 03/10/23 |
| BYCN CPI | 6°G_ARC_EXE-0.rvt | 00(DOE) | 03/10/23 |
| BYCN CPI | 6°G-PRO-BYCN-SYN-TZ-MAQ-TN-00000.rvt | 00(DOE) | 03/10/23 |
| BYCN CPI | 6°G-EXE-MUL-SYT-TZ-MAQ-TN-00000.rvt | 00(DOE) | 03/10/23 |
| BYCN CPI | 6°G-EXE-ARC-00-BIM-TZ-TN-0000-C.rvt | 00(DOE) | 03/10/23 |

**Suivi de Révisions**

| N° de révision | Date de révision | Description | Diffusé par | Verifié par |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03/10/2023 | Première diffusion | DJ - K | PJ - N |




| | | | |
|---|---|---|---|
| SCOR | **MAITRISE D'OUVRAGE**<br>**SCI MARCO SPADA**<br>5 avenue Kléber<br>75116 PARIS cedex 16<br>TEL : 01.58.44.76.52 | Theop | **ASSISTANT MAITRISE D'OUVRAGE**<br>**THEOP**<br>20 rue Jean-Baptiste Pigalle<br>75009 PARIS<br>TEL : 01.45.74.69.14 |
| HARDEL LE BIHAN | **ARCHITECTE**<br>**HARDEL et LE BIHAN ARCHITECTES**<br>52 rue de Montmorillon<br>75 011 PARIS<br>TEL : 01.44.64.83.30 | AB A | **ARCHITECTE**<br>**ALAIN BARTHE ARCHITECTURE**<br>11 rue Pierre Fontaine<br>75 013 PARIS<br>TEL : 06.76.29.07.11 |
| NIEZ STUDIO PAYSAGISTE | **PAYSAGISTE**<br>**NIEZ STUDIO SARL**<br>7 7 Rue des ARCHIVES<br>75 003 PARIS<br>TEL : 01.43.56.58.81 | GROUPE BUILDERS & PARTNERS | **MAITRISE D'OEUVRE D'EXECUTION**<br>**BUILDERS & PARTNERS**<br>20 rue Thérèse<br>92 210 SEVRES<br>TEL : 01.75.59.24.50 |
| risk control | **BUREAU DE CONTROLE TECHNIQUE**<br>**RISK CONTROL**<br>38 rue de Villiers<br>92 300 LEVALLOIS-PERRET<br>TEL : 01.83.75.00.00 | BEPIA | **CSSI**<br>**BEPIA**<br>73-75 rue du ranelagh vieux<br>75 016 PARIS<br>TEL : 01.42.45.44.80 |
| Siteo | **COMMISSIONING**<br>**SINTEO**<br>3 rue Saint Lazare<br>75 009 PARIS<br>TEL : 01.45.04.67.50 | LM3C | **CSPS**<br>**LM3C**<br>Parc de Villeneuve<br>93 160 NOISY-LE-GRAND<br>TEL : 09.52.80.05.31 |
| BOUYGUES Construction Privée | **ENTREPRISE GENERALE**<br>**BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE**<br>1 avenue Eugène Freyssinet<br>78 280 GUYANCOURT<br>TEL : 01.30.60.33.00 | BOUYGUES ENERGIE & SERVICES | **LOTS TECHNIQUES**<br>**BOUYGUES ENERGIE & SERVICES**<br>1 avenue Eugène Freyssinet<br>78 280 GUYANCOURT<br>TEL : 01.30.60.33.00 |

NUMERO AFFAIRE : SIX DEGRES - GENTILLY - SCOR | DATE : 03/10/2023 | ECHELLE : 1 : 50

# PLAN IMPLANTATION MATERIEL - NIV RDC

| PROJET | PHASE | EMMETEUR | LOT | ZONE | TYPE | NIVEAU | NUMERO | INDICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6°G | DOE | LFB | 14 | TZ | PLN | RDC | 1001 | 0 |