



SECRETARIAT CHARGE BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
0042
972209501D0042
FORT SAINT LOUIS

97200 FORT DE FRANCE



DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec

SOMMAIRE

FSL042-00-TGBT

FSL042-00-TD1


FOLIOS

F_001 à F_004

F_005 à F_005

Indice	MODIFICATIONS	DATE	ETUDIE PAR	REALISE PAR
	NOMBRE DE PAGES 6			

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

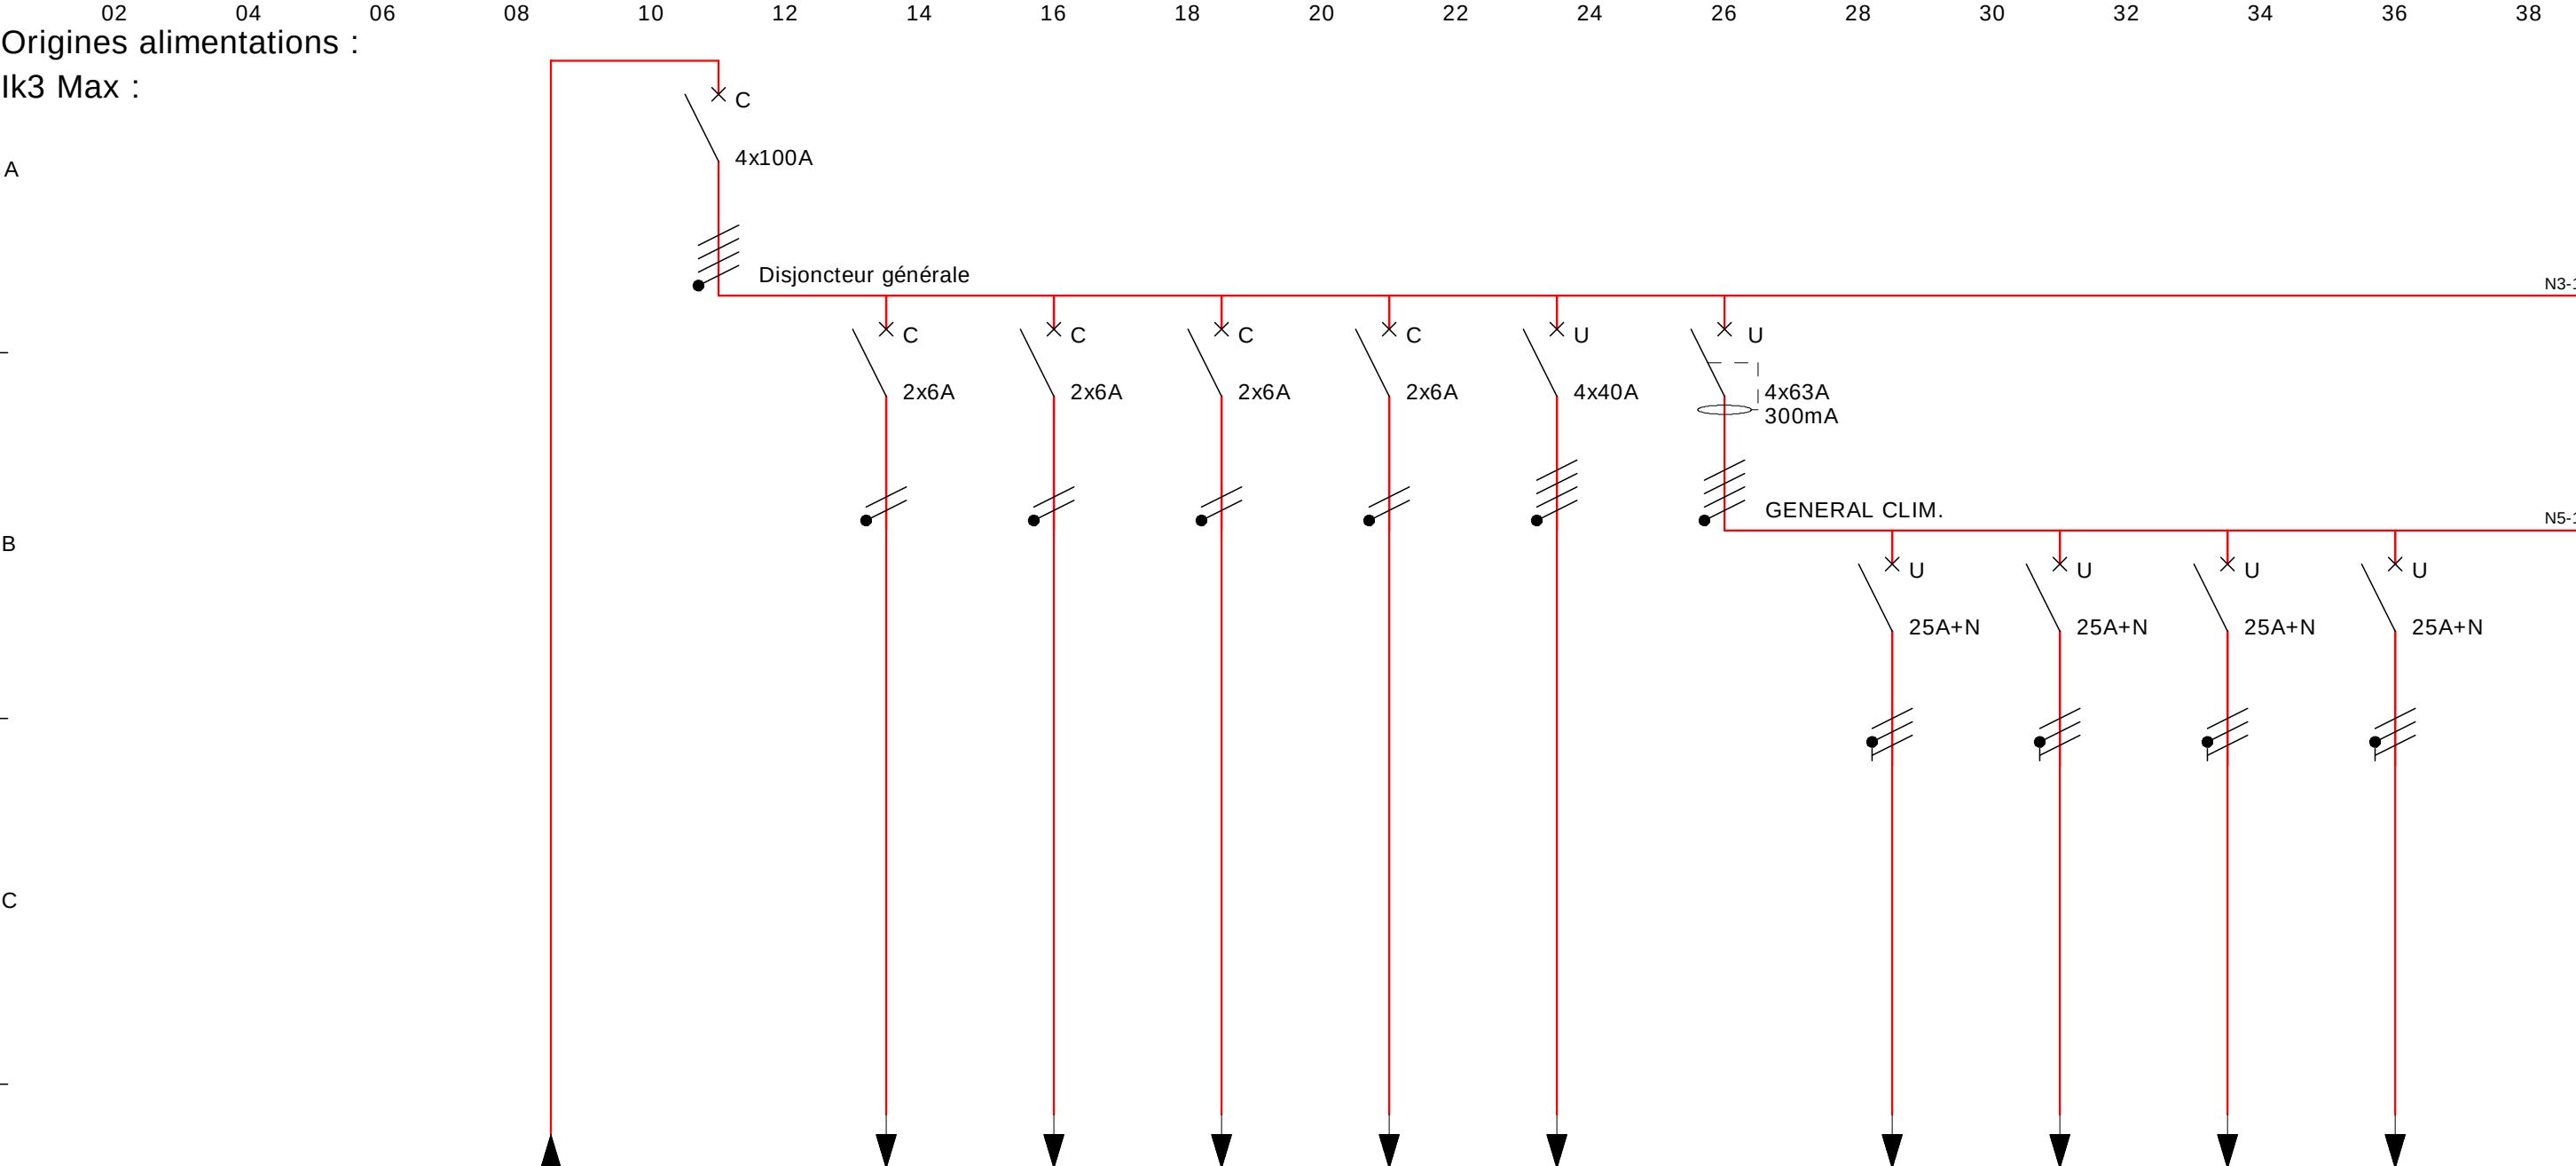

DESIGNATION											
	Disjoncteur générale	MX 1	MX 2	MX 3	MX 4	PAVILLON MARVIL	GENERAL CLIM.	CLIM 1	CLIM 2	CLIM 3	CLIM 4
Type et calibre (A)	C 100	C 6	C 6	C 6	C 6	U 40	U 63	U 25	U 25	U 25	U 25
Nb. de pôle(s) coupé(s)	4	2	2	2	2	4	4	2	2	2	2
Nb. de pôle(s) protégé(s)	4	2	2	2	2	4	4	1	1	1	1
Pdc (kA)	25					10	10	6	6	6	6
Disp. différentiel (mA)							300mA				
(ms)											
Nb et section des conducteurs (mm²)		1,5	1,5	1,5	1,5	10	16	2,5	2,5	2,5	2,5
Nature	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose	Cl	Cl	Cl	Cl	Cl	Cl	Cl	10	10	10	10
Coef. de correction	1	0,9	0,9	0,9	0,9	1	1	0.8	0.8	0.8	0.8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A


B

C

D

E

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

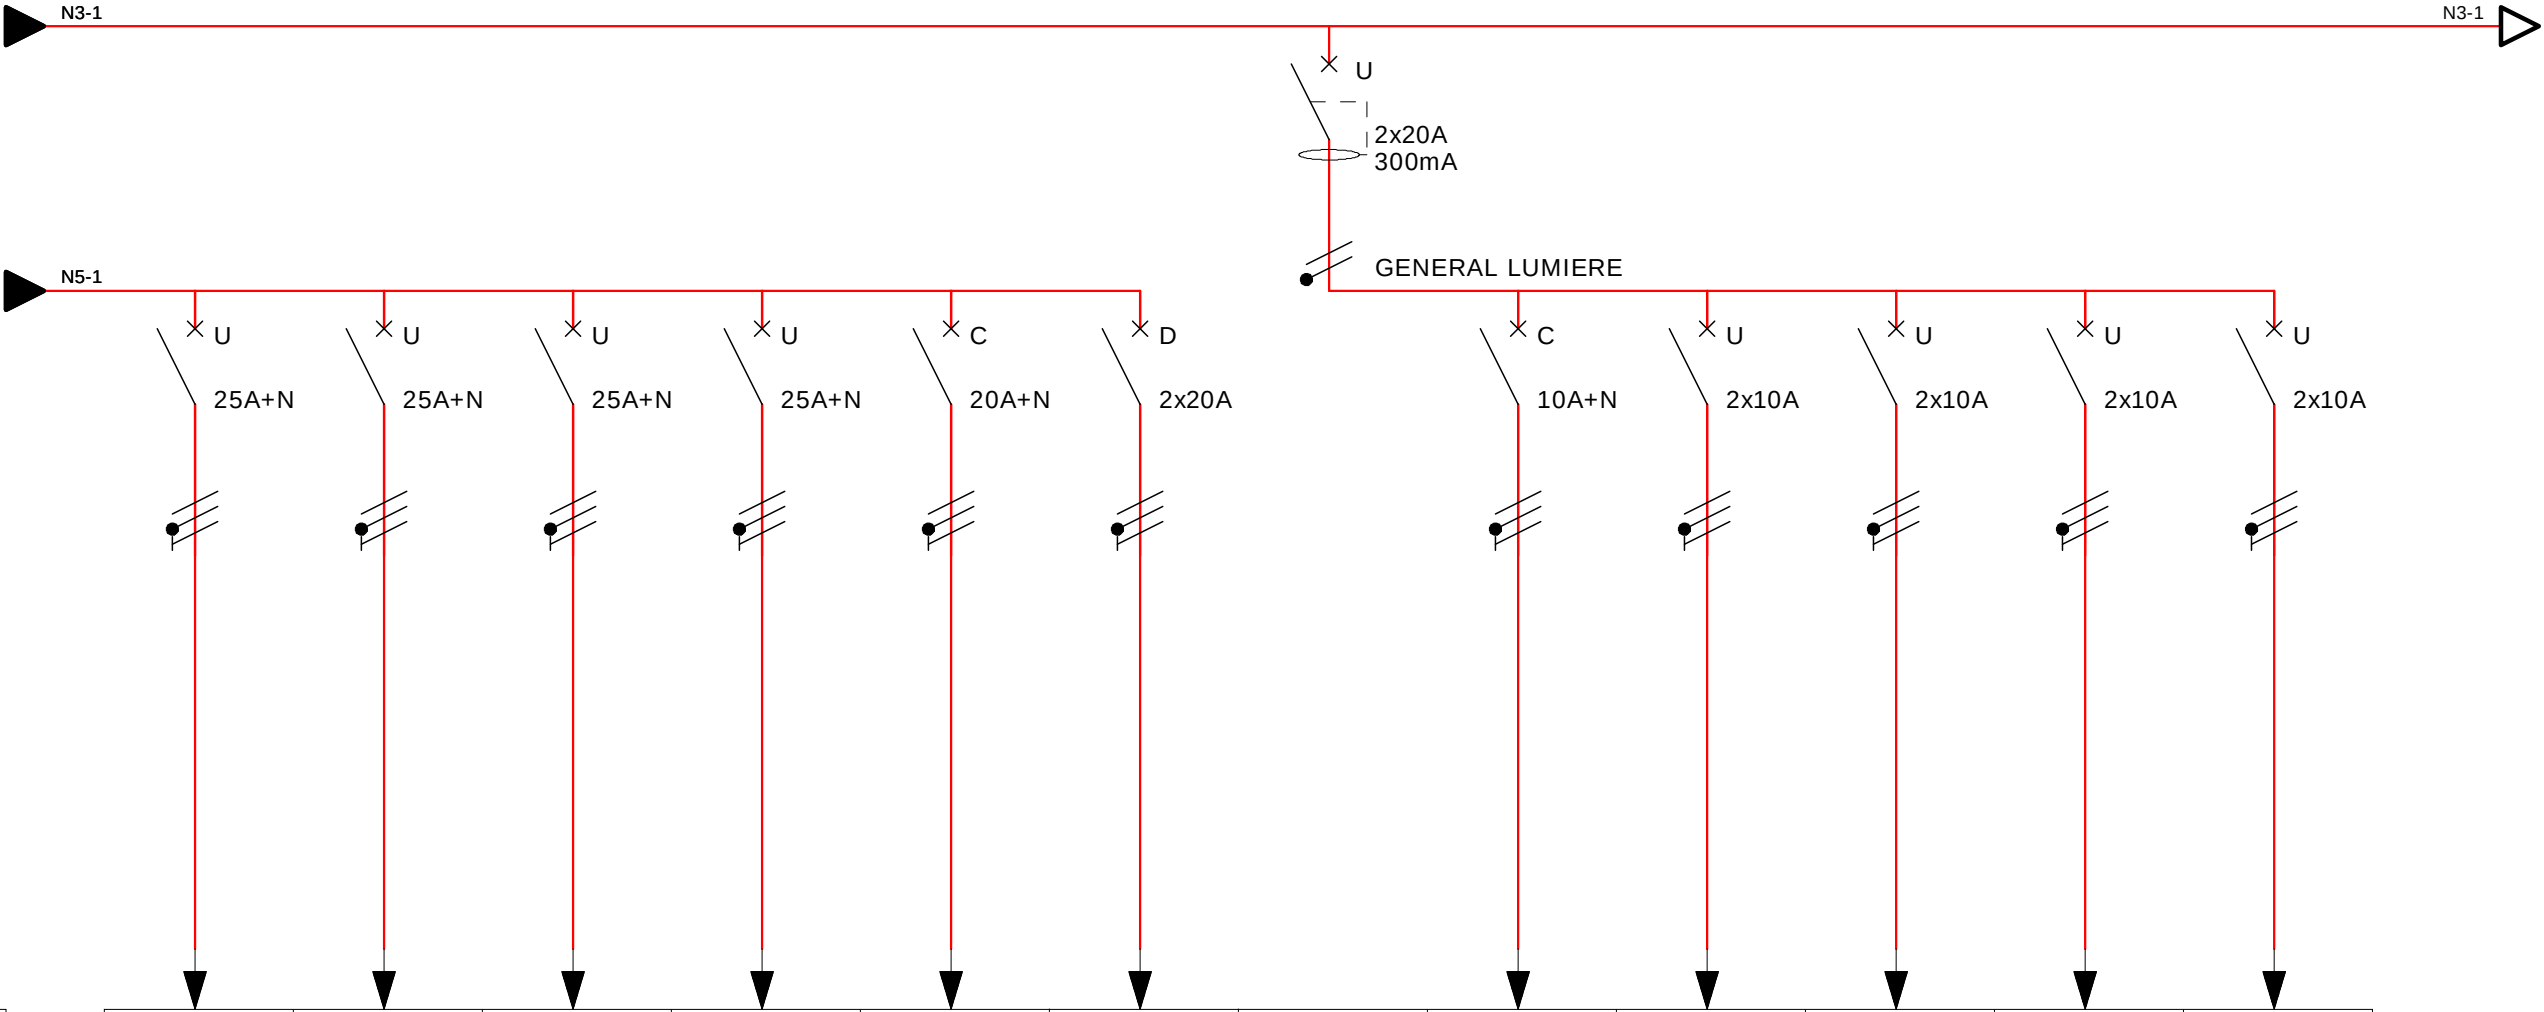

DESIGNATION	CLIM 5	CLIM 6	CLIM 7	CLIM 8	CLIM	CLIM SECRETARIAT	GENERAL LUMIERE	ECL	ECL 1	ECL 2	ECL 3	ECL 4
Type et calibre (A)	U 25	U 25	U 25	U 25	C 20	D 20	U 20	C 10	U 10	U 10	U 10	U 10
Nb. de pôle(s) coupé(s)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nb. de pôle(s) protégé(s)	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2
Pdc (kA)	6	6	6	6	6	6	8					
Disp. différentiel (mA)							300mA					
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Nature	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose	10	10	10	10	10	10	Cl	10	10	10	10	10
Coef. de correction	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A


B

C

D

E

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

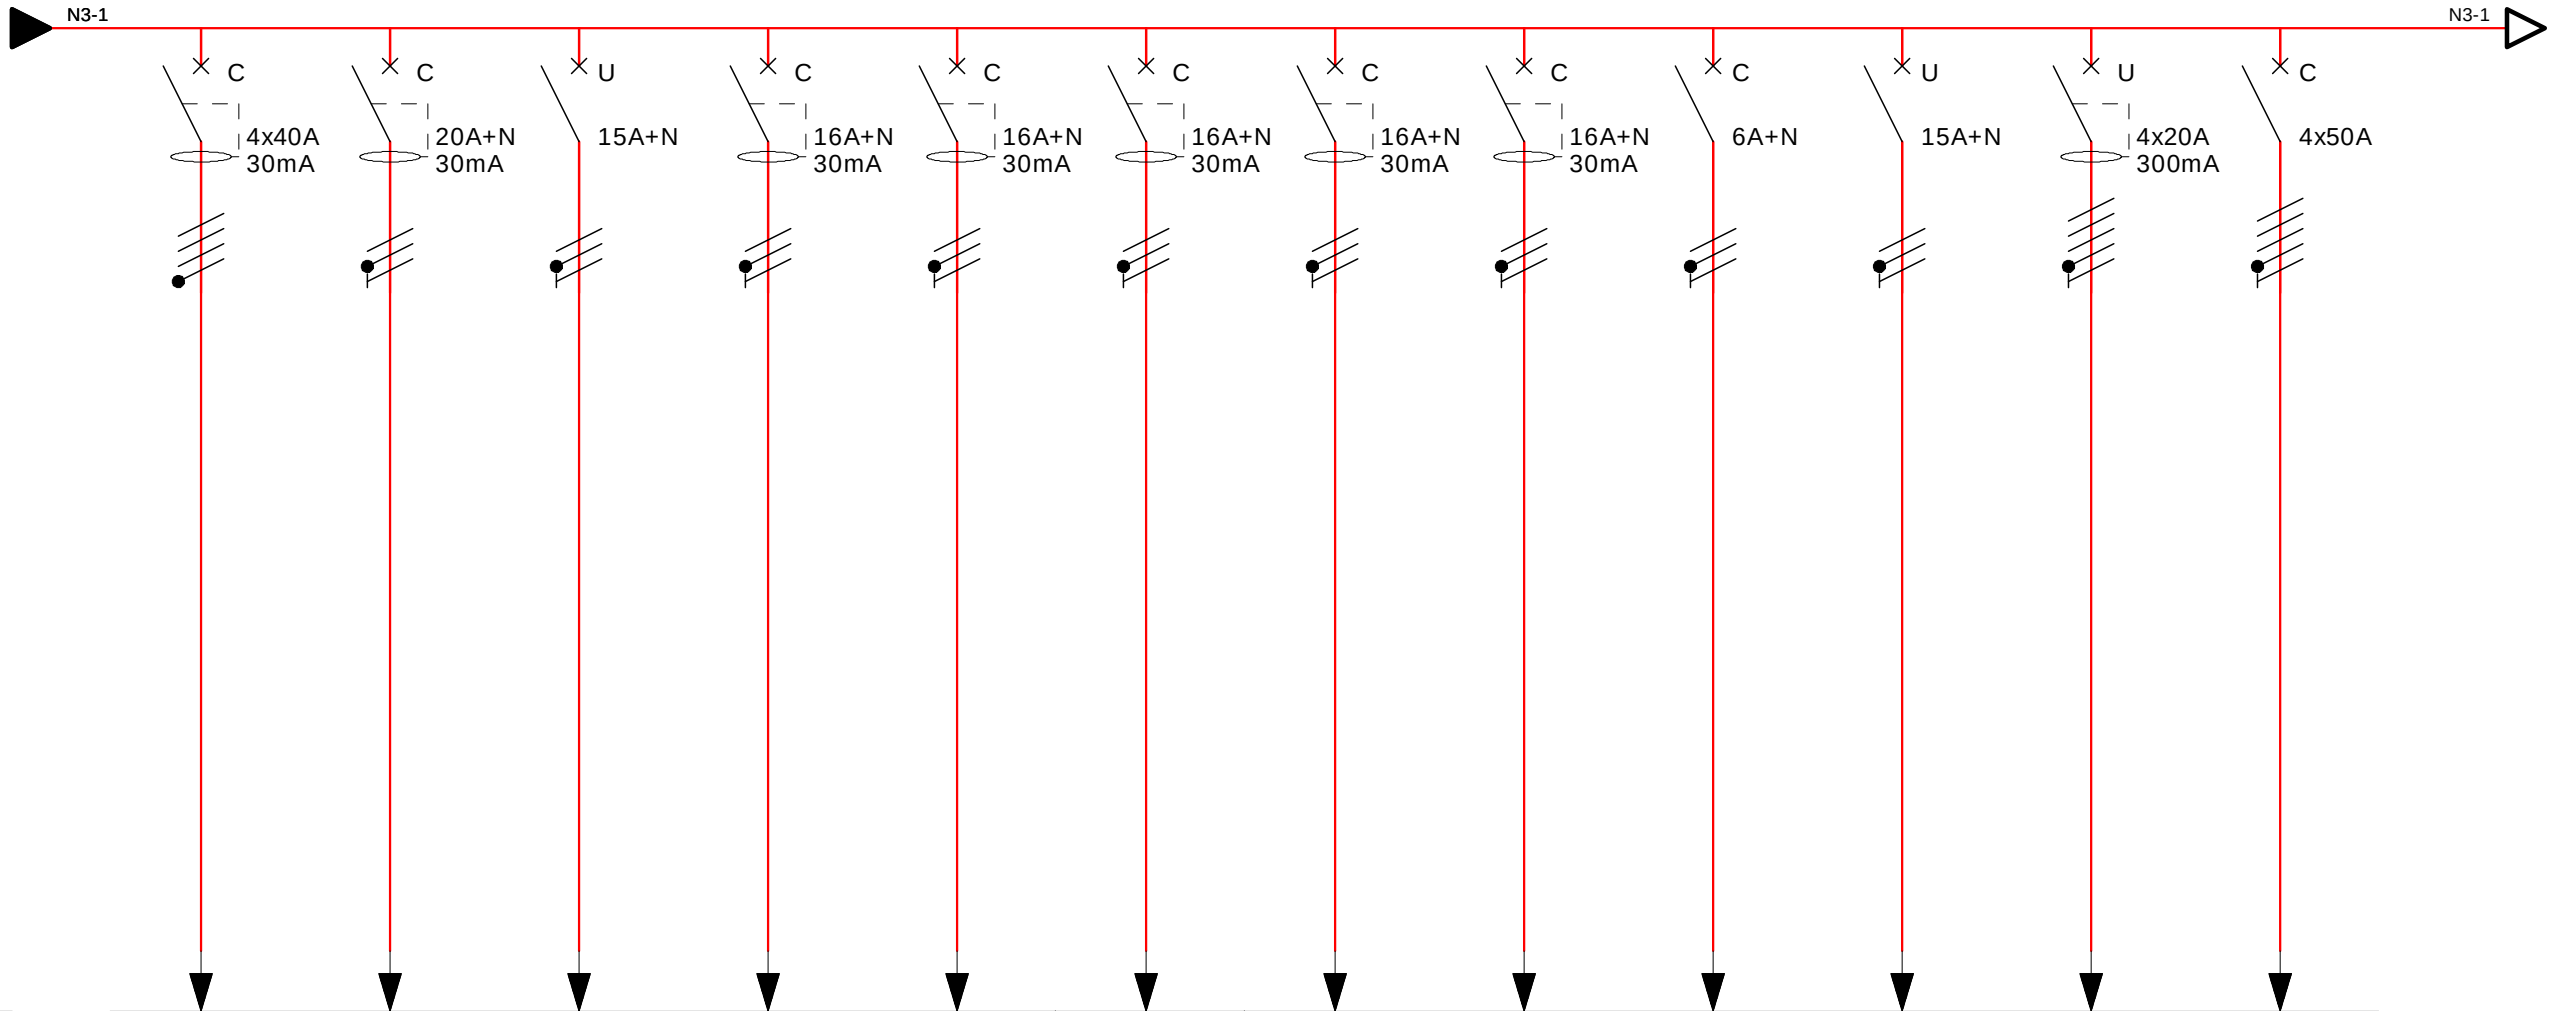

DESIGNATION	GENERAL PC	CARBET	BUREAU MILITAIRE	PC CHEF DE SERVICE	PC COM/UM CHEF ETAT MAJOR	PC INFO	PC SECRETARIAT	PC CPNO	PROTECT. TEMPO	ARCHIVES	SOUTE DAUPHINE	TD DOUANES
Type et calibre (A)	C 40	C 20	U 15	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 6	U 15	U 20	C 50
Nb. de pôle(s) coupé(s)	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4
Nb. de pôle(s) protégé(s)	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4
Pdc (kA)	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	8	10
Disp. différentiel (mA)	30mA	30mA		30mA	30mA	30mA	30mA	30mA			300mA	
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)	4	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4	16
Nature	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose	Cl	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Coef. de correction	1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0,8	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION


A

B

C

D

E

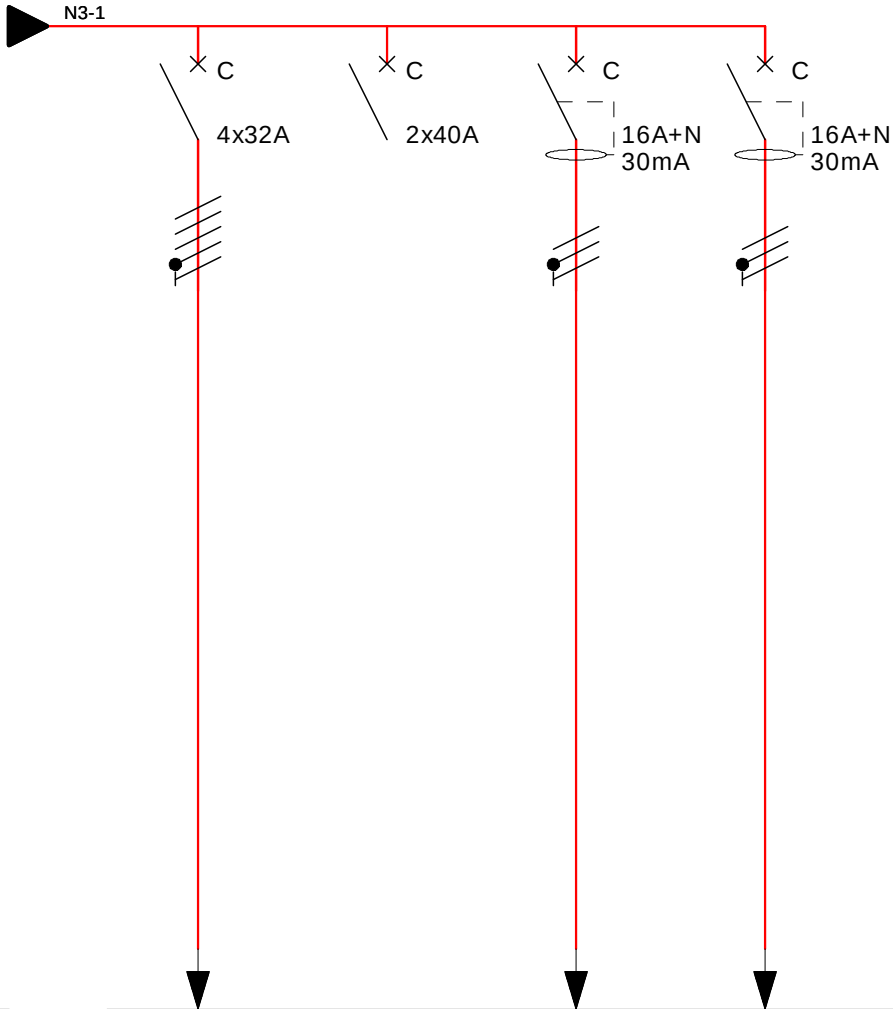

DESIGNATION	
Type et calibre (A)	
Nb. de pôle(s) coupé(s)	
Nb. de pôle(s) protégé(s)	
Pdc (kA)	
Disp. différentiel (mA)	
Disp. différentiel (ms)	
Nb et section des conducteurs (mm²)	
Nature	
Mode de pose	
Coef. de correction	

NON REPERE	NON REPERE	PC. PHOTOCOPIEUR	FONTAINE									
C 32	C 40	C 16	C 16									
4	2	2	2									
4	2	1	1									
10	6	6	6									
		30mA	30mA									
4		2,5	2,5									
Cu	Cu	Cu	Cu									
10	RESERVE	10	10									
0,8		0.8	0.8									



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/262/2
02/06/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL042-00-TGBT

BATIMENT N°D0042 - PAVILLON LAMOTTE PIQUET/BAT.N°972209501D0042
- LAMOTTE PIQUET/N°9 BUREAU CPNO/N°8 LOCAL RANGEMENT

5/6

F_004

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL042-00-TGBT

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

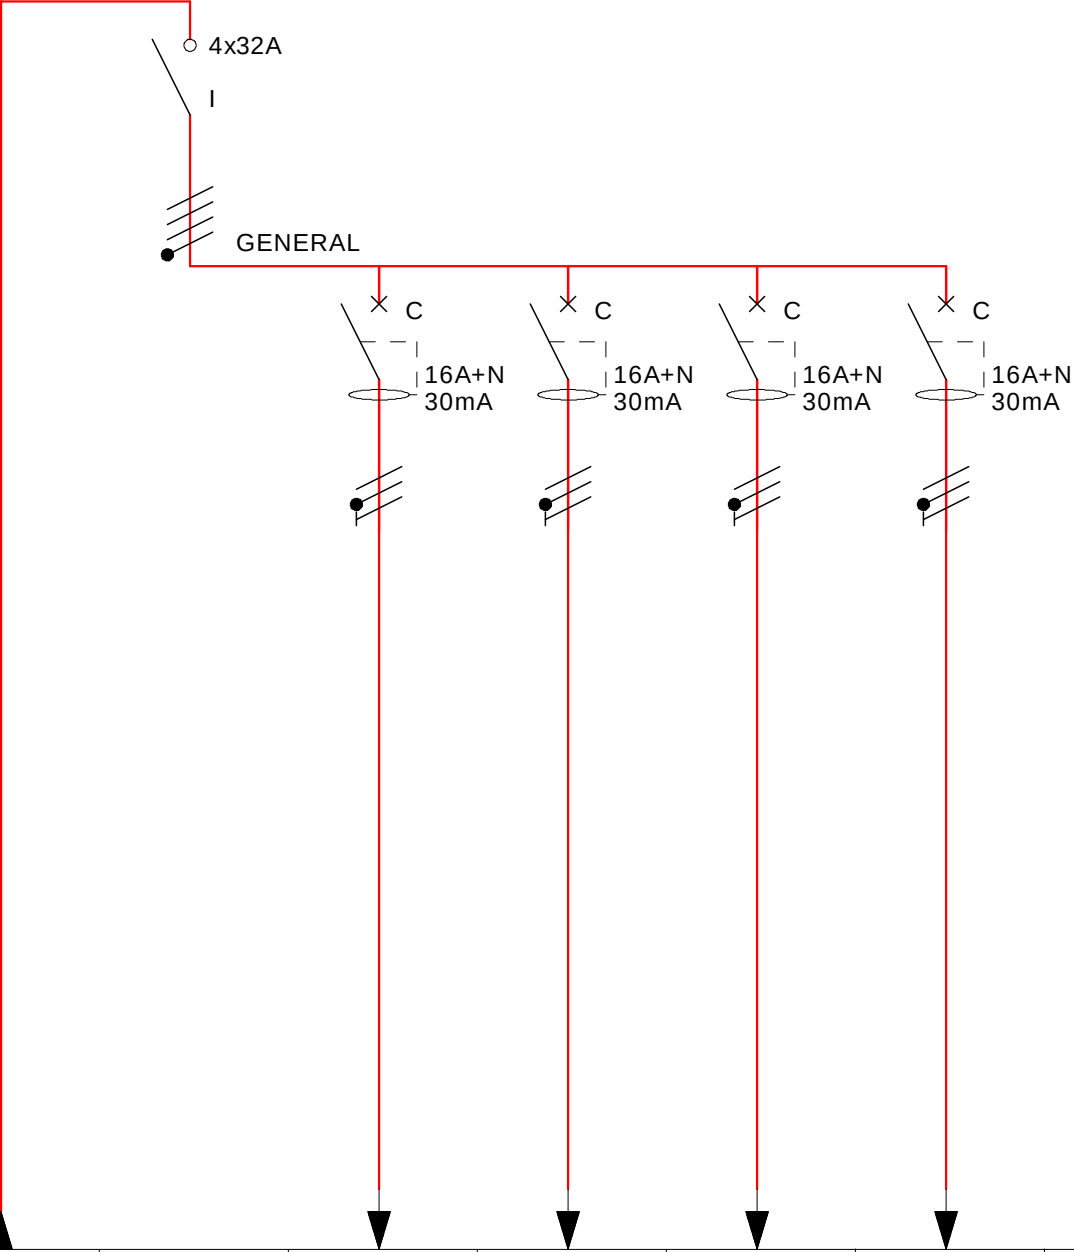

DESIGNATION	FSL042-00-TGBT	GENERAL	BACF CPNO	SECRETARIAT GENERAL	COMMANDANT	COMMANDANT SECOND / CELLULE RM						
Type et calibre (A)		I 32	C 16	C 16	C 16	C 16						
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	2	2	2	2						
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	1	1	1	1						
Pdc (kA)			6	6	6	6						
Disp. différentiel (mA)			30mA	30mA	30mA	30mA						
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)			2,5	2,5	2,5	2,5						
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu						
Mode de pose		Cl	10	10	10	10						
Coef. de correction		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8						