



SECRETARIAT CHARGE BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS

0045
972209501D0045
FORT SAINT LOUIS

97200 FORT DE FRANCE



DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec

SOMMAIRE

FOLIOS

FSL-045-00-TD1. TGBT	F_001	à	F_003
FSL-045-00-TD2. TABLEAU SECONDAIRE BT PRIORITAIRES	F_004	à	F_004
FSL-045-00-TD23. COFFRET COMMANDE	F_005	à	F_005
FSL-045-00-TD22. COFFRET DISTRIBUTION ONDULE	F_006	à	F_006
FSL-045-00-TD4. TD BUREAU RESTAURATION	F_007	à	F_007
FSL-045-00-TD5. COFFRET VESTIAIRE	F_008	à	F_008
FSL-045-00-TD6. COFFRET LAVE LINGE	F_009	à	F_009
FSL-045-00-TD7. TD PRINCIPAL	F_010	à	F_011
FSL-045-00-TD8. TD DIVISIONNAIRE AMBLIMONT	F_012	à	F_013
FSL-045-00-TD9. TD PC / ECL. PRODEF	F_014	à	F_015
FSL-045-00-TD10. TD VOILERIE	F_016	à	F_016
FSL-045-00-TD11. TD CDA	F_017	à	F_017
FSL-045-00-TD12. TD BOUGAINVILLE	F_018	à	F_018
FSL-045-00-TD13. TD LOGISTIQUE	F_019	à	F_021
FSL-045-01-TD1. TD OCRTIS	F_022	à	F_027

Indice	MODIFICATIONS	DATE	ETUDIE PAR	REALISE PAR
	NOMBRE DE PAGES			
	59			



SECRETARIAT CHARGE BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
0045
972209501D0045
FORT SAINT LOUIS

97200 FORT DE FRANCE



DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec

SOMMAIRE

FOLIOS

FSL-045-01-TD4.TD. BT. INFORMATIQUE	F_028	à	F_029
FSL-045-01-TD5.	F_030	à	F_030
FSL-045-01-TD8.	F_031	à	F_031
FSL-045-01-TD2. TD ALIM TD. PERCHE	F_032	à	F_032
FSL-045-01-TD3. TD PERCHES	F_033	à	F_035
FSL-045-00-TD14. TD LOGEMENTS ETAGE	F_036	à	F_038
FSL-045-00-TD15. ARMOIRE G	F_039	à	F_039
FSL-045-00-TD16. TD ARMURIE	F_040	à	F_040
FSL-045-01-TD6. TD TRAVEE COMMANDO	F_041	à	F_042
FSL-045-00-TD17. TD. SALLE NETTOYAGE D'ARMES	F_043	à	F_043
FSL-045-00-TD25. TD. LAVERIE	F_044	à	F_044
FSL-045-01-TD7. TD. BUANDERIE	F_045	à	F_045
FSL-045-00-TD18. TD 220V ONDULE DIRISI	F_046	à	F_046
FSL-045-00-TD19. COFFRET PC REGULEES/2 DIRISI	F_047	à	F_048
FSL-045-00-TD20. TD BUREAU ACHATS APPRO.	F_049	à	F_050

Indice	MODIFICATIONS	DATE	ETUDIE PAR	REALISE PAR
	NOMBRE DE PAGES 59			



SECRETARIAT CHARGE BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
0045
972209501D0045
FORT SAINT LOUIS

97200 FORT DE FRANCE



DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec

SOMMAIRE

FOLIOS

FSL-045-00-TD21. TD CAMBUSE	F_051	à	F_052
FSL-045-00-TD24. COFFRET EXTRACTEUR	F_053	à	F_053
FSL-045-00-TD3. TABLEAU PRINCIPAL SANS COUPURE	F_054	à	F_054
FSL-045-00-TD23. TD ONDULE DIRISI	F_055	à	F_055
FSL-045-00-TD24. COFFRET ONDULE PRODEF	F_056	à	F_056

Indice	MODIFICATIONS	DATE	ETUDIE PAR	REALISE PAR
	NOMBRE DE PAGES			
	59			

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations :
Ik3 Max :


A

B

C

D

E

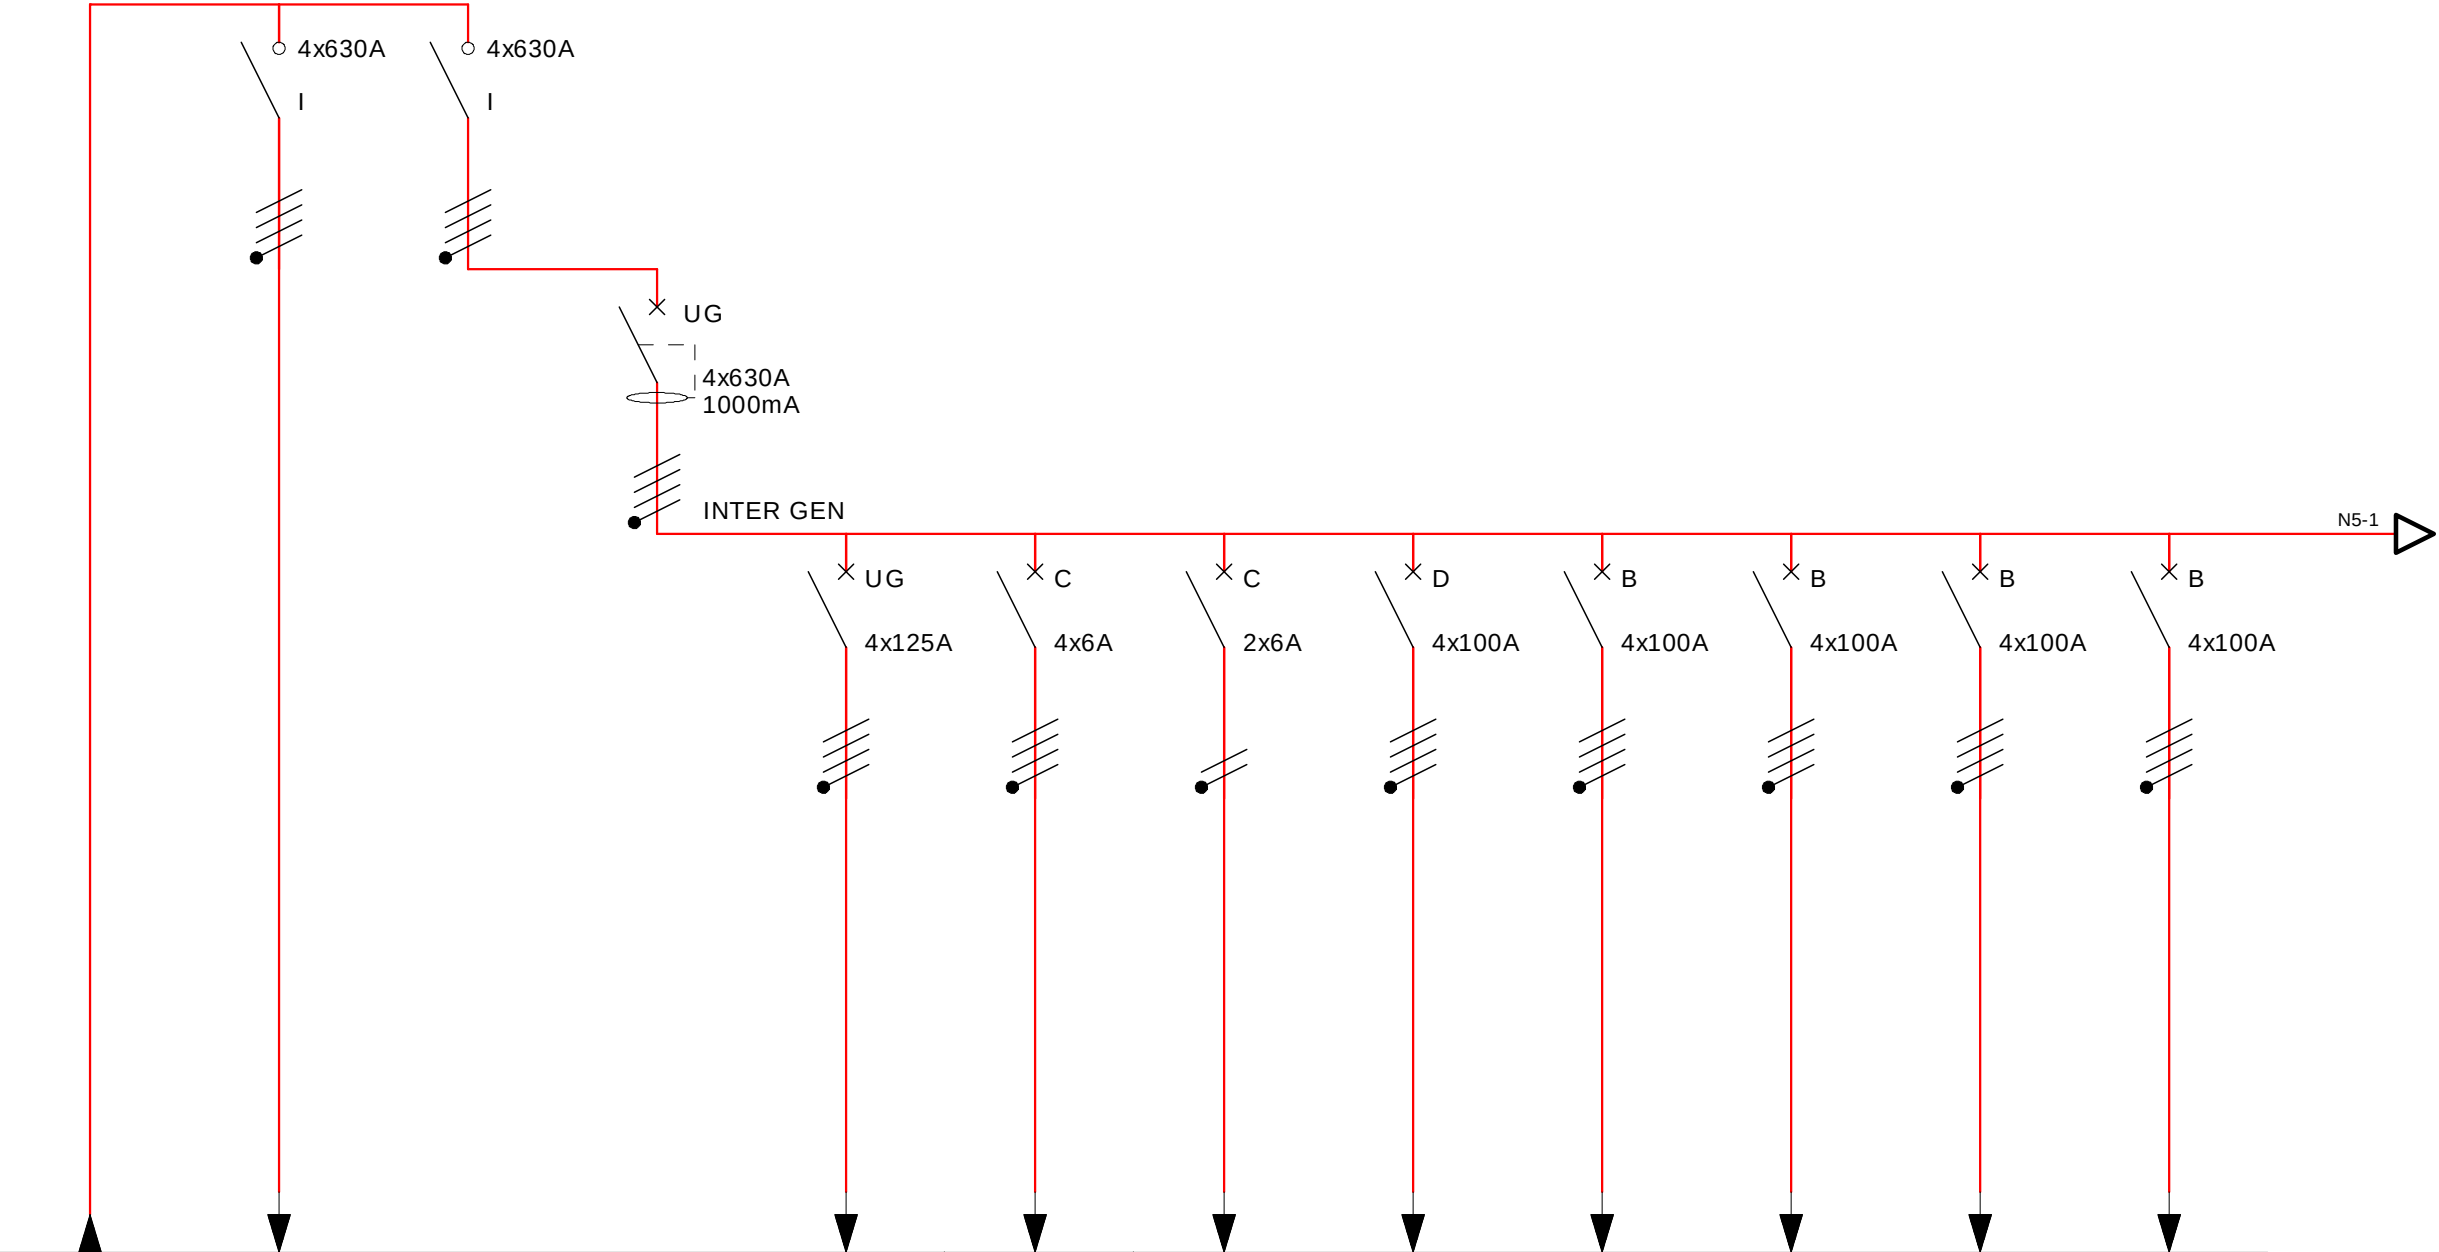

DESIGNATION		ARRIVER CENTRALE ENERGIE	ARRIVER CAYLUS	INTER GEN	OCRTIS	1.28	1.29	RESERVEOCRTIS	AMBLIMONT NORD	AMBLIMONT SUD-EST	AMBLIMONT SUD-OUEST	ETAT MAJOR
Type et calibre (A)		I 630	I 630	UG 630	UG 125	C 6	C 6	D 100	B 100	B 100	B 100	B 100
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	0	4	4	4	2	4	4	4	4	4
Pdc (kA)				36	25	10	10	10	10	10	10	10
Disp. différentiel (mA)				1000mA								
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)					25	1,5	1,5	25	25	25	25	25
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose		Cl	Cl	Cl	20	Cl	Cl	20	20	20	20	20
Coef. de correction		1	1	1	0,8	1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A


B

C

D

E

02040608101214161820222426283032343638

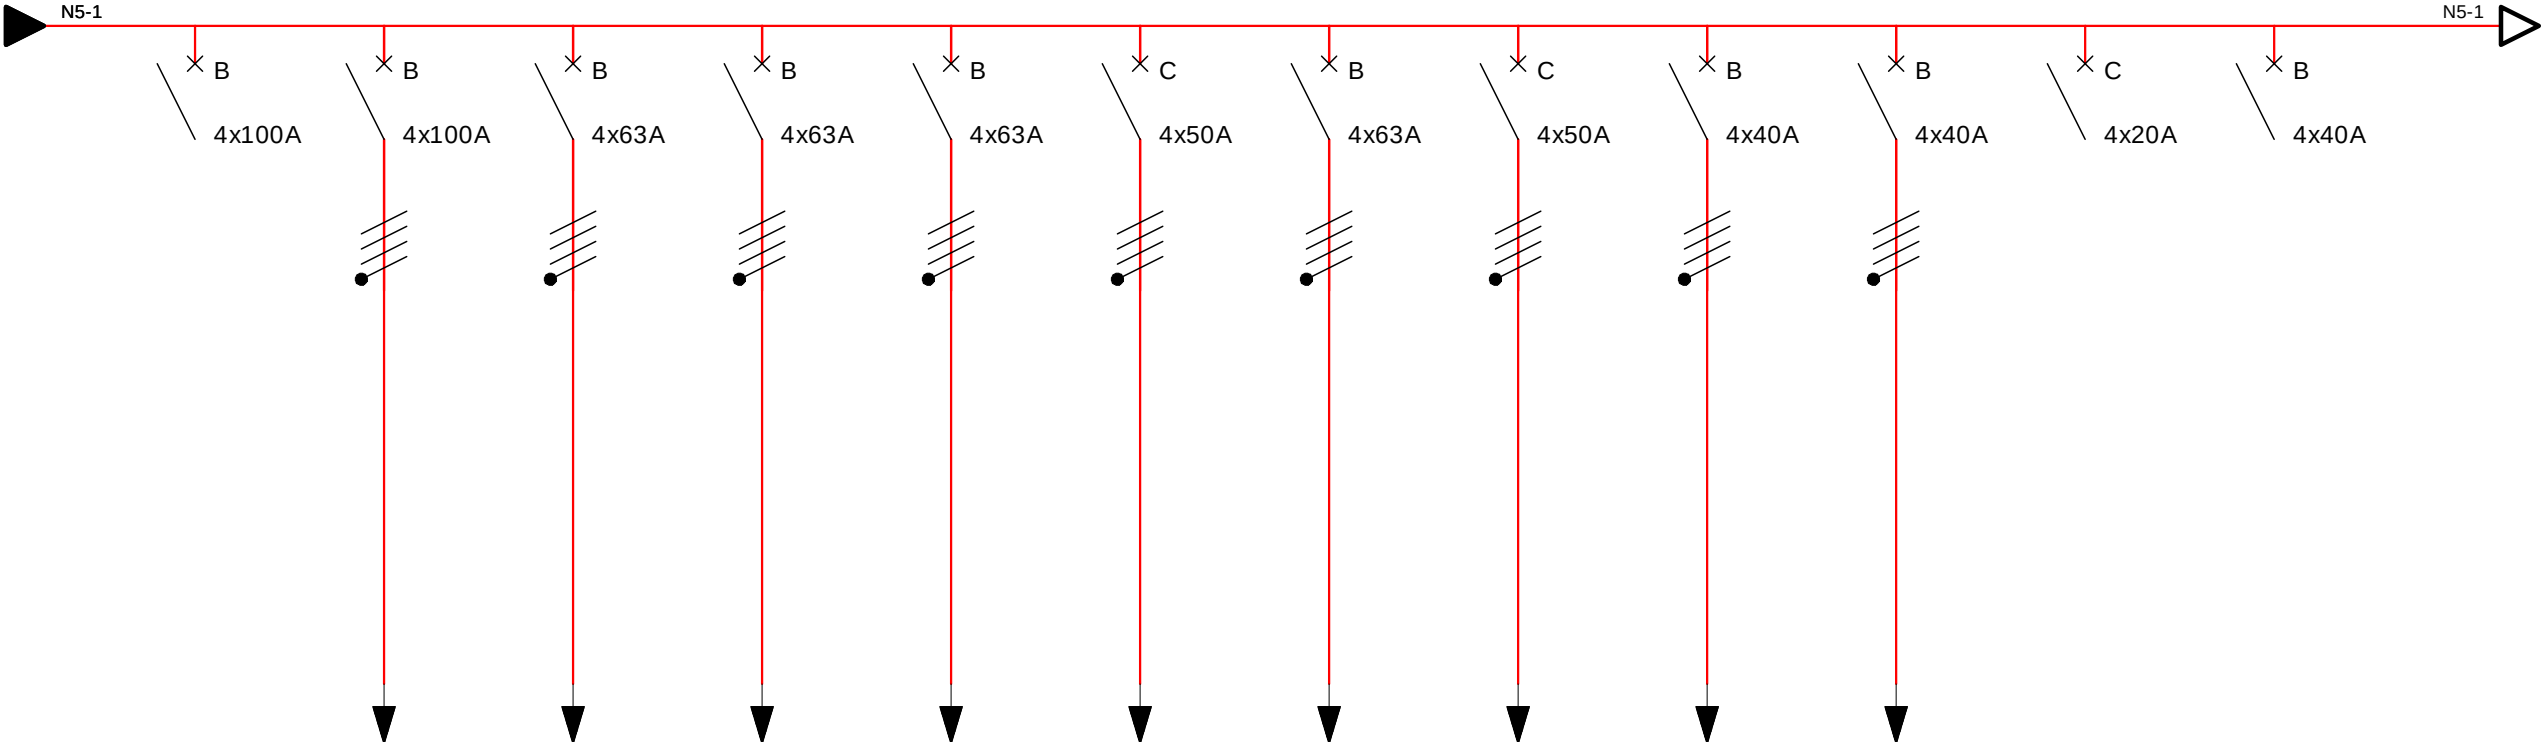

DESIGNATION

LIBRE	SERTIM	FOYER	SOUTE MUNITION	CAMBUSE- CUISINE	SALLE DE REUNION	ATELIER	ARMOIRE SURPRESSEION	MAGASIN HCC	CARBET ETAT MAJOR	DISPONIBLE	DISPONIBLE
B 100	B 100	B 63	B 63	B 63	C 50	B 63	C 50	B 40	B 40	C 20	B 40
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	25	16	16	16	10	16	16	10	10		
	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu		
RESERVE	20	20	20	20	20	20	20	20	20	RESERVE	RESERVE
1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD1. TGBT

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/DEGAGEMENT/LOCAL TGBT ONDULEUR

5
59

F_002

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A


B

C

D

E

02040608101214161820222426283032343638

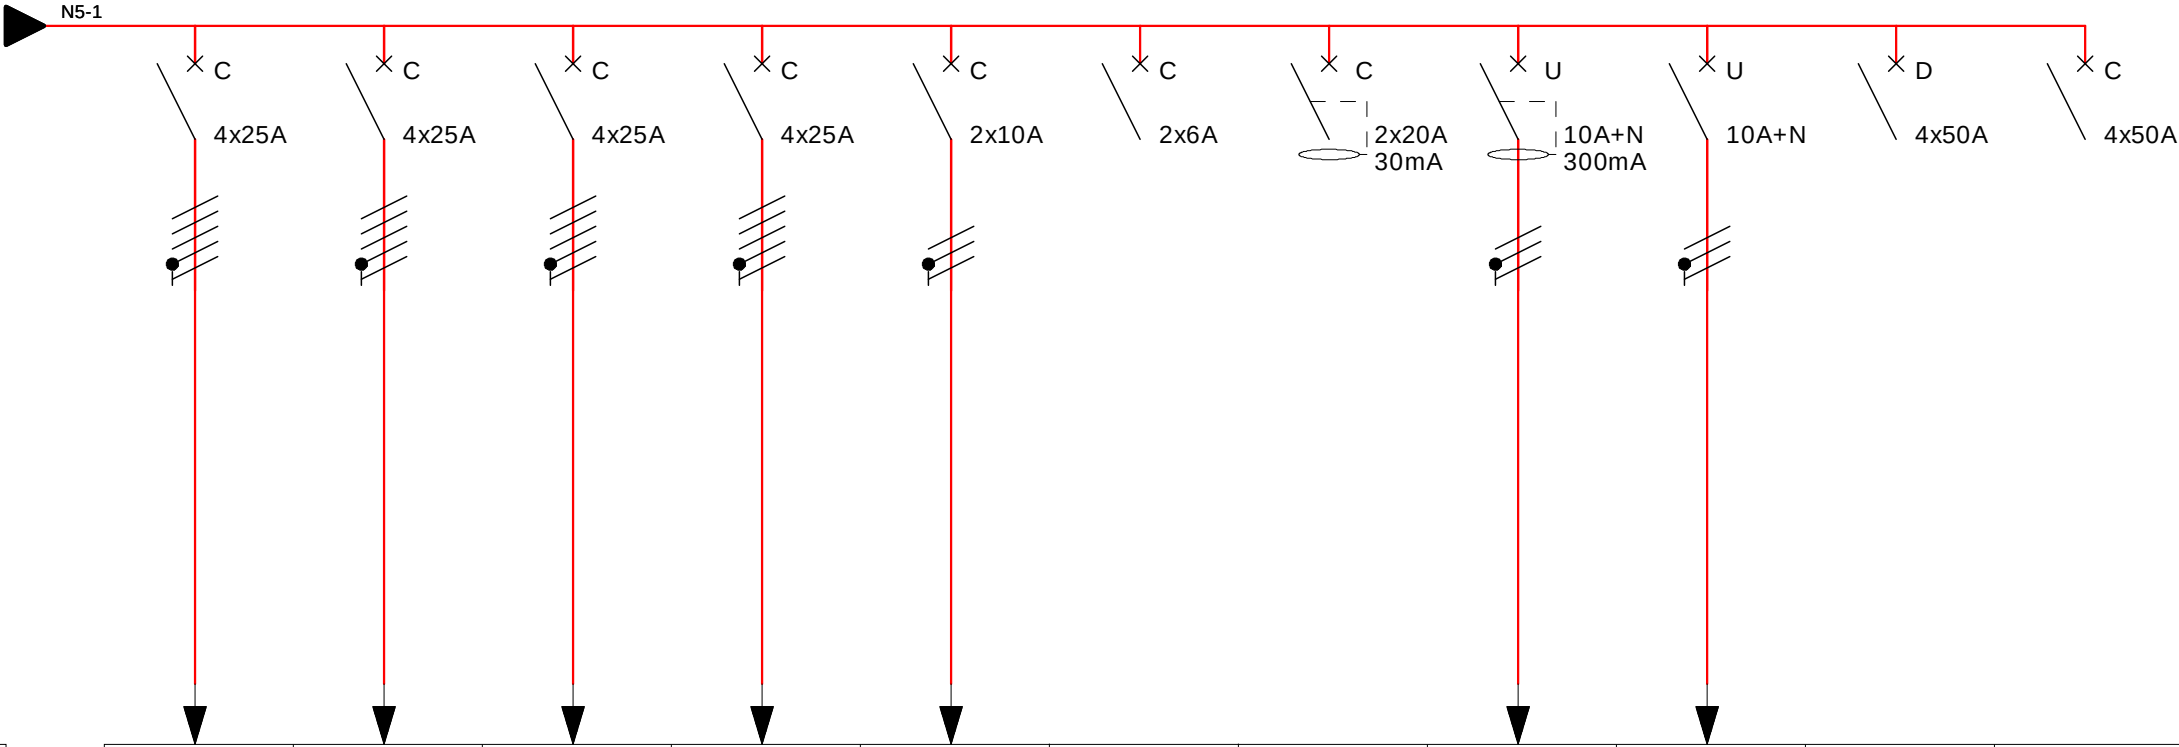

DESIGNATION	CLIM	DISPONIBLE 1	DISPONIBLE 2	DISPONIBLE 3	ECL. LOCAL	DISPO	DISPONIBLE	NON REPERE	NON REPERE	DISPONIBLE	DISPONIBLE	
Type et calibre (A)	C 25	C 25	C 25	C 25	C 10	C 6	C 20	U 10	U 10	D 50	C 50	
Nb. de pôle(s) coupé(s)	4	4	4	4	2	2	2	2	2	4	4	
Nb. de pôle(s) protégé(s)	4	4	4	4	2	2	2	1	1	4	4	
Pdc (kA)	10	10	10	10	10	10	10	6	6	10	10	
Disp. différentiel (mA)							30mA	300mA				
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)	4	4	4	4	1,5			1,5	1,5			
Nature	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu			Cu	Cu			
Mode de pose	20	20	20	20	20	RESERVE	RESERVE	20	20	RESERVE	RESERVE	
Coef. de correction	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	0,8	0,8	1	1	



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD1. TGBT

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/DEGAGEMENT/LOCAL TGBT ONDULEUR

6 / 59

F_003

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD1. TGBT

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

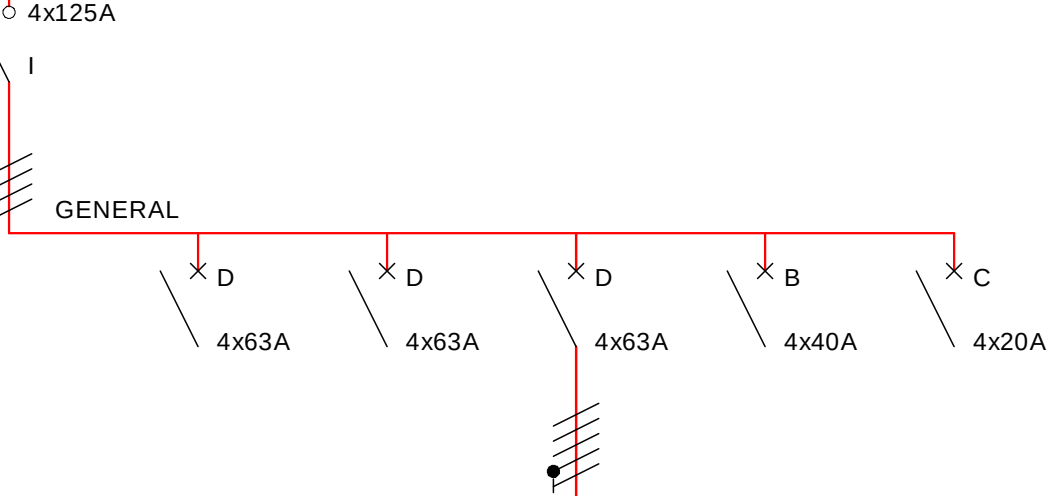

DESIGNATION

DESIGNATION	FSL-045-00-TD1. TGBT	GENERAL	DISPO	DISPO	ONDULEUR	DISPO	DISPO					
Type et calibre (A)		I 125	D 63	D 63	D 63	B 40	C 20					
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	4	4	4	4	4					
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	4	4	4	4	4					
Pdc (kA)			10	10	10	10	10					
Disp. différentiel (mA)												
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)					16							
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu					
Mode de pose		CI	RESERVE	RESERVE	20	RESERVE	RESERVE					
Coef. de correction		1	1	1	0,8	1	1					



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD2. TABLEAU SECONDAIRE BT PRIORITAIRES
BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/DEGAGEMENT/LOCAL TGBT ONDULEUR

7 / 59

F_004

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD1. TGBT

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

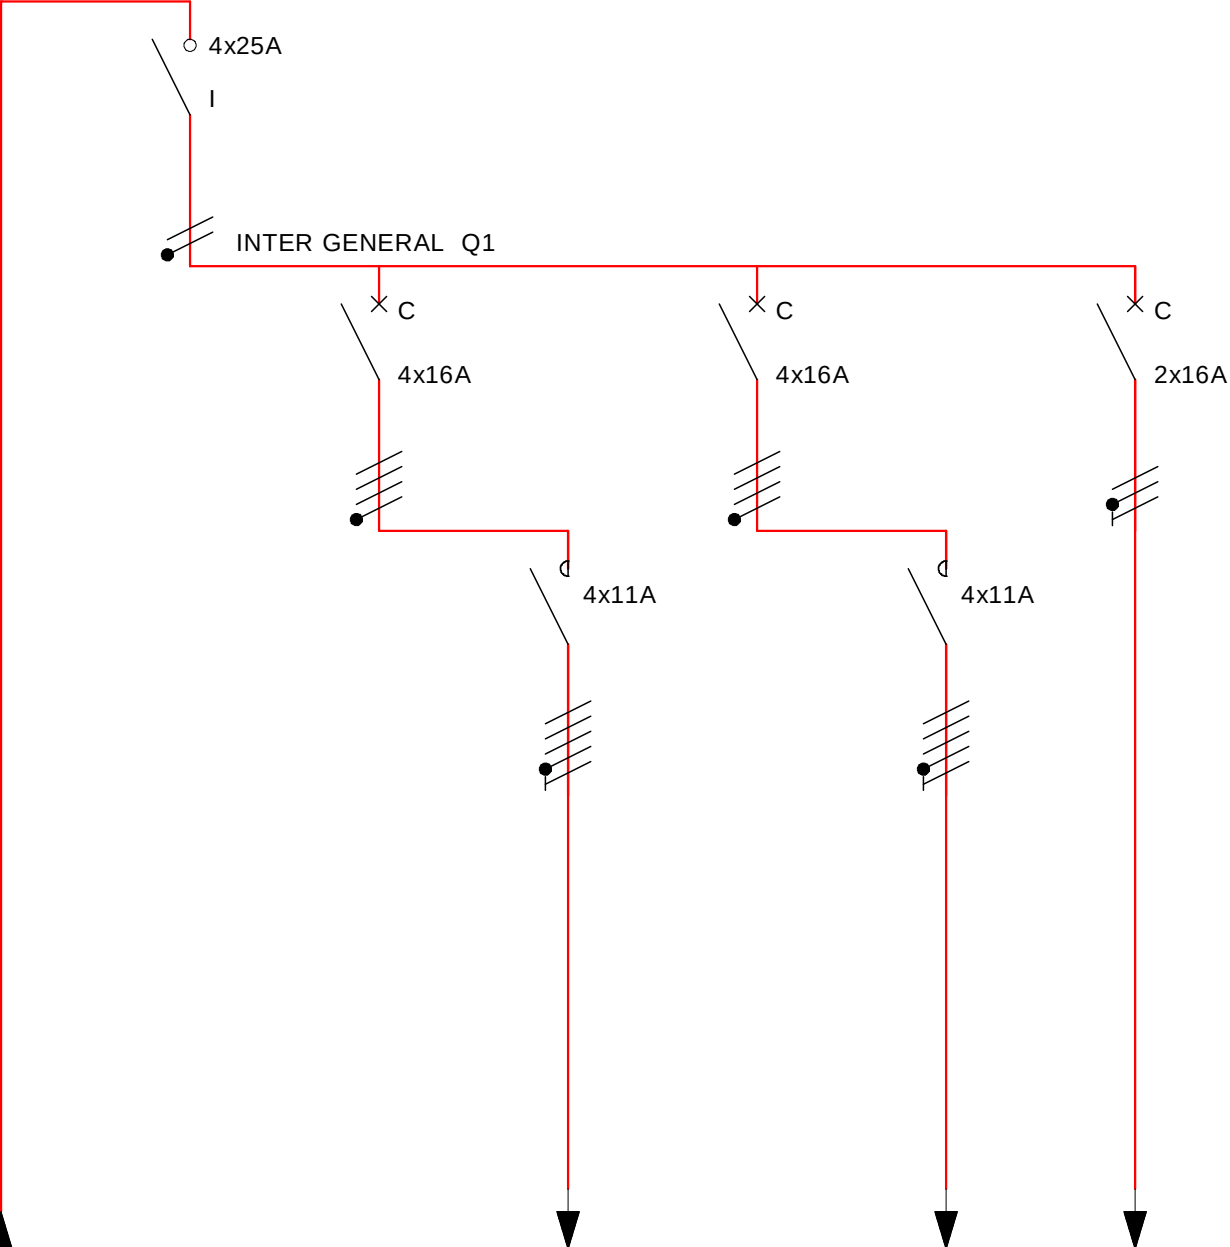


DESIGNATION	FSL-045-00-TD1. TGBT	INTER GENERAL Q1	CLIM1	KM1	CLIM2	KM2	NON REPERE					
Type et calibre (A)		I 25	C 16	Ct 11	C 16	Ct 11	C 16					
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	4	4	4	4	2					
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	4	0	4	0	2					
Pdc (kA)			10		10		10					
Disp. différentiel (mA)												
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)		4		2,5		2,5	2,5					
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu					
Mode de pose		Cl	Cl	10	Cl	10	10					
Coef. de correction		1	1	0,8	1	0,8	0,8					

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02	04	06	08	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Origines alimentations : FSL-045-00-TD1. TGBT

Ik3 Max :

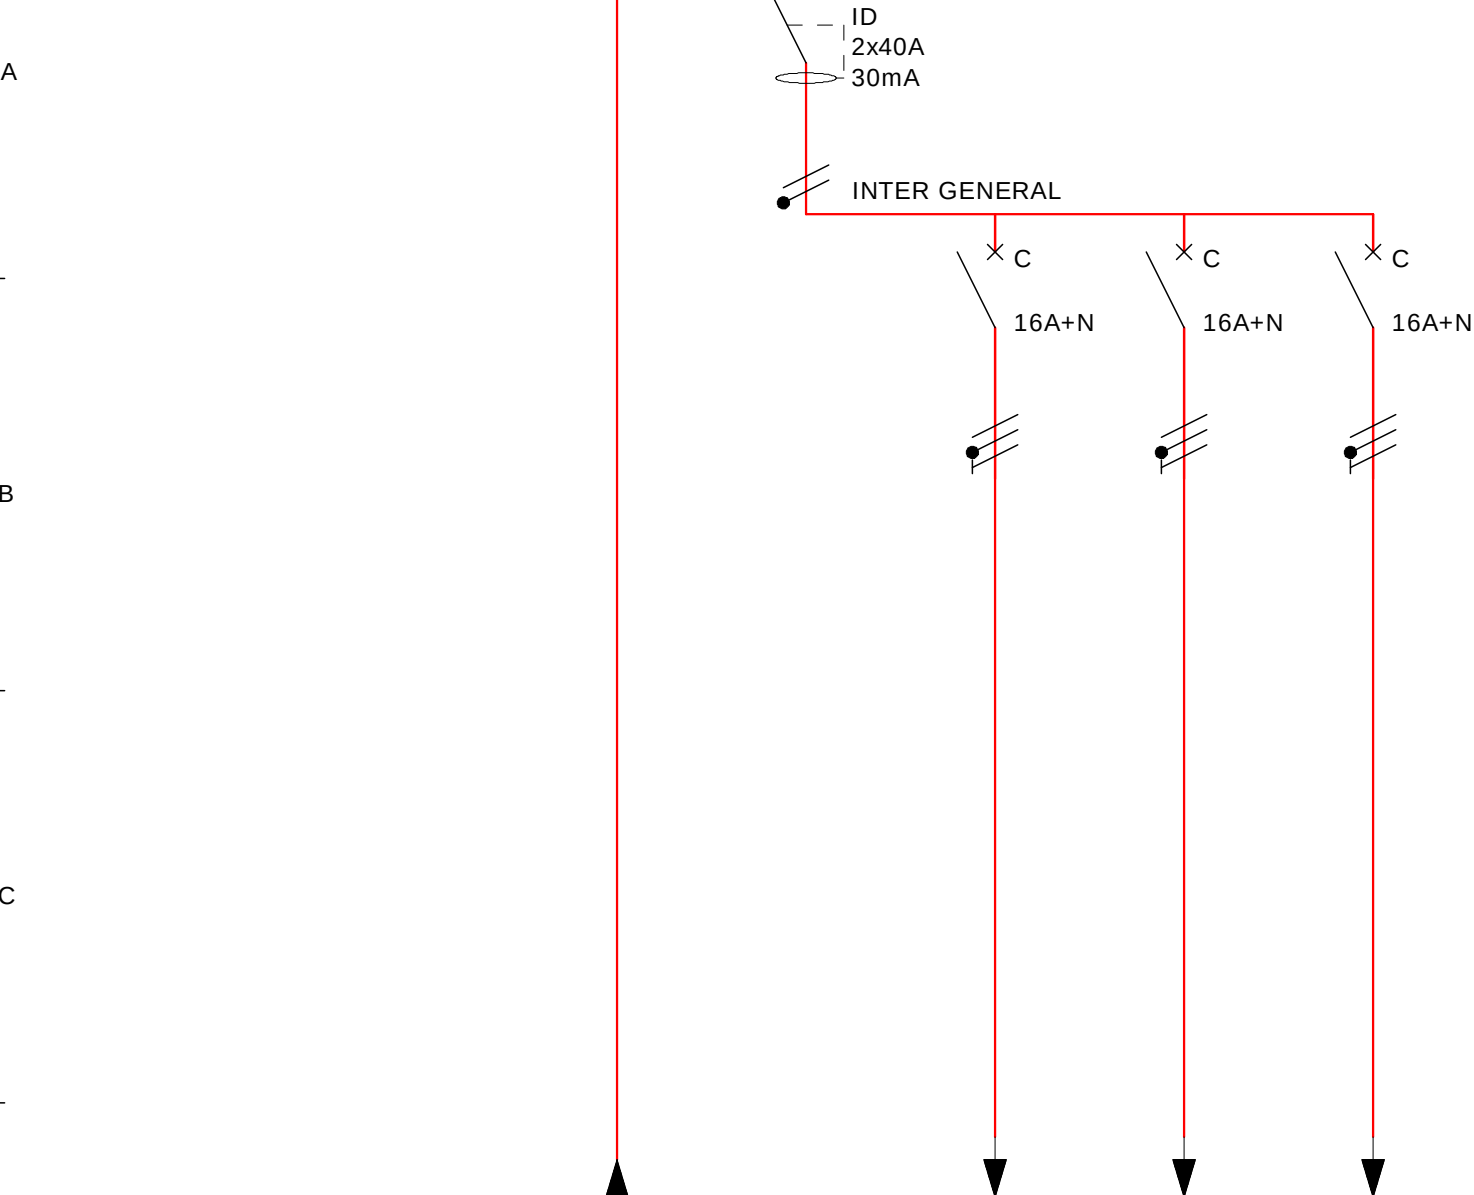

D

E	DESIGNATION	FSL-045-00-TD1. TGBT	INTER GENERAL	CIRCUIT 1	CIRCUIT 2	CIRCUIT 3						
	Type et calibre (A)		ID 40	C 16	C 16	C 16						
	Nb. de pôle(s) coupé(s)		2	2	2	2						
	Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	1	1	1						
	Pdc (kA)											
	Disp. différentiel (mA)		30mA									
	(ms)											
	Nb et section des conducteurs (mm²)		4	2,5	2,5	2,5						
	Nature		Cu	Cu	Cu	Cu						
	Mode de pose		CI	10	10	10						
	Coef. de correction		1	0,8	0,8	0,8						

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD1. TGBT

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

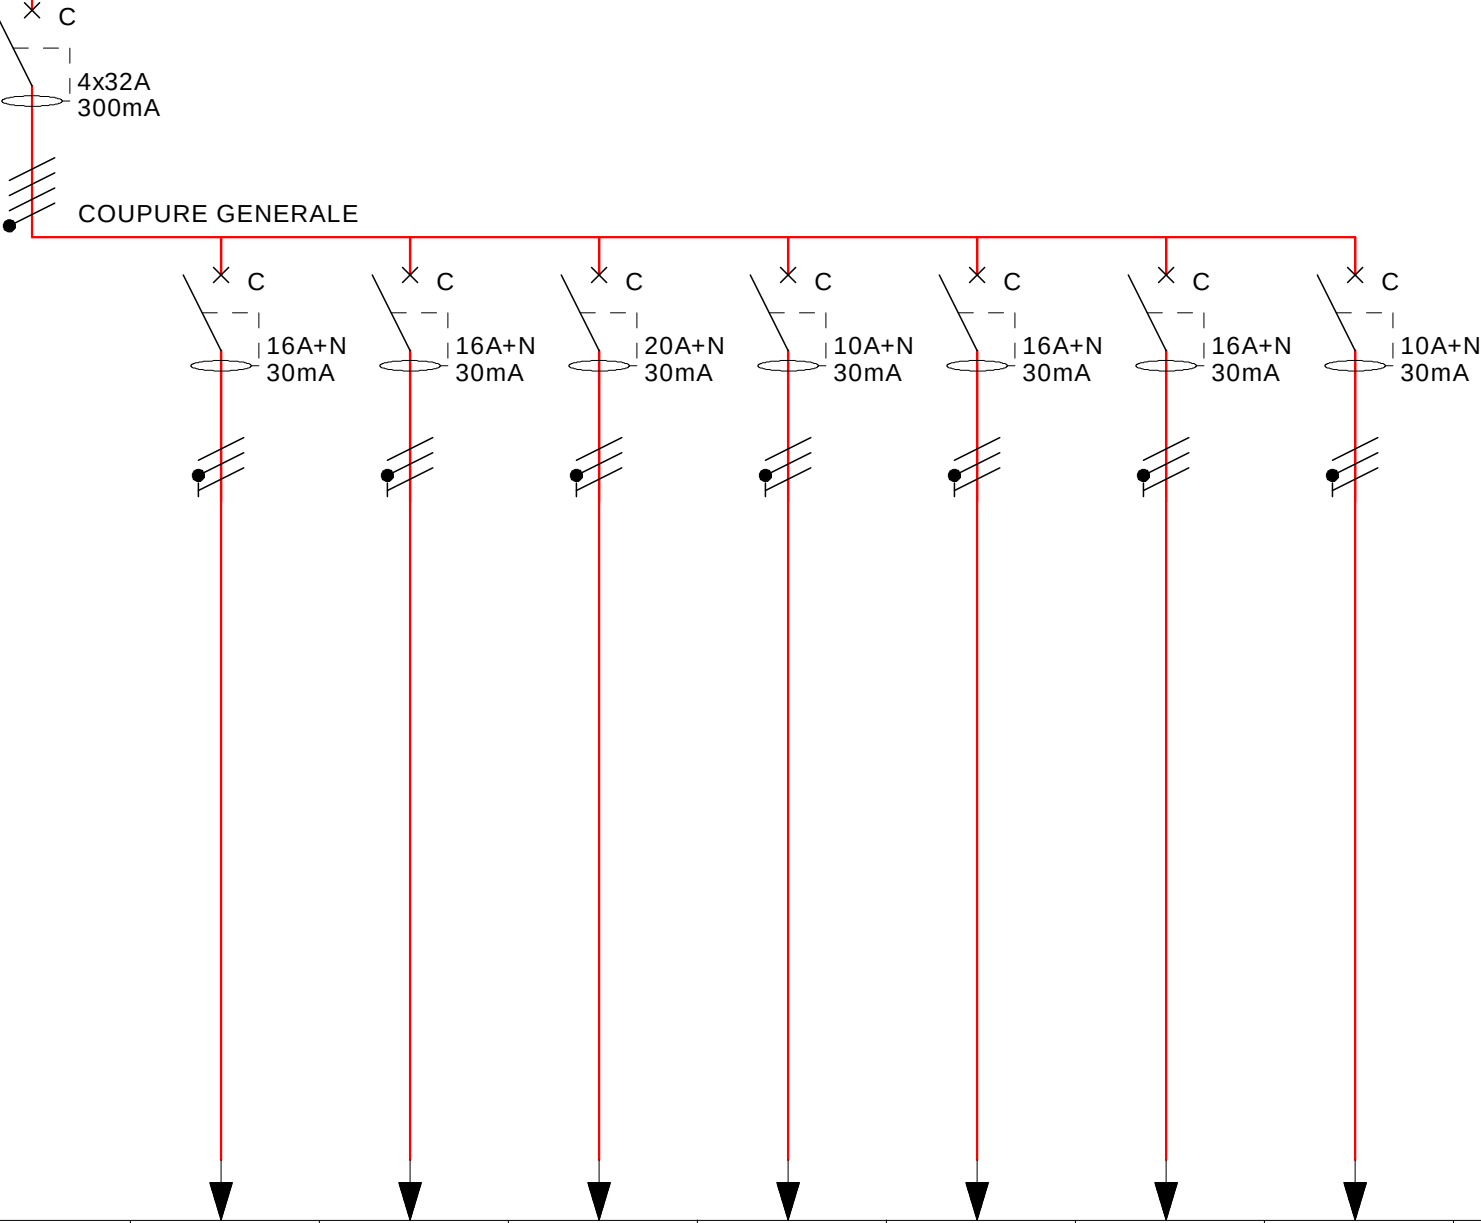

DESIGNATION	FSL-045-00-TD1. TGBT	COUPURE GENERALE	PC ROUGE BUR. 1&2	PC ROUGE BUR. 3	CLIM.	ECL.1	PC ROUGE BUR. 4&5	PC NORM. IMPRIMANTE	ECL.2		
Type et calibre (A)		C 32	C 16	C 16	C 20	C 10	C 16	C 16	C 10		
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	2	2	2	2	2	2	2		
Nb. de pôle(s) protégé(s)		4	1	1	1	1	1	1	1		
Pdc (kA)		10	6	6	6	6	6	6	6		
Disp. différentiel (mA)		300mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA		
(ms)											
Nb et section des conducteurs (mm²)		6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu		
Mode de pose		Cl	10	10	10	10	10	10	10		
Coef. de correction		1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD1. TGBT

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

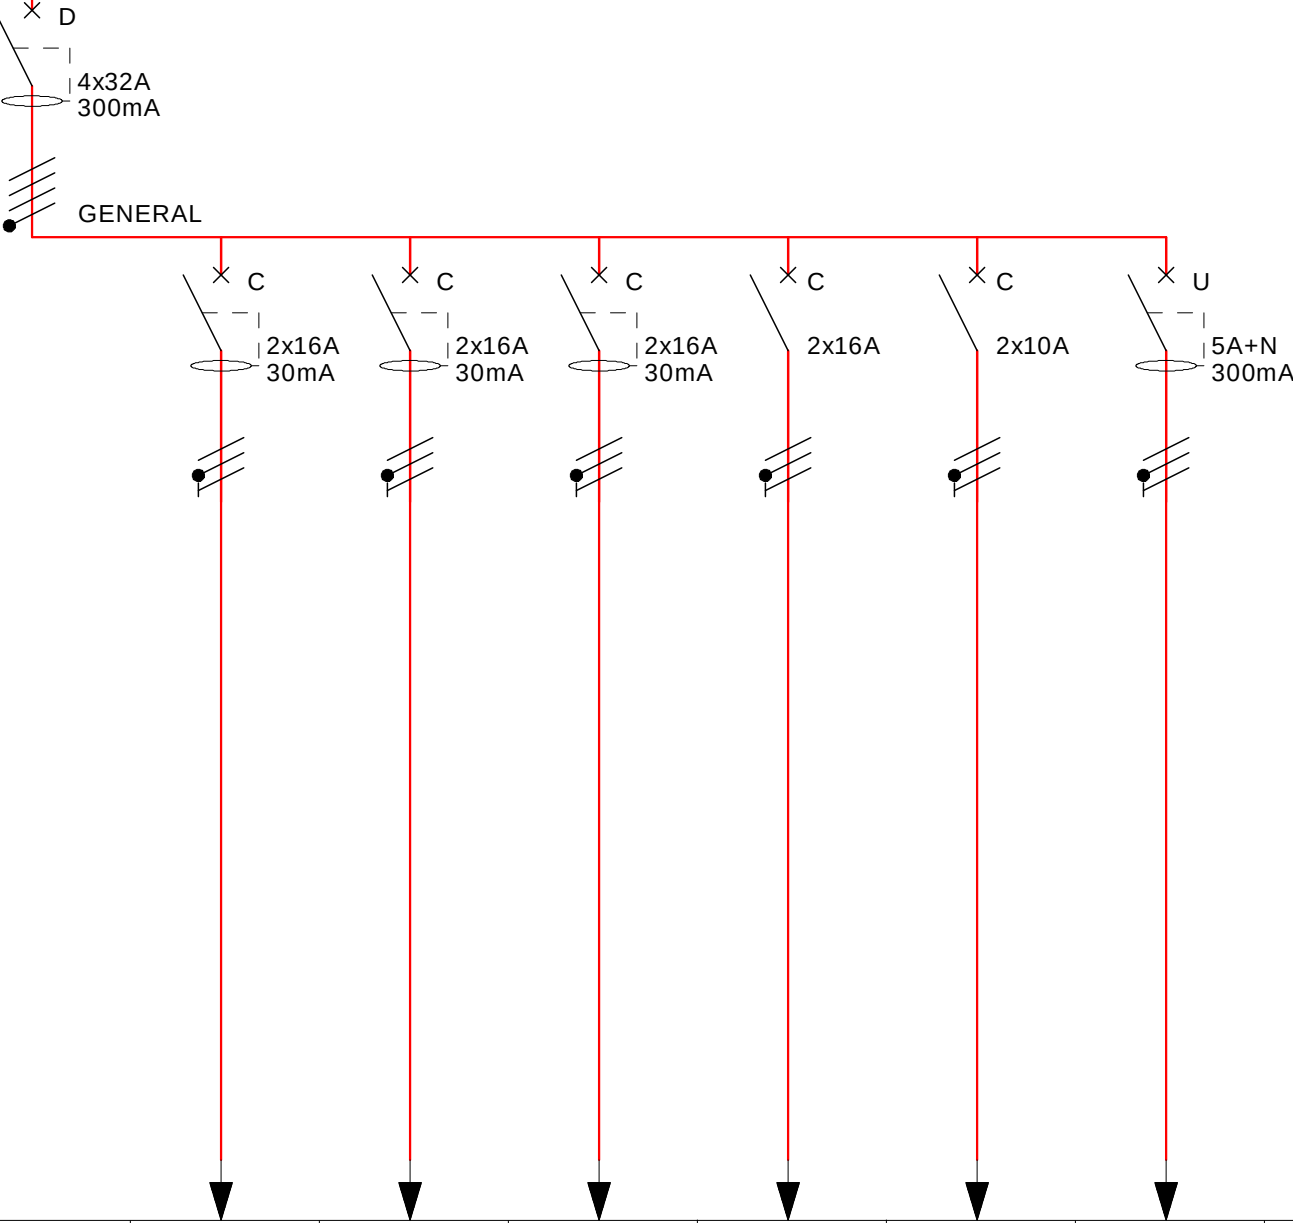

DESIGNATION

	FSL-045-00-TD1. TGBT	GENERAL	NON REPERE 1	NON REPERE 2	NON REPERE 3	NON REPERE	NON REPERE	NON REPERE				
Type et calibre (A)		D 32	C 16	C 16	C 16	C 16	C 10	U 5				
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	2	2	2	2	2	2				
Nb. de pôle(s) protégé(s)		4	2	2	2	2	2	1				
Pdc (kA)		6	10	10	10	10	10	6				
Disp. différentiel (mA)		300mA	30mA	30mA	30mA			300mA				
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)		4	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5				
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu				
Mode de pose		Cl	10	10	10	10	10	10				
Coef. de correction		1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8				

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD1. TGBT

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

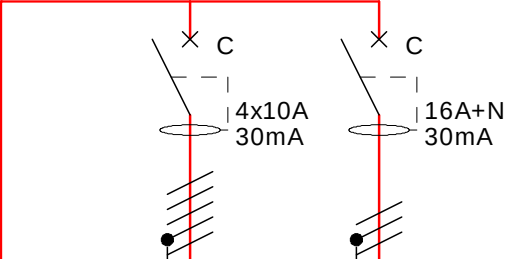

DESIGNATION

FSL-045-00-TD1.
TGBT

LAVE LINGE

RESERVE

DESIGNATION	FSL-045-00-TD1. TGBT	LAVE LINGE	RESERVE									
Type et calibre (A)		C 10	C 16									
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	2									
Nb. de pôle(s) protégé(s)		4	1									
Pdc (kA)		10	6									
Disp. différentiel (mA)		30mA	30mA									
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)		6	2,5									
Nature		Cu	Cu									
Mode de pose		10	10									
Coef. de correction		0,8	0,8									



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD6. COFFRET LAVE LINGE


BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/BUREAU VESTIAIRE/VESTIAIRE

12 / 59

F_009

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

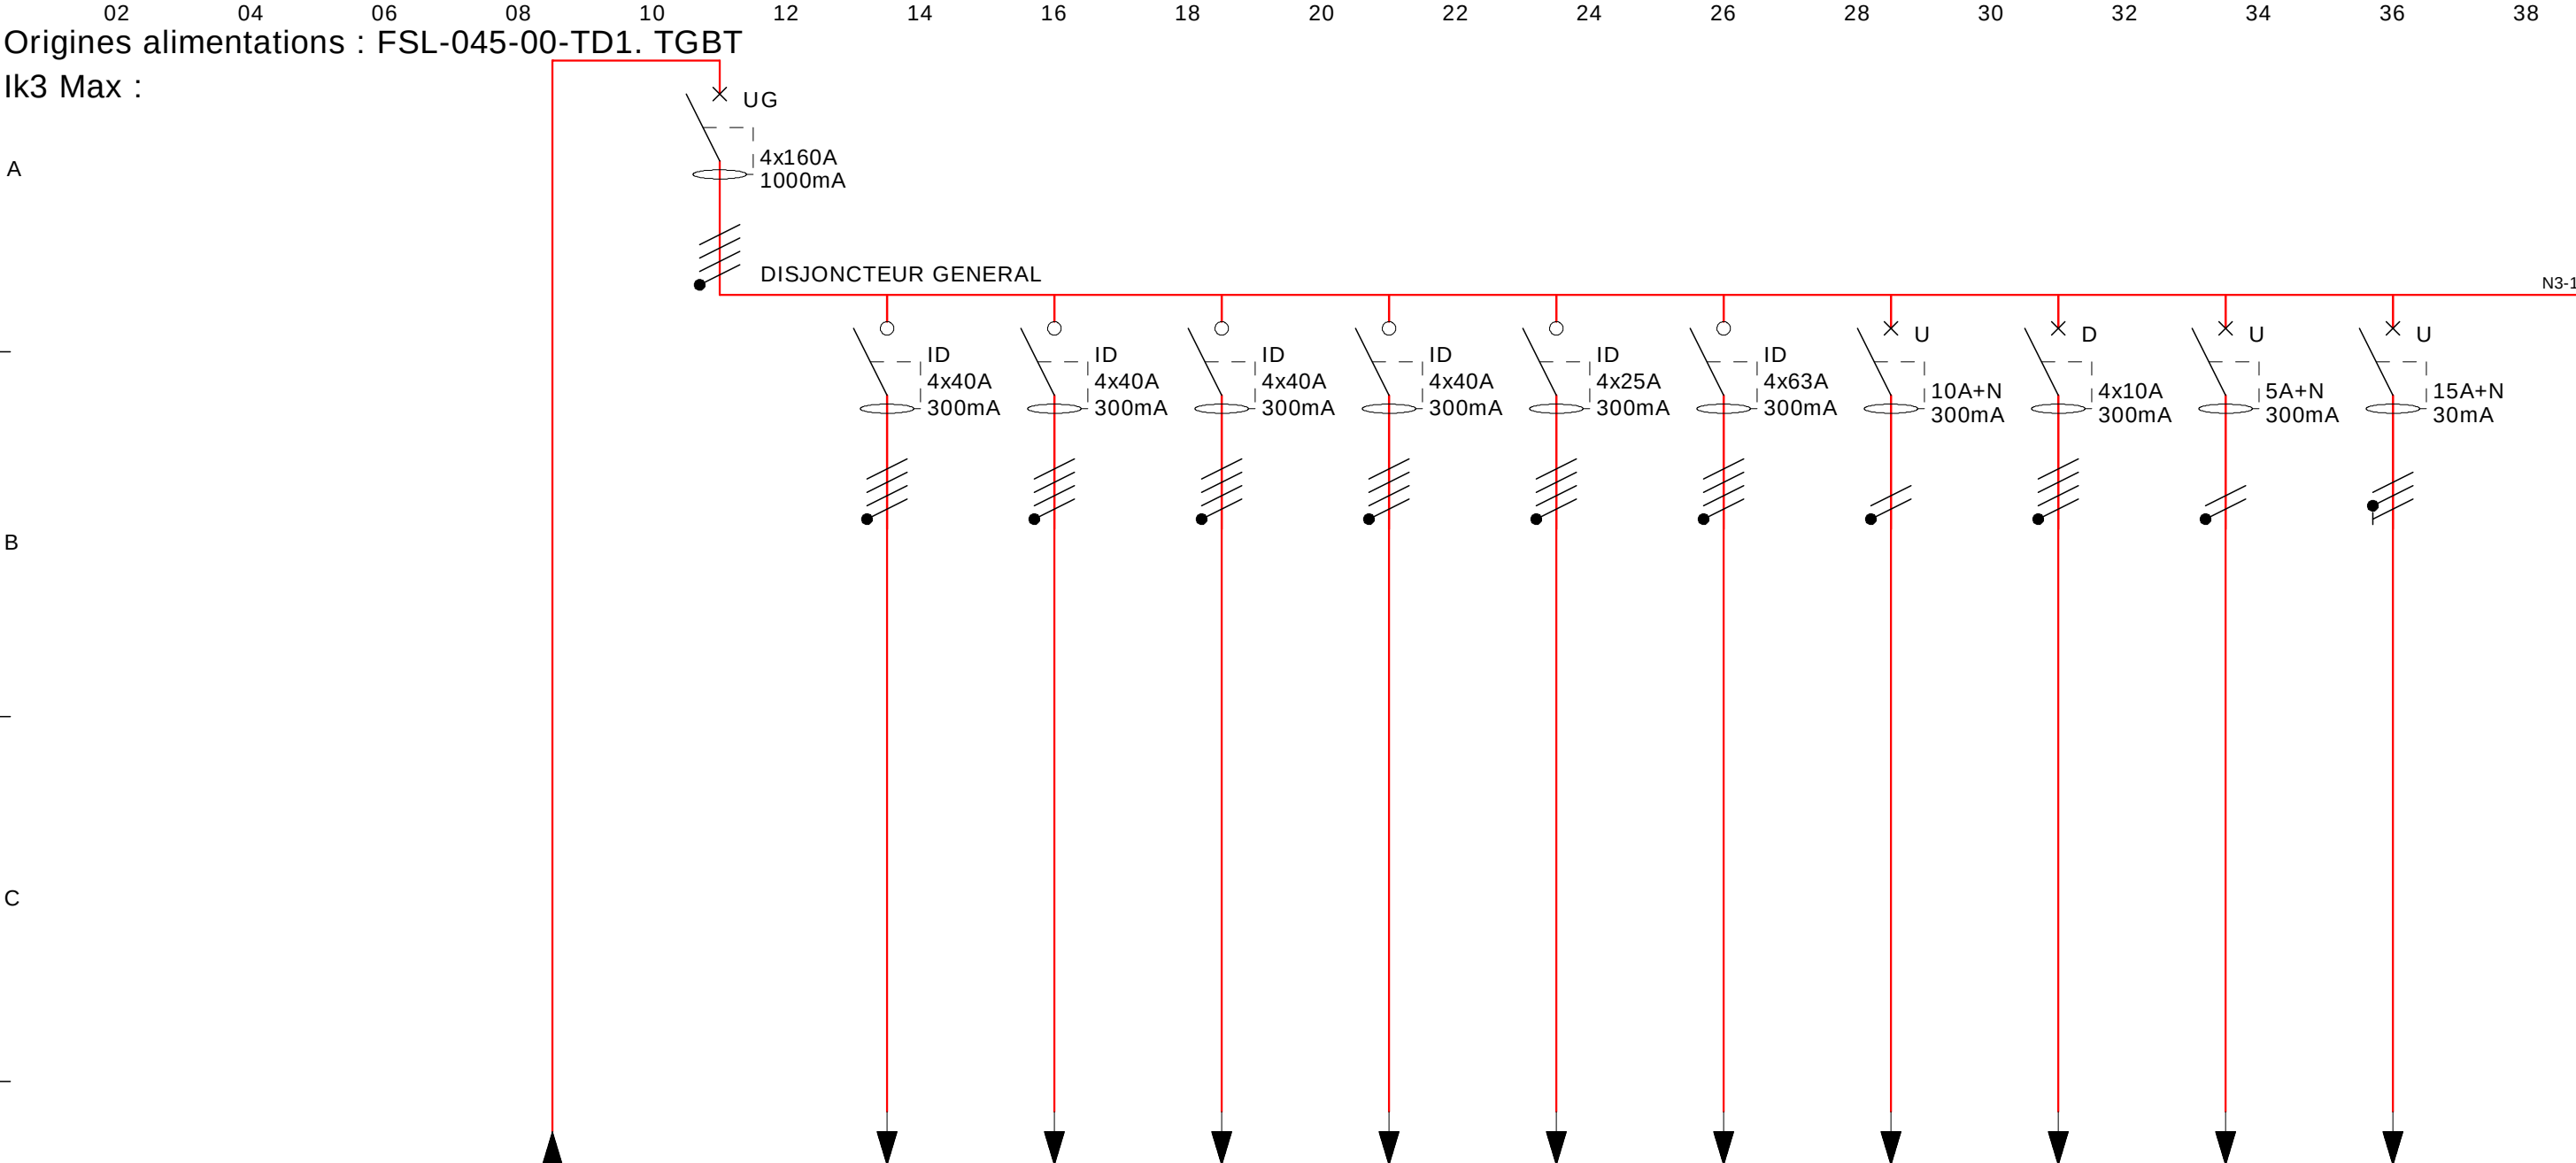

DESIGNATION	FSL-045-00-TD1. TGBT	DISJONCTEUR GENERAL	ECL.1	PC.1	PC.2	CLIM.1	ECL.2	AUTOCOM	CONTACTEUR	CLIM.2	PRESENCE TENSION	PRISE PERCEUSE
Type et calibre (A)		UG 160	ID 40	ID 40	ID 40	ID 40	ID 25	ID 63	U 10	D 10	U 5	U 15
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	4	4	4	4	4	4	2	4	2	2
Nb. de pôle(s) protégé(s)		4	0	0	0	0	0	0	1	4	1	1
Pdc (kA)		25							6	10	6	6
Disp. différentiel (mA)		1000mA	300mA	300mA	300mA	300mA	300mA	300mA	300mA	300mA	300mA	30mA
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)		25	10	10	10	10	10	10	2,5	16	1,5	2,5
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose		60	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	CI	20
Coef. de correction		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A


B

C

D

E

02040608101214161820222426283032343638

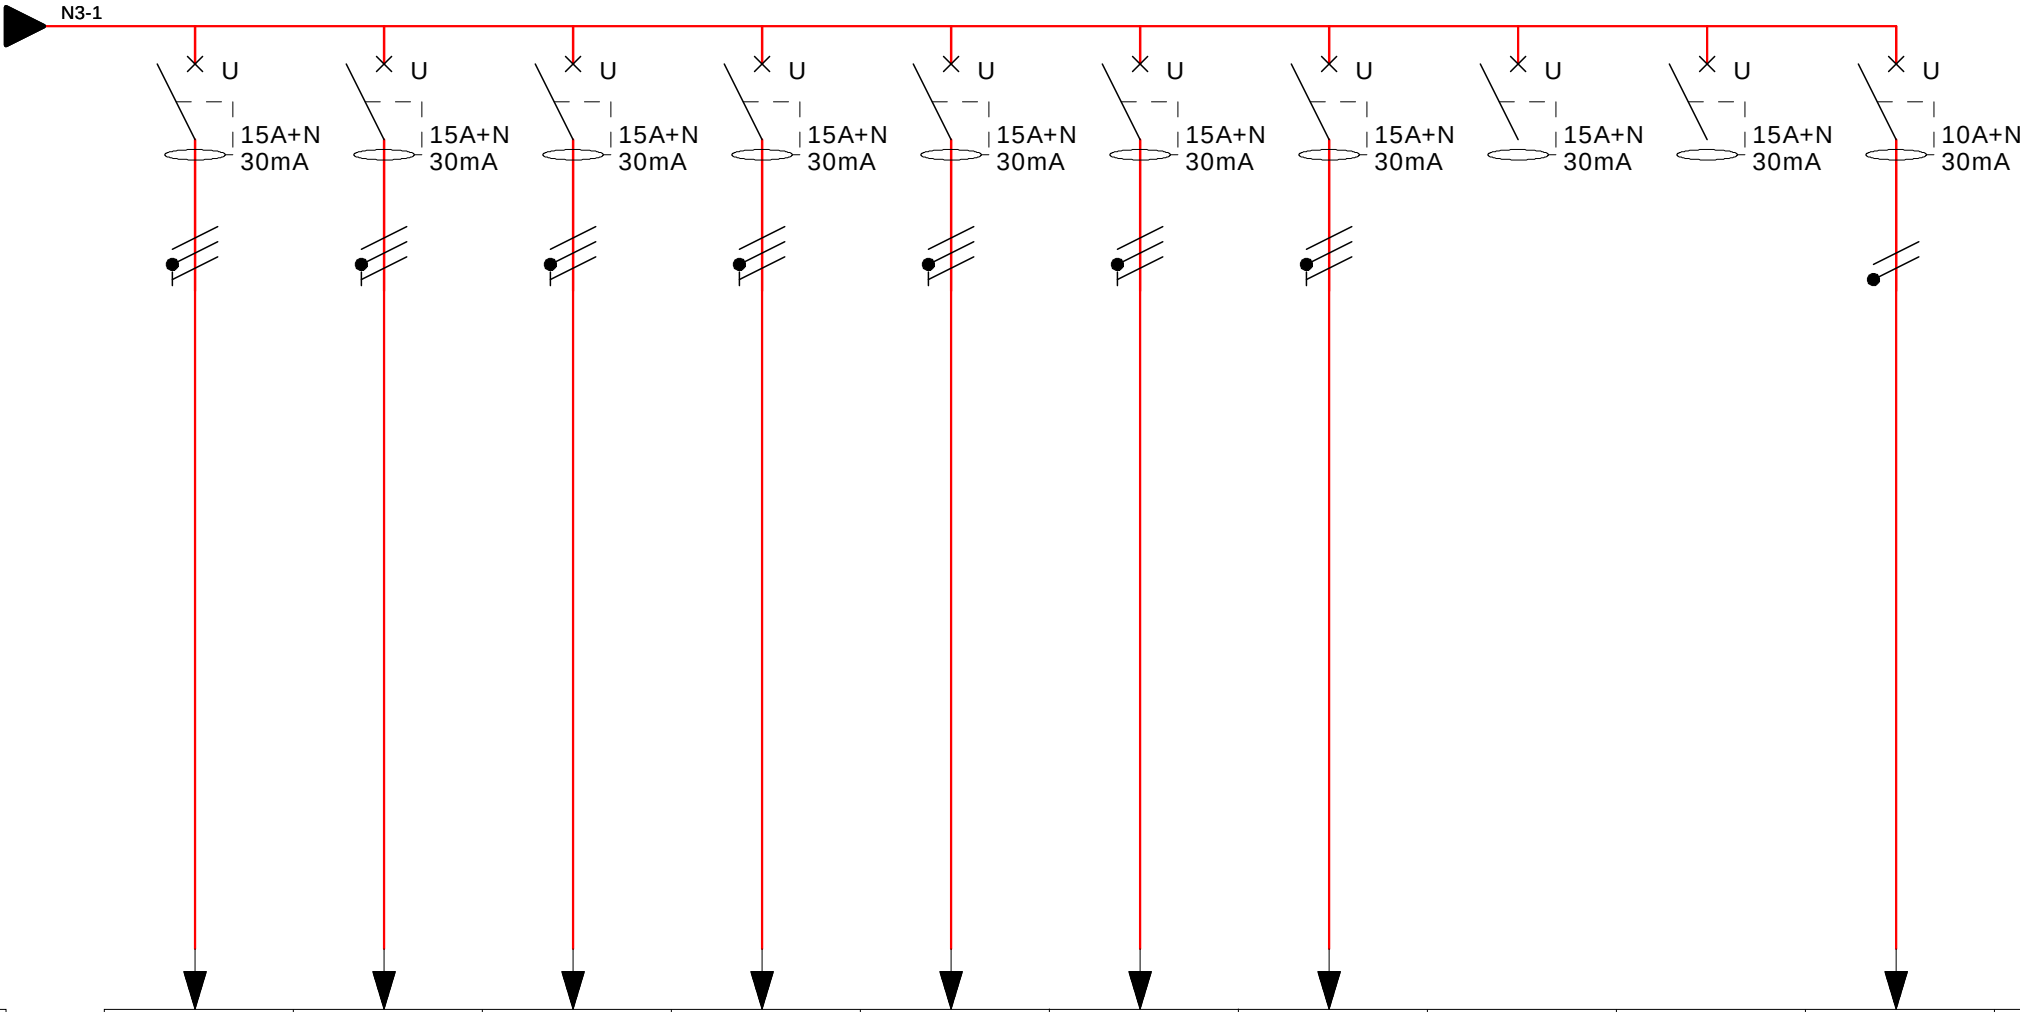

DESIGNATION	PRISE MEULE	PRISE ATELIER MECA. 1	PRISE ATELIER MECA. 2	PRISE MAGASIN	PRISE ATELIER TG	PRISE BUREAU CHEF	PRISE VESTIAIRES	RESERVE 1	RESERVE 2	MX		
Type et calibre (A)	U 15	U 15	U 15	U 15	U 15	U 15	U 15	U 15	U 15	U 10		
Nb. de pôle(s) coupé(s)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
Nb. de pôle(s) protégé(s)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pdc (kA)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		
Disp. différentiel (mA)	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA		
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			2,5		
Nature	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu			Cu		
Mode de pose	20	20	20	20	20	20	20	RESERVE	RESERVE	CI		
Coef. de correction	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	1		



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD7. TD PRINCIPAL


BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/DEGAGEMENT/ATELIER SIAT

14 / 59

F_011

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

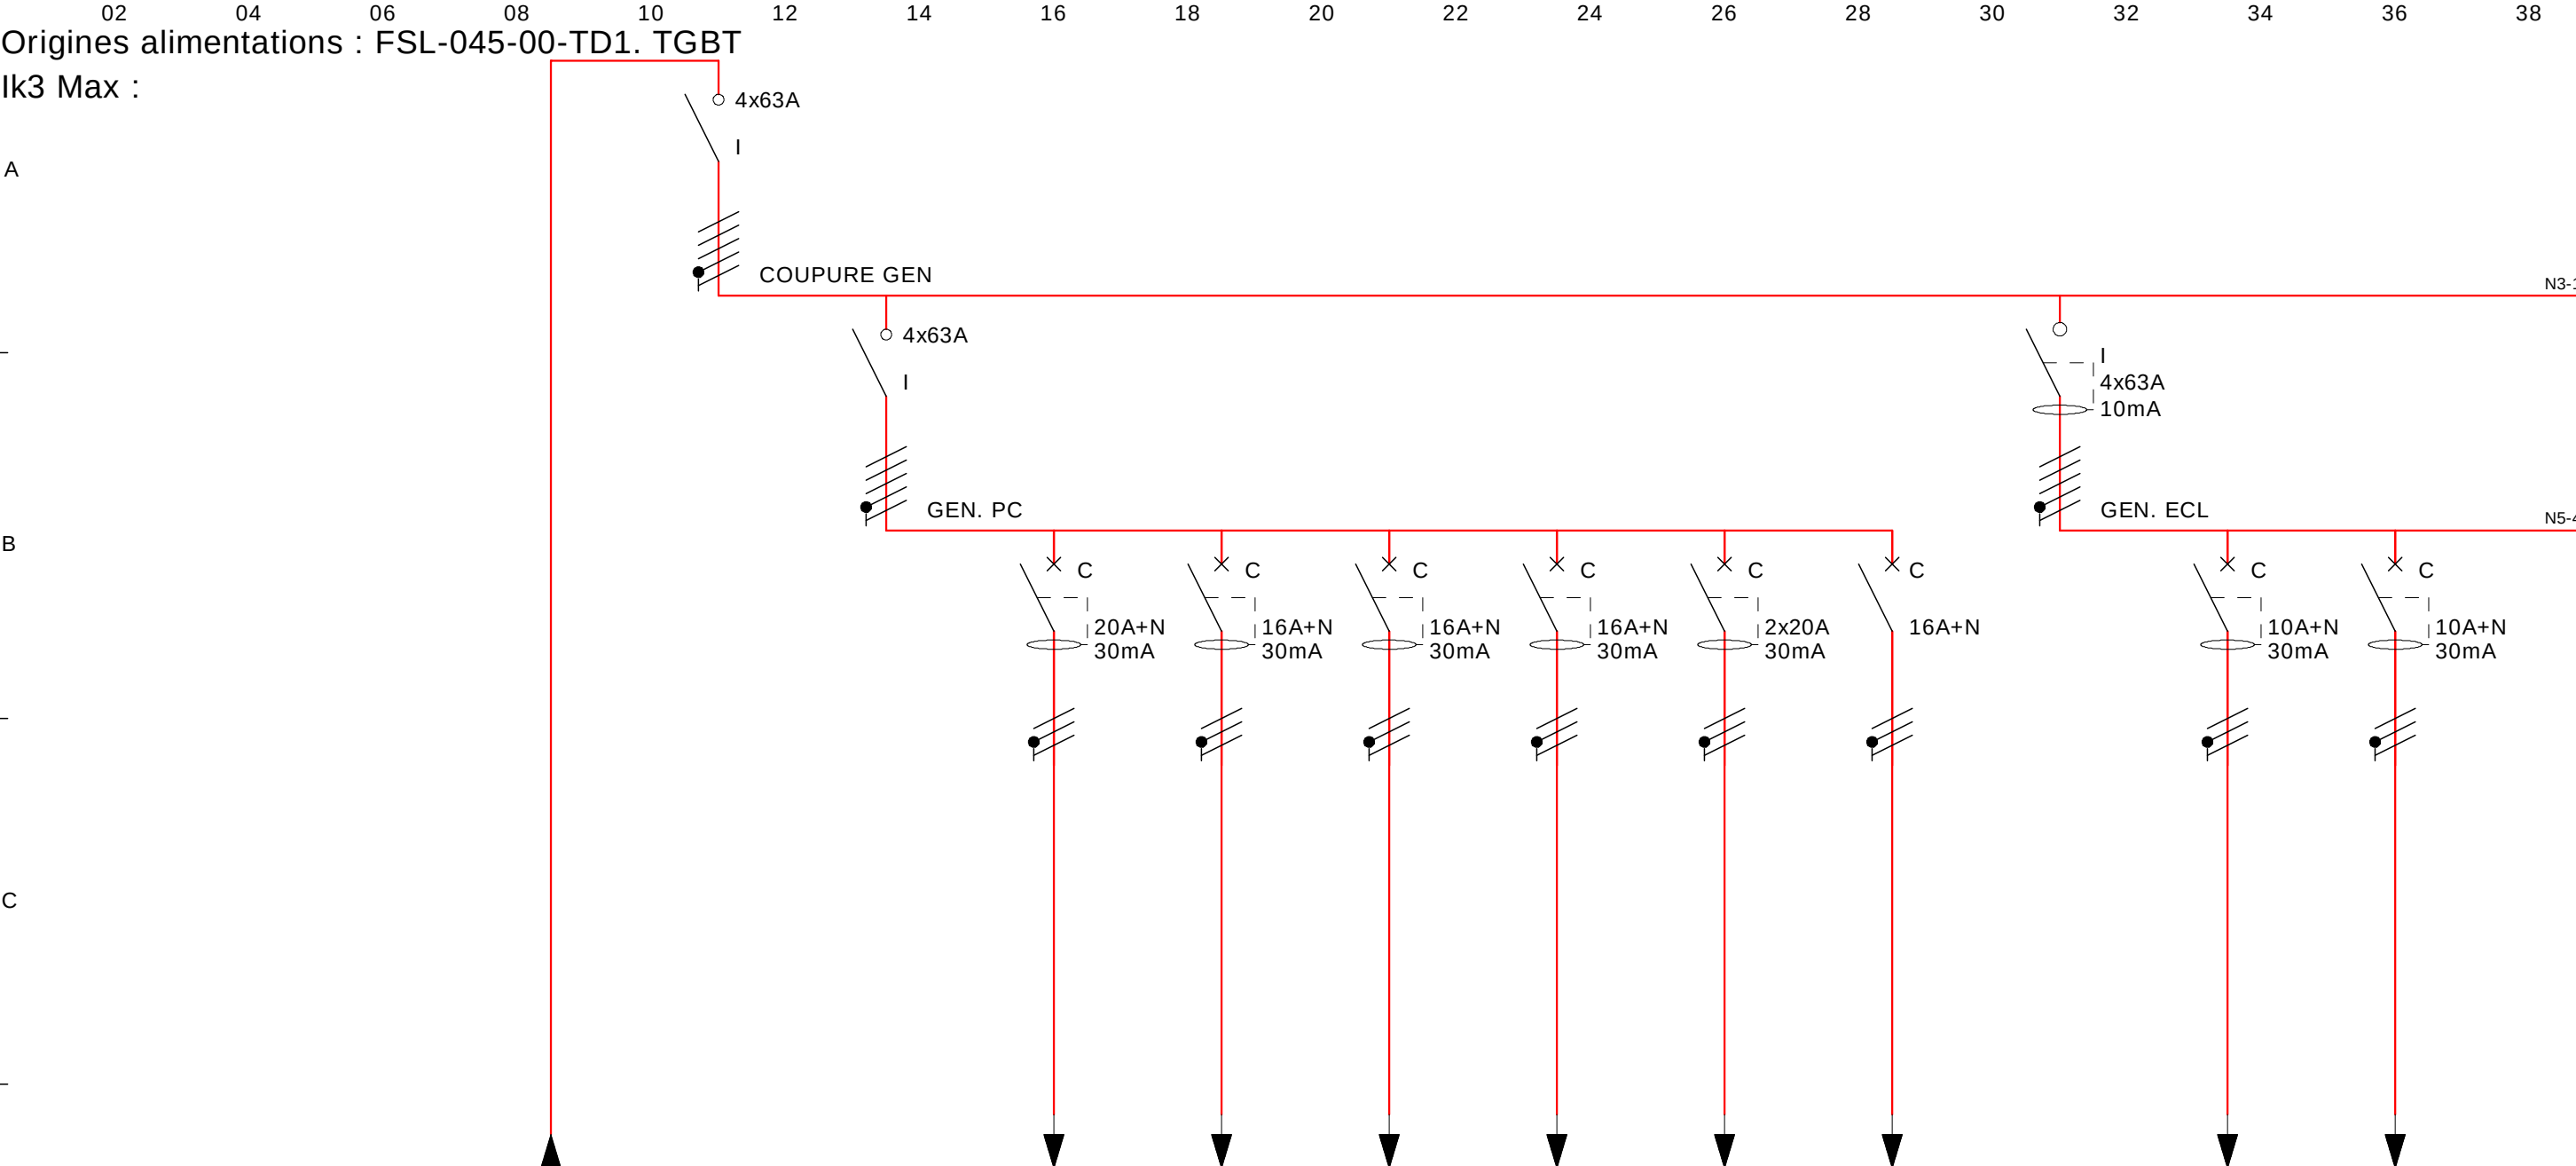

DESIGNATION	FSL-045-00-TD1. TGBT	COUPURE GEN	GEN. PC	PC. CH. 120	PC. CH. 112	PC. CH. 113	PC. CH. 115	BALLON ECS	PC 020	GEN. ECL	ECL. 113	ECL. 115
Type et calibre (A)		I 63	I 63	C 20	C 16	C 16	C 16	C 20	C 16	I 63	C 10	C 10
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	4	2	2	2	2	2	2	4	2	2
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	0	1	1	1	1	2	1	0	1	1
Pdc (kA)				6	6	6	6	10	6		6	6
Disp. différentiel (mA)				30mA	30mA	30mA	30mA	30mA		10mA	30mA	30mA
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)				2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5		1,5	1,5
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose		Cl	Cl	10	10	10	10	10	10	Cl	10	10
Coef. de correction		1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	0,8	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A

B

C

D

E

DESIGNATION	ECL. 112	ECL 020	GENERAL VMC	ECL	VMC	ECL 120B	NON REPERE	GEN. TABLEAU PC SECU	RAF1 / RAF 2	SONNERIE PAR CONTACT DE PORTE	CHAUFFE EAU 113	
Type et calibre (A)	C 10	C 10	C 32	C 10	C 10	C 10	ID 40	C 32	D 16	C 2	C 20	
Nb. de pôle(s) coupé(s)	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	
Nb. de pôle(s) protégé(s)	1	1	1	1	1	1	0	4	1	1	1	
Pdc (kA)	6	6	6					10	6	6	6	
Disp. différentiel (mA)	30mA		30mA				30mA		30mA	300mA	300mA	
Disp. différentiel (ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)	1,5	1,5	6	1,5	1,5	1,5		6	2,5	1,5	2,5	
Nature	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu		Cu	Cu	Cu	Cu	
Mode de pose	10	10	CI	10	10	10	RESERVE	10	10	CI	10	
Coef. de correction	0,8	0,8	1	0,8	0,8	0,8	1	0,8	0,8	1	0,8	

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD8. TD DIVISIONNAIRE AMBLIMONT

Ik3 Max :

A



B

C

D

E

DESIGNATION	FSL-045-00-TD8. TD DIVISIONNAIRE AMBLIMONT	ALIMENTATION GENERALE	ECL	ECL 1	ECL 2	PC 1	PC 2	PC 3	PRODEF 1	PRODEF 2	PRODEF 3	PC
Type et calibre (A)		C 32	U 10	C 10	C 10	U 15	U 15	U 15	U 15	U 15	U 15	C 20
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4										
Nb. de pôle(s) protégé(s)		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pdc (kA)		10										
Disp. différentiel (mA)		30mA										
Disp. différentiel (ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)		6	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose		Cl	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Coef. de correction		1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A


B

C

D

E

02040608101214161820222426283032343638

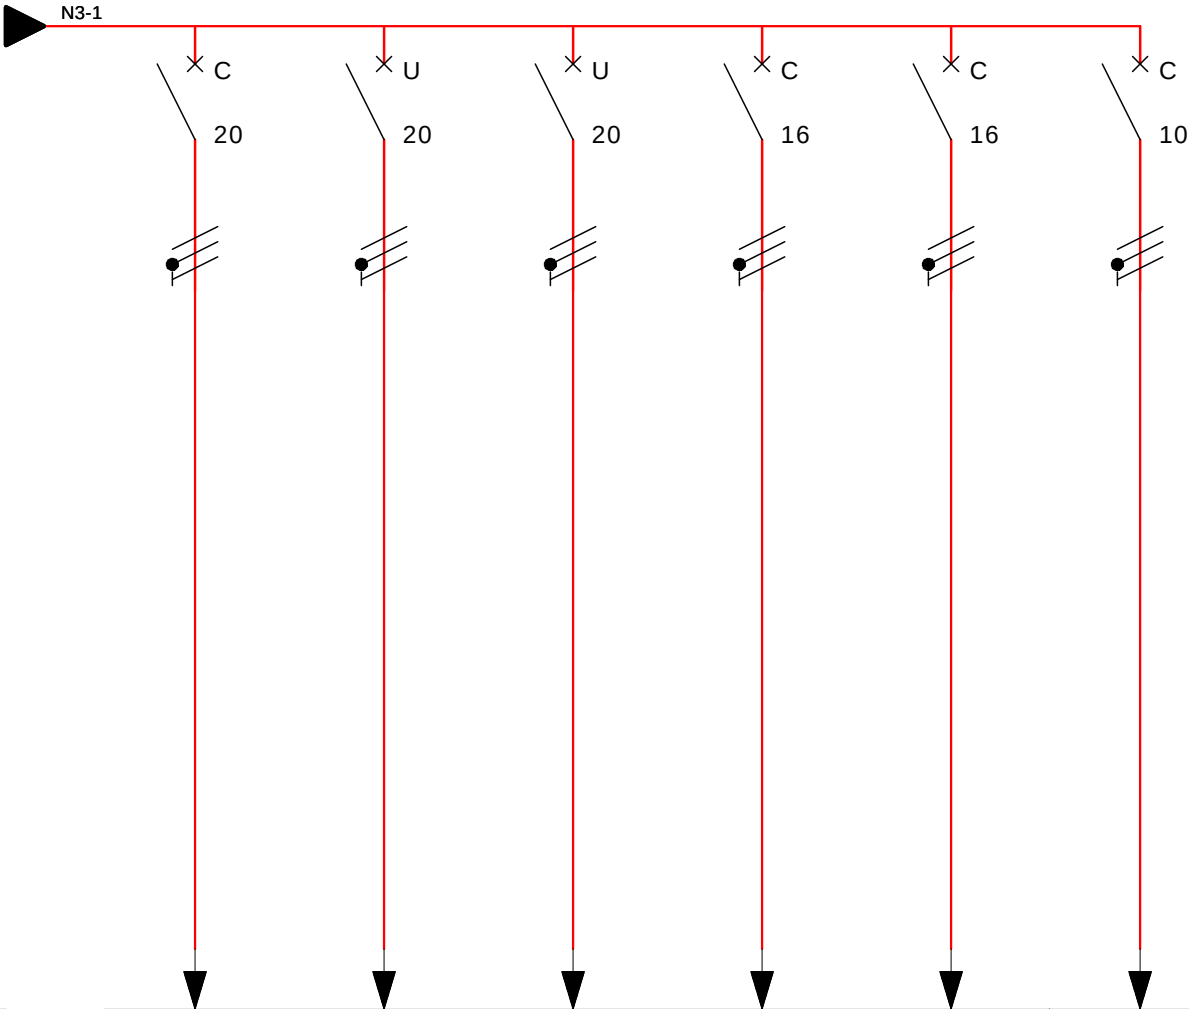

DESIGNATION

BLOC TELECOM

CLIM 1

CLIM 2

ALARME INCENDIE

PUPITRE

BLOC TELECOM

DESIGNATION												
Type et calibre (A)	C 20	U 20	U 20	C 16	C 16	C 10						
Nb. de pôle(s) coupé(s)												
Nb. de pôle(s) protégé(s)	2	2	2	2	2	2						
Pdc (kA)												
Disp. différentiel (mA)												
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5						
Nature	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu						
Mode de pose	10	10	10	10	10	Cl						
Coef. de correction	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9						



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD9. TD PC / ECL. PRODEF

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/PC PRODEF

18 / 59

F_015

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

 Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



**SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE**


FSL-045-00-TD10. TD VOILERIE

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/VOILERIE

© Bureau Veritas Exploitation (01/2017)

19	59
F_016	
INDICE GENERAL :	
INDICE FOLIO :	

Ik3 Max :

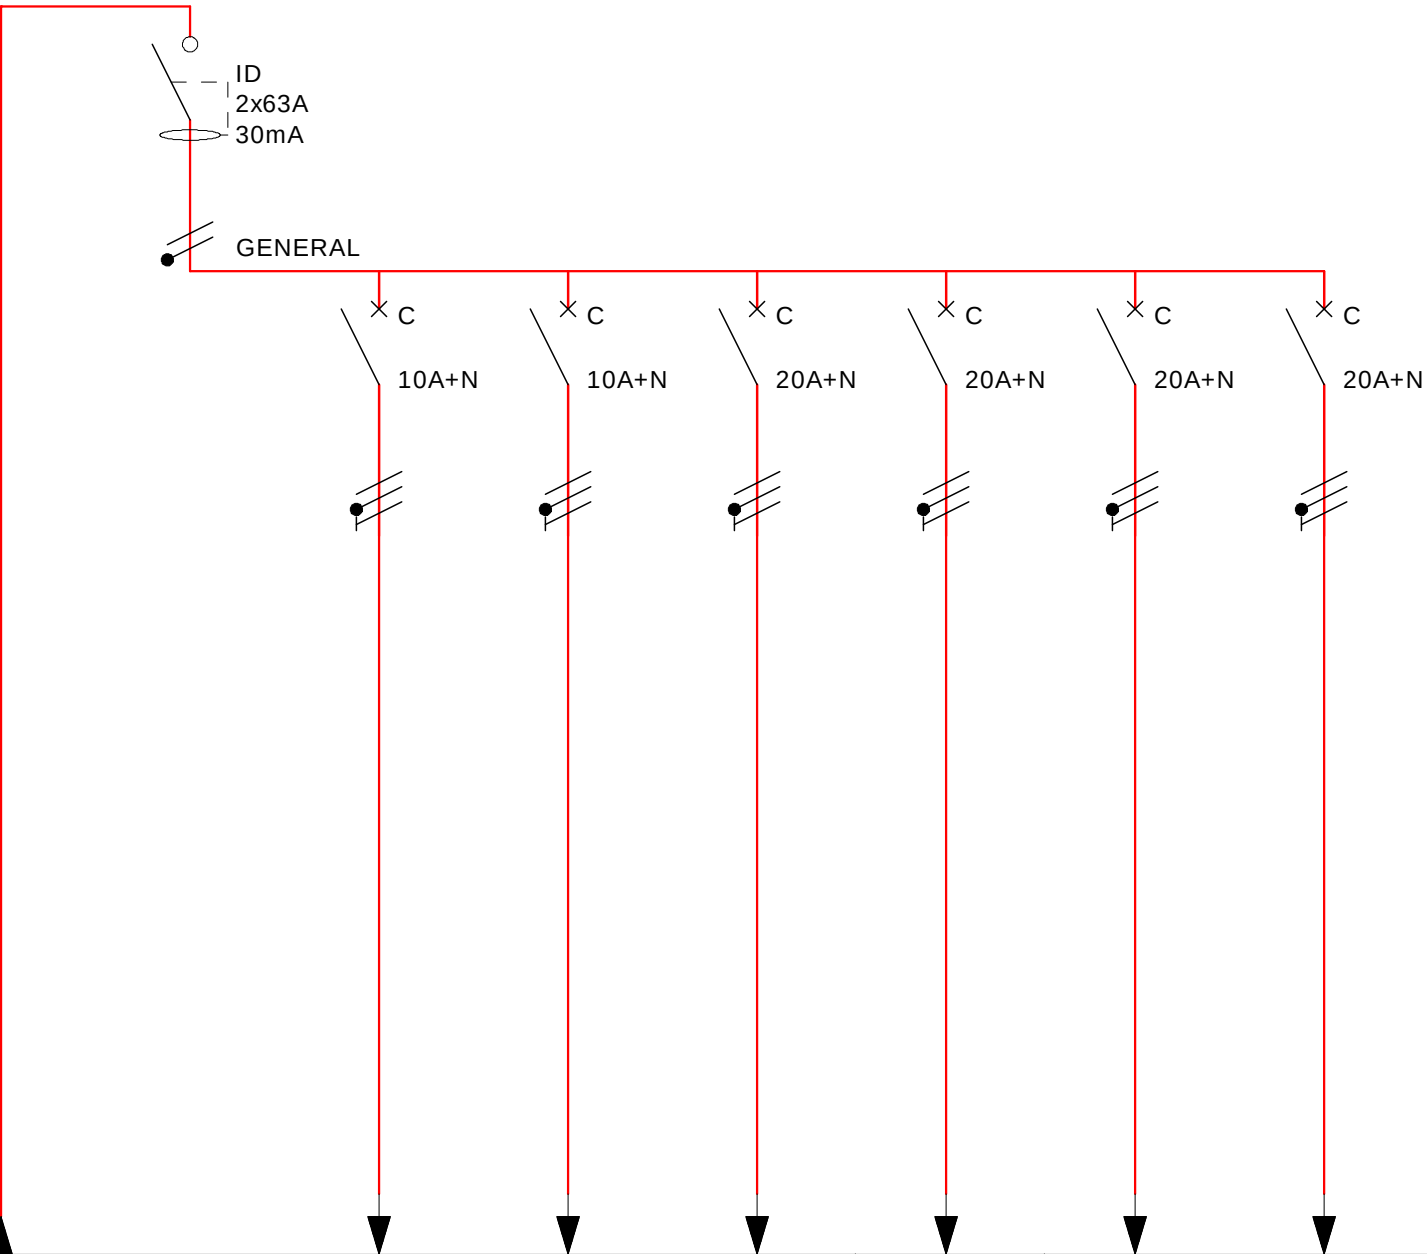[illegible]

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD1. TGBT

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

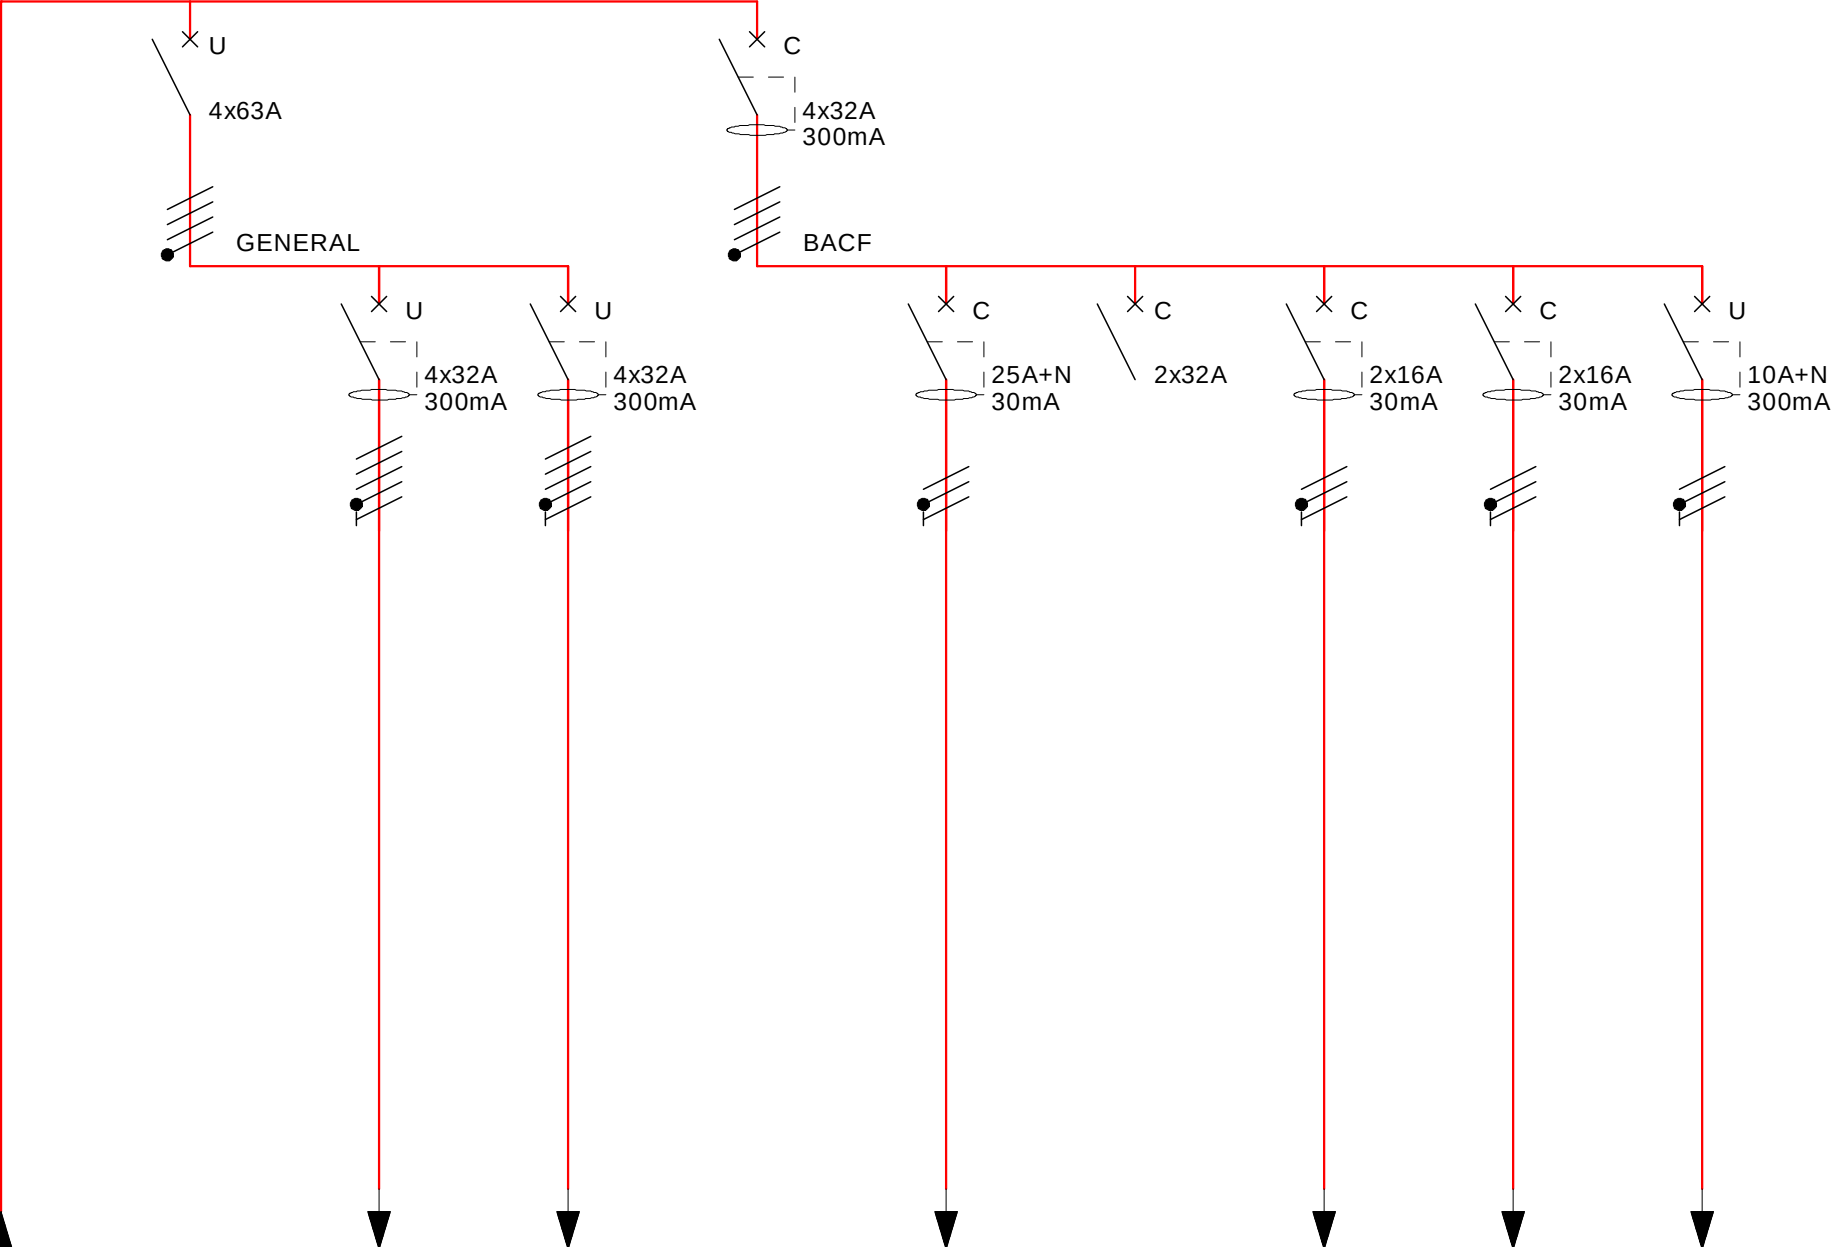

DESIGNATION

FSL-045-00-TD1.
TGBT

GENERAL

CHAMBRES

LOCAL ARCHIVES /
SOUTE TVL

BACF

CLIM.

DISPO

PC1

PC3

ECLAIRAGE

Type et calibre (A)	
Nb. de pôle(s) coupé(s)	
Nb. de pôle(s) protégé(s)	
Pdc (kA)	
Disp. différentiel (mA)	
(ms)	
Nb et section des conducteurs (mm²)	
Nature	
Mode de pose	
Coef. de correction	

FSL-045-00-TD1. TGBT	GENERAL	CHAMBRES	LOCAL ARCHIVES / SOUTE TVL	BACF	CLIM.	DISPO	PC1	PC3	ECLAIRAGE		
	U 63	U 32	U 32	C 32	C 25	C 32	C 16	C 16	U 10		
	4	4	4	4	2	2	2	2	2		
	4	4	4	4	1	2	2	2	1		
	10	4,5	4,5	4,5	6	6	6	6	6		
		300mA	300mA	300mA	30mA		30mA	30mA	300mA		
		4	6	6	2,5		2,5	2,5	1,5		
	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu		
	Cl	10	10	Cl	10	RESERVE	10	10	10		
	1	0,8	0,8	1	0,8	1	0,8	0,8	0,8		



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD11. TD CDA

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/BUREAU CAPITAINE D'ARMES

20 / 59

F_017

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :


CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD1. TGBT

Ik3 Max :

A

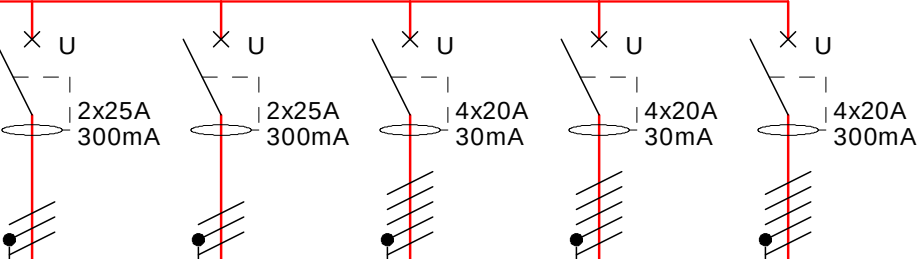

B

C

D

E

DESIGNATION

DESIGNATION	FSL-045-00-TD1. TGBT	DISJONCTEUR APPLIQUE G PLAFONNIER D	DISJONCTEUR APPLIQUE D PLAFONNIER G	GENERAL PRISES DROITE	GENERAL PRISES GAUCHE	CLIMATISEUR						
Type et calibre (A)		U 25	U 25	U 20	U 20	U 20						
Nb. de pôle(s) coupé(s)		2	2	4	4	4						
Nb. de pôle(s) protégé(s)		2	2	4	4	4						
Pdc (kA)		6	6	6	6	6						
Disp. différentiel (mA)		300mA	300mA	30mA	30mA	300mA						
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu						
Mode de pose		20	20	20	20	20						
Coef. de correction		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8						



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR	Généré suite à la vérification de Bureau Veritas Exploitation
N°AFFAIRE	8803487/74/2
DATE	20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD12. TD BOUGAINVILLE

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/SALLE BOUGAINVILLE

21 / 59

F_018

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD1. TGBT

Ik3 Max :


A

B

C

D

E



DISJONCTEUR GENERAL




5A+N




2A+N




CONTACTEUR




2x20A 30mA




2x20A 30mA




3x20A 30mA




4x20A 30mA



4x10A 30mA



15A+N 30mA



2x20A 30mA

N5-6



DESIGNATION

FSL-045-00-TD1.
TGBT

DISJONCTEUR
GENERAL

CDE. CT

PRESENCE TENSION

CONTACTEUR

PC 20A ETABLI-1

RESERVE

RESERVE

PC TETRA ETABLI-1

PERCEUSE

RESERVE

PC 20A ETABLI-2

Type et calibre (A)
Nb. de pôle(s) coupé(s)
Nb. de pôle(s) protégé(s)
Pdc (kA)
Disp. différentiel (mA)
(ms)
Nb et section des conducteurs (mm²)
Nature
Mode de pose
Coef. de correction

FSL-045-00-TD1. TGBT	DISJONCTEUR GENERAL	CDE. CT	PRESENCE TENSION	CONTACTEUR	PC 20A ETABLI-1	RESERVE	RESERVE	PC TETRA ETABLI-1	PERCEUSE	RESERVE	PC 20A ETABLI-2
	C 50	U 5	U 2	Ct 60	C 20	C 20	C 20	C 20	C 10	U 15	C 20
	4	2	2	4	2	2	3	4	4	2	2
	4	1	1	0	2	2	3	4	4	1	2
	10				10	10	10	10	10	6	10
	300mA				30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA
	16	1,5	1,5		4			2,5	2,5		2,5
	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu			Cu	Cu		Cu
	Cl	Cl	Cl	Cl	10	RESERVE	RESERVE	10	10	RESERVE	10
	1	1	1	1	0,8	1	1	0,8	0,8	1	0,8



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD13. TD LOGISTIQUE

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/MAGASIN TRANSITE

22 / 59

F_019

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A


B

C

D

E

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

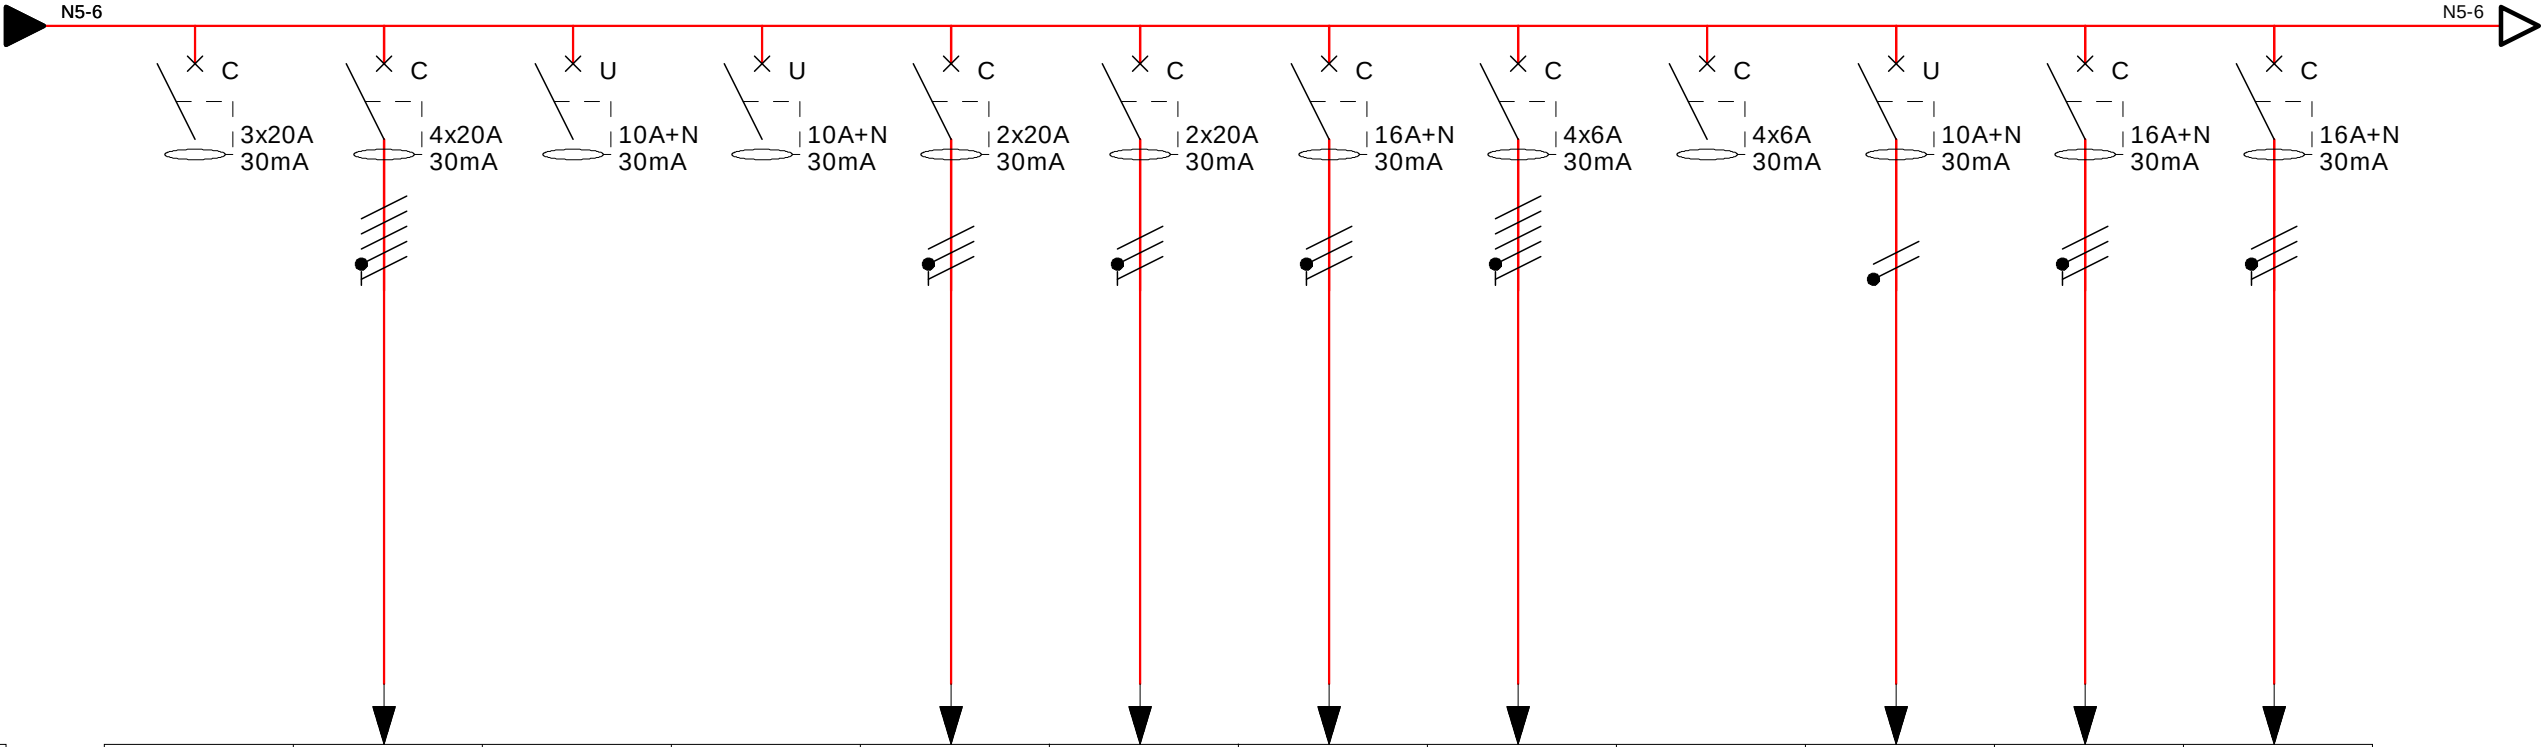

DESIGNATION

RESERVE

PC TETRA ETABLI-2

RESERVE 1

RESERVE 2

CLIM-1

CLIM-2

PRISES

MEULE

RESERVE

ECL ATELIER

PC 16A ETABLI 1

PC 16A ETABLI 2

Type et calibre (A)	
Nb. de pôle(s) coupé(s)	
Nb. de pôle(s) protégé(s)	
Pdc (kA)	
Disp. différentiel (mA)	
(ms)	
Nb et section des conducteurs (mm²)	
Nature	
Mode de pose	
Coef. de correction	

RESERVE	PC TETRA ETABLI-2	RESERVE 1	RESERVE 2	CLIM-1	CLIM-2	PRISES	MEULE	RESERVE	ECL ATELIER	PC 16A ETABLI 1	PC 16A ETABLI 2
C 20	C 20	U 10	U 10	C 20	C 20	C 16	C 6	C 6	U 10	C 16	C 16
3	4	2	2	2	2	2	4	4	2	2	2
3	4	1	1	2	2	1	4	4	1	1	1
10	10	6	6	10	10	6	10	10	6	6	6
30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA
	2,5			2,5	2,5	2,5	2,5		2,5	2,5	2,5
	Cu			Cu	Cu	Cu	Cu		Cu	Cu	Cu
RESERVE	10	RESERVE	RESERVE	10	10	10	10	RESERVE	CI	10	10
1	0,8	1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	1	1	0,8	0,8



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD13. TD LOGISTIQUE

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/MAGASIN TRANSITE

23 / 59

F_020

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A


B

C

D

E

02040608101214161820222426283032343638

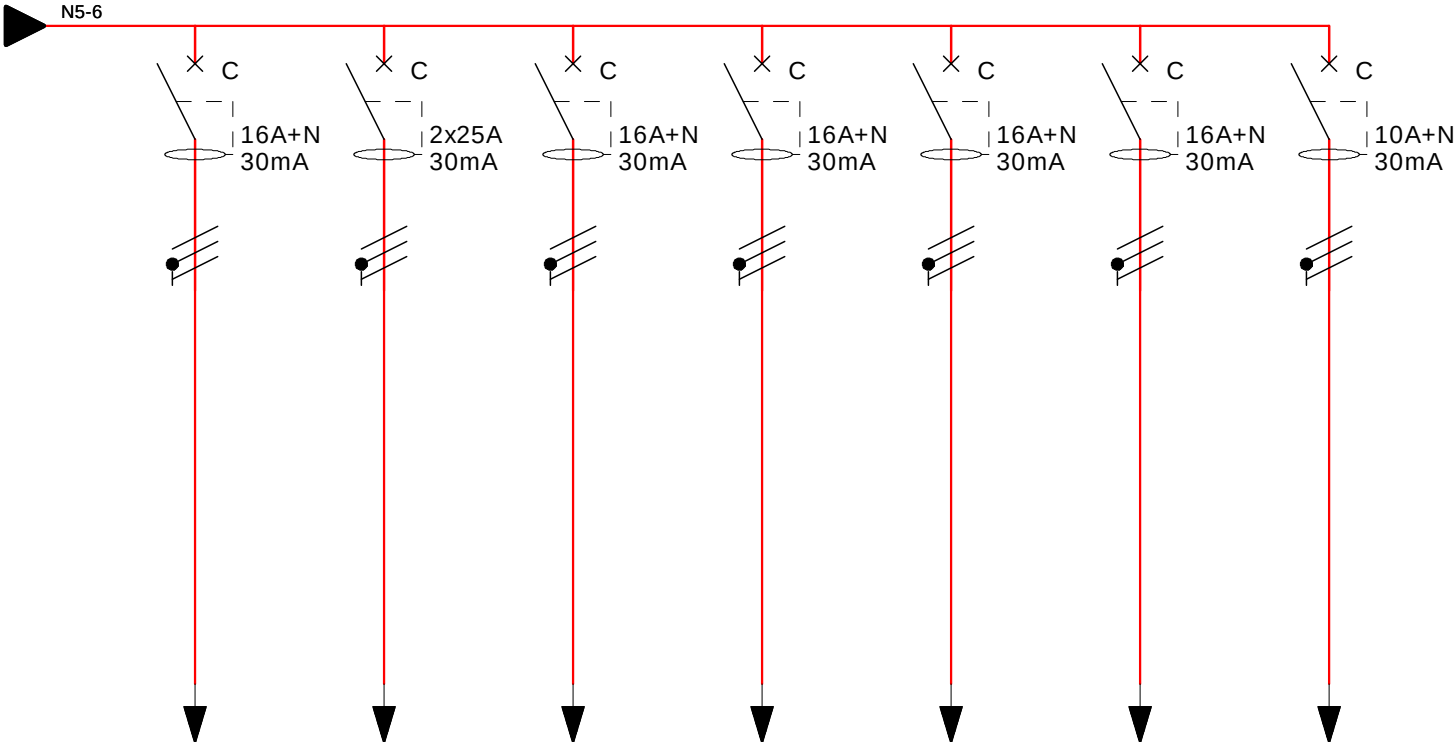

DESIGNATION

PC 16A ETABLI 3

TELECOMMANDE

PC BUREAU COTE
ARMOIRE

PC BUREAU COTE
COUR

PC IMPRIMANTE

PC BUREAU

ECL BUREAU

DESIGNATION	PC 16A ETABLI 3	TELECOMMANDE	PC BUREAU COTE ARMOIRE	PC BUREAU COTE COUR	PC IMPRIMANTE	PC BUREAU	ECL BUREAU					
Type et calibre (A)	C 16	C 25	C 16	C 16	C 16	C 16	C 10					
Nb. de pôle(s) coupé(s)	2	2	2	2	2	2	2					
Nb. de pôle(s) protégé(s)	1	2	1	1	1	1	1					
Pdc (kA)	6	10	6	6	6	6	6					
Disp. différentiel (mA)	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA					
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5					
Nature	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu					
Mode de pose	10	10	10	10	10	10	10					
Coef. de correction	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8					



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD13. TD LOGISTIQUE


BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/MAGASIN TRANSITE

24 / 59

F_021

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

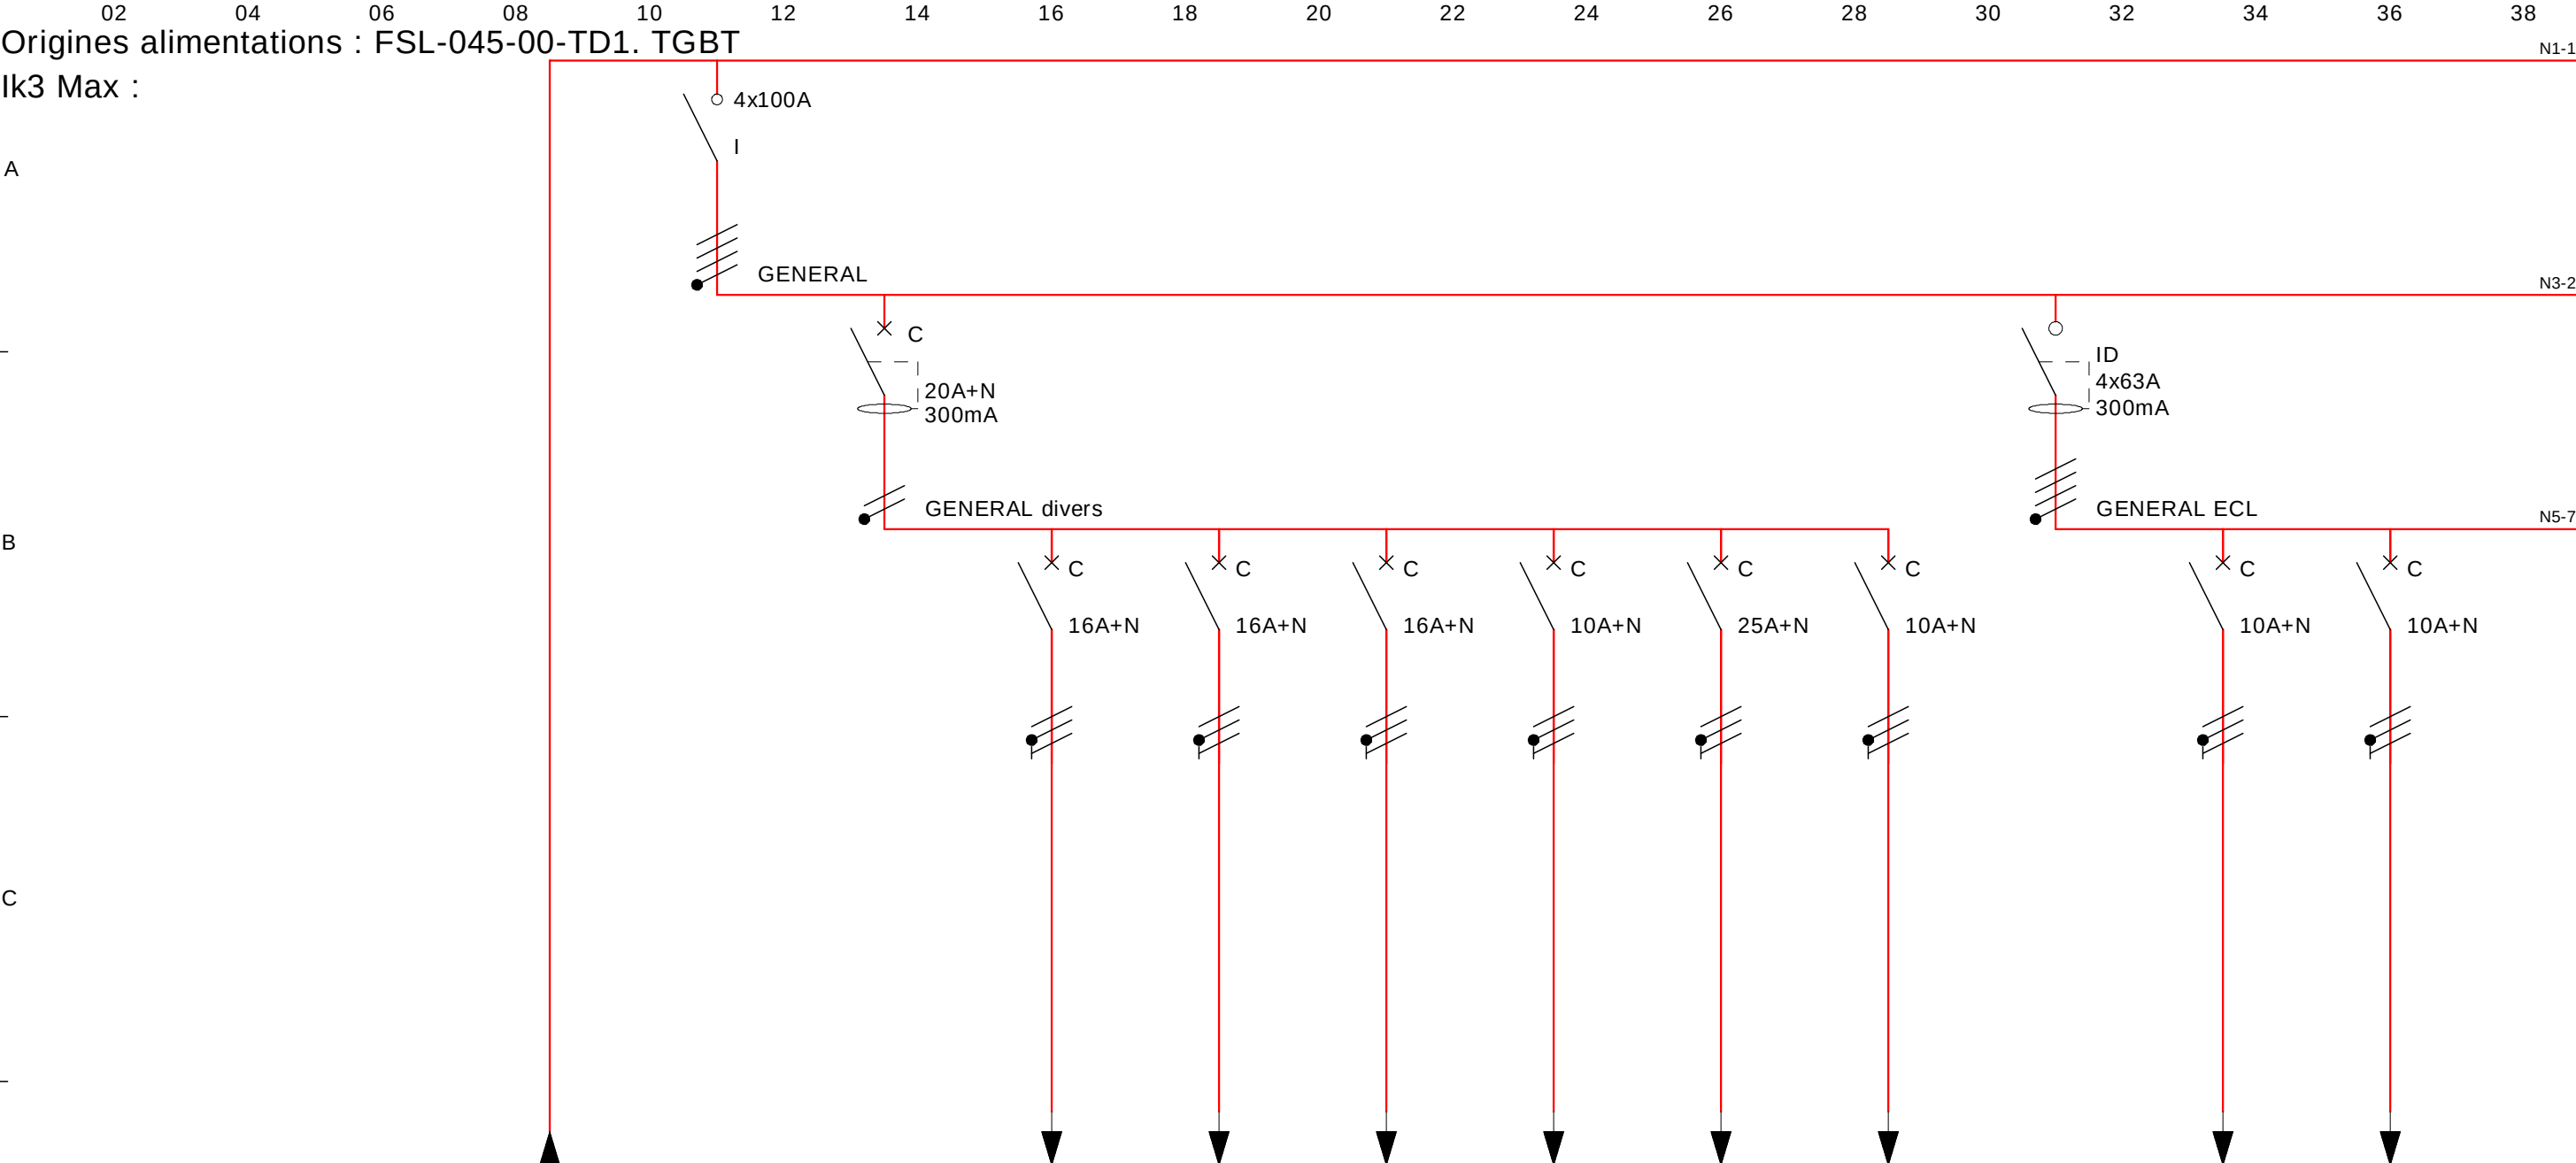

DESIGNATION	FSL-045-00-TD1. TGBT	GENERAL	GENERAL divers	ARL	TELEPHONE	DIGICODE	INTERPHONE	NON REPERE	NON REPERE	GENERAL ECL	ECL 1	ECL 2
Type et calibre (A)		I 100	C 20	C 16	C 16	C 16	C 10	C 25	C 10	ID 63	C 10	C 10
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	2	2	2	2	2	2	2	4	2	2
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
Pdc (kA)			6								6	6
Disp. différentiel (mA)			300mA							300mA		
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)			4	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	1,5	4	1,5	1,5
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose		Cl	Cl	10	10	10	10	10	10	Cl	10	10
Coef. de correction		1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	0,8	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A

B

C

D

E

DESIGNATION	
Type et calibre (A)	
Nb. de pôle(s) coupé(s)	
Nb. de pôle(s) protégé(s)	
Pdc (kA)	
Disp. différentiel (mA)	
(ms)	
Nb et section des conducteurs (mm²)	
Nature	
Mode de pose	
Coef. de correction	

ECL 3	ECL 4	ECL 5	ECL 6	ECL 7	ECL 8	ECL 9	ECL 10 1	ECL 10 2	ECL 10 3	ECL 10 4	ECL 10 5
C 10	C 10	C 10	C 10	C 10	C 10	C 10	C 10	C 10	C 10	C 10	C 10
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
							30mA	30mA	30mA	30mA	30mA
1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A

B


C

D

E

DESIGNATION	
Type et calibre (A)	
Nb. de pôle(s) coupé(s)	
Nb. de pôle(s) protégé(s)	
Pdc (kA)	
Disp. différentiel (mA)	
(ms)	
Nb et section des conducteurs (mm²)	
Nature	
Mode de pose	
Coef. de correction	

ECL 10 6	ECL 10 7	ECL 10 8	ECL 10 9	GENERAL PC	PC 1	PC 2	PC 3	PC 4	PC 5	PC 6	PC BUREAU TECHNICIEN 1
C 10	C 10	C 10	C 10	ID 63	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16
2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2
1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
6	6	6	6								
30mA	30mA	30mA	30mA	30mA							
1,5	1,5	1,5	1,5	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
10	10	10	10	Cl	10	10	10	10	10	10	10
0,8	0,8	0,8	0,8	0.8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

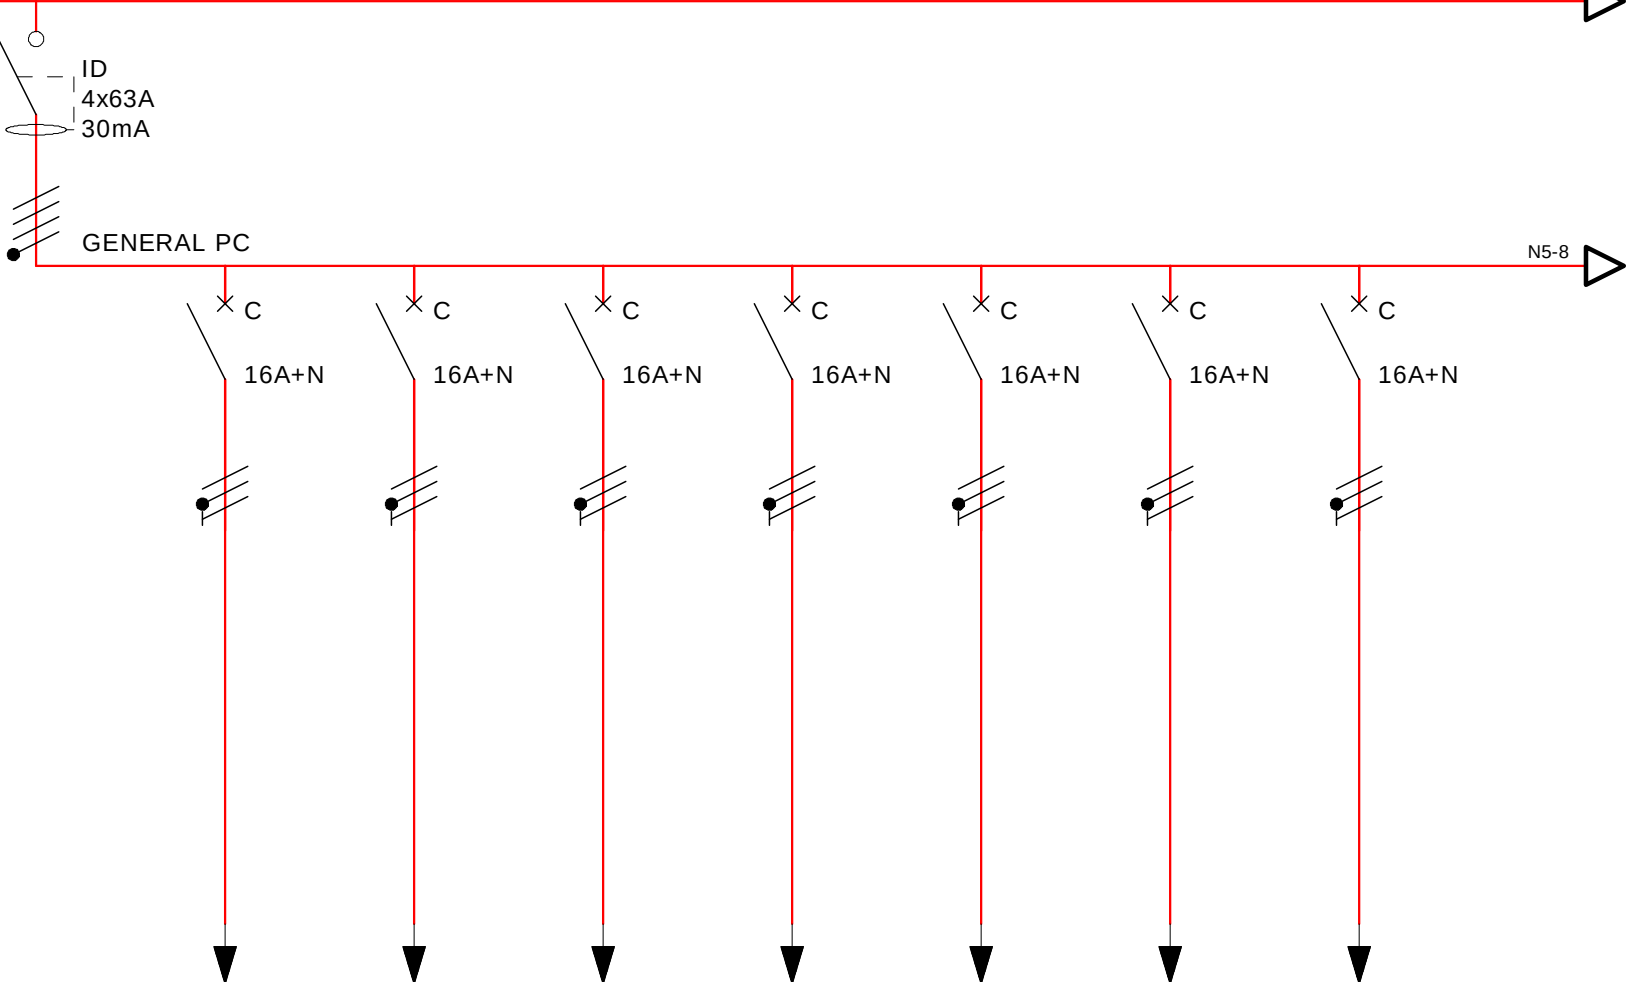

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A

B


C

D


E

DESIGNATION	
Type et calibre (A)	
Nb. de pôle(s) coupé(s)	
Nb. de pôle(s) protégé(s)	
Pdc (kA)	
Disp. différentiel (mA)	
(ms)	
Nb et section des conducteurs (mm²)	
Nature	
Mode de pose	
Coef. de correction	

PC BUREAU TECHNICIEN 2	PC BUREAU TECHNICIEN 3	PC BUREAU TECHNICIEN 4	PC BUREAU TECHNICIEN 5	PC BUREAU TECHNICIEN 6	INCENDIE	GENERAL CLIM	CLIM 1	CLIM 2	CLIM 3	CLIM 4	CLIM 4
C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	ID 63	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16
2	2	2	2	2	2	4	2	2	2	2	4
1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	4
											10
						300mA					
2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
10	10	10	10	10	10	CI	10	10	10	10	10
0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0.8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

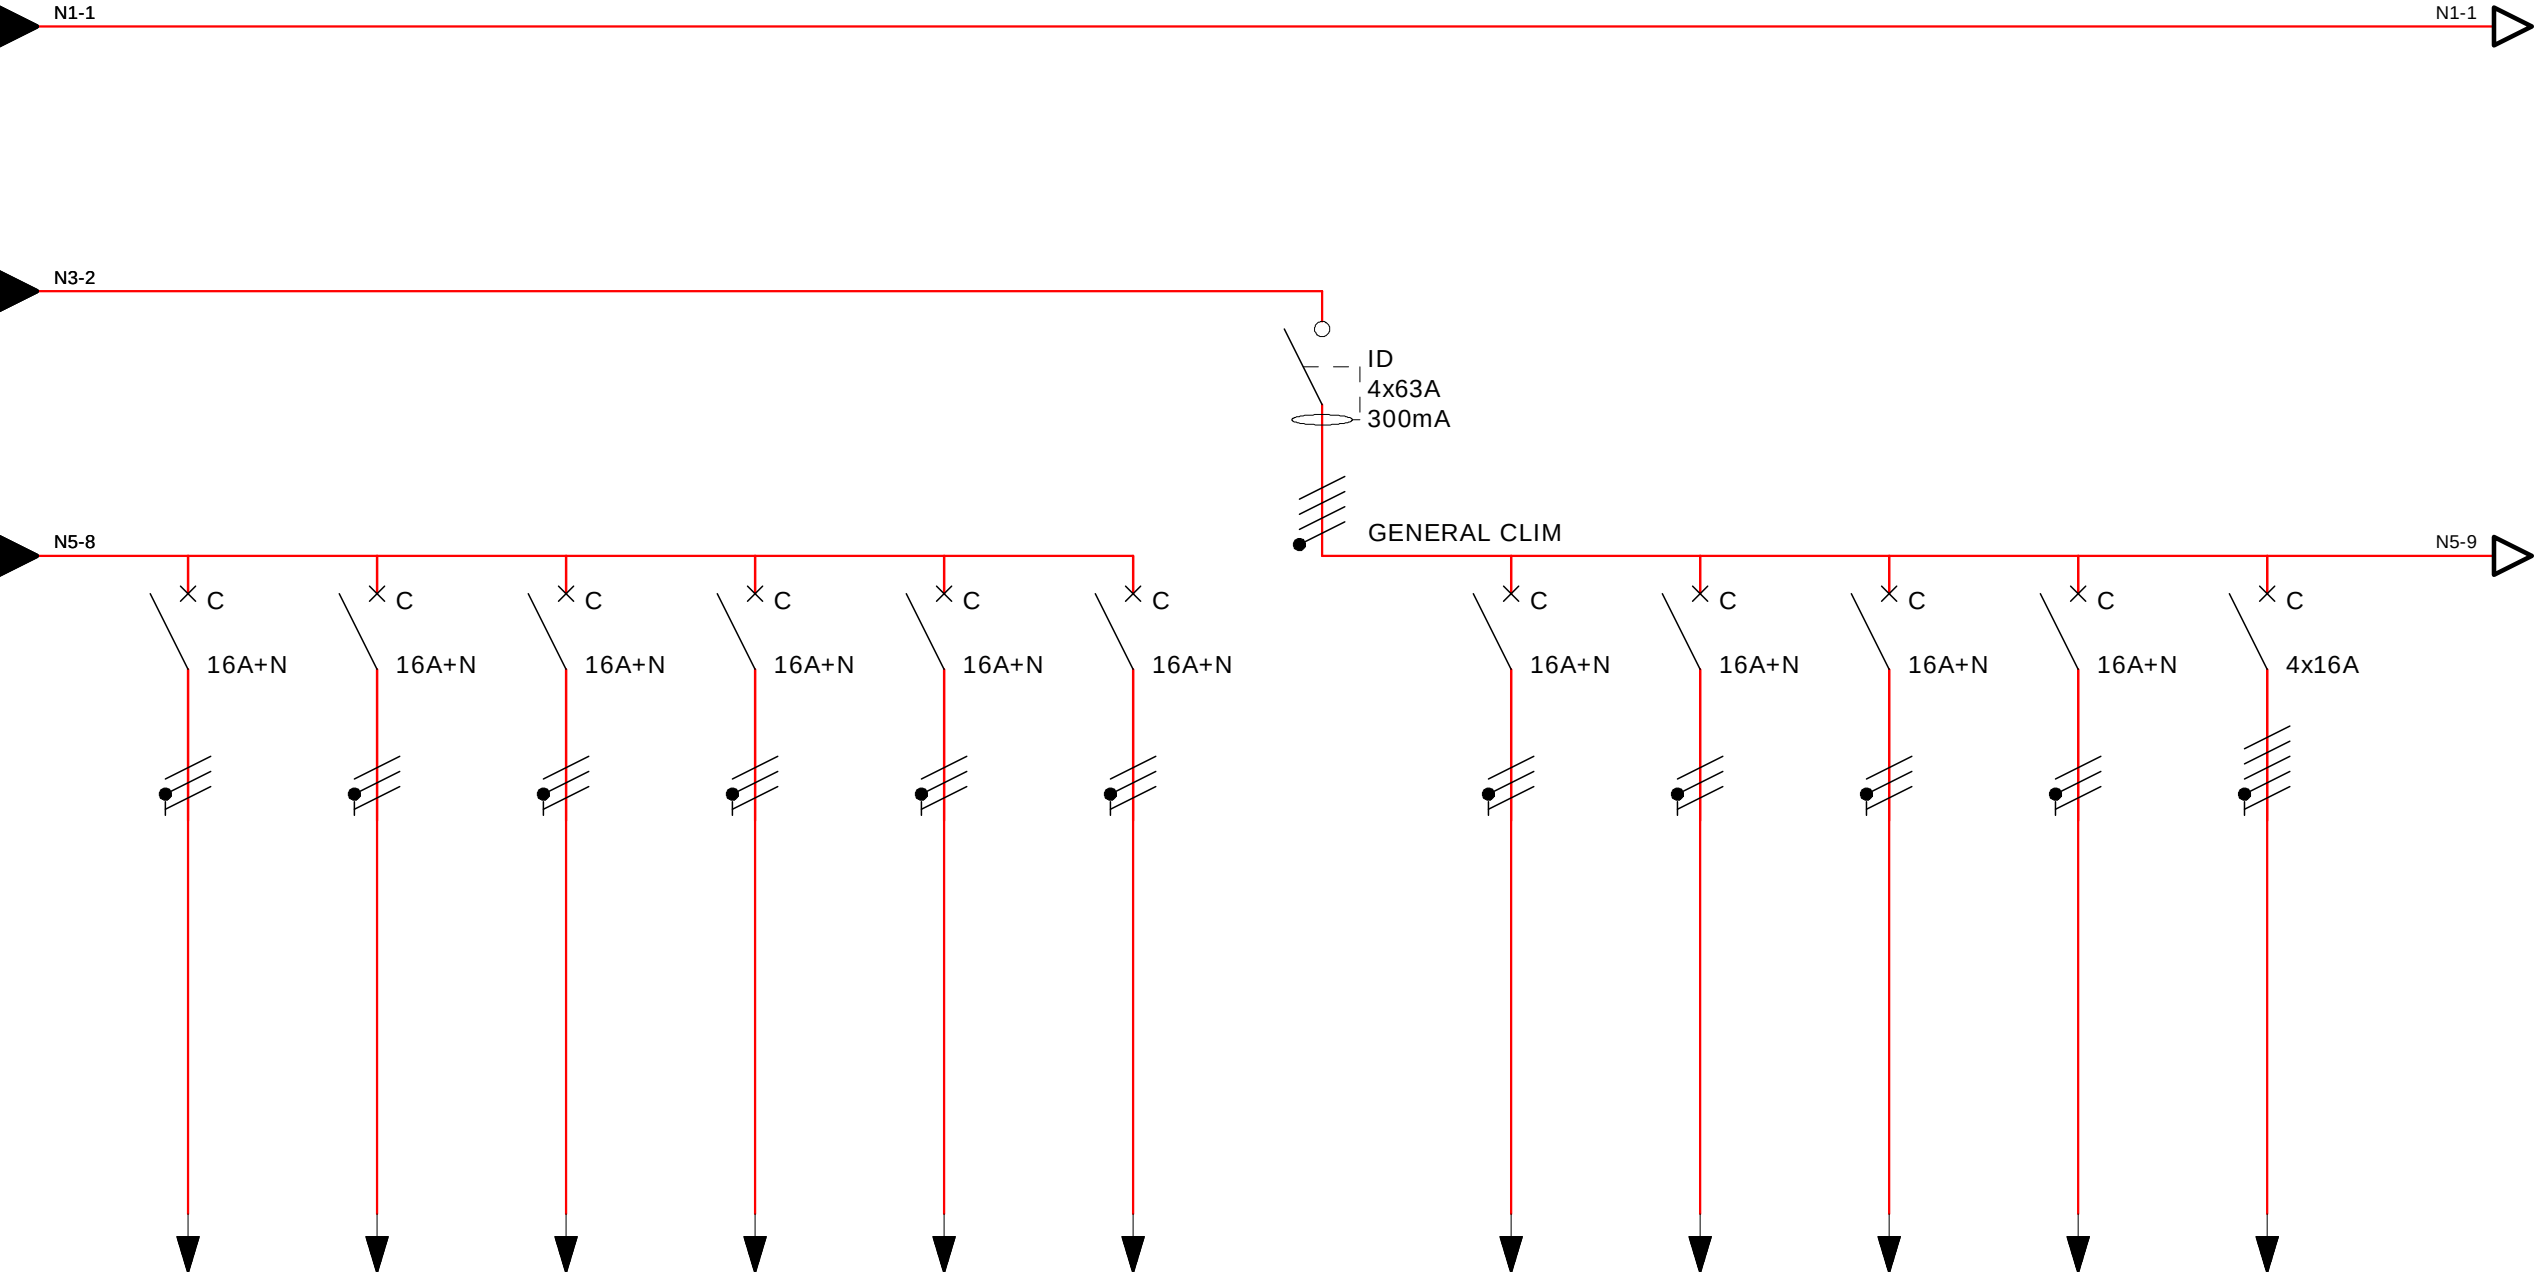

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

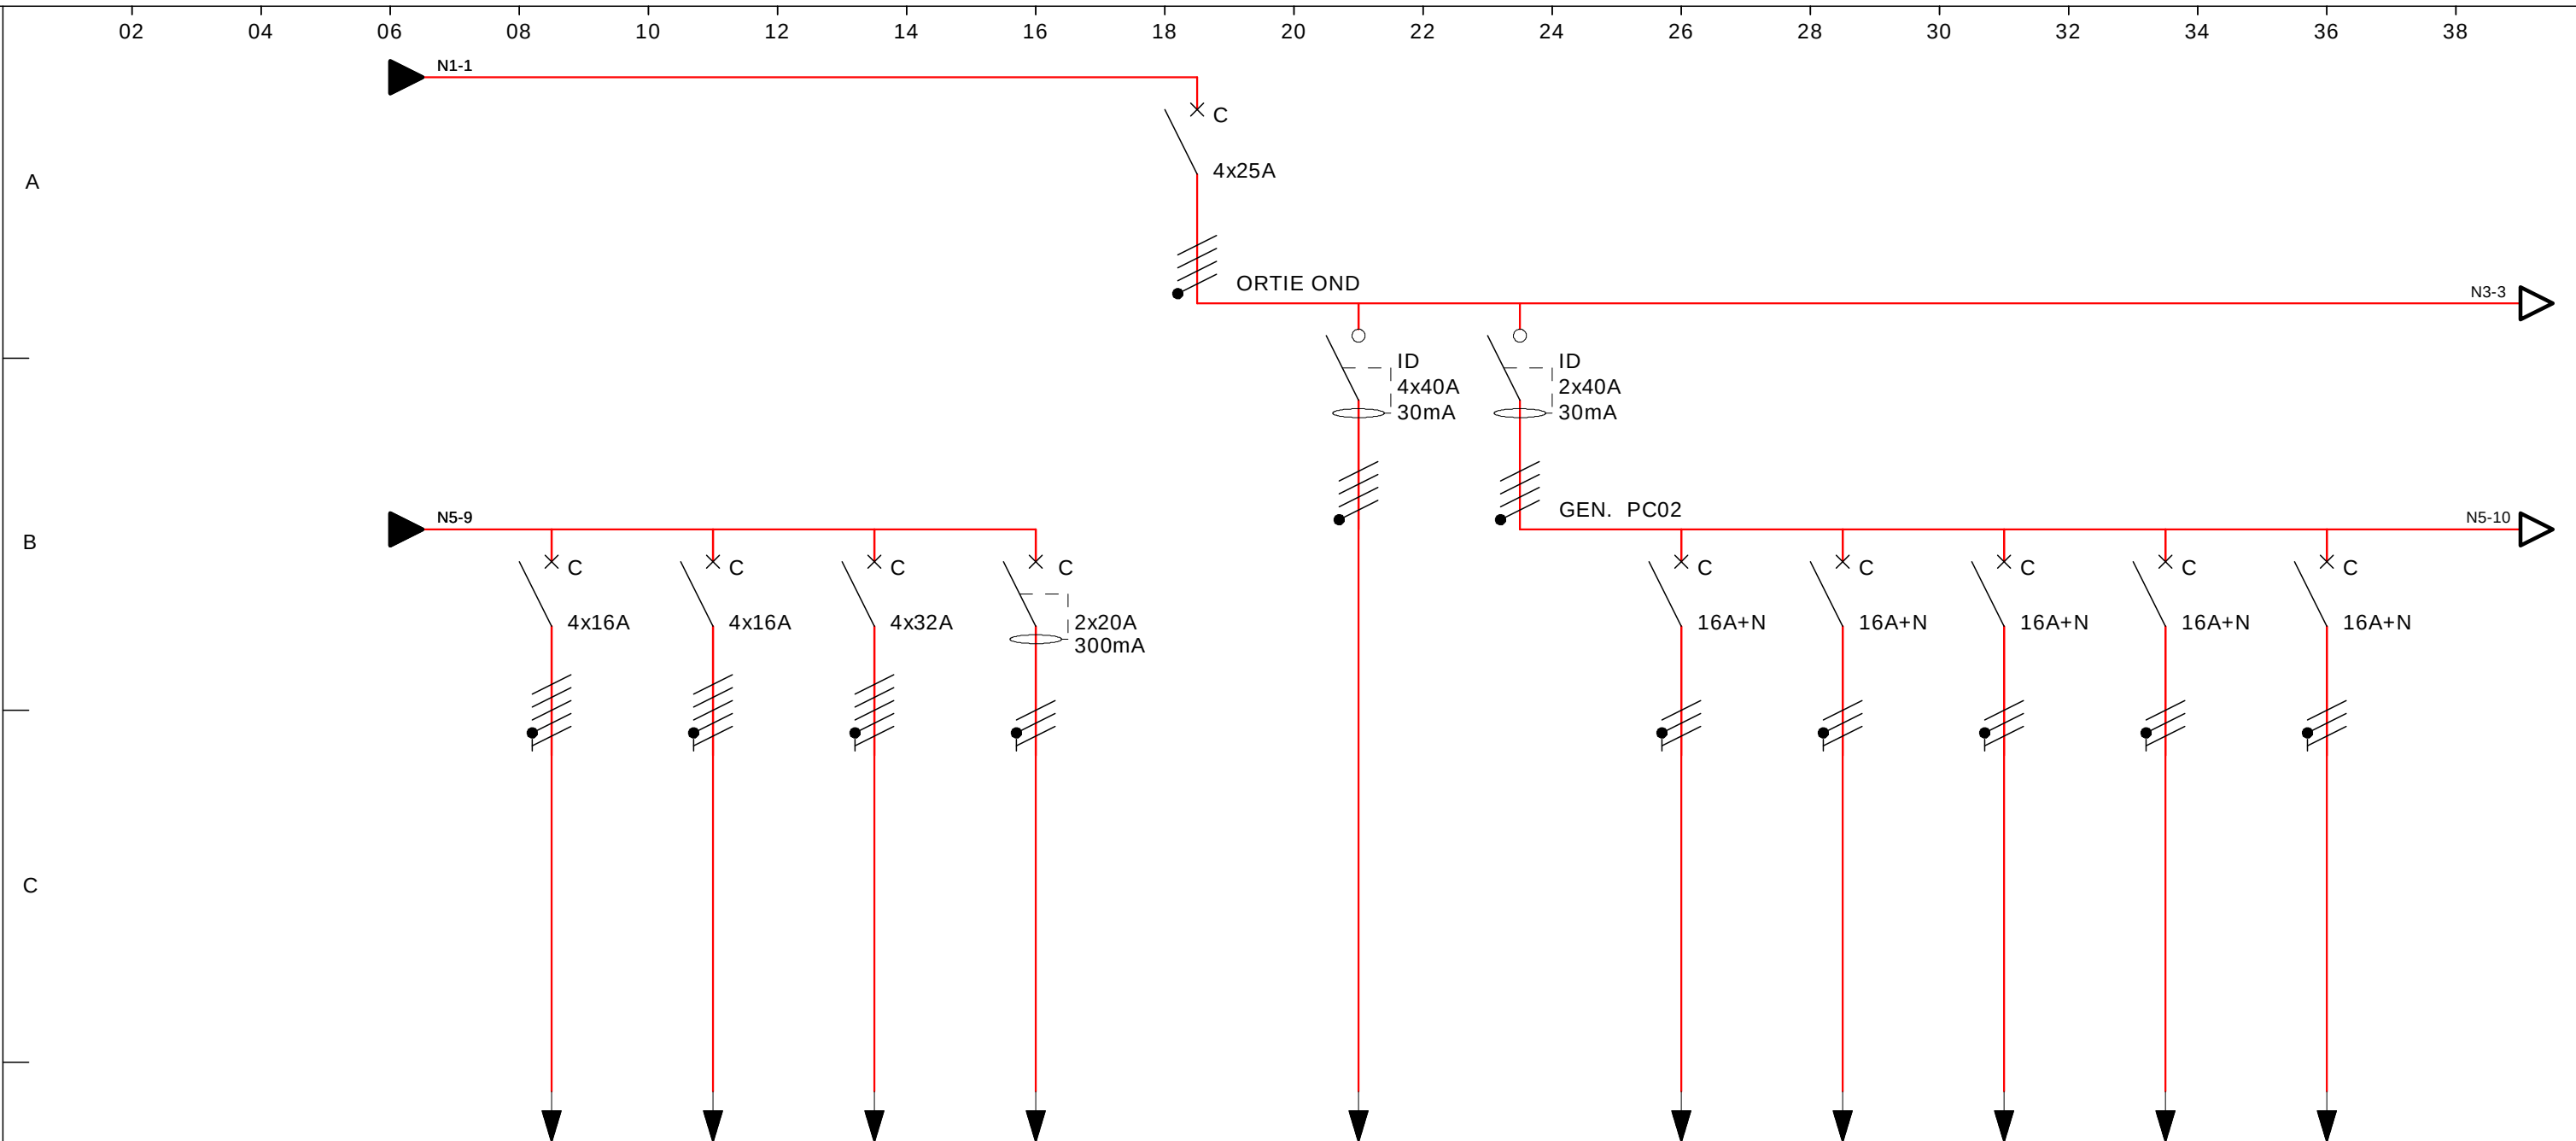

D	DESIGNATION	CLIM 6	CLIM 7	ONDULEUR 1	ONDULEUR 2	ORTIE OND	GEN. PC01	GEN. PC02	PCO 1	PCO 2	PCO 3	PCO 4	PCO 5
	Type et calibre (A)	C 16	C 16	C 32	C 20	C 25	ID 40	ID 40	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16
	Nb. de pôle(s) coupé(s)	4	4	4	2	4	4	2	2	2	2	2	2
	Nb. de pôle(s) protégé(s)	4	4	4	2	4	0	0	1	1	1	1	1
	Pdc (kA)	10	10	10	10	10							
E	Disp. différentiel (mA)				300mA		30mA	30mA					
	(ms)												
	Nb et section des conducteurs (mm²)	2,5	2,5	6	2,5	6	6	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	Nature	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
	Mode de pose	10	10	10	10	Cl	Cl	Cl	10	10	10	10	10
	Coef. de correction	0,8	0,8	0,8	0,8	1	0.8	0.8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A


B

C

D

E

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

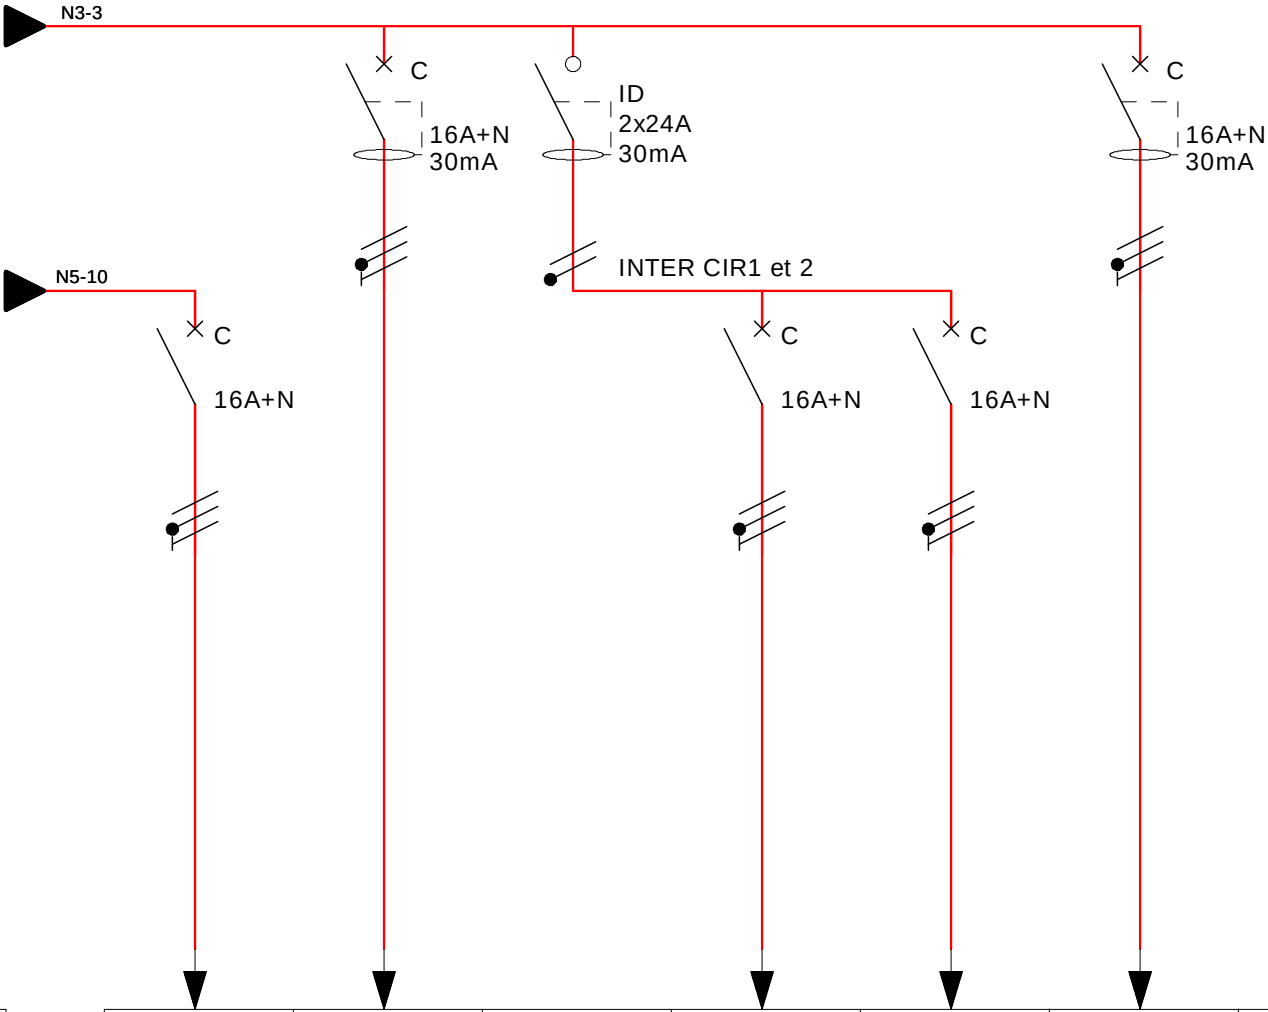

DESIGNATION	PCO 6	BAIE	INTER CIR1 et 2	CIR 1	CIR 2	CIR 3						
Type et calibre (A)	C 16	C 16	ID 24	C 16	C 16	C 16						
Nb. de pôle(s) coupé(s)	2	2	2	2	2	2						
Nb. de pôle(s) protégé(s)	1	1	0	1	1	1						
Pdc (kA)												
Disp. différentiel (mA)		30mA	30mA			30mA						
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)	2,5	2,5	6	2,5	2,5	2,5						
Nature	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu						
Mode de pose	10	10	CI	10	10	10						
Coef. de correction	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8						



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-01-TD1. TD OCRTIS

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/ETAGE/OCRTIS/HALL / CIRCULATION

30 / 59

F_027

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-01-TD1. TD OCRTIS

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

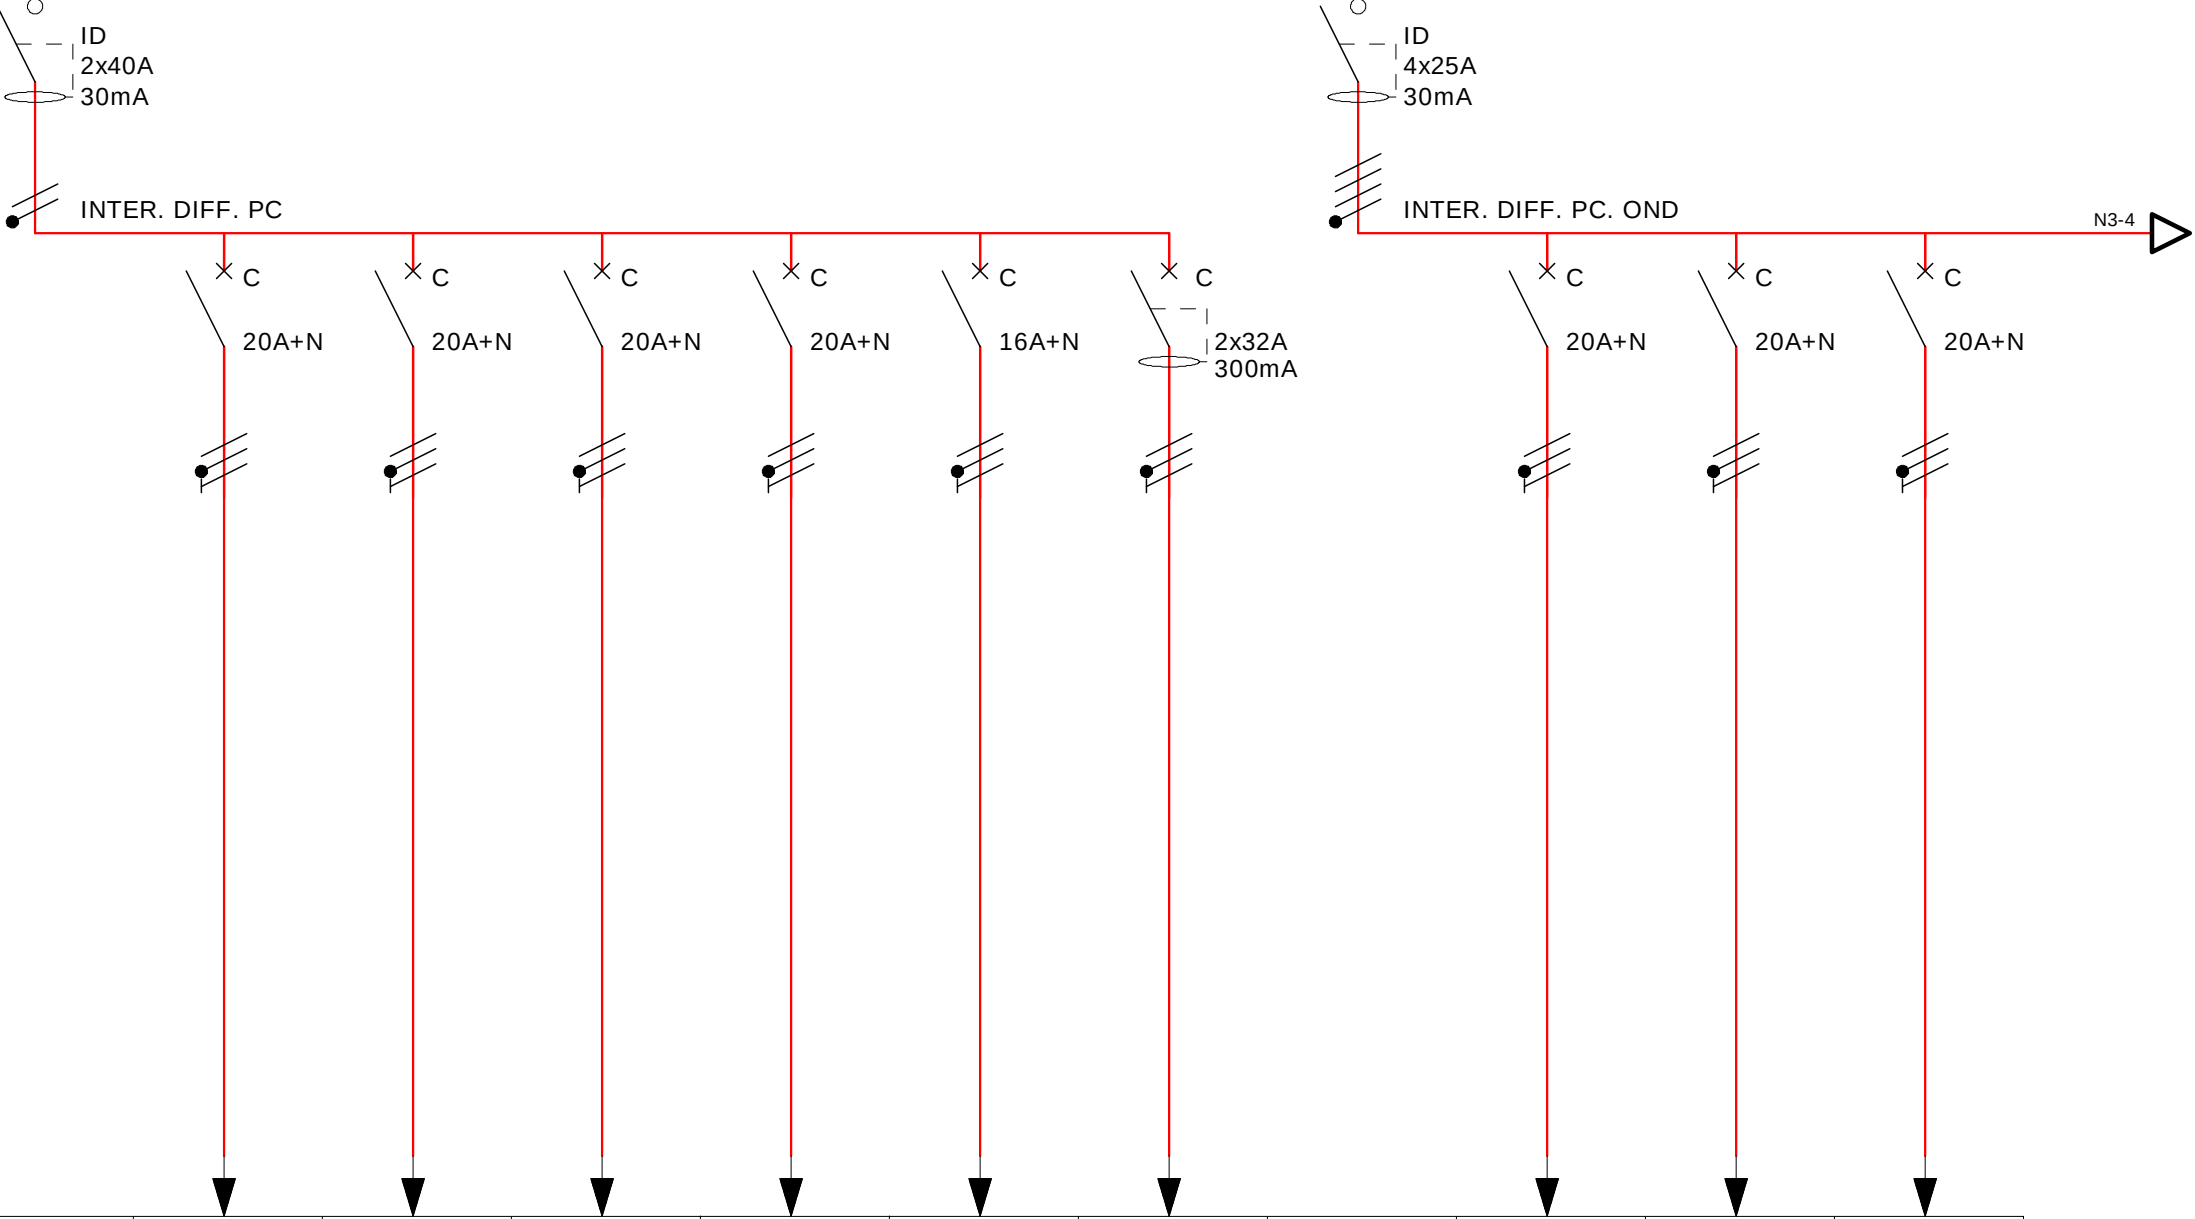

DESIGNATION	FSL-045-01-TD1. TD OCRTIS	INTER. DIFF. PC	PC 1	PC 2	PC 3	PC 4	PC	ALIM.OND.ELEKTRON	INTER. DIFF. PC. OND	PC 1	PC 2	PC 3
Type et calibre (A)		ID 40	C 20	C 20	C 20	C 20	C 16	C 32	ID 25	C 20	C 20	C 20
Nb. de pôle(s) coupé(s)		2	2	2	2	2	2	2	4	2	2	2
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	1	1	1	1	1	2	0	1	1	1
Pdc (kA)												
Disp. différentiel (mA)		30mA						300mA	30mA			
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	4		2,5	2,5	2,5
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose		CI	10	10	10	10	10	10	CI	10	10	10
Coef. de correction		1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	0,8	0,8	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A


B

C

D

E

02040608101214161820222426283032343638

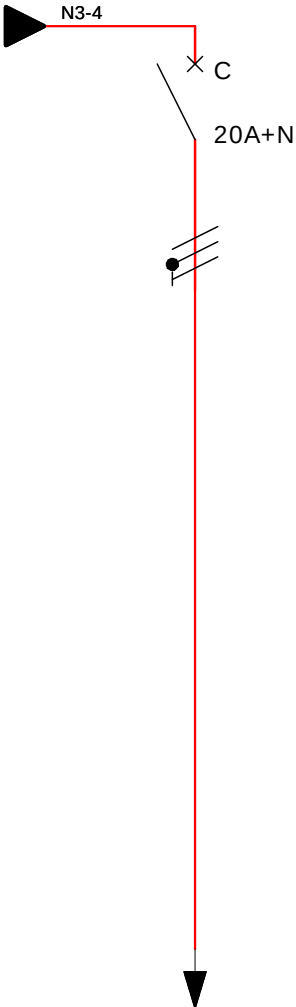

DESIGNATION

	PC 4											
Type et calibre (A)	C 20											
Nb. de pôle(s) coupé(s)	2											
Nb. de pôle(s) protégé(s)	1											
Pdc (kA)												
Disp. différentiel (mA)												
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)	2,5											
Nature	Cu											
Mode de pose	10											
Coef. de correction	0,8											



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-01-TD4.TD. BT. INFORMATIQUE

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/ETAGE/OCRTIS/HALL / CIRCULATION

32 / 59

F_029

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-01-TD1. TD OCRTIS

Ik3 Max :


A

B

C

D

E



DESIGNATION	
Type et calibre (A)	
Nb. de pôle(s) coupé(s)	
Nb. de pôle(s) protégé(s)	
Pdc (kA)	
Disp. différentiel (mA)	
(ms)	
Nb et section des conducteurs (mm²)	
Nature	
Mode de pose	
Coef. de correction	

FSL-045-01-TD1. TD OCRTIS	NON REPERE											
	C 20											
	4											
	4											
	10											
	2,5											
	Cu											
	10											
	0,8											

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-01-TD1. TD OCRTIS

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

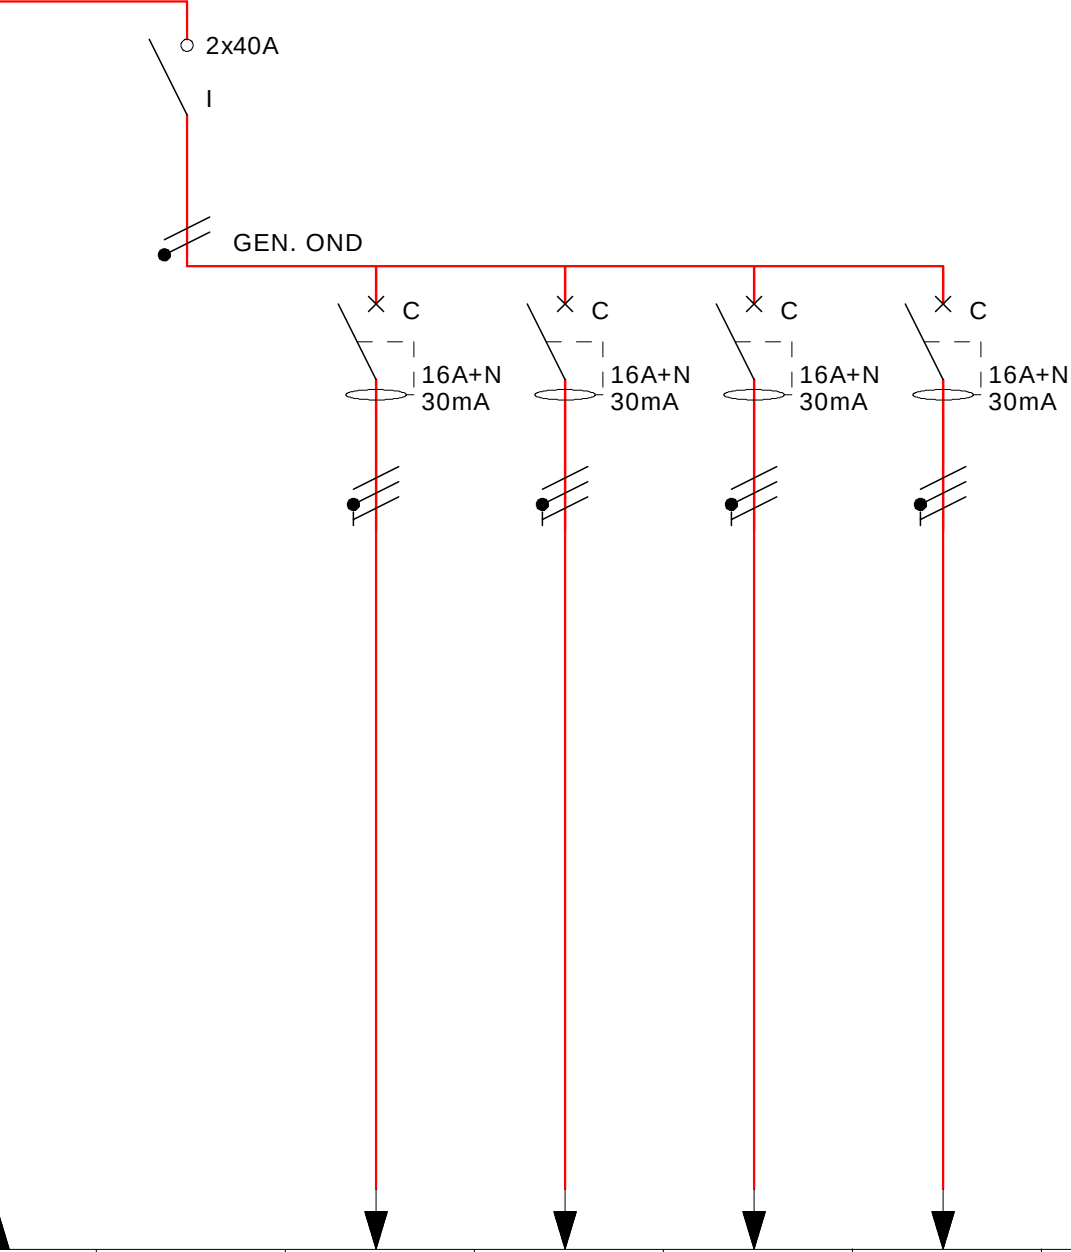

DESIGNATION	FSL-045-01-TD1. TD OCRTIS	GEN. OND	TELECOM	RESEAU	SERVEUR	RESERVE						
Type et calibre (A)		I 40	C 16	C 16	C 16	C 16						
Nb. de pôle(s) coupé(s)		2	2	2	2	2						
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	1	1	1	1						
Pdc (kA)												
Disp. différentiel (mA)			30mA	30mA	30mA	30mA						
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5						
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu						
Mode de pose		Cl	10	10	10	10						
Coef. de correction		1	0,8	0,8	0,8	0,8						

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD1. TGBT

Ik3 Max :


A

B

C

D


E



DESIGNATION	
Type et calibre (A)	
Nb. de pôle(s) coupé(s)	
Nb. de pôle(s) protégé(s)	
Pdc (kA)	
Disp. différentiel (mA)	
(ms)	
Nb et section des conducteurs (mm²)	
Nature	
Mode de pose	
Coef. de correction	

FSL-045-00-TD1. TGBT	GENERAL											
	C 100											
	4											
	4											
	10											
	25											
	Cu											
	10											
	0,8											

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

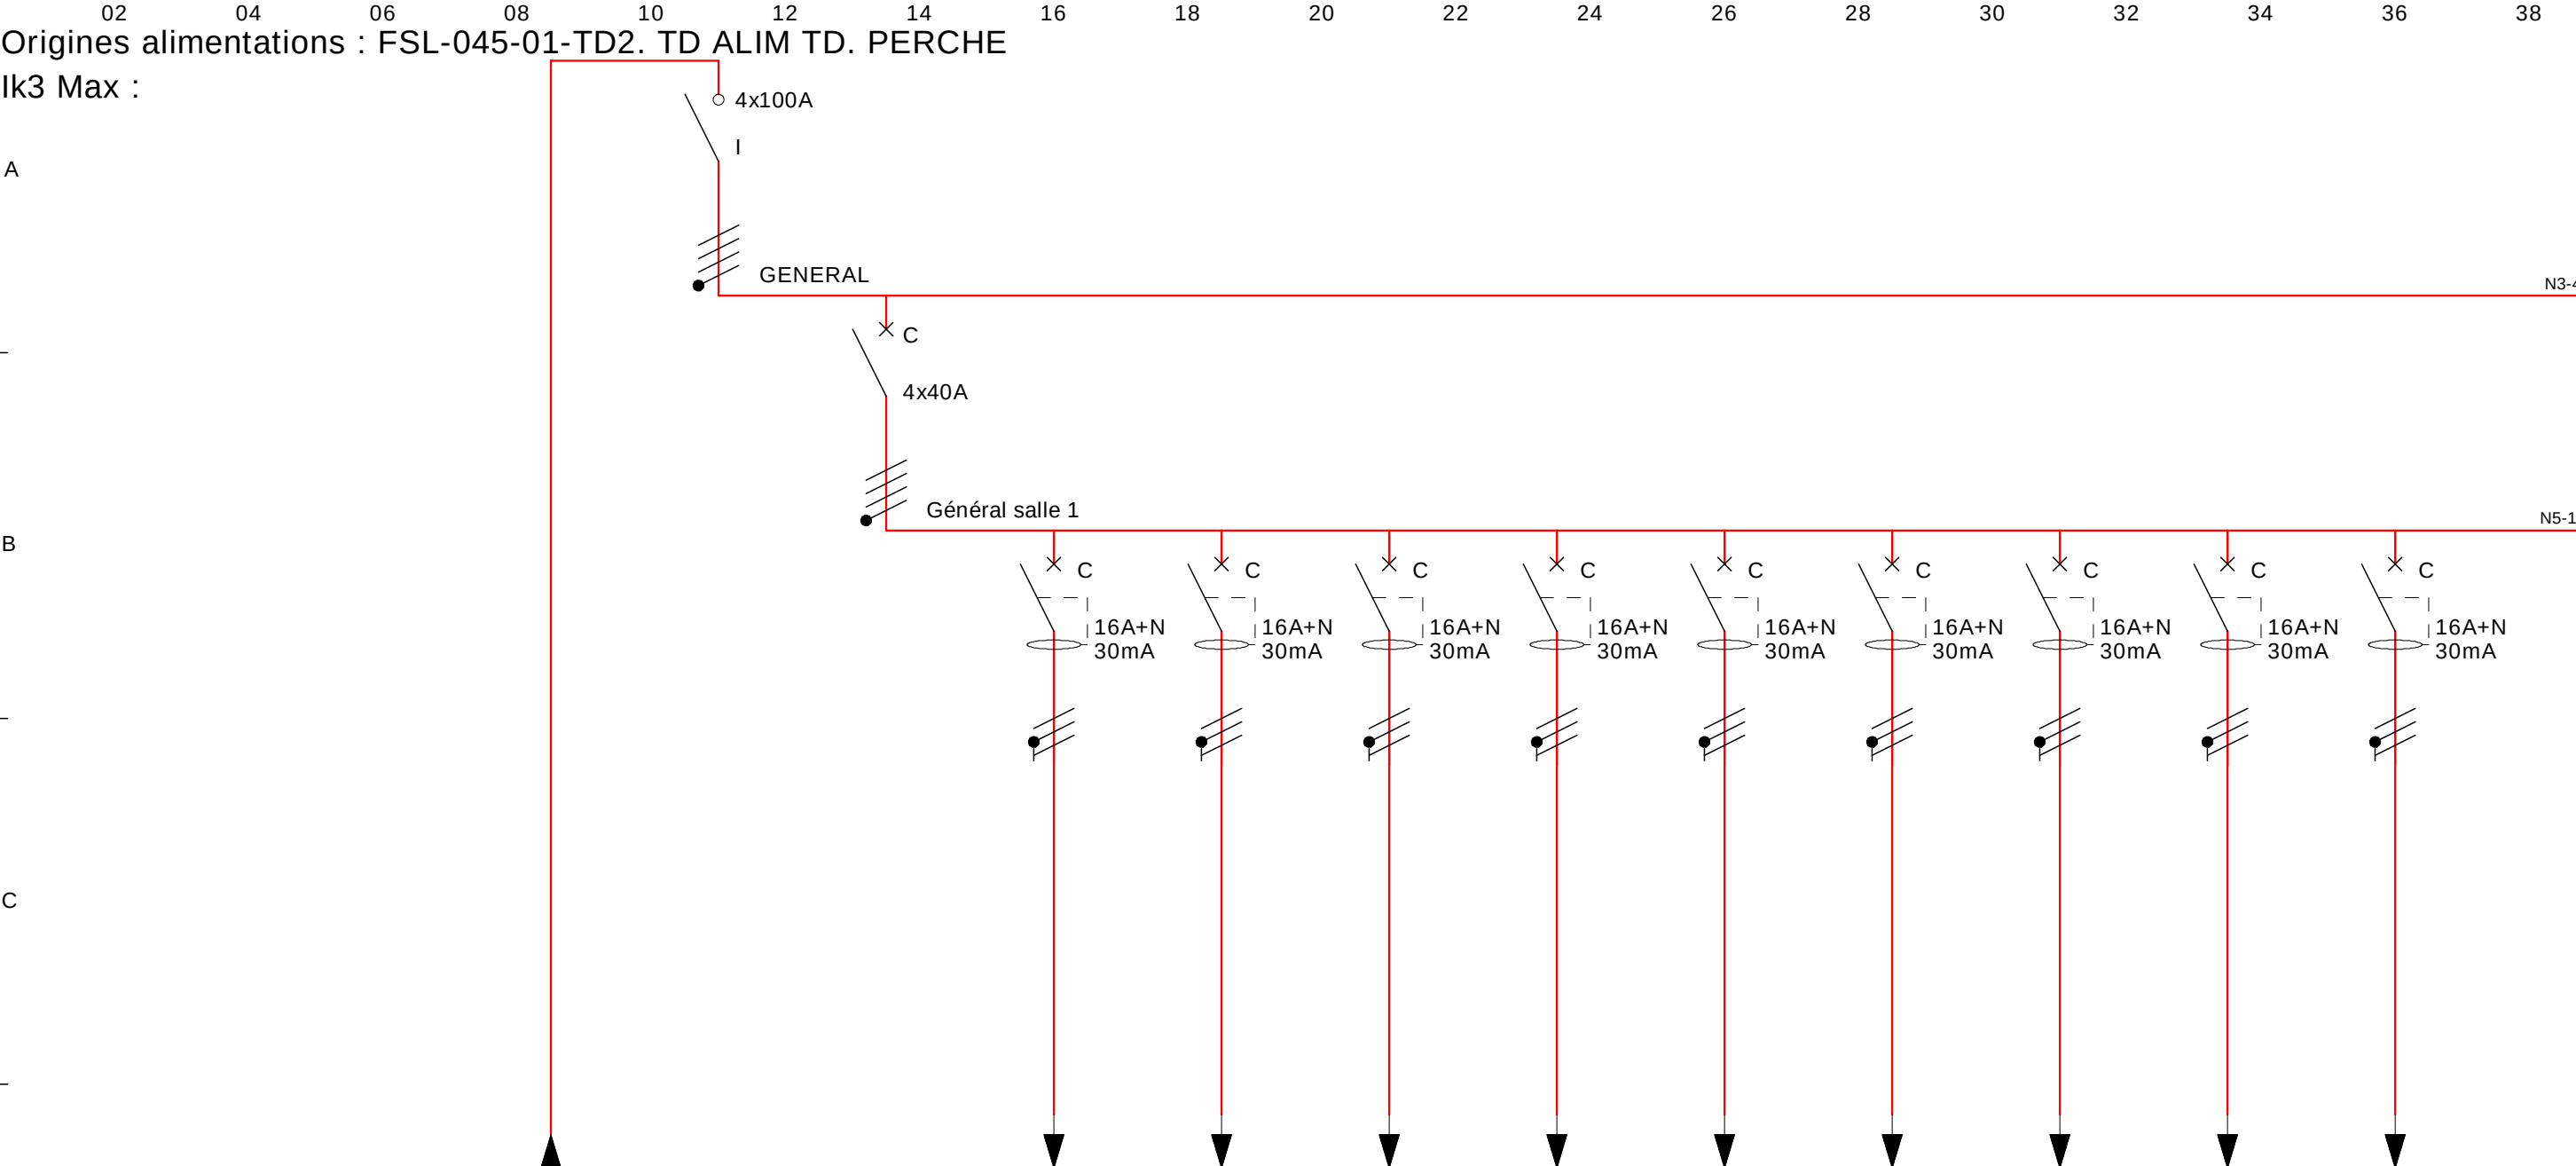

DESIGNATION	FSL-045-01-TD2. TD ALIM TD. PERCHE	GENERAL	Général salle 1	Départ PERCHE 1.1	Départ PERCHE 1.2	Départ PERCHE 2.1	Départ PERCHE 2.2	Départ PERCHE 3.1	Départ PERCHE 3.2	Départ PERCHE 4.1	Départ PERCHE 4.2	Départ PERCHE 5.1
Type et calibre (A)		I 100	C 40	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pdc (kA)			10									
Disp. différentiel (mA)				30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)			6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose		Cl	Cl	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Coef. de correction		1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A


B

C

D

E

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

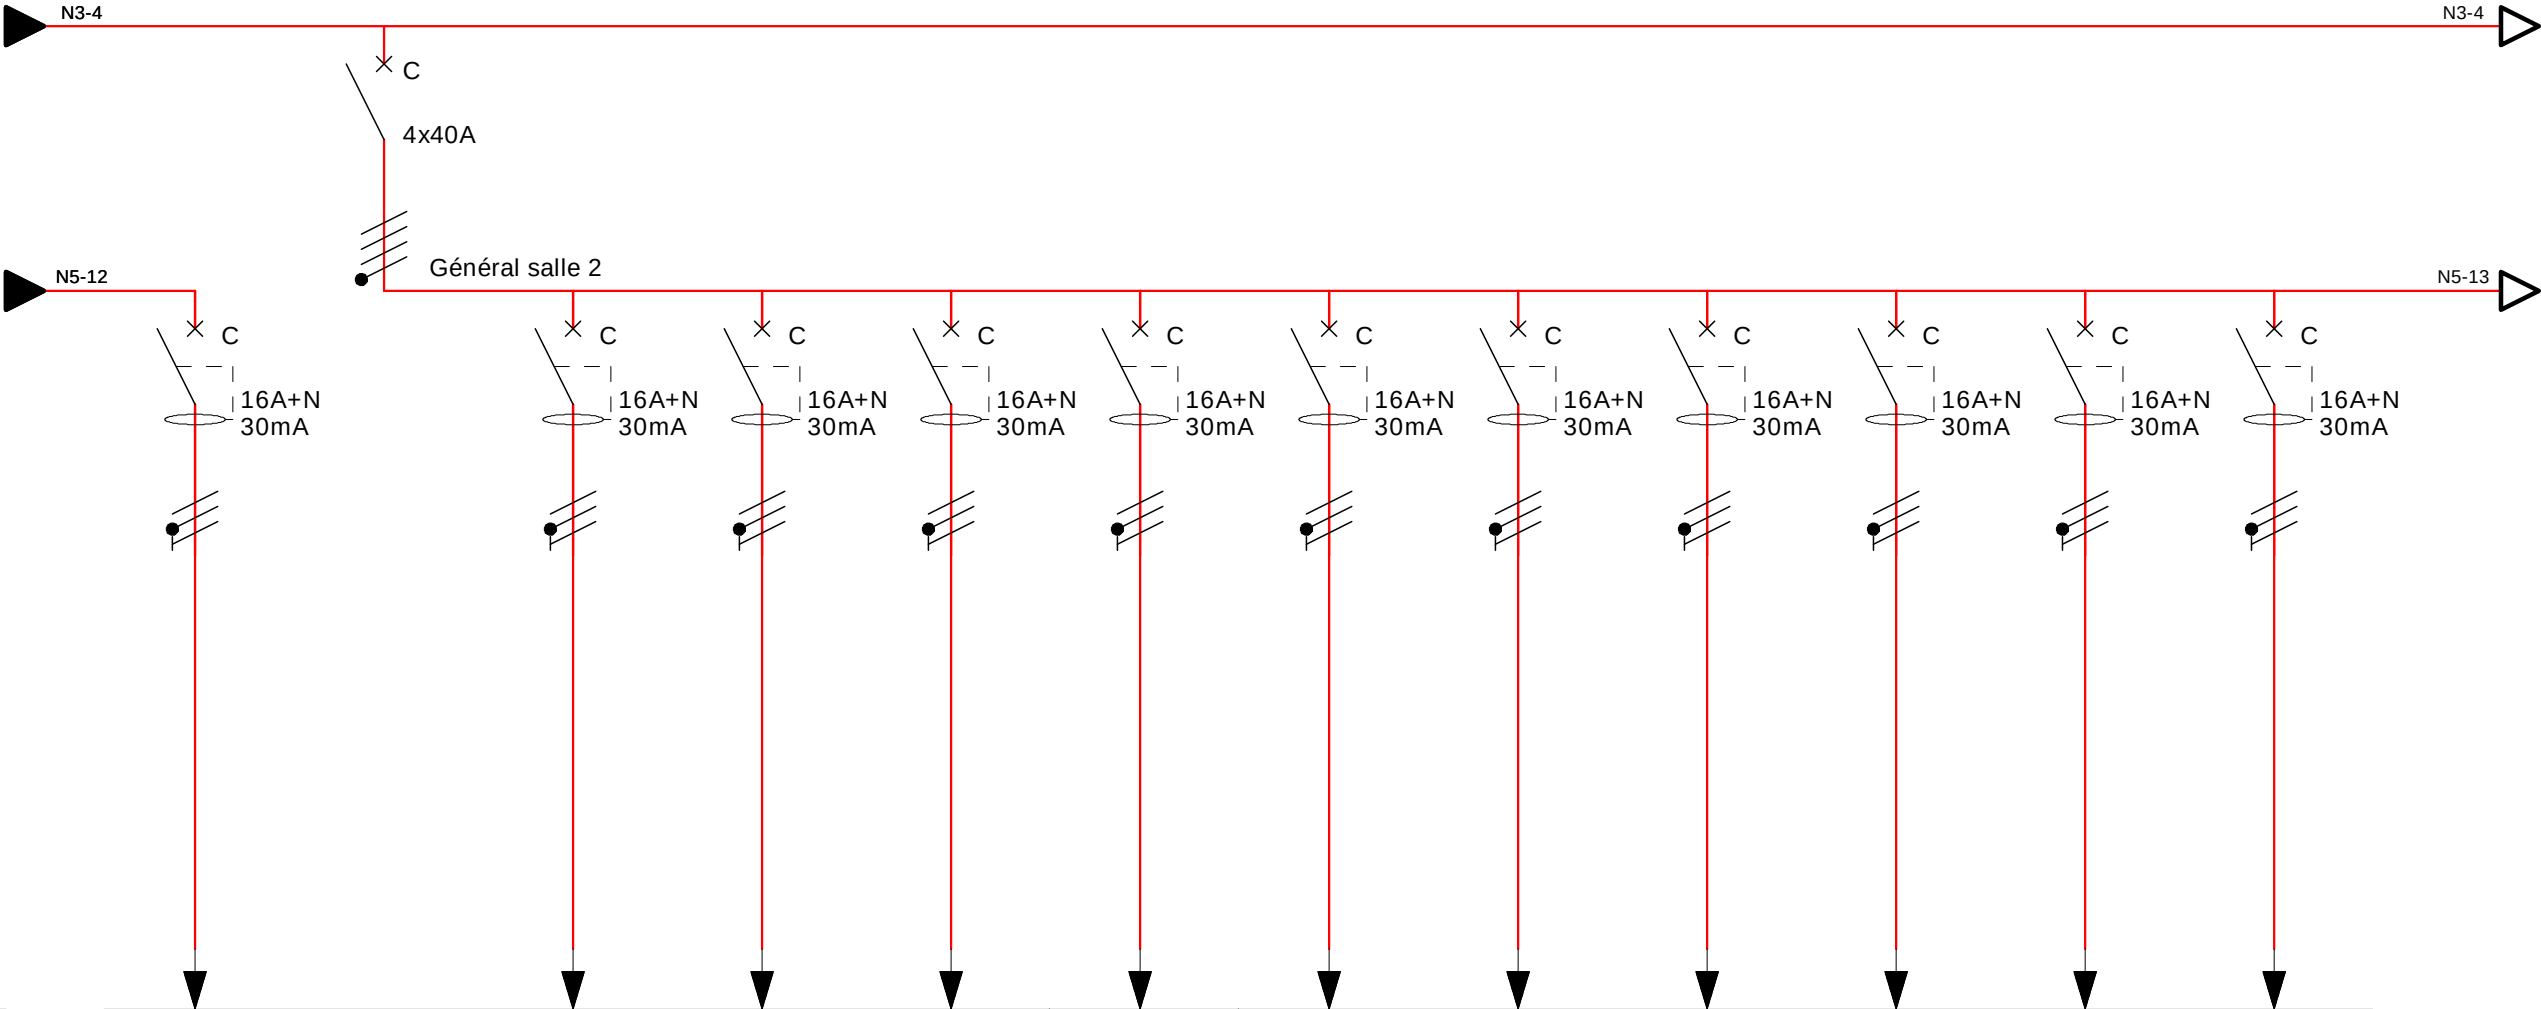

DESIGNATION	Départ PERCHe 5.2	Général salle 2	Départ PERCHe 6.1	Départ PERCHe 6.1	Départ PERCHe 6.2	Départ PERCHe 7.1	Départ PERCHe 7.2	Départ PERCHe 8.1	Départ PERCHe 8.2	Départ PERCHe 9.1	Départ PERCHe 9.2	Départ PERCHe 14.1
Type et calibre (A)	C 16	C 40	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16
Nb. de pôle(s) coupé(s)	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nb. de pôle(s) protégé(s)	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pdc (kA)		10										
Disp. différentiel (mA)	30mA		30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)	2,5	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nature	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose	10	Cl	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Coef. de correction	0,8	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A


B

C

D


E

02040608101214161820222426283032343638

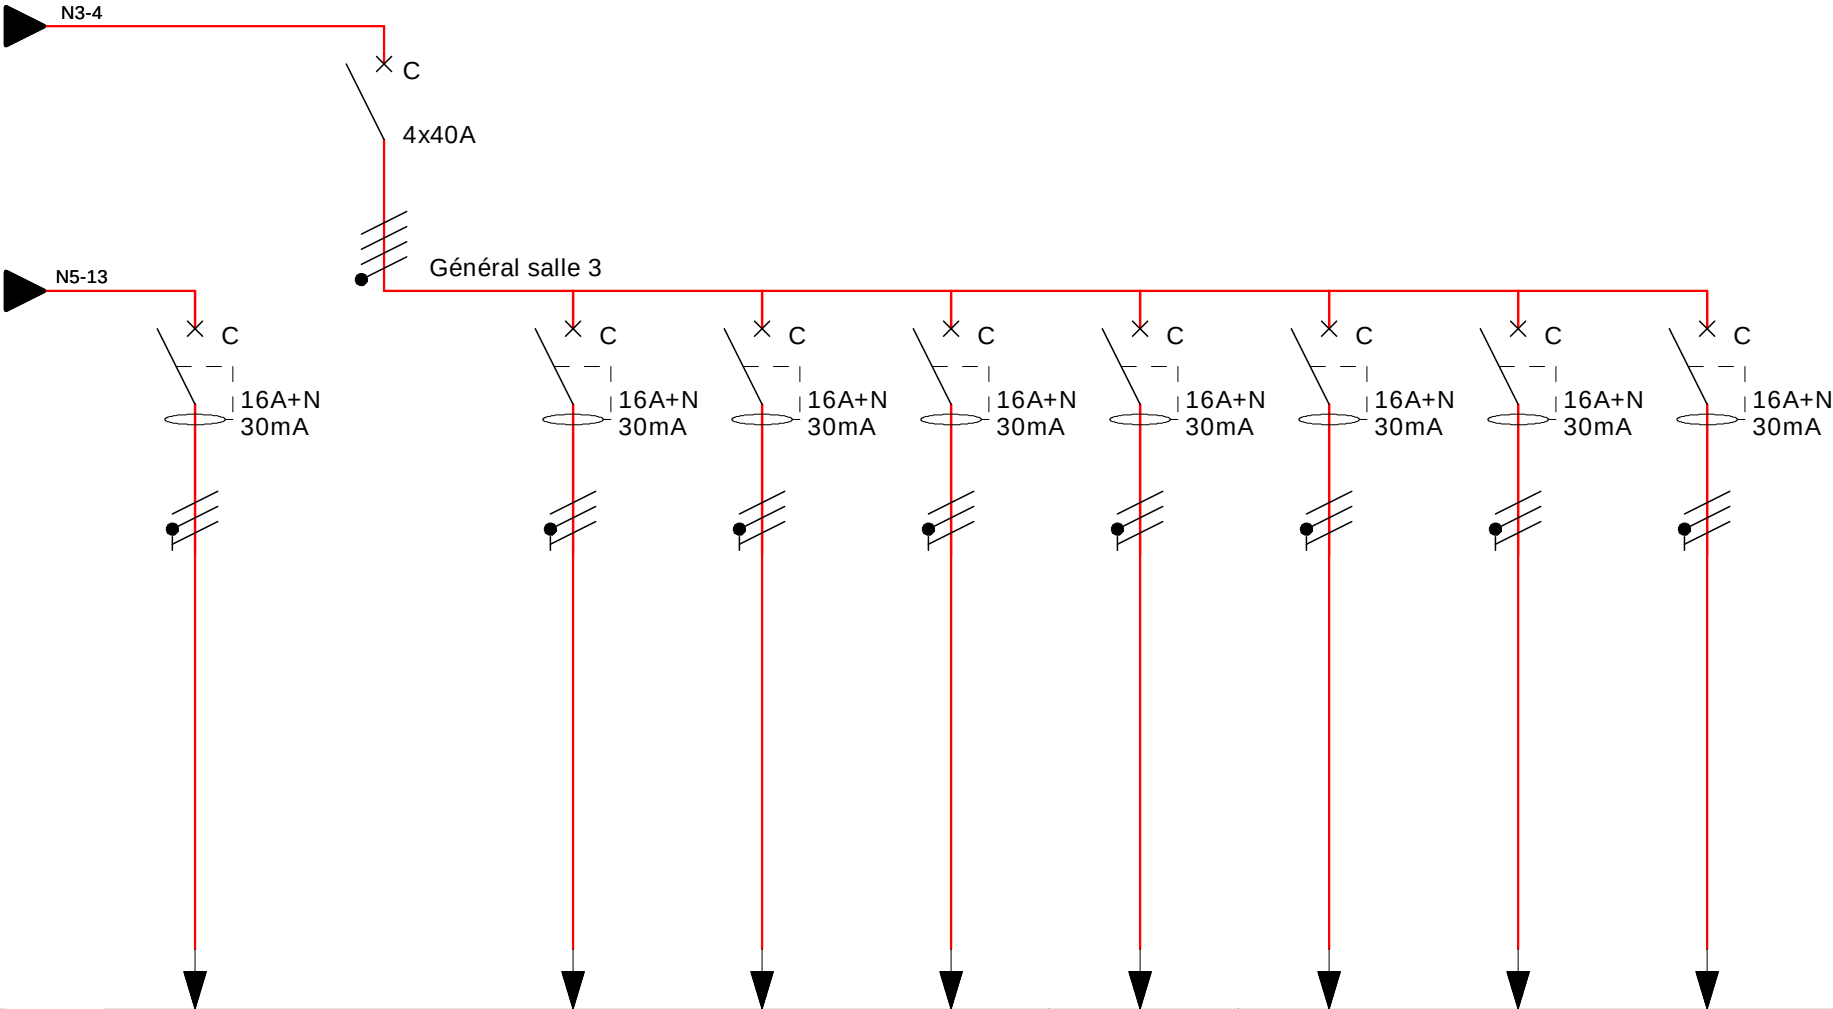

DESIGNATION	Départ PERCHE 14.2	Général salle 3	Départ PERCHE 10.1	Départ PERCHE 10.1	Départ PERCHE 11.2	Départ PERCHE 12.1	Départ PERCHE 12.2	Départ PERCHE 13.1	Départ PERCHE 13.2			
Type et calibre (A)	C 16	C 40	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16			
Nb. de pôle(s) coupé(s)	2	4	2	2	2	2	2	2	2			
Nb. de pôle(s) protégé(s)	1	4	1	1	1	1	1	1	1			
Pdc (kA)		10										
Disp. différentiel (mA)	30mA		30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA			
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)	2,5	6	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5			
Nature	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu			
Mode de pose	10	Cl	10	10	10	10	10	10	10			
Coef. de correction	0,8	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8			

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

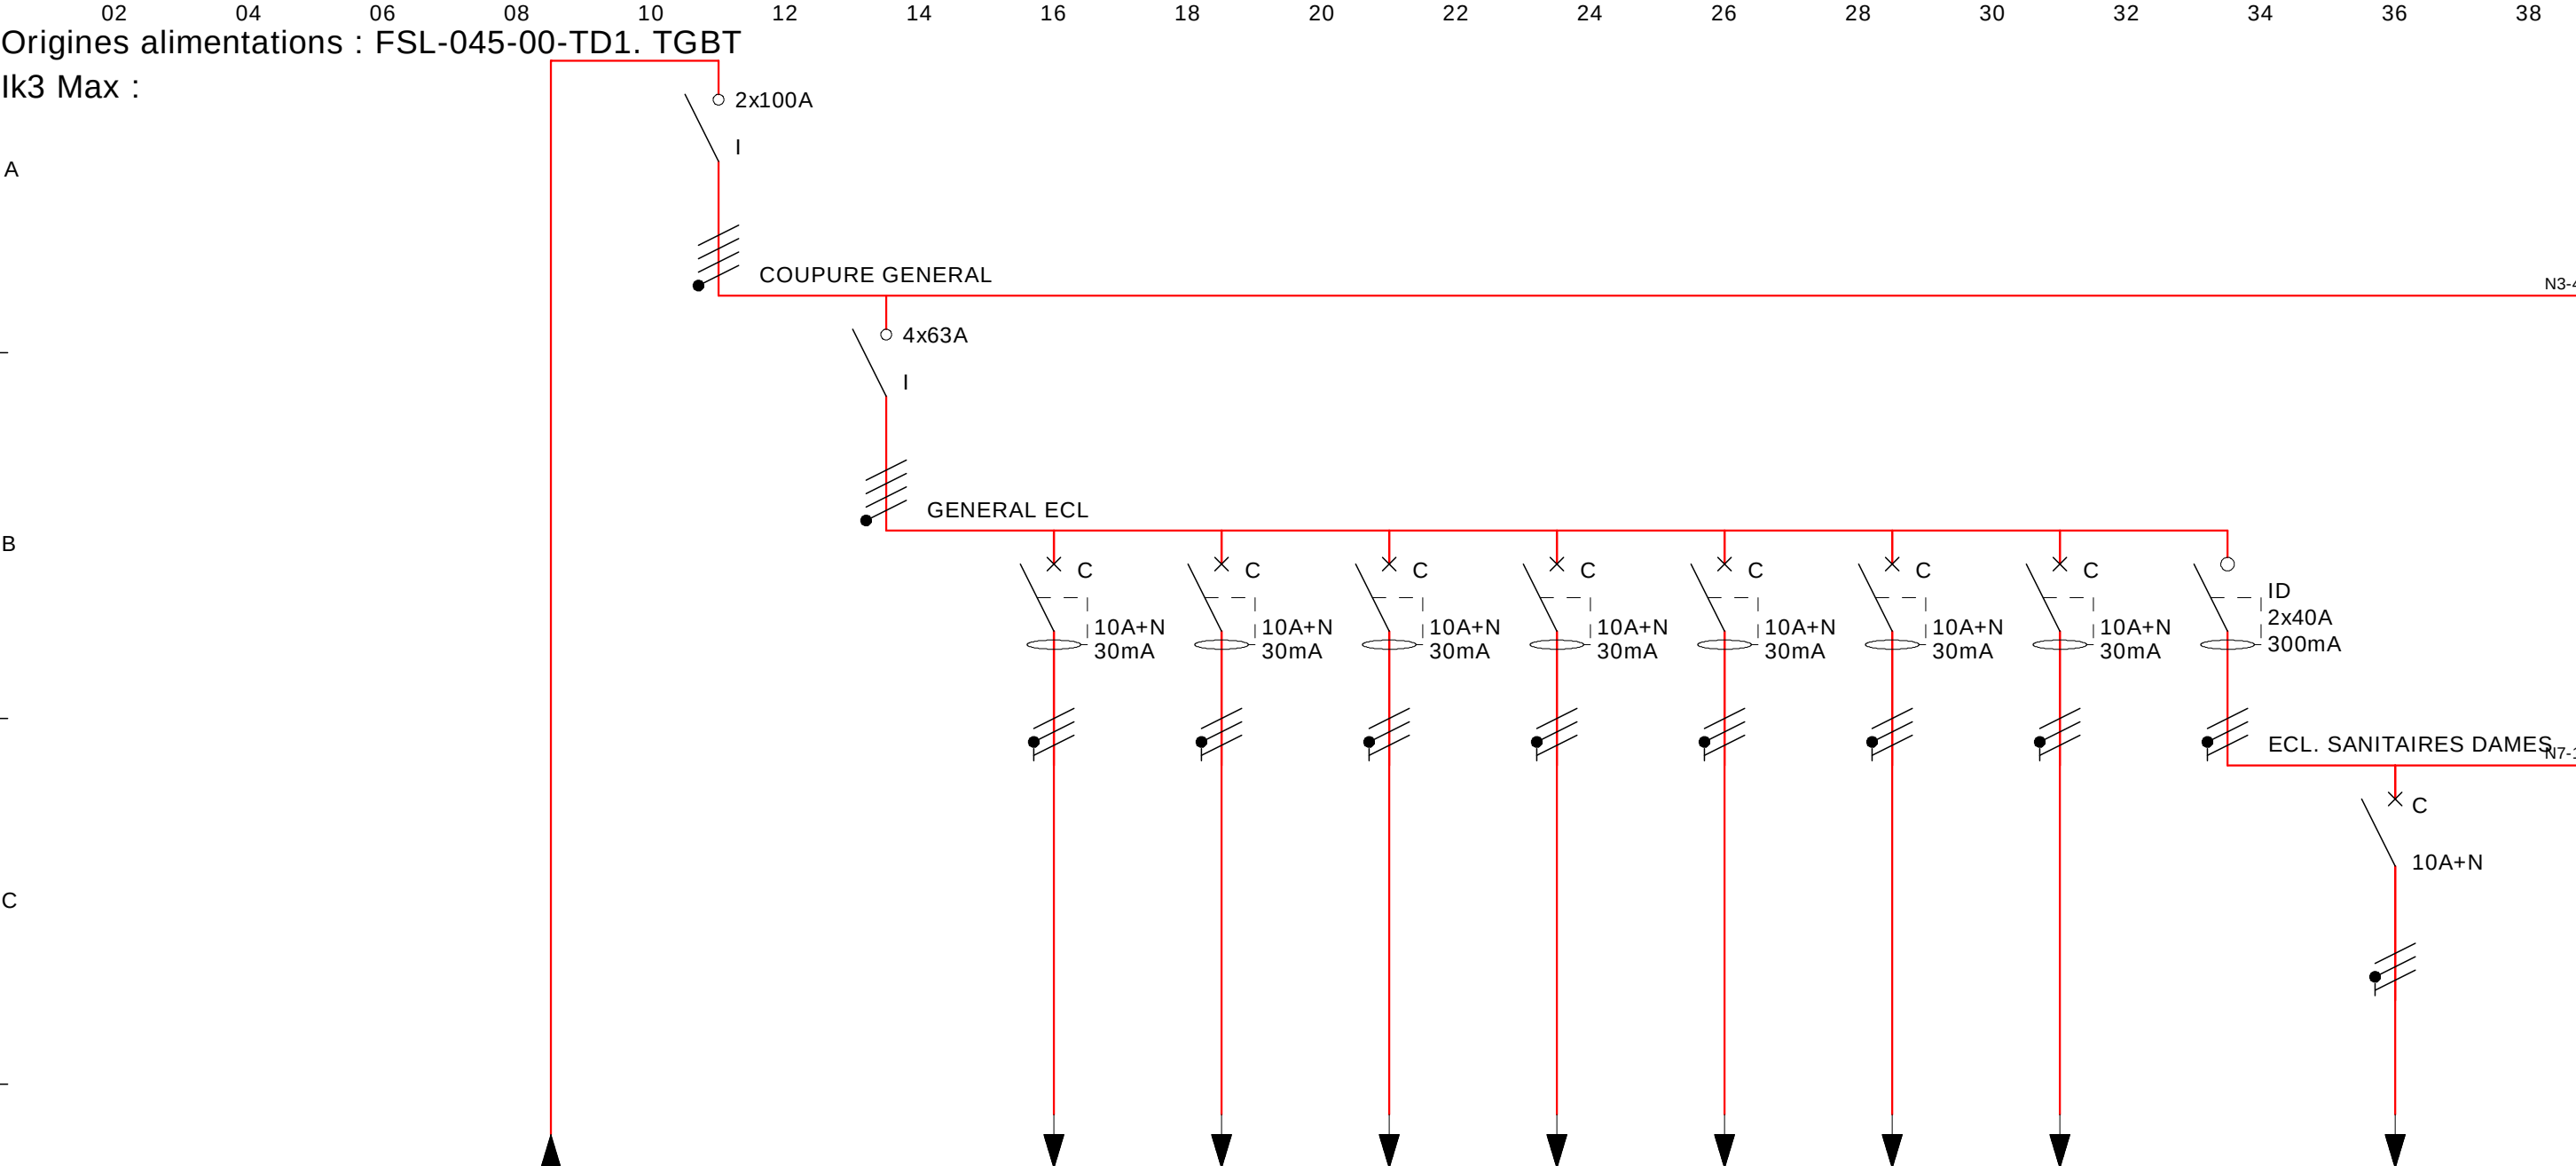

DESIGNATION											
FSL-045-00-TD1. TGBT	COUPURE GENERAL	GENERAL ECL	ECL. CH. 122A + BRASSEUR	ECL. CH. 121B + BRASSEUR	ECL. CH. 121A + BRASSEUR	ECL. HALL 108	ECL. CH. 110 + BRASSEUR	ECL. CH. 122B + BRASSEUR	ECL. CH. 109 + BRASSEUR	ECL. SANITAIRES DAMES	ECL SANITAIRES HOMMES 1
Type et calibre (A)	I 100	I 63	C 10	C 10	C 10	C 10	C 10	C 10	C 10	ID 40	C 10
Nb. de pôle(s) coupé(s)	2	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nb. de pôle(s) protégé(s)	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Pdc (kA)			6	6	6	6	6	6	6		
Disp. différentiel (mA)			30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	300mA	
(ms)											
Nb et section des conducteurs (mm²)			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		1,5
Nature	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose	CI	CI	10	10	10	10	10	10	10	CI	10
Coef. de correction	1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A


B

C

D

E

02040608101214161820222426283032343638

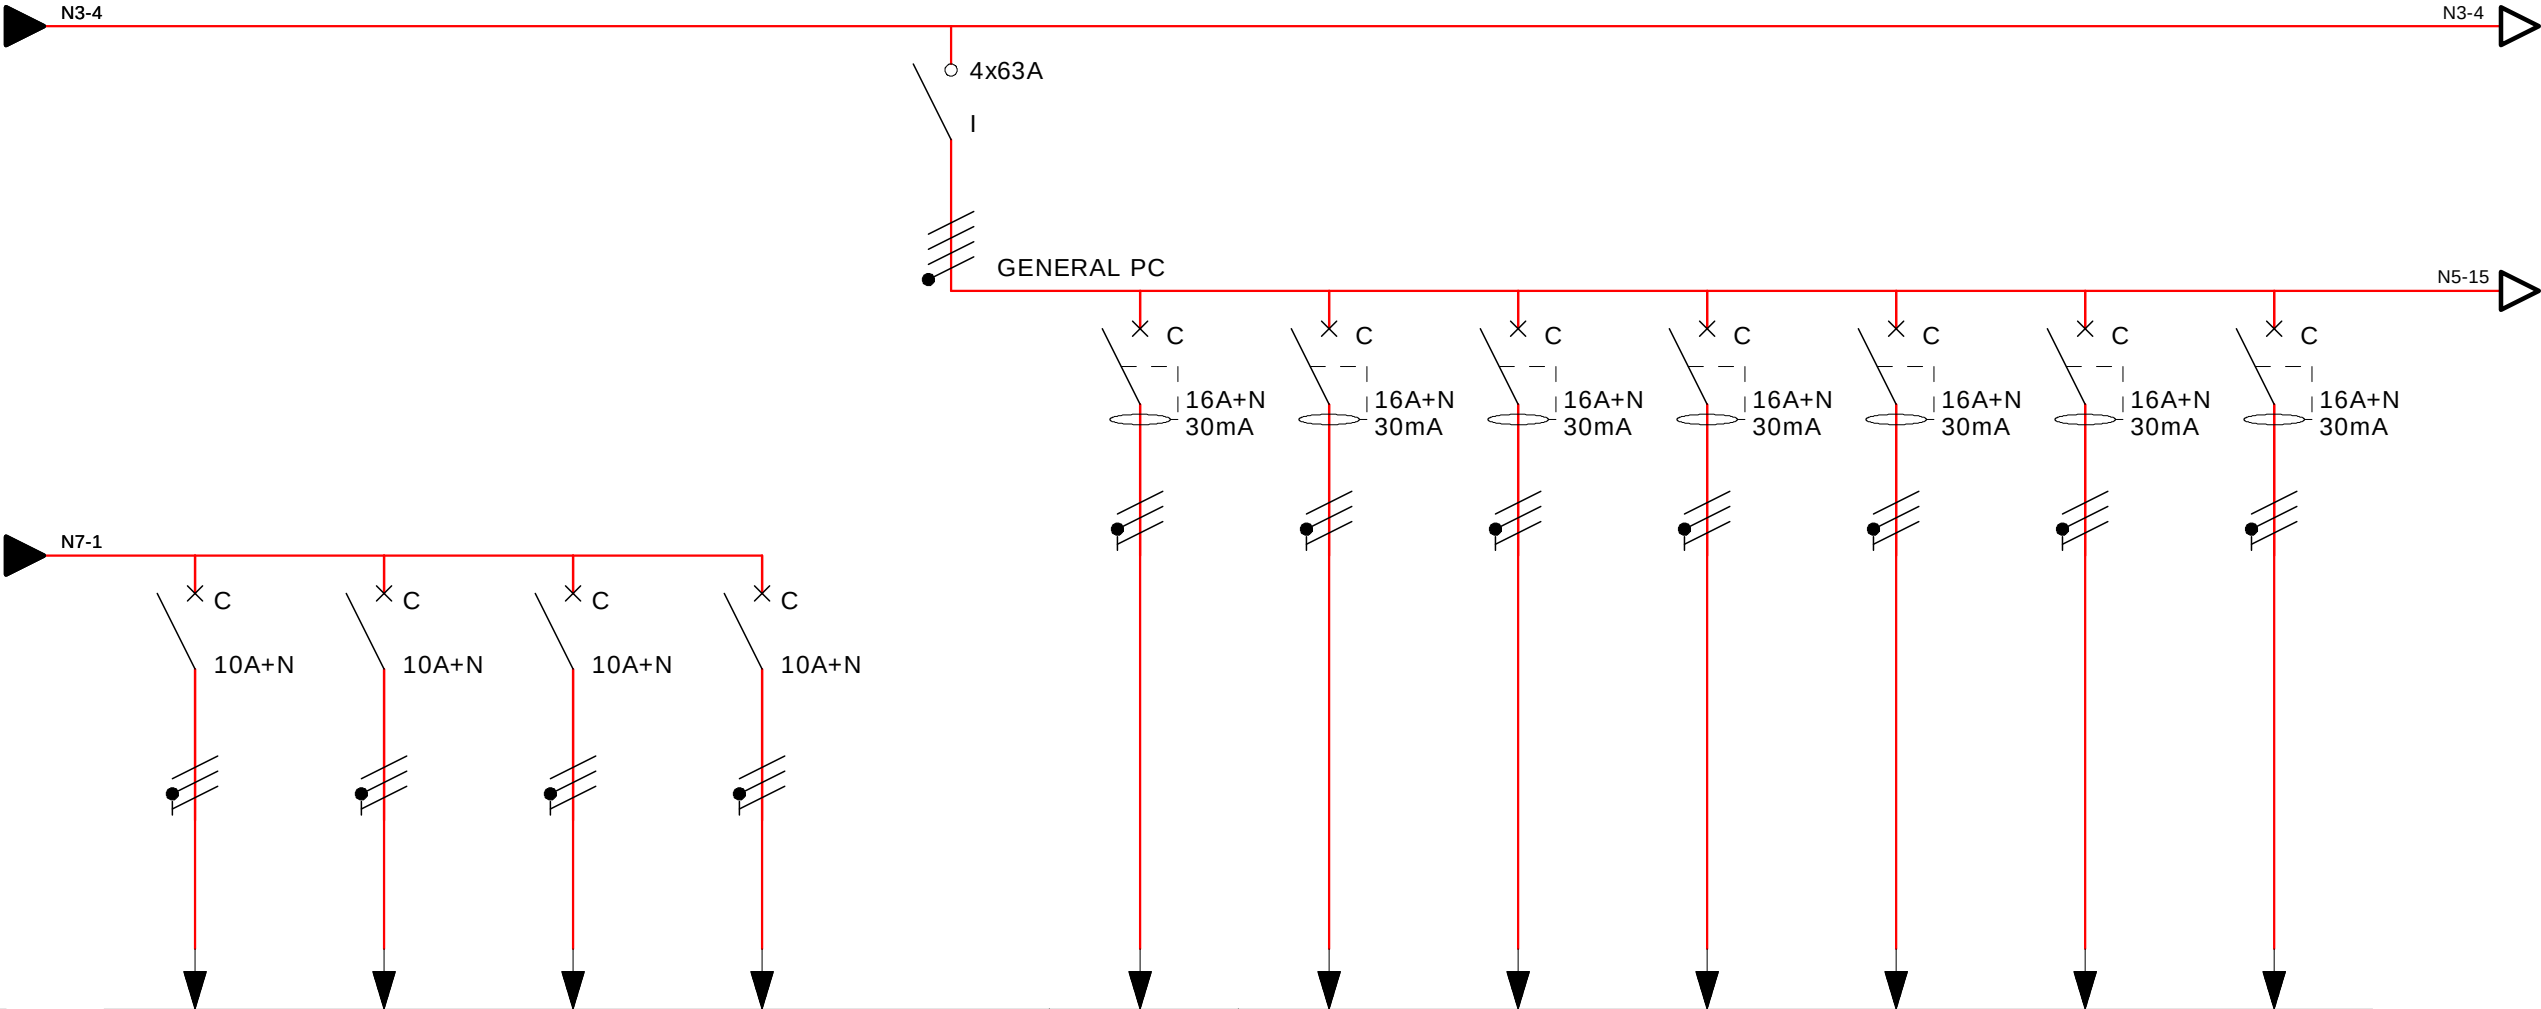

DESIGNATION	ECL SANITAIRES HOMMES 2	ECL CH 111 + BRASEUR 1	ECL CH 111 + BRASEUR 2	ECL CH 111 + BRASEUR 3	GENERAL PC	PC. CH. 121A	PC. CH. 121B + CIRCULATION	PC. CH. 122A	PC. CH. 109	PC. CH. 110	PC. CH. 122B + CIRCULATION	PC. CH. HALL 108
Type et calibre (A)	C 10	C 10	C 10	C 10	I 63	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16
Nb. de pôle(s) coupé(s)	2	2	2	2	4	2	2	2	2	2	2	2
Nb. de pôle(s) protégé(s)	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
Pdc (kA)						6	6	6	6	6	6	6
Disp. différentiel (mA)						30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)	1,5	1,5	1,5	1,5		2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nature	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose	10	10	10	10	Cl	10	10	10	10	10	10	10
Coef. de correction	0,8	0,8	0,8	0,8	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD14. TD LOGEMENTS ETAGE

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/PORCHE

40 / 59

F_037

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A


B

C

D

E

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

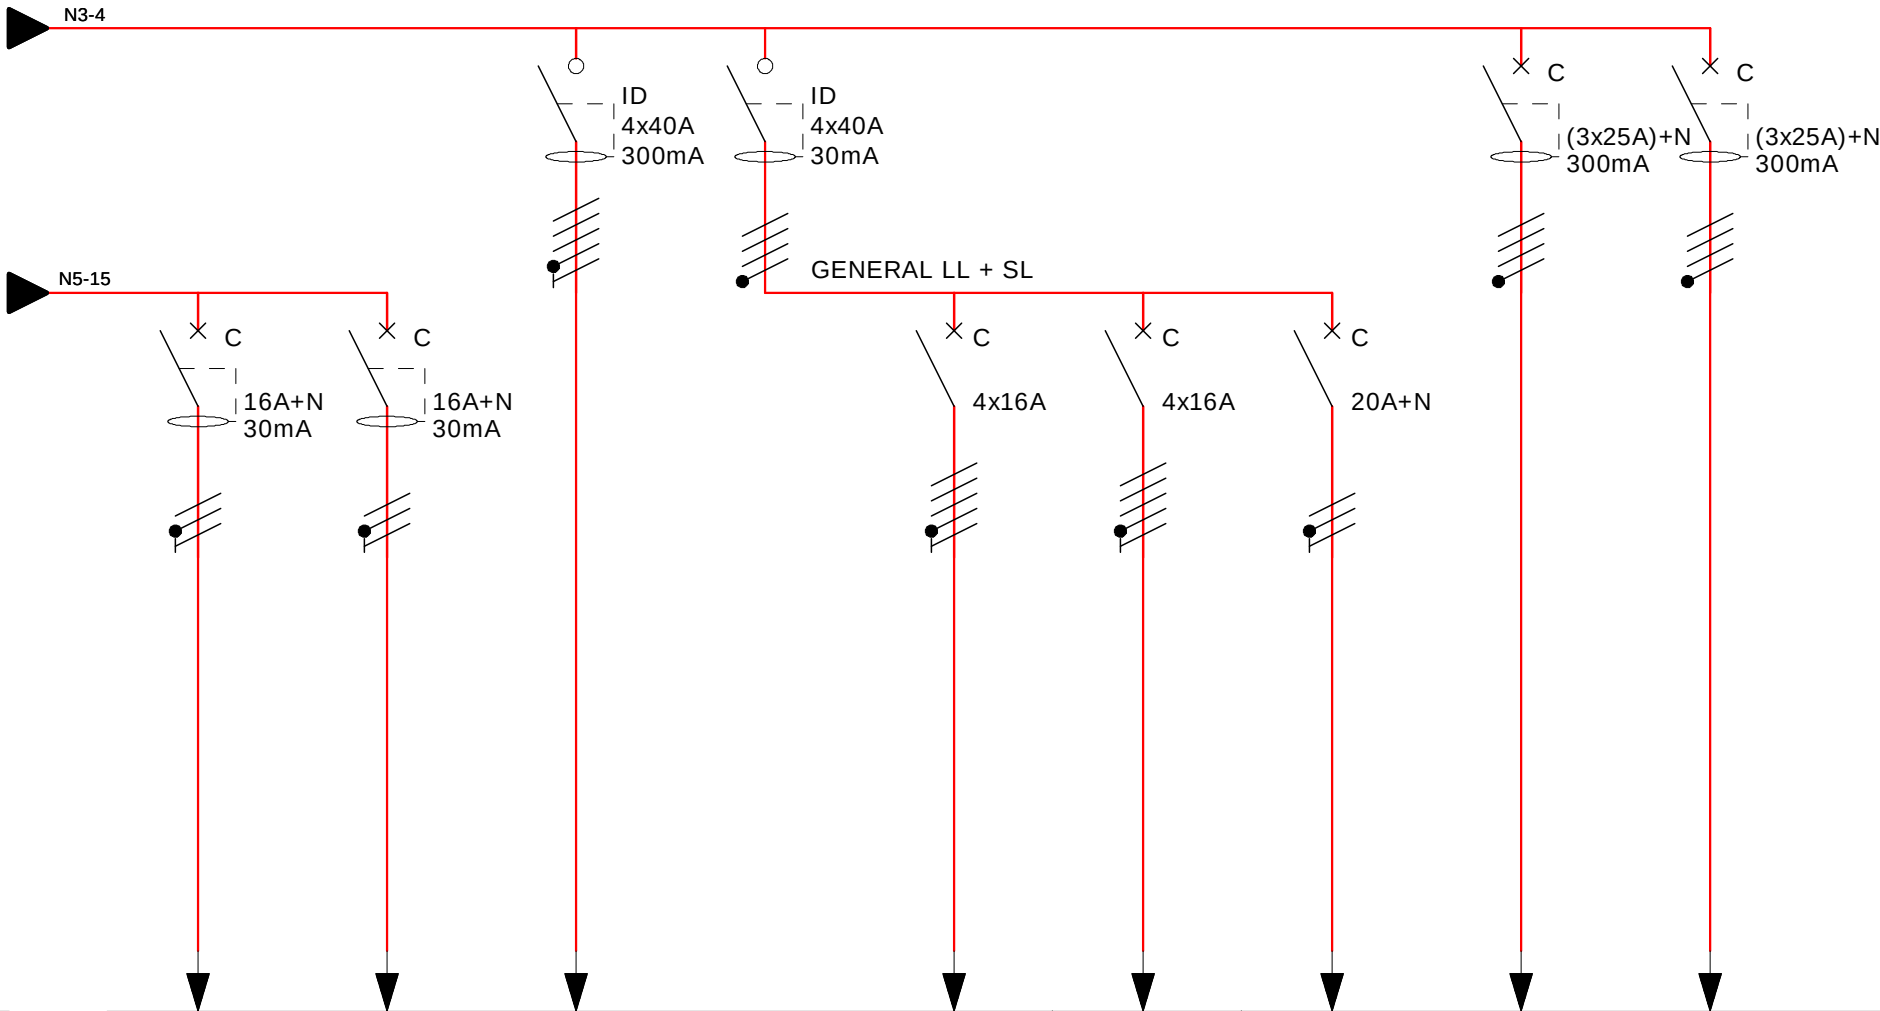

DESIGNATION	PC. CIRCULATION + SANITAIRES	PC. CH. 111	ALIM ARMOIRE SOLAIRE	GENERAL LL + SL	PC LAVE LINGE	PC SECHE LINGE	NON REPERE	COFFRET BUANDERIE RDC	COFFRET BUANDERIE ETAGE			
Type et calibre (A)	C 16	C 16	ID 40	ID 40	C 16	C 16	C 20	C 25	C 25			
Nb. de pôle(s) coupé(s)	2	2	4	4	4	4	2	4	4			
Nb. de pôle(s) protégé(s)	1	1	0	0	4	4	1	3	3			
Pdc (kA)	6	6			10	10	6	10	10			
Disp. différentiel (mA)	30mA	30mA	300mA	30mA				300mA	300mA			
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)	2,5	2,5	6	4	2,5	2,5	2,5	4	4			
Nature	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu			
Mode de pose	10	10	10	Cl	10	10	10	10	10			
Coef. de correction	0,8	0,8	0,8	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8			



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD14. TD LOGEMENTS ETAGE

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/PORCHE

41 / 59

F_038

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD1. TGBT

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

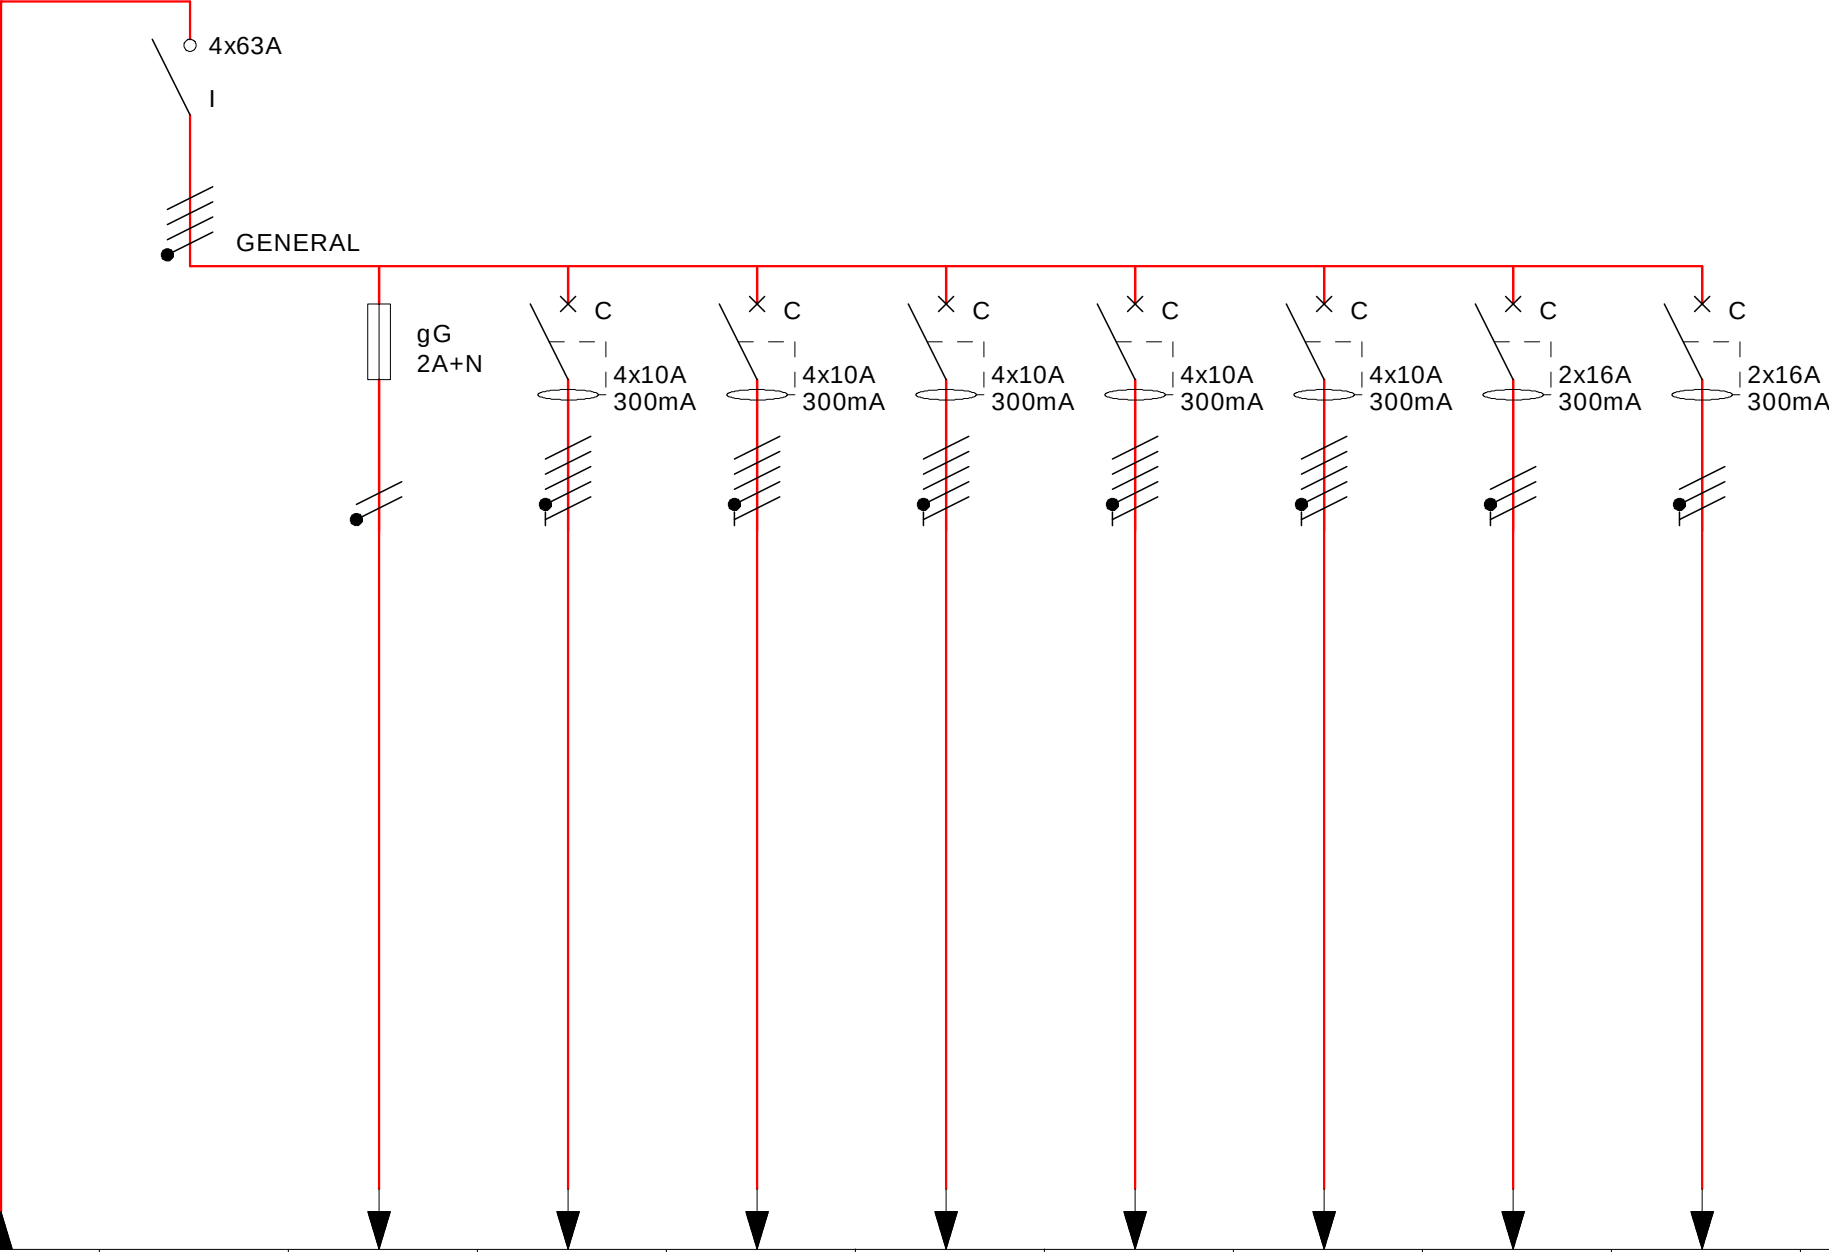

DESIGNATION

DESIGNATION	FSL-045-00-TD1. TGBT	GENERAL	F1	CIRCUIT 20	CIRCUIT 23	CIRCUIT 24	CIRCUIT 25	CIRCUIT 26	EXL. EXT 1	EXL. EXT 2		
Type et calibre (A)		I 63	gG 2	C 10	C 10	C 10	C 10	C 10	C 16	C 16		
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	2	4	4	4	4	4	2	2		
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	1	4	4	4	4	4	2	2		
Pdc (kA)				10	10	10	10	10	10	10		
Disp. différentiel (mA)				300mA	300mA	300mA	300mA	300mA	300mA	300mA		
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)			1,5	1,5	4	4	4	4	4	4		
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu		
Mode de pose		Cl	Cl	20	20	20	20	20	20	20		
Coef. de correction		1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD15. ARMOIRE G

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/PORCHE

42 / 59

F_039

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD1. TGBT

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

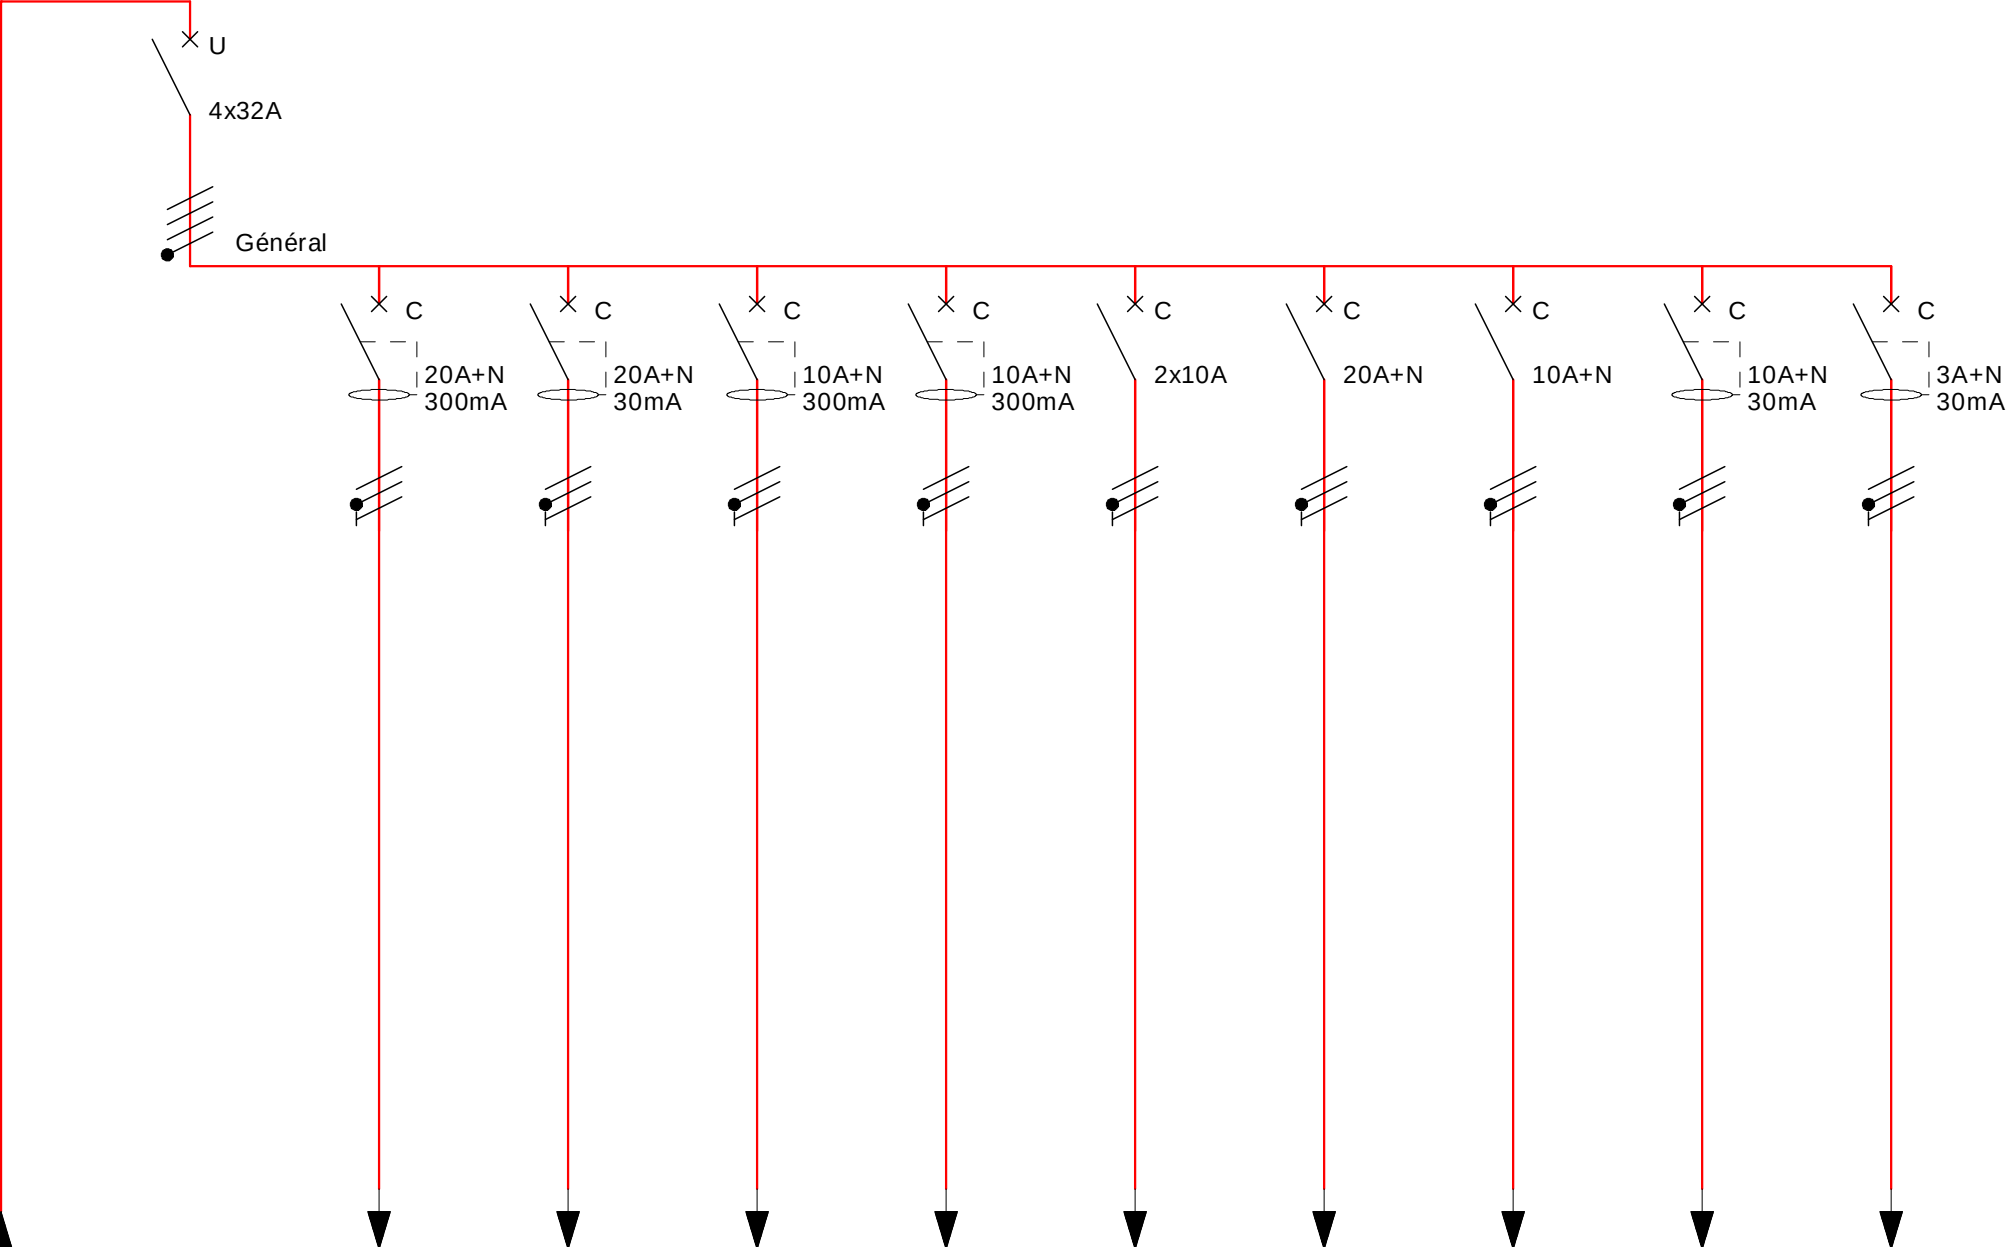

DESIGNATION

FSL-045-00-TD1.
TGBT

Général

CLIM.

PRISES

APPLIQUE

ECL SALLE

ALARME

EXTRACTEUR

ALARME

ALARME INCENDIE

BLOC TELECOM

Type et calibre (A)	
Nb. de pôle(s) coupé(s)	
Nb. de pôle(s) protégé(s)	
Pdc (kA)	
Disp. différentiel (mA)	
(ms)	
Nb et section des conducteurs (mm²)	
Nature	
Mode de pose	
Coef. de correction	

FSL-045-00-TD1. TGBT	Général	CLIM.	PRISES	APPLIQUE	ECL SALLE	ALARME	EXTRACTEUR	ALARME	ALARME INCENDIE	BLOC TELECOM	
	U 32	C 20	C 20	C 10	C 10	C 10	C 20	C 10	C 10	C 3	
	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	4	1	1	1	1	2	1	1	1	1	
	10	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
		300mA	30mA	300mA	300mA				30mA	30mA	
		2,5	2,5	1,5	1,5	1,5	2,5	1,5	1,5	1,5	
	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	
	Cl	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD16. TD ARMURIE

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/ARMURIE/STOCKAGE

43 / 59

F_040

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD1. TGBT

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

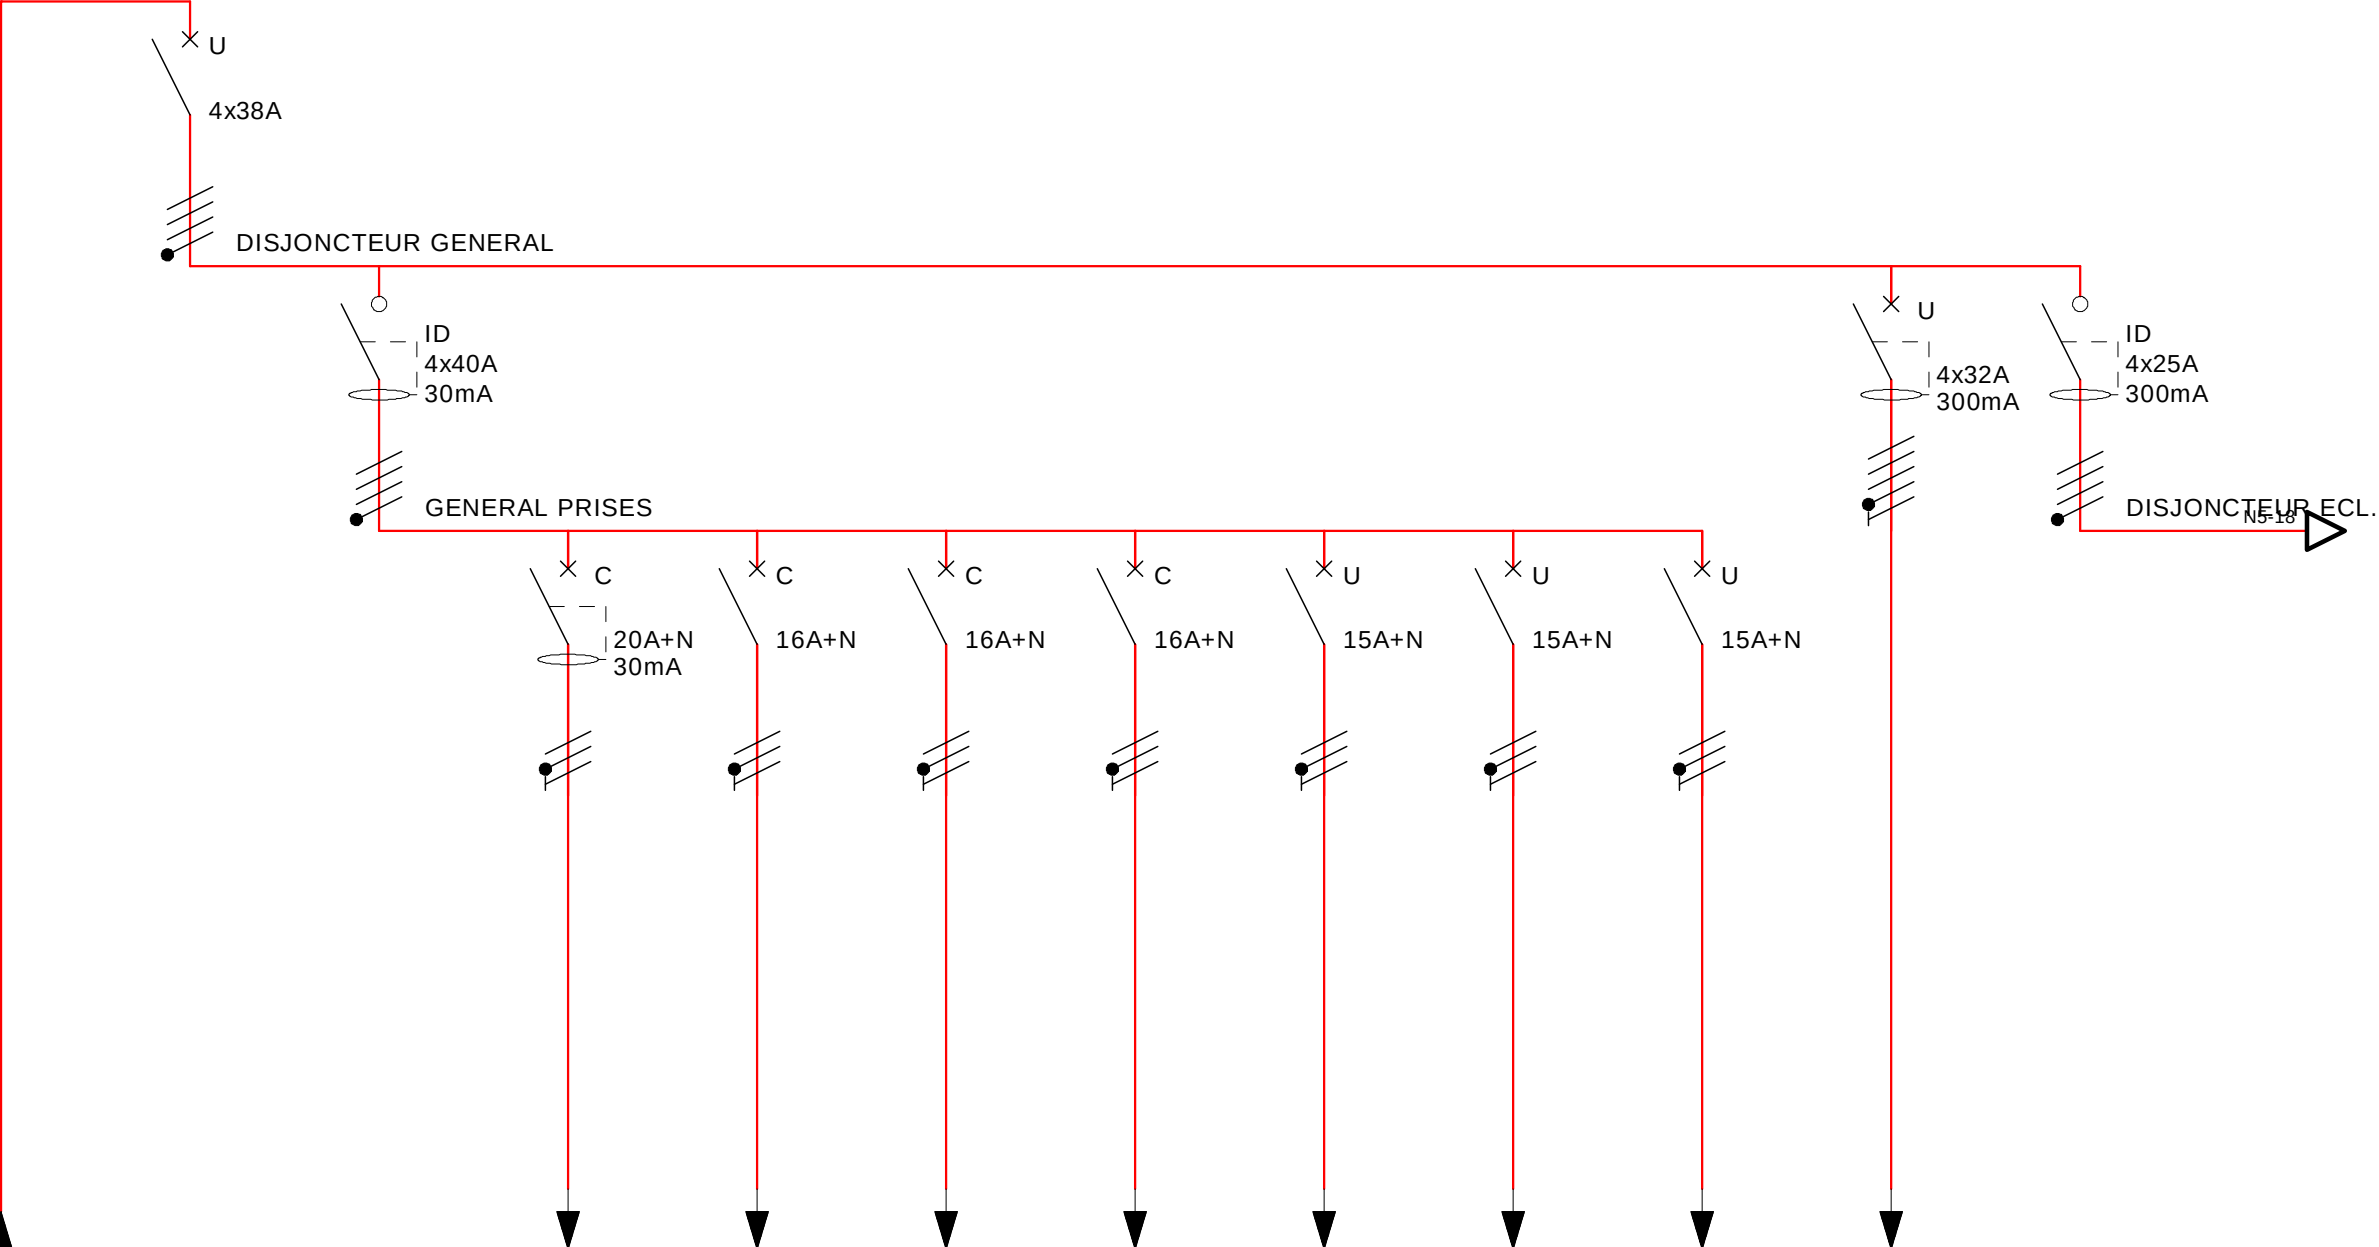

DESIGNATION	FSL-045-00-TD1. TGBT	DISJONCTEUR GENERAL	GENERAL PRISES	PC/SECHOIR CH.11/9	PC 1/3	PC 5/7	PC 4/2	PC 6/8	PC 10/12	PC ST	DISJONCTEUR CLIM.	DISJONCTEUR ECL.
Type et calibre (A)		U 38	ID 40	C 20	C 16	C 16	C 16	U 15	U 15	U 15	U 32	ID 25
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	4	2	2	2	2	2	2	2	4	4
Nb. de pôle(s) protégé(s)		4	0	1	1	1	1	1	1	1	4	0
Pdc (kA)		8		6							8	
Disp. différentiel (mA)			30mA	30mA							300mA	300mA
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)		10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose		Cl	Cl	10	10	10	10	10	10	10	10	Cl
Coef. de correction		1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

A


B

C

D

E

02040608101214161820222426283032343638

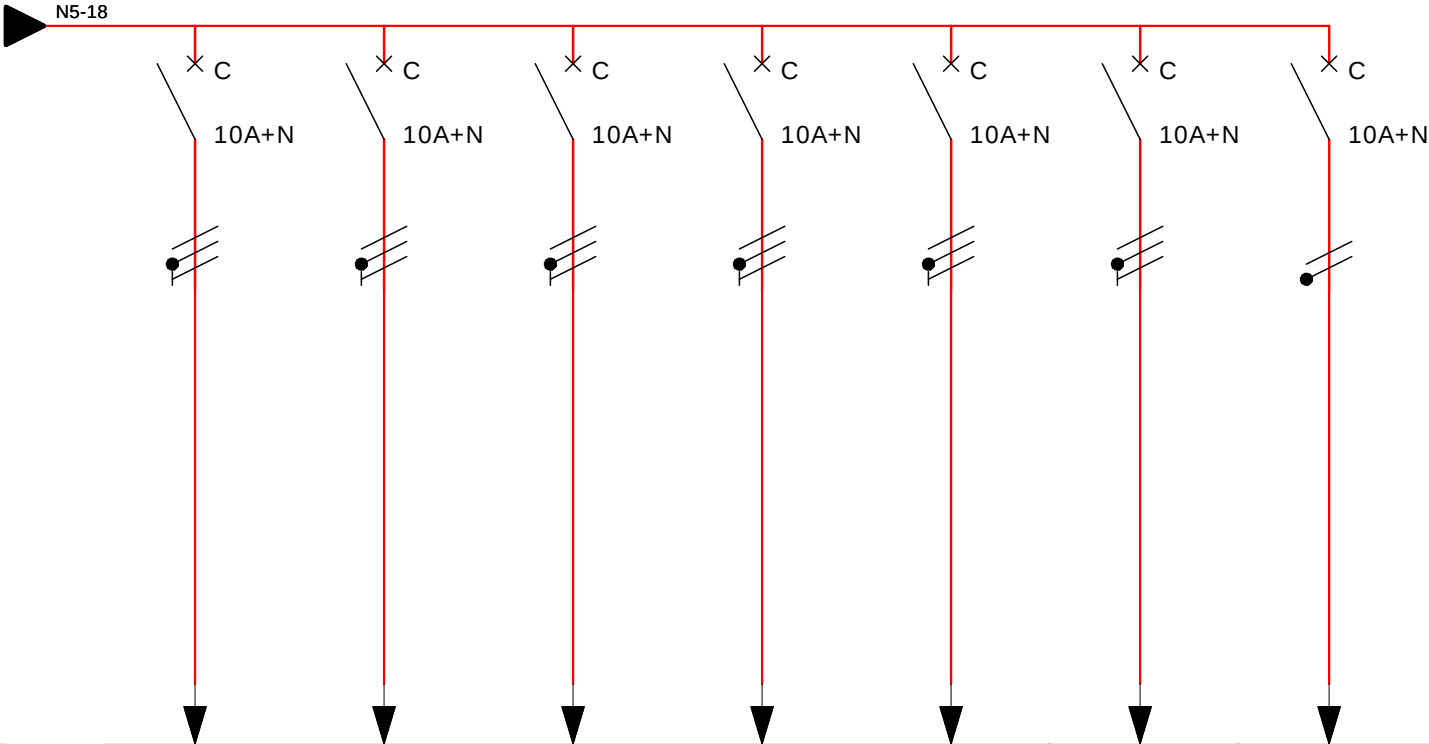

DESIGNATION	COULOIR	ECL CH 1/3/5/7/9/11	VENTILO	TRANSFO	TETE DE LIT 1/3/5/7/9/11	TETE DE LIT 2/4/6/8/10/12	BLOC TELECOM2						
Type et calibre (A)	C 10	C 10	C 10	C 10	C 10	C 10	C 10						
Nb. de pôle(s) coupé(s)	2	2	2	2	2	2	2						
Nb. de pôle(s) protégé(s)	1	1	1	1	1	1	1						
Pdc (kA)													
Disp. différentiel (mA)													
(ms)													
Nb et section des conducteurs (mm²)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5						
Nature	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu						
Mode de pose	10	10	10	10	10	10	CI						
Coef. de correction	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	1						



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-01-TD6. TD TRAVEE COMMANDO

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/ETAGE/HALL /TRAVEE COMMANDO

45 / 59

F_042

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD1. TGBT

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

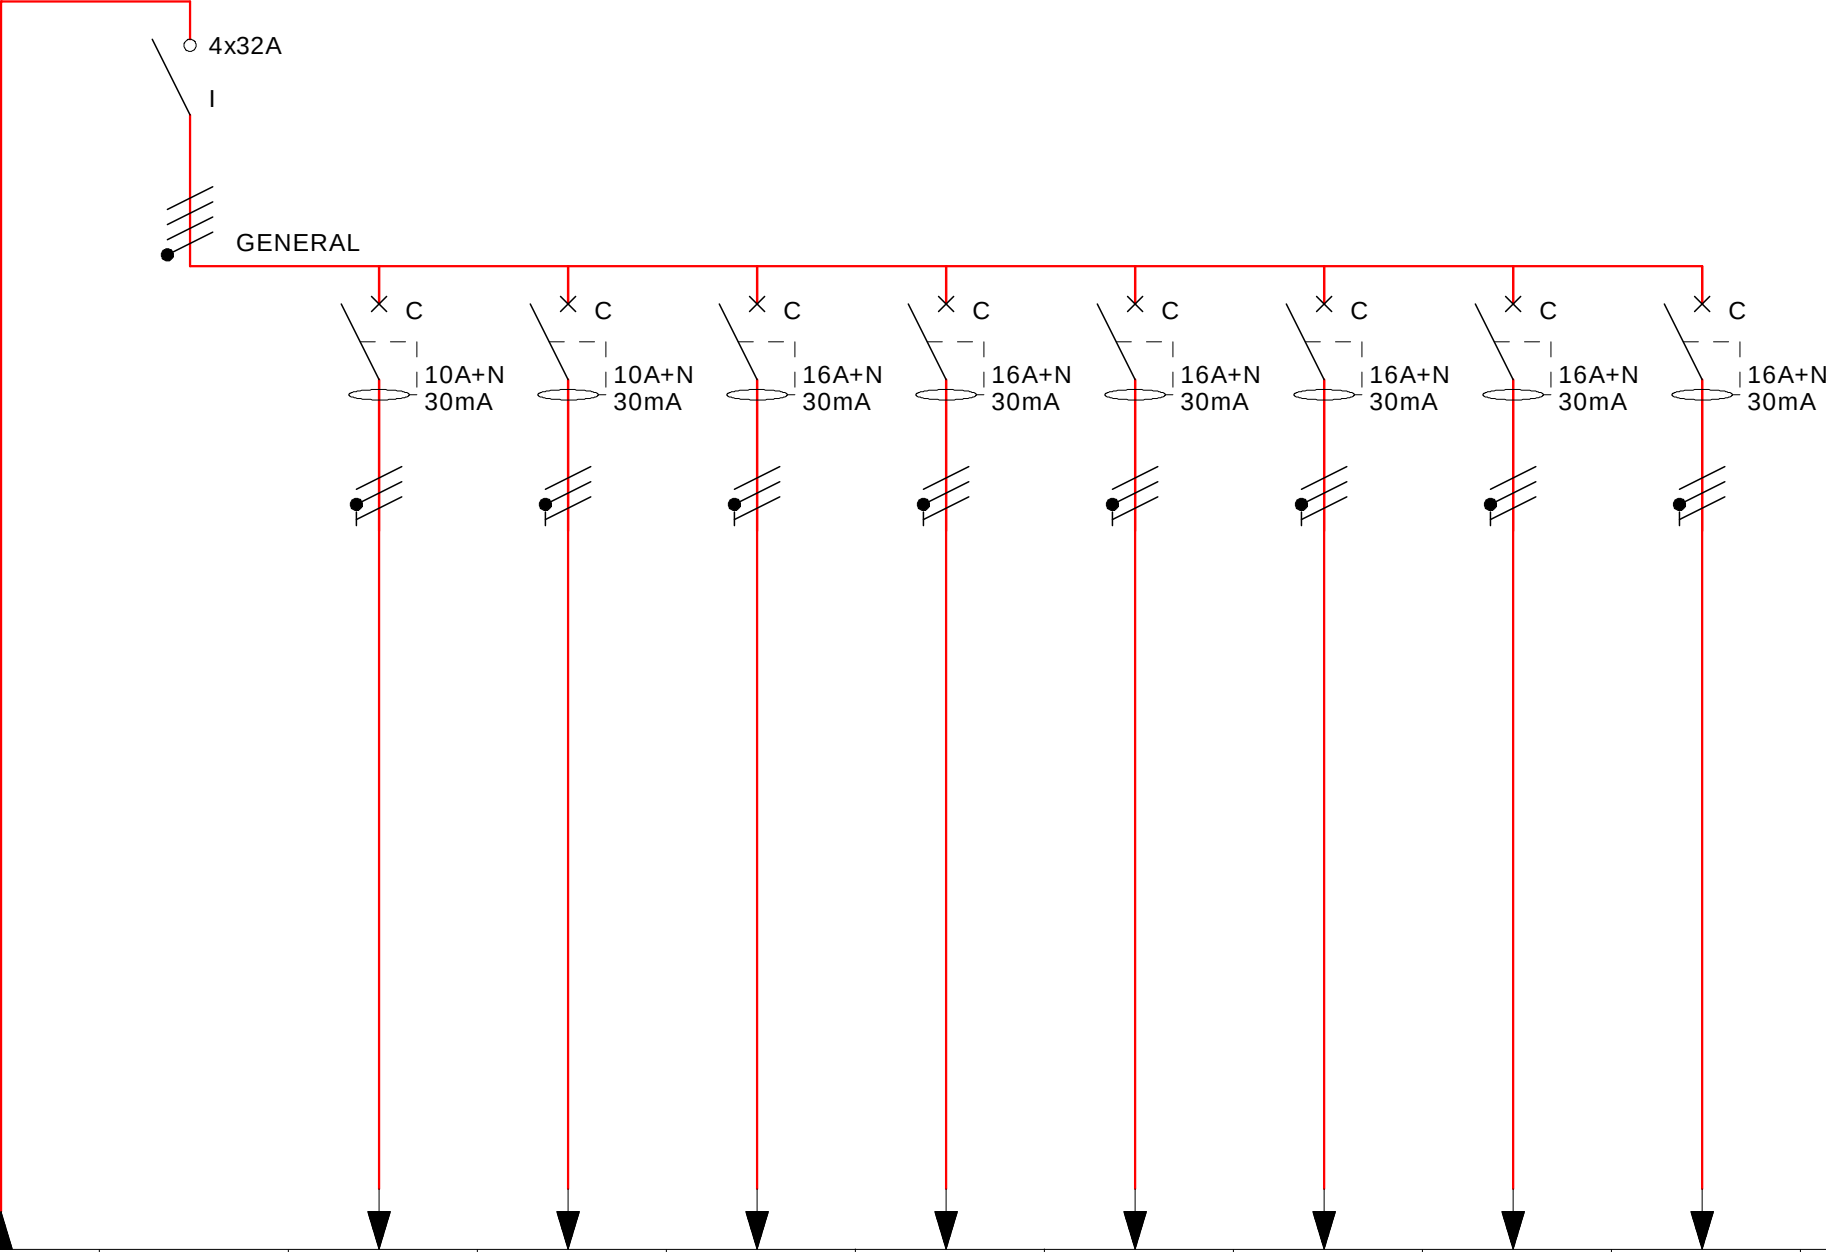

DESIGNATION	FSL-045-00-TD1. TGBT	GENERAL	ECL 1	ECL 2	PC 1	PC 2	PC SALLE 1	PC SALLE 2	ALARME INTRUSION	ALARME INCENDIE		
Type et calibre (A)		I 32	C 10	C 10	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16		
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	2	2	2	2	2	2	2	2		
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	1	1	1	1	1	1	1	1		
Pdc (kA)												
Disp. différentiel (mA)			30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA		
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)			1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu		
Mode de pose		Cl	10	10	10	10	10	10	10	10		
Coef. de correction		1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		


CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD1. TGBT

Ik3 Max :

A

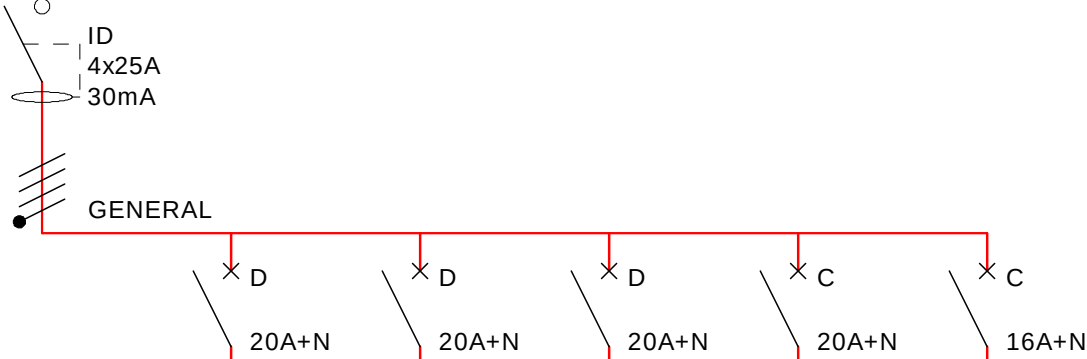

B

C

D

E


DESIGNATION	FSL-045-00-TD1. TGBT	GENERAL	SECHE LINGE 1	LAVE LINGE 1	SECHE LINGE 2	LAVE LINGE 2	NON REPERE					
Type et calibre (A)		ID 25	D 20	D 20	D 20	C 20	C 16					
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	2	2	2	2	2					
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	1	1	1	1	1					
Pdc (kA)												
Disp. différentiel (mA)		30mA										
Disp. différentiel (ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu					
Mode de pose		Cl	10	10	10	10	10					
Coef. de correction		1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8					

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD1. TGBT
Ik3 Max :

A

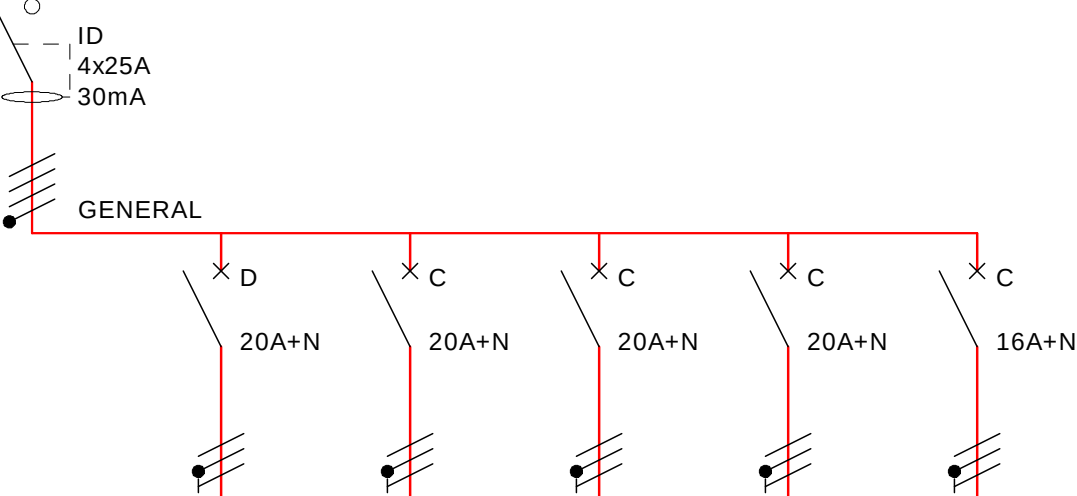

B

C

D

E

DESIGNATION	FSL-045-00-TD1. TGBT	GENERAL	SECHE LINGE 1	LAVE LINGE 1	SECHE LINGE 2	LAVE LINGE 2	FONCTAINE					
Type et calibre (A)		ID 25	D 20	C 20	C 20	C 20	C 16					
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	2	2	2	2	2					
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	1	1	1	1	1					
Pdc (kA)												
Disp. différentiel (mA)		30mA										
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5					
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu					
Mode de pose		Cl	10	10	10	10	10					
Coef. de correction		1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8					

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations :
Ik3 Max :


A

B

C


D

E

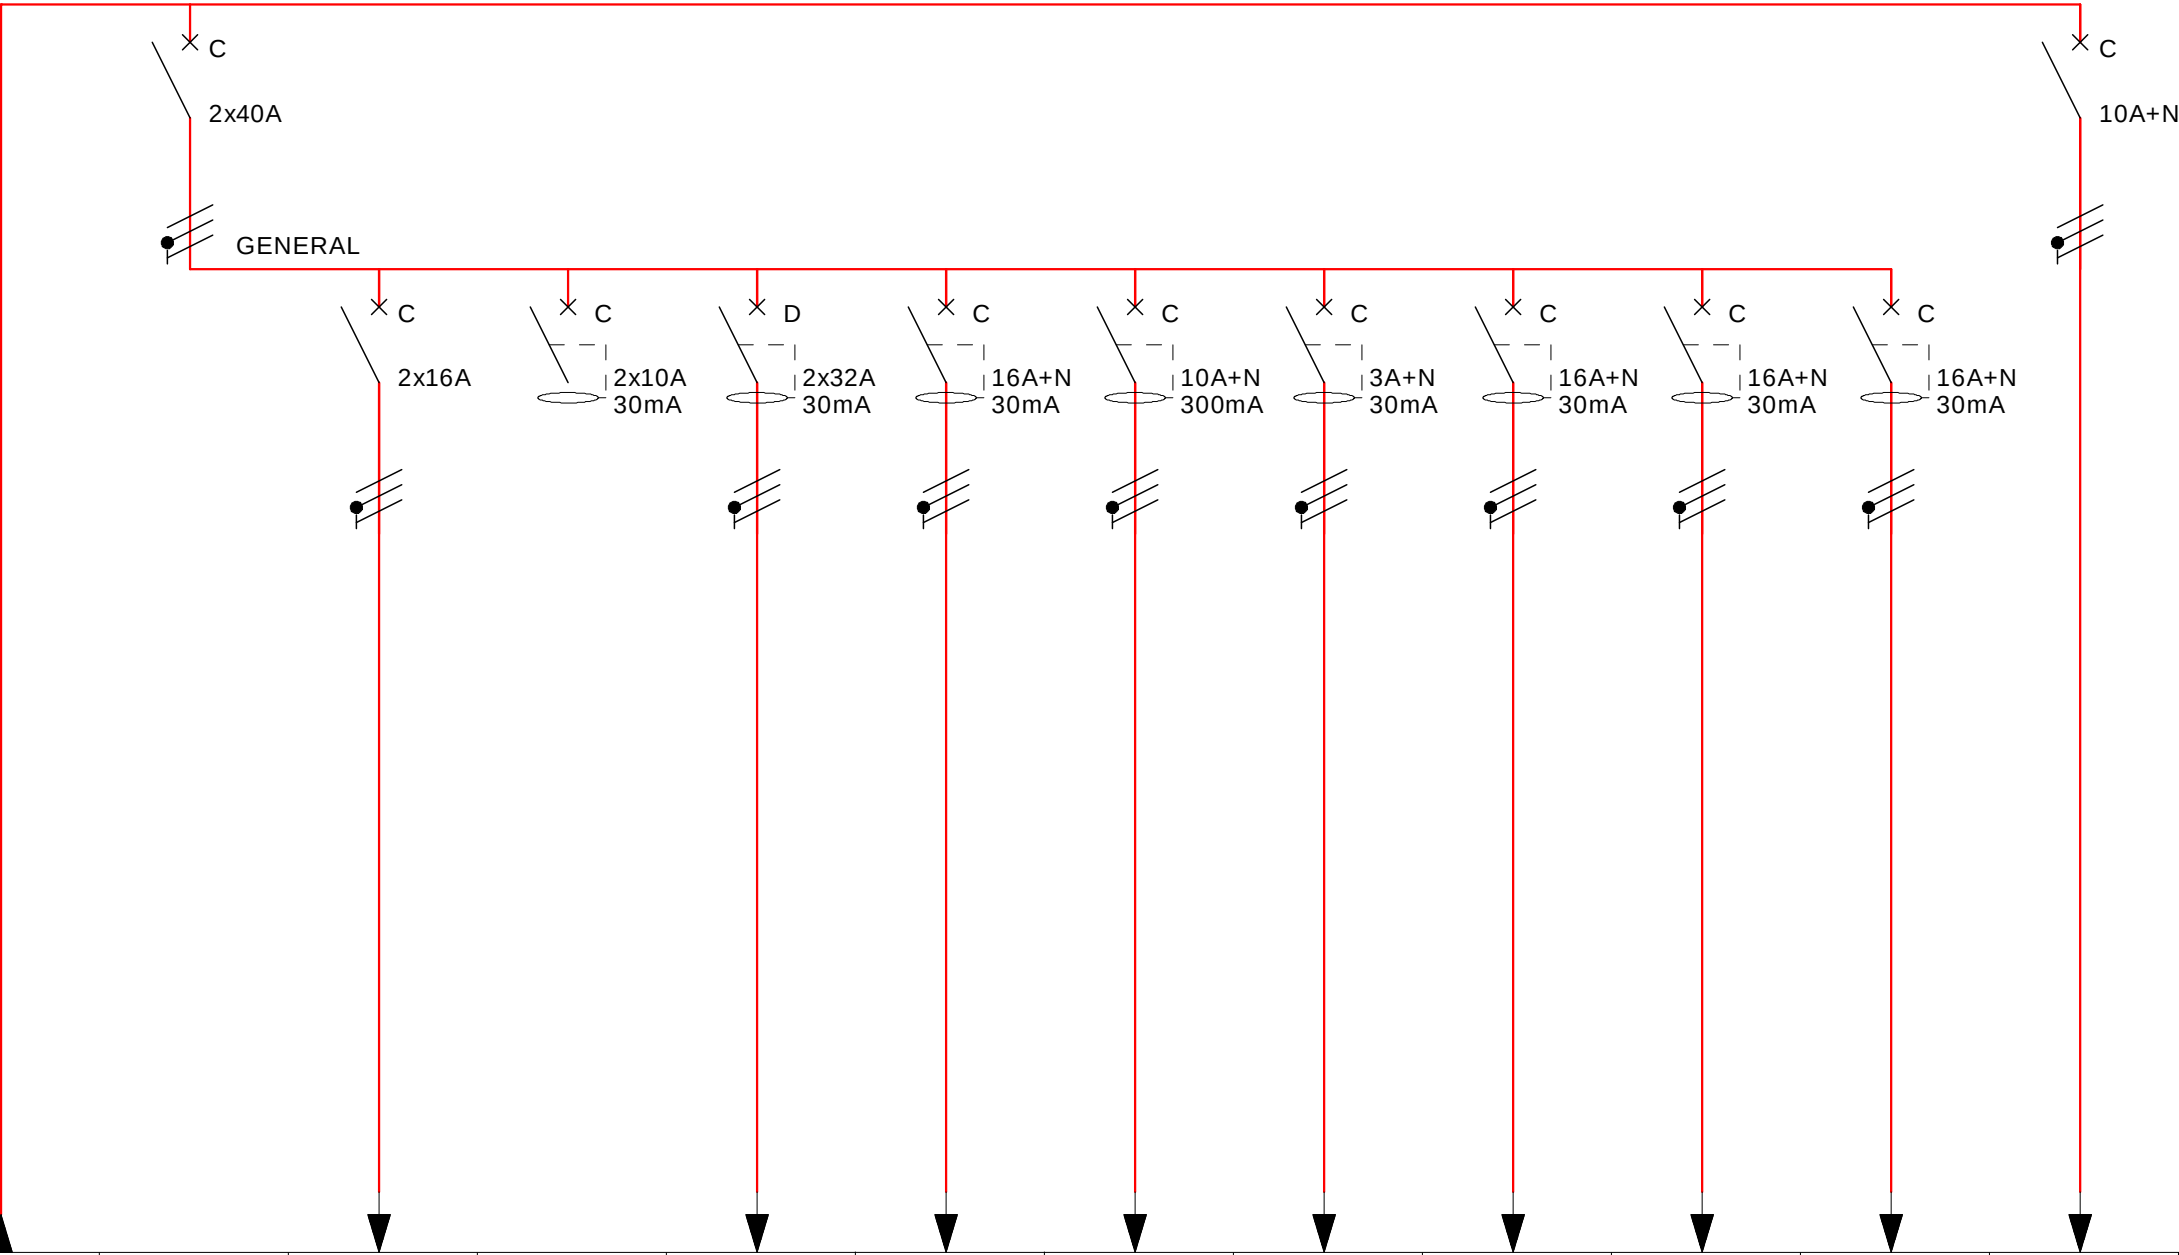

DESIGNATION		GENERAL	FH	REDRESSEUR 48V	SONORISATION	BANDEAU FH	ALARME CSAP	ALARME AUTOCOM	NL	BCD	BAIE / RFS	COFFRET INCENDIE
Type et calibre (A)		C 40	C 16	C 10	D 32	C 16	C 10	C 3	C 16	C 16	C 16	C 10
Nb. de pôle(s) coupé(s)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nb. de pôle(s) protégé(s)		2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Pdc (kA)		10	10	10	10	6	6	6	6	6	6	6
Disp. différentiel (mA)				30mA	30mA	30mA	300mA	30mA	30mA	30mA	30mA	
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)		6	2,5		2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	1,5
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose		Cl	10	RESERVE	10	10	10	10	10	10	10	10
Coef. de correction		1	0,8		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

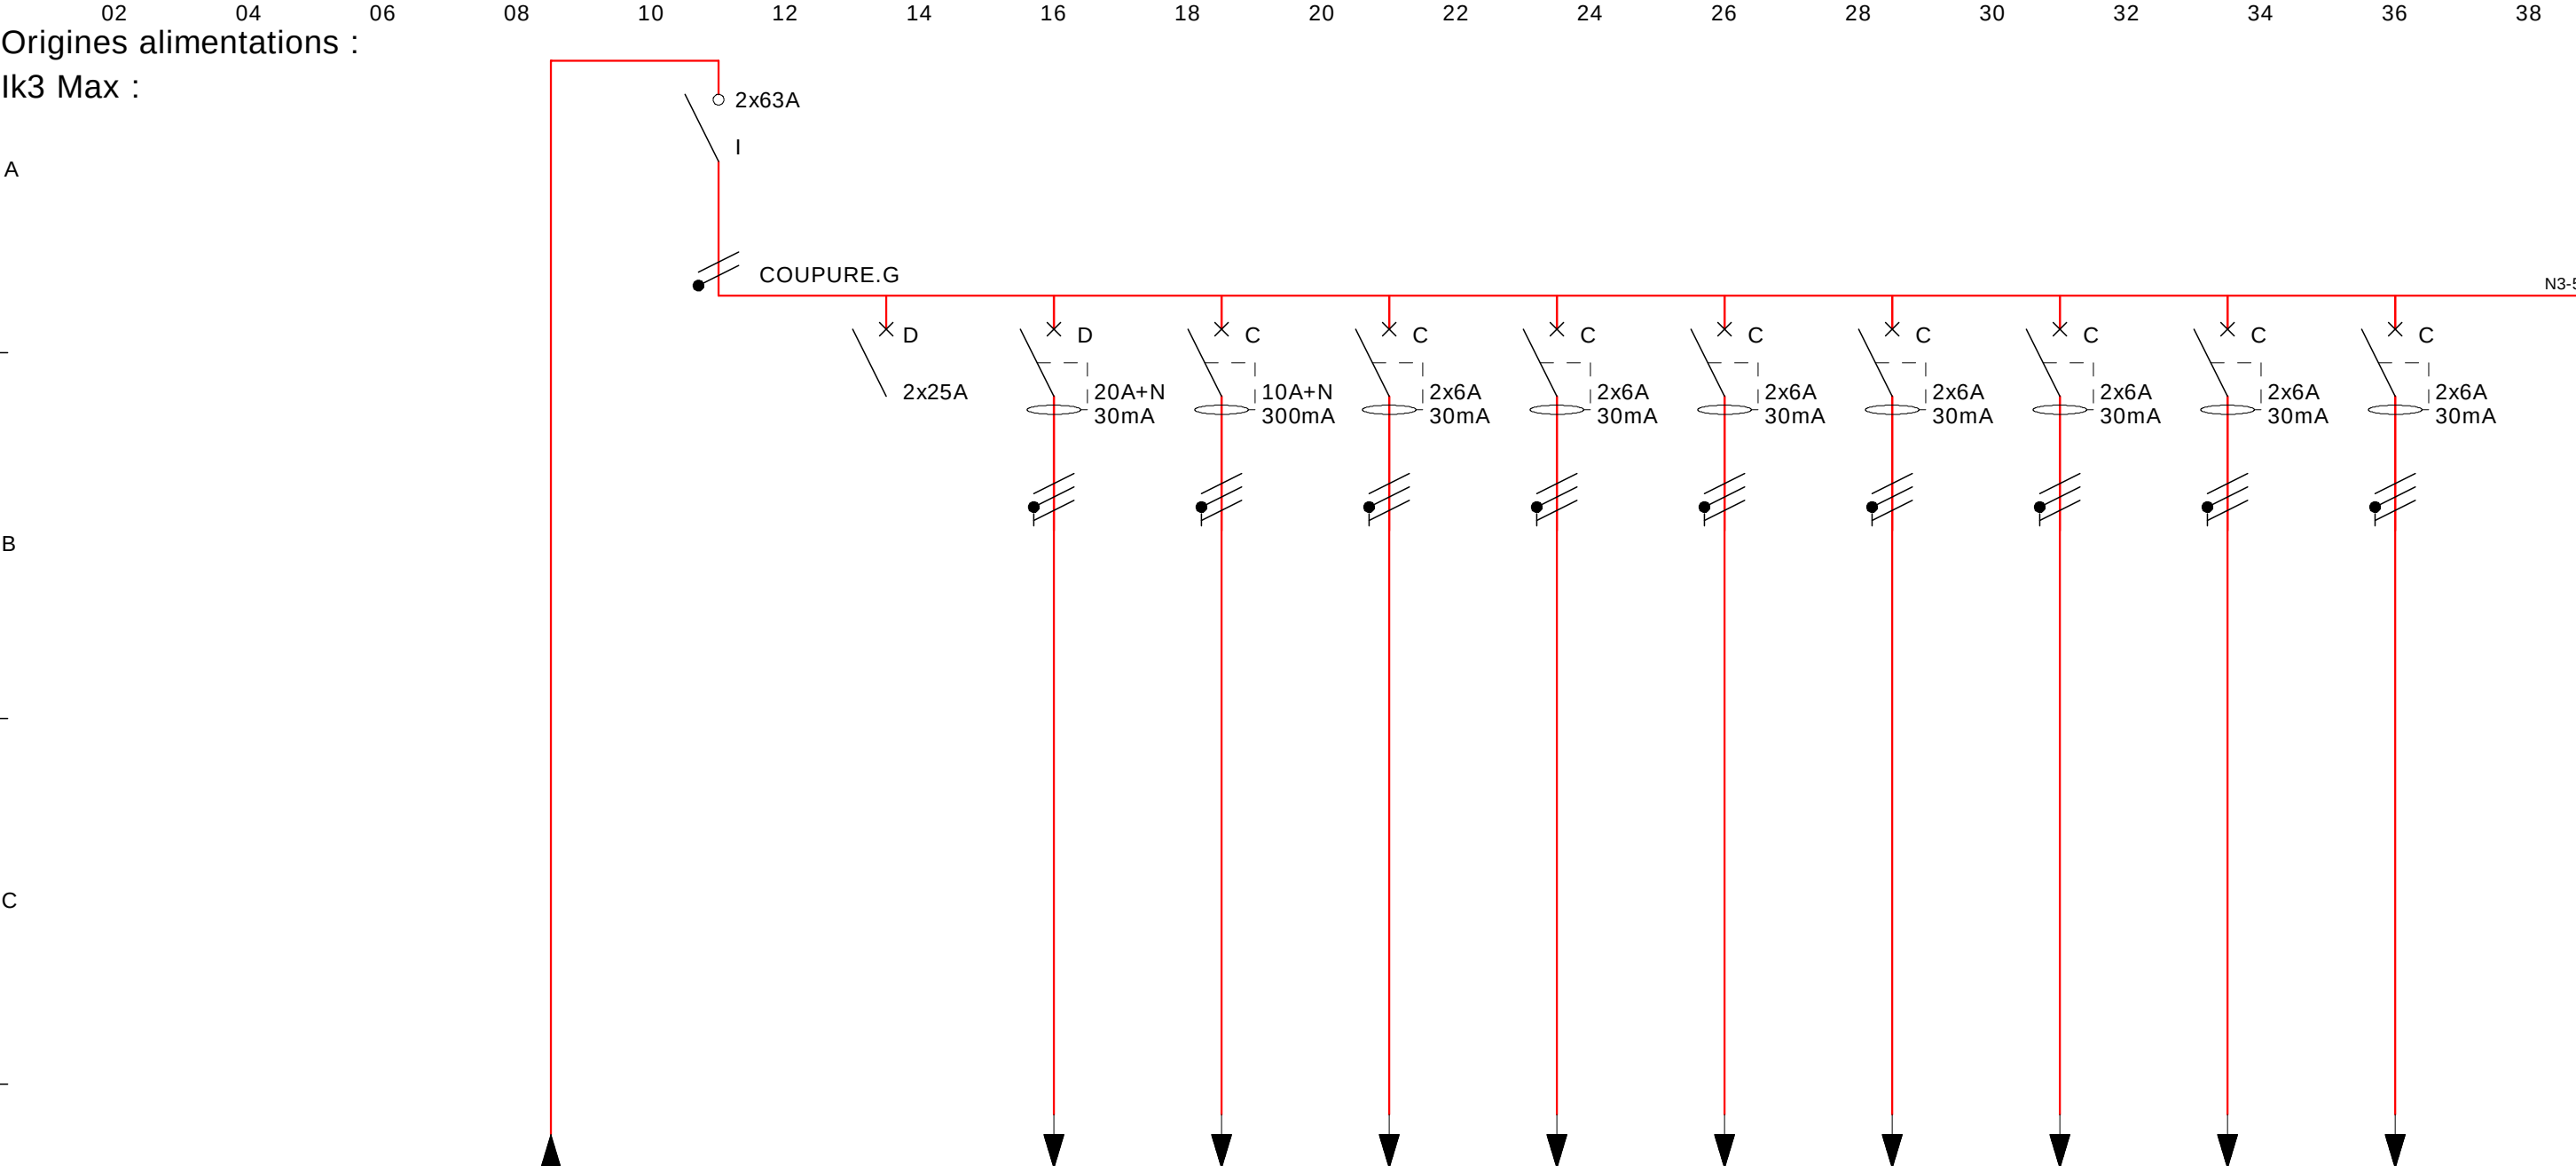

DESIGNATION		COUPURE.G	LIBRE	BAIE RFS	ECL	D01 SECRETARIAT	D02 SEC INFRA	D03 MAGASIN DIRISI	D04 CHEF INFRA	D05	BAIE 01	D07 BUREAU ALAIN
Type et calibre (A)		I 63	D 25	D 20	C 10	C 6	C 6	C 6	C 6	C 6	C 6	C 6
Nb. de pôle(s) coupé(s)		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	2	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Pdc (kA)			10			10	10	10	10	10	10	10
Disp. différentiel (mA)				30mA	300mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)		16		2,5	1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nature		Cu		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose		CI	RESERVE	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Coef. de correction		1	1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION


A

B

C

D

E

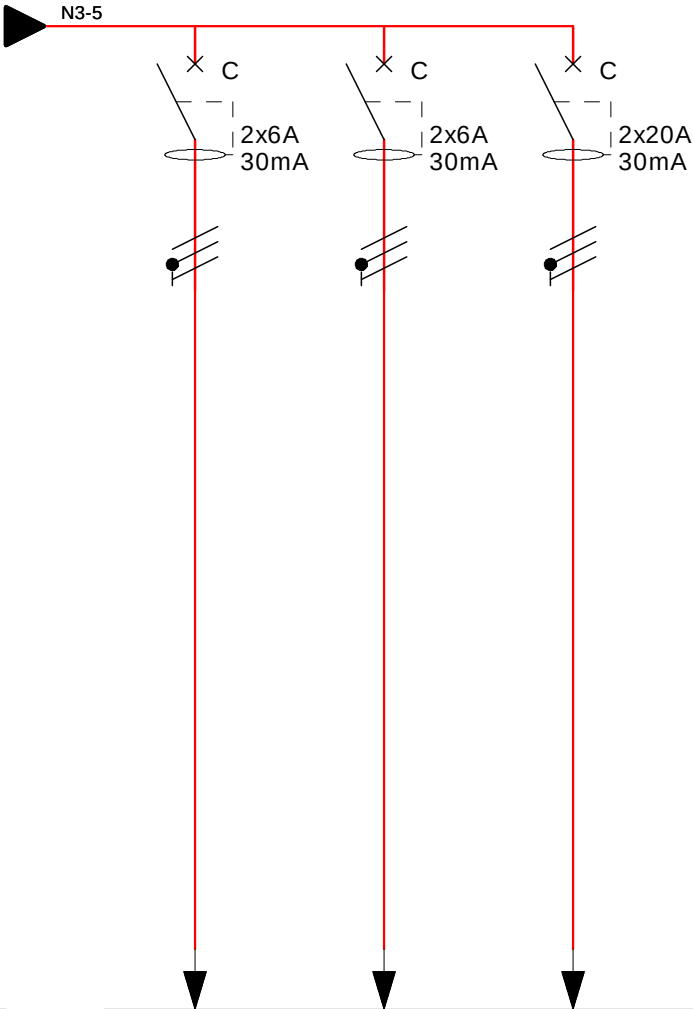

DESIGNATION	D08 BAIE RESEAU	D09 POSITION BATEAU	ALIM. AUTOCOM									
Type et calibre (A)	C 6	C 6	C 20									
Nb. de pôle(s) coupé(s)	2	2	2									
Nb. de pôle(s) protégé(s)	2	2	2									
Pdc (kA)	10	10	10									
Disp. différentiel (mA)	30mA	30mA	30mA									
Disp. différentiel (ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)	2,5	2,5	2,5									
Nature	Cu	Cu	Cu									
Mode de pose	10	10	10									
Coef. de correction	0,8	0,8	0,8									



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR

N°AFFAIRE

DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation

8803487/74/2

20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD19. COFFRET PC REGULEES/2 DIRISI

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/LOCAL TECHNIQUE DIRISI


51 / 59

F_048

INDICE GENERAL :

INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

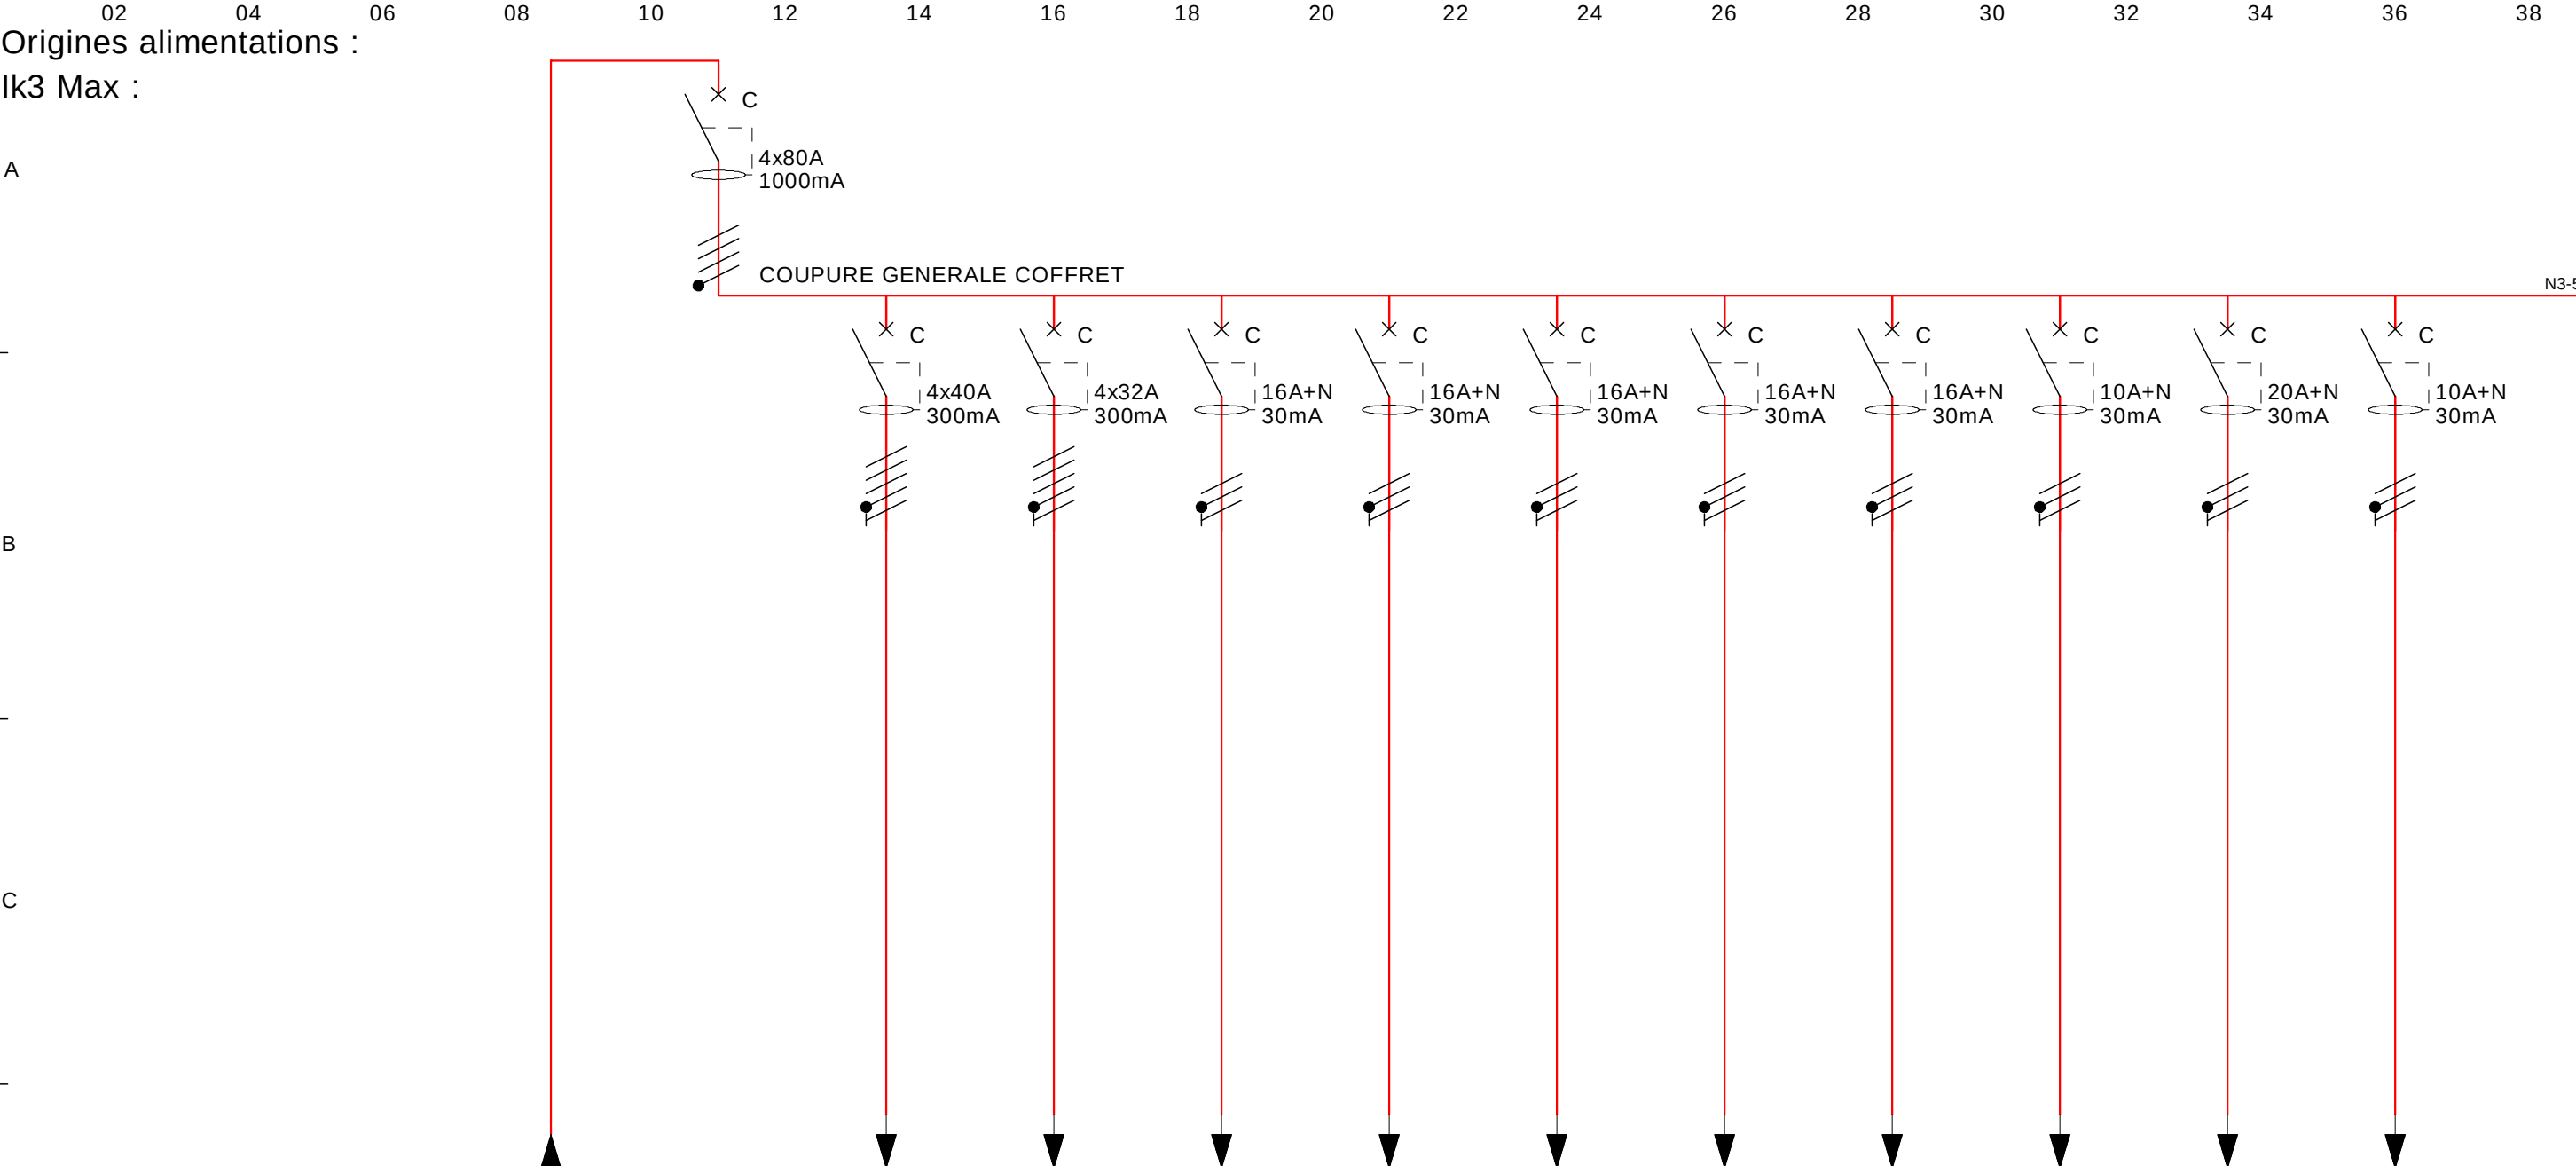

D	DESIGNATION		COUPURE GENERALE COFFRET	CHAMBRE FROIDE	COFFRET STOCKAGE	ONDULEUR 1	ONDULEUR 2	ONDULEUR 3	IMPRIMANTE	PC NORMALES	ECL SALLE	CLIM.	ECL.HALL LOCAL TECH
E	Type et calibre (A)		C 80	C 40	C 32	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 10	C 20	C 10
	Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2
	Nb. de pôle(s) protégé(s)		4	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1
	Pdc (kA)		25	10	10	6	6	6	6	6	6	6	6
	Disp. différentiel (mA)		1000mA	300mA	300mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA
	(ms)												
	Nb et section des conducteurs (mm²)		16	10	10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	2,5	1,5
	Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
	Mode de pose		Cl	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Coef. de correction		1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION


A

B

C

D

E

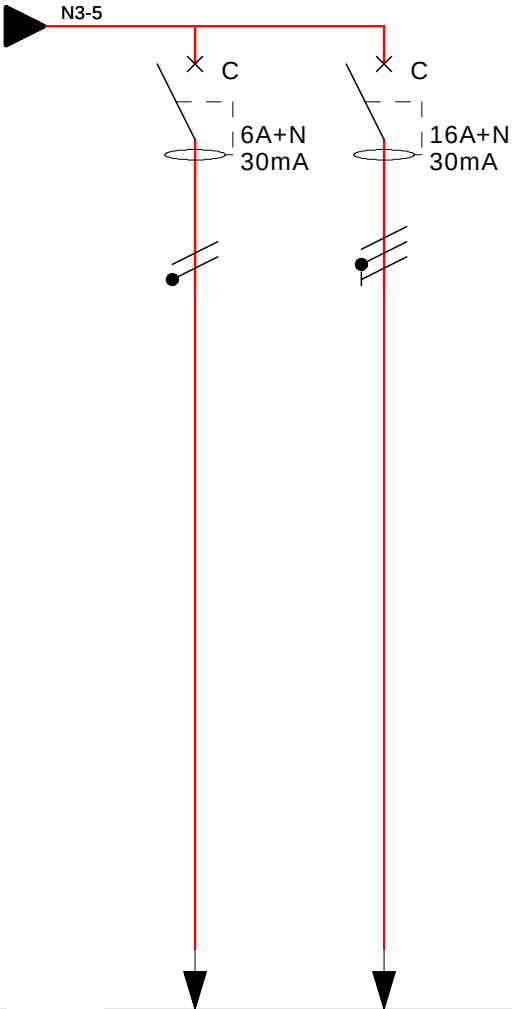

DESIGNATION	
Type et calibre (A)	C 6
Nb. de pôle(s) coupé(s)	2
Nb. de pôle(s) protégé(s)	1
Pdc (kA)	6
Disp. différentiel (mA)	30mA
(ms)	30mA
Nb et section des conducteurs (mm²)	1,5
Nature	Cu
Mode de pose	Cl
Coef. de correction	1

TELECOMMANDE	PC A DETROMPER											
C 6	C 16											
2	2											
1	1											
6	6											
30mA	30mA											
1,5	2,5											
Cu	Cu											
Cl	10											
1	0,8											



CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

Origines alimentations : FSL-045-00-TD20. TD BUREAU ACHATS APPRO.

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

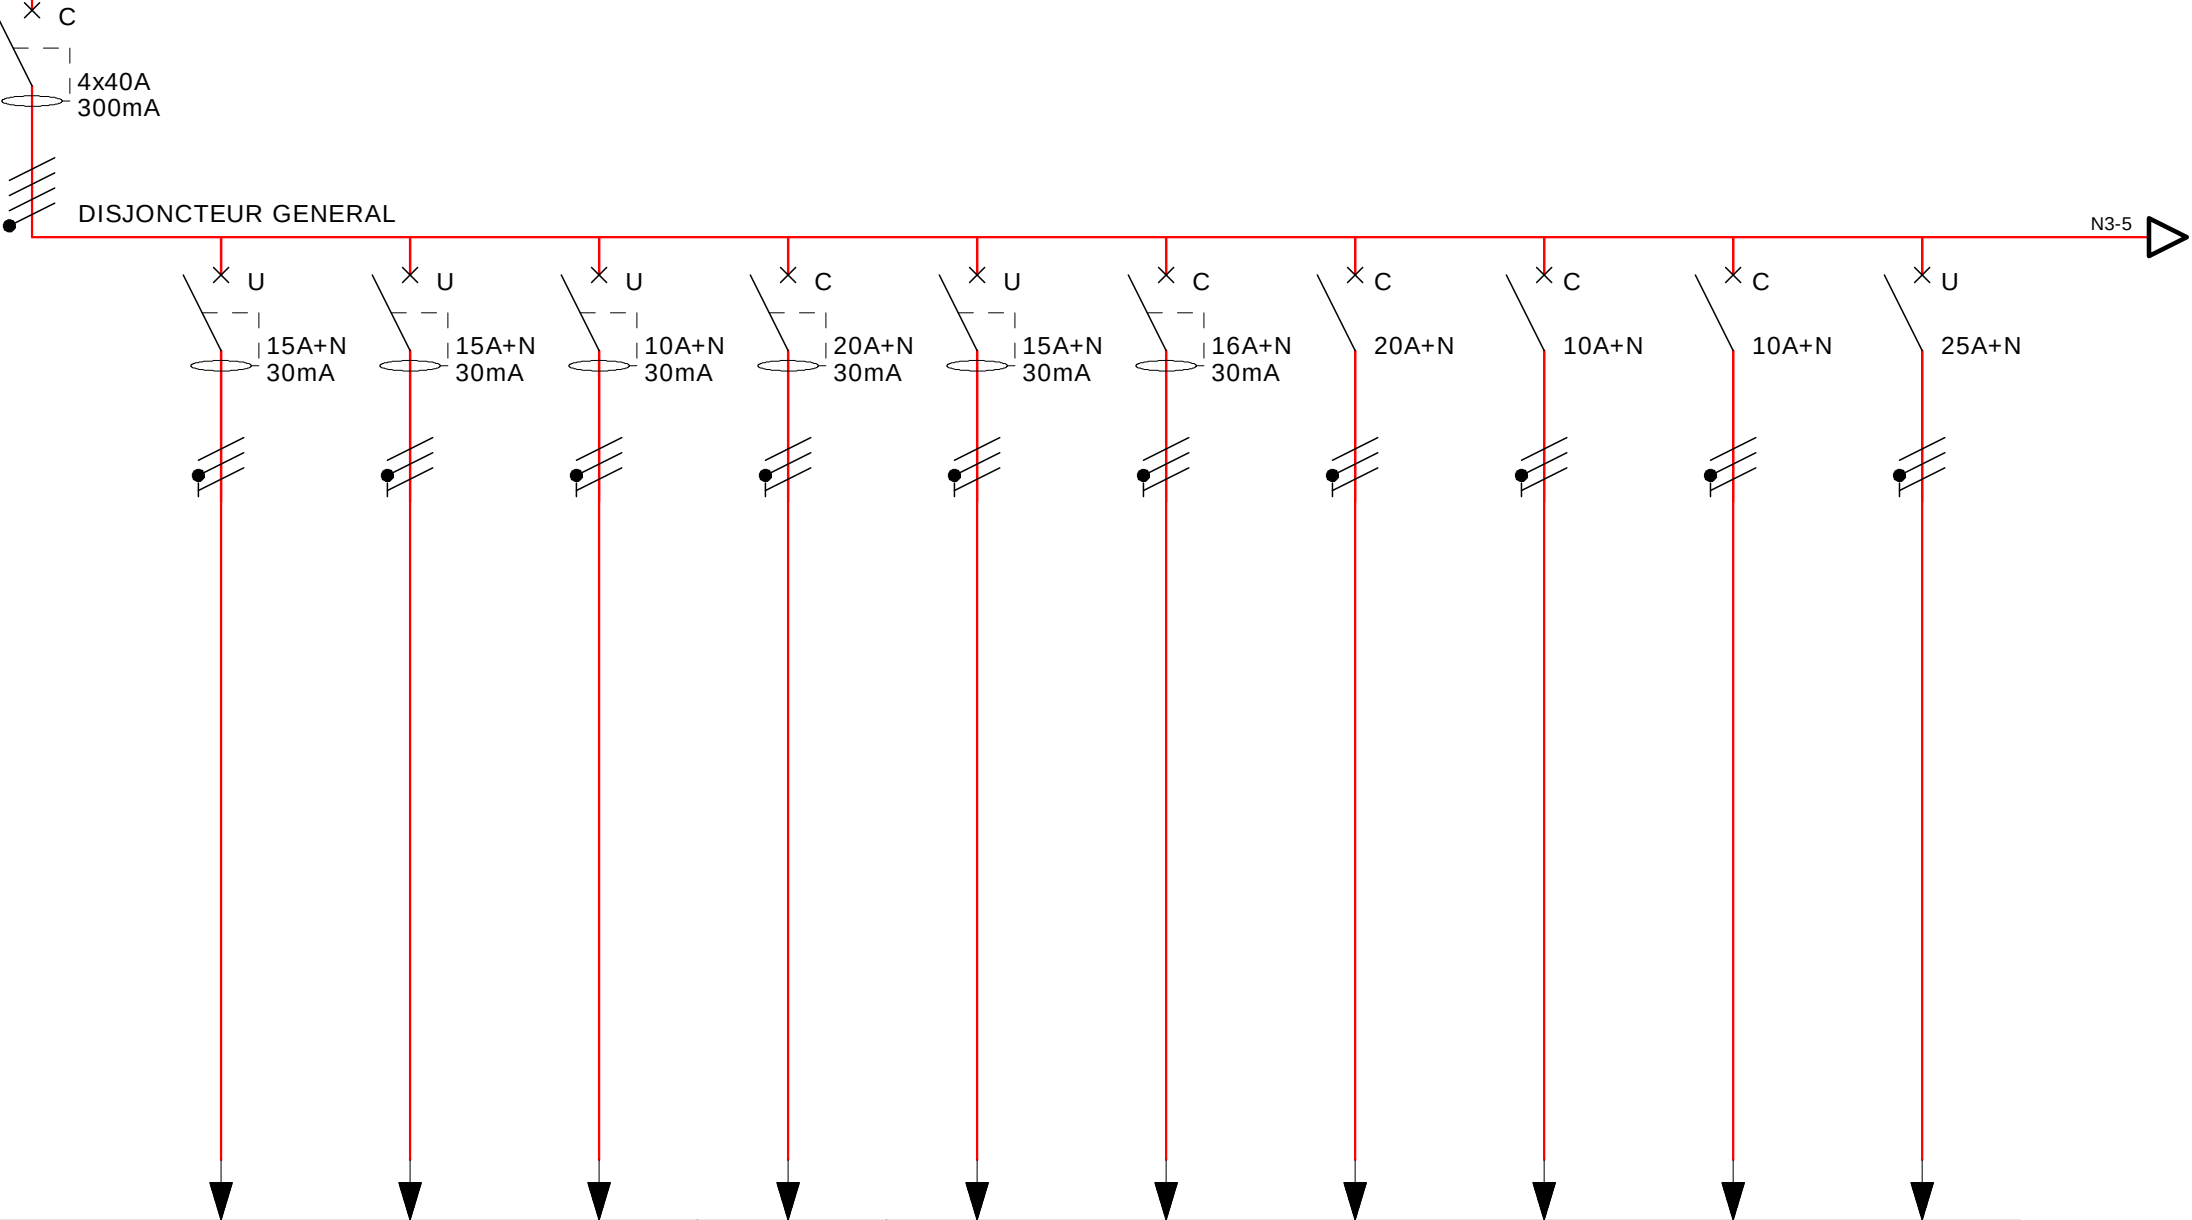

DESIGNATION	FSL-045-00-TD20. TD BUREAU ACHATS APPRO.	DISJONCTEUR GENERAL	MACHINE A GLACONS	PETIT CONGELATEUR	ECLAIRAGE VOUTE	GRAND CONGEL.A	GRAND CONGEL.B	WIFI	CLIM	ECL BUREAU	ECL DEPOT	PC RESERVE
Type et calibre (A)		C 40	U 15	U 15	U 10	C 20	U 15	C 16	C 20	C 10	C 10	U 25
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Nb. de pôle(s) protégé(s)		4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pdc (kA)		10	4,5	4,5	4,5	6	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Disp. différentiel (mA)		300mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA				
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)		10	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5	2,5
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu
Mode de pose		Cl	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Coef. de correction		1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION


A

B

C

D

E

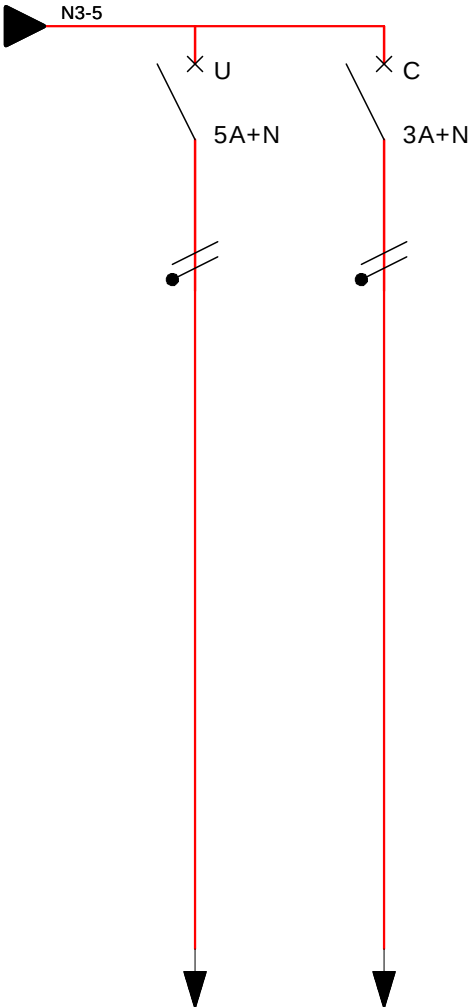

DESIGNATION

	PROT. CT	TELECOMMANDE										
Type et calibre (A)	U 5	C 3										
Nb. de pôle(s) coupé(s)	2	2										
Nb. de pôle(s) protégé(s)	1	1										
Pdc (kA)	4,5	4,5										
Disp. différentiel (mA)												
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)	1,5	1,5										
Nature	Cu	Cu										
Mode de pose	Cl	Cl										
Coef. de correction	1	1										



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD21. TD CAMBUSE

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/CELLULE ACHATS APPRO./RESERVE CAMBUSE

55 / 59

F_052

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :


CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Origines alimentations : FSL-045-00-TD20. TD BUREAU ACHATS APPRO.

Ik3 Max :

A

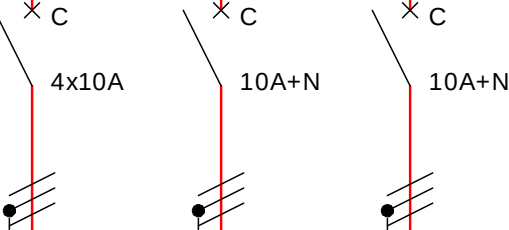

B

C

D

E

DESIGNATION	
Type et calibre (A)	
Nb. de pôle(s) coupé(s)	
Nb. de pôle(s) protégé(s)	
Pdc (kA)	
Disp. différentiel (mA)	
(ms)	
Nb et section des conducteurs (mm²)	
Nature	
Mode de pose	
Coef. de correction	

FSL-045-00-TD20. TD BUREAU ACHATS APPRO.	GROUPE NEGATIF	GROUPE POSITIF	EXTRACTEUR D'ARI								
	C 10	C 10	C 10								
	4	2	2								
	4	1	1								
	10										
	2,5	1,5	1,5								
	Cu	Cu	Cu								
	10	10	10								
	0,8	0,8	0,8								

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : ONDULEUR

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

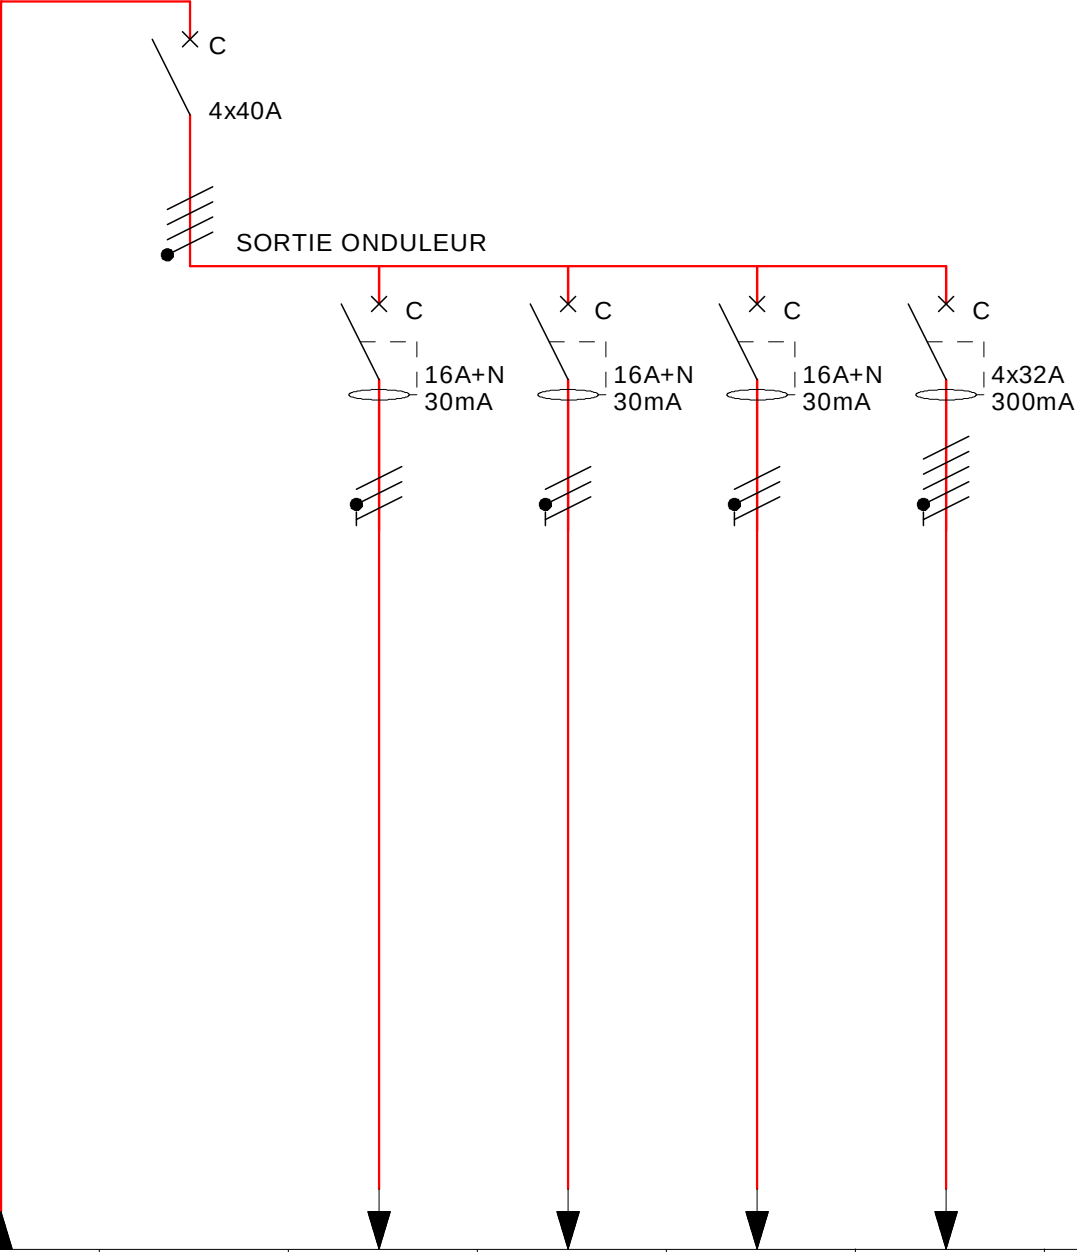

DESIGNATION	ONDULEUR	SORTIE ONDULEUR	DIRISI 1	DIRISI 2	BUREAU MILITAIRE	PC. PRODEF. LOCAL DIRISI						
Type et calibre (A)		C 40	C 16	C 16	C 16	C 32						
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	2	2	2	4						
Nb. de pôle(s) protégé(s)		4	1	1	1	4						
Pdc (kA)		10	6	6	6	10						
Disp. différentiel (mA)			30mA	30mA	30mA	300mA						
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)			6	6	2,5	6						
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu						
Mode de pose		Cl	20	20	20	20						
Coef. de correction		1	0,8	0,8	0,8	0,8						

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

Origines alimentations : FSL-045-00-TD3. TABLEAU PRINCIPAL SANS COUPURE

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

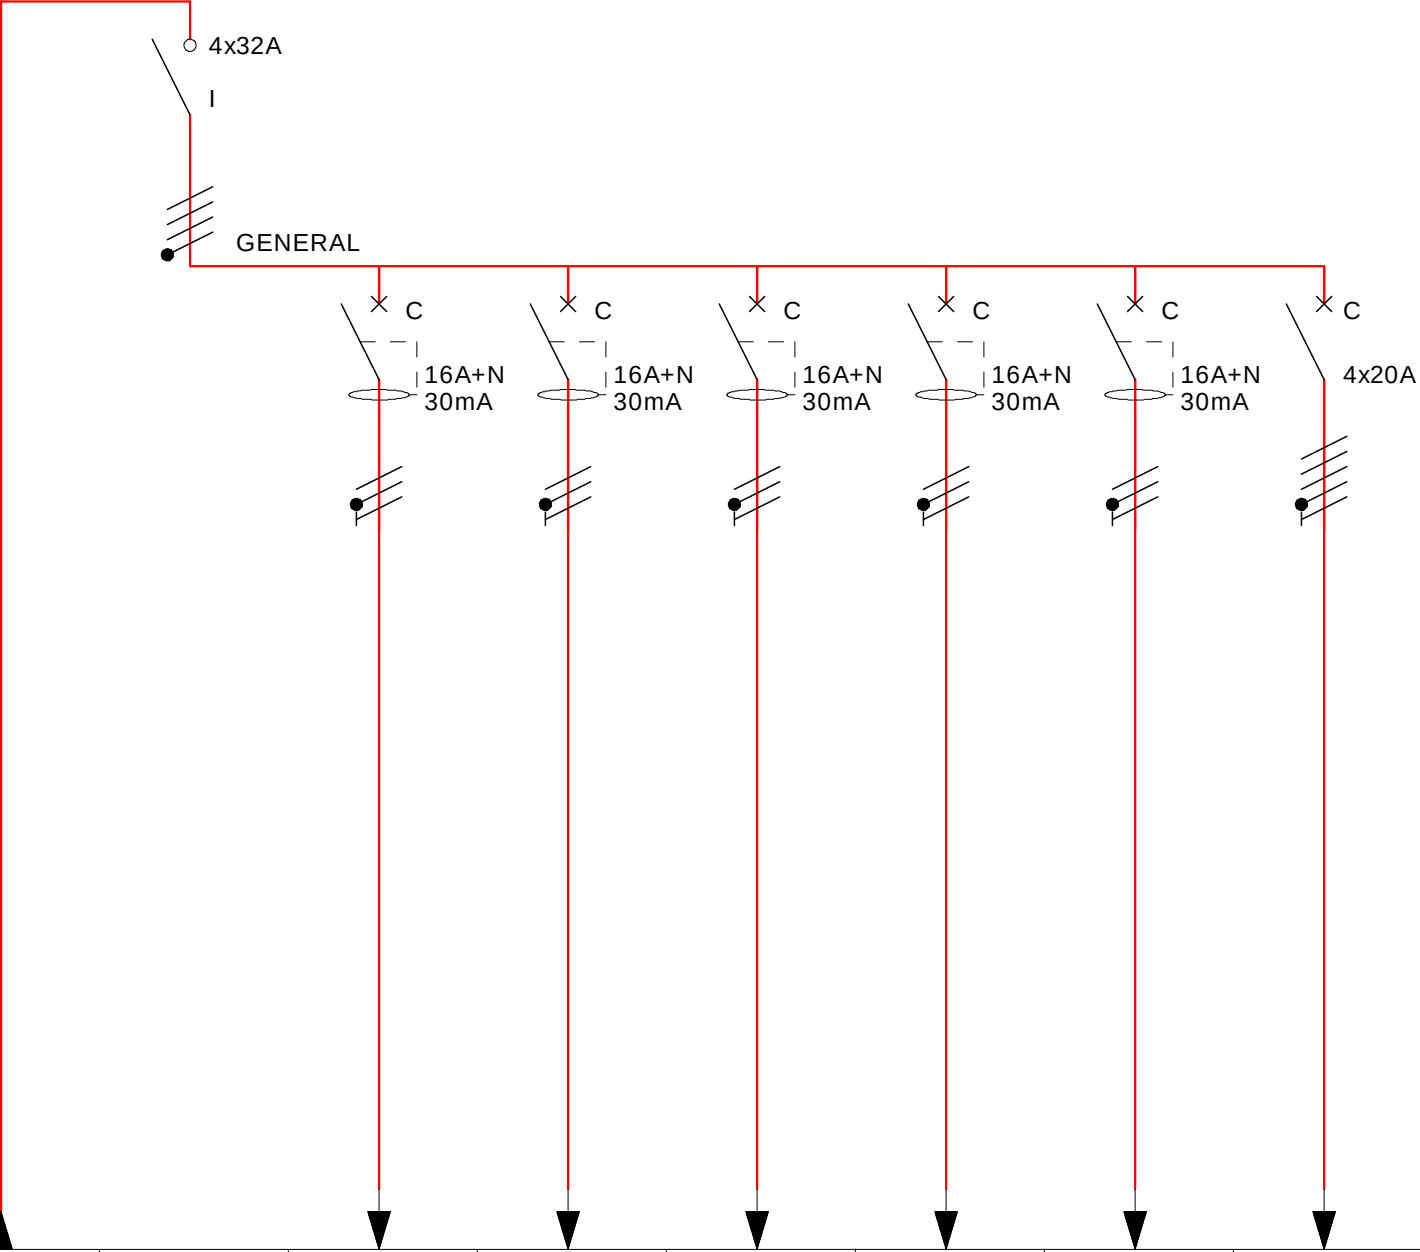

DESIGNATION	FSL-045-00-TD3. TABLEAU PRINCIPAL SANS COUPURE	GENERAL	PC BAIE INFO	PC PLINTHE	RESERVE 1	RESERVE 2	VIDEO	PC. PRODEF.COFF.OND				
Type et calibre (A)		I 32	C 16	C 16	C 16	C 16	C 16	C 20				
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	2	2	2	2	2	4				
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	1	1	1	1	1	4				
Pdc (kA)			6	6	6	6	6	10				
Disp. différentiel (mA)			30mA	30mA	30mA	30mA	30mA					
(ms)												
Nb et section des conducteurs (mm²)			2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5				
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu				
Mode de pose		Cl	10	10	10	10	10	10				
Coef. de correction		1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8				

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02040608101214161820222426283032343638

Origines alimentations : FSL-045-00-TD23. TD ONDULE DIRISI

Ik3 Max :


A

B

C

D

E

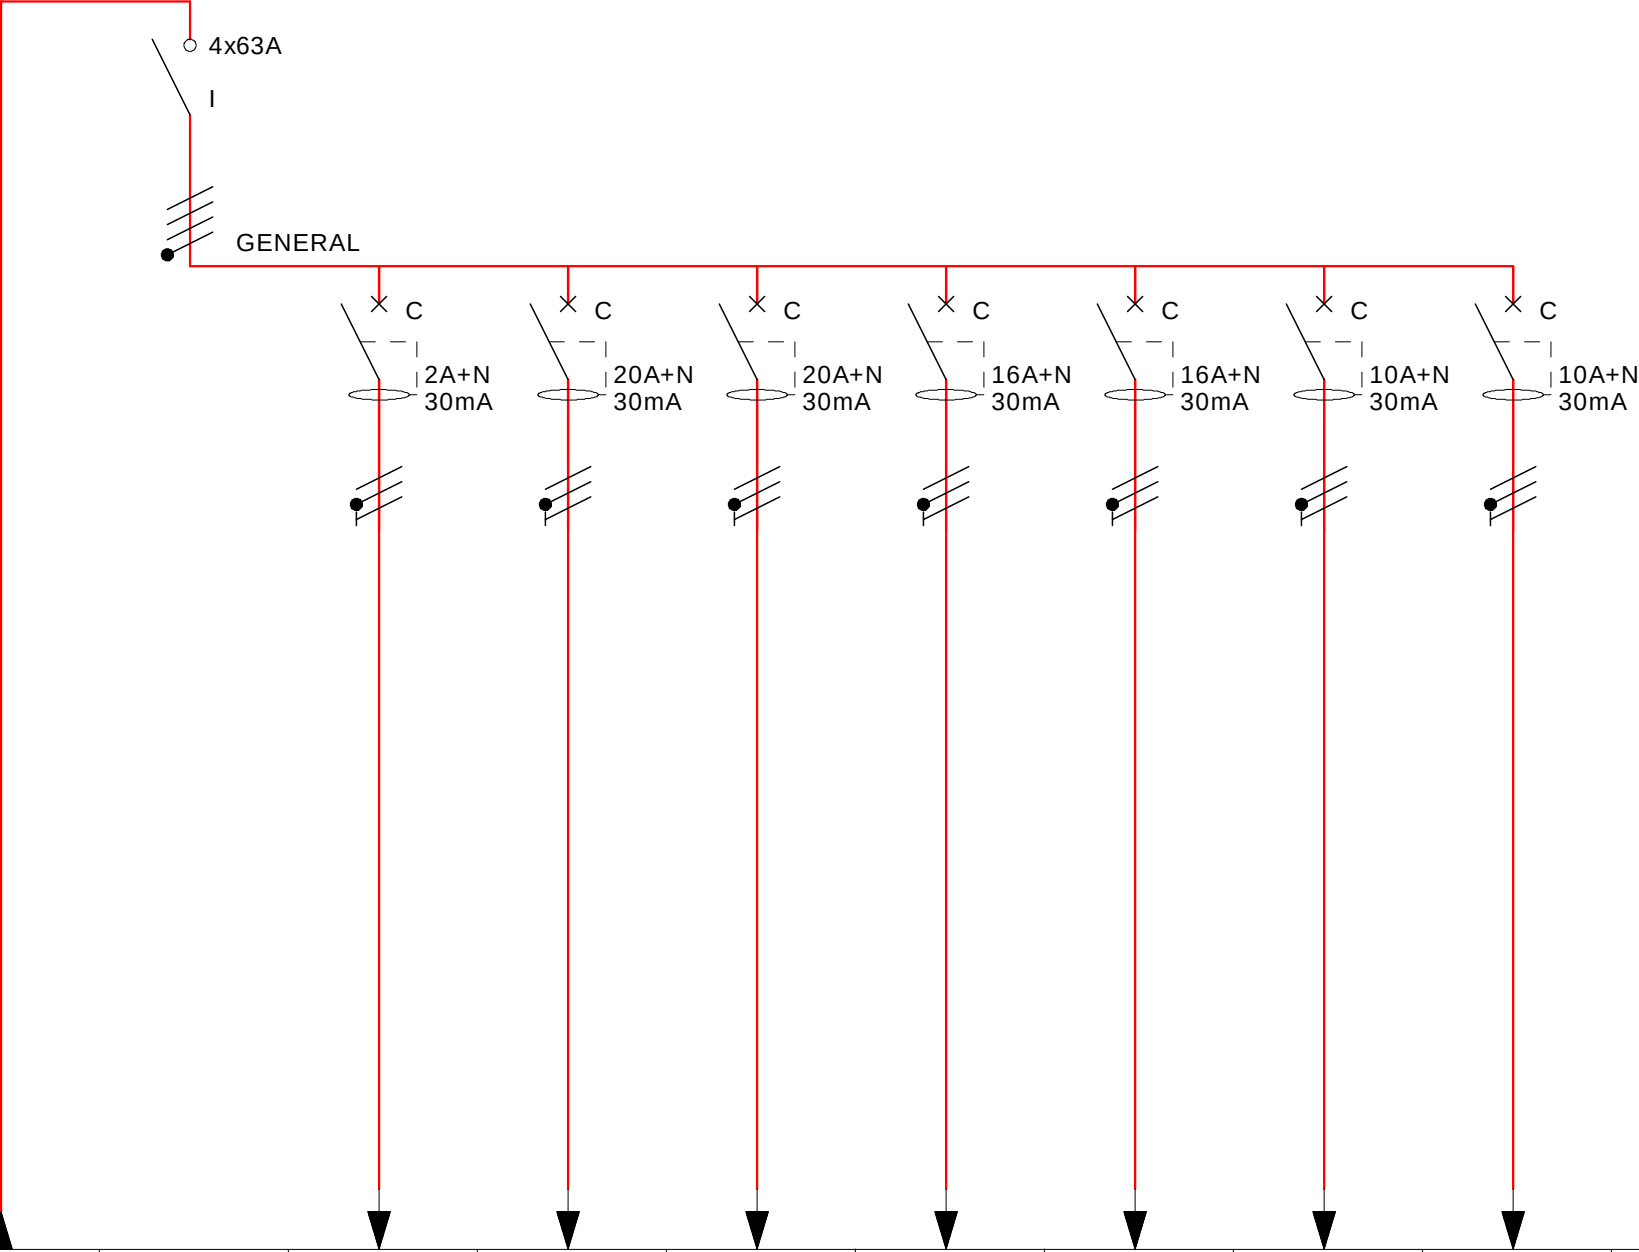

DESIGNATION

DESIGNATION	FSL-045-00-TD23. TD ONDULE DIRISI	GENERAL	VISIOPHONE ENTREE	NON REPRE	PC BUREAU	BLOC PRISES DOUBLE DIFFUSION 1	BLOC PRISES DOUBLE DIFFUSION 2	CAMERA 1 / CAMERA 2	CENTRALE		
Type et calibre (A)		I 63	C 2	C 20	C 20	C 16	C 16	C 10	C 10		
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	2	2	2	2	2	2	2		
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	1	1	1	1	1	1	1		
Pdc (kA)			6	6	6	6	6	6	6		
Disp. différentiel (mA)			30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA	30mA		
(ms)											
Nb et section des conducteurs (mm²)			1,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,5	1,5		
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu		
Mode de pose		Cl	10	10	10	10	10	10	10		
Coef. de correction		1	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		



Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR
N°AFFAIRE
DATE

Généré suite à la vérification
de Bureau Veritas Exploitation
8803487/74/2
20/04/2021



SECRETARIAT CHARGE BUDGET
ET DES COMPTES PUBLICS
FORT SAINT LOUIS
97200 FORT DE FRANCE

FSL-045-00-TD24. COFFRET ONDULE PRODEF

BATIMENT N°D0045 - CASERNE D'AMBLIMONT/BAT. N°972209501D045 -
AMBLIMONT/RDC/PC PRODEF

59 / 59

F_056

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :