CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION



SECRETARIAT CHARGE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS

0743

9722092520O0743

ROUTE DU MORNE DESAIX

97200 FORT DE FRANCE

DOSSIER REALISE AVEC LE LOGICIEL Pack'Elec

SOMMAIRE

	FOLIOS		
DISJONCTEUR GENERAL	F_001	à	F_001
TGBT INTENDANCE DSMB	F_002	à	F_004
COFFRET DISTRIBUTION POSTE	F_005	à	F_005

Indice	MODIFICATIONS	DATE	ETUDIE PAR	REALISE PAR

NOMBRE DE PAGES 6


CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Origines alimentations :

Ik3 Max :

A

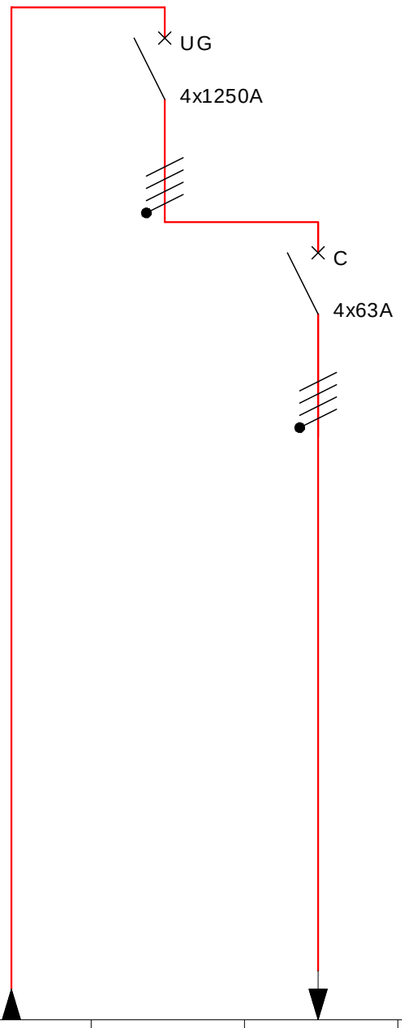

B

C

D

DESIGNATION		GENERAL	PROTECT. PARAFOUDRE									
Type et calibre (A)		UG 1250	C 63									
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	4									
Nb. de pôle(s) protégé(s)		4	4									
Pdc (kA)		50	25									
Disp. différentiel	(mA)											
	(ms)											
Nb et section des conducteurs (mm²)		4x4x1x300	16									
Nature		Al	Cu									
Mode de pose		20	Cl									
Coef. de correction		0.8	0.8									

E

Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR	Généré suite à la vérification de Bureau Veritas Exploitation
N°AFFAIRE	8803487/55/1
DATE	14/05/2020

SECRETARIAT CHARGE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
ROUTE DU MORNE DESAIX
97200 FORT DE FRANCE

DISJONCTEUR GENERAL

BATIMENT N°0743 - POSTE DE TRANSFORMATION
DSBM/BAT.N°972209252O0743 - POSTE DE TRANSO./LOCAL CELLULES HT

© Bureau Veritas Exploitation (01/2017)

2 / 6


F_001

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

Origines alimentations : DISJONCTEUR GENERAL

Ik3 Max :

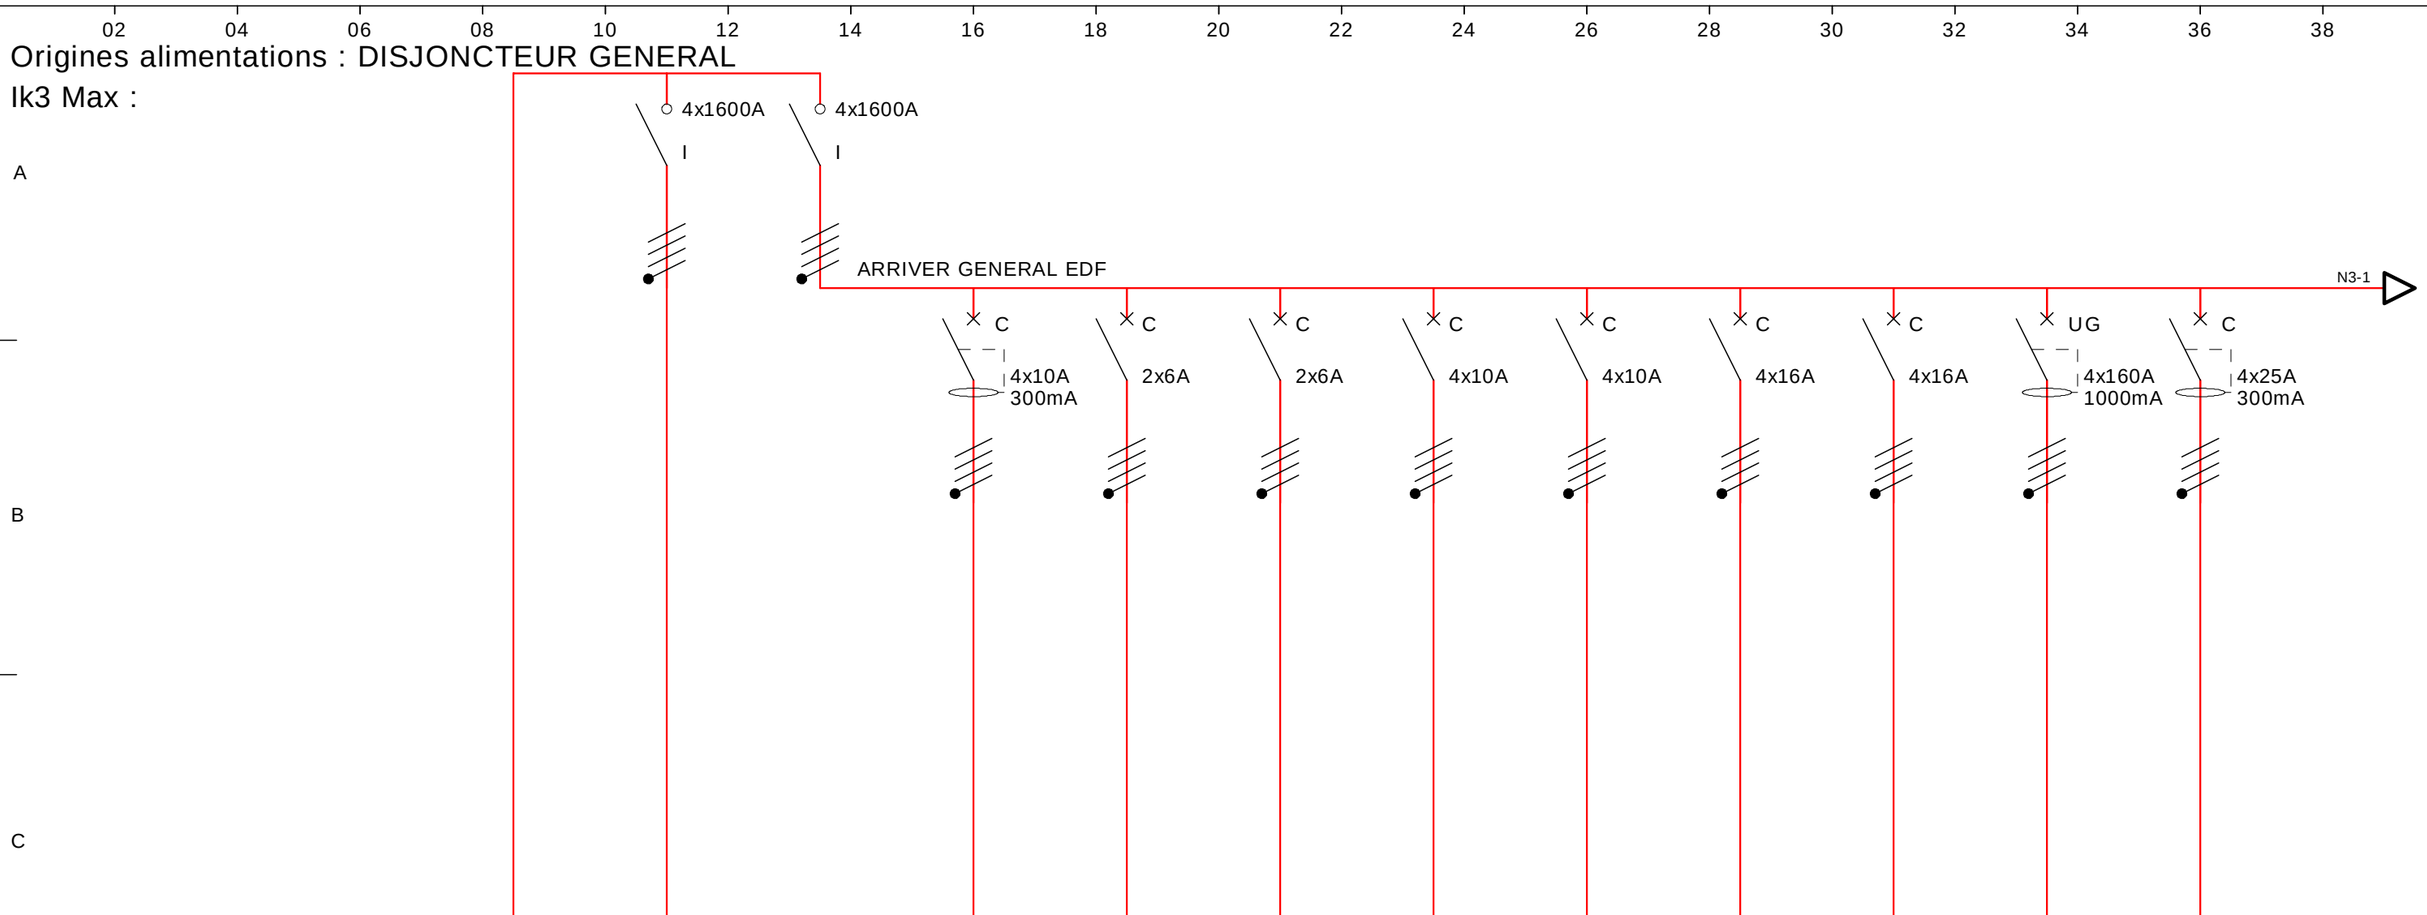

DESIGNATION	DISJONCTEUR GENERAL	ARRIVER GENERAL GROUPE	ARRIVER GENERAL EDF	PRESENCE SECTEUR	COMMANDE NORMAL / IVERSEUR 1	COMMANDE NORMAL / IVERSEUR 2	ALIM PM500 1	ALIM PM500 2	ALIM COMPTEUR 1	ALIM COMPTEUR 2	NON IDENTIFIE	AUXILIAIRES GROUPE
Type et calibre (A)		I 1600	I 1600	C 10	C 6	C 6	C 10	C 10	C 16	C 16	UG 160	C 25
Nb. de pôle(s) coupé(s)		4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4
Nb. de pôle(s) protégé(s)		0	0	4	2	2	4	4	4	4	4	4
Pdc (kA)				25	15	15	25	25	25	25	36	25
Disp. différentiel (mA)				300mA							1000mA	300mA
Disp. différentiel (ms)											150	
Nb et section des conducteurs (mm²)				1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2,5	2,5		
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Al	Cu
Mode de pose		Cl	Cl	Cl	Cl	Cl	Cl	Cl	Cl	Cl	60	60
Coef. de correction		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR	Généré suite à la vérification de Bureau Veritas Exploitation
N°AFFAIRE	8803487/55/1
DATE	14/05/2020


SECRETARIAT CHARGE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
ROUTE DU MORNE DESAIX
97200 FORT DE FRANCE

TGBT INTENDANCE DSMB

BATIMENT N°0743 - POSTE DE TRANSFORMATION
DSBM/BAT.N°9722092520O743 - POSTE DE TRANSO./LOCAL TRANSFORMATEUR

© Bureau Veritas Exploitation (01/2017)

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

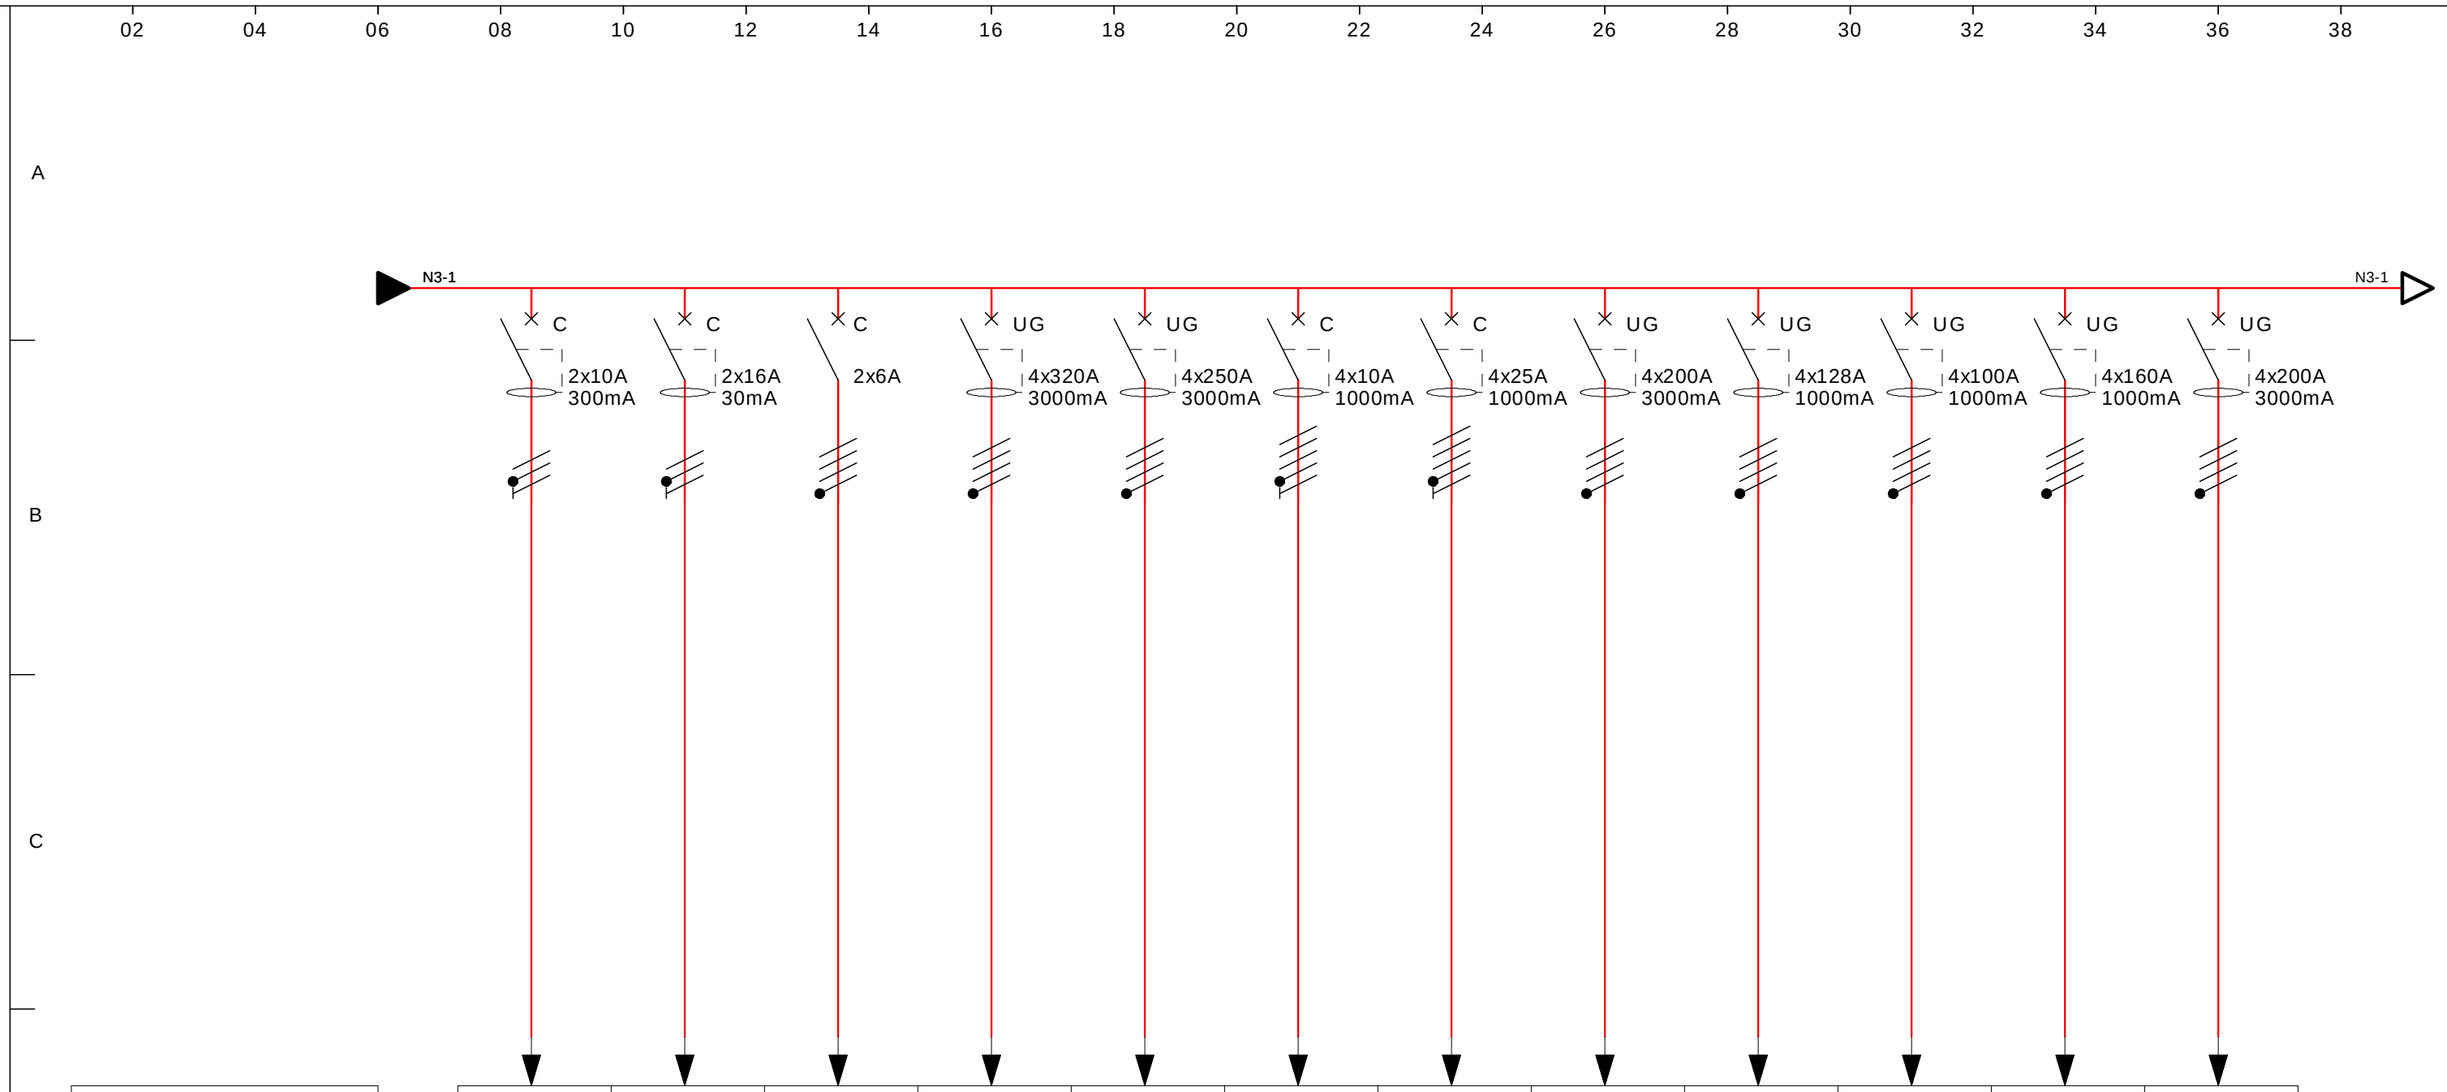

DESIGNATION	TABLEAU LOCAL	PC 2P+T 16A LOCAL	GTB	SLCOM	STIA	ECLAIRAGE EXTERIEUR PARKING	STATION SERVICE	TD ATELIER GENERAL	DICOM	TD BASCHMAN	TD PEINTURE	TABLEAU T4
Type et calibre (A)	C 10	C 16	C 6	UG 320	UG 250	C 10	C 25	UG 200	UG 128	UG 100	UG 160	UG 200
Nb. de pôle(s) coupé(s)	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Nb. de pôle(s) protégé(s)	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pdc (kA)	15	15	15	50	36	25	25	36	36	36	36	36
Disp. différentiel (mA)	300mA	30mA		3000mA	3000mA	1000mA	1000mA	3000mA	1000mA	1000mA	1000mA	3000mA
(ms)				150	150	60	60	150	150	60	150	150
Nb et section des conducteurs (mm²)	4	2,5	1,5	4x2x1x120	4x1x300	6	10	4x150	4x50		3x1x120 + 1x70	4x1x150
Nature	Cu	Cu	Cu	Al	Al	Cu	Cu	Al	Al	Al	Al	Al
Mode de pose	20	20	CI	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Coef. de correction	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR	Généré suite à la vérification de Bureau Veritas Exploitation
N°AFFAIRE	8803487/55/1
DATE	14/05/2020

DIRISI Ile de France

SECRETARIAT CHARGE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
ROUTE DU MORNE DESAIX
97200 FORT DE FRANCE

TGBT INTENDANCE DSMB


BATIMENT N°0743 - POSTE DE TRANSFORMATION
DSBM/BAT.N°9722092520O743 - POSTE DE TRANSO./LOCAL TRANSFORMATEUR

© Bureau Veritas Exploitation (01/2017)

CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

A B C D E

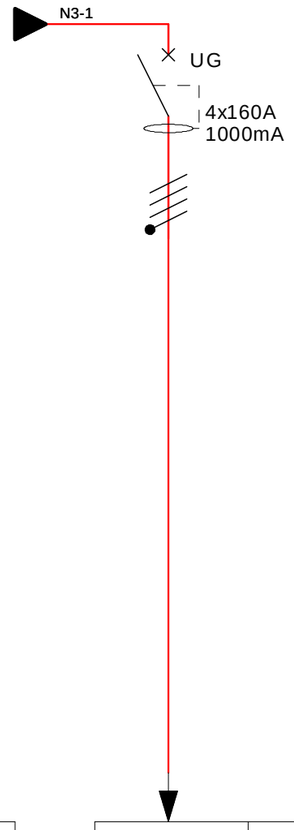

DESIGNATION	TABLEAU T6											
Type et calibre (A)	UG 160											
Nb. de pôle(s) coupé(s)	4											
Nb. de pôle(s) protégé(s)	4											
Pdc (kA)	36											
Disp. différentiel (mA)	1000mA											
Disp. différentiel (ms)	150											
Nb et section des conducteurs (mm²)	4x1x95											
Nature	Al											
Mode de pose	60											
Coef. de correction	0.8											

Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR	Généré suite à la vérification de Bureau Veritas Exploitation
N°AFFAIRE	8803487/55/1
DATE	14/05/2020

SECRETARIAT CHARGE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
ROUTE DU MORNE DESAIX
97200 FORT DE FRANCE

TGBT INTENDANCE DSMB

BATIMENT N°0743 - POSTE DE TRANSFORMATION
DSBM/BAT.N°972209252O0743 - POSTE DE TRANSO./LOCAL TRANSFORMATEUR

© Bureau Veritas Exploitation (01/2017)

5/6
F_004
INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :


CE TRACE EST NOTRE PROPRIETE, IL NE PEUT PAS ETRE UTILISE SANS NOTRE AUTORISATION

02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Origines alimentations :

Ik3 Max :

A

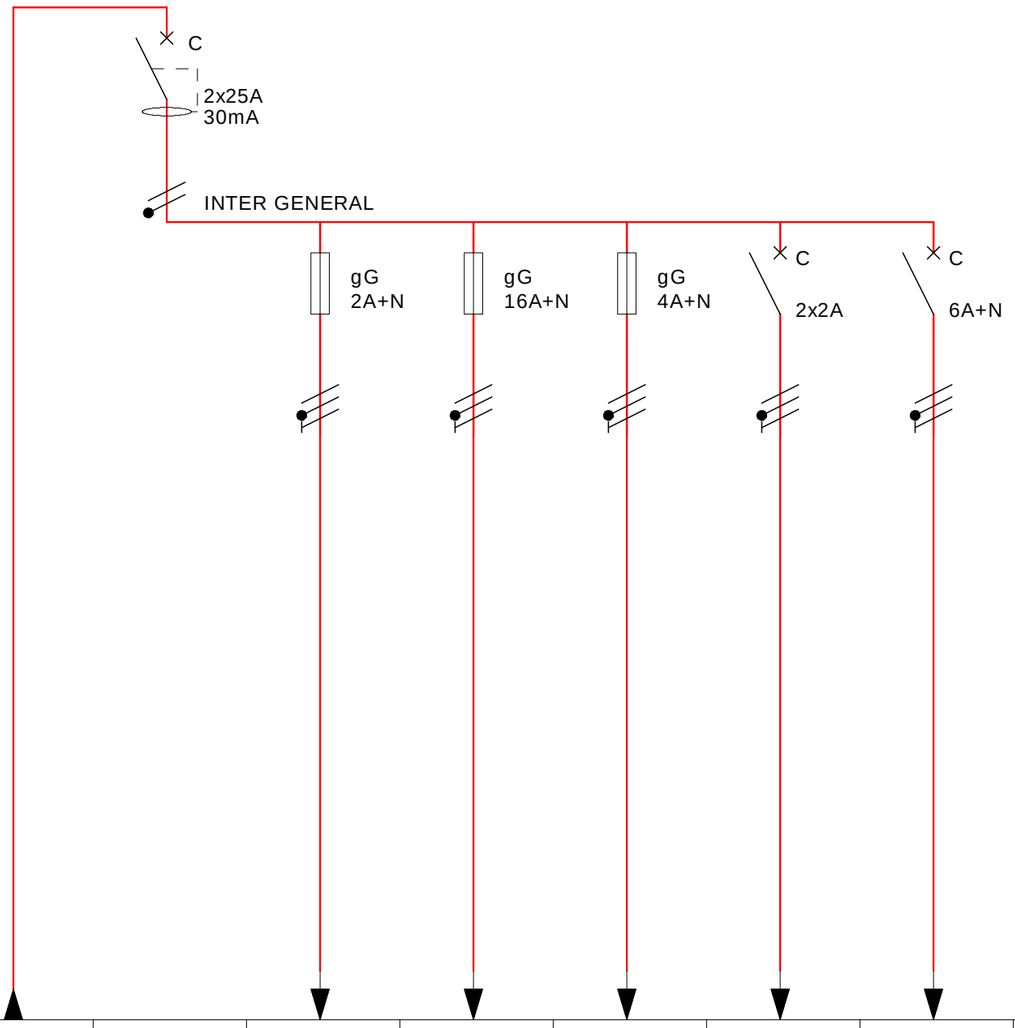

B

C

D

DESIGNATION		INTER GENERAL	ECL	PC	PC	ALIM COFFRET BATTERIE	ALIM COFFRET TELEC BAES					
Type et calibre (A)		C 25	gG 2	gG 16	gG 4	C 2	C 6					
Nb. de pôle(s) coupé(s)		2	2	2	2	2	2					
Nb. de pôle(s) protégé(s)		2	1	1	1	2	1					
Pdc (kA)		25				25						
Disp. différentiel	(mA)	30mA										
	(ms)											
Nb et section des conducteurs (mm²)		4	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5					
Nature		Cu	Cu	Cu	Cu	Cu	Cu					
Mode de pose		CI	10	10	10	10	10					
Coef. de correction		0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8					

E

Bureau Veritas Exploitation
8, cours du Triangle
92800 Puteaux

DESSINE PAR	Généré suite à la vérification de Bureau Veritas Exploitation
N°AFFAIRE	8803487/55/1
DATE	14/05/2020

SECRETARIAT CHARGE DU BUDGET ET DES COMPTES PUBLICS
ROUTE DU MORNE DESAIX
97200 FORT DE FRANCE

COFFRET DISTRIBUTION POSTE

BATIMENT N°0743 - POSTE DE TRANSFORMATION
DSBM/BAT.N°972209252O0743 - POSTE DE TRANSO./LOCAL CELLULES HT

© Bureau Veritas Exploitation (01/2017)

6/6

F_005

INDICE GENERAL :
INDICE FOLIO :